

11=47 受

1/8

様式0-1 (1/2)

(第17754報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成30年3月5日 11時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 内田 俊志  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原子力事業所の名称及び場所  | 福島第一原子力発電所<br>福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 特定事象の発生箇所(注1)  | 福島第一原子力発電所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 特定事象の発生時刻(注1)  | 平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 特定事象の種類(注1)    | 非常用炉心冷却装置注水不能<br>(原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 発生事象と対応の概要(注2) | (対応日時, 対応の概要)<br>プラント関連パラメータ、発電所敷地内におけるモニタリング結果、及びタンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [3月5日 5時00分現在]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果 [3月5日10時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 3月4日]</li> </ul> <p>昨日のタンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありませんでした。</p> <p>【公表区分：その他】</p> |
| その他の事項の対応(注3)  | ※添付の有・無<br>なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/8

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年3月5日 5:00 現在

**【留意事項】**  
 燃料循環については、地震やその他の事故状態の影響を受けて、通常の運用時同様に燃料を貯蔵しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するため、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる傾向を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

|                                | 1号機                                                                                                                                                           | 2号機                                                                                                                              | 3号機                                                                                                  | 4号機                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 原子炉注水状況                        | 給水系 : 1.5m <sup>3</sup> /h<br>CS系 : 1.4m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                     | 給水系 : 1.4m <sup>3</sup> /h<br>CS系 : 1.5m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                        | 給水系 : 1.4m <sup>3</sup> /h<br>CS系 : 1.4m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                            |                              |
| 原子炉圧力容器<br>戻部温度                | VESSEL BOTTOM HEAD<br>(TE-263-69L1) : 13.4°C<br>原子炉 SKIRT JOINT 上部<br>(TE-263-69H1) : 13.2°C<br>VESSEL DOWN COMMER<br>(TE-263-69G2) : 13.1°C<br>(3/5 5:00 現在) | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD<br>(TE-2-3-69H3) : 18.8°C<br>RPV温度<br>(TE-2-3-69R) : 18.4°C<br>(3/5 5:00 現在)                       | スカートジャンクション上部温度<br>(TE-2-3-69F1) : 18.2°C<br>RPV底部ヘッド上部温度<br>(TE-2-3-69H1) : 16.5°C<br>(3/5 5:00 現在) |                              |
| 原子炉格納容器<br>内温度                 | HVH-12A RETURN AIR<br>(TE-1625A) : 13.5°C<br>HVH-12A SUPPLY AIR<br>(TE-1625F) : 13.1°C<br>(3/5 5:00 現在)                                                       | RETURN AIR DRYWELL COOLER<br>(TE-16-114B) : 19.4°C<br>SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B<br>(TE-16-114G#1) : 19.3°C<br>(3/5 5:00 現在) | 格納容器空調機戻り空気温度<br>(TE-16-114A) : 17.6°C<br>格納容器空調機供給空気温度<br>(TE-16-114F#1) : 16.1°C<br>(3/5 5:00 現在)  |                              |
| 原子炉格納容器<br>圧力                  | 0.61kPa g<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                                                                    | 4.86kPa g<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                                       | 0.30kPa g<br>(3/5 5:00 現在)                                                                           |                              |
| 窒素封入流量<br>※3                   | RPV (RVH) : 1383Nm <sup>3</sup> /h<br>(JP-A) : 1429Nm <sup>3</sup> /h<br>(JP-B) : -Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)           | RPV : 12.51Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                      | RPV : 16.68Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                          | ※4                           |
| 原子炉格納容器<br>ガス管理システム<br>排気流量    | 20.6m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                                                        | 15.28m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                          | 18.38m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 5:00 現在)                                                              |                              |
| 原子炉格納容器<br>水素濃度 ※1             | A系 : 0.00vol%<br>B系 : 0.00vol%<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                                               | A系 : 0.08vol%<br>B系 : 0.08vol%<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                  | A系 : 0.07vol%<br>B系 : 0.07vol%<br>(3/5 5:00 現在)                                                      |                              |
| 原子炉格納容器<br>放射能濃度<br>(Xe135) ※2 | A系 : 指示値 8.10E-04<br>検出限界値 4.00E-04<br>Ba/cm                                                                                                                  | A系 : 指示値 ND<br>検出限界値 1.6E-01<br>Ba/cm                                                                                            | A系 : 指示値 ND<br>検出限界値 2.5E-01<br>Ba/cm                                                                |                              |
| 使用済燃料プール<br>水温度                | 25.5°C<br>(2/1 11:00 現在)                                                                                                                                      | 28.5°C<br>(3/1 5:00 現在)                                                                                                          | 26.8°C<br>(3/5 5:00 現在)                                                                              | 12.8°C<br>(3/5 5:00 現在)      |
| FPC 注水<br>水位                   | 3.50m<br>(2/1 11:00 現在)                                                                                                                                       | 5.68m<br>(3/5 5:00 現在)                                                                                                           | 4.26m<br>(3/5 5:00 現在)                                                                               | 35.86X100mm<br>(3/5 5:00 現在) |

【計測値に関する補注】  
 ※1 : 指示値は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)  
 ※2 : 指示値は放射能濃度の単位を記載する。  
 ※3 : 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記載する。  
 ※4 : 検出限界の濃度・圧力で流量修正した値を記載する。  
 ※5 : 窒素封入停止中。  
 ※6 : 1号機使用済燃料プール循環冷却系停止中の為、1号機使用済燃料プール水温度とFPC注水温度は約23.5°C程度と評価。  
 ※7 : 2号機使用済燃料プール循環冷却系停止中の為、2号機使用済燃料プール水温度は約40.4°C程度と評価。

3/8

| 福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係) |                |                             |                                |    |     |             |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----|-----|-------------|
| 場所                                 | 日時             | 線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 中性子線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 2.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 4.3         |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 3.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 3.3         |
| 西門                                 | 2018/3/4 14:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 1.0         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 2.2         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 2.5         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 2.2         |
| 西門                                 | 2018/3/4 15:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 2.6         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 1.9         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 3.2         |
| 西門                                 | 2018/3/4 16:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 2.1         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 1.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SE  | 0.9         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 1.0         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WSW | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 17:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WSW | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 0.5         |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 0.6         |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 18:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WSW | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 1.0         |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | S   | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 19:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | S   | 0.5         |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 20:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.1         |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 0.9         |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 21:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSE | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | SSW | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WSW | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 22:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:00 | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 1.0         |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:10 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:20 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:30 | -                           | <0.01                          | 晴れ | NE  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:40 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/4 23:50 | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |

\*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

4/8

| 福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係) |                |                             |                                |    |     |             |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----|-----|-------------|
| 場所                                 | 日時             | 線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 中性子線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 1.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 2.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 0:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 1.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 1.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 2.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 0.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/5 1:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | *   | CALM        |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | N   | 1.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNE | 1.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 2:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | WNW | 0.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | S   | 0.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | SW  | 0.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | W   | 1.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 0.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 3:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 2.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 4:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:10  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 0.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:20  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:30  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:40  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 5:50  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NW  | 1.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:00  | -                           | <0.01                          | 晴れ | NNW | 1.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:10  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:20  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:30  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:40  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 2.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 6:50  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:00  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:10  | -                           | <0.01                          | 曇り | NW  | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:20  | -                           | <0.01                          | 曇り | NW  | 0.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:30  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 0.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:40  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 7:50  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 1.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:00  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 1.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:10  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 2.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:20  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 3.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:30  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 4.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:40  | -                           | <0.01                          | 曇り | NNW | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 8:50  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:00  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:10  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:20  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:30  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:40  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:50  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 4.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:00 | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.4         |

\*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

5/8

| 測定日時           | MP-1  | MP-2  | MP-3  | MP-4  | MP-5  | MP-6  | MP-7  | MP-8  | スタック(95m) |         | 感雨 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
|                |       |       |       |       |       |       |       |       | 風向        | 風速(m/s) |    |
| 2018/3/4 14:00 | 0.875 | 1.463 | 0.909 | 1.703 | 1.173 | 0.484 | 0.865 | 0.824 | SSE       | 5.2     | 無  |
| 2018/3/4 14:10 | 0.871 | 1.462 | 0.911 | 1.702 | 1.174 | 0.484 | 0.864 | 0.825 | SSE       | 8.0     | 無  |
| 2018/3/4 14:20 | 0.872 | 1.461 | 0.909 | 1.702 | 1.173 | 0.485 | 0.862 | 0.826 | SSE       | 7.4     | 無  |
| 2018/3/4 14:30 | 0.872 | 1.464 | 0.910 | 1.702 | 1.172 | 0.485 | 0.864 | 0.823 | SSE       | 6.8     | 無  |
| 2018/3/4 14:40 | 0.875 | 1.464 | 0.908 | 1.703 | 1.174 | 0.484 | 0.862 | 0.824 | SSE       | 5.4     | 無  |
| 2018/3/4 14:50 | 0.874 | 1.460 | 0.909 | 1.702 | 1.175 | 0.484 | 0.863 | 0.825 | SSE       | 2.3     | 無  |
| 2018/3/4 15:00 | 0.874 | 1.462 | 0.911 | 1.703 | 1.174 | 0.486 | 0.863 | 0.825 | W         | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 15:10 | 0.872 | 1.464 | 0.912 | 1.706 | 1.174 | 0.486 | 0.864 | 0.824 | WNW       | 2.0     | 無  |
| 2018/3/4 15:20 | 0.872 | 1.463 | 0.908 | 1.706 | 1.174 | 0.486 | 0.863 | 0.824 | NW        | 2.0     | 無  |
| 2018/3/4 15:30 | 0.871 | 1.464 | 0.909 | 1.706 | 1.174 | 0.484 | 0.864 | 0.825 | N         | 0.6     | 無  |
| 2018/3/4 15:40 | 0.874 | 1.461 | 0.910 | 1.702 | 1.171 | 0.486 | 0.864 | 0.824 | N         | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 15:50 | 0.873 | 1.463 | 0.910 | 1.705 | 1.172 | 0.484 | 0.860 | 0.824 | NNW       | 0.9     | 無  |
| 2018/3/4 16:00 | 0.876 | 1.463 | 0.911 | 1.705 | 1.172 | 0.484 | 0.863 | 0.824 | WNW       | 1.1     | 無  |
| 2018/3/4 16:10 | 0.874 | 1.460 | 0.910 | 1.702 | 1.174 | 0.483 | 0.863 | 0.826 | WNW       | 2.0     | 無  |
| 2018/3/4 16:20 | 0.874 | 1.457 | 0.911 | 1.705 | 1.173 | 0.486 | 0.863 | 0.826 | WNW       | 4.0     | 無  |
| 2018/3/4 16:30 | 0.874 | 1.464 | 0.910 | 1.705 | 1.174 | 0.487 | 0.861 | 0.824 | WNW       | 3.5     | 無  |
| 2018/3/4 16:40 | 0.874 | 1.462 | 0.910 | 1.702 | 1.174 | 0.487 | 0.860 | 0.824 | SW        | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 16:50 | 0.871 | 1.461 | 0.910 | 1.705 | 1.172 | 0.486 | 0.861 | 0.827 | WSW       | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 17:00 | 0.874 | 1.466 | 0.909 | 1.703 | 1.174 | 0.486 | 0.861 | 0.827 | W         | 2.3     | 無  |
| 2018/3/4 17:10 | 0.870 | 1.467 | 0.910 | 1.702 | 1.172 | 0.487 | 0.861 | 0.827 | WNW       | 2.6     | 無  |
| 2018/3/4 17:20 | 0.873 | 1.466 | 0.912 | 1.704 | 1.172 | 0.486 | 0.863 | 0.827 | WSW       | 2.0     | 無  |
| 2018/3/4 17:30 | 0.873 | 1.466 | 0.910 | 1.702 | 1.172 | 0.486 | 0.863 | 0.829 | W         | 2.5     | 無  |
| 2018/3/4 17:40 | 0.874 | 1.463 | 0.910 | 1.705 | 1.171 | 0.487 | 0.862 | 0.829 | W         | 4.6     | 無  |
| 2018/3/4 17:50 | 0.876 | 1.465 | 0.910 | 1.707 | 1.174 | 0.488 | 0.863 | 0.828 | W         | 4.8     | 無  |
| 2018/3/4 18:00 | 0.874 | 1.463 | 0.913 | 1.705 | 1.173 | 0.486 | 0.865 | 0.828 | W         | 6.3     | 無  |
| 2018/3/4 18:10 | 0.875 | 1.465 | 0.913 | 1.706 | 1.174 | 0.486 | 0.864 | 0.828 | W         | 5.8     | 無  |
| 2018/3/4 18:20 | 0.877 | 1.462 | 0.910 | 1.707 | 1.176 | 0.487 | 0.864 | 0.828 | W         | 4.8     | 無  |
| 2018/3/4 18:30 | 0.876 | 1.464 | 0.913 | 1.704 | 1.174 | 0.486 | 0.864 | 0.825 | W         | 4.3     | 無  |
| 2018/3/4 18:40 | 0.875 | 1.462 | 0.912 | 1.704 | 1.176 | 0.485 | 0.864 | 0.827 | W         | 4.3     | 無  |
| 2018/3/4 18:50 | 0.874 | 1.464 | 0.913 | 1.703 | 1.172 | 0.486 | 0.862 | 0.827 | W         | 5.1     | 無  |
| 2018/3/4 19:00 | 0.875 | 1.461 | 0.912 | 1.706 | 1.176 | 0.487 | 0.862 | 0.827 | W         | 4.6     | 無  |
| 2018/3/4 19:10 | 0.874 | 1.459 | 0.913 | 1.703 | 1.173 | 0.486 | 0.861 | 0.828 | W         | 2.9     | 無  |
| 2018/3/4 19:20 | 0.874 | 1.461 | 0.910 | 1.702 | 1.173 | 0.484 | 0.865 | 0.826 | WSW       | 2.2     | 無  |
| 2018/3/4 19:30 | 0.874 | 1.463 | 0.911 | 1.706 | 1.176 | 0.486 | 0.862 | 0.827 | W         | 1.4     | 無  |
| 2018/3/4 19:40 | 0.875 | 1.460 | 0.908 | 1.704 | 1.176 | 0.485 | 0.863 | 0.827 | WNW       | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 19:50 | 0.872 | 1.462 | 0.910 | 1.702 | 1.174 | 0.486 | 0.861 | 0.826 | WNW       | 1.7     | 無  |
| 2018/3/4 20:00 | 0.874 | 1.462 | 0.910 | 1.704 | 1.172 | 0.484 | 0.861 | 0.826 | *         | CALM    | 無  |
| 2018/3/4 20:10 | 0.873 | 1.461 | 0.910 | 1.701 | 1.173 | 0.486 | 0.862 | 0.825 | *         | CALM    | 無  |
| 2018/3/4 20:20 | 0.874 | 1.458 | 0.912 | 1.703 | 1.172 | 0.485 | 0.862 | 0.827 | S         | 0.6     | 無  |
| 2018/3/4 20:30 | 0.873 | 1.461 | 0.910 | 1.703 | 1.173 | 0.485 | 0.863 | 0.825 | W         | 2.2     | 無  |
| 2018/3/4 20:40 | 0.875 | 1.462 | 0.910 | 1.702 | 1.173 | 0.485 | 0.861 | 0.825 | W         | 2.3     | 無  |
| 2018/3/4 20:50 | 0.872 | 1.460 | 0.909 | 1.703 | 1.174 | 0.486 | 0.863 | 0.827 | W         | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 21:00 | 0.874 | 1.462 | 0.910 | 1.704 | 1.173 | 0.485 | 0.862 | 0.826 | WSW       | 2.6     | 無  |
| 2018/3/4 21:10 | 0.872 | 1.461 | 0.910 | 1.704 | 1.174 | 0.485 | 0.863 | 0.827 | WNW       | 3.9     | 無  |
| 2018/3/4 21:20 | 0.872 | 1.460 | 0.909 | 1.703 | 1.172 | 0.484 | 0.862 | 0.826 | W         | 3.1     | 無  |
| 2018/3/4 21:30 | 0.872 | 1.460 | 0.911 | 1.702 | 1.173 | 0.486 | 0.863 | 0.828 | W         | 3.3     | 無  |
| 2018/3/4 21:40 | 0.876 | 1.459 | 0.909 | 1.702 | 1.172 | 0.485 | 0.863 | 0.825 | WNW       | 3.0     | 無  |
| 2018/3/4 21:50 | 0.873 | 1.462 | 0.910 | 1.704 | 1.174 | 0.483 | 0.861 | 0.825 | WNW       | 2.9     | 無  |
| 2018/3/4 22:00 | 0.873 | 1.462 | 0.909 | 1.701 | 1.172 | 0.483 | 0.862 | 0.828 | S         | 0.9     | 無  |
| 2018/3/4 22:10 | 0.871 | 1.459 | 0.909 | 1.703 | 1.172 | 0.485 | 0.862 | 0.825 | S         | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 22:20 | 0.873 | 1.460 | 0.909 | 1.702 | 1.172 | 0.483 | 0.862 | 0.825 | WSW       | 1.7     | 無  |
| 2018/3/4 22:30 | 0.873 | 1.457 | 0.910 | 1.701 | 1.170 | 0.485 | 0.862 | 0.825 | W         | 2.0     | 無  |
| 2018/3/4 22:40 | 0.872 | 1.460 | 0.909 | 1.703 | 1.170 | 0.484 | 0.861 | 0.826 | WSW       | 1.5     | 無  |
| 2018/3/4 22:50 | 0.872 | 1.459 | 0.910 | 1.702 | 1.172 | 0.485 | 0.863 | 0.825 | SW        | 1.4     | 無  |
| 2018/3/4 23:00 | 0.874 | 1.462 | 0.908 | 1.703 | 1.170 | 0.482 | 0.862 | 0.825 | SW        | 1.7     | 無  |
| 2018/3/4 23:10 | 0.871 | 1.459 | 0.907 | 1.705 | 1.173 | 0.484 | 0.861 | 0.826 | SW        | 2.3     | 無  |
| 2018/3/4 23:20 | 0.871 | 1.458 | 0.910 | 1.704 | 1.171 | 0.485 | 0.862 | 0.826 | SW        | 1.4     | 無  |
| 2018/3/4 23:30 | 0.873 | 1.459 | 0.909 | 1.702 | 1.172 | 0.483 | 0.862 | 0.824 | S         | 1.1     | 無  |
| 2018/3/4 23:40 | 0.872 | 1.459 | 0.907 | 1.705 | 1.171 | 0.485 | 0.861 | 0.827 | SSE       | 0.9     | 無  |
| 2018/3/4 23:50 | 0.872 | 1.459 | 0.909 | 1.704 | 1.170 | 0.485 | 0.863 | 0.826 | ESE       | 1.2     | 無  |
| 2018/3/5 0:00  | 0.873 | 1.459 | 0.909 | 1.703 | 1.173 | 0.484 | 0.860 | 0.824 | SSE       | 0.6     | 無  |

\*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

6/8

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

| 測定日時           | MP-1  | MP-2  | MP-3  | MP-4  | MP-5  | MP-6  | MP-7  | MP-8  | スタック(95m) |         | 感雨 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
|                |       |       |       |       |       |       |       |       | 風向        | 風速(m/s) |    |
| 2018/3/5 0:10  | 0.871 | 1.461 | 0.912 | 1.702 | 1.171 | 0.484 | 0.859 | 0.826 | SW        | 0.6     | 無  |
| 2018/3/5 0:20  | 0.871 | 1.459 | 0.907 | 1.703 | 1.171 | 0.483 | 0.861 | 0.826 | WSW       | 0.9     | 無  |
| 2018/3/5 0:30  | 0.874 | 1.459 | 0.911 | 1.703 | 1.172 | 0.483 | 0.863 | 0.827 | WSW       | 1.5     | 無  |
| 2018/3/5 0:40  | 0.873 | 1.460 | 0.908 | 1.701 | 1.171 | 0.485 | 0.861 | 0.826 | WSW       | 1.7     | 無  |
| 2018/3/5 0:50  | 0.872 | 1.458 | 0.909 | 1.703 | 1.171 | 0.484 | 0.861 | 0.826 | SSW       | 1.2     | 無  |
| 2018/3/5 1:00  | 0.872 | 1.458 | 0.908 | 1.701 | 1.170 | 0.485 | 0.862 | 0.827 | SSW       | 0.9     | 無  |
| 2018/3/5 1:10  | 0.873 | 1.458 | 0.910 | 1.702 | 1.170 | 0.483 | 0.860 | 0.825 | S         | 1.4     | 無  |
| 2018/3/5 1:20  | 0.872 | 1.458 | 0.907 | 1.702 | 1.171 | 0.482 | 0.860 | 0.824 | SSW       | 0.9     | 無  |
| 2018/3/5 1:30  | 0.870 | 1.458 | 0.909 | 1.702 | 1.169 | 0.483 | 0.861 | 0.827 | W         | 0.9     | 無  |
| 2018/3/5 1:40  | 0.871 | 1.457 | 0.910 | 1.702 | 1.172 | 0.482 | 0.861 | 0.824 | WNW       | 0.8     | 無  |
| 2018/3/5 1:50  | 0.872 | 1.459 | 0.908 | 1.702 | 1.173 | 0.482 | 0.862 | 0.824 | *         | CALM    | 無  |
| 2018/3/5 2:00  | 0.869 | 1.458 | 0.910 | 1.703 | 1.170 | 0.484 | 0.861 | 0.824 | NW        | 0.9     | 無  |
| 2018/3/5 2:10  | 0.871 | 1.458 | 0.907 | 1.701 | 1.169 | 0.484 | 0.863 | 0.826 | NW        | 1.2     | 無  |
| 2018/3/5 2:20  | 0.869 | 1.458 | 0.908 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.860 | 0.824 | NW        | 2.3     | 無  |
| 2018/3/5 2:30  | 0.869 | 1.458 | 0.908 | 1.700 | 1.170 | 0.484 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 3.2     | 無  |
| 2018/3/5 2:40  | 0.870 | 1.461 | 0.908 | 1.702 | 1.171 | 0.484 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 4.6     | 無  |
| 2018/3/5 2:50  | 0.871 | 1.454 | 0.909 | 1.703 | 1.173 | 0.483 | 0.859 | 0.825 | NNW       | 5.4     | 無  |
| 2018/3/5 3:00  | 0.868 | 1.459 | 0.908 | 1.700 | 1.171 | 0.483 | 0.859 | 0.825 | NNW       | 4.2     | 無  |
| 2018/3/5 3:10  | 0.873 | 1.458 | 0.908 | 1.704 | 1.171 | 0.485 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 3.6     | 無  |
| 2018/3/5 3:20  | 0.869 | 1.459 | 0.908 | 1.704 | 1.172 | 0.482 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 4.0     | 無  |
| 2018/3/5 3:30  | 0.870 | 1.460 | 0.909 | 1.702 | 1.170 | 0.483 | 0.860 | 0.825 | NNW       | 4.9     | 無  |
| 2018/3/5 3:40  | 0.872 | 1.460 | 0.907 | 1.700 | 1.171 | 0.484 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 5.7     | 無  |
| 2018/3/5 3:50  | 0.869 | 1.459 | 0.908 | 1.701 | 1.171 | 0.484 | 0.860 | 0.825 | NW        | 6.6     | 無  |
| 2018/3/5 4:00  | 0.869 | 1.457 | 0.908 | 1.701 | 1.171 | 0.483 | 0.861 | 0.825 | NNW       | 8.3     | 無  |
| 2018/3/5 4:10  | 0.868 | 1.460 | 0.906 | 1.701 | 1.170 | 0.485 | 0.862 | 0.825 | NNW       | 8.5     | 無  |
| 2018/3/5 4:20  | 0.871 | 1.460 | 0.908 | 1.702 | 1.171 | 0.482 | 0.863 | 0.827 | NW        | 8.1     | 無  |
| 2018/3/5 4:30  | 0.871 | 1.461 | 0.907 | 1.703 | 1.172 | 0.483 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 7.1     | 無  |
| 2018/3/5 4:40  | 0.871 | 1.459 | 0.908 | 1.703 | 1.172 | 0.482 | 0.863 | 0.826 | NW        | 7.2     | 無  |
| 2018/3/5 4:50  | 0.872 | 1.459 | 0.907 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.862 | 0.826 | NNW       | 5.7     | 無  |
| 2018/3/5 5:00  | 0.872 | 1.461 | 0.909 | 1.701 | 1.173 | 0.482 | 0.862 | 0.825 | NNW       | 6.4     | 無  |
| 2018/3/5 5:10  | 0.872 | 1.460 | 0.907 | 1.703 | 1.172 | 0.483 | 0.861 | 0.826 | NNW       | 5.9     | 無  |
| 2018/3/5 5:20  | 0.871 | 1.460 | 0.908 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.861 | 0.824 | NNW       | 6.1     | 無  |
| 2018/3/5 5:30  | 0.873 | 1.460 | 0.908 | 1.704 | 1.173 | 0.483 | 0.860 | 0.827 | NNW       | 6.3     | 無  |
| 2018/3/5 5:40  | 0.873 | 1.460 | 0.909 | 1.705 | 1.170 | 0.481 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 6.1     | 無  |
| 2018/3/5 5:50  | 0.869 | 1.459 | 0.908 | 1.702 | 1.171 | 0.483 | 0.859 | 0.827 | NNW       | 5.8     | 無  |
| 2018/3/5 6:00  | 0.872 | 1.457 | 0.908 | 1.704 | 1.171 | 0.483 | 0.862 | 0.826 | NNW       | 6.4     | 無  |
| 2018/3/5 6:10  | 0.871 | 1.459 | 0.907 | 1.704 | 1.169 | 0.483 | 0.860 | 0.826 | NNW       | 6.9     | 無  |
| 2018/3/5 6:20  | 0.872 | 1.461 | 0.909 | 1.700 | 1.171 | 0.483 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 7.5     | 無  |
| 2018/3/5 6:30  | 0.871 | 1.457 | 0.909 | 1.704 | 1.170 | 0.483 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 6.6     | 無  |
| 2018/3/5 6:40  | 0.871 | 1.460 | 0.907 | 1.703 | 1.174 | 0.484 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 6.5     | 無  |
| 2018/3/5 6:50  | 0.873 | 1.458 | 0.907 | 1.704 | 1.170 | 0.484 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 6.6     | 無  |
| 2018/3/5 7:00  | 0.870 | 1.461 | 0.907 | 1.703 | 1.172 | 0.482 | 0.859 | 0.826 | NNW       | 6.3     | 無  |
| 2018/3/5 7:10  | 0.871 | 1.459 | 0.906 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.863 | 0.826 | NNW       | 5.0     | 無  |
| 2018/3/5 7:20  | 0.869 | 1.459 | 0.908 | 1.702 | 1.172 | 0.483 | 0.861 | 0.828 | NNW       | 5.0     | 無  |
| 2018/3/5 7:30  | 0.872 | 1.456 | 0.908 | 1.704 | 1.171 | 0.483 | 0.861 | 0.828 | NNW       | 5.2     | 無  |
| 2018/3/5 7:40  | 0.872 | 1.459 | 0.908 | 1.702 | 1.173 | 0.484 | 0.862 | 0.826 | NNW       | 5.3     | 無  |
| 2018/3/5 7:50  | 0.872 | 1.457 | 0.908 | 1.702 | 1.170 | 0.483 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 4.6     | 無  |
| 2018/3/5 8:00  | 0.871 | 1.456 | 0.906 | 1.702 | 1.172 | 0.484 | 0.862 | 0.827 | NNW       | 4.6     | 無  |
| 2018/3/5 8:10  | 0.871 | 1.459 | 0.906 | 1.702 | 1.174 | 0.482 | 0.862 | 0.826 | NNW       | 5.4     | 無  |
| 2018/3/5 8:20  | 0.873 | 1.459 | 0.909 | 1.704 | 1.171 | 0.484 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 6.6     | 無  |
| 2018/3/5 8:30  | 0.872 | 1.459 | 0.905 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 8.0     | 無  |
| 2018/3/5 8:40  | 0.870 | 1.458 | 0.906 | 1.703 | 1.171 | 0.482 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 8.7     | 無  |
| 2018/3/5 8:50  | 0.874 | 1.457 | 0.906 | 1.704 | 1.171 | 0.483 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 6.9     | 無  |
| 2018/3/5 9:00  | 0.872 | 1.458 | 0.907 | 1.704 | 1.167 | 0.482 | 0.861 | 0.828 | N         | 6.8     | 無  |
| 2018/3/5 9:10  | 0.872 | 1.458 | 0.907 | 1.702 | 1.173 | 0.482 | 0.860 | 0.827 | NNW       | 7.4     | 無  |
| 2018/3/5 9:20  | 0.872 | 1.458 | 0.904 | 1.704 | 1.172 | 0.482 | 0.862 | 0.828 | NNW       | 8.4     | 無  |
| 2018/3/5 9:30  | 0.872 | 1.459 | 0.904 | 1.703 | 1.175 | 0.483 | 0.860 | 0.828 | NNW       | 7.7     | 無  |
| 2018/3/5 9:40  | 0.870 | 1.457 | 0.904 | 1.701 | 1.173 | 0.483 | 0.858 | 0.829 | N         | 6.7     | 無  |
| 2018/3/5 9:50  | 0.871 | 1.458 | 0.906 | 1.703 | 1.172 | 0.484 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 7.5     | 無  |
| 2018/3/5 10:00 | 0.871 | 1.459 | 0.906 | 1.706 | 1.174 | 0.484 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 7.1     | 無  |

\*無風の為読取れず 風速0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)と表記

7/8

| 福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP) |                      |                        |                        |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 日時                         | 事務本館南側線量率<br>(mSv/h) | 正門線量率<br>( $\mu$ Sv/h) | 西門線量率<br>( $\mu$ Sv/h) |
| 2018/3/4 14:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 14:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 15:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 15:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 16:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 16:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 17:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 17:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 18:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 18:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 19:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 19:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 20:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 20:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 21:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 21:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 22:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 22:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 23:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/4 23:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 0:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 0:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 1:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 1:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 2:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 2:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 3:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 3:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 4:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 4:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 5:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 5:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 6:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 6:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 7:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 7:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 8:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 8:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 9:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 9:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 10:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |

2018年3月5日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with 17 columns (2/18 to 3/4) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing I-131 concentration data.

Cs-134 (Bq/L)

Table with 17 columns (2/18 to 3/4) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing Cs-134 concentration data.

Cs-137 (Bq/L)

Table with 17 columns (2/18 to 3/4) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing Cs-137 concentration data.

- <測定箇所>
①4号T/建屋南東
②プロセス建屋北東
③プロセス建屋南東
④プロセス建屋南西
⑤焼却体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイト/建屋南西
⑦焼却体建屋南西
⑧焼却体建屋南東
⑨サイト/建屋南東

\*I-131はサンプリング調査を実施していないことを示す。
※⑧が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/25~)
※⑨は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑩を追加で測定(2011/5/30~)
※⑪を追加で測定(2011/8/2~)
※は検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。
※1 悪天候により採液中止

Handwritten signature or initials.



11:47 受

1/2

様式0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第17755報)

平成30年3月5日 11時25分  
内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 内田 俊志  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原子力事業所の名称及び場所  | 福島第一原子力発電所<br>福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 特定事象の発生箇所(注1)  | 福島第一原子力発電所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 特定事象の発生時刻(注1)  | 平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 特定事象の種類(注1)    | 非常用炉心冷却装置注水不能<br>(原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <p>・地下貯水槽 トリチウム分析結果 [採取日 3月3日]</p> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D統】</p> <p>※添付の有・無</p> |
| その他の事項の対応(注3)  | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2018年3月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一 廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2018年3月3日分)

| 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|--|
|              | i   |     |     | ii  |     |     | iii     |     |     | iv  |     |     | v   |     |     | vi  |     |     | vii |     |     |   |  |  |
|              | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側     | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 |   |  |  |
| 採取日          | /   |     |     | /   |     |     | 3月3日    |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | / |  |  |
| 採取時刻         | /   |     |     | /   |     |     | 7:28    |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | / |  |  |
| トリチウム(Bq/L)  | /   |     |     | /   |     |     | ND(200) |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /   |     |     | / |  |  |

半減期 トリチウム:約12年

| 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |       |  |  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--|--|
|                | i   |     |     | ii  |     |     | iii     |     |     | iv* |     |     | v*  |     |     | vi   |     |     | vii* |     |     |       |  |  |
|                | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側     | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側 | 北東側 | 南西側 | 南西側 | 北東側 | 北東側  | 南西側 | 南西側 | 北東側  | 北東側 | 南西側 |       |  |  |
| 採取日            | /   |     |     | /   |     |     | 3月3日    |     |     | /   |     |     | /   |     |     | 3月3日 |     |     | /    |     |     | /     |  |  |
| 採取時刻           | /   |     |     | /   |     |     | 7:20    |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /    |     |     | /    |     |     | 採取できず |  |  |
| トリチウム(Bq/L)    | /   |     |     | /   |     |     | ND(210) |     |     | /   |     |     | /   |     |     | /    |     |     | /    |     |     | /     |  |  |

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。  
(注2)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
\*漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

16:49 受

1/10

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第17756報)

平成30年3月5日16時35分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 内田 俊志  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原子力事業所の名称及び場所  | 福島第一原子力発電所<br>福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 特定事象の発生箇所(注1)  | 福島第一原子力発電所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 特定事象の発生時刻(注1)  | 平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 特定事象の種類(注1)    | 非常用炉心冷却装置注水不能<br>(原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <p>(対応日時, 対応の概要)<br/>           プラント関連パラメータ、発電所敷地内におけるモニタリング結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [3月5日 11時00分現在]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果 [3月5日 15時00分現在]</li> <li>・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 3月4日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 3月4日]</li> </ul> <p>建屋滞留水の移送状況については、本日のパトロール及び警報監視等において、漏えい等の異常は確認されませんでした。</p> <p>【公表区分：その他】</p> |
| その他の事項の対応(注3)  | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/10

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年3月5日 11:00 現在


【注意事項】  
各計測器については、地震やその他の異常事態の影響を受けて、異常の使用制限  
条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性があります。計測器も停  
止している。プラントは緊急状態にあるために、このような計測の不確かさを考  
慮し、また、地震の計測器から得られる情報を活用して緊急時の対応にも留意し  
て総合的に判断している。

|                                    | 1号機                                                                                                                                                            | 2号機                                                                                                                               | 3号機                                                                                                   | 4号機                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 原子炉注水状況                            | 給水系：1.5m <sup>3</sup> /h<br>CS系：1.4m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                         | 給水系：1.4m <sup>3</sup> /h<br>CS系：1.5m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                            | 給水系：1.4m <sup>3</sup> /h<br>CS系：1.4m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                |                               |
| 原子炉圧力容器<br>底部温度                    | VESSEL BOTTOM HEAD<br>(TE-263-69L1) : 13.4°C<br>原子炉 SKIRT JOINT 上部<br>(TE-263-69H1) : 13.2°C<br>VESSEL DOWN COMMER<br>(TE-263-69G2) : 13.1°C<br>(3/5 11:00 現在) | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD<br>(TE-2-3-69H8) : 18.8°C<br>RPV温度<br>(TE-2-3-69R) : 18.4°C<br>(3/5 11:00 現在)                       | スカートジャンクション上部温度<br>(TE-2-3-69F1) : 18.2°C<br>RPV底部ヘッド上部温度<br>(TE-2-3-69H1) : 16.5°C<br>(3/5 11:00 現在) |                               |
| 原子炉格納容器<br>内温度                     | HVH-12A RETURN AIR<br>(TE-1625A) : 13.5°C<br>HVH-12A SUPPLY AIR<br>(TE-1625F) : 13.1°C<br>(3/5 11:00 現在)                                                       | RETURN AIR DRYWELL COOLER<br>(TE-16-114B) : 19.4°C<br>SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B<br>(TE-16-114G#1) : 19.3°C<br>(3/5 11:00 現在) | 格納容器空間換気空気温度<br>(TE-16-114A) : 17.7°C<br>格納容器空間換気空気温度<br>(TE-16-114F#1) : 16.2°C<br>(3/5 11:00 現在)    |                               |
| 原子炉格納容器<br>圧力                      | 0.66kPa g<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                                                                    | 5.26kPa g<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                                       | 0.29kPa g<br>(3/5 11:00 現在)                                                                           |                               |
| 窒素封入流量<br>※3                       | RPV (RVH) : 13.83Nm <sup>3</sup> /h<br>(JP-A) : 14.29Nm <sup>3</sup> /h<br>(JP-B) : -Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)         | RPV : 12.51Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                      | RPV : 16.68Nm <sup>3</sup> /h<br>PCV : -Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                          | ※4                            |
| 原子炉格納容器<br>ガス管理システム<br>排気流量        | 20.6m <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                                                        | 14.16Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                         | 17.72Nm <sup>3</sup> /h<br>(3/5 11:00 現在)                                                             |                               |
| 原子炉格納容器<br>水素濃度 ※1                 | A系：0.00vol%<br>B系：0.00vol%<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                                                   | A系：0.08vol%<br>B系：0.08vol%<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                      | A系：0.07vol%<br>B系：0.06vol%<br>(3/5 11:00 現在)                                                          |                               |
| 原子炉格納容器<br>放射能濃度 ※2<br>(Xe135). ※2 | A系：指示値 9.90E-04<br>換出限界値 4.40E-04<br>B系：指示値 1.45E-03<br>換出限界値 4.00E-04<br>(3/5 11:00 現在)                                                                       | A系：指示値 ND<br>換出限界値 1.7E-01<br>B系：指示値 ND<br>換出限界値 1.5E-01<br>(3/5 11:00 現在)                                                        | A系：指示値 ND<br>換出限界値 2.5E-01<br>B系：指示値 ND<br>換出限界値 2.5E-01<br>(3/5 11:00 現在)                            | Bq/cm<br>Bq/cm                |
| 使用済燃料プール<br>水温度                    | 25.5°C<br>(2/1 11:00 現在)                                                                                                                                       | 28.5°C<br>(3/1 5:00 現在)                                                                                                           | 26.3°C<br>(3/5 11:00 現在)                                                                              | 12.8°C<br>(3/5 11:00 現在)      |
| FPC 注水ノック<br>水位                    | 3.50m<br>(2/1 11:00 現在)                                                                                                                                        | 5.68m<br>(3/5 11:00 現在)                                                                                                           | 5.10m<br>(3/5 11:00 現在)                                                                               | 35.77X100mm<br>(3/5 11:00 現在) |

【計測器に関する情報】  
※1：原子炉がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)  
※2：原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。  
※3：原子炉格納容器窒素封入流量の単位はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記載する。  
※4：放射能濃度の単位は、圧力で測定していることを記載する。  
※5：1号機使用済燃料プール格納容器系停止中の水、1号機使用済燃料プール水温度とPCCスキマカクタシタック水温度に関しては至近のデータを記載。なお、停止期間終了(3/12 17時)時点の使用済燃料プール水温度は約23.5°C程度と評価。  
※6：2号機使用済燃料プール格納容器系停止中の水、2号機使用済燃料プール水温度に関しては至近のデータを記載。なお、停止期間終了(3/12 17時)時点の使用済燃料プール水温度は約40.4°C程度と評価。


3/10

福島第一原子力発電所1号機 温度に関するパラメータ

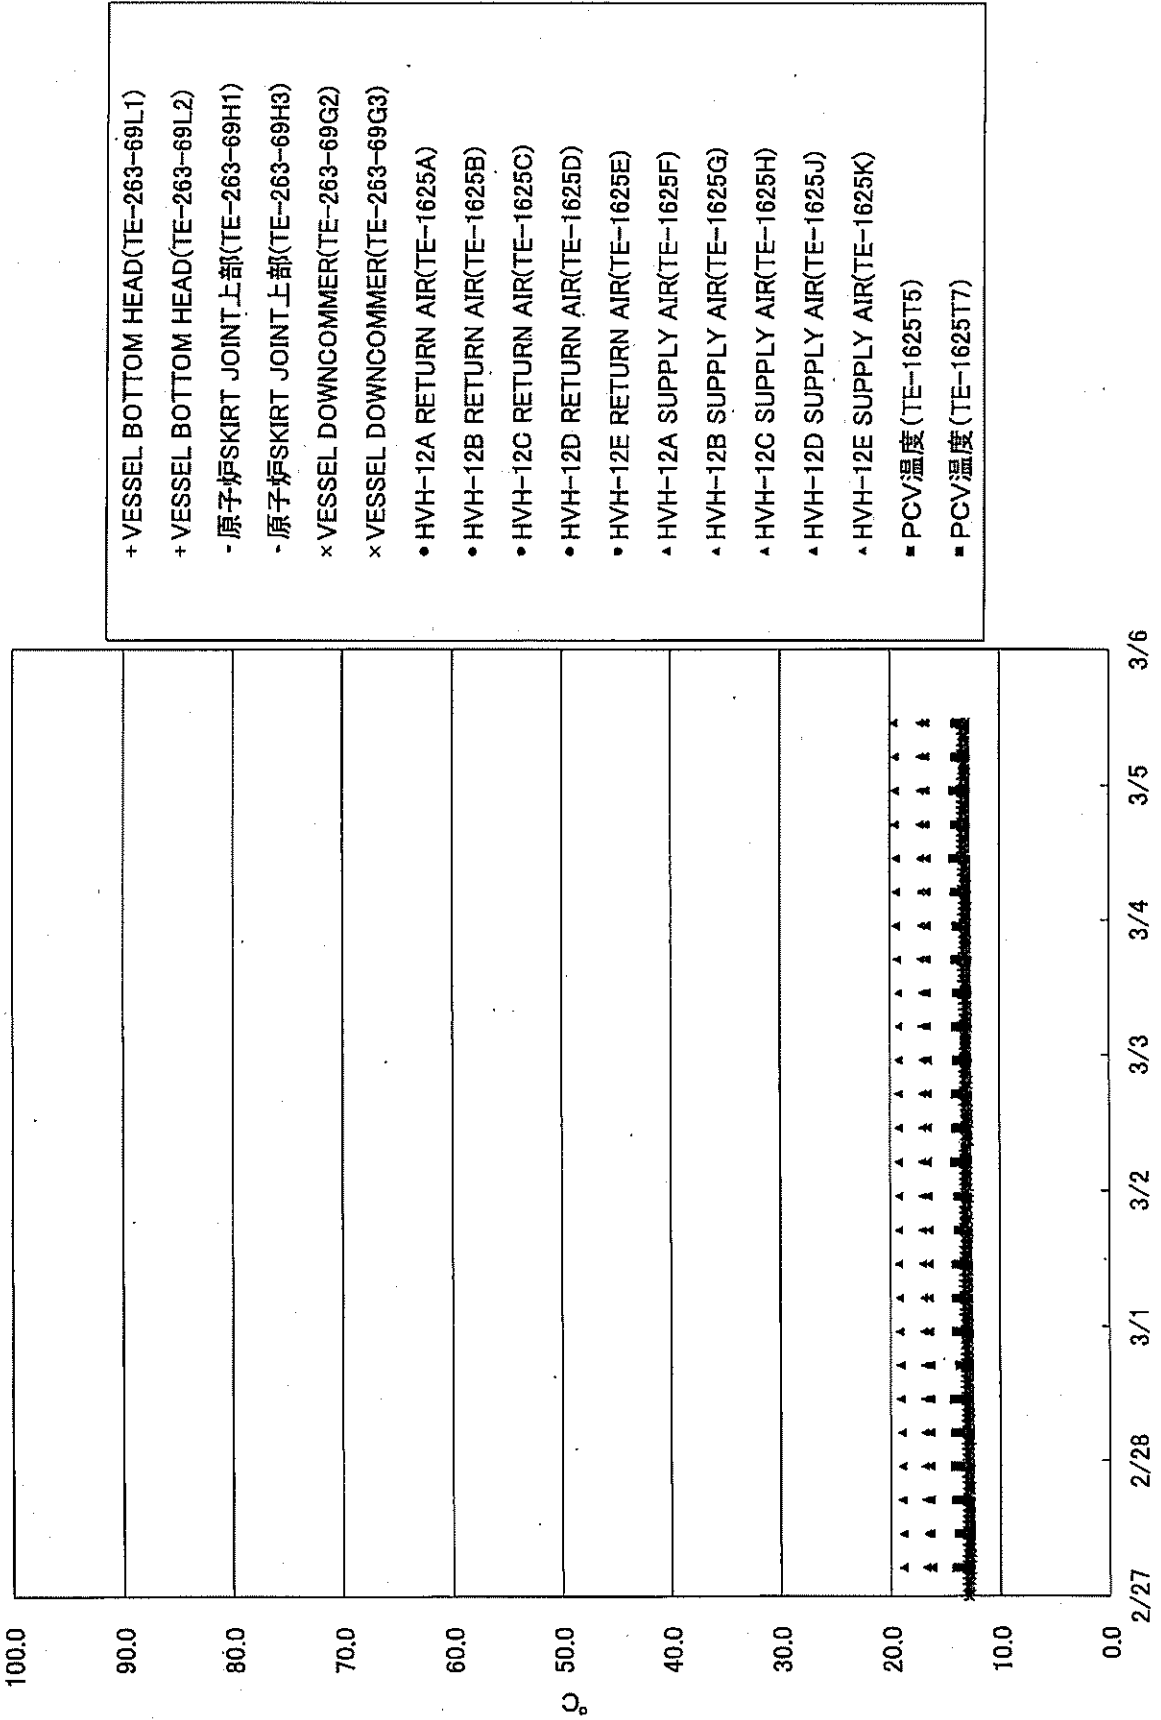


4/10

福島第一原子力発電所2号機 温度に関するパラメータ

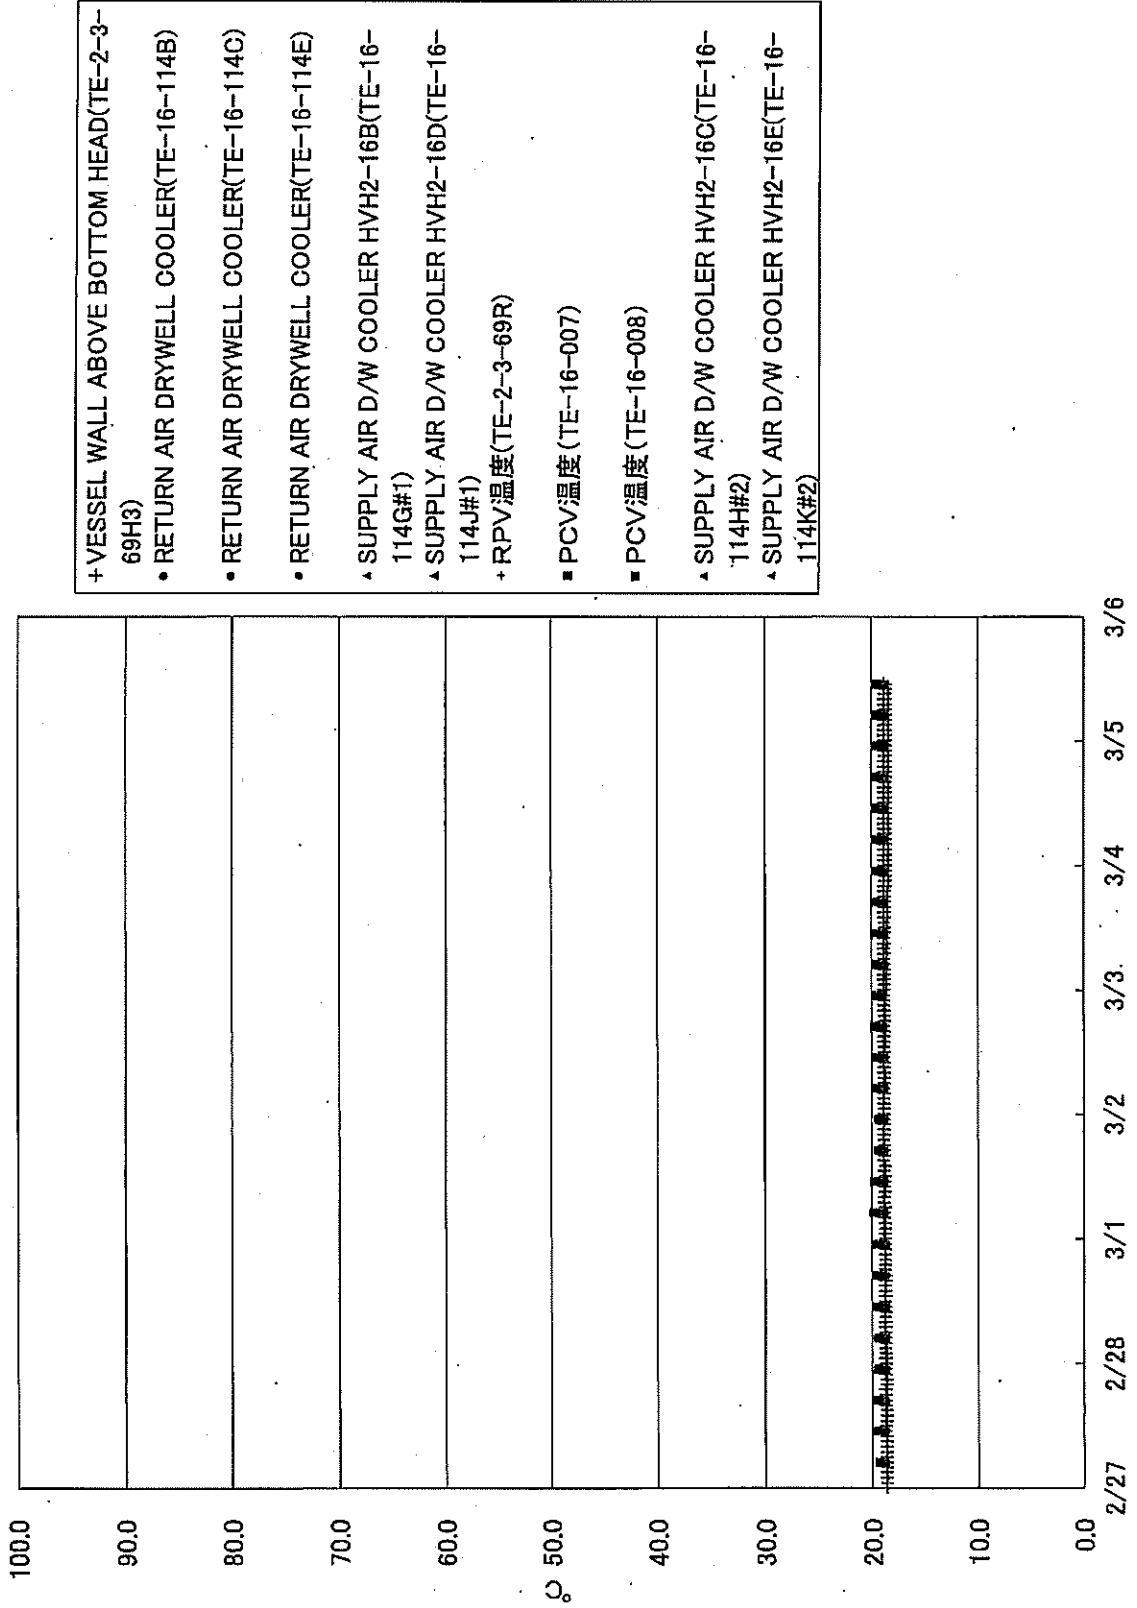

5/10

福島第一原子力発電所3号機 温度に関するパラメータ

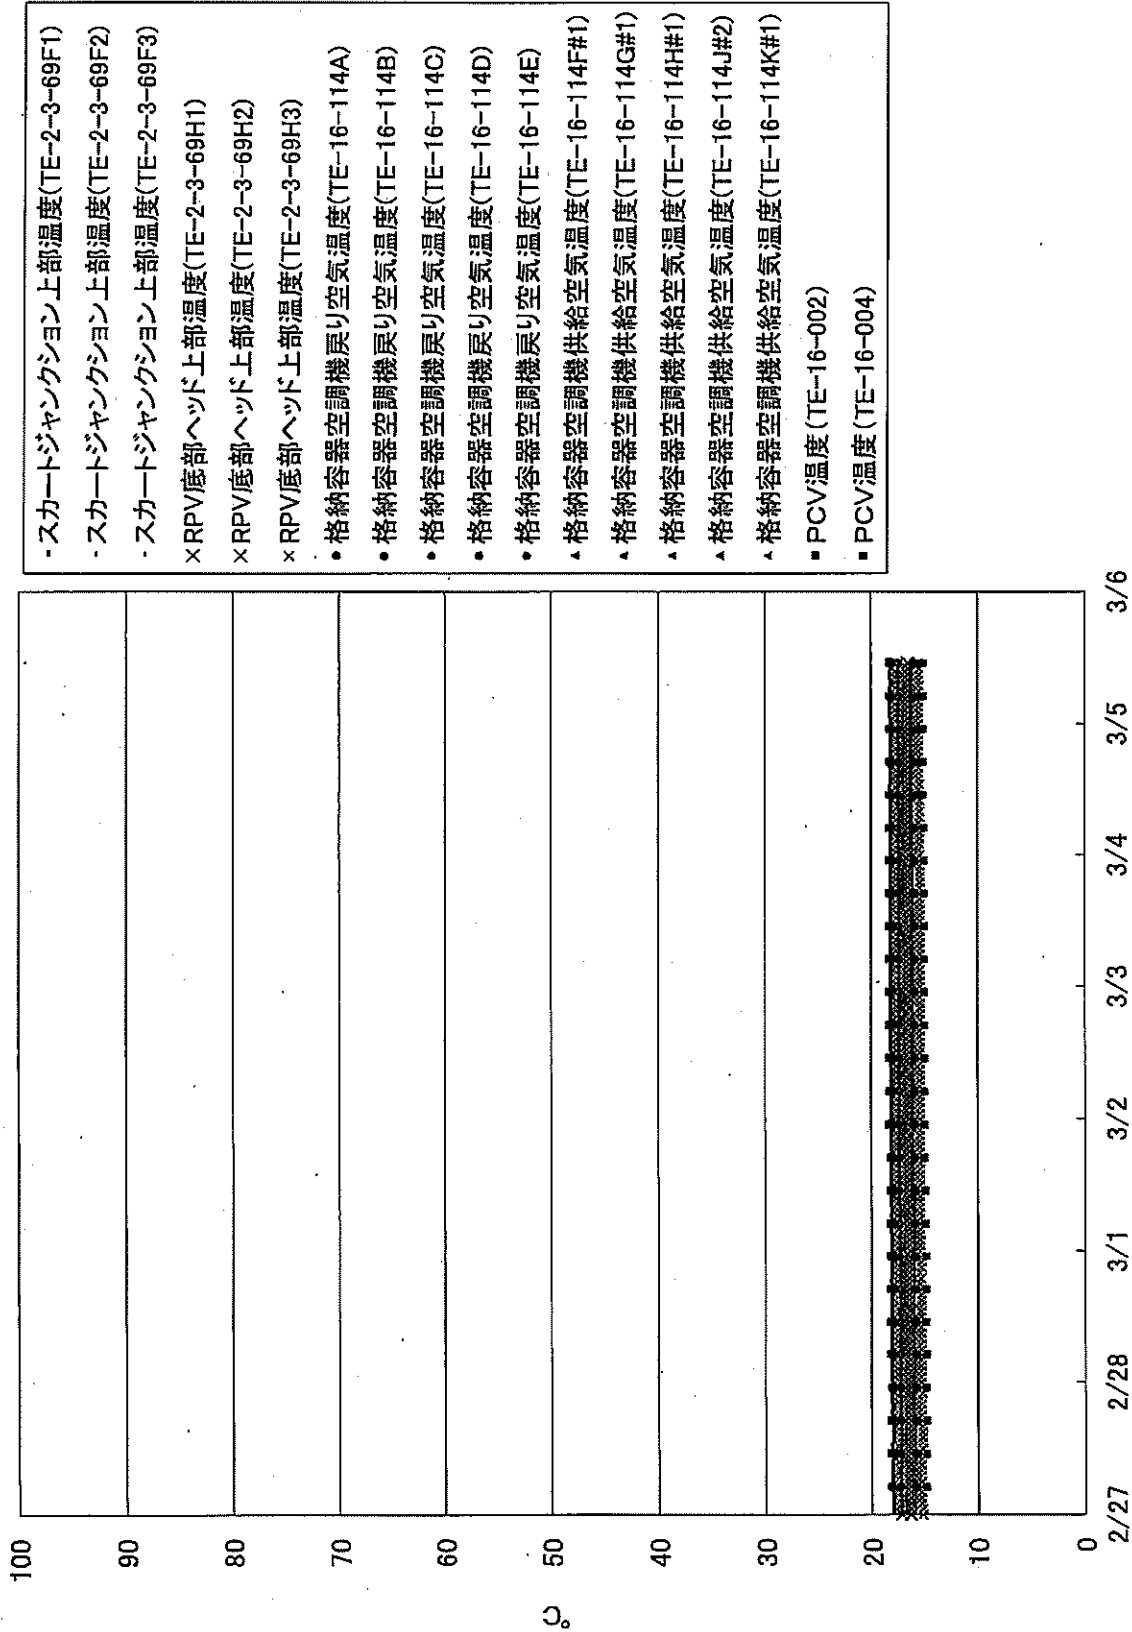

- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F1)
- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F2)
- スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F3)
- ×RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H1)
- ×RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H2)
- ×RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H3)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114A)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114B)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114C)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114D)
- 格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114E)
- ▲格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114F#1)
- ▲格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114G#1)
- ▲格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114H#1)
- ▲格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114J#2)
- ▲格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114K#1)
- PCV温度(TE-16-002)
- PCV温度(TE-16-004)

6/10

| 福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー・気象関係) |                |                             |                                |    |     |             |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----|-----|-------------|
| 場所                                 | 日時             | 線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 中性子線量率<br>( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:00  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:10  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:20  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:30  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:40  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 9:50  | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 4.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:00 | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:10 | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:20 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 2.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:30 | -                           | <0.01                          | 曇り | N   | 3.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:40 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 4.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 10:50 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 3.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:00 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 3.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:10 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 4.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:20 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 3.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:30 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 4.3         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:40 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 11:50 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 4.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:00 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:10 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:20 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.5         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:30 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.7         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:40 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 12:50 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 3.9         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:00 | -                           | <0.01                          | 雨  | N   | 3.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:10 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.1         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:20 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:30 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.2         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:40 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 13:50 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:00 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.8         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:10 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:20 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.4         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:30 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.6         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:40 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 5.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 14:50 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 4.0         |
| 西門                                 | 2018/3/5 15:00 | -                           | <0.01                          | 雨  | NNW | 3.0         |



福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

7/10

| 測定日時           | MP-1  | MP-2  | MP-3  | MP-4  | MP-5  | MP-6  | MP-7  | MP-8  | スタック(95m) |         | 感雨 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
|                |       |       |       |       |       |       |       |       | 風向        | 風速(m/s) |    |
| 2018/3/5 9:00  | 0.872 | 1.458 | 0.907 | 1.704 | 1.167 | 0.482 | 0.861 | 0.828 | N         | 6.8     | 無  |
| 2018/3/5 9:10  | 0.872 | 1.458 | 0.907 | 1.702 | 1.173 | 0.482 | 0.860 | 0.827 | NNW       | 7.4     | 無  |
| 2018/3/5 9:20  | 0.872 | 1.458 | 0.904 | 1.704 | 1.172 | 0.482 | 0.862 | 0.828 | NNW       | 8.4     | 無  |
| 2018/3/5 9:30  | 0.872 | 1.459 | 0.904 | 1.703 | 1.175 | 0.483 | 0.860 | 0.828 | NNW       | 7.7     | 無  |
| 2018/3/5 9:40  | 0.870 | 1.457 | 0.904 | 1.701 | 1.173 | 0.483 | 0.858 | 0.829 | N         | 6.7     | 無  |
| 2018/3/5 9:50  | 0.871 | 1.458 | 0.906 | 1.703 | 1.172 | 0.484 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 7.5     | 無  |
| 2018/3/5 10:00 | 0.871 | 1.459 | 0.906 | 1.706 | 1.174 | 0.484 | 0.861 | 0.827 | NNW       | 7.1     | 無  |
| 2018/3/5 10:10 | 0.871 | 1.455 | 0.905 | 1.702 | 1.172 | 0.483 | 0.860 | 0.826 | N         | 6.3     | 無  |
| 2018/3/5 10:20 | 0.871 | 1.456 | 0.903 | 1.703 | 1.174 | 0.482 | 0.860 | 0.827 | N         | 4.9     | 有  |
| 2018/3/5 10:30 | 0.871 | 1.456 | 0.904 | 1.701 | 1.172 | 0.483 | 0.859 | 0.826 | N         | 6.3     | 無  |
| 2018/3/5 10:40 | 0.872 | 1.456 | 0.904 | 1.701 | 1.172 | 0.483 | 0.860 | 0.826 | NNW       | 6.2     | 有  |
| 2018/3/5 10:50 | 0.873 | 1.456 | 0.905 | 1.702 | 1.173 | 0.484 | 0.861 | 0.828 | NNW       | 6.5     | 有  |
| 2018/3/5 11:00 | 0.872 | 1.461 | 0.904 | 1.704 | 1.172 | 0.483 | 0.860 | 0.827 | NNW       | 7.2     | 有  |
| 2018/3/5 11:10 | 0.869 | 1.459 | 0.904 | 1.702 | 1.172 | 0.483 | 0.861 | 0.826 | NNW       | 6.4     | 有  |
| 2018/3/5 11:20 | 0.871 | 1.458 | 0.904 | 1.703 | 1.170 | 0.481 | 0.861 | 0.827 | N         | 6.4     | 有  |
| 2018/3/5 11:30 | 0.869 | 1.452 | 0.901 | 1.699 | 1.167 | 0.483 | 0.859 | 0.828 | N         | 7.1     | 有  |
| 2018/3/5 11:40 | 0.867 | 1.444 | 0.902 | 1.690 | 1.157 | 0.483 | 0.856 | 0.825 | NNW       | 11.1    | 有  |
| 2018/3/5 11:50 | 0.865 | 1.439 | 0.897 | 1.684 | 1.156 | 0.484 | 0.855 | 0.824 | NNW       | 8.5     | 有  |
| 2018/3/5 12:00 | 0.863 | 1.433 | 0.898 | 1.681 | 1.151 | 0.484 | 0.854 | 0.823 | NNW       | 8.4     | 有  |
| 2018/3/5 12:10 | 0.862 | 1.431 | 0.898 | 1.674 | 1.148 | 0.484 | 0.853 | 0.822 | NNW       | 8.5     | 有  |
| 2018/3/5 12:20 | 0.861 | 1.429 | 0.890 | 1.673 | 1.148 | 0.482 | 0.853 | 0.822 | NNW       | 8.3     | 有  |
| 2018/3/5 12:30 | 0.859 | 1.430 | 0.892 | 1.669 | 1.145 | 0.483 | 0.853 | 0.822 | NNW       | 7.1     | 有  |
| 2018/3/5 12:40 | 0.857 | 1.427 | 0.892 | 1.669 | 1.146 | 0.483 | 0.854 | 0.821 | NNW       | 7.9     | 有  |
| 2018/3/5 12:50 | 0.857 | 1.426 | 0.892 | 1.670 | 1.143 | 0.482 | 0.853 | 0.820 | NNW       | 7.1     | 有  |
| 2018/3/5 13:00 | 0.857 | 1.427 | 0.890 | 1.667 | 1.145 | 0.482 | 0.854 | 0.821 | N         | 7.9     | 有  |
| 2018/3/5 13:10 | 0.856 | 1.422 | 0.889 | 1.667 | 1.142 | 0.482 | 0.854 | 0.819 | NNW       | 7.1     | 有  |
| 2018/3/5 13:20 | 0.855 | 1.423 | 0.889 | 1.666 | 1.142 | 0.481 | 0.853 | 0.819 | NNW       | 6.9     | 有  |
| 2018/3/5 13:30 | 0.853 | 1.421 | 0.885 | 1.665 | 1.139 | 0.482 | 0.852 | 0.819 | NNW       | 7.7     | 有  |
| 2018/3/5 13:40 | 0.855 | 1.420 | 0.884 | 1.659 | 1.141 | 0.480 | 0.851 | 0.819 | NNW       | 7.3     | 有  |
| 2018/3/5 13:50 | 0.851 | 1.418 | 0.884 | 1.663 | 1.138 | 0.480 | 0.853 | 0.818 | NNW       | 7.0     | 有  |
| 2018/3/5 14:00 | 0.850 | 1.410 | 0.883 | 1.657 | 1.133 | 0.480 | 0.851 | 0.817 | NNE       | 1.7     | 有  |
| 2018/3/5 14:10 | 0.848 | 1.403 | 0.877 | 1.645 | 1.131 | 0.480 | 0.848 | 0.818 | NNW       | 6.6     | 有  |
| 2018/3/5 14:20 | 0.847 | 1.399 | 0.877 | 1.647 | 1.130 | 0.481 | 0.850 | 0.817 | NNW       | 7.2     | 有  |
| 2018/3/5 14:30 | 0.848 | 1.402 | 0.877 | 1.644 | 1.131 | 0.479 | 0.850 | 0.817 | NNW       | 7.8     | 有  |
| 2018/3/5 14:40 | 0.846 | 1.399 | 0.880 | 1.640 | 1.126 | 0.479 | 0.848 | 0.814 | NNW       | 8.7     | 有  |
| 2018/3/5 14:50 | 0.844 | 1.395 | 0.883 | 1.638 | 1.125 | 0.482 | 0.849 | 0.814 | NNW       | 7.2     | 有  |
| 2018/3/5 15:00 | 0.842 | 1.394 | 0.879 | 1.631 | 1.122 | 0.479 | 0.846 | 0.815 | NNW       | 7.4     | 有  |

8/10

| 福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP) |                      |                        |                        |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 日時                         | 事務本館南側線量率<br>(mSv/h) | 正門線量率<br>( $\mu$ Sv/h) | 西門線量率<br>( $\mu$ Sv/h) |
| 2018/3/5 9:00              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 9:30              | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 10:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 10:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 11:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 11:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 12:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 12:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 13:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 13:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 14:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 14:30             | 0.014                | 1                      | 1                      |
| 2018/3/5 15:00             | 0.014                | 1                      | 1                      |

9/10

2018年3月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一 廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |          |          |  | 物揚場排水路   |          |          |  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|--|
|                       | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  |
| 採取日                   | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  |
| 採取時刻                  | 7:00     | 7:00     | 7:00     |  | 7:00     | 7:00     | 7:00     |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0        | 0        |  | 0        | 0        | 0        |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.66) | ND(0.78) | ND(0.83) |  | ND(0.89) | ND(0.56) | ND(0.67) |  |
| Cs-137(約30年)          | 7.1      | 2.7      | 2.6      |  | 1.8      | ND(0.91) | ND(0.84) |  |
| 全β                    | 7.4      | 7.0      | 6.5      |  | ND(4.0)  | ND(3.3)  | 4.9      |  |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        |  | -        | -        | -        |  |

単位: Bq/L

|                       | K排水路 |      |      |  | C排水路     |          |          |  |
|-----------------------|------|------|------|--|----------|----------|----------|--|
|                       | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 |  | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  |
| 採取日                   | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 |  | 3月2日     | 3月3日     | 3月4日     |  |
| 採取時刻                  | 7:00 | 7:00 | 7:00 |  | 7:00     | 7:00     | 7:00     |  |
| 降雨量(mm/日)             | 0    | 0    | 0    |  | 0        | 0        | 0        |  |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中  | 解析中  | 解析中  |  | 解析中      | 解析中      | 解析中      |  |
| Cs-134(約2年)           | 5.1  | 1.3  | 1.2  |  | ND(0.80) | ND(0.79) | ND(0.59) |  |
| Cs-137(約30年)          | 46   | 14   | 8.9  |  | ND(0.89) | ND(0.89) | 0.78     |  |
| 全β                    | 69   | 25   | 16   |  | ND(2.9)  | 3.1      | ND(3.5)  |  |
| H-3(約12年)             | -    | -    | -    |  | -        | -        | -        |  |

\* 本体内が今回公表データ。他は3月4日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

2018年3月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5.6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物構場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東設除塩北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>2号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 3月4日                            | 3月4日                | 3月4日         | 3月4日                                | 3月4日                         | 3月4日                         | 3月4日                              | 3月4日                        | 3月4日        | 3月4日              |                 |                    |
| 採取時刻             | 7:50                            | 7:42                | 7:17         | 7:34                                | 7:29                         | 7:24                         | 7:24                              | 6:40                        | 6:38        |                   |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.51)                        | ND(0.61)            | 0.70         | ND(0.63)                            | 0.69                         | ND(0.79)                     | ND(0.79)                          | ND(0.63)                    | ND(0.26)    |                   | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | 0.86                            | 0.60                | 5.5          | 6.1                                 | 5.4                          | 4.3                          | 4.3                               | 0.82                        | 0.95        |                   | 90              | 10                 |
| 全β               | 18                              | ND(15)              | ND(15)       | 24                                  | ND(15)                       | 17                           | 17                                | ND(14)                      | ND(15)      |                   |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | -                               | -                   | -            | -                                   | -                            | -                            | -                                 | -                           | -           |                   | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | -                               | -                   | -            | -                                   | -                            | -                            | -                                 | -                           | -           |                   | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 3月4日              | 3月4日              | 3月4日              | 3月4日         | 3月4日                          | 3月4日                           | 3月4日                         | 3月4日                           | 3月4日                          |                 |                    |
| 採取時刻             | 6:36              | 6:34              | 6:42              | 7:13         |                               |                                |                              |                                |                               |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.24)          | ND(0.29)          | ND(0.29)          | ND(0.45)     |                               |                                |                              |                                |                               | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.1               | ND(0.34)          | 0.75              | ND(0.58)     |                               |                                |                              |                                |                               | 90              | 10                 |
| 全β               | 16                | ND(15)            | 17                | ND(14)       |                               |                                |                              |                                |                               |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | -                 | -                 | -                 | -            |                               |                                |                              |                                |                               | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | -                 | -                 | -                 | -            |                               |                                |                              |                                |                               | 30              | 10                 |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

10  
10