

## 使用前検査申請書の変更について

原 発 本 第 228 号  
令 和 4 年 3 月 30 日

原子力規制委員会 殿

経 済 産 業 大 臣  
萩 生 田 光 一 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号  
九 州 電 力 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 池 辺 和 弘  
社 長 執 行 役 員

平成 24 年 12 月 13 日付け発本原第 141 号をもって提出しました玄海原子力発電所第 3 号機使用前検査申請書（平成 25 年 8 月 30 日付け発本原第 123 号、平成 30 年 7 月 6 日付け原発本第 111 号及び令和 3 年 10 月 12 日付け原発本第 121 号にて使用前検査申請書の変更について提出）の記載事項を変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

## 1. 使用前検査申請書及びその変更の内容を説明する書類

## 玄海原子力発電所第3号機

## 使用前検査申請書

発本原第141号（平成24年12月13日）

## 使用前検査申請書の変更について

発本原第123号（平成25年8月30日）

## 使用前検査申請書の変更について

原発本第111号（平成30年7月6日）

## 使用前検査申請書の変更について

原発本第121号（令和3年10月12日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

## 2. 1 使用前検査申請書

変更の内容	玄海原子力発電所第3号機 原子炉冷却系統設備の改造の工事 (変更前)	
	検査希望年月日	(一号) 自 令和4年 1月 21日 至 令和4年 5月 16日
		(五号) 自 令和4年 3月 7日 至 令和4年 5月 16日
	使用開始予定年月日	令和4年 6月 6日
	原子炉等規制法第43条の3 の11第1項の検査のための 申請をした場合は、その年月日	平成24年 12月 13日 平成25年 8月 30日 平成30年 7月 6日 令和 3年 10月 12日
	(変更後)	
	検査希望年月日	(一号) 自 令和4年 1月 21日 至 令和4年 8月 15日
		(五号) 自 令和4年 4月 25日 至 令和4年 8月 15日
	使用開始予定年月日	令和4年 9月 15日
	原子炉等規制法第43条の3 の11第1項の検査のための 申請をした場合は、その年月日	平成24年 12月 13日 平成25年 8月 30日 平成30年 7月 6日 令和 3年 10月 12日 令和 4年 3月 30日
変更の理由	玄海原子力発電所第3号機の海水ポンプ取替工事の工事工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」、「使用開始予定年月日」及び「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」を変更する。	

## 2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書


添付に示す。

## 2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

工事の工程に関する説明書


変更前

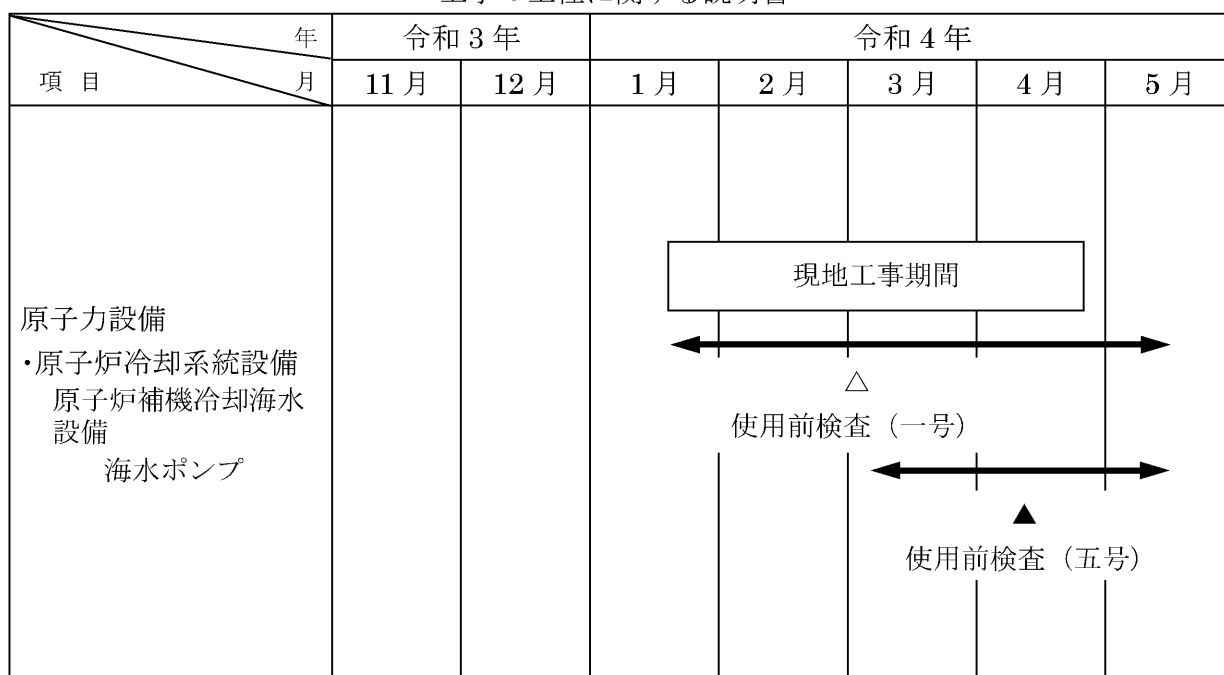

- △ 材料検査・寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査
- ▲ 機能・性能検査

工事の工程に関する説明書

変更後

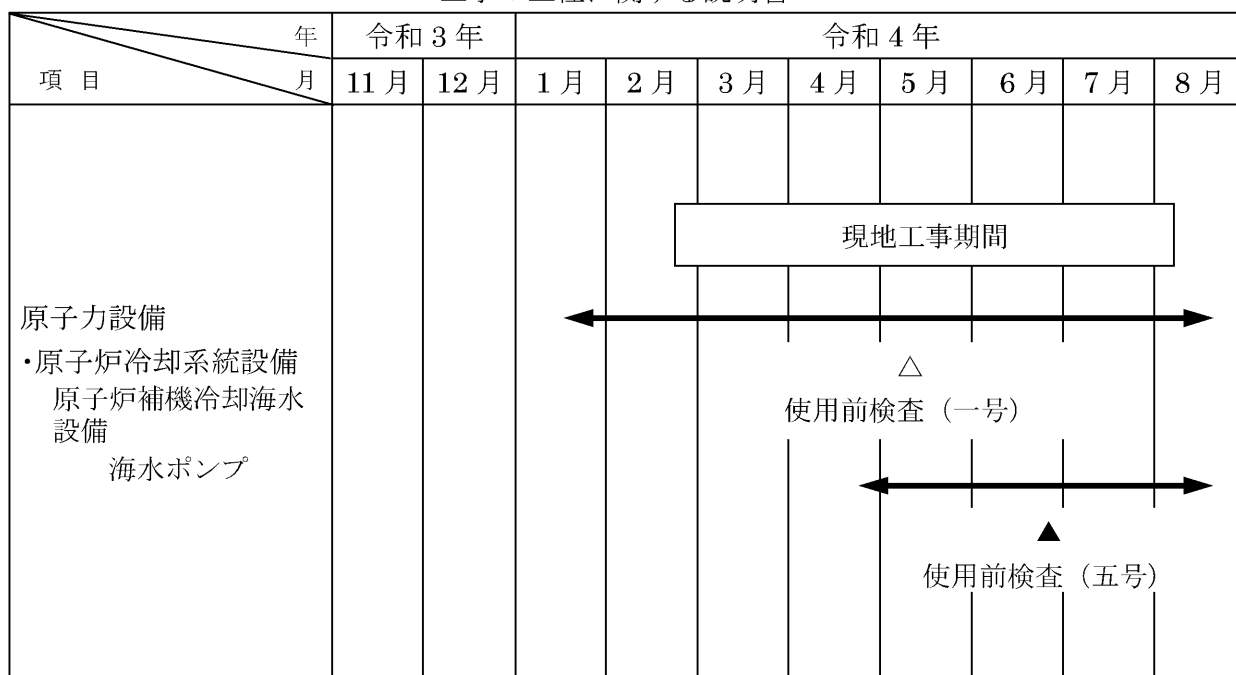

- △ 材料検査・寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査
- ▲ 機能・性能検査