

令和4年度下期放射線管理等報告書

廃炉発官R5第13号

令和5年5月15日

原子力規制委員会 殿

住 所 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

氏 名 東京電力ホールディングス株式会社

代表執行役社長 小早川 智明

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第136条第1項の規定により次のとおり報告します。

工場又は事業所	名 称	東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
	所 在 地	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22

1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

種類		全希ガス	¹³¹ I	¹³³ I	全粒子状物質	³ H
測定の箇所等	5, 6号炉共用排気筒	ND	ND	ND	ND	4.3×10 ¹⁰
	焼却炉建屋排気筒	—	ND	ND	ND	ND
	大型機器除染設備排気口 ^{注-2} 及び 汚染拡大防止ハウス排気口	—	—	—	4.4×10 ⁴	—
	使用済燃料共用プール排気口	ND	ND	ND	ND	6.9×10 ⁹
	増設焼却炉建屋排気筒	—	ND	ND	ND	ND
	油処理装置排気口 ^{注-3}	—	—	—	1.3×10 ³	9.3×10 ⁵
	分析・研究施設第1棟排気口	—	—	—	ND	—
	固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口	—	—	—	ND	—
	合計 ^{注-1}	ND	ND	ND	4.5×10 ⁴	5.0×10 ¹⁰
年間放出管理目標値	2.8×10 ¹⁵	1.4×10 ¹¹	—	—	—	

放射性気体廃棄物の放出放射能 (Bq) は、排気中の放射性物質の濃度 (Bq/cm³) に排気量 (cm³) を乗じて求めている。

なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合は ND と表示。検出限界濃度は以下のとおり。

全希ガス：2×10⁻² (Bq/cm³) 以下，¹³¹I：7×10⁻⁹ (Bq/cm³) 以下，

¹³³I：7×10⁻⁸ (Bq/cm³) 以下，全粒子状物質：4×10⁻⁹ (Bq/cm³) 以下 (¹³⁷Cs で代表した)

³H：4×10⁻⁵ (Bq/cm³) 以下

注-1：排気筒別内訳に示す排気筒の合計を示す。

なお、その他東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備で測定できない箇所については、各号炉からの追加的放出量を測定し、1～4号炉の放出量の合計は、年間約10億Bq未満と評価している。

注-2：大型機器除染設備排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2022年7月13日から2022年7月20日において平均で2.4×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年8月17日から2022年8月24日において平均で2.0×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年8月24日から2022年8月31日において平均で5.9×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年8月31日から2022年9月5日において平均で1.8×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年9月13日から2022年9月20日において平均で1.1×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年10月3日から2022年10月12日において平均で1.6×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年10月12日から2022年10月19日において平均で1.4×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年11月1日から2022年11月8日において平均で1.1×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2023年1月23日から2023年2月1日において平均で1.9×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2023年3月1日から2023年3月7日において平均で7.2×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

注-3：油処理装置排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2022年6月24日において平均で5.9×10⁻⁹ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年7月14日において平均で1.6×10⁻⁸ (Bq/cm³) で放出あり。

2022年11月22日から2022年11月30日において平均で 1.2×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。
2023年1月17日において平均で 3.9×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。
2023年2月1日から2023年2月10日において平均で 5.1×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。
2023年2月16日から2023年2月17日において平均で 3.9×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

濃度 ^{注-1}		前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
排気口又は 排気監視設備	5, 6号炉共用排気筒	ND	ND	ND	ND	注-2
	焼却炉建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-3
	大型機器除染設備排気口 及び 汚染拡大防止ハウス排気口	3.5×10^{-10}	1.6×10^{-9}	5.2×10^{-10}	7.2×10^{-9}	注-3 注-4
	使用済燃料共用プール排気口	ND	ND	ND	ND	注-3
	増設焼却炉建屋排気筒	ND	ND	ND	ND	注-3
	油処理装置排気口	1.4×10^{-10}	1.1×10^{-8}	4.7×10^{-8}	2.4×10^{-8}	注-3 注-5
	分析・研究施設第1棟排気口	ND	ND	ND	ND	注-3
	固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口	—	—	ND	ND	注-3 注-6

注-1：放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

注-2：5, 6号炉共用排気筒における濃度は、希ガス濃度である。

同排気筒における濃度の検出限界濃度は、 2×10^{-2} Bq/cm³以下である。

注-3：焼却炉建屋排気筒、大型機器除染設備排気口及び汚染拡大防止ハウス排気口、使用済燃料共用プール排気口、増設焼却炉建屋排気筒、油処理装置排気口、分析・研究施設第1棟排気口、固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口における濃度は、粒子状放射性物質濃度である。

同排気筒及び排気口における濃度の検出限界濃度は、 4×10^{-9} (Bq/cm³) 以下 (¹³⁷Csで代表) である。

注-4：大型機器除染設備排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2022年10月3日から2022年10月12日において平均で 1.6×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2022年10月12日から2022年10月19日において平均で 1.4×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2022年11月1日から2022年11月8日において平均で 1.1×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年1月23日から2023年2月1日において平均で 1.9×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年3月1日から2023年3月7日において平均で 7.2×10^{-9} (Bq/cm³) で放出あり。

注-5：油処理装置排気口から以下の期間で粒子状物質放出あり。

2022年11月22日から2022年11月30日において平均で 1.2×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年1月17日において平均で 3.9×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年2月1日から2023年2月10日において平均で 5.1×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

2023年2月16日から2023年2月17日において平均で 3.9×10^{-8} (Bq/cm³) で放出あり。

注-6：固体廃棄物貯蔵庫第9棟排気口は、2023年2月より放出管理を開始した。

③ 排気口以外の箇所における放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値（特定原子力施設に限る。）

(単位：Bq/cm³)

濃度 ^{※1}		前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)	
		平均値	最高値	平均値	最高値
1号炉	1号炉原子炉建屋上部	3.3×10 ⁻⁷ 未満	5.4×10 ⁻⁷ 未満	4.7×10 ⁻⁷ 未満	9.2×10 ⁻⁷ 未満
	1号炉格納容器 ガス管理設備出口	1.8×10 ⁻⁶ 未満	1.8×10 ⁻⁶ 未満	2.0×10 ⁻⁶ 未満	2.3×10 ⁻⁶ 未満
2号炉	2号炉原子炉建屋 オペレーティングフロア 及び燃料取り出し用構台 換気設備出口	2.3×10 ⁻⁷ 未満	2.6×10 ⁻⁷ 未満	2.6×10 ⁻⁷ 未満	3.1×10 ⁻⁷ 未満
	2号炉格納容器 ガス管理設備出口	9.6×10 ⁻⁷ 未満	2.3×10 ⁻⁶ 未満	2.9×10 ⁻⁷ 未満	3.3×10 ⁻⁷ 未満
3号炉	3号炉原子炉建屋上部	7.2×10 ⁻⁶ 未満	1.6×10 ⁻⁵ 未満	4.0×10 ⁻⁶ 未満	8.0×10 ⁻⁶ 未満
	3号炉燃料取出し用 カバー換気設備出口	1.6×10 ⁻⁷ 未満	1.8×10 ⁻⁷ 未満	1.6×10 ⁻⁷ 未満	1.9×10 ⁻⁷ 未満
	3号炉格納容器 ガス管理設備出口	3.9×10 ⁻⁶ 未満	1.3×10 ⁻⁵ 未満	1.3×10 ⁻⁵ 未満	6.2×10 ⁻⁵ 未満
4号炉	4号炉燃料取出し用 カバー換気設備出口	1.4×10 ⁻⁸ 未満	1.5×10 ⁻⁸ 未満	1.7×10 ⁻⁸ 未満	2.1×10 ⁻⁸ 未満

※3

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 評価対象核種は¹³⁴Csと¹³⁷Csとしており、その合計値を記載している。検出限界未満の場合は検出限界濃度を合計している。

※3 2号炉原子炉建屋燃料取り出し用構台換気設備については、運用開始前である。

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

測定箇所等		種類	全核種 (³ Hを除く)	核種別						
				⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs
排水口又は 排水監視設備	5号炉排水口		放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	6号炉排水口		放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
合計			放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値			7.4×10 ¹⁰	—	—	—	—	—	—	—

(続き)

測定箇所等		種類	核種別				³ H	
			¹³⁷ Cs	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	アルファ線を放出する放射性物質		ベータ線を放出する放射性物質
排水口又は 排水監視設備	5号炉排水口		放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	6号炉排水口		放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
合計			放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値			—	—	—	—	—	—

なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

測定箇所		濃度 ^{※1}	前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)	
			平均値	最高値	平均値	最高値
			排水口又は 排水監視設備	5号炉排水口		放出実績なし
6号炉排水口		放出実績なし		放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

③ 排水口以外の箇所における放射性物質の種類別の年間放出量（特定原子力施設に限る。）

（単位：Bq）

種類 測定の箇所	核種別				
	^{134}Cs	^{137}Cs	^{90}Sr	^3H	
地下水バイパス設備により汲み上げた地下水	ND	ND	ND	6.0×10^9	注-1
サブドレン他浄化設備の処理済水	ND	ND	3.6×10^5	1.7×10^{11}	注-2
5・6号機滞留水の処理済水	ND	9.0×10^5	3.7×10^6	4.8×10^9	注-3
堰内雨水	ND	2.2×10^7	2.0×10^7	6.2×10^7	注-4

排水または散水放射能量 (Bq) は、排水または散水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm³) [排水または散水前のタンクの分析結果] に排水または散水量 (cm³) を乗じて求めている。なお、放射性物質の濃度が検出限界未満の場合は ND と表示。

^{90}Sr は、 ^{90}Sr または全 β での評価値である。

(^{90}Sr を分析した場合、分析の値を 1.1 倍した評価値を記載している。)

各測定箇所における検出限界濃度 (ND) ならびに年間の排水または散水総量 (m³) は以下のとおり。

注-1： ^{134}Cs と ^{137}Cs の検出限界濃度 (ND) は、 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満である。

全 β の検出限界濃度 (ND) は、 5.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満または 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満 (10 日に 1 回程度) である。

年間の排水量は、93,828 (m³) である。

注-2： ^{134}Cs と ^{137}Cs の検出限界濃度 (ND) は、 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満である。

全 β の検出限界濃度 (ND) は、 3.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満または 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満 (10 日に 1 回程度) である。

年間の排水量は、220,581 (m³) である。

注-3： ^{134}Cs の検出限界濃度 (ND) は、 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満である。

年間の散水量は、29,894 (m³) である。

注-4： ^{134}Cs の検出限界濃度 (ND) は、 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満である。

年間の散水量は、47,759 (m³) である。

④ 排水口以外の箇所における放射性物質の種類別の濃度の3月間についての平均値及び最高値
(特定原子力施設に限る。)

(単位：Bq/cm³)

測定の箇所	種類別	前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
地下水バイパス設備により汲み上げた地下水	¹³⁴ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	¹³⁷ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	⁹⁰ Sr	ND	ND	ND	ND	注-1, 3, 4
	³ H	5.9×10^{-2}	8.3×10^{-2}	5.2×10^{-2}	6.2×10^{-2}	
サブドレン他浄化設備の処理済水	¹³⁴ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	¹³⁷ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	⁹⁰ Sr	ND	ND	ND	ND	注-1, 4, 5
	³ H	7.4×10^{-1}	9.6×10^{-1}	8.6×10^{-1}	1.0×10^0	
5・6号機滞留水の処理済水	¹³⁴ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	¹³⁷ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	⁹⁰ Sr	ND	ND	ND	ND	注-1, 2, 4
	³ H	1.1×10^{-1}	6.3×10^{-1}	ND	ND	注-1, 6
堰内雨水	¹³⁴ Cs	ND	ND	ND	ND	注-1, 2
	¹³⁷ Cs	7.7×10^{-4}	2.3×10^{-3}	8.0×10^{-4}	2.0×10^{-3}	
	⁹⁰ Sr	4.1×10^{-4}	3.4×10^{-3}	7.4×10^{-4}	1.9×10^{-3}	注-4
	³ H	ND	ND	ND	ND	注-1, 6

注-1：放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

注-2：検出限界濃度 (ND) は、 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満である。

注-3：検出限界濃度 (ND) は、 5.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満または 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満 (10日に1回程度) である。

注-4：⁹⁰Sr または全βでの評価値である。⁹⁰Srを分析した場合、分析値を1.1倍した評価値を記載している。

注-5：検出限界濃度 (ND) は、 3.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満または 1.0×10^{-3} (Bq/cm³) 未満 (10日に1回程度) である。

注-6：検出限界濃度 (ND) は、 2.0×10^{-1} (Bq/cm³) 未満である。

(3) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

① 固体廃棄物貯蔵庫内の保管量等

放射性廃棄物の種類 量	ドラム缶			その他	合計 (本相当)	備考
	均質固化体 (本)	充填固化体 (本)	雑固体 (本) (本相当)			
前年度末保管量	14,947	2,925	160,534	10,155	188,561	当該年度の発生量は、雑固体廃棄物焼却設備、増設雑固体廃棄物焼却設備で焼却処理した焼却灰、およびフランジタンク解体片除染で発生したプラスト材等である。
当該年度の発生量	0	0	504	1,200	1,704	
当該年度の減少量	0	0	0	0	0	
施設内減量	0	0	0	0	0	
施設外減量	0	0	0	0	0	
当該年度末保管量	14,947	2,925	161,038	11,355	190,265	
貯蔵設備容量	312,000 本相当					

注：固体廃棄物貯蔵庫の震災前の保管量は平成23年3月10日現在の保管量（推定値）とする。
貯蔵設備容量については第1棟～第8棟、及び第9棟地上2階の合計容量。（第9棟地下1、2階、地上1階は瓦礫類の保管容量に加えている。）

② その他の設備内の保管量等

放射性廃棄物の種類 量	使用済燃料プール及びサイトバンカ						タンク等		備考
	制御棒 (本)	チャンネル ボックス (本)	ポイズン カーテン (本)	燃料支持金具 (本)	中性子 検出器 (本)	その他※1 (m ³)	イオン 交換樹脂 (m ³)	造粒 固化体 (m ³)	
前年度末保管量	1,448	20,357	173	57	1,512	193	2,398	1,148	当該年度の発生量は、3号機制御棒、Sb浄化装置使用済みフィルタ(0.42m ³)である。
当該年度の発生量	2	0	0	0	0	0	1	0	
当該年度の減少量	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設内減量	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設外減量	0	0	0	0	0	0	0	0	
当該年度末保管量	1,450	20,150※2	173	57	1,512	193	2,400※3	1,148	

※1：1m³未満を四捨五入。

※2：共用プールにて保管しているチャンネルボックス（燃料付）207体をキャスク仮保管設備へ移動。

※3：四捨五入して整数表示にしているため「前年度末保管量」に「当該年度の発生量」を足しても合わない場合がある。

③ 廃棄物埋施設への年間搬出量

(単位：体)

	均質固化体	充填固化体	合計	搬出先
搬出量	-	-	-	-
累積搬出量	59,694	31,704	91,398	

注：震災以降、固型化設備等は有していない。

④ 特定原子力施設における放射性廃棄物の保管状況

(単位：m³)

種 類	瓦礫類									
	保管場所	A	B	C	D	F 1	F 2	J	N	O
保管方法	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積
前年度末保管量	0	5,300	66,600	2,600	300	6,400	6,200	9,600	44,000	
当該年度の発生量	2,200	0	0	0	300	0	0	0	0	
当該年度の減少量	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	
当該年度末保管量	2,200	5,300	66,600	2,600	600	5,200	6,200	9,600	44,000	
保管容量	13,800	5,300	67,000	2,700	650	6,400	6,300	9,700	44,100	

注：当該年度の発生量，及び減少量は，前年度末保管量との差として集計。

(単位：m³)

種 類	瓦礫類									
	保管場所	P 1	U	V	AA	BB	CC	DD 1	DD 2	EE 1
保管方法	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積
前年度末保管量	61,900	700	6,000	21,100	0	0	0	0	0	
当該年度の発生量	0	0	0	2,500	44,500	11,600	0	0	0	
当該年度の減少量	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
当該年度末保管量	58,300	700	6,000	23,600	44,500	11,600	0	0	0	
保管容量	62,700	750	6,000	58,000	44,790	18,840	4,050	6,750	8,550	

注：当該年度の発生量，及び減少量は，前年度末保管量との差として集計。

(単位：m³)

種 類	瓦礫類									
	保管場所	EE 2	d	e	k	l	E 1	P 2	W	X
保管方法	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	屋外集積	シート養生	シート養生	シート養生	シート養生
前年度末保管量	0	1,200	3,400	0	0	0	14,700	5,900	10,500	7,900
当該年度の発生量	0	0	2,800	0	0	0	0	200	0	0
当該年度の減少量	0	0	0	0	0	0	800	0	1,500	0
当該年度末保管量	0	1,200	6,200	0	0	0	13,900	6,100	9,000	7,900
保管容量	6,300	1,890	6,660	9,450	7,200	16,000	6,700	11,600	7,900	

注：当該年度の発生量，及び減少量は，前年度末保管量との差として集計。

(単位：m³)

種 類	瓦礫類					固体廃棄物貯蔵庫 (2棟, 3~8棟, 9棟)
	保管場所	m	n	E 2	L	
保管方法	シート養生	シート養生	容器	覆土式一時保管施設	容器	
前年度末保管量	2,600	2,100	600	16,000	27,600	
当該年度の発生量	400	5,500	0	0	2,200	
当該年度の減少量	0	0	200	0	0	
当該年度末保管量	3,000	7,600	400	16,000	29,800	
保管容量	4,380	8,720	1,200	16,000	64,100	

注：当該年度の発生量，及び減少量は，前年度末保管量との差として集計。

(単位：m³)

種 類	伐採木						使用済保護衣
	保管場所	G		H	M	V	
保管方法	屋外集積	一時保管槽	屋外集積	屋外集積	屋外集積	一時保管槽	屋外集積
前年度末保管量	31,200	26,200	31,700	38,700	900	11,100	29,000
当該年度の発生量	0	0	0	0	1,400	0	0
当該年度の減少量	9,400	0	500	12,600	0	0	13,200
当該年度末保管量	21,800	26,200	31,200	26,100	2,300	11,100	15,800
保管容量	40,000	29,700	43,000	45,000	6,000	11,900	51,500

注：当該年度の発生量，及び減少量は，前年度末保管量との差として集計。

(単位：本)

種類	水処理二次廃棄物		
	セシウム吸着装置 使用済ベッセル	モバイル式処理装置等 使用済ベッセル及びフィルタ類	多核種除去設備等 保管容器
保管場所	使用済吸着塔 保管施設	使用済吸着塔 保管施設	使用済吸着塔 保管施設
保管方法	容器	容器	容器
前年度末保管量	779	199	3,974
当該年度の発生量	0	9	187
当該年度の減少量	0	0	0
当該年度末保管量	779	208	4,161
保管容量	1,532		4,192

(単位：本) (単位：m³)

種類	水処理二次廃棄物					
	RO濃縮水処理設 備使用済ベッセル	第二・第三セシウム吸 着装置使用済ベッセル	多核種除去設備 等処理カラム	高性能多核種除去設備 使用済ベッセル	廃スラッジ	濃縮廃液
保管場所	使用済吸着塔 保管施設	使用済吸着塔 保管施設	使用済吸着塔 保管施設	使用済吸着塔 保管施設	廃スラッジ 貯蔵施設	濃縮廃液 タンク
保管方法	容器	容器	容器	容器	貯槽	タンク
前年度末保管量	21	260	17	84	471.7	9,245
当該年度の発生量	0	14	0	6	1.8 ^注	75
当該年度の減少量	0	0	0	0	0	0
当該年度末保管量	21	274	17	90	473.5	9,320
保管容量	584				1,420	10,300

注：上澄み水貯蔵量の変動のみ。

⑤ 特定原子力施設における滞留水等の貯蔵状況

i 建屋内滞留水貯蔵量^{注-1}(単位：m³)

	原子炉建屋及びこれに隣接する建屋				その他	
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	プロセス主建屋	高温焼却炉建屋
貯蔵量	約 890	約 1,130	約 1,200	約 10	約 5,840	約 2,310

ii タンク貯蔵量^{注-1, 注-2}(単位：m³)

種別	濃縮塩水	淡水	処理水 注-8	S r 処理水	廃液供給 タンク	S P T (B)	Fエリア タンク
増減量 ^{注-3, 注-4}	0	-2,523	37,400	-2,378	310	-416	-3,692
貯蔵量 ^{注-5}	100	3,914	1,319,210	8,834	769	669	9,690
貯蔵容量 ^{注-6, 注-7}	1,000	12,000	1,345,500	27,600	1,200	3,100	19,729

(続き)

種別	S P T (A)	1号 C S T	2号 C S T	3号 C S T	バッファ タンク
増減量 ^{注-3, 注-4}	—	—	—	—	—
貯蔵量 ^{注-5}	646	715	1,898	1,937	636
貯蔵容量 ^{注-6, 注-7}	3,100	1,600	2,200	2,200	700

注-1：令和5年4月13日現在（Fエリアタンクを除く）

注-2：令和5年3月31日現在（Fエリアタンク）

注-3：令和4年4月14日と令和5年4月13日現在との比較増減量（Fエリアタンクを除く）

注-4：令和4年3月31日と令和5年3月31日現在との比較量増減量（Fエリアタンク）

注-5：水移送中の水位は静定しないため参考値扱い

注-6：運用上の上限値

注-7：地下貯水槽を含まない

注-8：ALPS処理水及び処理途上水の合計量

2 使用済燃料の貯蔵量等

(単位：体)

貯蔵施設の名称	使用済燃料貯蔵槽		乾式キャスク	
	ウラン酸化物	混合酸化物	ウラン酸化物	混合酸化物
前年度末貯蔵量	10,304	0	2,033	0
当該年度の発生量	-207	0	207	0
当該年度の搬出量	0	0	0	0
搬出先の名称	-	-	-	-
当該年度末貯蔵量	10,097	0	2,240	0
貯蔵施設容量	15,044		2,240	

3 放射線業務従事者の線量分布

(1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

線量 放射線 業務従事者	線量分布(人)							
	0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下
職員	769	362	119	106	50	6	0	0
その他	3,921	2,046	963	1,298	966	492	216	0
合計	4,690	2,408	1,082	1,404	1,016	498	216	0

(続き)

線量 放射線 業務従事者	線量分布(人)						
	25mSvを超え 30mSv以下	30mSvを超え 35mSv以下	35mSvを超え 40mSv以下	40mSvを超え 45mSv以下	45mSvを超え 50mSv以下	50mSvを 超えるもの	合計
職員	0	0	0	0	0	0	1,412
その他	0	0	0	0	0	0	9,902
合計	0	0	0	0	0	0	11,314

(続き)

線量 放射線 業務従事者	総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
職員	1.13	0.8	11.84
その他	23.29	2.4	17.60
合計	24.42	2.2	

(2) 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の3月間の線量分布

線量 放射線 業務従事者		線量分布(人)						総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
		0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを 超えるもの	合計			
前半の 3月間 (10月～12月)	職員	38	9	0	0	0	47	0.00	0.1	0.58
	その他	32	5	0	0	0	37	0.00	0.1	1.00
	合計	70	14	0	0	0	84	0.01	0.1	
後半の 3月間 (1月～3月)	職員	37	9	0	0	0	46	0.00	0.1	0.60
	その他	32	5	0	0	0	37	0.00	0.1	0.75
	合計	69	14	0	0	0	83	0.01	0.1	

4 一般公衆の実効線量の評価

(1) 気体状の放射性廃棄物による実効線量

放射性希ガスによる 実効線量	周辺監視区域外における最大線量	排気口からの方位及び距離	
	—注—1	$\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位 — 距離 —
	線量目標値評価地点における最大線量	排気口からの方位及び距離	
	—注—1	$\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位 — 距離 —
放射性よう素による 実効線量	線量目標値評価地点における最大線量		
	—注—1	$\mu\text{Sv}/\text{年}$	

注—1：敷地境界と1，2号炉共用排気筒を基準とした16方位の各交点（陸側）のうち，1～4号炉等からの追加的放出量による最大濃度地点の実効線量は以下の通りである。

	敷地境界における最大線量	排気口からの方位及び距離	
粒子状物質による実効線量	$< 1 \mu\text{Sv}/\text{年}$	方位 S	距離 $1.3 \times 10^0 \text{ km}$

気象条件は，昭和54年4月から昭和55年3月までの1年間における観測データを用いた。
計算方法を添付資料に示す。

(2) 液体状の放射性廃棄物による実効線量

液体状の放射性廃棄物による実効線量	$1.1 \times 10^2 \mu\text{Sv}/\text{年}$
-------------------	---

5 運転時間及び熱出力

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 1号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により，平成24年4月19日に廃止

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 2号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により，平成24年4月19日に廃止

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 3号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により，平成24年4月19日に廃止

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 4号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により，平成24年4月19日に廃止

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 5号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により、平成26年1月31日に廃止

[発電用原子炉の名称：福島第一原子力発電所 6号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

電気事業法第9条1項の規定による電気工作物変更届出書により、平成26年1月31日に廃止

(参 考 資 料)

- ・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス）は，評価地点までの希釈を考慮した上で「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年原子力規制委員会告示第 8 号）」の別表第 1 の第 5 欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため，周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。
- ・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空气中放射性物質濃度を参考として以下に示す。気象条件は標準気象を用いた。

最大濃度地点における地上濃度	前半の 3 月間平均値 (10月～12月) (Bq/cm ³)	後半の 3 月間平均値 (1月～3月) (Bq/cm ³)
		—

- ・ 排水口から放出される放射性物質（³H を除く）は，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年原子力規制委員会告示第 8 号）」の別表第 1 の第 6 欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。

※敷地境界と 1，2 号炉共用排気筒を基準とした 16 方位の各交点（陸側）のうち，1～4 号炉からの追加的放出量による最大濃度地点の地上濃度は以下の通りである。なお，対象核種は，¹³⁴Cs と ¹³⁷Cs であり，合計値を記載している。

16 方位の各交点 (陸側)のうち 最大濃度地点における地上濃度	前半の 3 月間平均値 (10月～12月) (Bq/cm ³)	後半の 3 月間平均値 (1月～3月) (Bq/cm ³)
		3.6×10^{-12}

添 付 資 料

令 和 4 年 度

福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 周 辺 の
一 般 公 衆 の 実 効 線 量 計 算 方 法

東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

実効線量の計算方法

1. 放射性気体廃棄物による実効線量計算

(1) 放射性気体廃棄物の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性気体廃棄物の放出量の報告値（第1表）を用いて行う。

(2) 放出条件

放出形態としては、連続放出として取扱う。

また、保守的に地上放出を仮定するため、吹き上げ高さは考慮しない。

(3) 気象条件

実効線量計算に用いる気象条件は、昭和54年4月から昭和55年3月までの1年間における風向、風速、日射量、放射収支量の観測データを統計処理して用いる。

統計処理は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づいて行う。

計算に使用する気象条件を第2表に示す。

(4) 実効線量の計算方法

放射性希ガスによる実効線量及び放射性よう素による実効線量の計算は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（以下「評価指針」という）及び「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価」に示された方法に基づいて行う。

外部被ばく及び吸入摂取による実効線量は、原子炉施設周辺でそれぞれ最大の被ばくを与える地点に居住する人を対象とし、外部被ばくについては放射性雲からの γ 線による実効線量と地表に沈着した放射性物質からの γ 線による実効線量を考慮する。

(5) 計算地点

計算地点は、1, 2号炉共用排気筒を中心として、16方位に分割した陸側9方位の敷地境界外について行う。各計算地点を第1図に示す。

1, 2号炉共用排気筒から各評価地点までの距離は、第8表に示す。

2. 放射性液体廃棄物による実効線量計算

(1) 放射性物質の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性液体廃棄物の放出量の報告値を用いて行う。

(2) 海水中における核種の濃度

各核種の海水中の濃度は、5号炉及び6号炉で1年間に放出した核種の放出量を、5号炉及び6号炉の総希釈水量で除した濃度（第3表）とする。

(3) 実効線量の計算方法

a. 地下水バイパスによる実効線量計算方法

実効線量の計算は、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」に示された「放射性液体廃棄物等による線量評価」に準ずる。

具体的には、各バッチの放射能濃度と周辺監視区域外の水中の濃度限度の比を求め、さらに、各バッチの排水状況を考慮して、1年間の実効線量を計算する。

b. サブドレンによる実効線量計算方法

実効線量の計算は、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」に示された「放射性液体廃棄物等による線量評価」に準ずる。

具体的には、3月間加重平均試料における、実施計画に定められた評価対象核種の放射能濃度と周辺監視区域外の水中の濃度限度の比を求め、さらに、四半期毎の排水状況を考慮して、1年間の実効線量を計算する。

c. 5・6号機滞留水の処理済水による実効線量計算方法

実効線量の計算は、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」に示された「放射性液体廃棄物等による線量評価」に準ずる。

具体的には、各バッチの放射能濃度と周辺監視区域外の水中の濃度限度の比を求め、さらに、各バッチの散水状況を考慮して、1年間の実効線量を計算する。

d. 堰内雨水による実効線量計算方法

実効線量の計算は、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」に示された「放射性液体廃棄物等による線量評価」に準ずる。

具体的には、各バッチの放射能濃度と周辺監視区域外の水中の濃度限度の比を求め、さらに、各バッチの散水状況を考慮して、1年間の実効線量を計算する。

3. 放射性気体廃棄物による実効線量計算結果

項 目		線量評価結果
放射性希ガスによる 実効線量	周辺監視区域外 における最大線量	※1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
	線量目標値評価地点 における最大線量	※1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
粒子状物質による 実効線量	周辺監視区域外 における最大線量※2	<1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
	線量目標値評価地点 における最大線量	<1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
放射性よう素による 実効線量	線量目標値評価地点 における最大線量	※3 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
合 計	線量目標値評価地点 における最大線量	<1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$

※1 放射性希ガスの放出量は、検出限界未満である。

※2 実効線量の計算方法（5）計算地点に示すように、計算地点は敷地境界とする。

※3 放射性よう素の放出量は、検出限界未満である。

第1表 放射性気体廃棄物の年平均放出率^{※1}

	希ガス平均放出率 (Bq/y)	¹³¹ I 平均放出率 (Bq/y)	¹³³ I 平均放出率 (Bq/y)	粒子状物質平均放出率 (Bq/y)
5, 6号炉共用排気筒	ND	ND	ND	ND
焼却炉建屋排気筒	—	ND	ND	ND
大型機器除染設備 排気口 及び 汚染拡大防止ハウ ス排気口	—	—	—	4.4×10^4
使用済燃料共用プ ール排気口	ND	ND	ND	ND
増設焼却炉建屋排 気筒	—	ND	ND	ND
油処理装置排気口	—	—	—	1.3×10^3
分析・研究施設第1 棟排気口	—	—	—	ND
固体廃棄物貯蔵庫 第9棟排気口	—	—	—	ND
合計 ^{※2}	ND	ND	ND	4.5×10^4

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 排気筒別内訳に示す排気筒の合計を示す。

なお、その他東日本大震災の影響により排気口又は排気監視設備で測定できない箇所については、各号炉からの追加的放出量を測定し、1～4号炉の放出量の合計は、年間約10億Bq未満と評価している。

第2表 風向別大気安定度別風速逆数の総和

単位：s/m

風向	風下方向	大 気 安 定 度					
		A	B	C	D	E	F
N	S	1.30	29.73	19.65	81.60	2.50	42.36
NNE	SSW	0.63	32.44	31.30	56.74	3.39	20.25
NE	SW	1.08	54.78	16.01	25.54	0.59	4.85
ENE	WSW	1.36	60.91	5.01	36.87	0.35	13.44
E	W	1.20	85.73	2.52	29.34	0.00	9.40
ESE	WNW	3.05	43.69	5.28	20.24	0.00	17.67
SE	NW	2.61	75.20	21.61	28.80	1.76	8.61
SSE	NNW	0.53	40.24	55.19	107.18	5.91	29.88
S	N	0.00	25.43	17.53	137.06	16.89	66.08
SSW	NNE	0.83	15.80	6.11	92.16	16.03	76.26
SW	NE	0.00	16.75	3.78	95.41	12.24	82.51
WSW	ENE	0.67	10.29	7.48	109.01	18.84	120.61
W	E	0.72	21.25	19.02	163.47	28.74	255.08
WNW	ESE	0.00	30.88	19.84	226.49	44.84	249.68
NW	SE	0.00	41.86	31.09	337.33	58.26	139.41
NNW	SSE	0.00	39.30	17.53	221.39	18.49	72.63

観測地点：標高46m

4. 放射性液体廃棄物の実効線量計算結果

a. 5号炉及び6号炉による実効線量計算結果

1年間に放射性液体廃棄物の放出実績はなかった。

第3表 液体廃棄物の年間平均排水口濃度

核種	5号炉排水口	6号炉排水口
	濃度(Bq/cm ³) ^{※1}	濃度(Bq/cm ³) ^{※1}
⁵¹ Cr	放出実績なし	放出実績なし
⁵⁴ Mn	放出実績なし	放出実績なし
⁵⁹ Fe	放出実績なし	放出実績なし
⁵⁸ Co	放出実績なし	放出実績なし
⁶⁰ Co	放出実績なし	放出実績なし
¹³¹ I	放出実績なし	放出実績なし
¹³⁴ Cs	放出実績なし	放出実績なし
¹³⁷ Cs	放出実績なし	放出実績なし
⁸⁹ Sr	放出実績なし	放出実績なし
⁹⁰ Sr	放出実績なし	放出実績なし
³ H	放出実績なし	放出実績なし

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

b. 地下水バイパスによる実効線量計算結果

1年間に排水された核種はトリチウムのみであり、1年間の実効線量は、 $< 1 \mu \text{Sv} / \text{年}$ であった。

第4表 地下水バイパスによる実効線量の計算

期間	実際の排水状況を考慮した 計算結果 (mSv)
第1四半期	4.75×10^{-5}
第2四半期	3.85×10^{-5}
第3四半期	3.50×10^{-5}
第4四半期	3.14×10^{-5}
年間※	1.52×10^{-4}

※ 年間の計算値は、各四半期の値を丸めずに合計しているため、必ずしも表中の各四半期の合計と一致しない。

<参考：計算式>

○各バッチの計算結果 = $1 \text{日} \times \text{各バッチの放射能濃度} / \text{告示濃度限度}$

○各四半期の計算結果 =

$\text{四半期における各バッチの計算結果の合計} / \text{四半期の日数} \times 1 / 4$

c.サブドレンによる実効線量計算結果

1年間に排水された核種は、ストロンチウム90とトリチウムであり、1年間の実効線量は、 $114\mu\text{Sv}/\text{年}$ であった。

第5表 サブドレンによる実効線量の計算

期間	実際の排水状況を考慮した 計算結果 (mSv)
第1四半期	3.14×10^{-2}
第2四半期	3.28×10^{-2}
第3四半期	3.13×10^{-2}
第4四半期	1.86×10^{-2}
年間※	1.14×10^{-1}

※ 年間の計算値は、各四半期の値を丸めずに合計しているため、必ずしも表中の各四半期の合計と一致しない。

<参考：計算式>

○四半期毎の計算結果＝

(3月間加重平均試料の告示濃度限度比の和) ×

(四半期の排水実績日数/四半期の日数) × 1/4

d. 5・6号機滞留水の処理済水による実効線量計算結果

全ての四半期において散水の実績があり、1年間の実効線量は、 $5.7 \mu\text{Sv}/\text{年}$ であった。

第6表 5・6号機滞留水の処理済水による実効線量の計算

期間	実際の散水状況を考慮した 計算結果 (mSv)
第1四半期	1.97×10^{-3}
第2四半期	3.15×10^{-3}
第3四半期	6.20×10^{-4}
第4四半期	※1
年間※	5.74×10^{-3}

※ 年間の計算値は、各四半期の値を丸めずに合計しているため、必ずしも表中の各四半期の合計と一致しない。

※1 5・6号機滞留水の第4四半期の放出量は、検出限界未満である。

<参考：計算式>

○各バッチの計算結果 = $1 \text{日} \times \text{各バッチの放射能濃度} / \text{告示濃度限度}$

○四半期の計算結果 =

$\text{四半期における各バッチの計算結果の合計} / \text{四半期の日数} \times 1 / 4$

e. 堰内雨水による実効計算評価

全ての四半期において散水の実績があり，1年間の実効線量は， $5.5 \mu\text{Sv}$ /年であった。

第7表 堰内雨水による実効線量の計算

期間	実際の散水状況を考慮した 計算結果 (mSv)
第1四半期	1.90×10^{-3}
第2四半期	1.71×10^{-3}
第3四半期	1.67×10^{-3}
第4四半期	2.37×10^{-4}
年間※	5.52×10^{-3}

※ 年間の計算値は，各四半期の値を丸めずに合計しているため，必ずしも表中の各四半期の合計と一致しない。

<参考：計算式>


○各バッチの計算結果 = $1 \text{日} \times \text{各バッチの放射能濃度} / \text{告示濃度限度}$

○四半期の計算結果 =

$\text{四半期における各バッチの計算結果の合計} / \text{四半期の日数} \times 1 / 4$

第8表 1, 2号炉共用排気筒から敷地境界までの距離

計算地点の方位	1, 2号炉共用排気筒から敷地境界までの距離 (m)
S	1, 340
SSW	1, 100
SW	1, 040
WSW	1, 270
W	1, 270
WNW	1, 170
NW	950
NNW	1, 870
N	1, 930

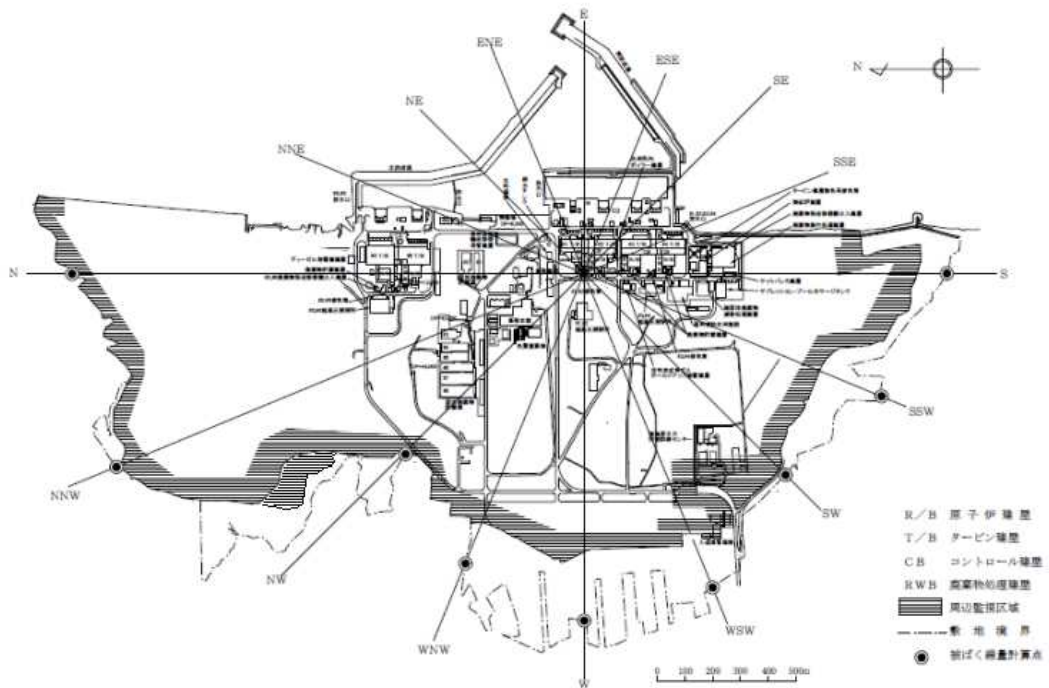

第1図 実効線量計算地点図