


福島第一原子力発電所1～6号機における使用済燃料プールから共用プールへの移送等の全体計画(案)

平成26年6月19日
東京電力株式会社

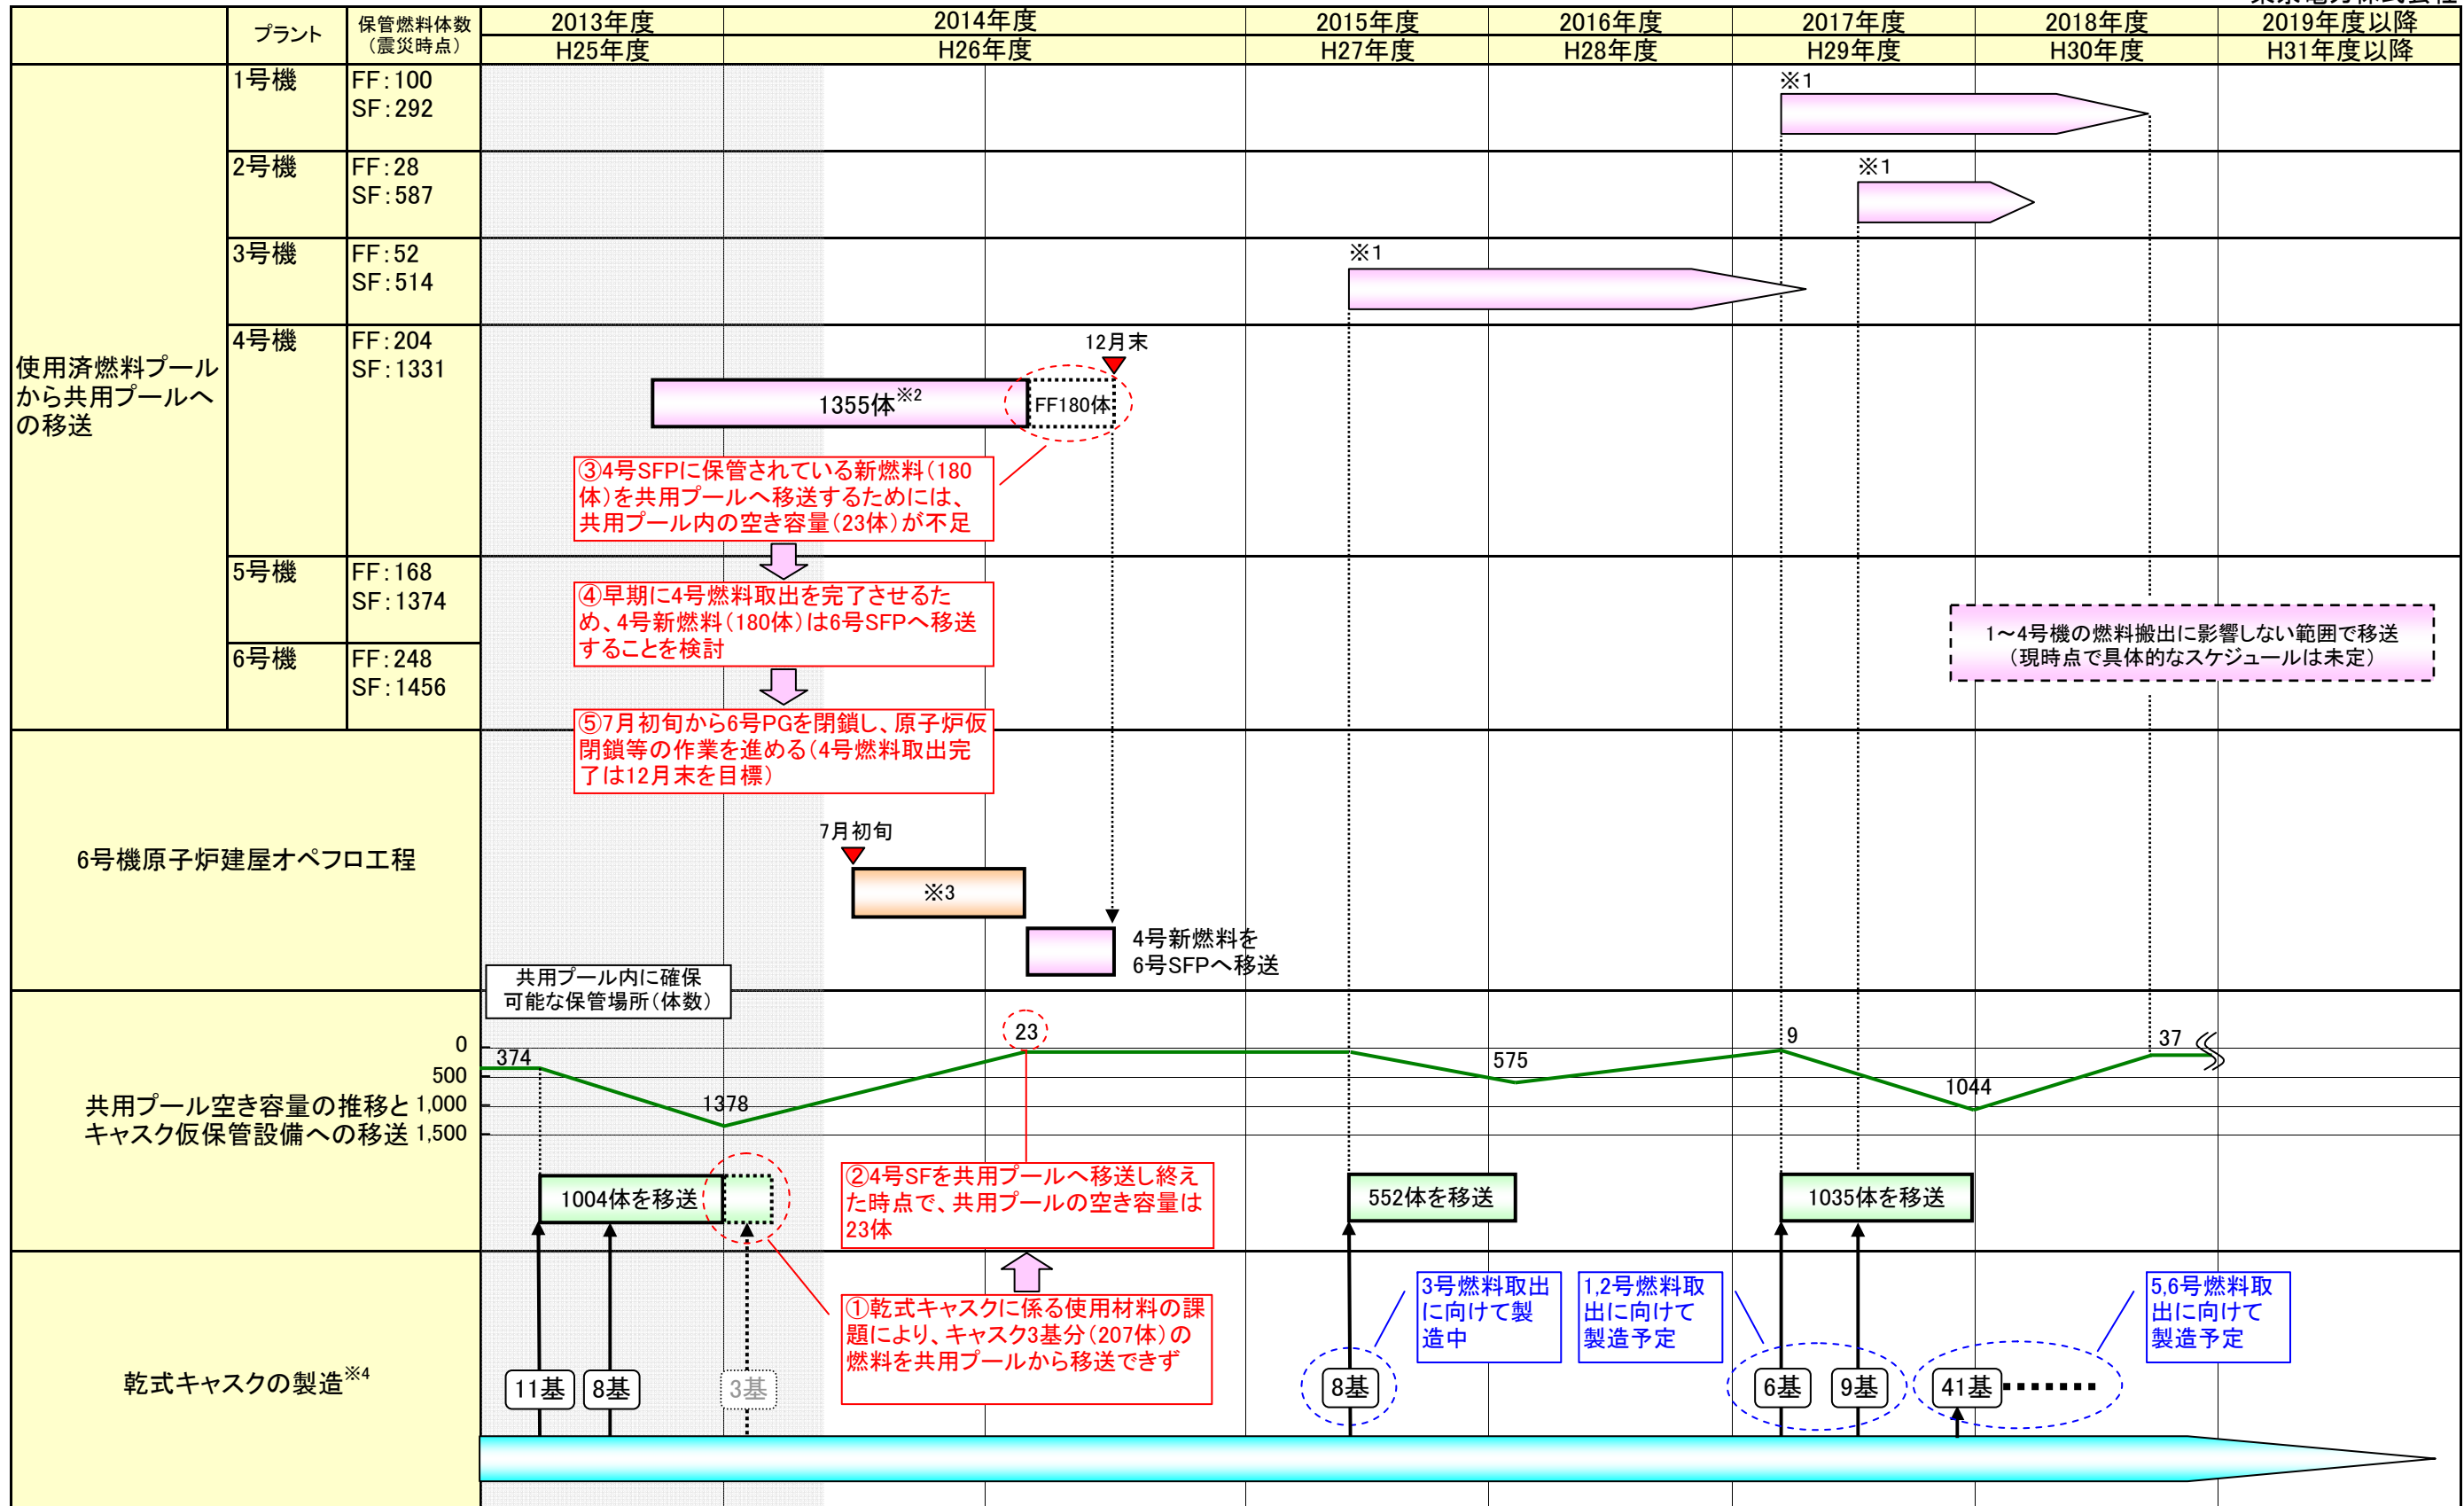

※1 中長期ロードマップに基づく計画(1,2号機については最短ケースを記載)

※2 内訳:FF24体(内、2体は2012年度に取り出し済み)、SF1331体

※3 主要工程:PG閉鎖, 原子炉仮閉鎖, FHM年次点検

※4 乾式キャスク:共用プールの燃料を装填し、仮保管設備へ移送するためのキャスク。記載の基数は燃料収納体数を69体/基として必要基数を算出したもの。

なお、共用プール内の破損燃料用ラックの増設状況によっては必要基数が増える可能性あり。

FF:新燃料
SF:使用済燃料
SFP:使用済燃料プール
PG:プールゲート
FHM:燃料交換機