


東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2019年3月版)

2019年3月6日
原子力規制委員会

参考2

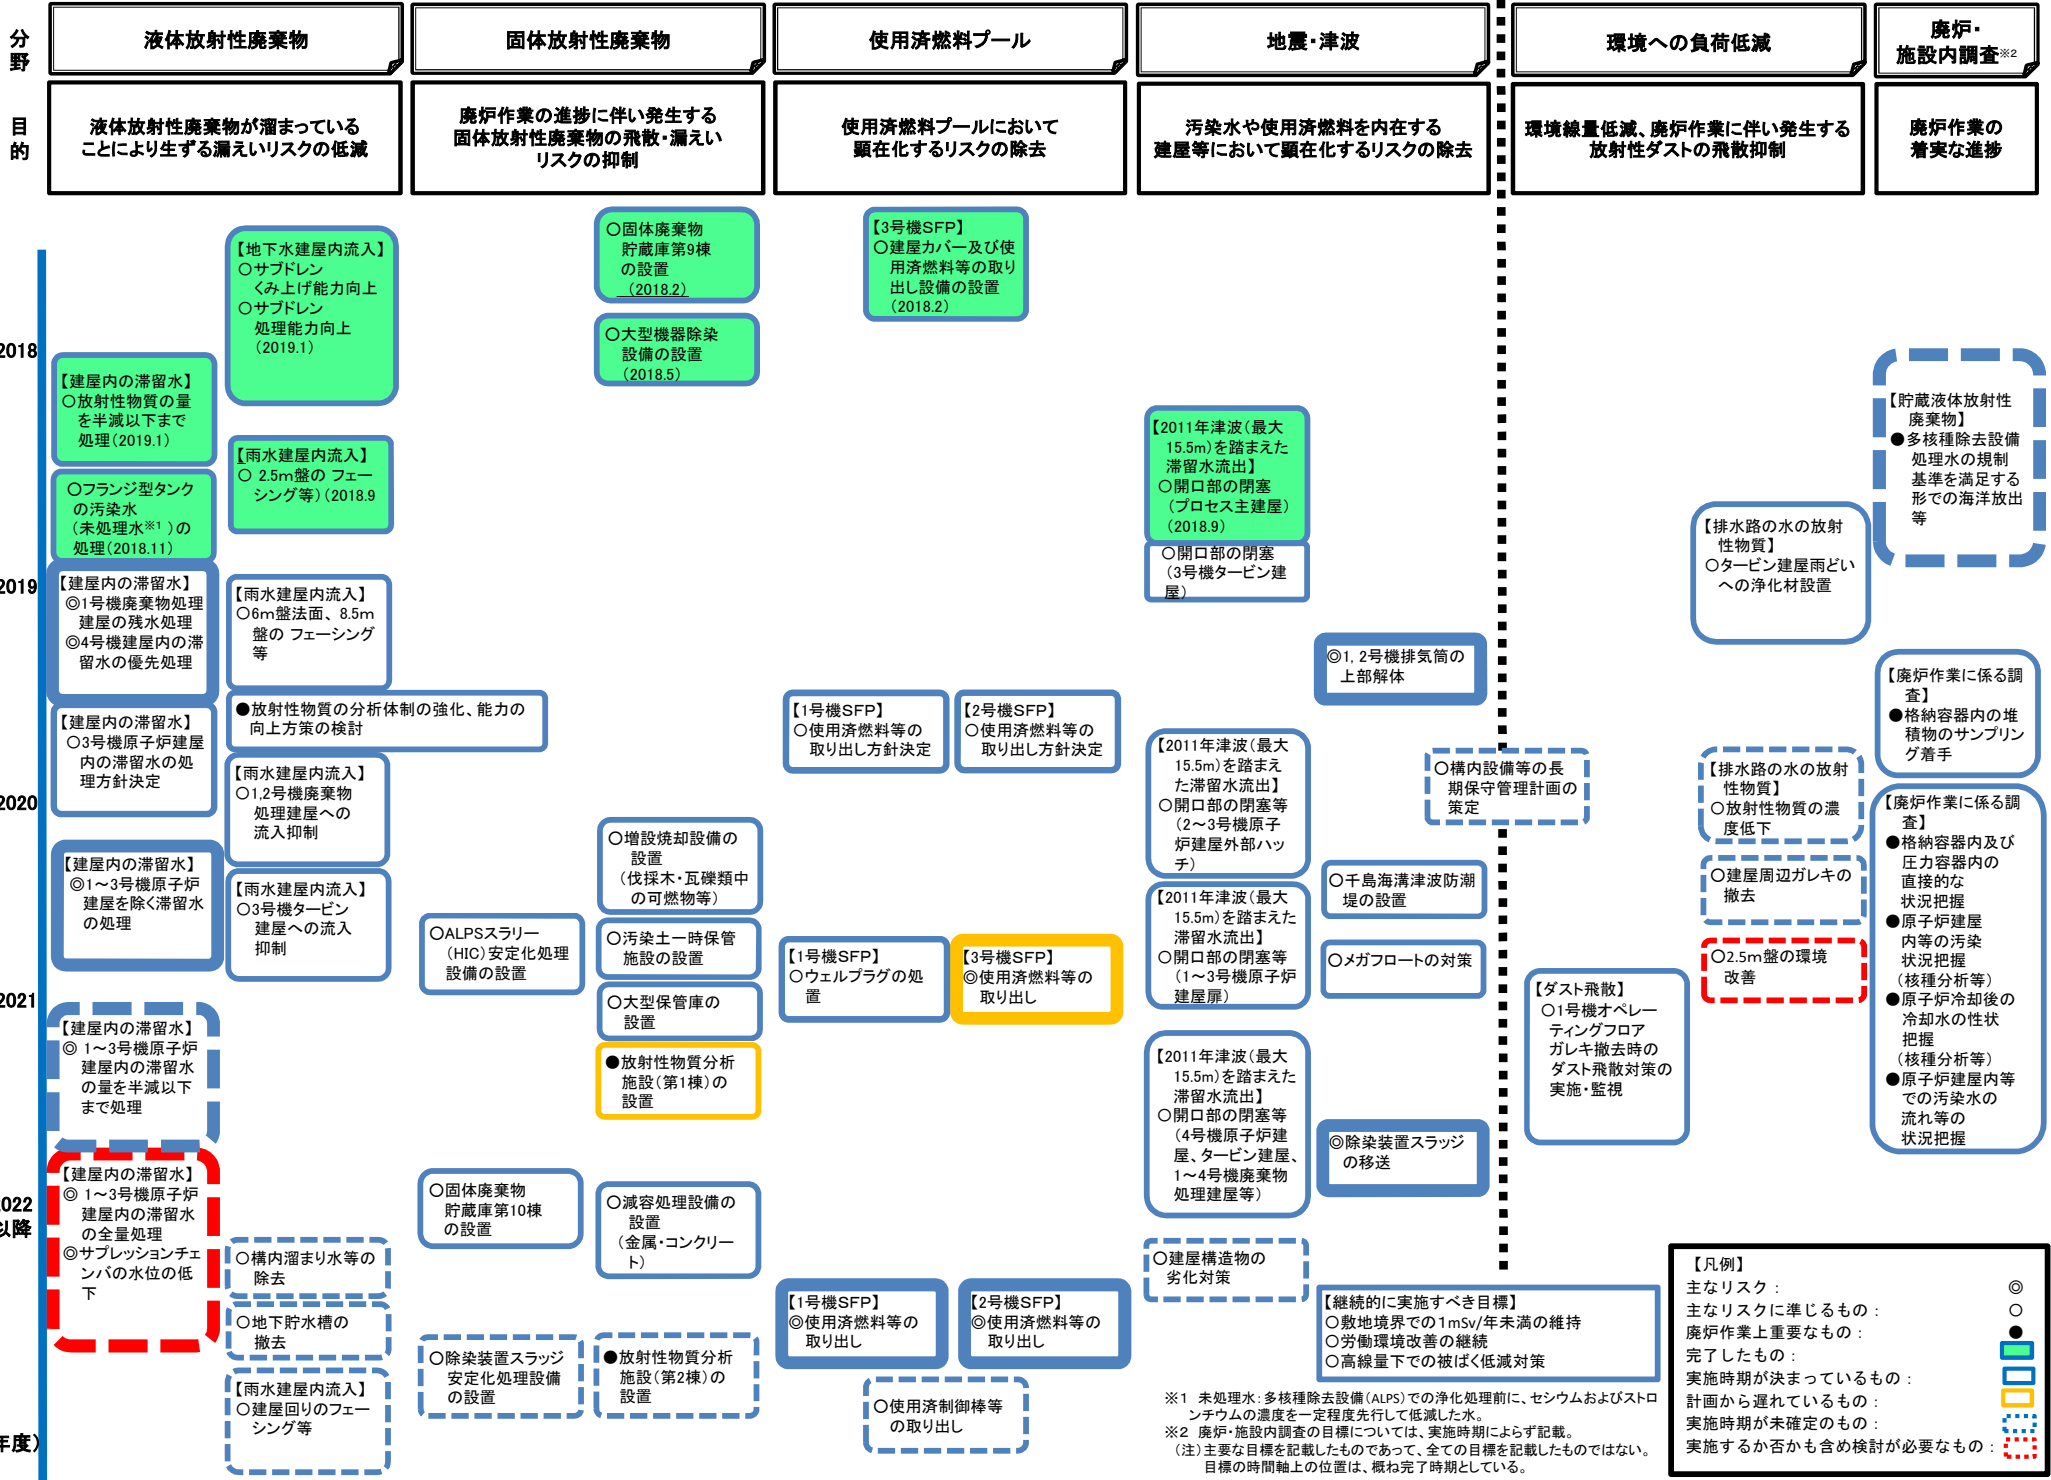

【凡例】
 主なリスク：
 ○ 主なリスクに準じるもの：
 ○ 廃炉作業上重要なもの：
 ● 完了したのもの：
 ○ 実施時期が決まっているもの：
 ○ 計画から遅れているもの：
 ○ 実施時期が未確定のもの：
 ○ 実施するかどうかも含め検討が必要なもの：
 ○ 継続的に実施すべき目標
 ○ 敷地境界での1mSv/年未満の維持
 ○ 労働環境改善の継続
 ○ 高線量下での被ばく低減対策

※1 未処理水: 多種除去設備(ALPS)での浄化処理前、セシウムおよびストロンチウムの濃度を一定程度先行して低減した水。
 ※2 廃炉・施設内調査の目標については、実施時期によらず記載。
 (注) 主要な目標を記載したものであって、全ての目標を記載したものではない。目標の時間軸上の位置は、概ね完了時期としている。