



### 9.3.2.2 ハロンガス消火設備

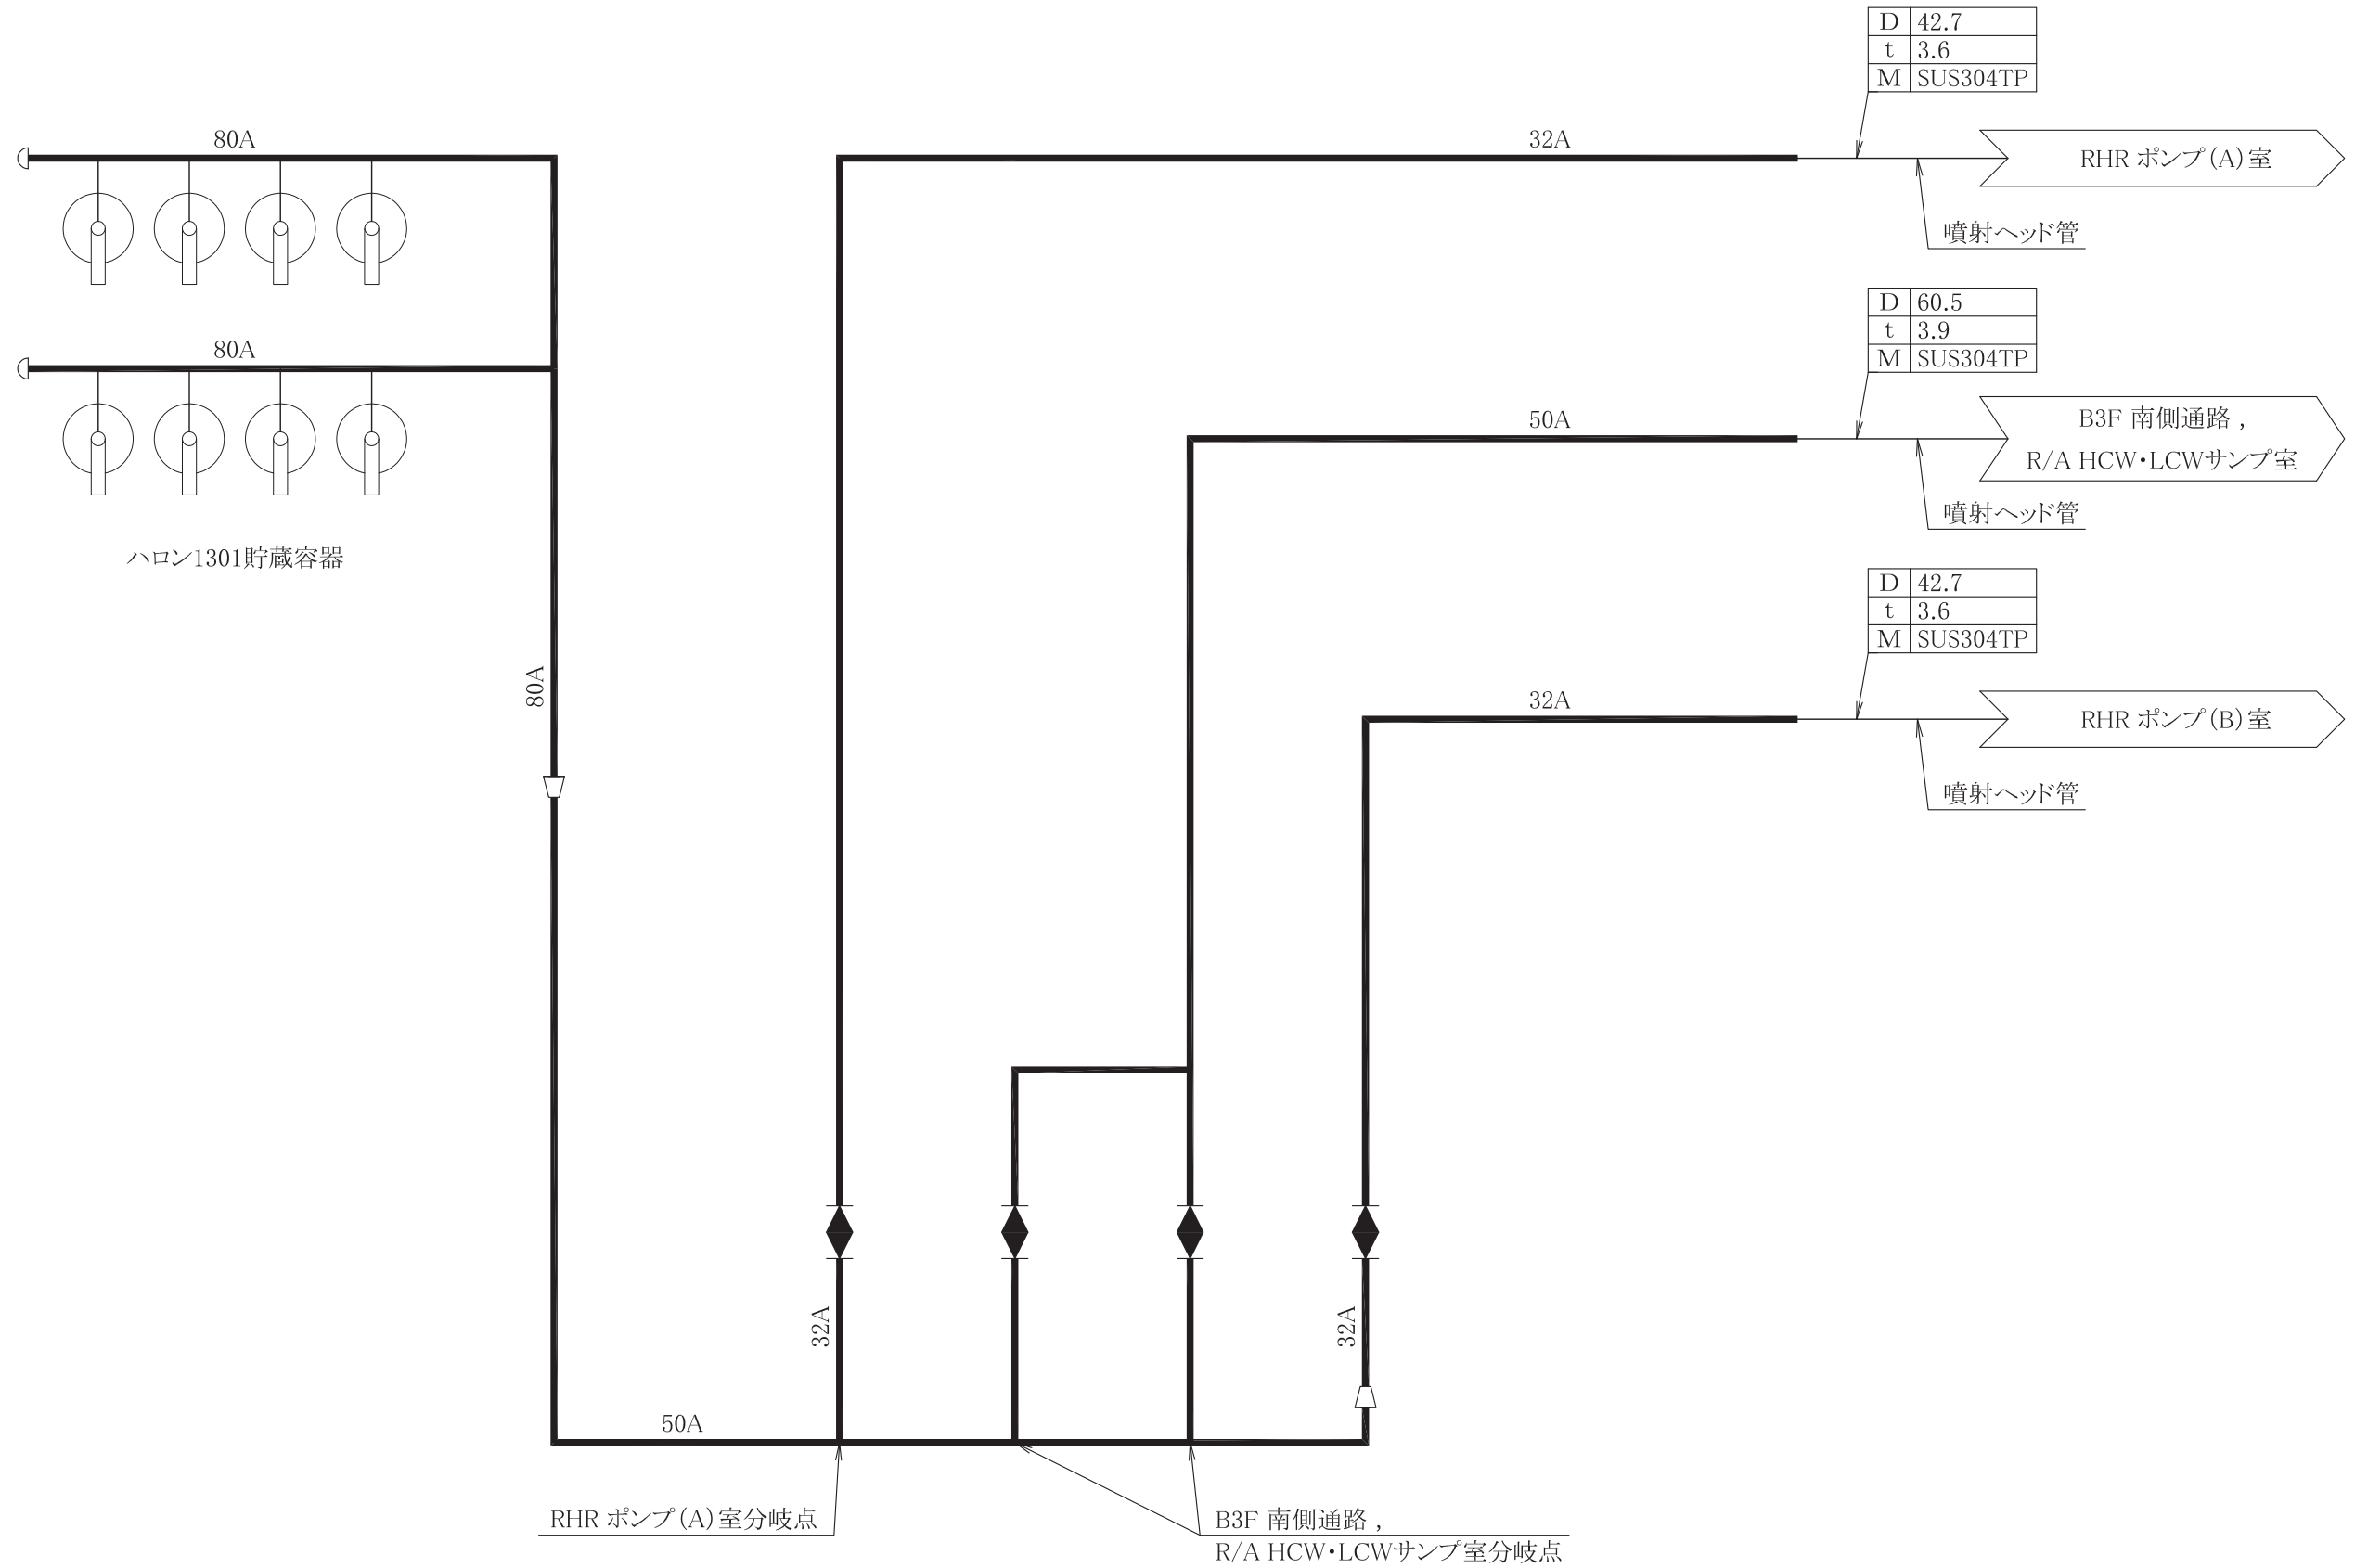

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(A)室/RHR(B)室/B3F通路・ サンプル室消火系 系統図
東北電力株式会社	

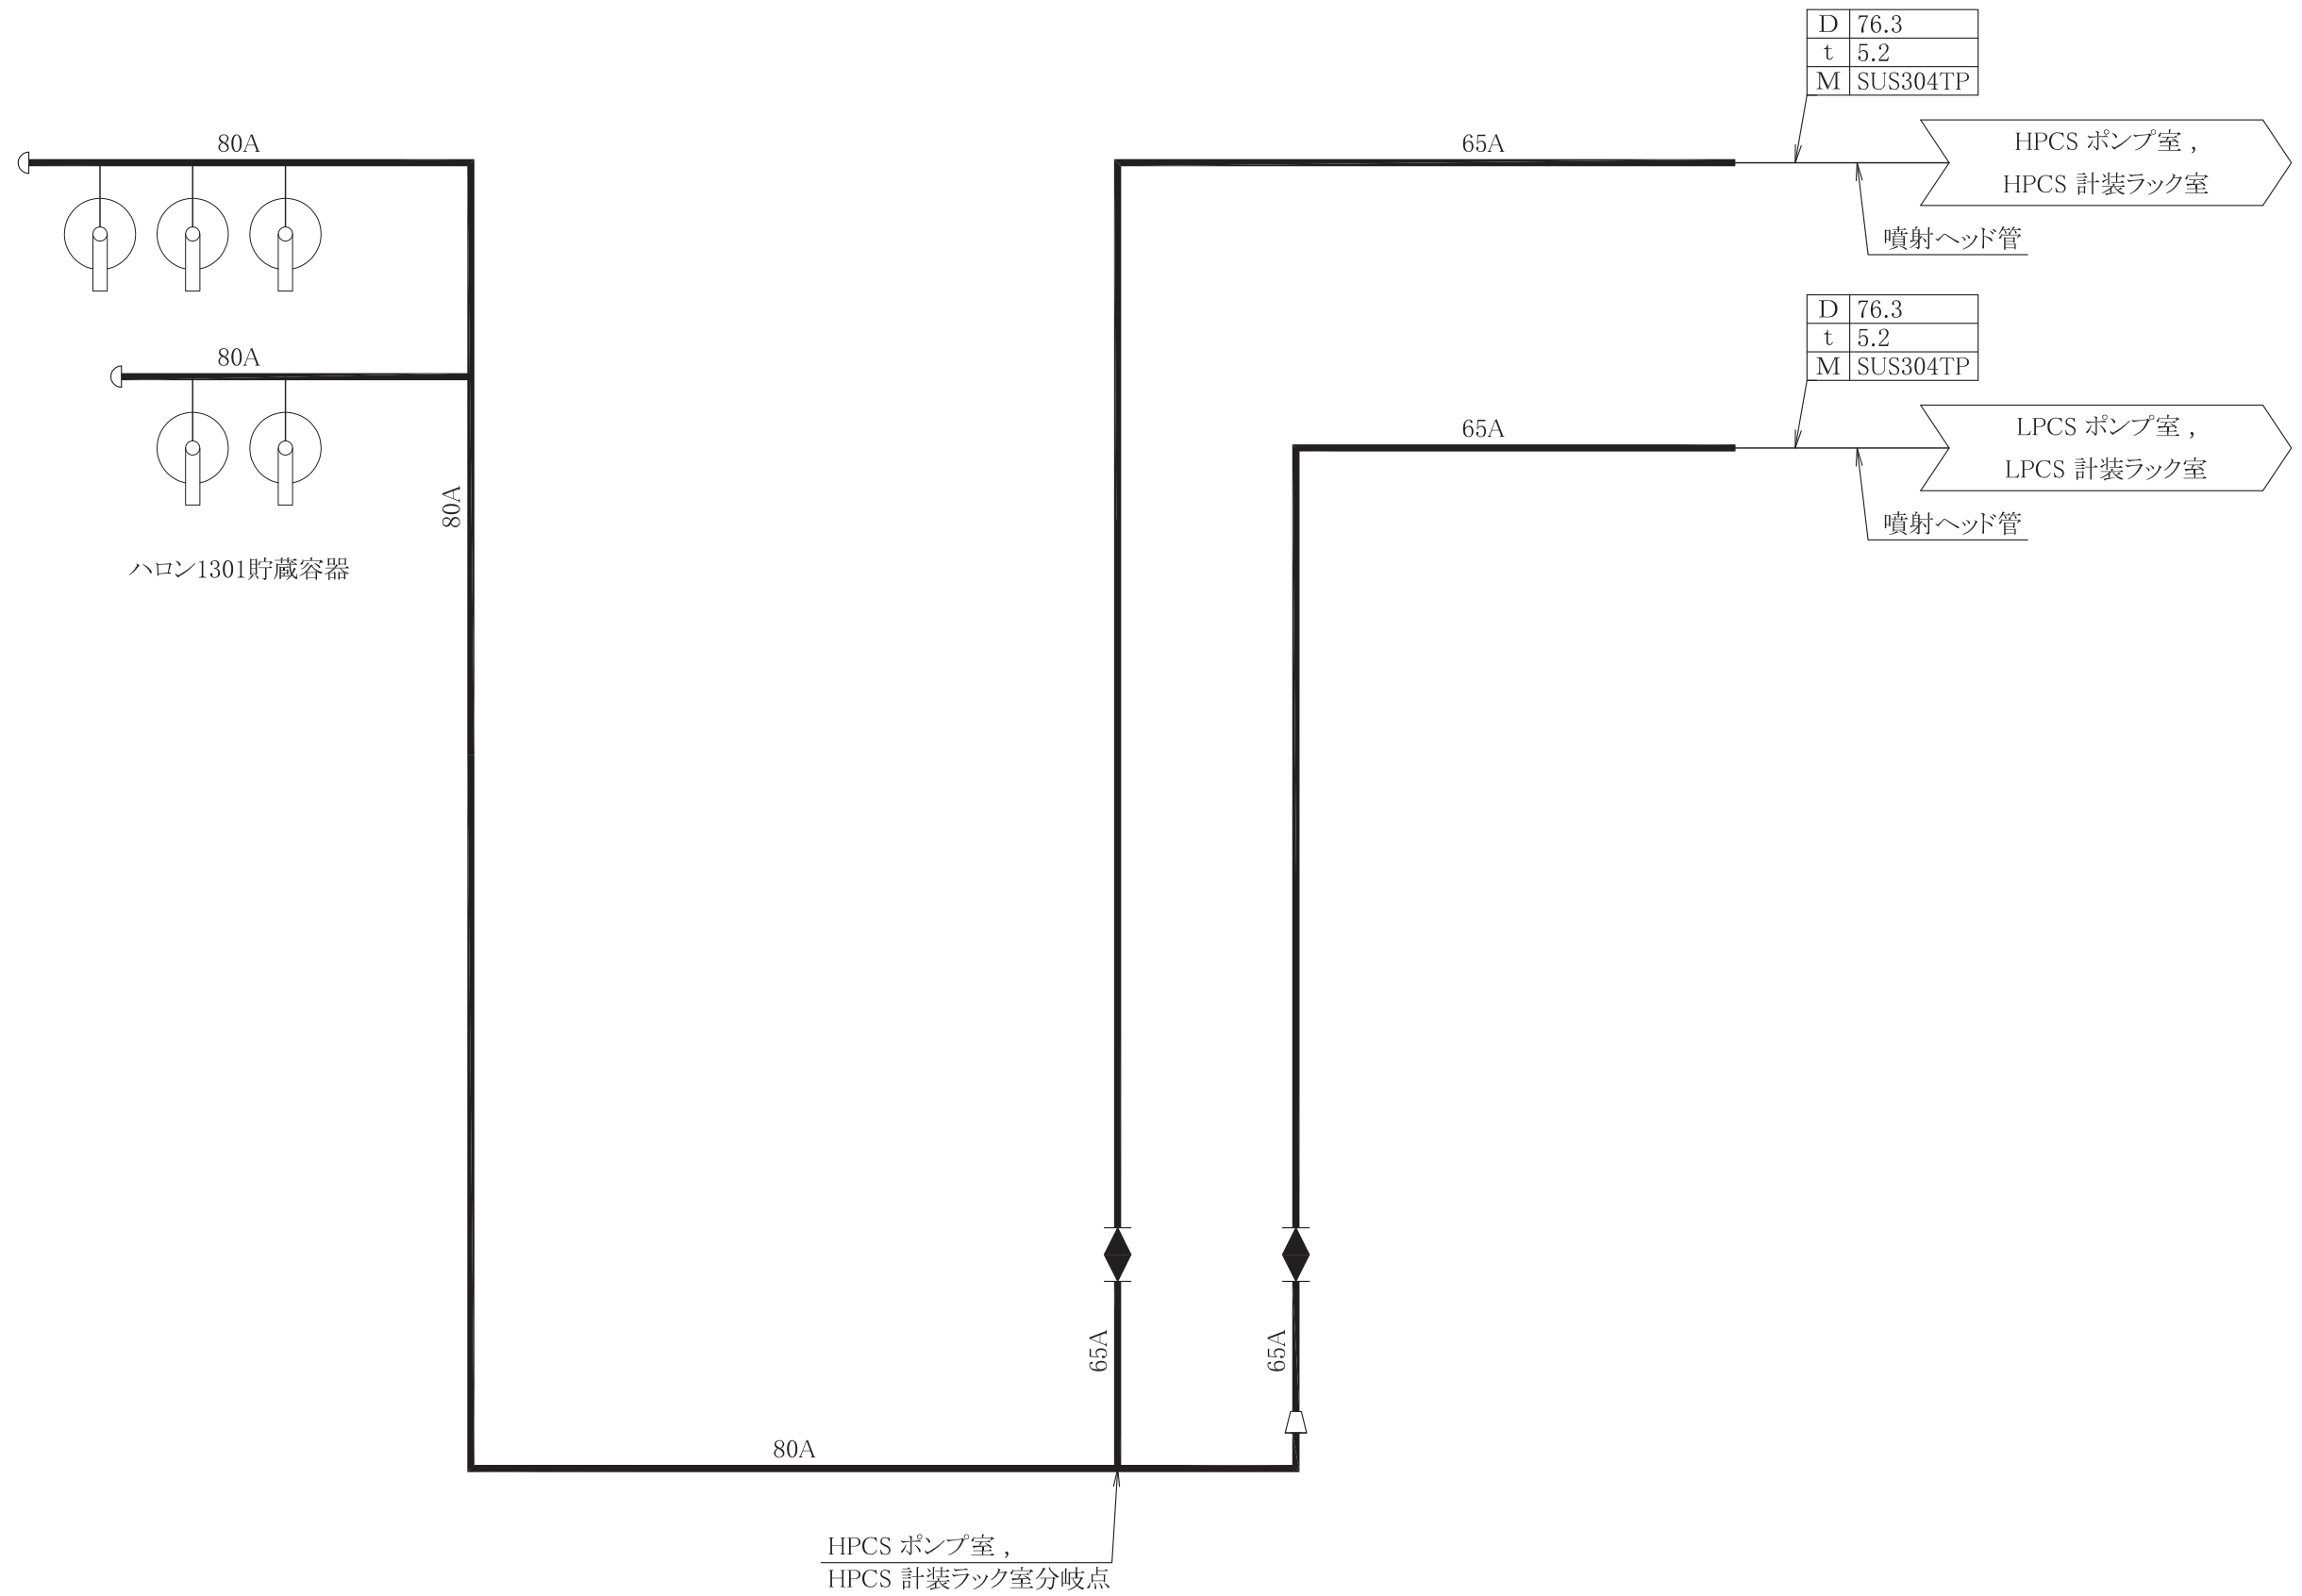


HPCS ポンプ室,  
HPCS 計装ラック室分岐点

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	LPCSポンプ・ラック室/HPCSポンプ・ラック室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

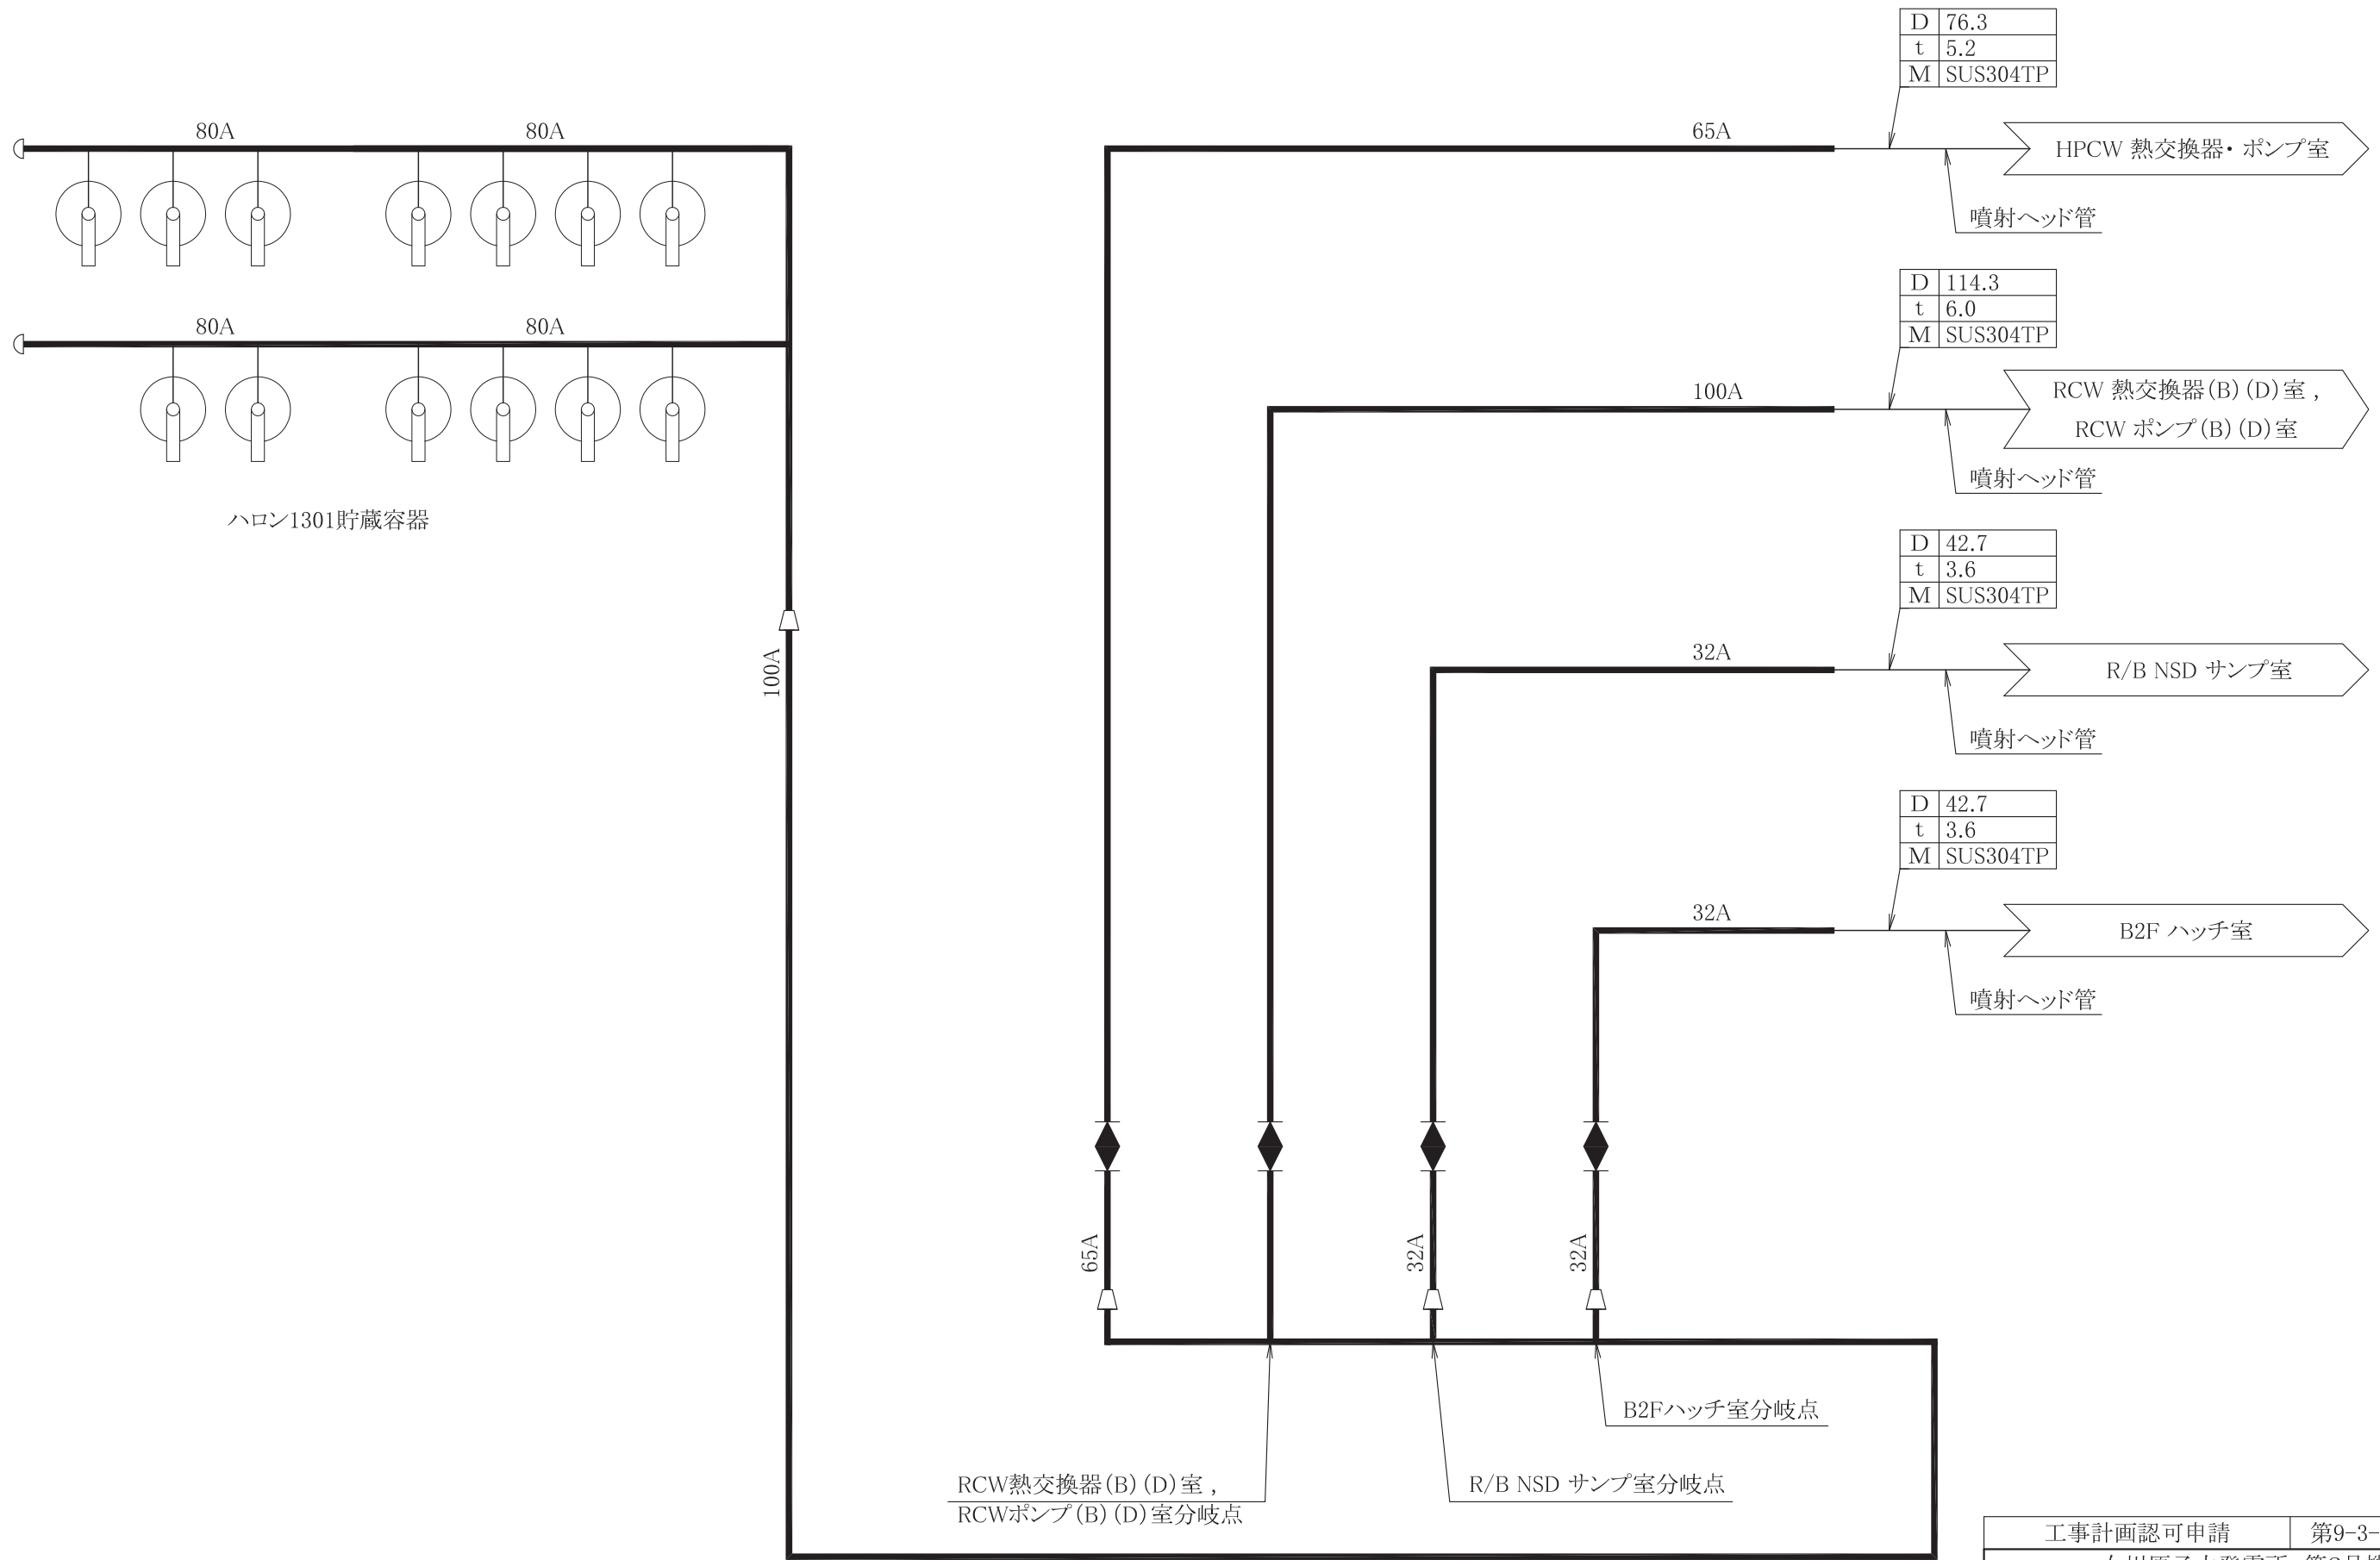

ハロン1301貯蔵容器

100A

65A

100A

32A

32A

65A

32A

32A

RCW熱交換器(B)(D)室,  
RCWポンプ(B)(D)室分岐点


R/B NSD サンプ室分岐点

B2Fハッチ室分岐点

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-3図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RCW(B)(D)/HPCW/NSD/ B2Fハッチ室消火系 系統図
	東北電力株式会社

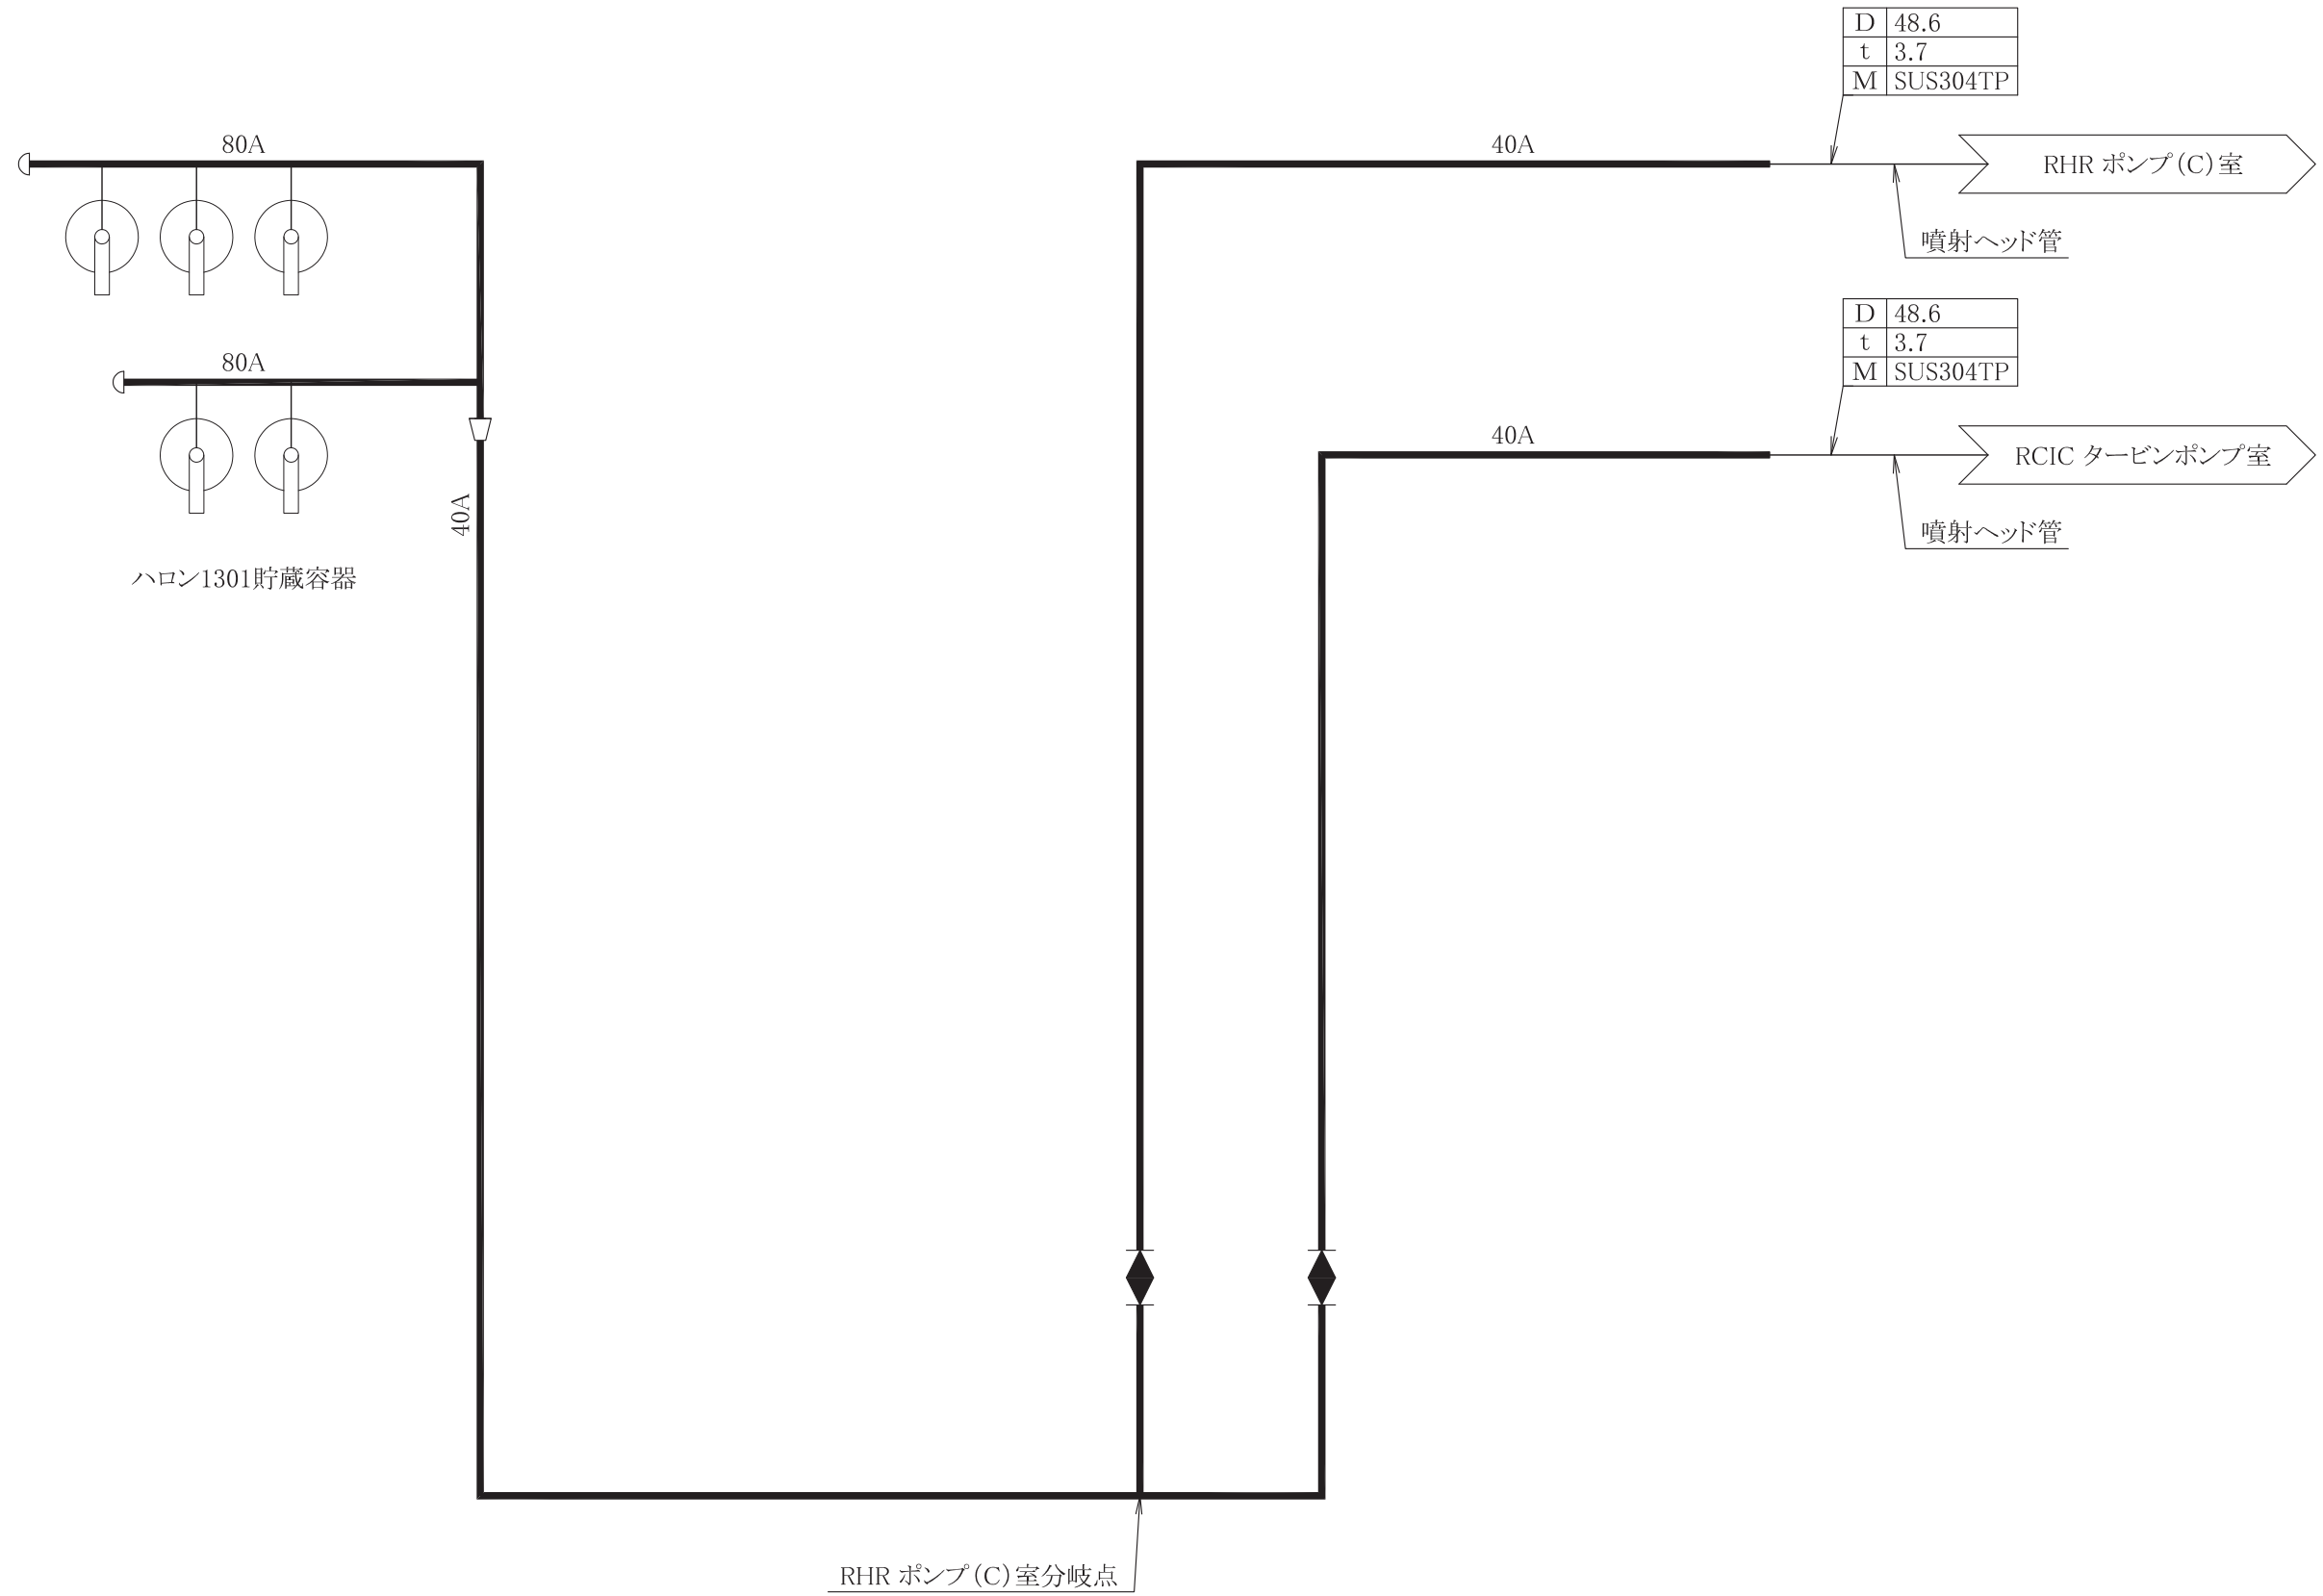


D	48.6
t	3.7
M	SUS304TP

D	48.6
t	3.7
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-4図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(C)室/RCICタービンポンプ室消火系 系統図
東北電力株式会社	

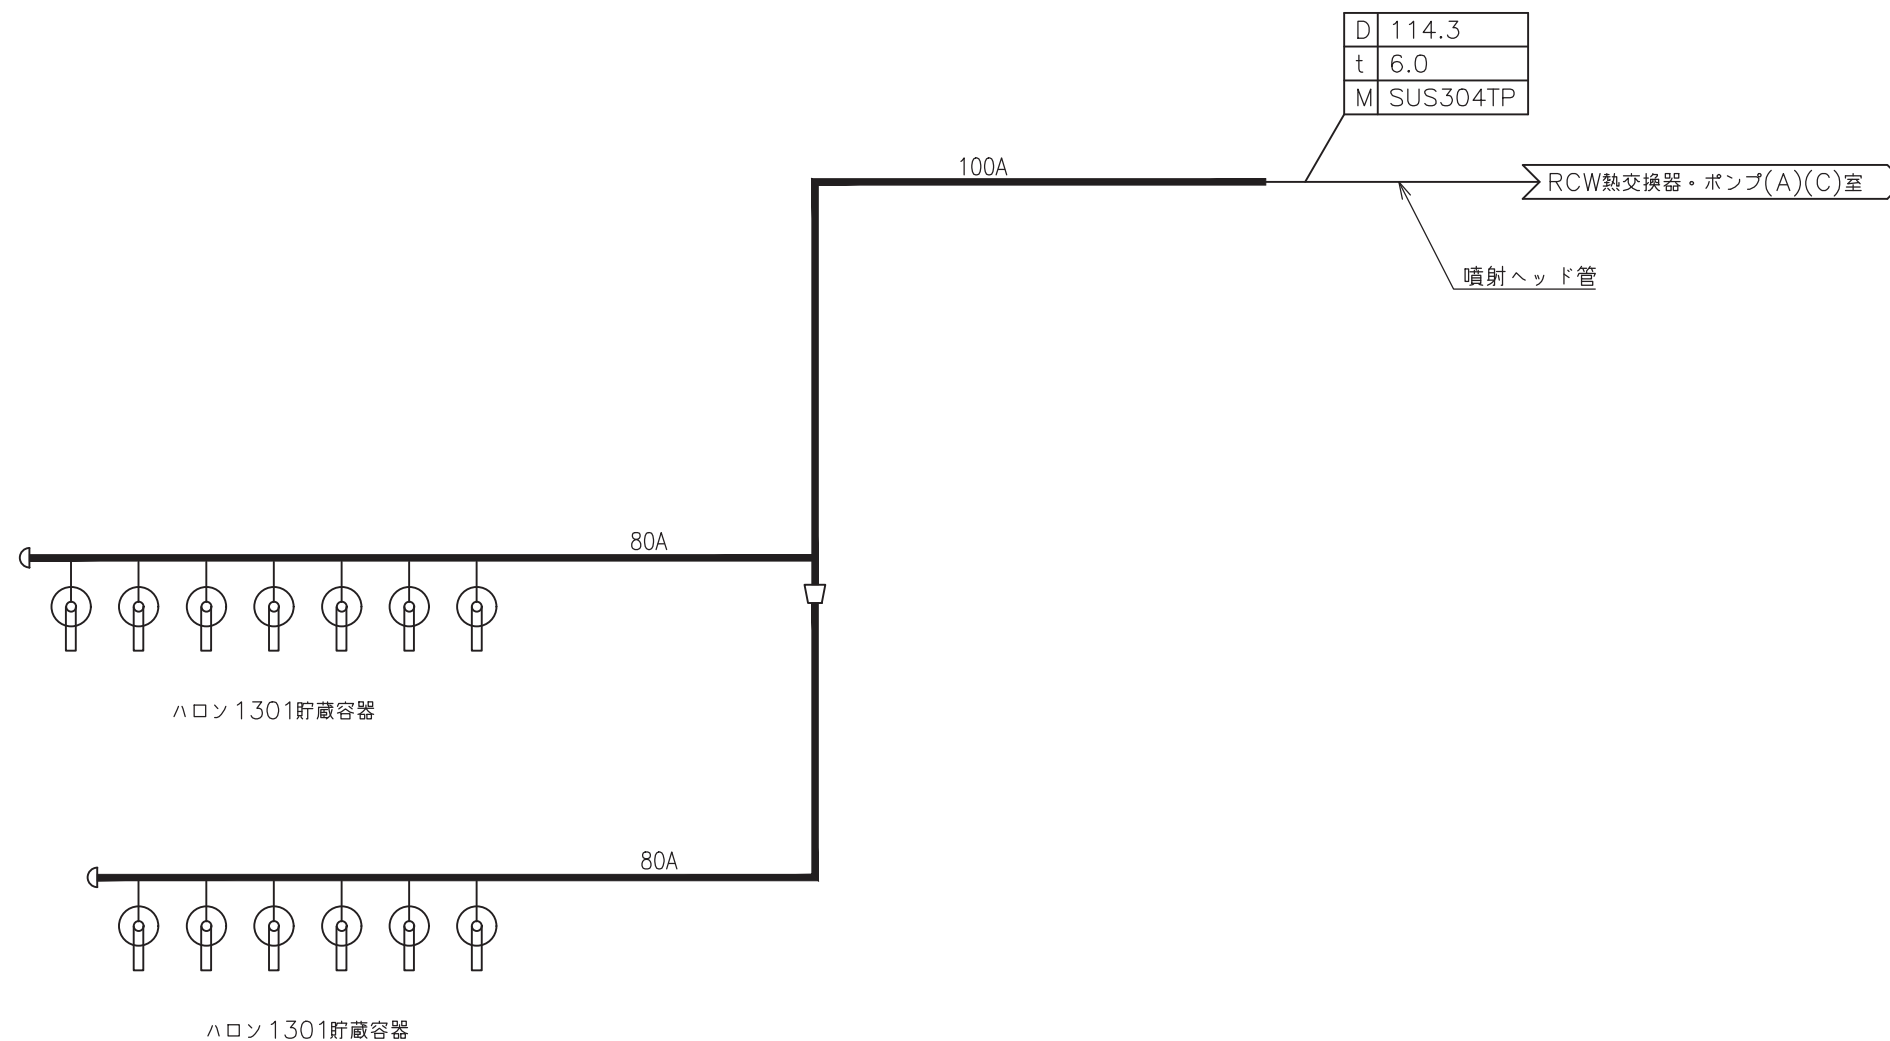

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-5図
女川原子力発電所第2号機		
名称	RCW熱交換器・ポンプ(A)(C)室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

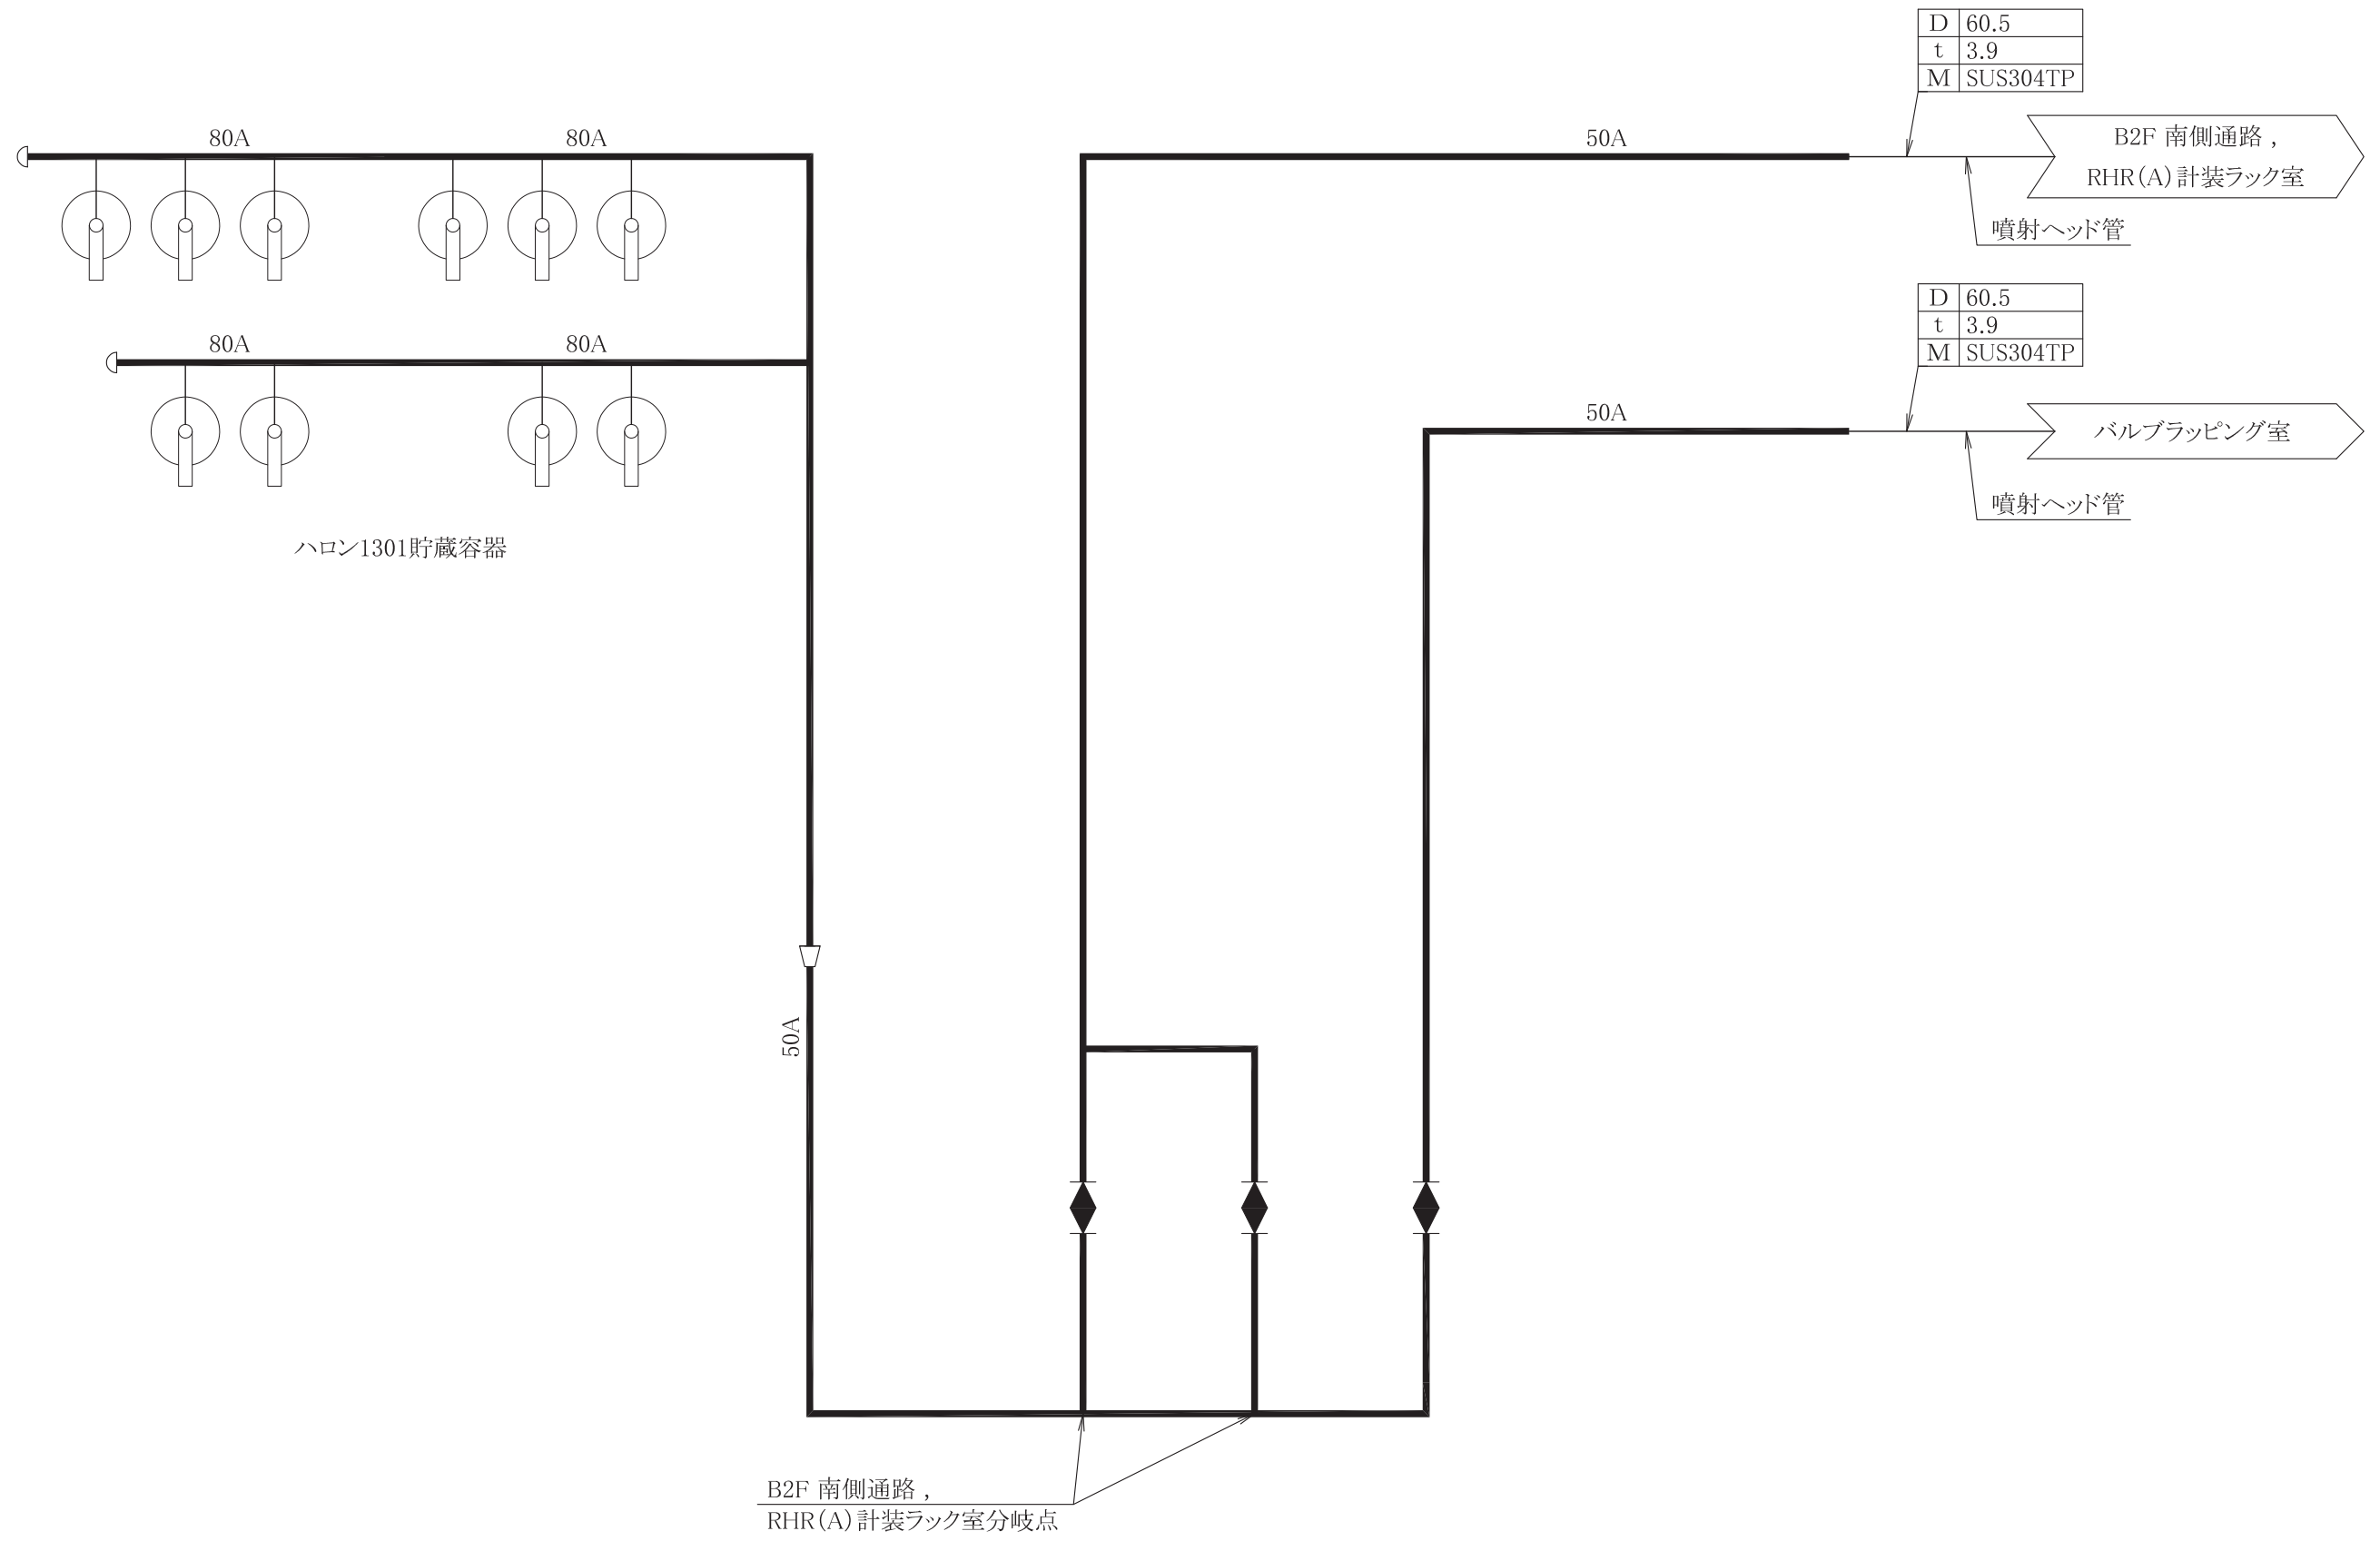


B2F 南側通路,  
RHR(A)計装ラック室分岐点

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-6図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B2F南側通路/バルブラッピング室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

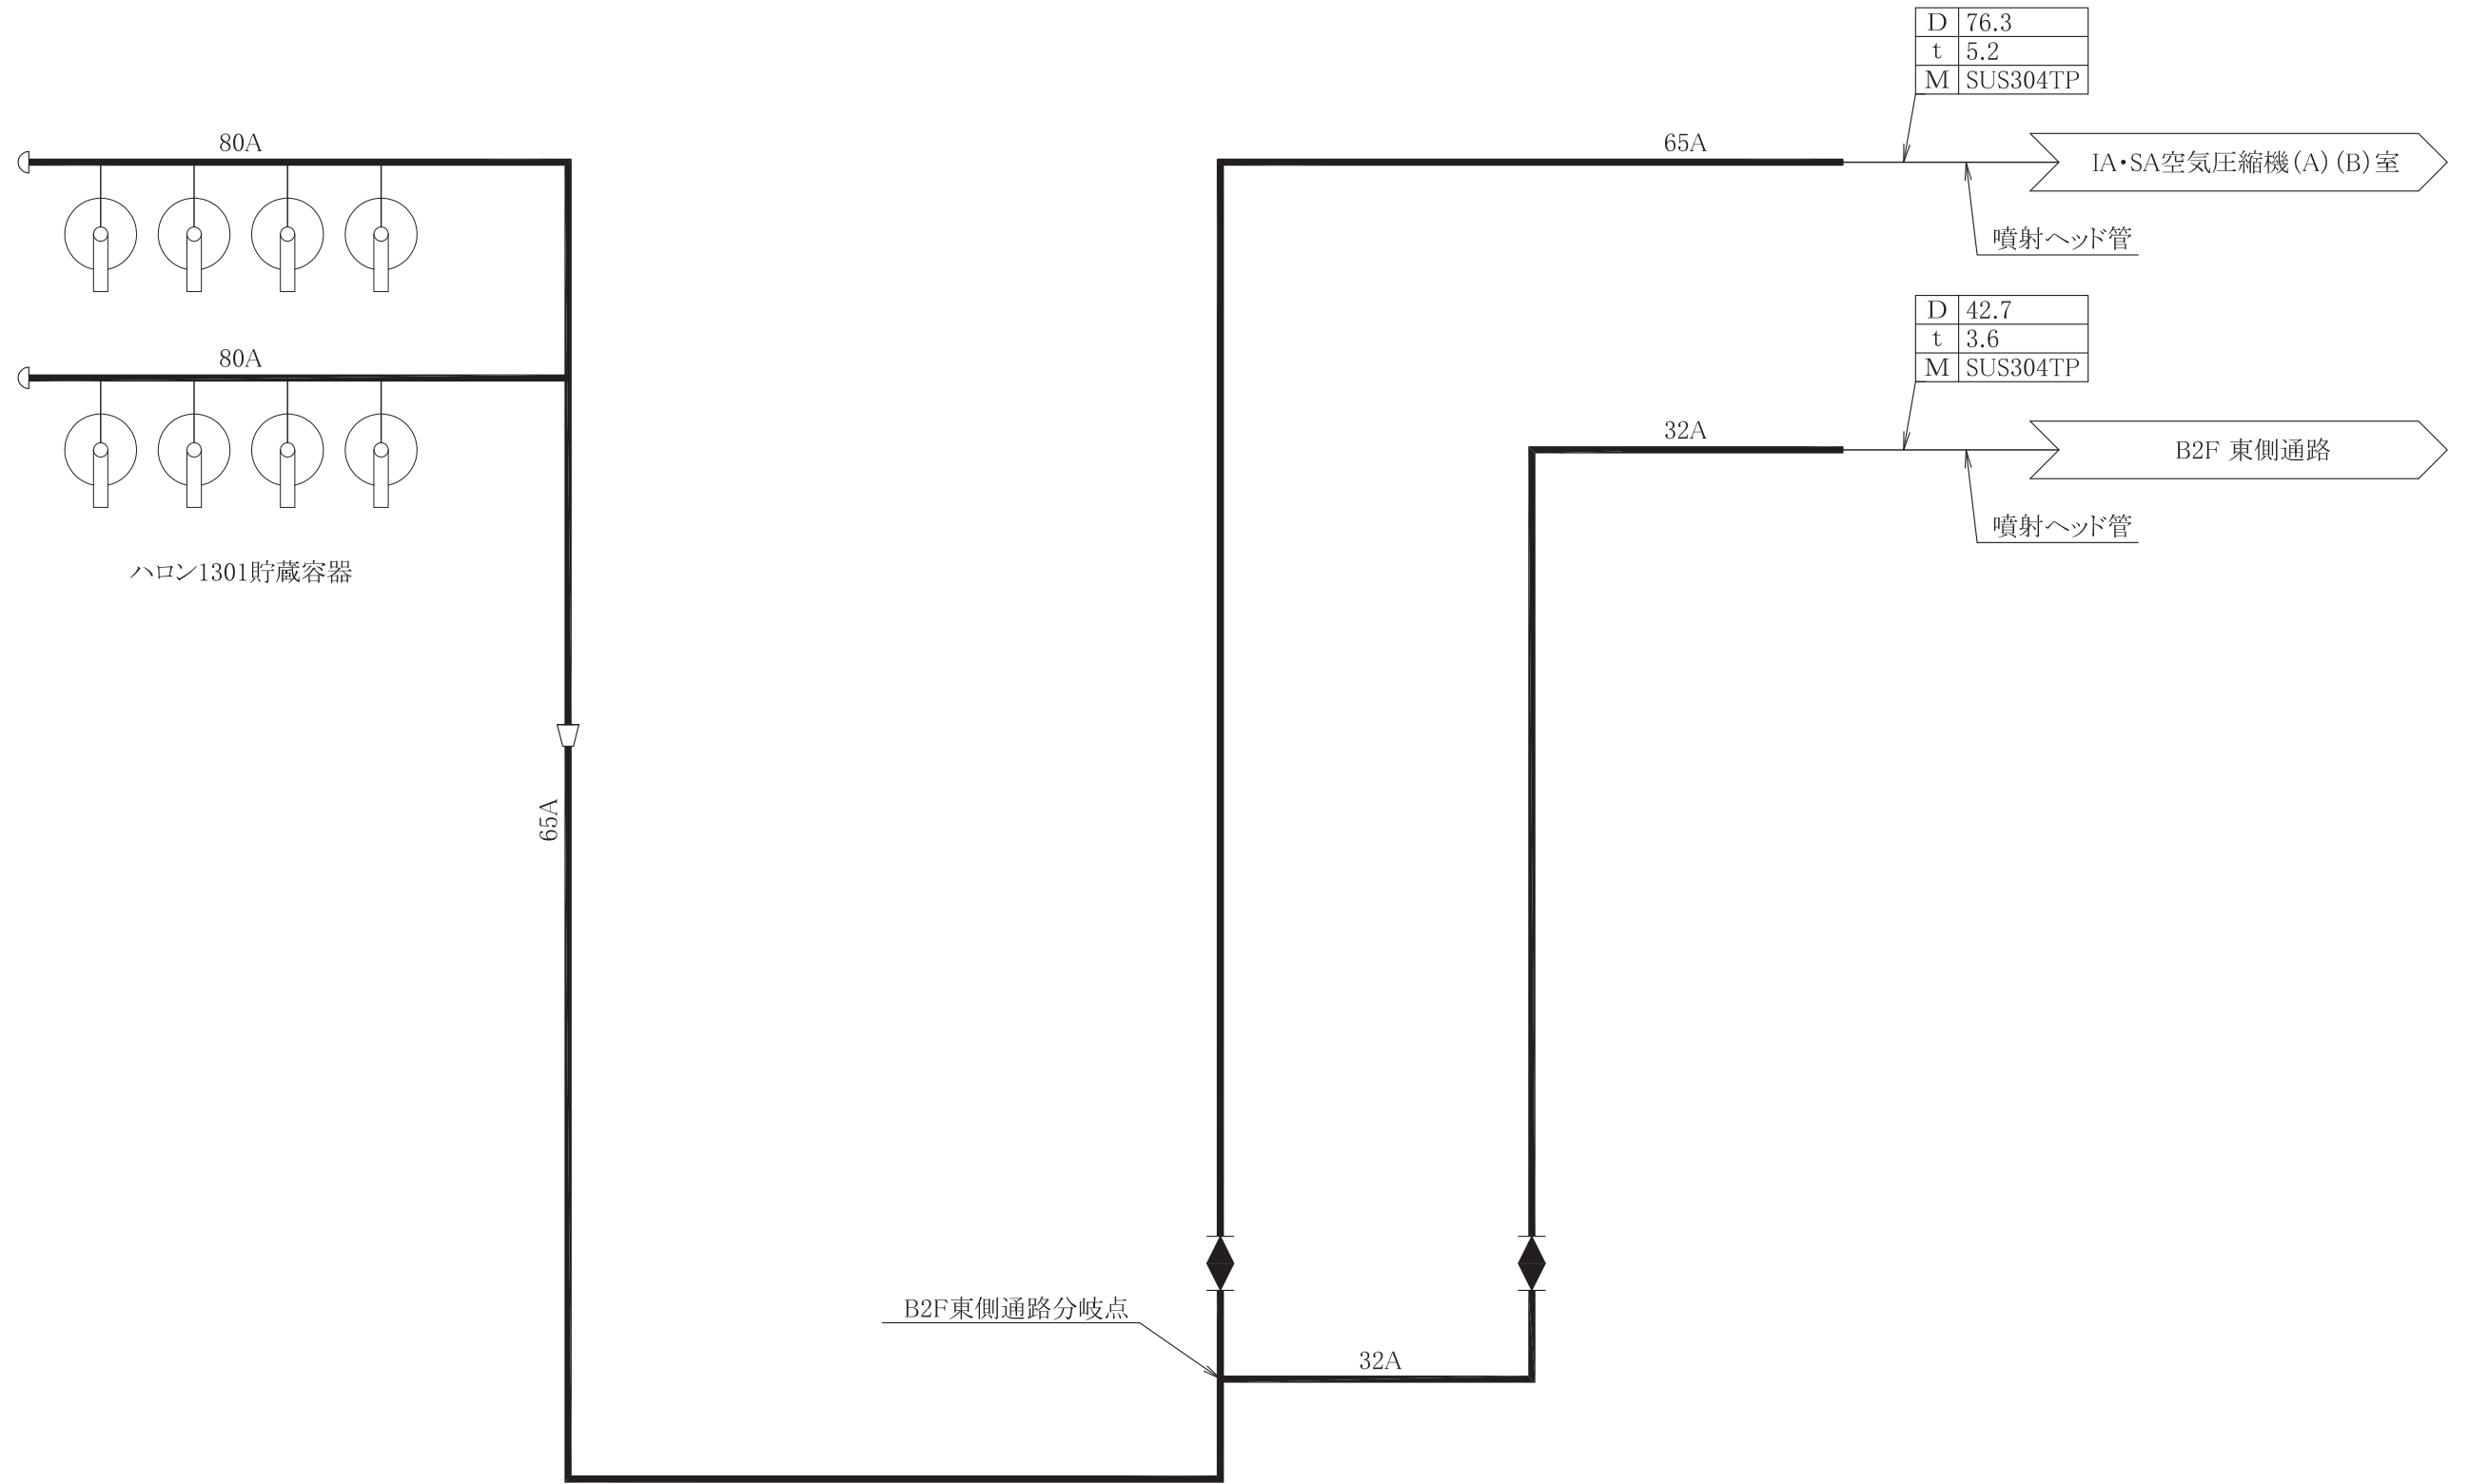

D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP


D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-7図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	IA・SA空気圧縮機室/B2F東側通路消火系
系統図	
東北電力株式会社	




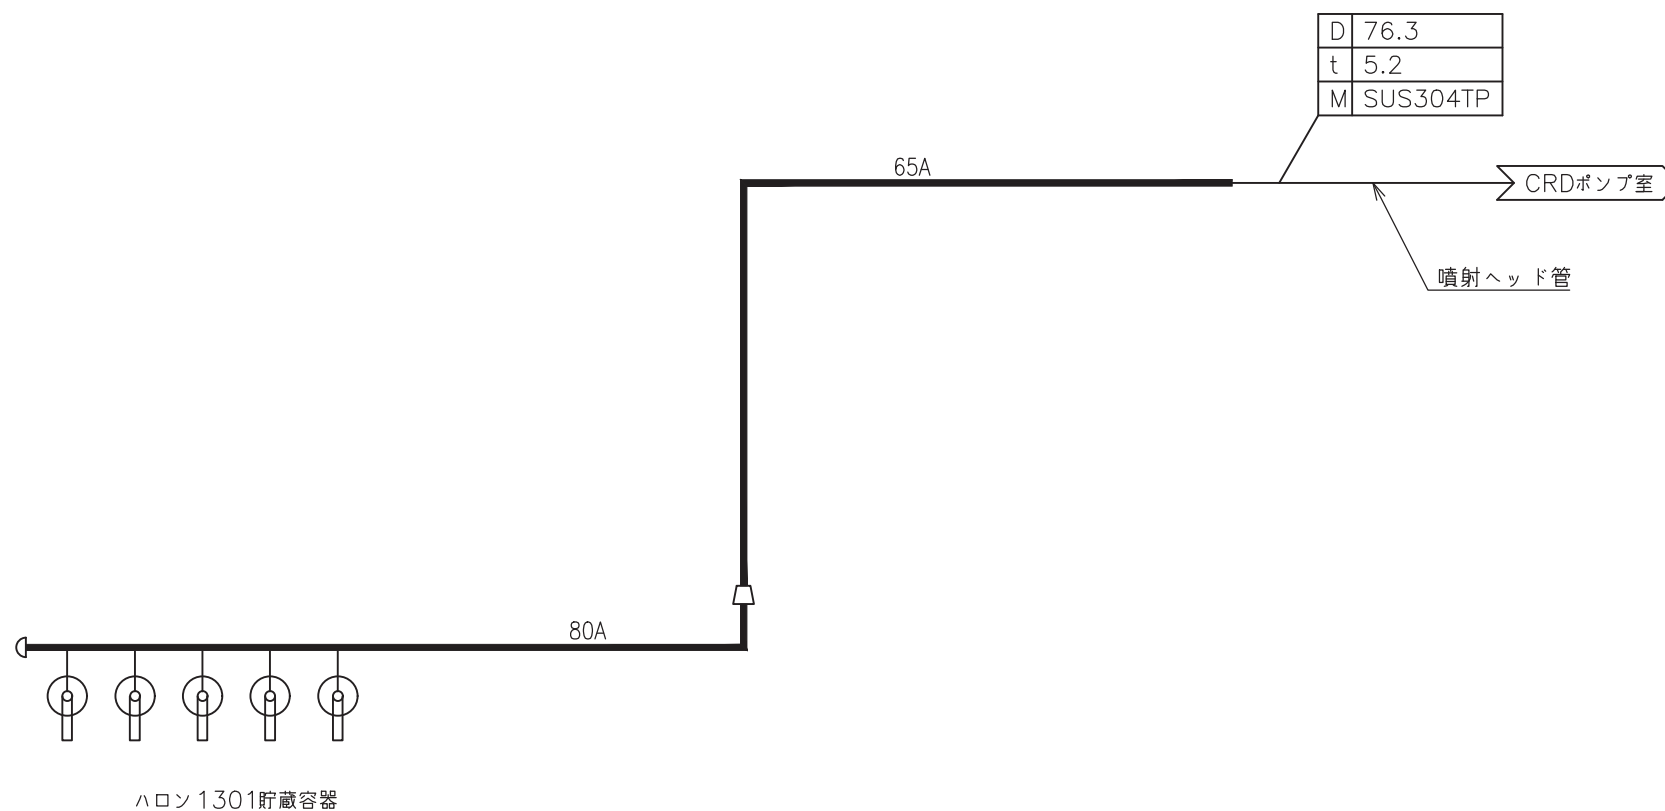

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-8図
女川原子力発電所第2号機	
名称	CRDポンプ室消火系 系統図
東北電力株式会社	

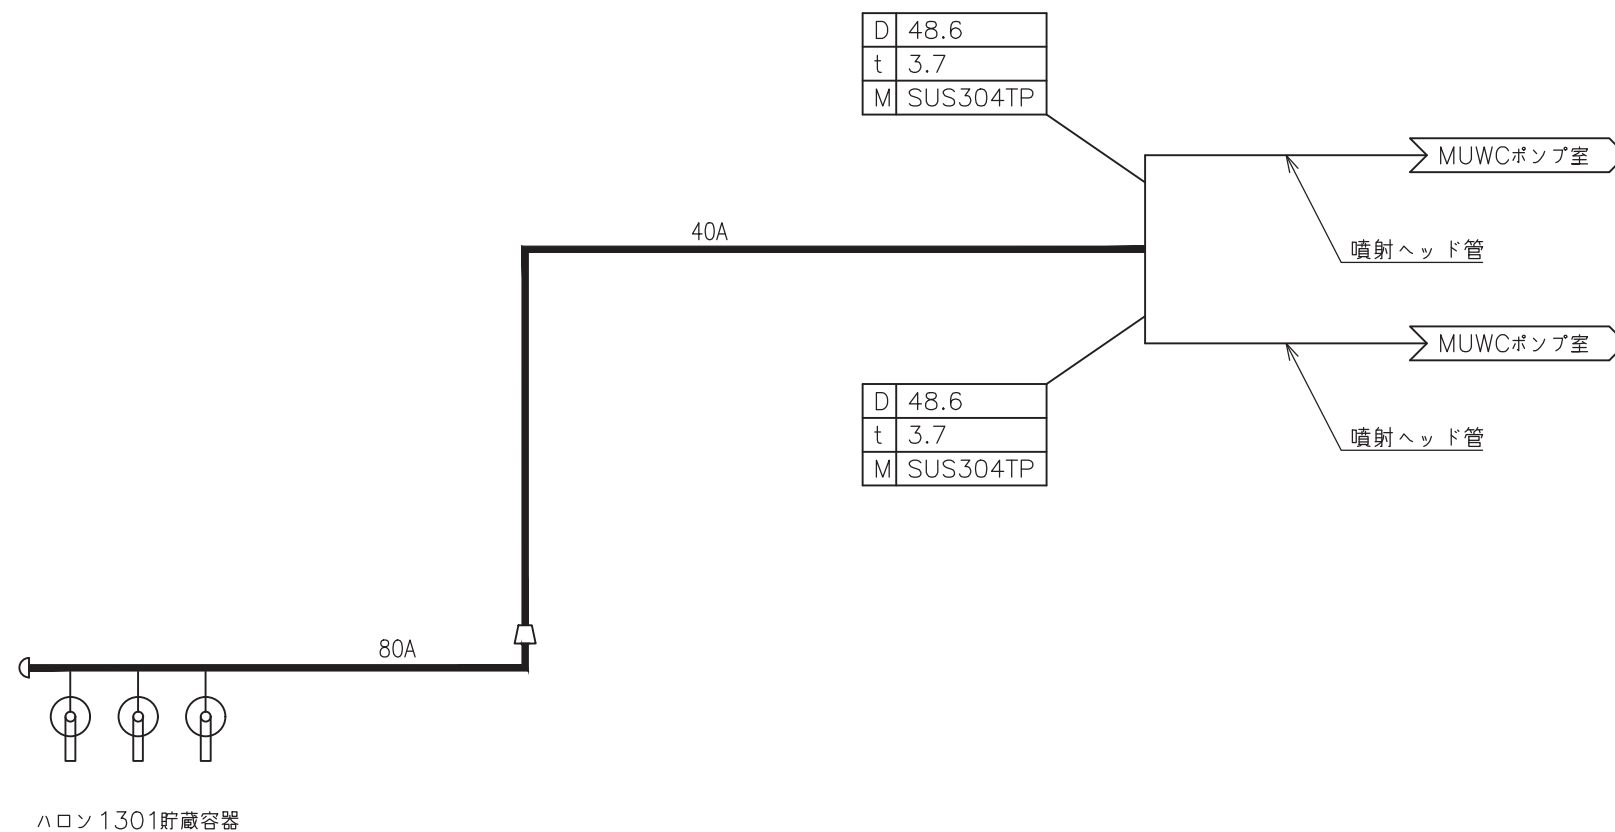

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-9図
女川原子力発電所第2号機	
名称	MUWCポンプ室消火系 系統図
東北電力株式会社	

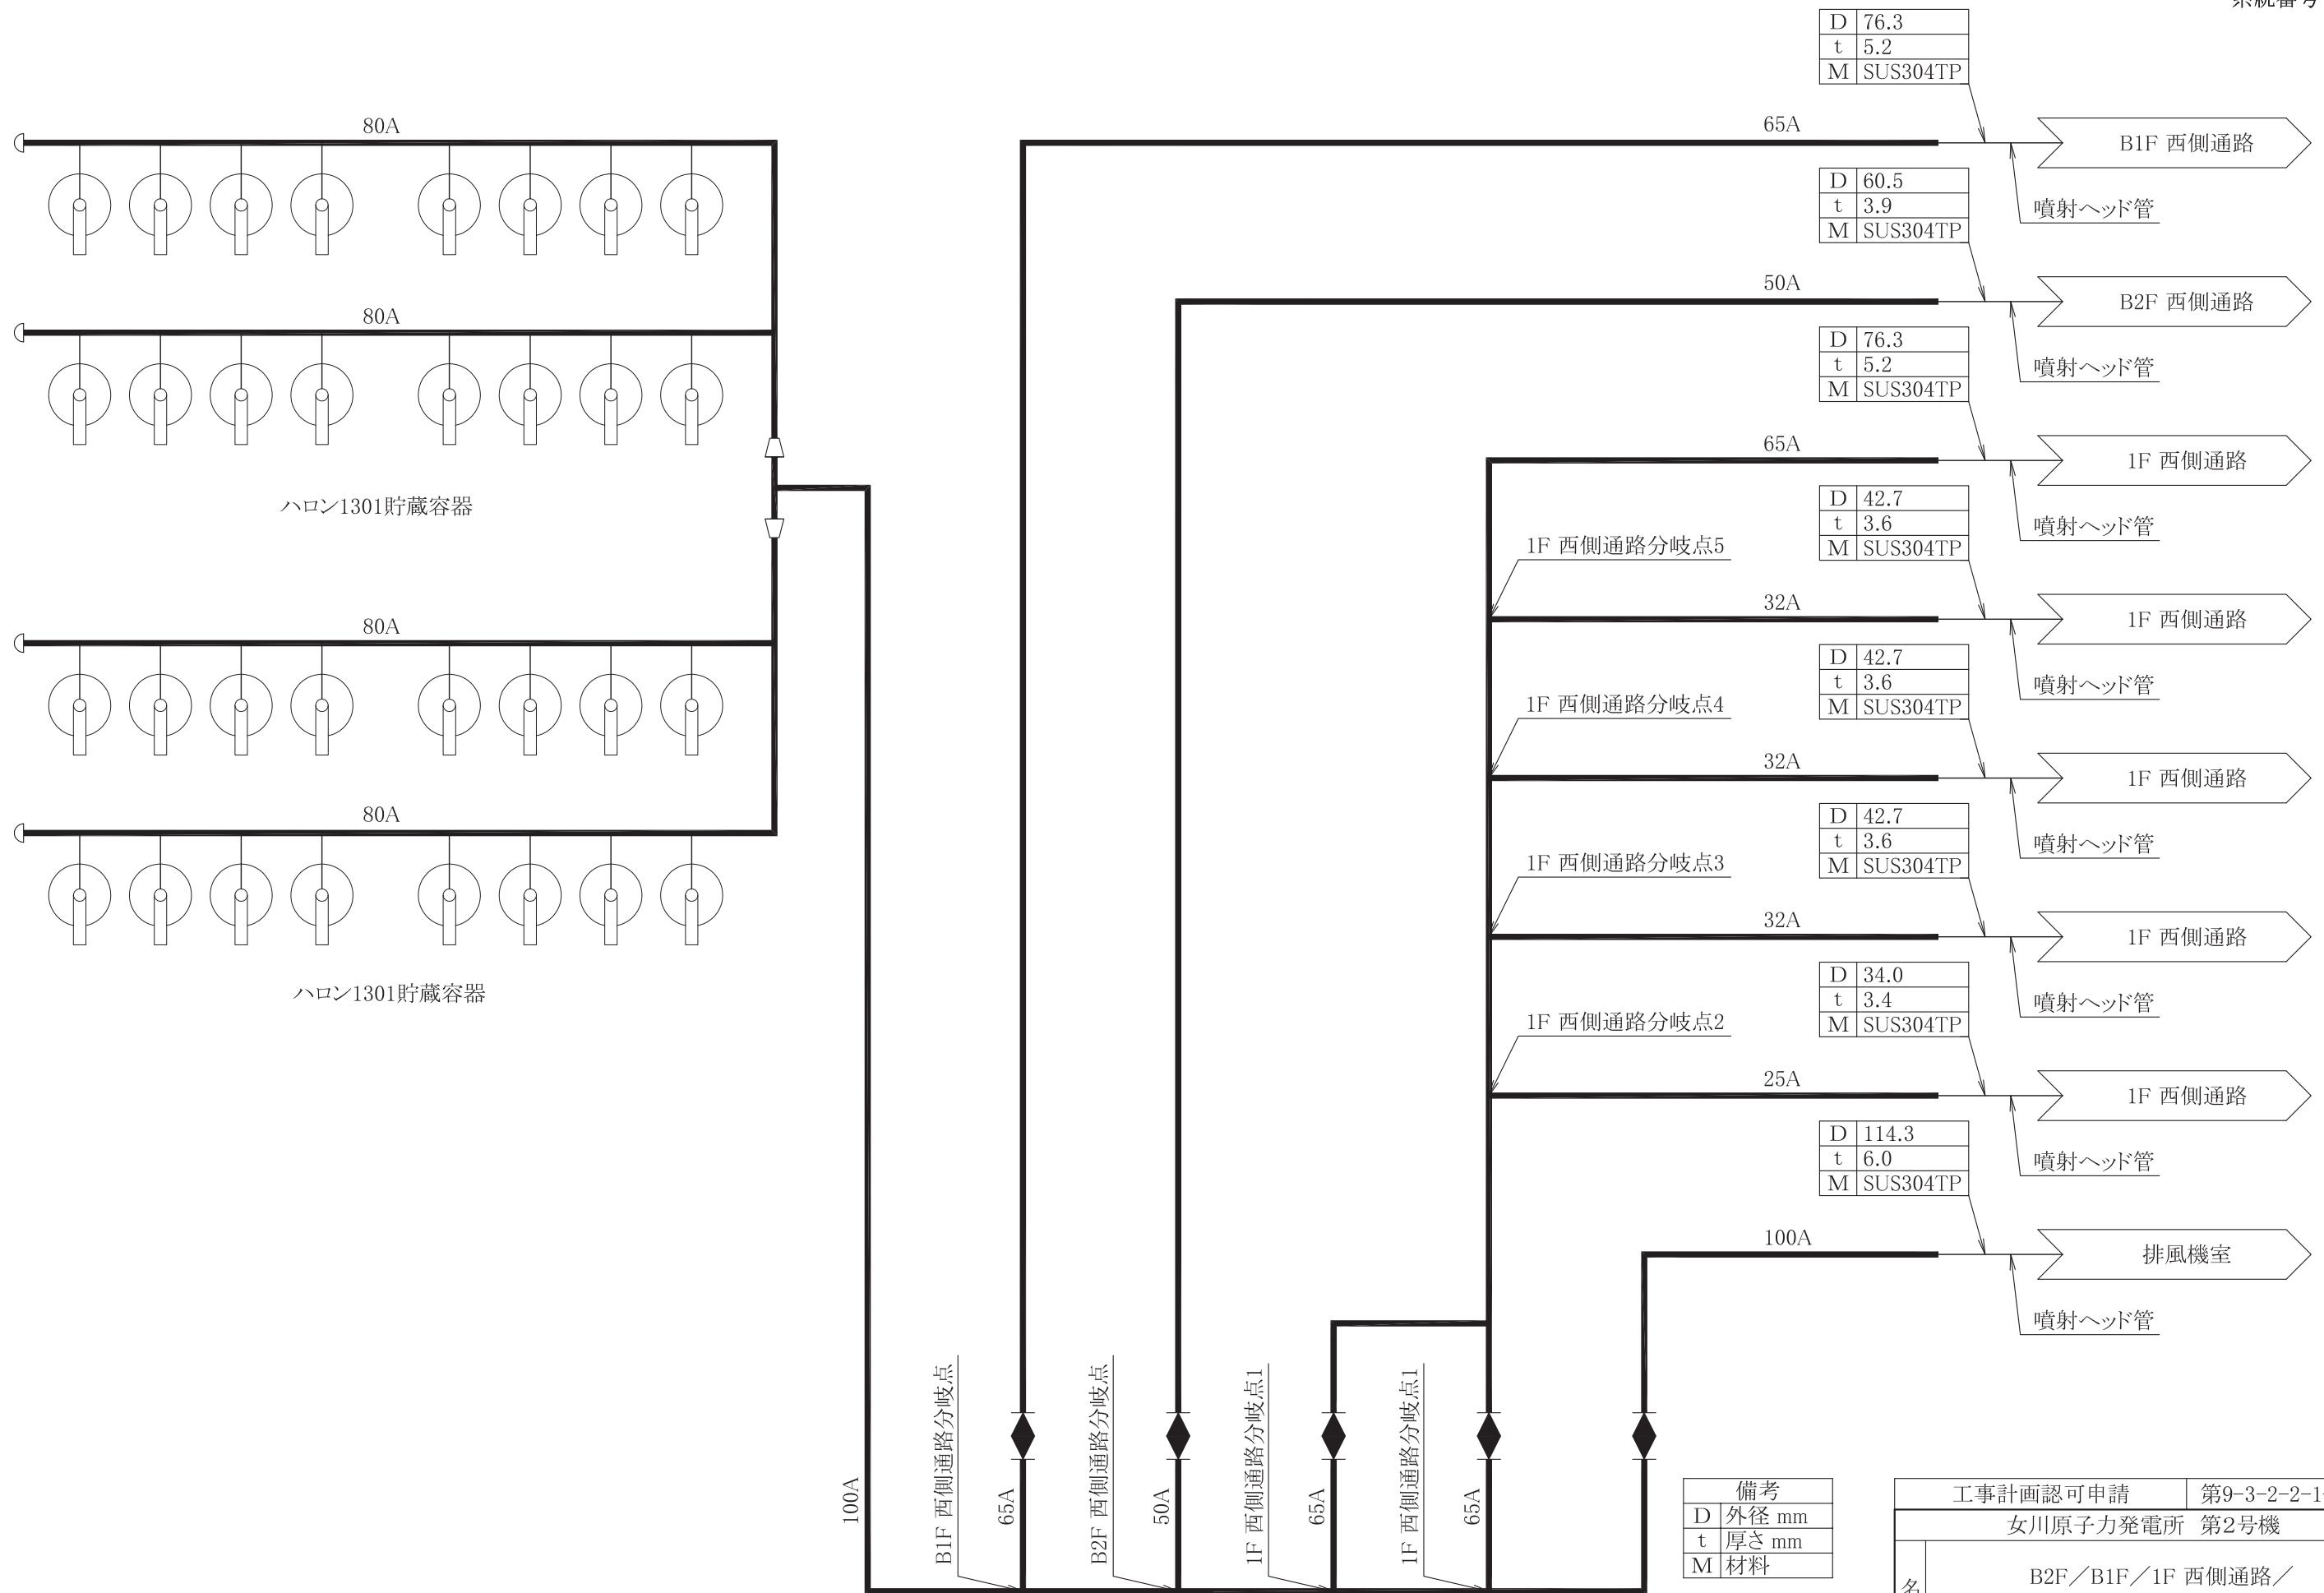

D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP

D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

D	114.3
t	6.0
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-10図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B2F/B1F/1F 西側通路/ 排風機室消火系 系統図
東北電力株式会社	

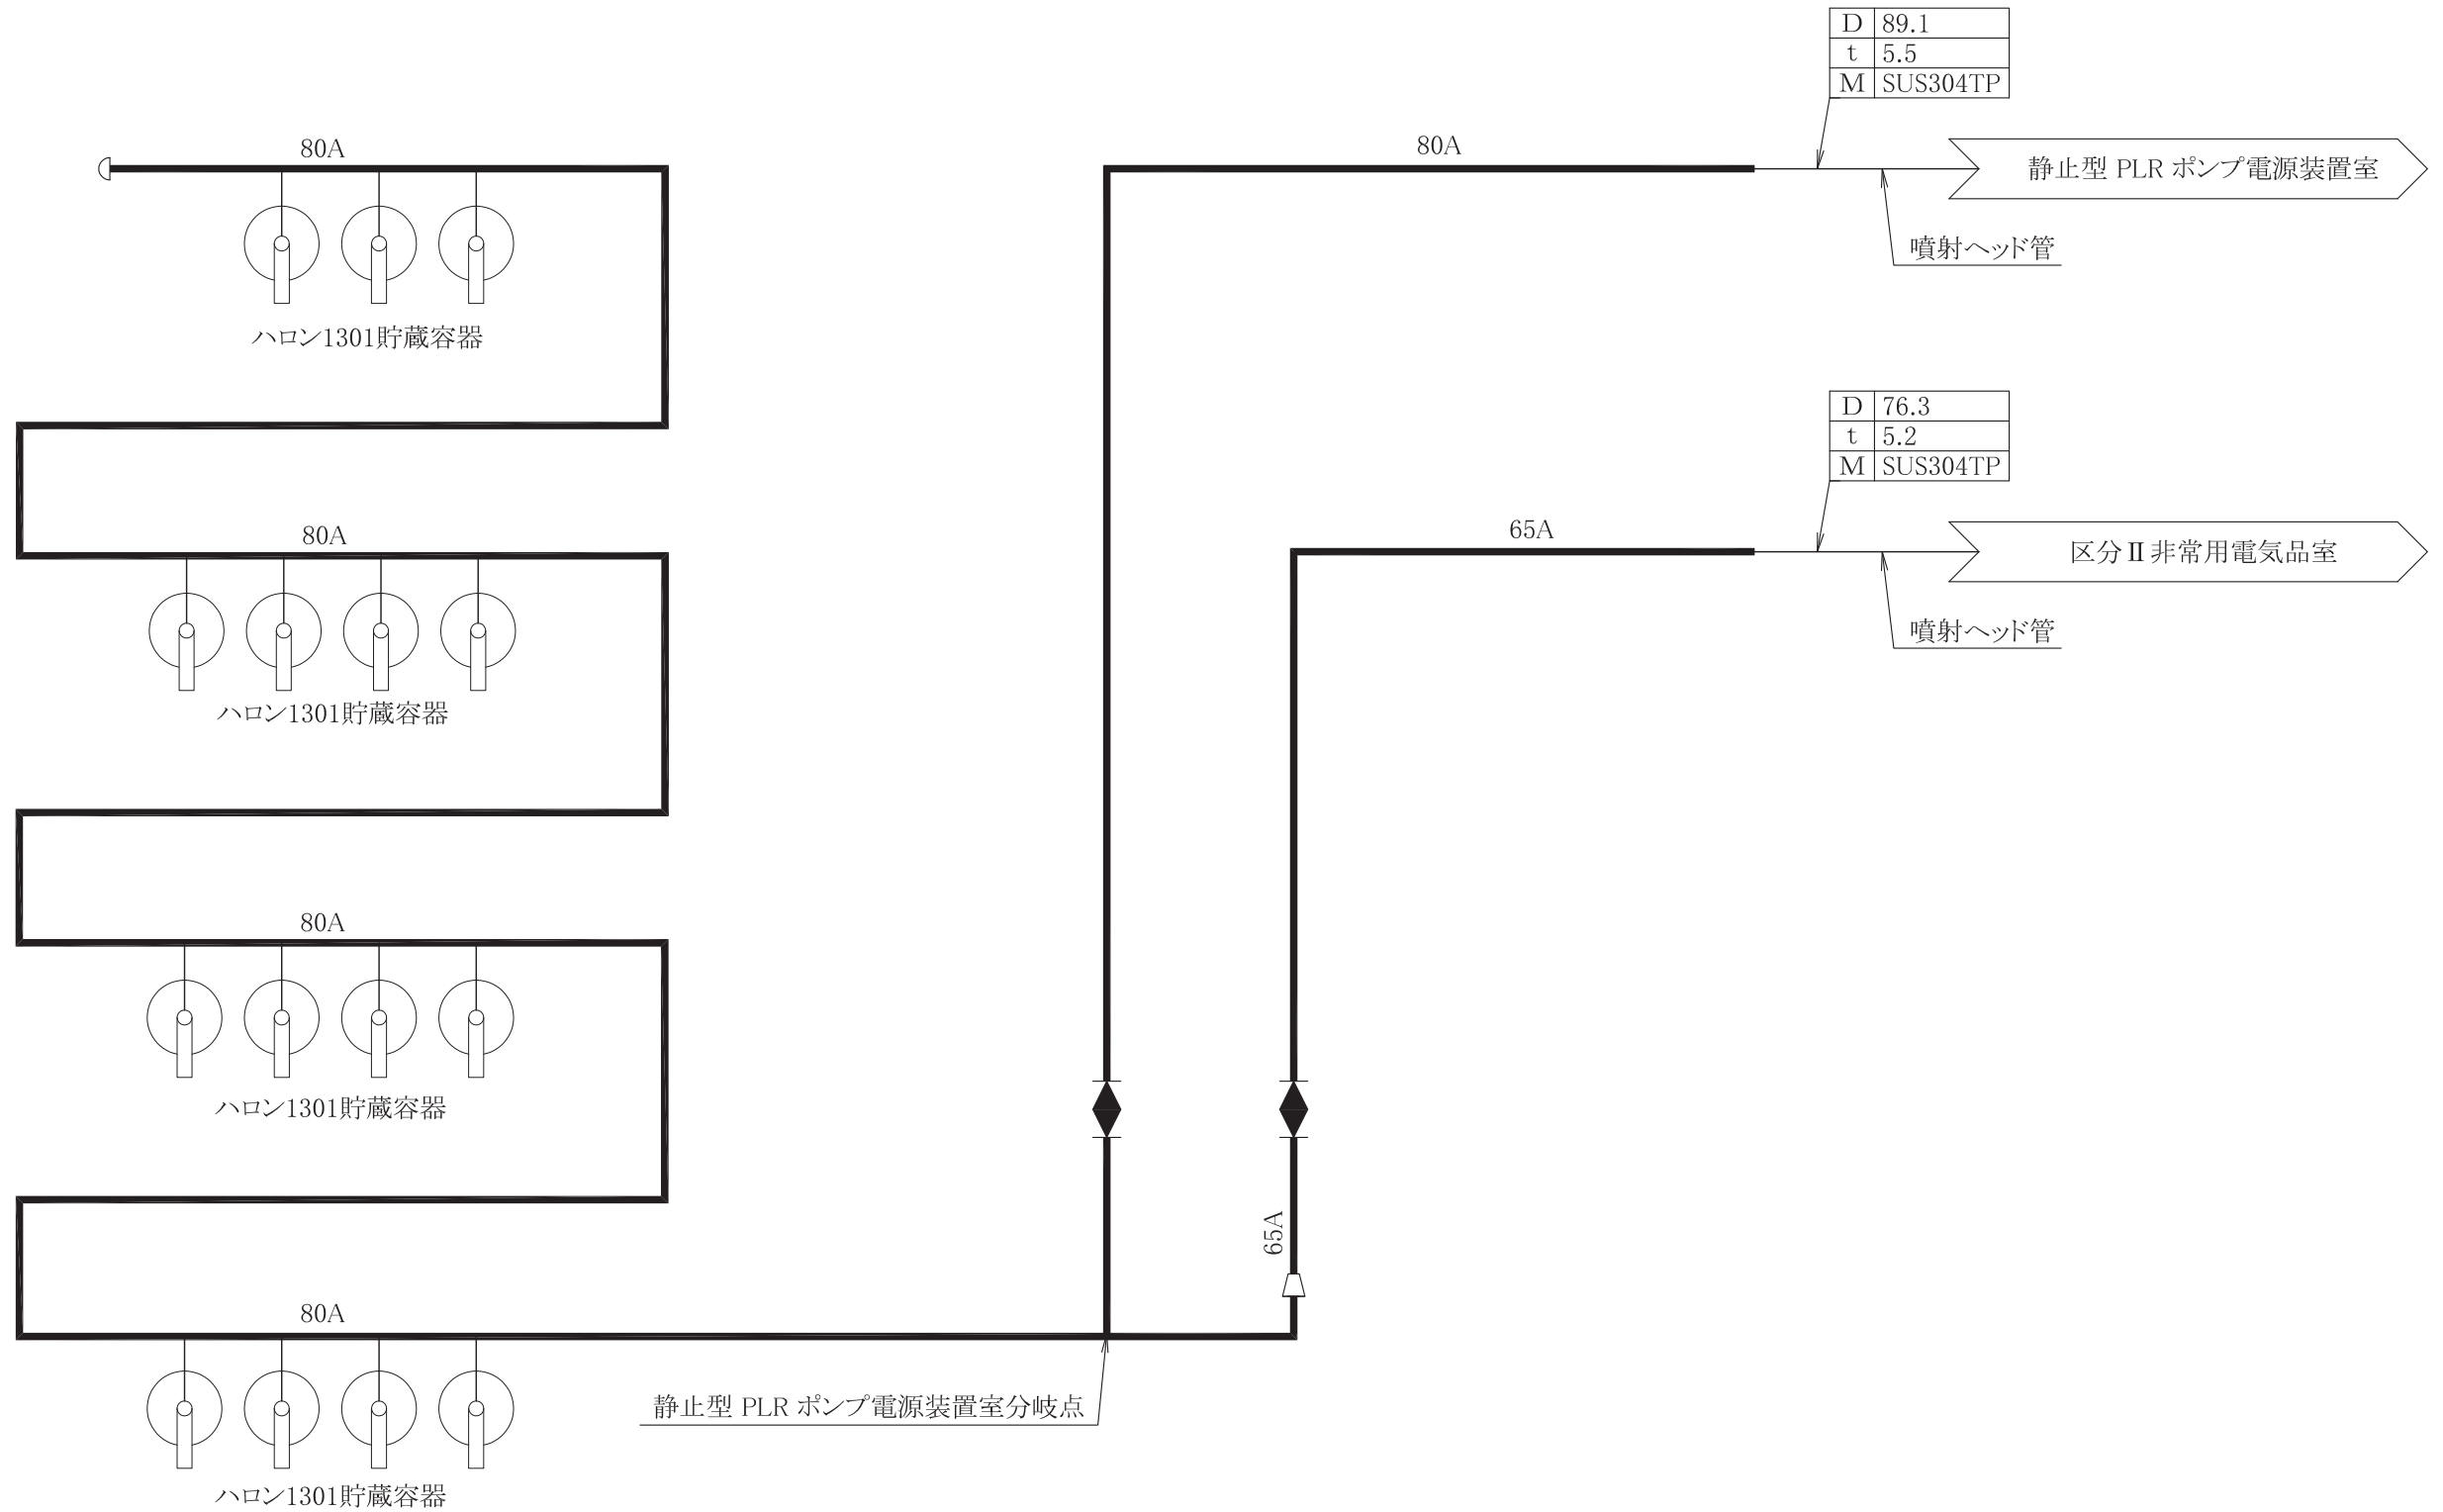

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-11図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	PLR-VVVF室/ 区分II非常用電気品室消火系 系統図
	東北電力株式会社

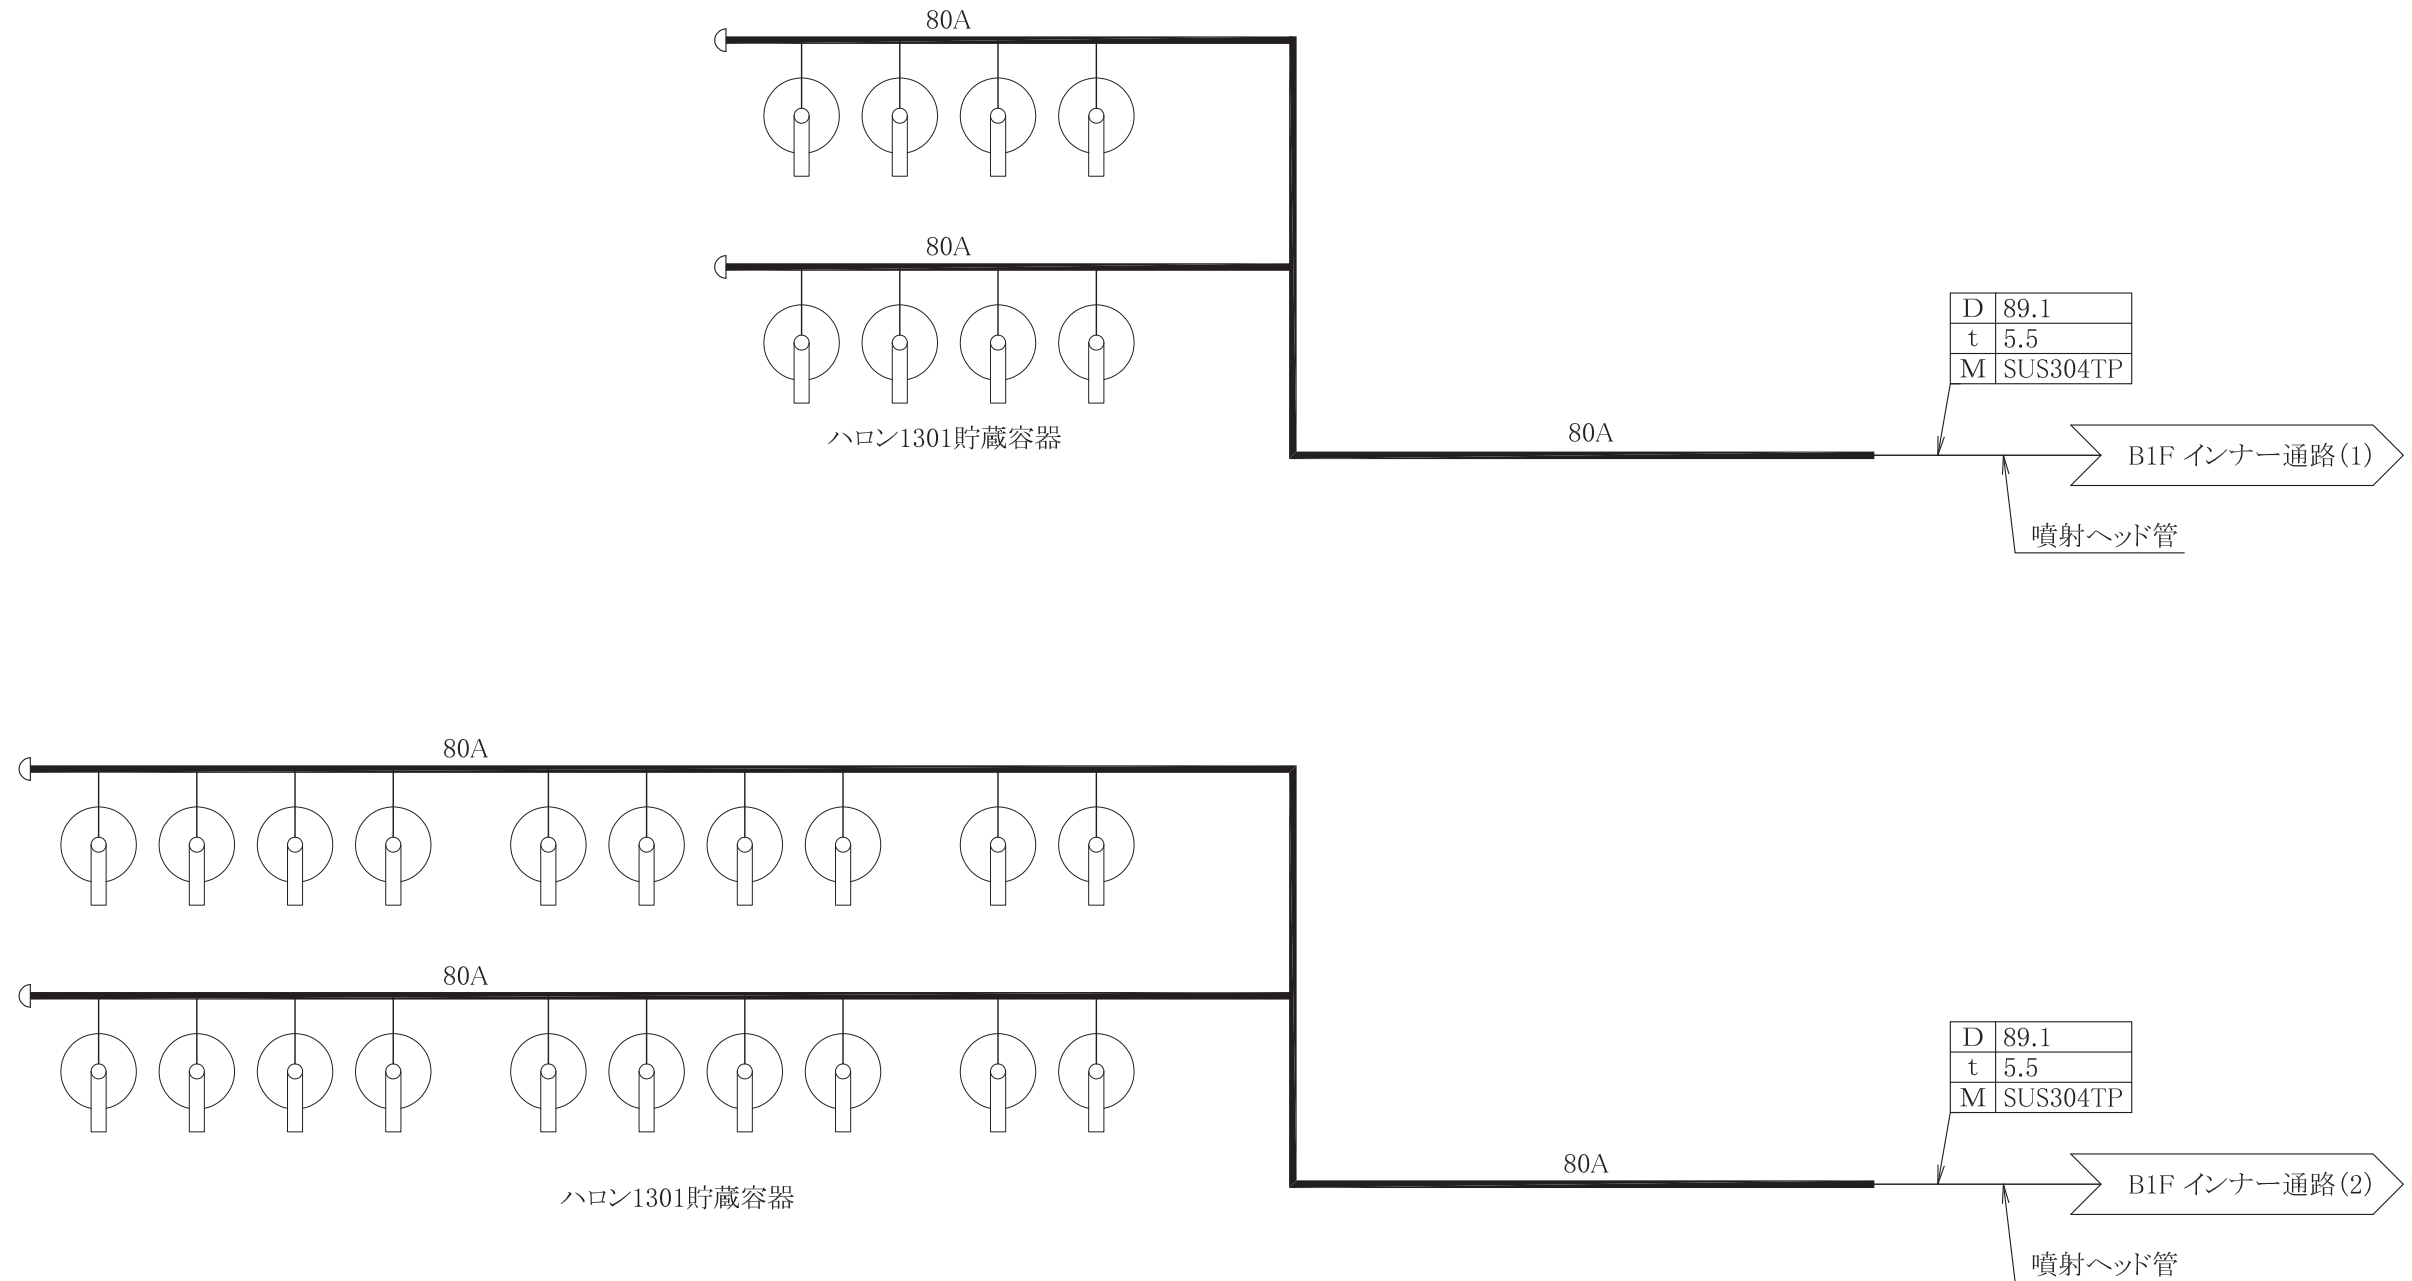

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-12-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 系統図(1/2)
東北電力株式会社	

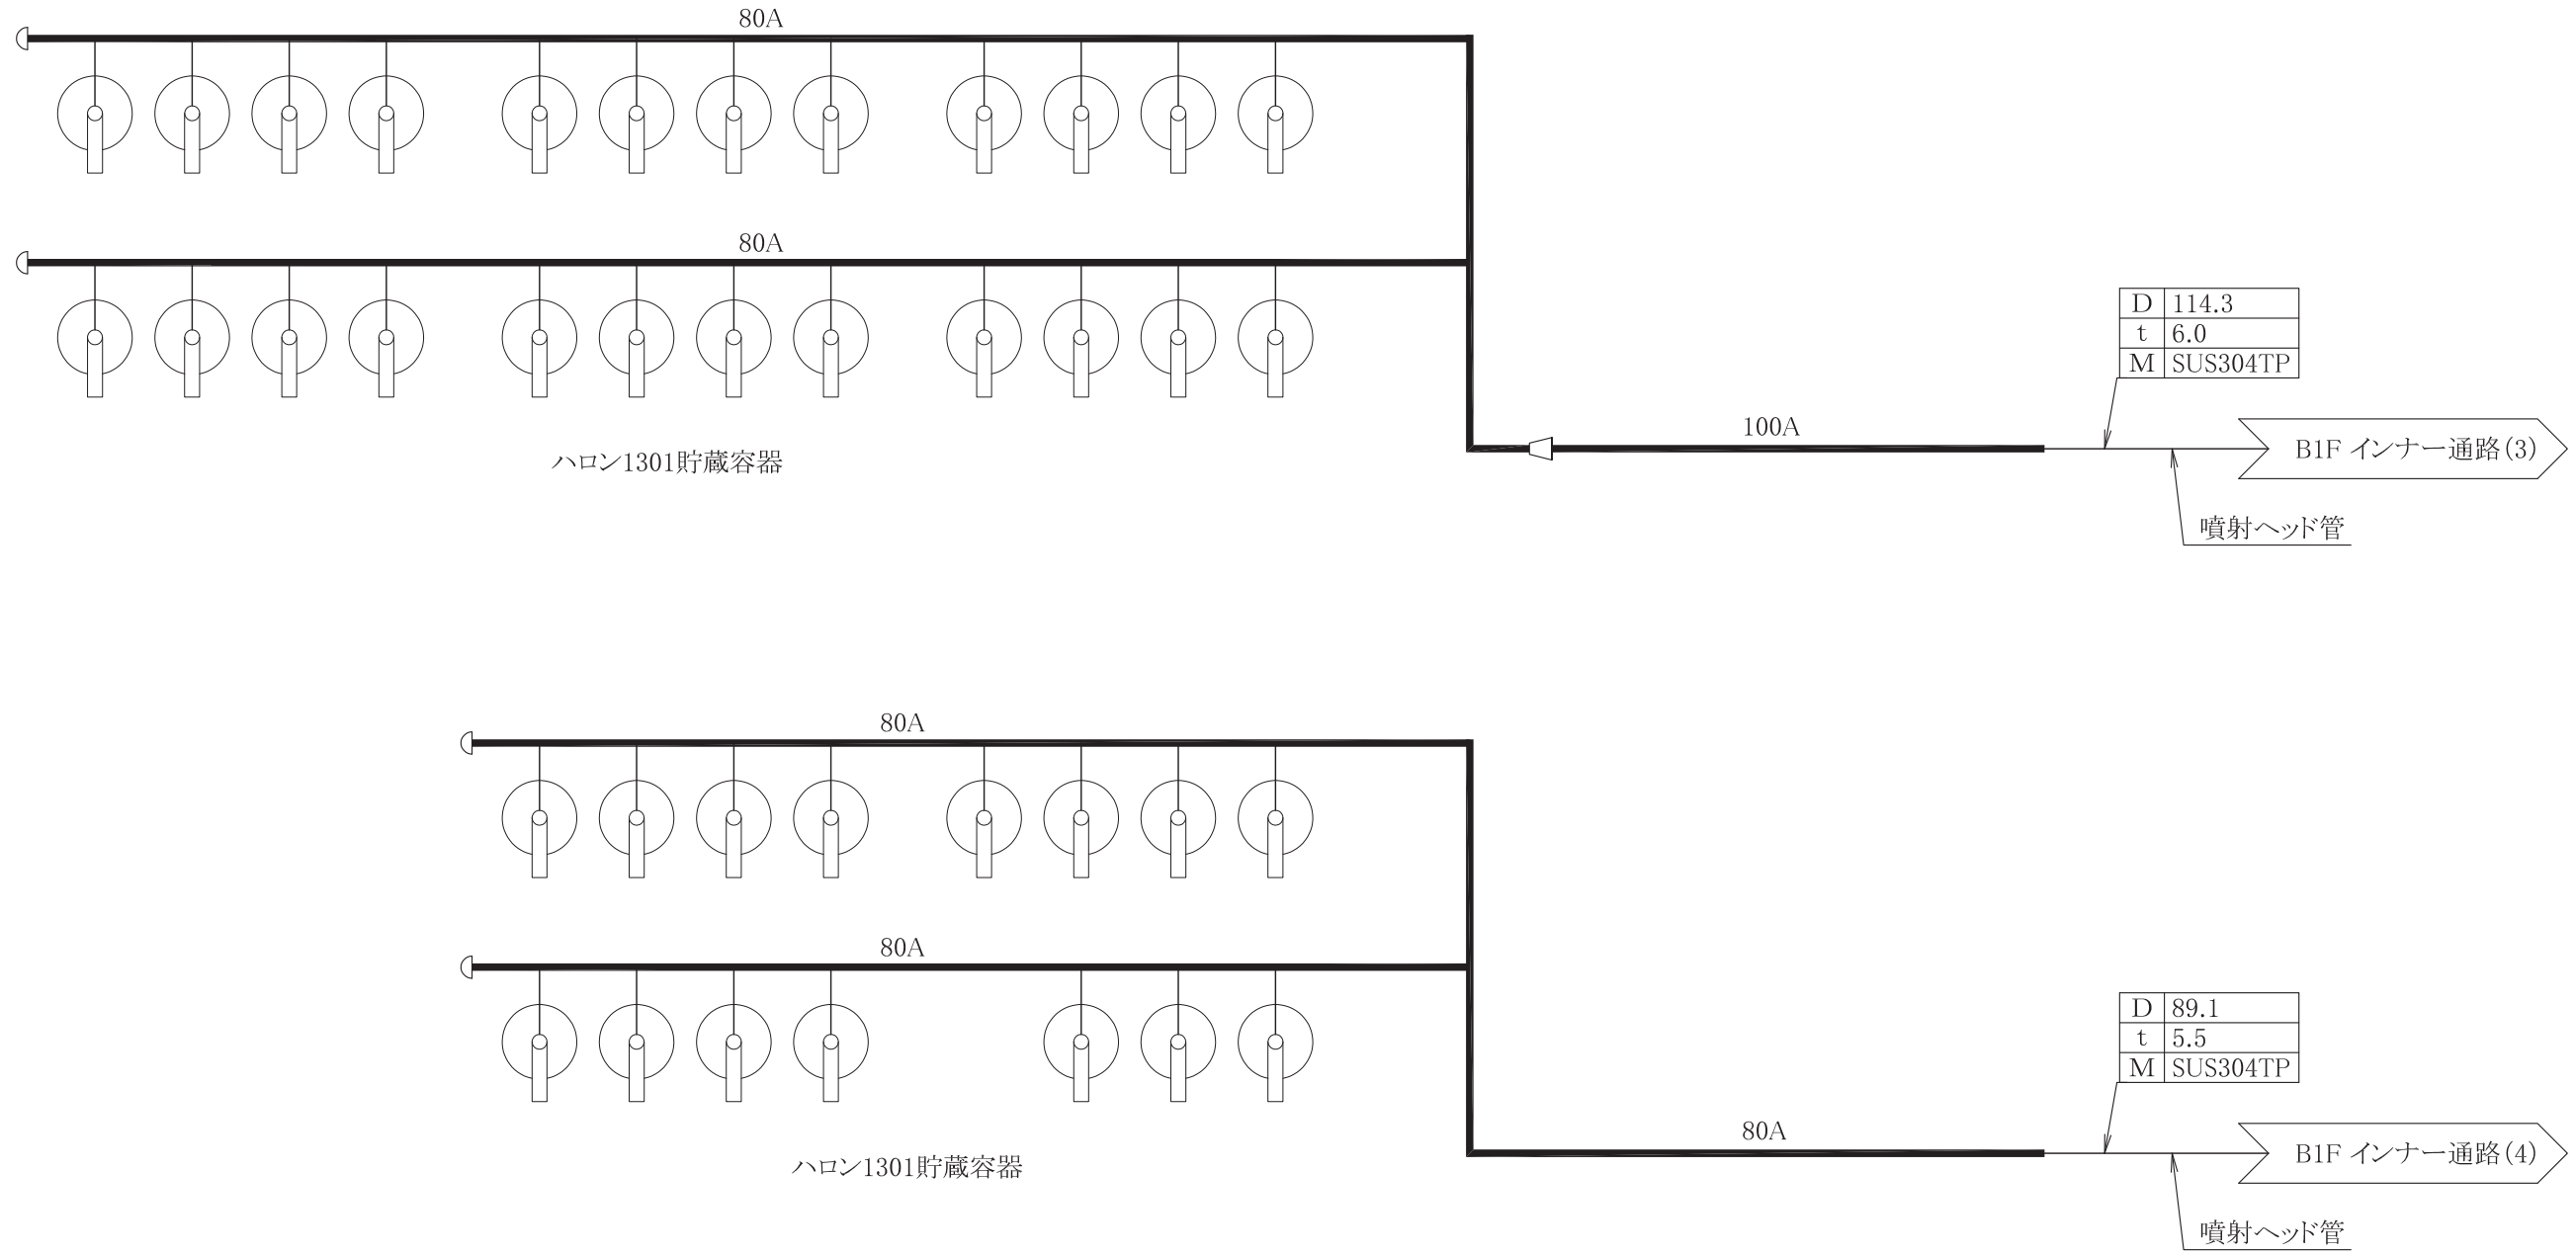

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-12-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系
	系統図(2/2)
東北電力株式会社	

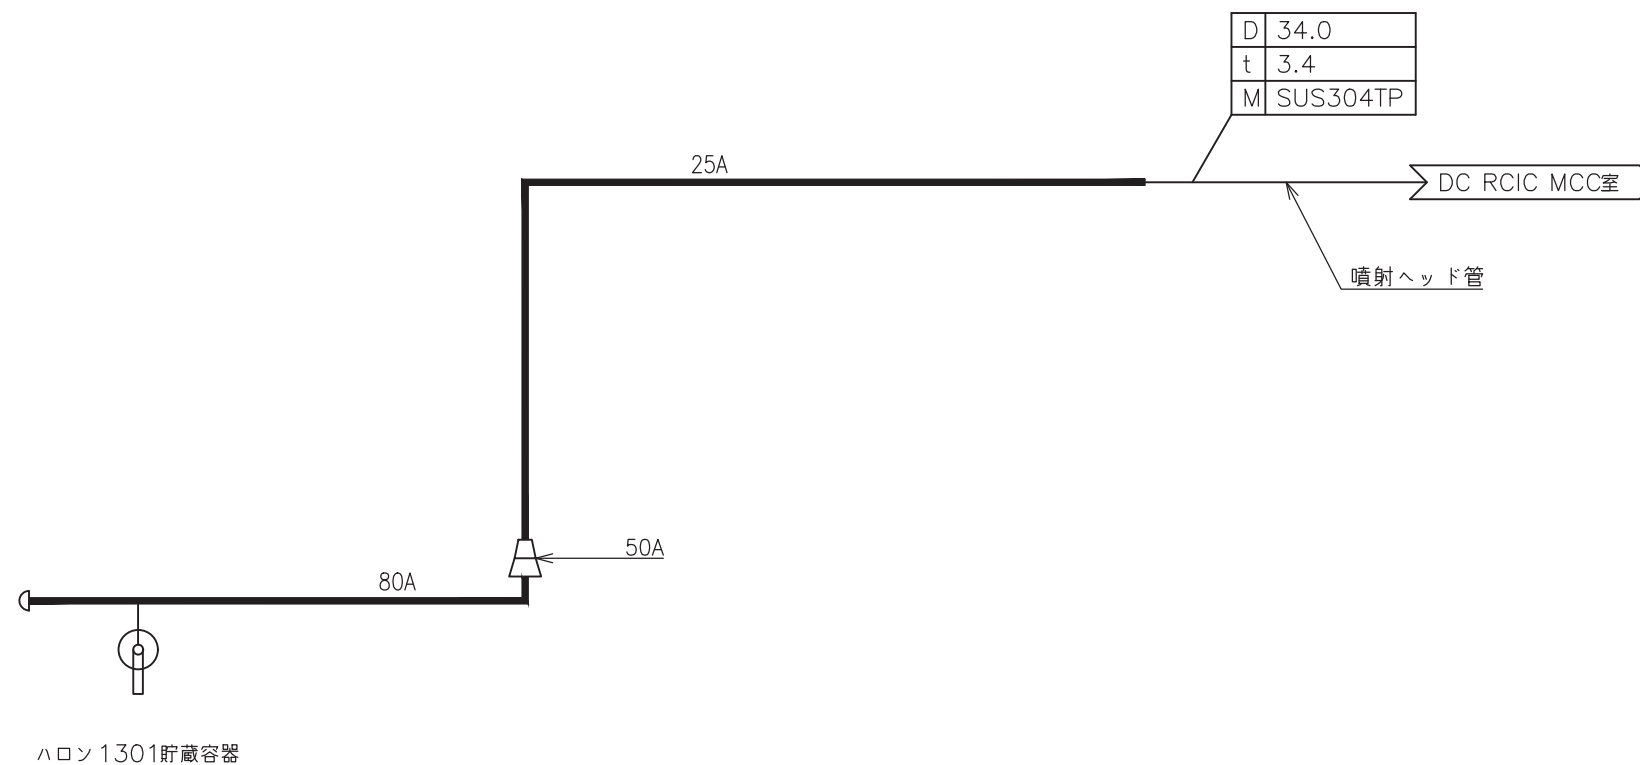

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-13図
女川原子力発電所第2号機		
名称	DC RCIC MCC室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

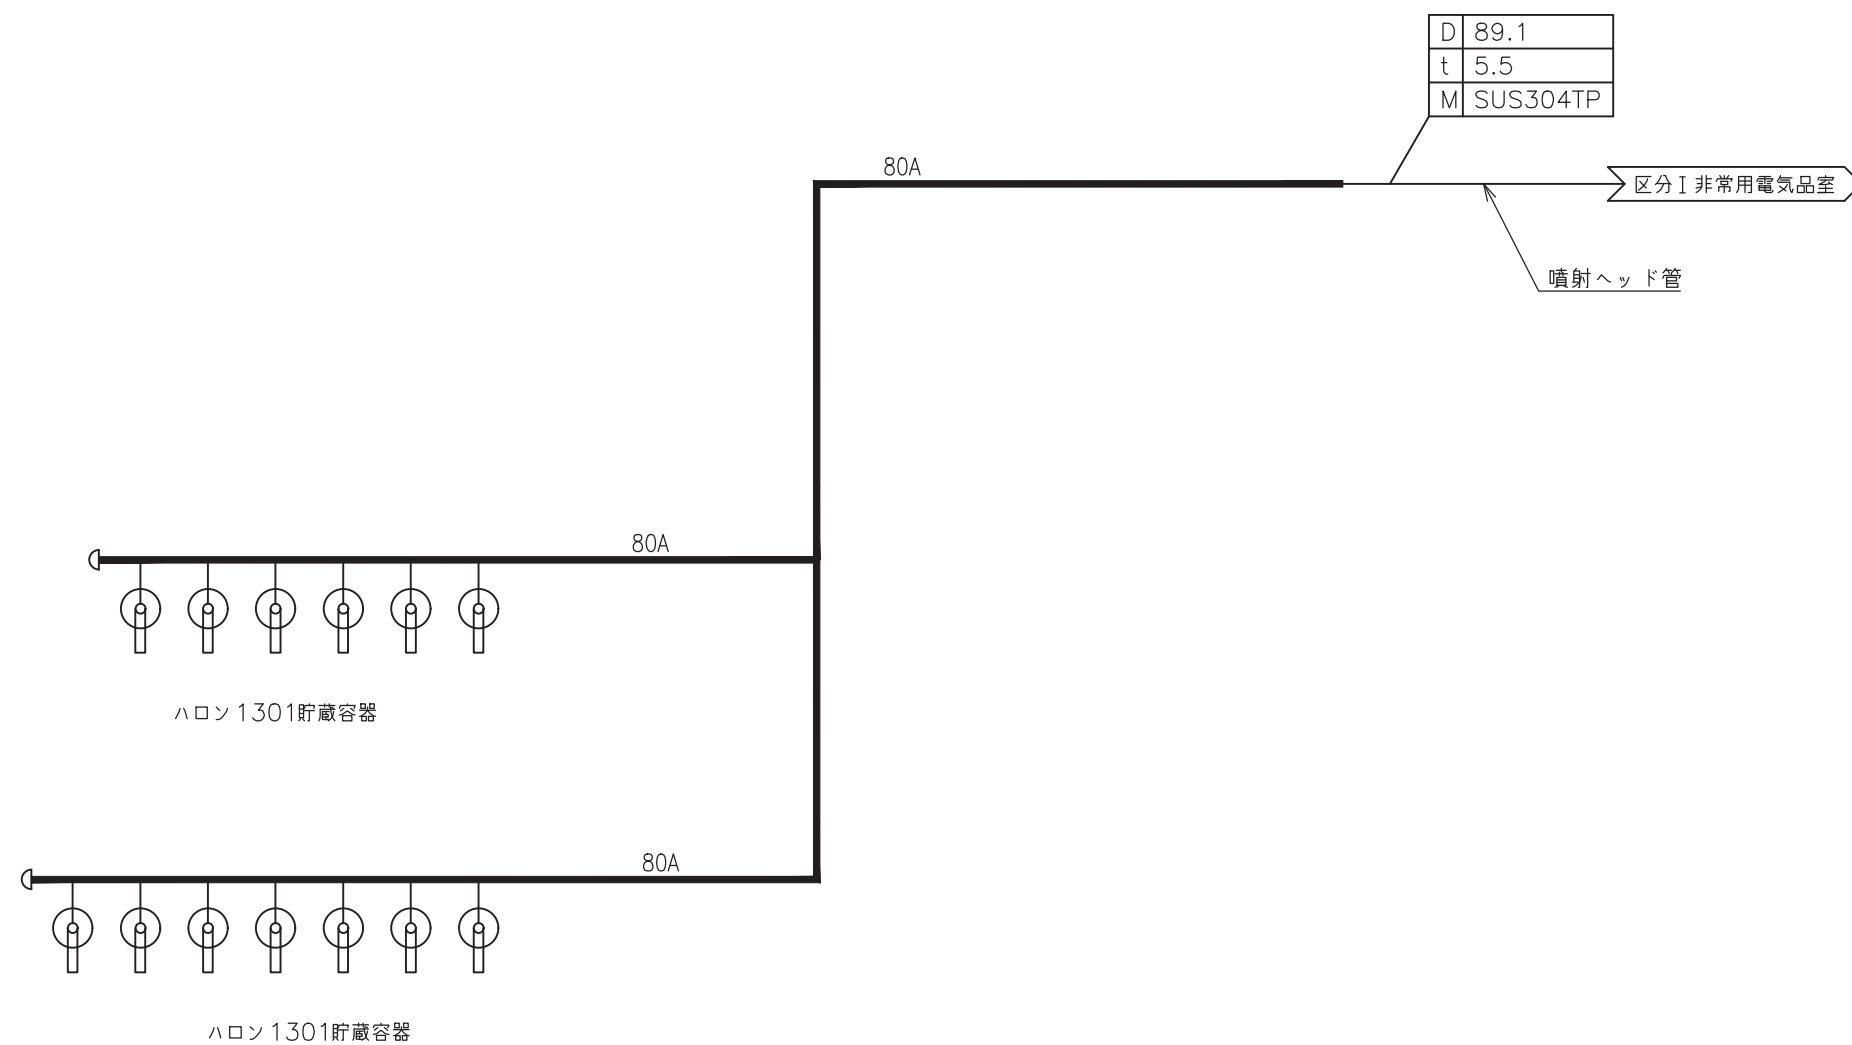


—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-14図
女川原子力発電所第2号機		
名称	区分I 非常用電気品室消火系 系統図	
東北電力株式会社		



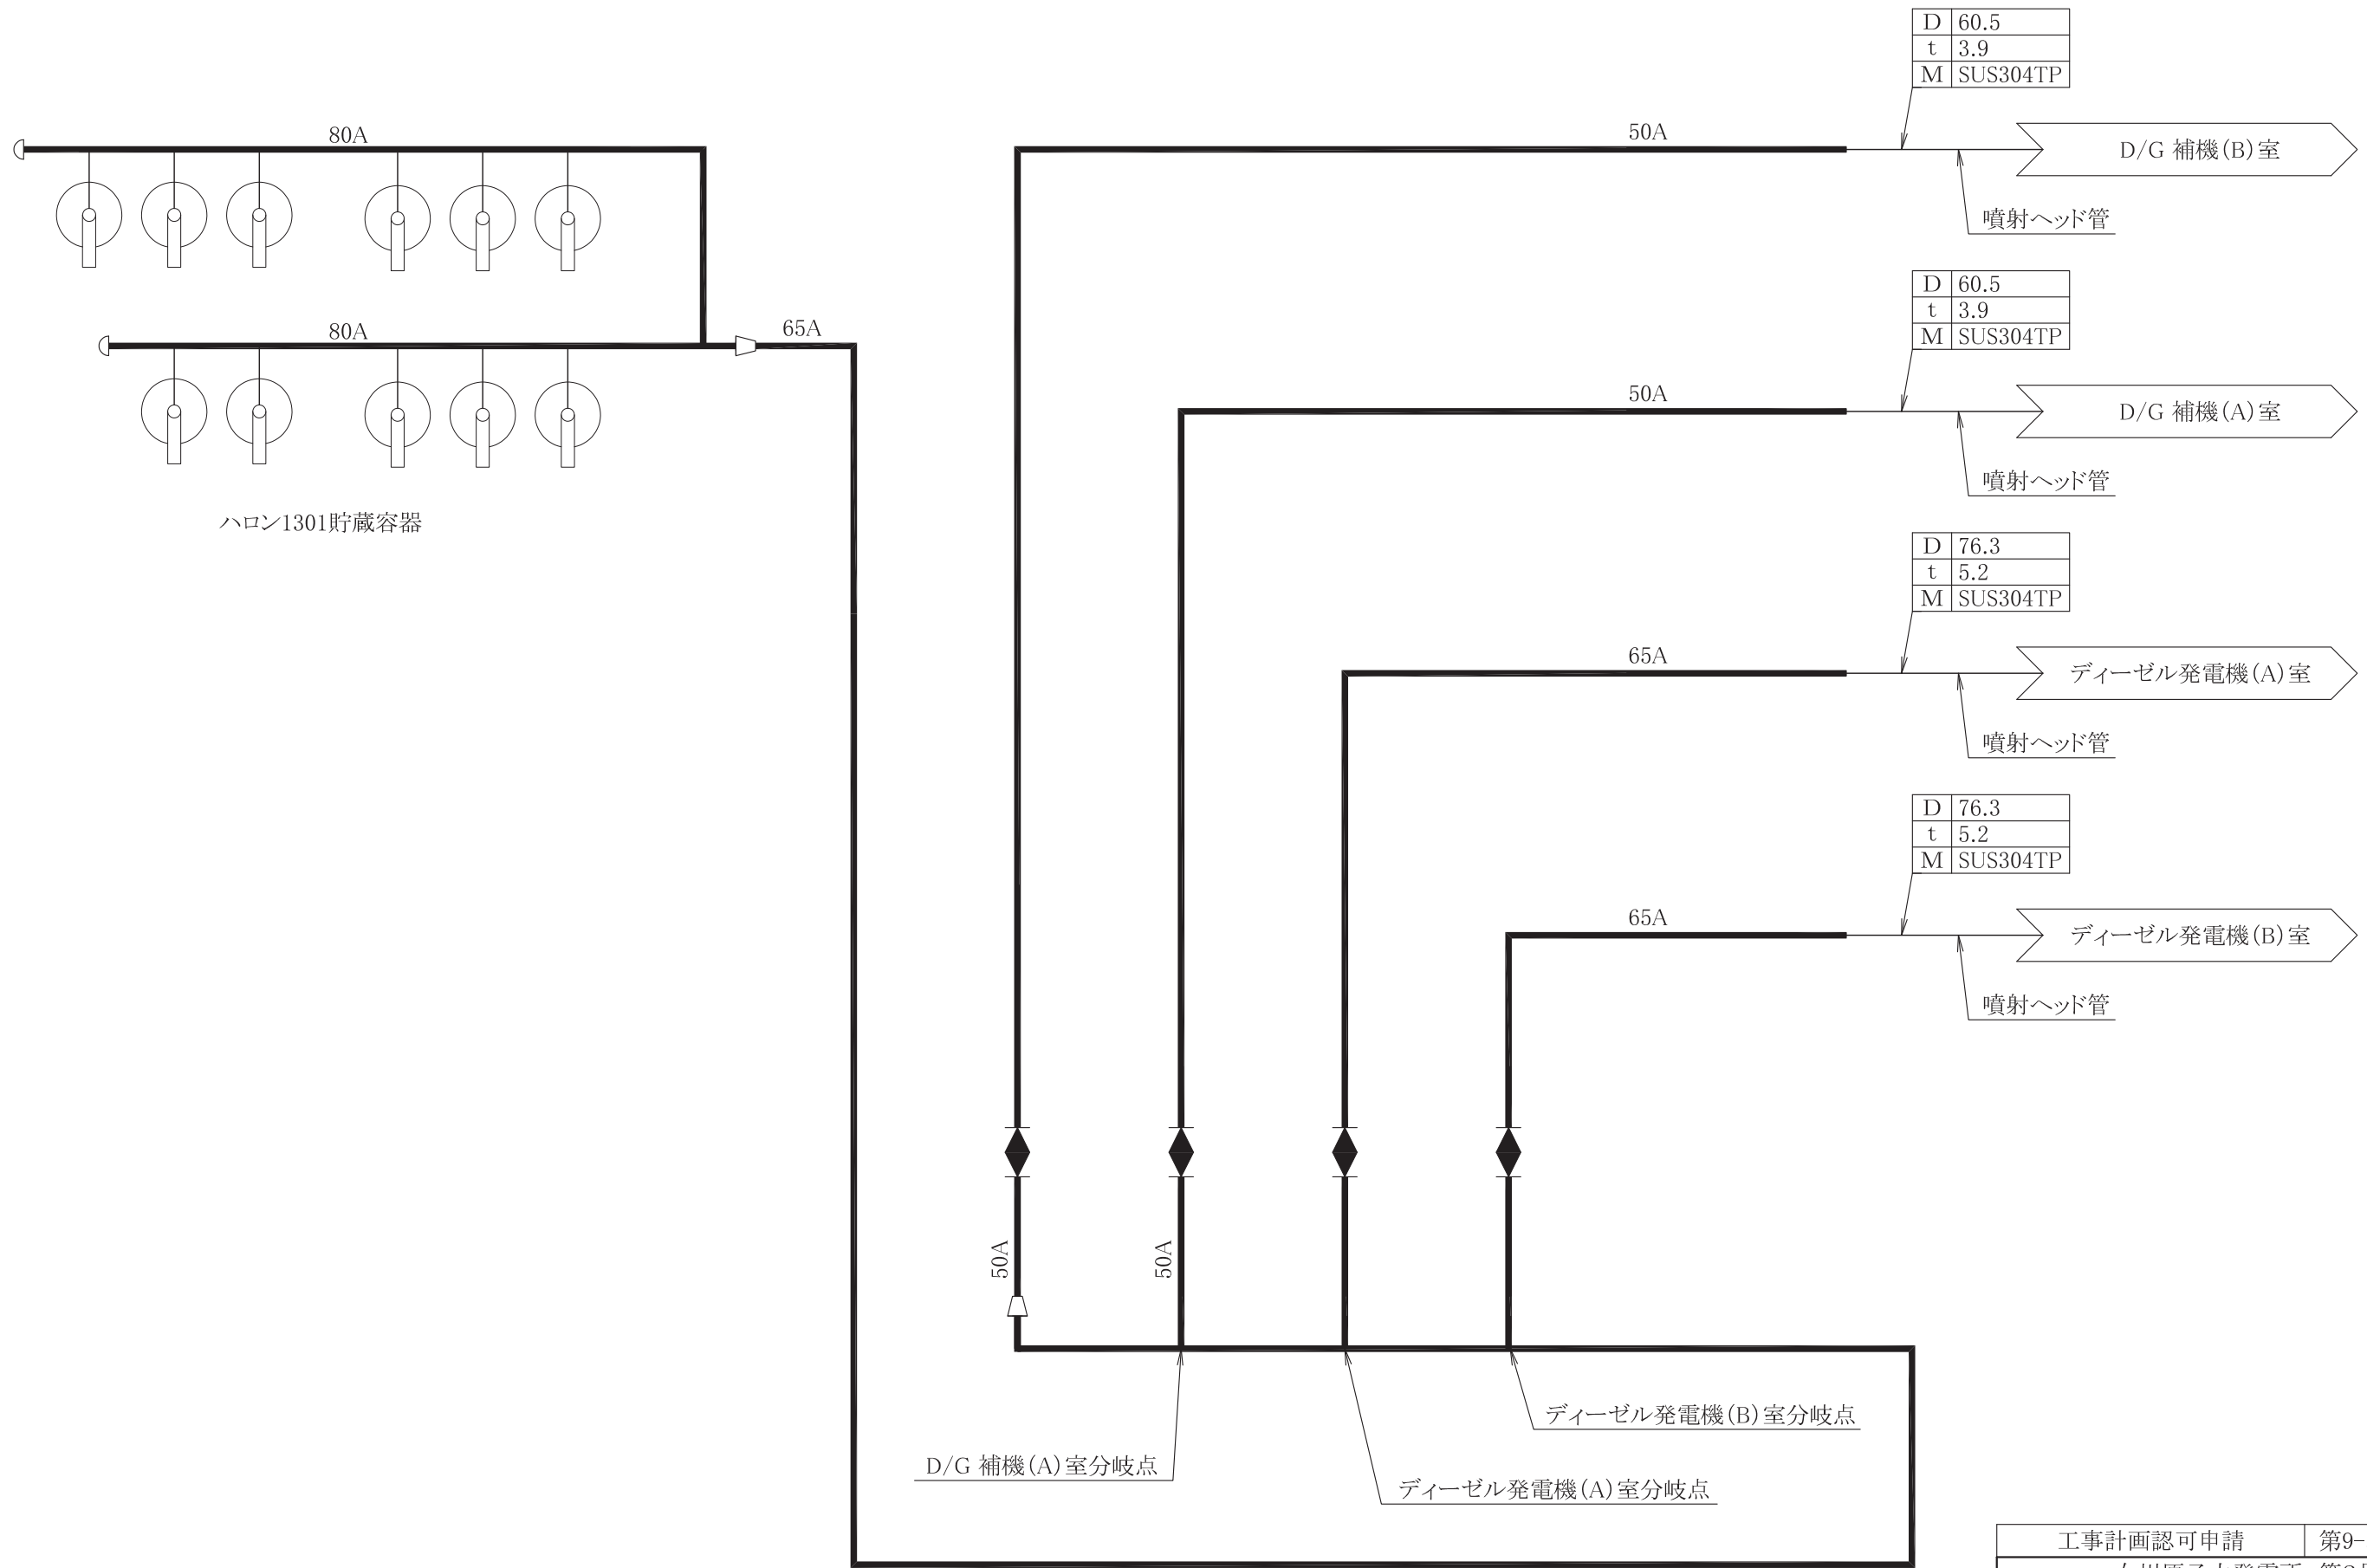

ハロン1301貯蔵容器

D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP

D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP


D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-15図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	D/G (A)室/(B)室/ D/G補機(A)室/(B)室消火系 系統図
	東北電力株式会社

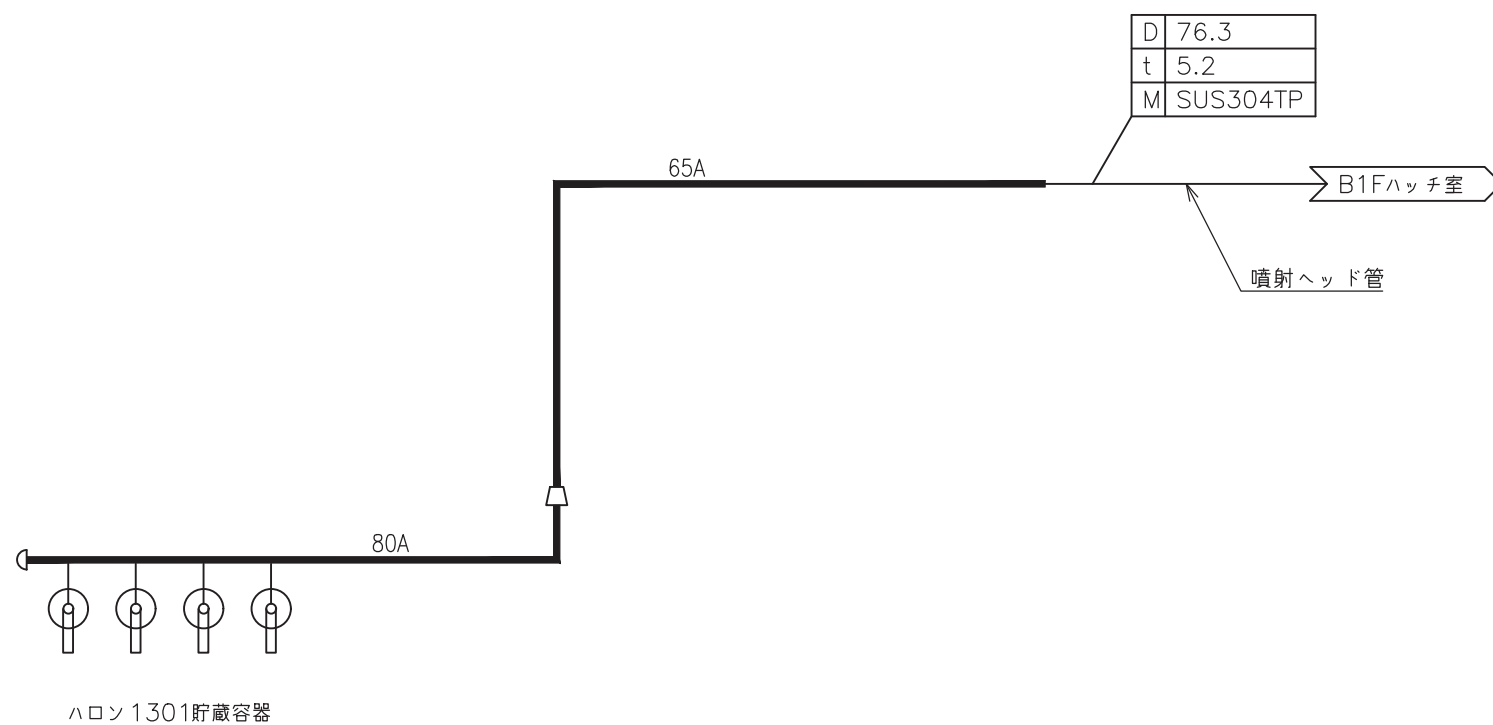

ハロン1301貯蔵容器

D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

B1Fハッチ室

噴射ヘッド管


80A

65A

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-16図
女川原子力発電所第2号機	
名称	B1Fハッチ室消火系 系統図
東北電力株式会社	

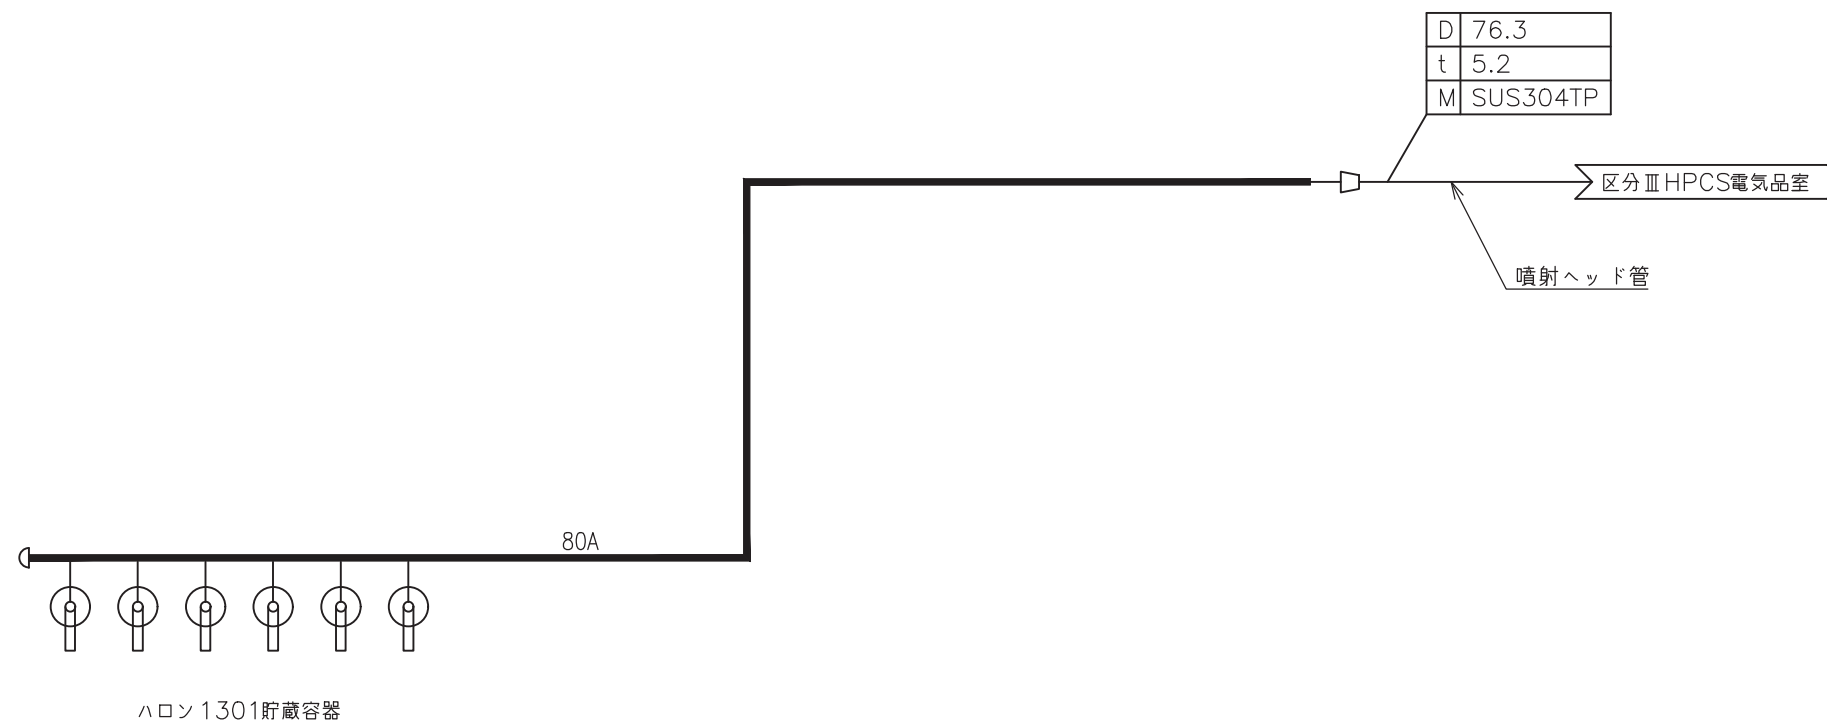

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-17図
女川原子力発電所第2号機		
名称	区分ⅢHPCS電気品室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

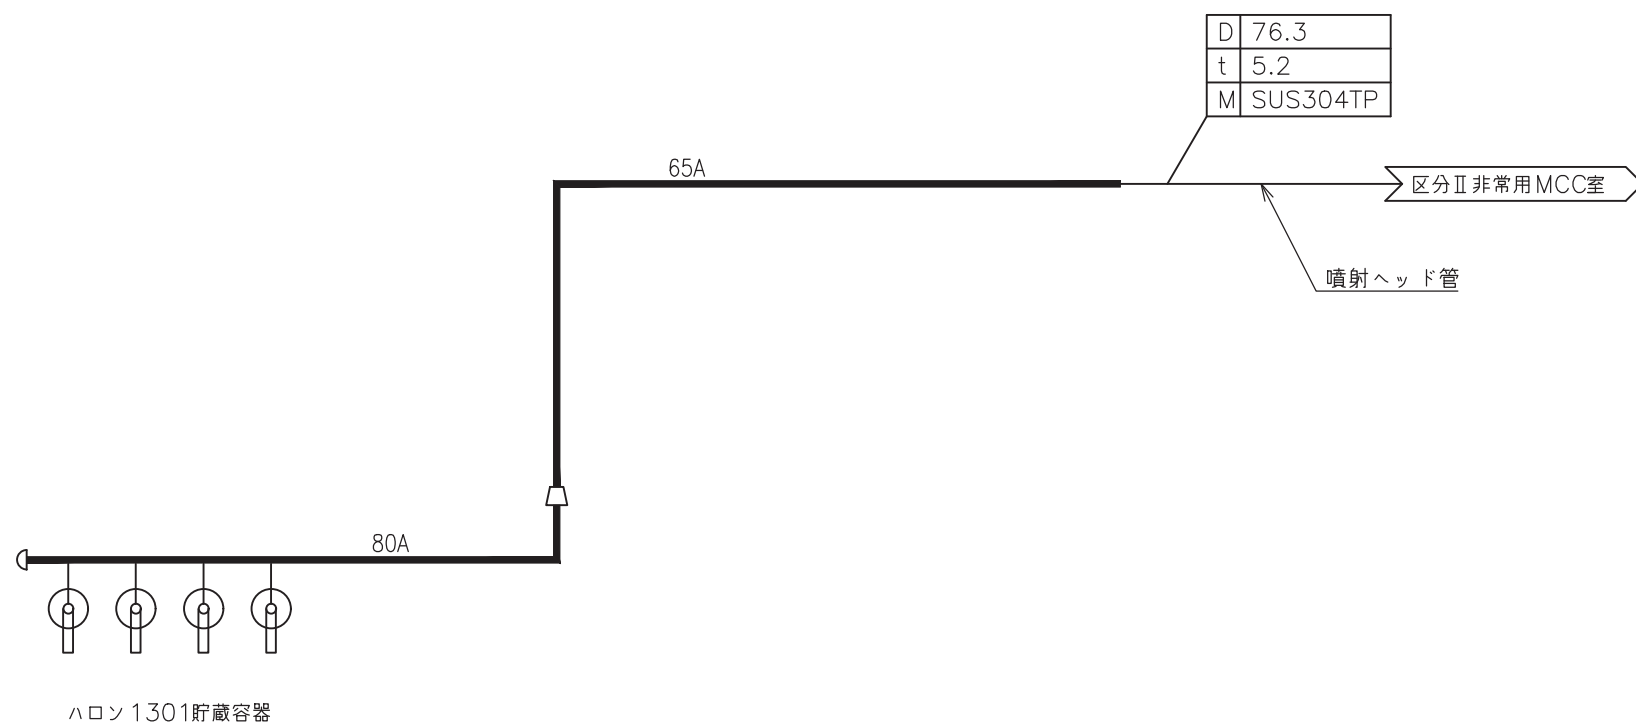

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-18図
女川原子力発電所第2号機		
名称	区分II非常用MCC室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

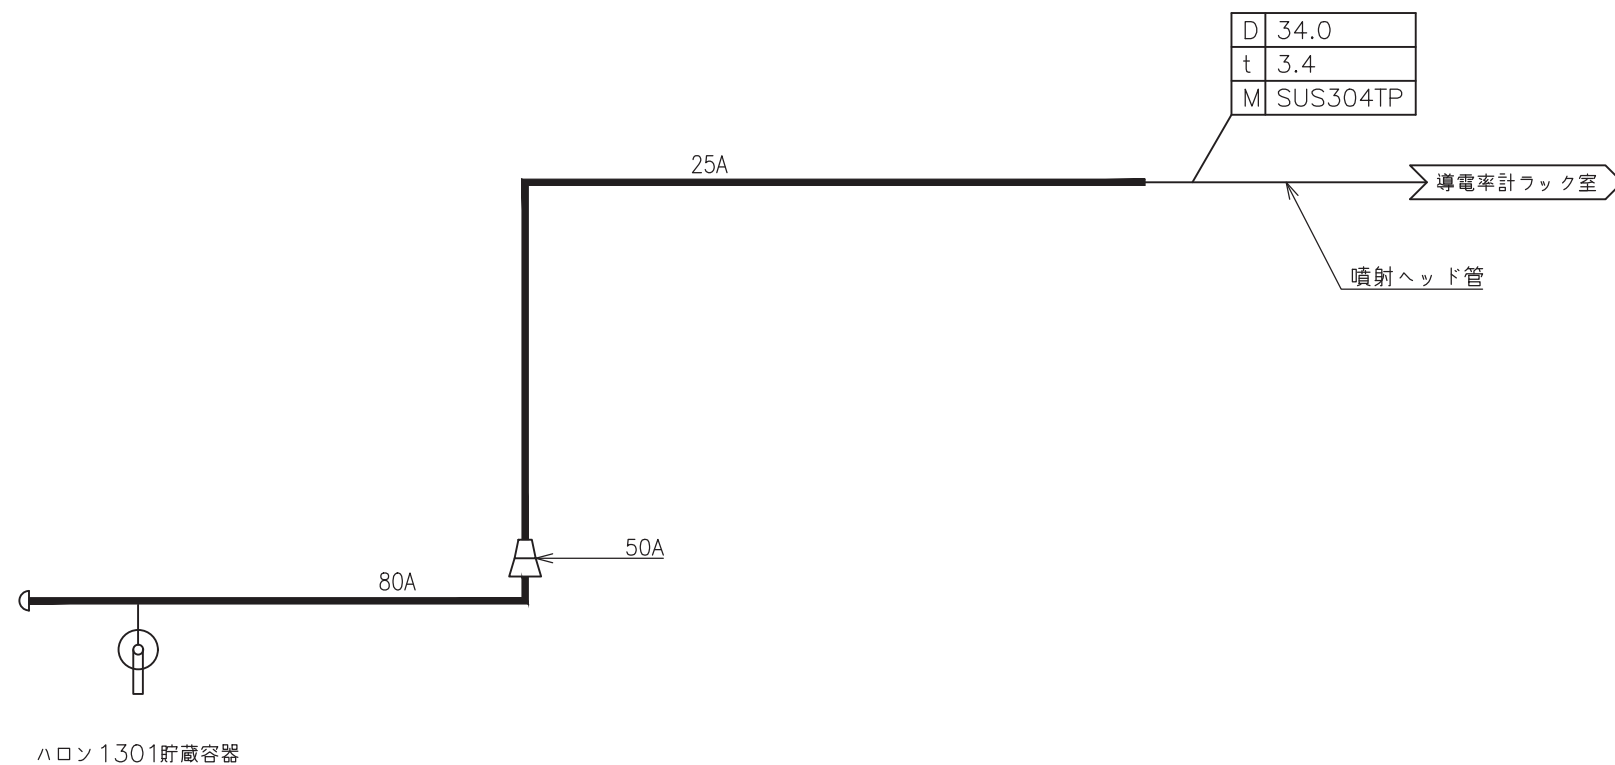

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-19図
女川原子力発電所第2号機		
名称	導電率計ラック室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

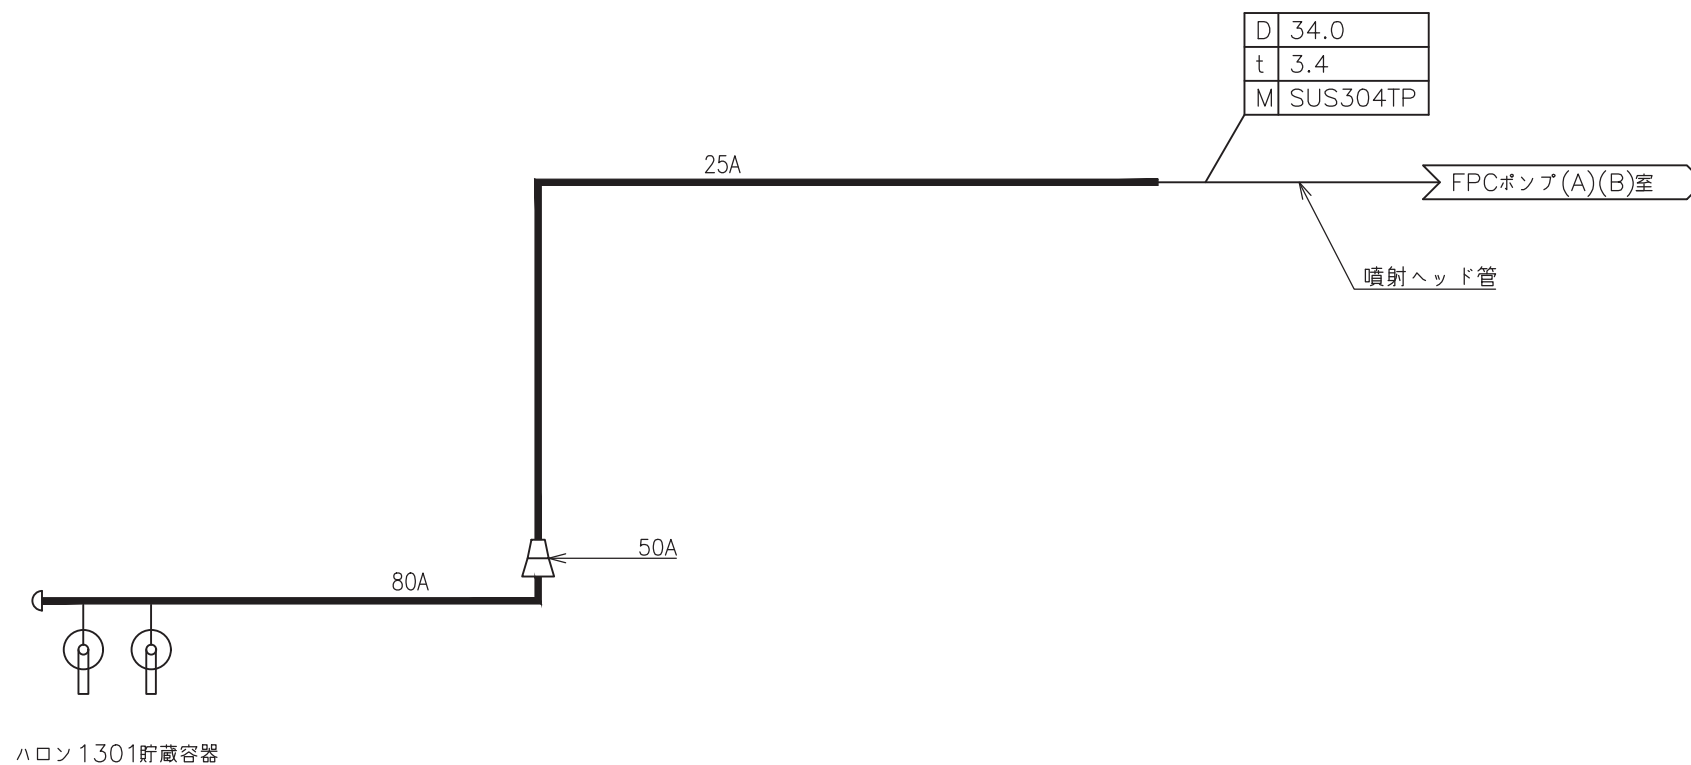


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

ハロン1301貯蔵容器

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-20図
女川原子力発電所第2号機	
名称	FPCポンプ(A)(B)室消火系 系統図
東北電力株式会社	

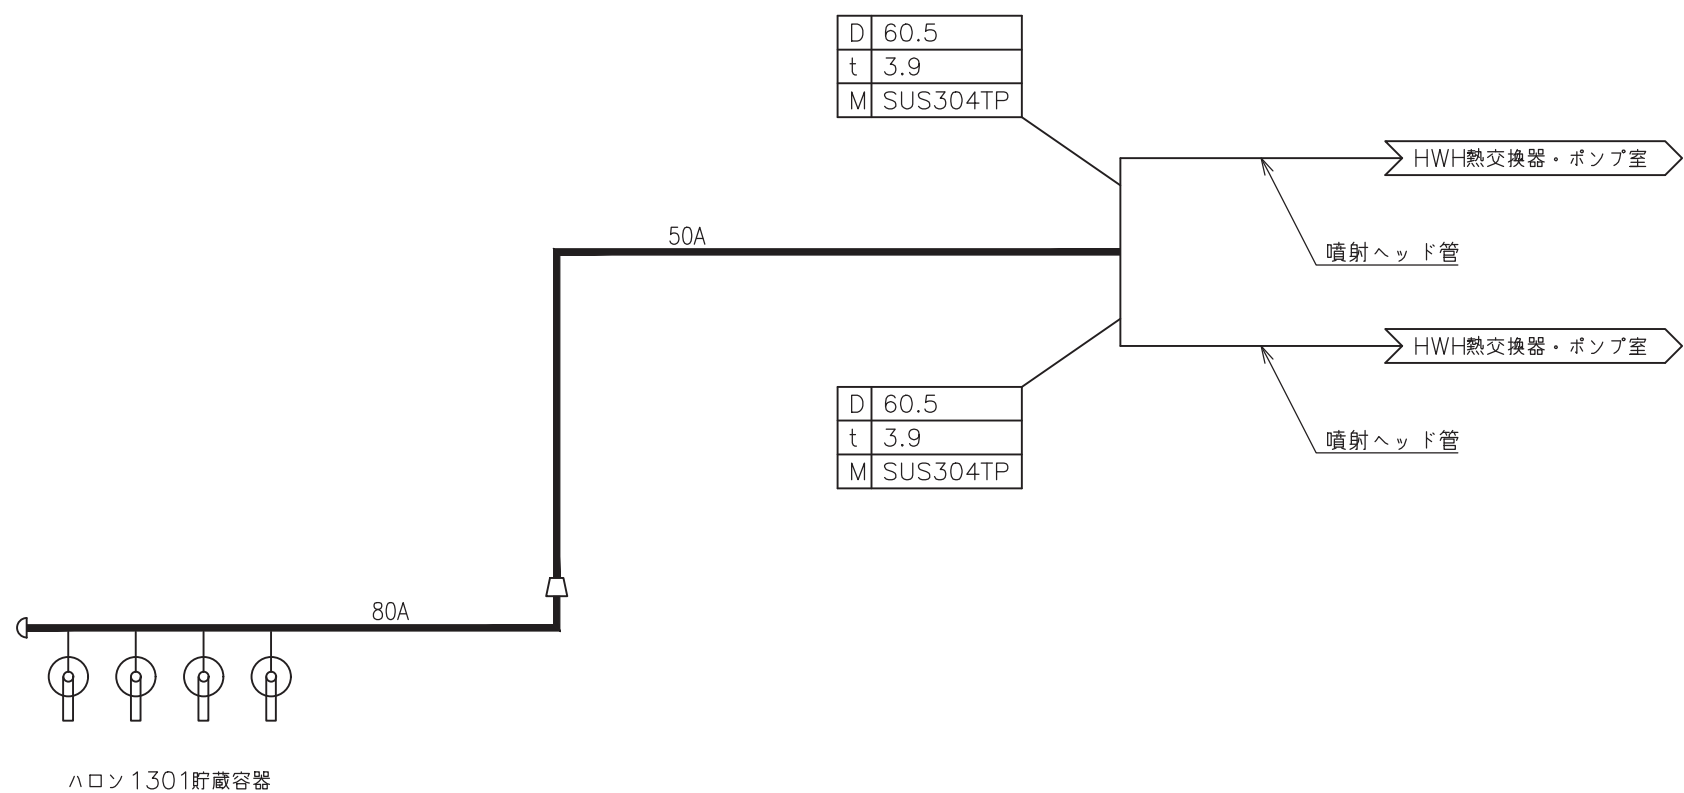

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-21図
女川原子力発電所第2号機		
名称	HWH熱交換器・ポンプ室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

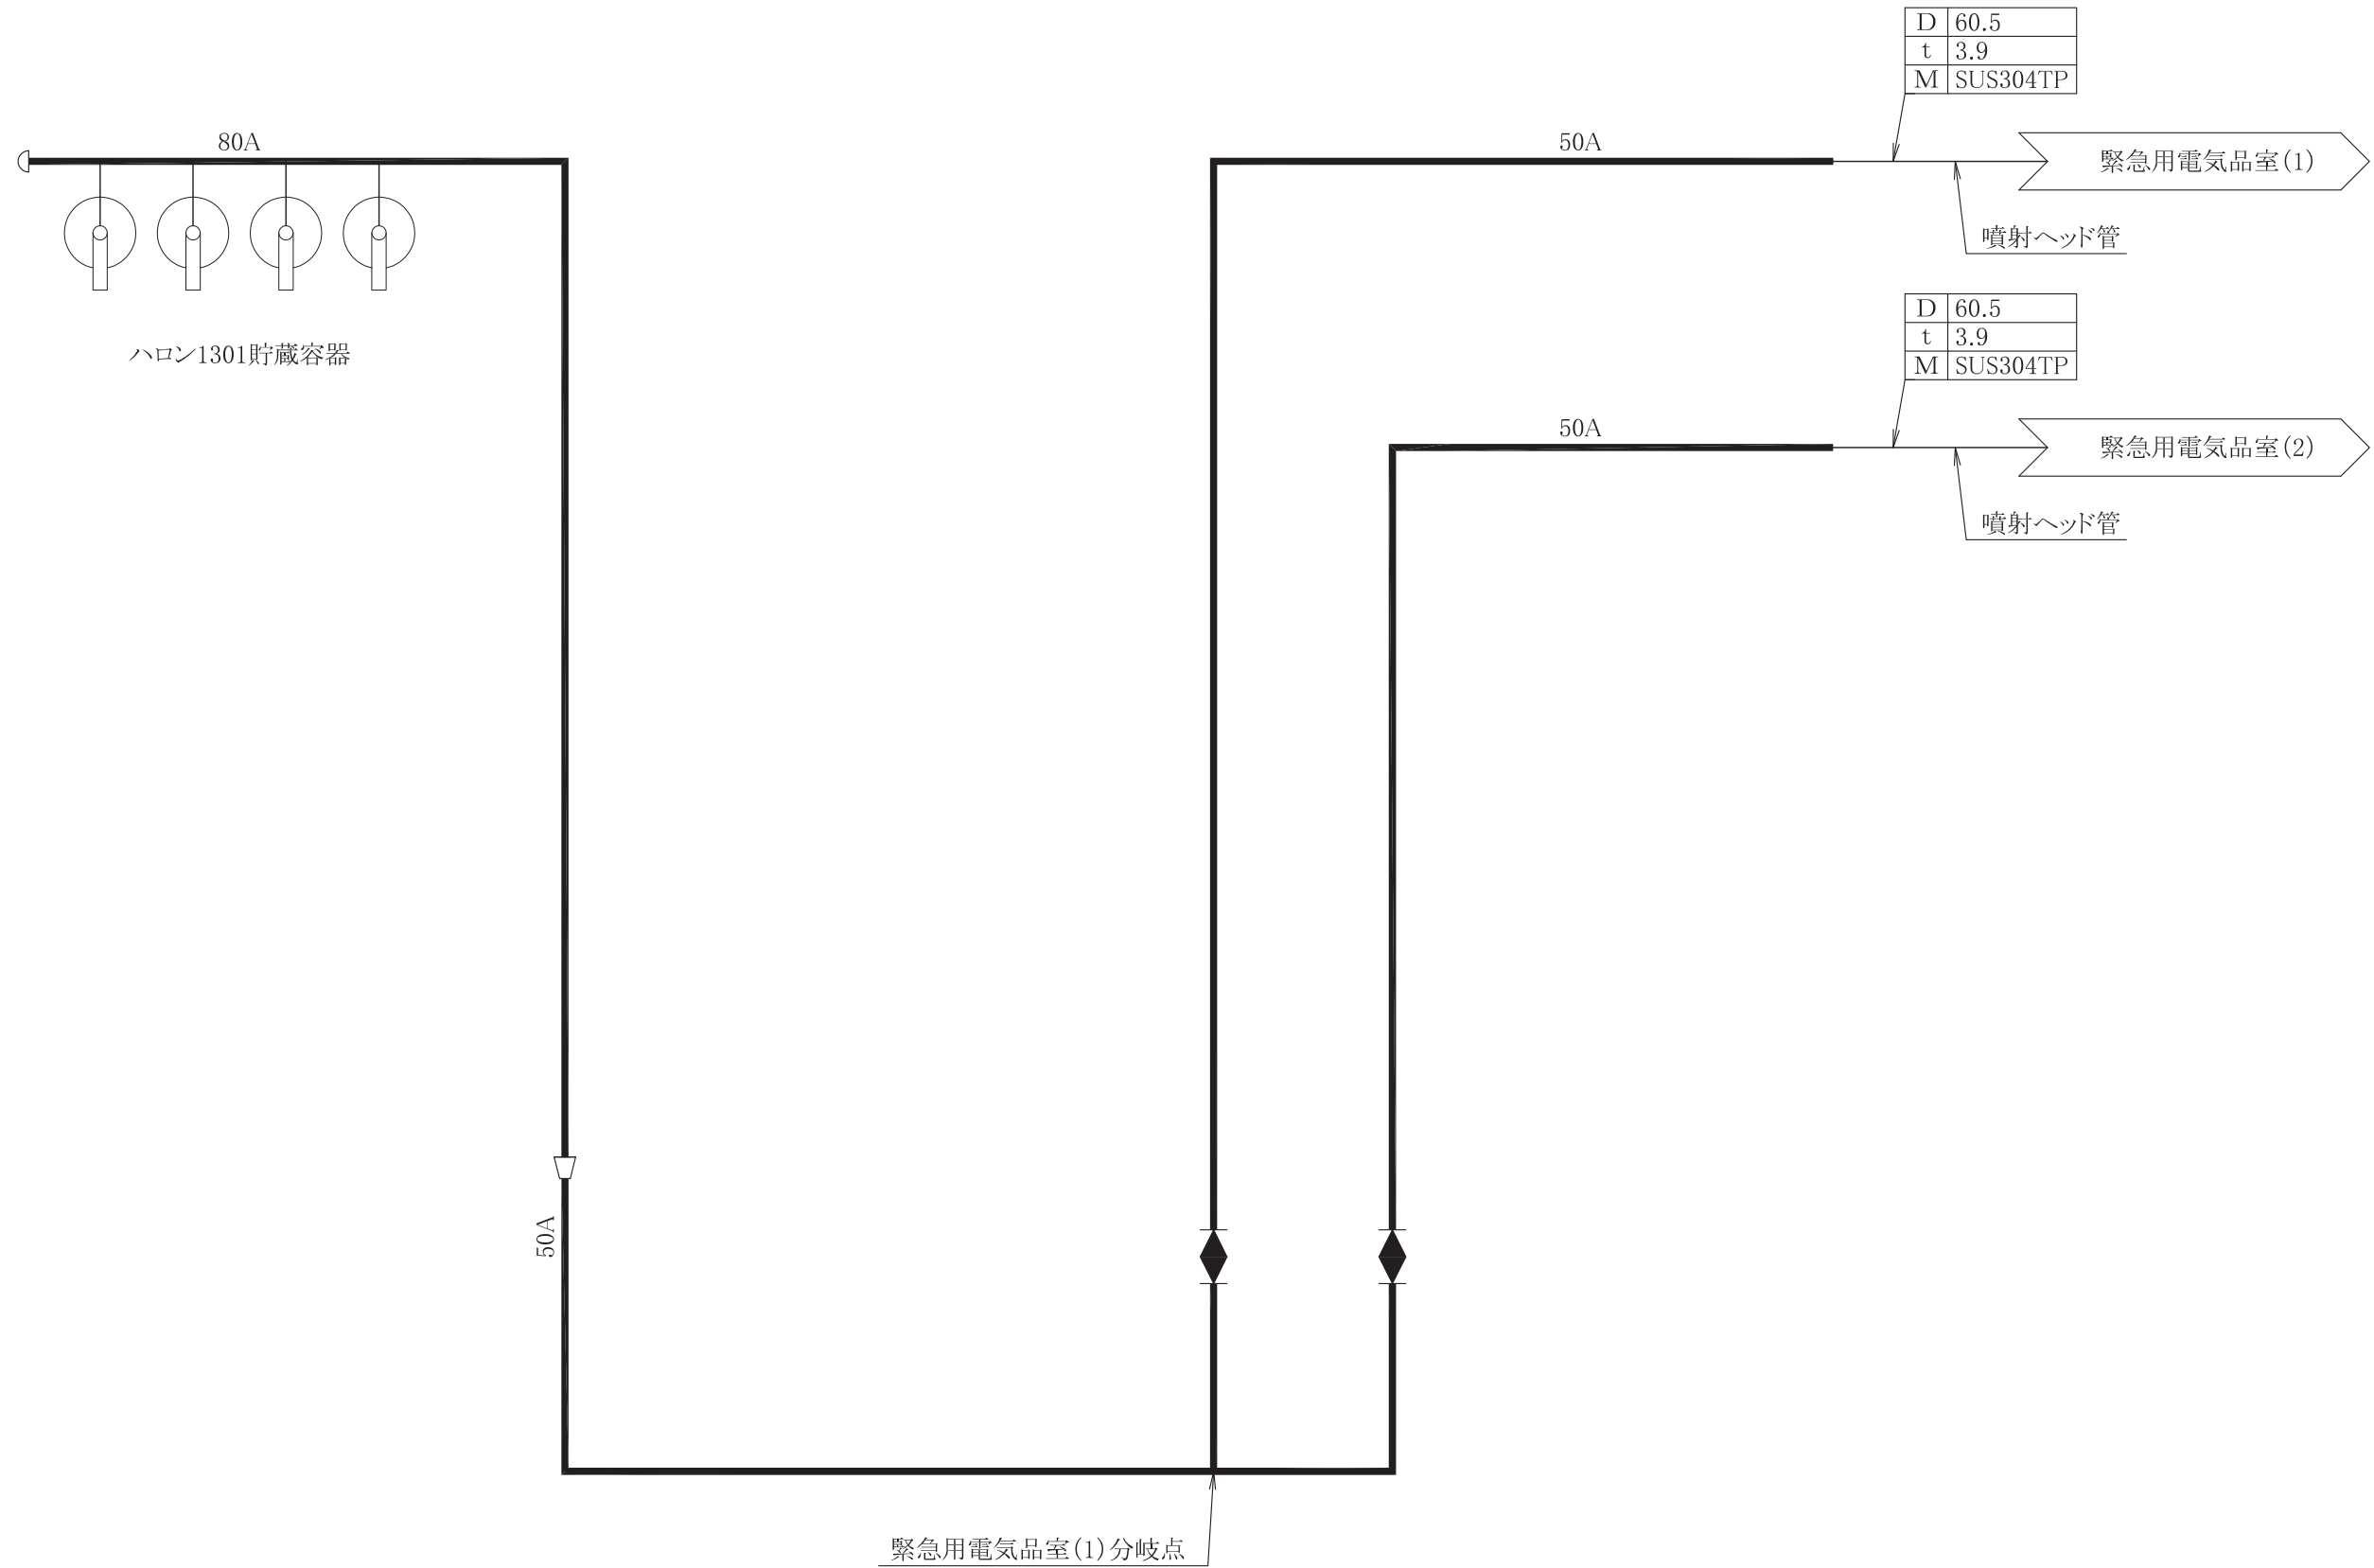

D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP


D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-22図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急用電気品室(1)/(2)消火系
系統図	
東北電力株式会社	




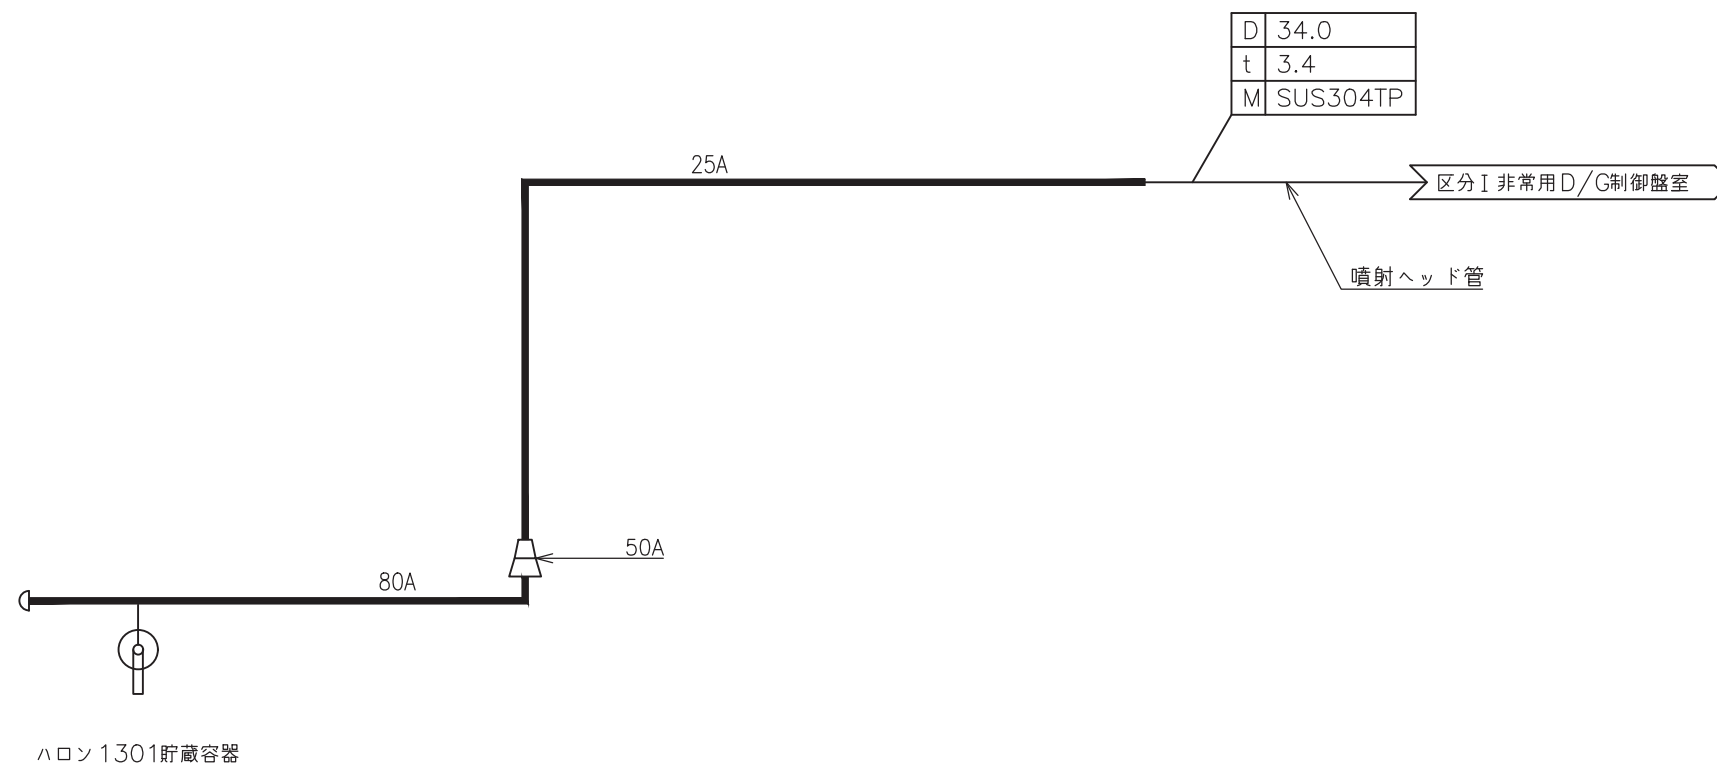

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-23図
女川原子力発電所第2号機	
名称	区分I 非常用D/G制御盤室消火系 系統図
東北電力株式会社	

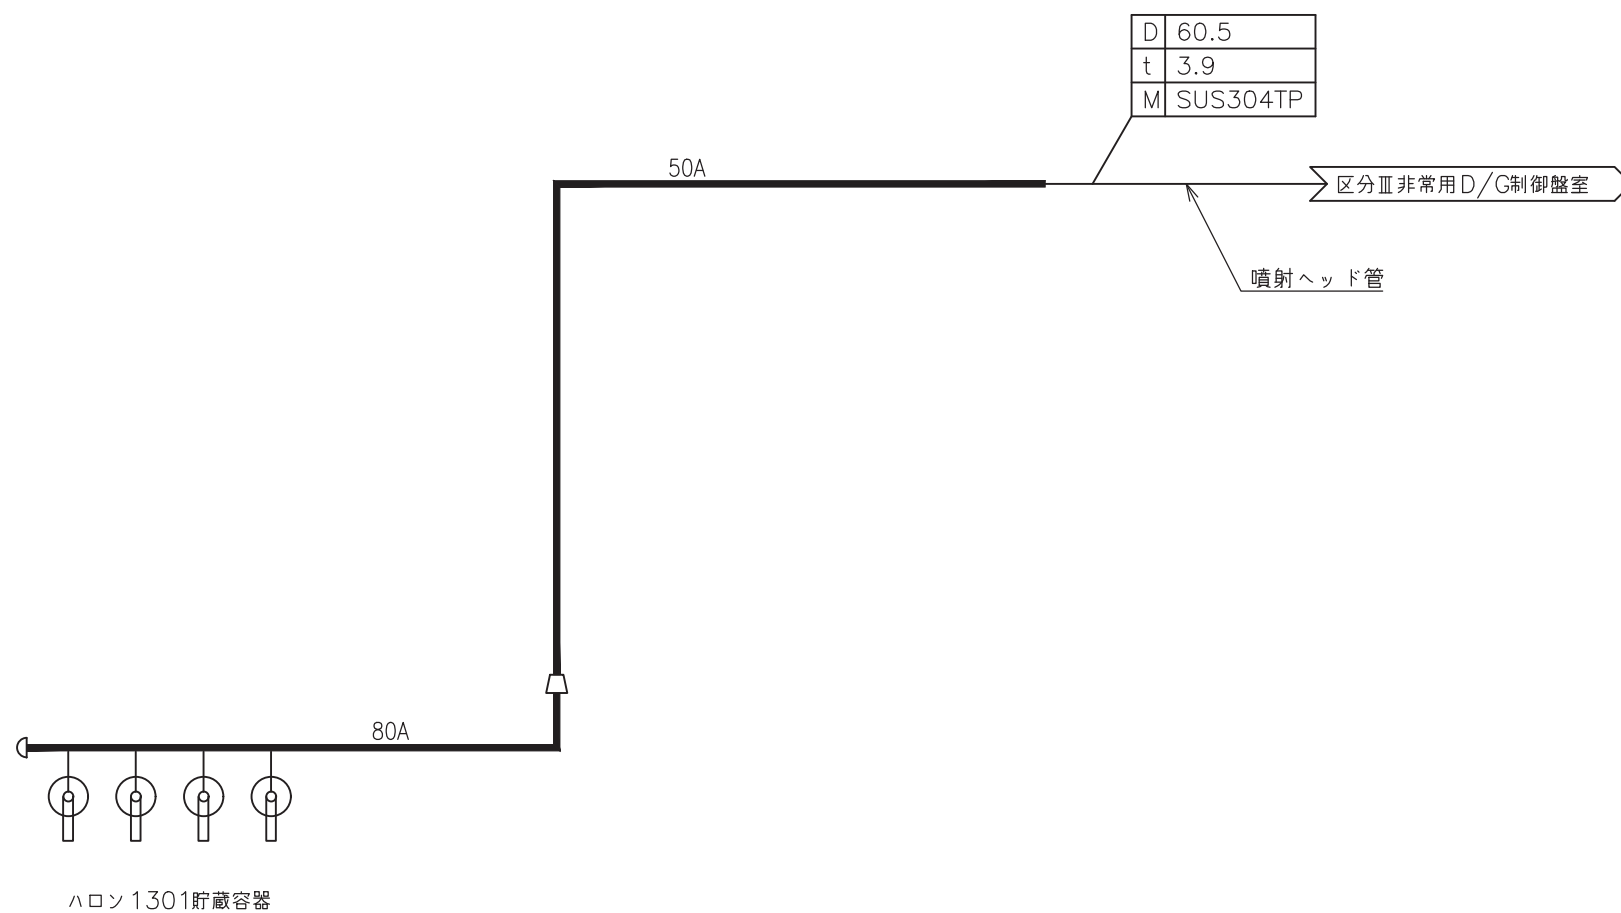

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-24図
女川原子力発電所第2号機		
名称	区分Ⅲ非常用D/G制御盤室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

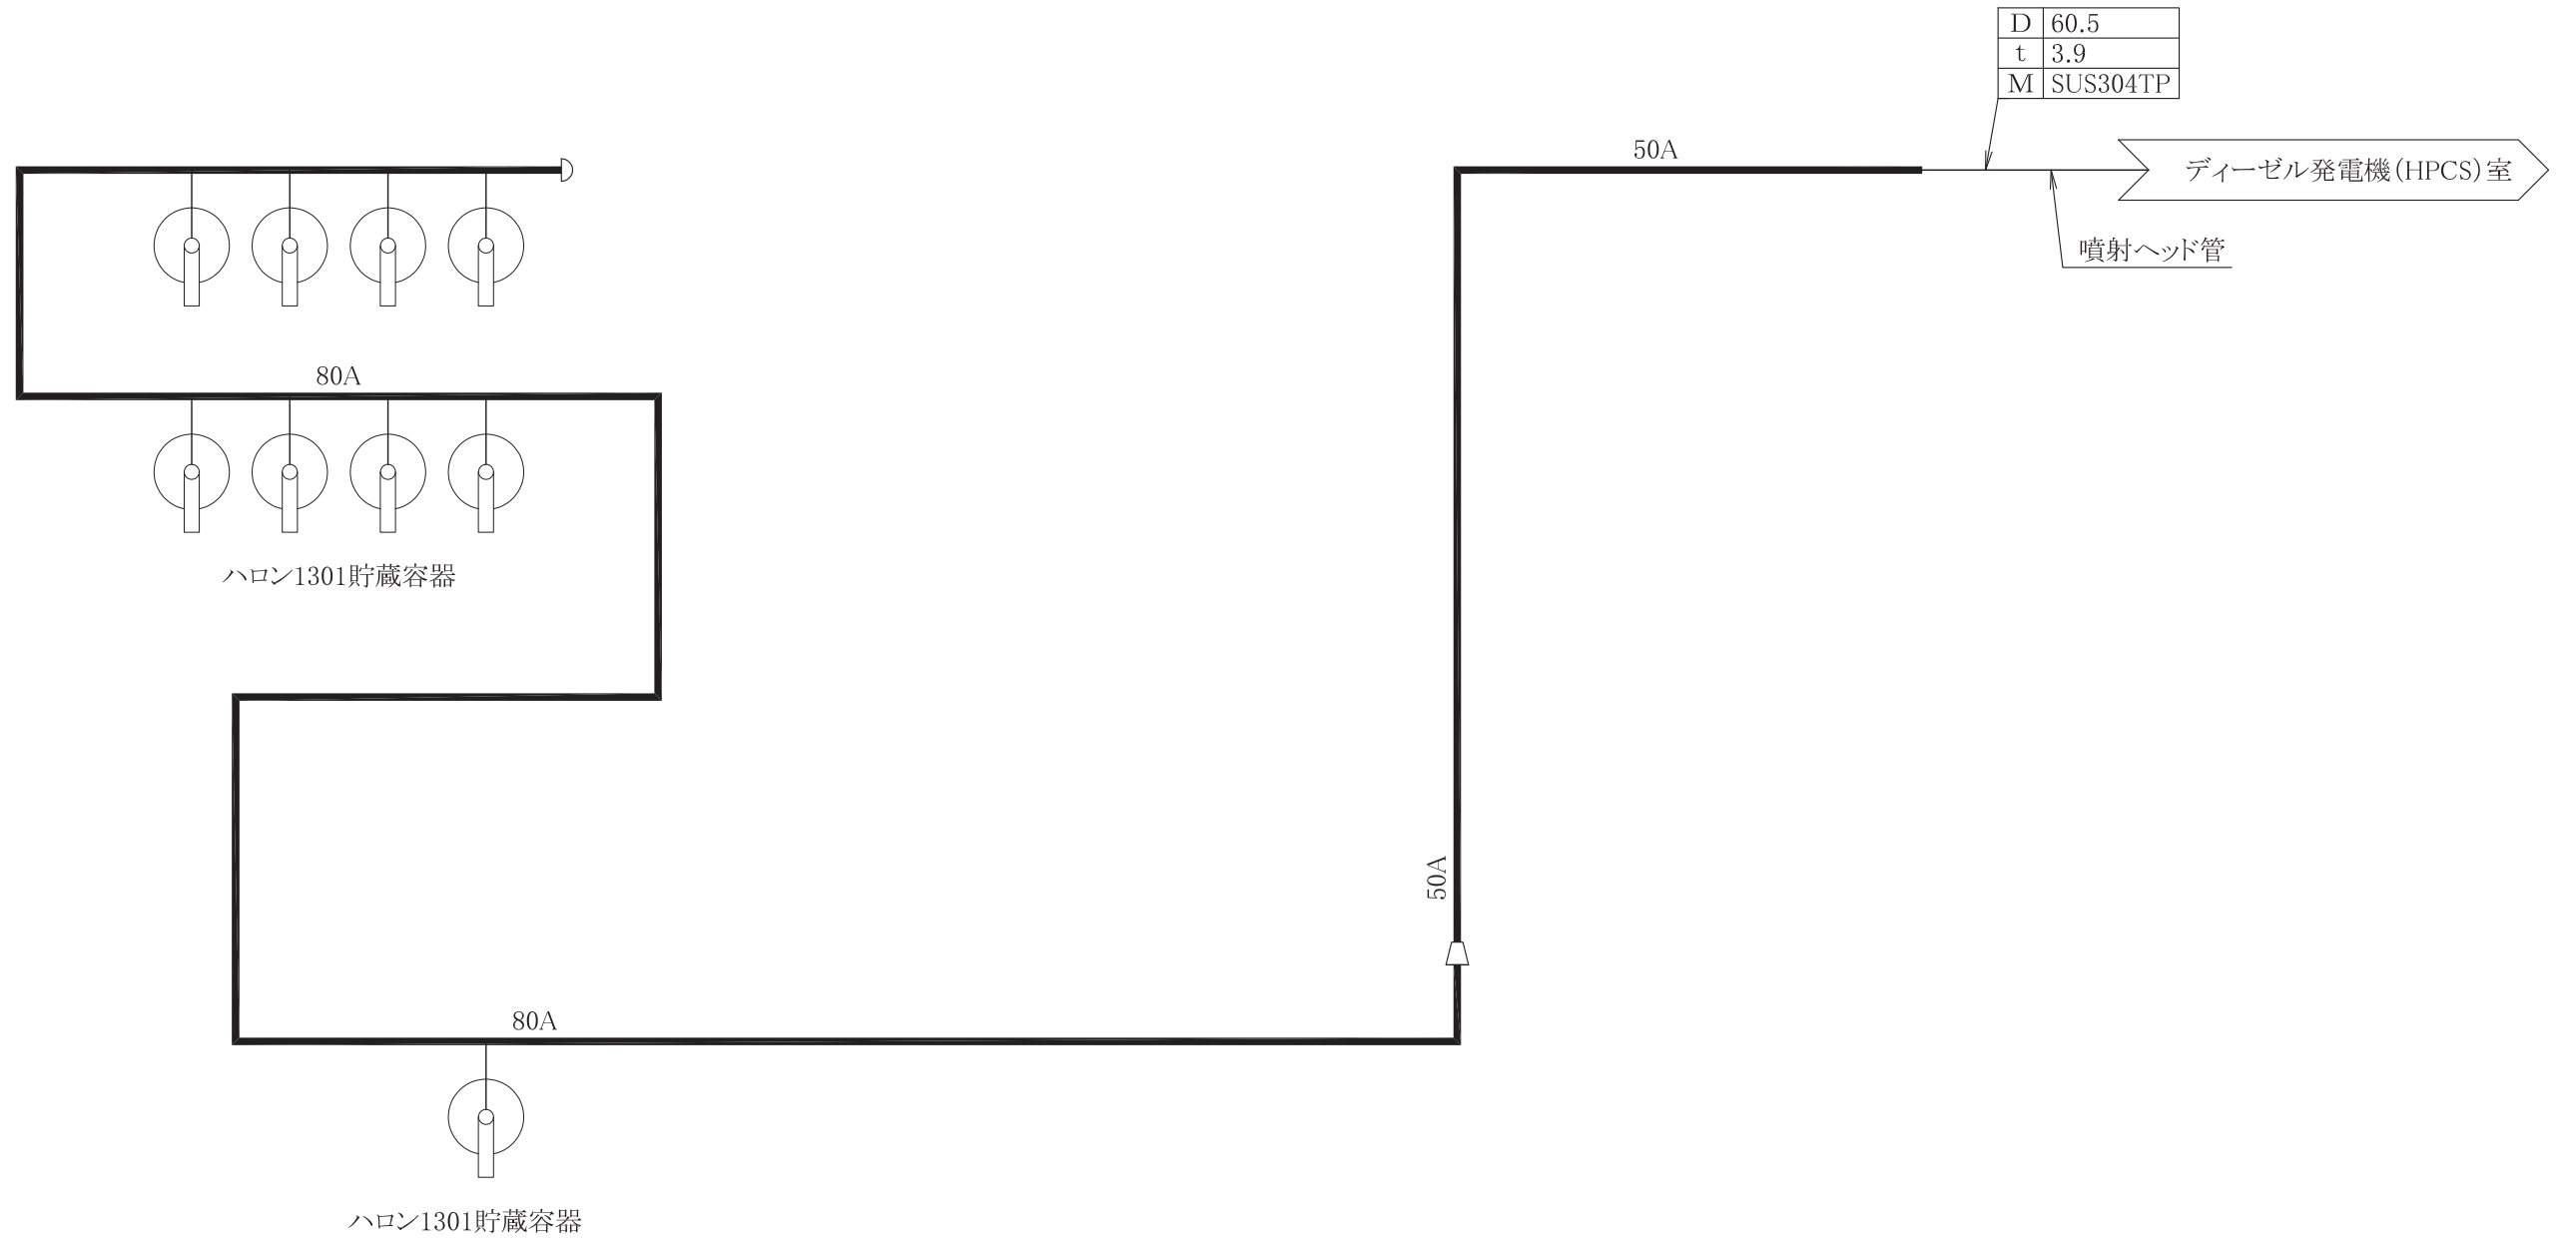

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-25図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	ディーゼル発電機(HPCS)室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

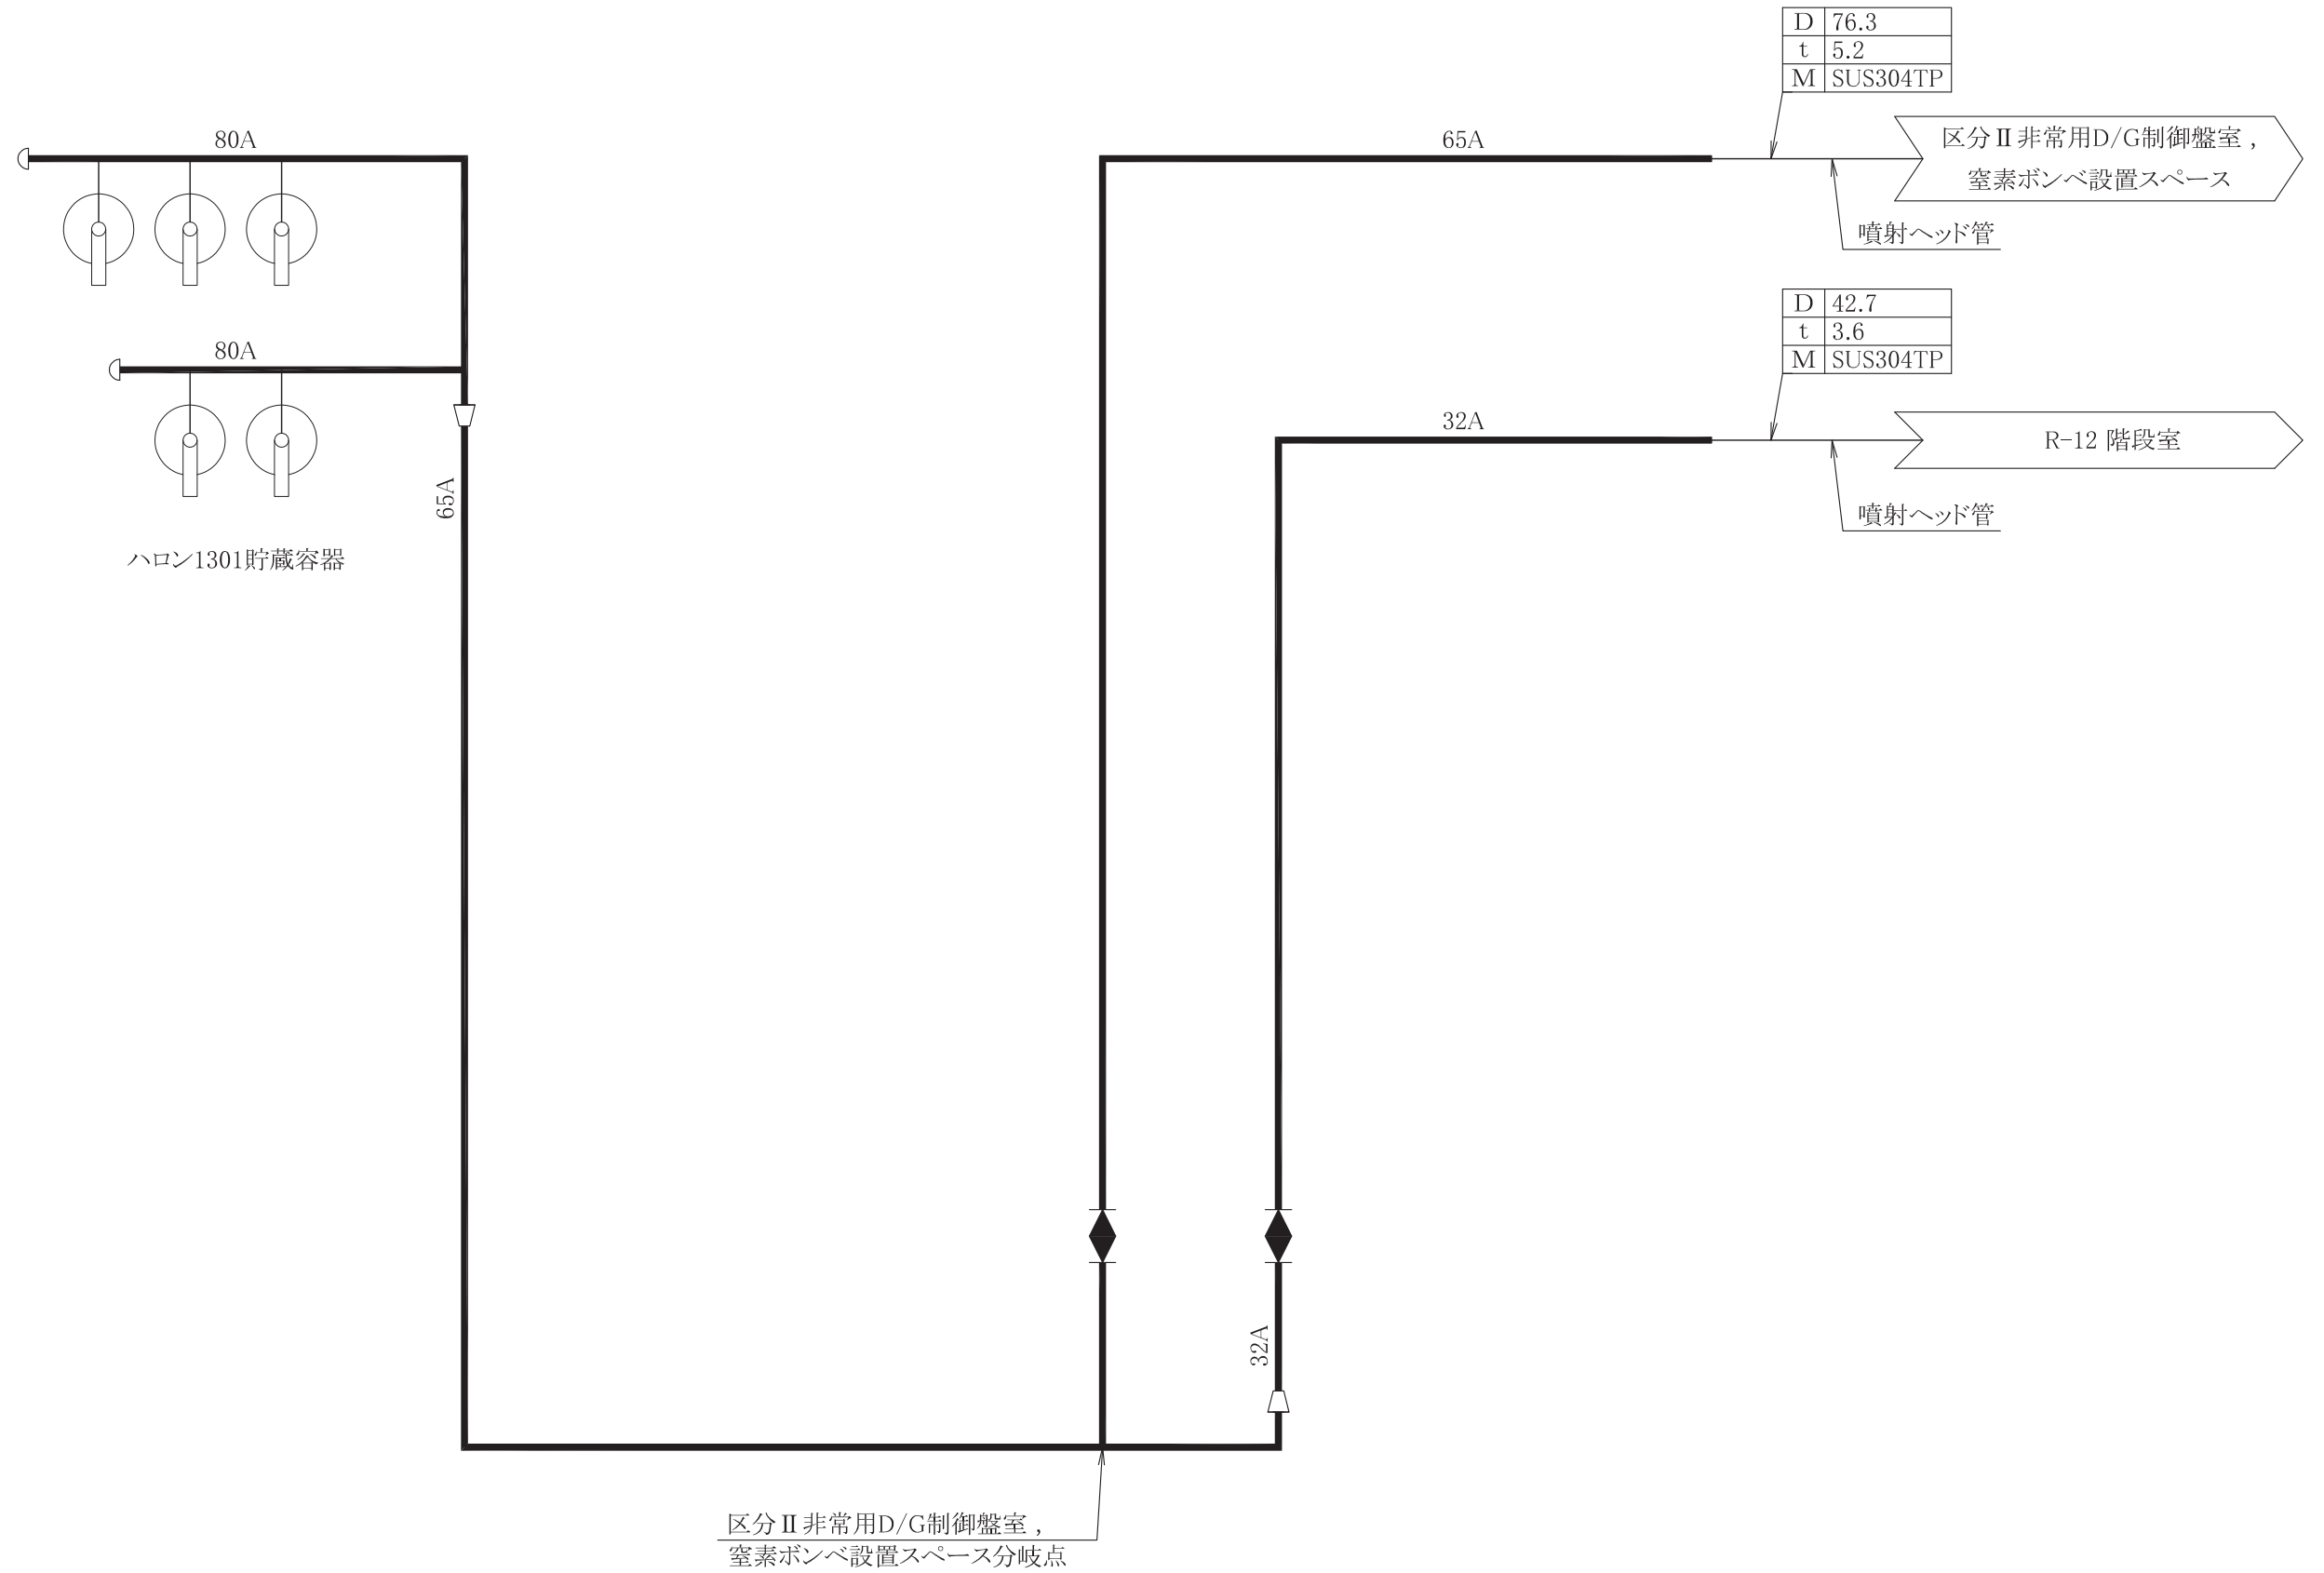


D	76.3
t	5.2
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-26図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分II非常用D/G制御盤室/ R-12階段室消火系 系統図
東北電力株式会社	

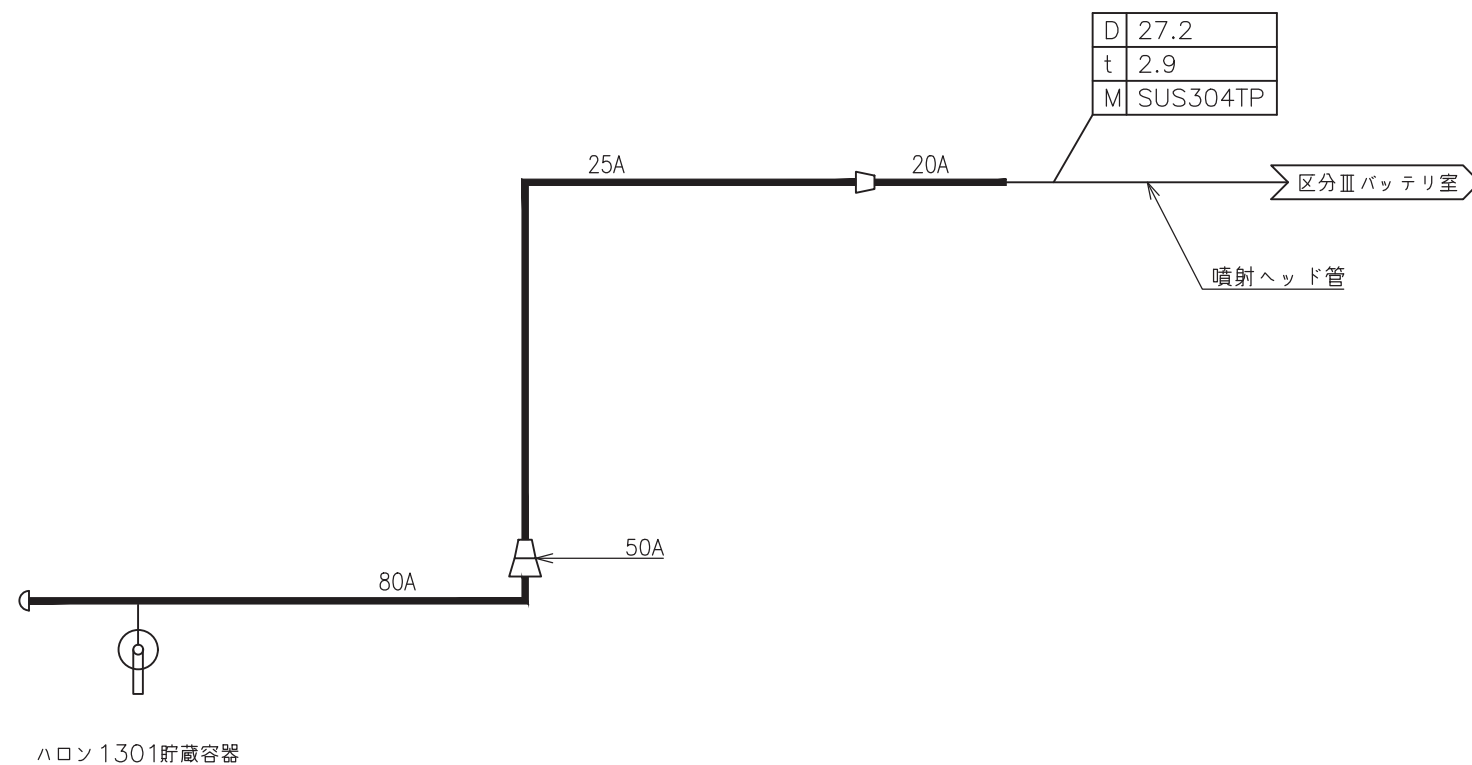

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-27図
女川原子力発電所第2号機	
名称	区分Ⅲバッテリー室消火系 系統図
東北電力株式会社	

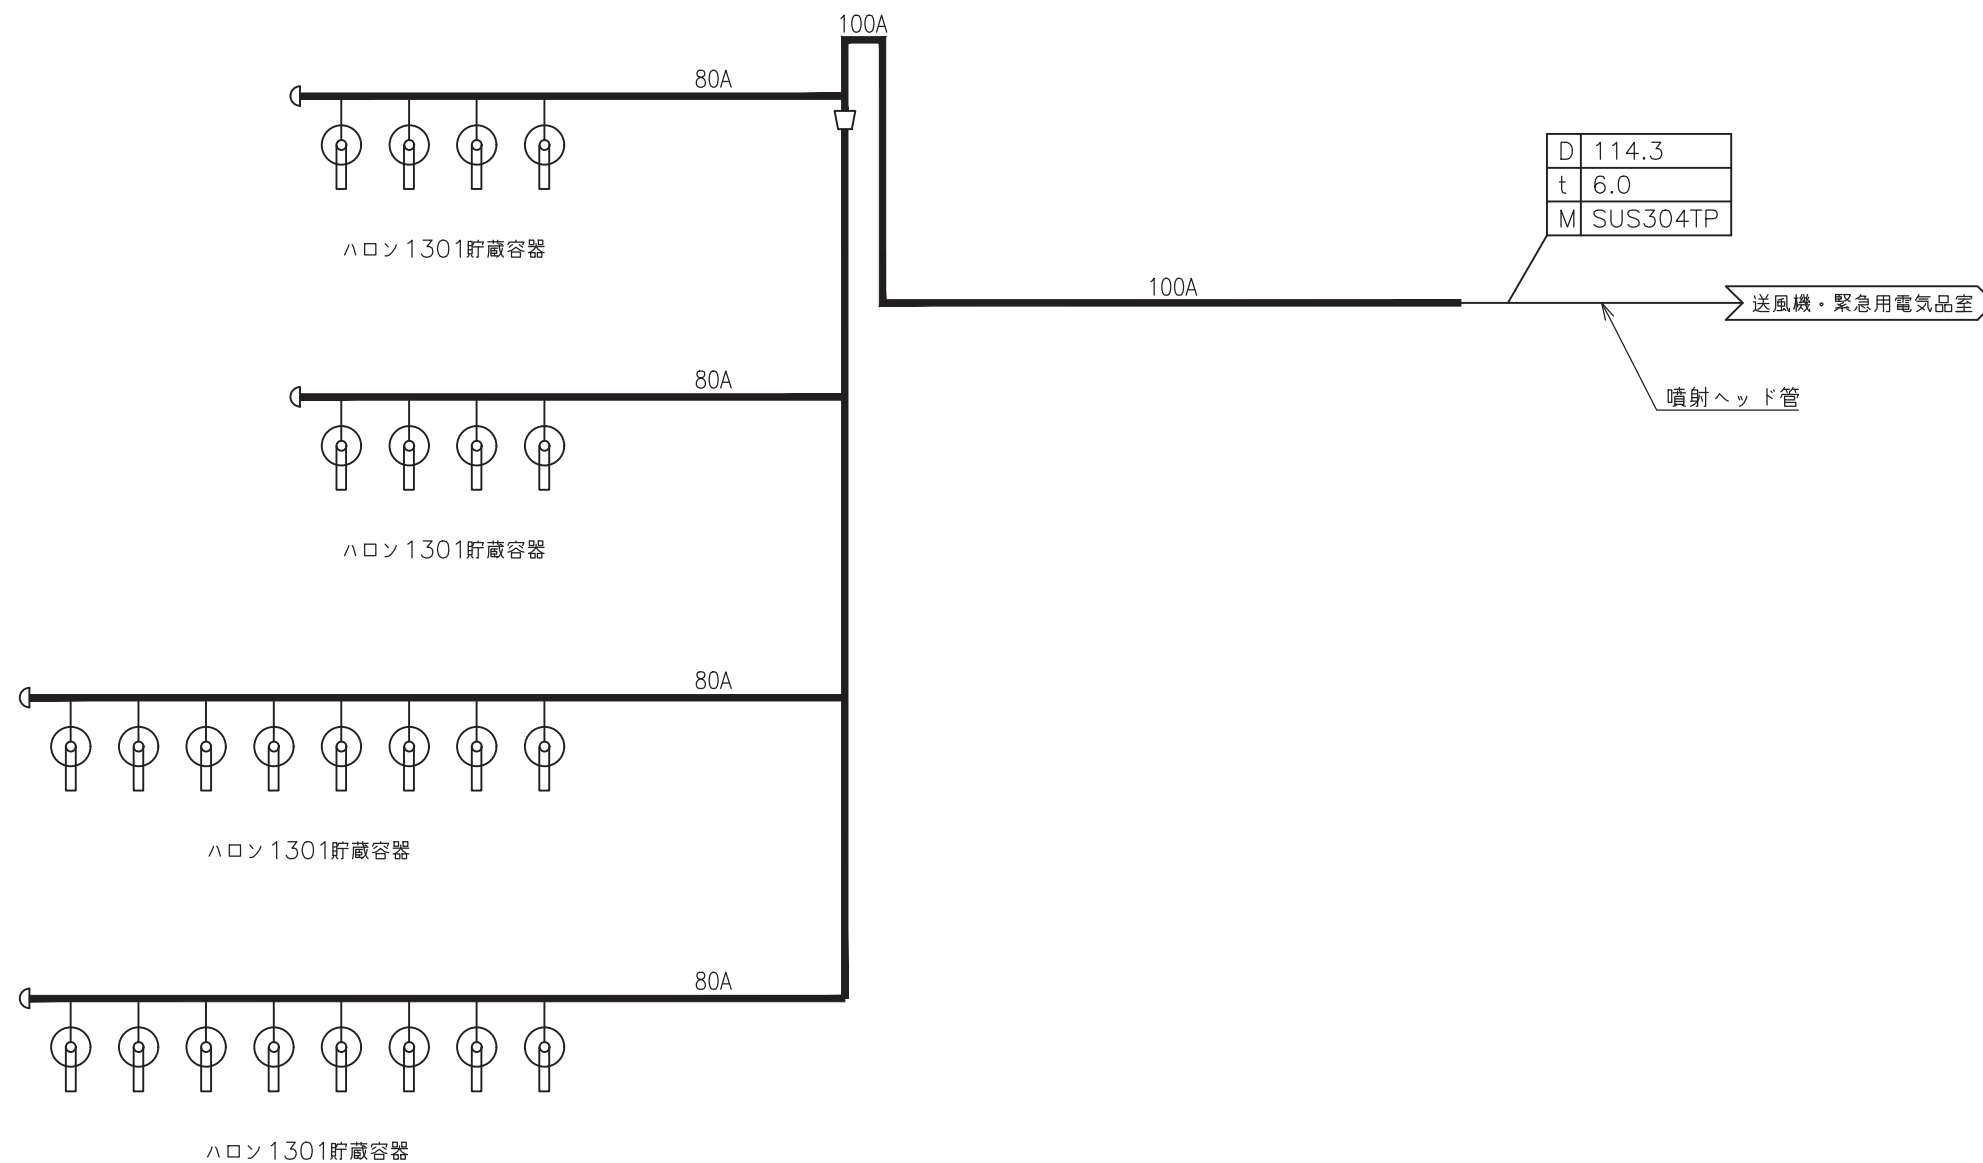

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-28図
女川原子力発電所第2号機		
名称	送風機・緊急用電気品室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

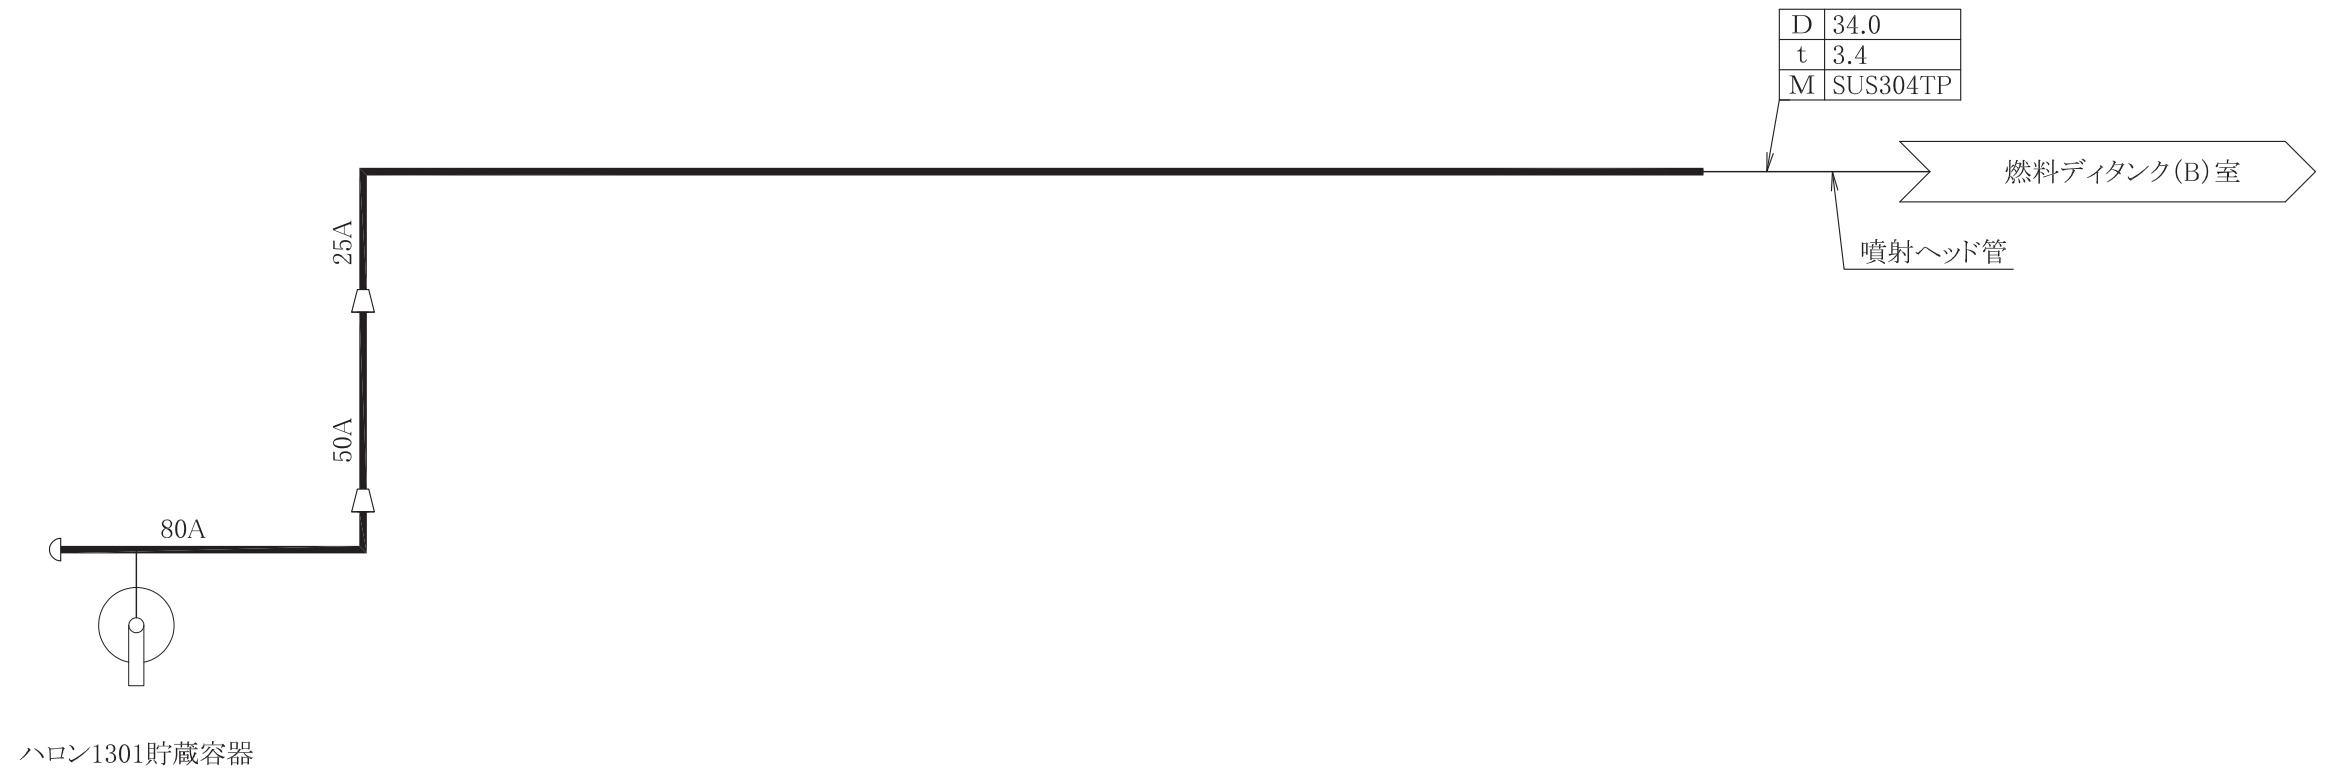


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

ハロン1301貯蔵容器

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-29図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(B)室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

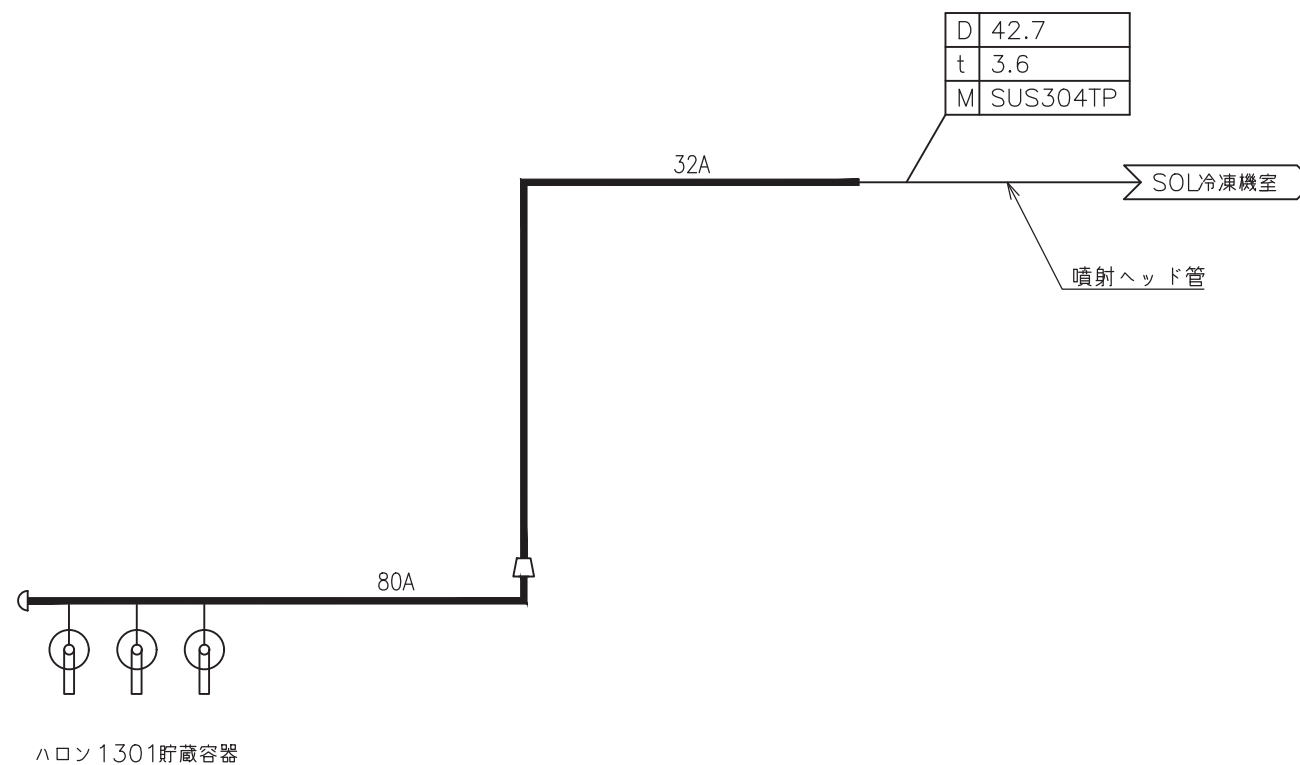


—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-30図
女川原子力発電所第2号機	
名称	SOL冷凍機室消火系 系統図
東北電力株式会社	




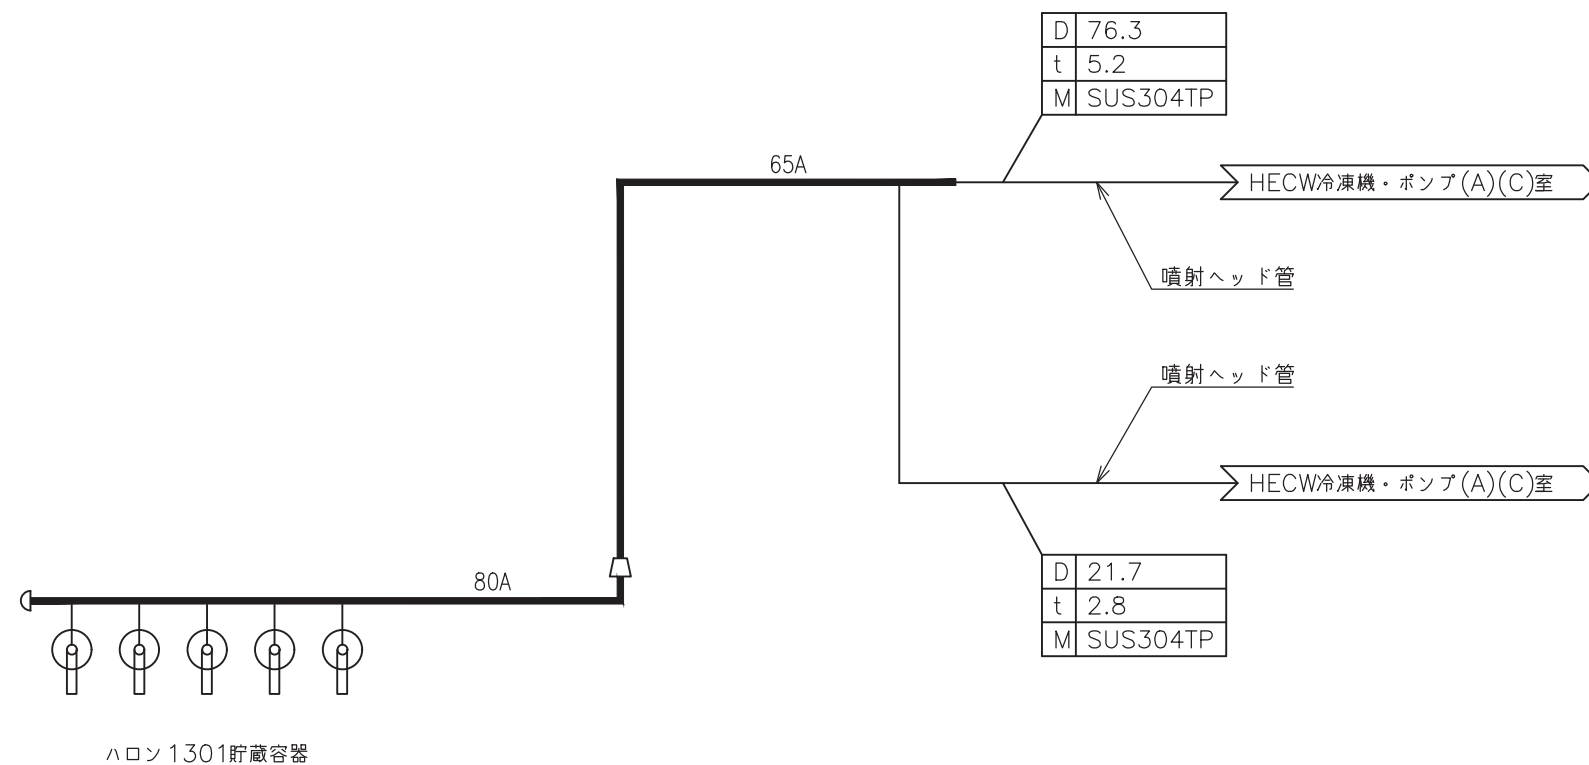

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-31図
女川原子力発電所第2号機		
名称	HECW冷凍機・ポンプ(A)(C)室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

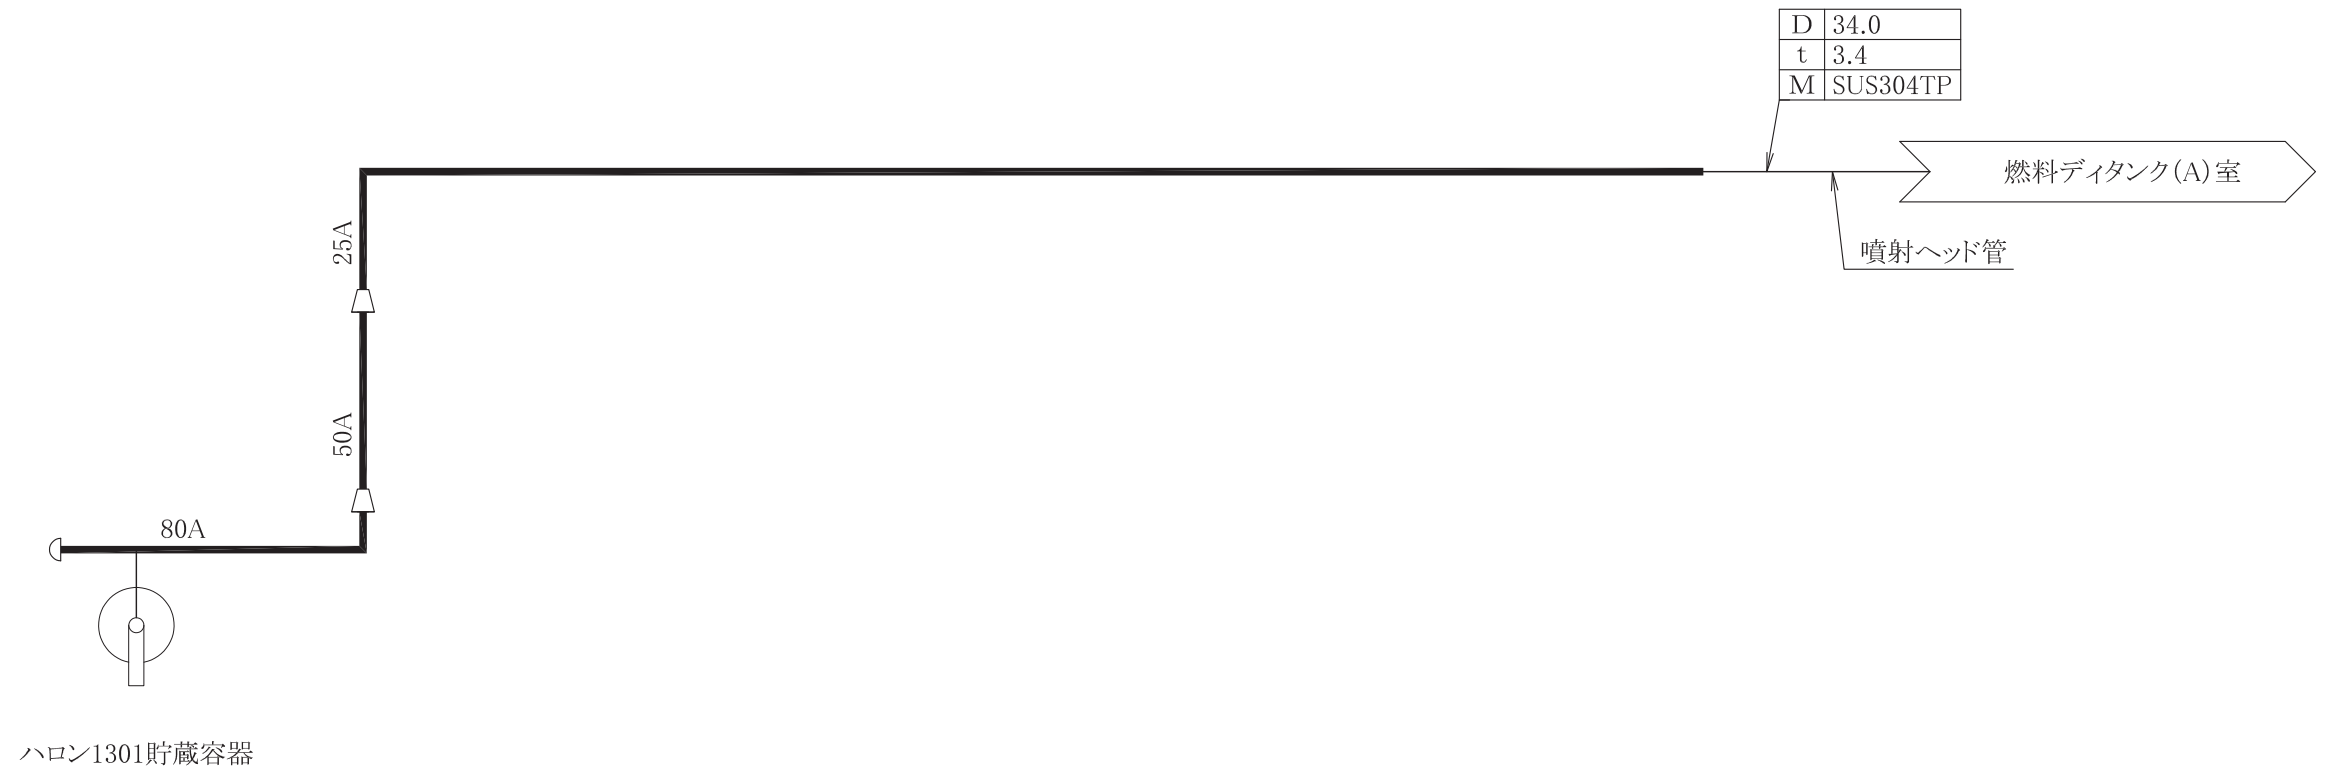


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

ハロン1301貯蔵容器

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-32図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(A)室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

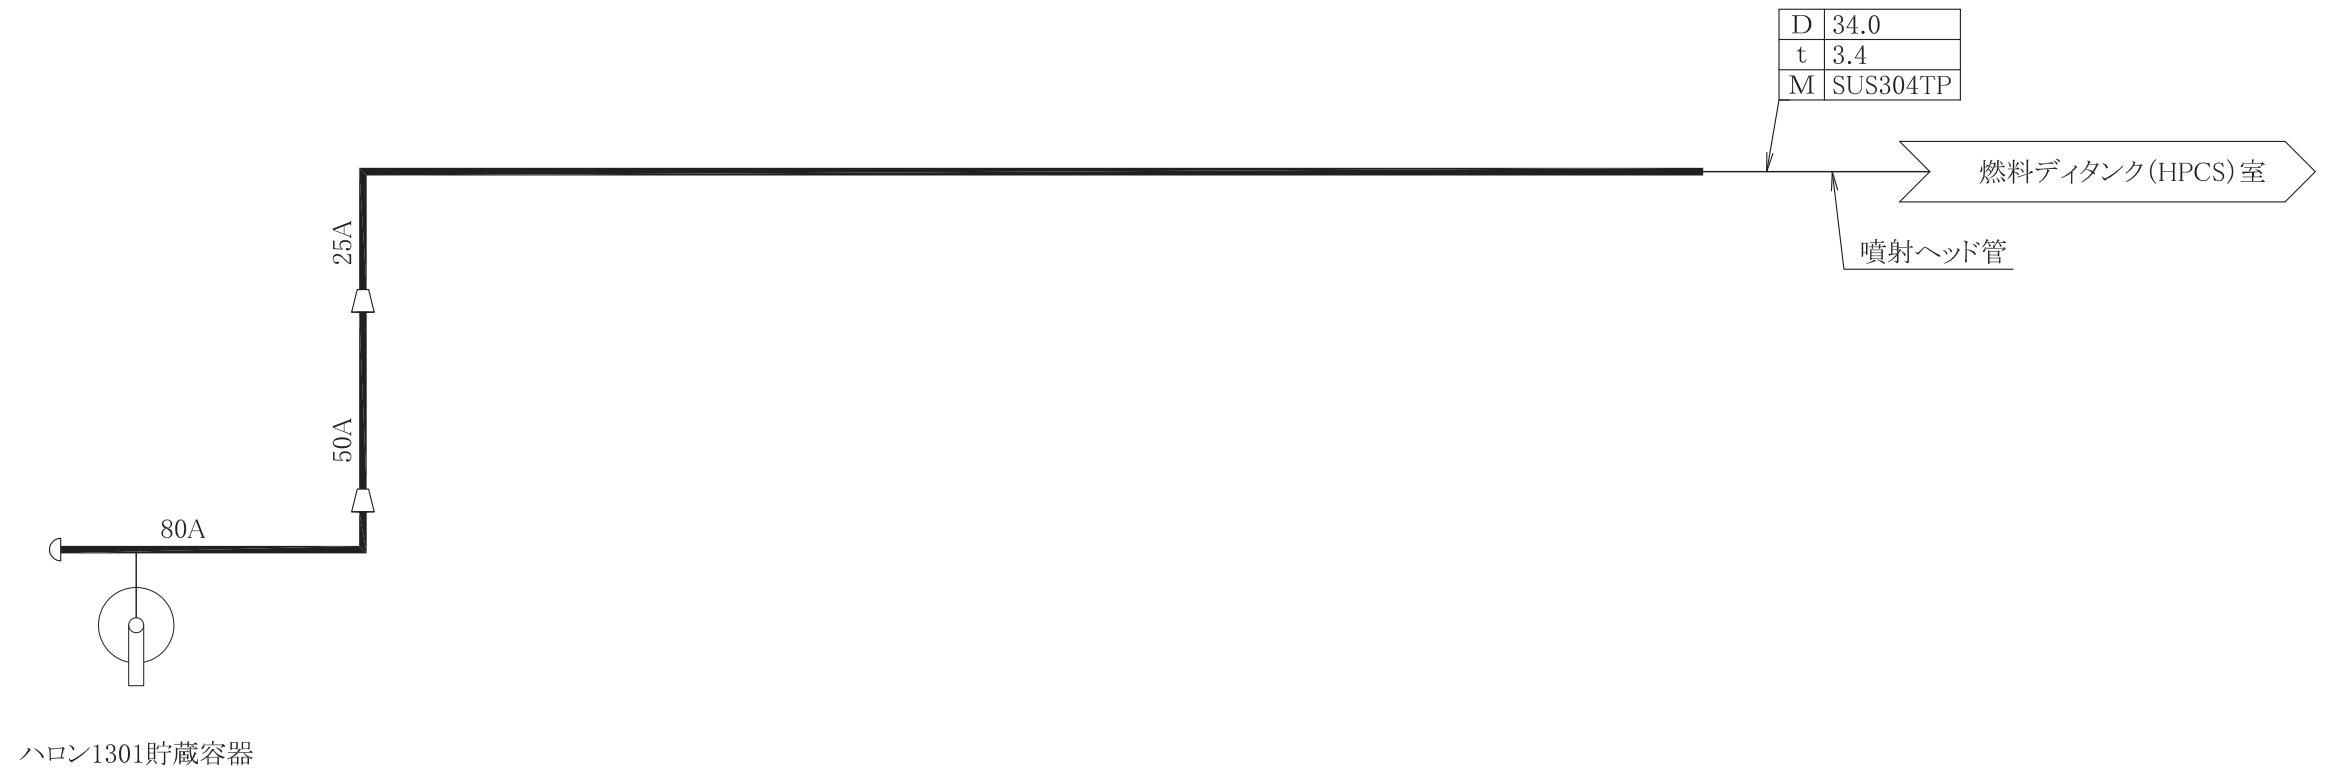


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

ハロン1301貯蔵容器

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-33図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(HPCS)室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

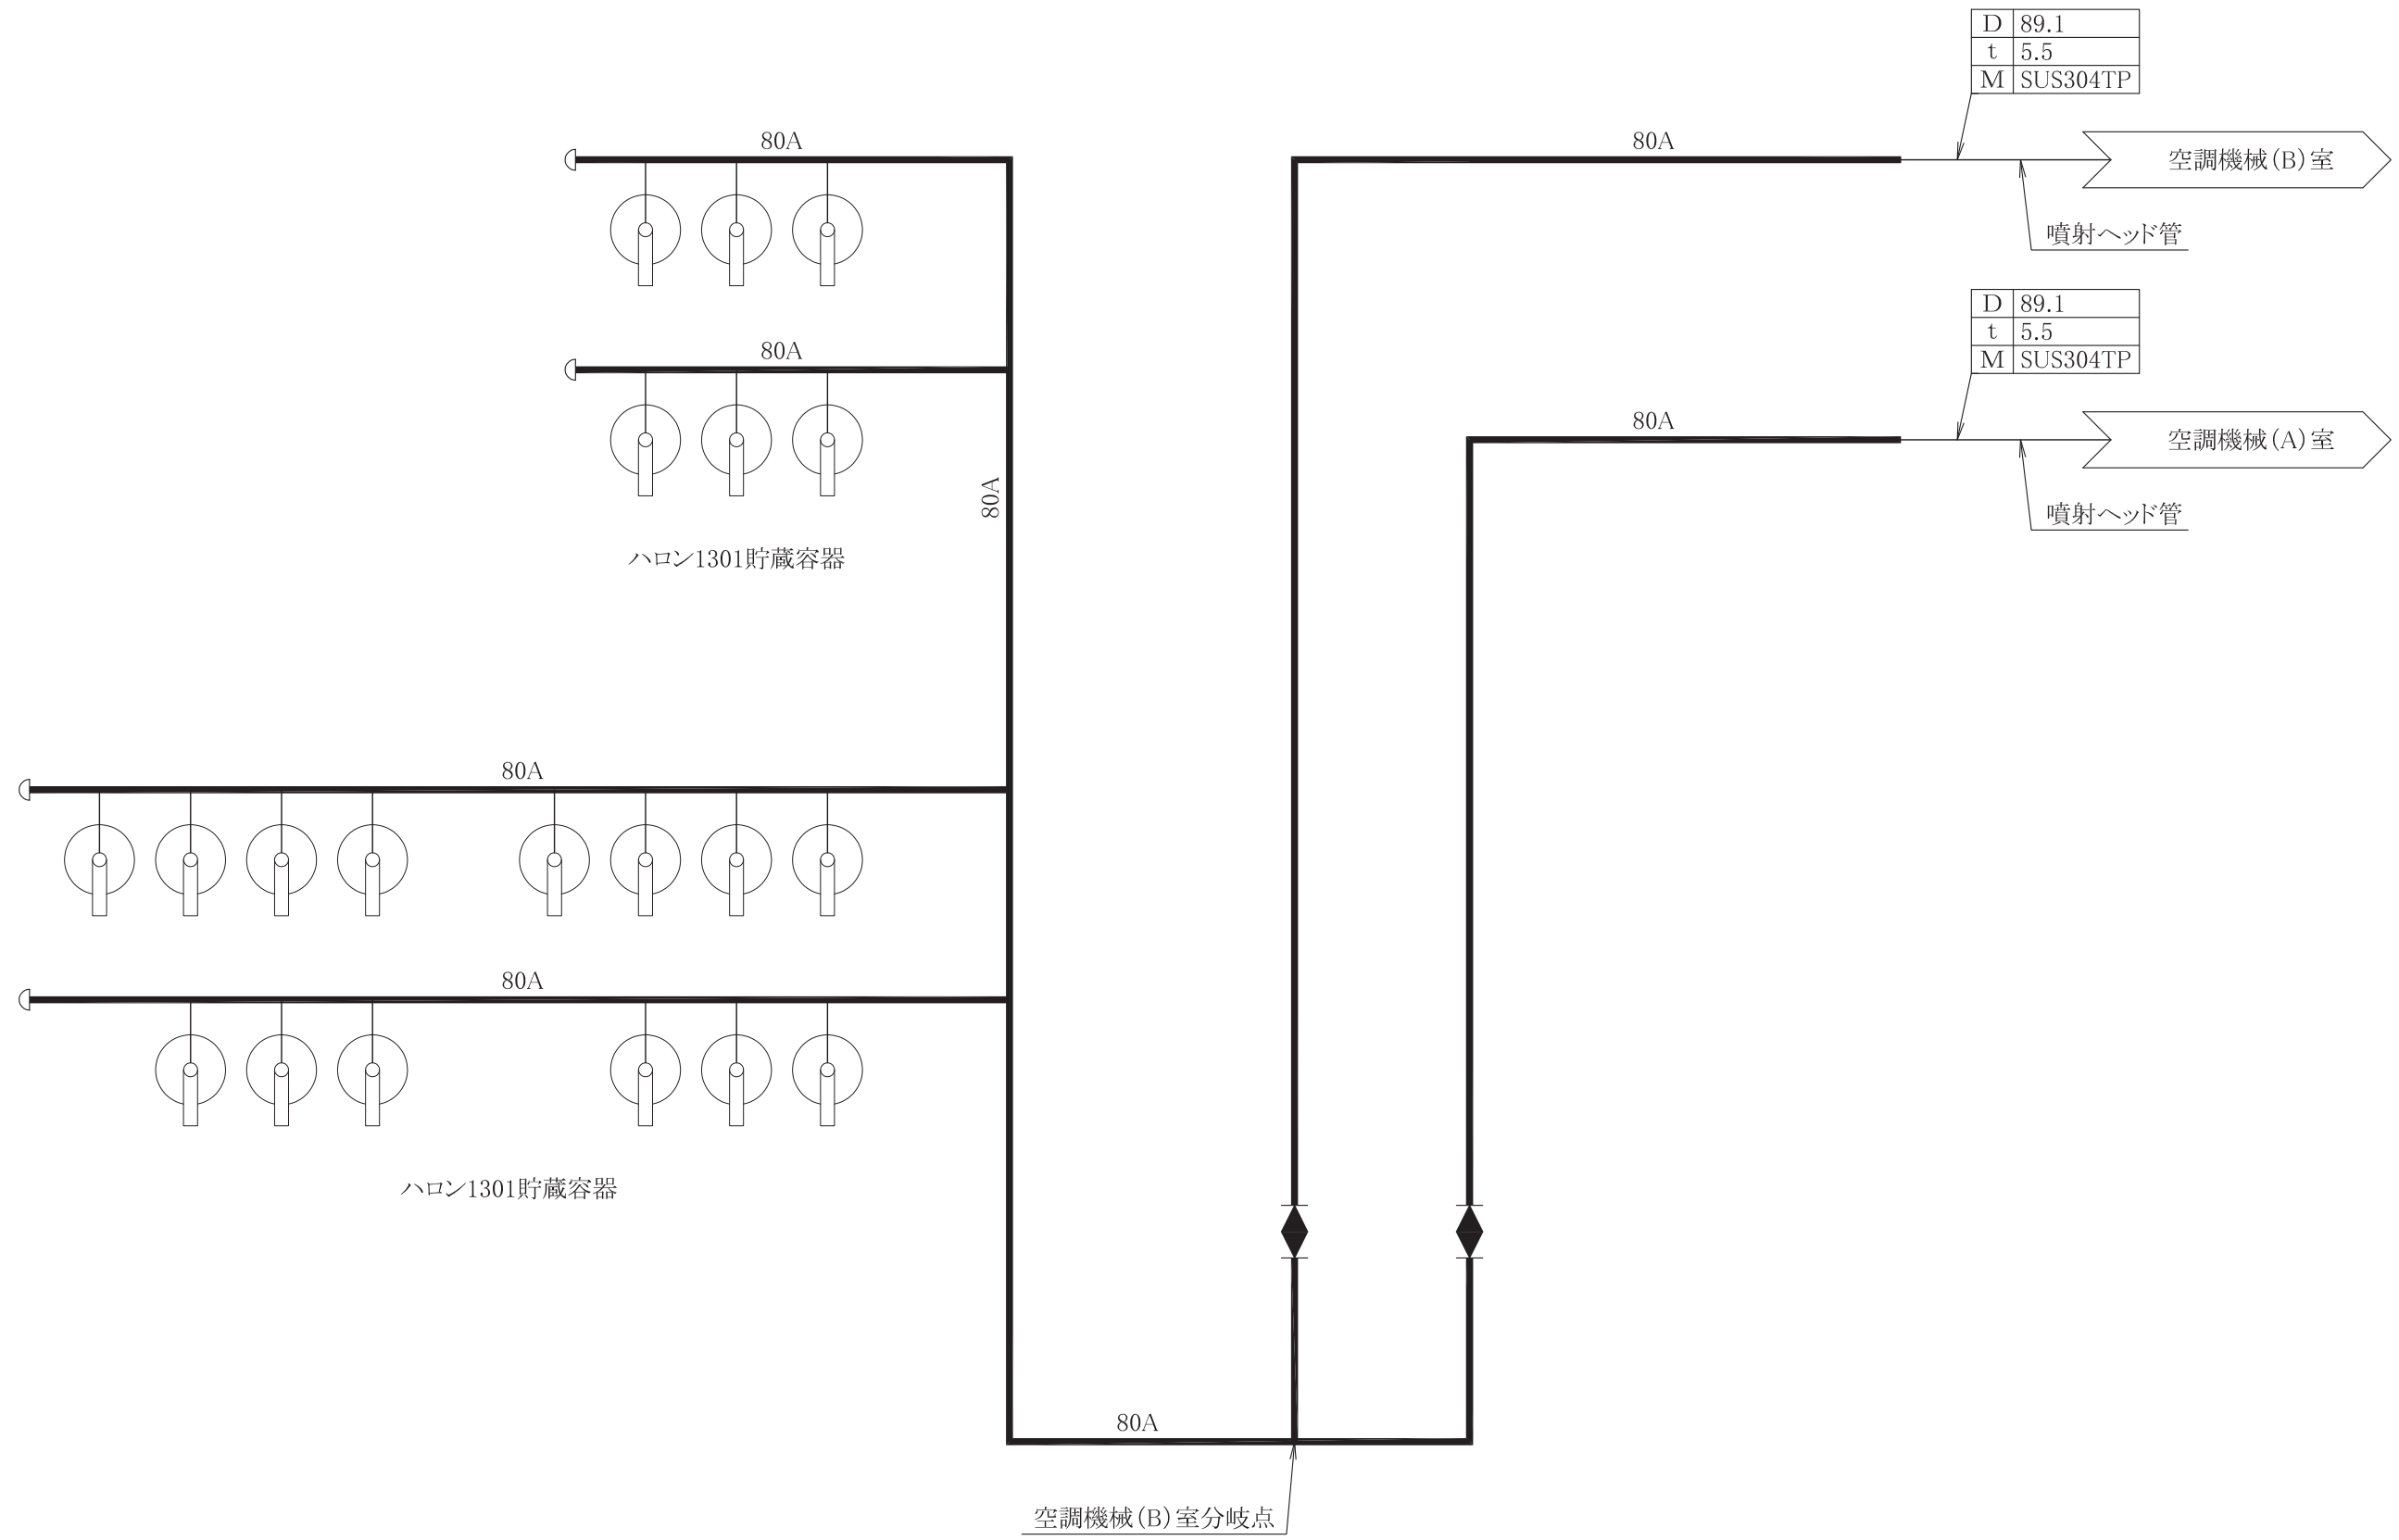


D	89.1
t	5.5
M	SUS304TP

D	89.1
t	5.5
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-34図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	空調機械(A)室/(B)室消火系 系統図
東北電力株式会社	

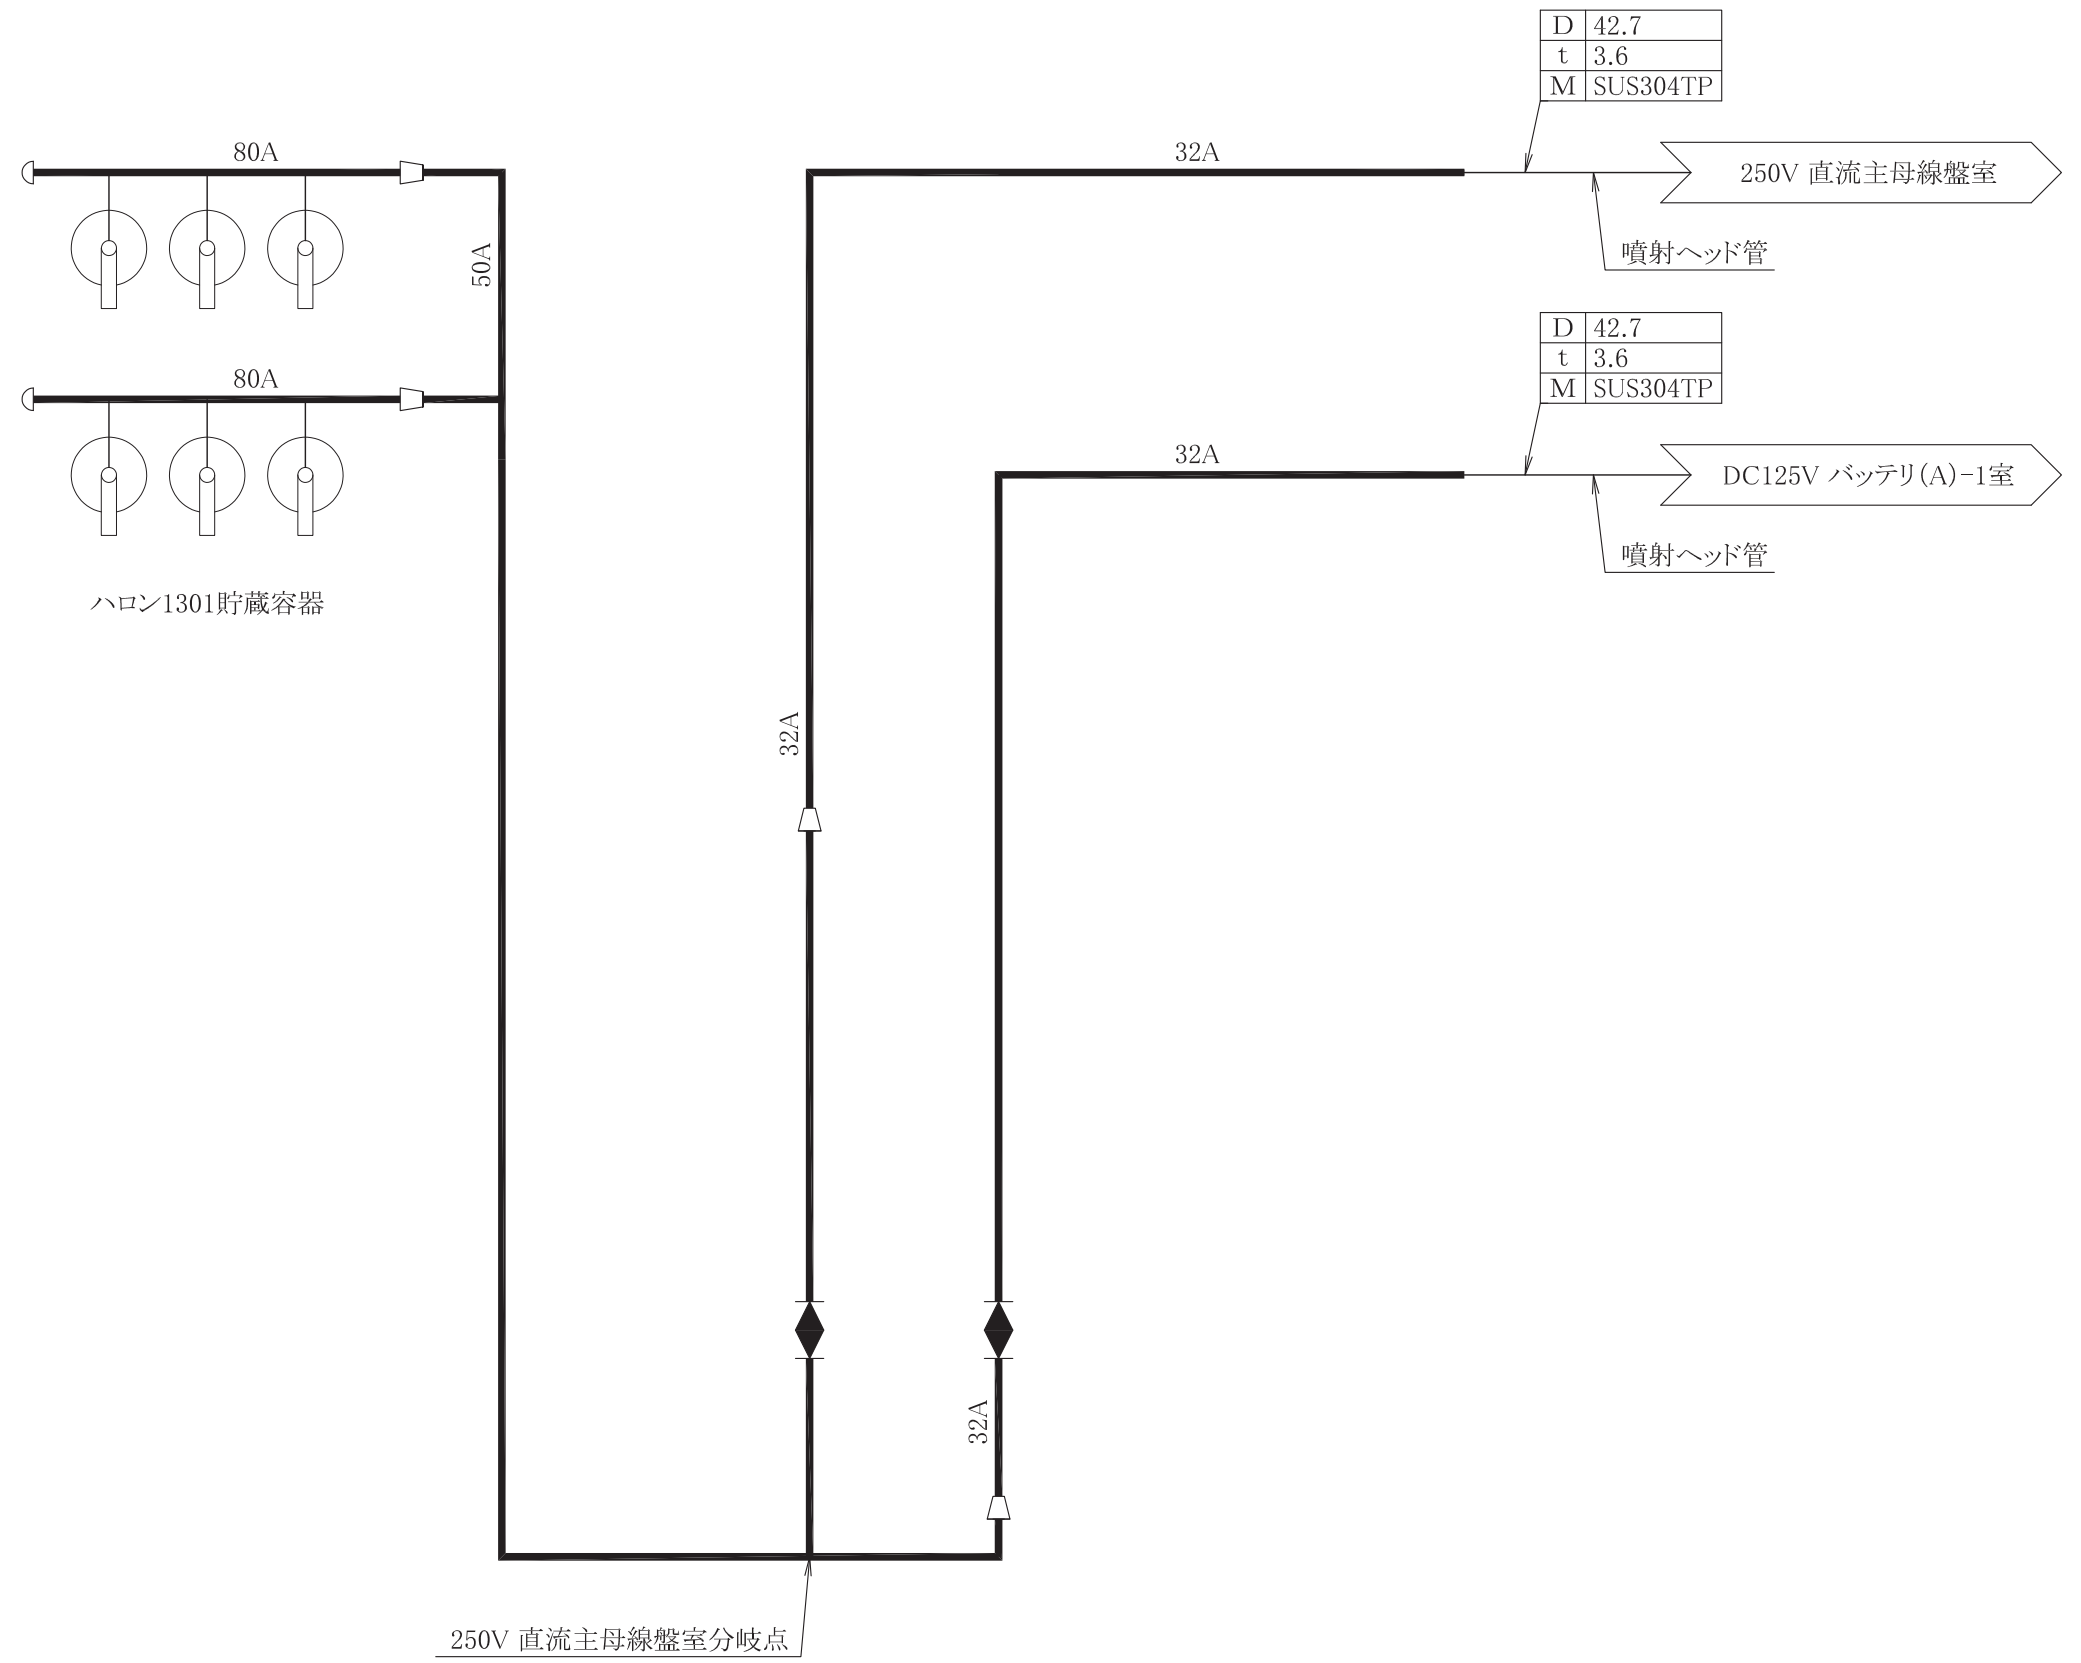


D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-35図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	250V直流主母線盤室/ 125V(A)-1室消火系 系統図
東北電力株式会社	

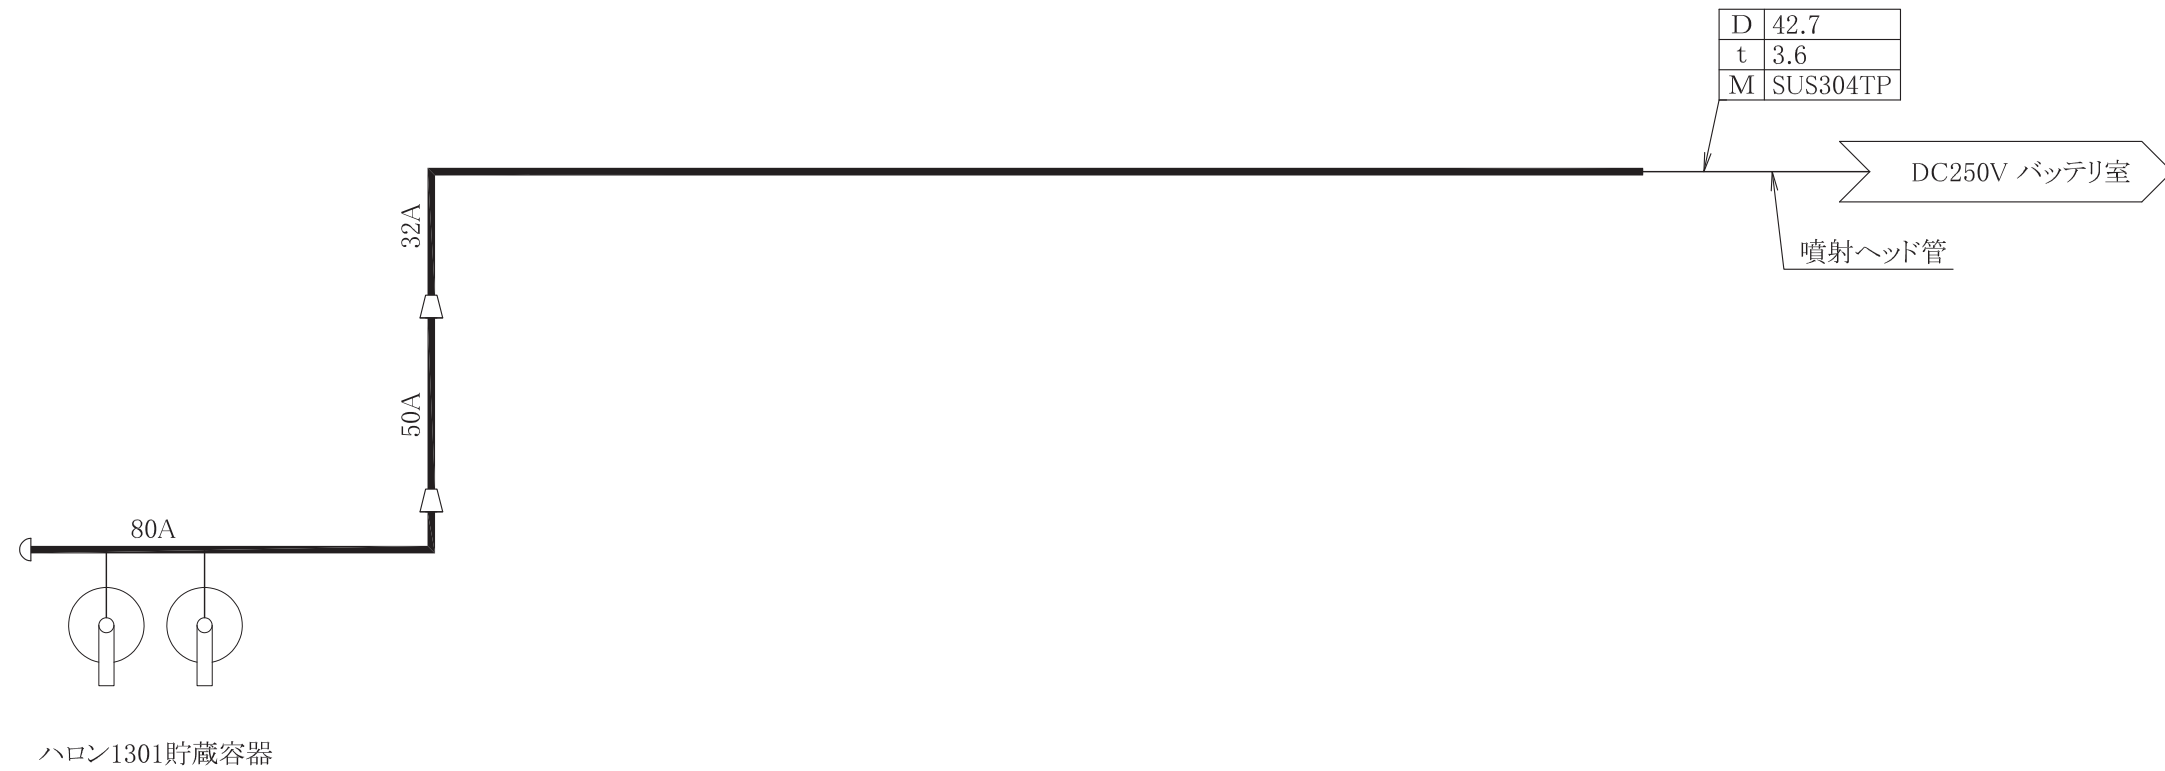

ハロン1301貯蔵容器

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP


DC250V バッテリー室

噴射ヘッド管

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-36図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	DC250Vバッテリー室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

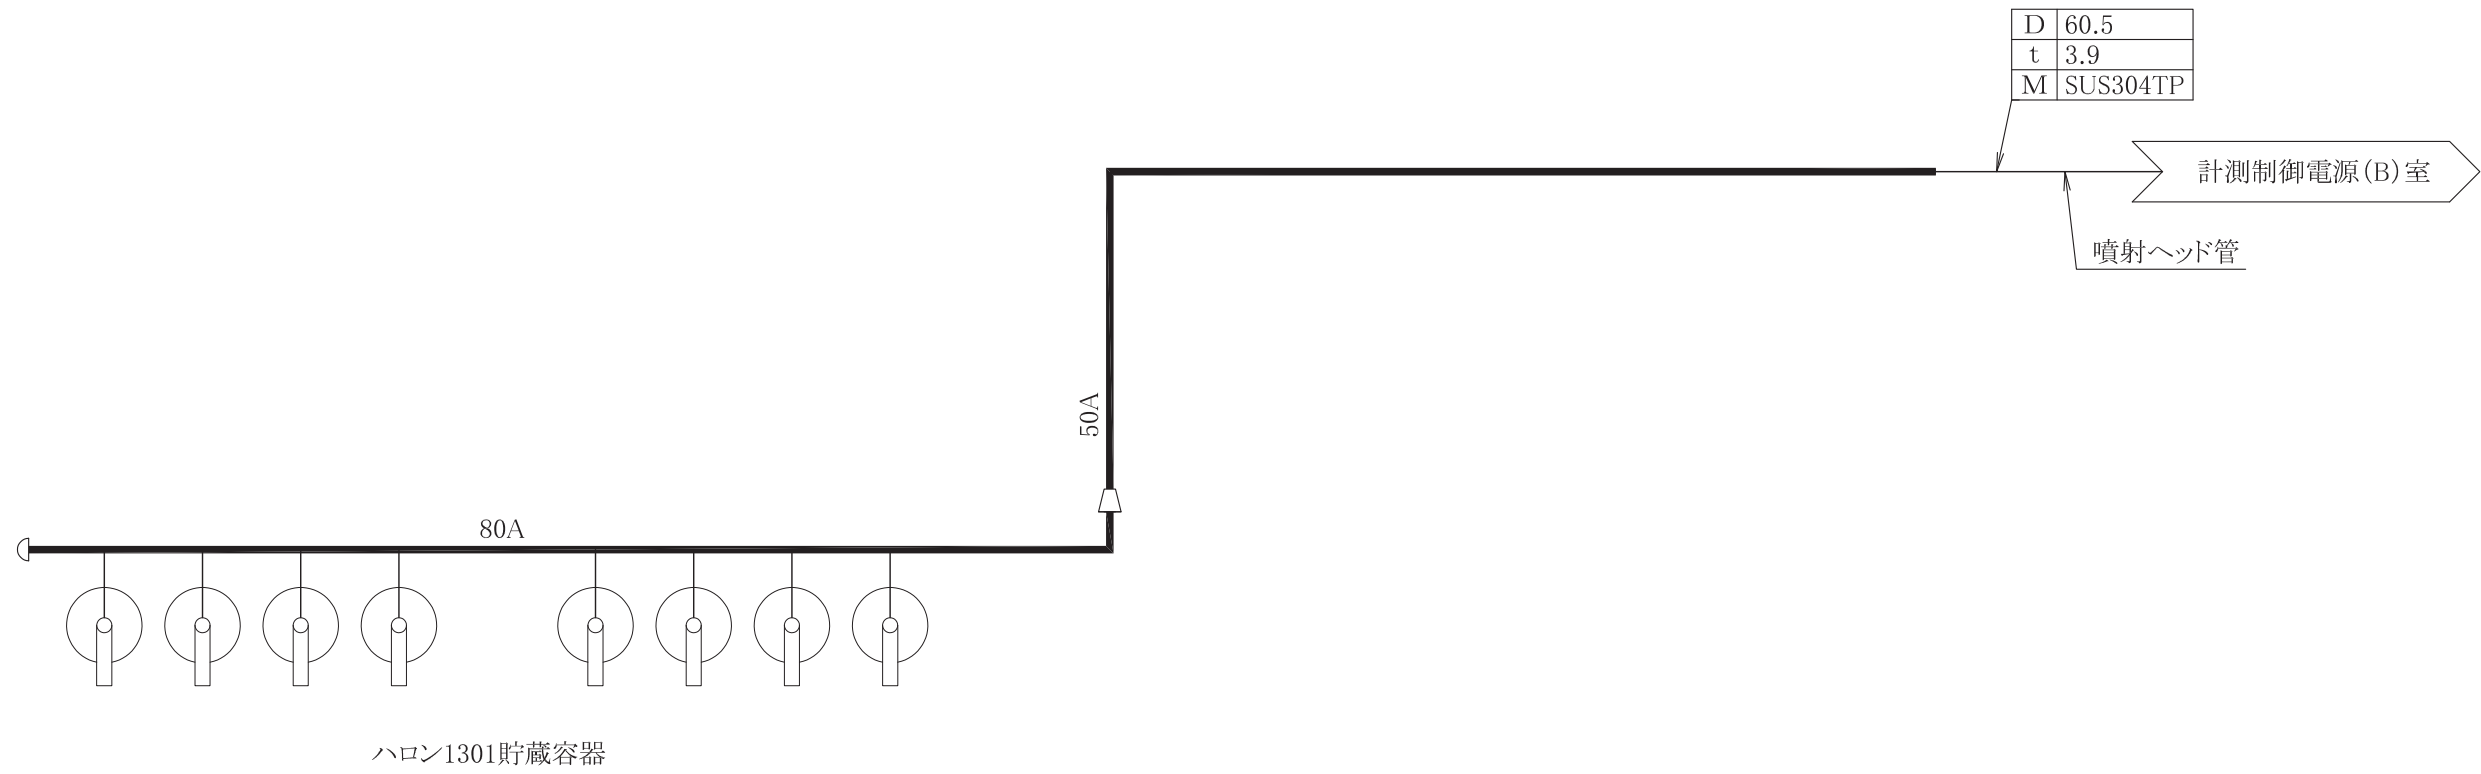

D	60.5
t	3.9
M	SUS304TP

計測制御電源(B)室

噴射ヘッド管

50A


80A

ハロン1301貯蔵容器

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-37図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	計測制御電源(B)室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

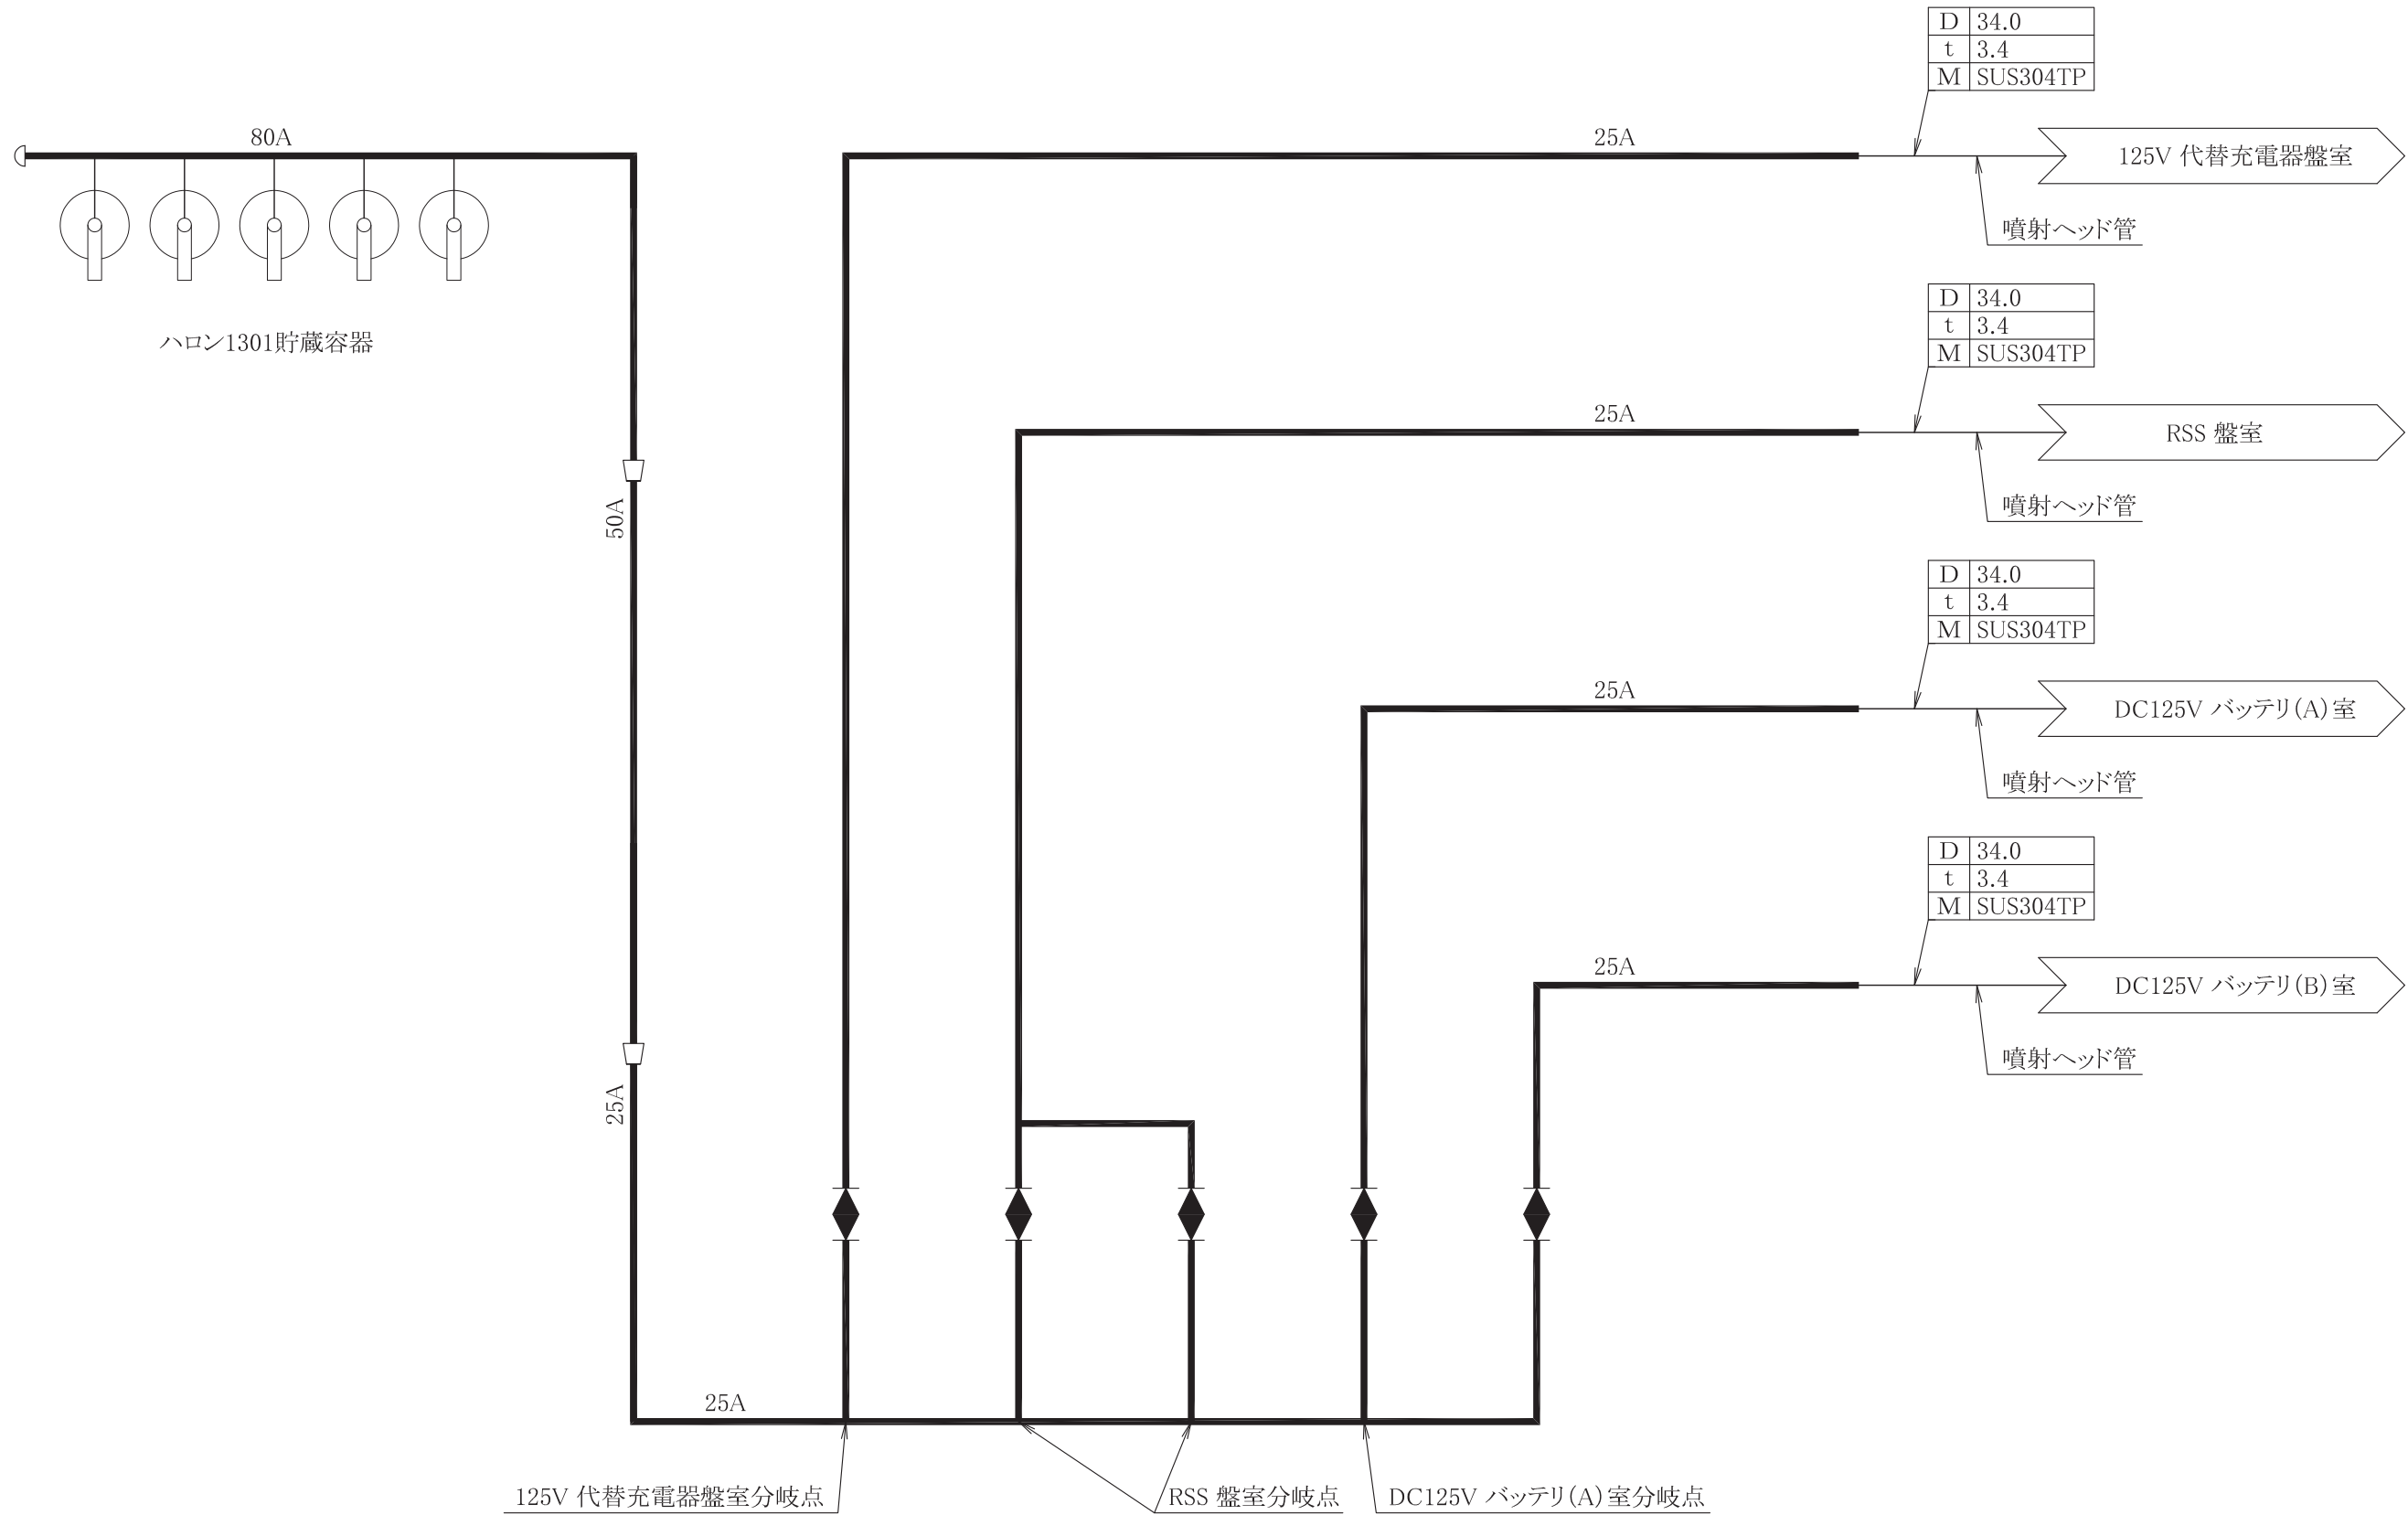


— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-38図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	代替充電器盤室/RSS盤室/ DC125V(A)室/(B)室消火系 系統図
東北電力株式会社	




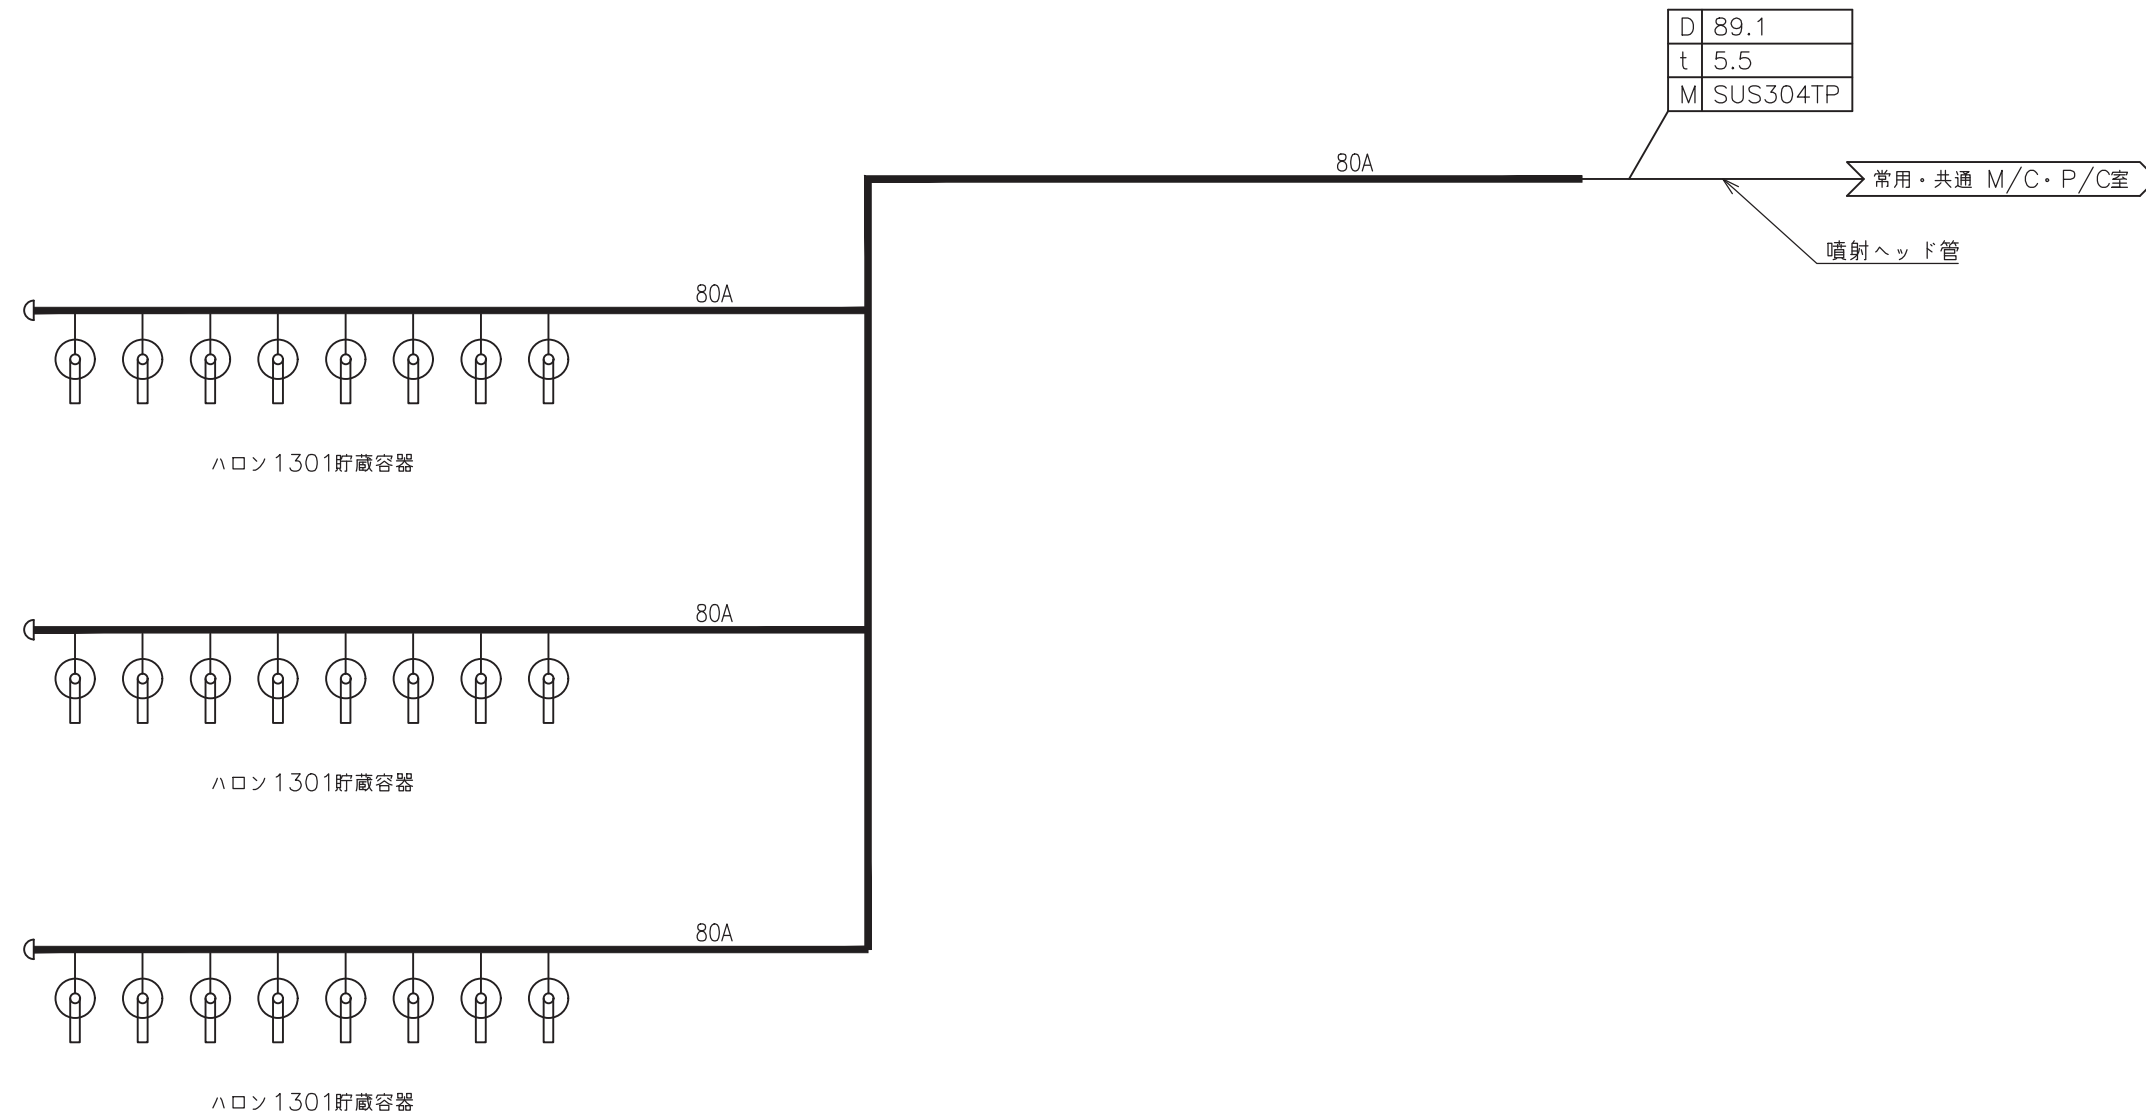

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-39図
女川原子力発電所第2号機		
名称	常用・共通 M/C・P/C室消火系 系統図	
東北電力株式会社		

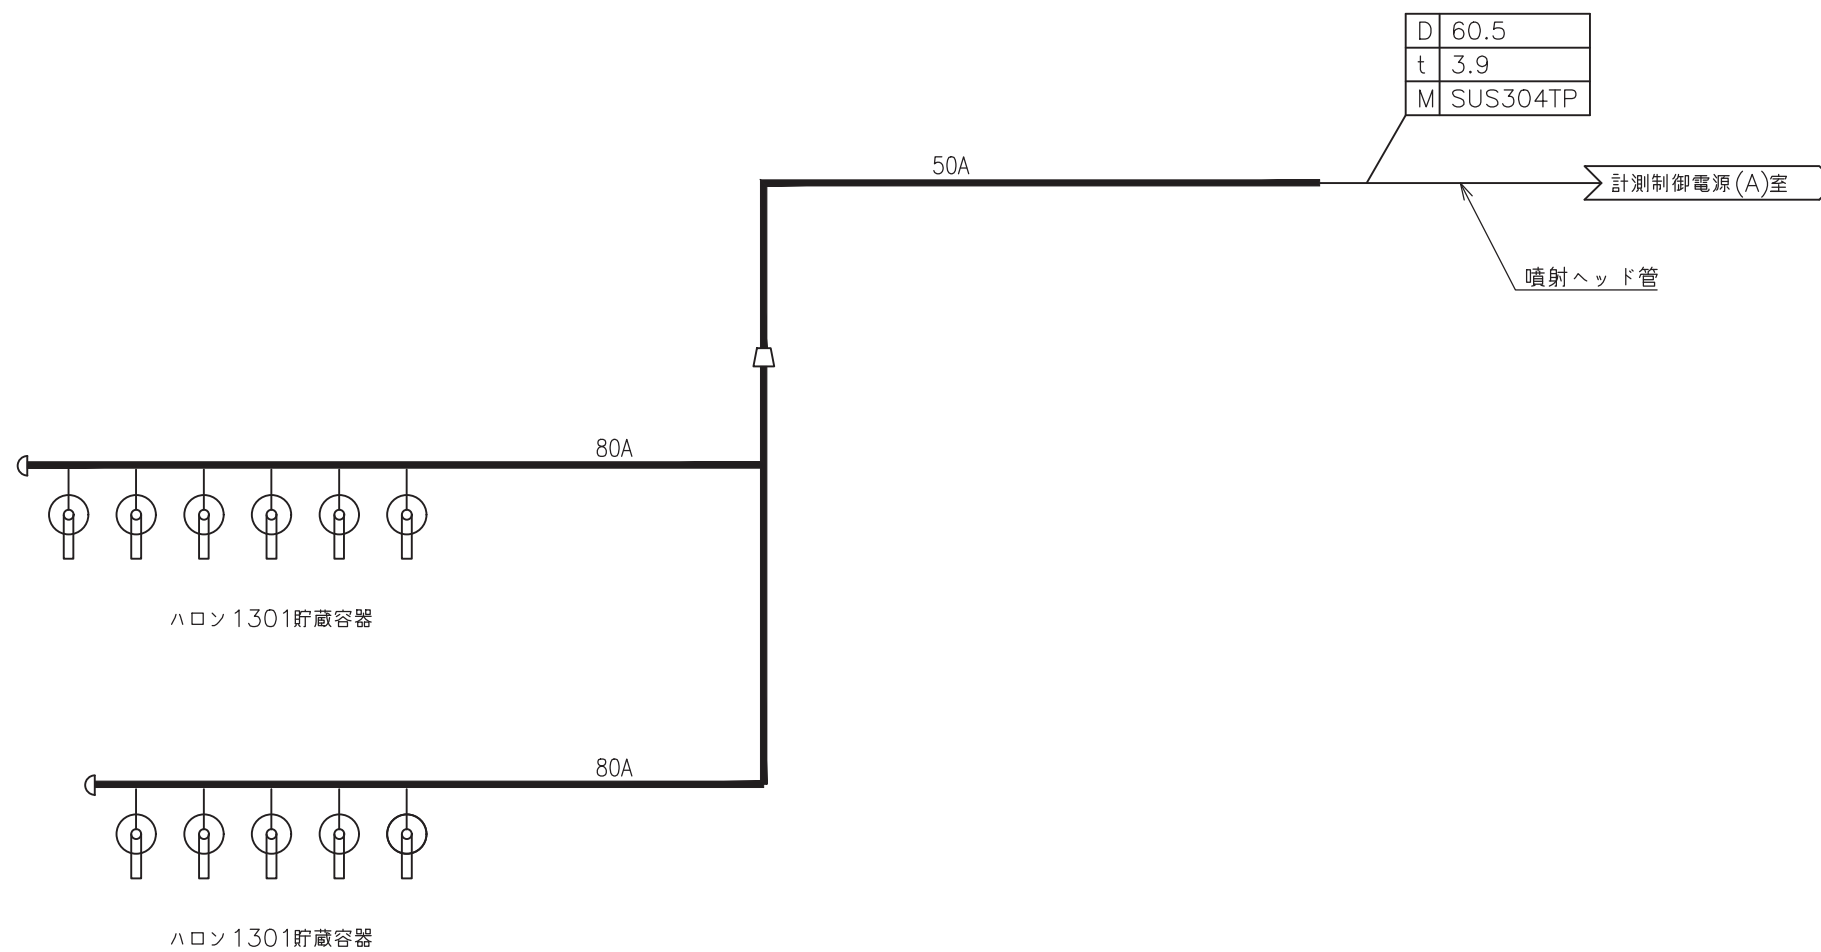

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-40図
女川原子力発電所第2号機	
名称	計測制御電源(A)室消火系 系統図
東北電力株式会社	

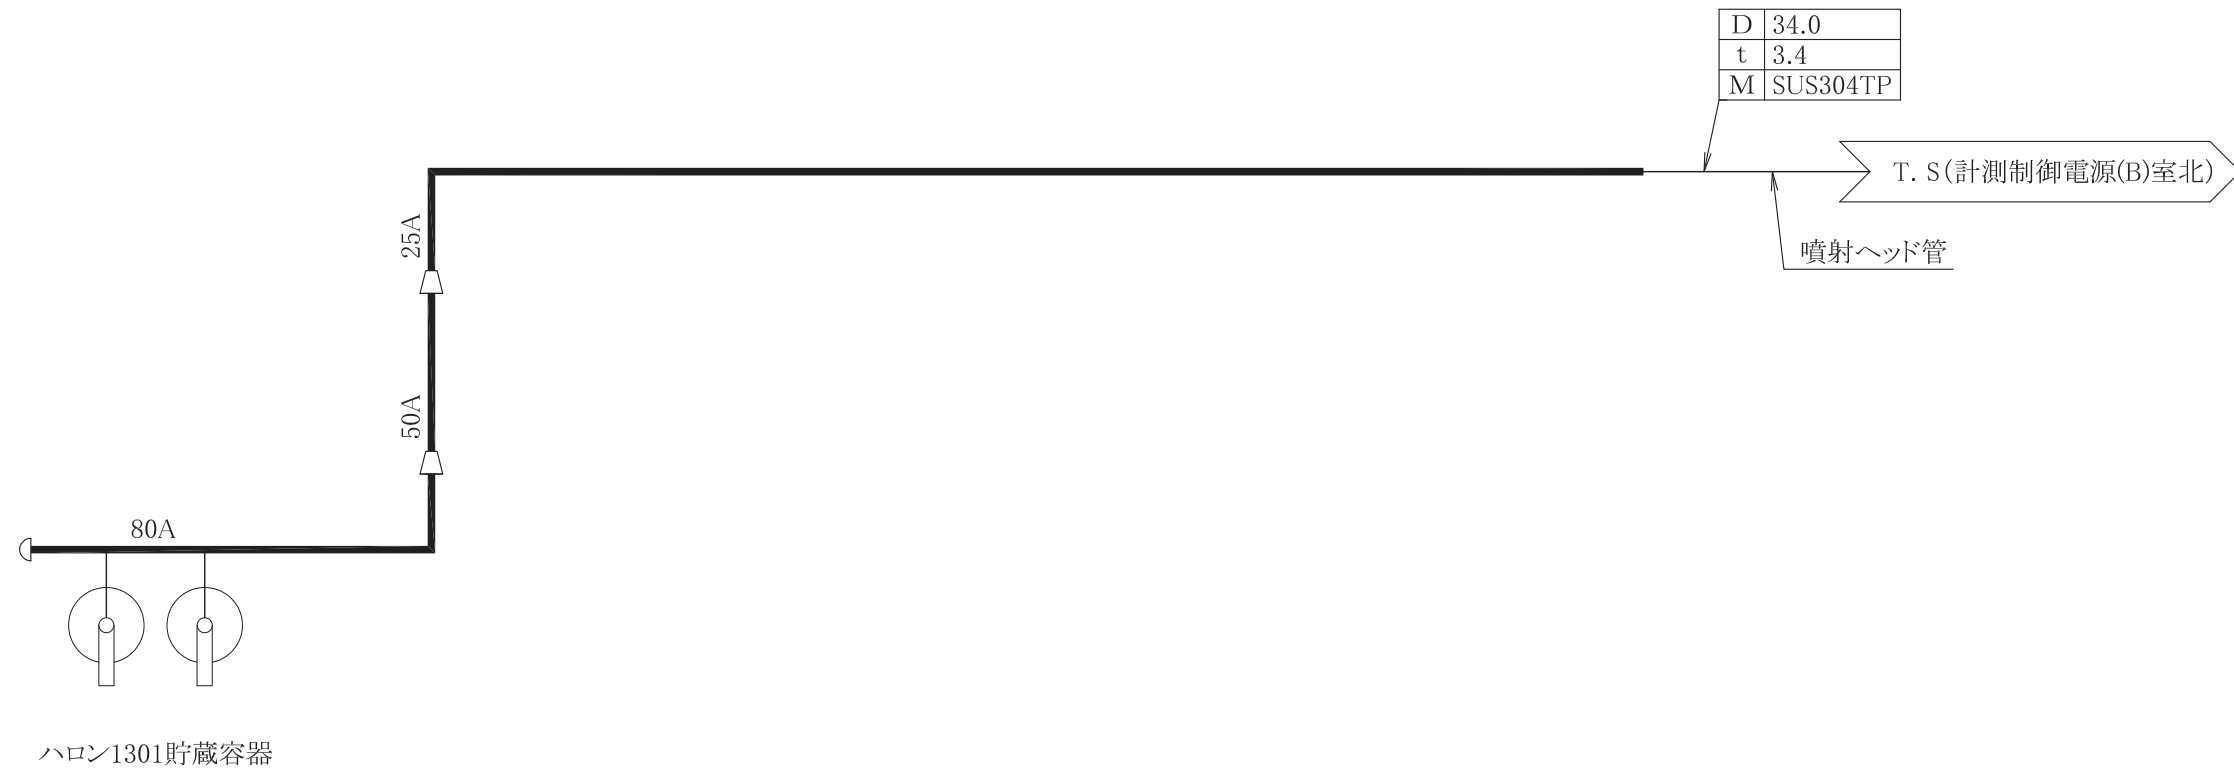

ハロン1301貯蔵容器

D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP


T. S(計測制御電源(B)室北)

噴射ヘッド管

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-41図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S(計測制御電源(B)室北)消火系
	系統図
東北電力株式会社	

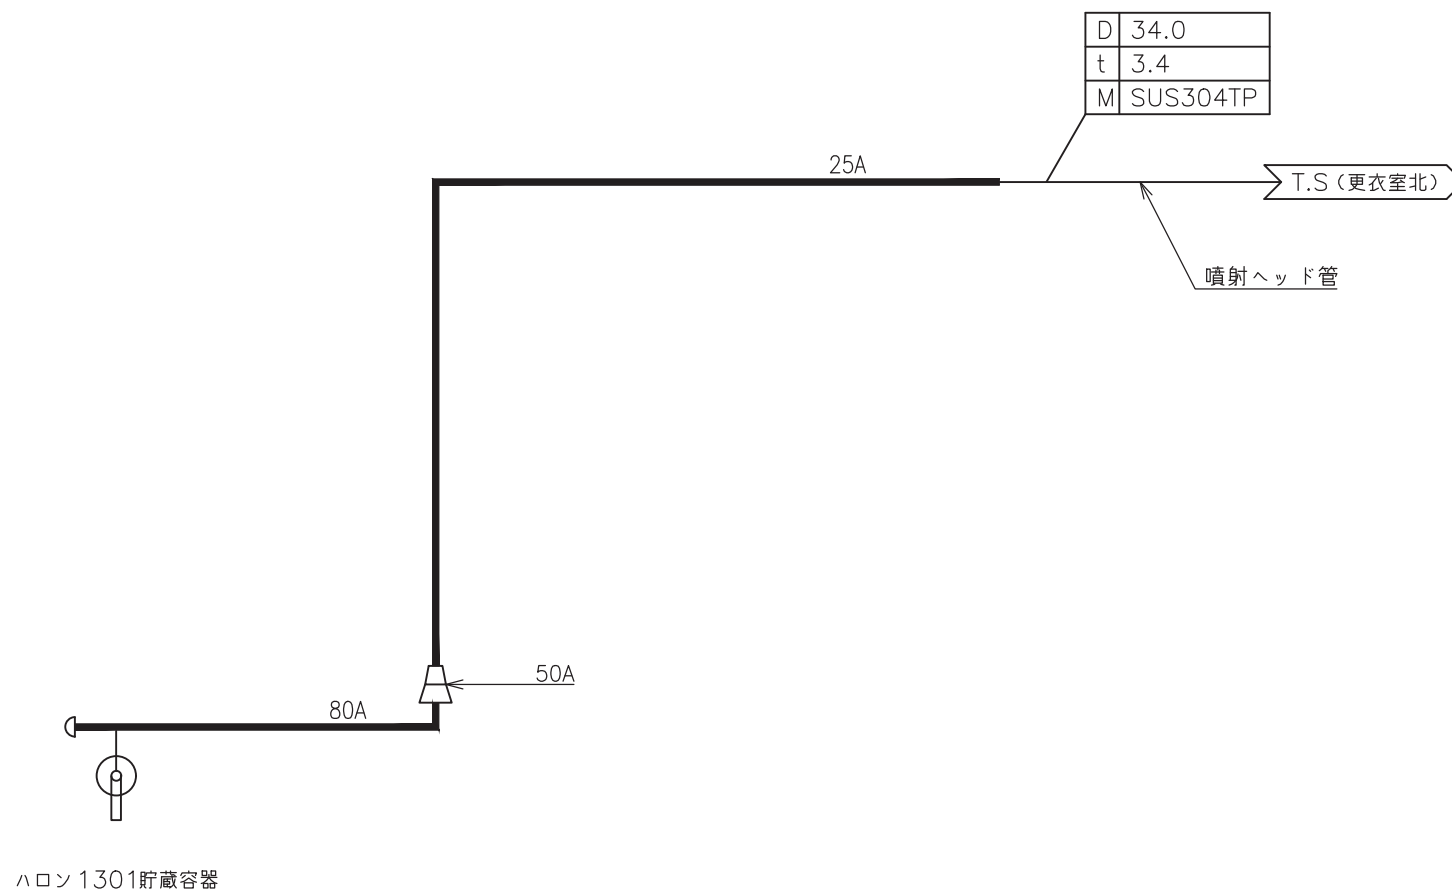

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-42図
女川原子力発電所第2号機	
名称	T.S (更衣室北) 消火系 系統図
東北電力株式会社	

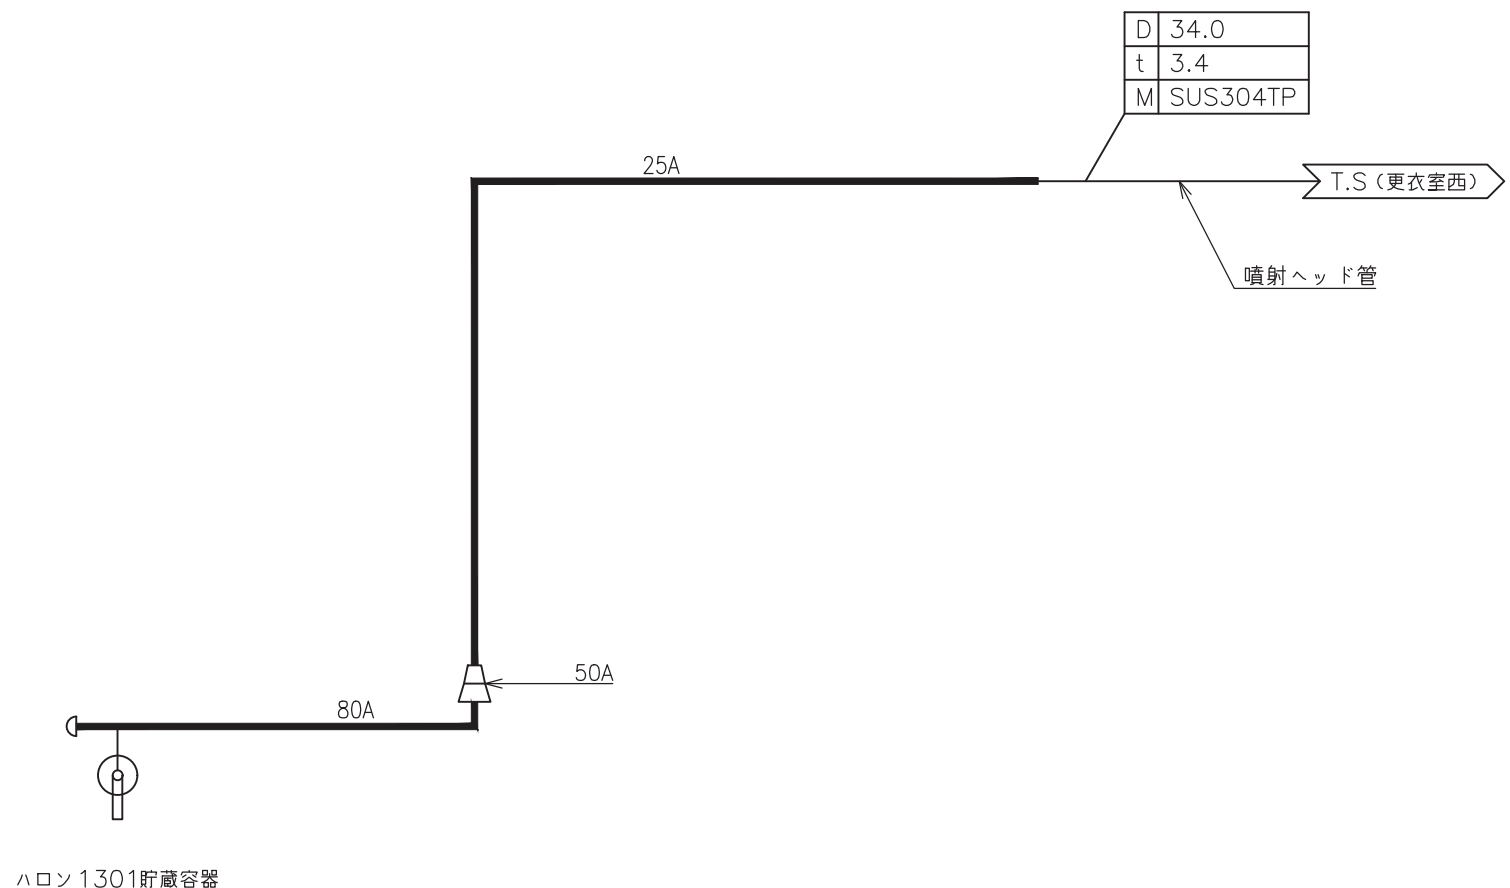

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-43図
女川原子力発電所第2号機		
名称	T.S (更衣室西) 消火系 系統図	
東北電力株式会社		

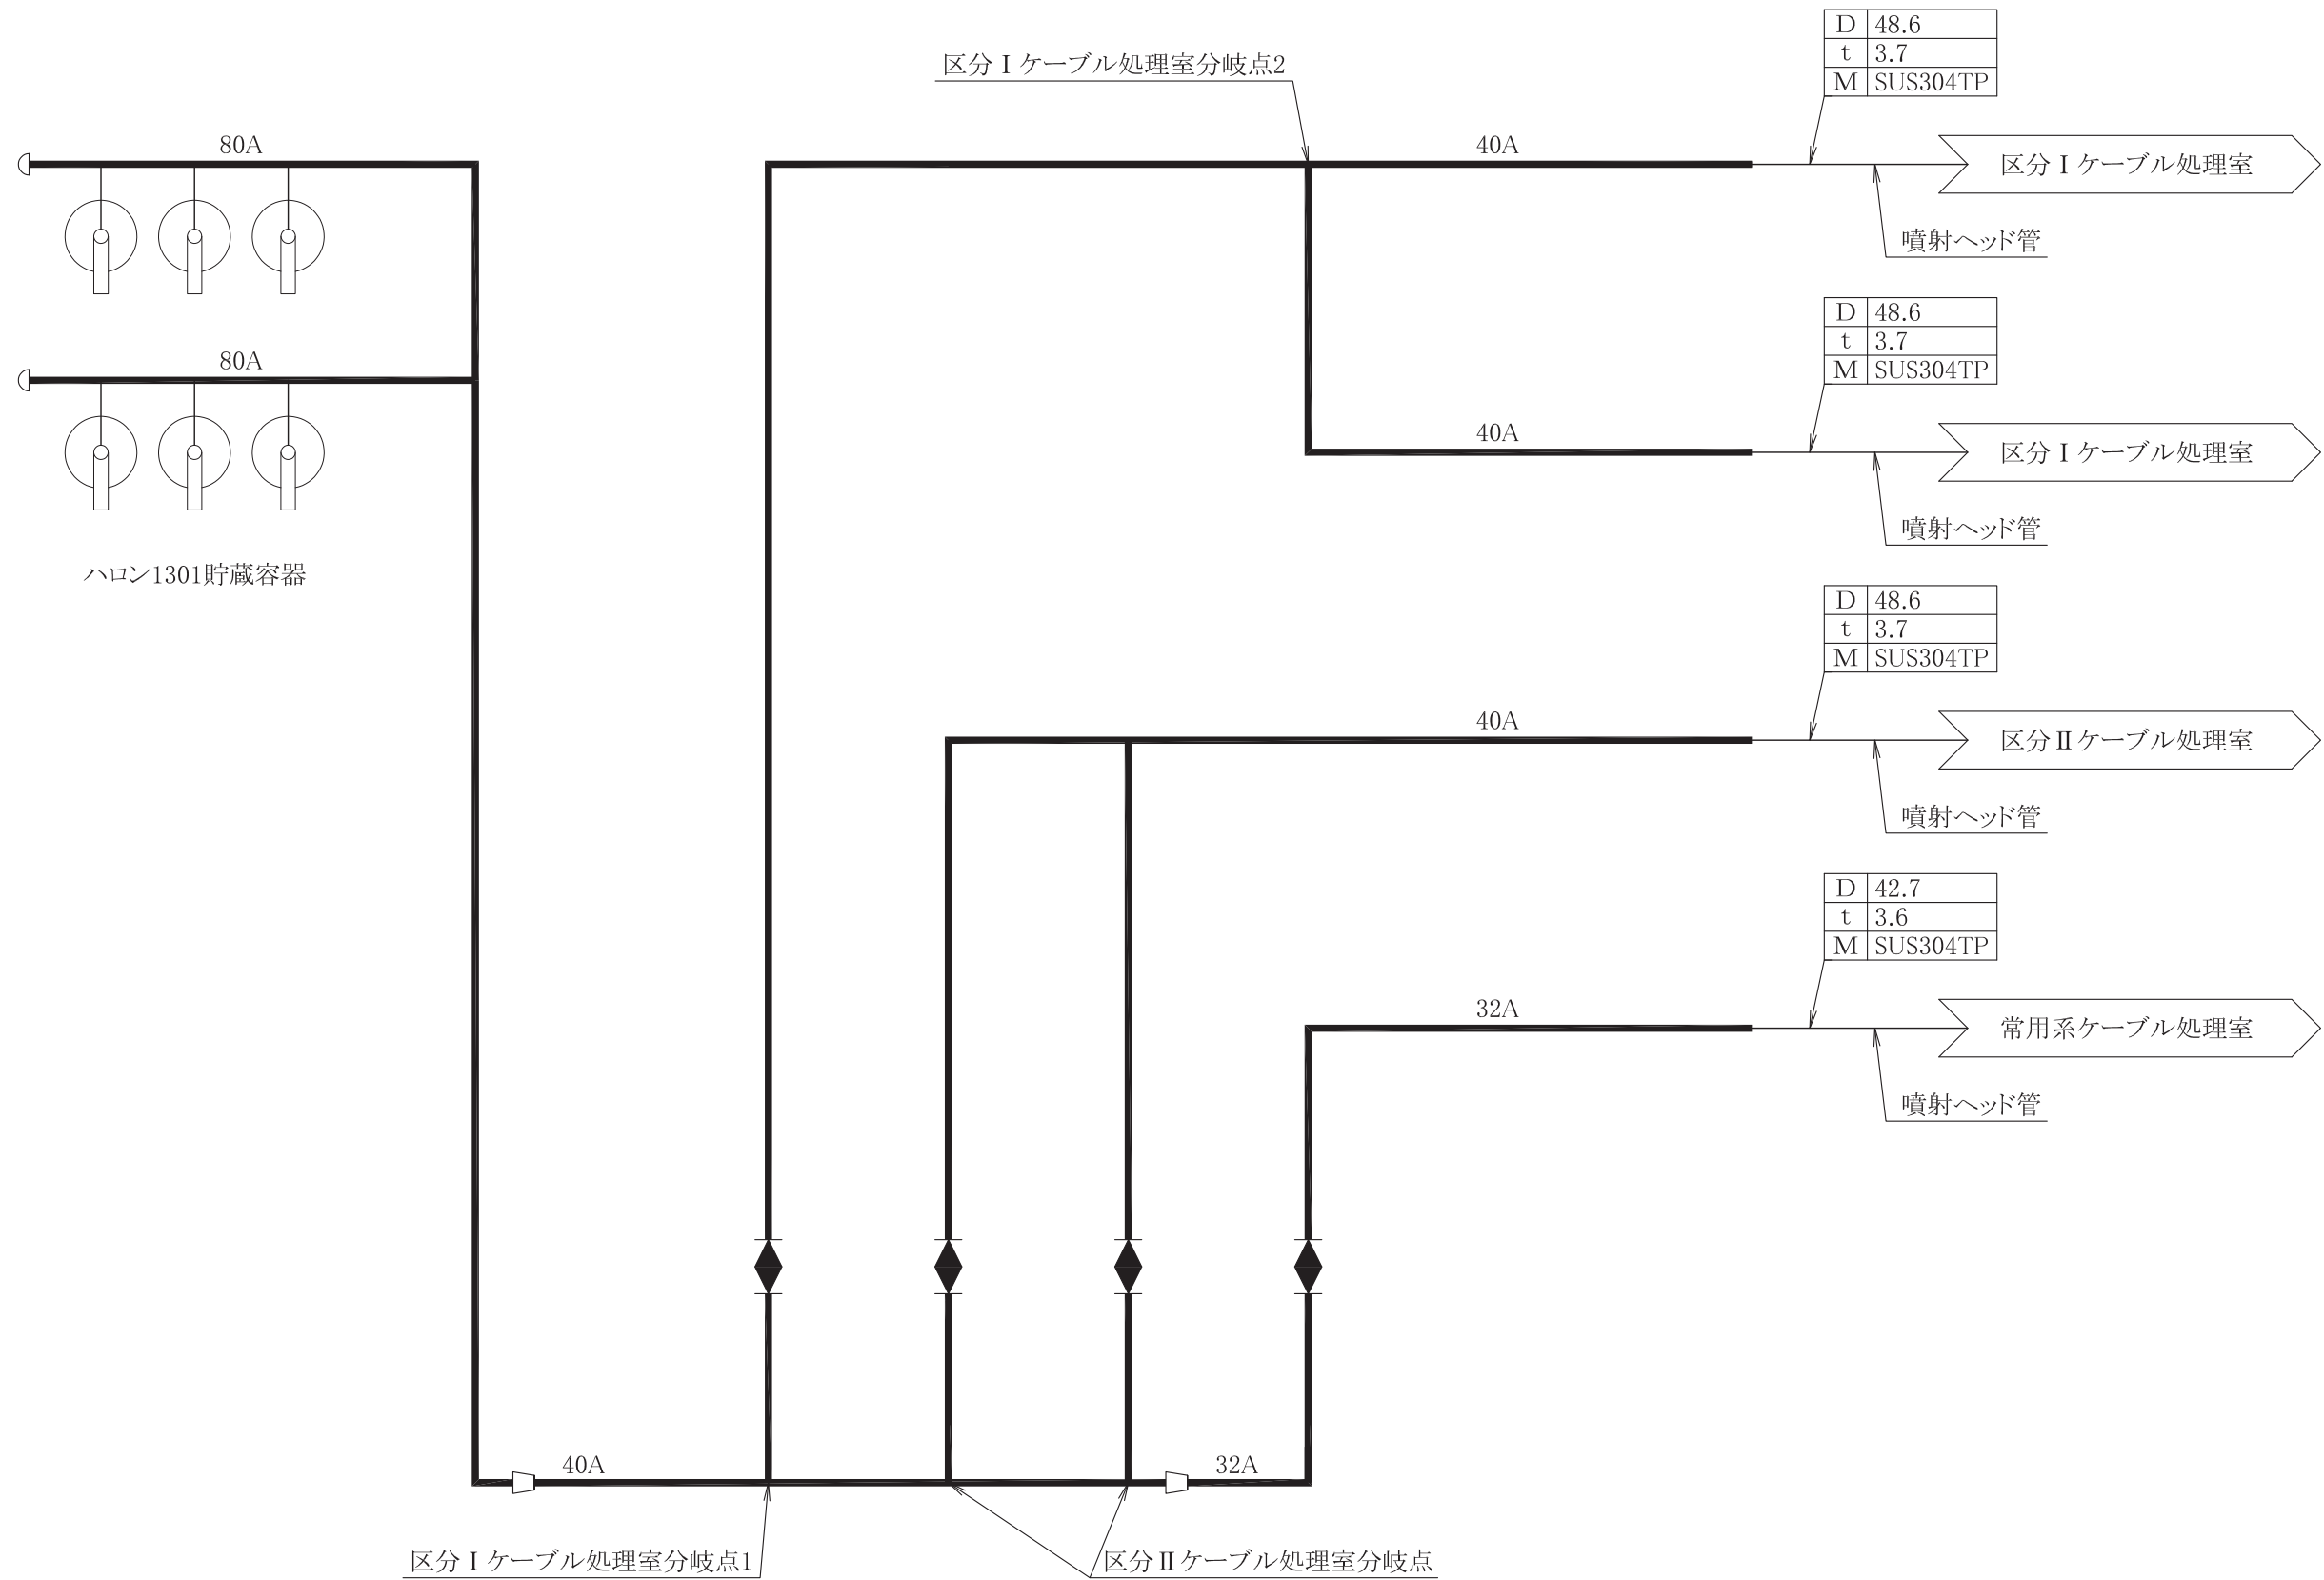

D	48.6
t	3.7
M	SUS304TP

D	48.6
t	3.7
M	SUS304TP


D	48.6
t	3.7
M	SUS304TP

D	42.7
t	3.6
M	SUS304TP

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-44図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分 I / II / 常用系 ケーブル処理室消火系 系統図
	東北電力株式会社

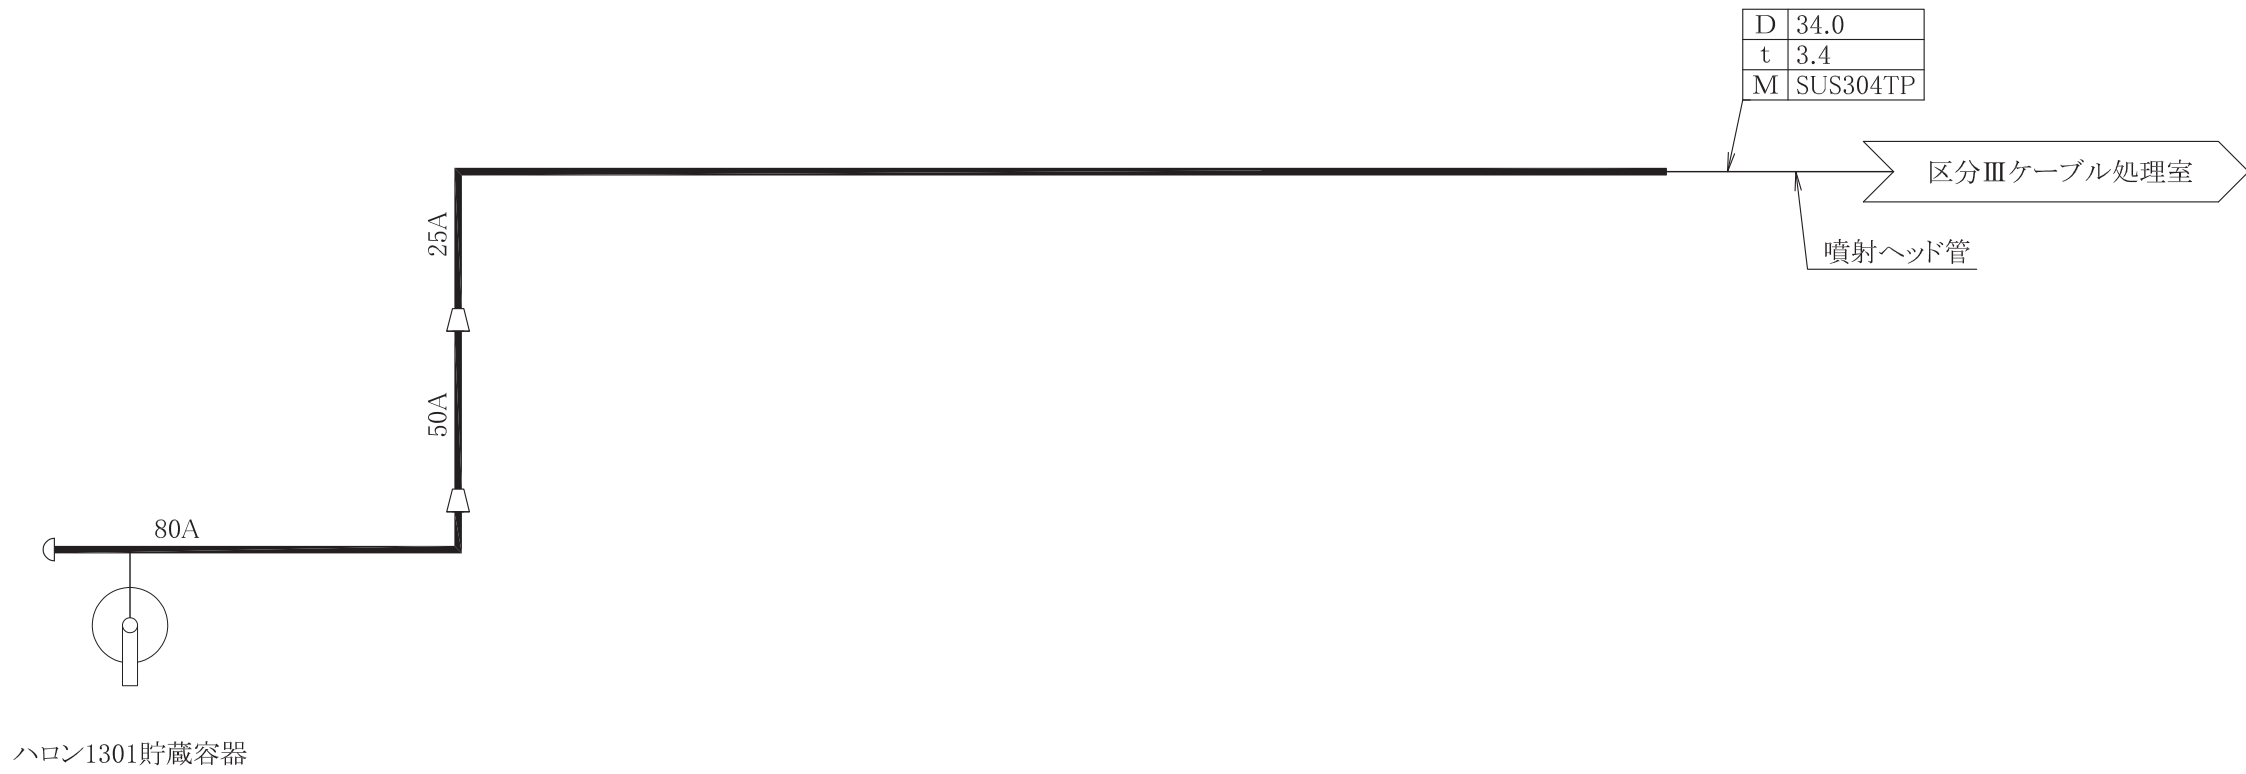


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

ハロン1301貯蔵容器

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-45図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅲケーブル処理室消火系
	系統図
東北電力株式会社	

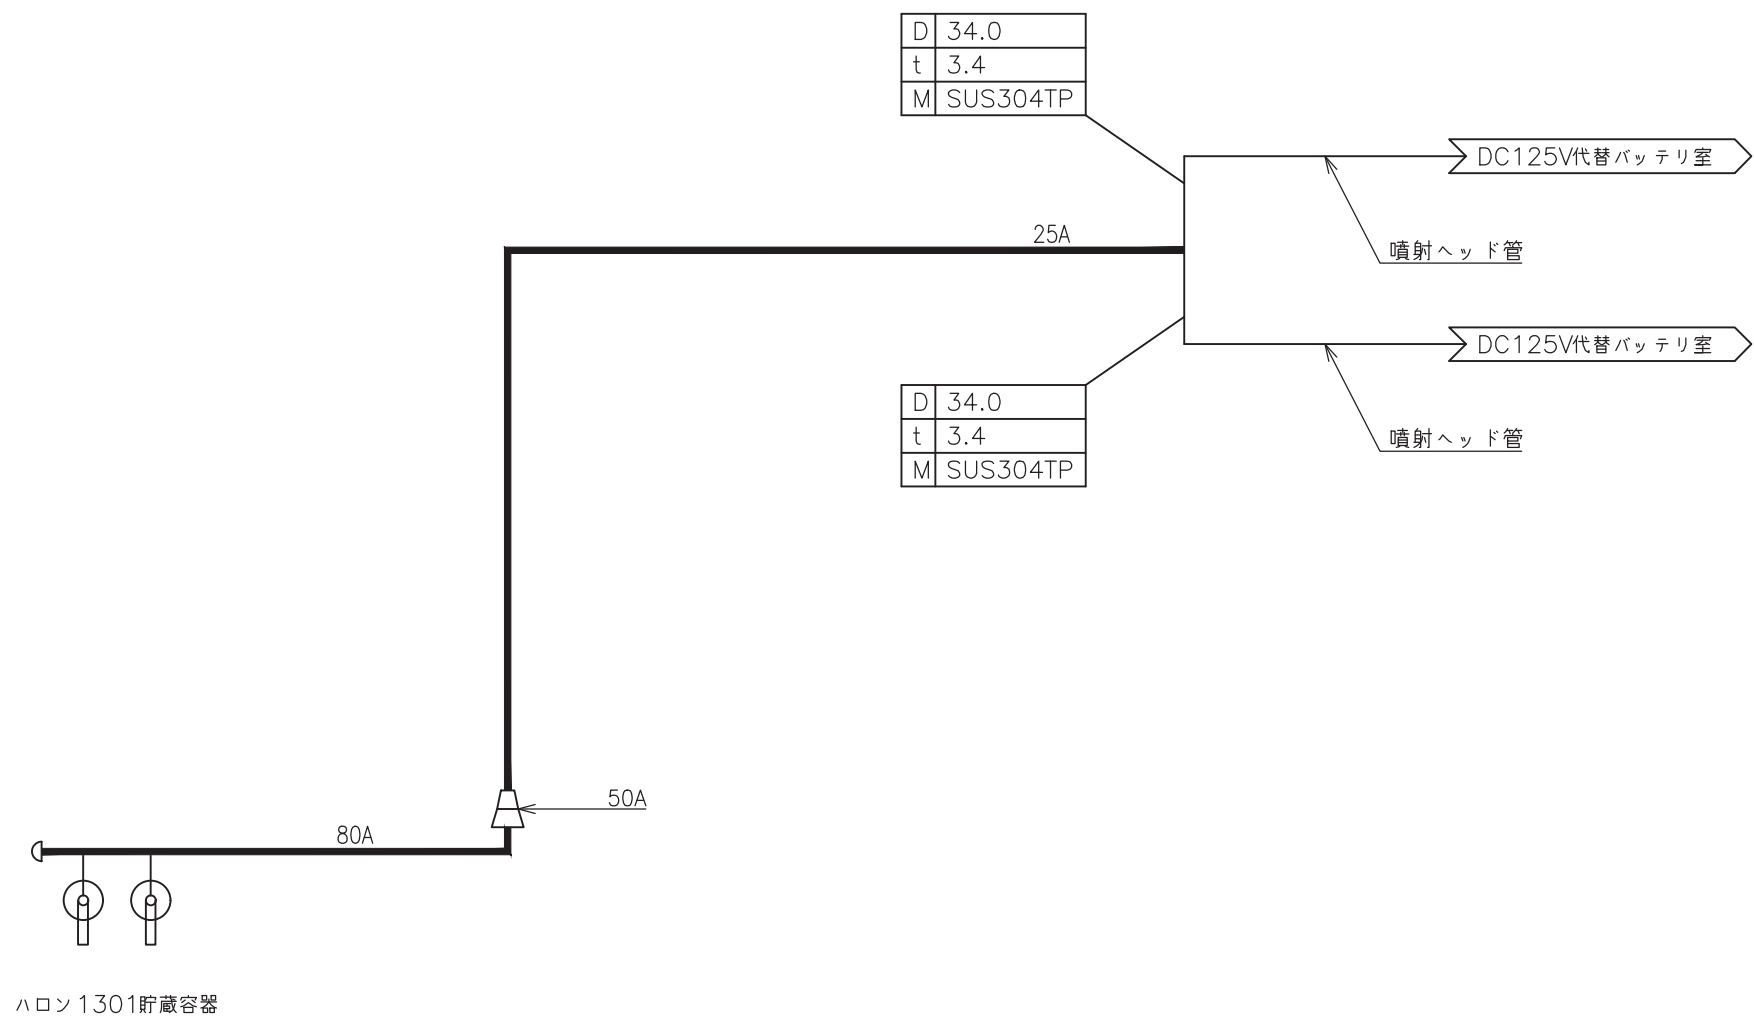


ハロン 1301貯蔵容器

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-46図
女川原子力発電所第2号機	
名称	DC125V代替バッテリー室消火系 系統図
東北電力株式会社	




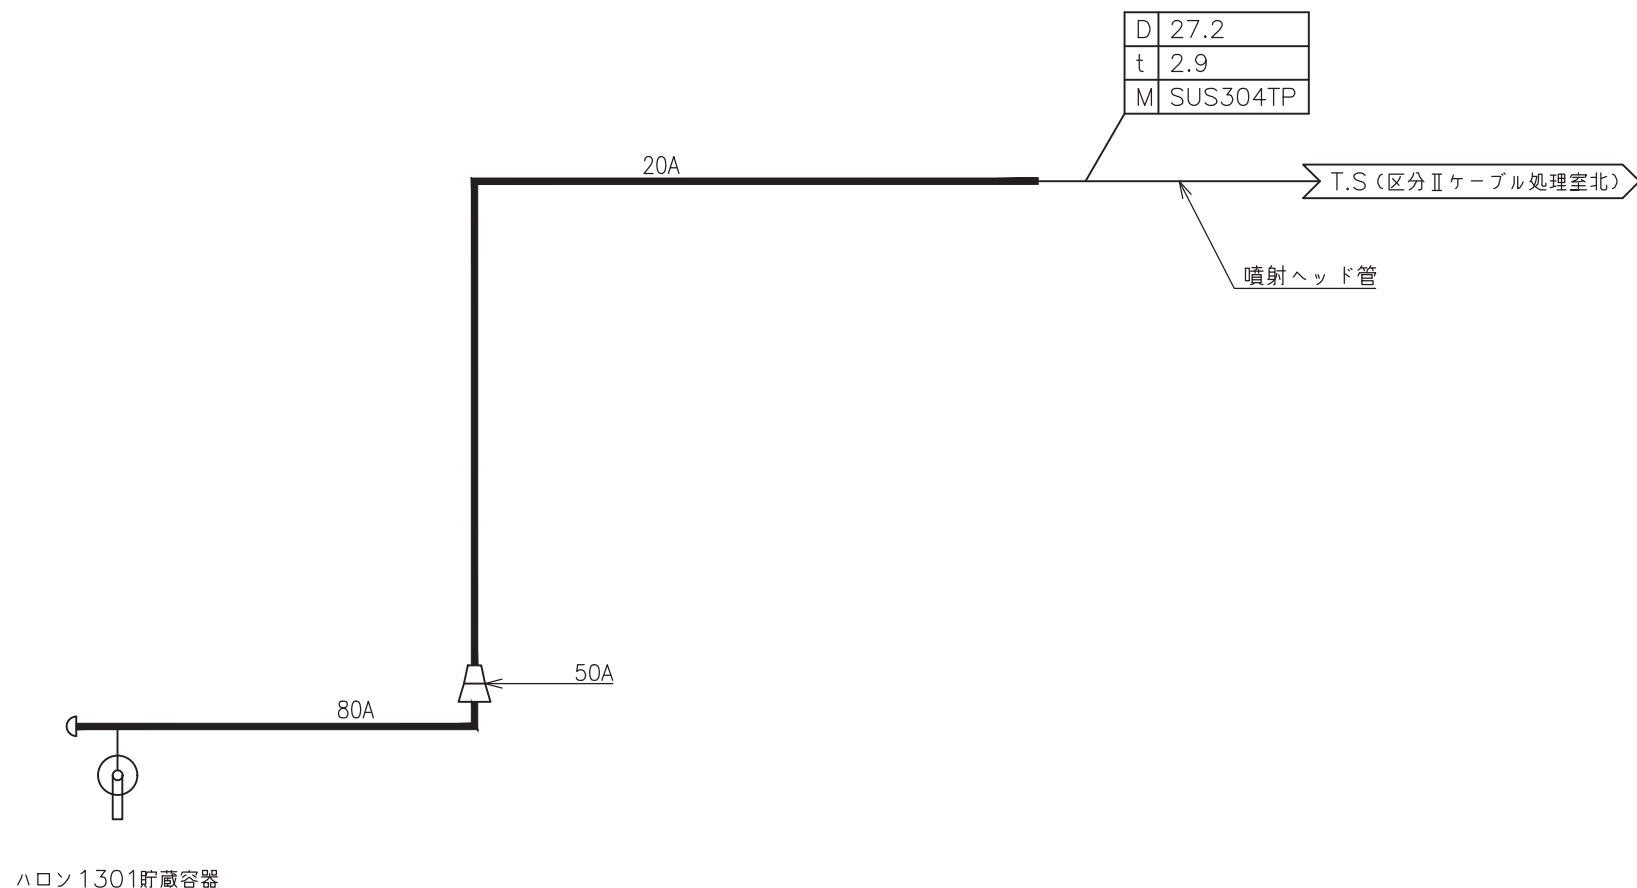

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-47図
女川原子力発電所第2号機	
名称	T.S (区分IIケーブル処理室北) 消火系 系統図
東北電力株式会社	

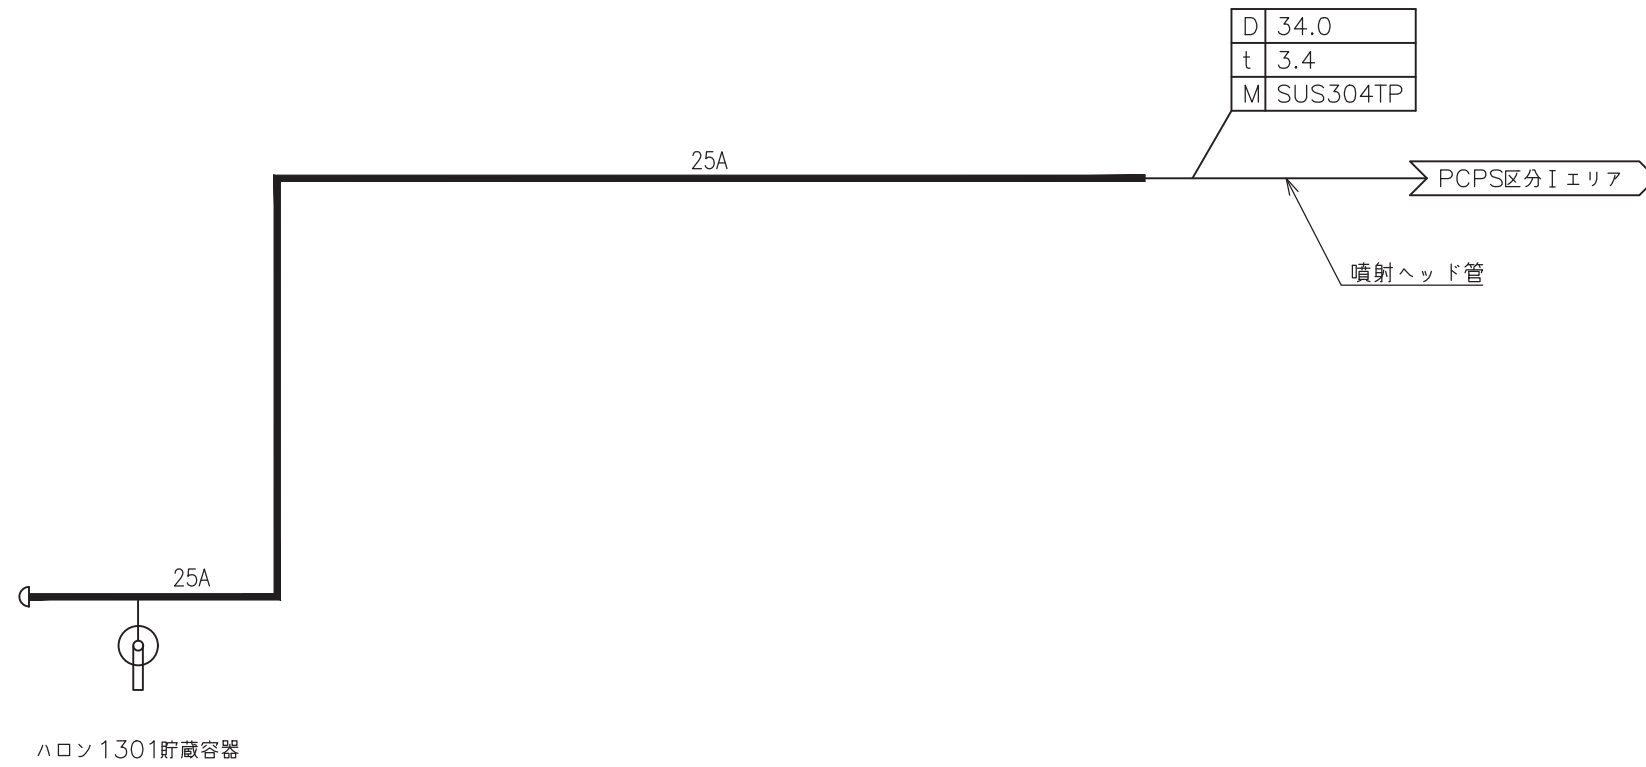

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-48図
女川原子力発電所第2号機	
名称	PCPS区分Iエリア消火系 系統図
東北電力株式会社	

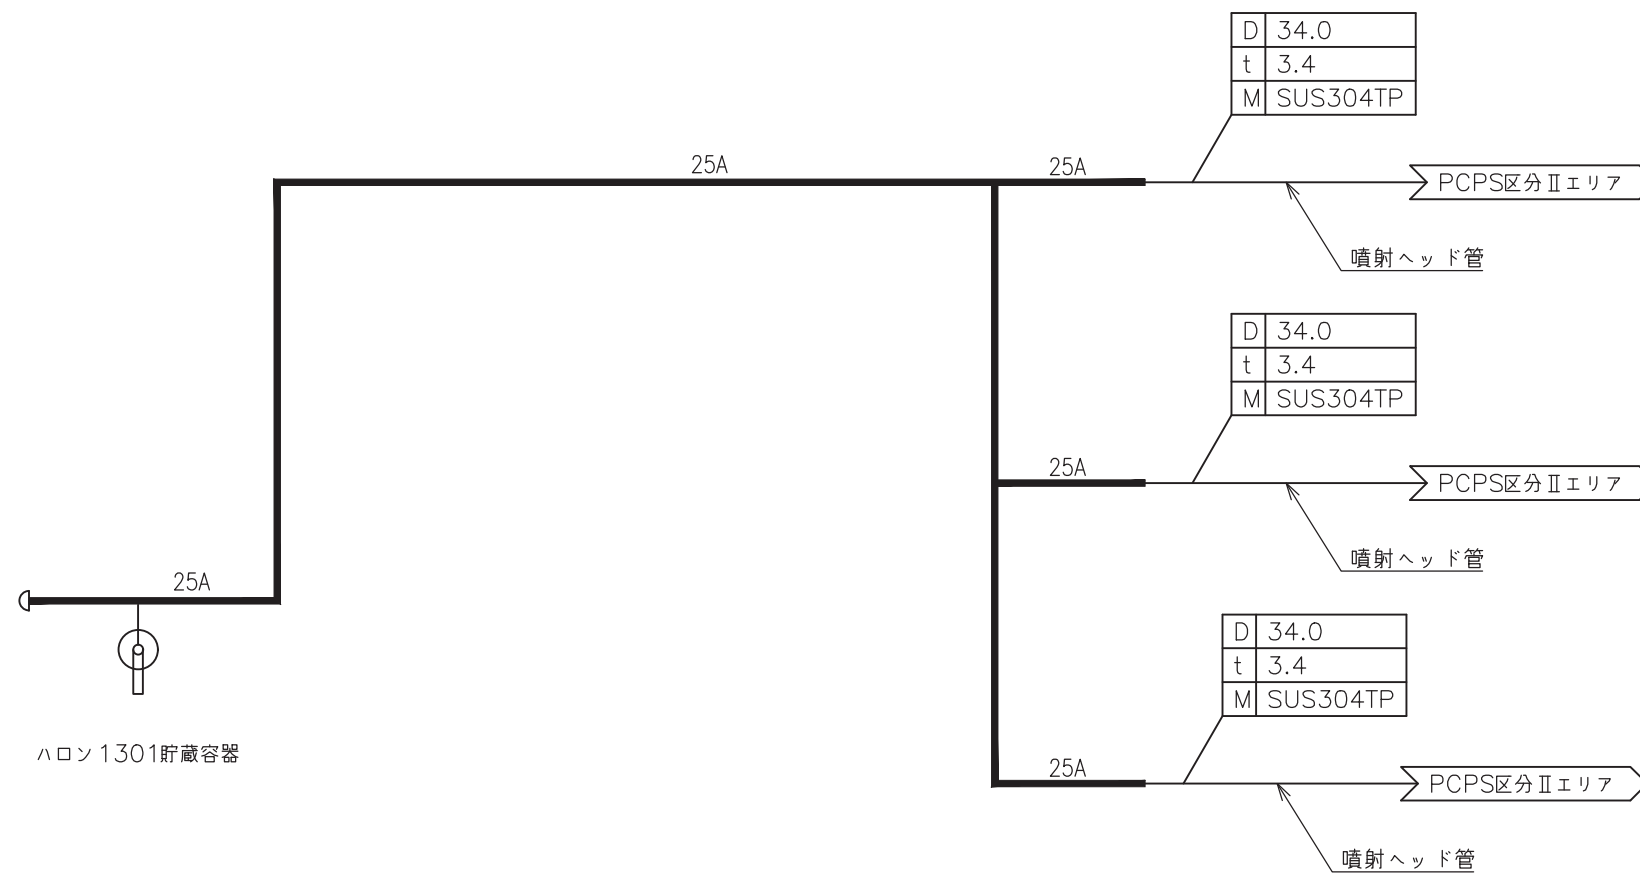

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-49図
女川原子力発電所第2号機		
名称	PCPS区分IIエリア消火系 系統図	
東北電力株式会社		

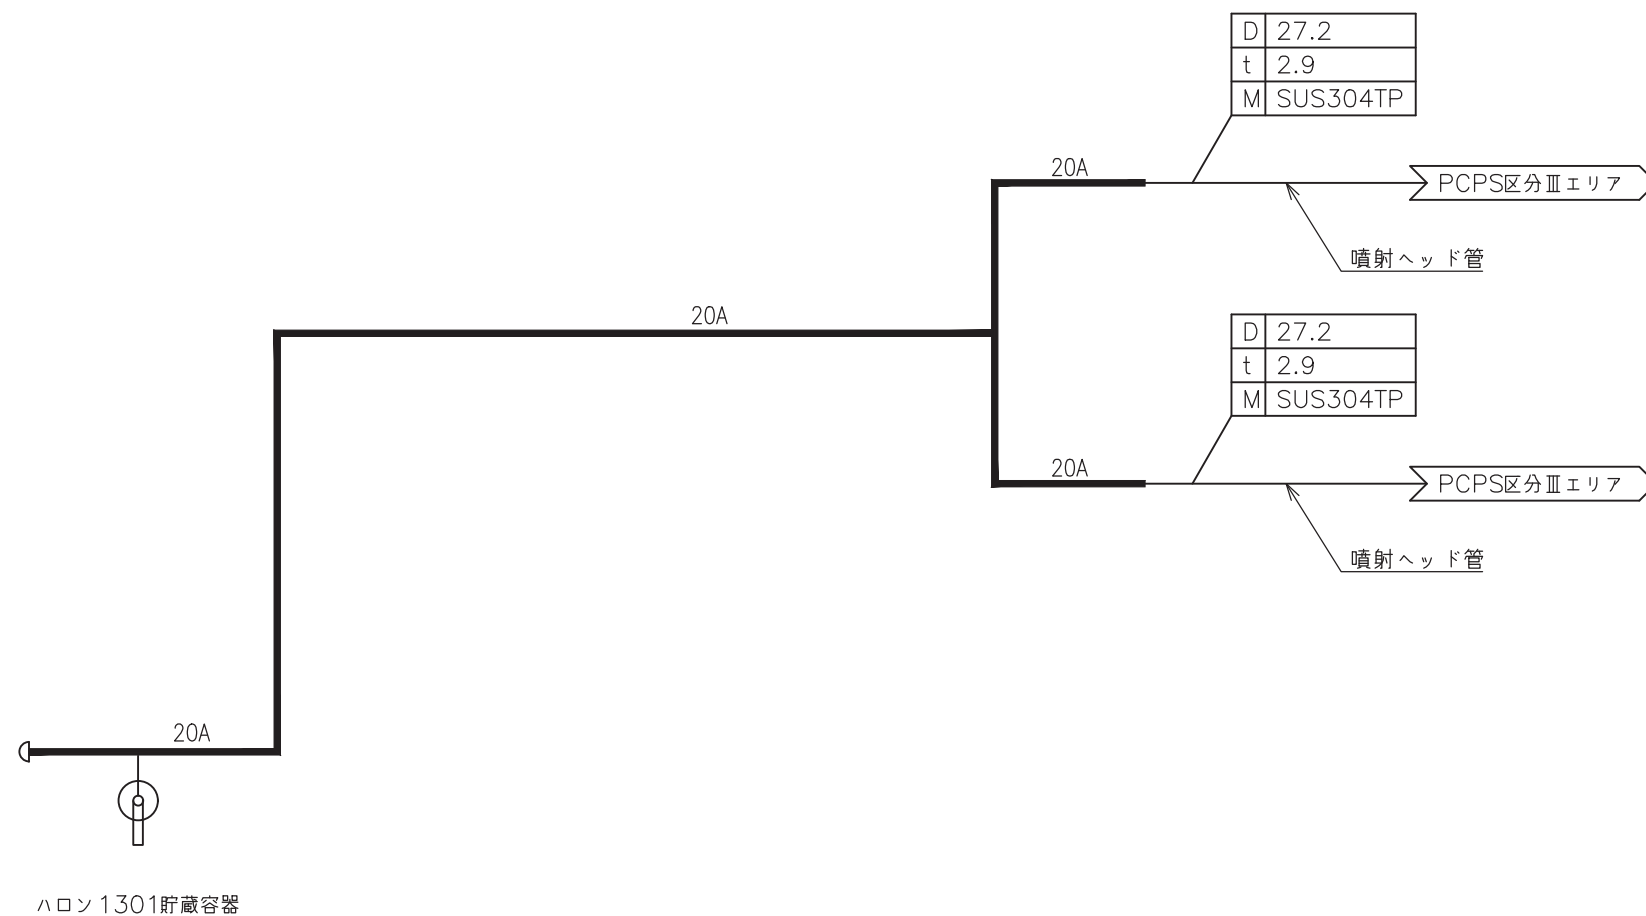

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径mm
t	厚さmm
M	材料


工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-50図
女川原子力発電所第2号機		
名称	PCPS区分Ⅲエリア消火系 系統図	
東北電力株式会社		

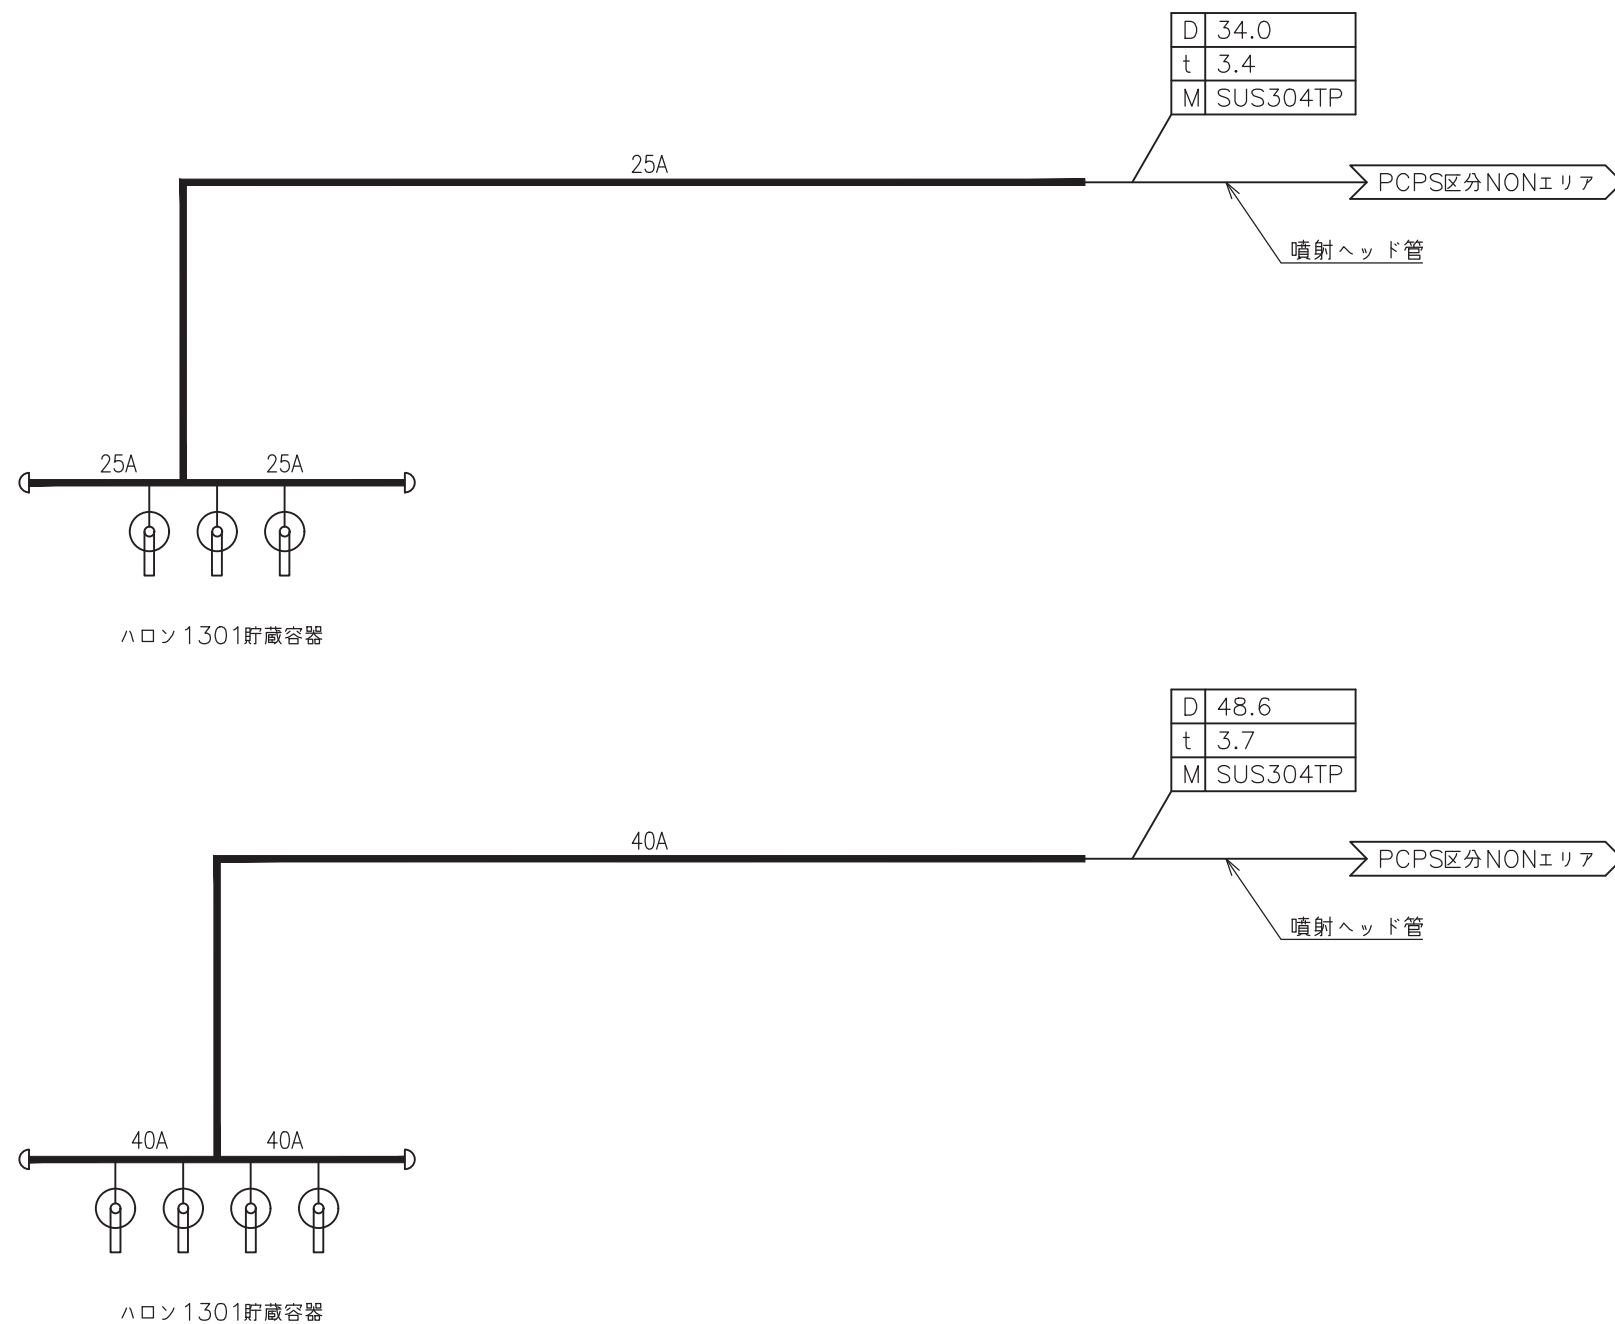

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-51図
女川原子力発電所第2号機	
名称	PCPS区分NONエリア消火系 系統図
東北電力株式会社	

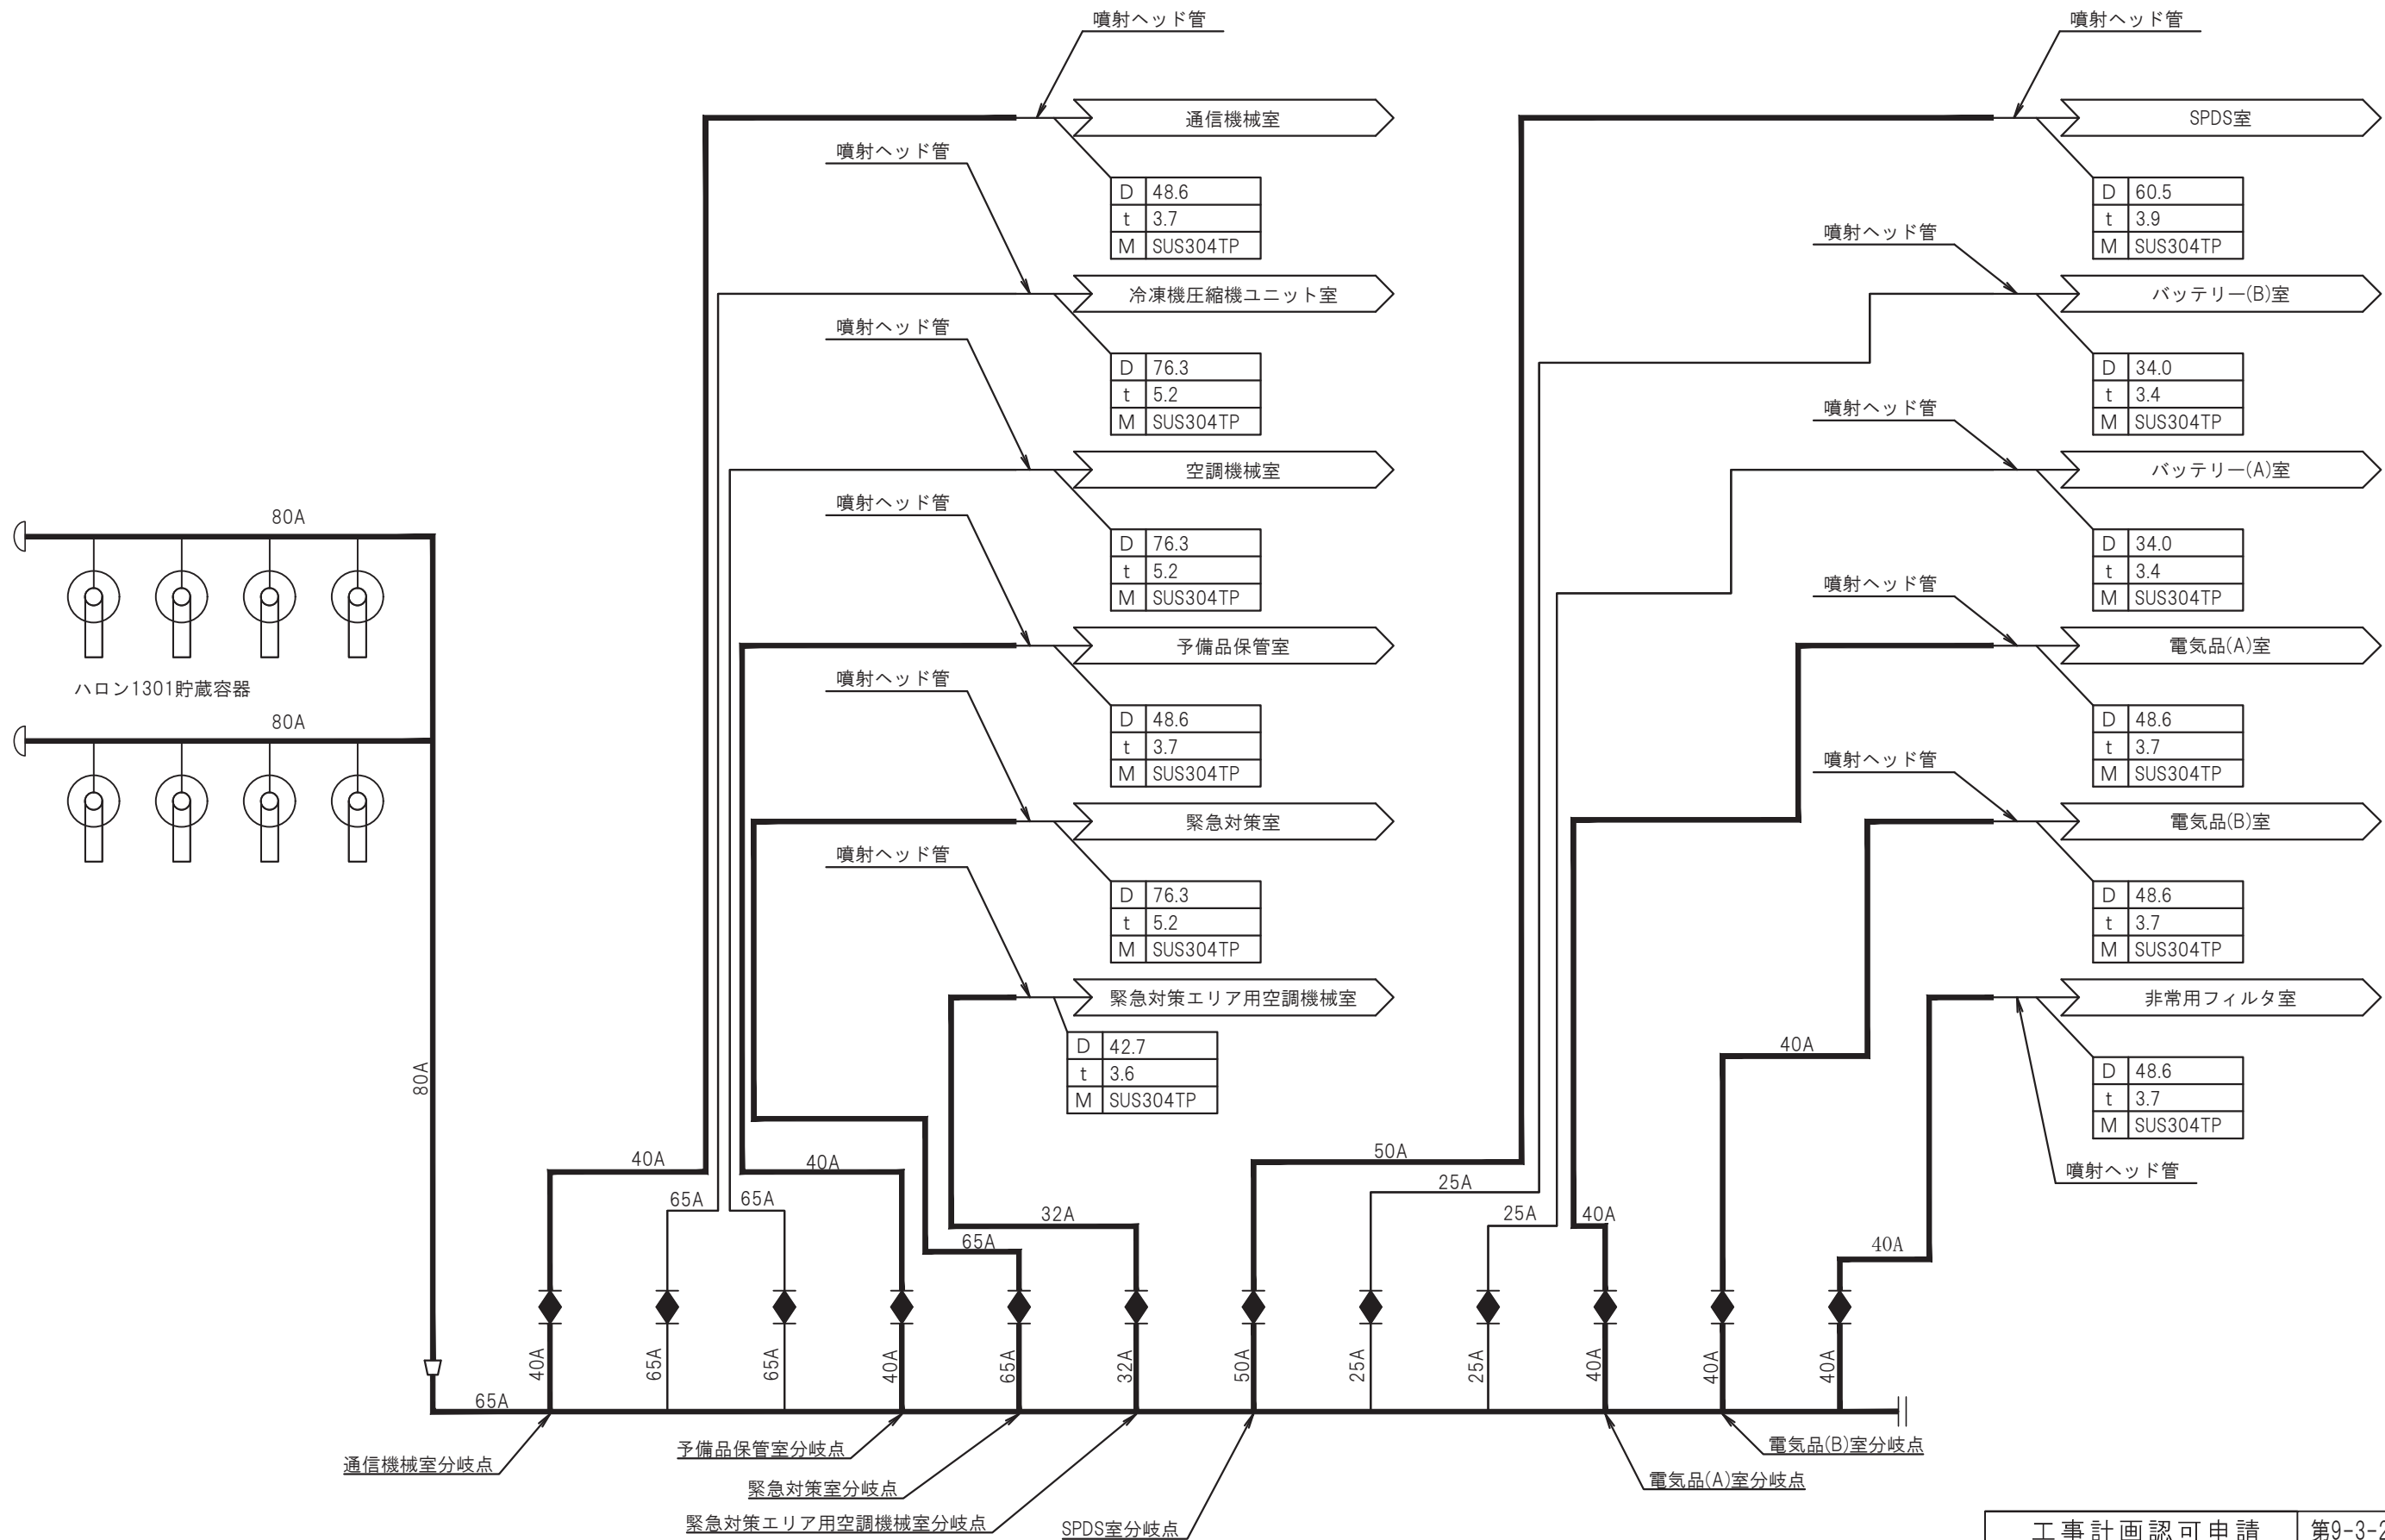

— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-52図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急対策室他消火系
	系統図
東北電力株式会社	

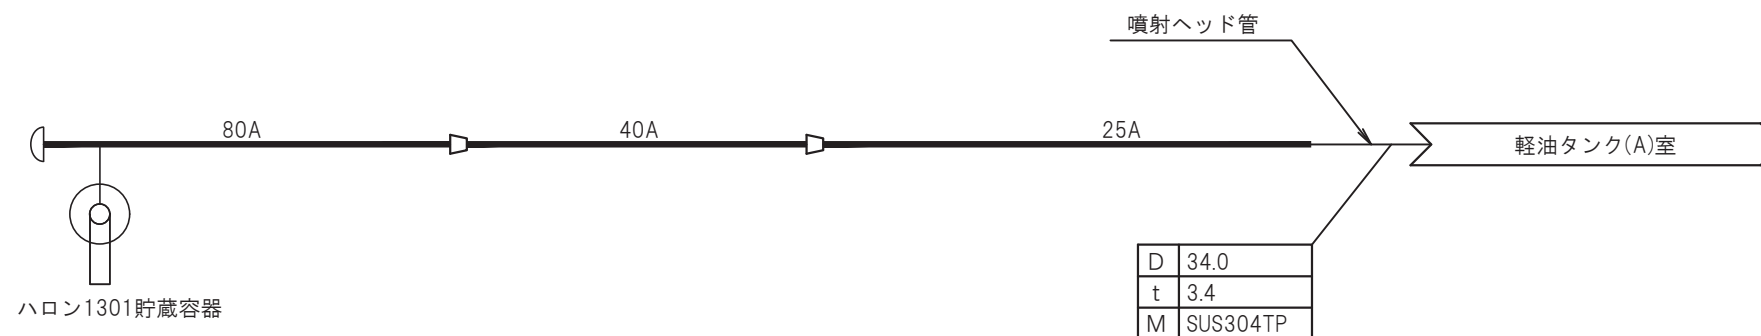

ハロン1301貯蔵容器


噴射ヘッド管

軽油タンク(A)室

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-53図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(A)室消火系 系統図
東北電力株式会社	

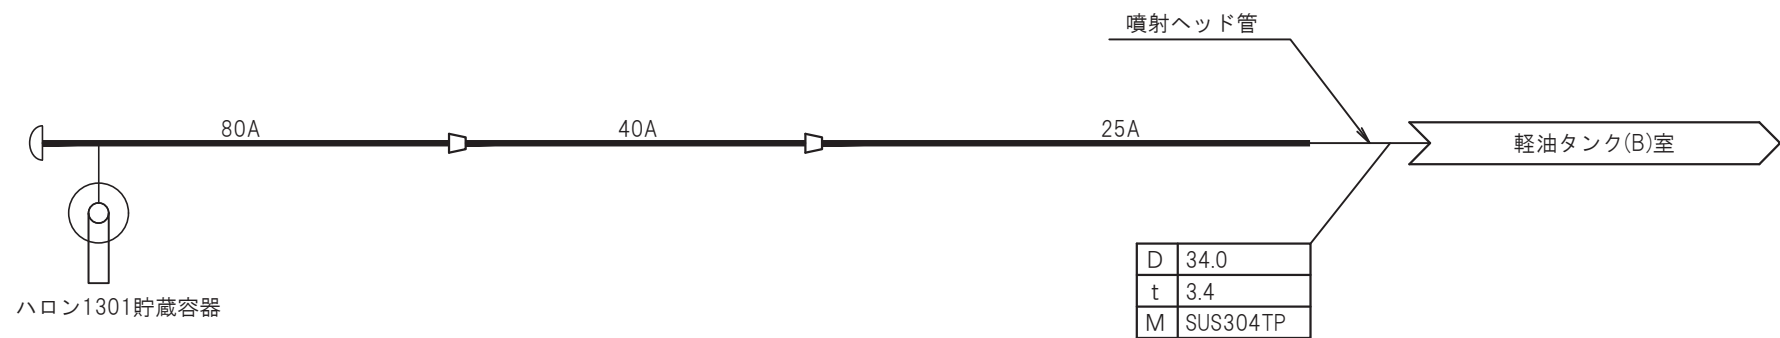

ハロン1301貯蔵容器


D	34.0
t	3.4
M	SUS304TP

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-54図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(B)室消火系 系統図
東北電力株式会社	



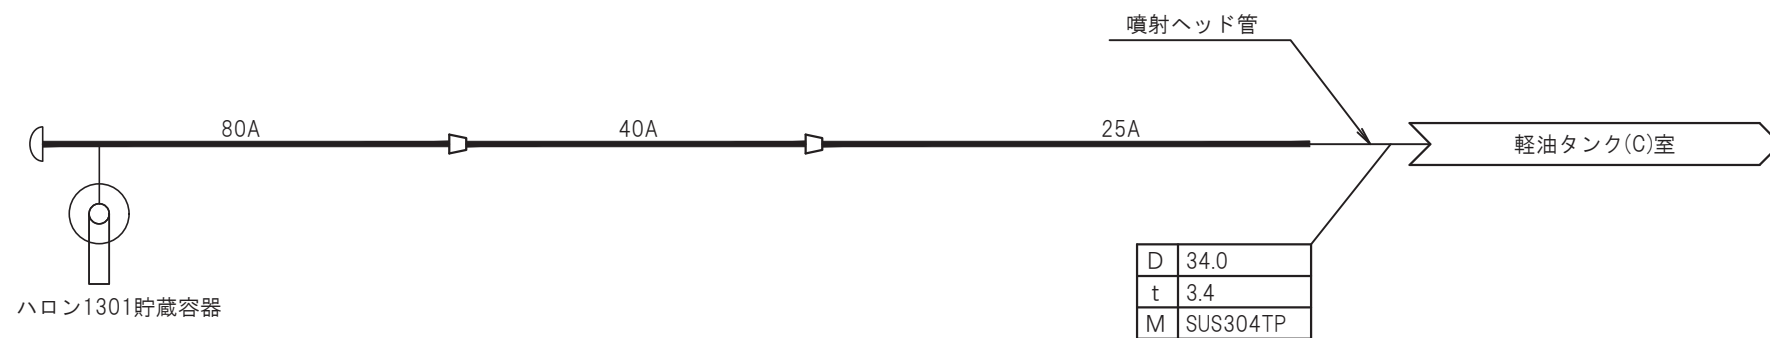

ハロン1301貯蔵容器


噴射ヘッド管

軽油タンク(C)室

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考	
D	外径 mm
t	厚さ mm
M	材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-55図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(C)室消火系 系統図
東北電力株式会社	

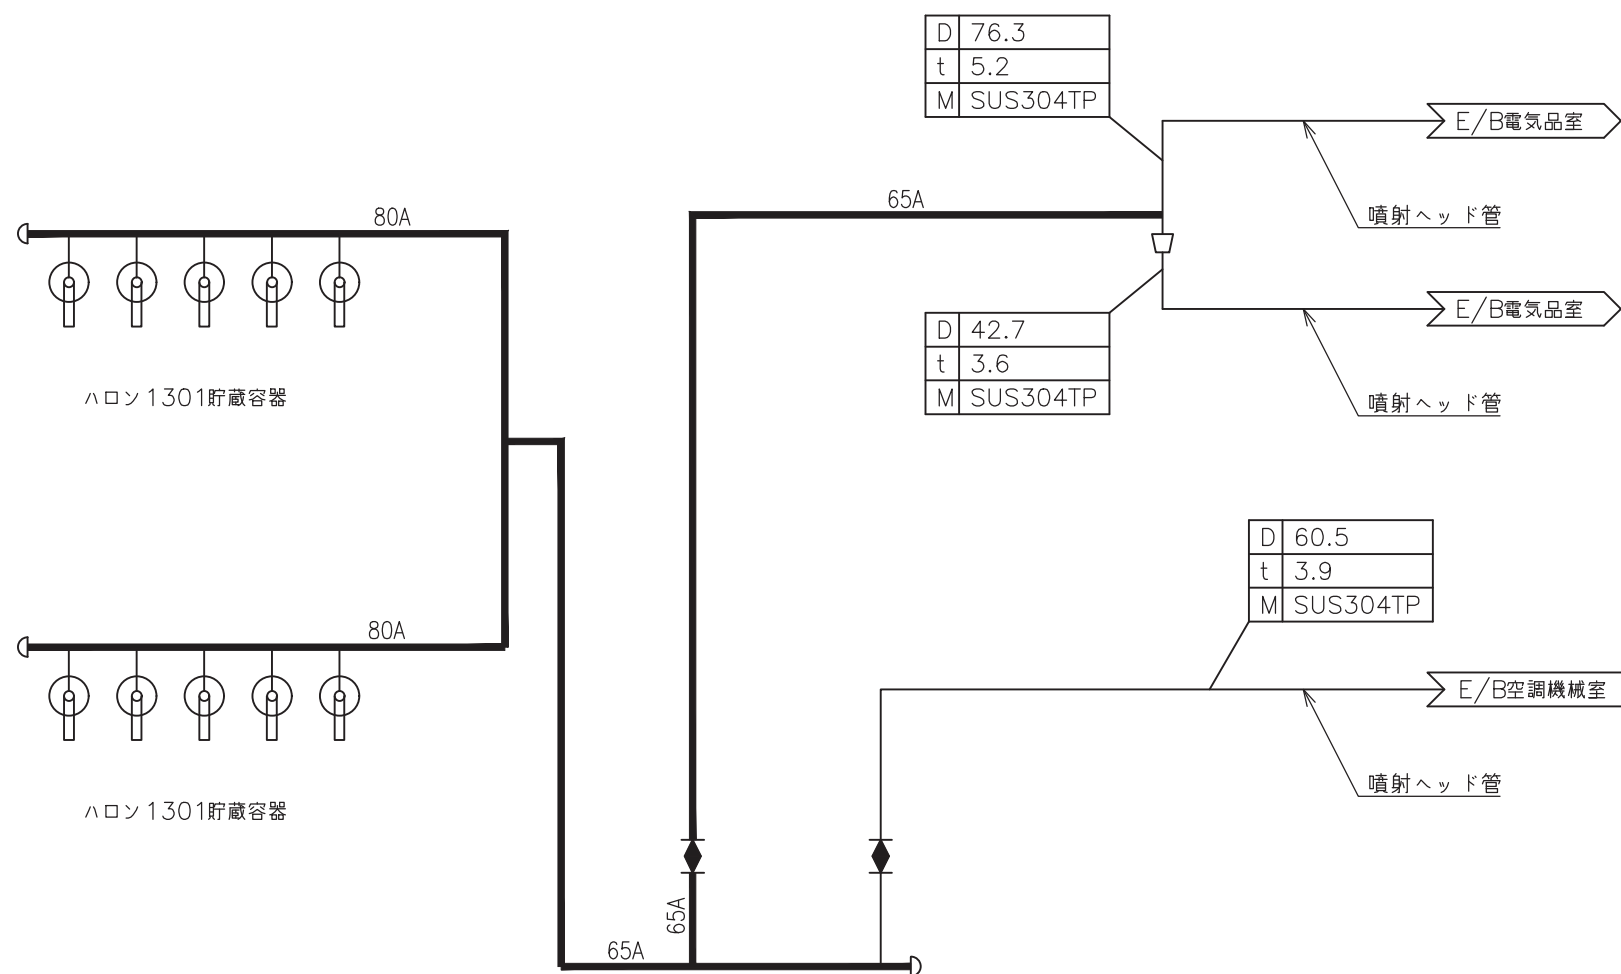

—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

備考
D 外径mm
t 厚さmm
M 材料


工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-56図
女川原子力発電所第2号機	
名称	E/B電気品室消火系 系統図
東北電力株式会社	

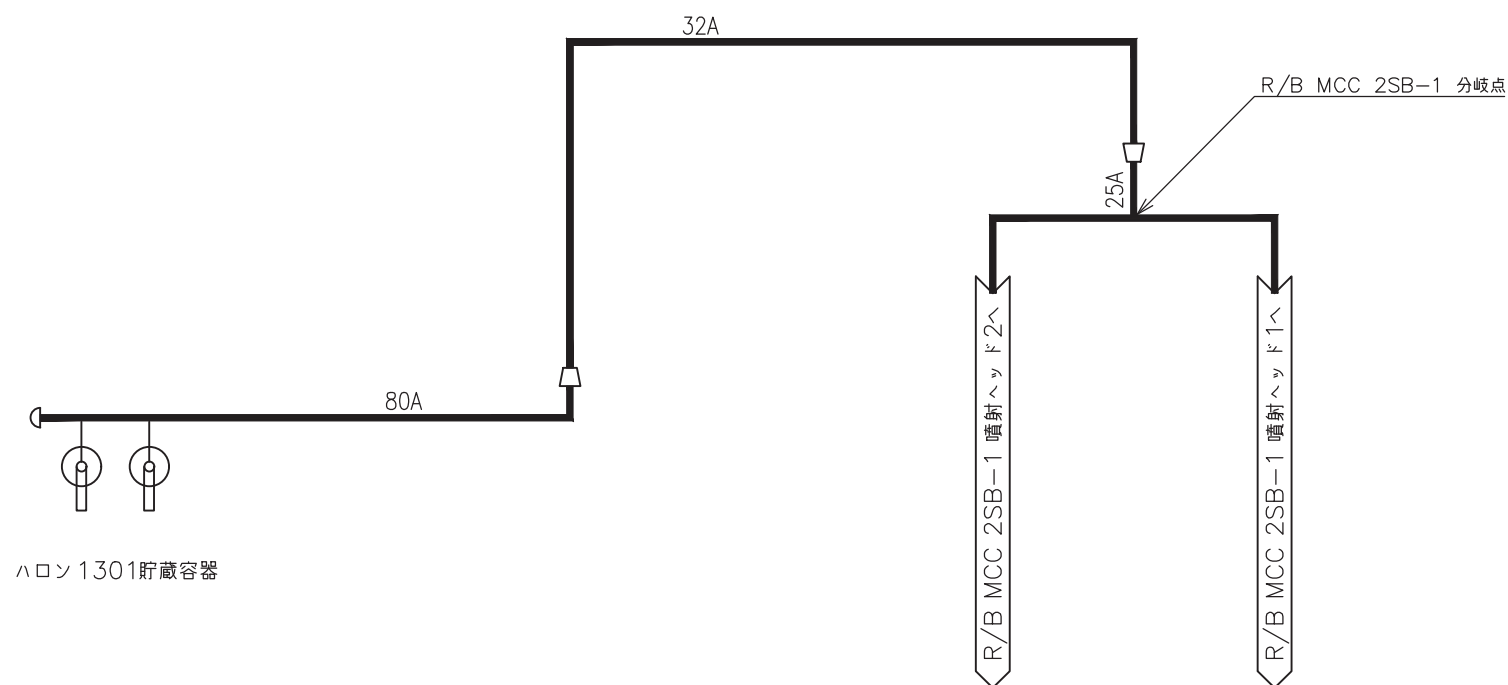

ハロン1301貯蔵容器


—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

工事計画認可申請		第9-3-2-2-1-57図
女川原子力発電所第2号機		
名称	R/B MCC 2SB-1消火系 系統図	
東北電力株式会社		

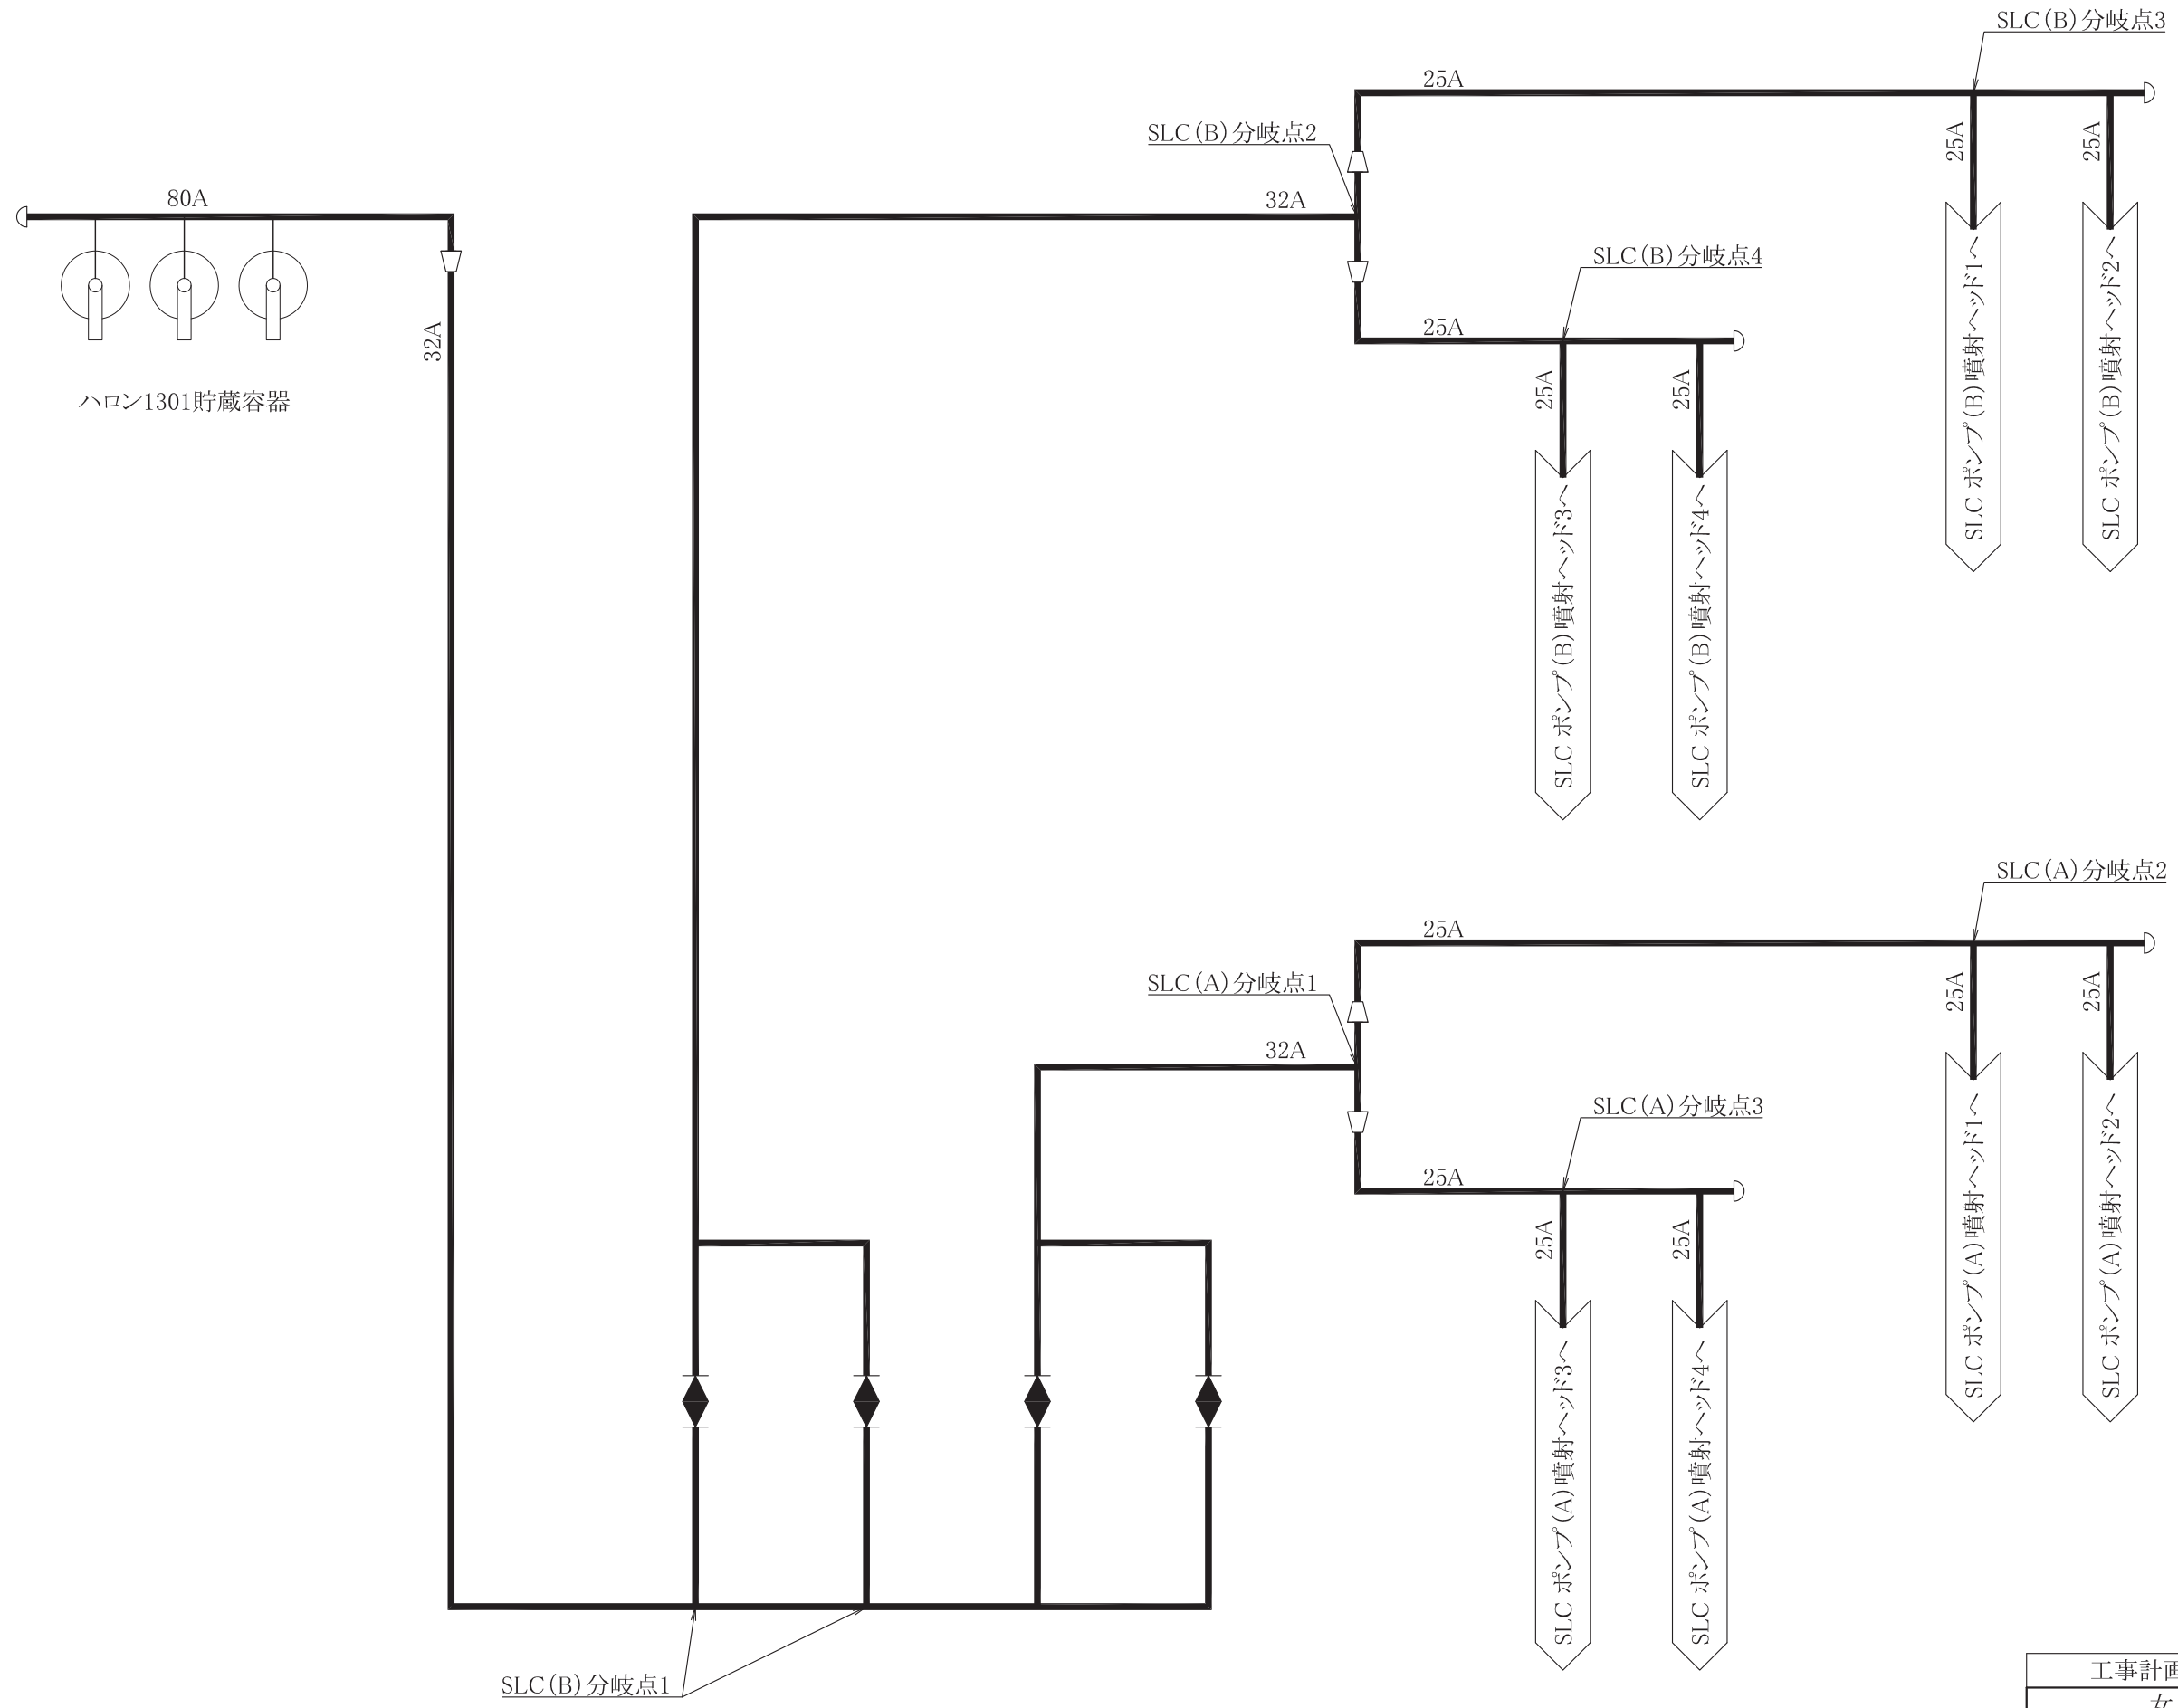

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-58図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	SLCポンプ(A)/(B)消火系 系統図
東北電力株式会社	

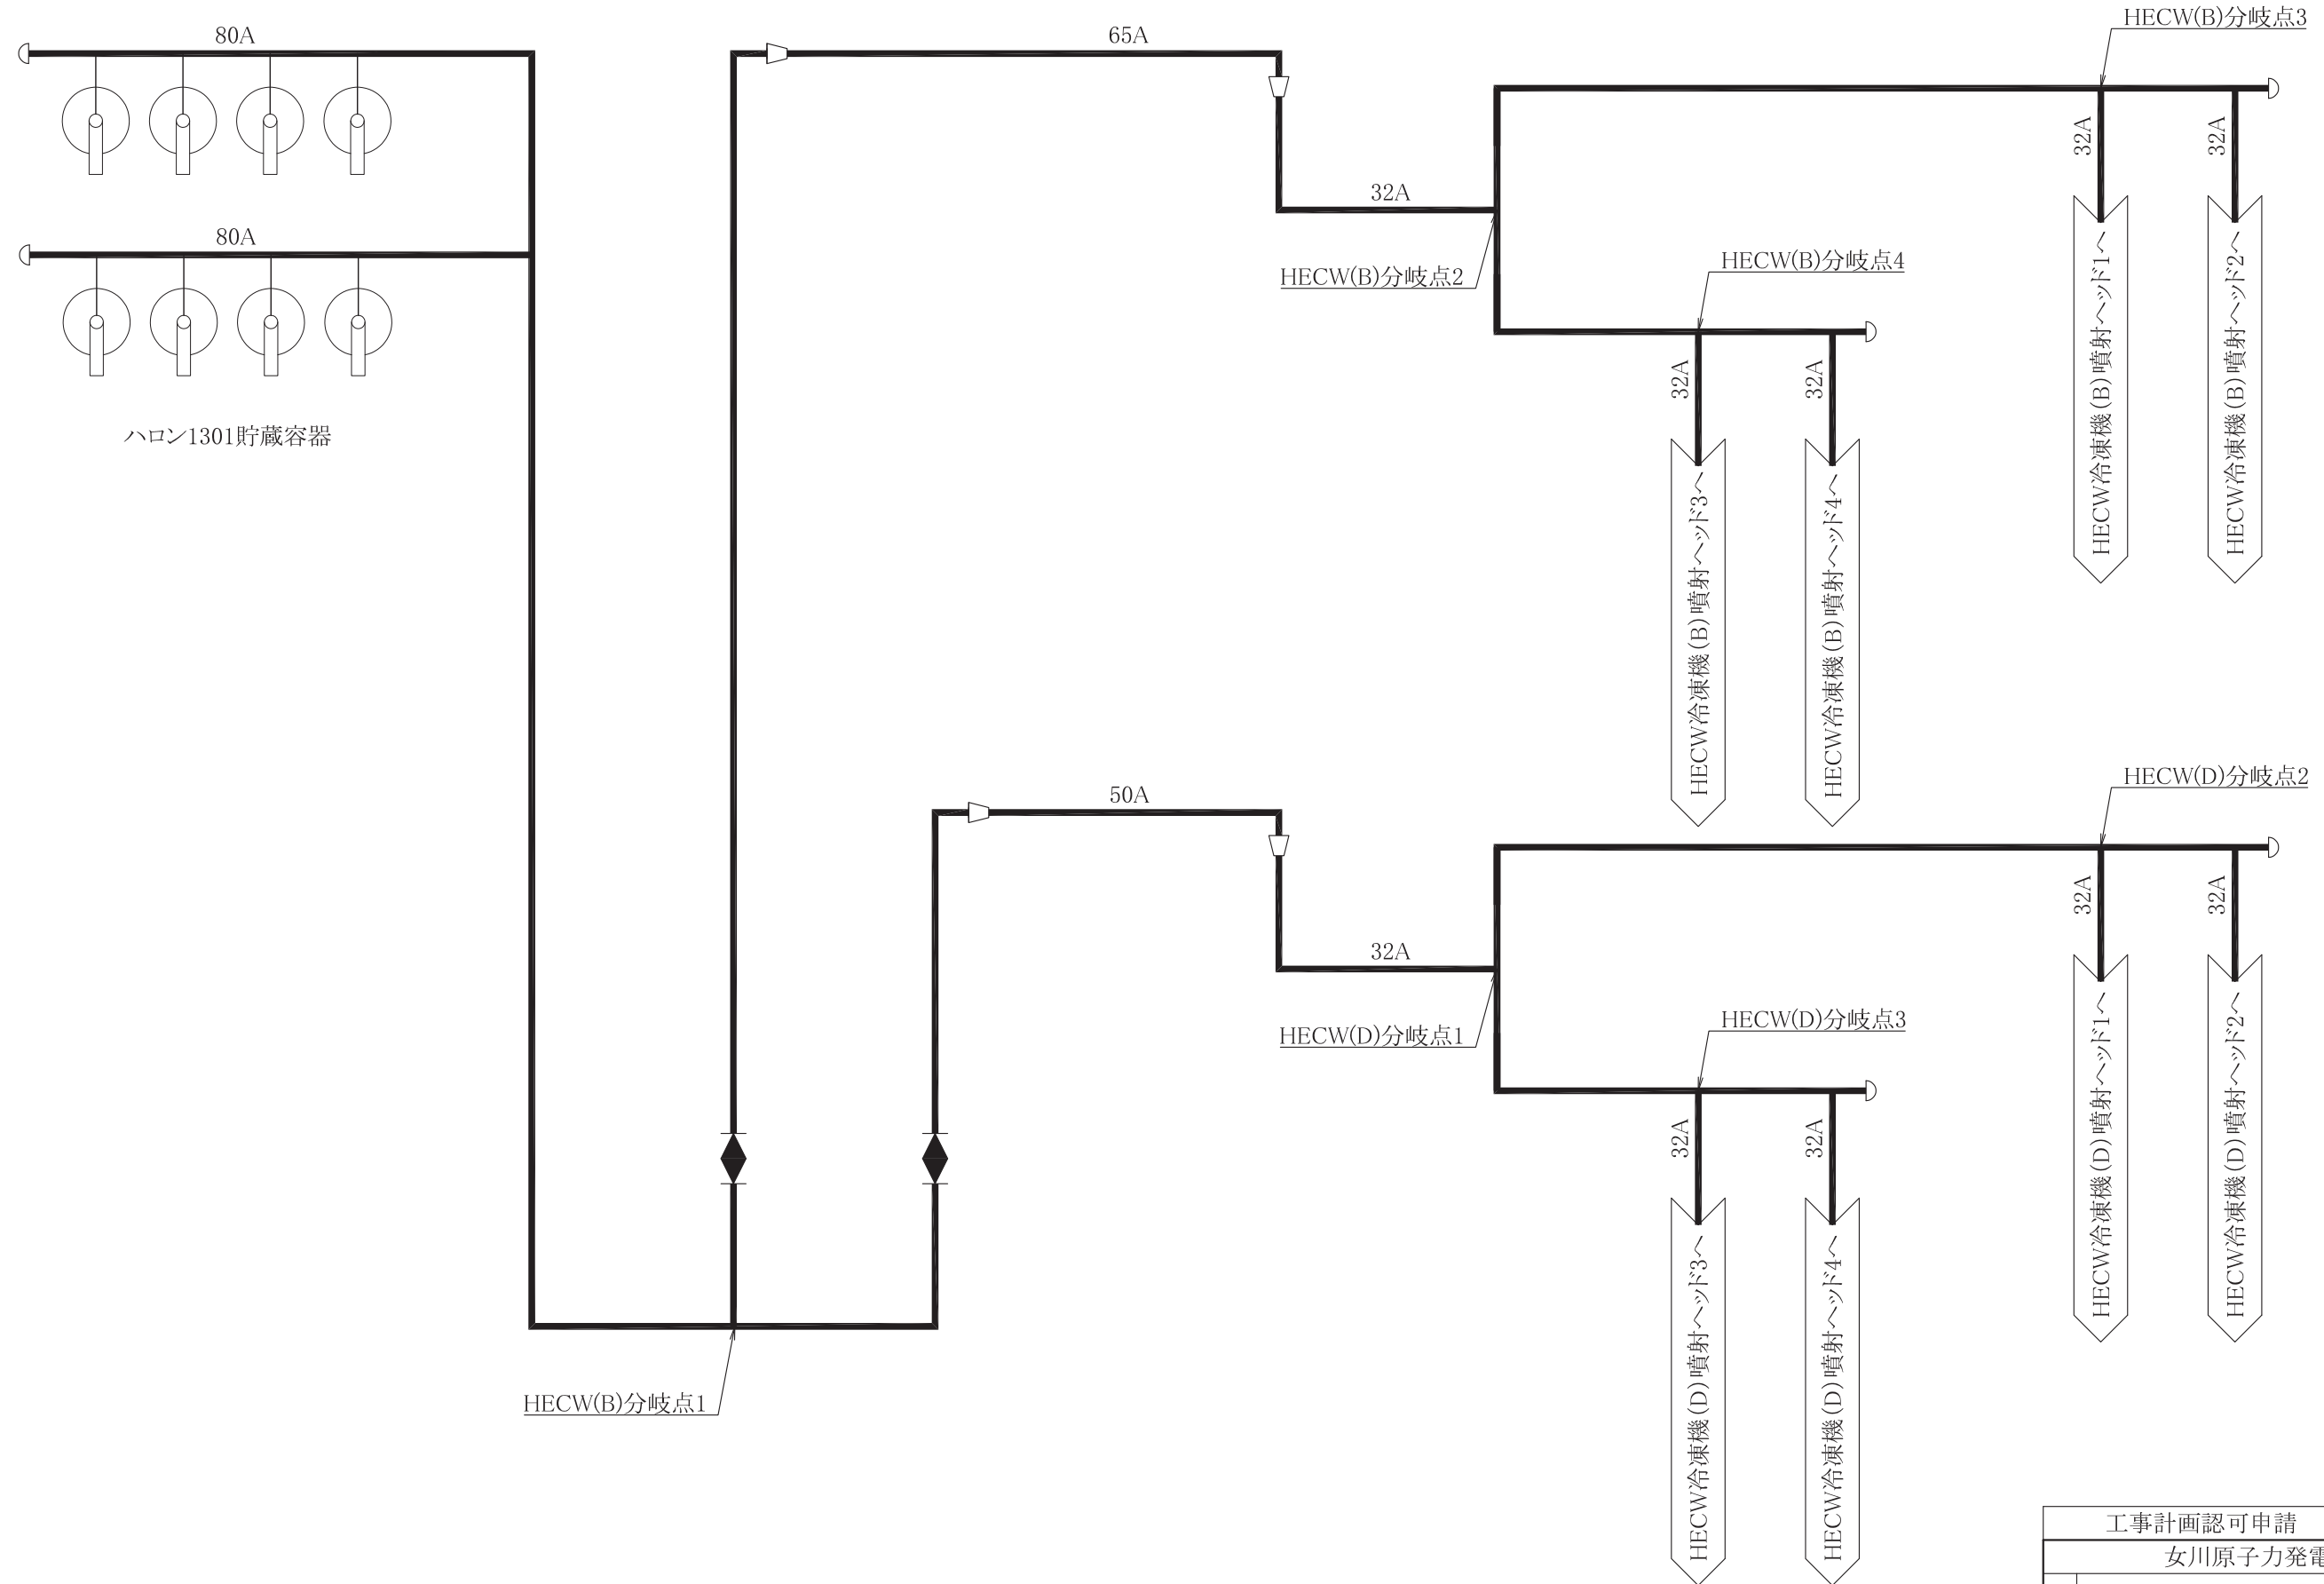


ハロン1301貯蔵容器

HECW(B)分岐点1

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)




工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-59図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷凍機(B)/(D)消火系 系統図
東北電力株式会社	

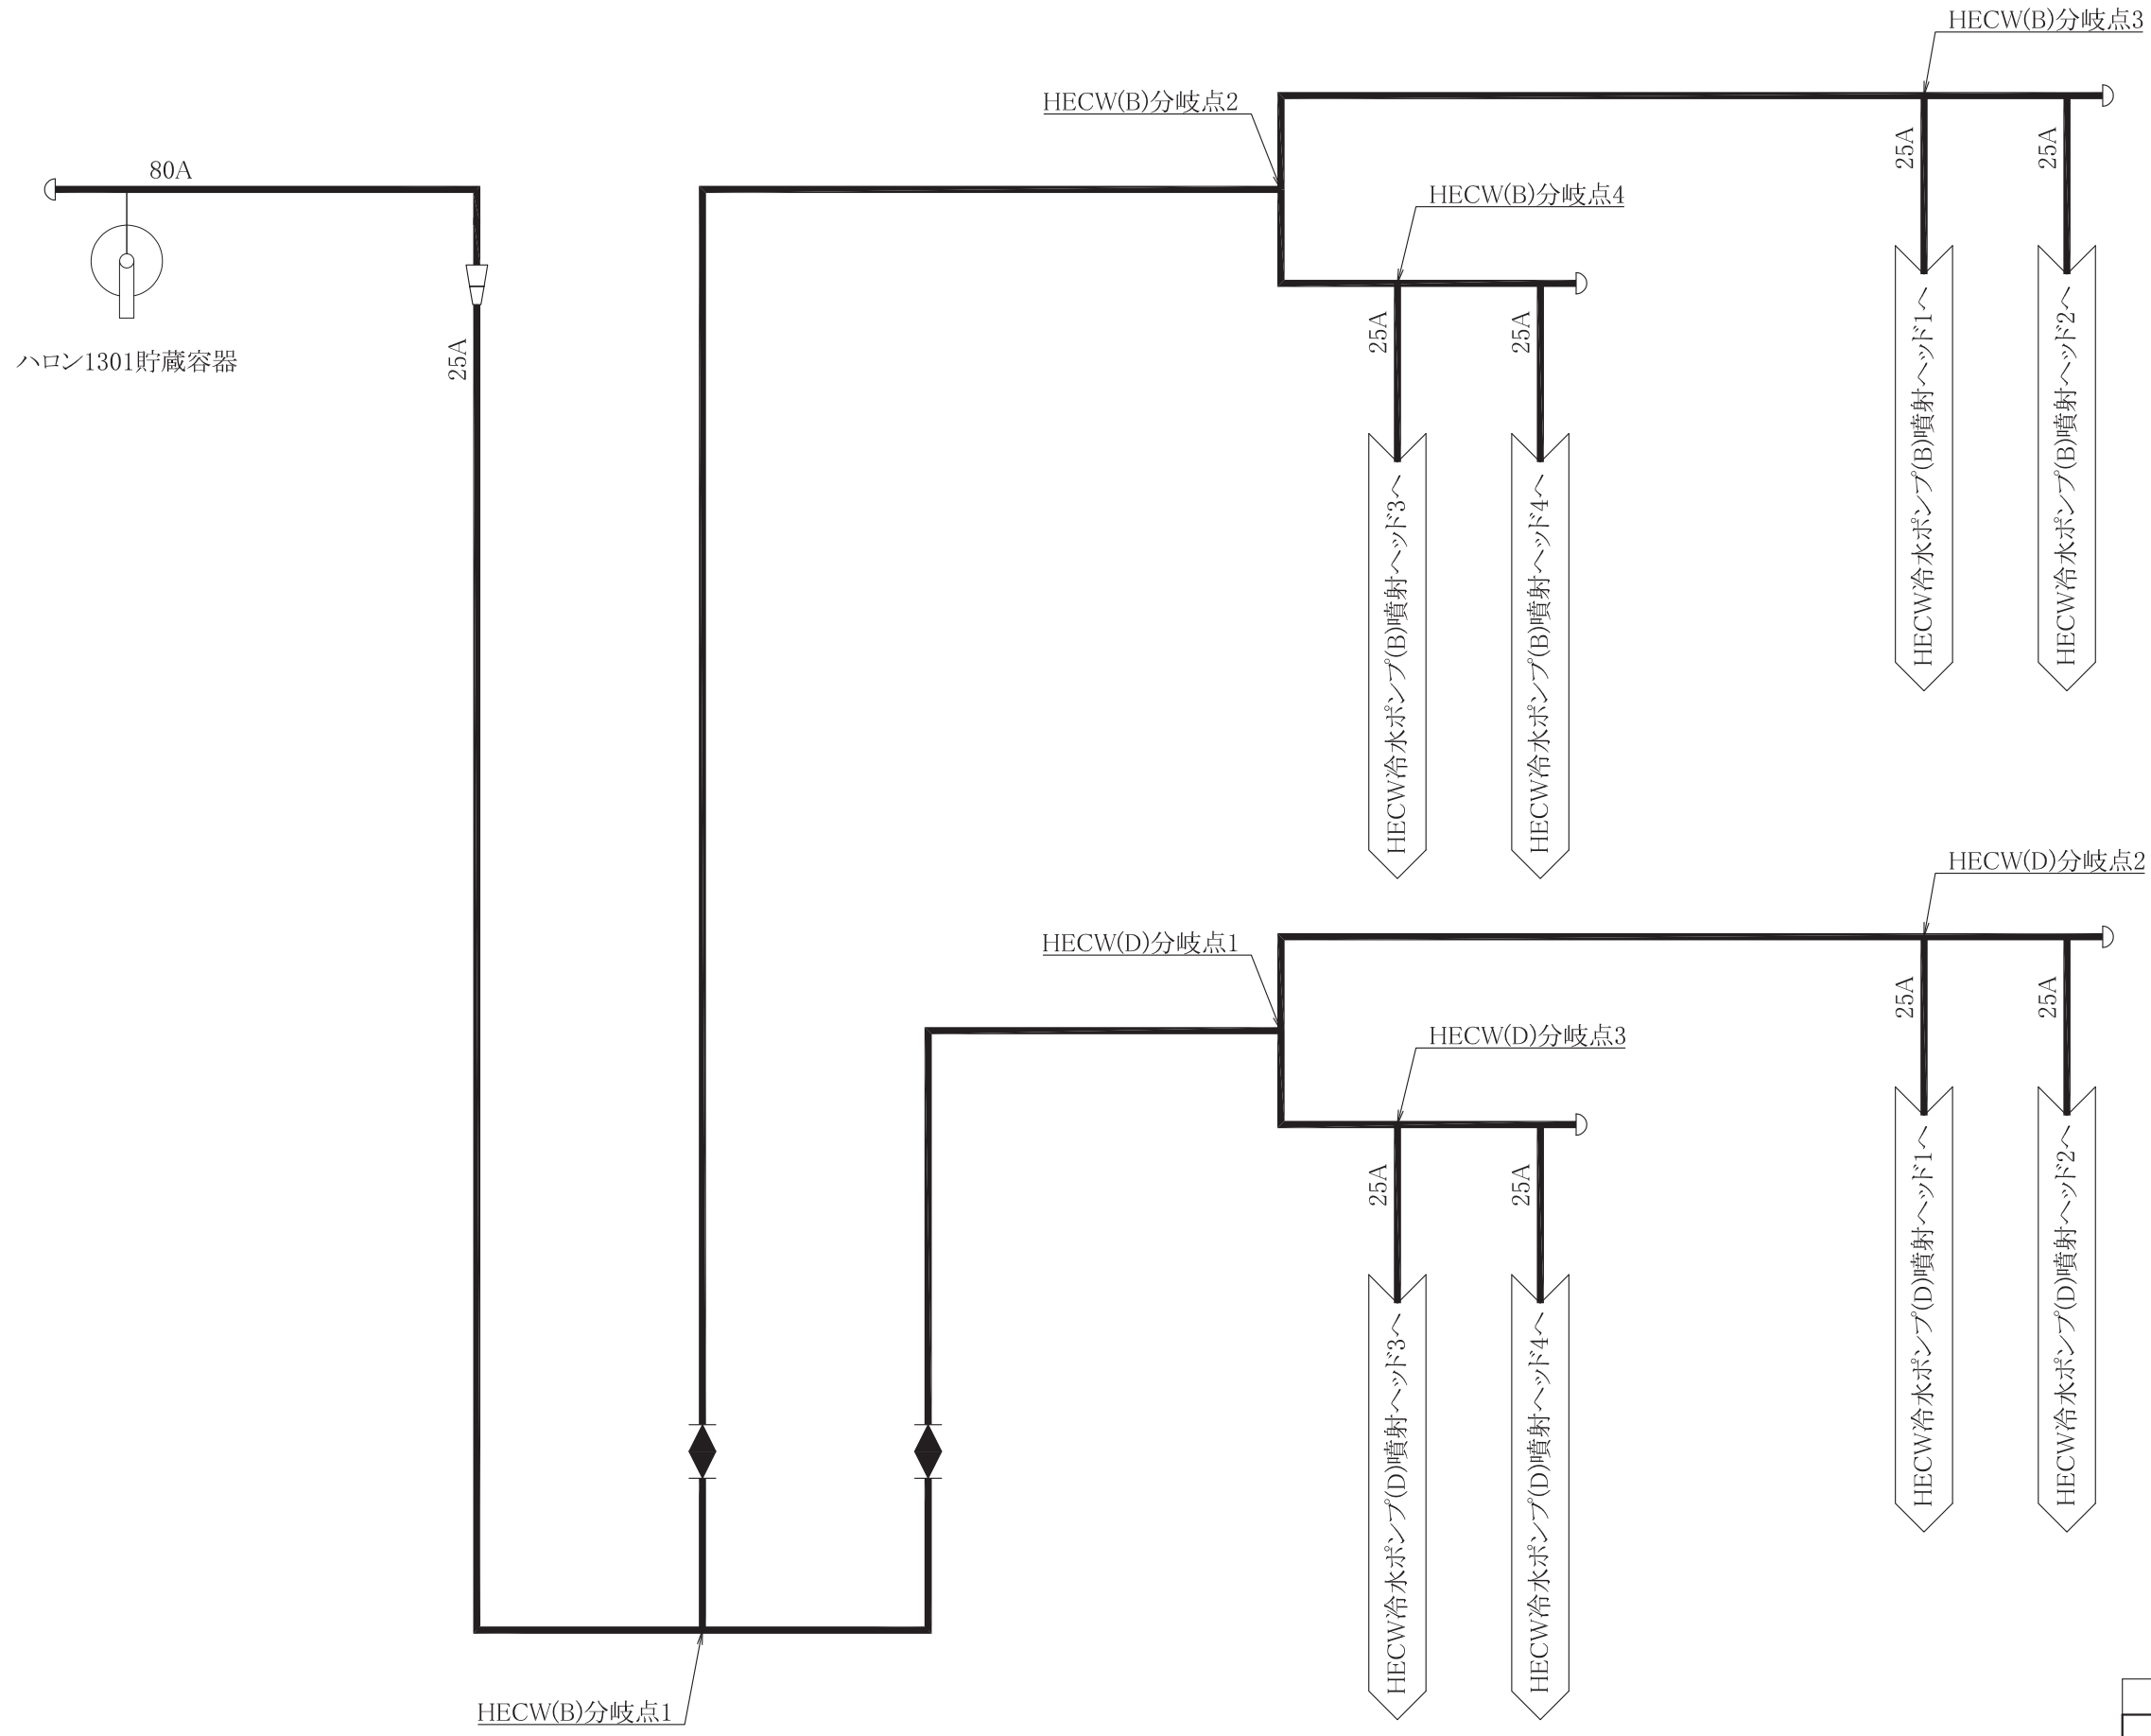

— 火災防護設備のうち消火設備(ハロンガス消火設備)(当該設備の申請範囲)

工事計画認可申請	第9-3-2-2-1-60図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷水ポンプ(B)/(D)消火系 系統図
東北電力株式会社	

1	ハロン1301貯蔵容器	8	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

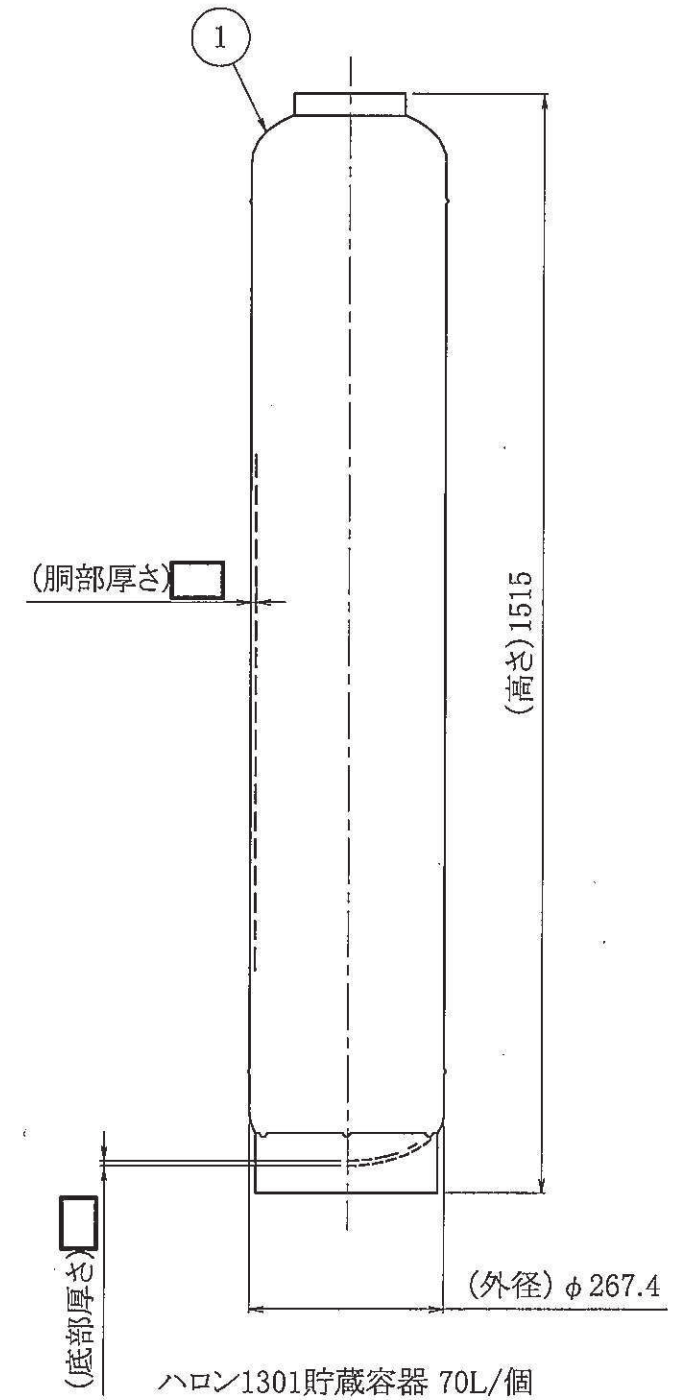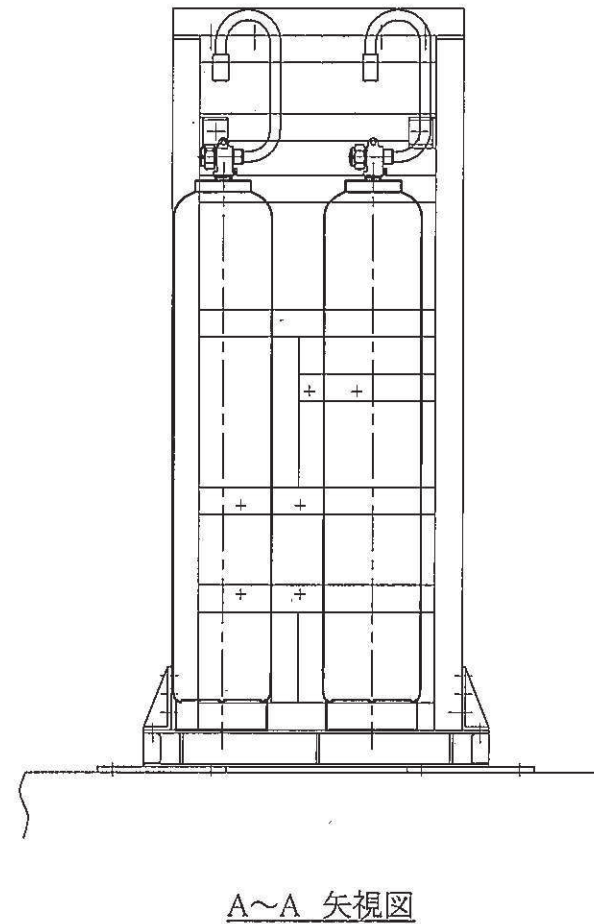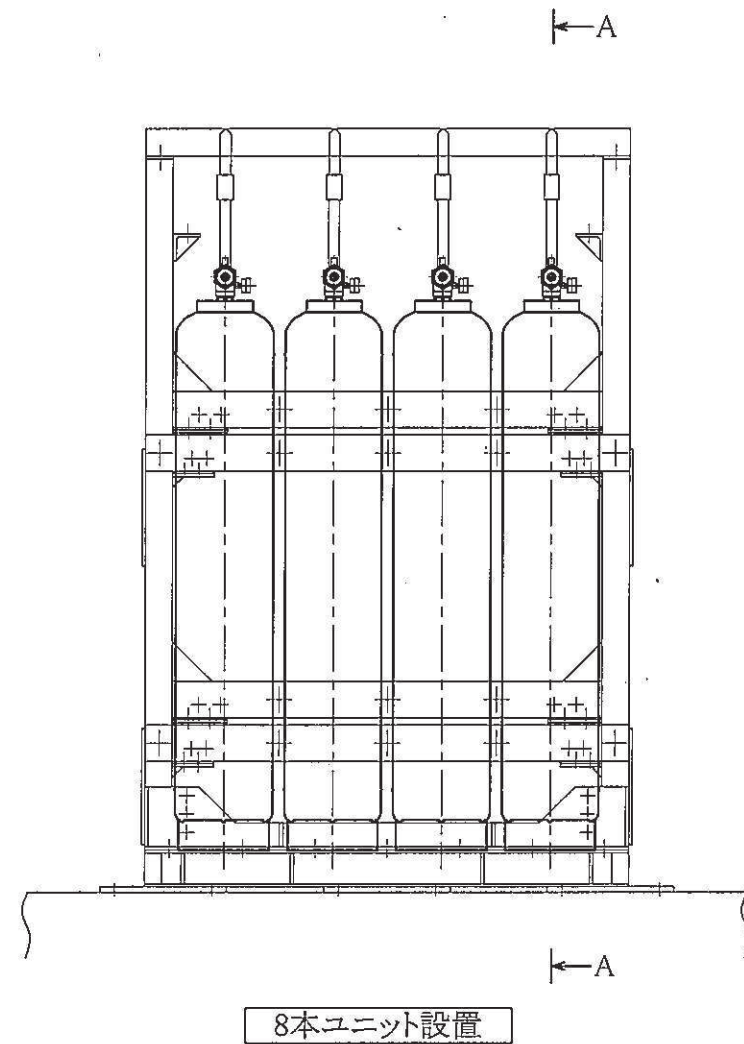

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(A)室/RHR(B)室/B3F通路・ サンプル室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-1 図 RHR(A)室/RHR(B)室/B3F 通路・サンプル室消火系ハロン 1301 貯蔵容器  
 構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器




主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注:主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

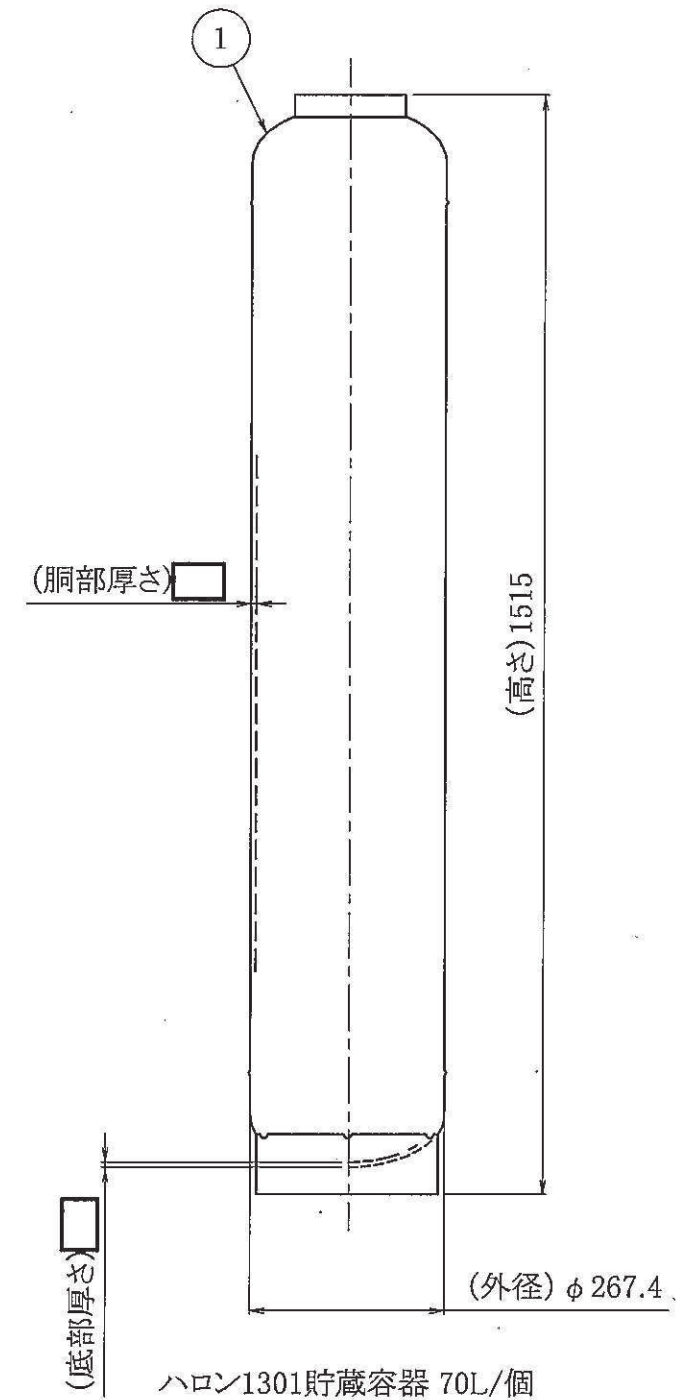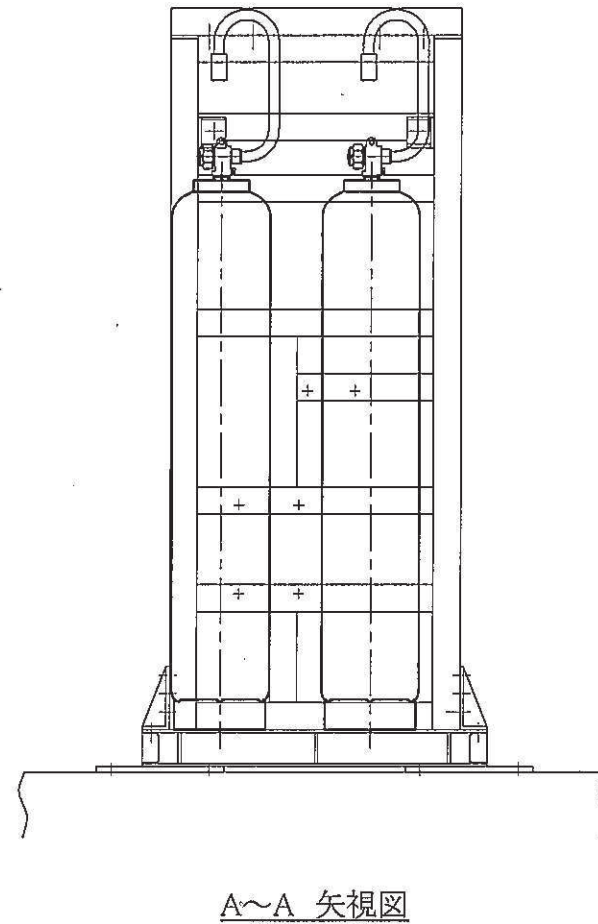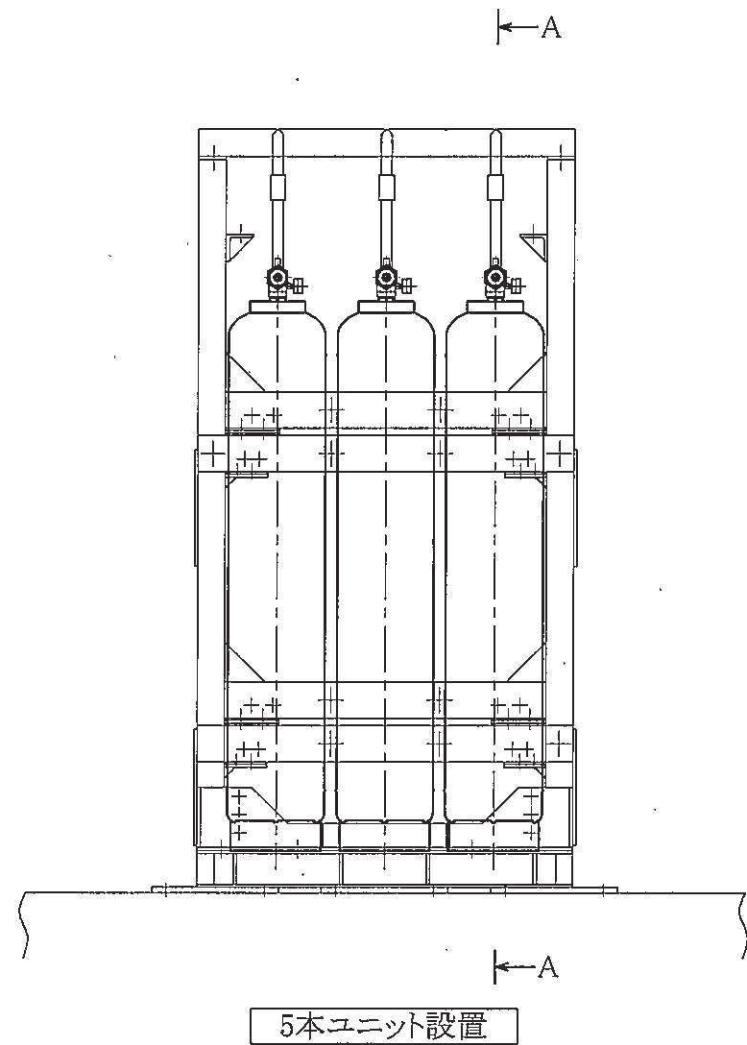

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	LPCSポンプ・ラック室/HPCSポンプ・ ラック室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-2 図 LPCS ポンプ・ラック室/HPCS ポンプ・ラック室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲





[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注:主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

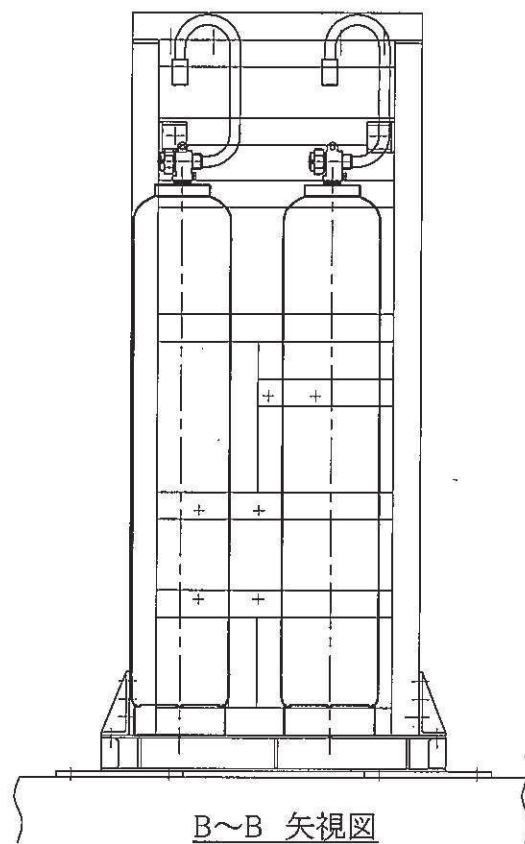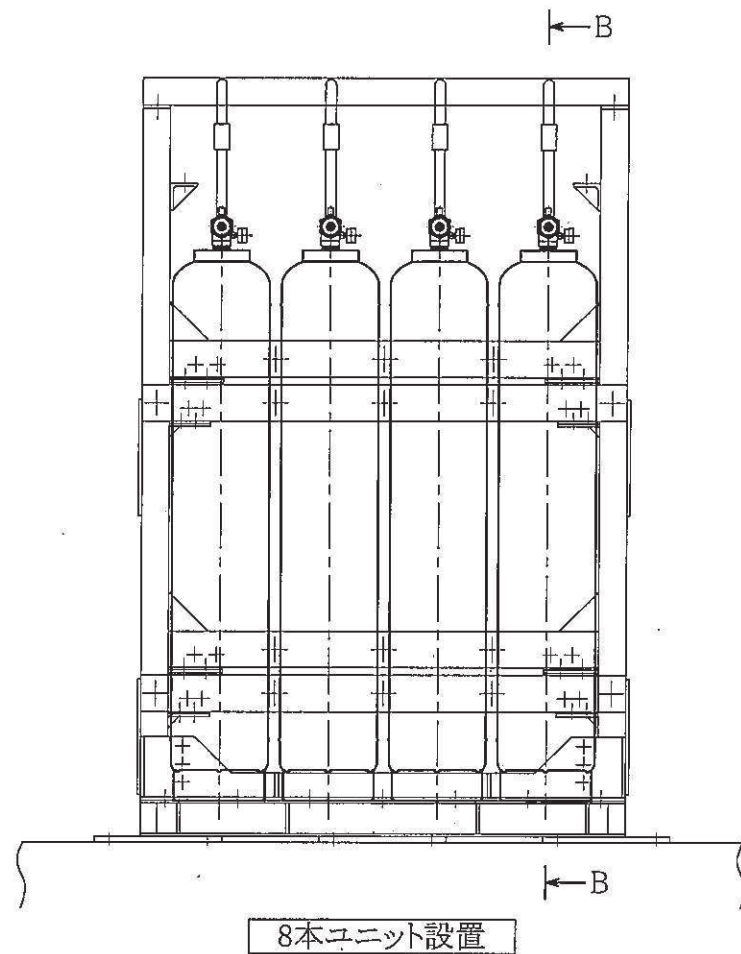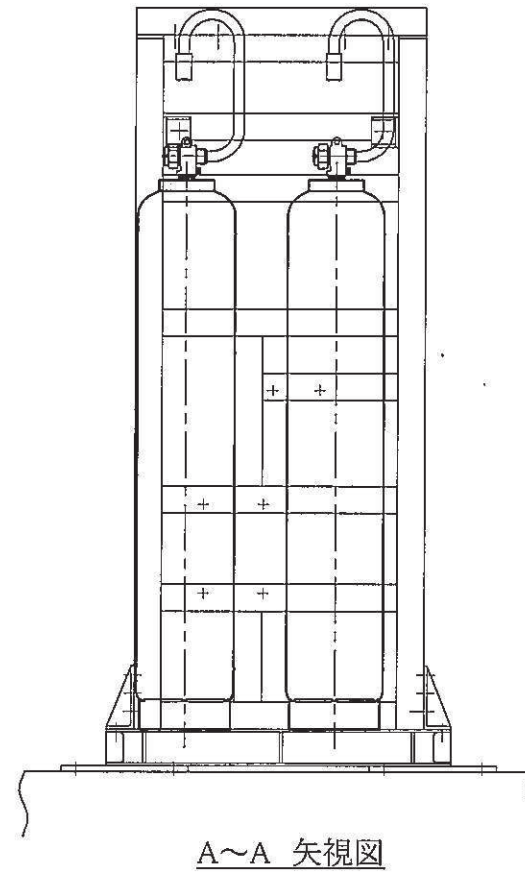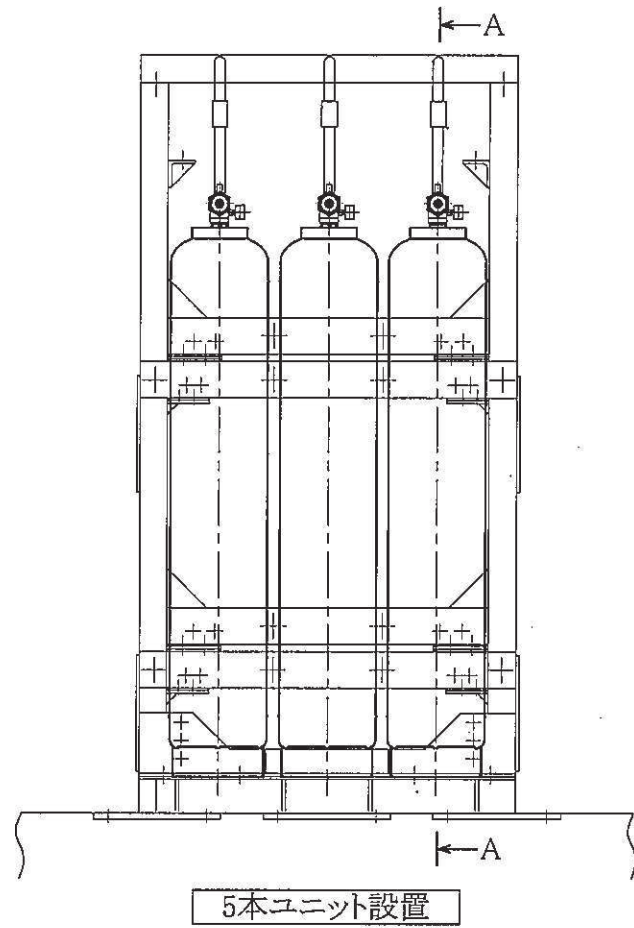

1	ハロン1301貯蔵容器	13	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

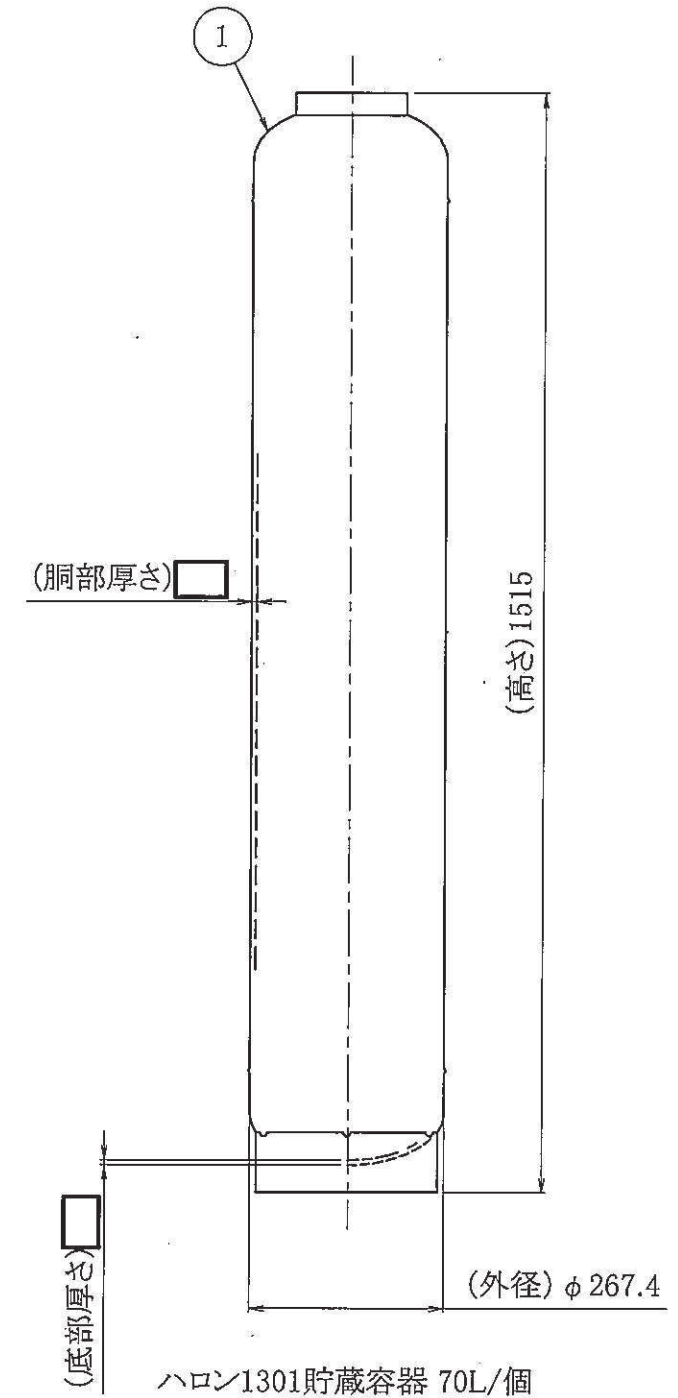

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RCW(B)(D)/HPCW/NSD/ B2Fハッチ室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第9-3-2-2-2-3 図 RCW(B)(D)／HPCW／NSD／B2F ハッチ室消火系ハロン1301貯蔵容器構造  
 図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン1301貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

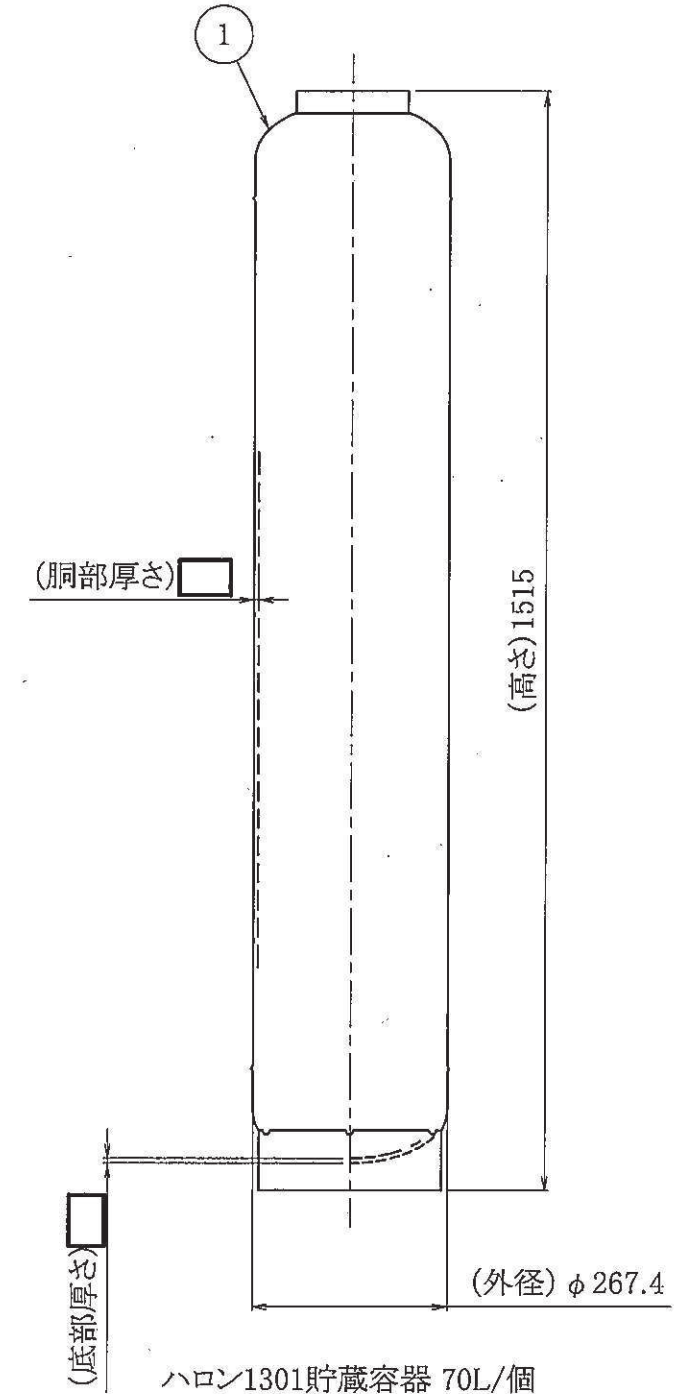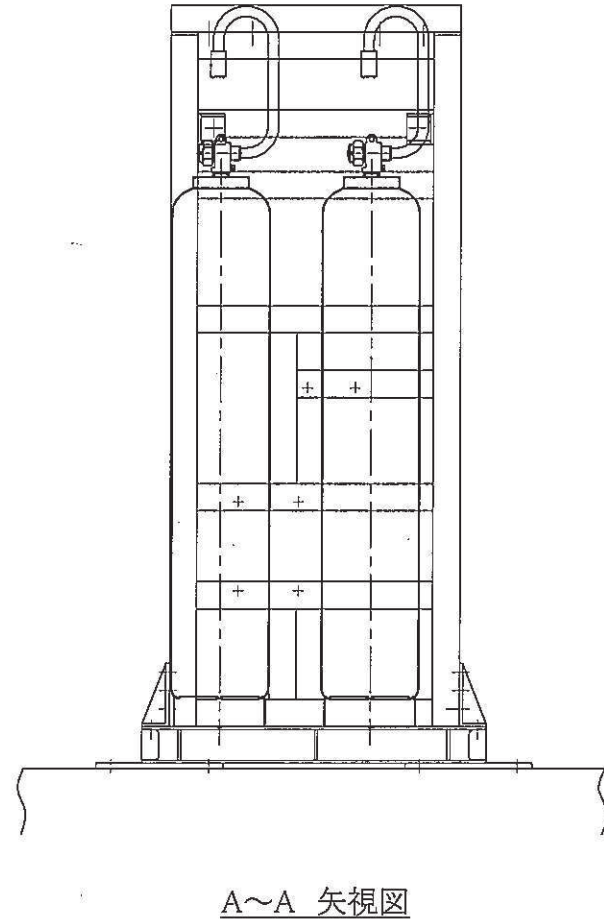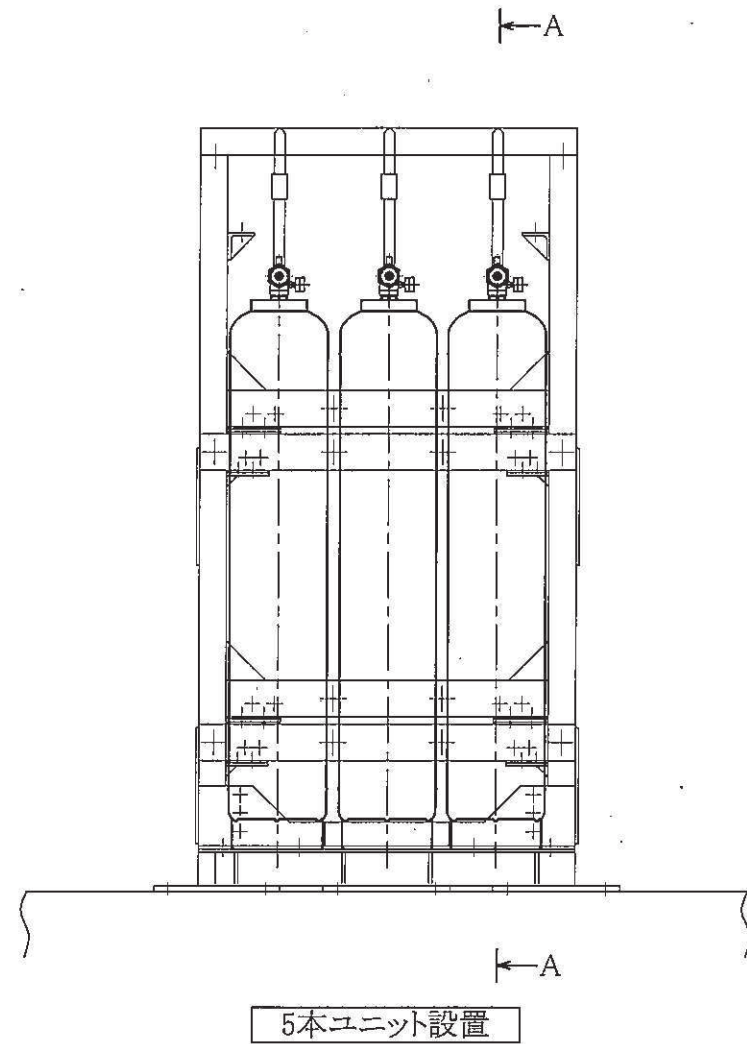

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-4図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(C)室/RCICタービンポンプ室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-4 図 RHR(C)室/RCIC タービンポンプ室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注:主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	13	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

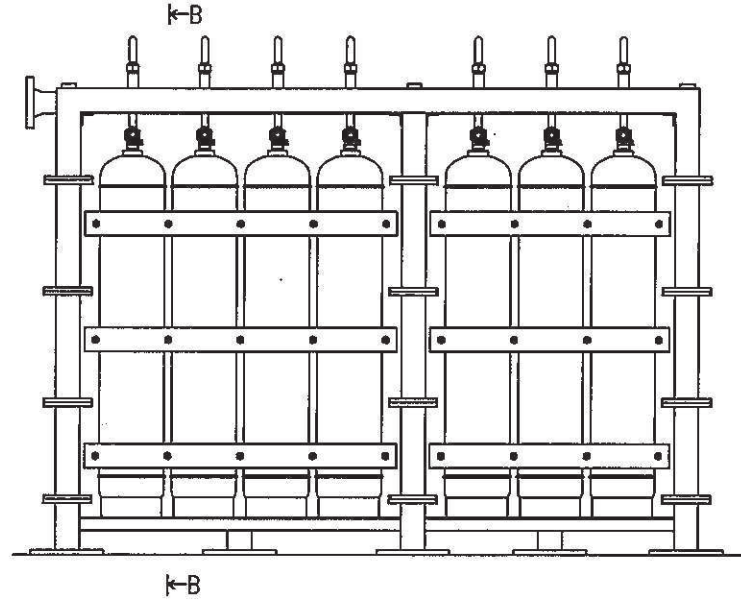


7本ユニット設置

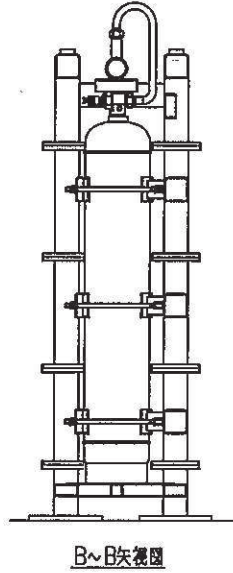


B~B矢視図

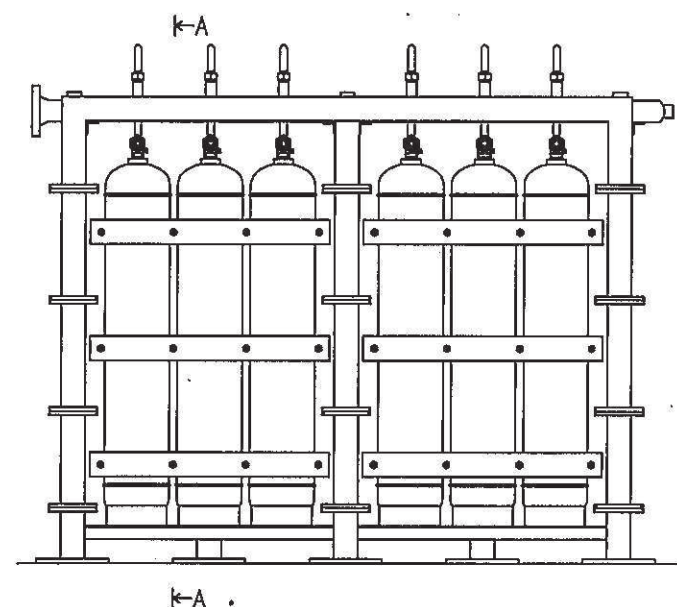

6本ユニット設置

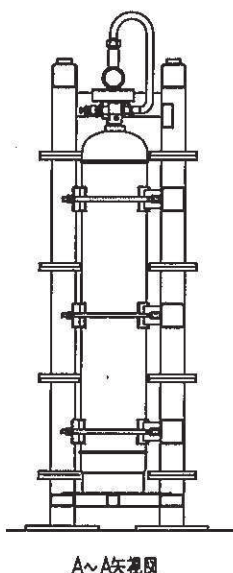

A~A矢視図

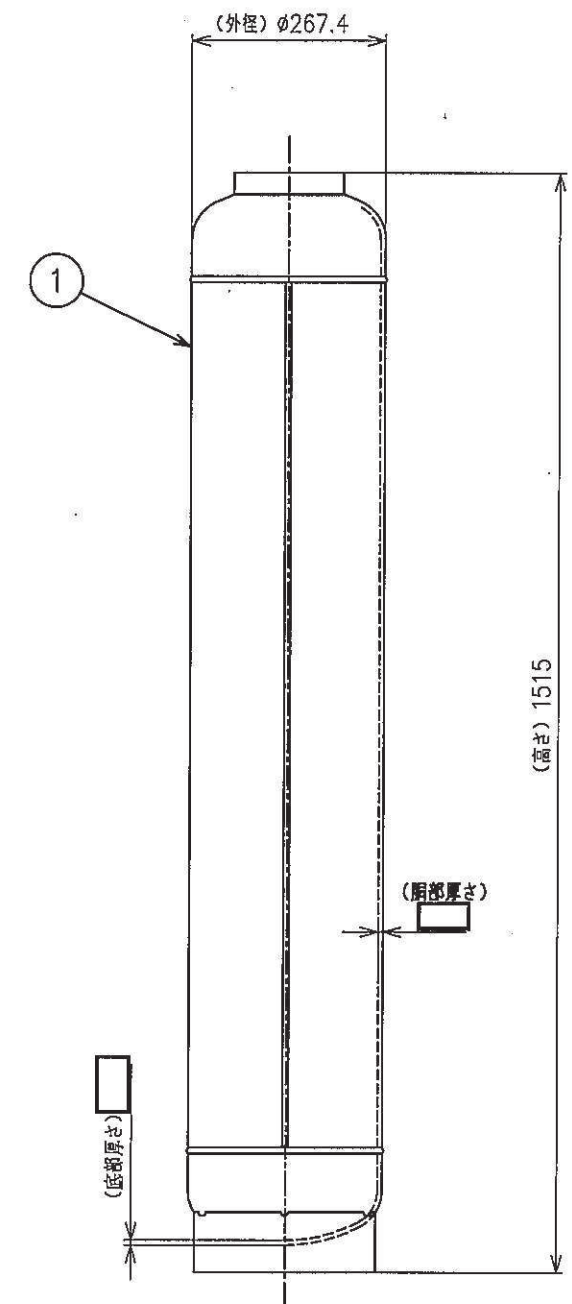

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-2-5 図	
女川原子力発電所 第2号機	
名	RCW熱交換器・ポンプ(A)(C)室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-5 図 RCW 熱交換器・ポンプ (A) (C) 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。




1	ハロン1301貯蔵容器	10	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

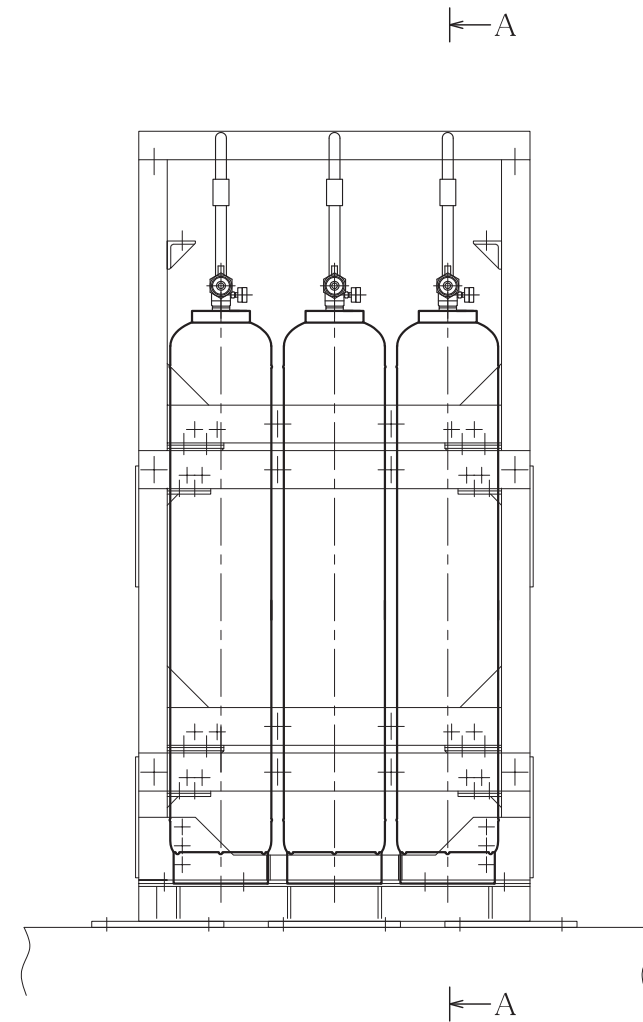

5本ユニット設置×2

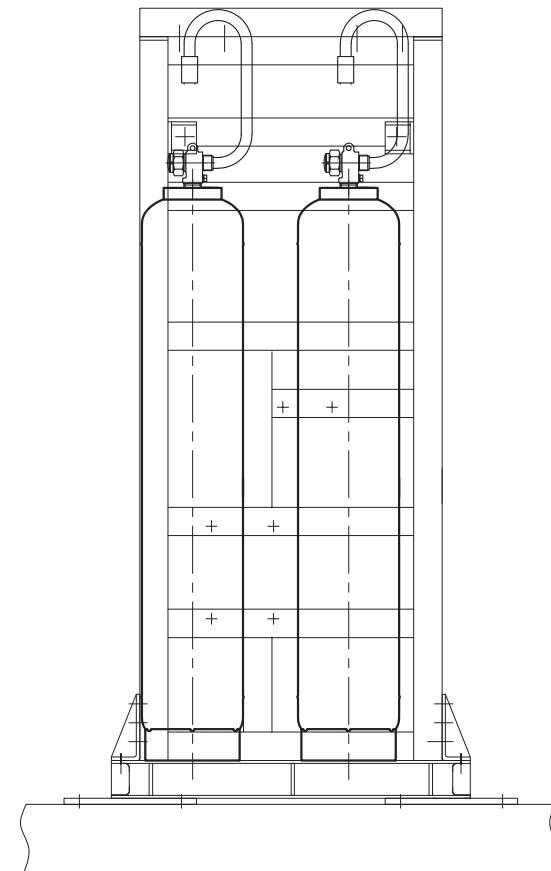

A~A 矢視図

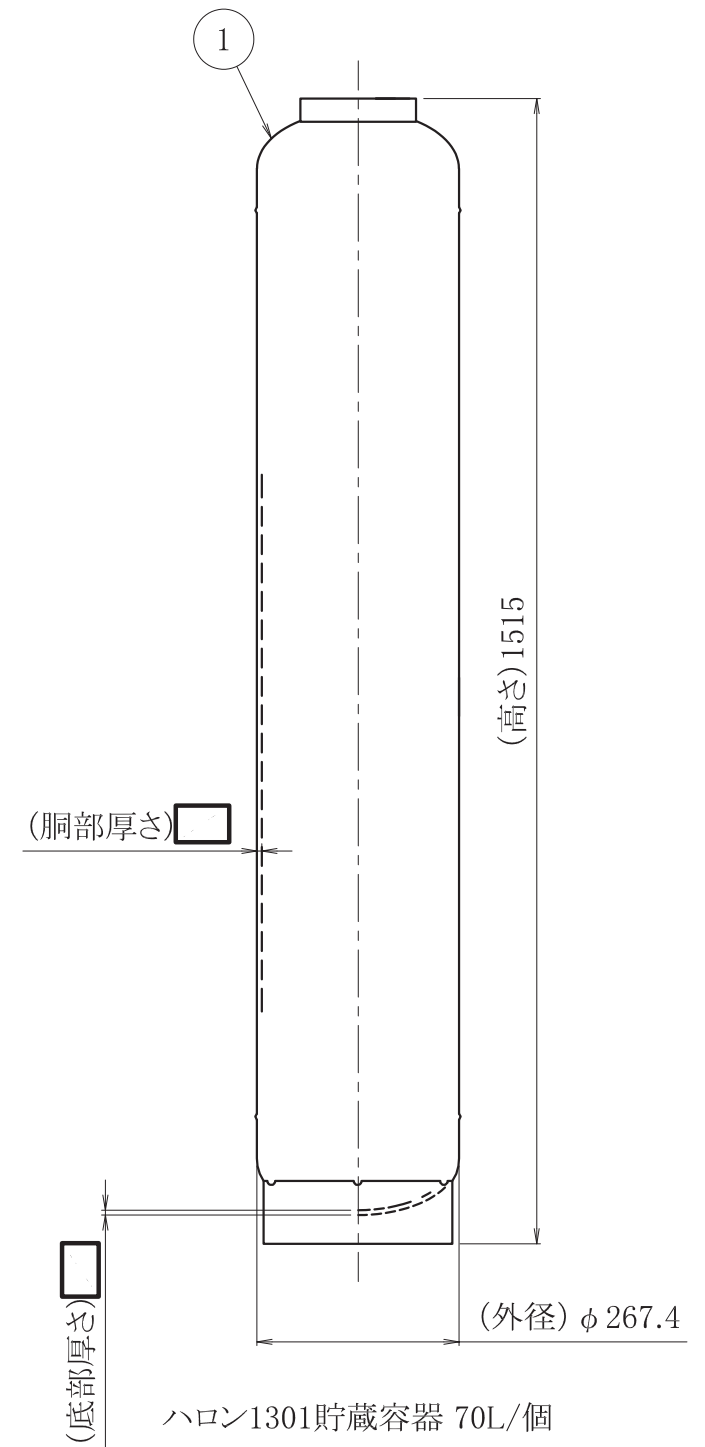

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-6図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B2F南側通路/バルブラッピング室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第9-3-2-2-2-6 図 B2F 南側通路／バルブラッピング室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	8	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

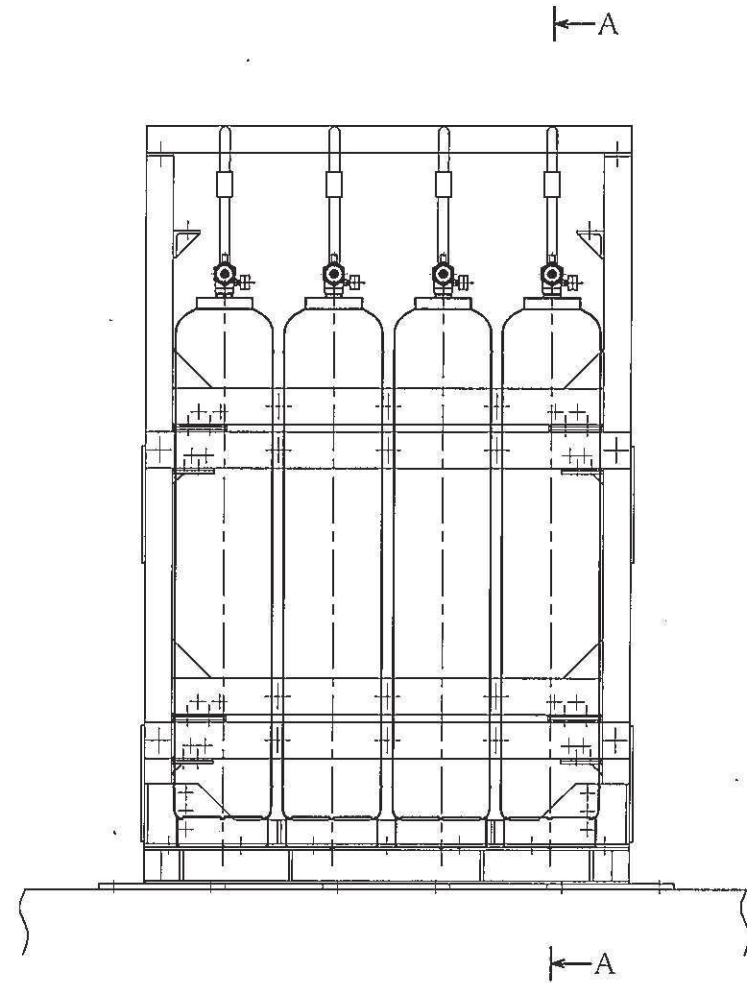

8本ユニット設置

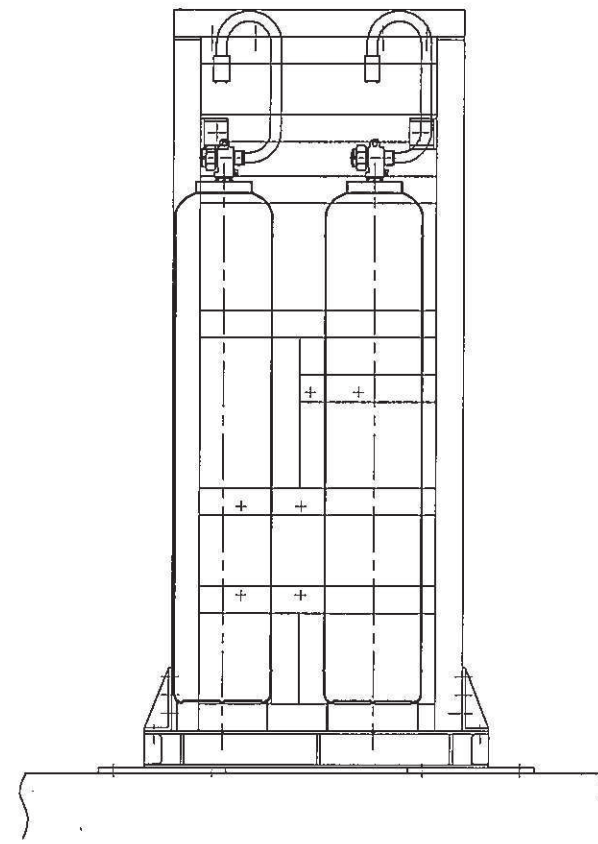

A~A 矢視図

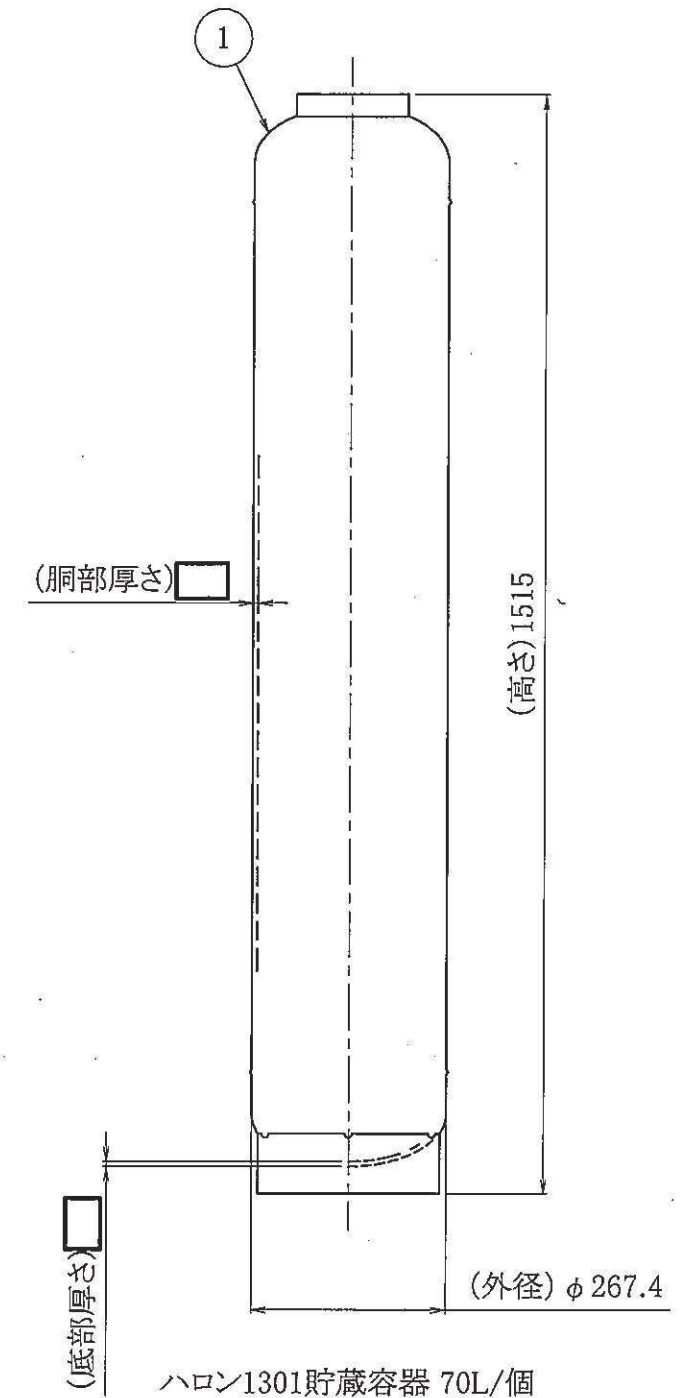

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-7図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	IA・SA空気圧縮機室/B2F東側通路消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-7 図 IA・SA 空気圧縮機室／B2F 東側通路消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

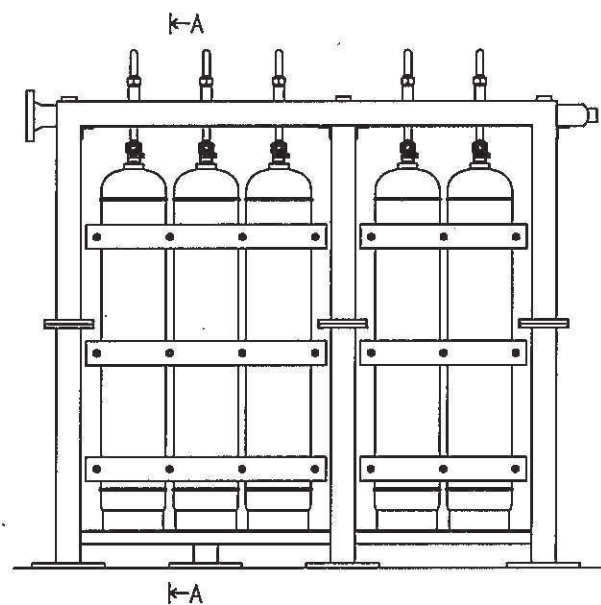

5本ユニット設置

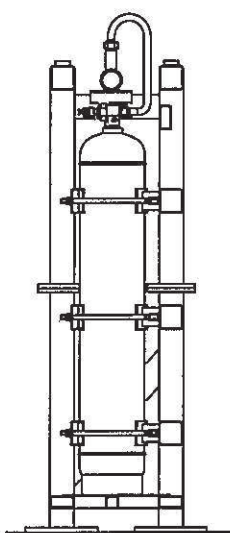

A~A矢視図

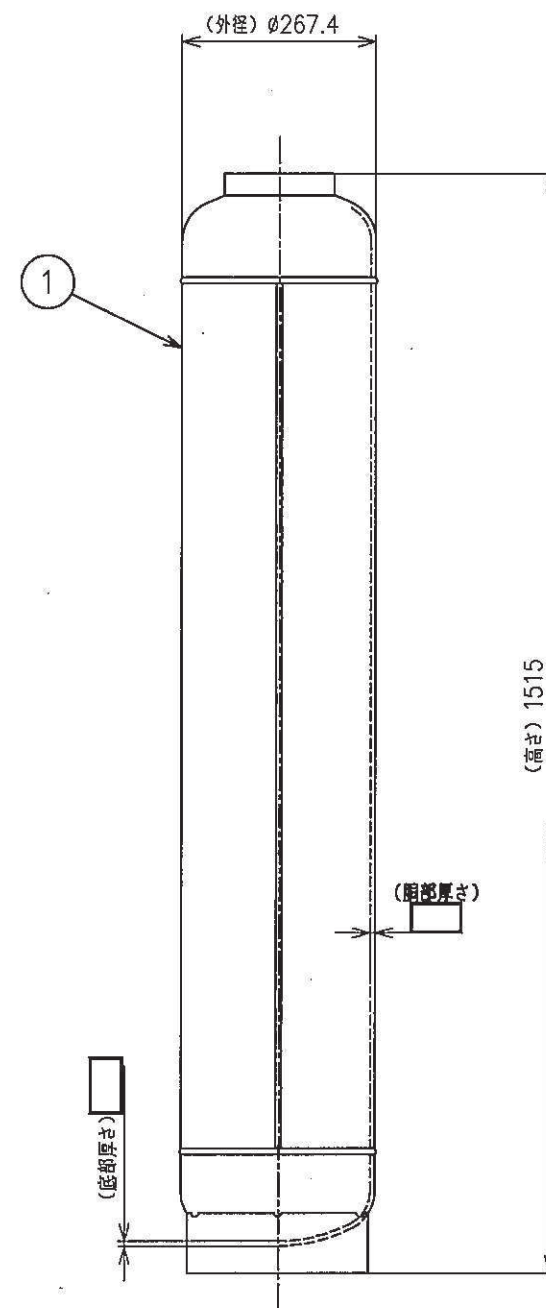

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-2-8 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	CRDポンプ室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-8 図 CRD ポンプ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	3	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

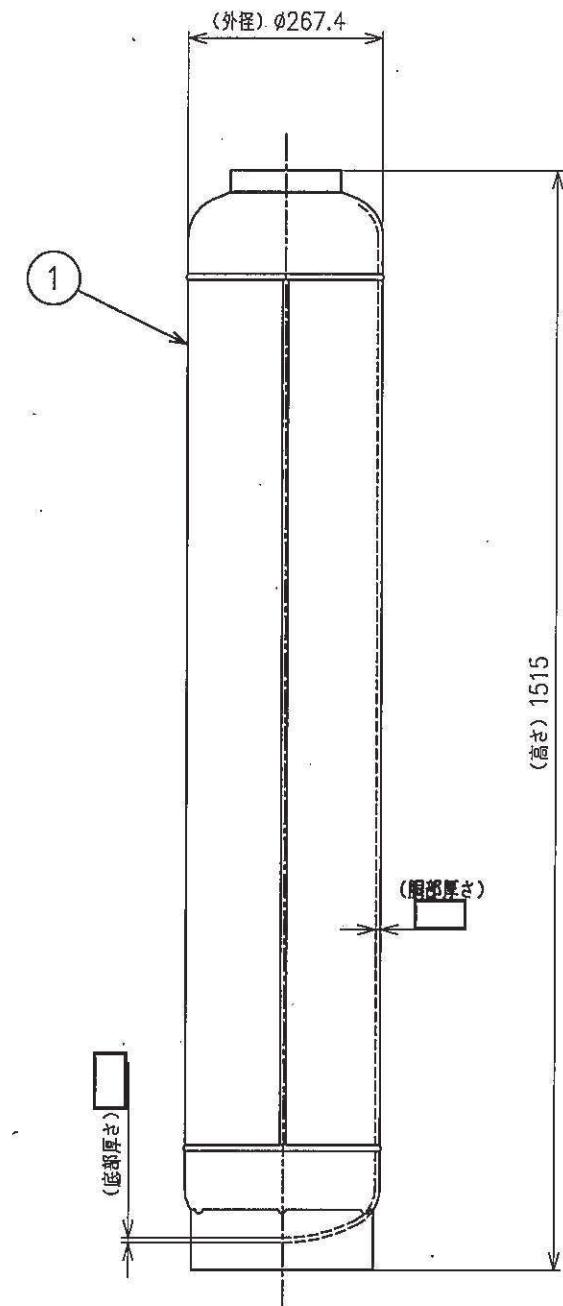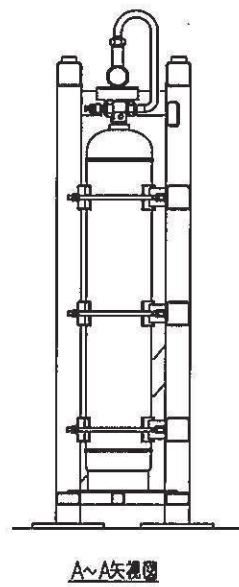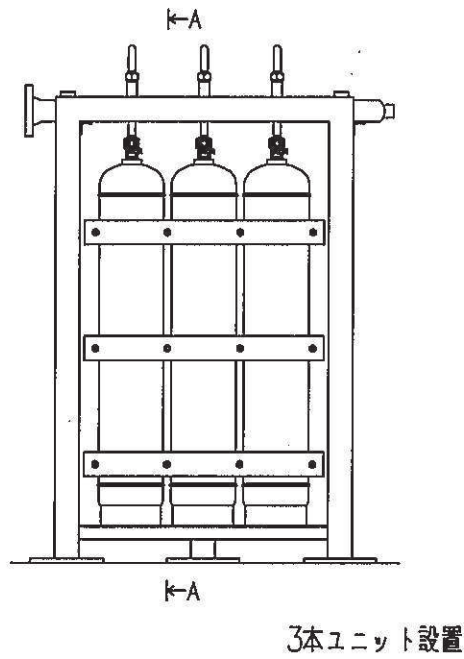

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-9 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	MUWCポンプ室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカ基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。




1	ハロン1301貯蔵容器	32	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

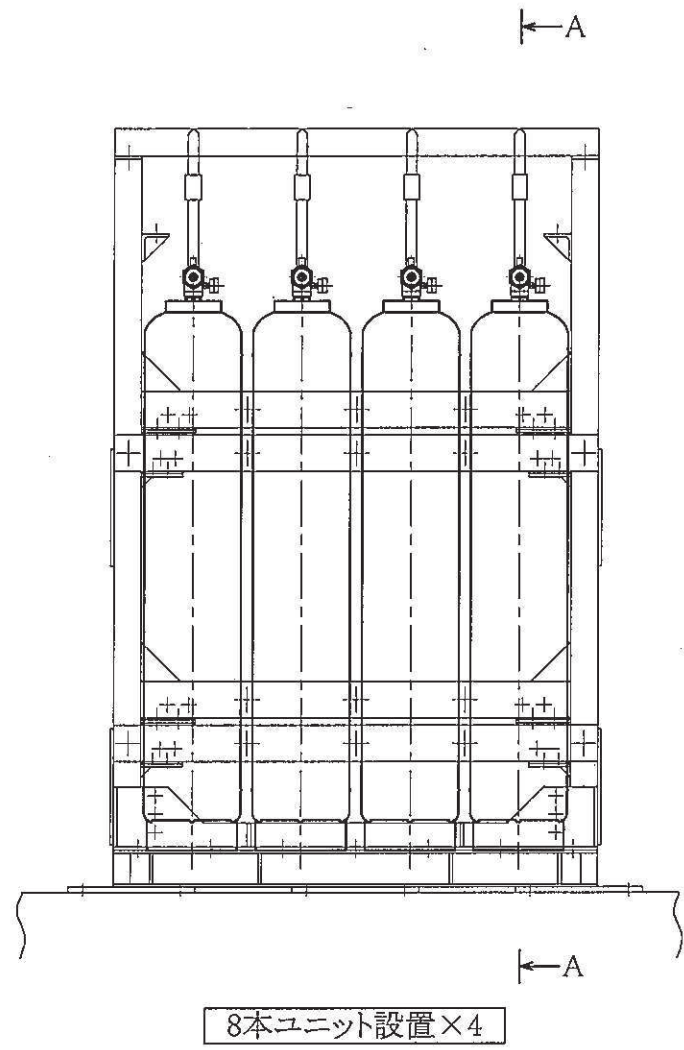

8本ユニット設置×4

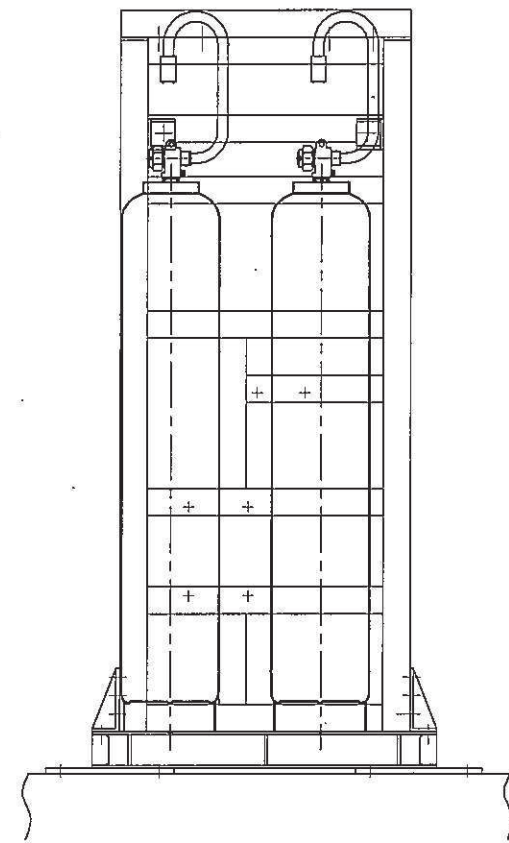

A~A 矢視図

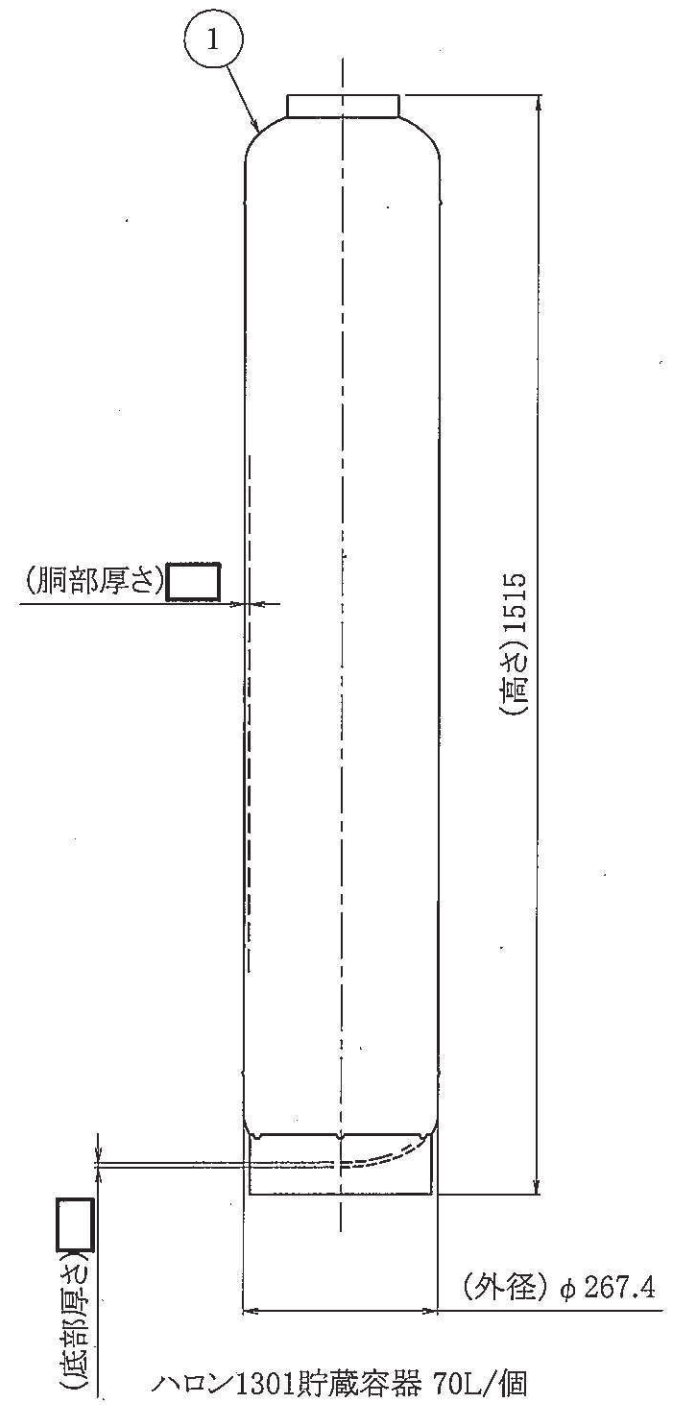

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-10図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B2F/B1F/1F 西側通路/ 排風機室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第9-3-2-2-2-10図 B2F/B1F/1F 西側通路/排風機室消火系ハロン1301貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲





[容器類]

ハロン1301貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注:主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

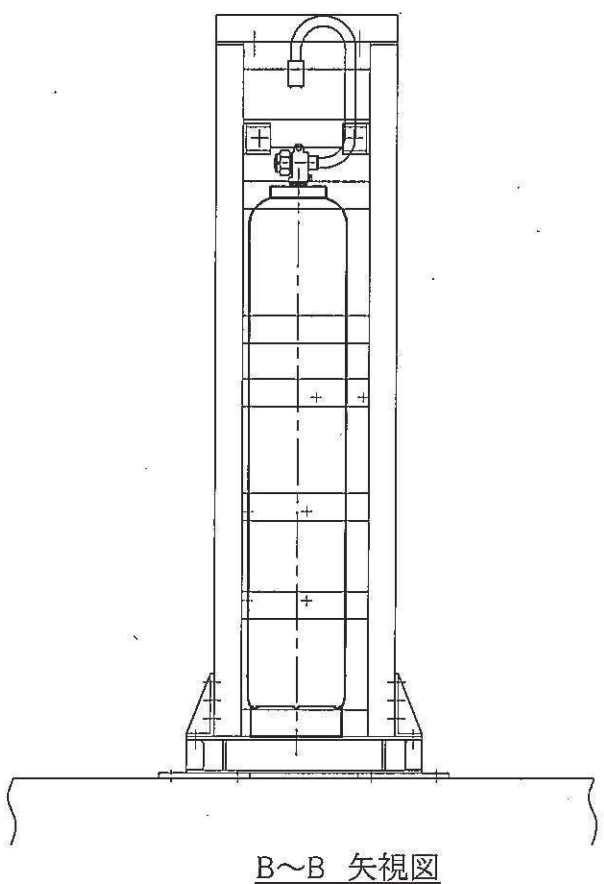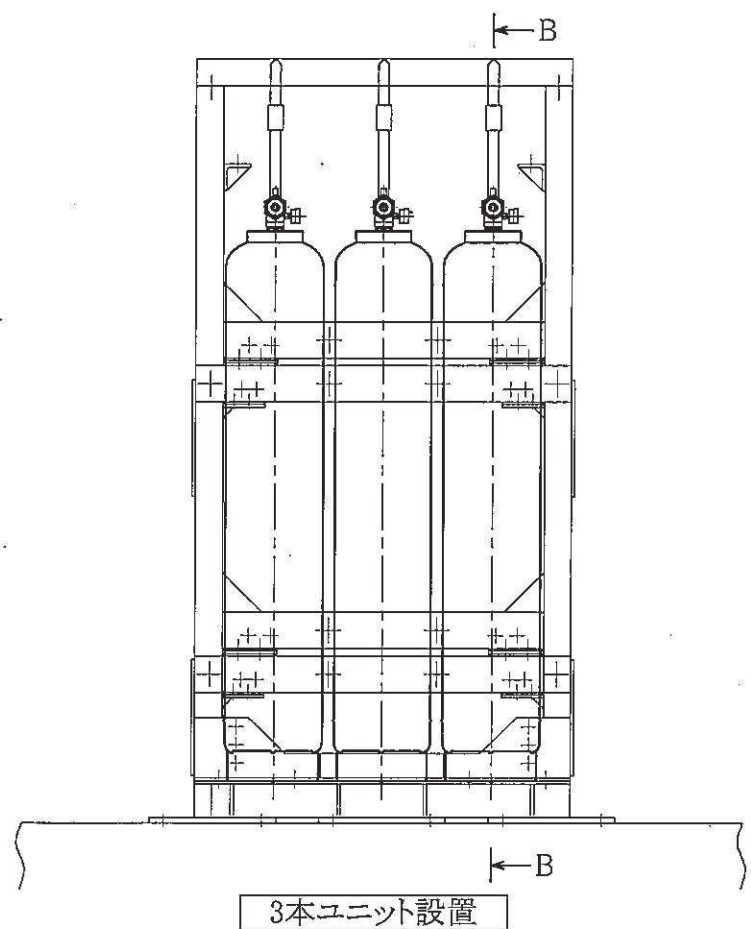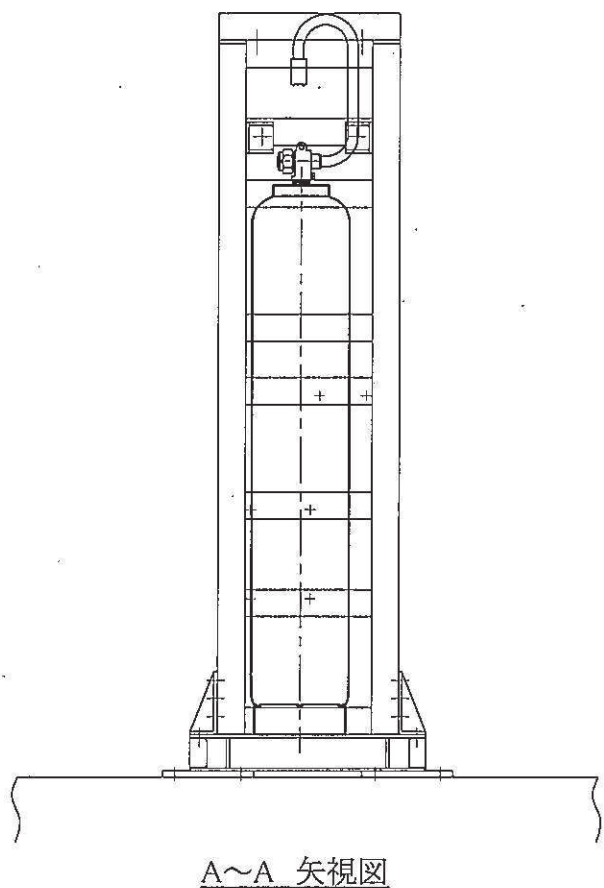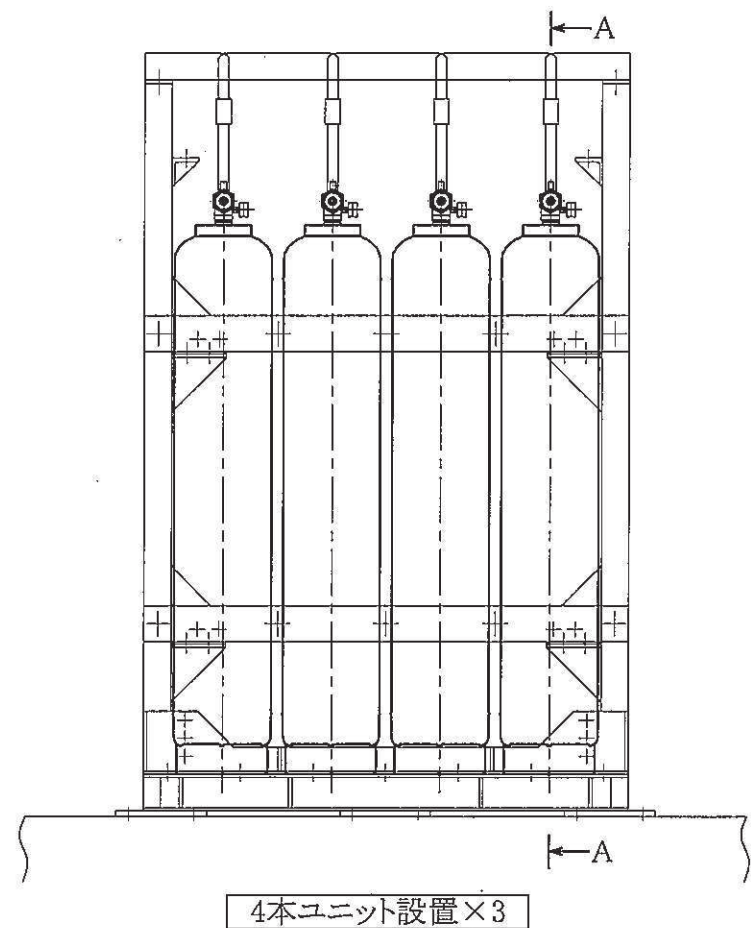

1	ハロン1301貯蔵容器	15	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

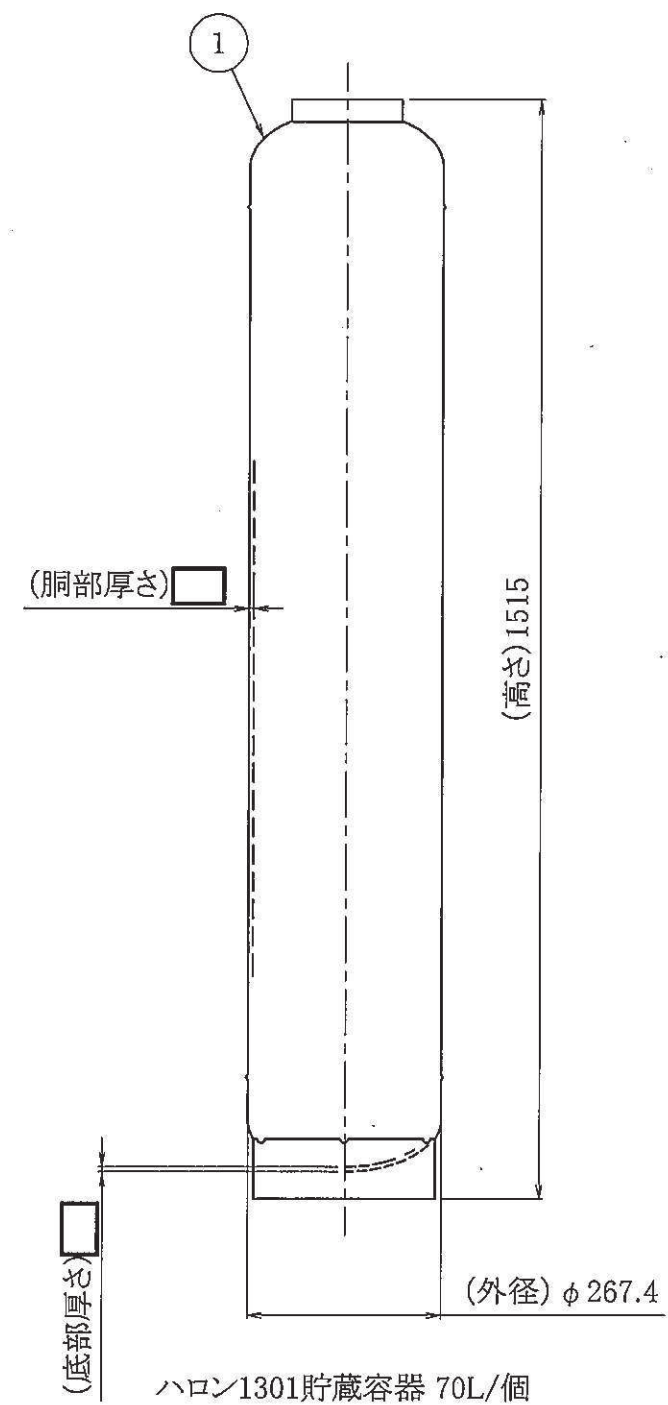

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-11図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	PLR-VVVF室/ 区分II非常用電気品室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
	東北電力株式会社

第9-3-2-2-2-11 図 PLR-VVVF 室／区分Ⅱ 非常用電気品室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造  
 図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	67	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

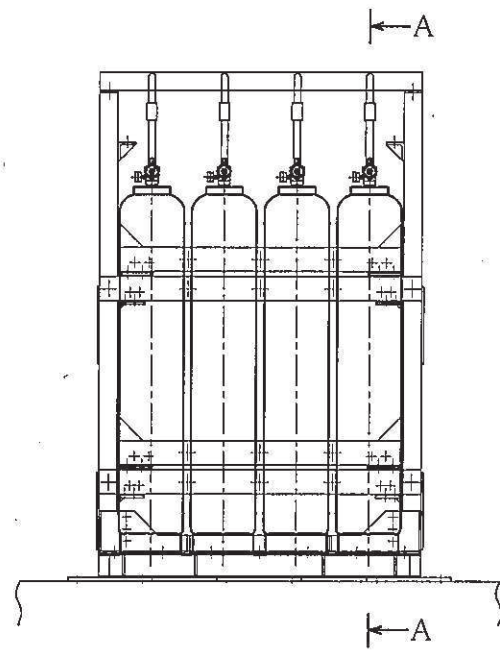


8本ユニット設置×7

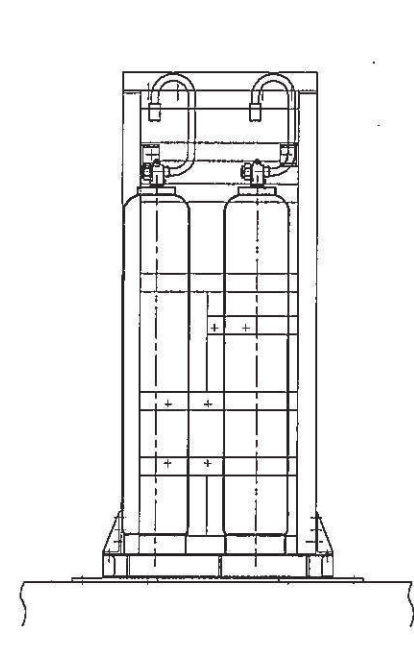


A~A 矢視図

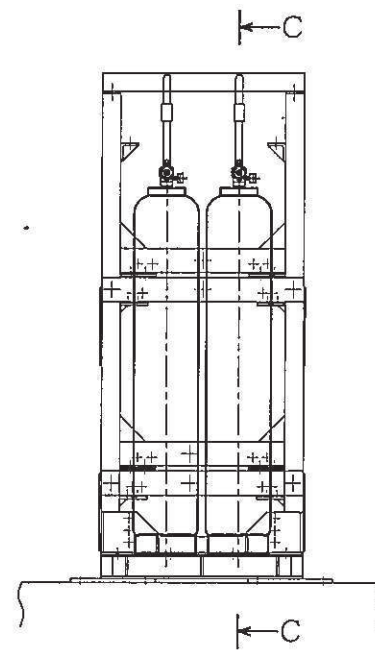


4本ユニット設置

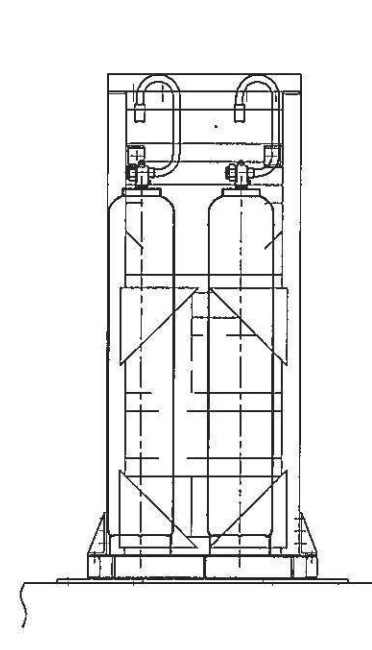


C~C 矢視図

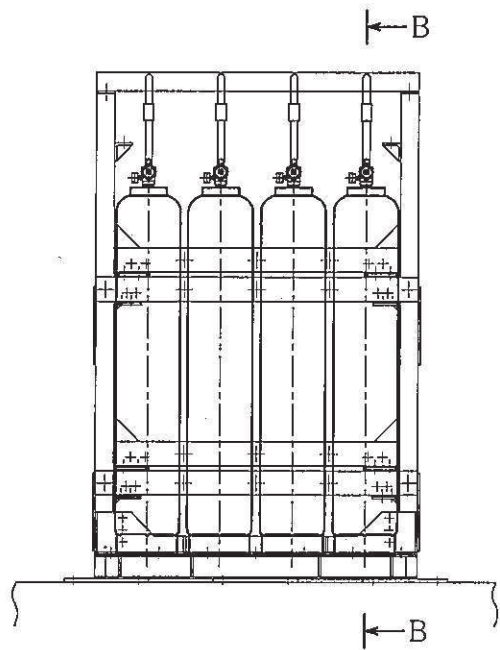

7本ユニット設置

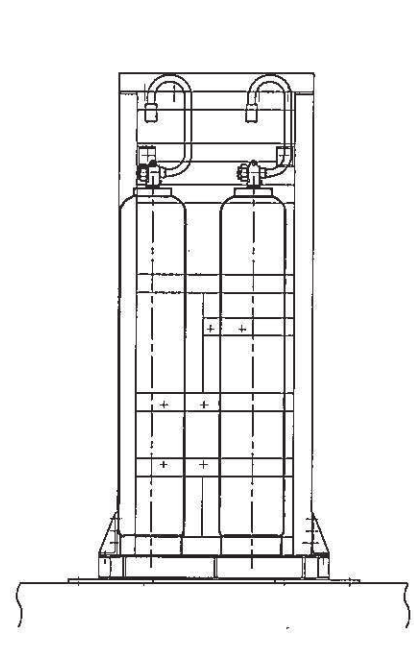

B~B 矢視図

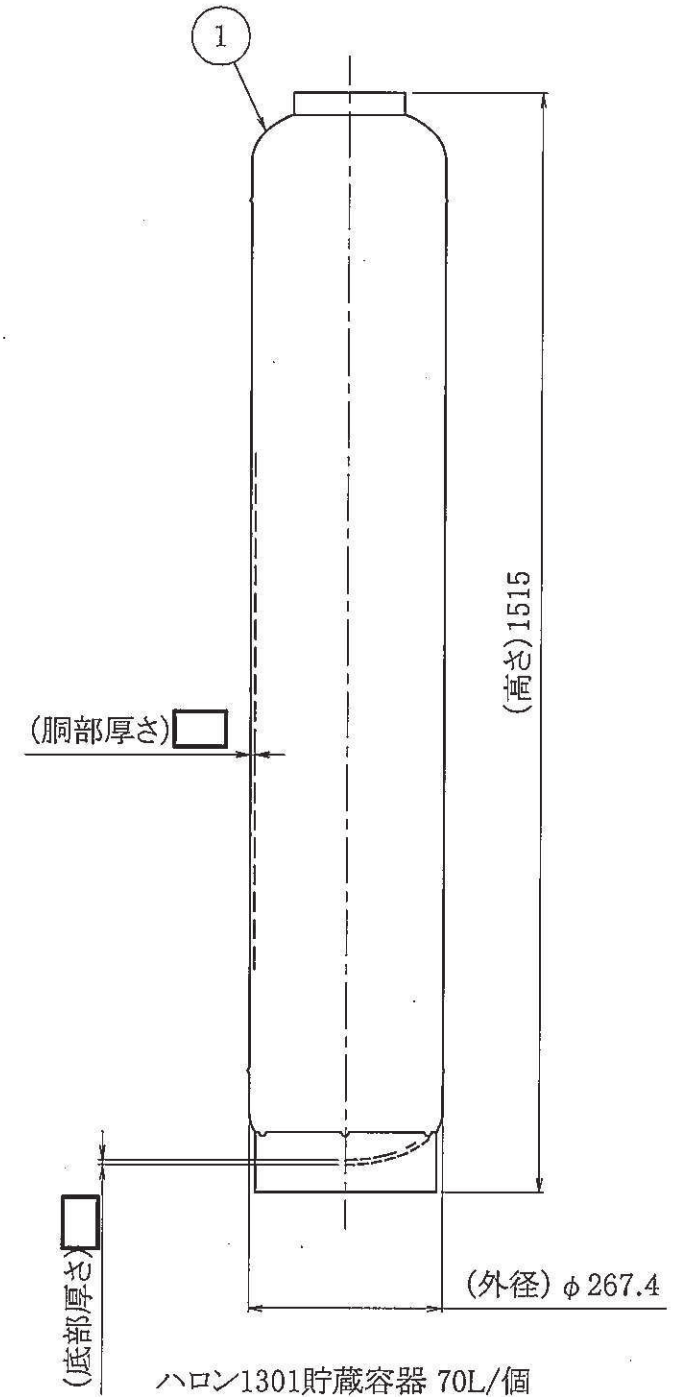

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-12図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]



ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

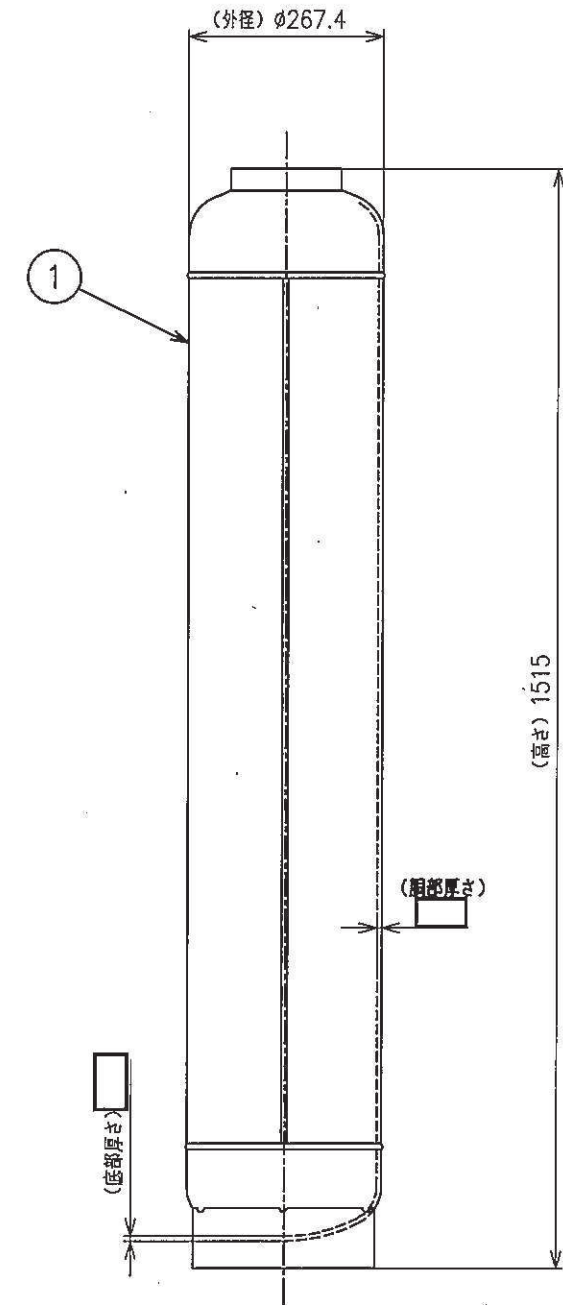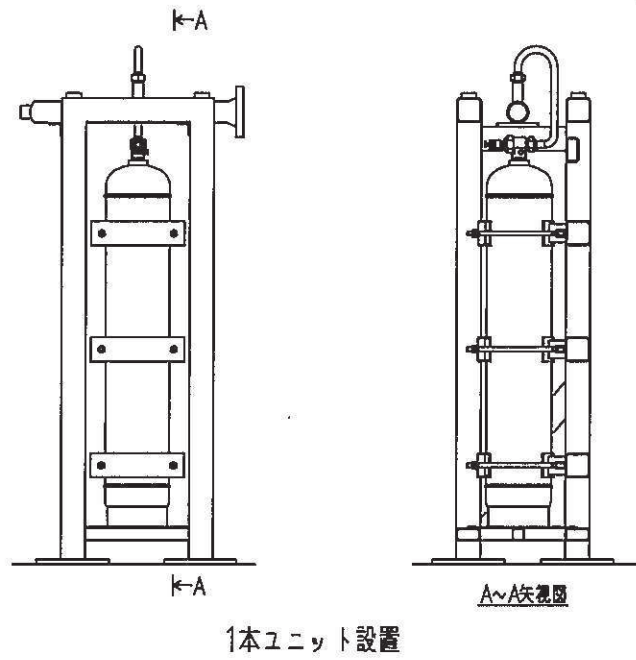

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-13図
女川原子力発電所 第2号機	
名	DC RCIC MCC室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上



注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。





1	ハロン1301貯蔵容器	13	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

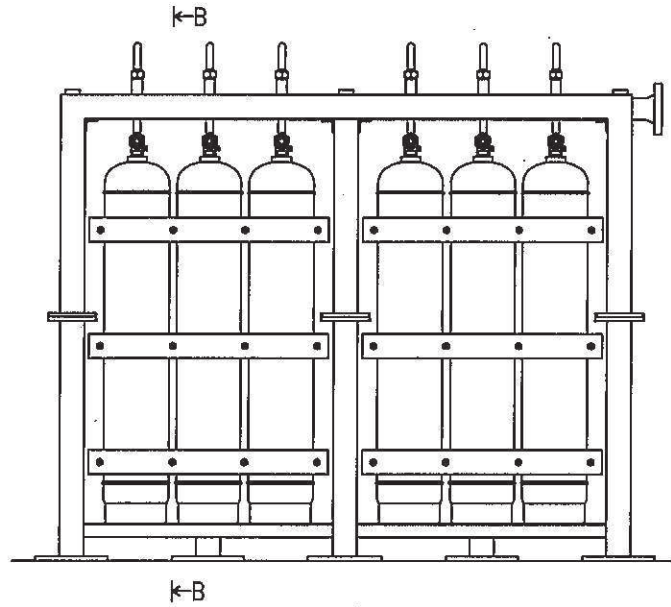

6本ユニット設置

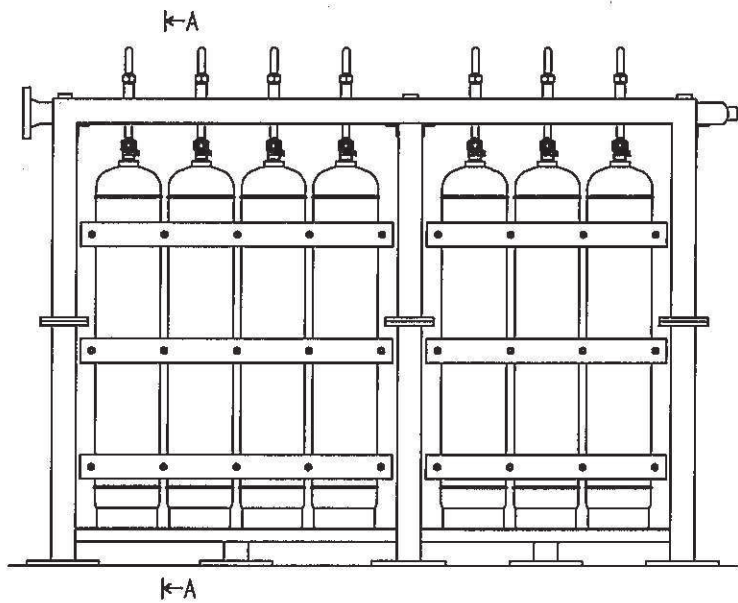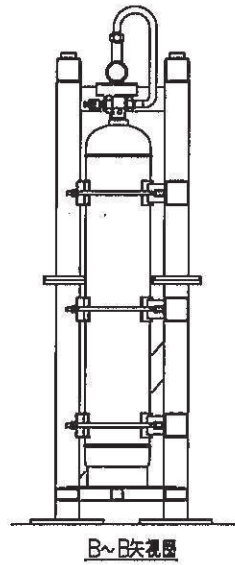

7本ユニット設置

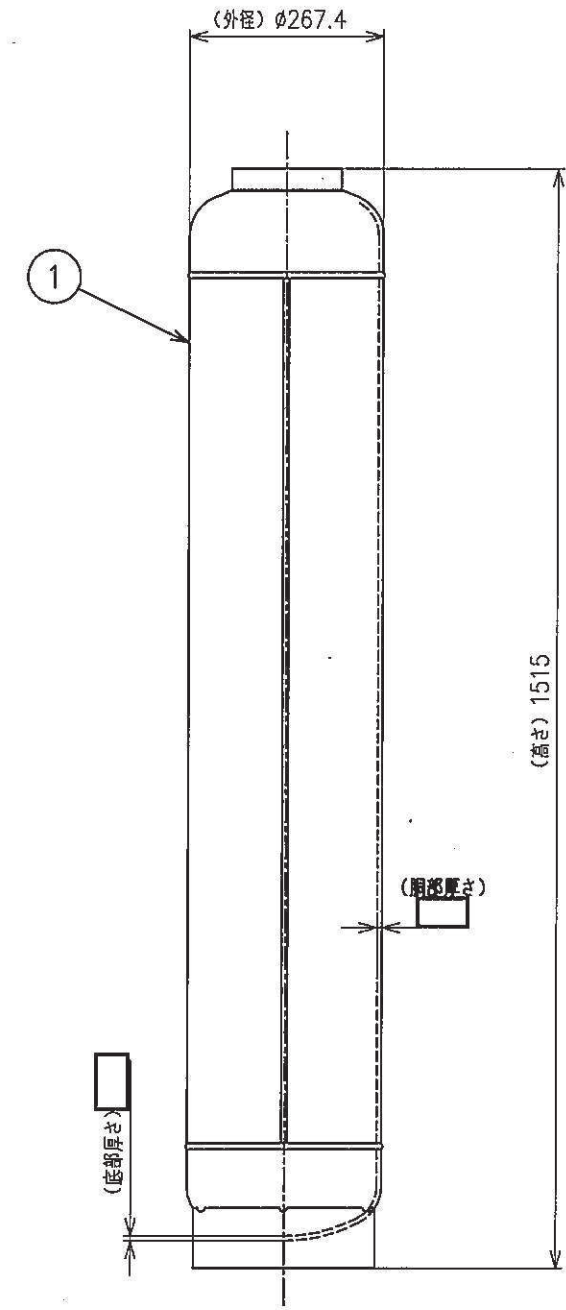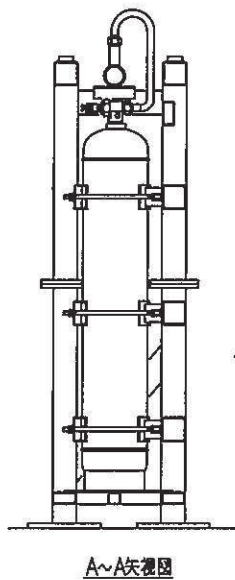

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-14図
女川原子力発電所 第2号機	
名	区分I非常用電気品室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

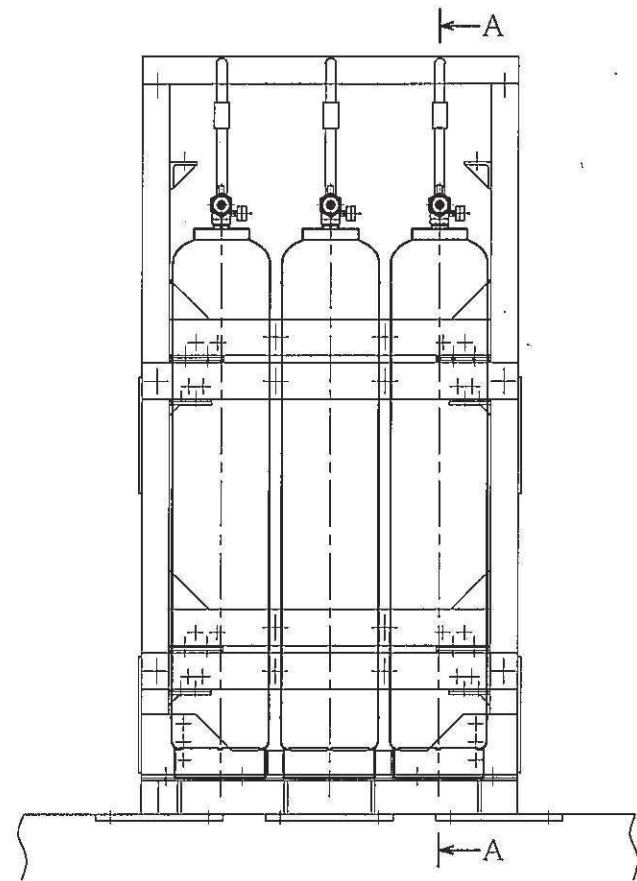


6本ユニット設置

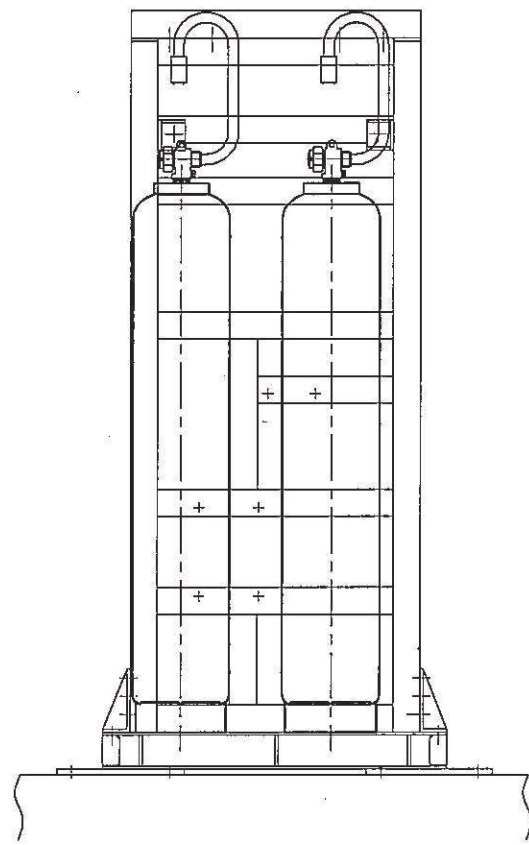

A~A 矢視図

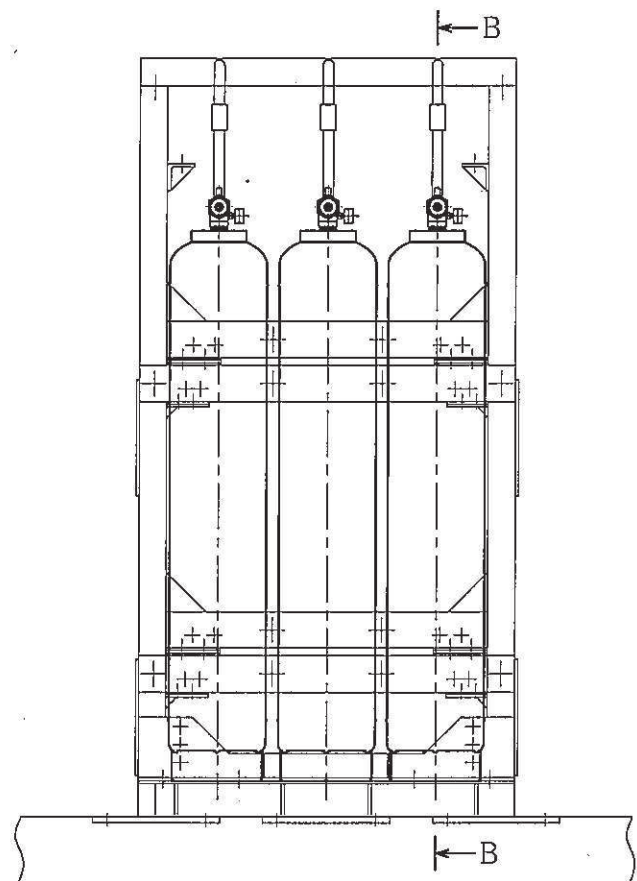


5本ユニット設置

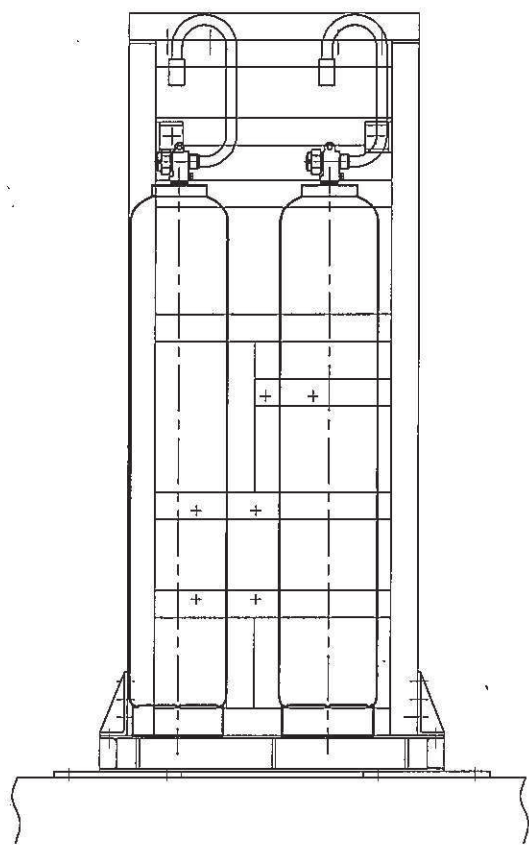

B~B 矢視図

1	ハロン1301貯蔵容器	11	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

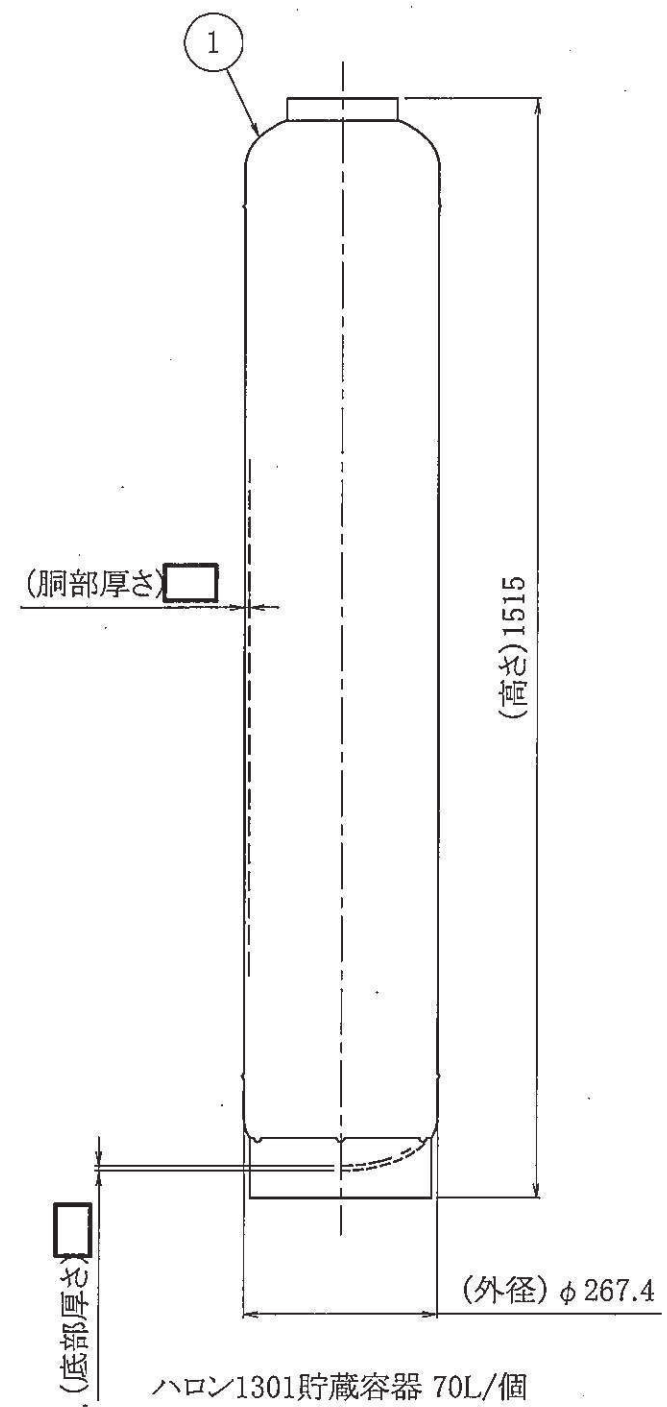

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-15図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	D/G (A)室/(B)室/ D/G補機(A)室/(B)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第9-3-2-2-2-15 図 D/G(A)室／(B)室／D/G補機(A)室／(B)室消火系ハロン1301貯蔵容器  
 構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン1301貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	4	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

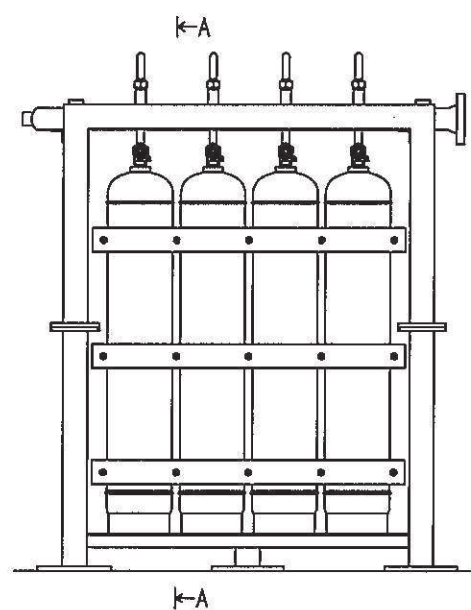

4本ユニット設置

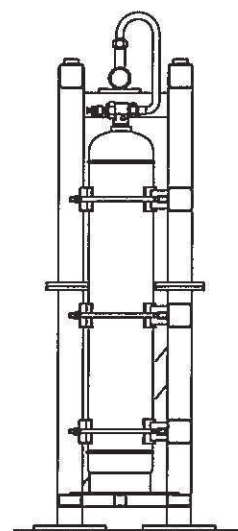

A~A矢視図

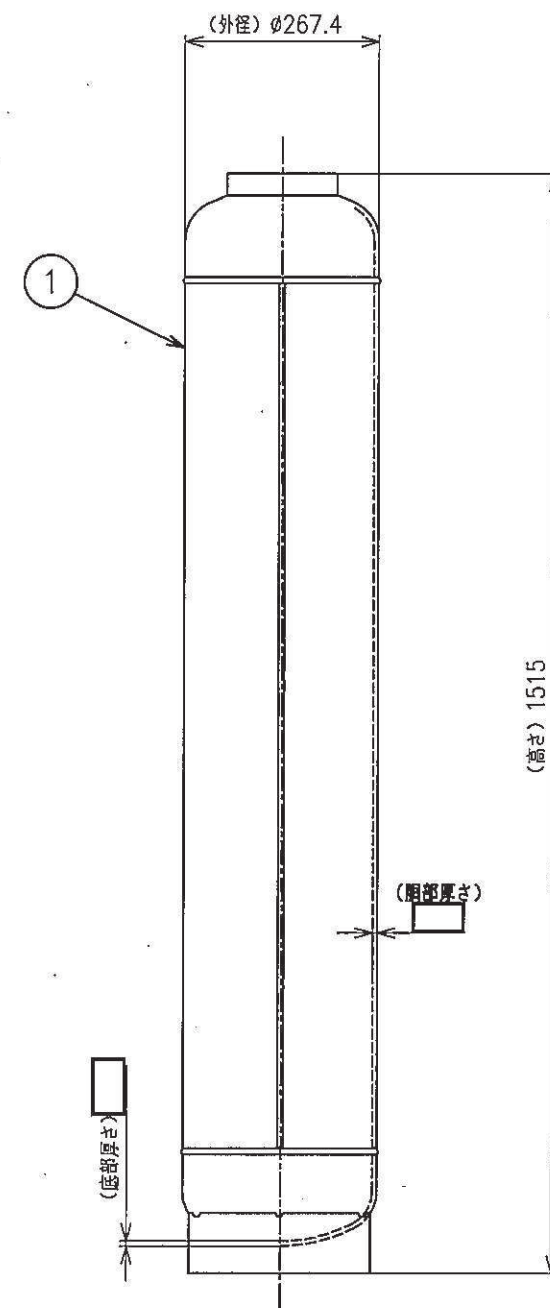

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-16 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	B1F ハッチ室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


1	ハロン1301貯蔵容器	6	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

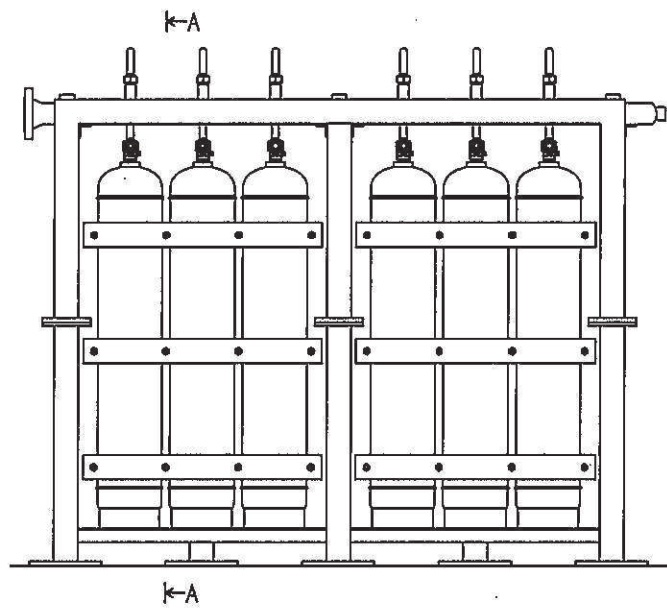

6本ユニット設置

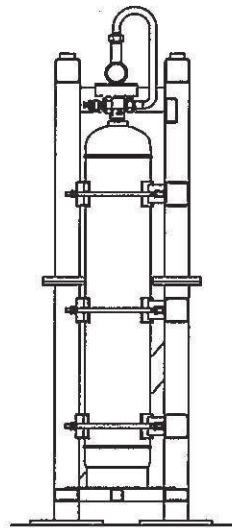

A-A矢視図

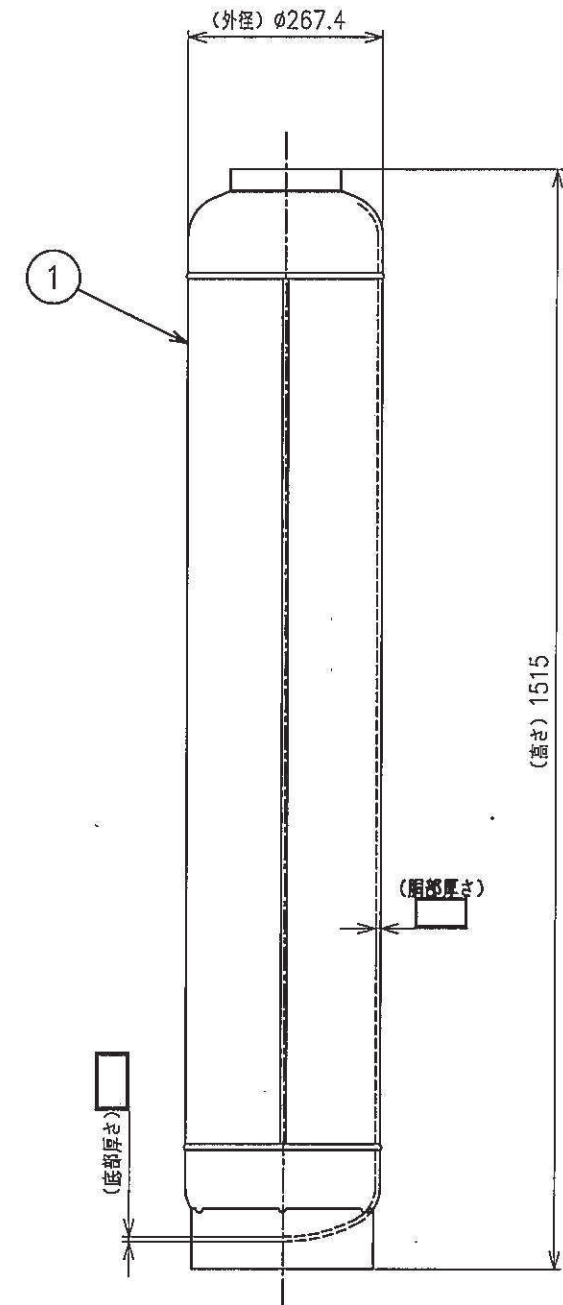

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-17図
女川原子力発電所 第2号機	
名	区分Ⅲ HPCS電気品室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



1	ハロン1301貯蔵容器	4	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

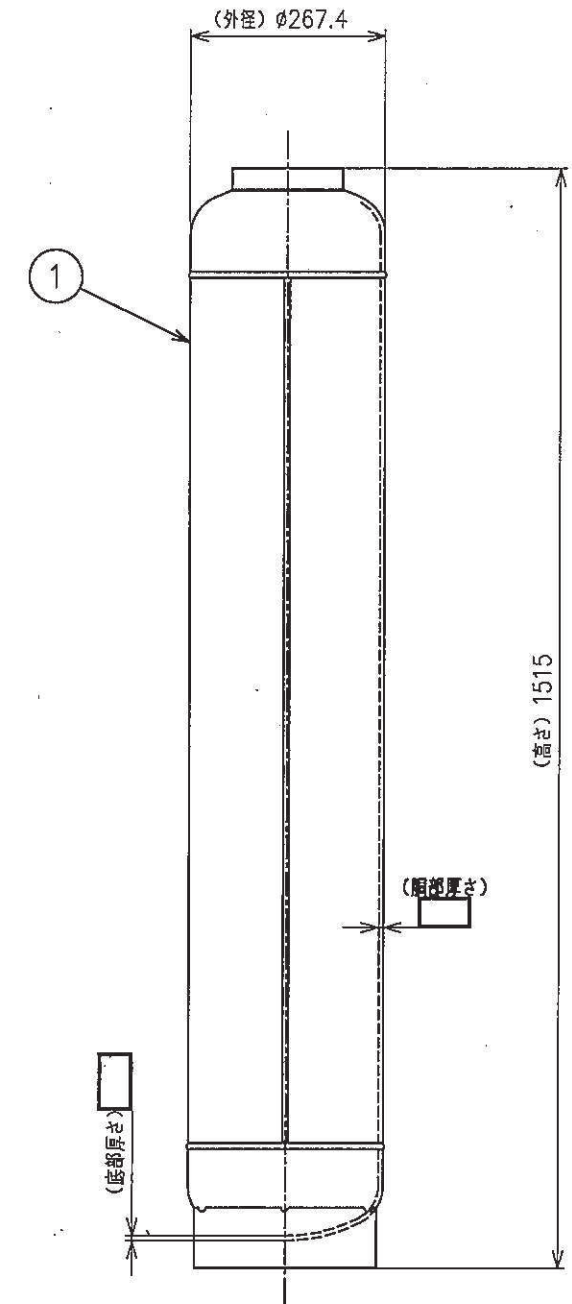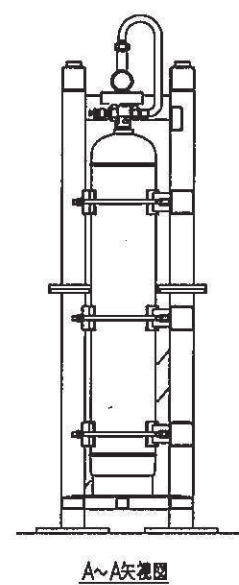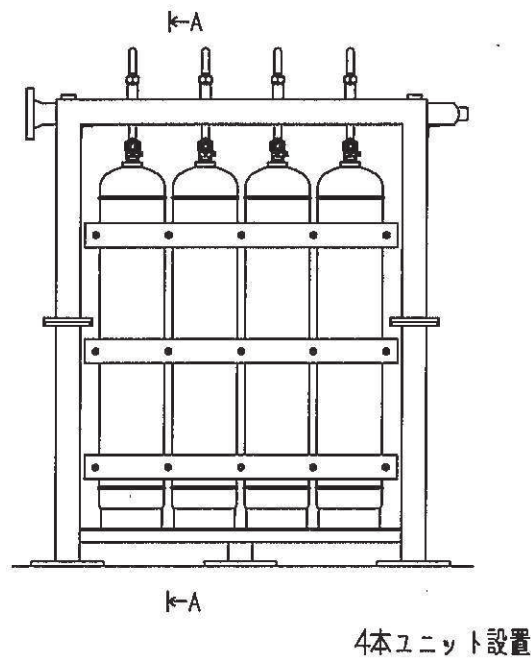

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-2-18 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅱ非常用MCC室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲



[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

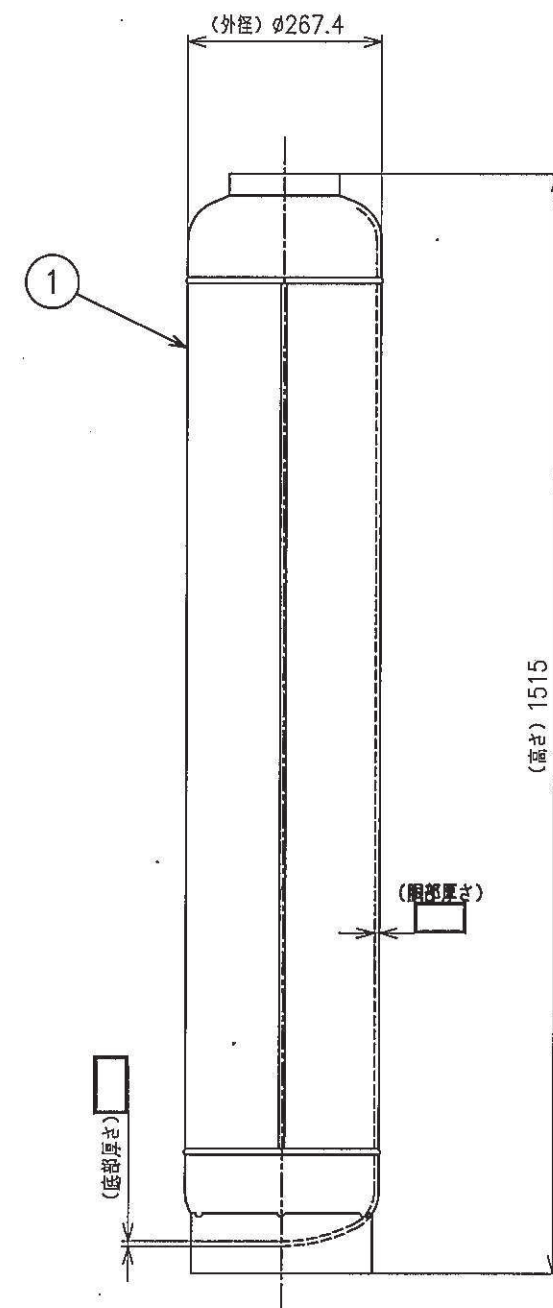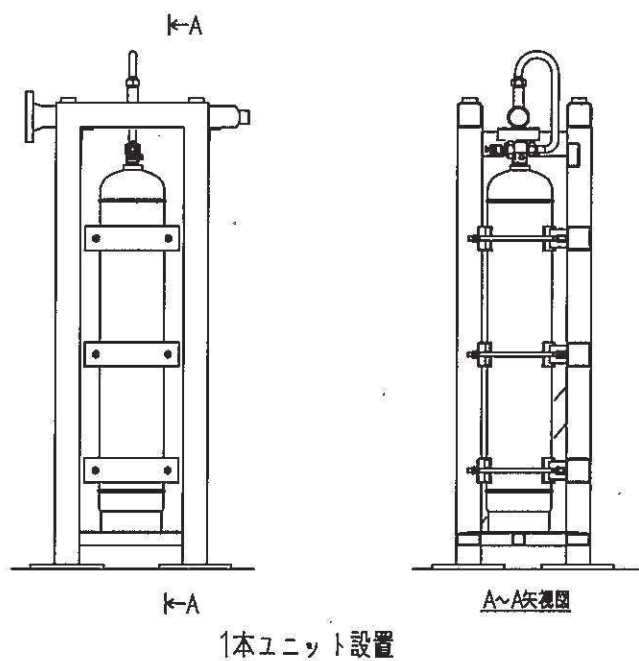

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-19 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	導電率計ラック室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲



[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	2	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

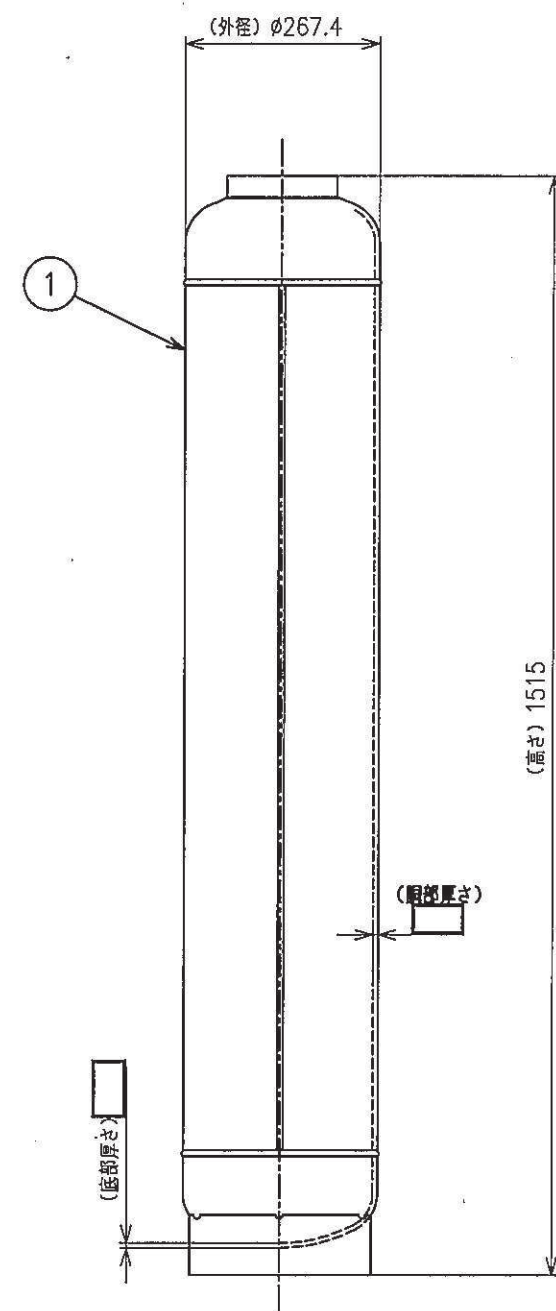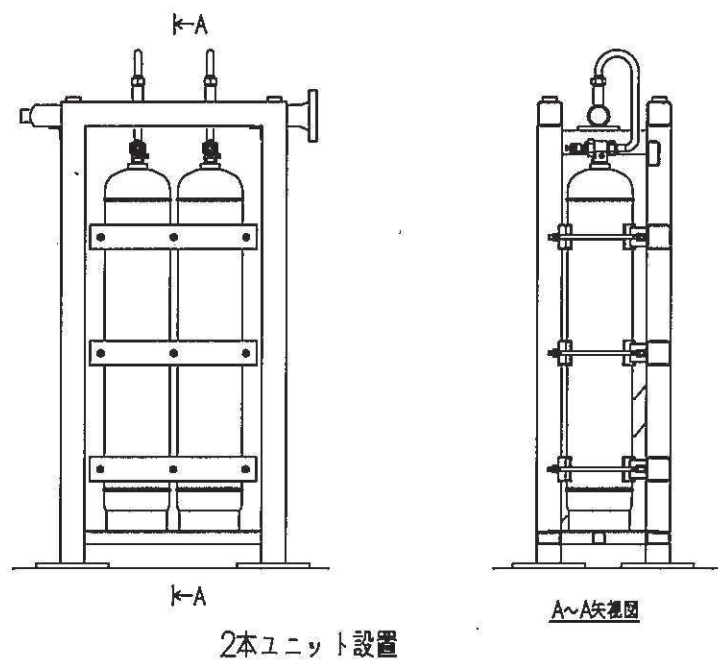

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-20 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	FPCポンプ(A)(B)室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	4	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

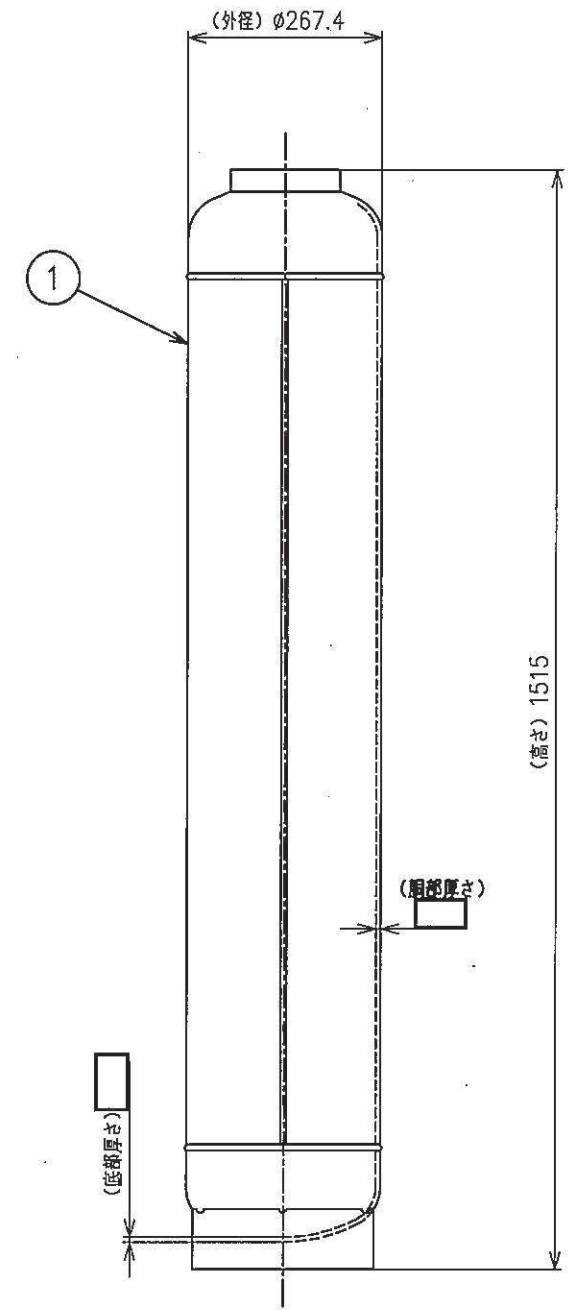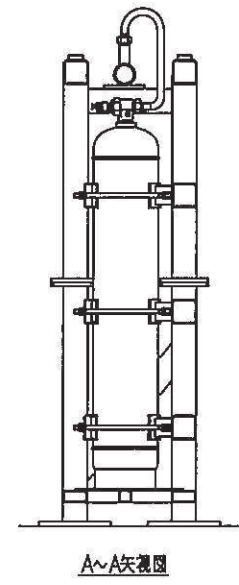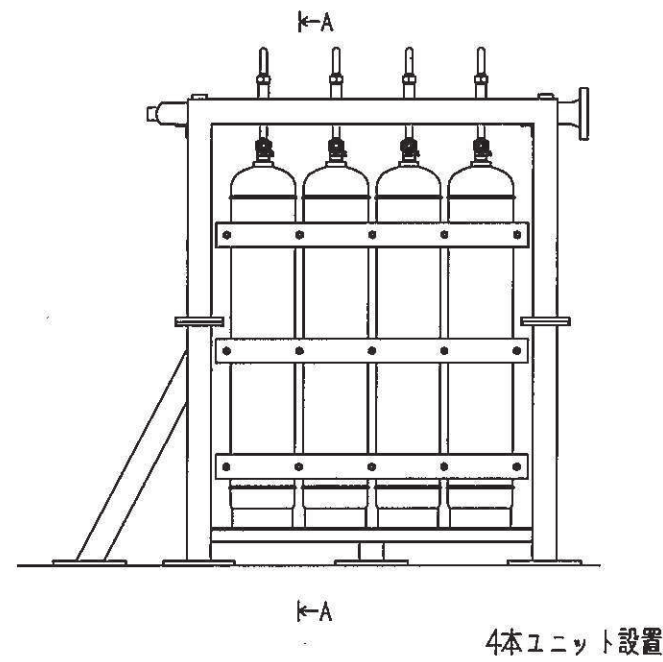

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-2-21 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	HWH熱交換器・ポンプ室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



1	ハロン1301貯蔵容器	4	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

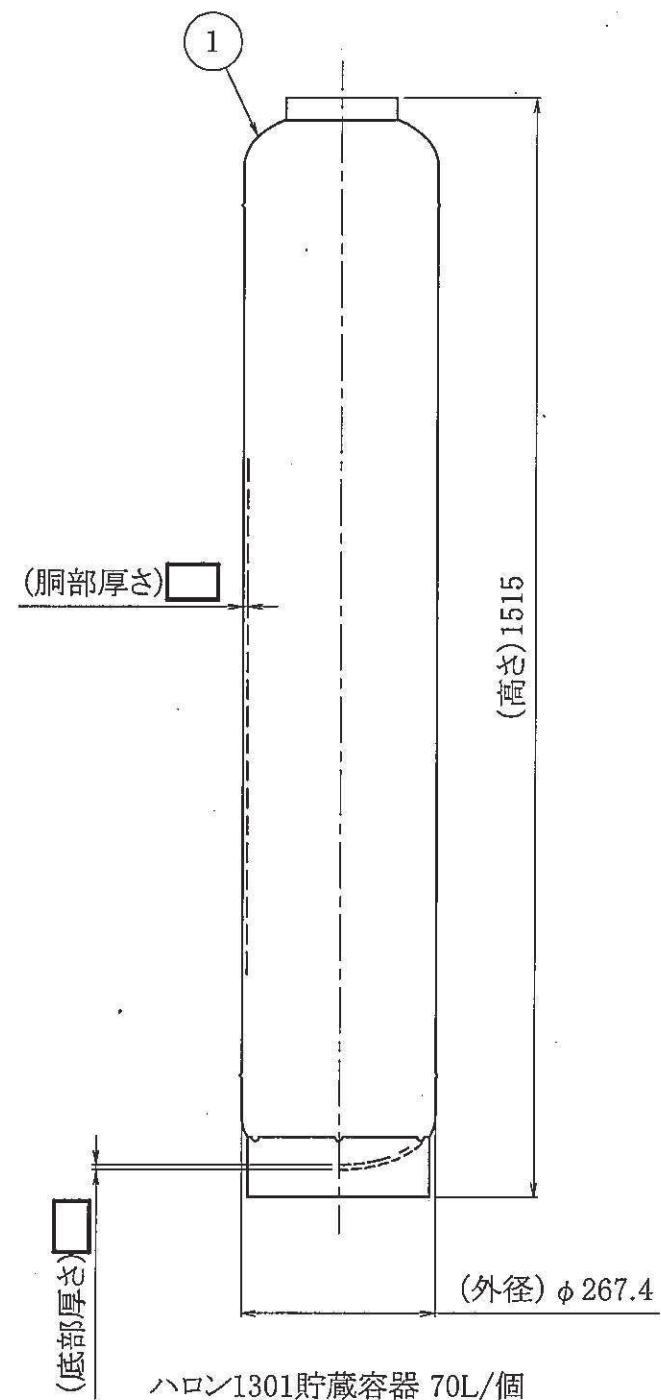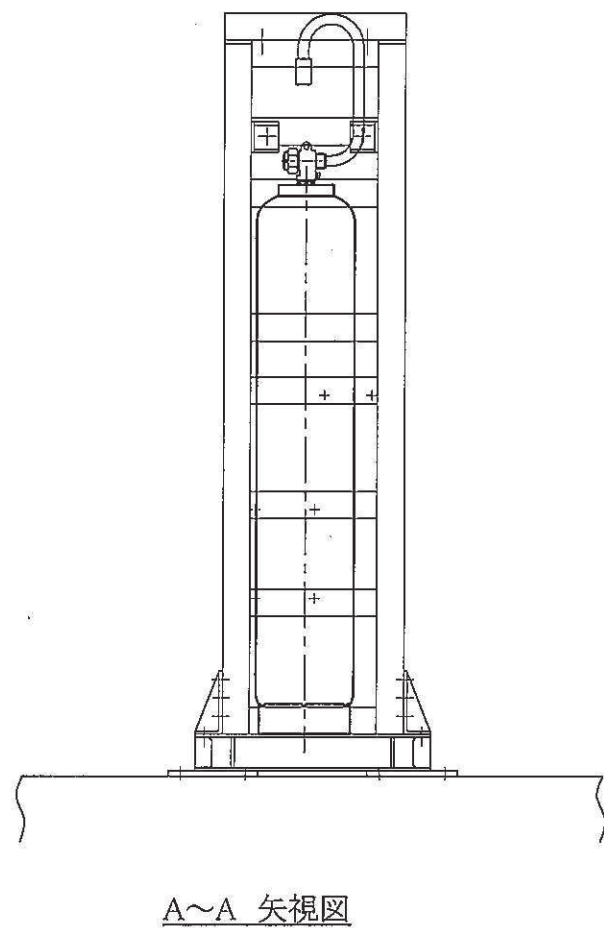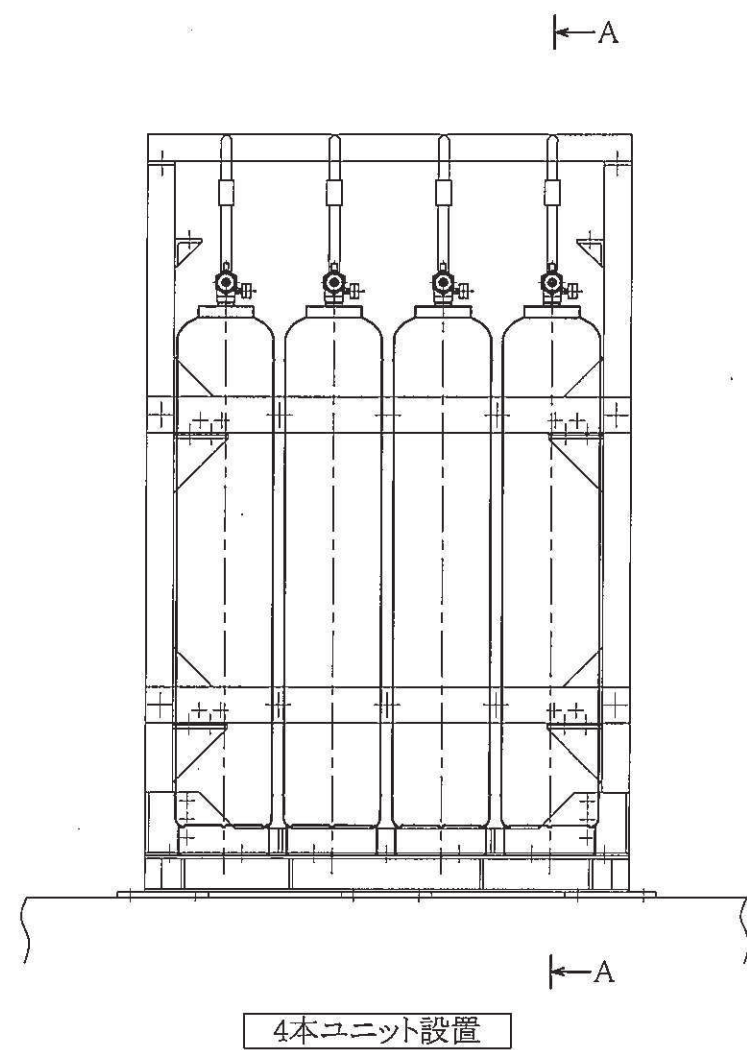

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-22図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急用電気品室(1)/(2)消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

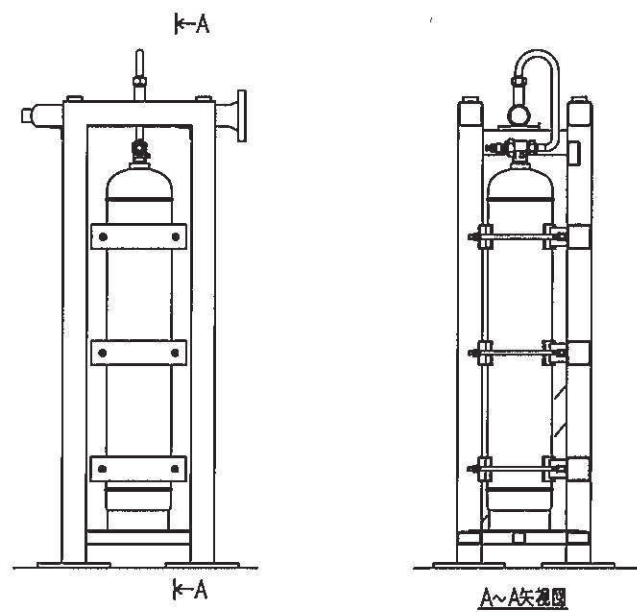

1本ユニット設置

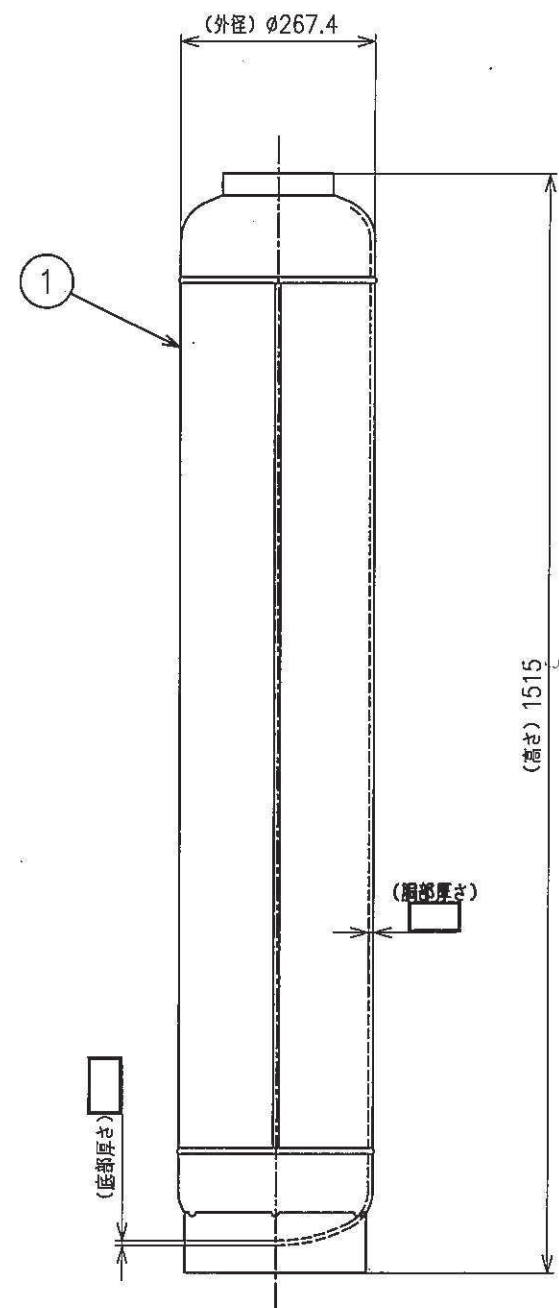

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-23 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分 I 非常用D/G制御盤室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-23 図 区分 I 非常用 D/G 制御盤室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	4	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

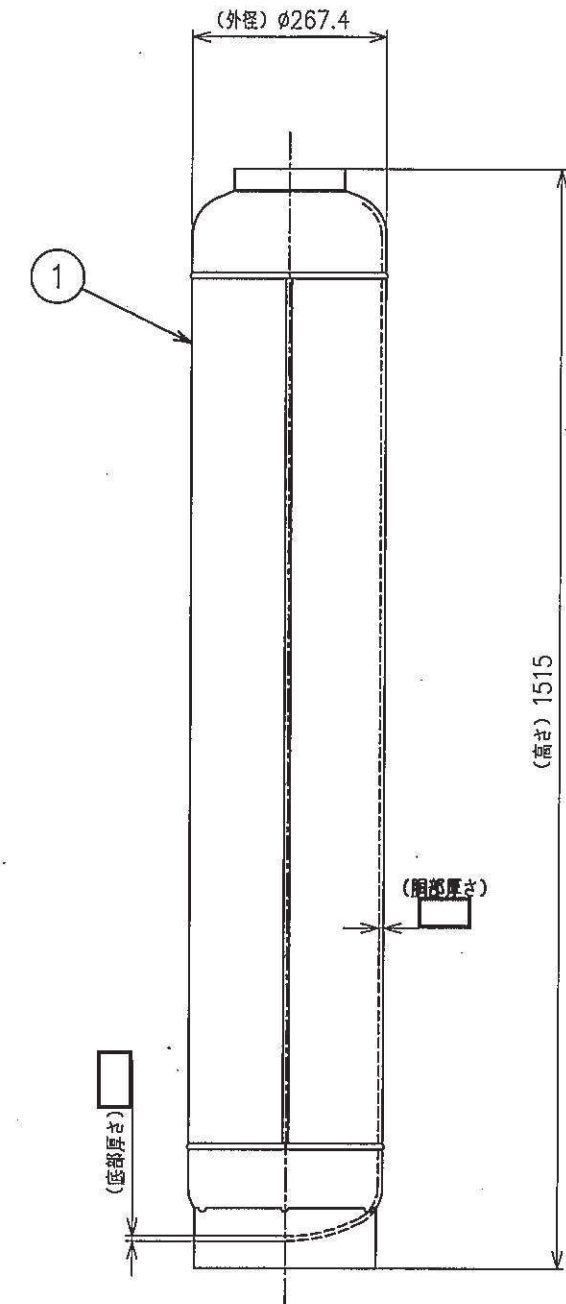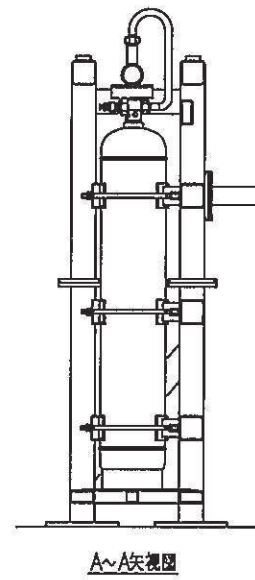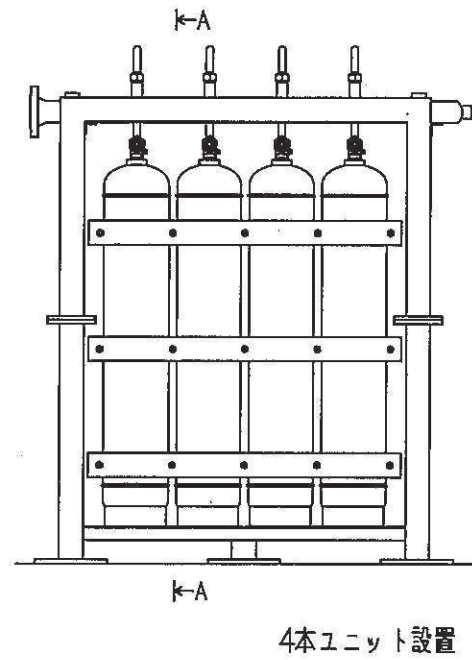

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-24図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅲ非常用D/G制御盤室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-24 図 区分Ⅲ非常用 D/G 制御盤室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙





工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

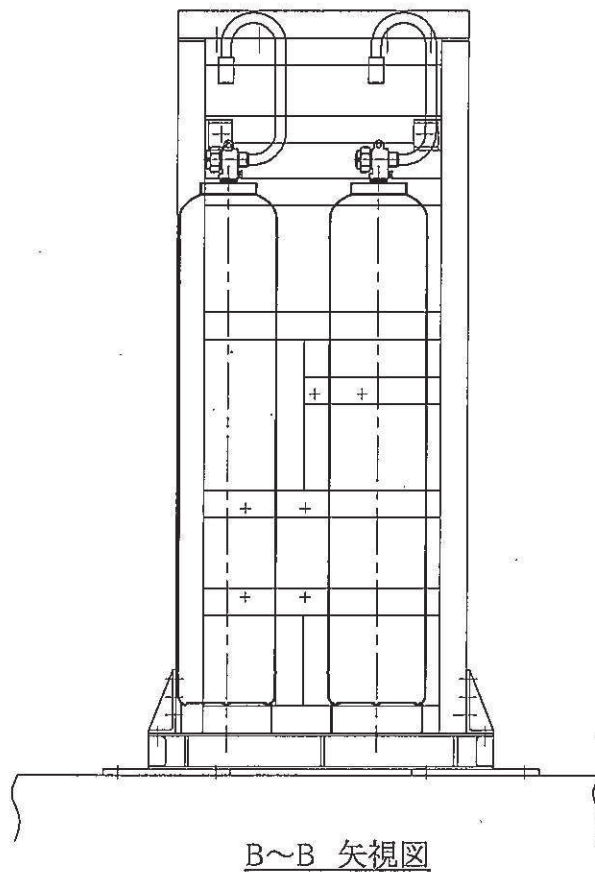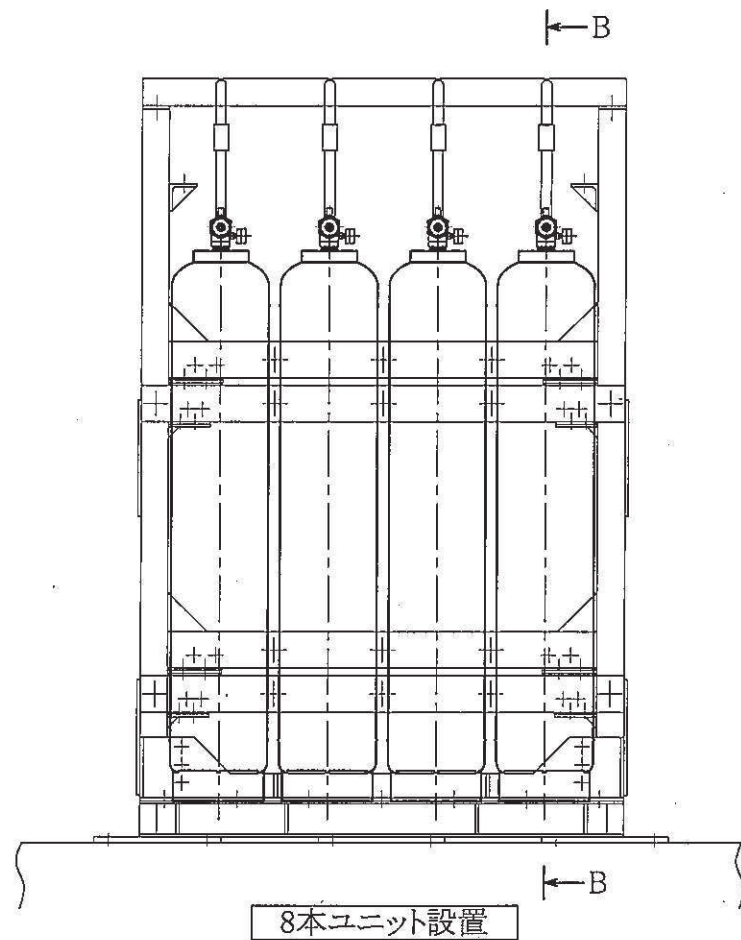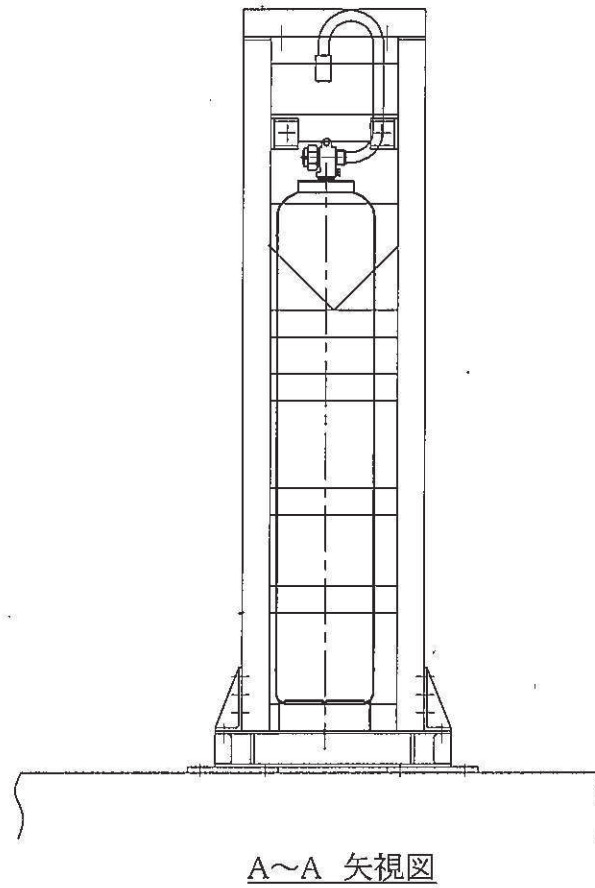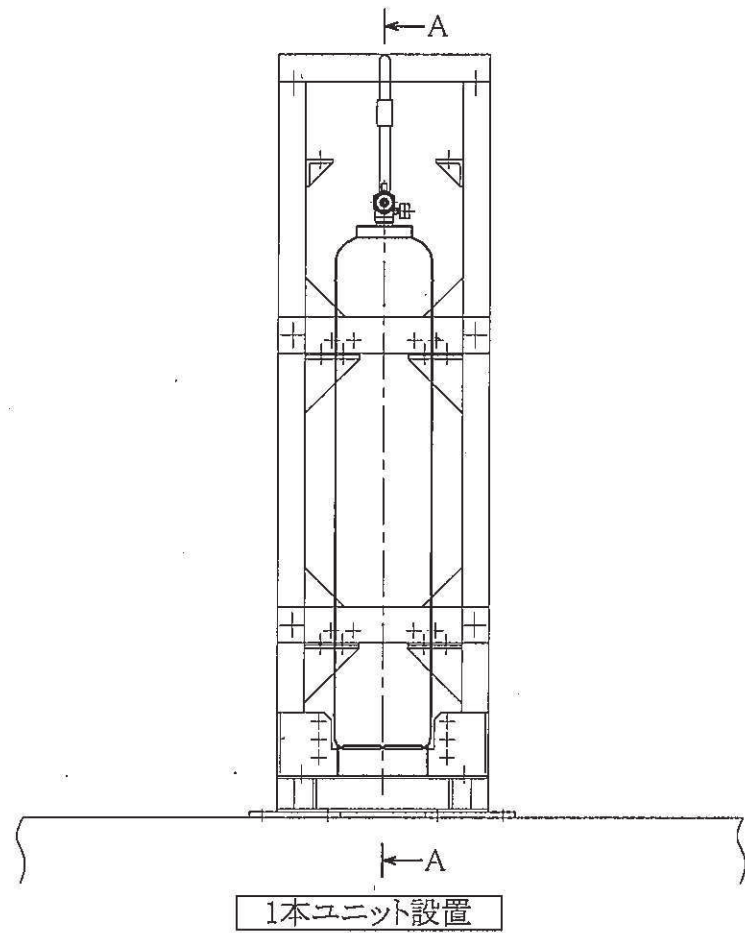

1	ハロン1301貯蔵容器	9	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

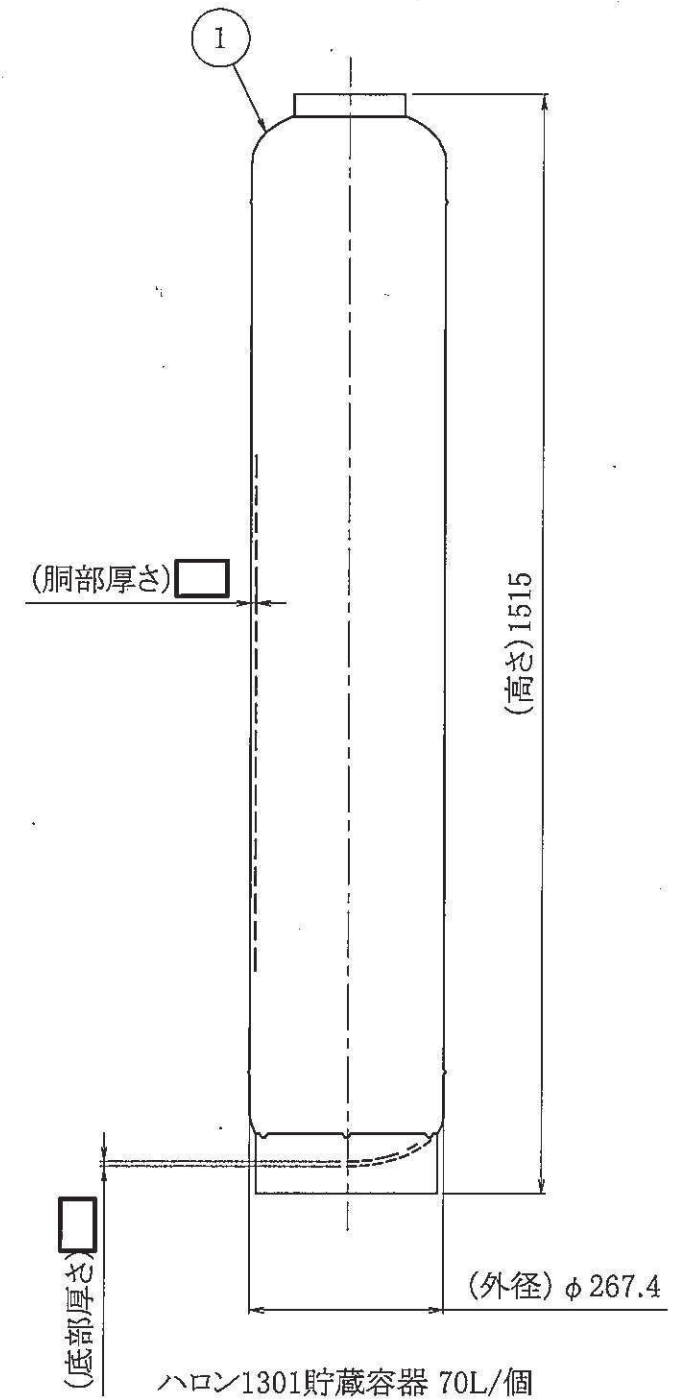

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-25図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	ディーゼル発電機(HPCS)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器




主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

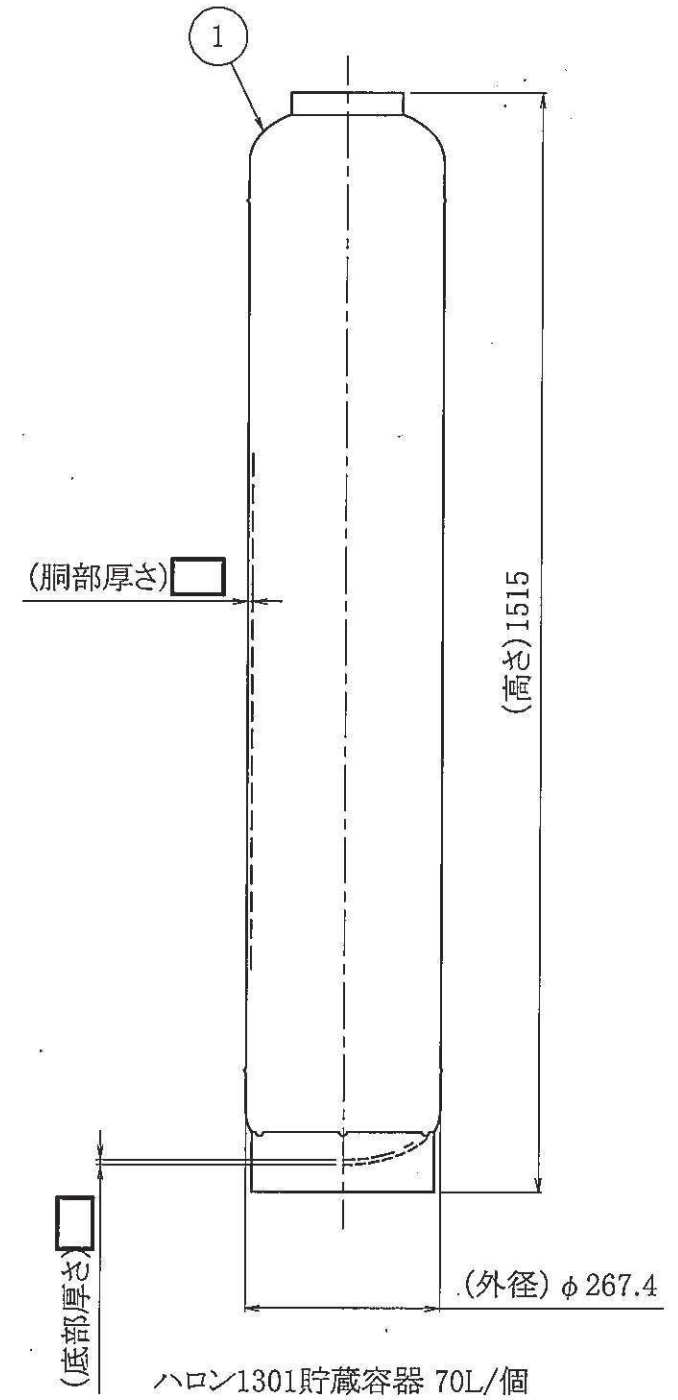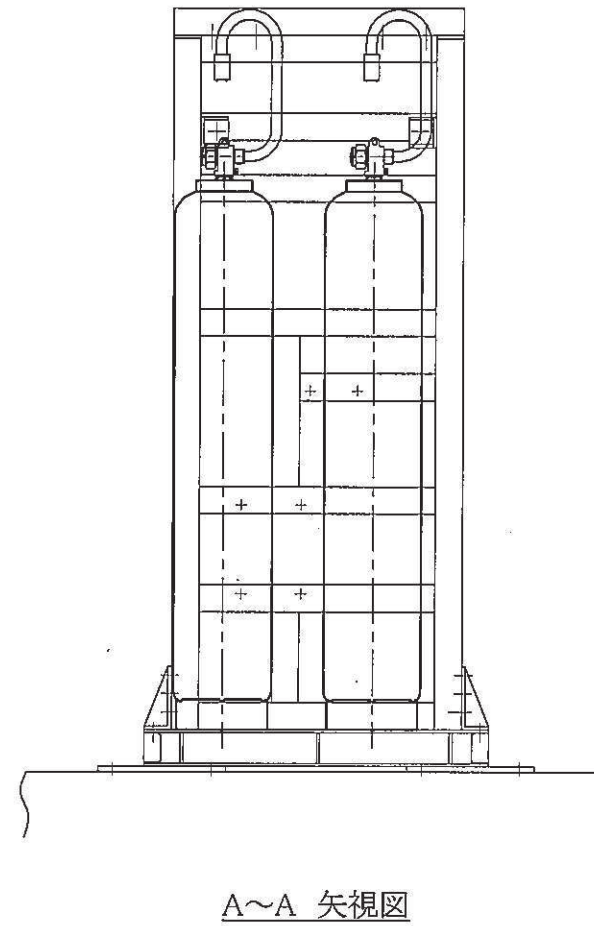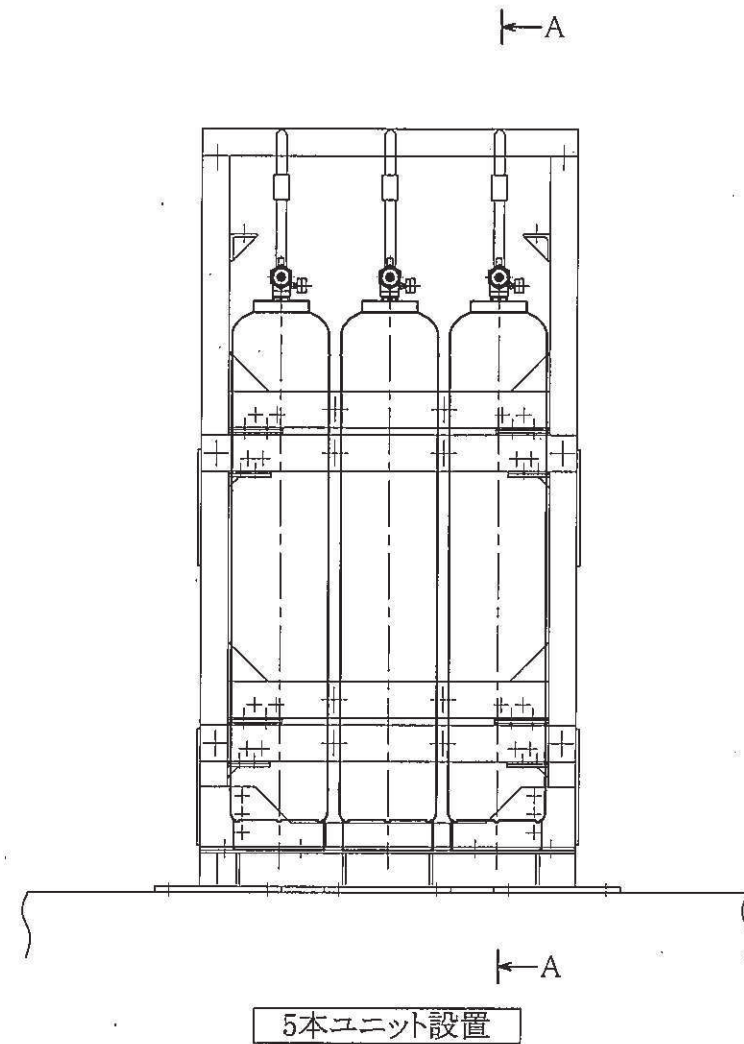

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-26図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅱ非常用D/G制御盤室/ R-12階段室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-26 図 区分Ⅱ非常用 D/G 制御盤室/R-12 階段室消火系ハロン 1301 貯蔵容器  
 構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

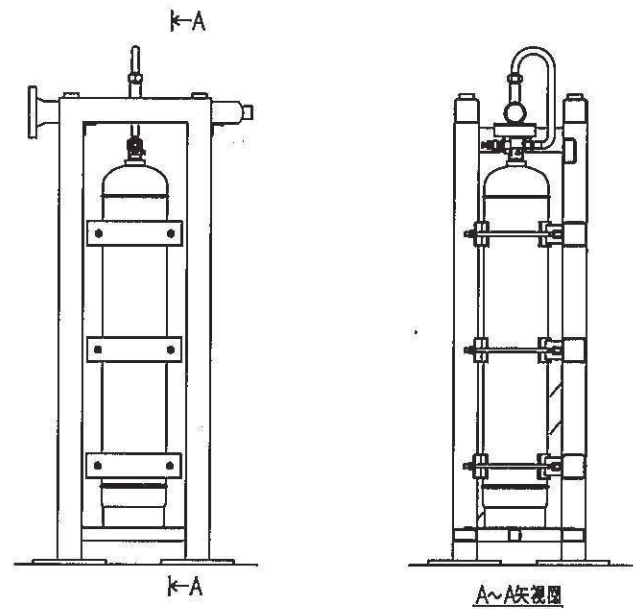

1本ユニット設置

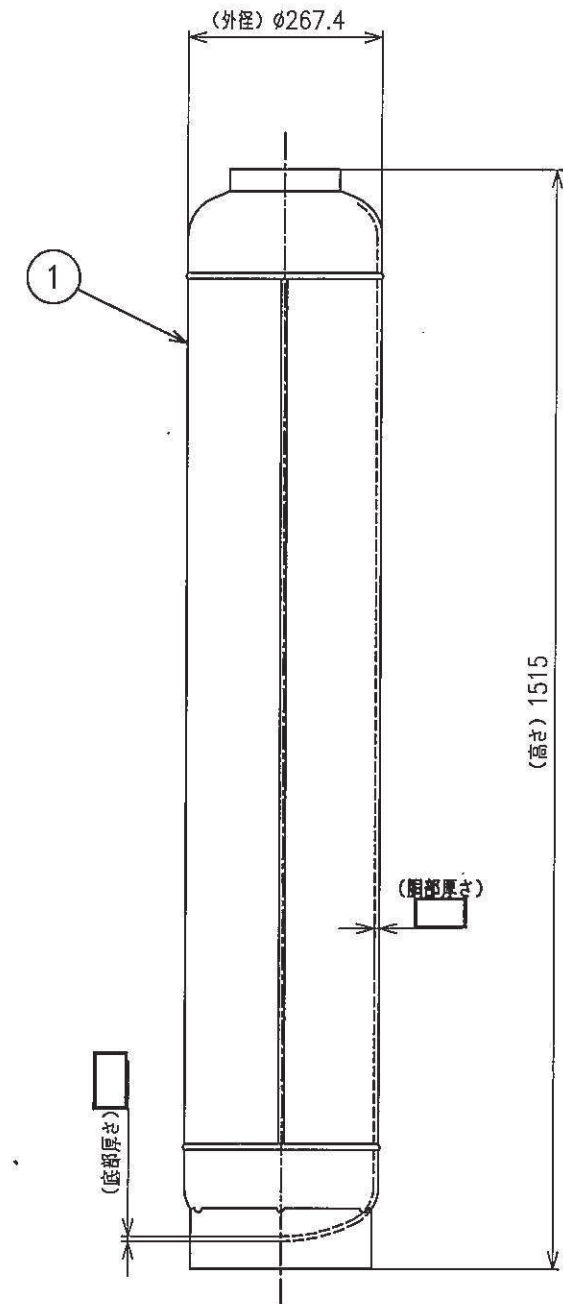

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

工事計画認可申請 第9-3-2-2-27図

女川原子力発電所 第2号機

名称 区分Ⅲバッテリー室消火系  
ハロン1301貯蔵容器構造図

東北電力株式会社

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


1	ハロン1301貯蔵容器	24	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

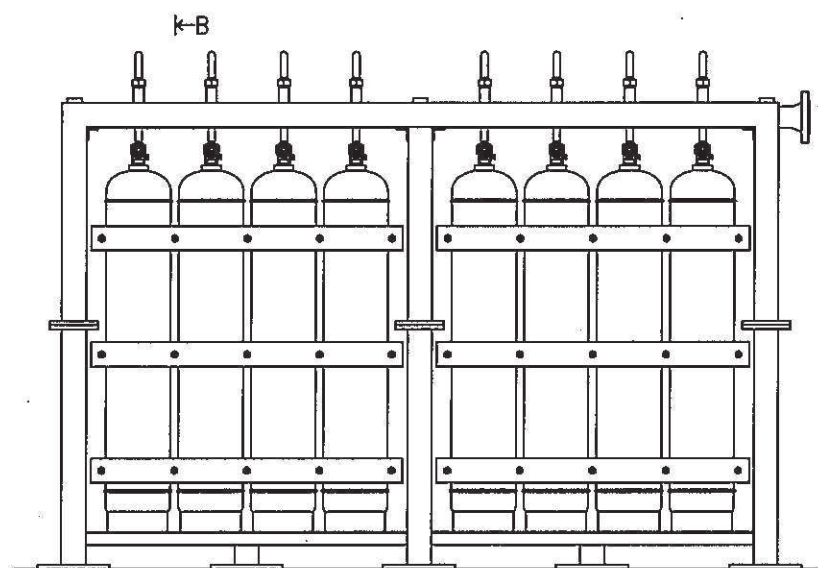


8本ユニット設置

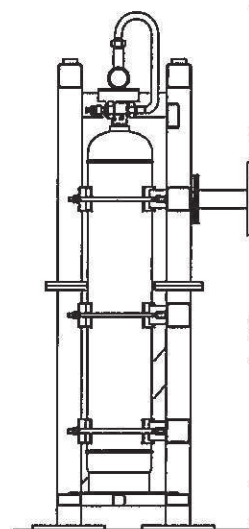


B~B矢視図

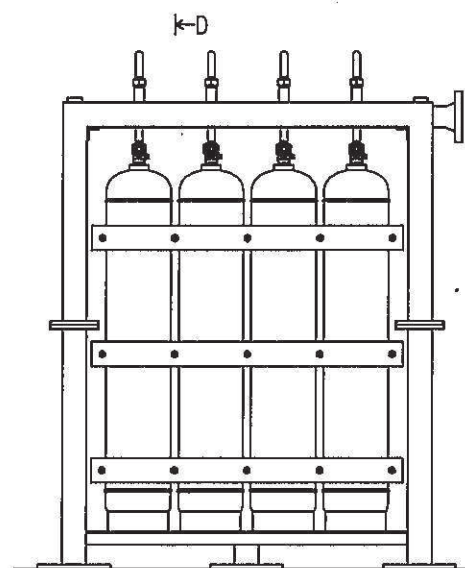


4本ユニット設置

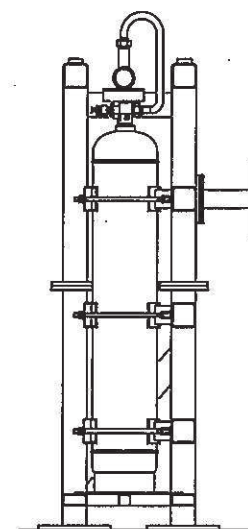


D~D矢視図

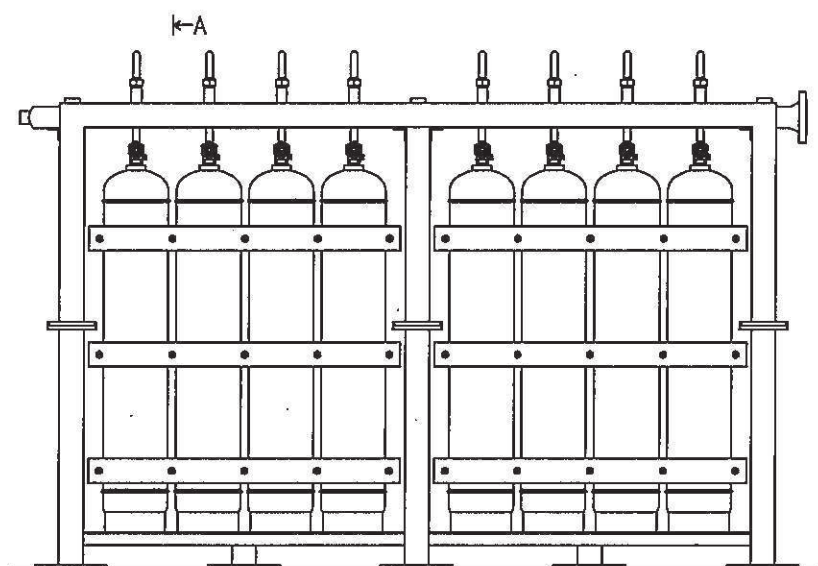


8本ユニット設置

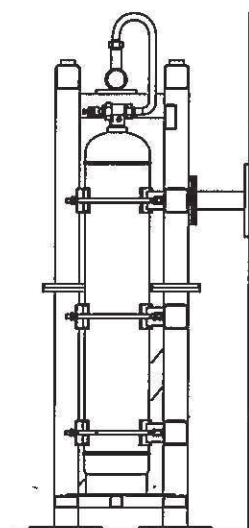


A~A矢視図

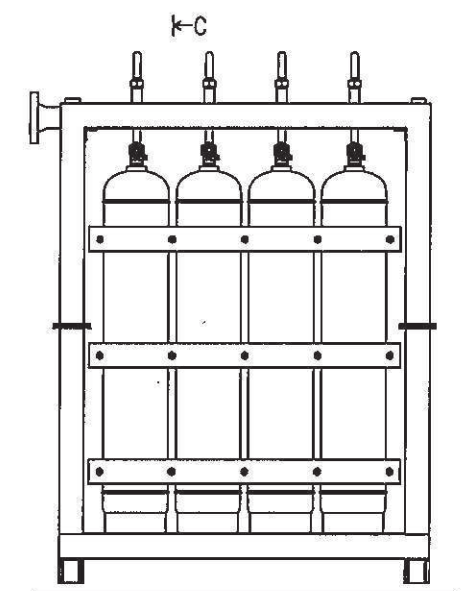

4本ユニット設置

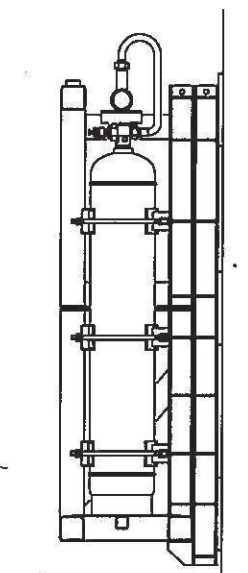

C~C矢視図

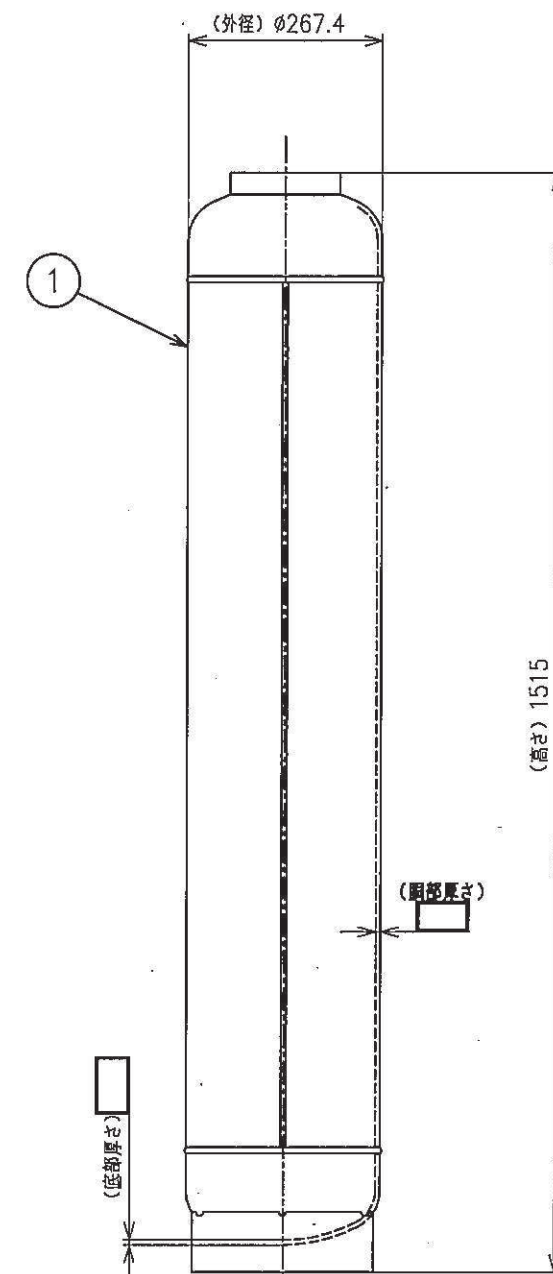

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-28 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	送風機・緊急用電気品室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカ基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

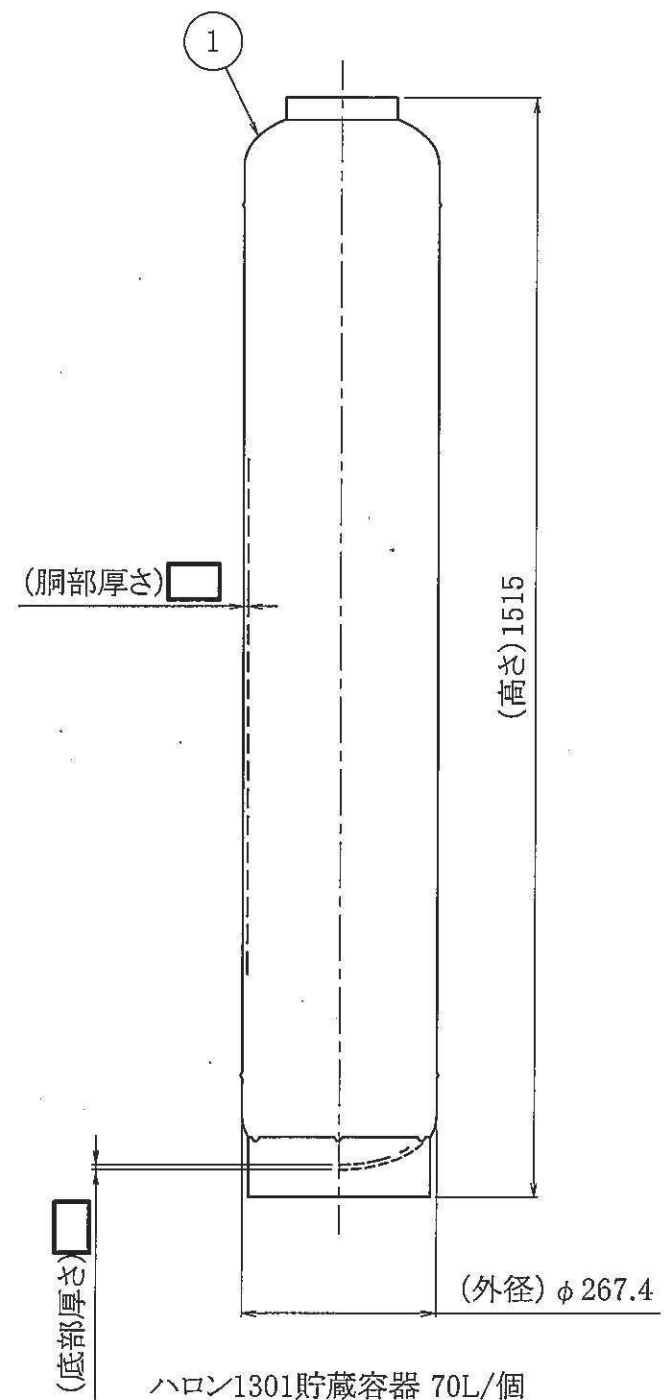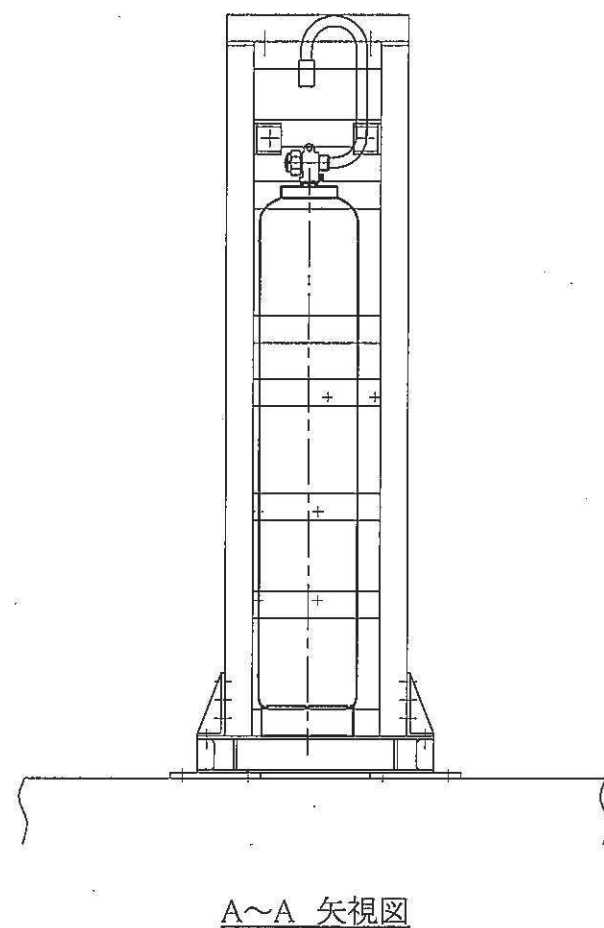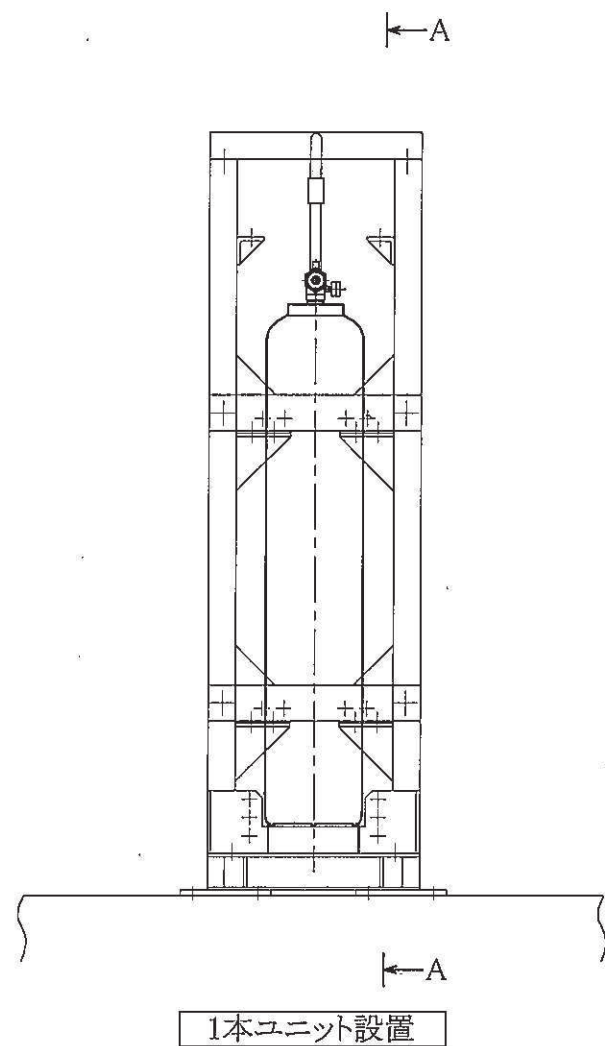

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-29図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料ディタンク(B)室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器



主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注: 主要寸法は, 工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



1	ハロン1301貯蔵容器	3	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

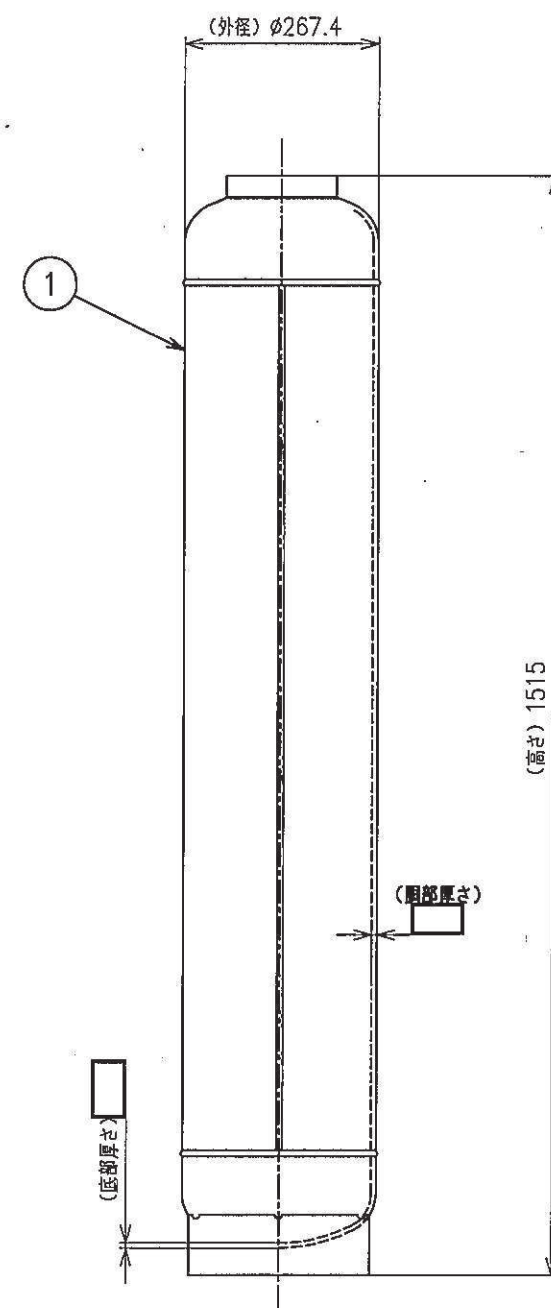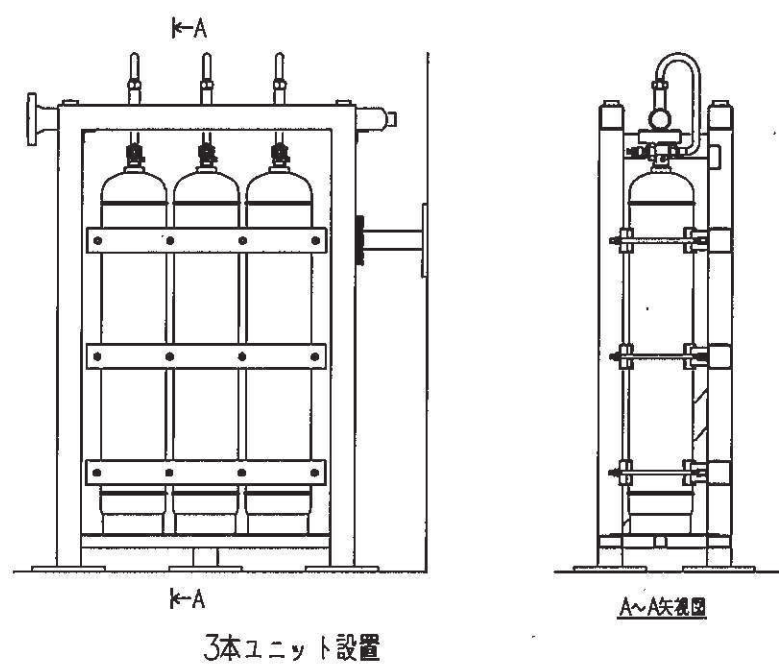

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-2-30図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	SOL冷凍機室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-30 図 SOL 冷凍機室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

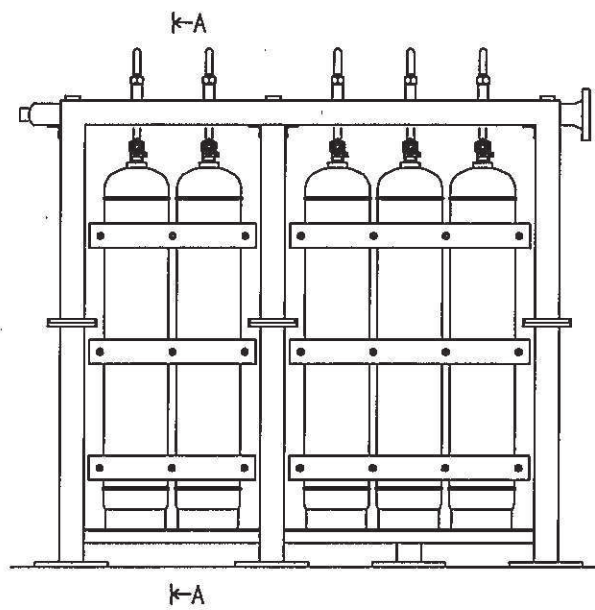

5本ユニット設置

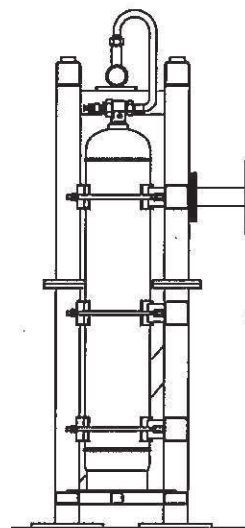

A-A断面図

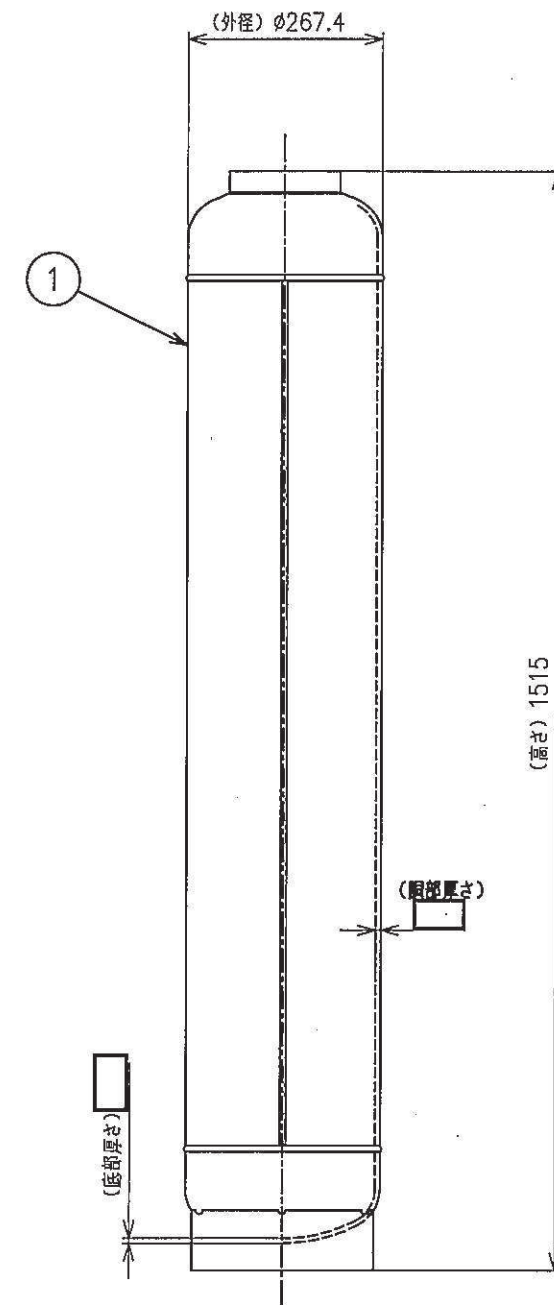

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-31図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷凍機・ポンプ(A)(C)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-31 図 HECW 冷凍機・ポンプ(A)(C)室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

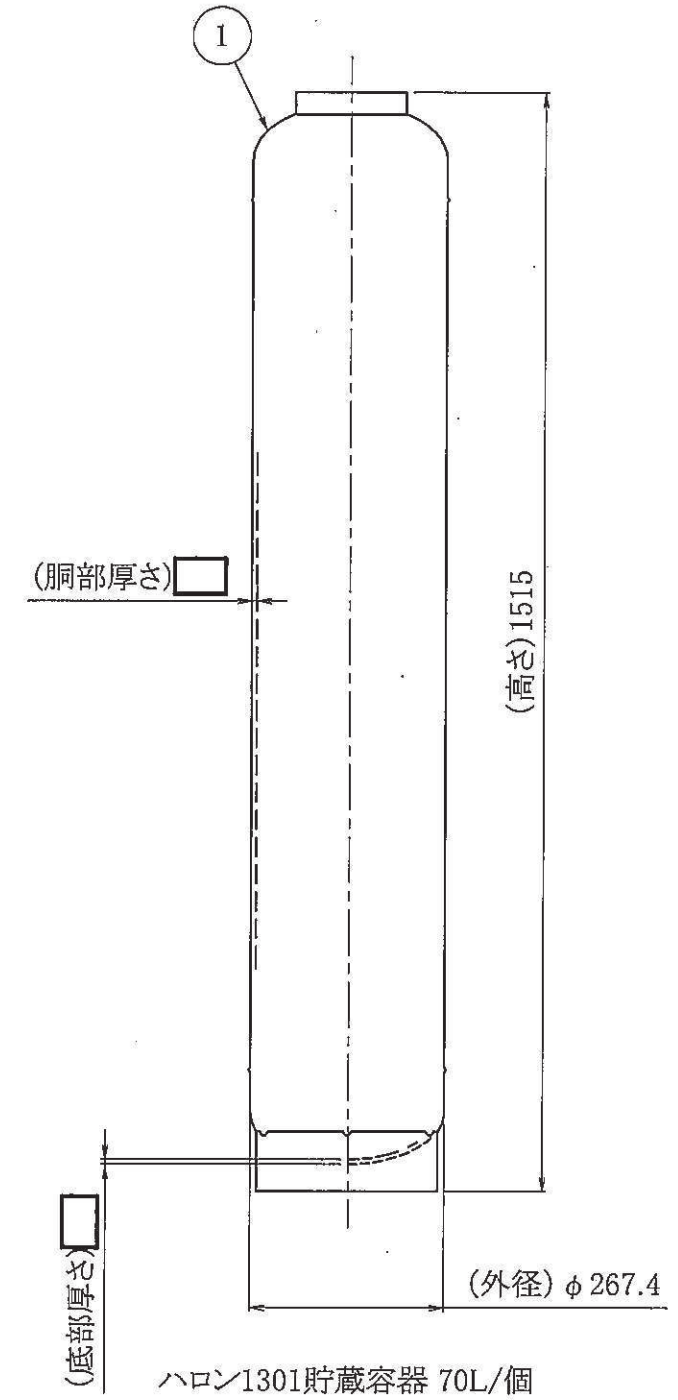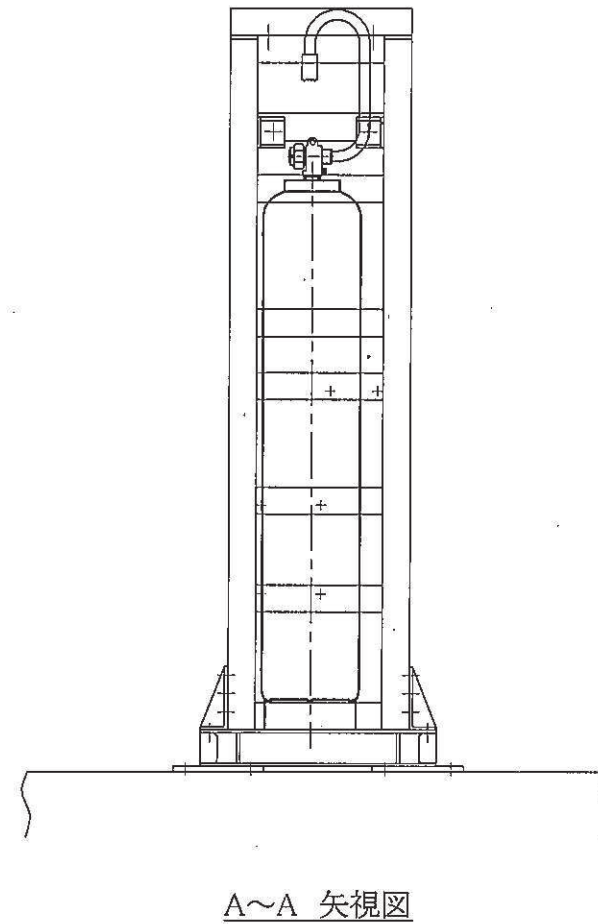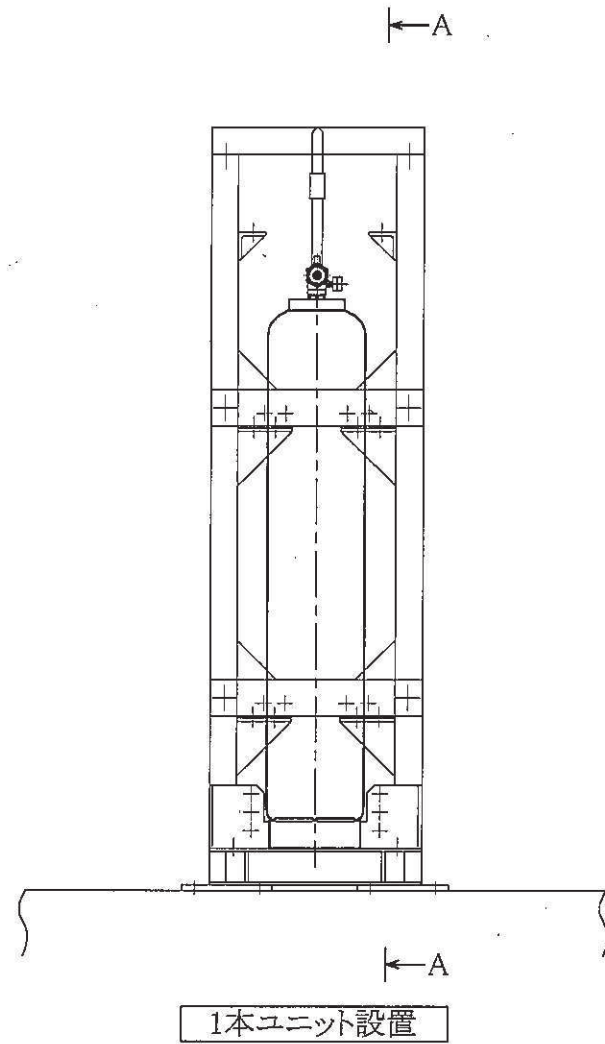

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-32図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(A)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


↑	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

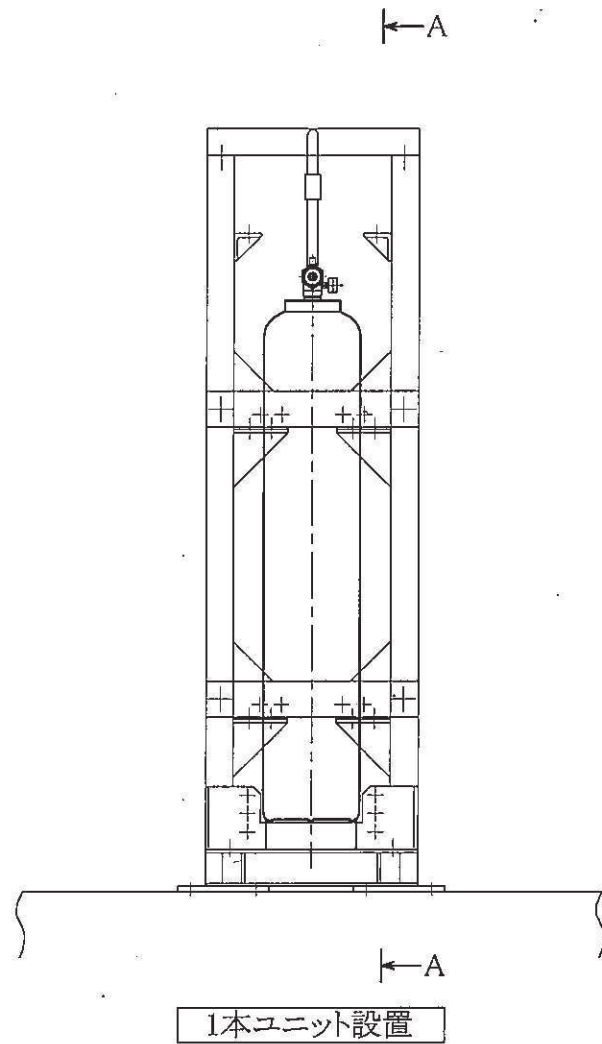

1本ユニット設置

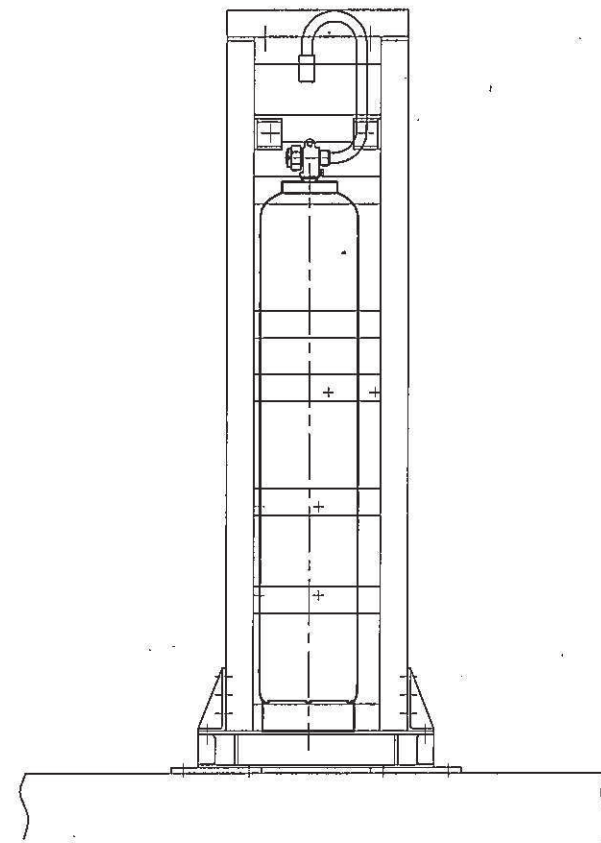

A~A 矢視図

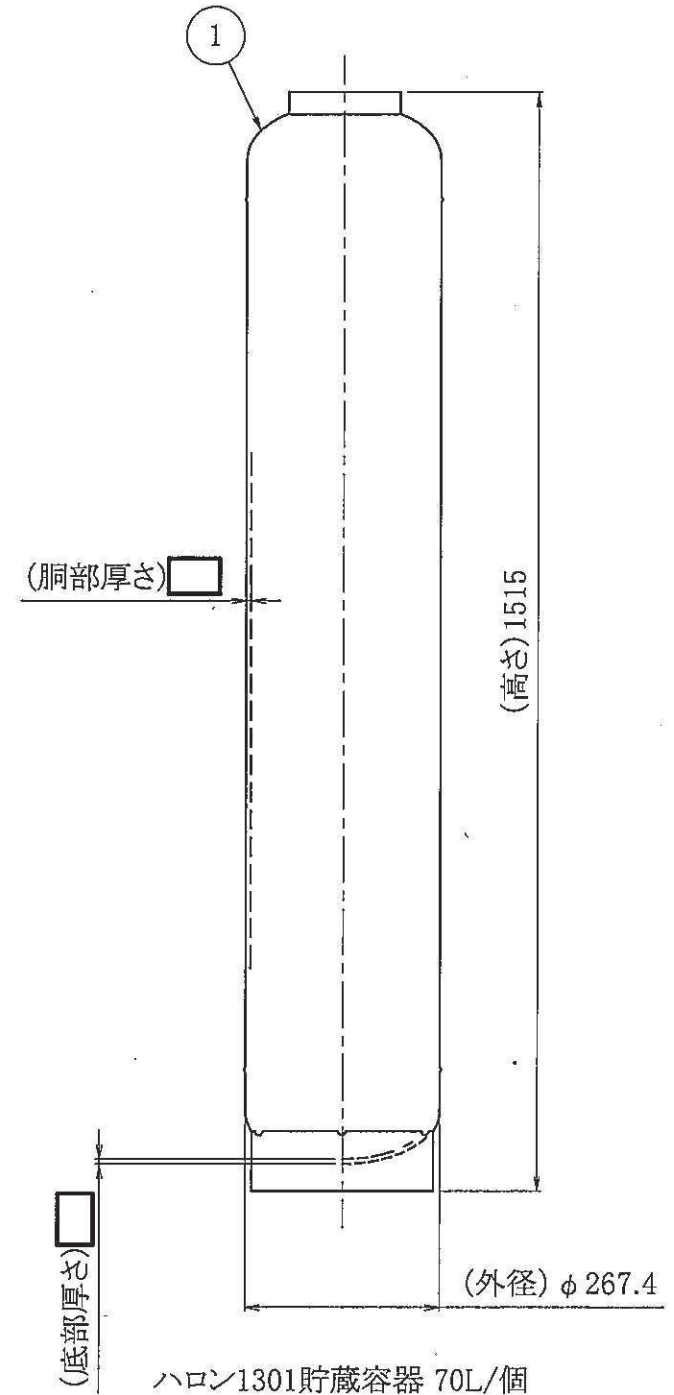

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-33図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料ディタンク(HPCS)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




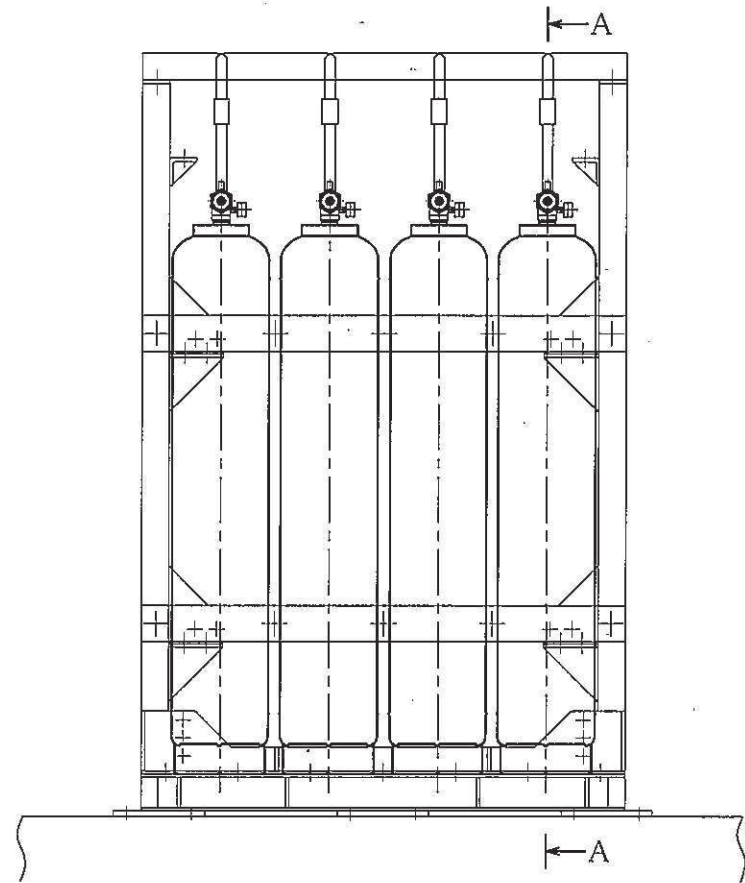


7本ユニット設置×2

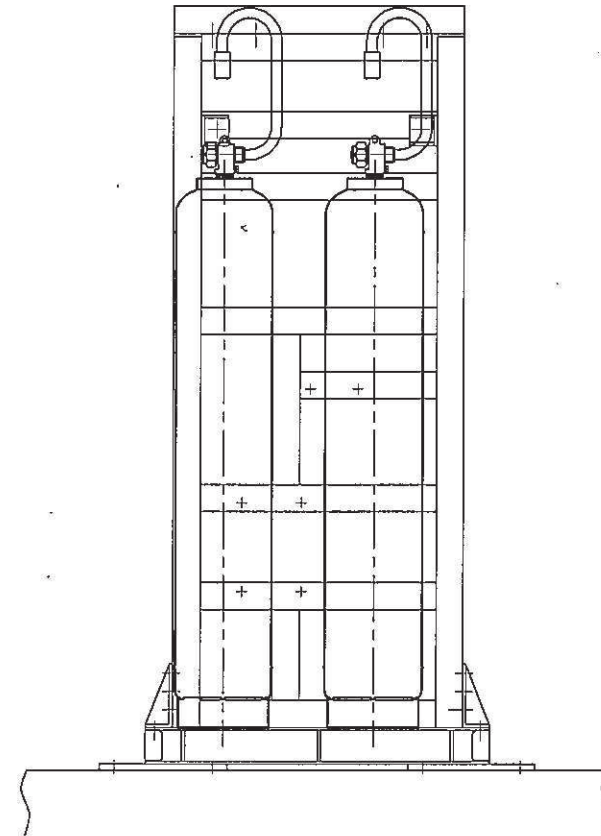

A~A 矢視図

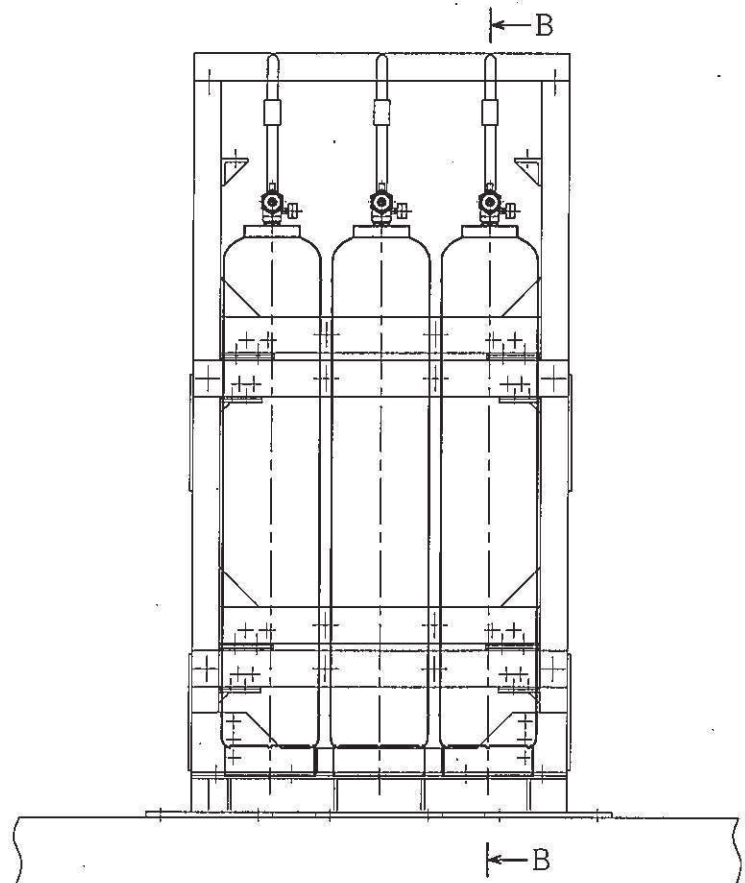


6本ユニット設置

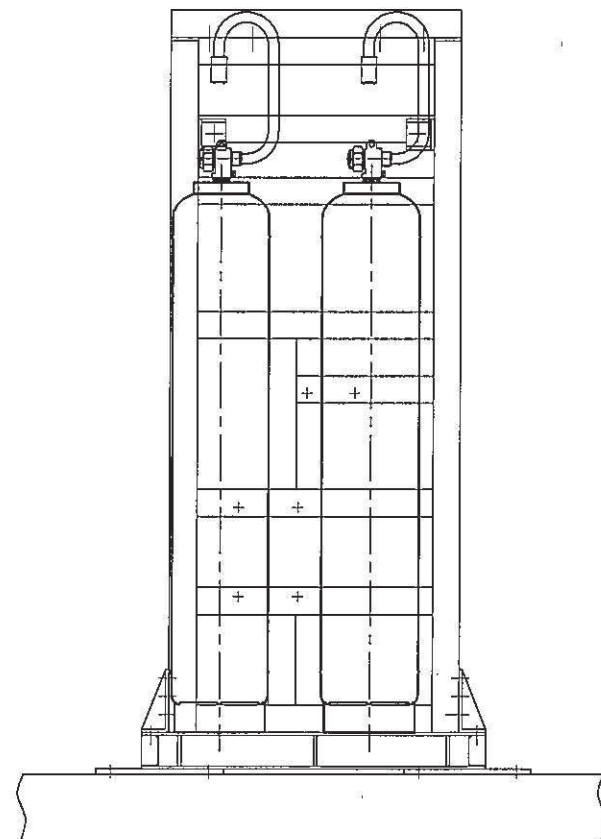

B~B 矢視図

1	ハロン1301貯蔵容器	20	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

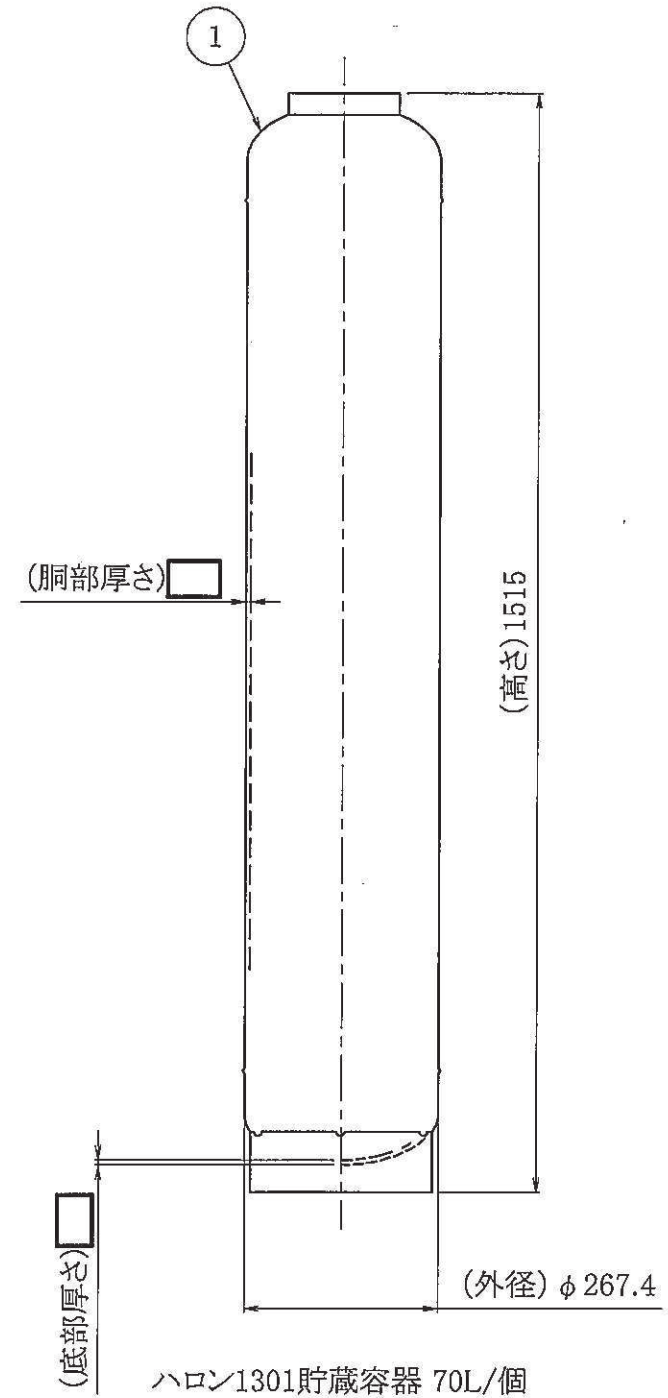

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-34図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	空調機械(A)室/(B)室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注: 主要寸法は, 工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	6	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

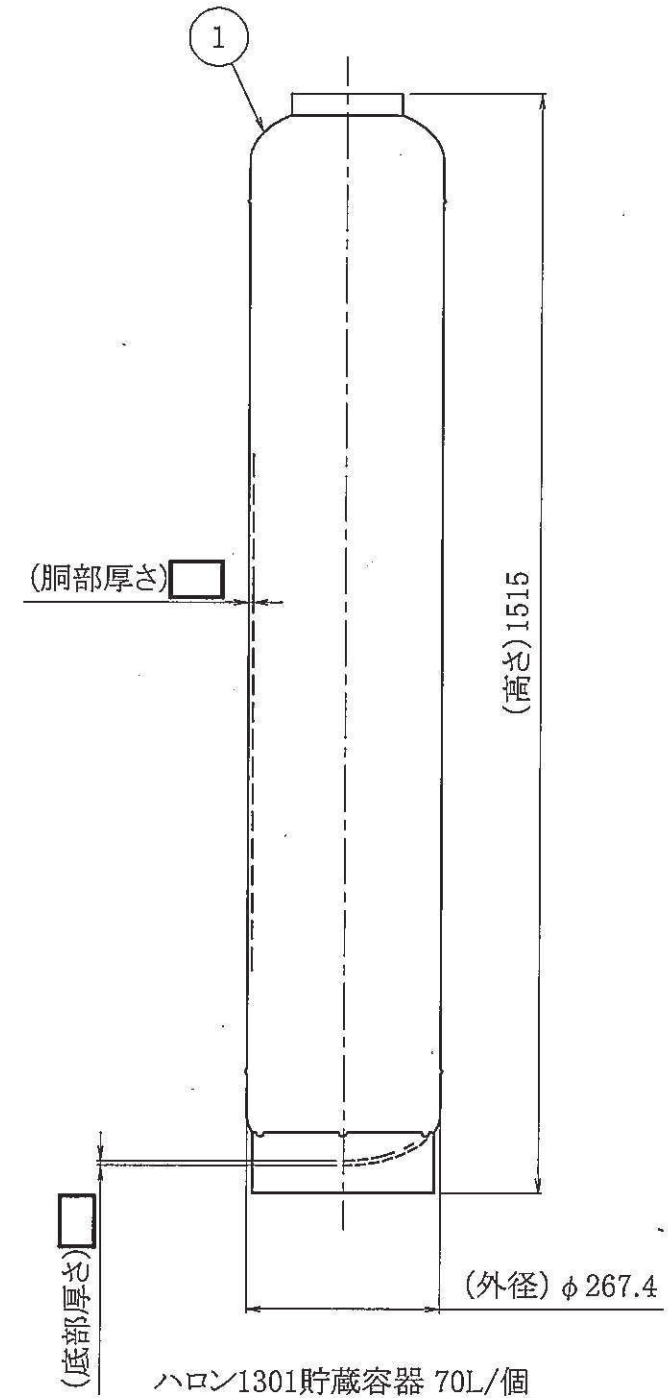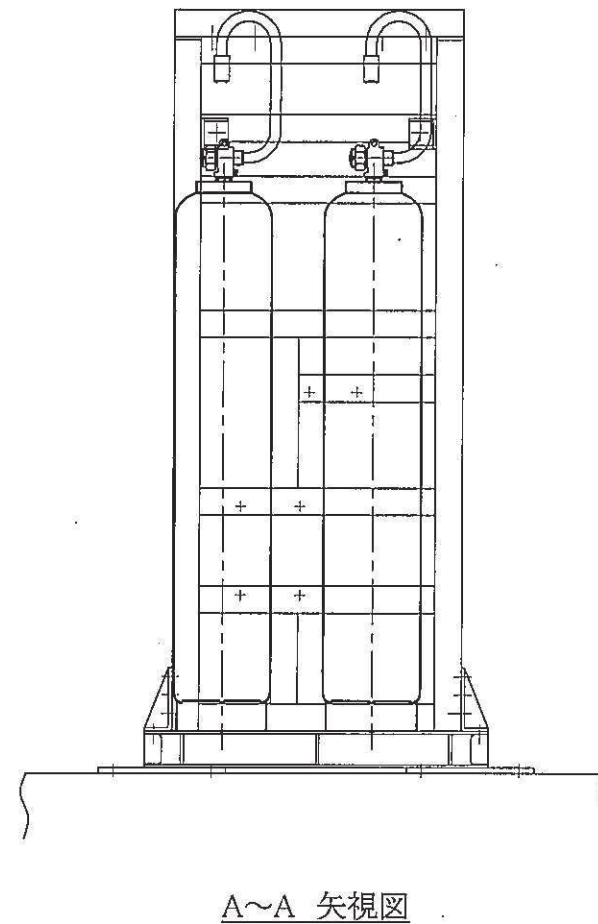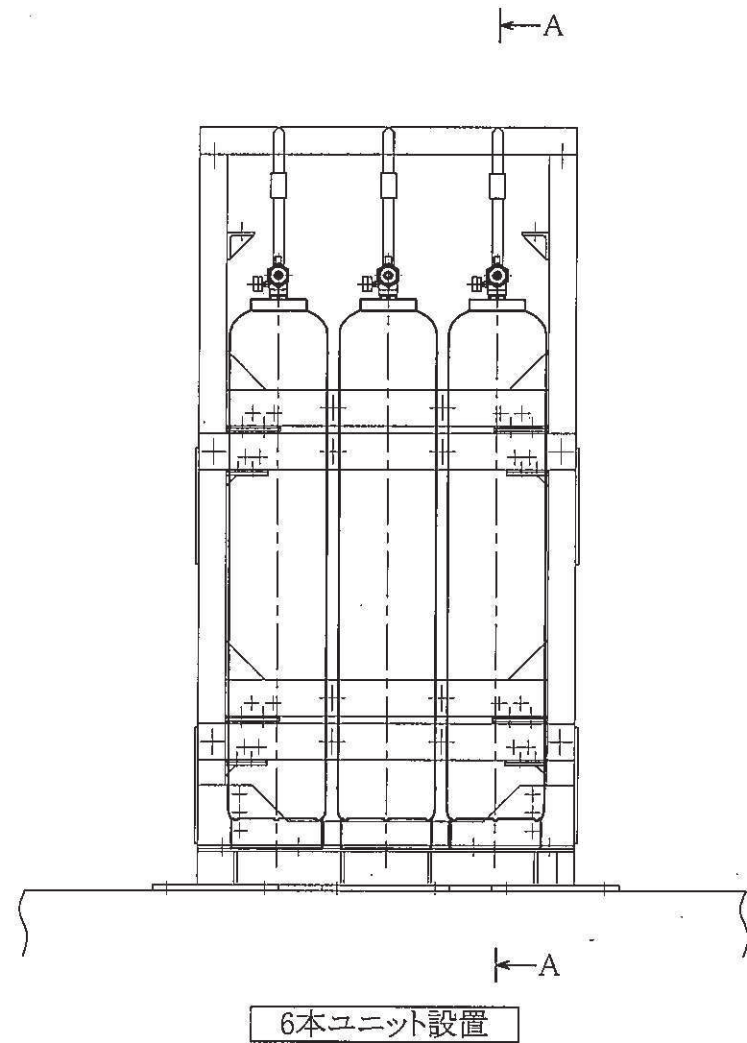

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-35図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	250V直流主母線盤室/ 125V(A)-1室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-35 図 250V 直流主母線盤室 / 125V(A)-1 室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造  
 図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注: 主要寸法は, 工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	2	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

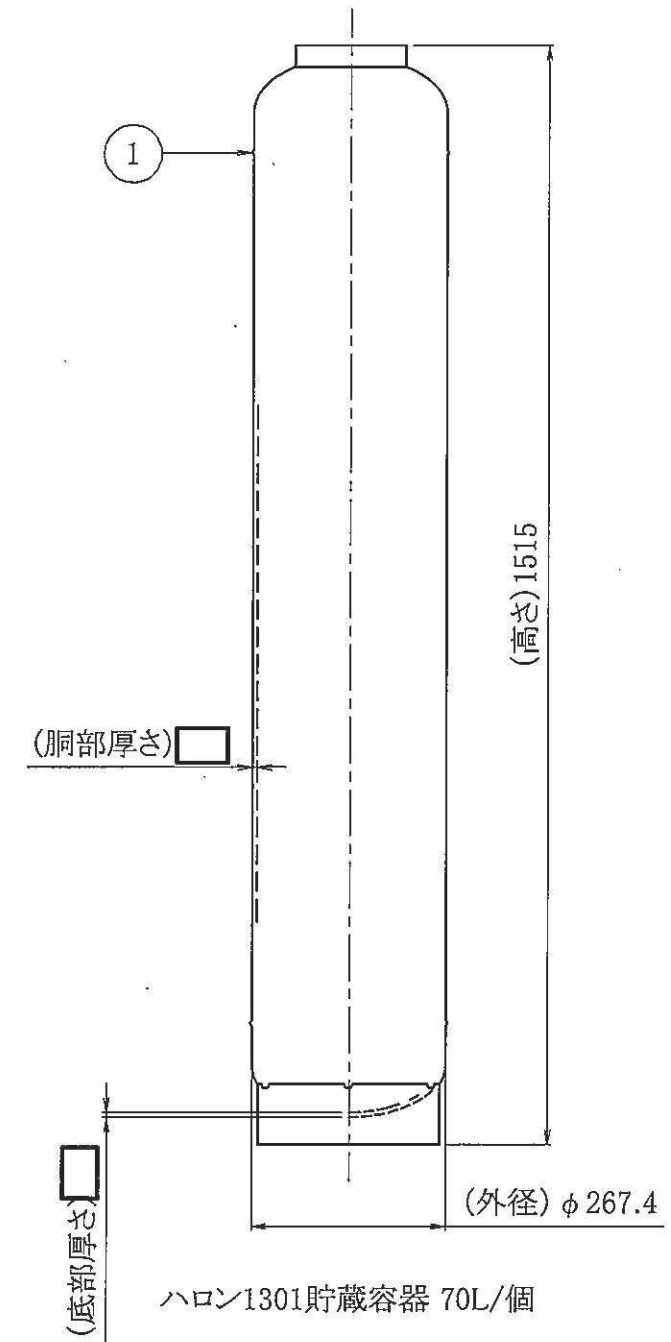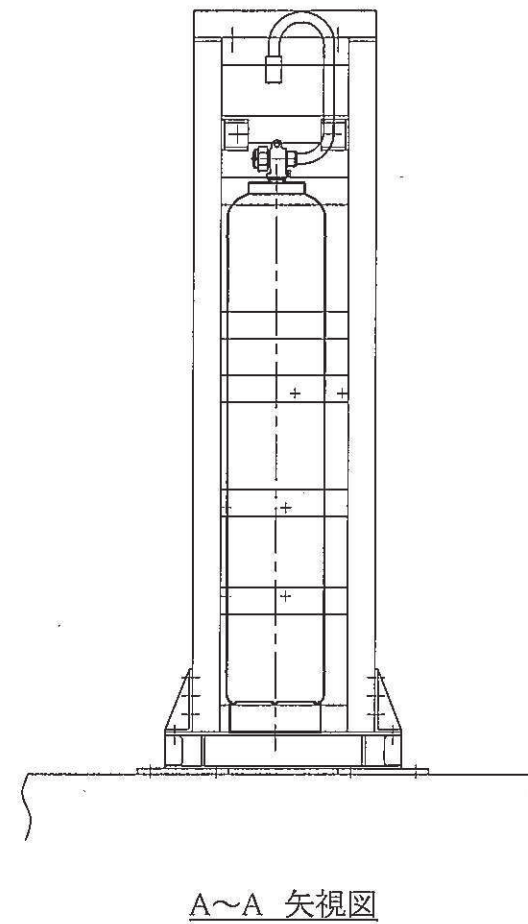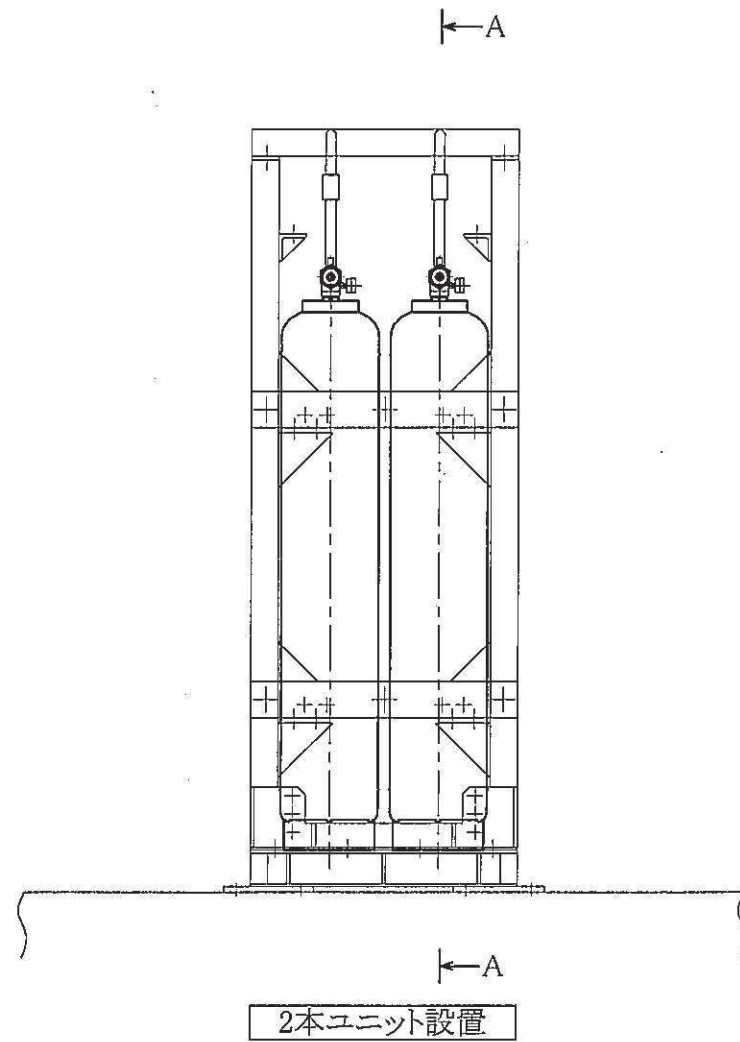

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-36図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	DC250Vバッテリー室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。


1	ハロン1301貯蔵容器	8	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

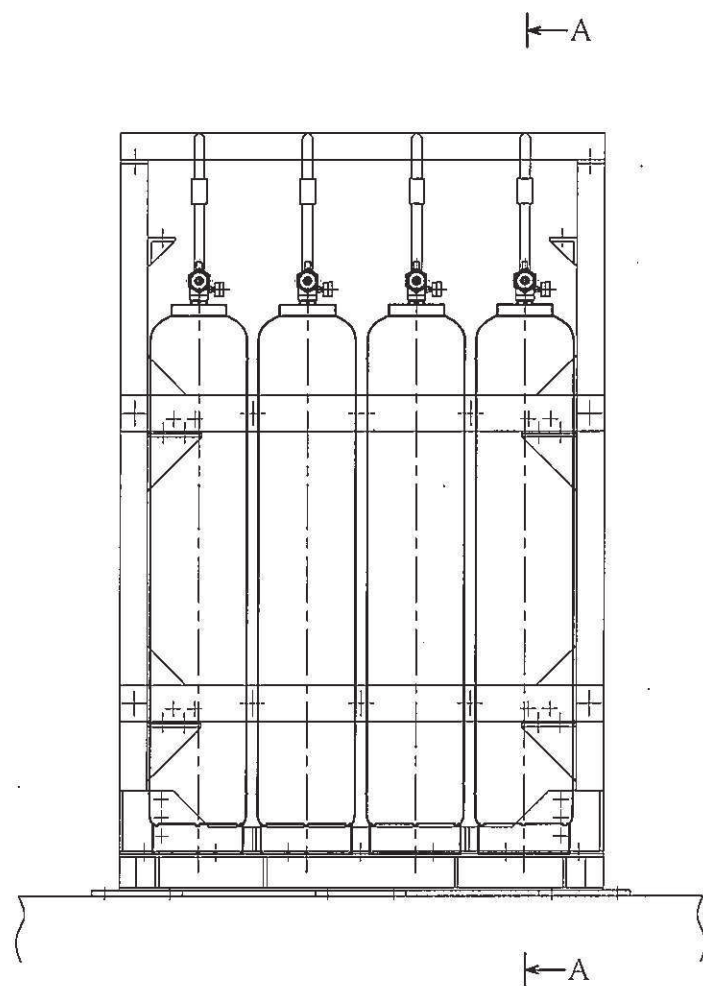

4本ユニット設置×2

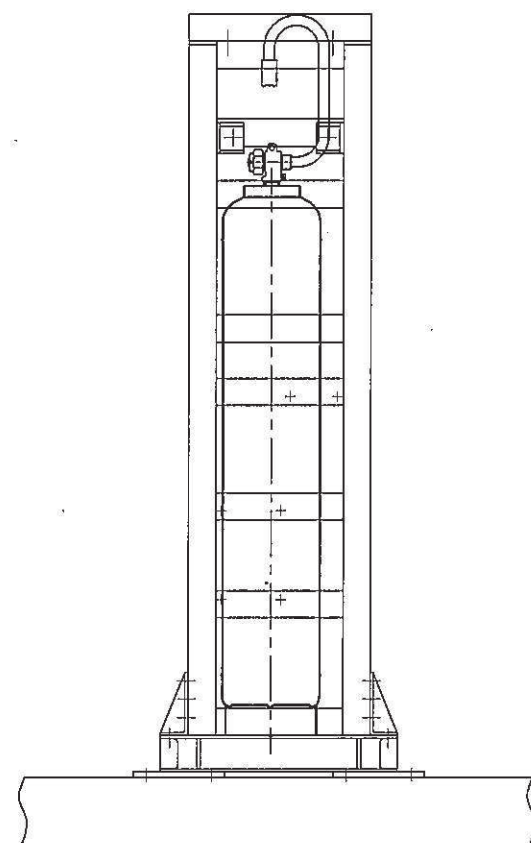

A~A 矢視図

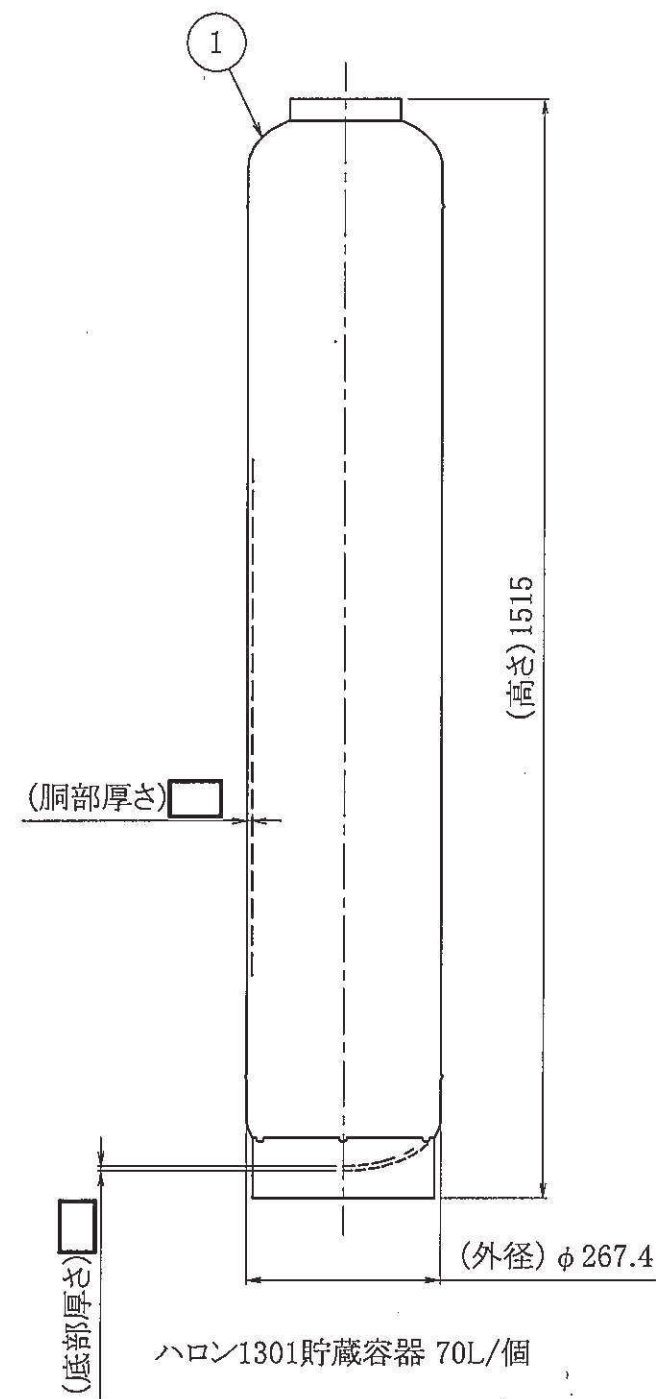

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-37図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	計測制御電源(B)室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




1	ハロン1301貯蔵容器	5	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

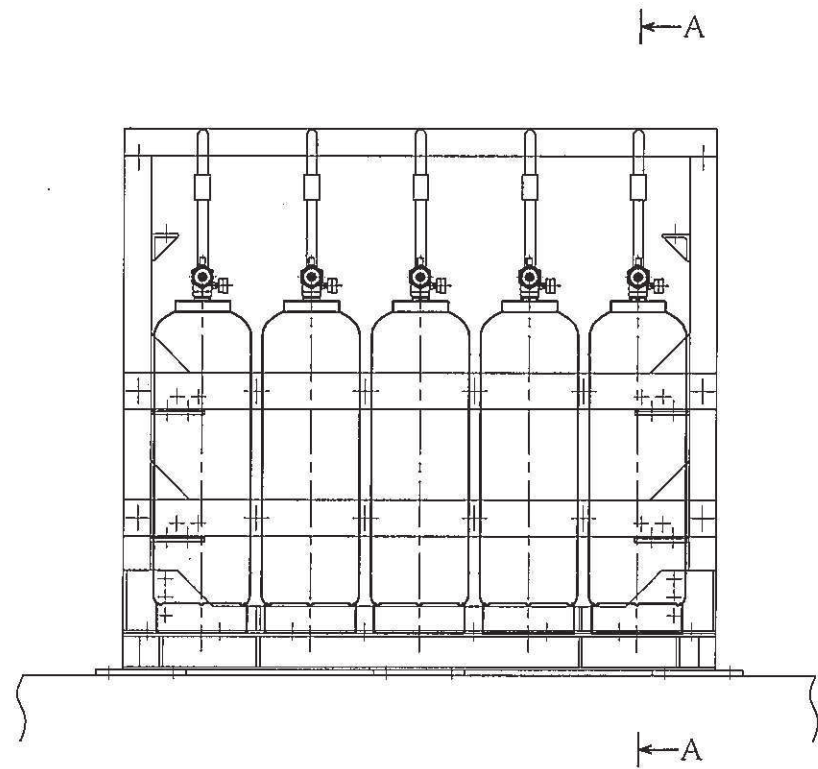

5本ユニット設置

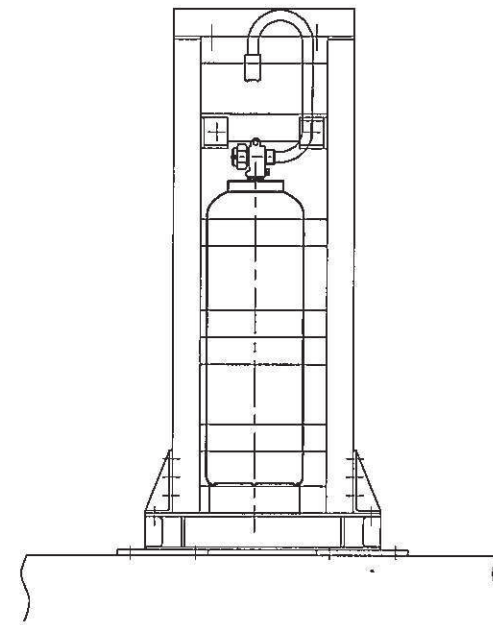

A~A 矢視図

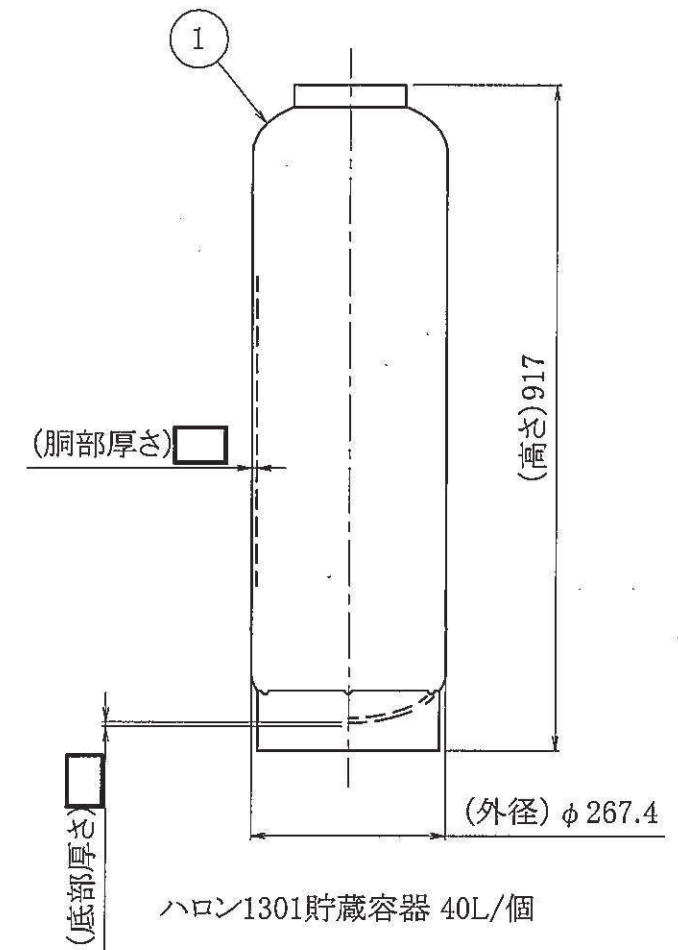

ハロン1301貯蔵容器 40L/個

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-38図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	代替充電器盤室/RSS盤室/ DC125V(A)室/(B)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-38 図 代替充電器盤室／RSS 盤室／DC125V (A) 室／(B) 室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	917	±10mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

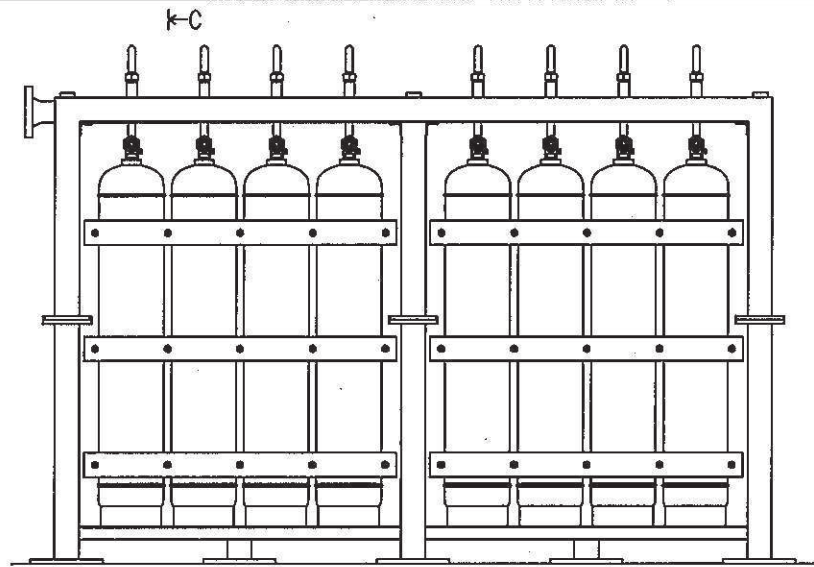


←C

8本ユニット設置

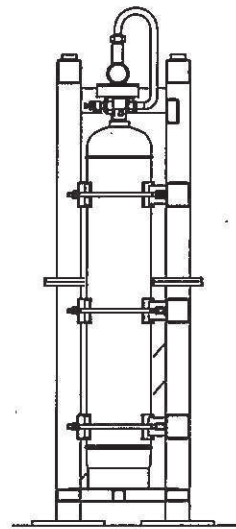


C~C矢視図

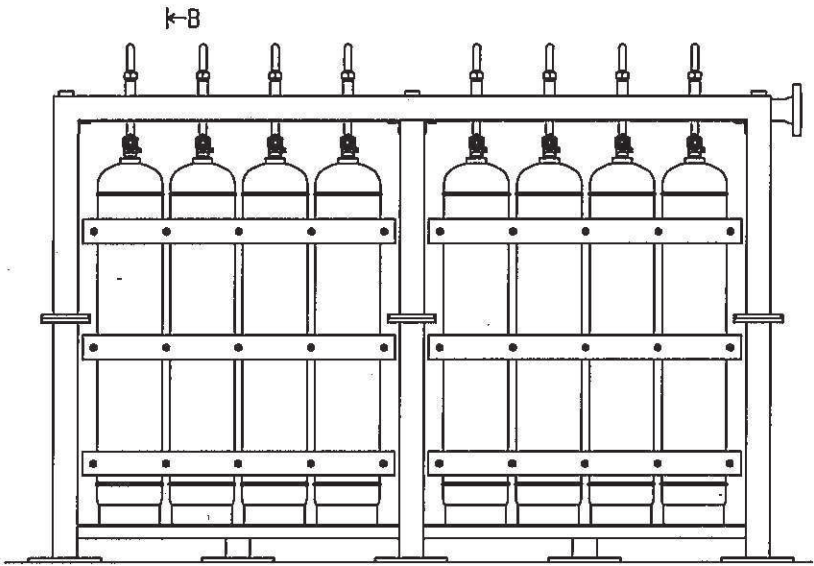


←B

8本ユニット設置

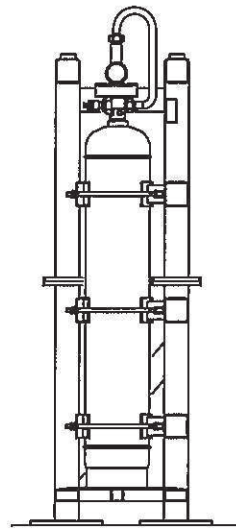


B~B矢視図

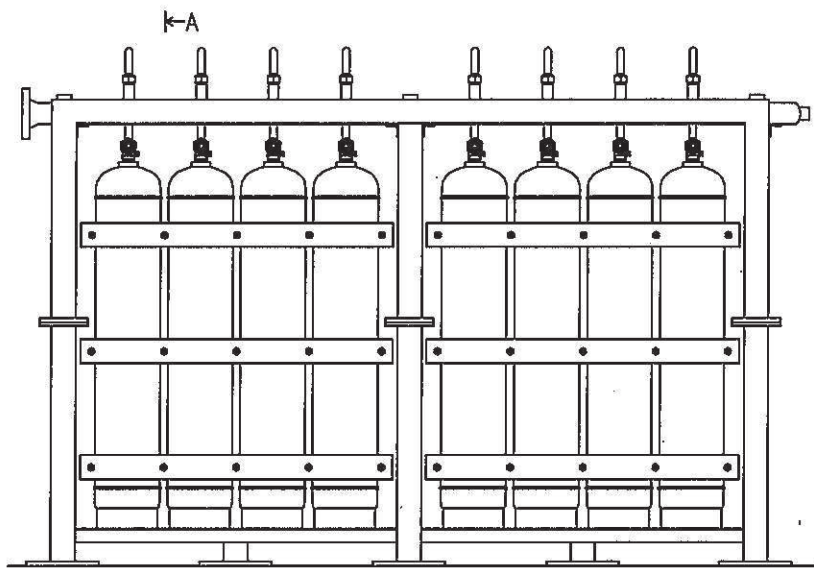


←A

8本ユニット設置

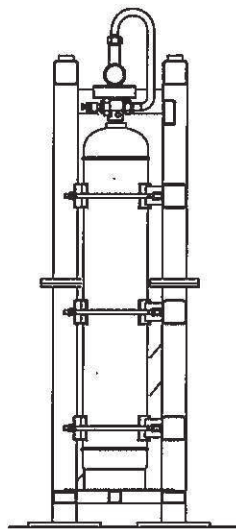

A~A矢視図

1	ハロン1301貯蔵容器	24	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

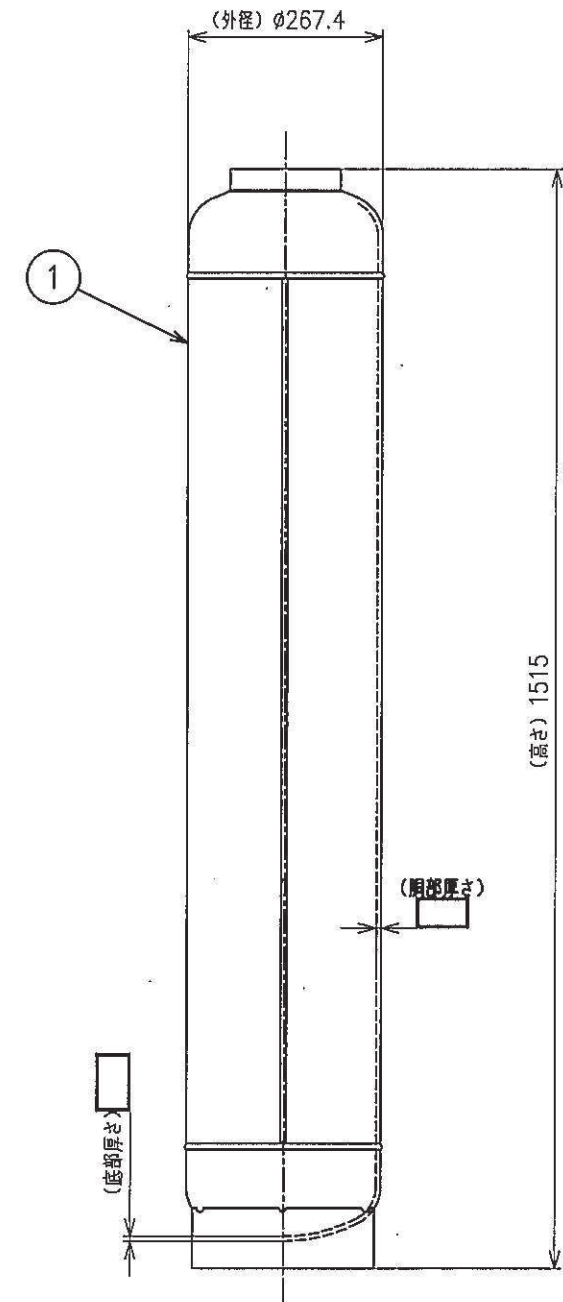

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-2-39 図	
女川原子力発電所 第2号機	
名称	常用・共通M/C-P/C室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	11	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

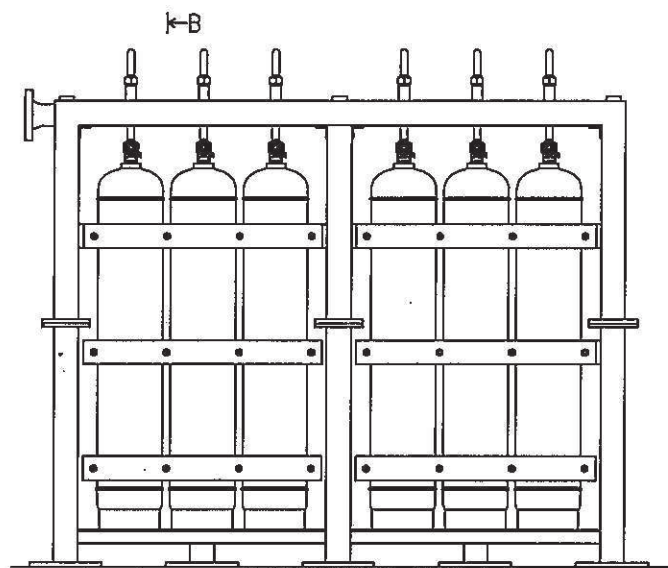


K-B

6本ユニット設置

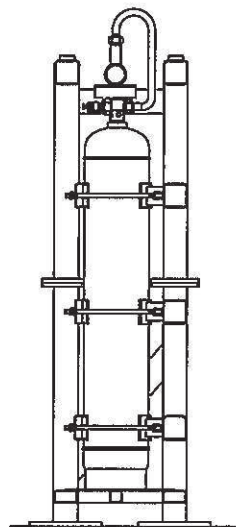


B~B矢視図

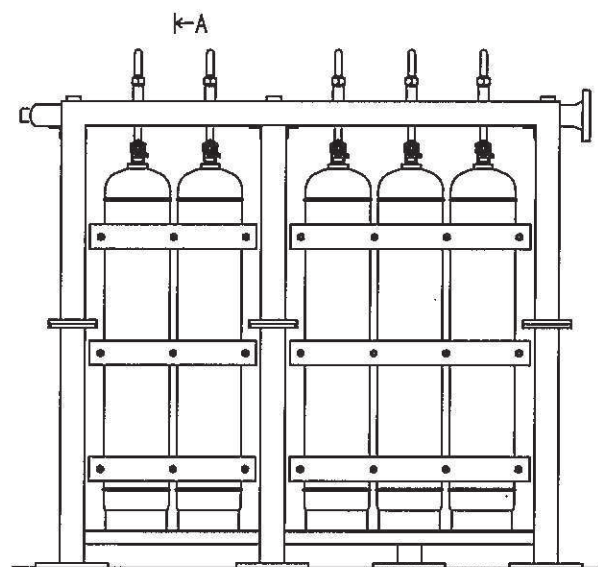


K-A

5本ユニット設置

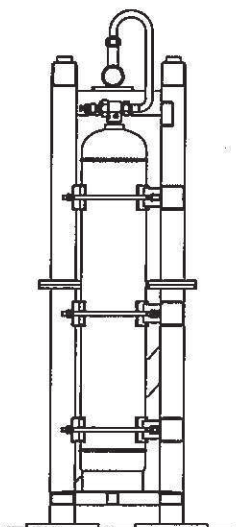

A~A矢視図

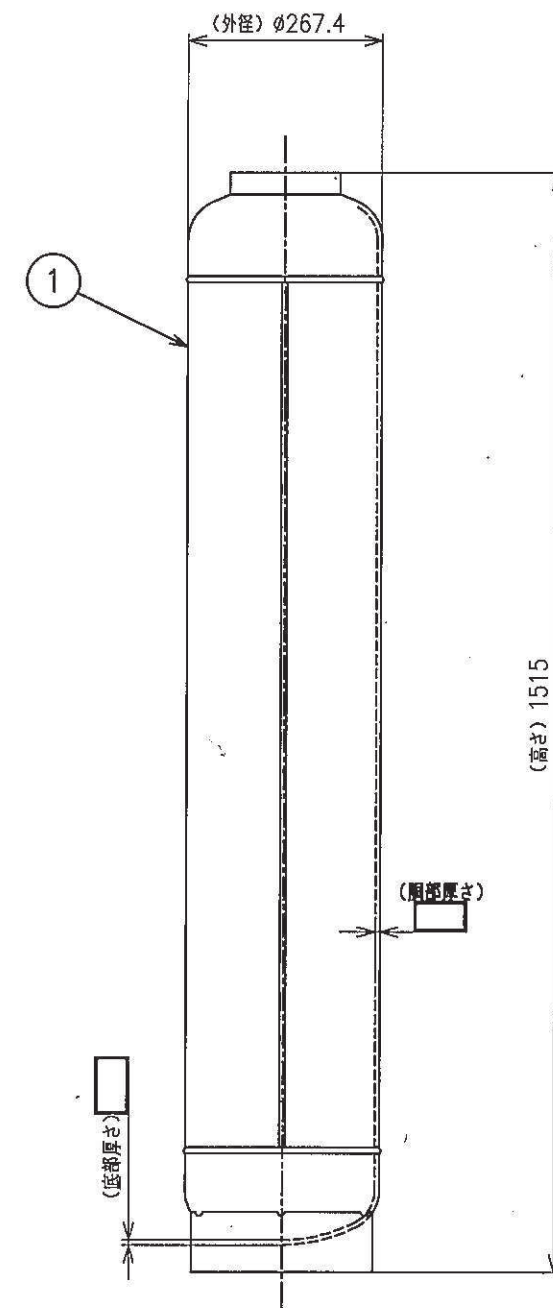

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

工事計画認可申請 第9-3-2-2-40図

女川原子力発電所 第2号機

名称 計測制御電源(A)室消火系  
ハロン1301貯蔵容器構造図

東北電力株式会社

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

枠組みの内容は商業機密の観点から公開できません。

0513

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	2	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

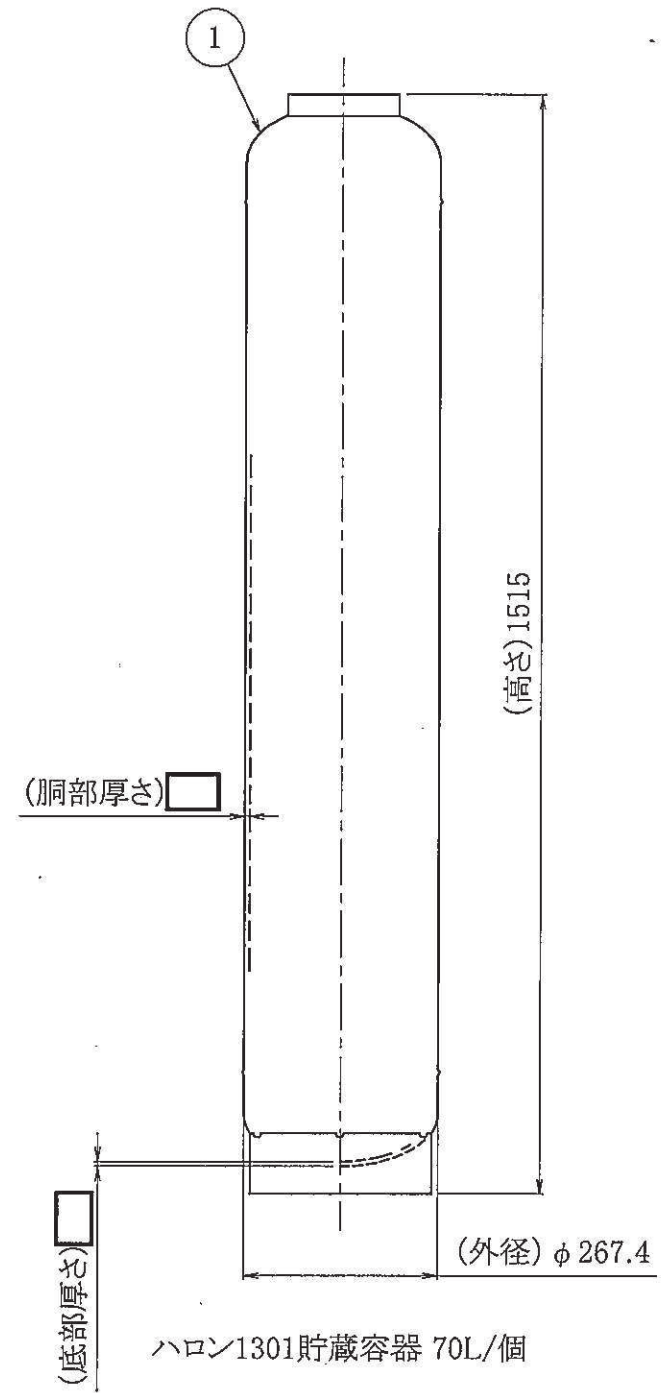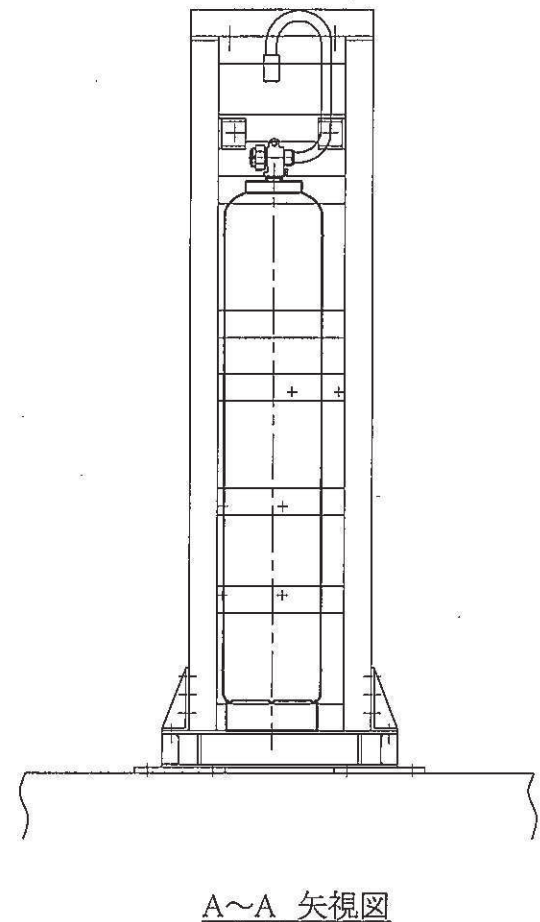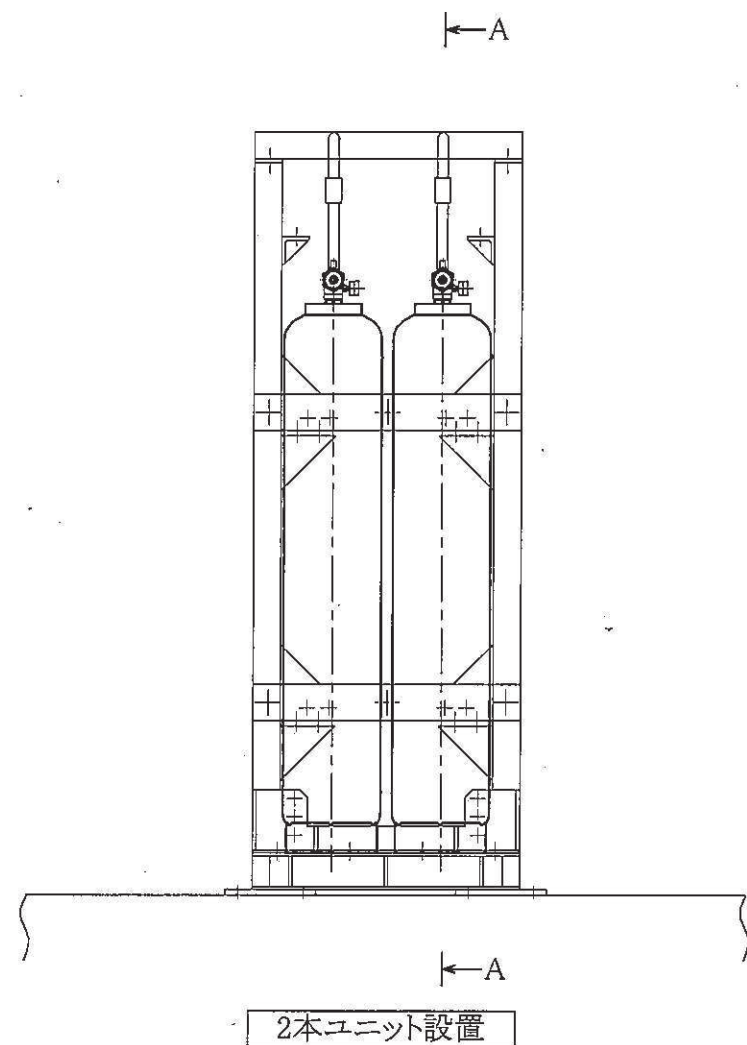

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-41図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S(計測制御電源(B)室北)消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

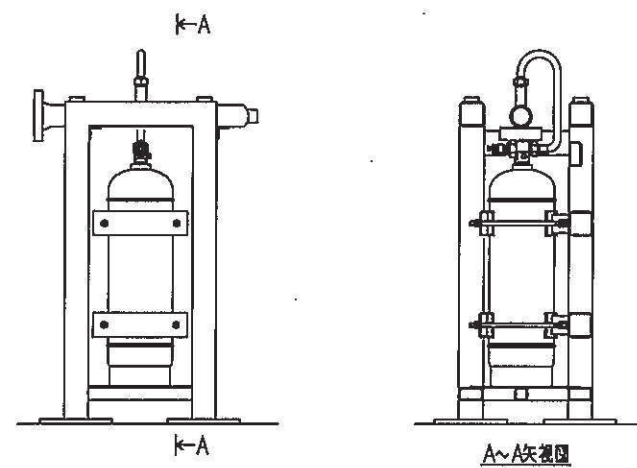

1本ユニット設置

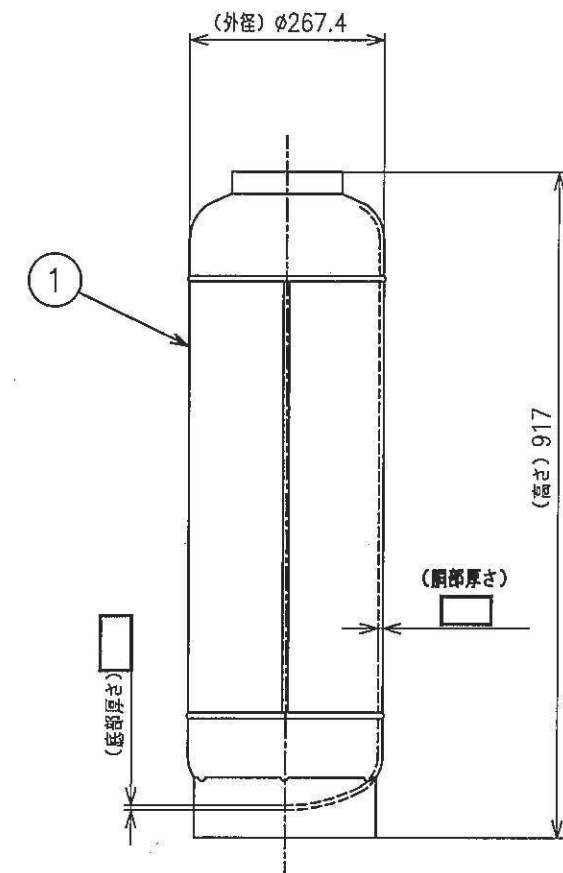

ハロン1301貯蔵容器 40L/個

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-42図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S (更衣室北) 消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	917	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

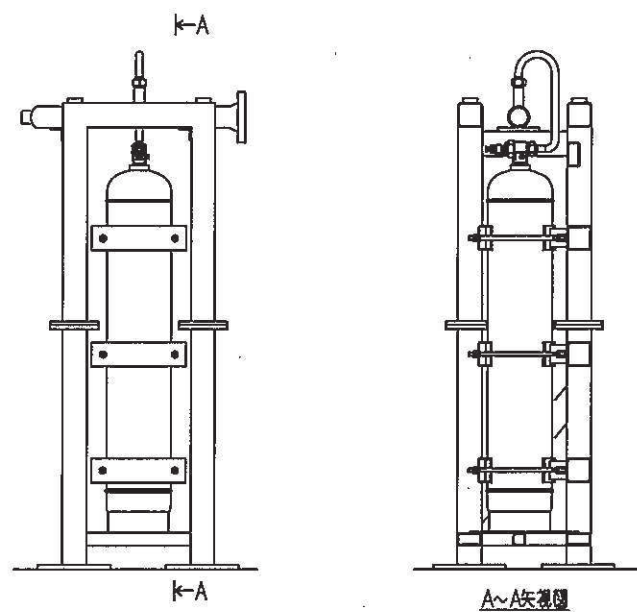

1本ユニット設置

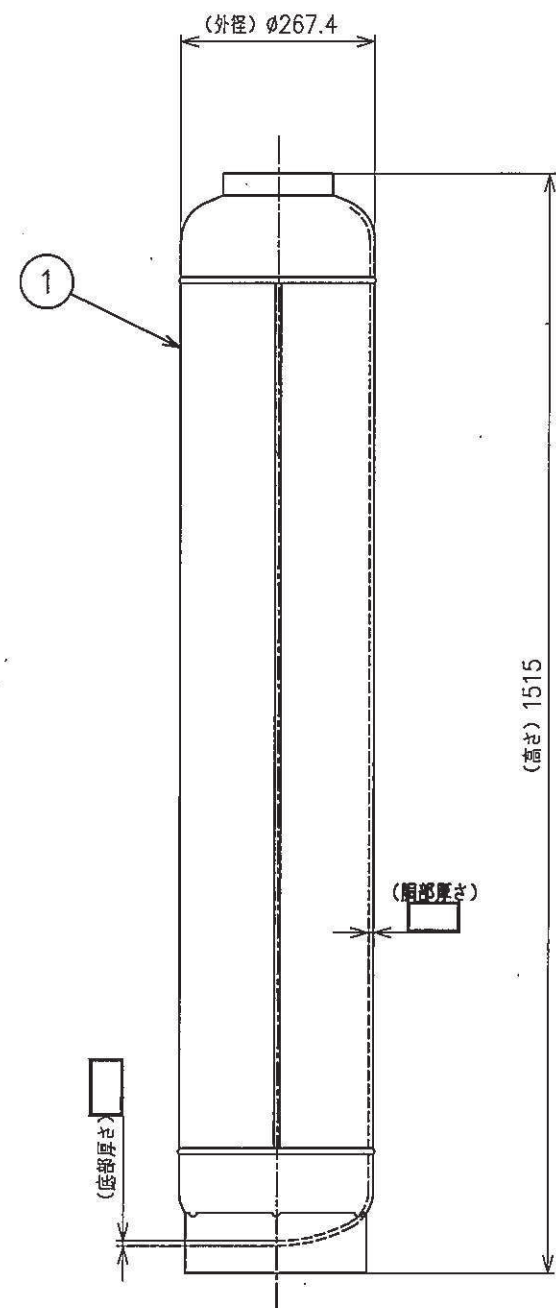

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-43図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S (更衣室西) 消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	6	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

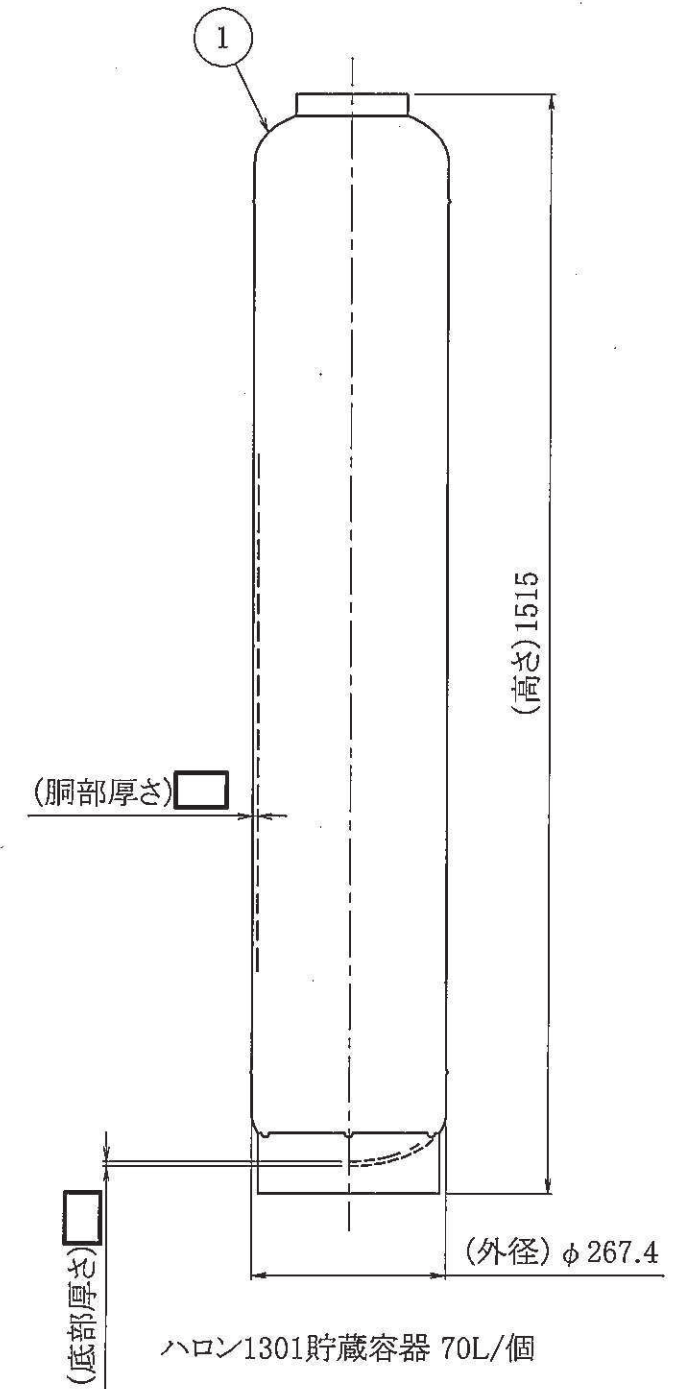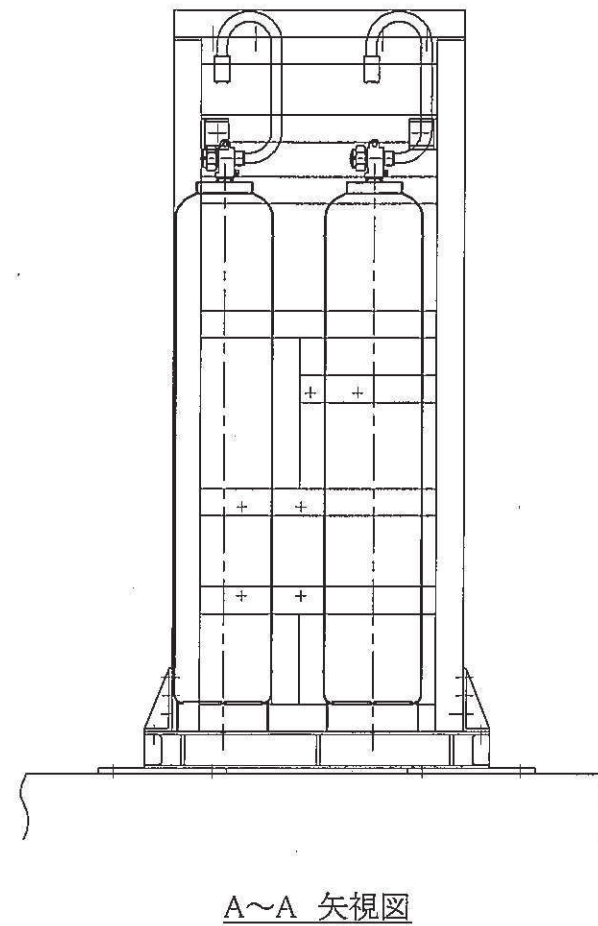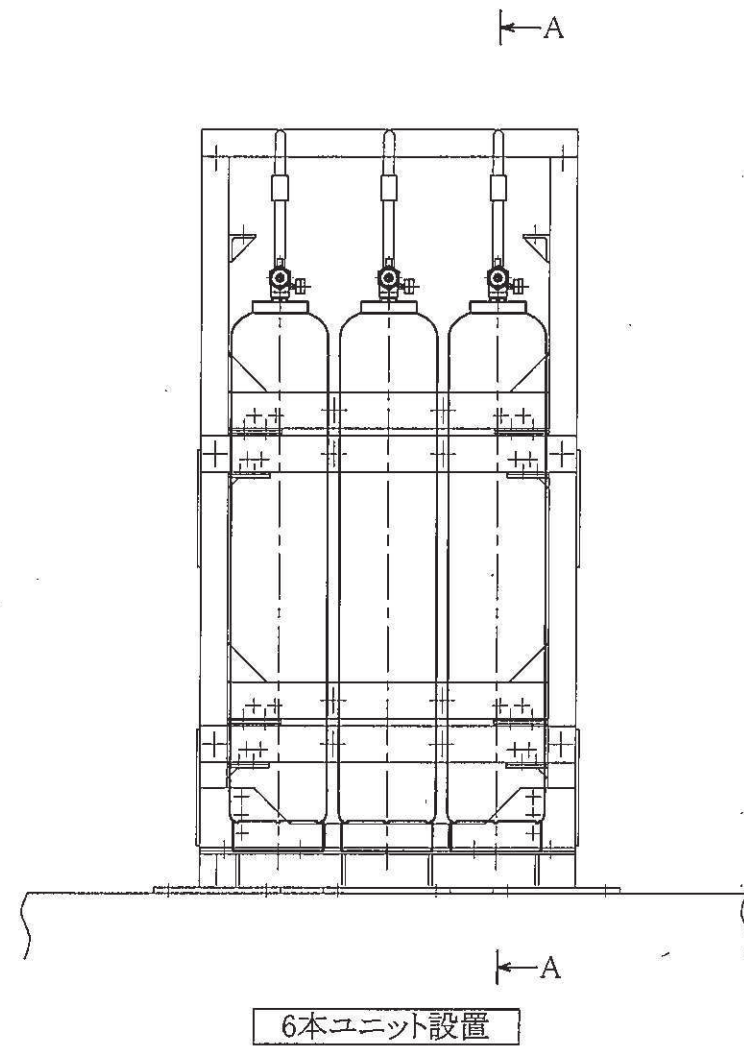

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-44図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分 I / II / 常用系 ケーブル処理室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
	東北電力株式会社

第 9-3-2-2-2-44 図 区分 I / II / 常用系ケーブル処理室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造  
 図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

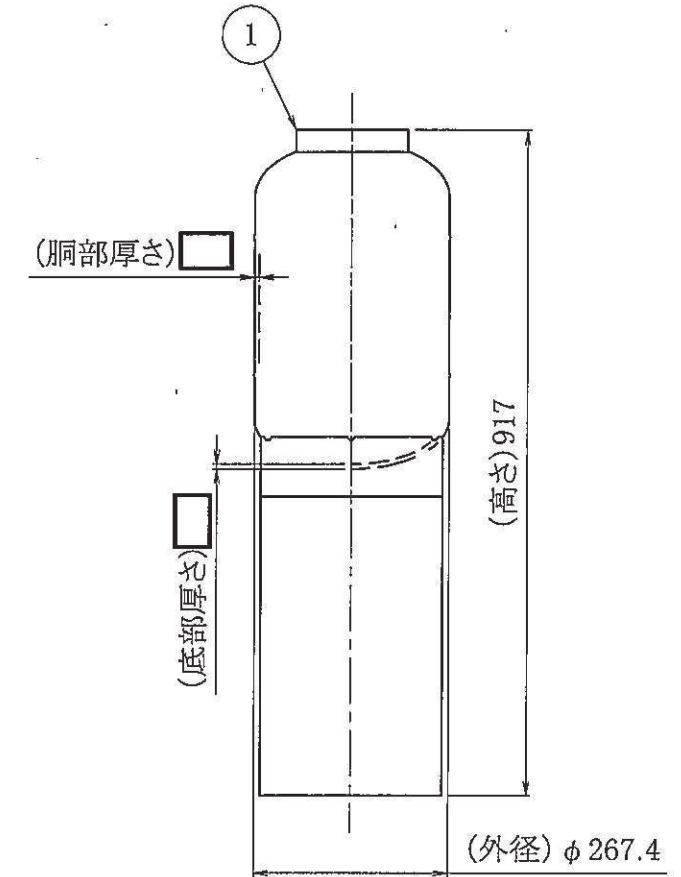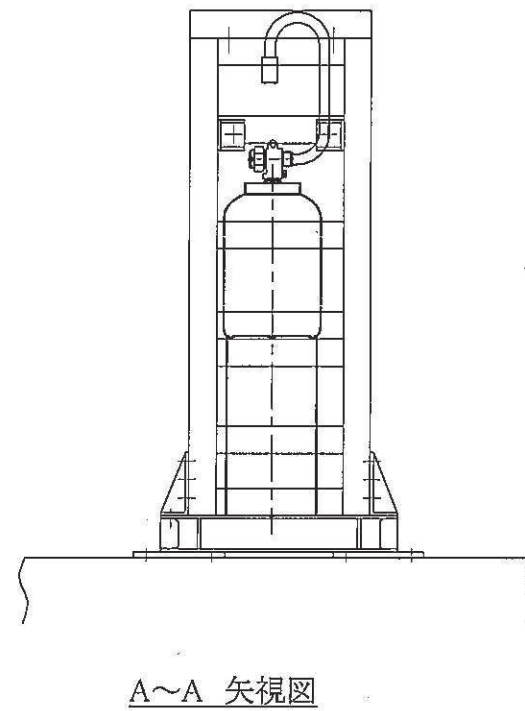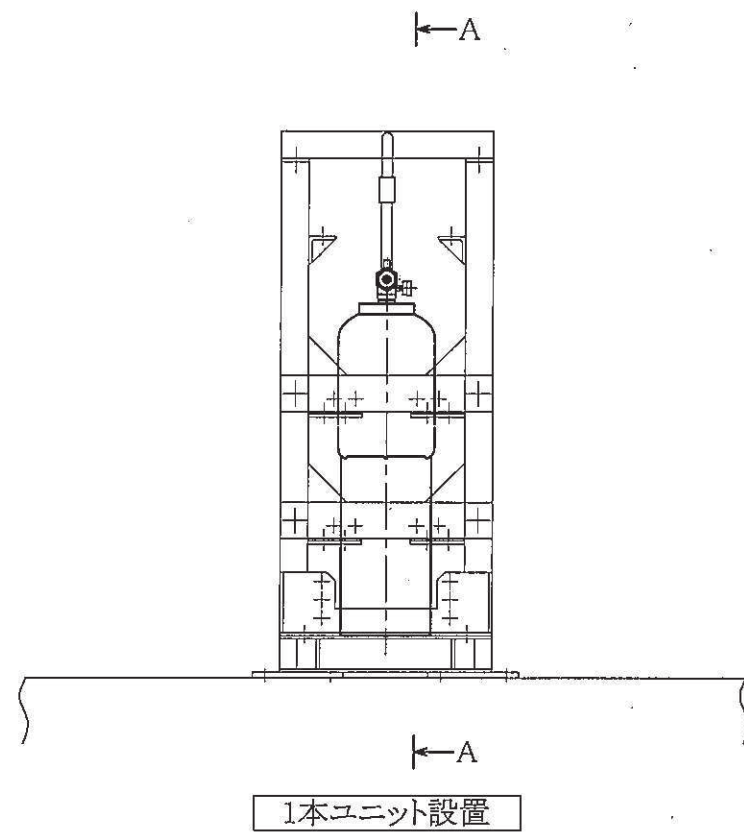

ハロン1301貯蔵容器 19L/個

注1:寸法はmmを示す。  
注2:特記なき寸法は公称値を示す。

制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-45図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅲケーブル処理室消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
	東北電力株式会社

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器



主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	917	±10mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



1	ハロン1301貯蔵容器	2	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

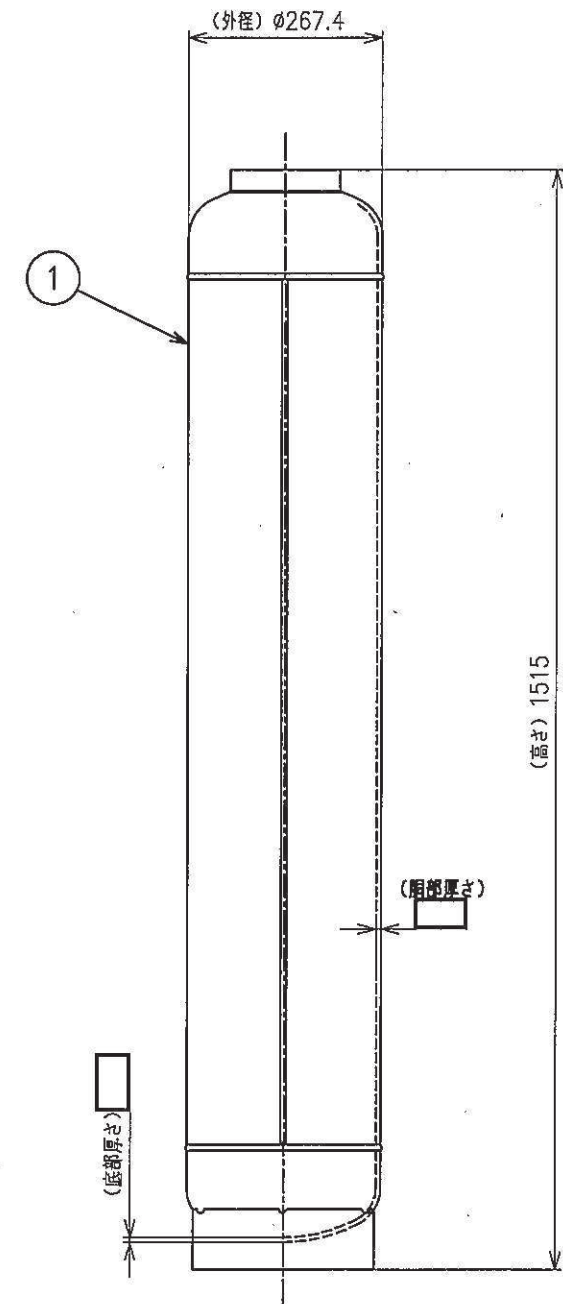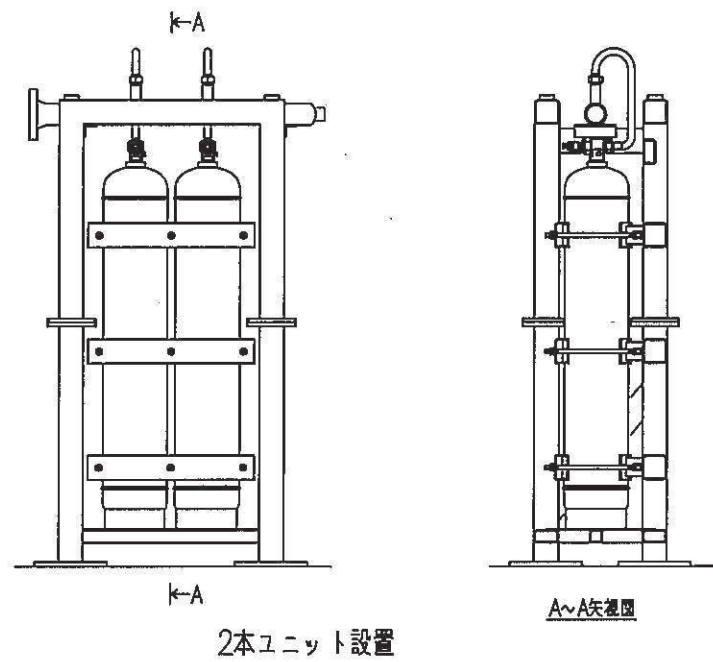

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-2-46 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	DC125V代替バッテリー室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲



[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

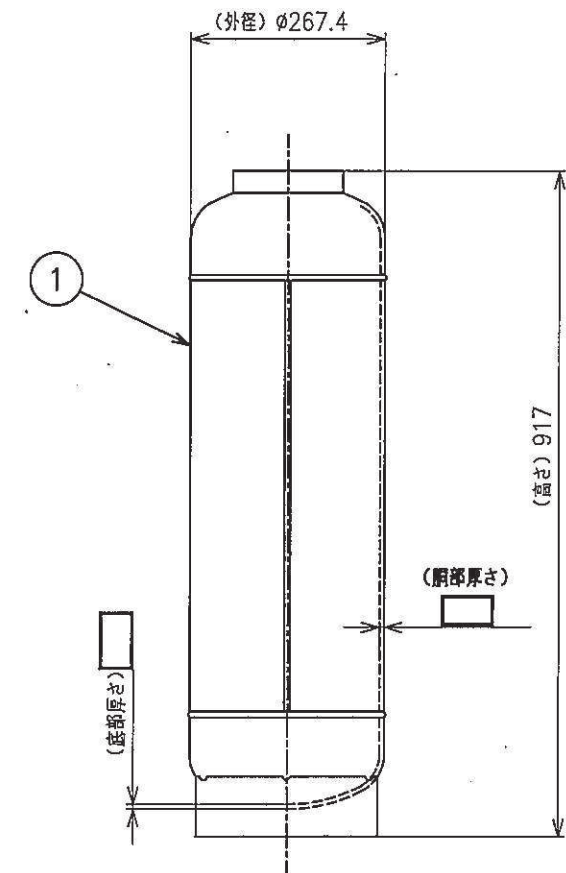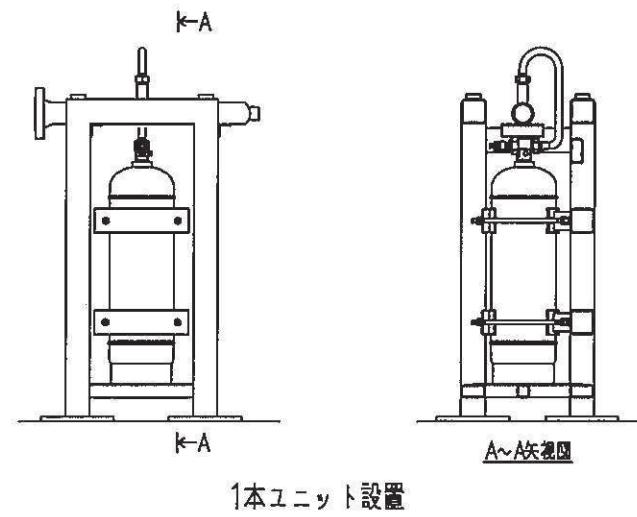

ハロン1301貯蔵容器 40L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-47図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S (区分IIケーブル処理室北) 消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-47 図 T.S (区分Ⅱケーブル処理室北) 消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	917	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	STH12
番号	品名	個数	材料
部品表			

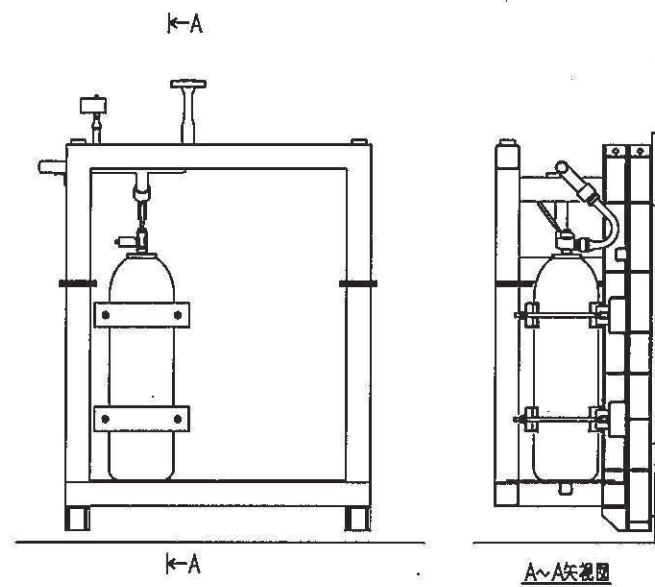

1本ユニット設置

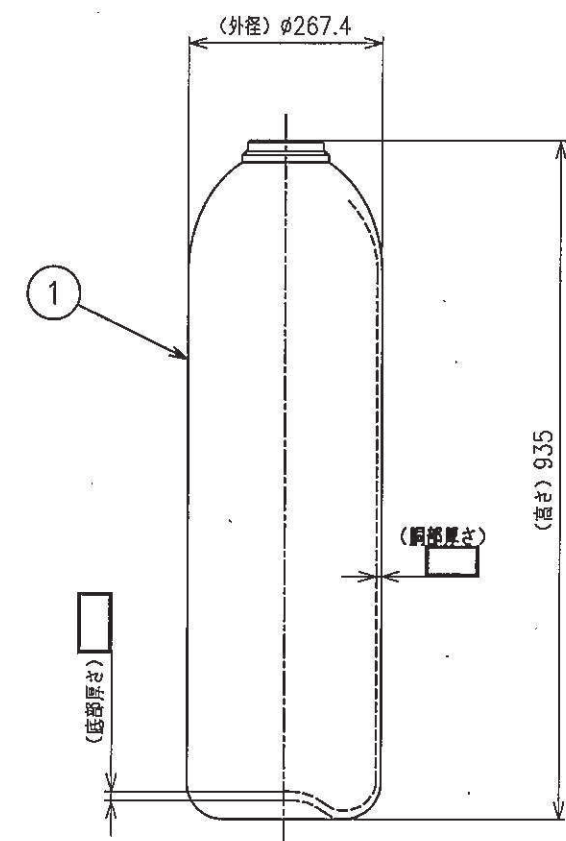

ハロン1301貯蔵容器 40L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-2-48図	
女川原子力発電所 第2号機	
名	PCPS区分Iエリア消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

特記なき内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	935	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	STH12
番号	品名	個数	材料
部品表			

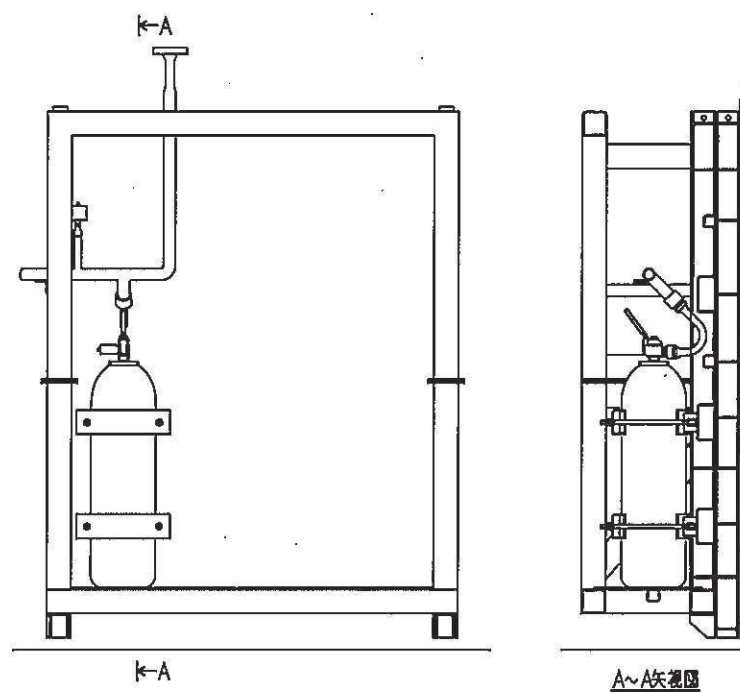

1本ユニット設置

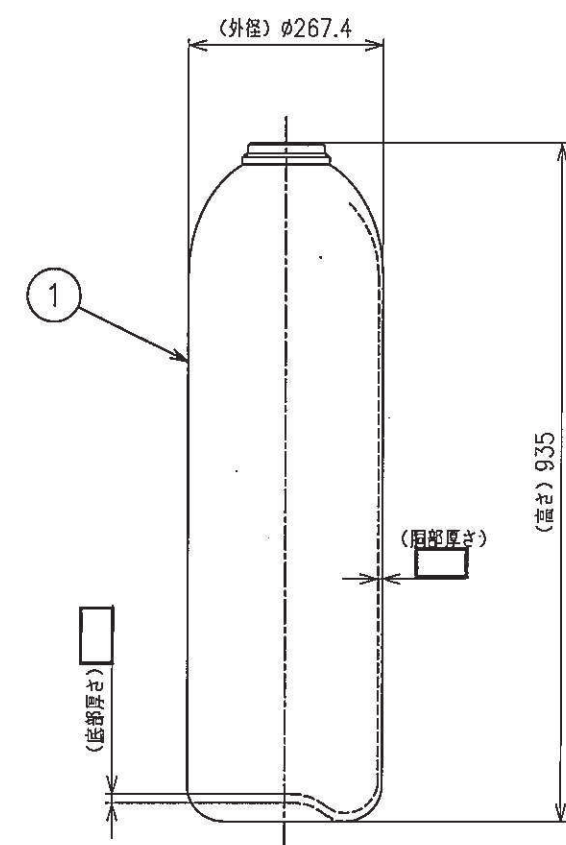

ハロン1301貯蔵容器 40L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-49 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	PCPS区分IIエリア消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]



ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	935	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



1	ハロン1301貯蔵容器	1	STH12
番号	品名	個数	材料
部品表			

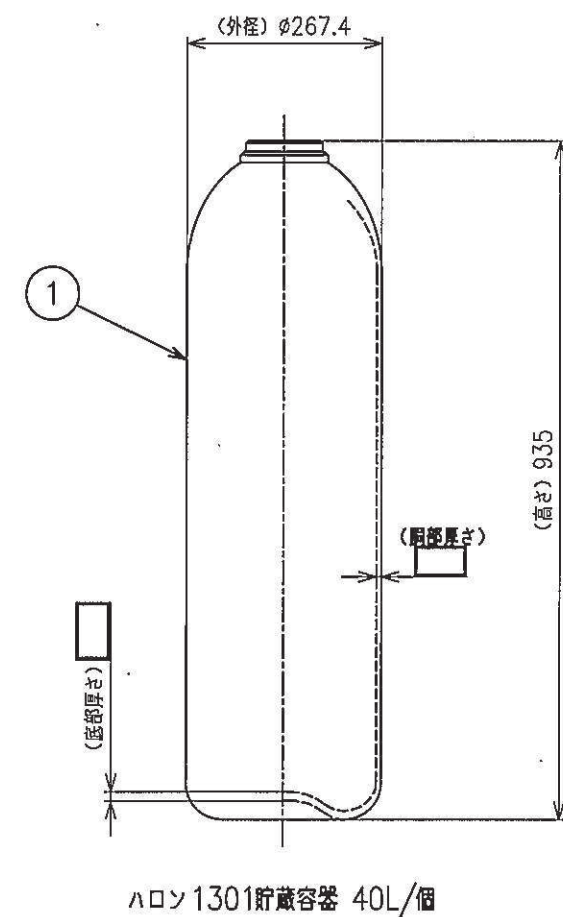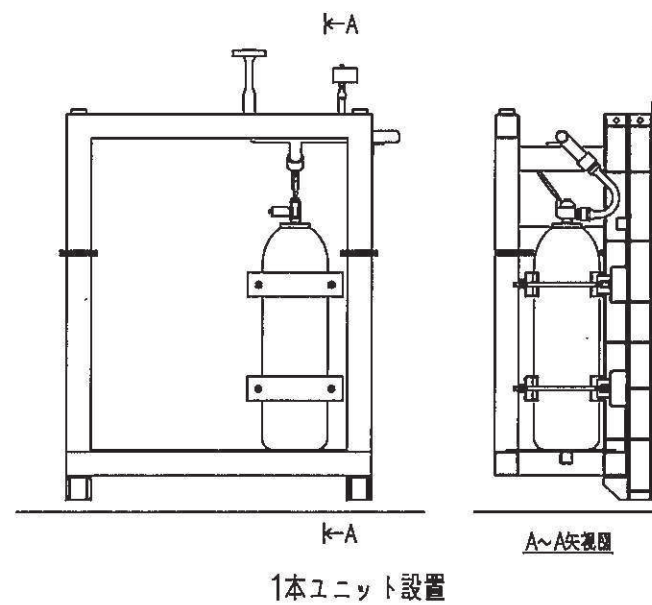

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-50図
女川原子力発電所 第2号機	
名	PCPS区分Ⅲエリア消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]


ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	935	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	7	STH12
番号	品名	個数	材料
部品表			

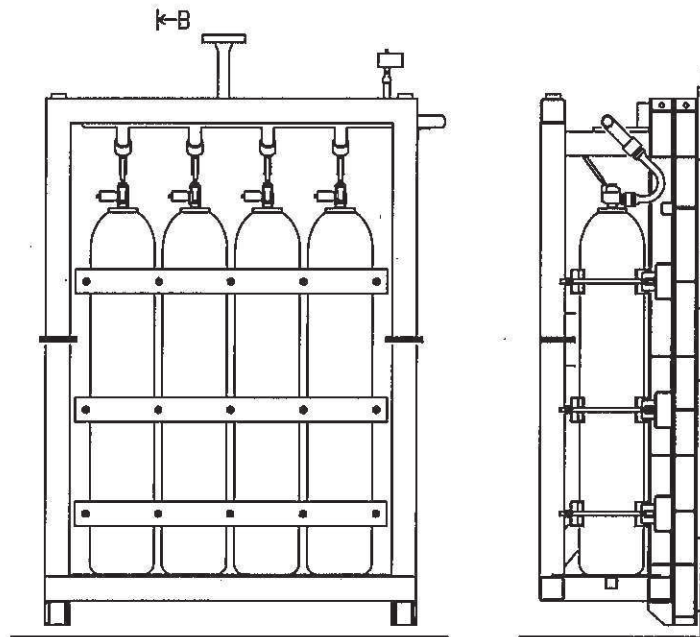


k-B  
4本ユニット設置

B~B矢視図

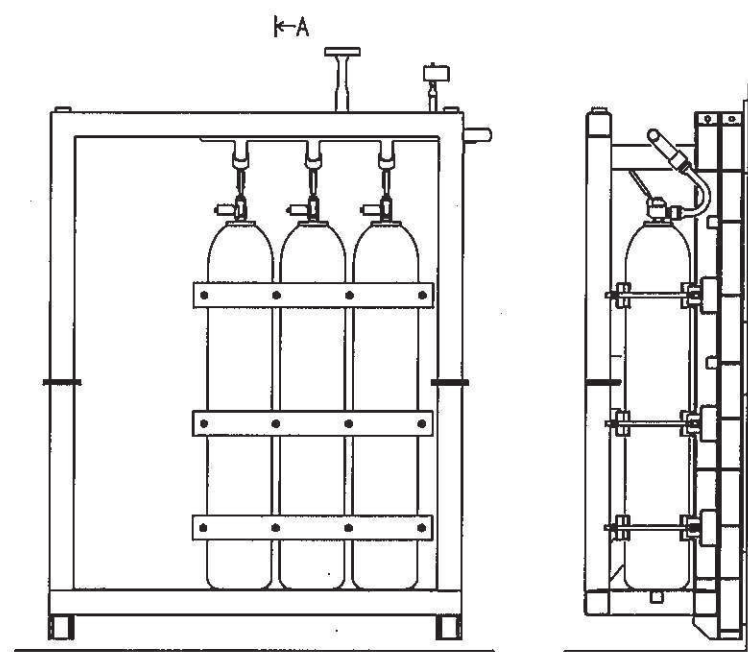

k-A  
3本ユニット設置

A~A矢視図

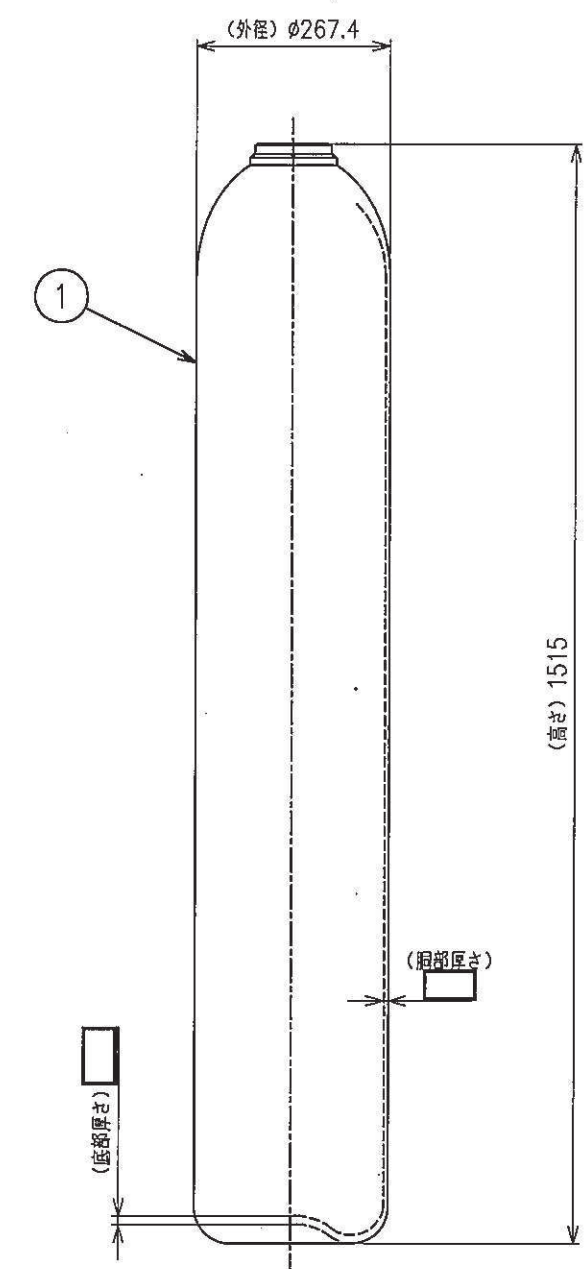

ハロン1301貯蔵容器 68L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-51図
女川原子力発電所 第2号機	
名	PCPS区分NONエリア消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲


[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	±10 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


1	ハロン1301貯蔵容器	8	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

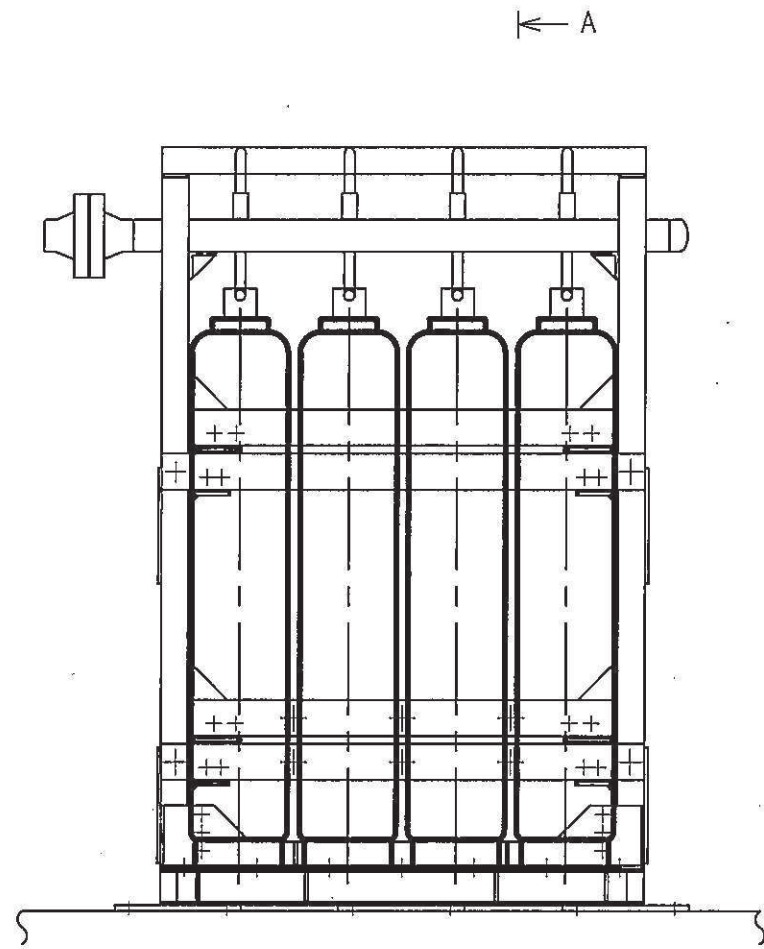

8本ユニット設置

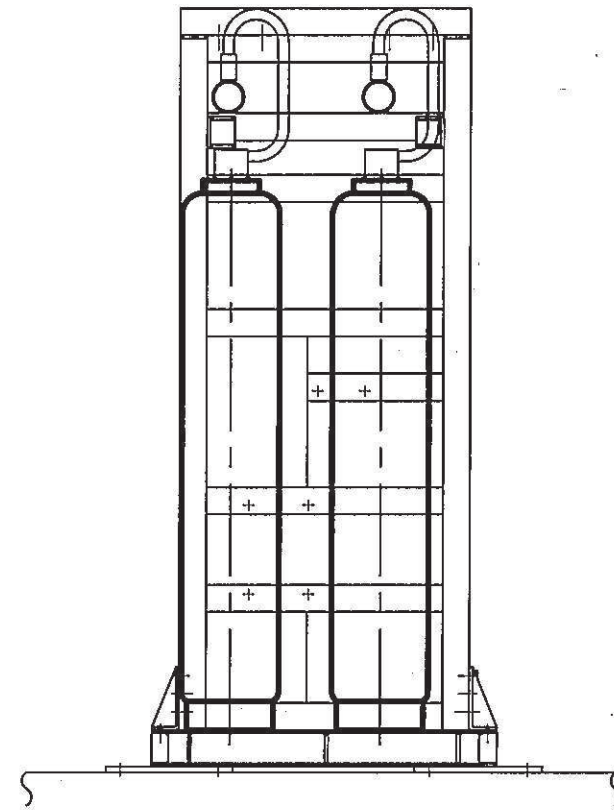

A~A 矢視図

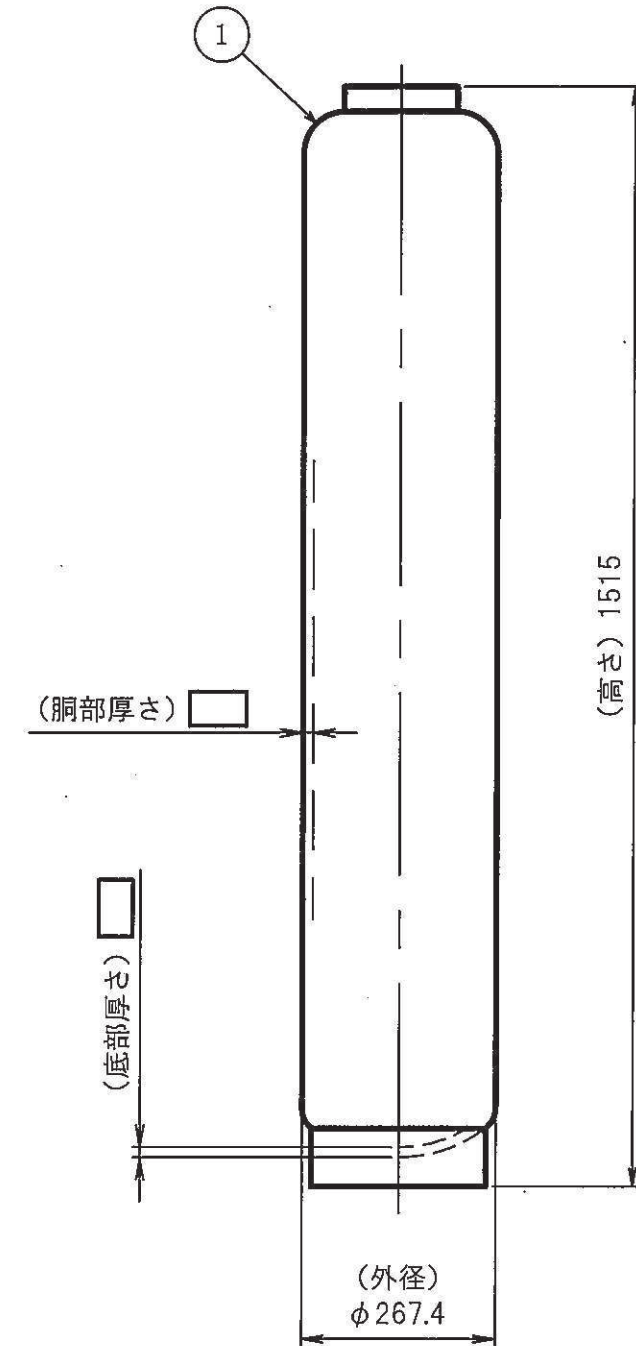

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1：寸法はmmを示す。  
注2：特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-52図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急対策室他消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

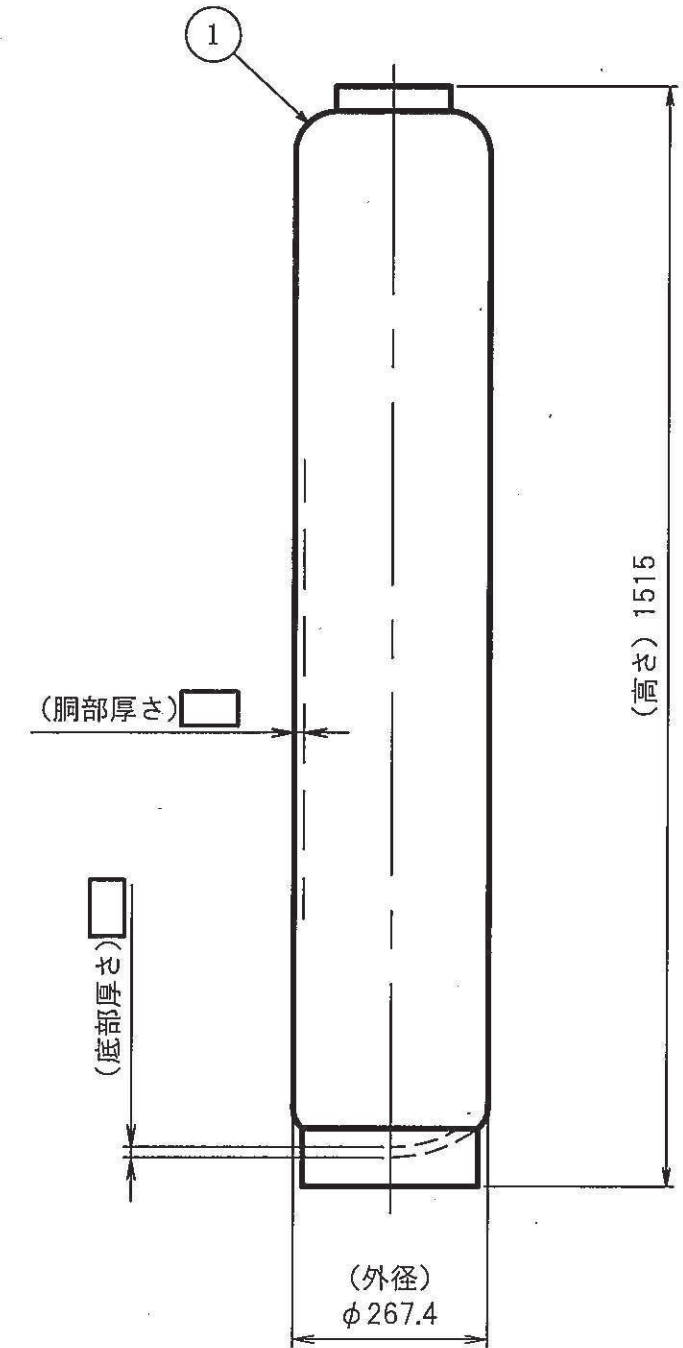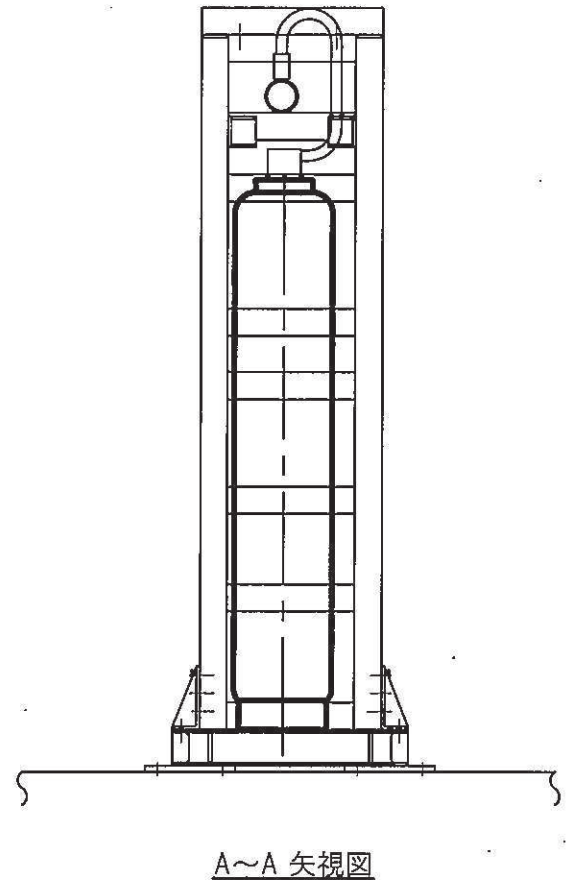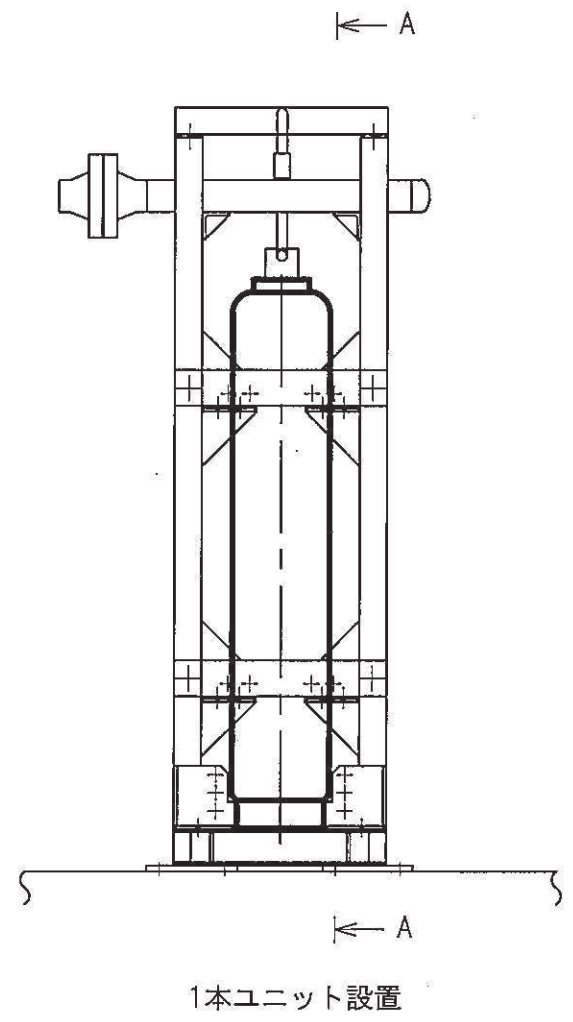

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1：寸法はmmを示す。  
注2：特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-53図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク (A)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

第 9-3-2-2-2-53 図 緊急時対策所軽油タンク (A) 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上




注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

R O E  
公 差 表  
①  
0 2

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。



1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

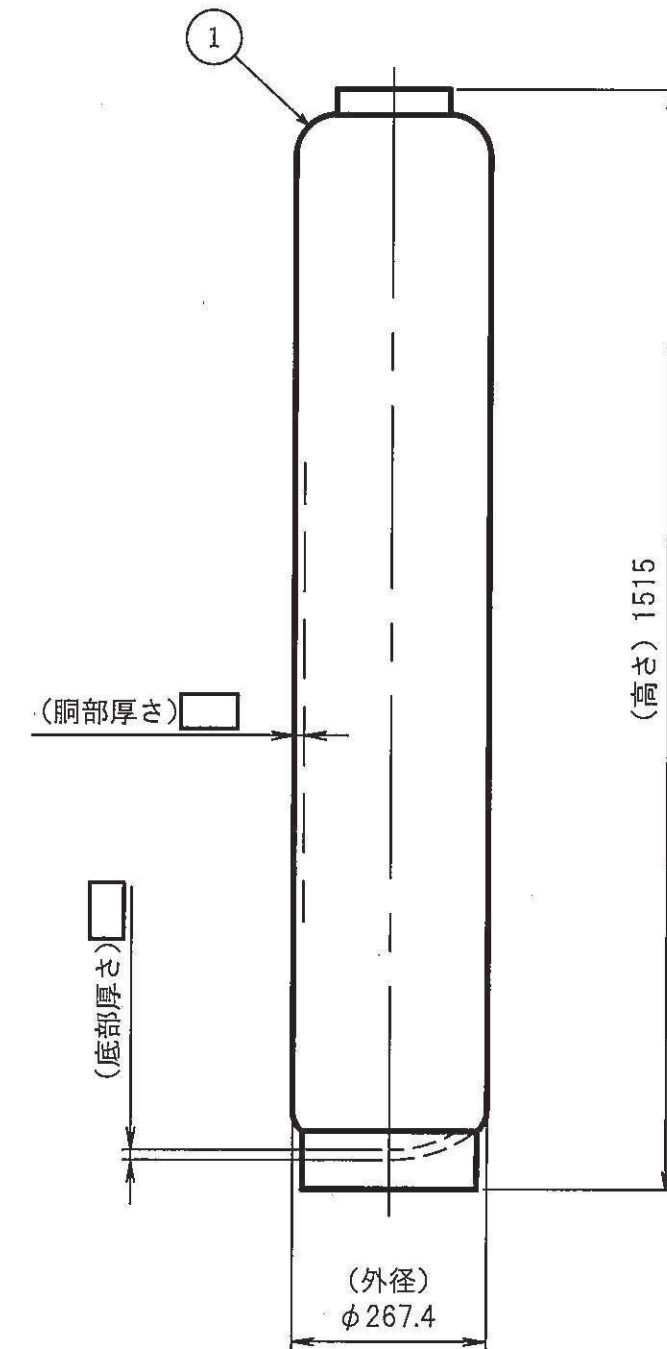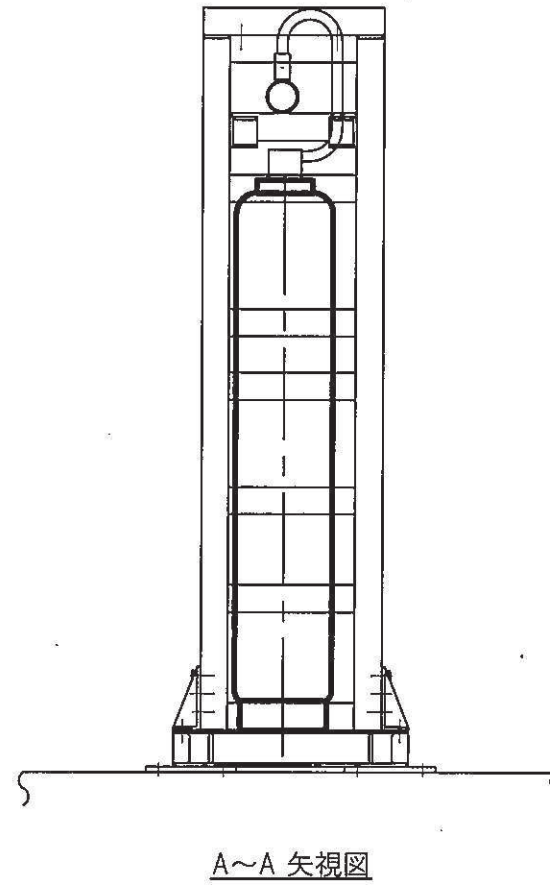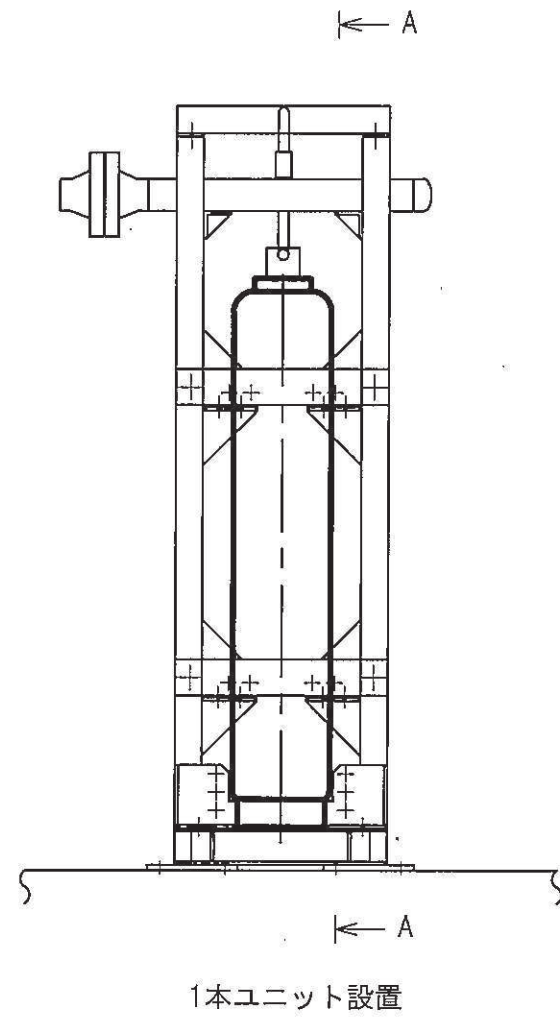

注1：寸法はmmを示す。  
 注2：特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-54図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク (B)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-54 図 緊急時対策所軽油タンク (B) 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器




主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

O 2 ① 公差表 R O E

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

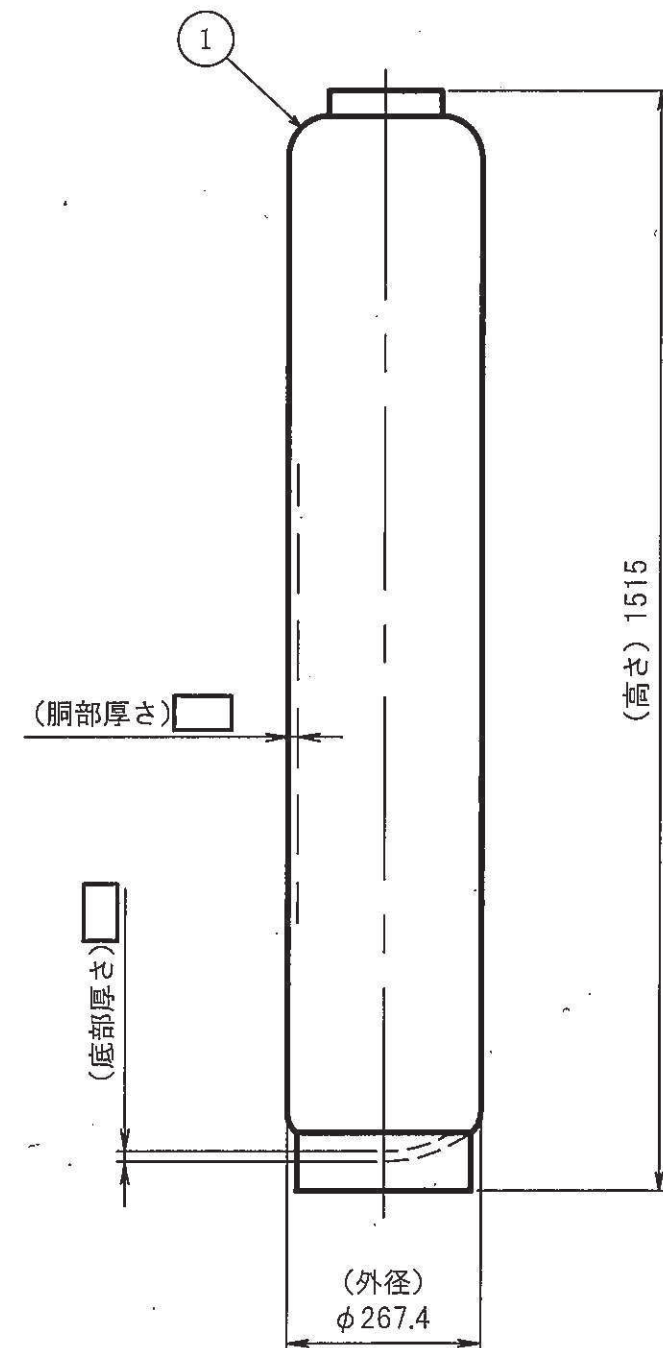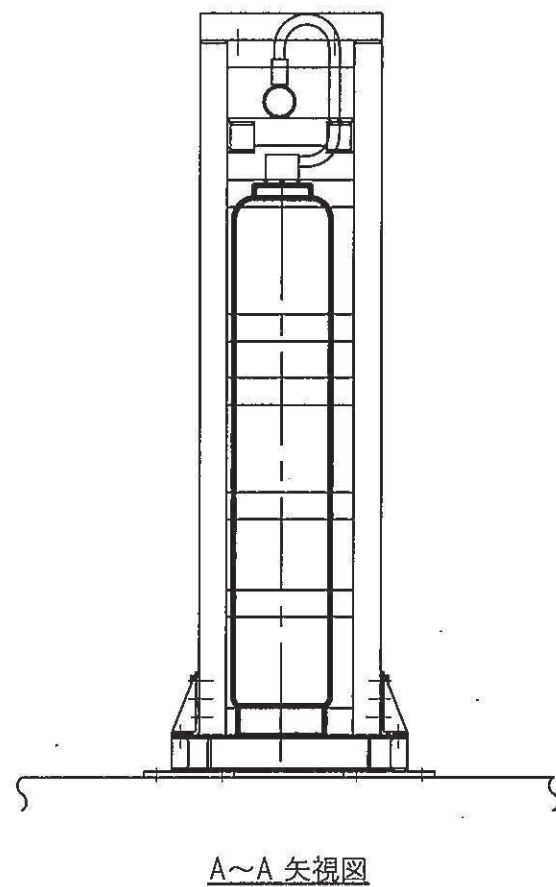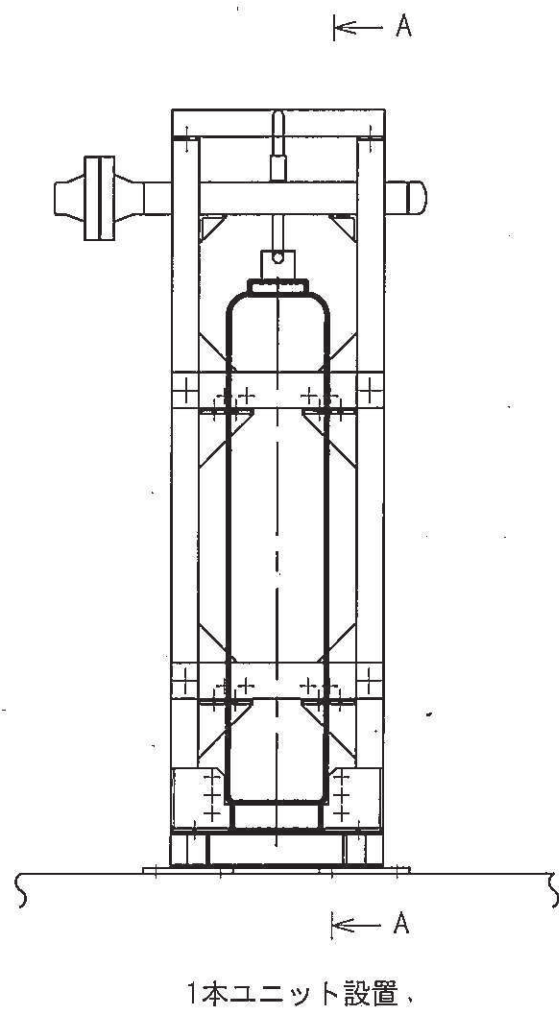

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1：寸法はmmを示す。  
注2：特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-55図
女川原子力発電所	第2号機
名称	緊急時対策所軽油タンク (C)室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

第 9-3-2-2-2-55 図 緊急時対策所軽油タンク (C) 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図  
別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器


主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

O 2 ① 公差表 R O E


枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	10	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

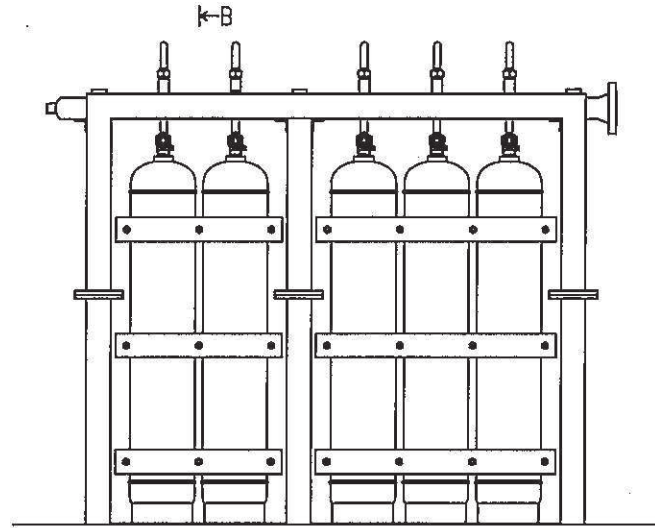


K-B

5本ユニット設置

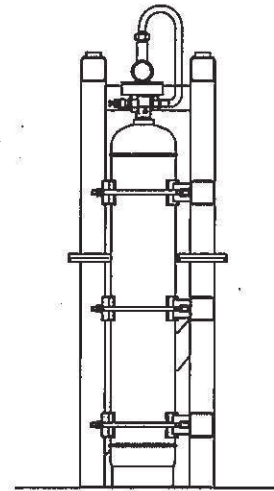


B~B矢視図

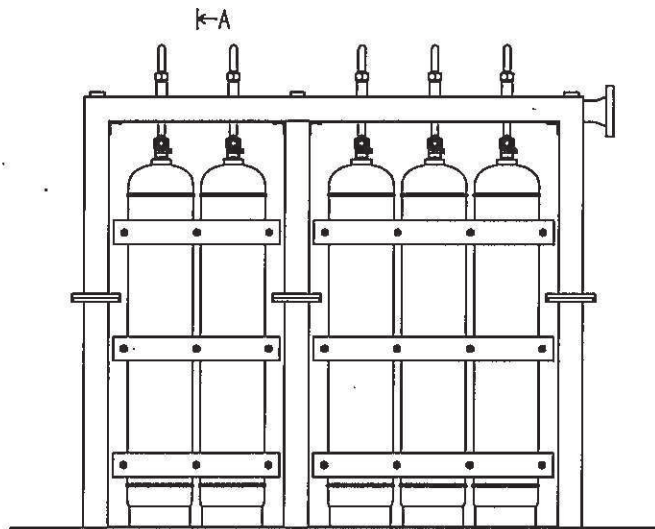


K-A

5本ユニット設置

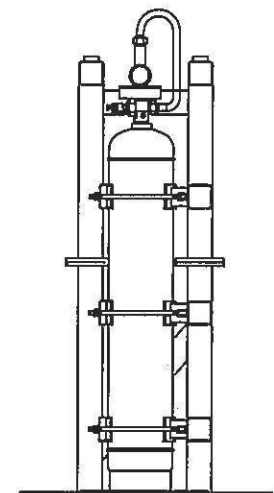

A~A矢視図

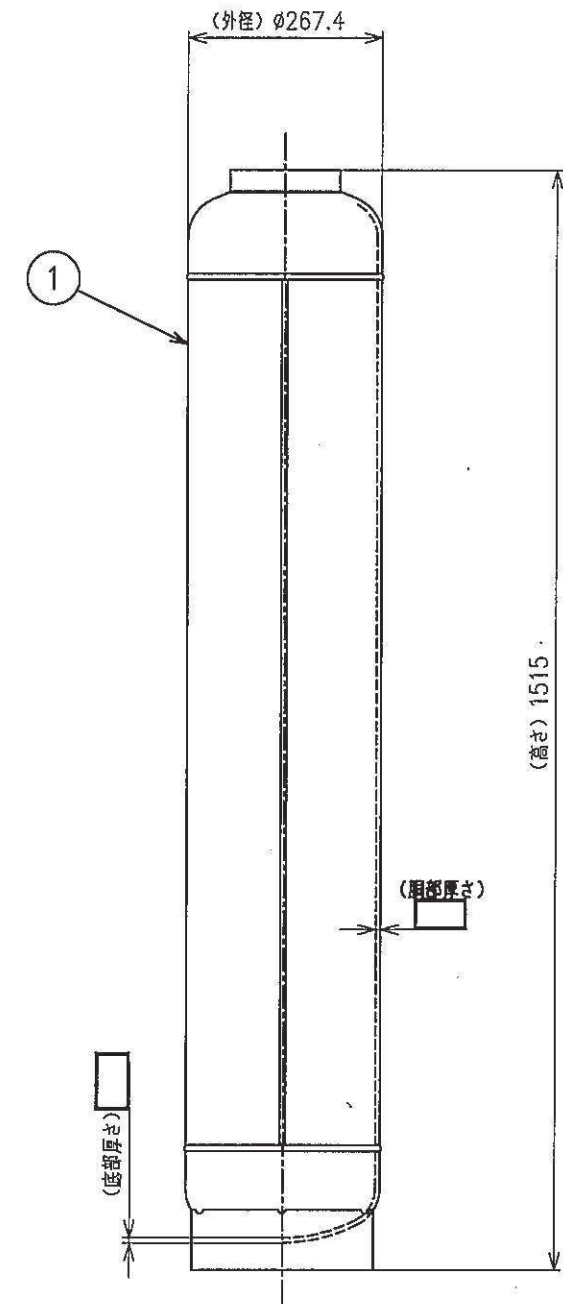

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請 第9-3-2-2-2-56図	
女川原子力発電所 第2号機	
名	E/B電気品室消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲




[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカ基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

1	ハロン1301貯蔵容器	2	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

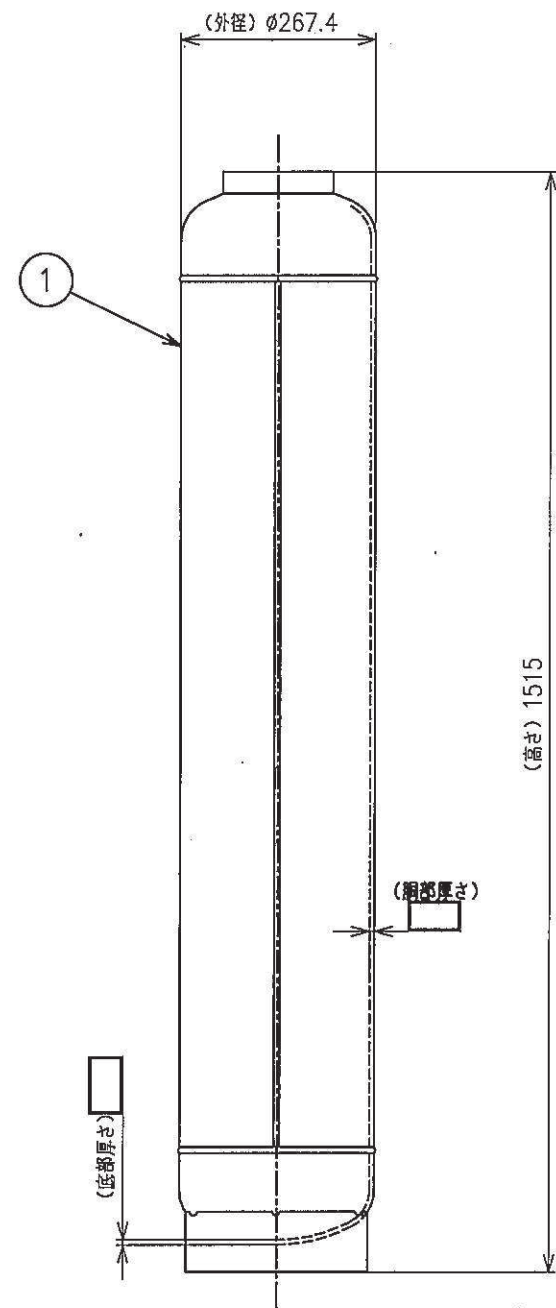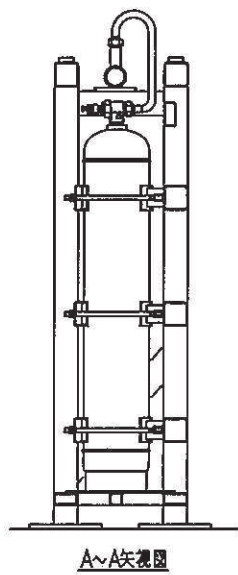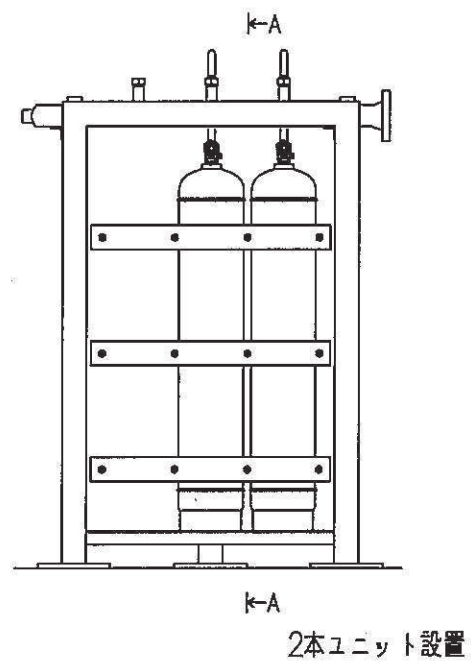

ハロン1301貯蔵容器 70L/個

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-57 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	R/B MCC 2SB-1 消火系
称	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1.0 %	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 mm 0 mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



1	ハロン1301貯蔵容器	3	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

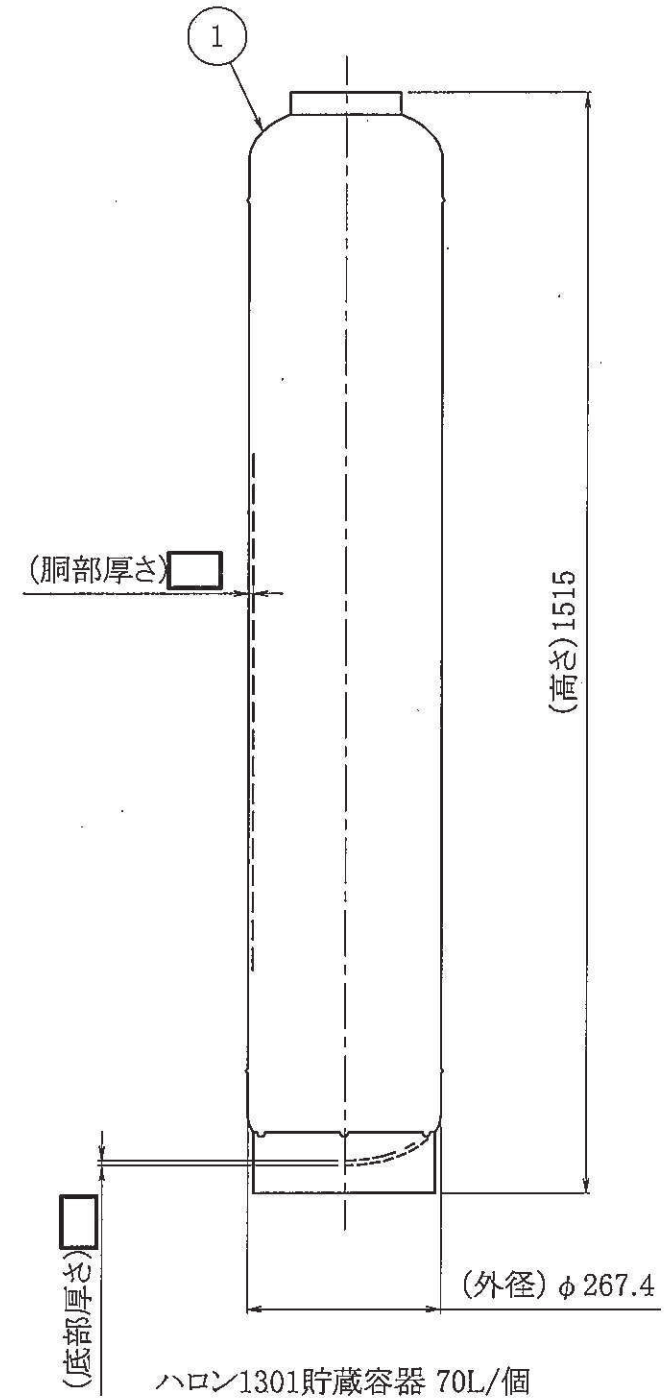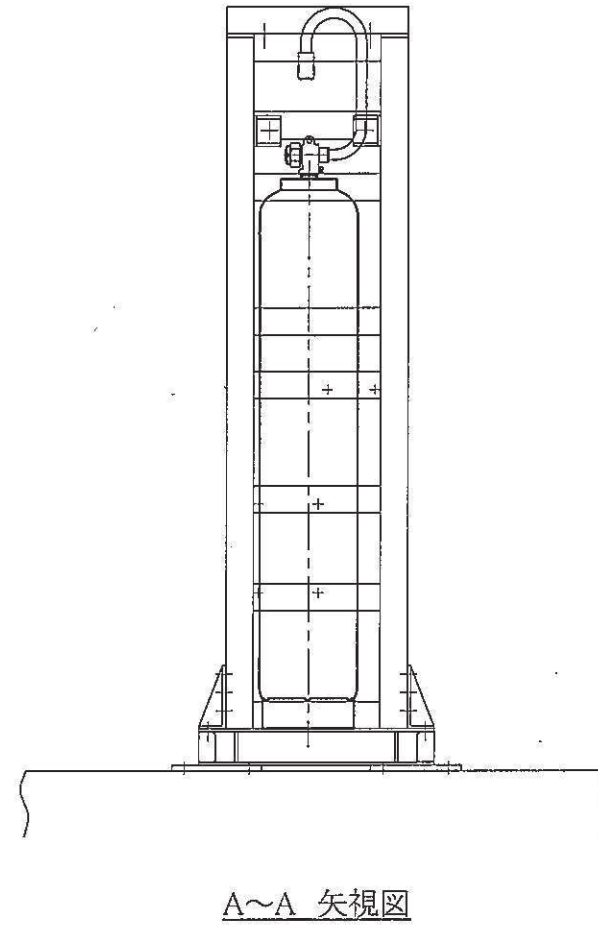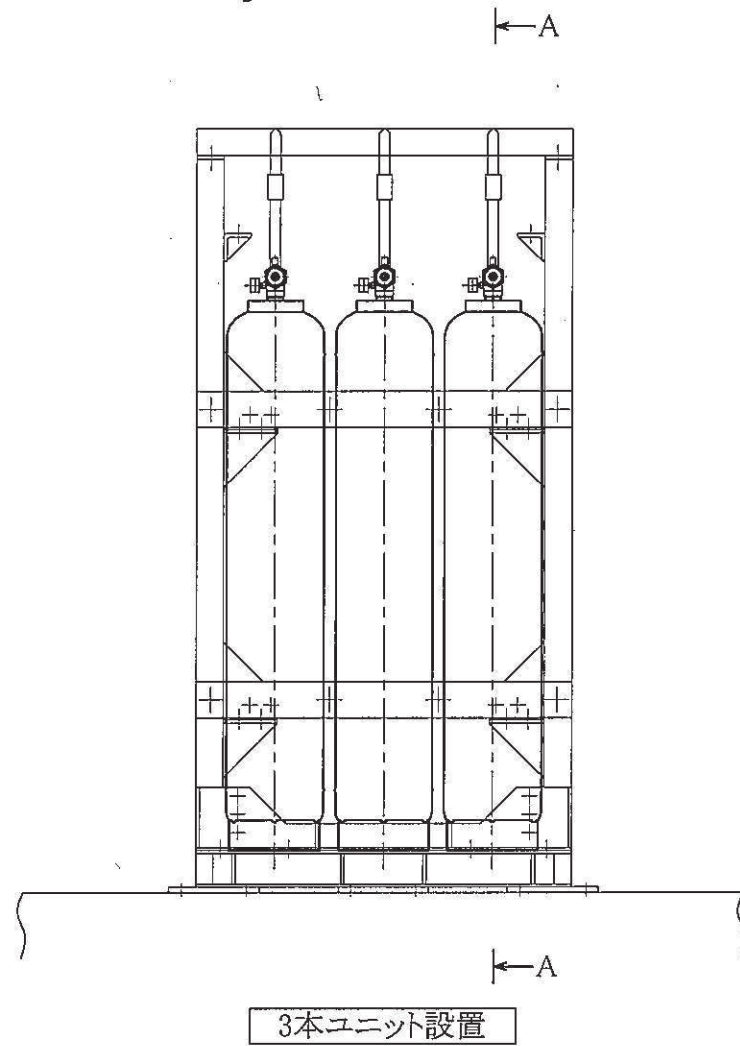

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-58図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	SLCポンプ(A)/(B)消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	8	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

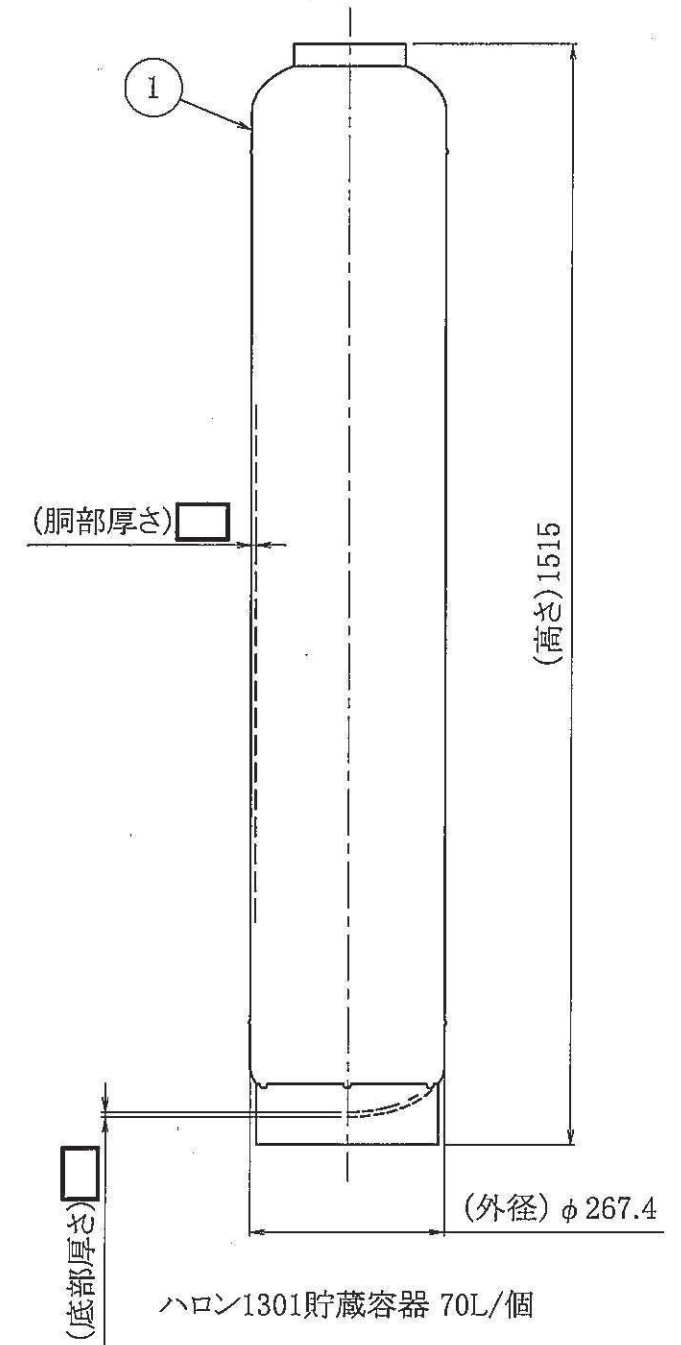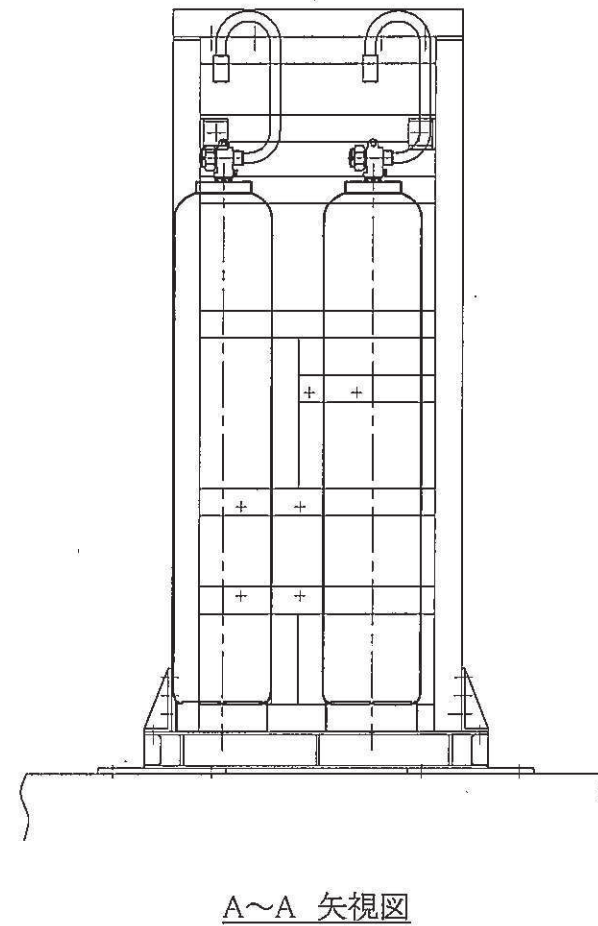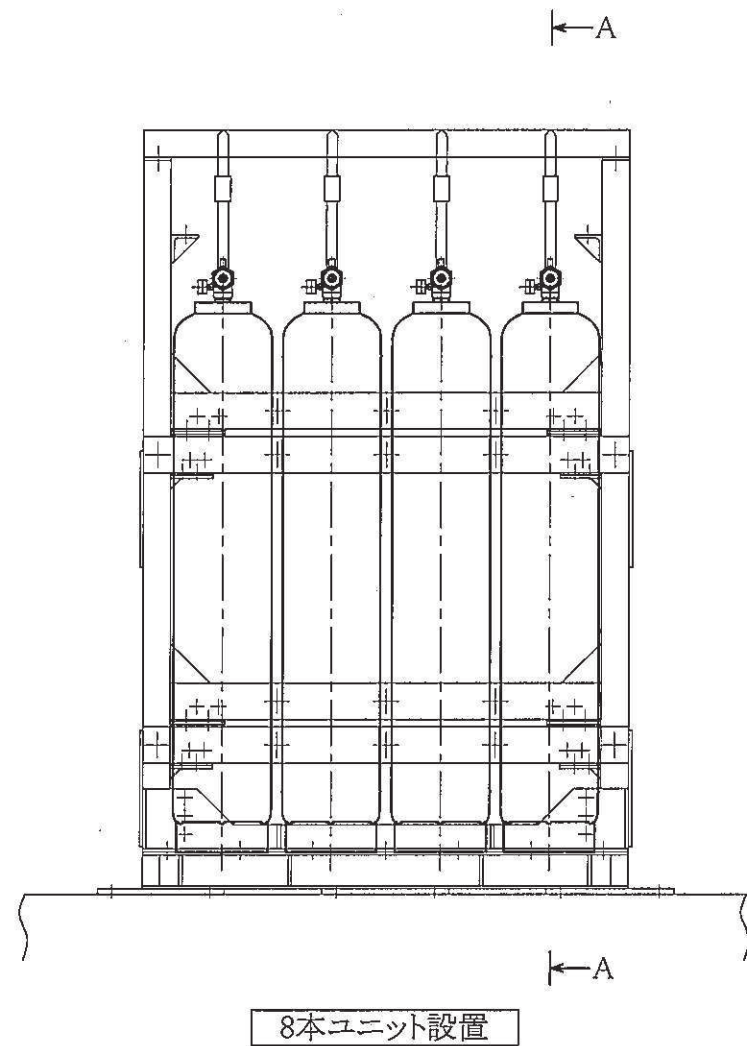

注1: 寸法はmmを示す。  
注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-59図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷凍機(B)/(D)消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
	東北電力株式会社

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

工事計画記載の公称値の許容範囲

[容器類]




ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1	ハロン1301貯蔵容器	1	SM520B
番号	品名	個数	材料
部品表			

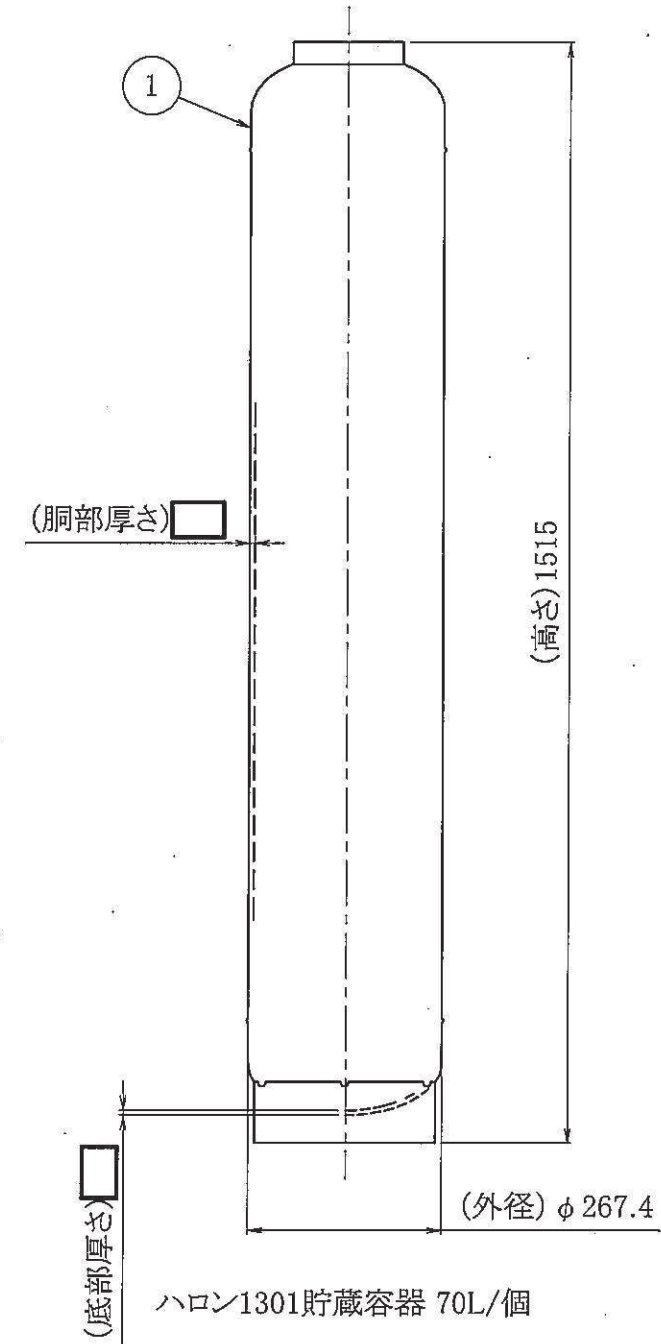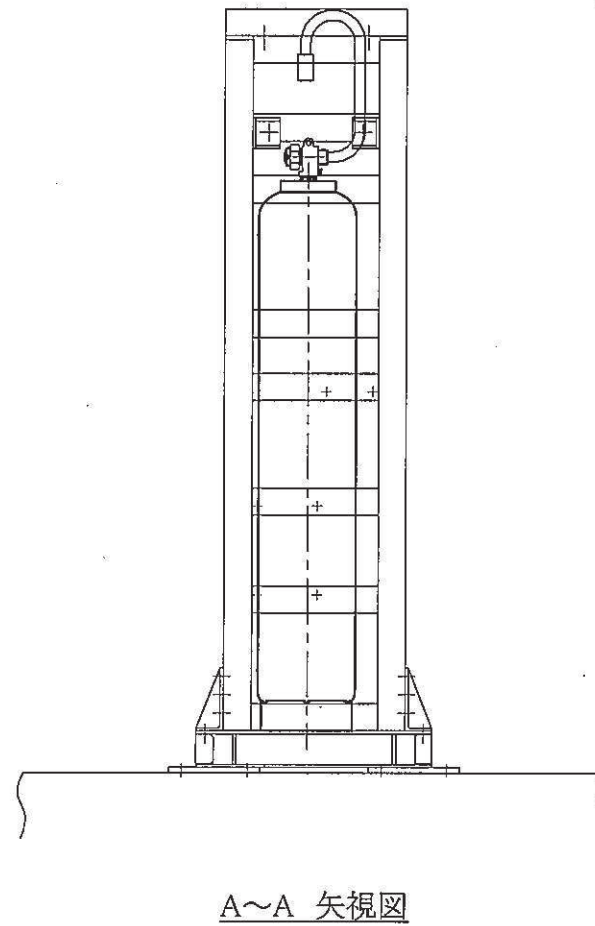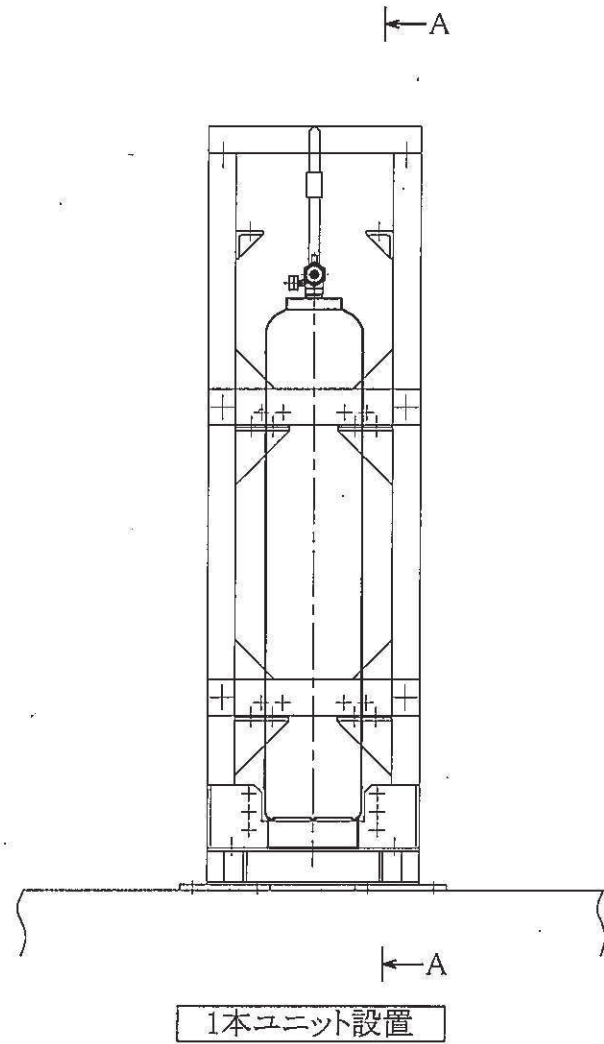

注1: 寸法はmmを示す。  
 注2: 特記なき寸法は公称値を示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-2-60図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷水ポンプ(B)/(D)消火系
	ハロン1301貯蔵容器構造図
東北電力株式会社	

工事計画記載の公称値の許容範囲



[容器類]

ハロン 1301 貯蔵容器

主要寸法 (mm)		許容範囲	根 拠
外径	267.4	±1%	製造能力, 製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10mm 0mm	同上
胴部厚さ			同上
底部厚さ			同上



注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

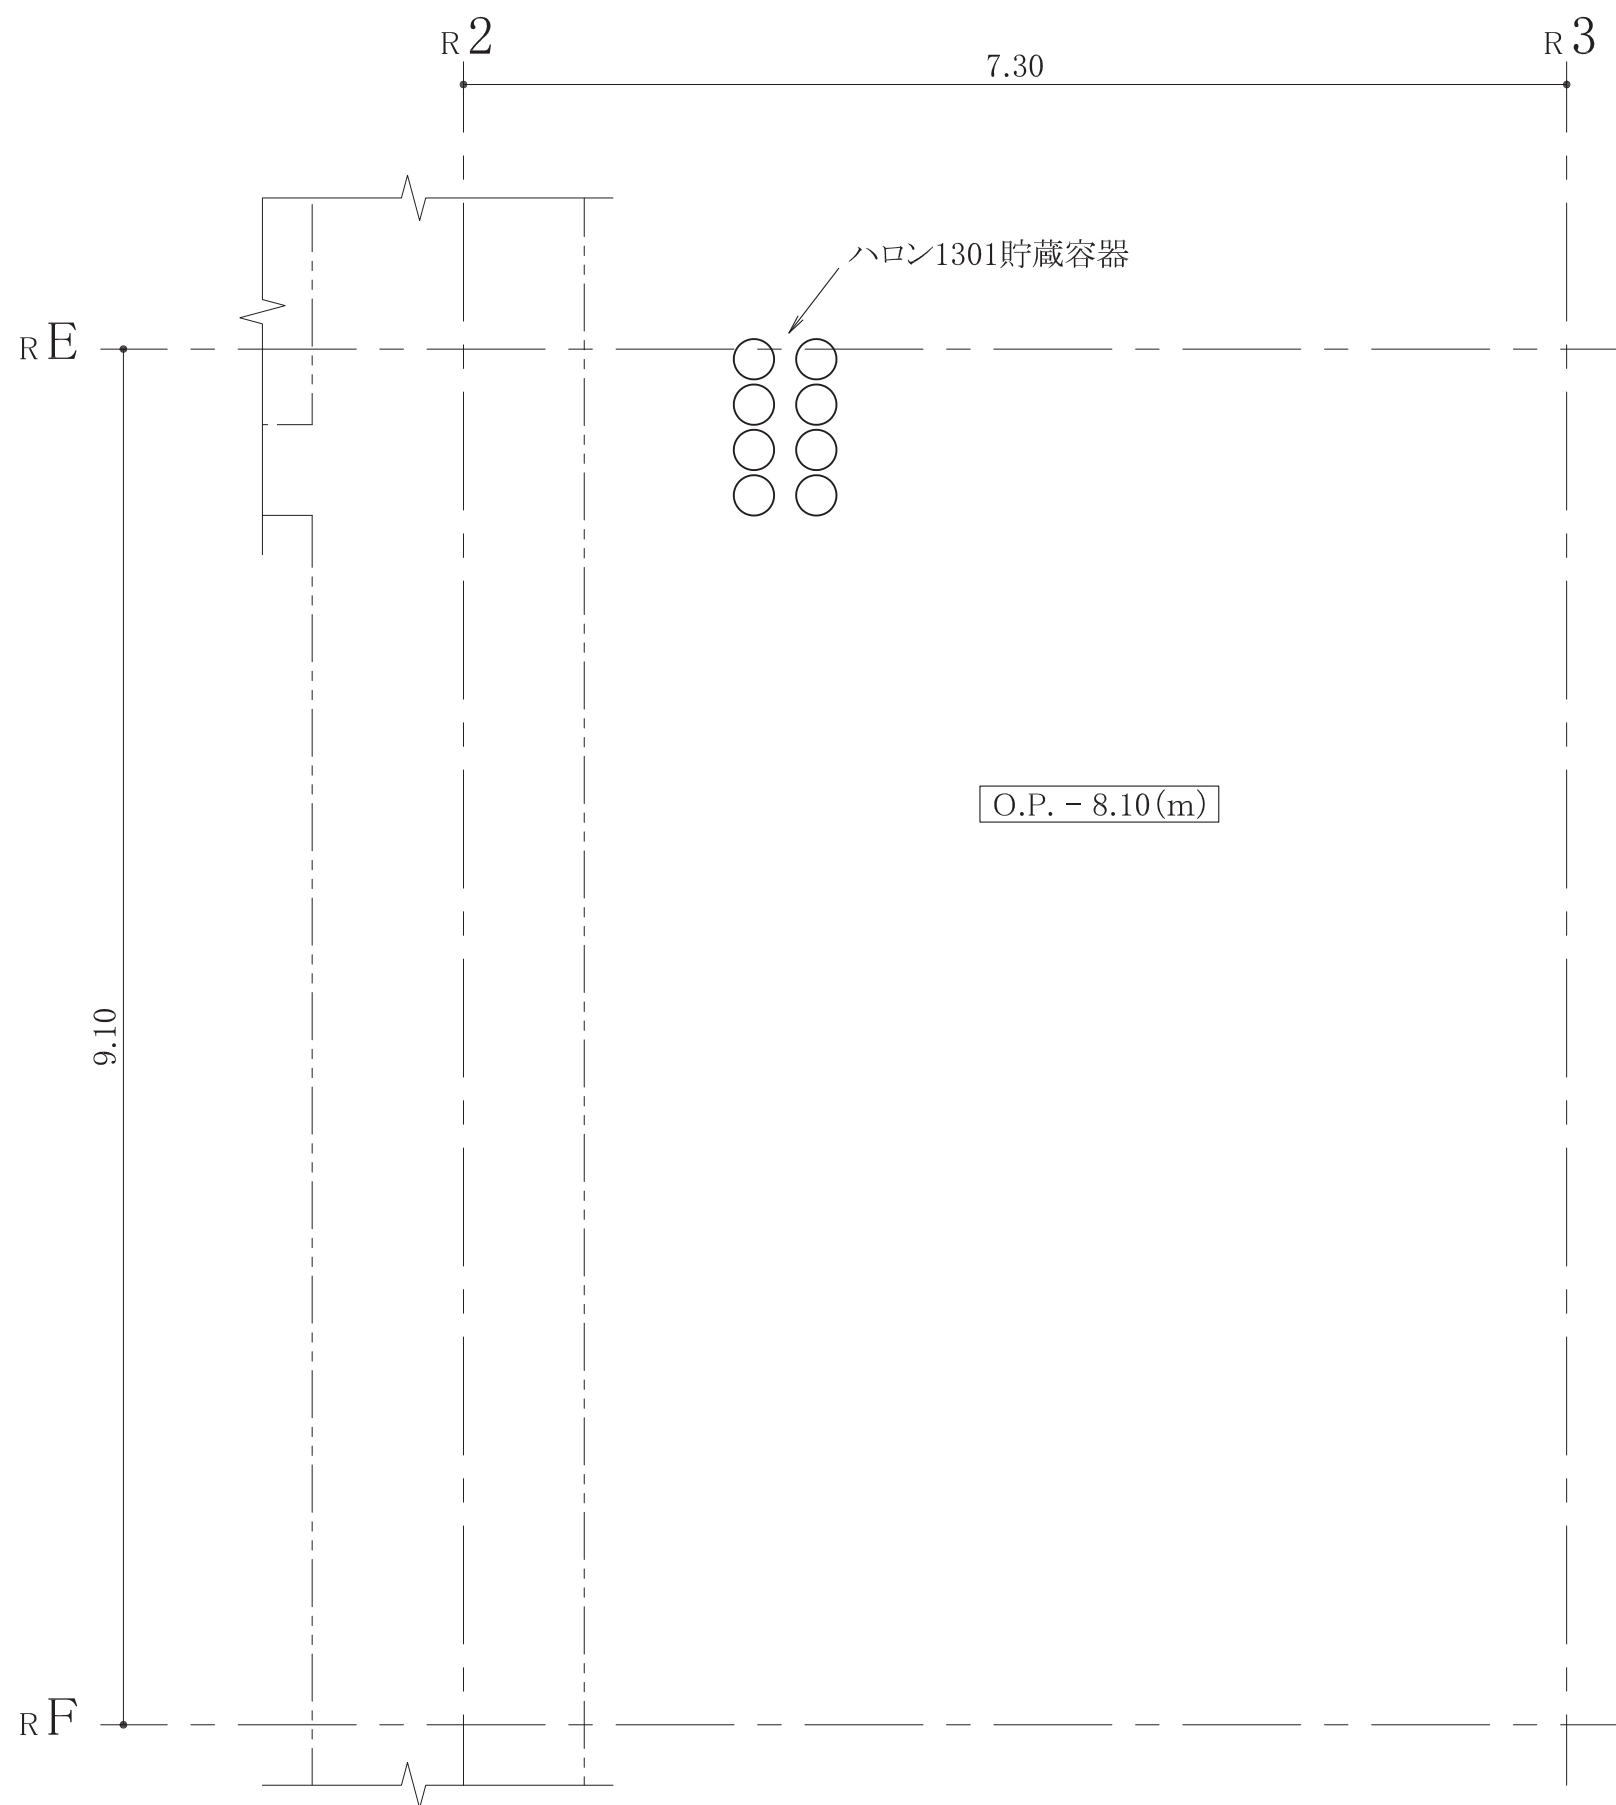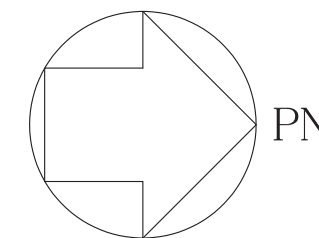

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(A)室/RHR(B)室/B3F通路・ サンブ室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

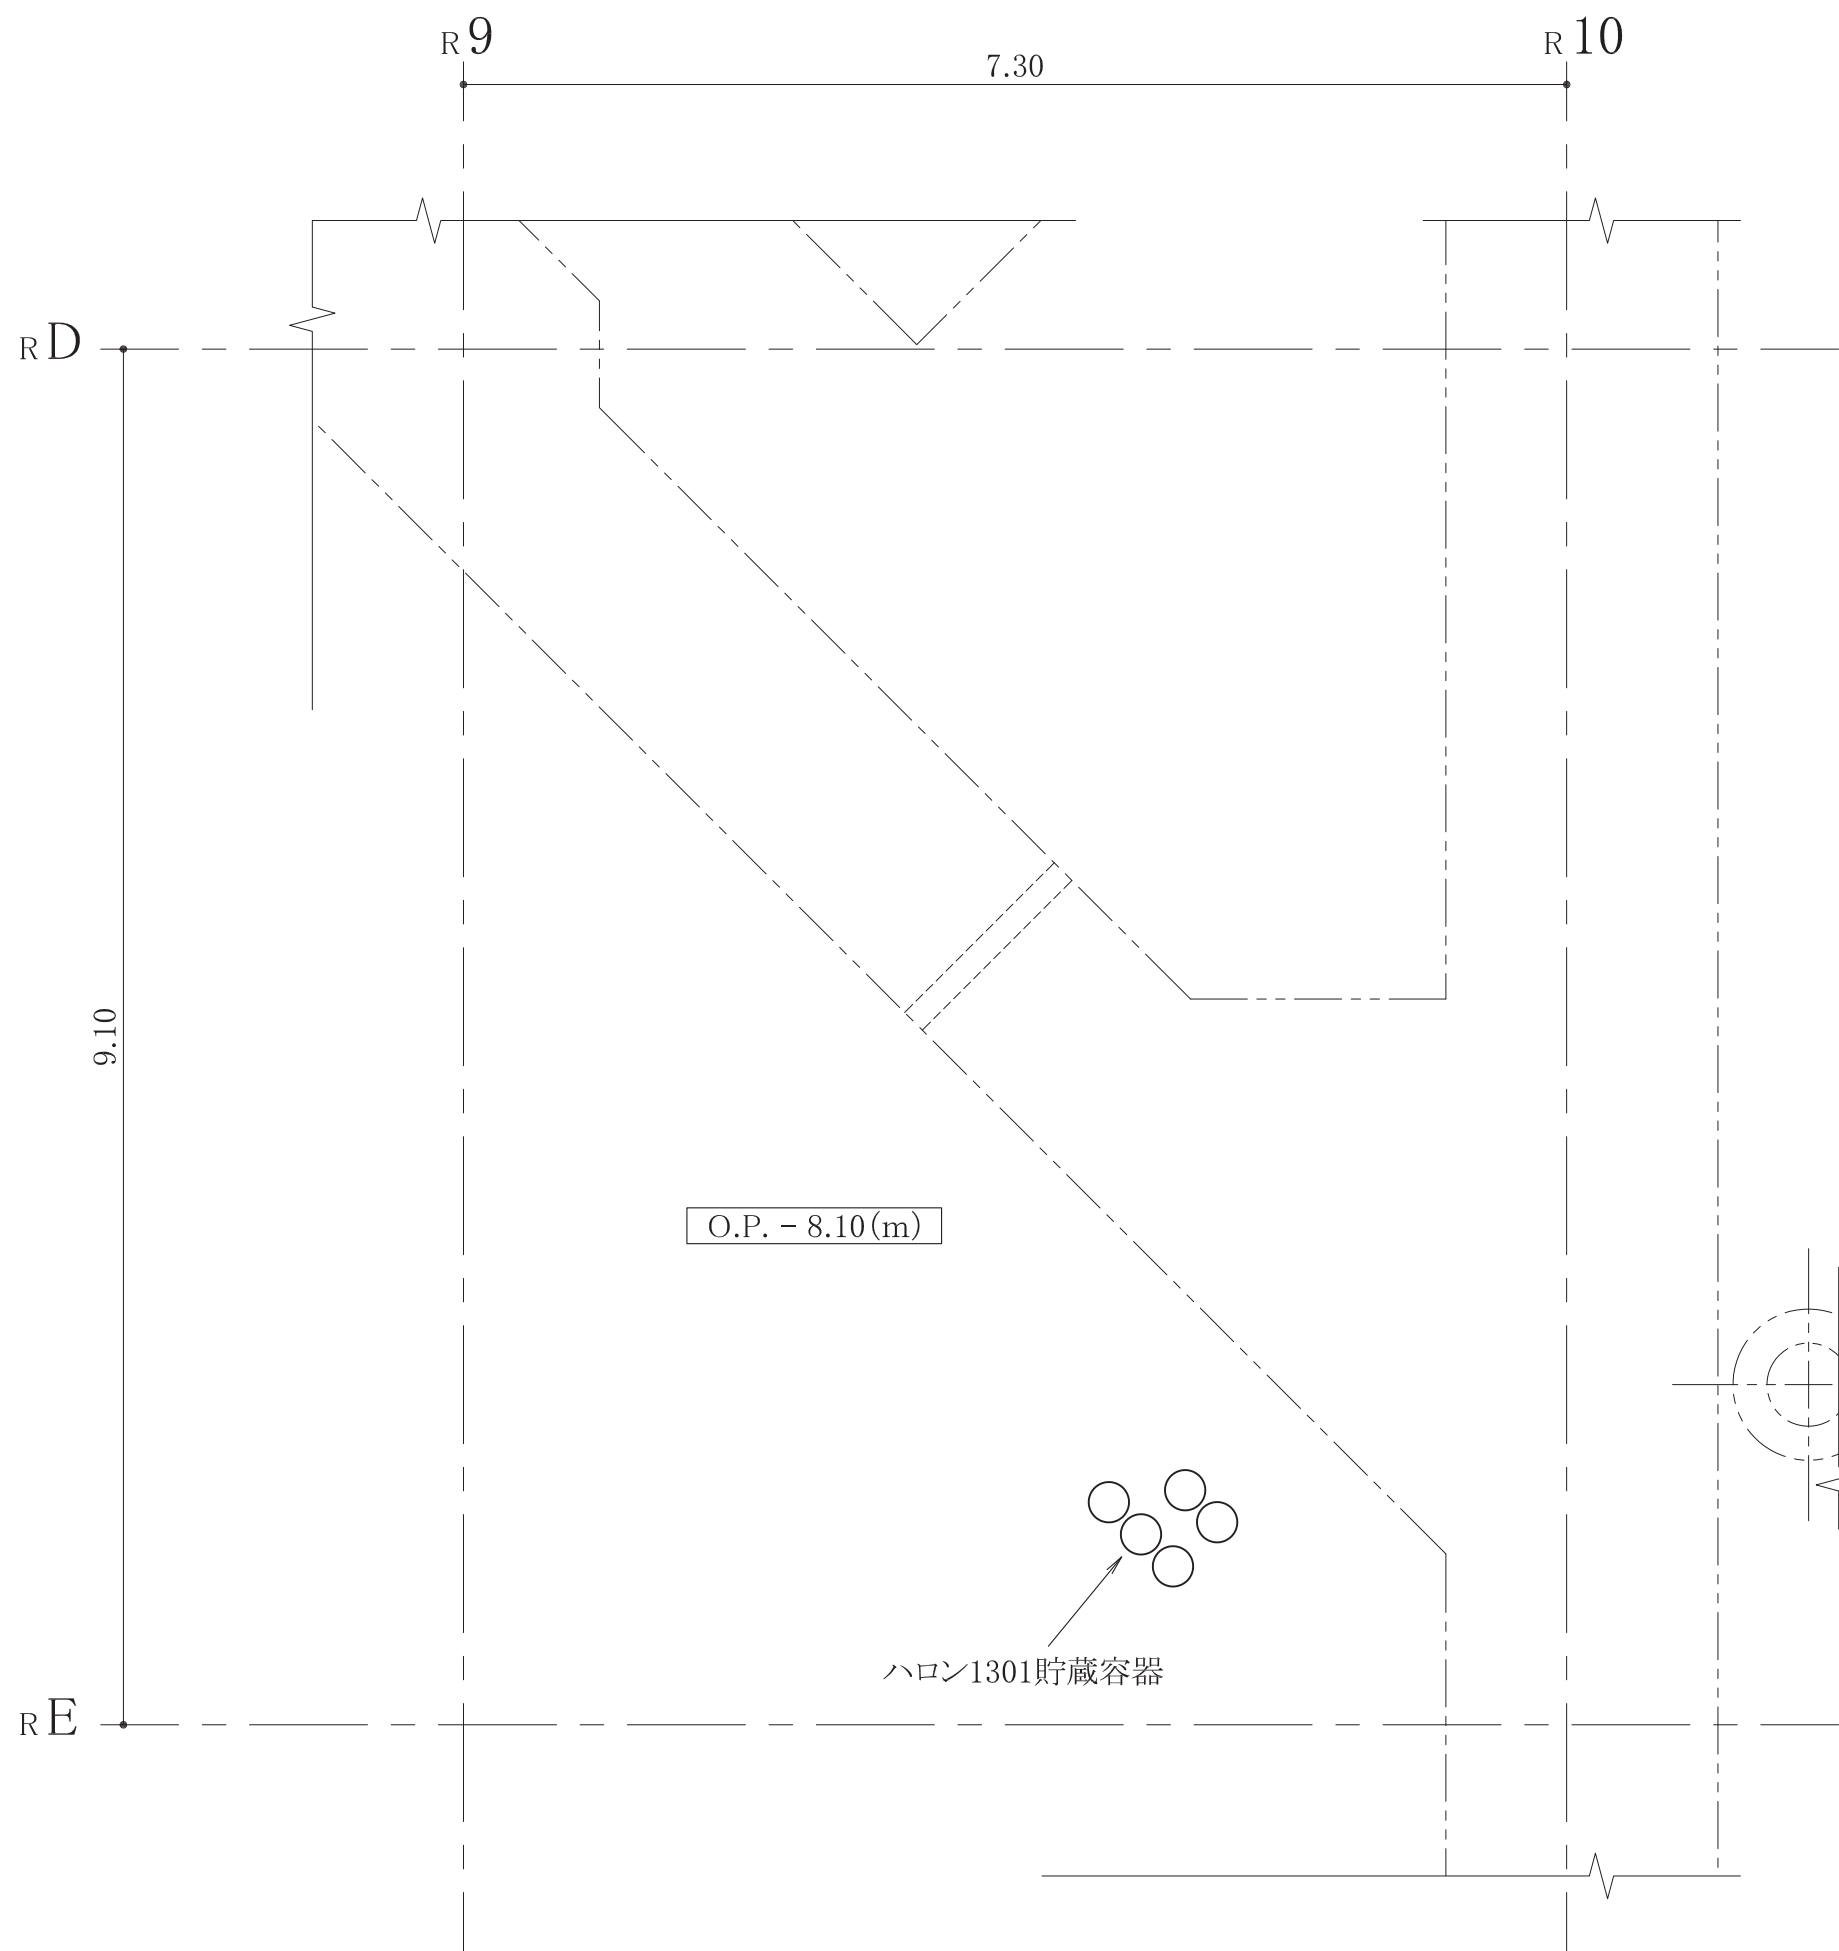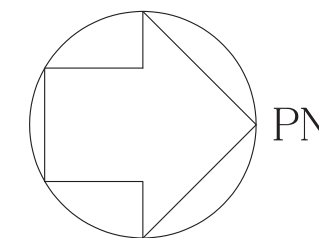

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	LPCSポンプ・ラック室/HPCSポンプ・ラック室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社



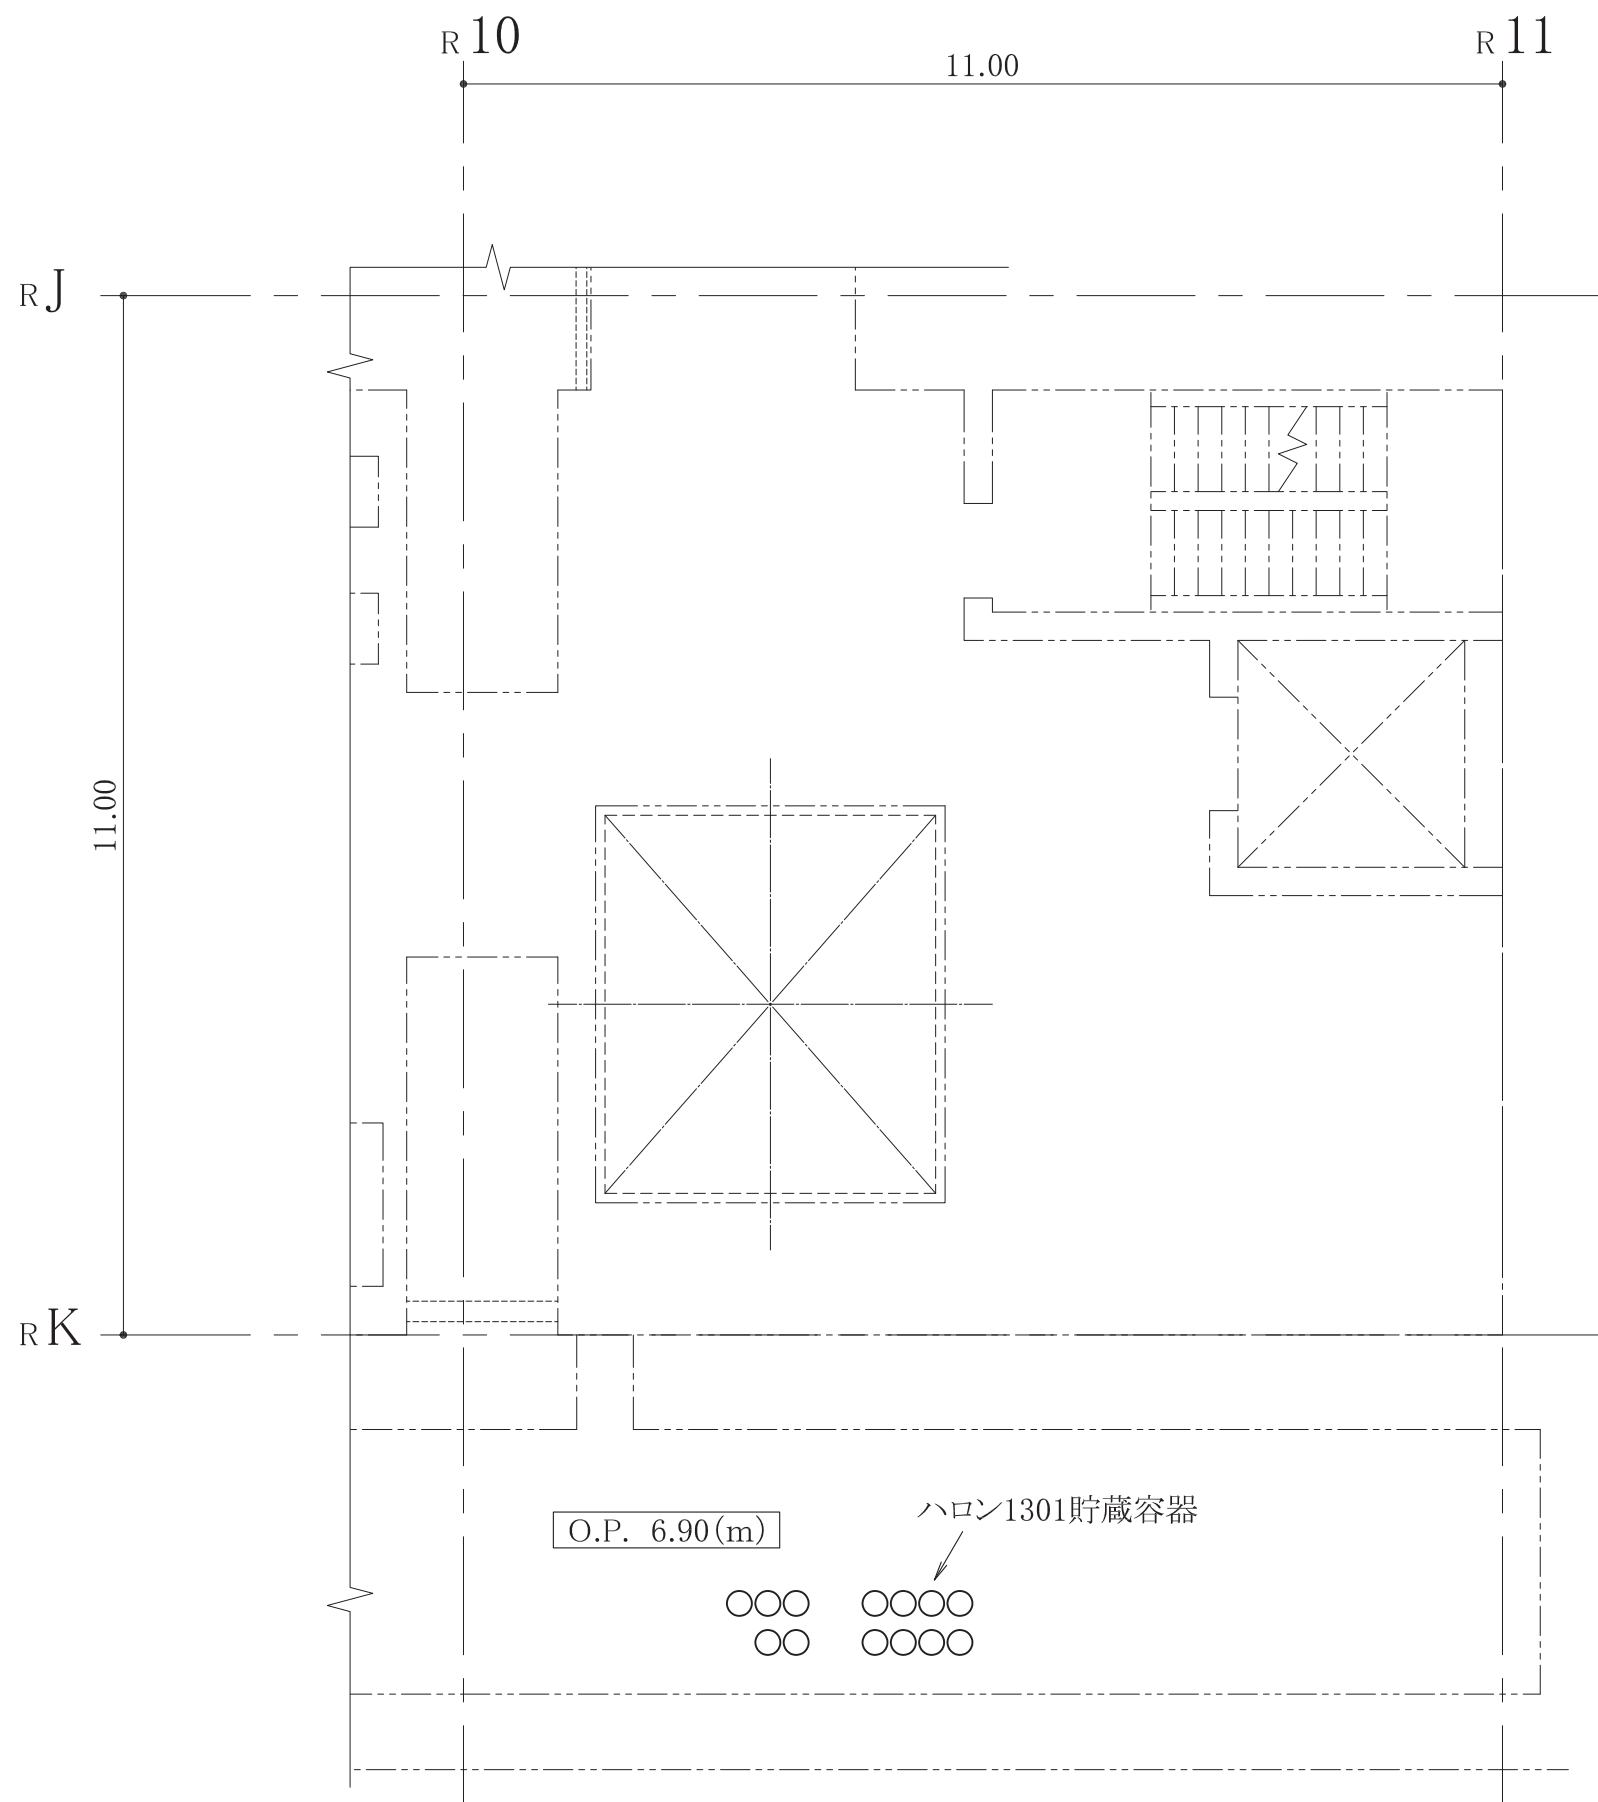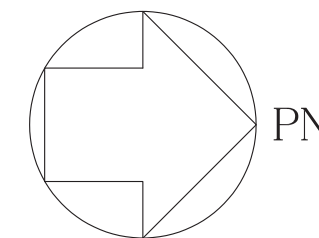

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-3図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RCW(B)(D)/HPCW/NSD/ B2Fハッチ室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

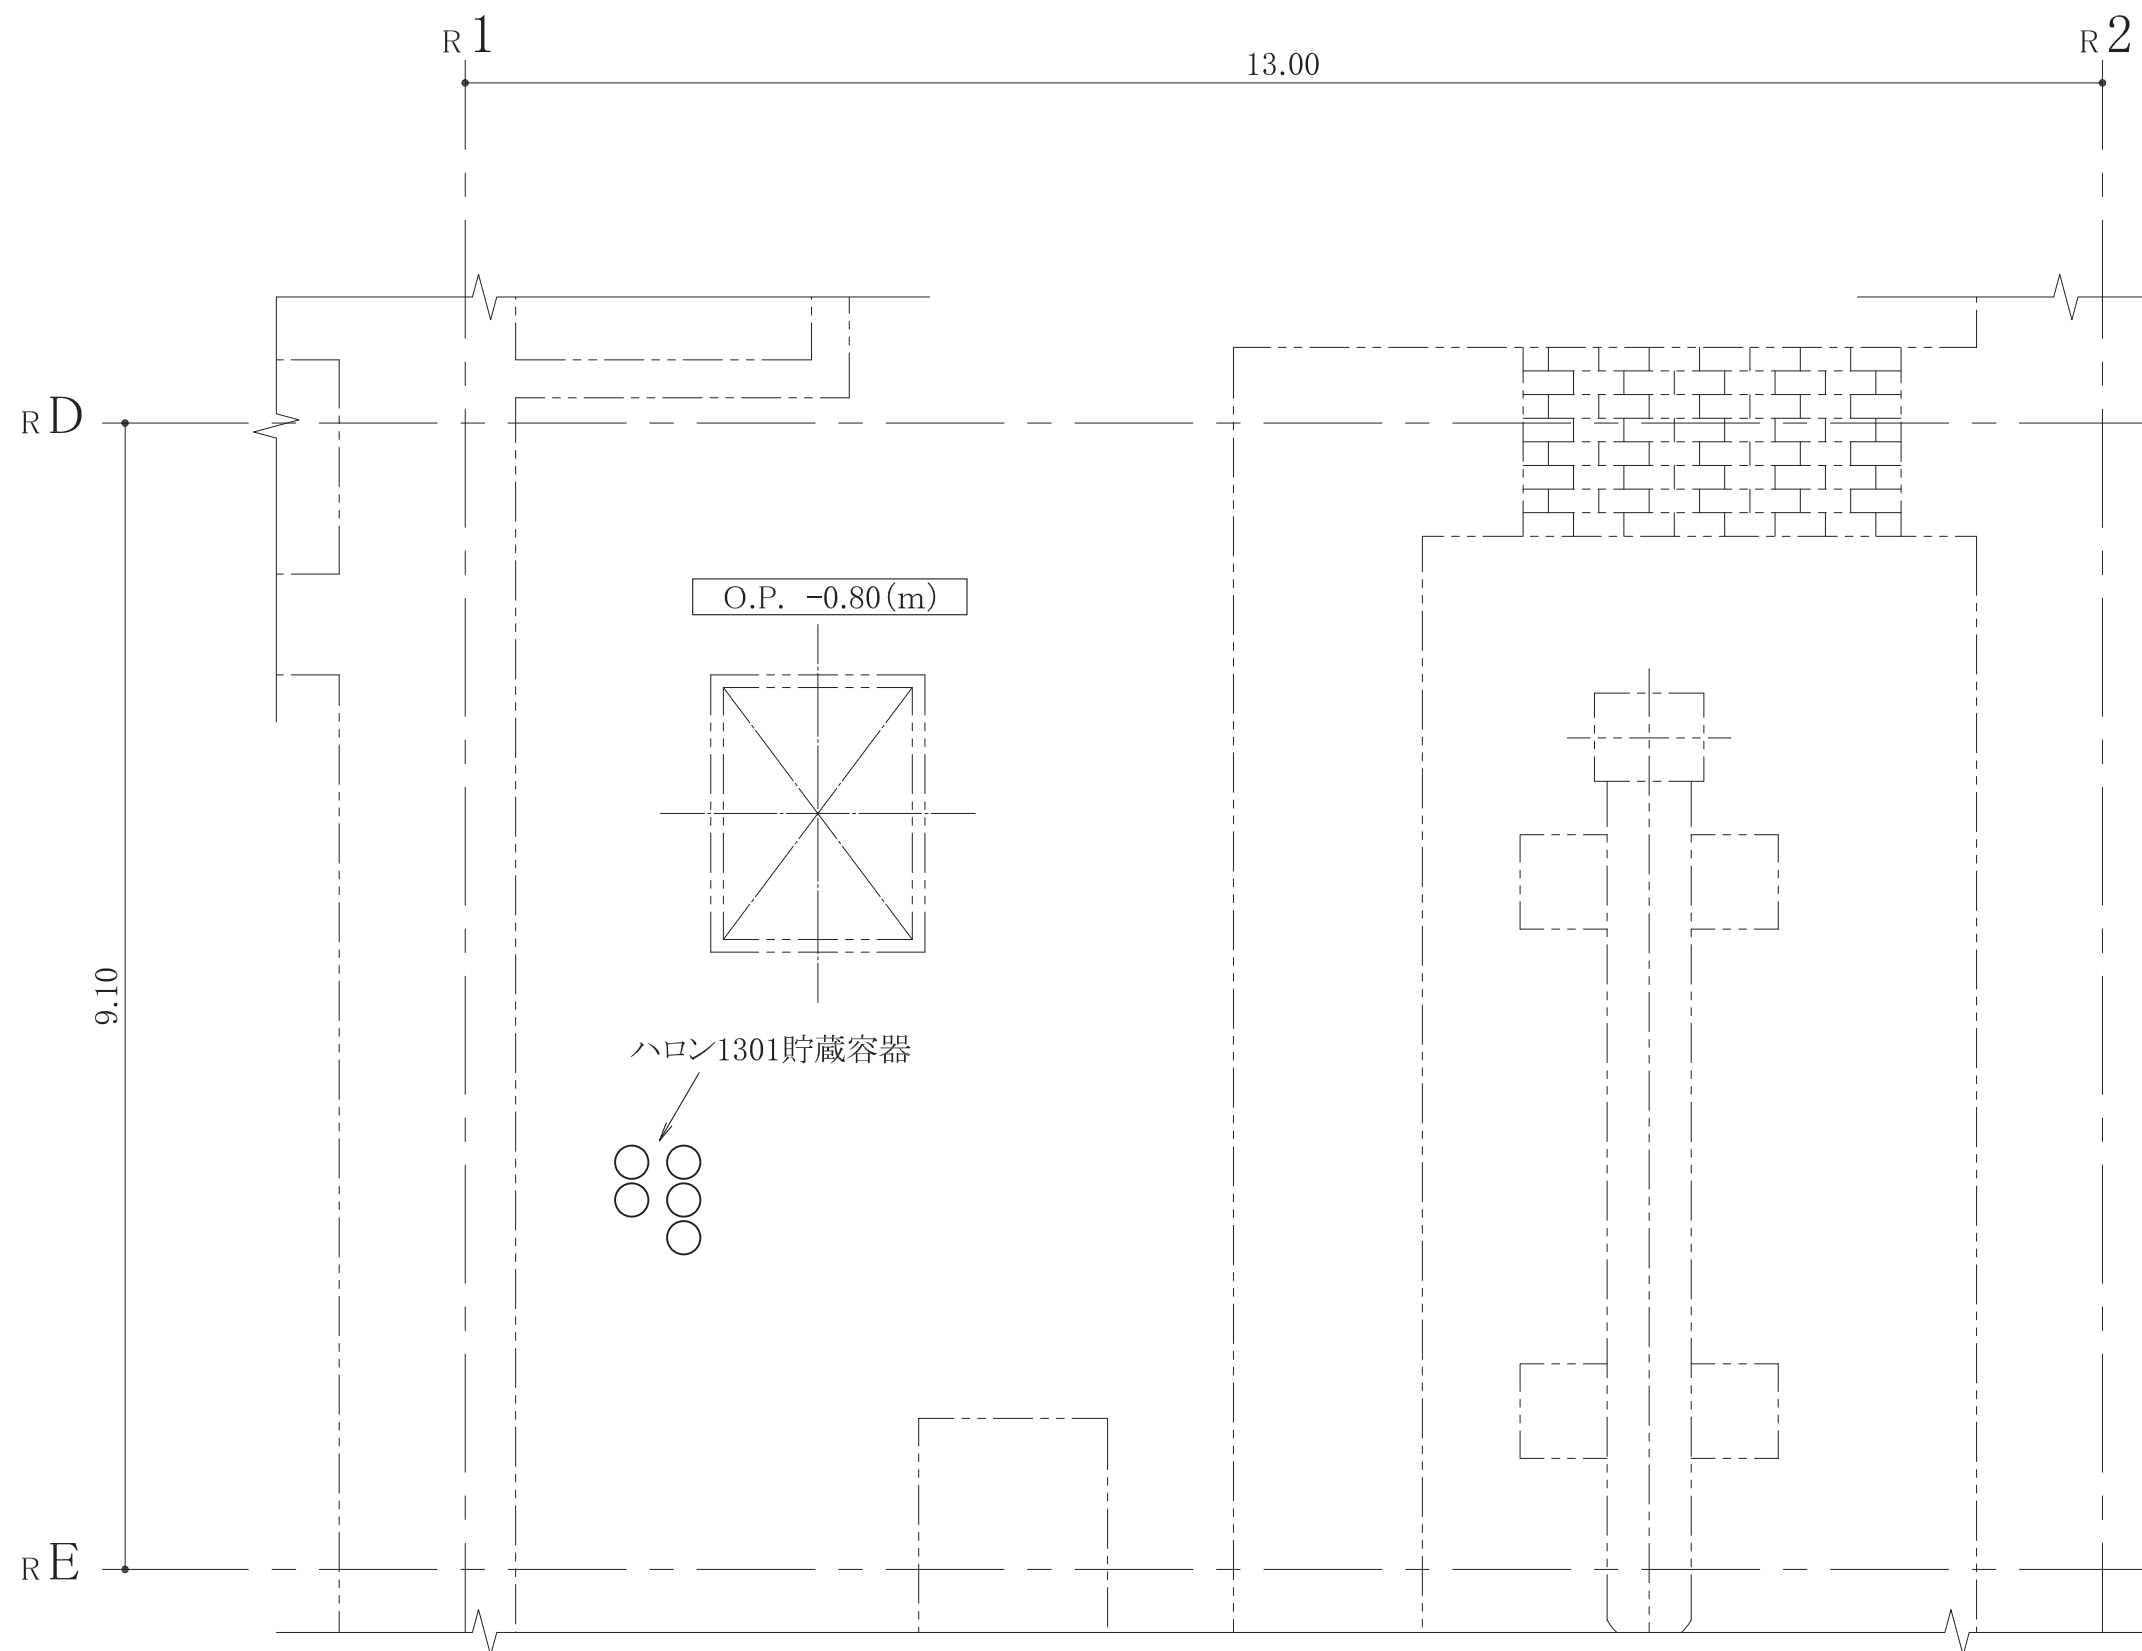

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-4図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RHR(C)室/RCICタービンポンプ室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

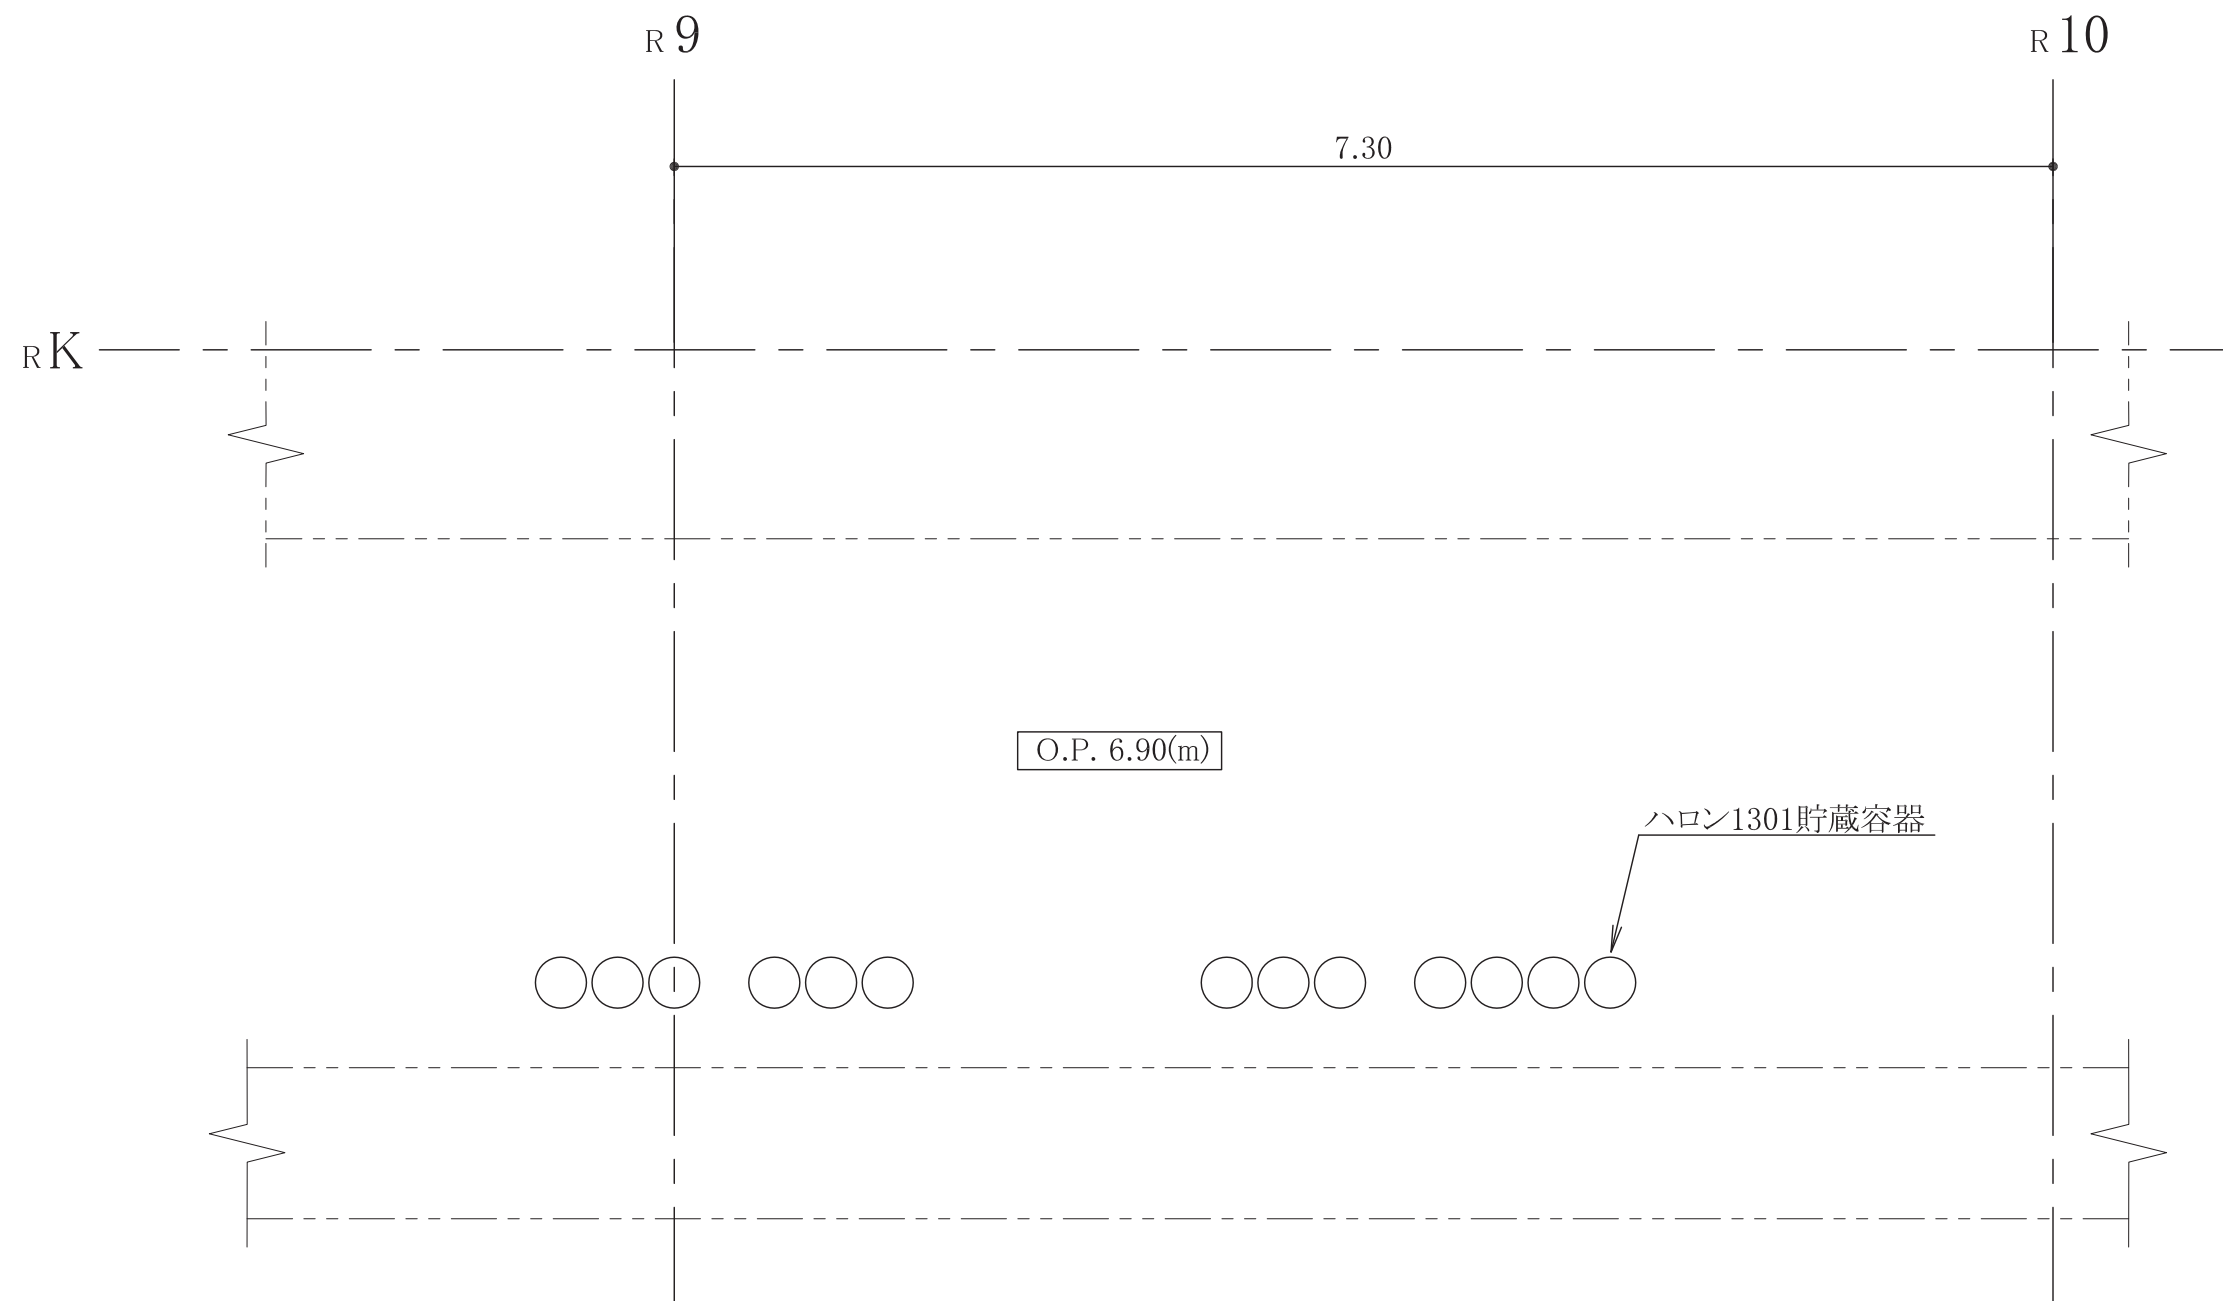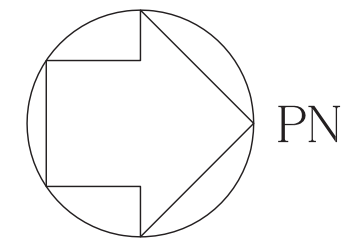

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-5 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	RCW熱交換器・ポンプ(A)(C)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

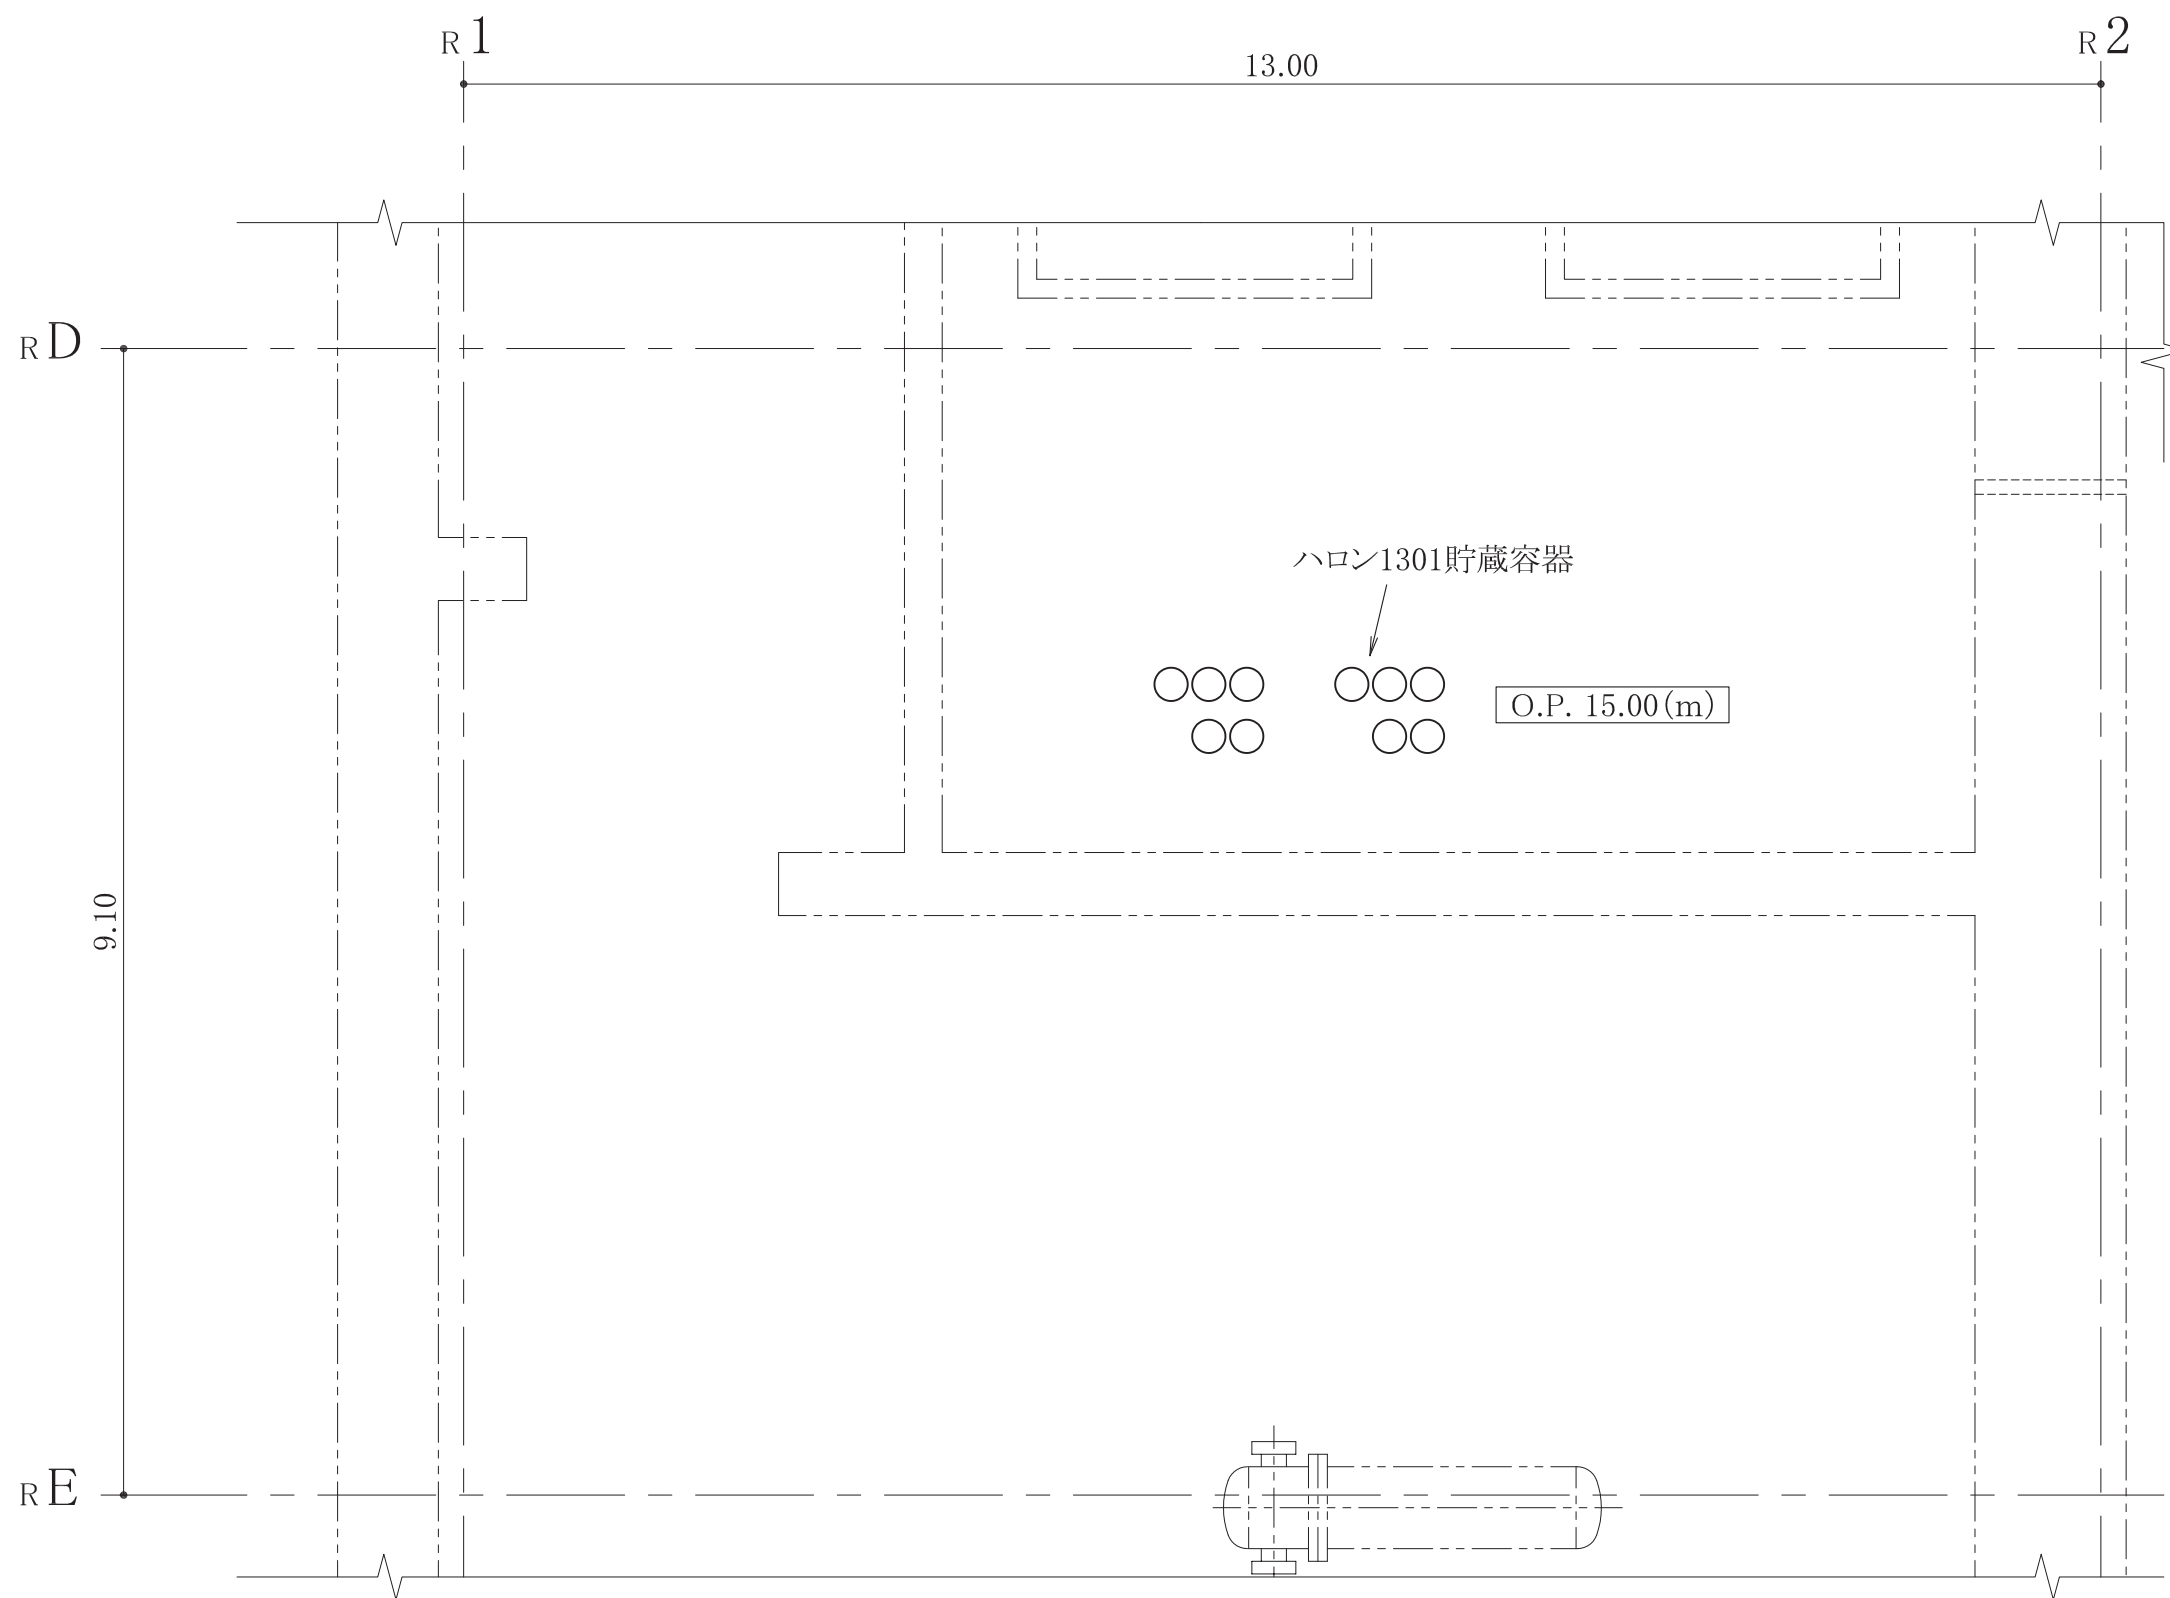

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-6図

女川原子力発電所 第2号機



名称 B2F南側通路/バルブラッピング室消火系  
機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

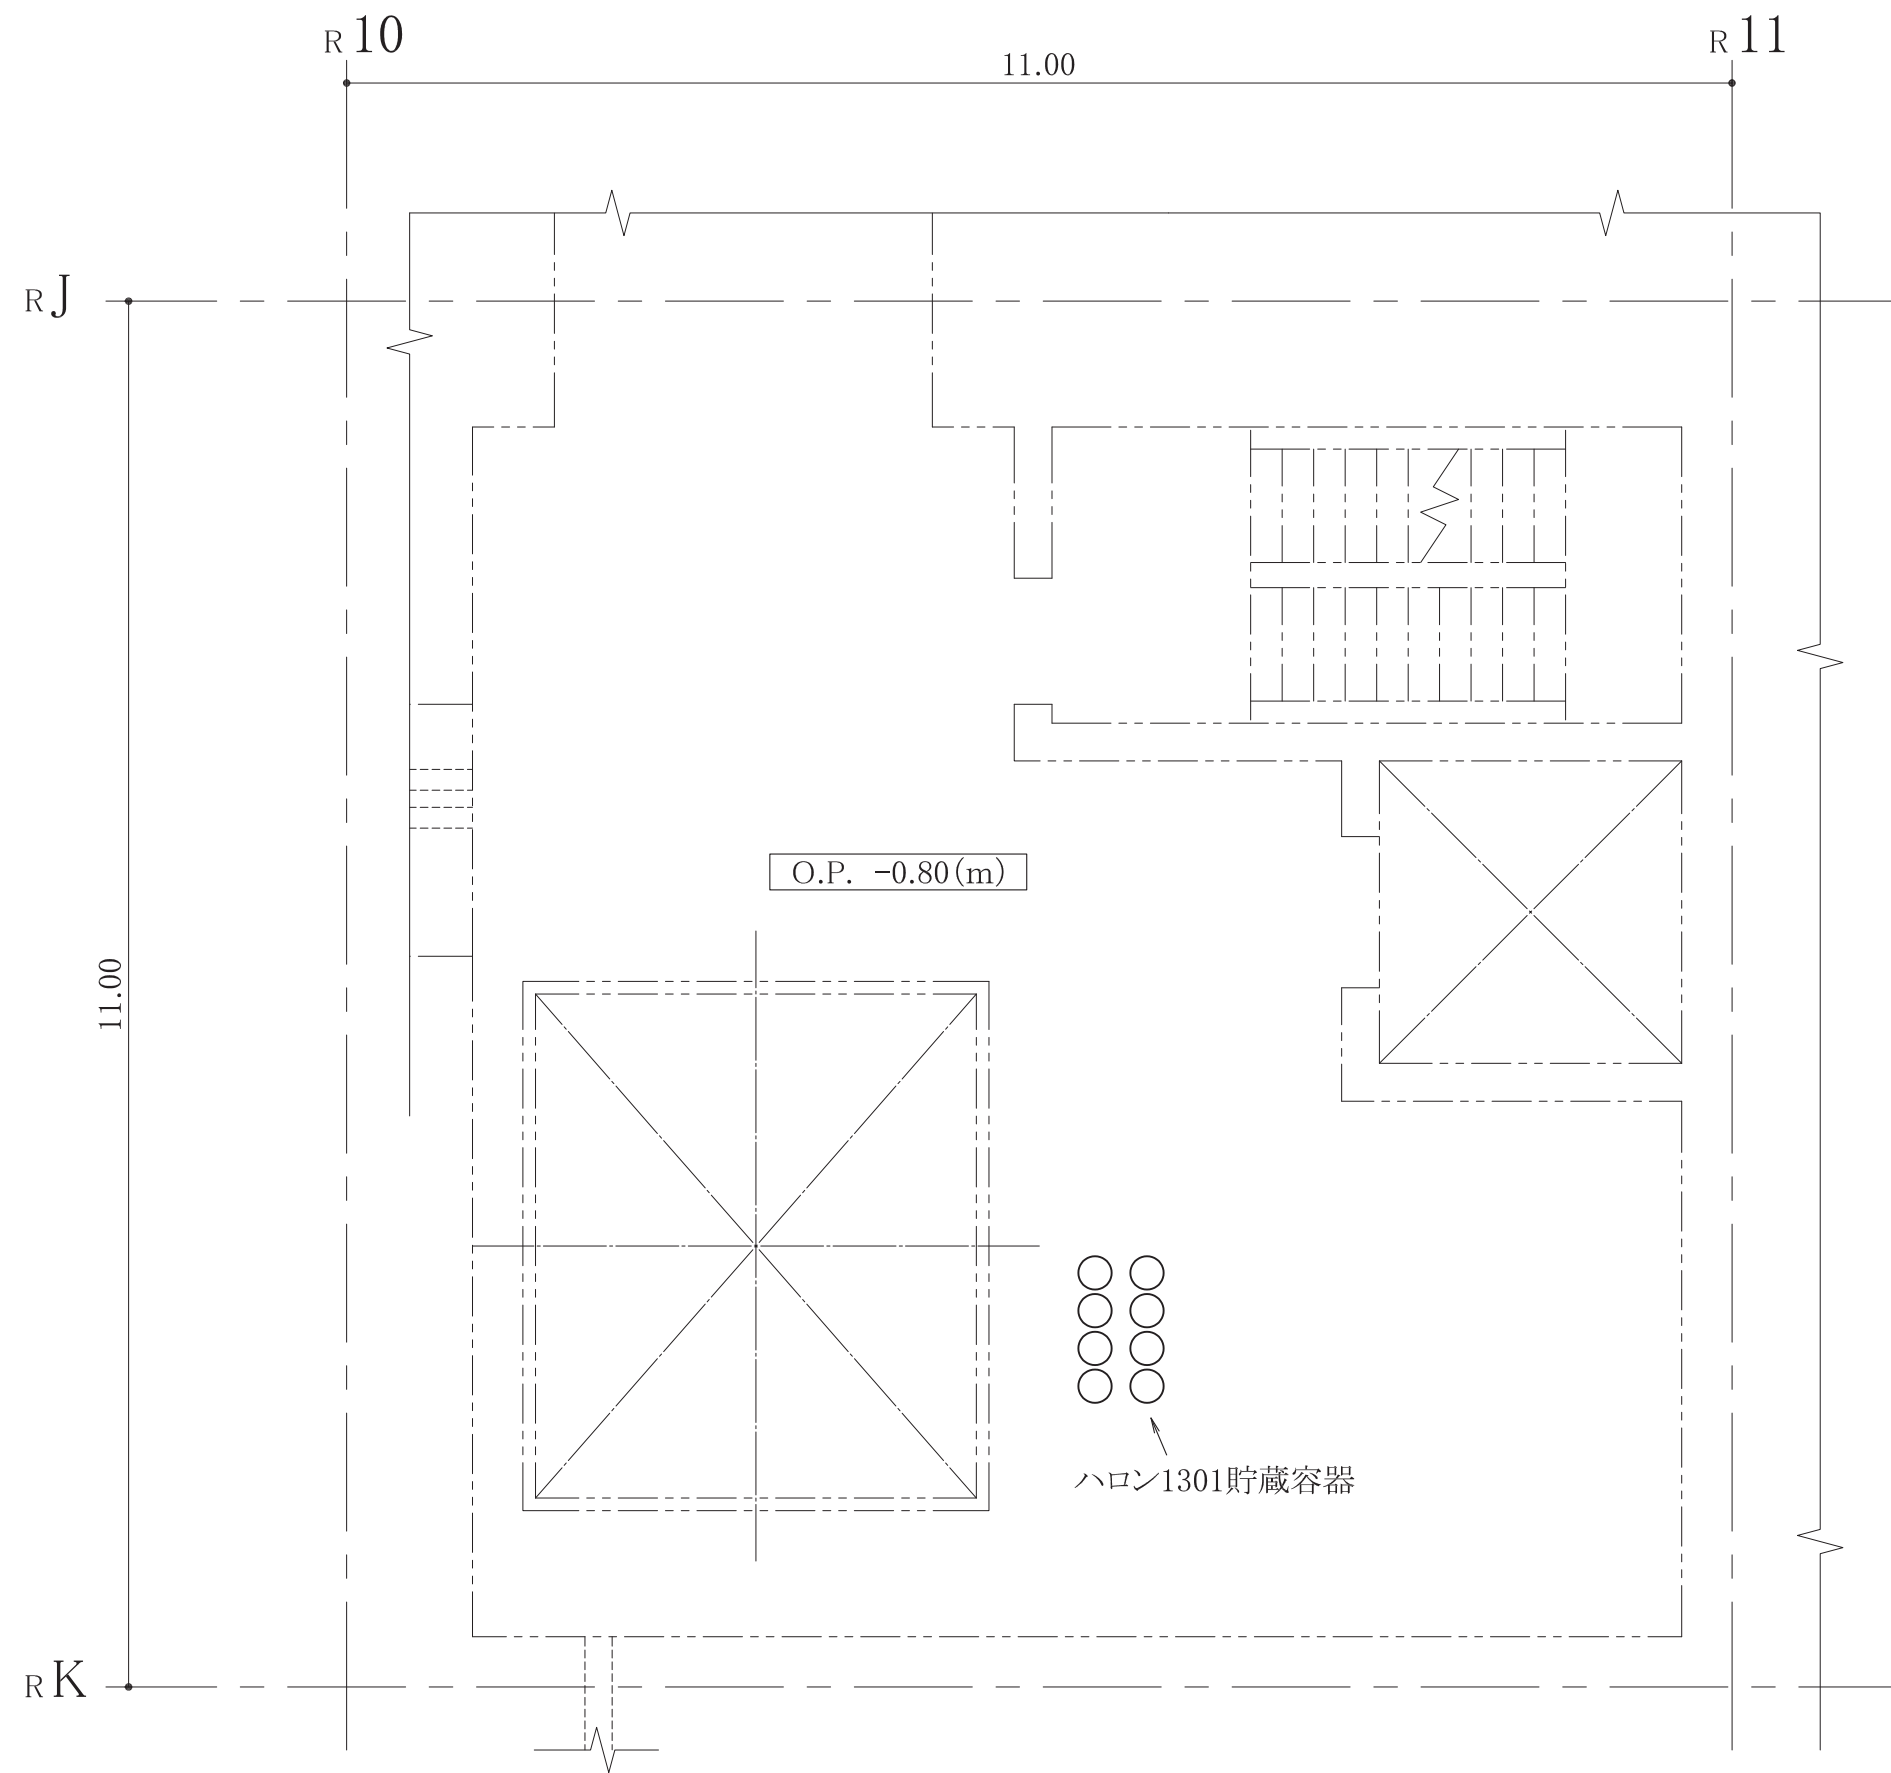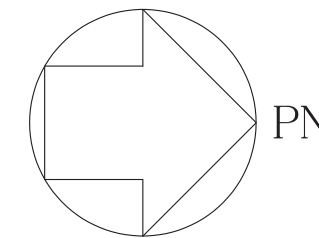

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-7図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	IA・SA空気圧縮機室/B2F東側通路消火系
	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

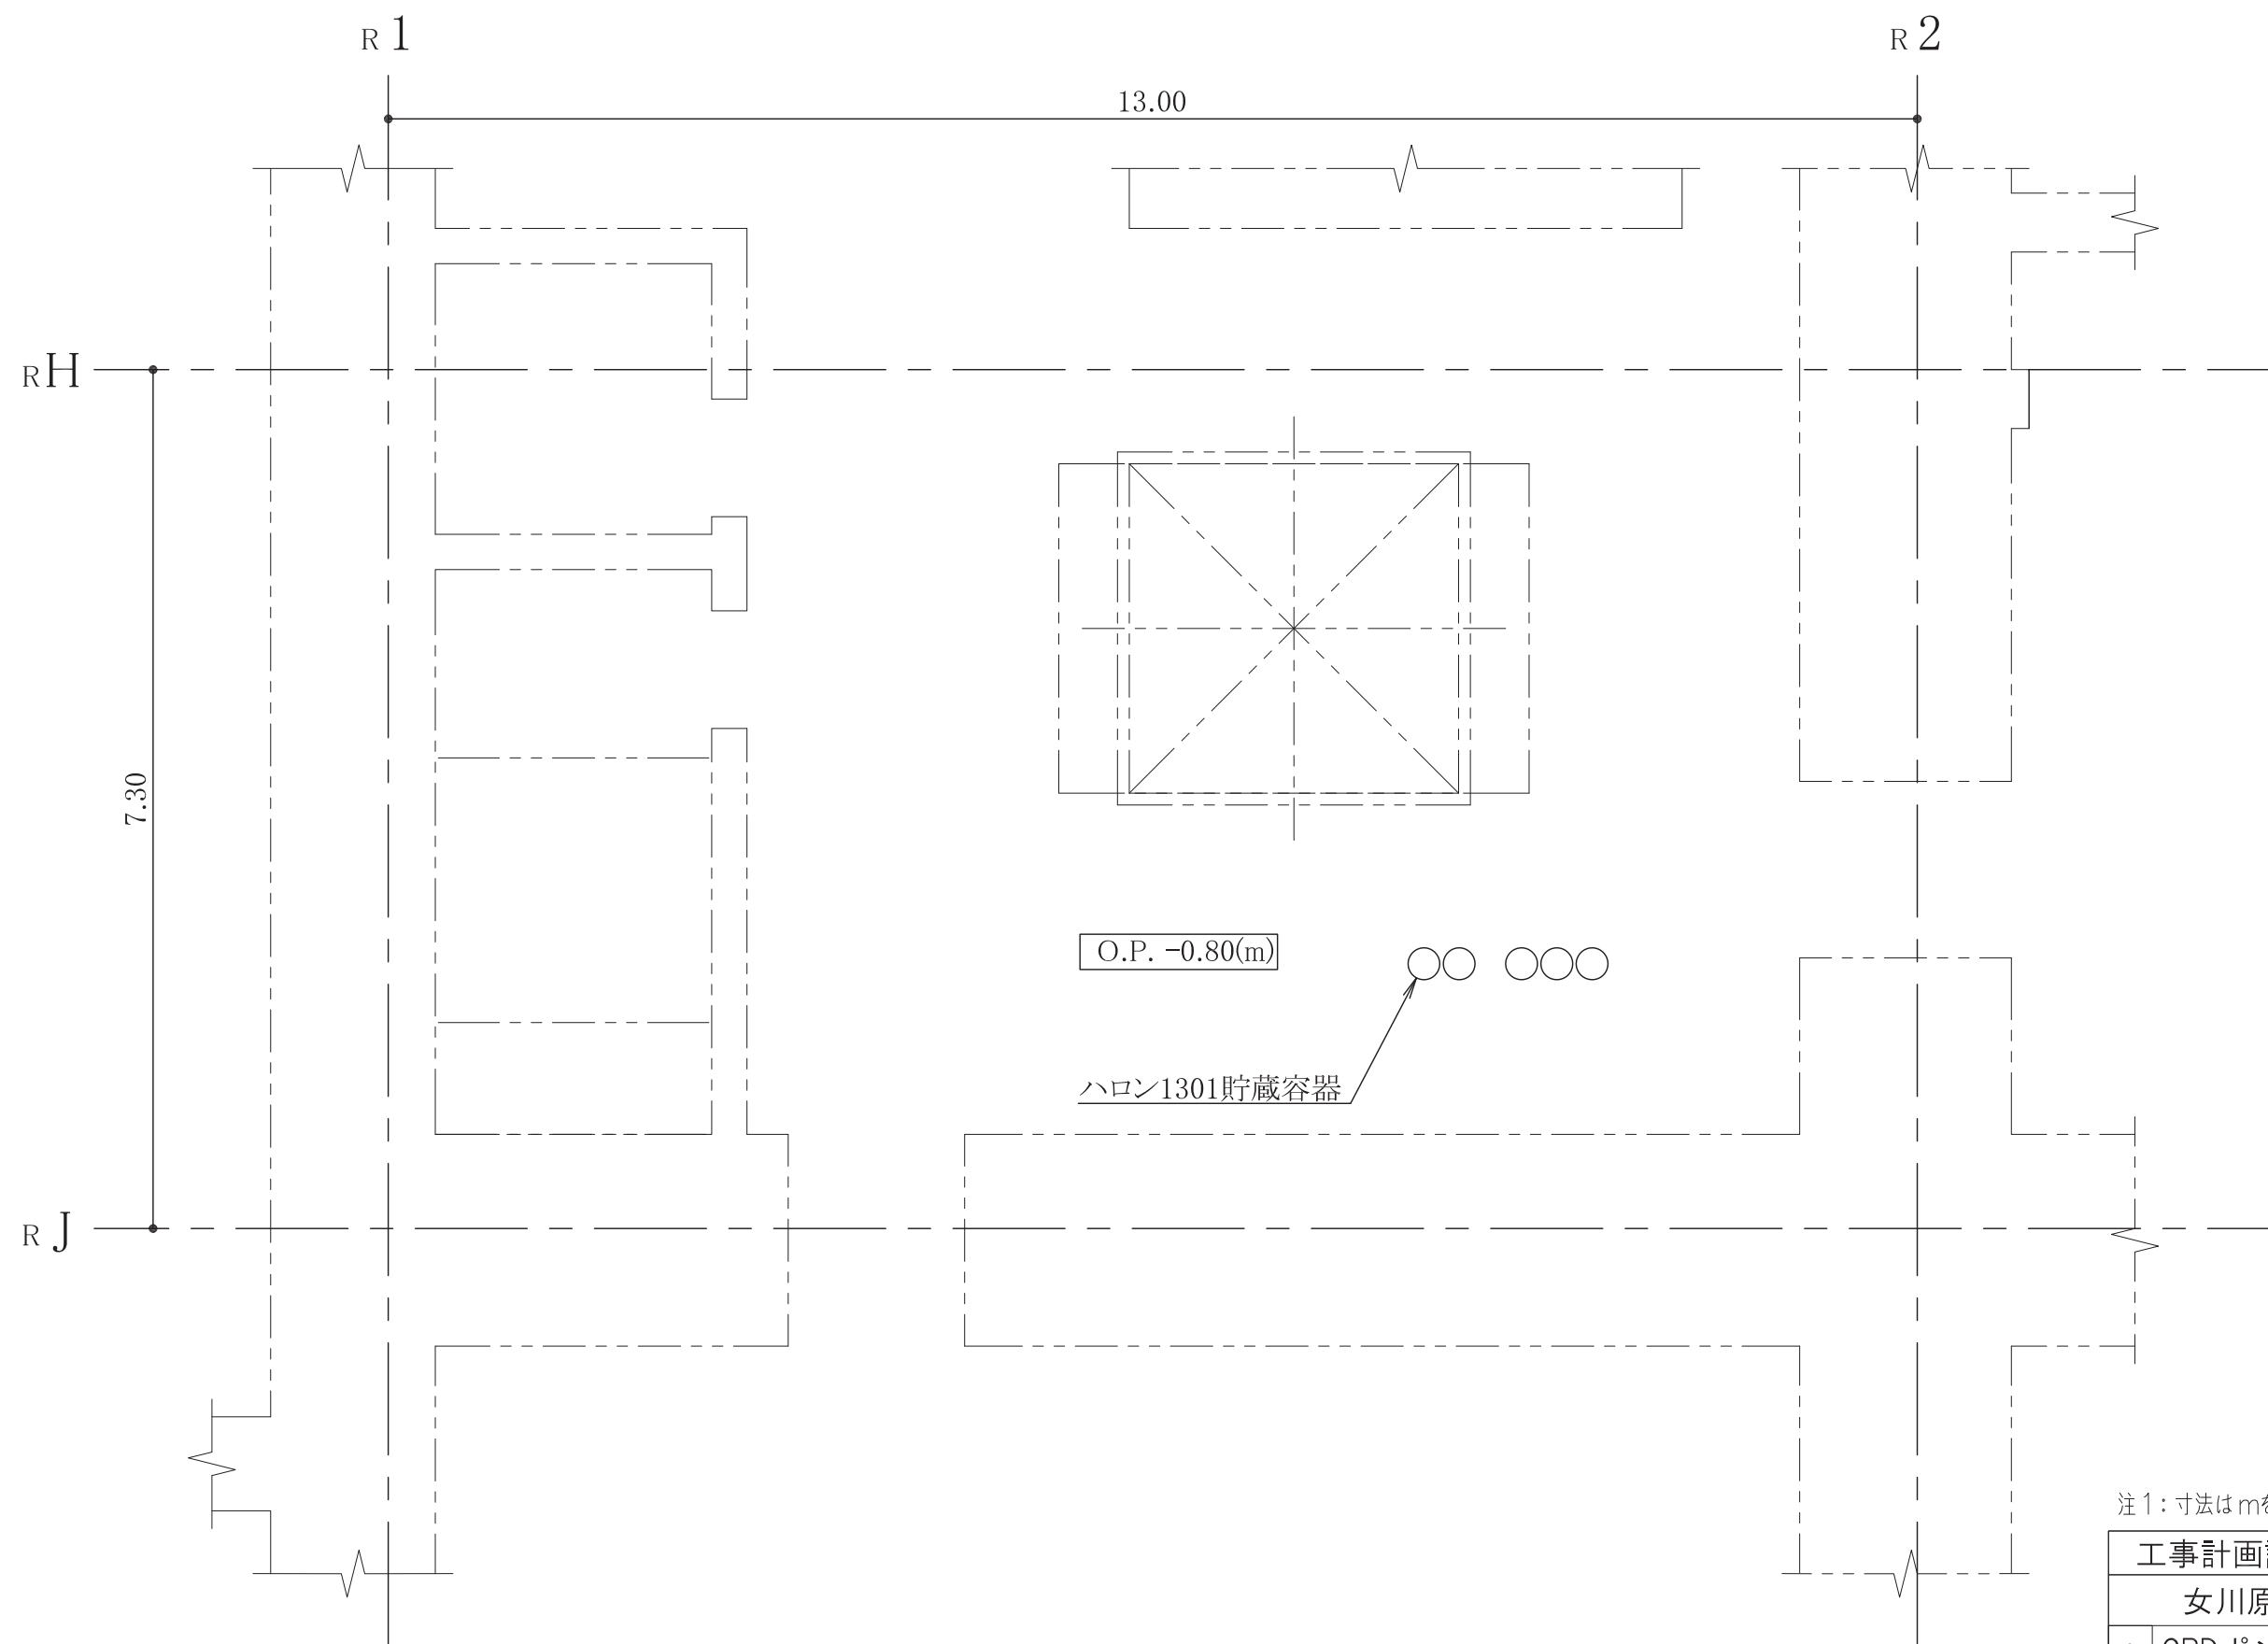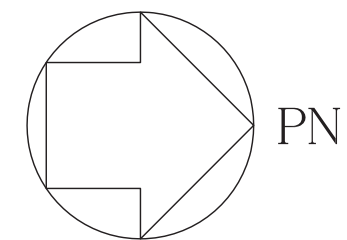

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-8 図

女川原子力発電所 第2号機

名 CRDポンプ室消火系  
称 機器の配置を明示した図面



東北電力株式会社

0318

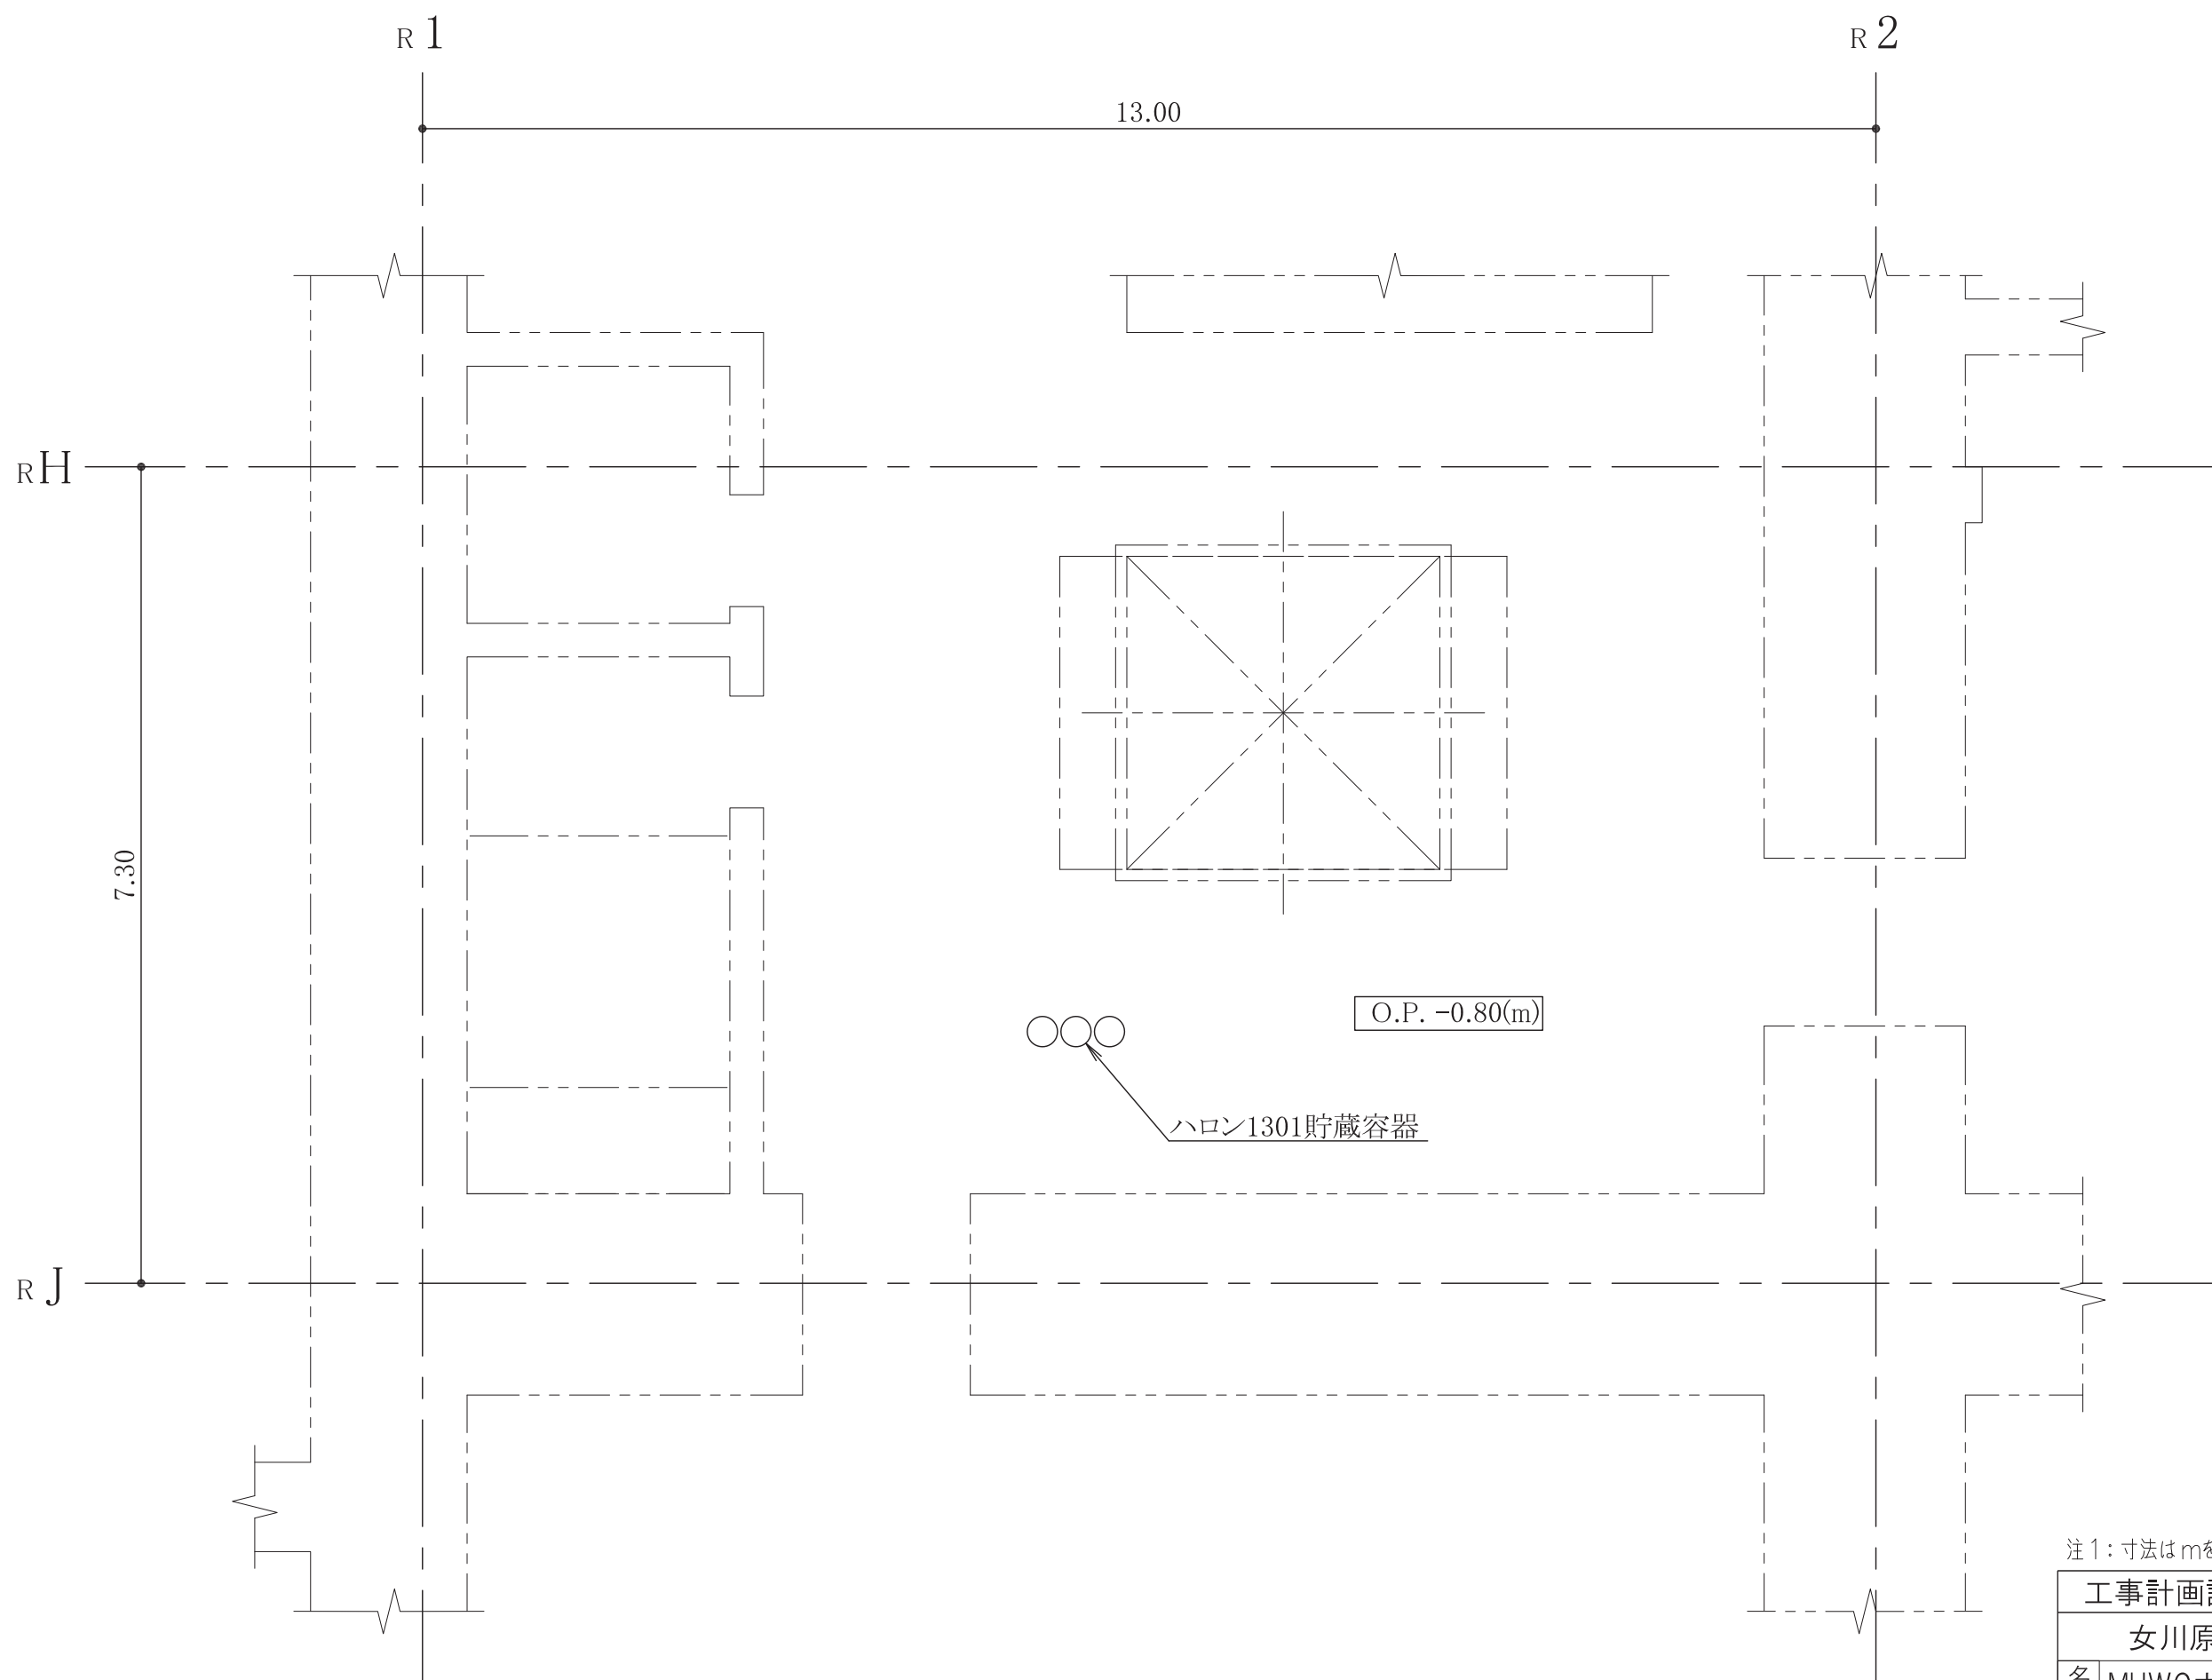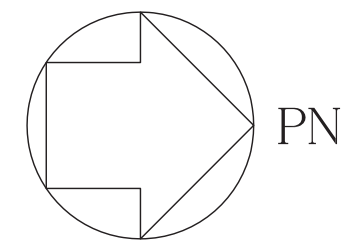

注1: 寸法はmを示す。 原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-9 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	MUWCポンプ室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

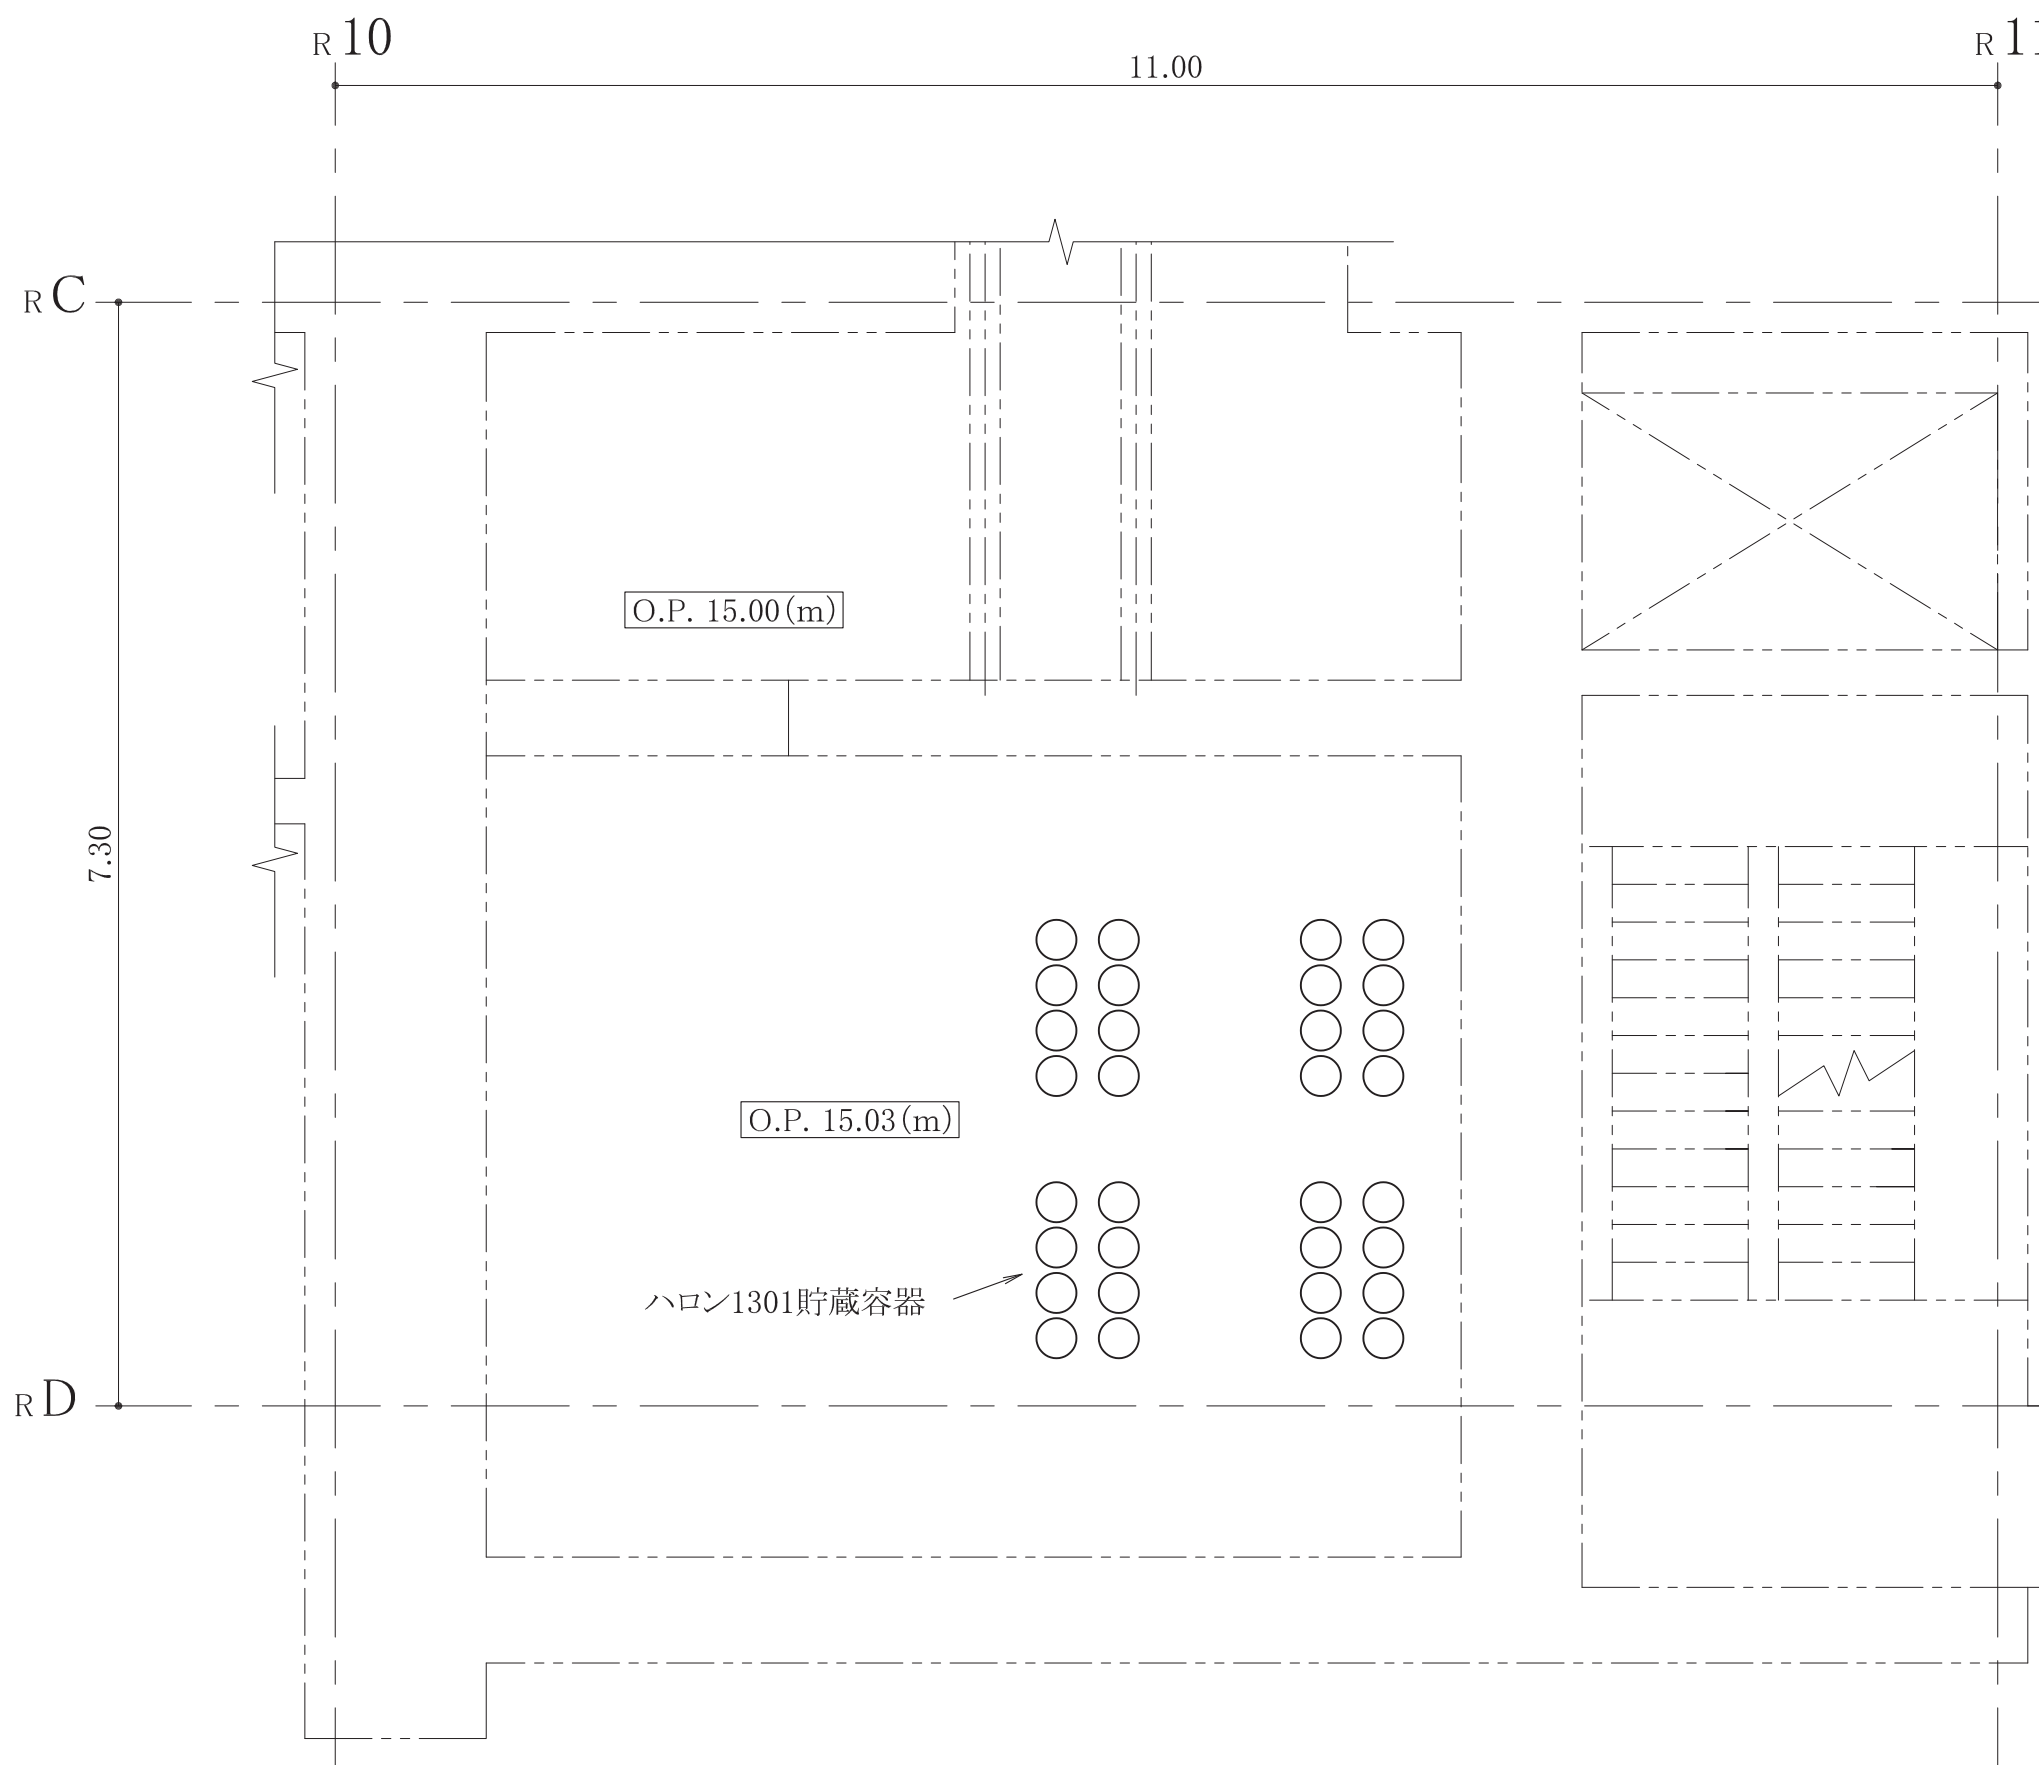
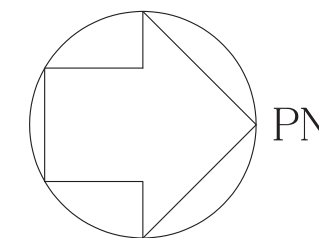


注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-10図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B2F/B1F/1F 西側通路/ 排風機室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	



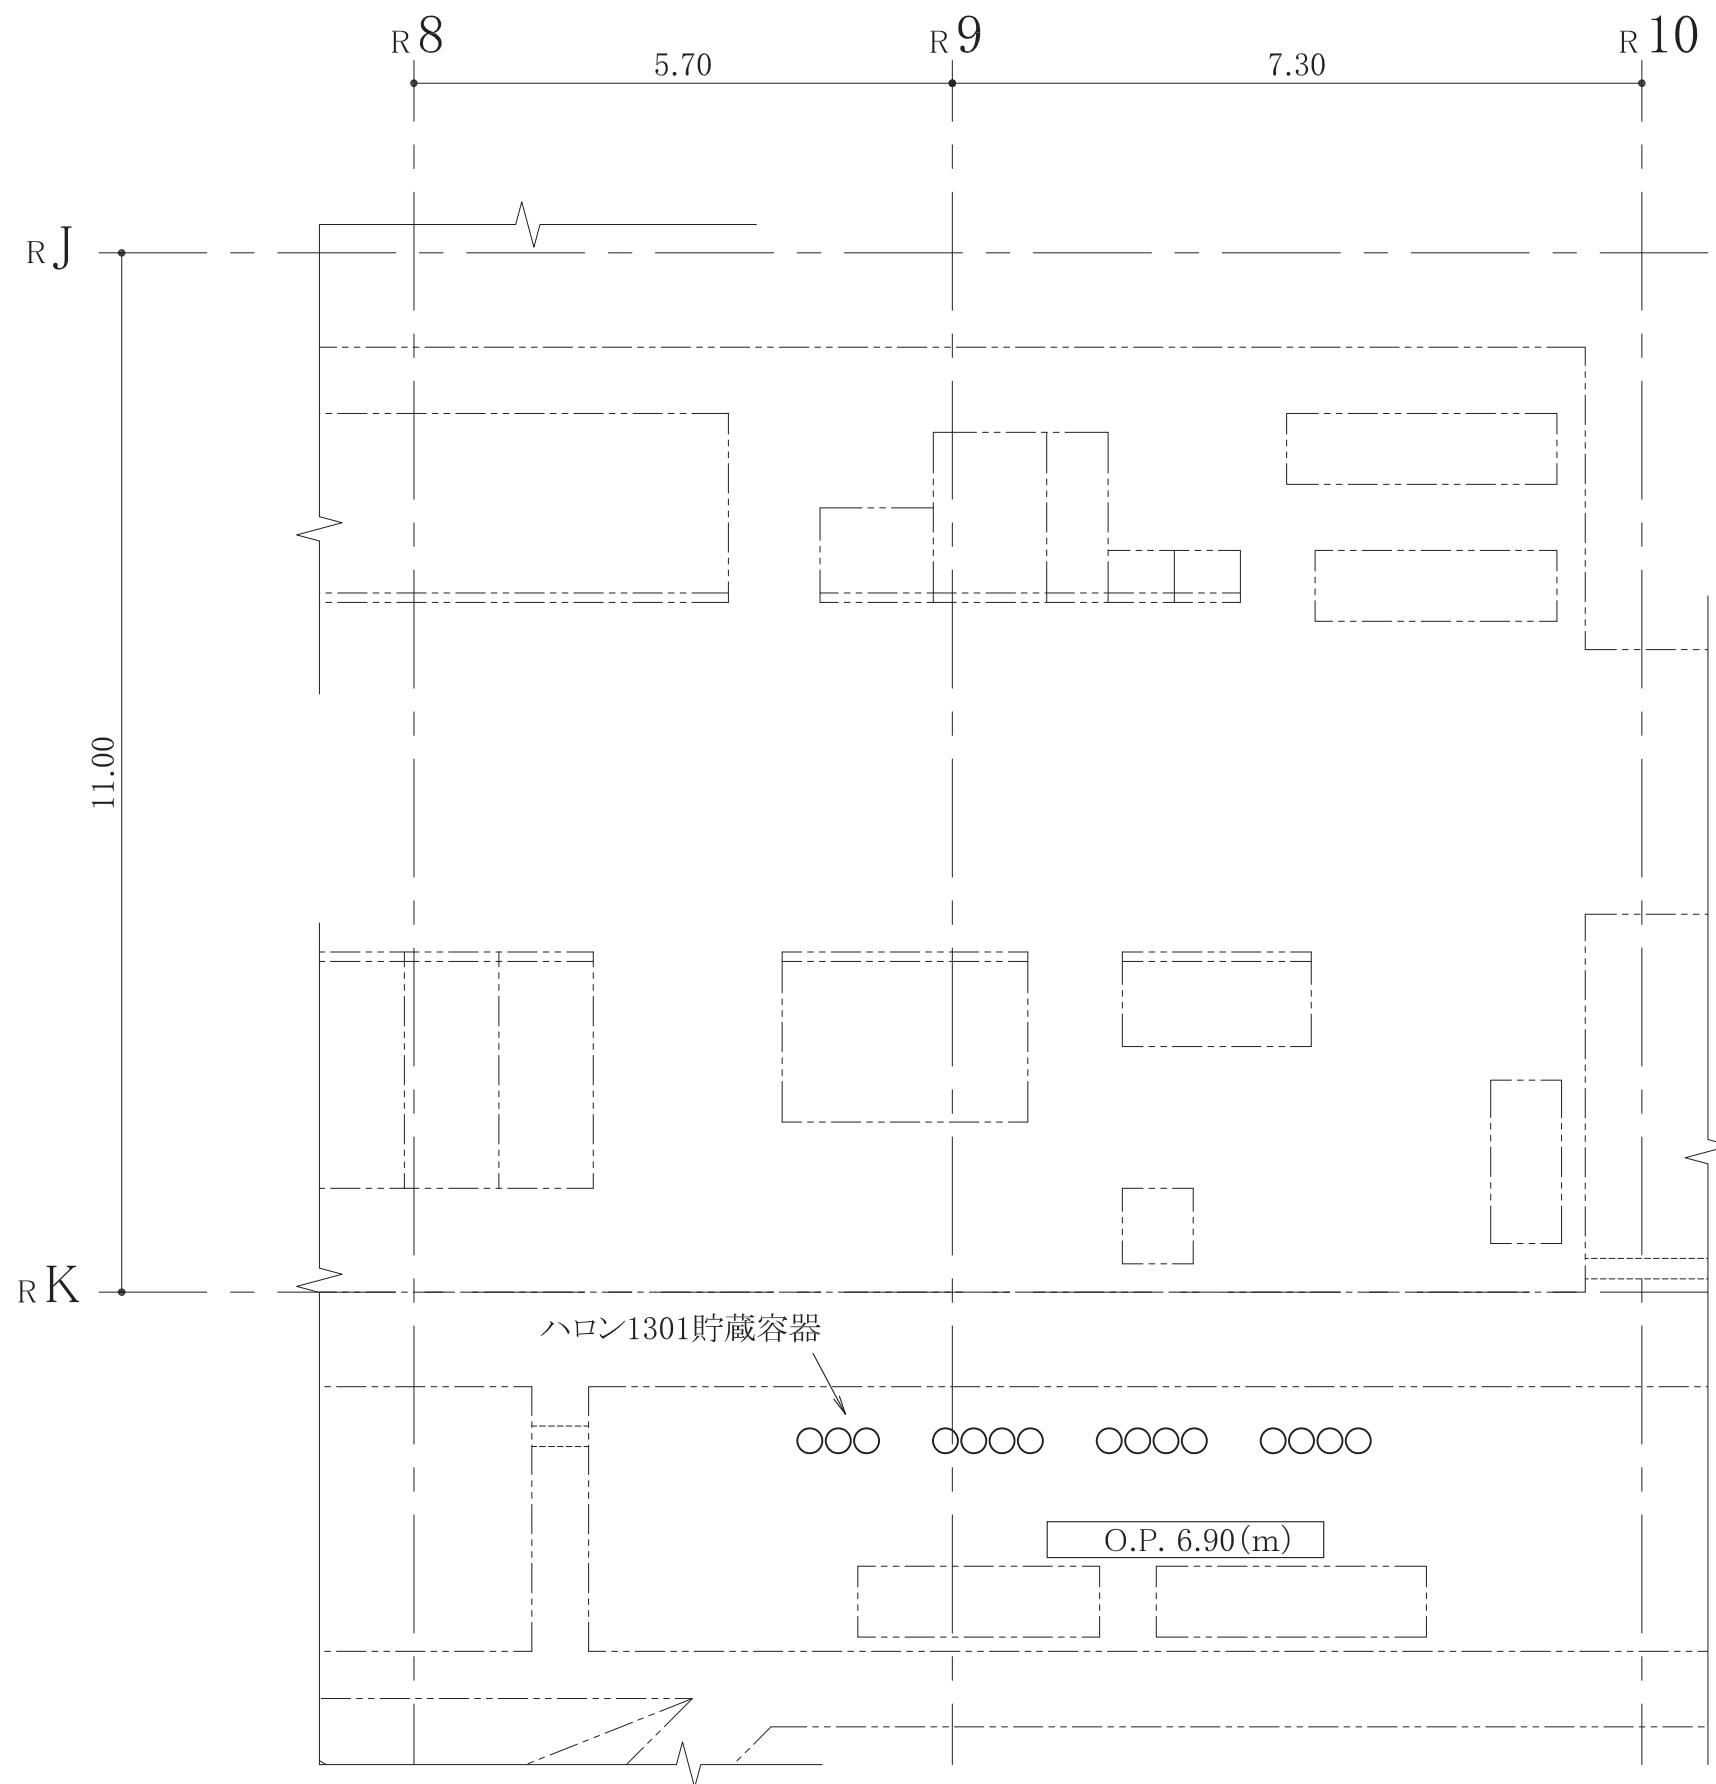

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-11図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	PLR-VVVF室/ 区分Ⅱ非常用電気品室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

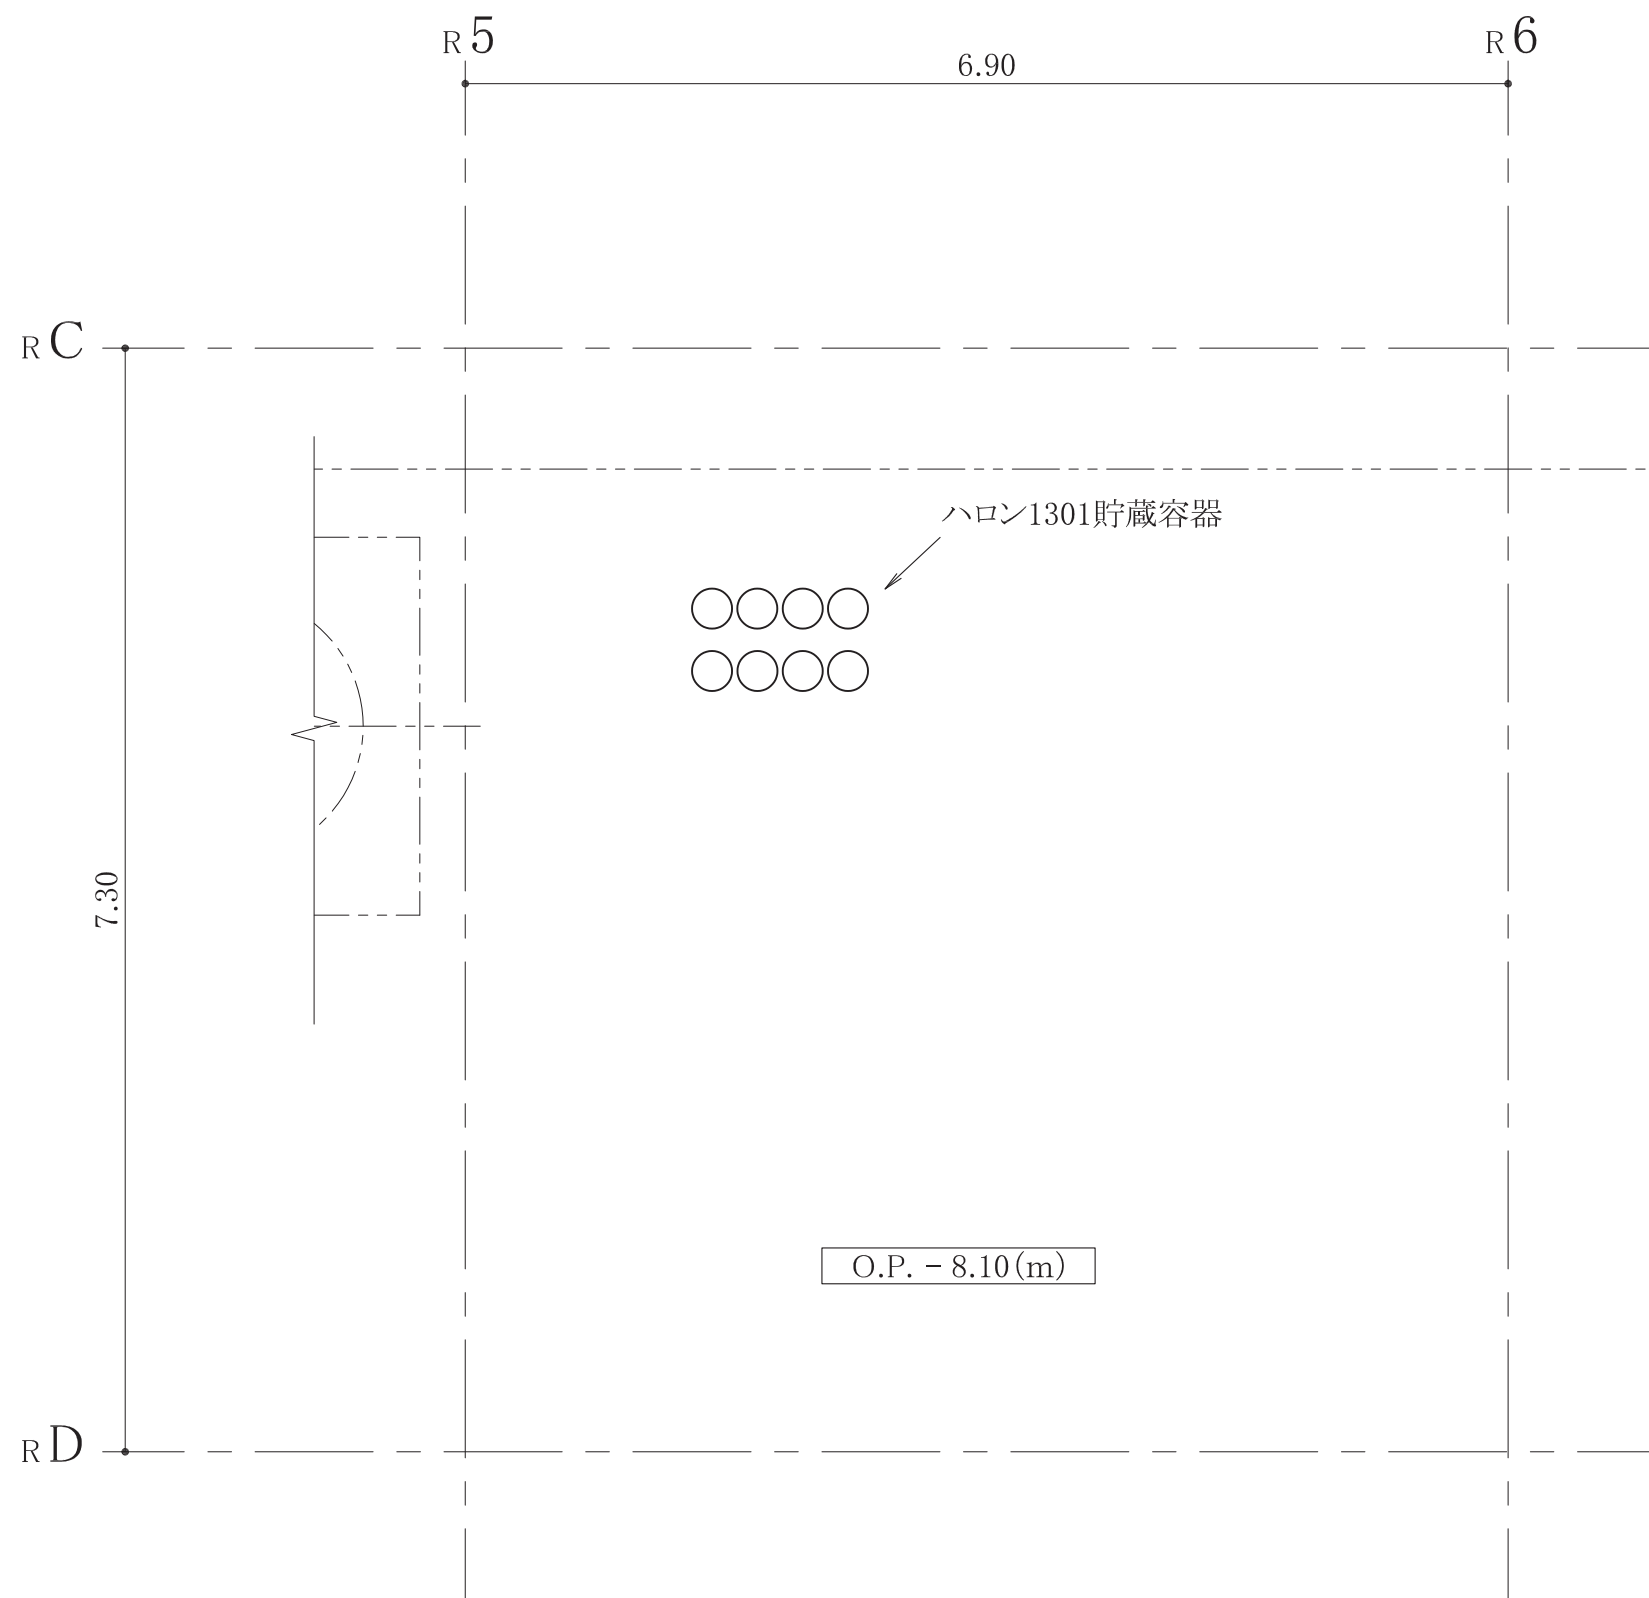

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-12-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 機器の配置を明示した図面(その1)
東北電力株式会社	

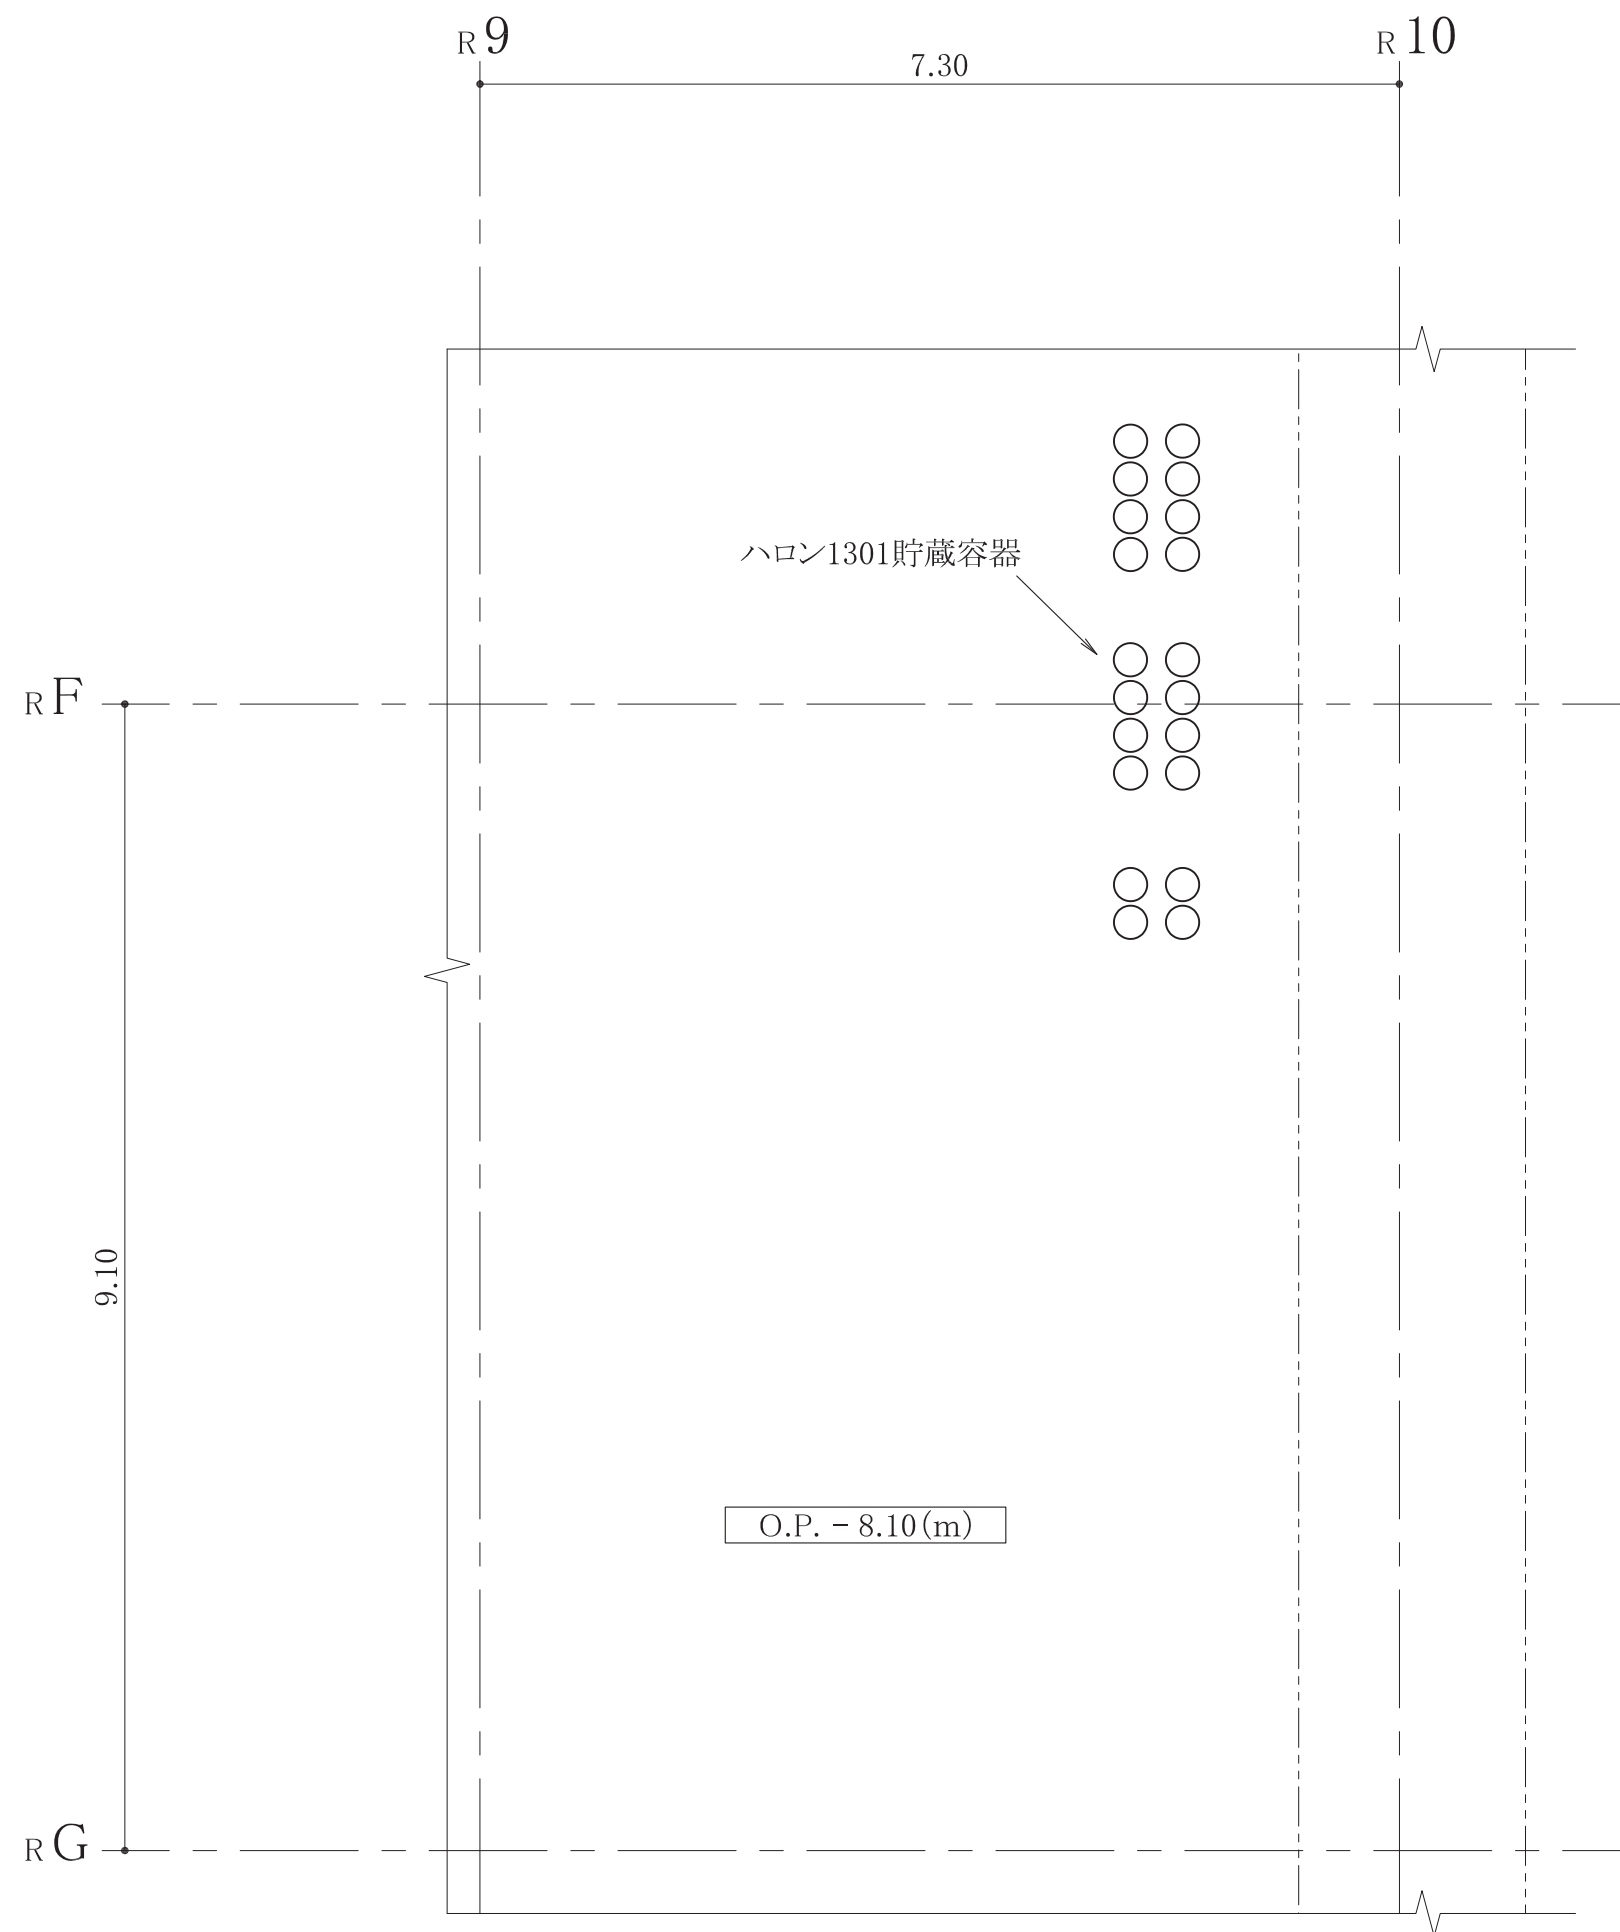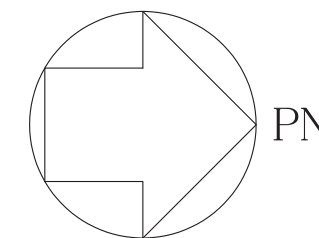

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-12-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 機器の配置を明示した図面(その2)
	東北電力株式会社

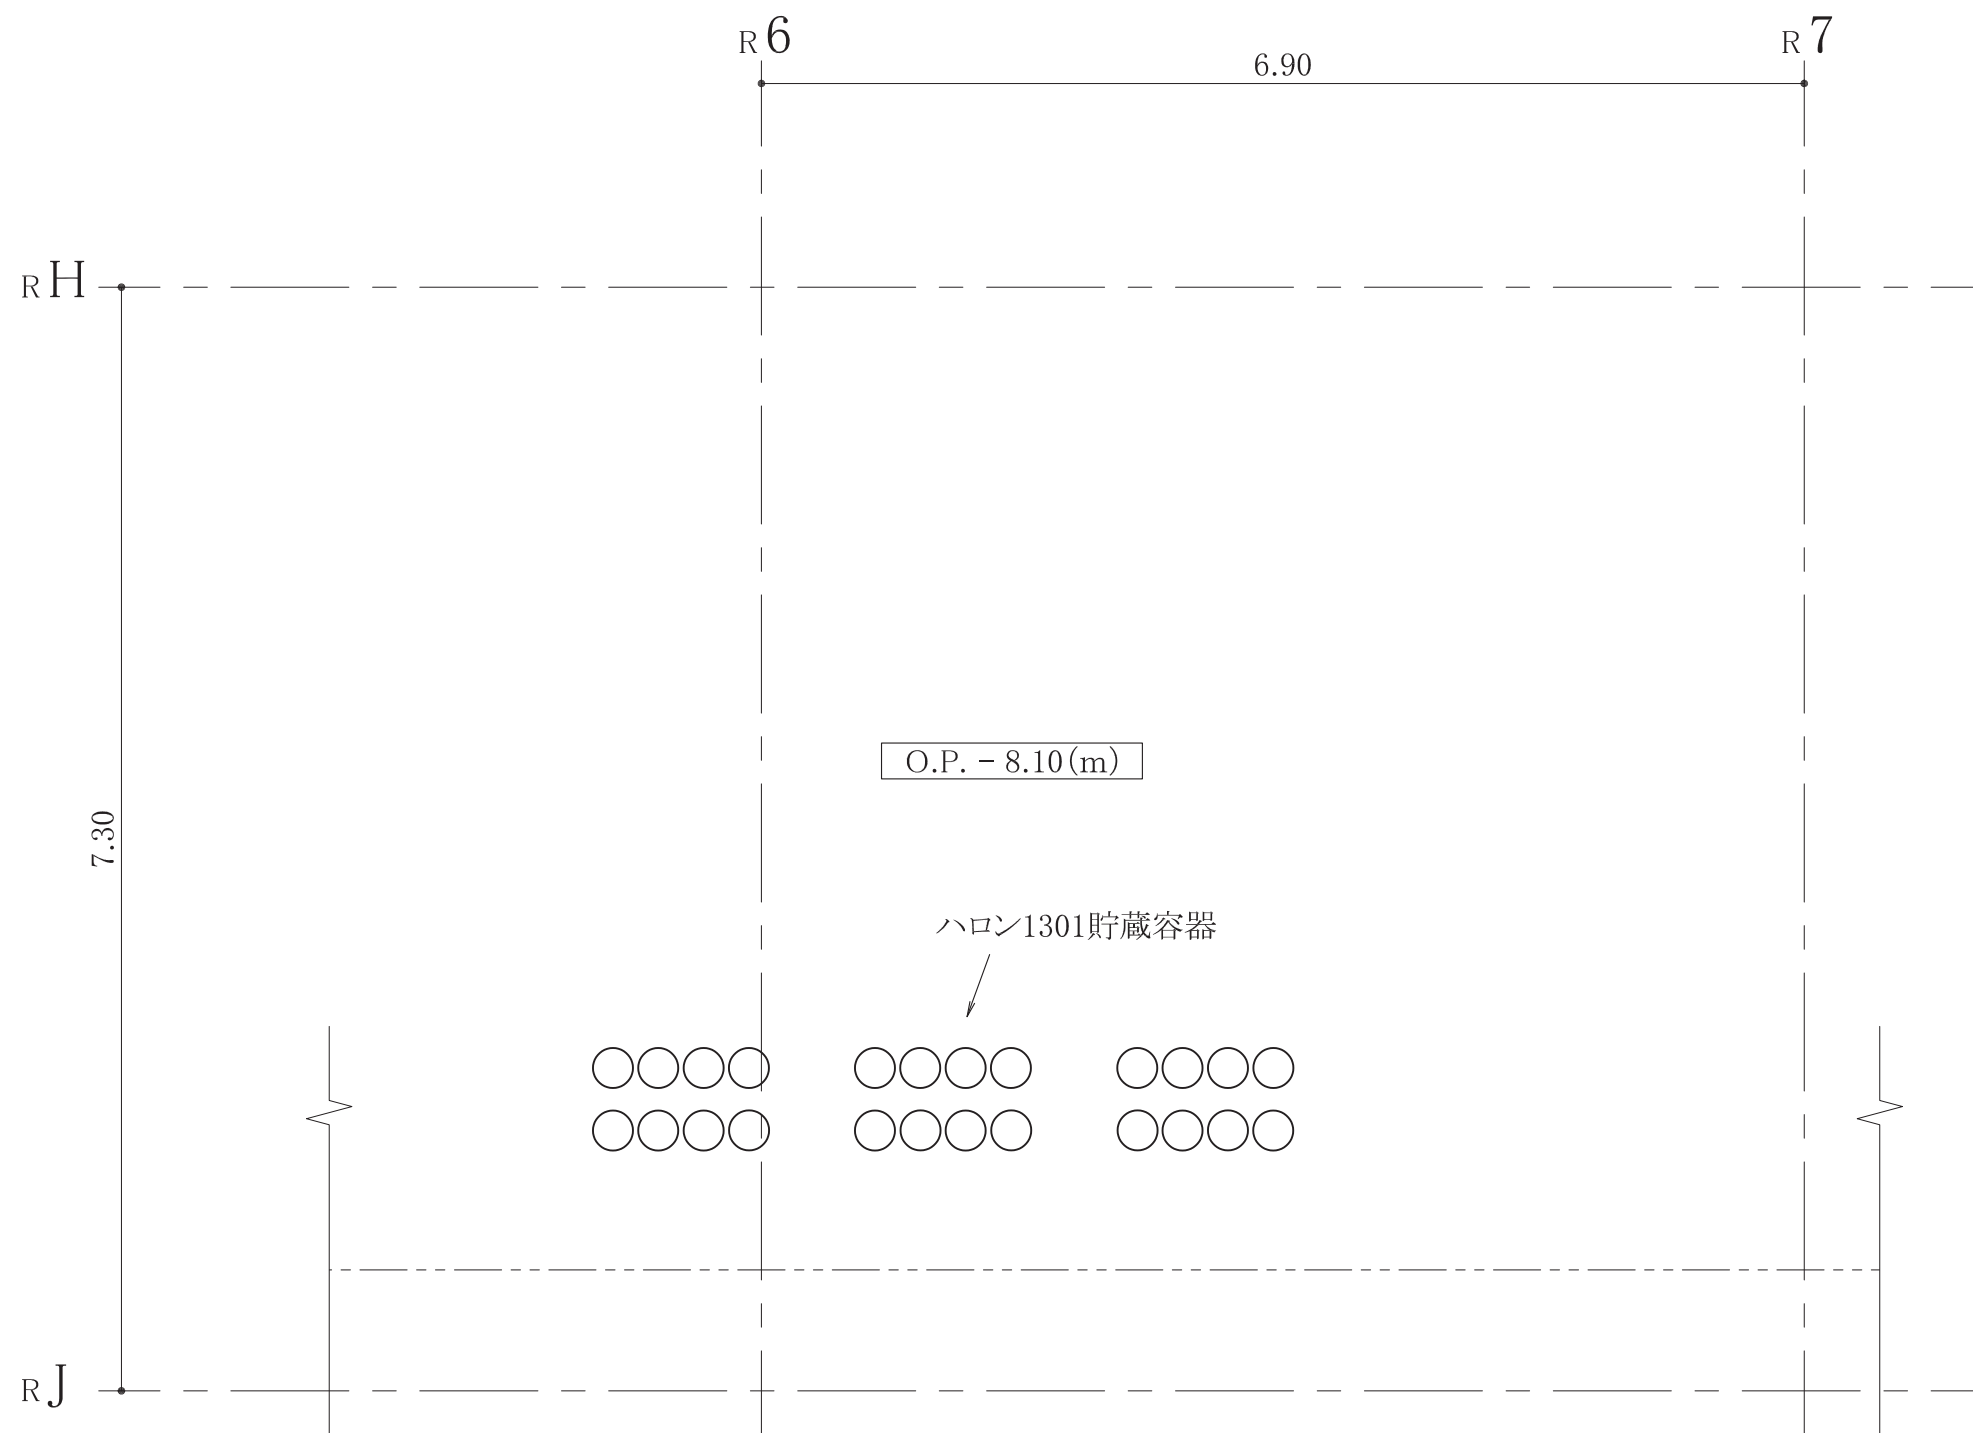

注1: 寸法はmを示す。


原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-12-3図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 機器の配置を明示した図面(その3)
東北電力株式会社	

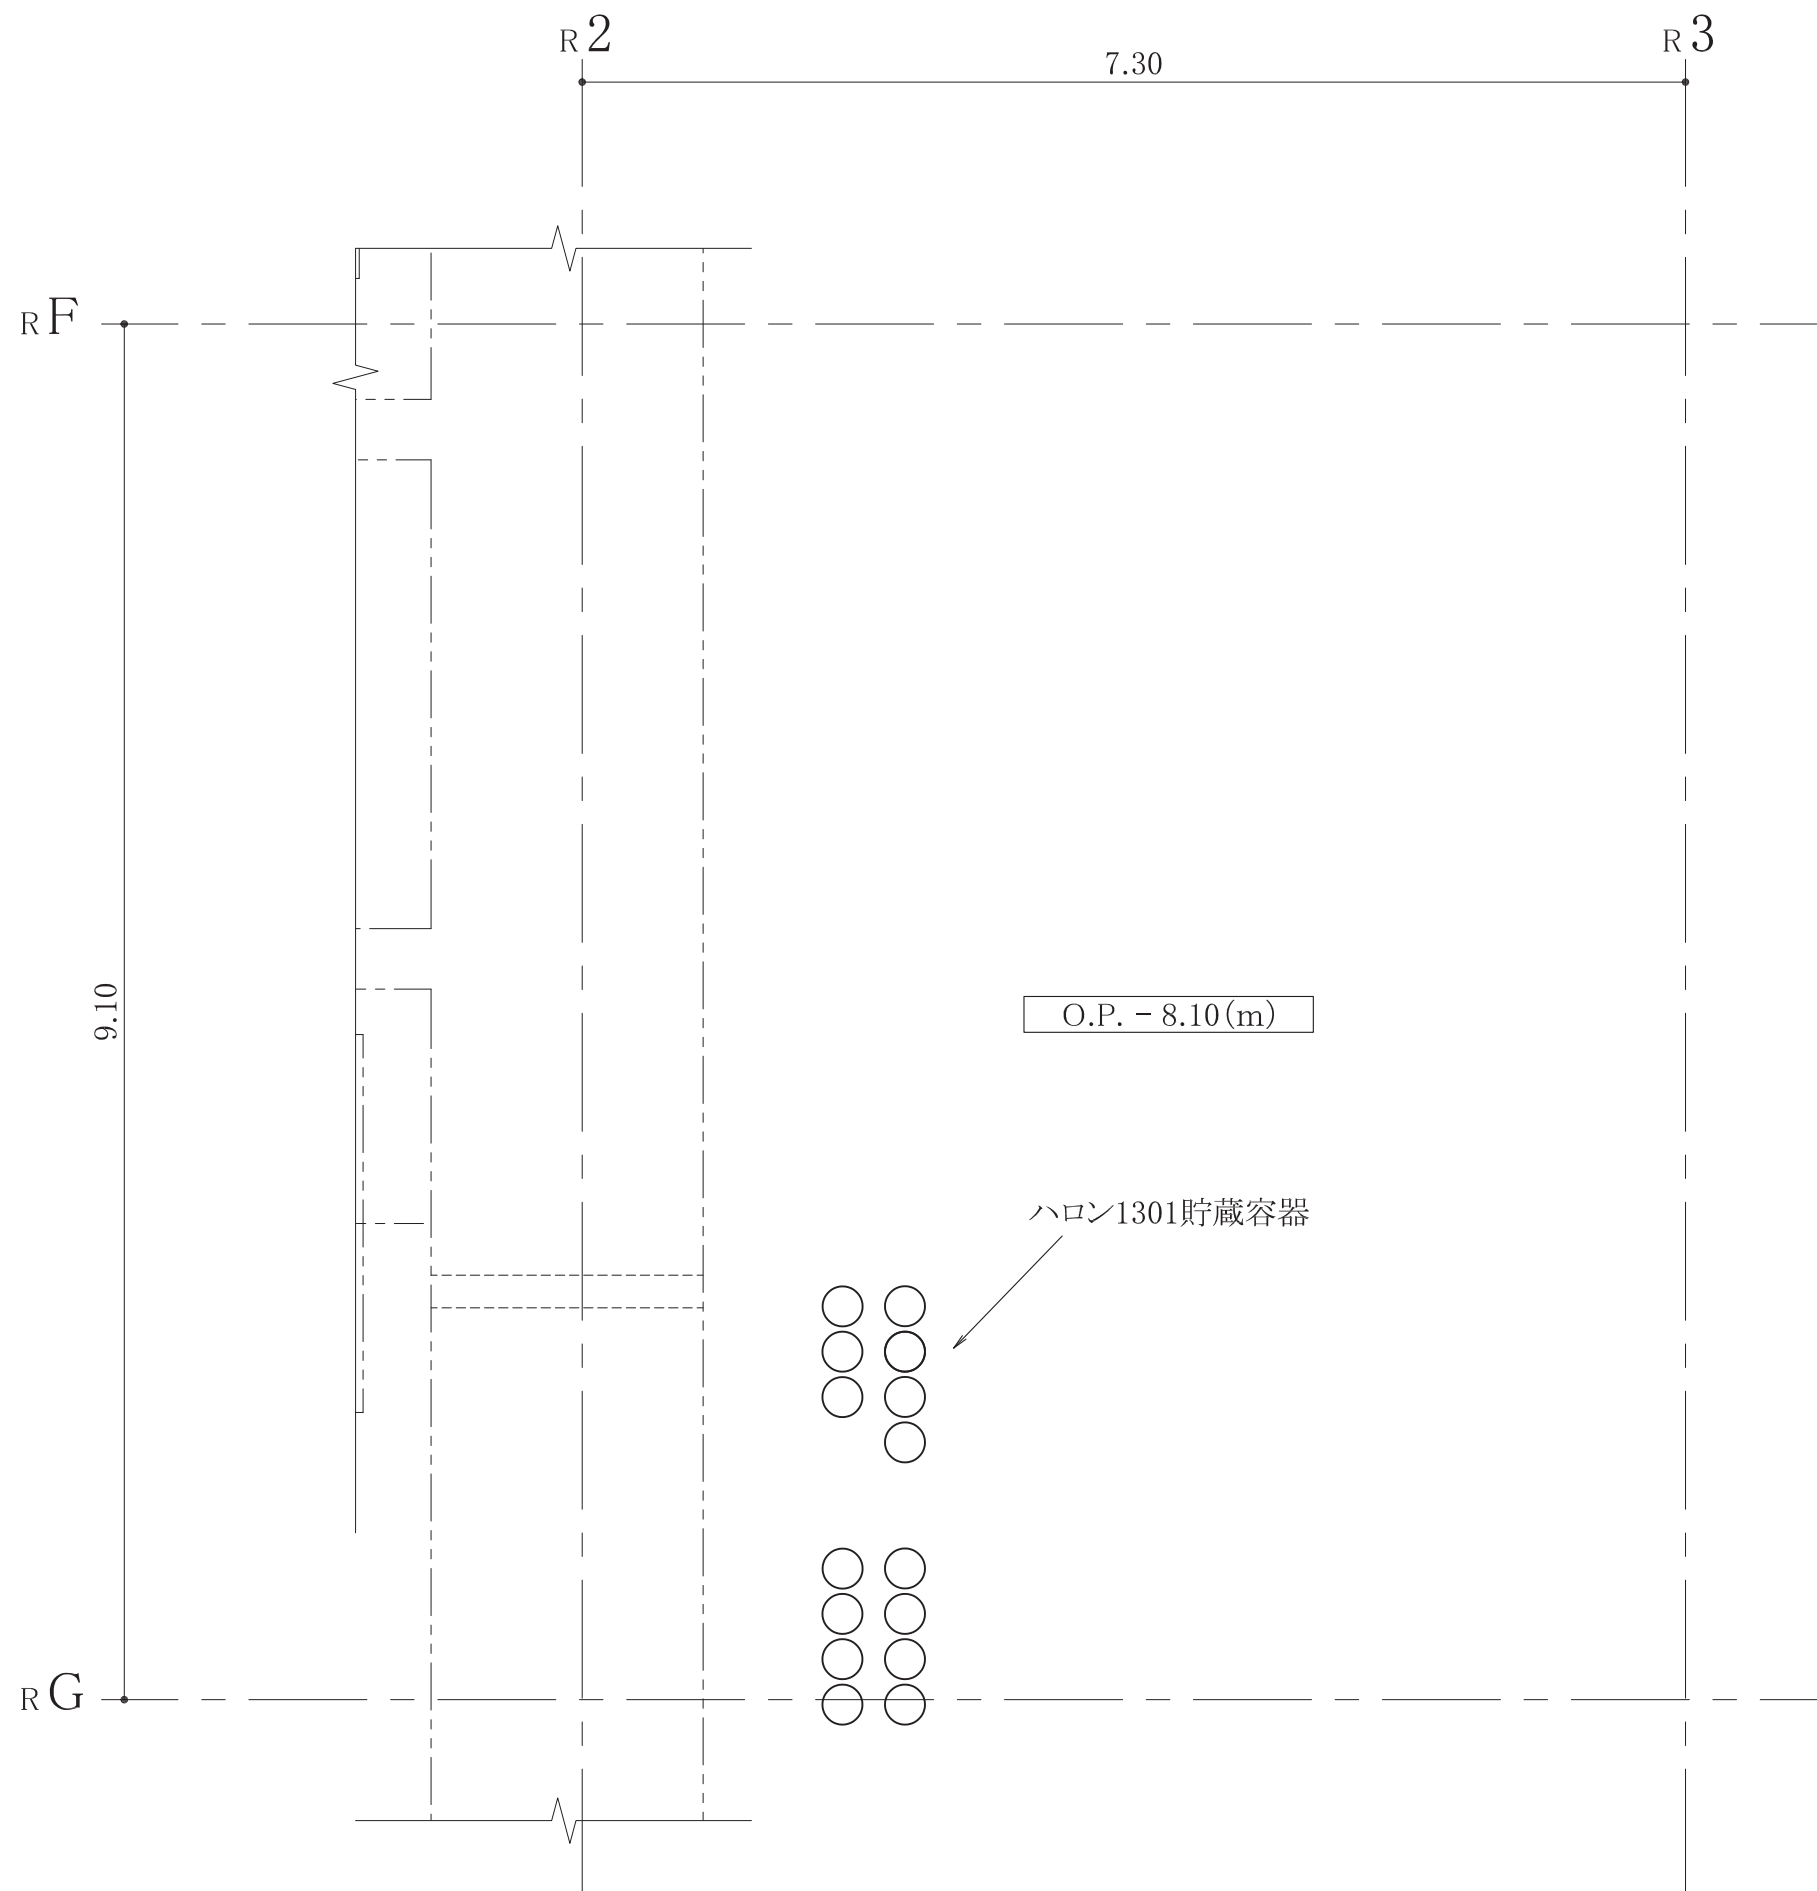

注1: 寸法はmを示す。


原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-12-4図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	B1F インナー通路消火系 機器の配置を明示した図面(その4)
	東北電力株式会社

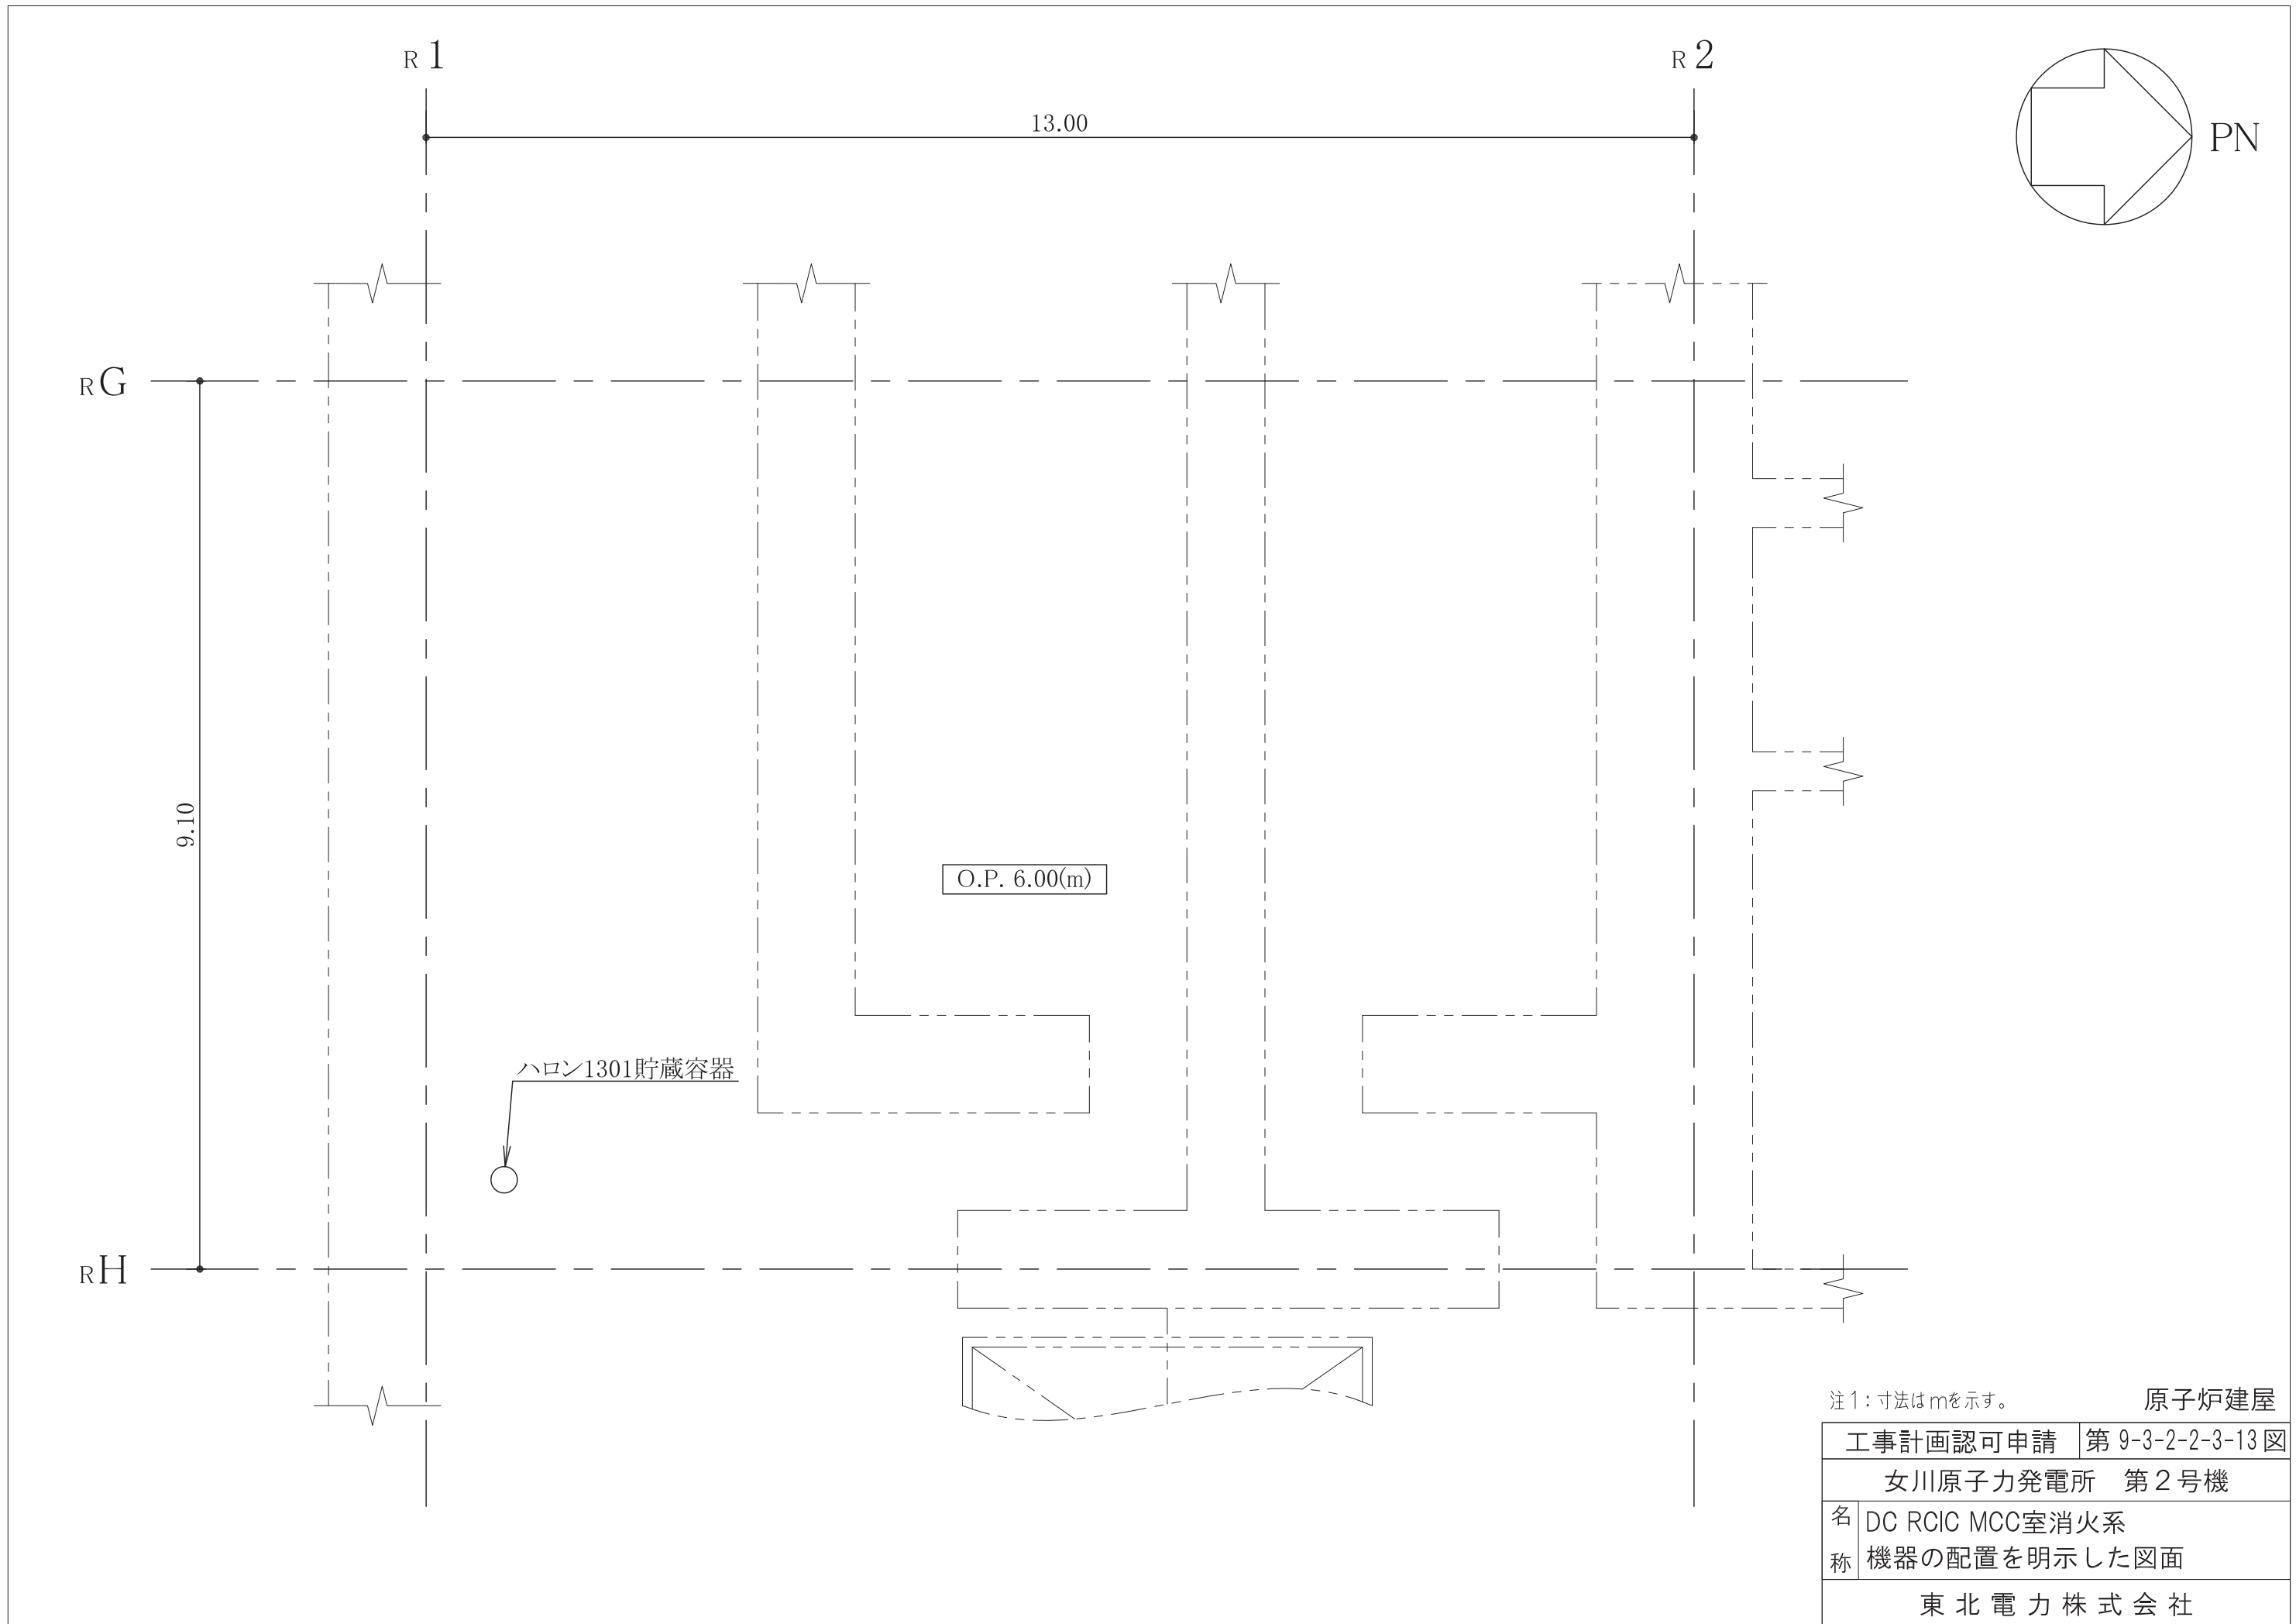

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-13図	
女川原子力発電所 第2号機	
名	DC RCIC MCC室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

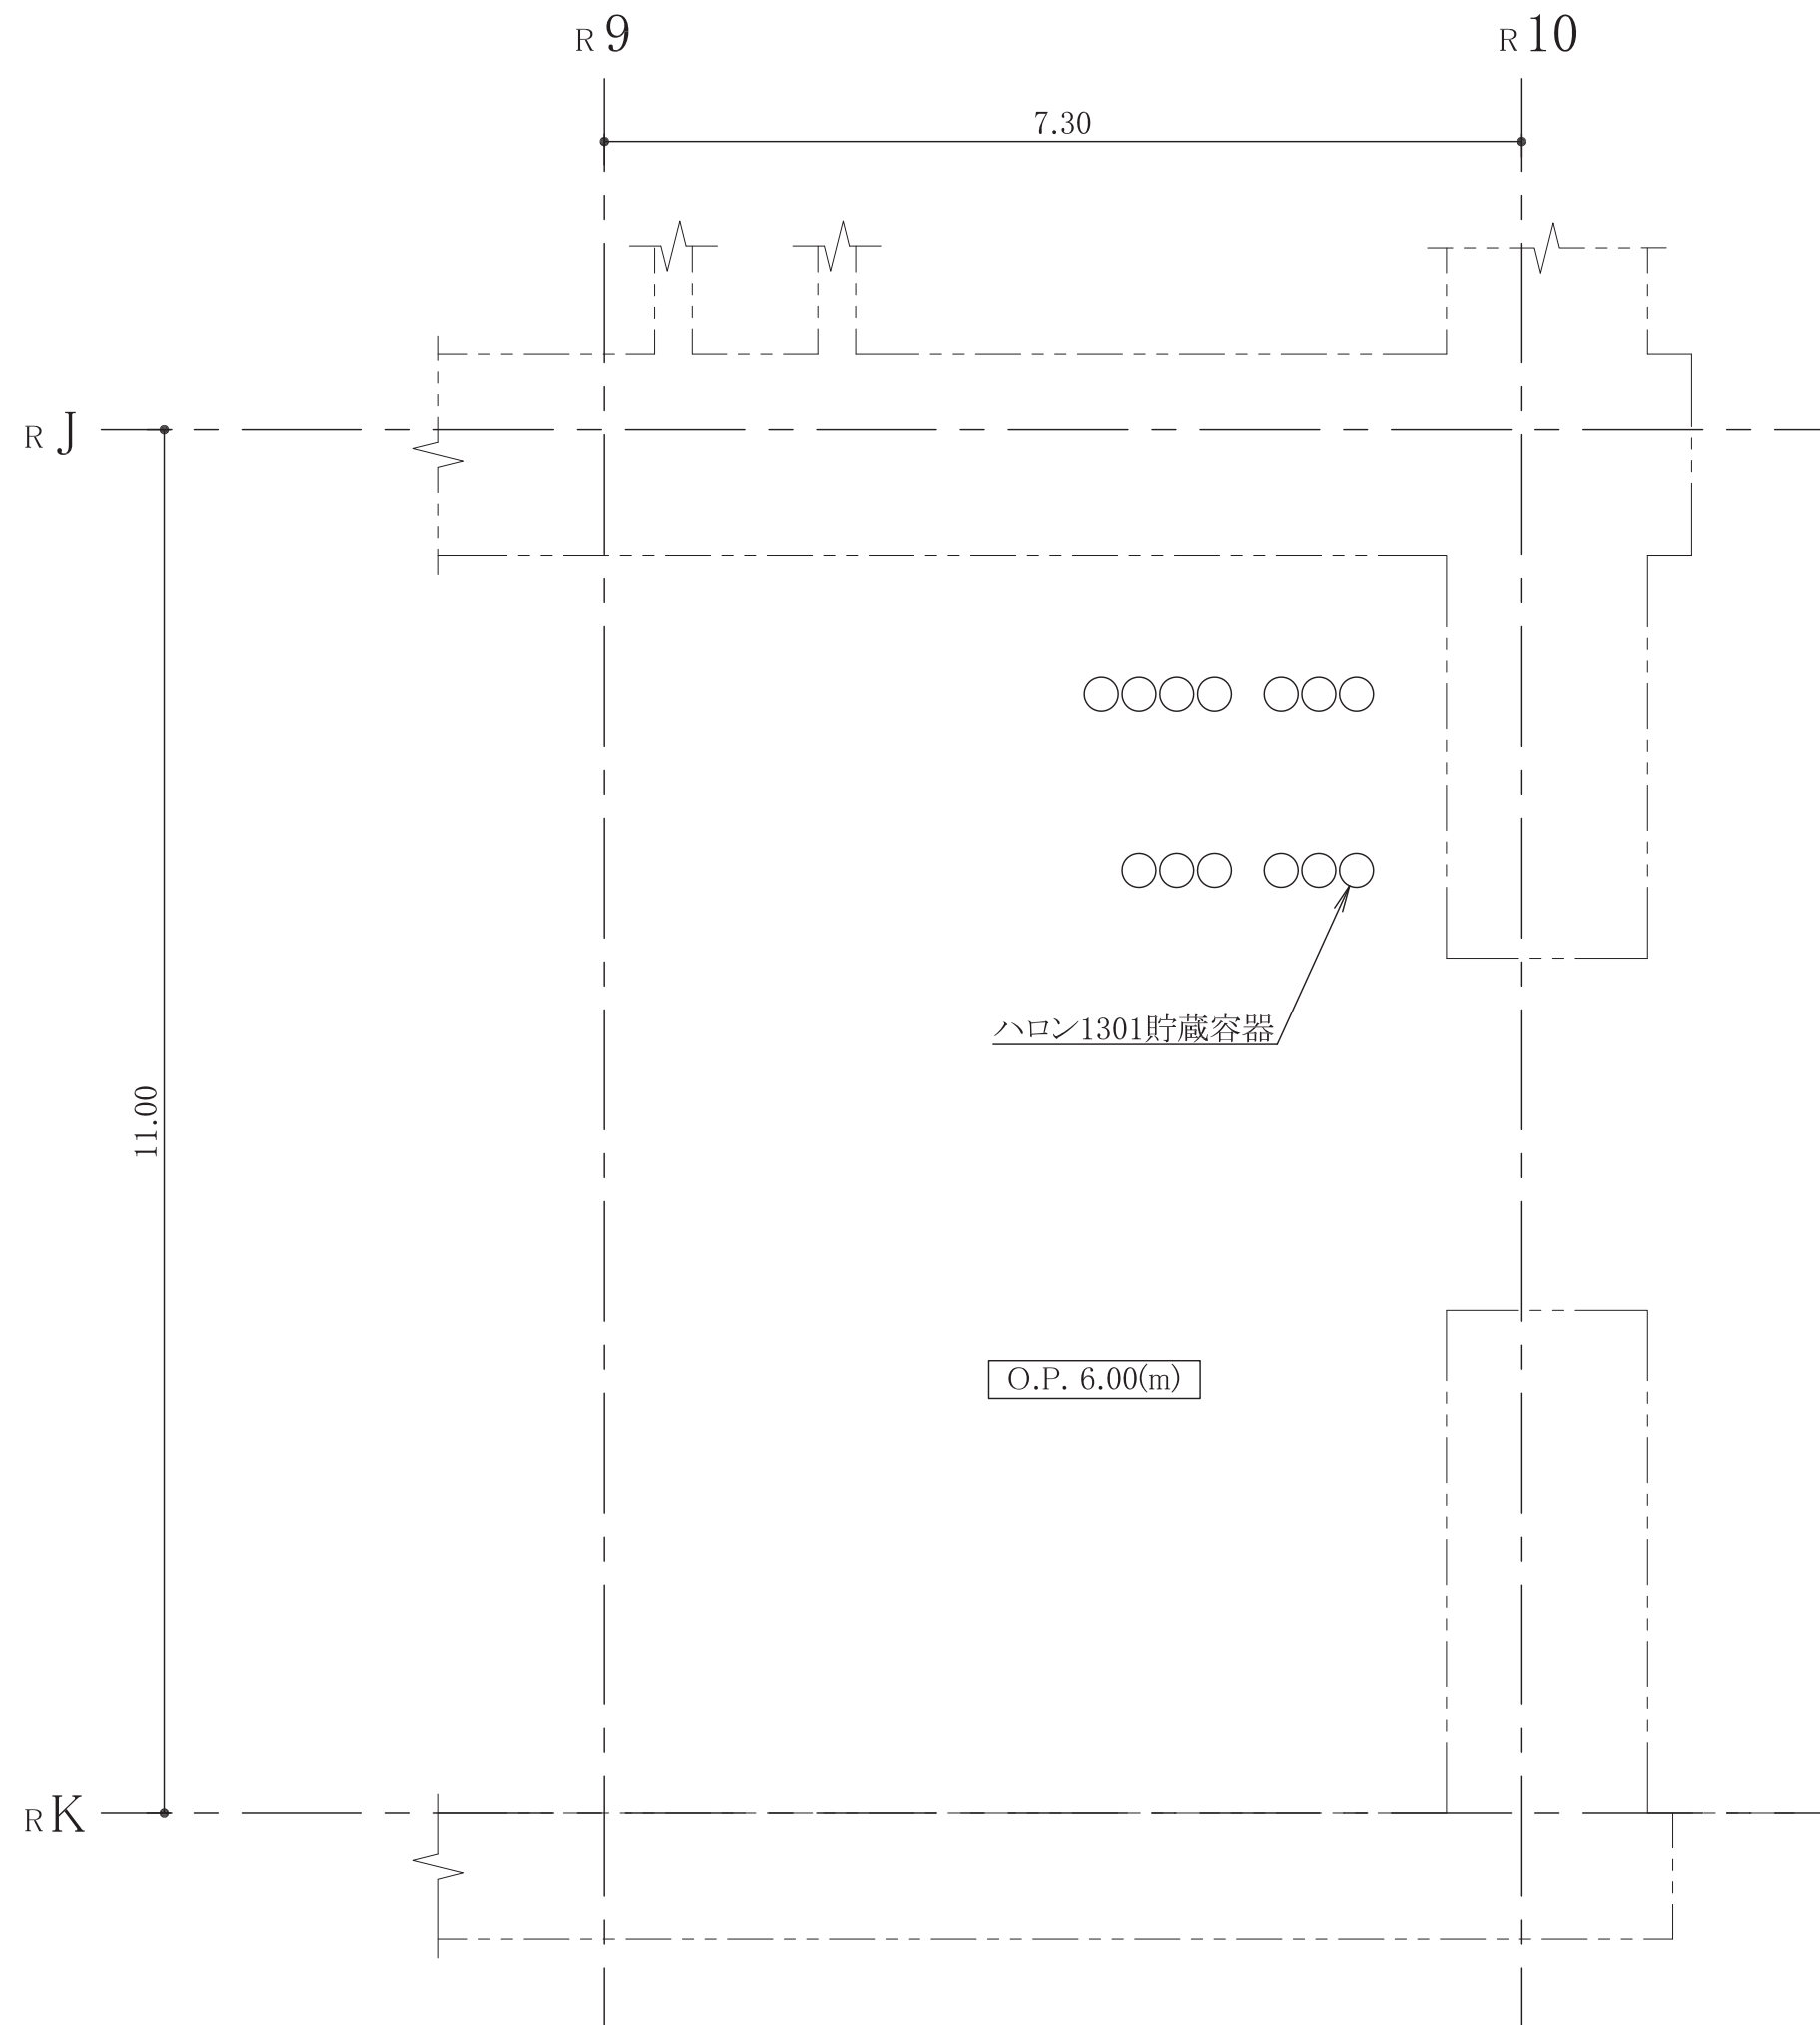



注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-14 図
女川原子力発電所 第 2 号機	
名称	区分 I 非常用電気品室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	






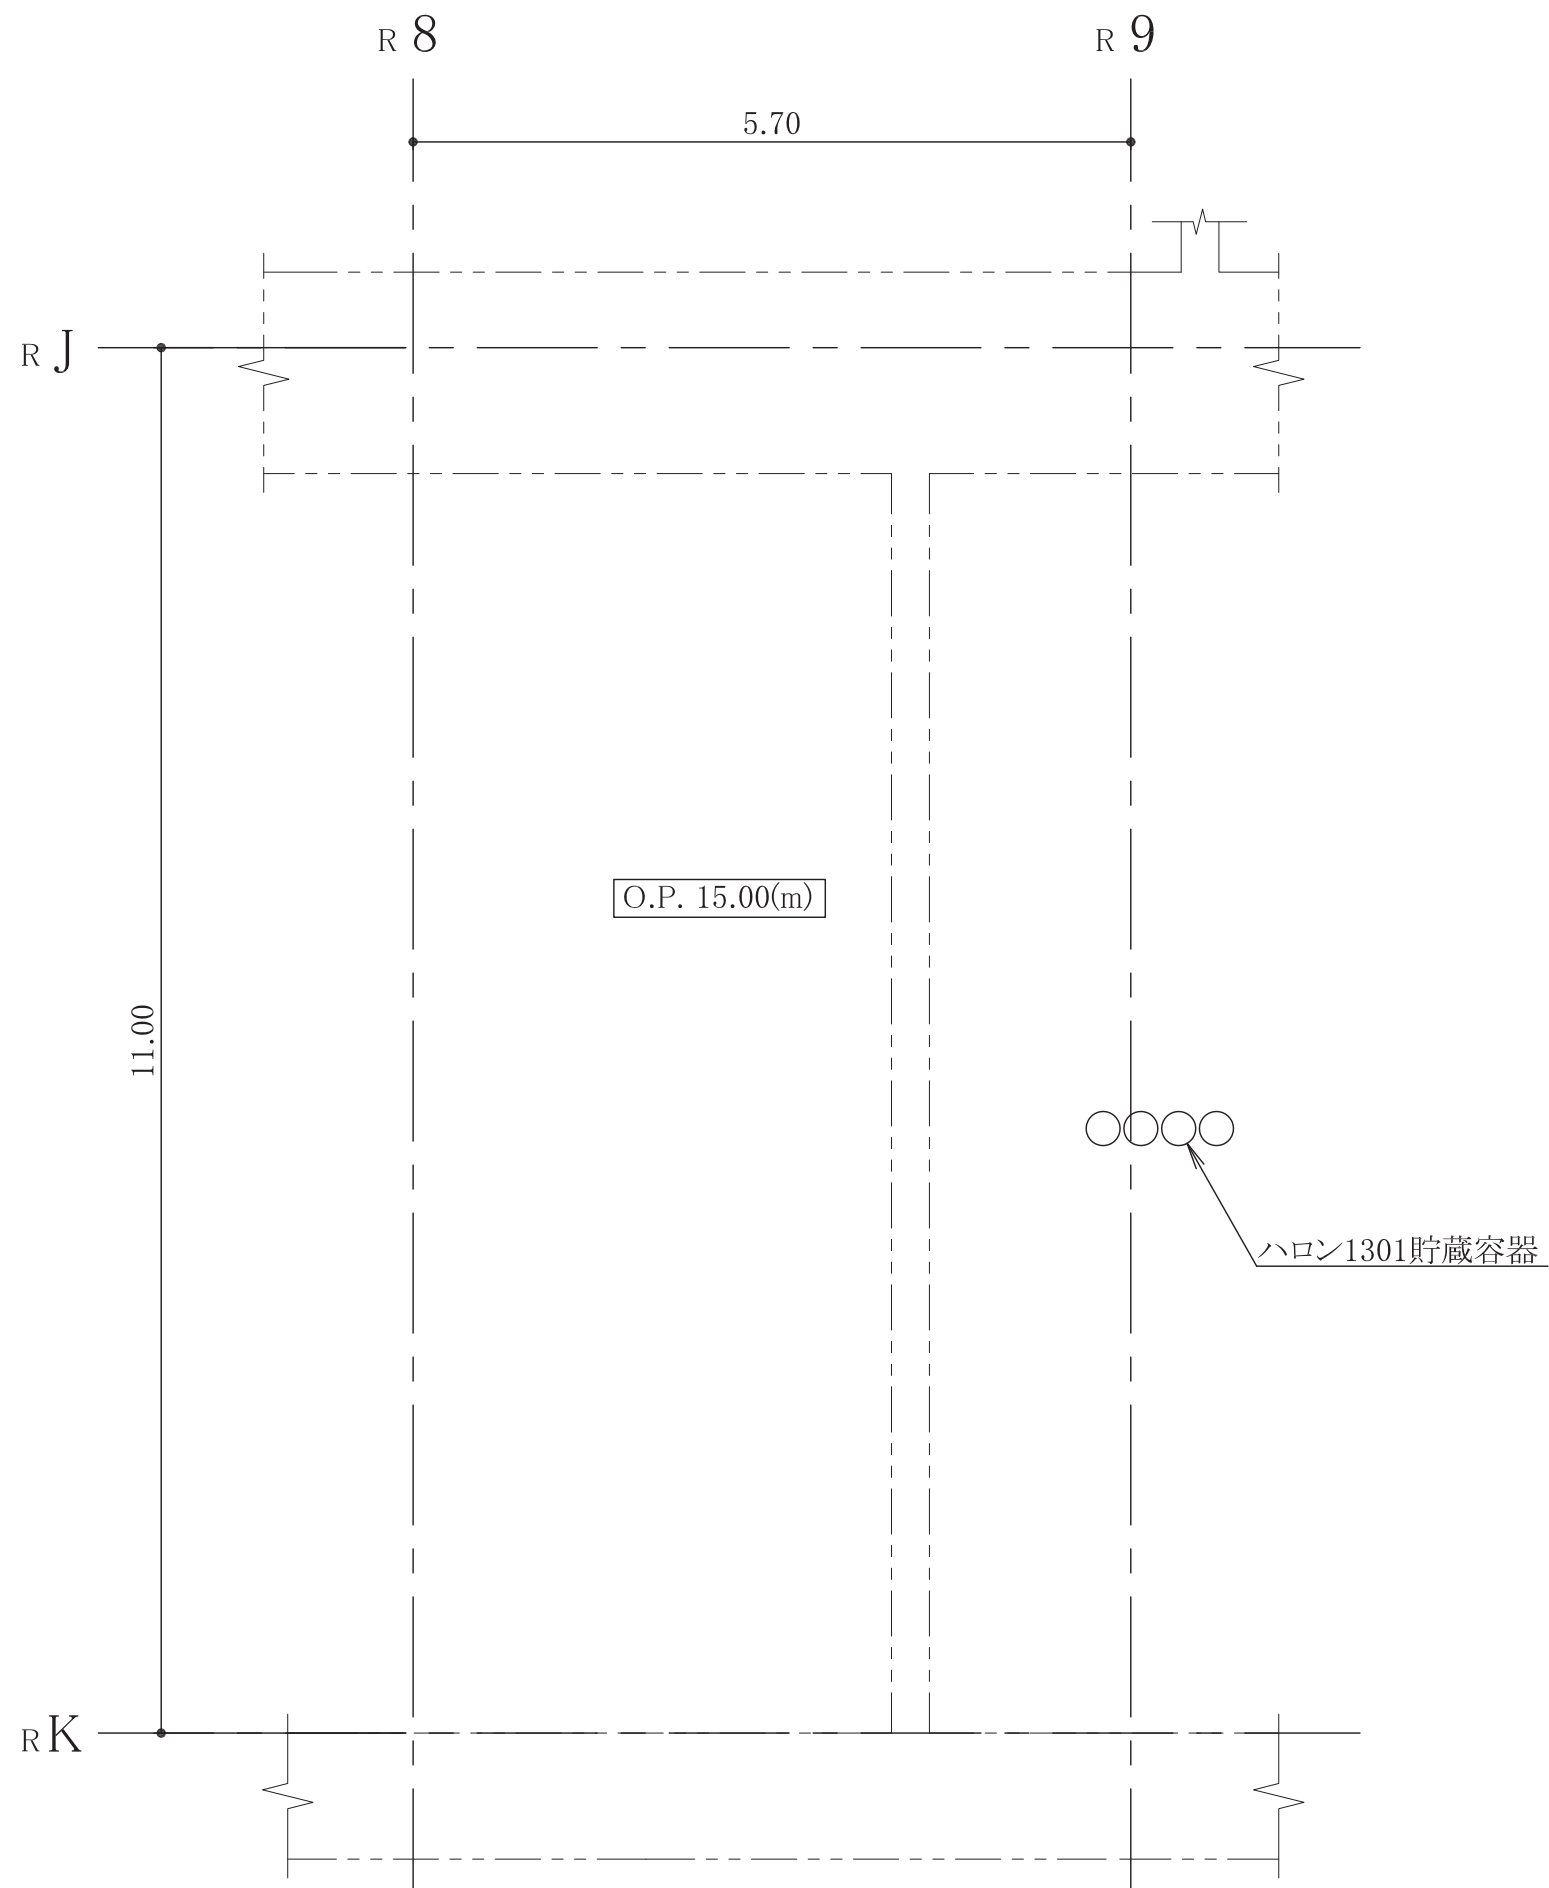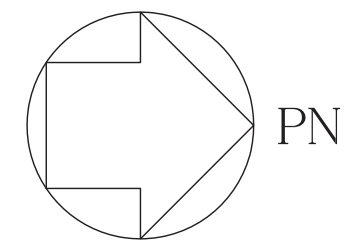

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-16 図
女川原子力発電所 第 2 号機	
名	B1Fハッチ室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

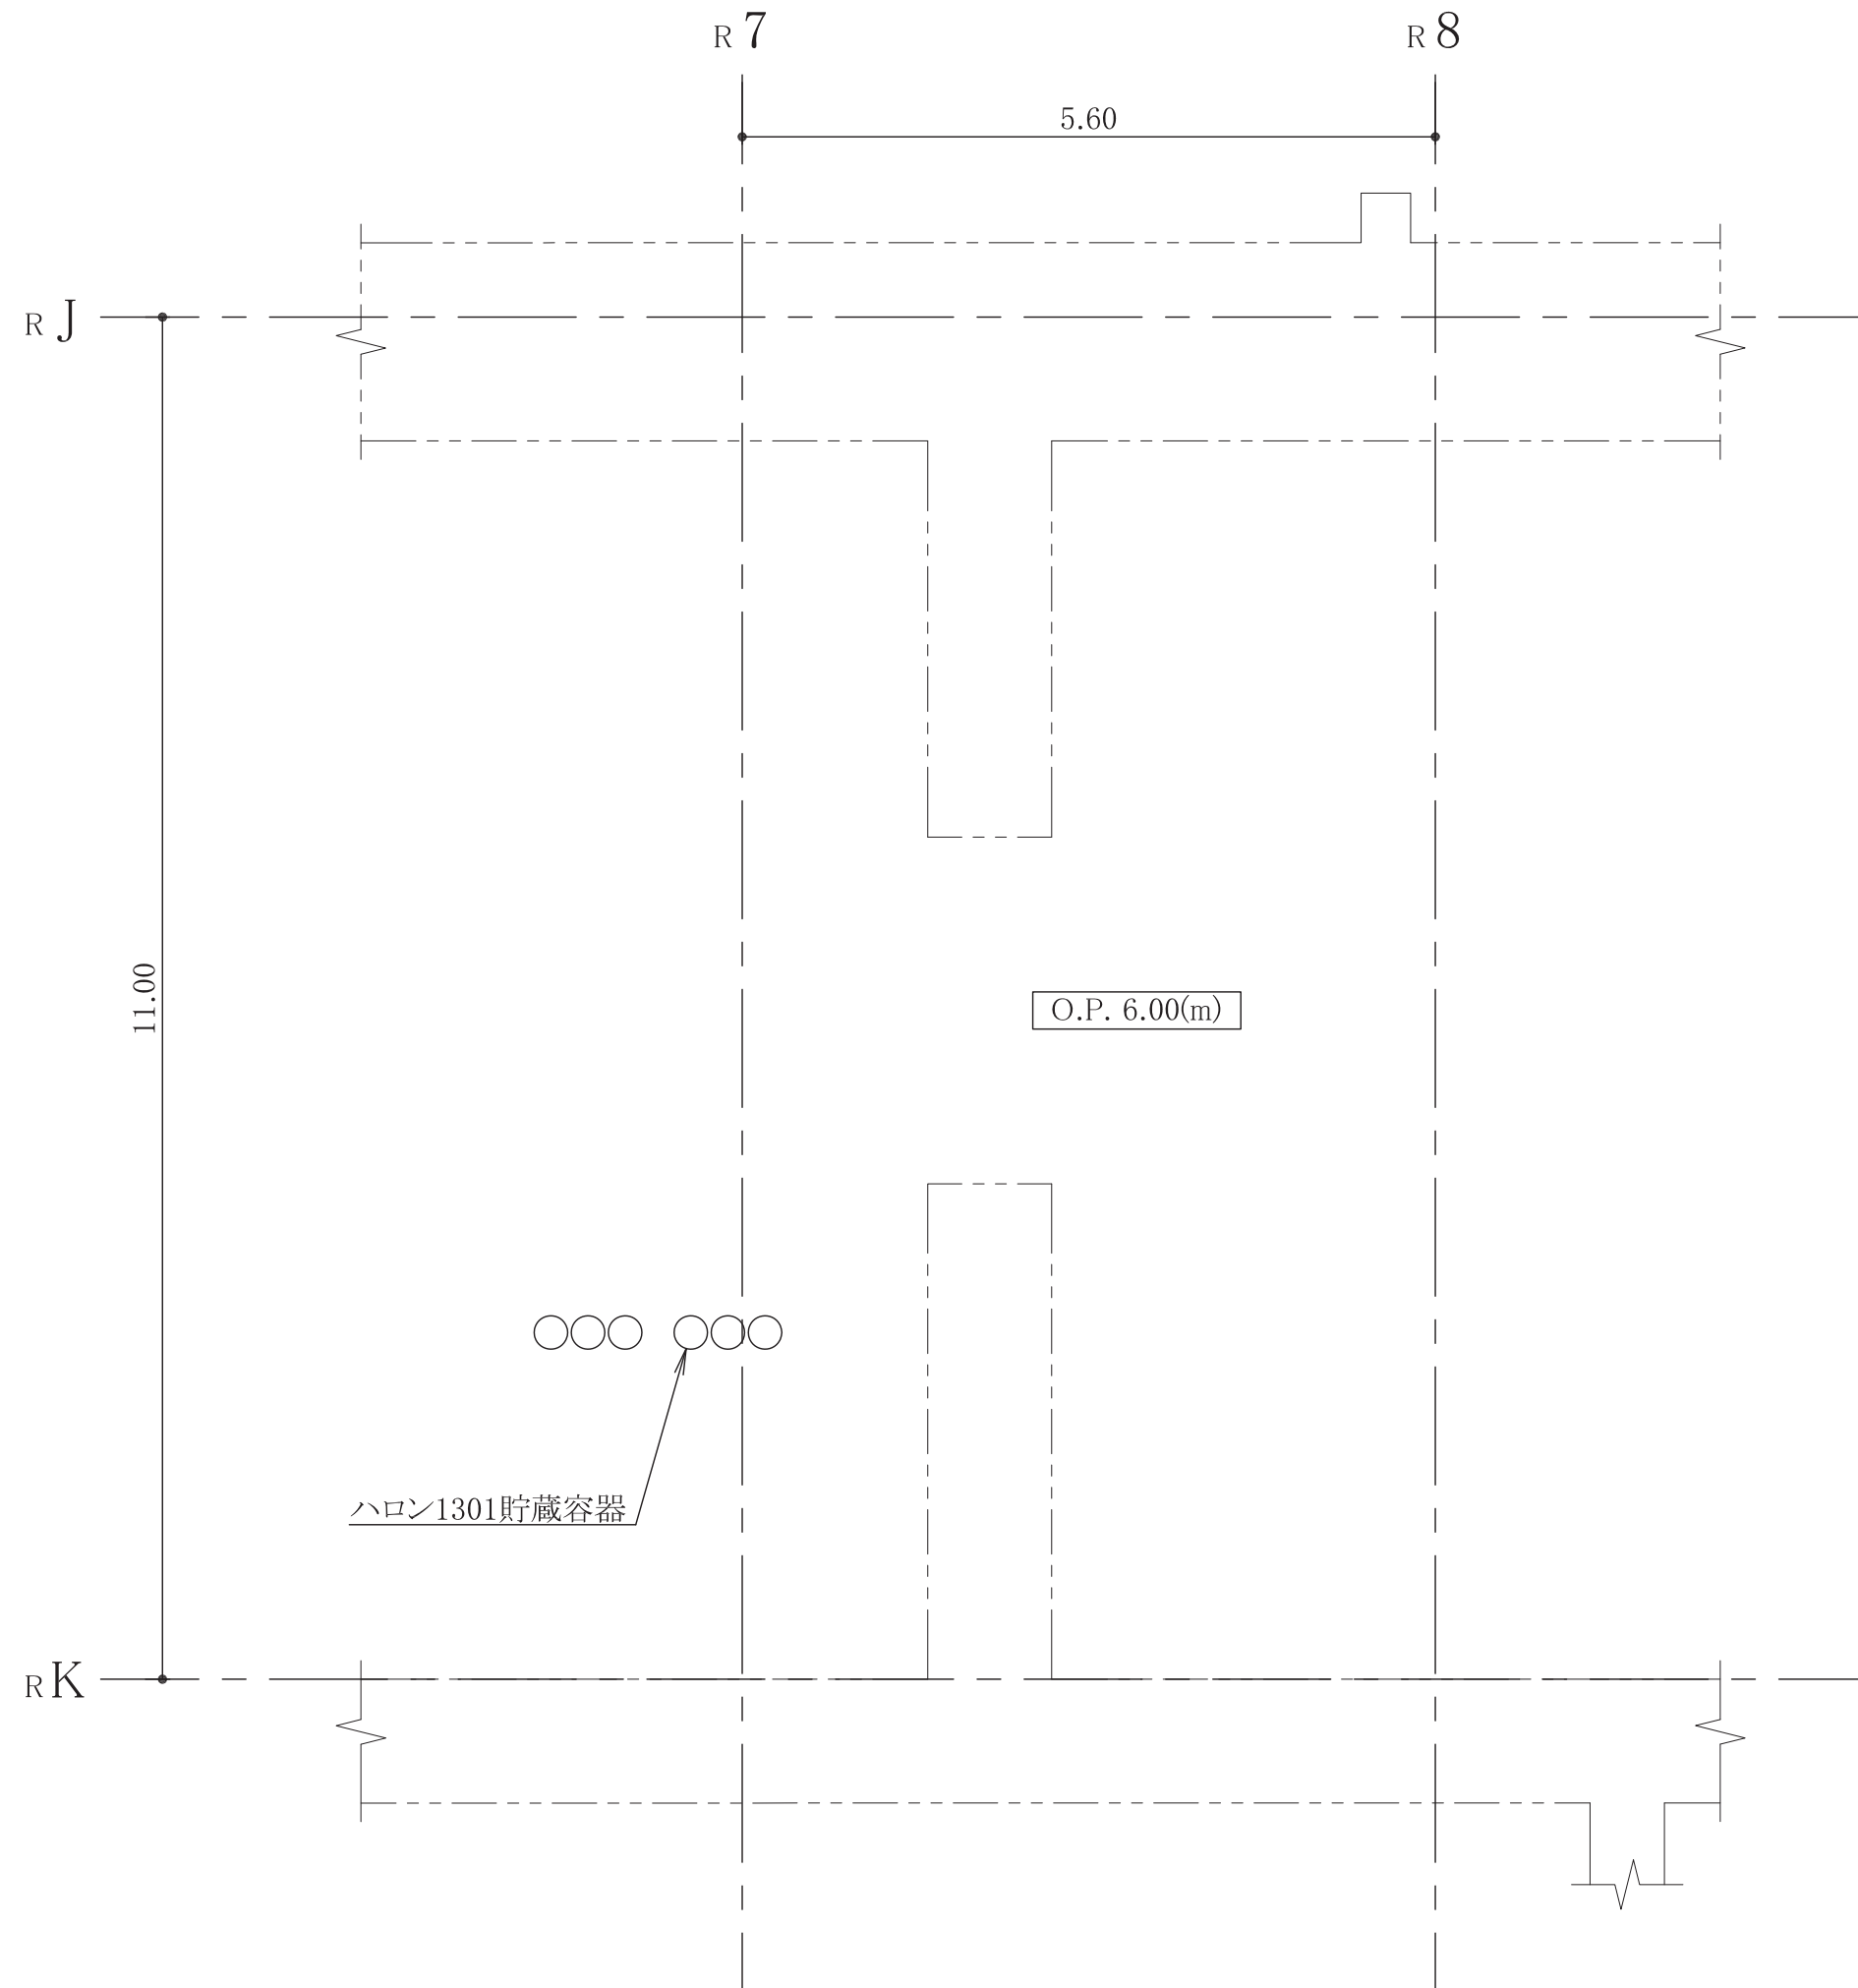

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-17 図
女川原子力発電所 第 2 号機	
名	区分Ⅲ HPCS電気品室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

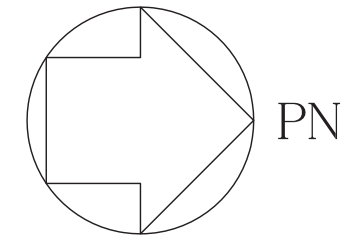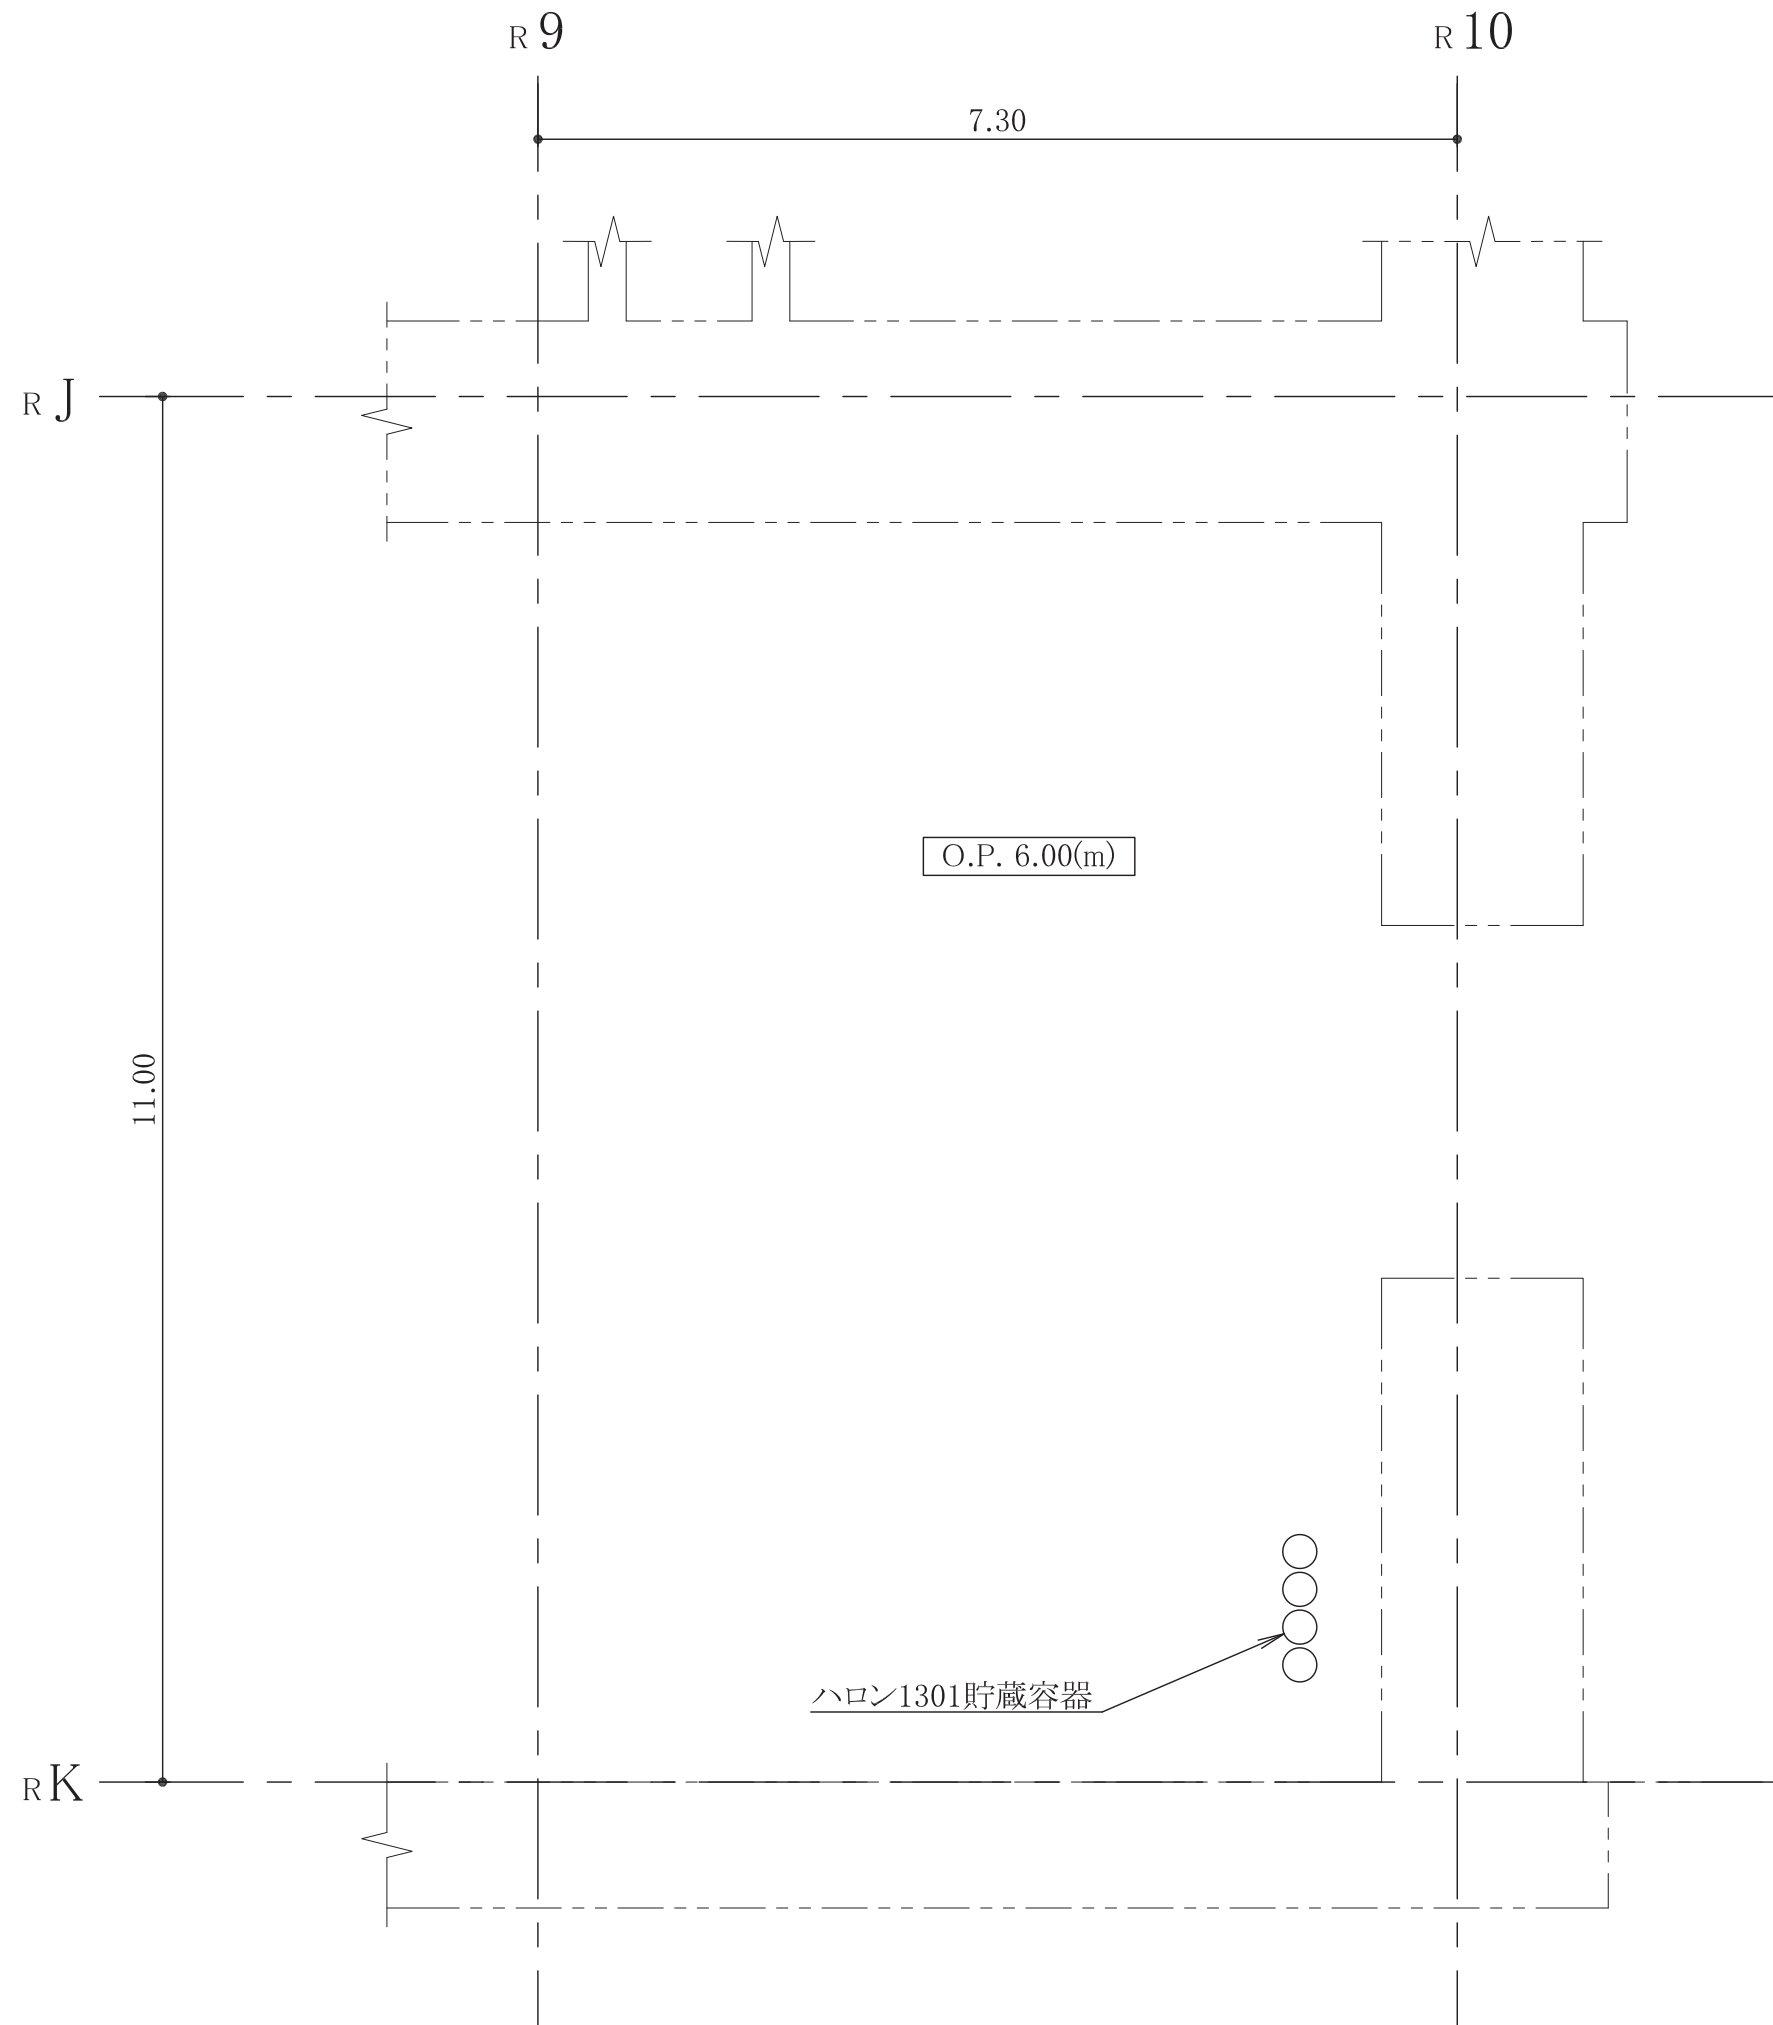

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-18図

女川原子力発電所 第2号機

名 区分Ⅱ非常用MCC室消火系  
称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

0318

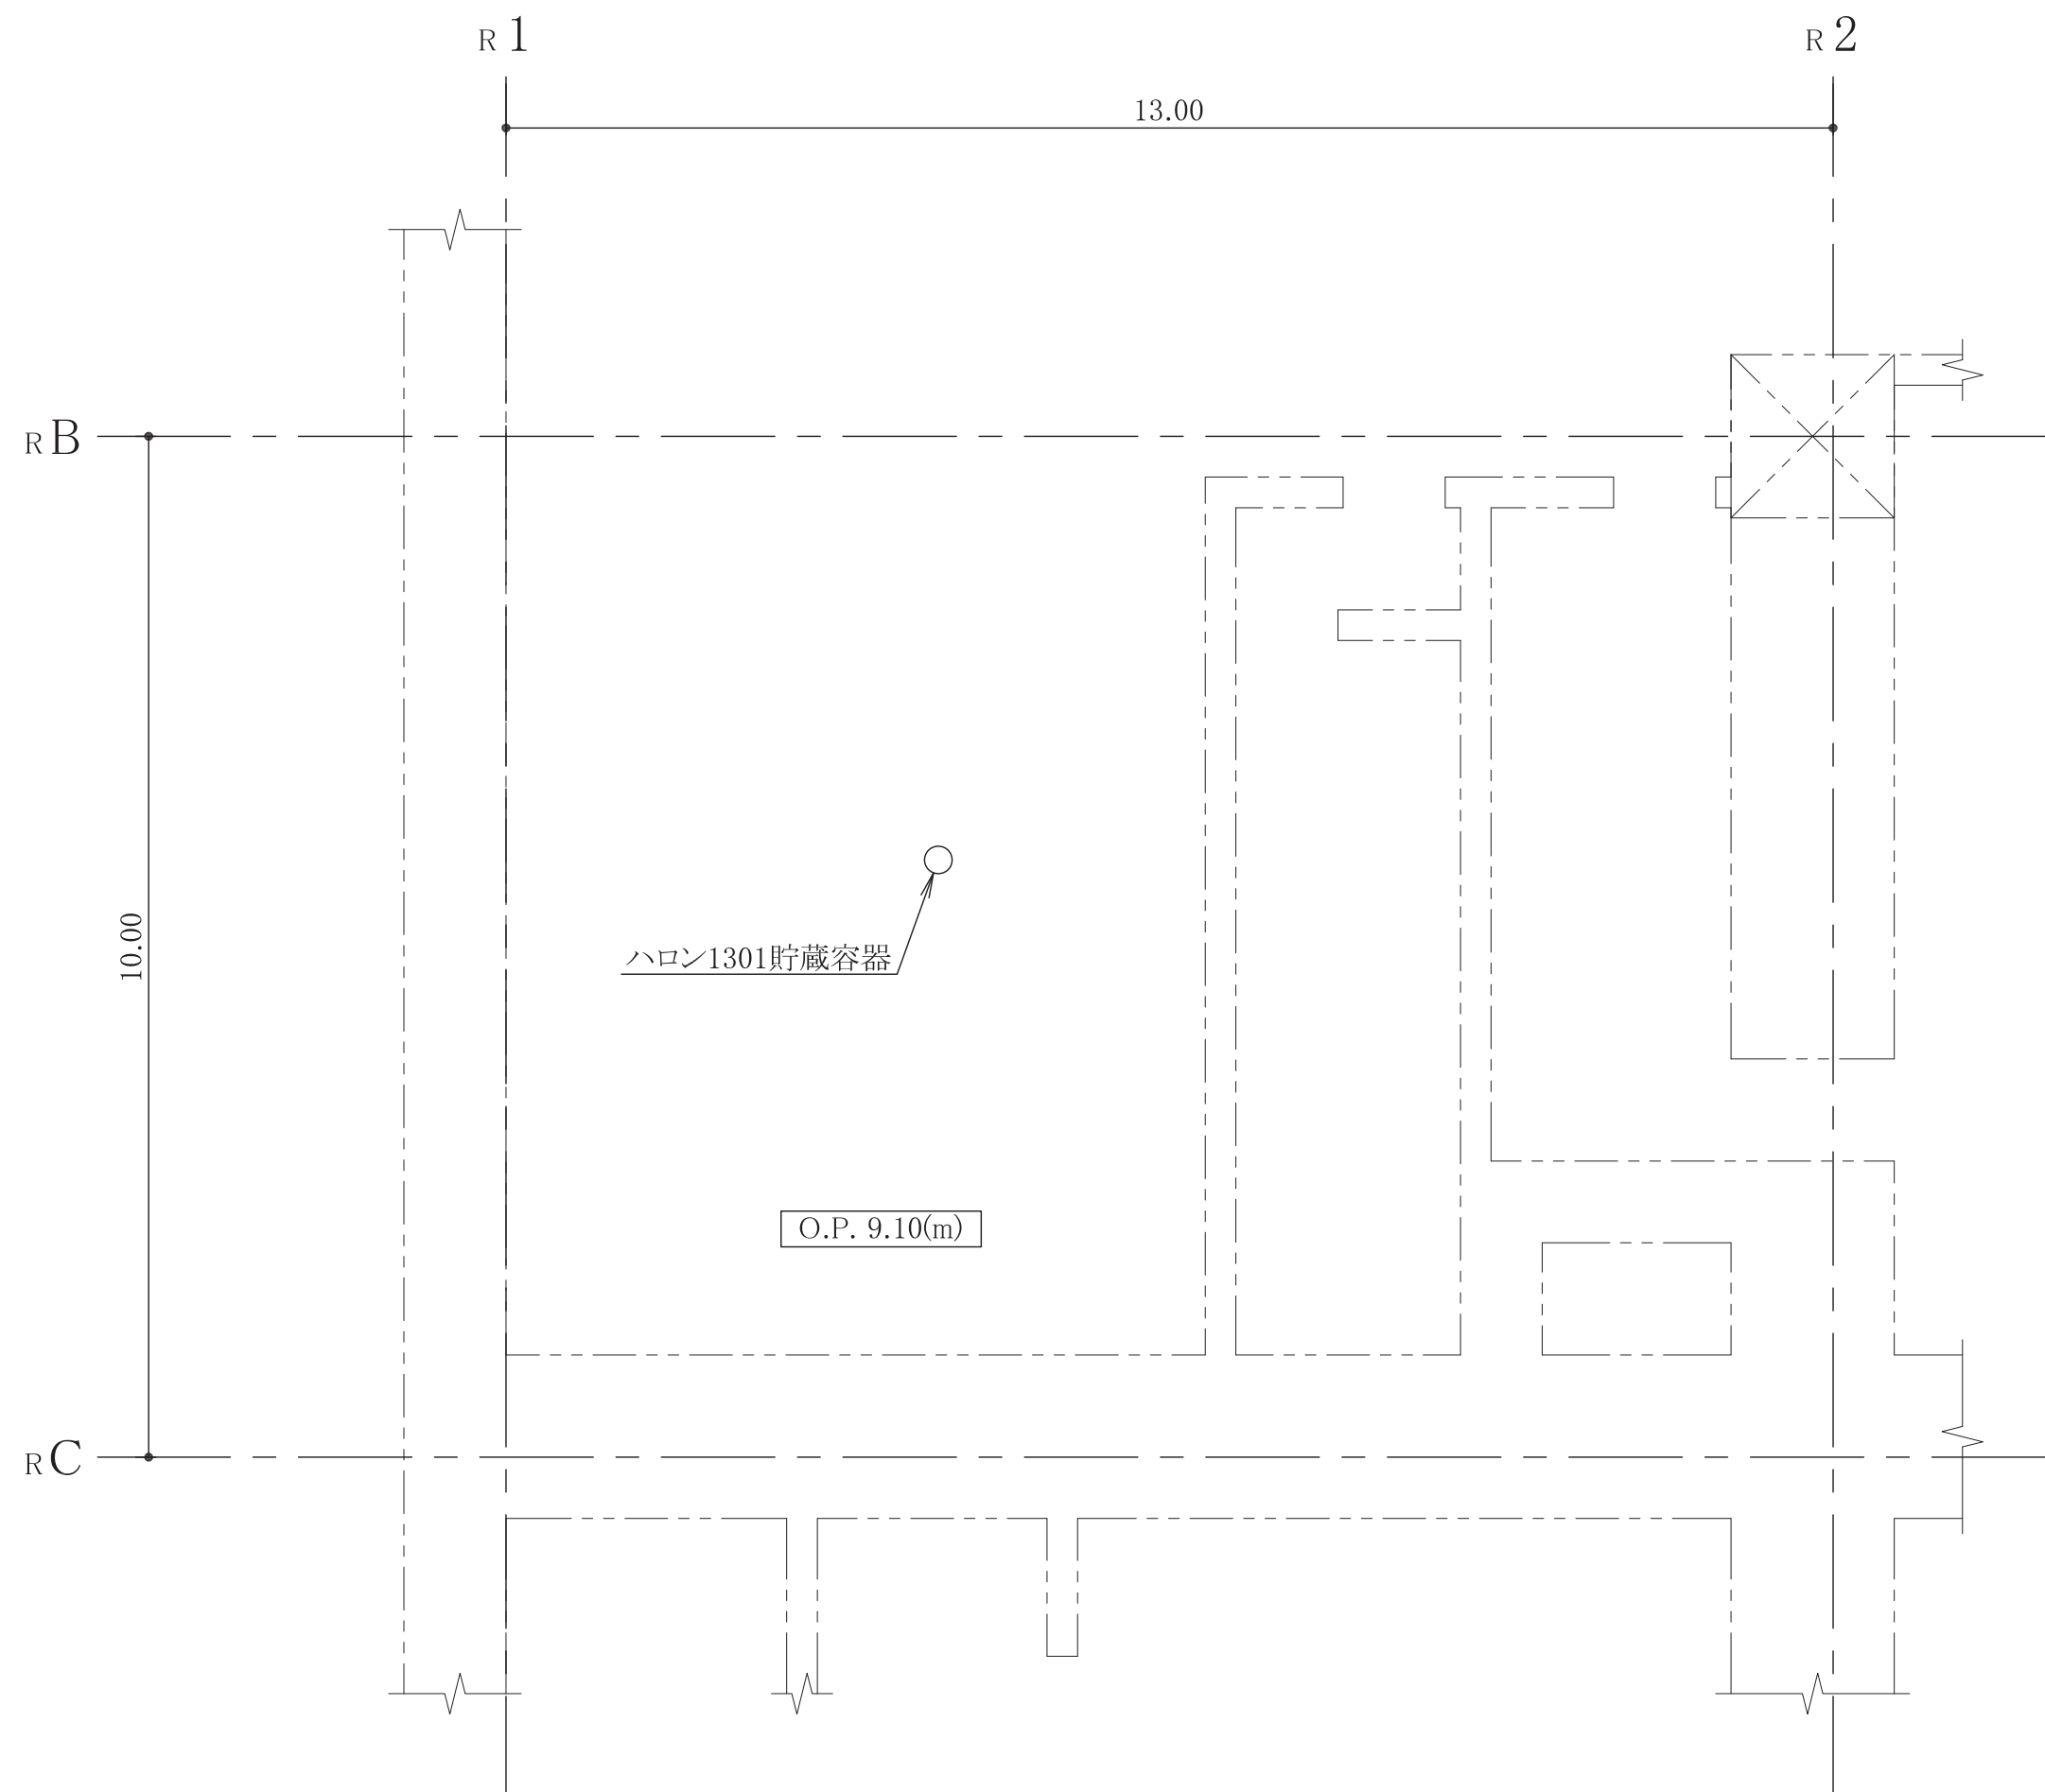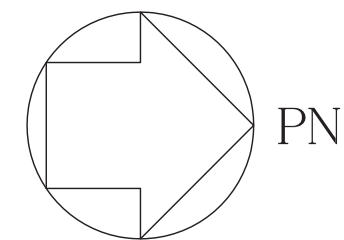

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-19図

女川原子力発電所 第2号機

名 導電率計ラック室消火系  
 称 機器の配置を明示した図面



東北電力株式会社

0318

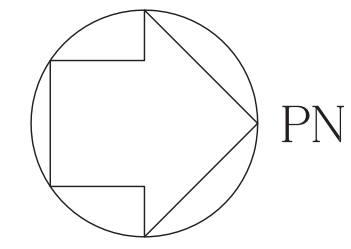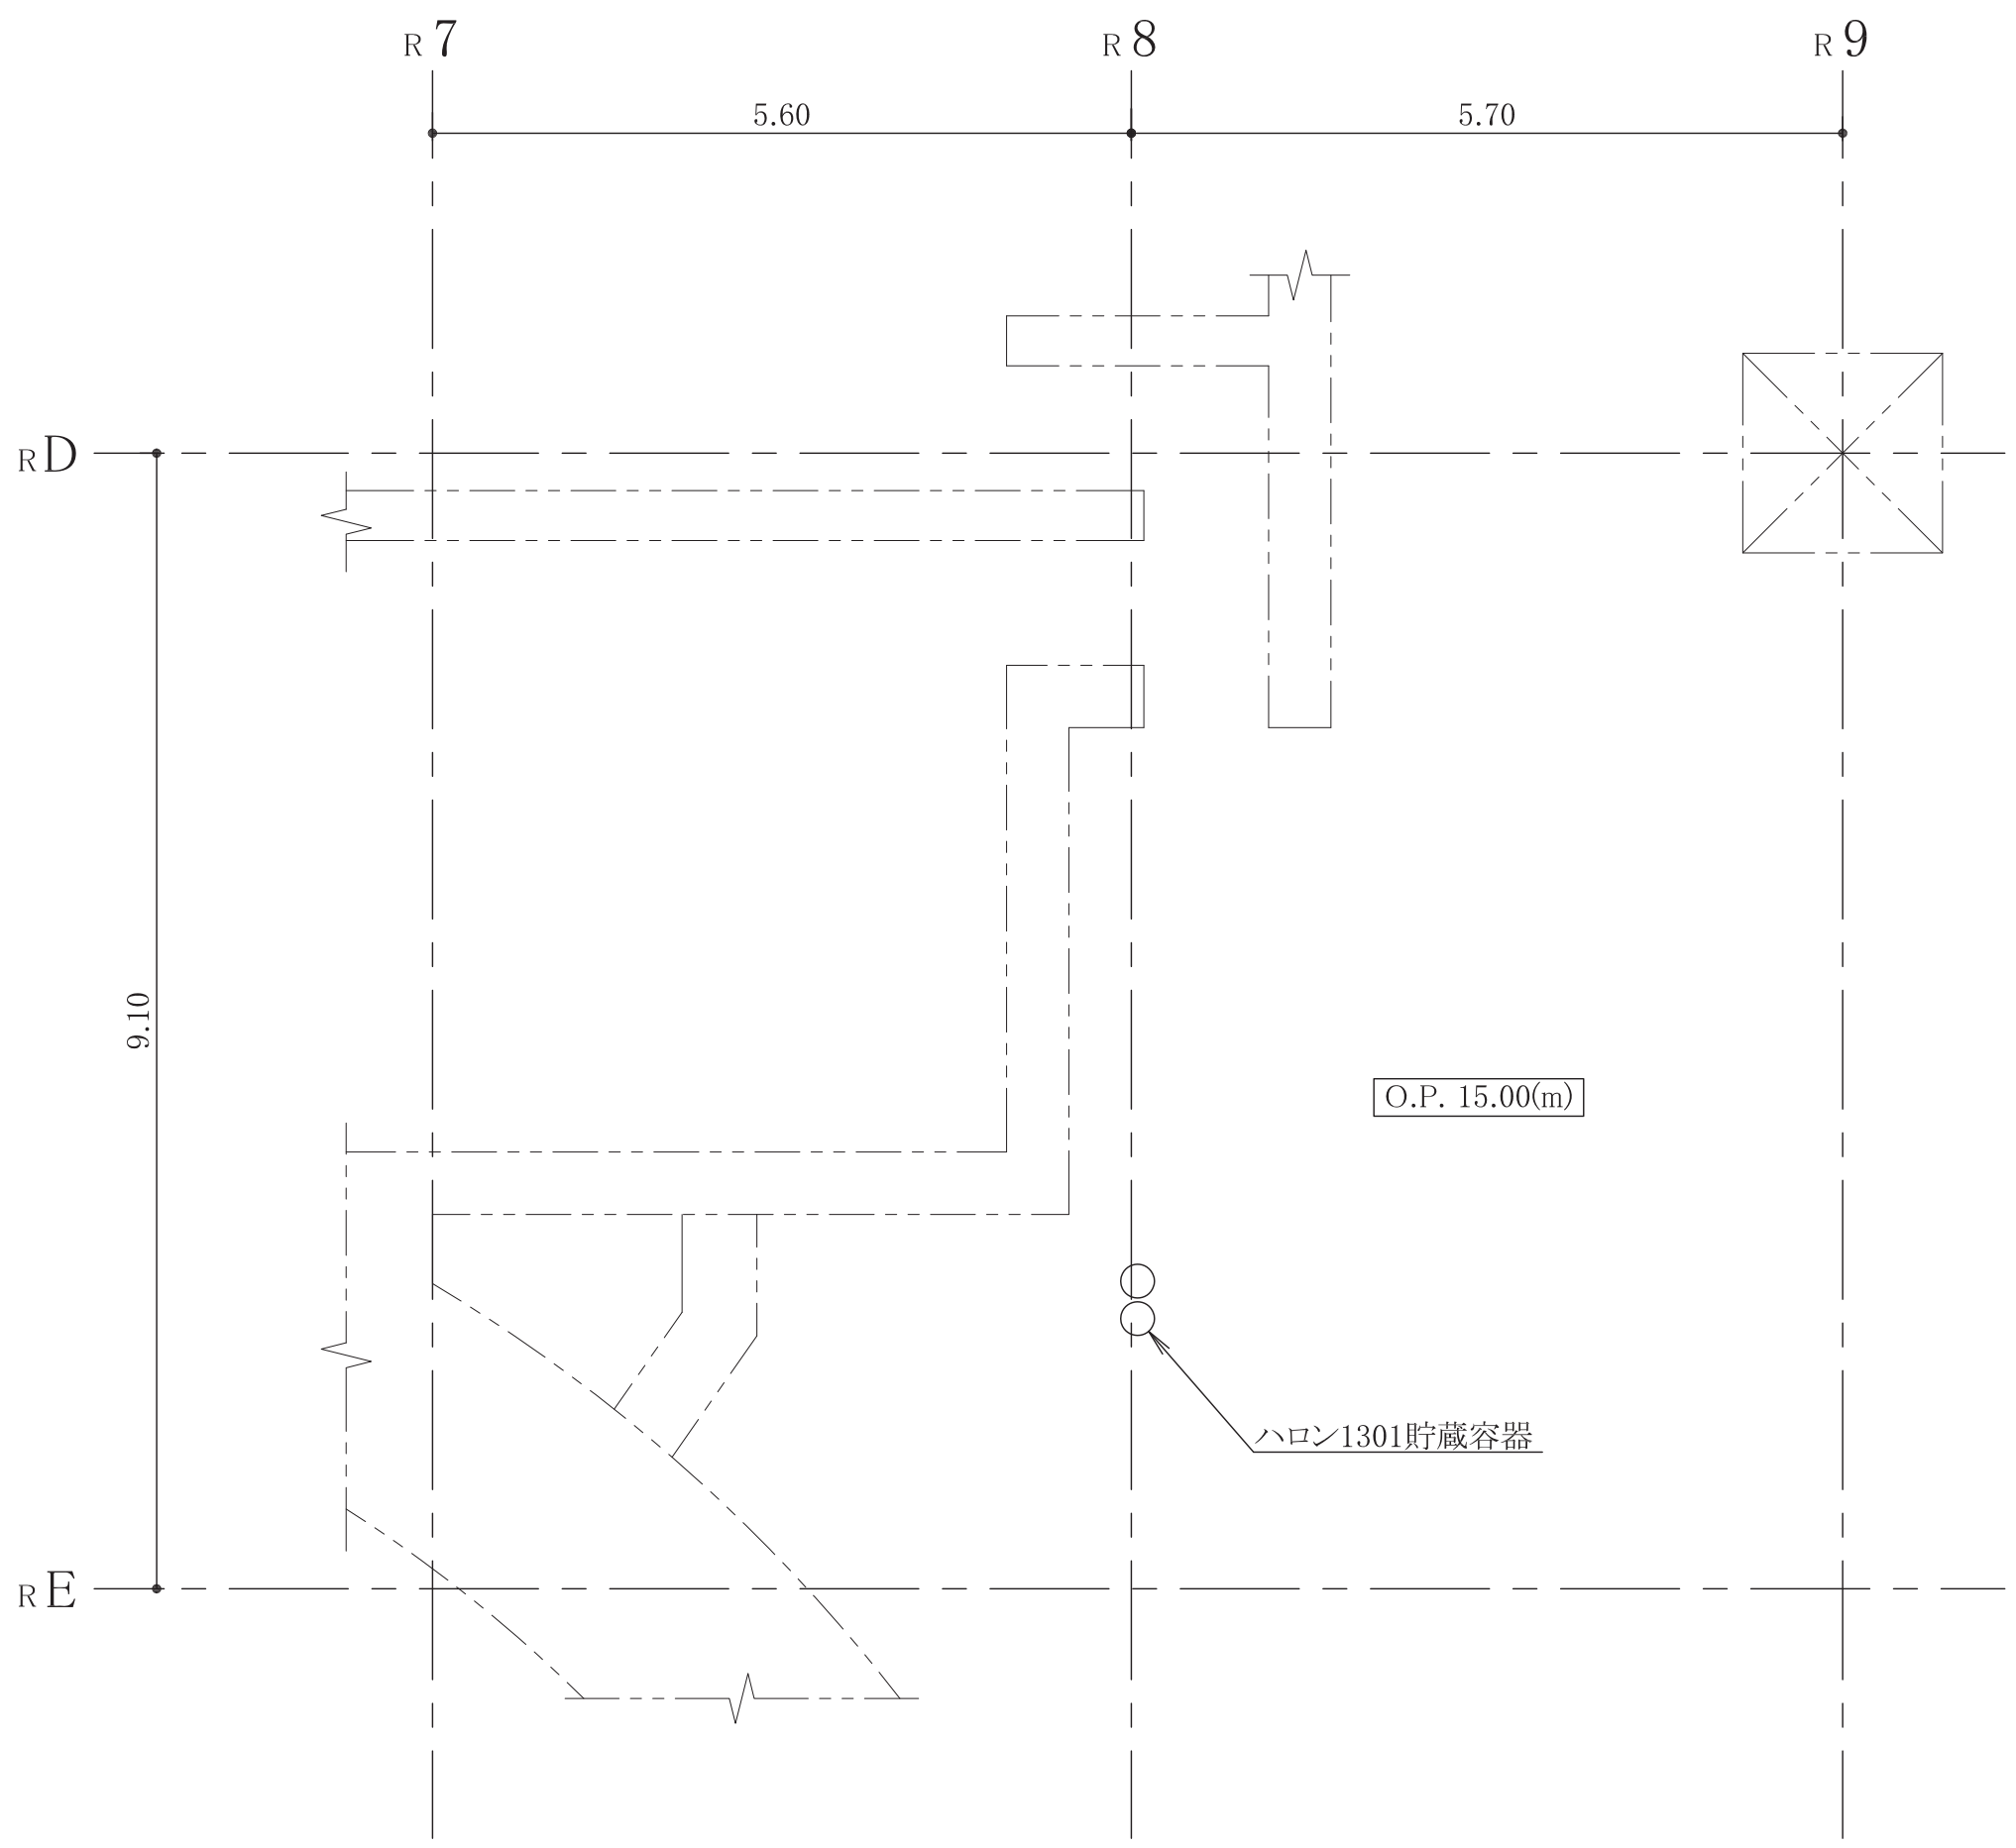

注1: 寸法はmを示す。 原子炉建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-20 図	
女川原子力発電所 第2号機	
名	FPCポンプ(A)(B)室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

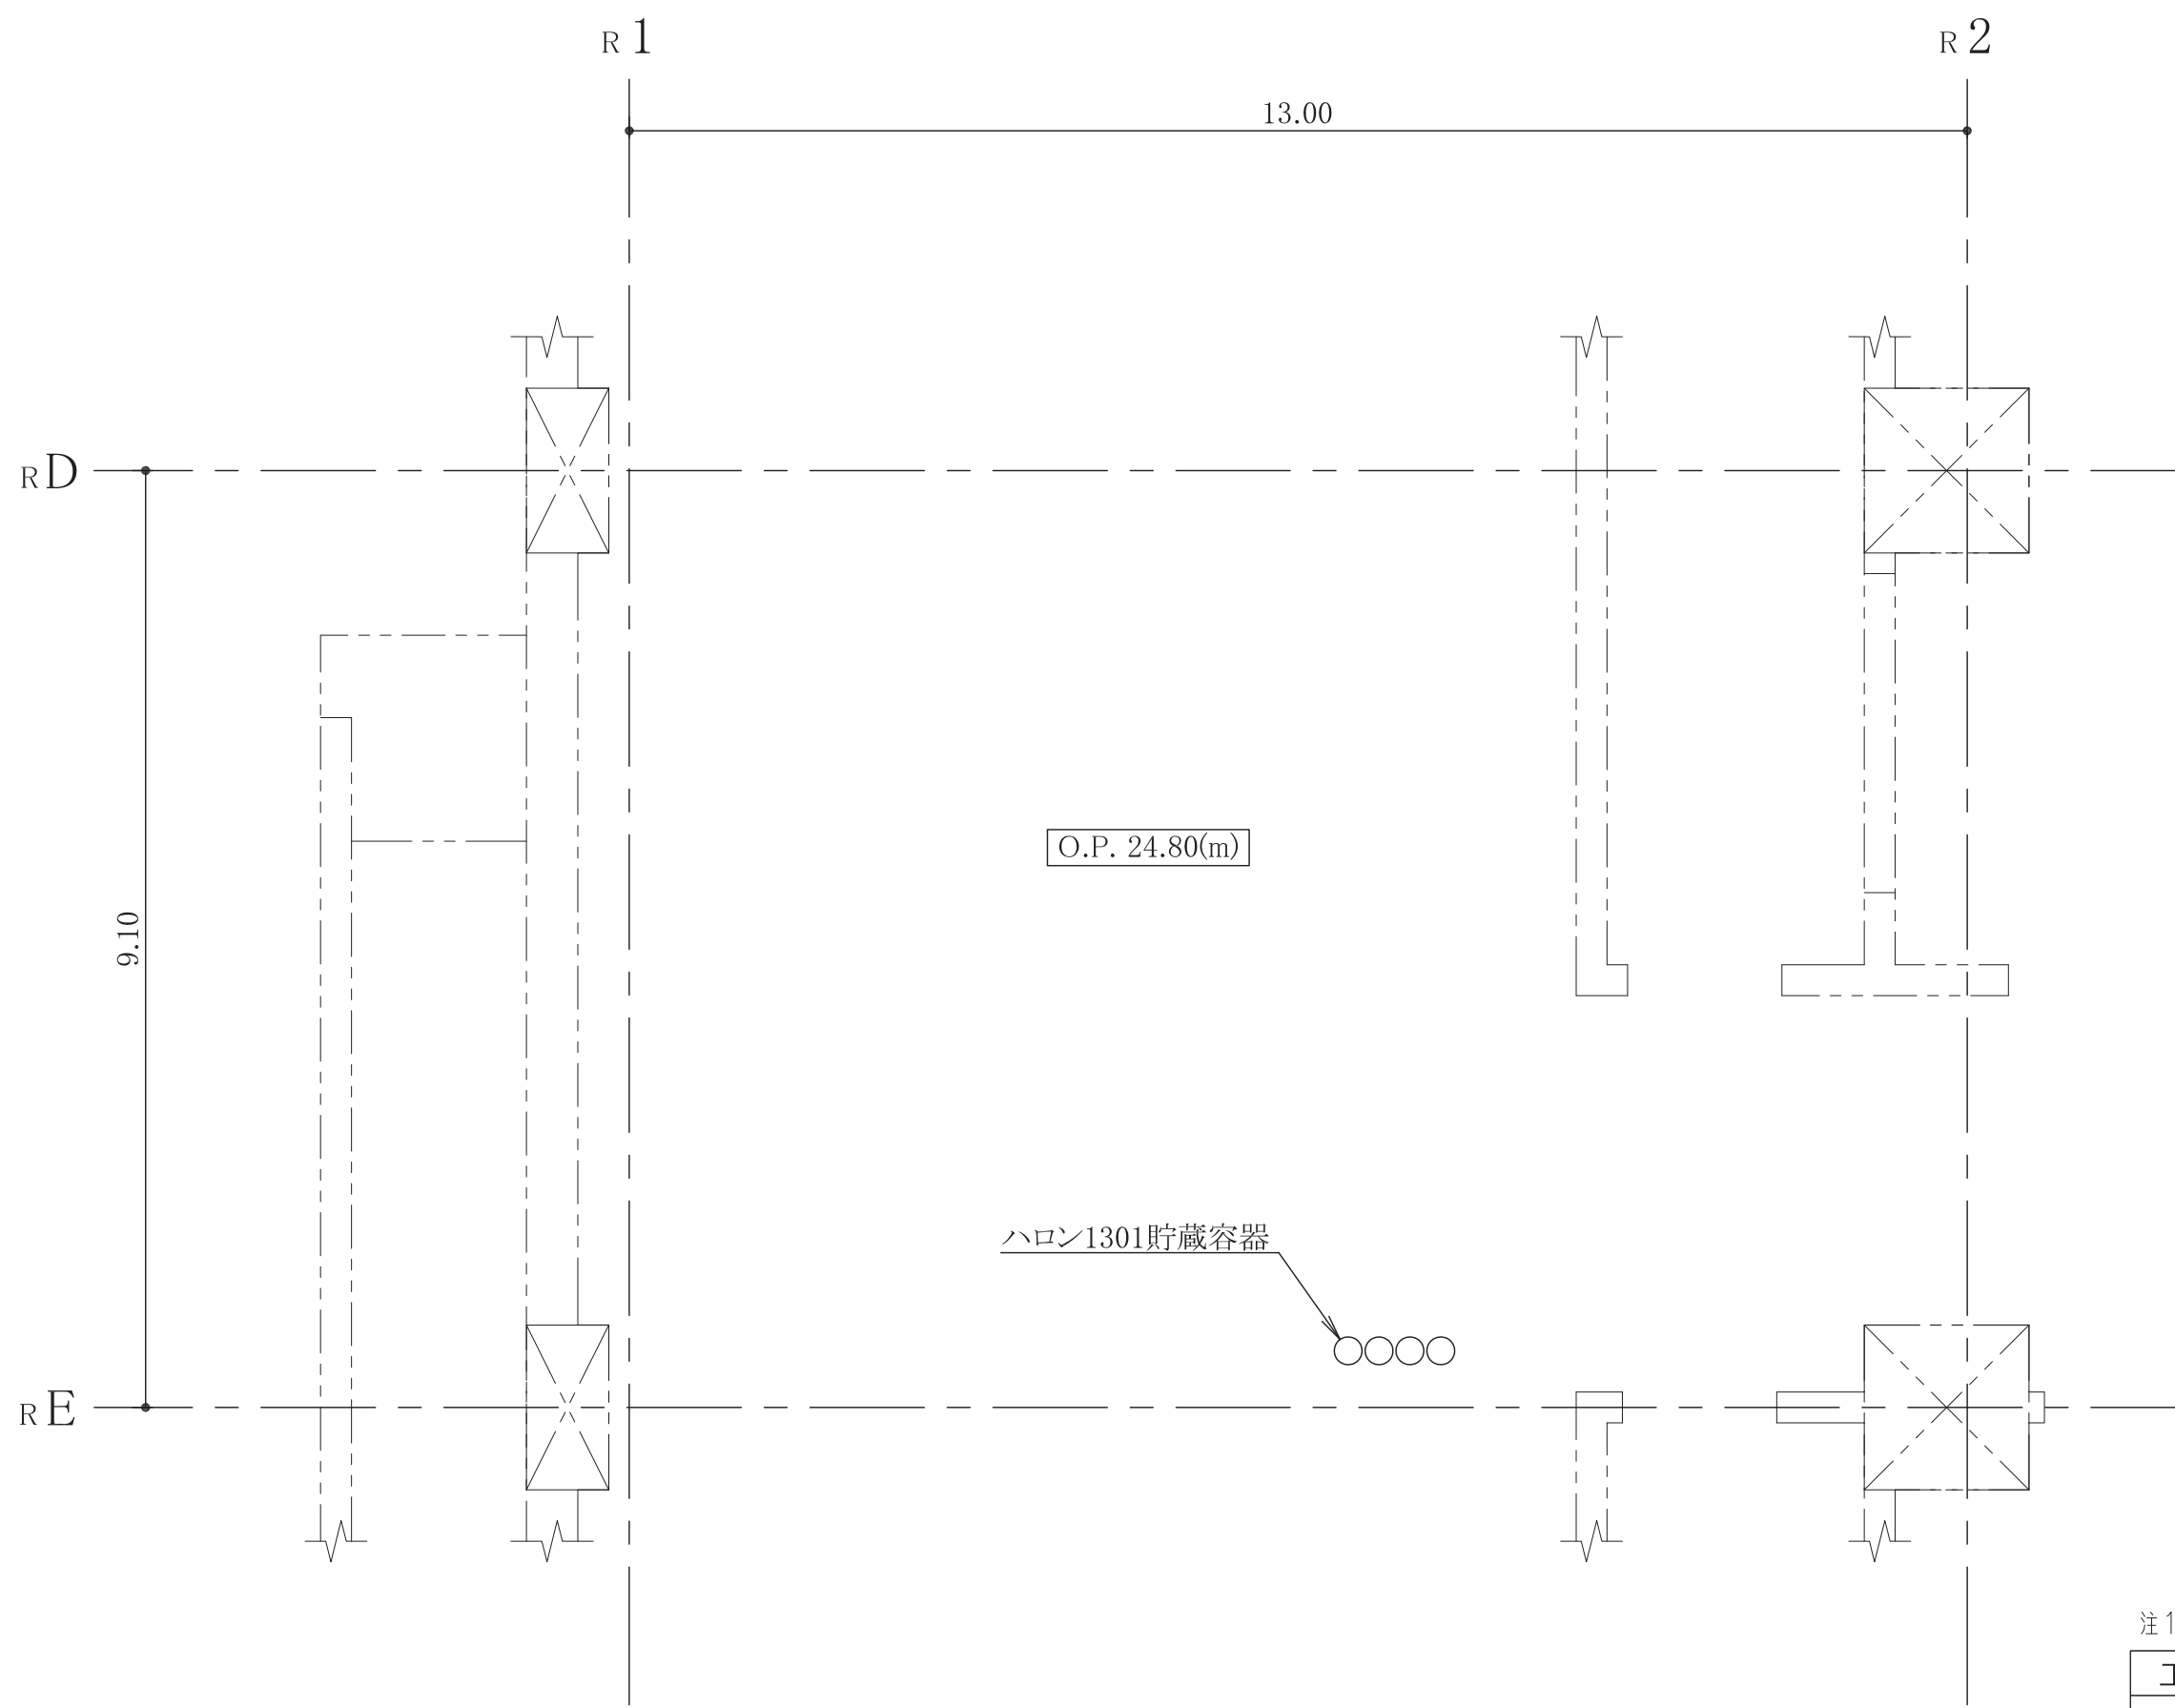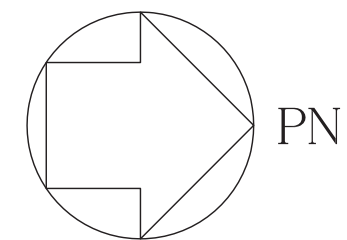

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-21図

女川原子力発電所 第2号機

名 HWH熱交換器・ポンプ室消火系  
 称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社



0318

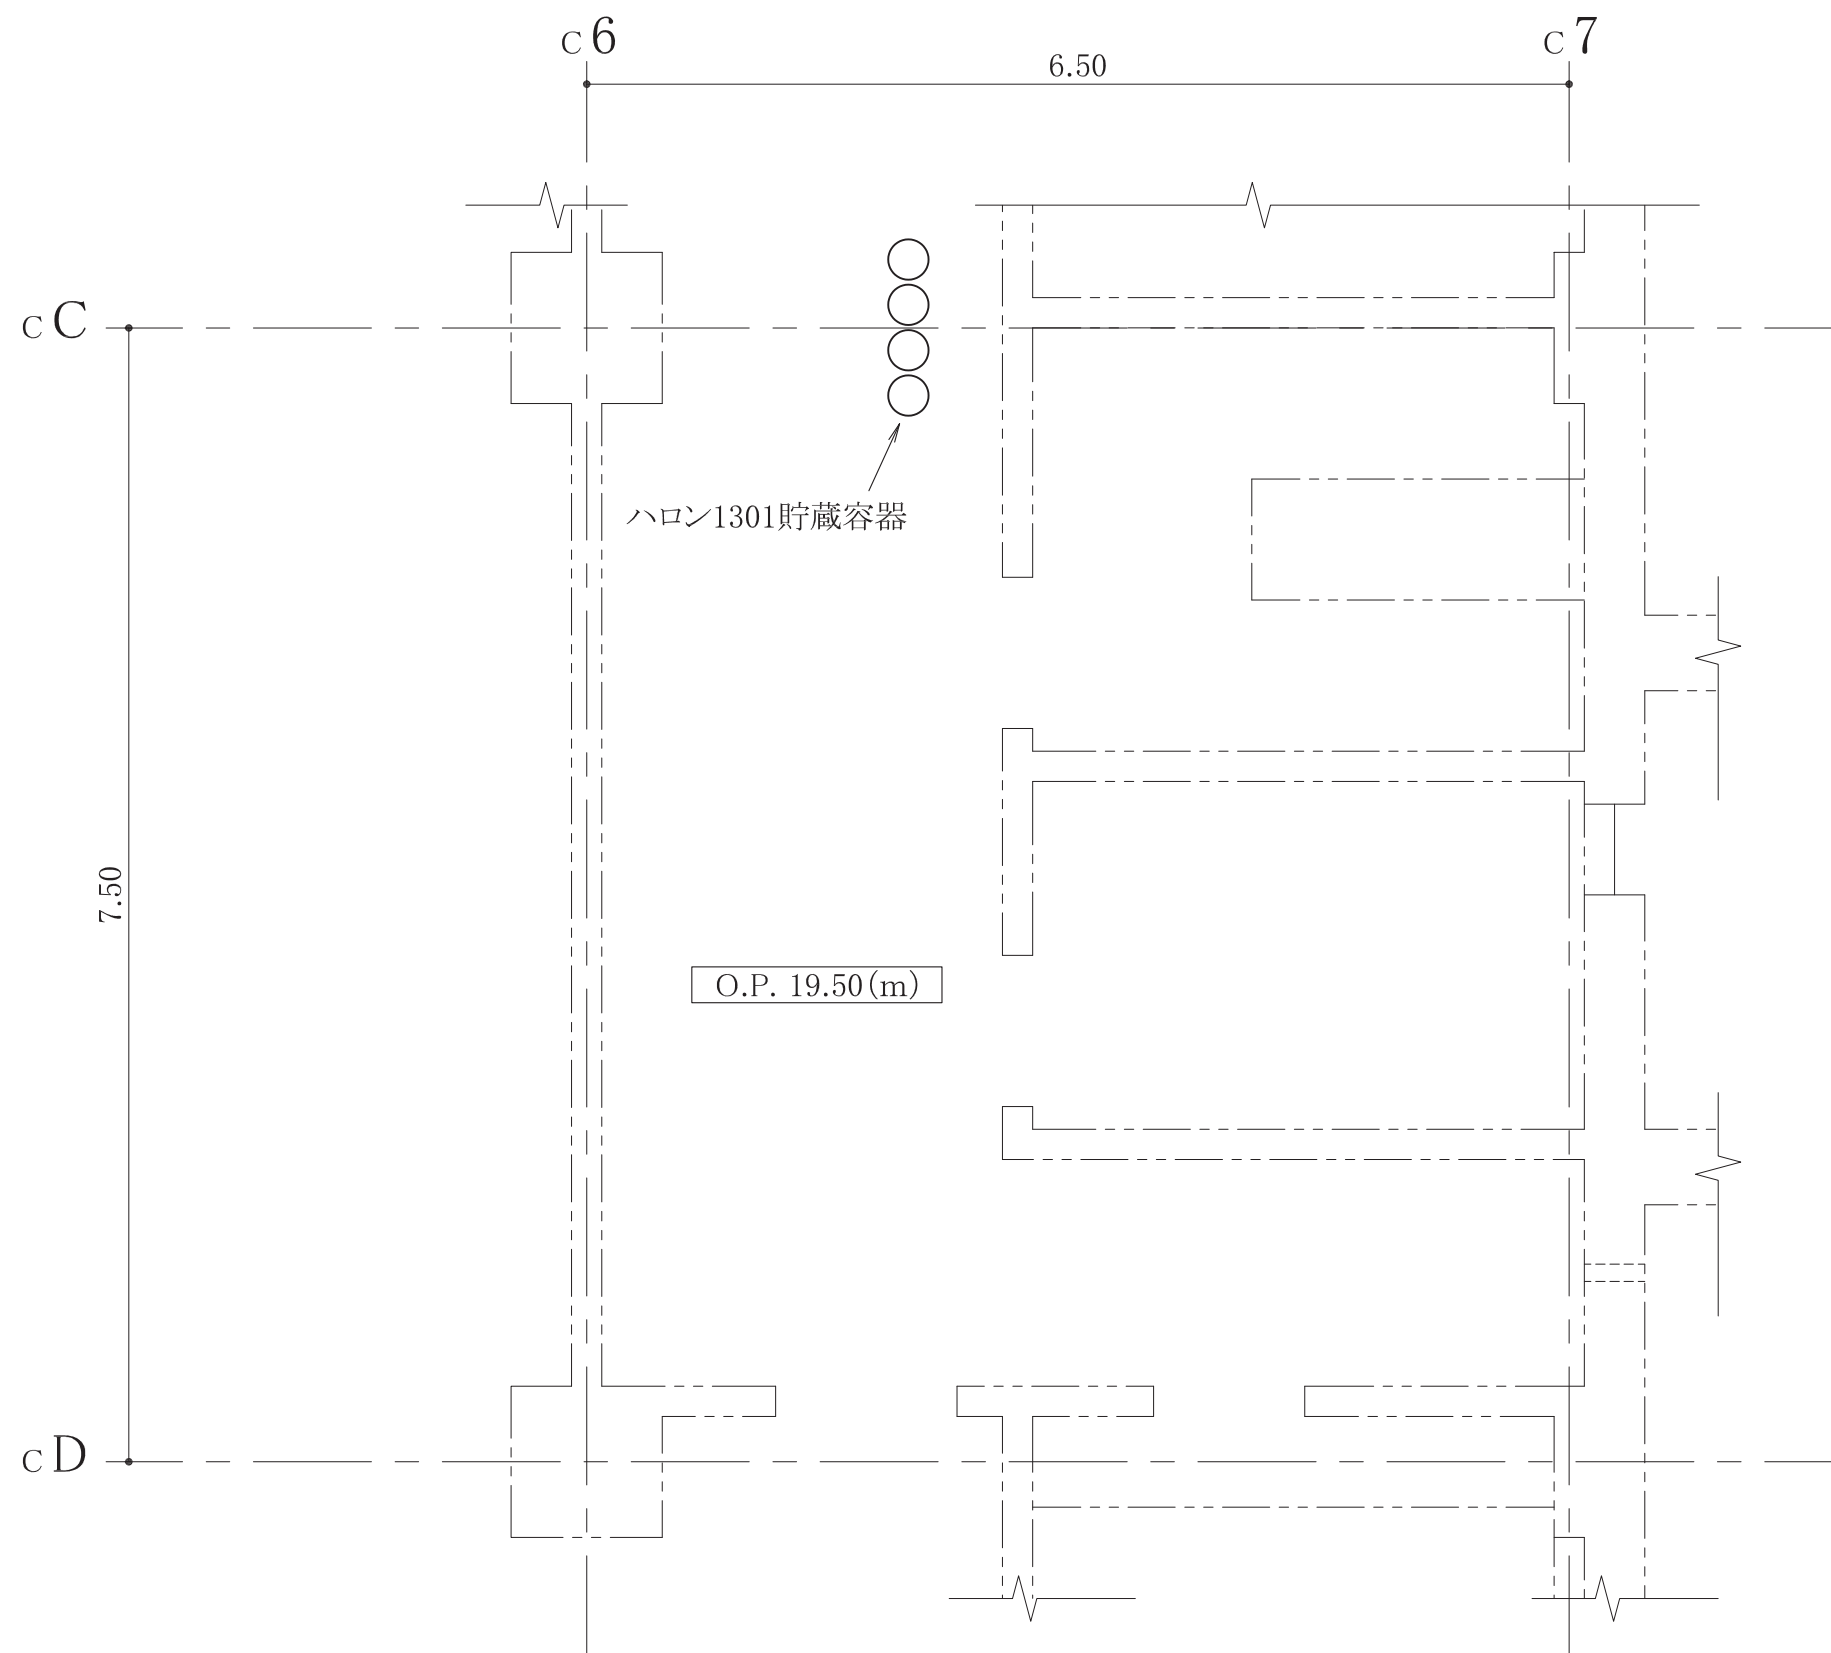

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-22図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急用電気品室 (1)/(2)消火系
	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

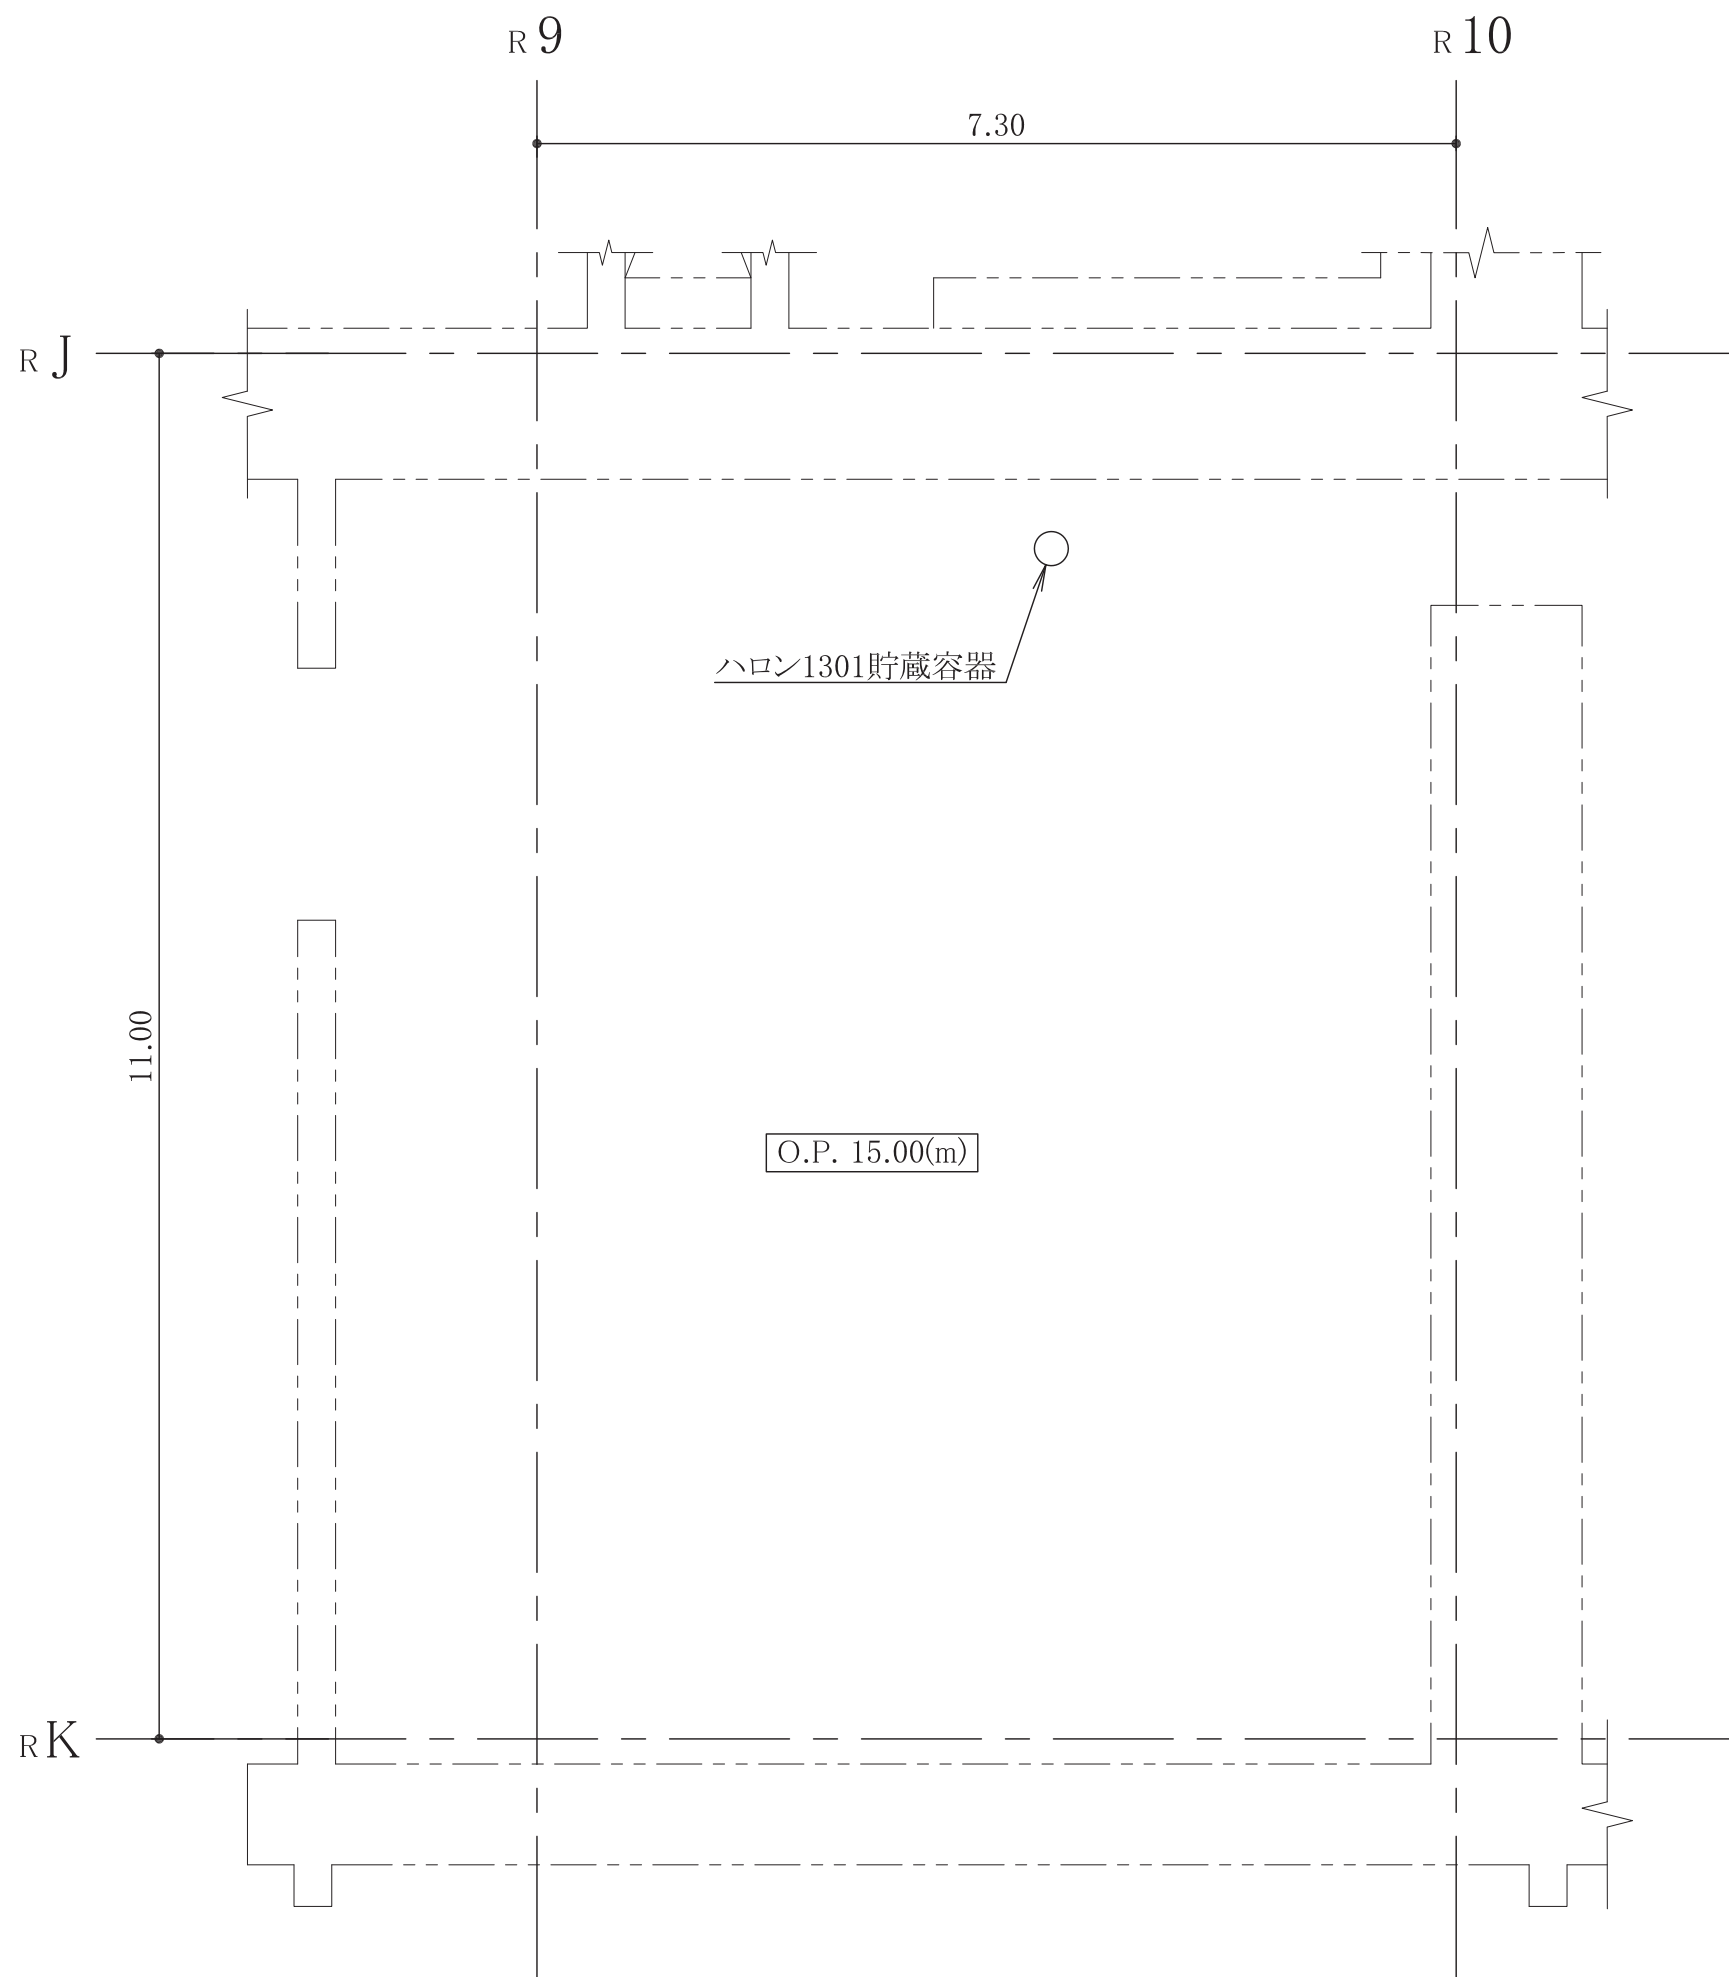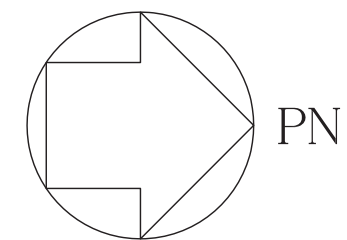

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-23図



女川原子力発電所 第2号機

名称 区分I非常用D/G制御盤室消火系  
機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

0318



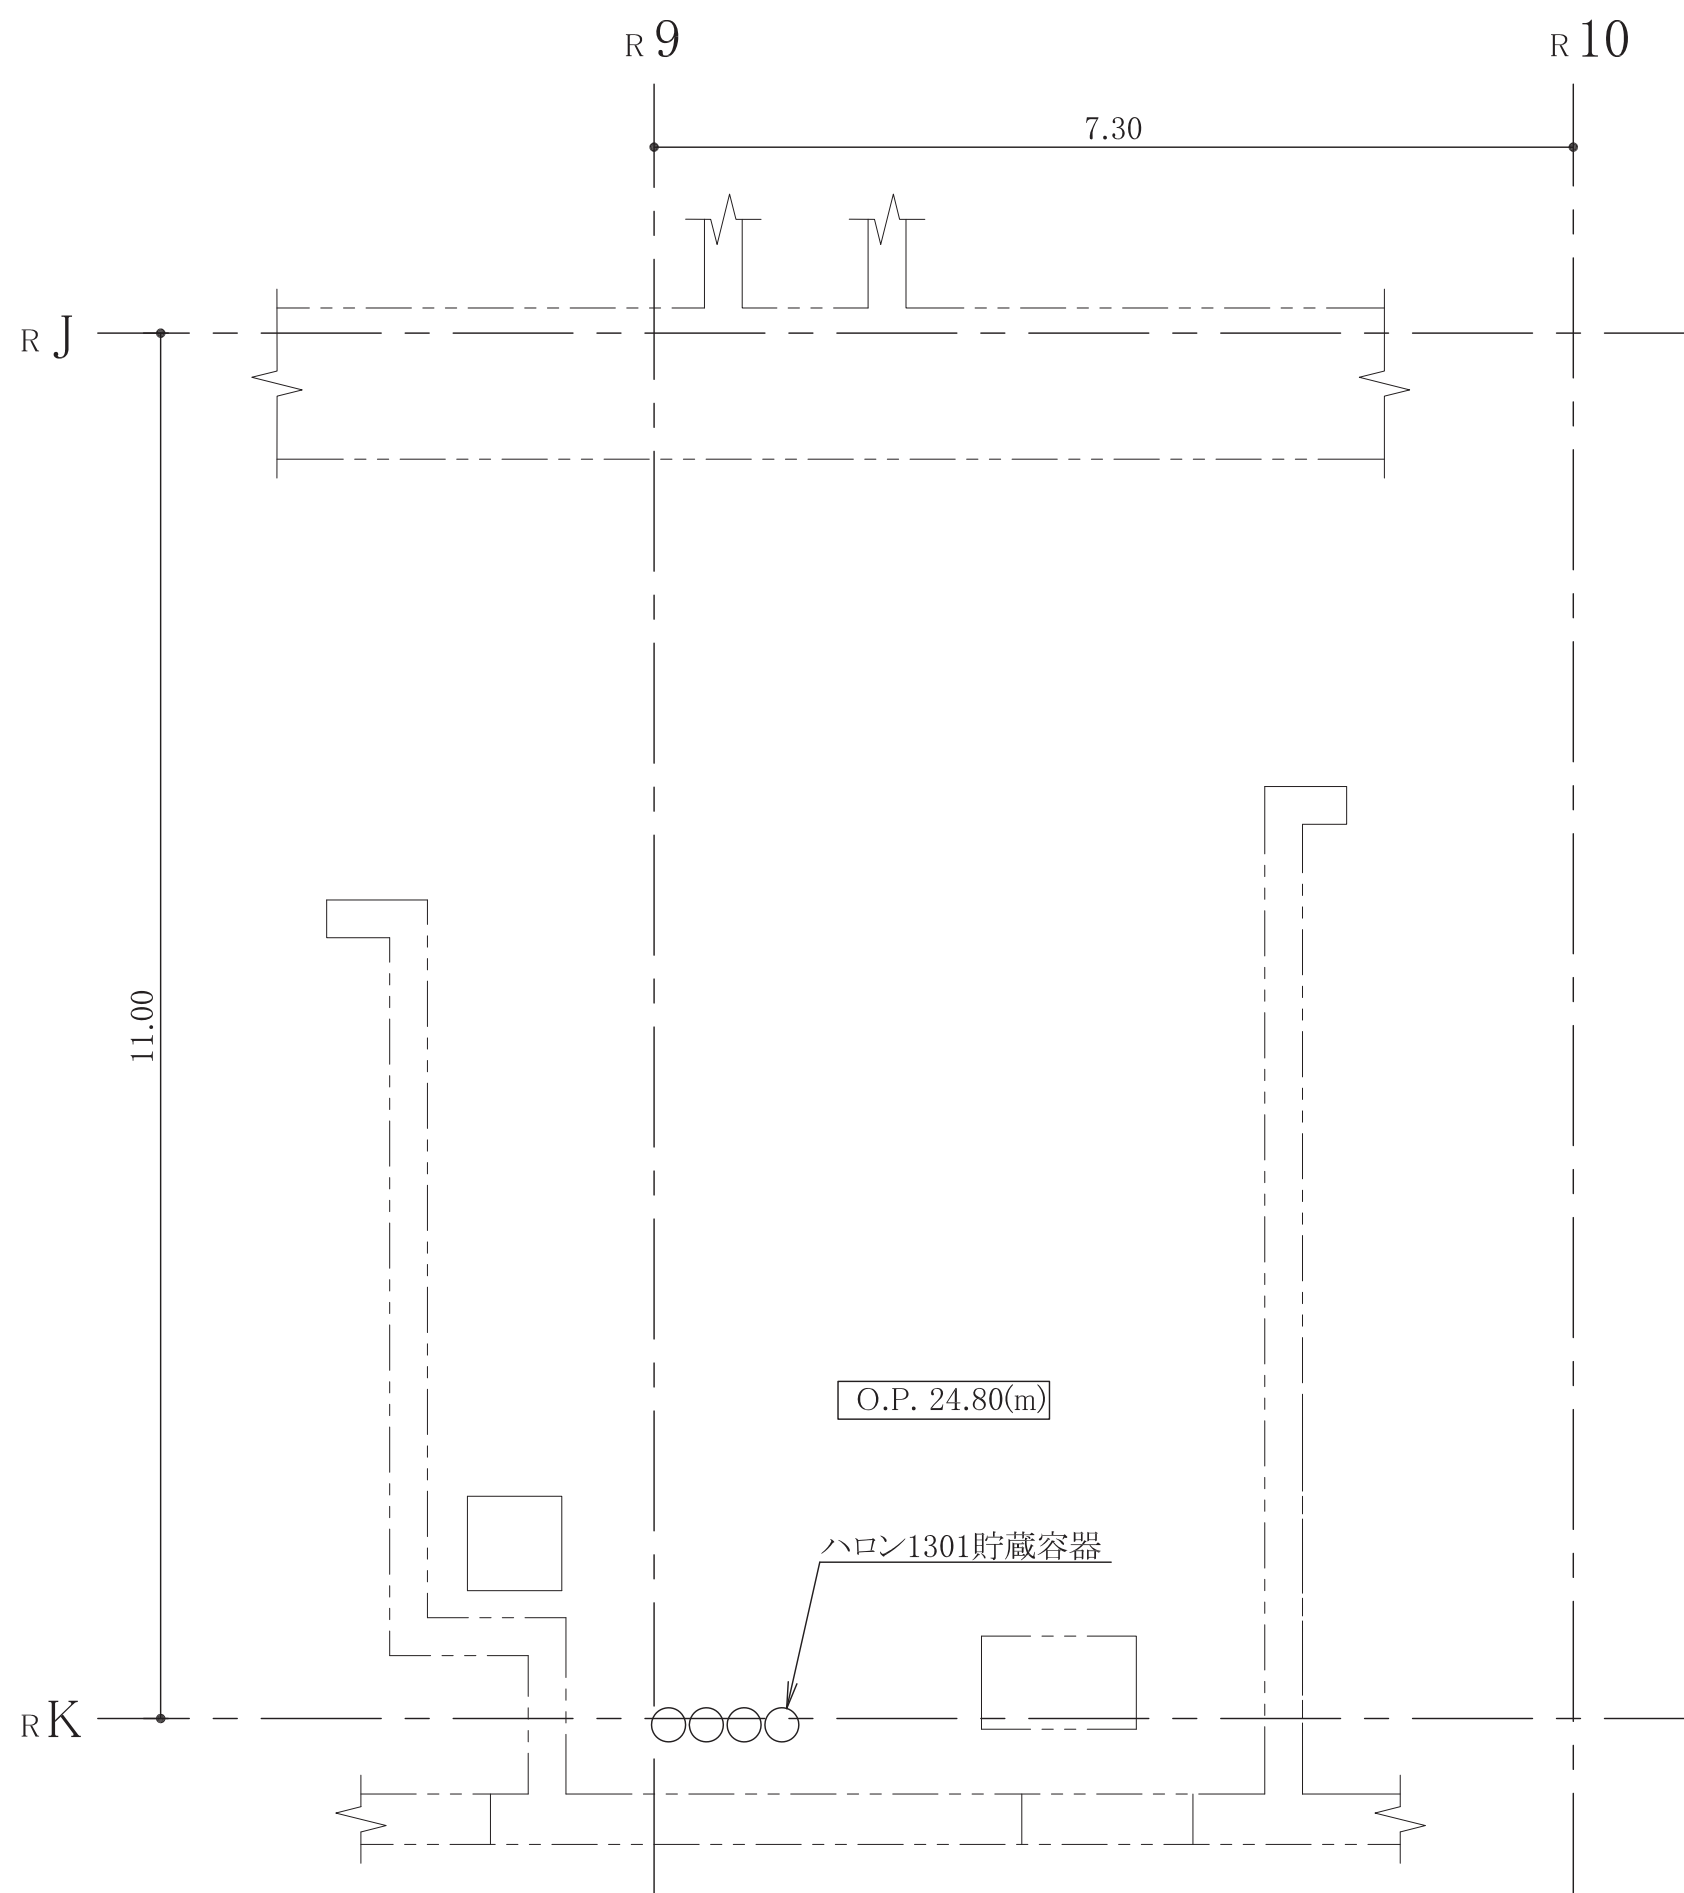
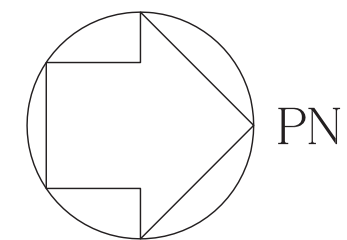


注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-24図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅲ非常用D/G制御盤室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	



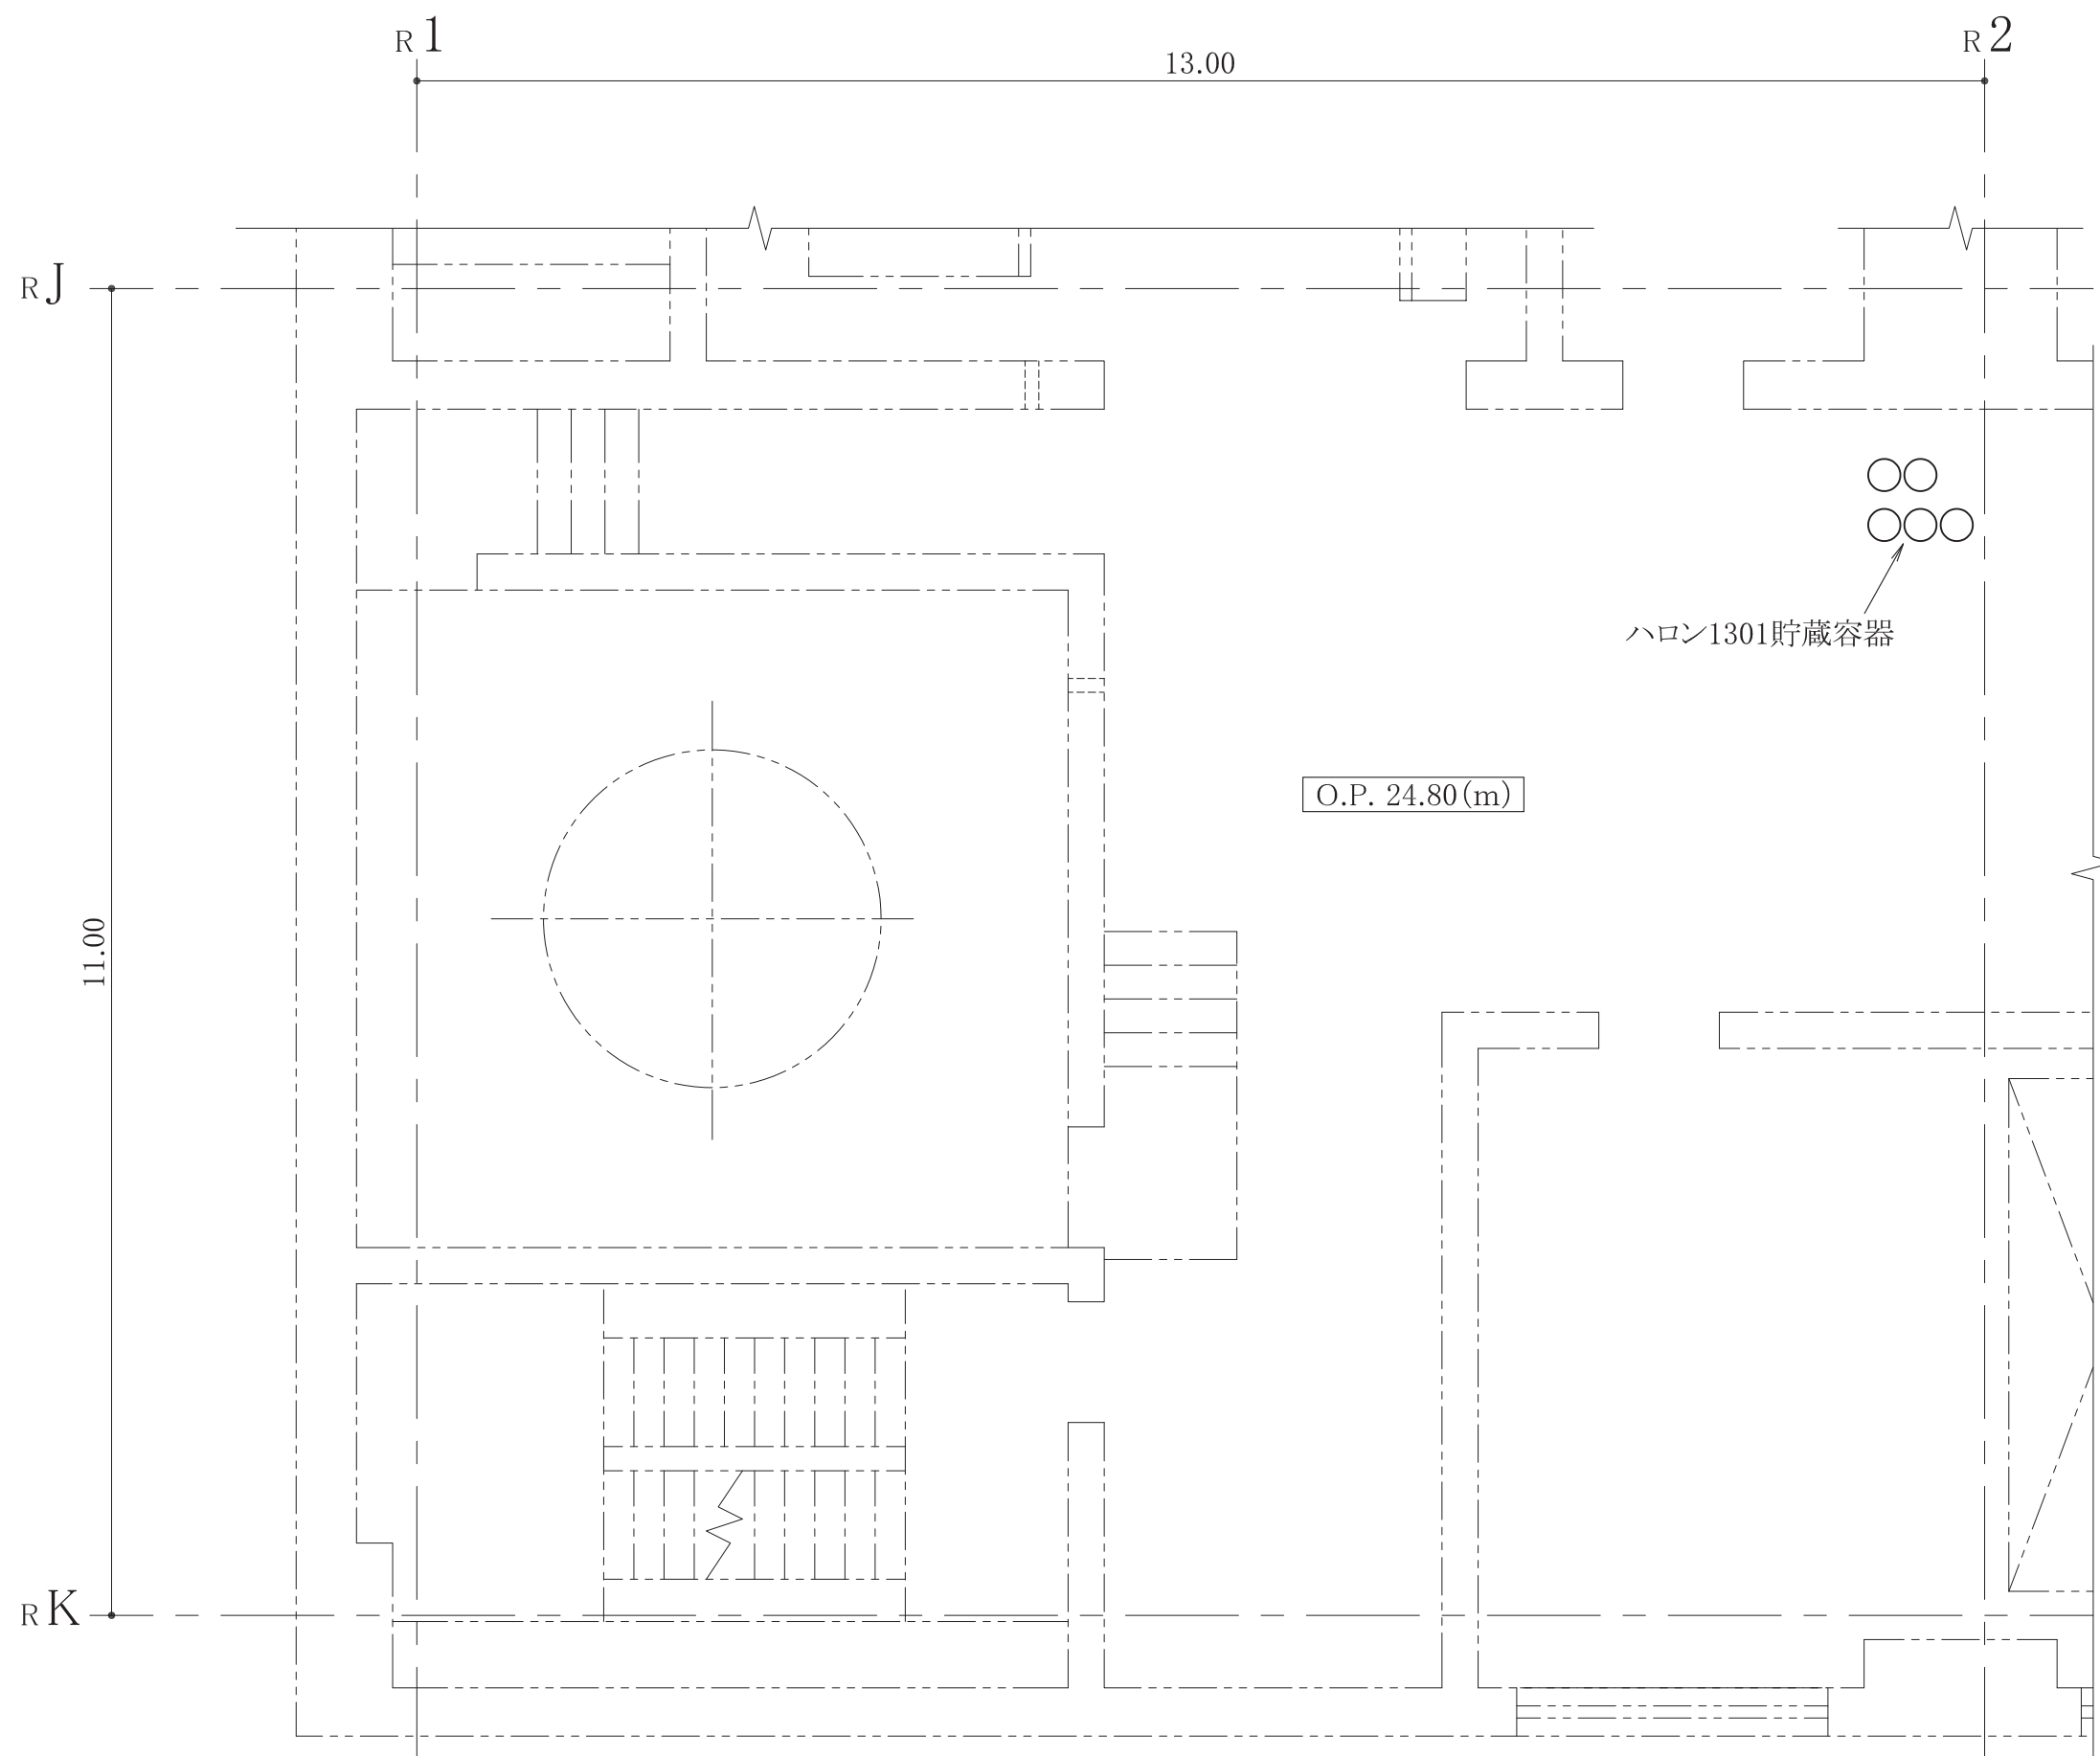

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-26図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分II非常用D/G制御盤室/ R-12階段室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

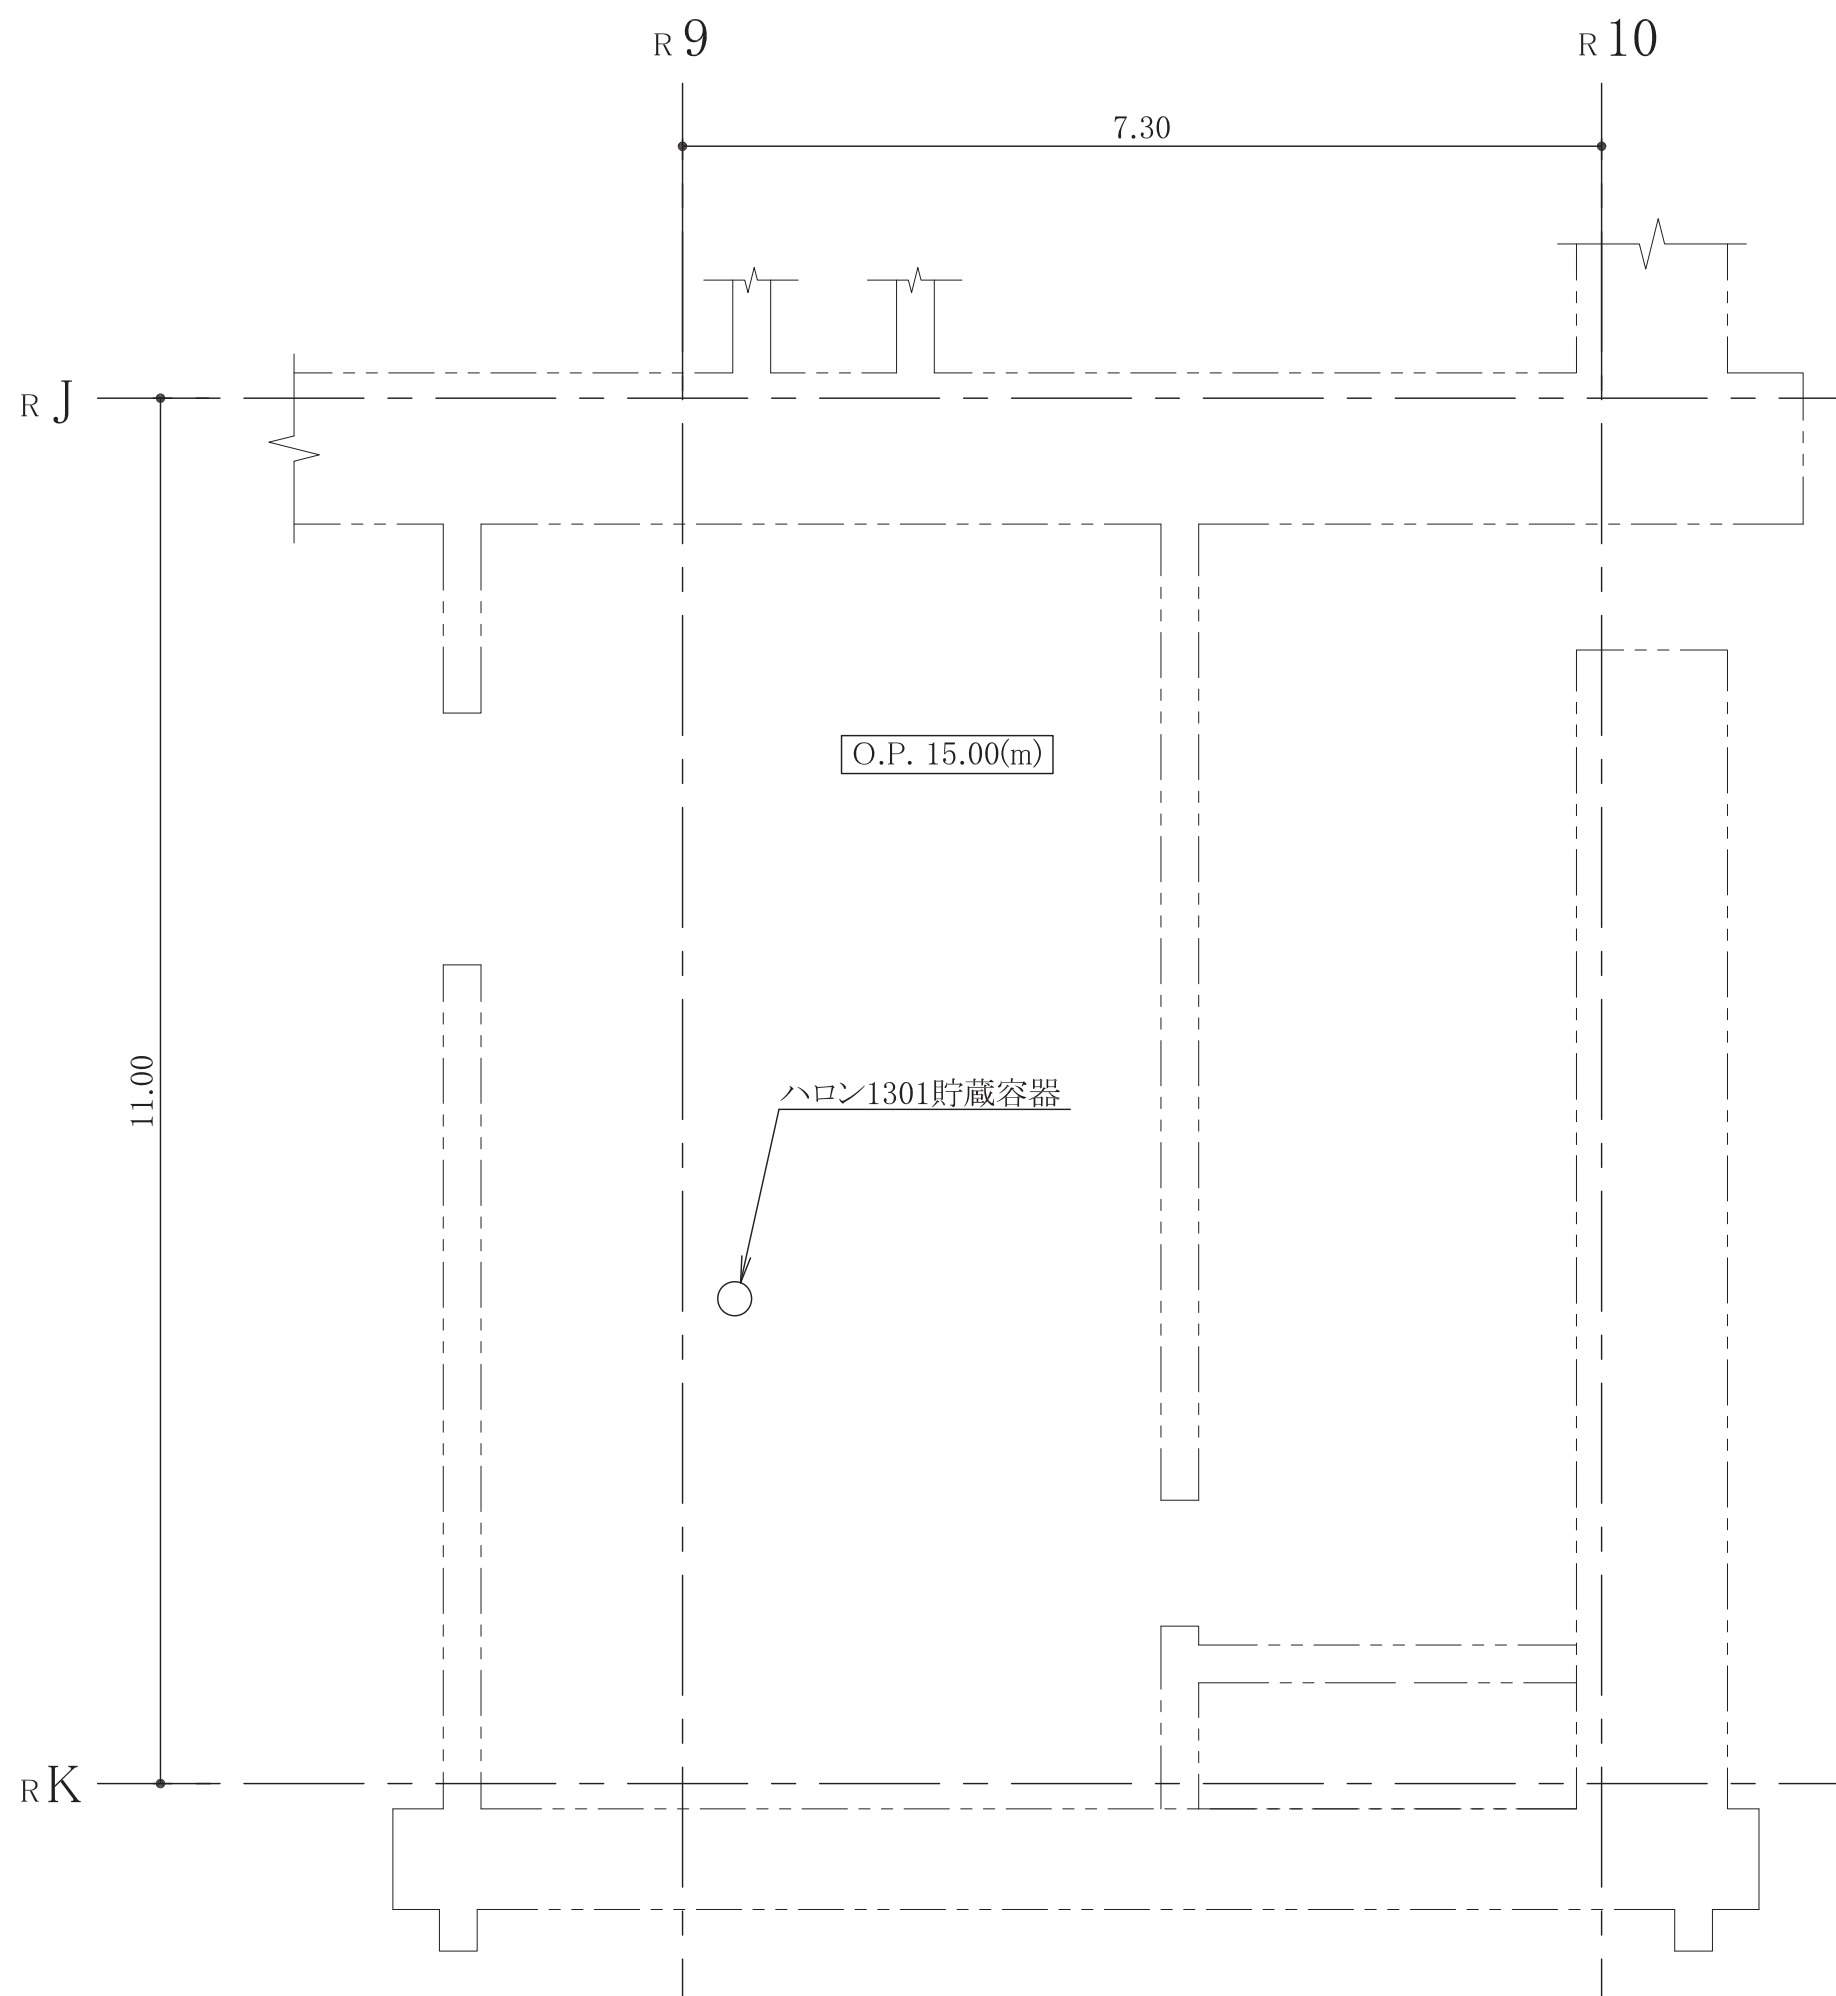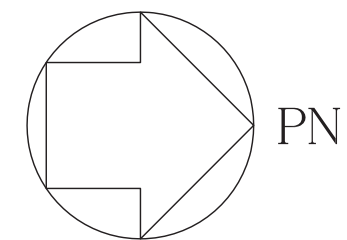

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-27図

女川原子力発電所 第2号機

名 区分Ⅲバッテリー室消火系  
 称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社



0318

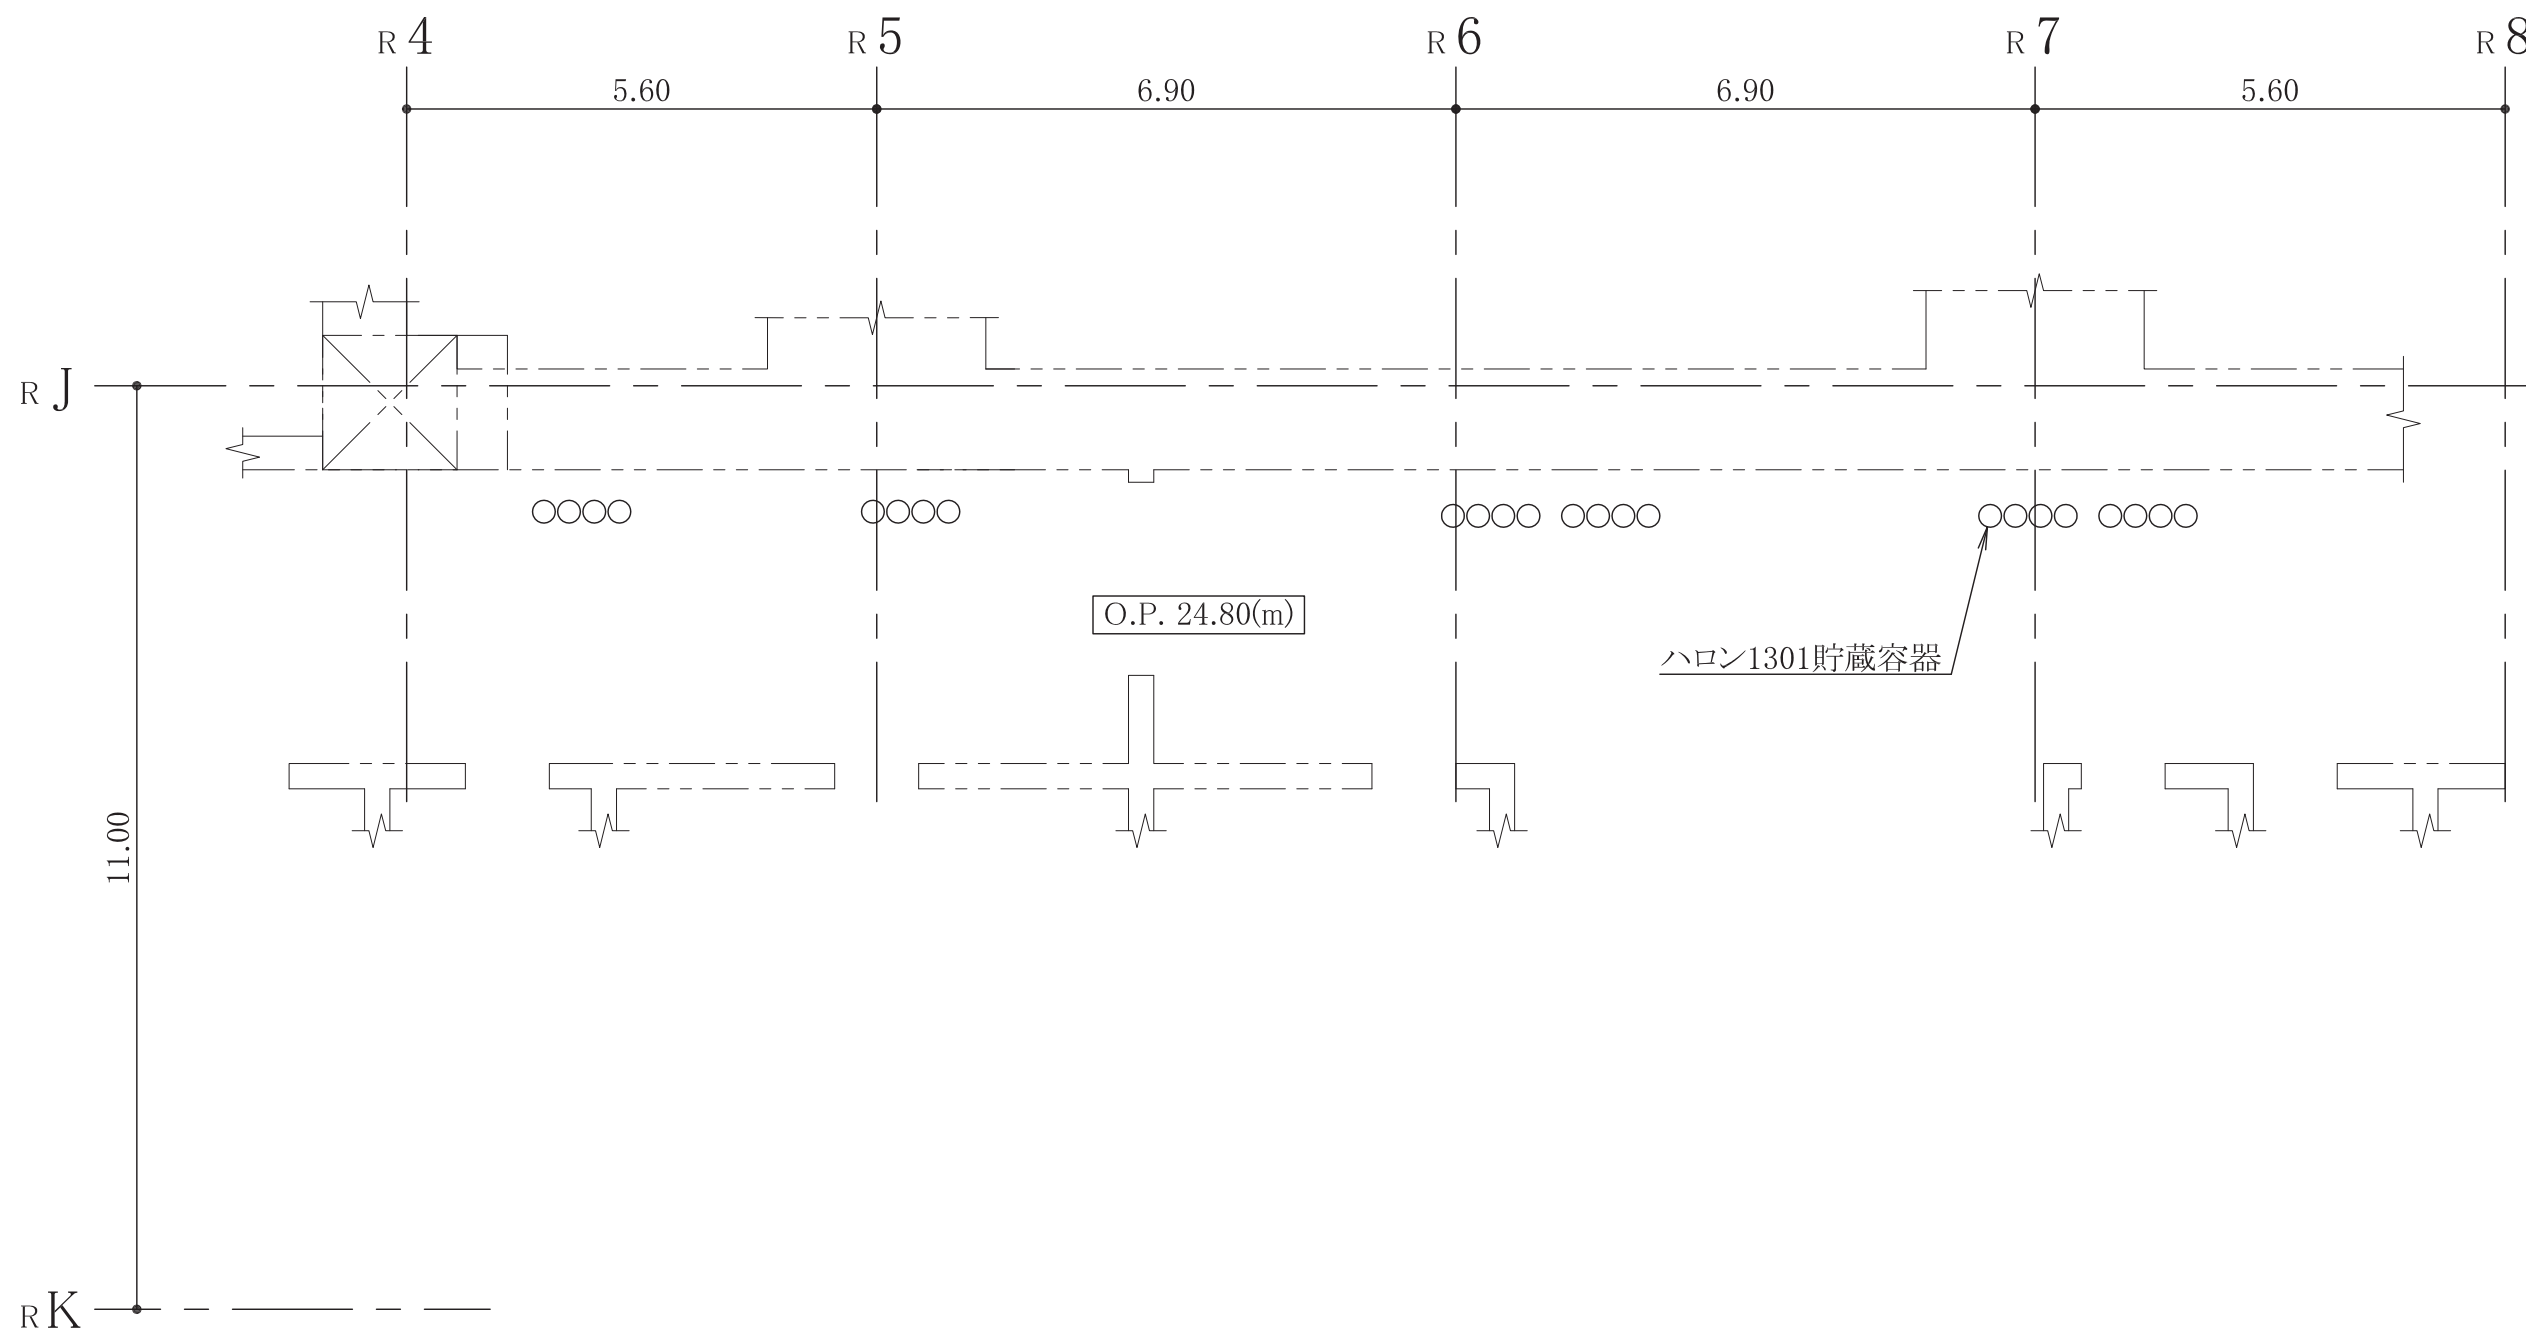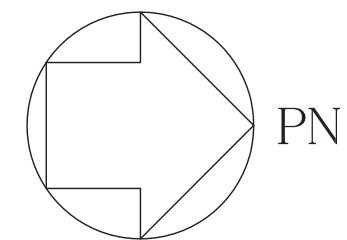

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-28 図
女川原子力発電所 第 2 号機	
名 称	送風機・緊急用電気品室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

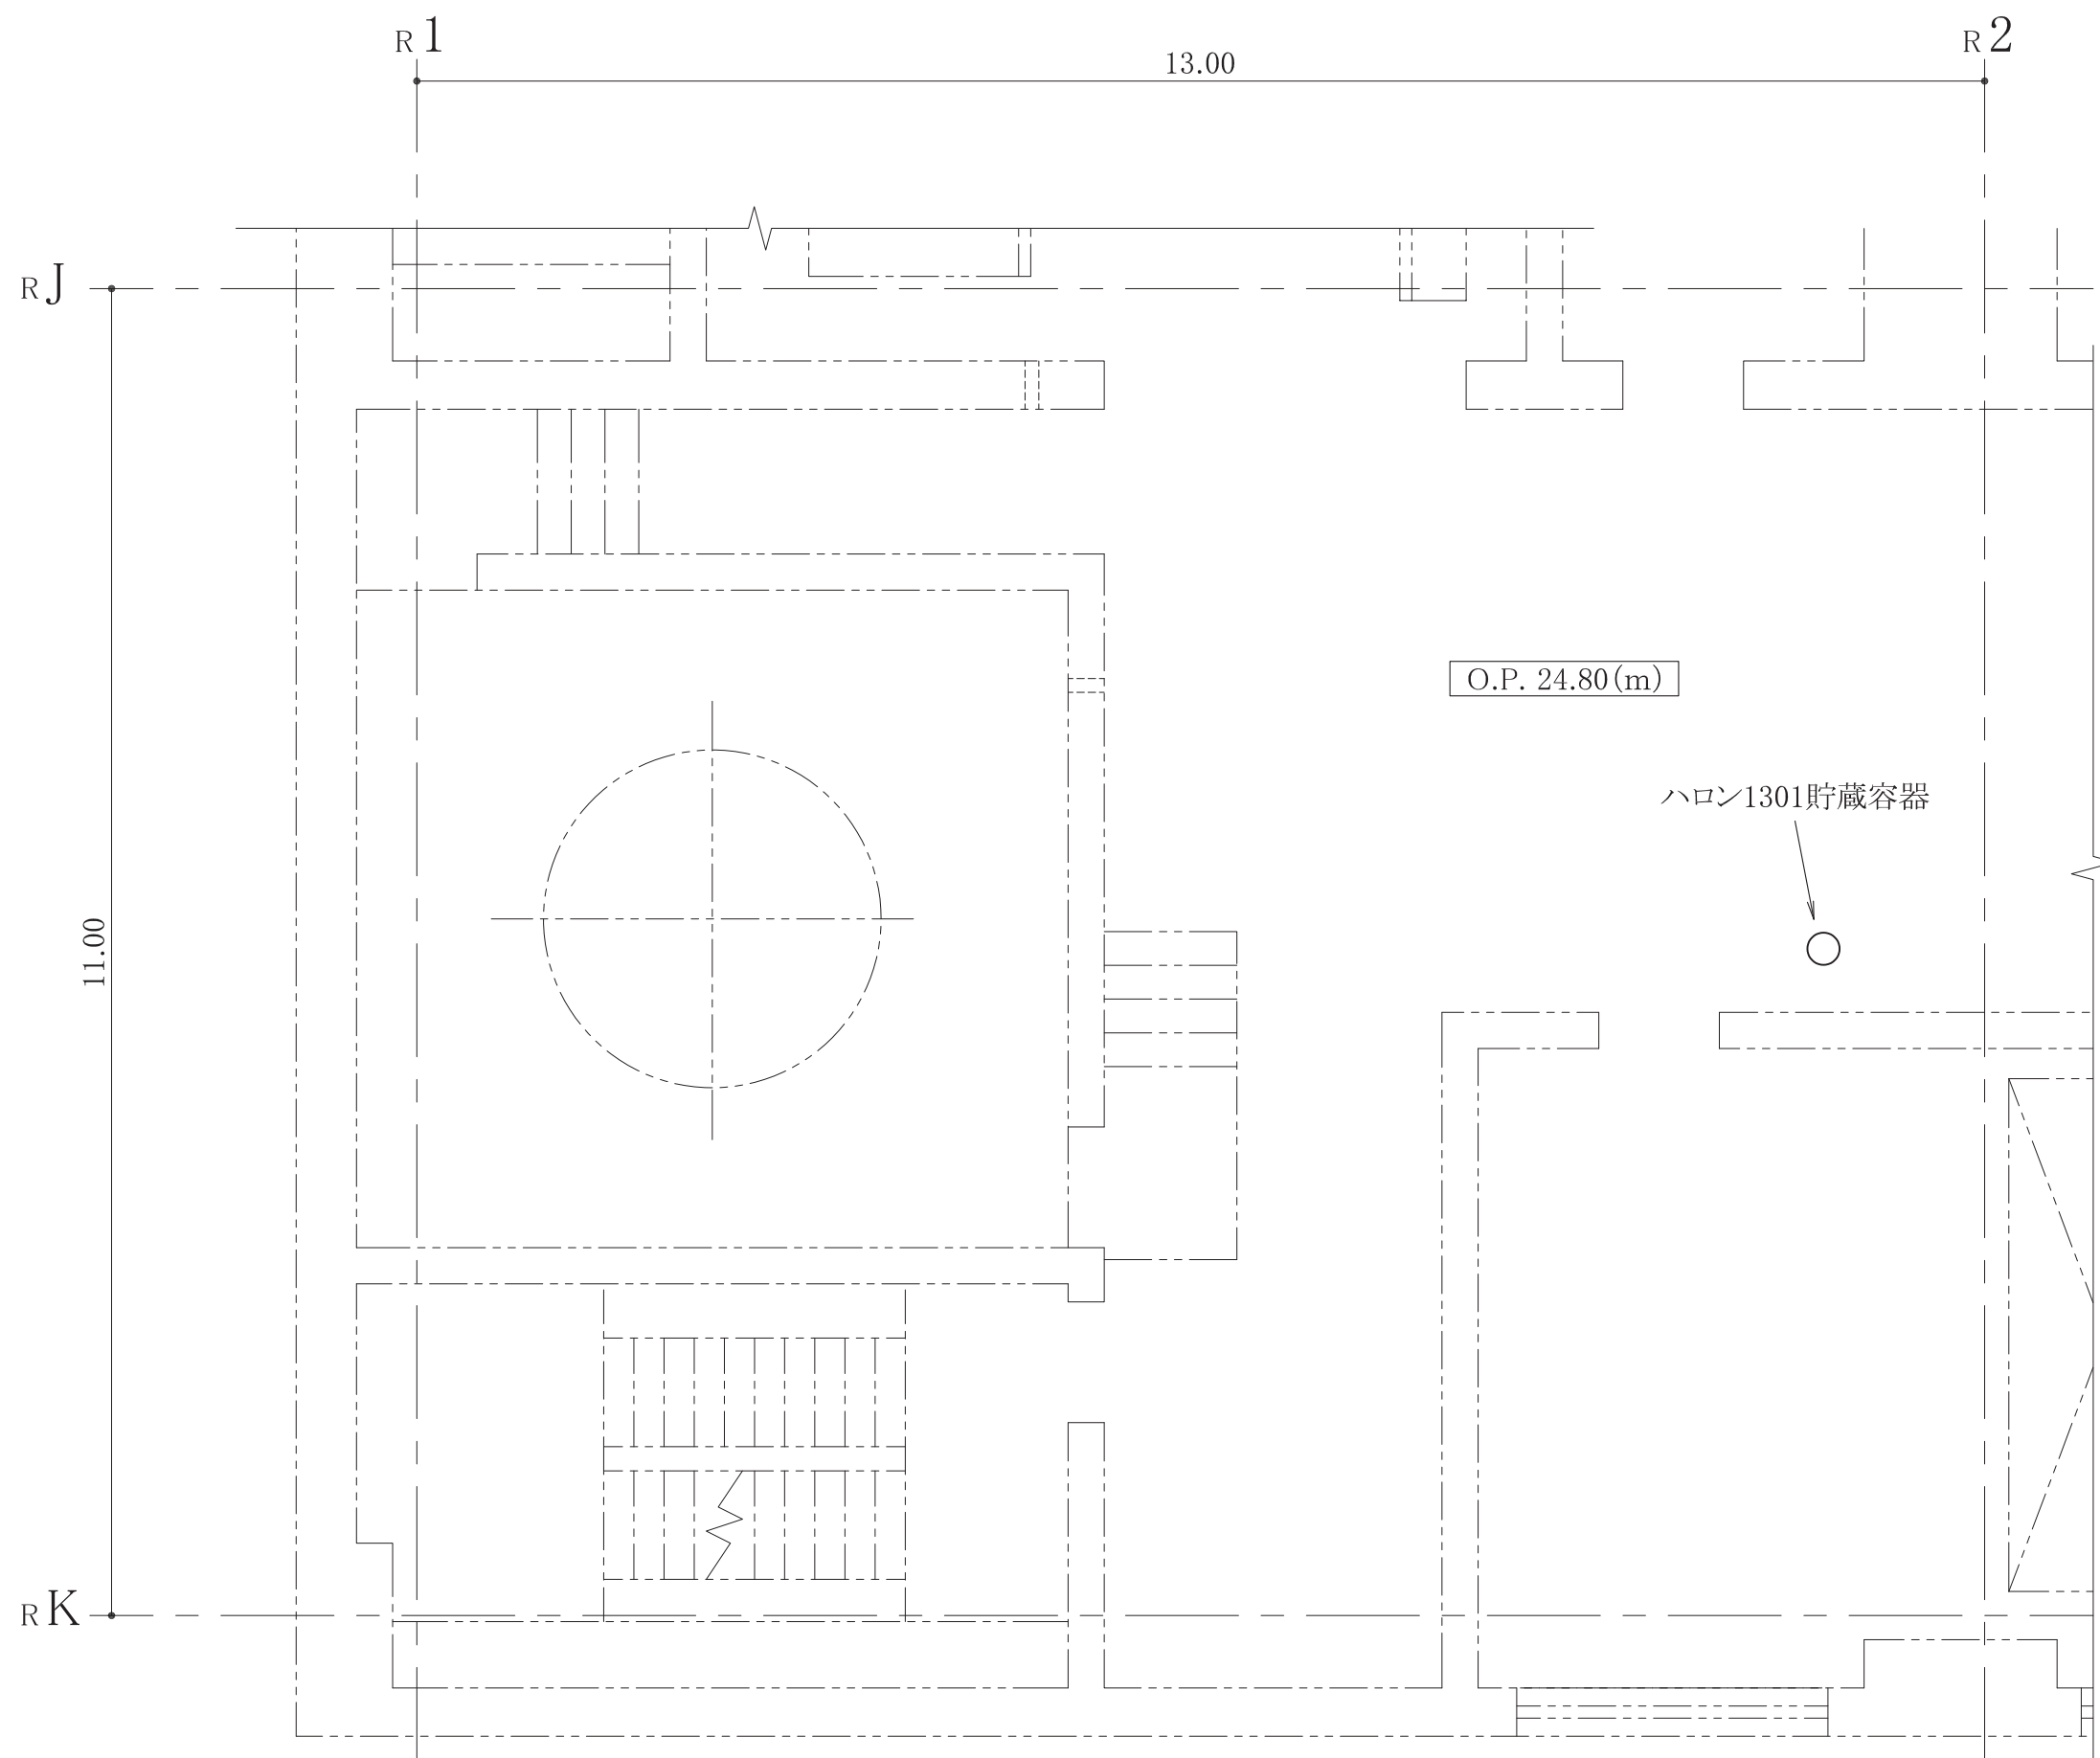

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-29図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(B)室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

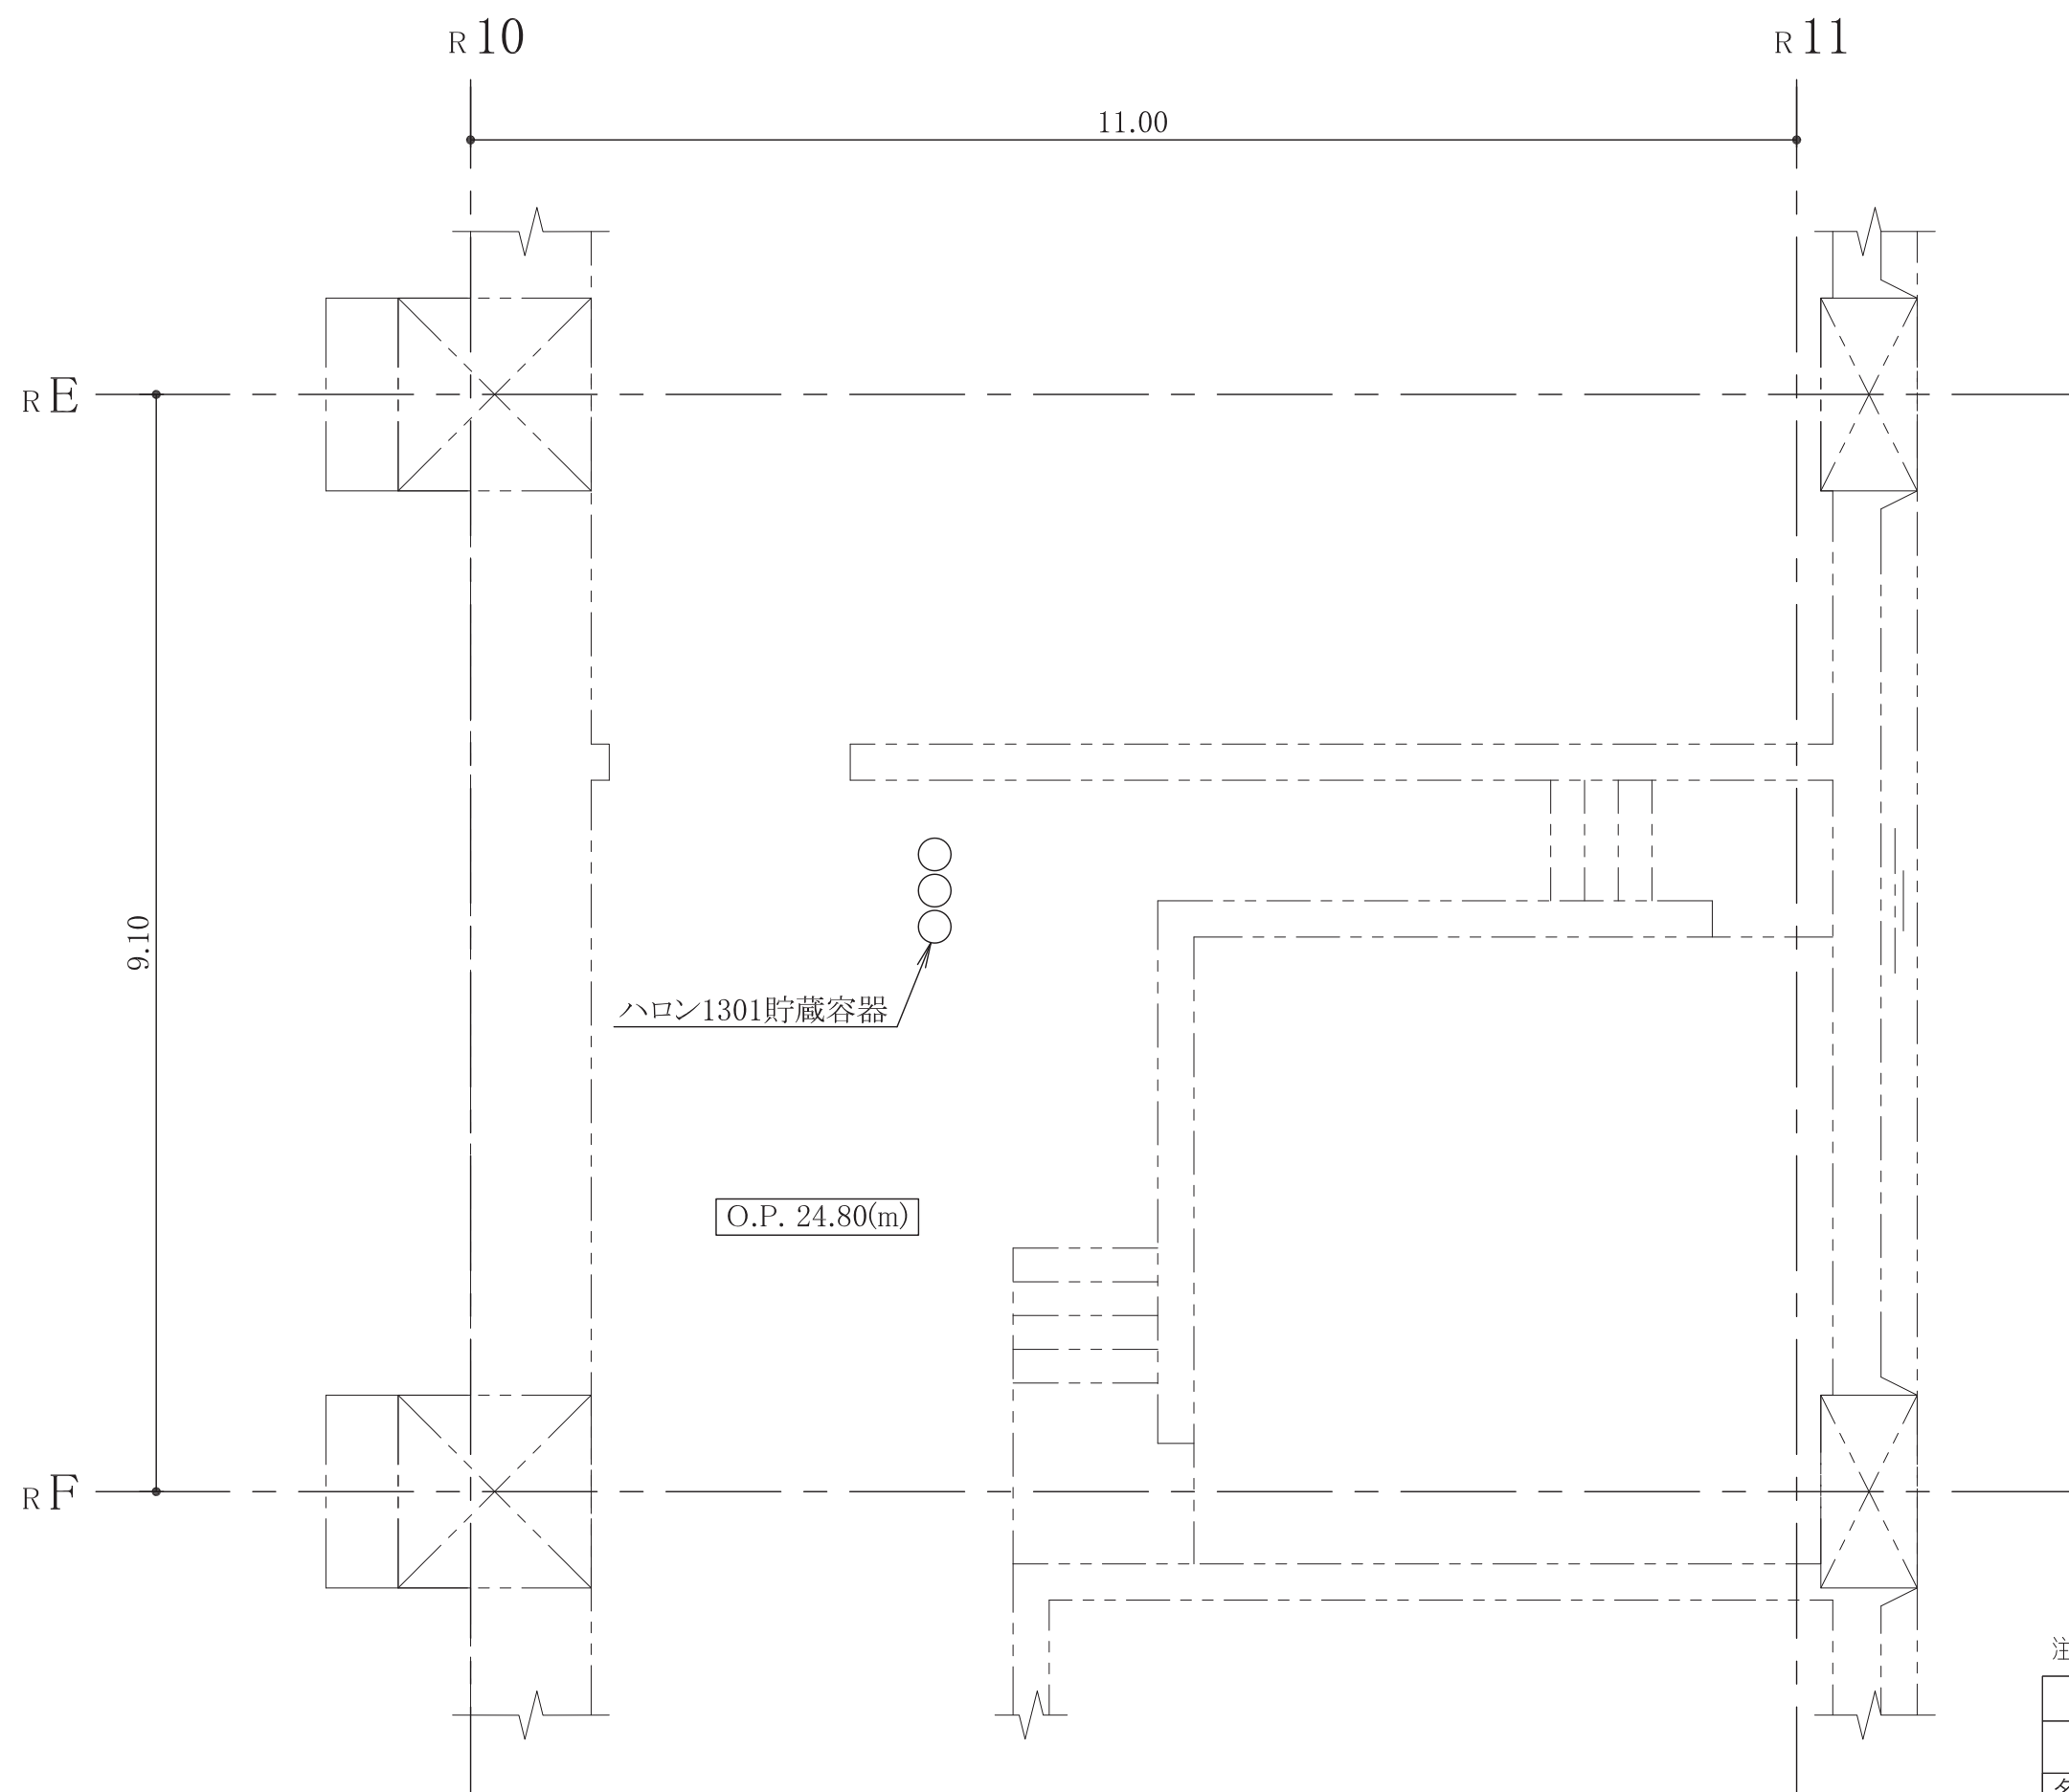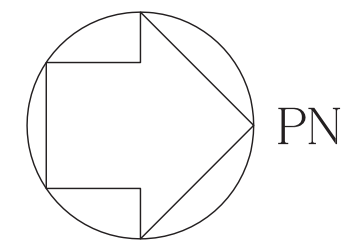

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-30図

女川原子力発電所 第2号機

名 SOL冷凍機室消火系  
称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

0318

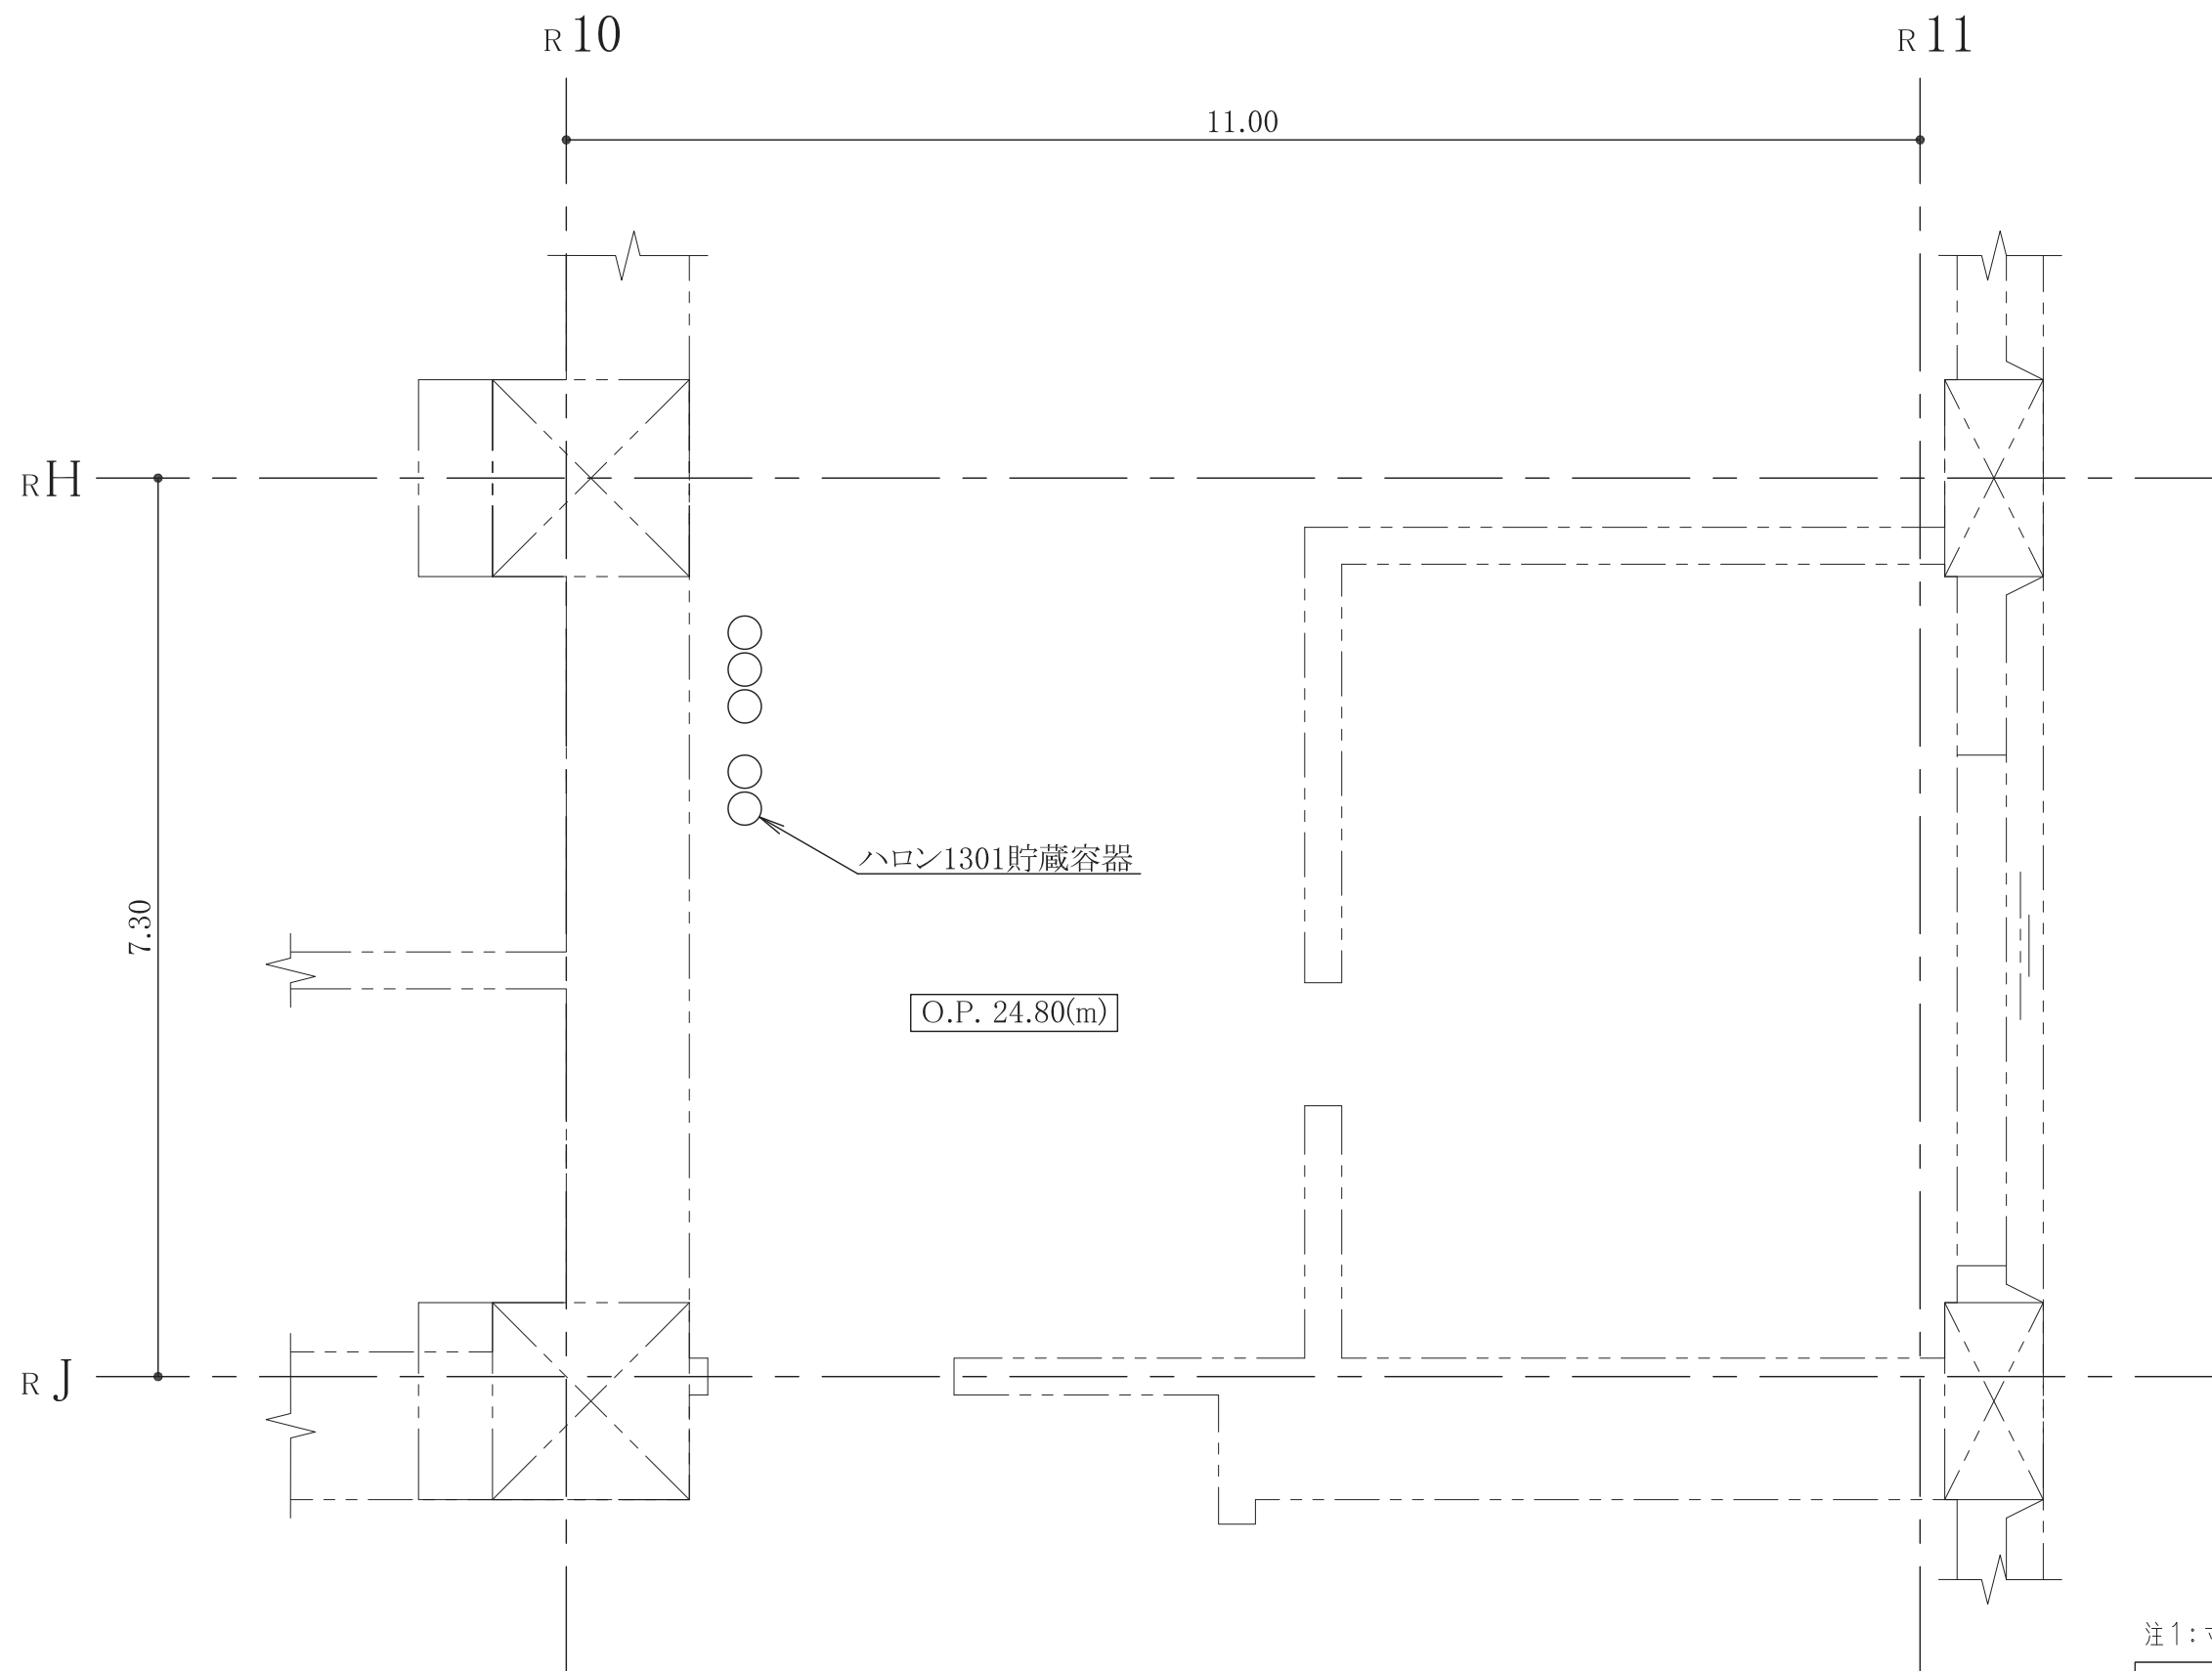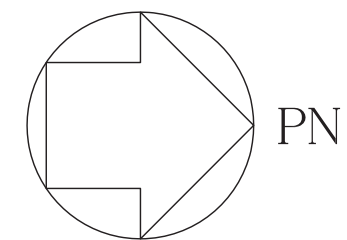

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-31図



女川原子力発電所 第2号機

名 HECW冷凍機・ポンプ(A)(C)室消火系  
称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

0318





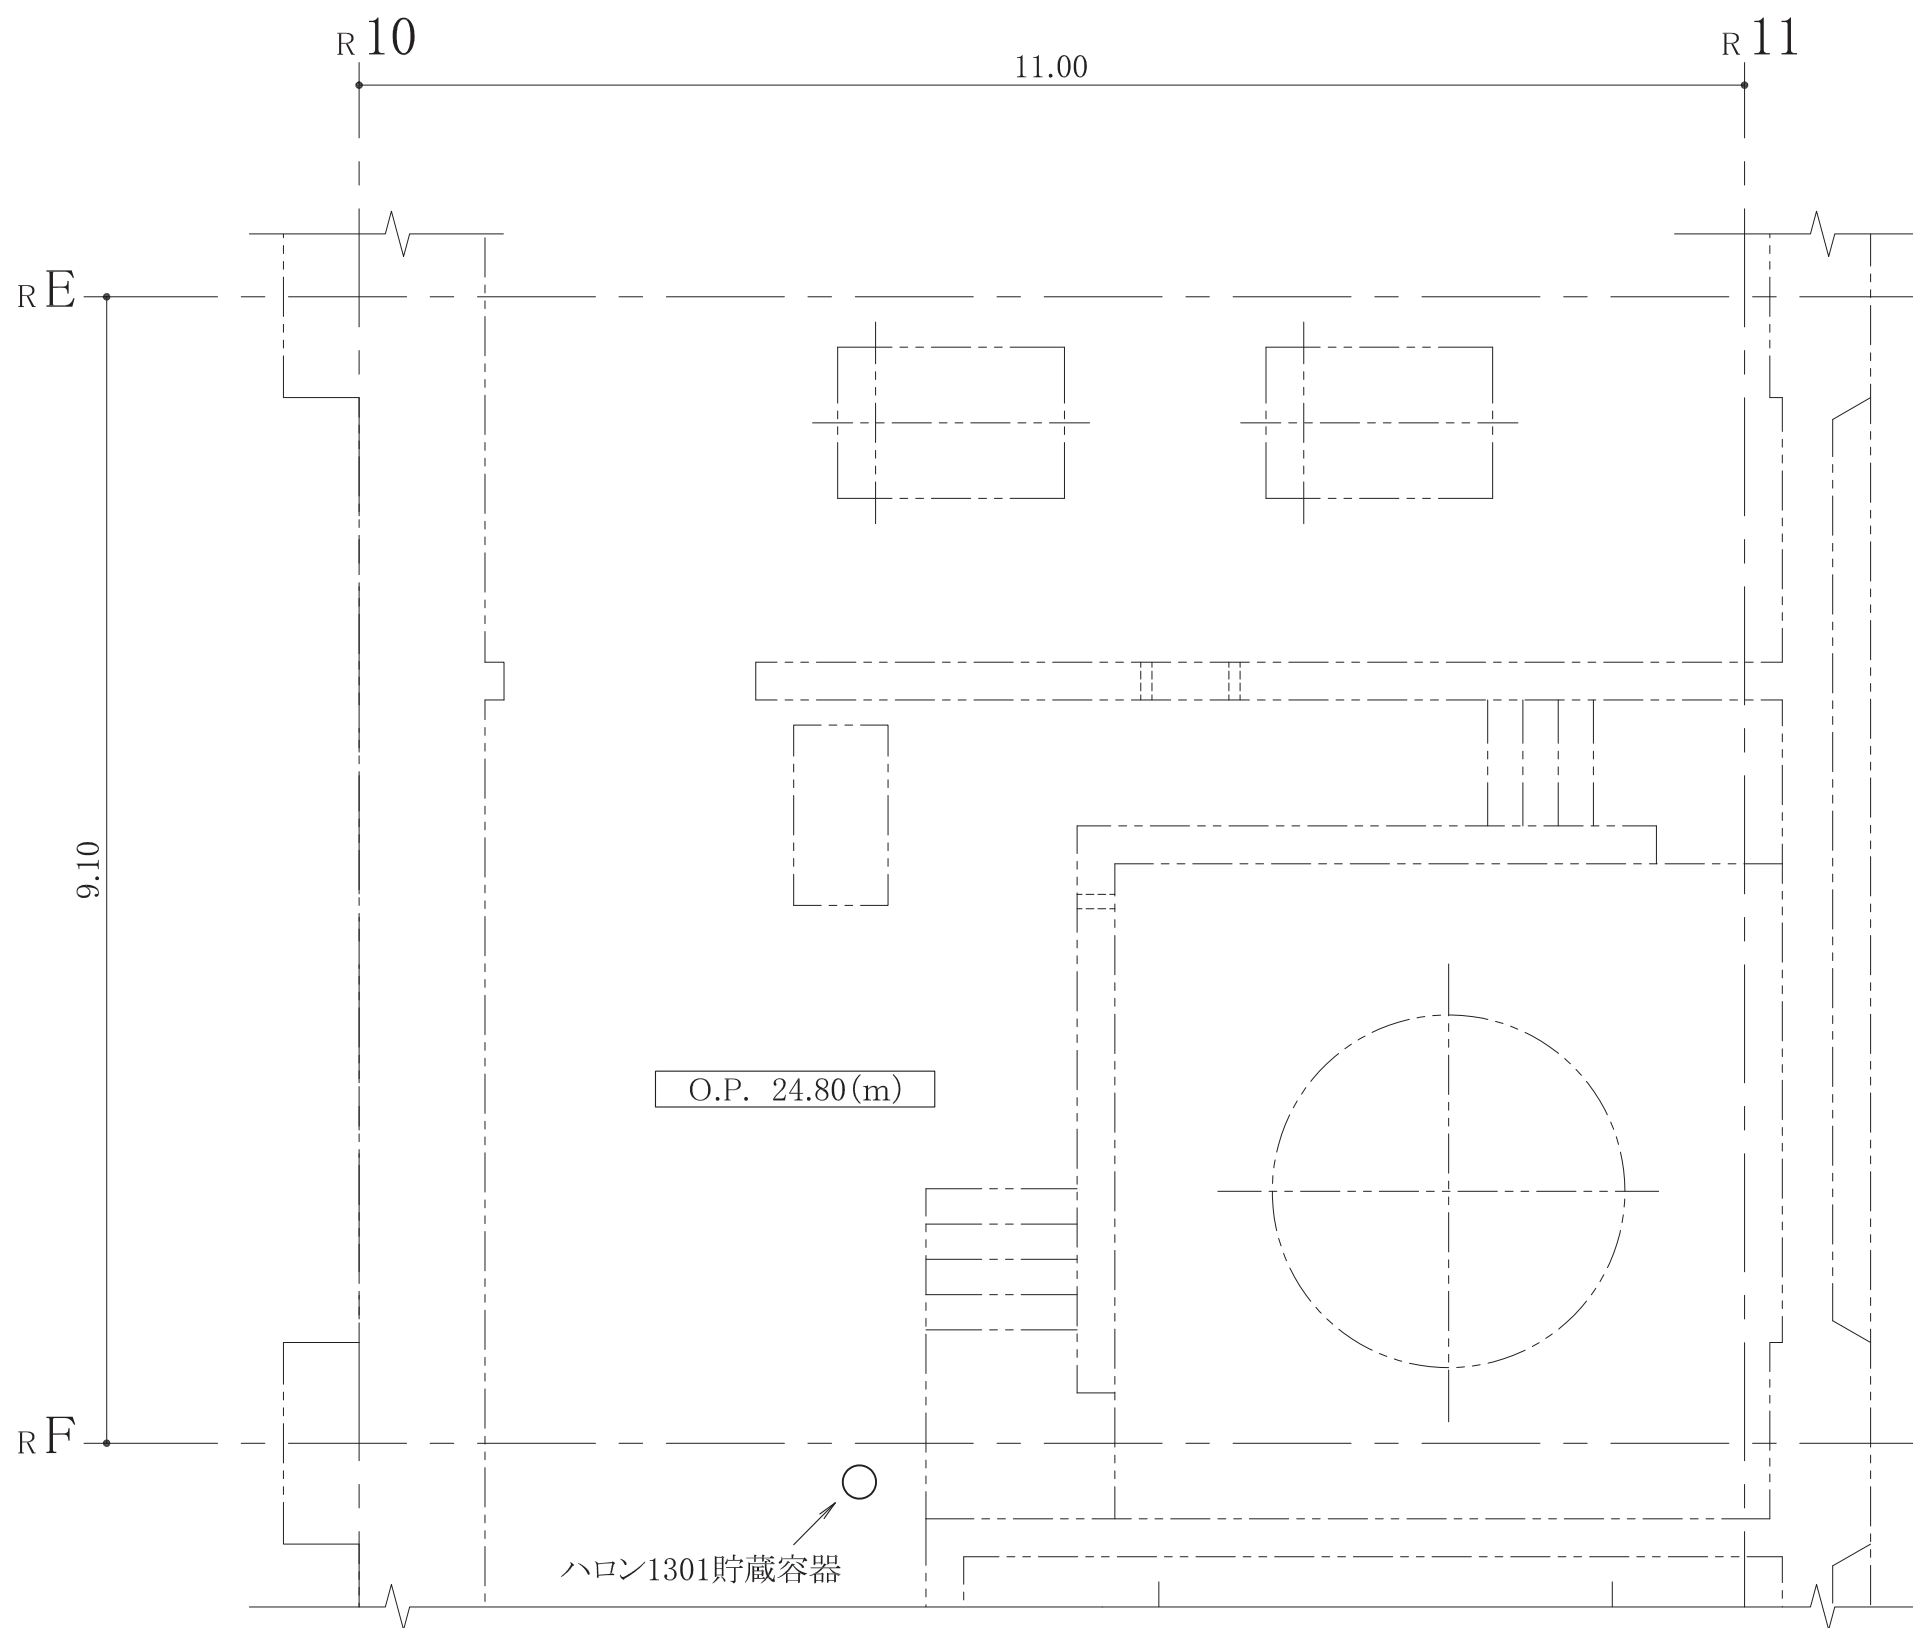

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-32図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(A)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

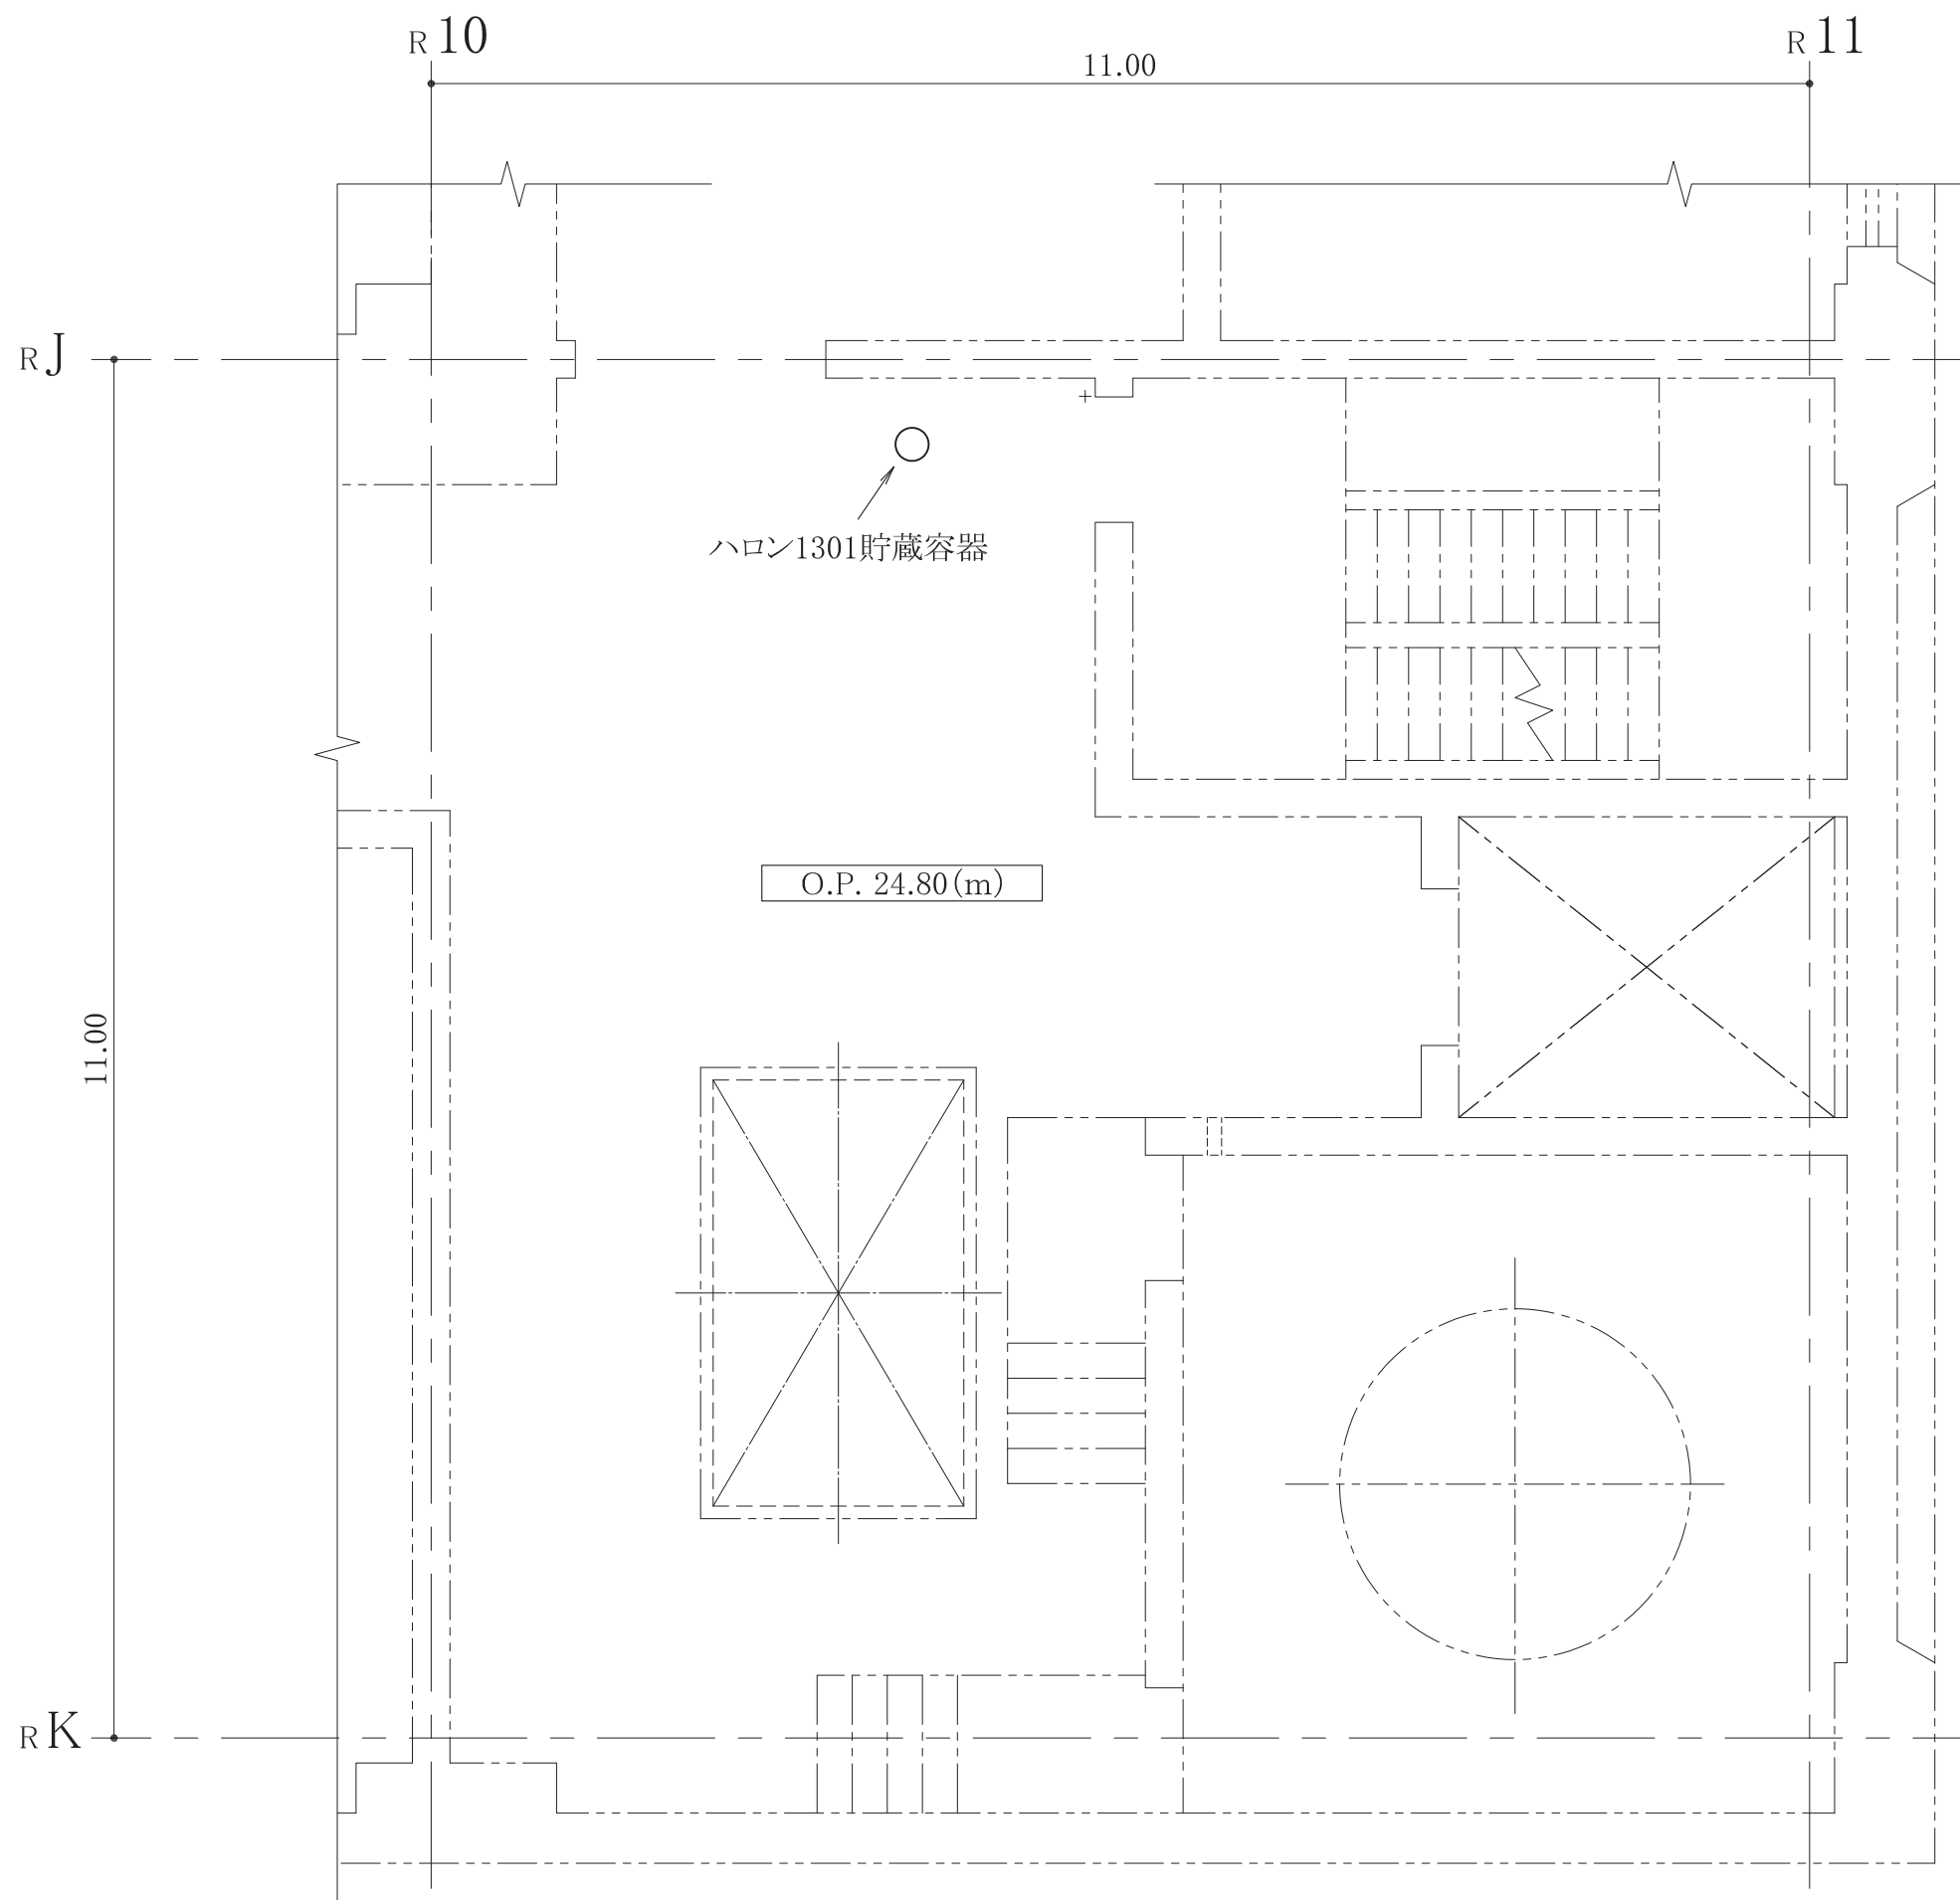

注1: 寸法はmを示す。



原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-33図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	燃料デイトンク(HPCS)室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

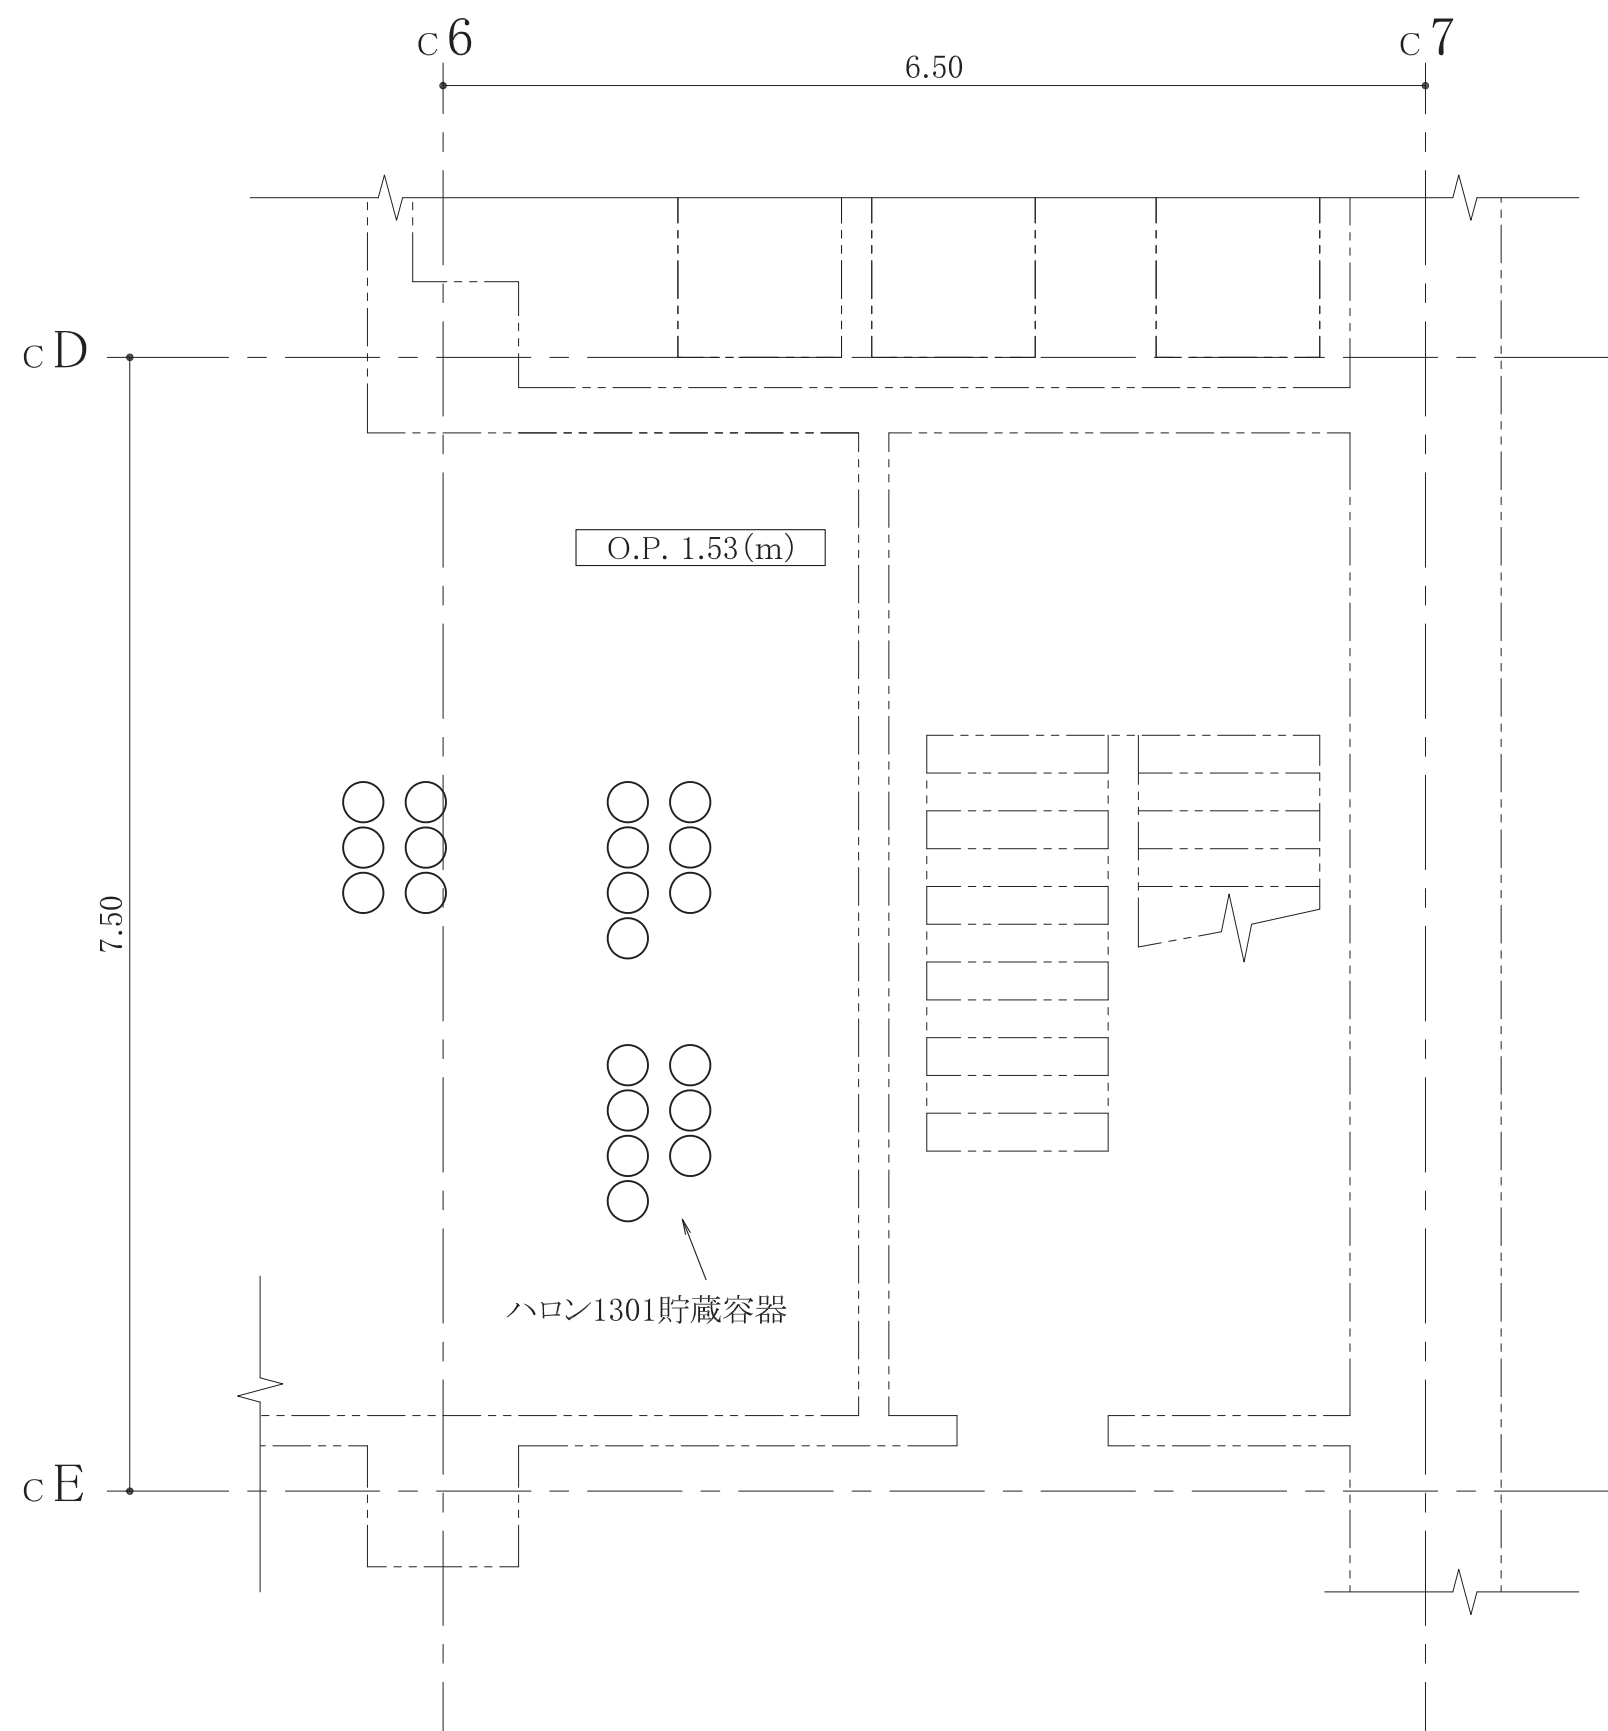

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-34図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	空調機械(A)室/(B)室消火系
	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

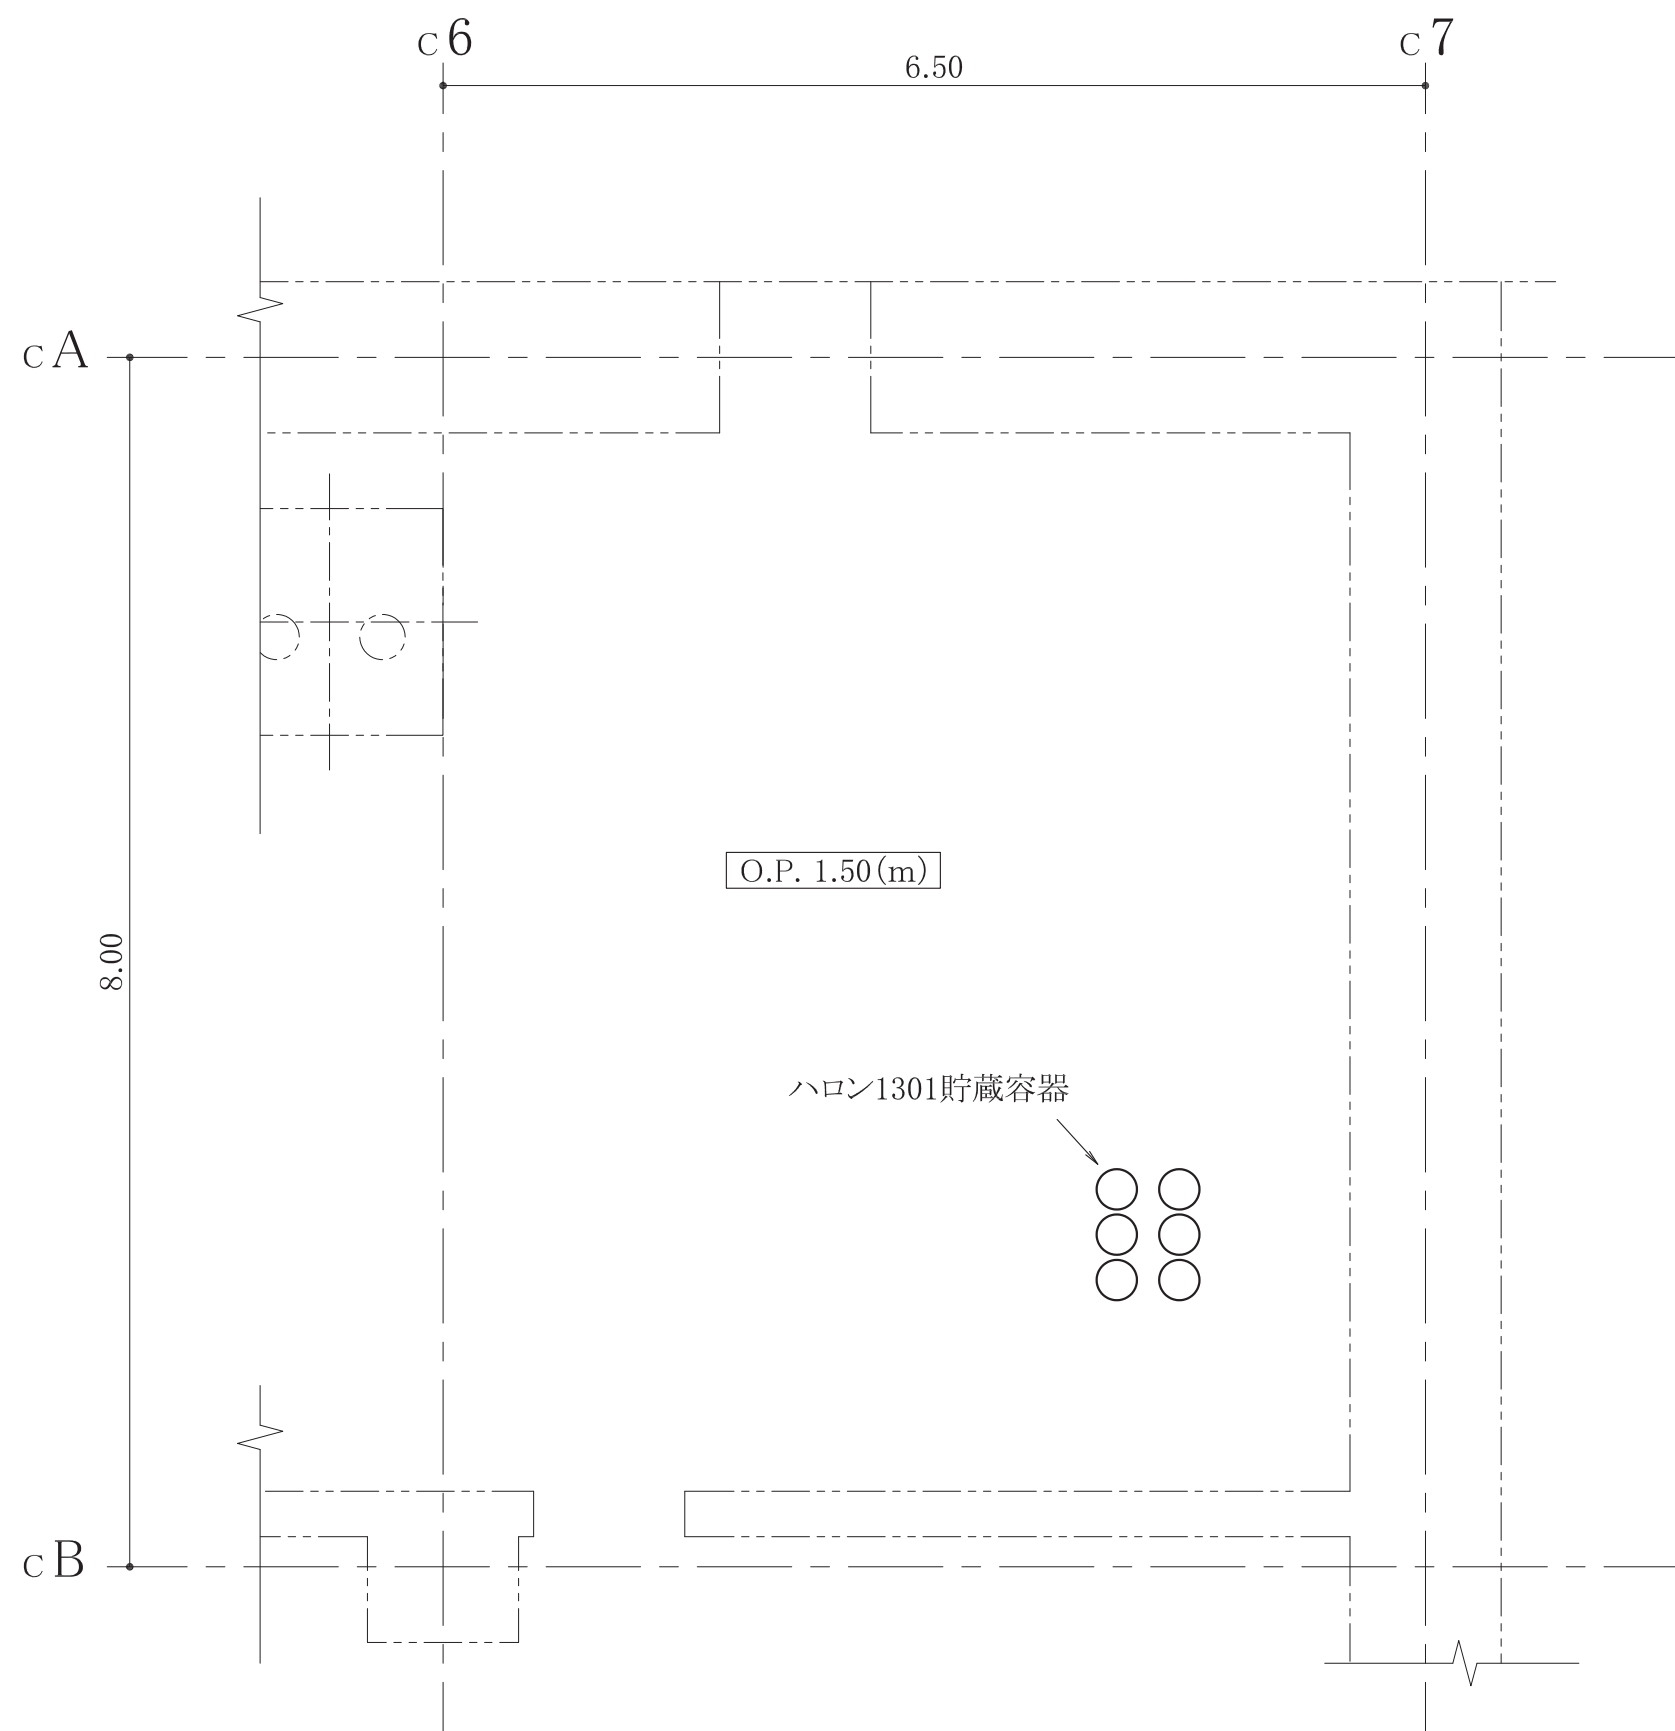

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-35図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	250V直流主母線盤室/ 125V(A)-1室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

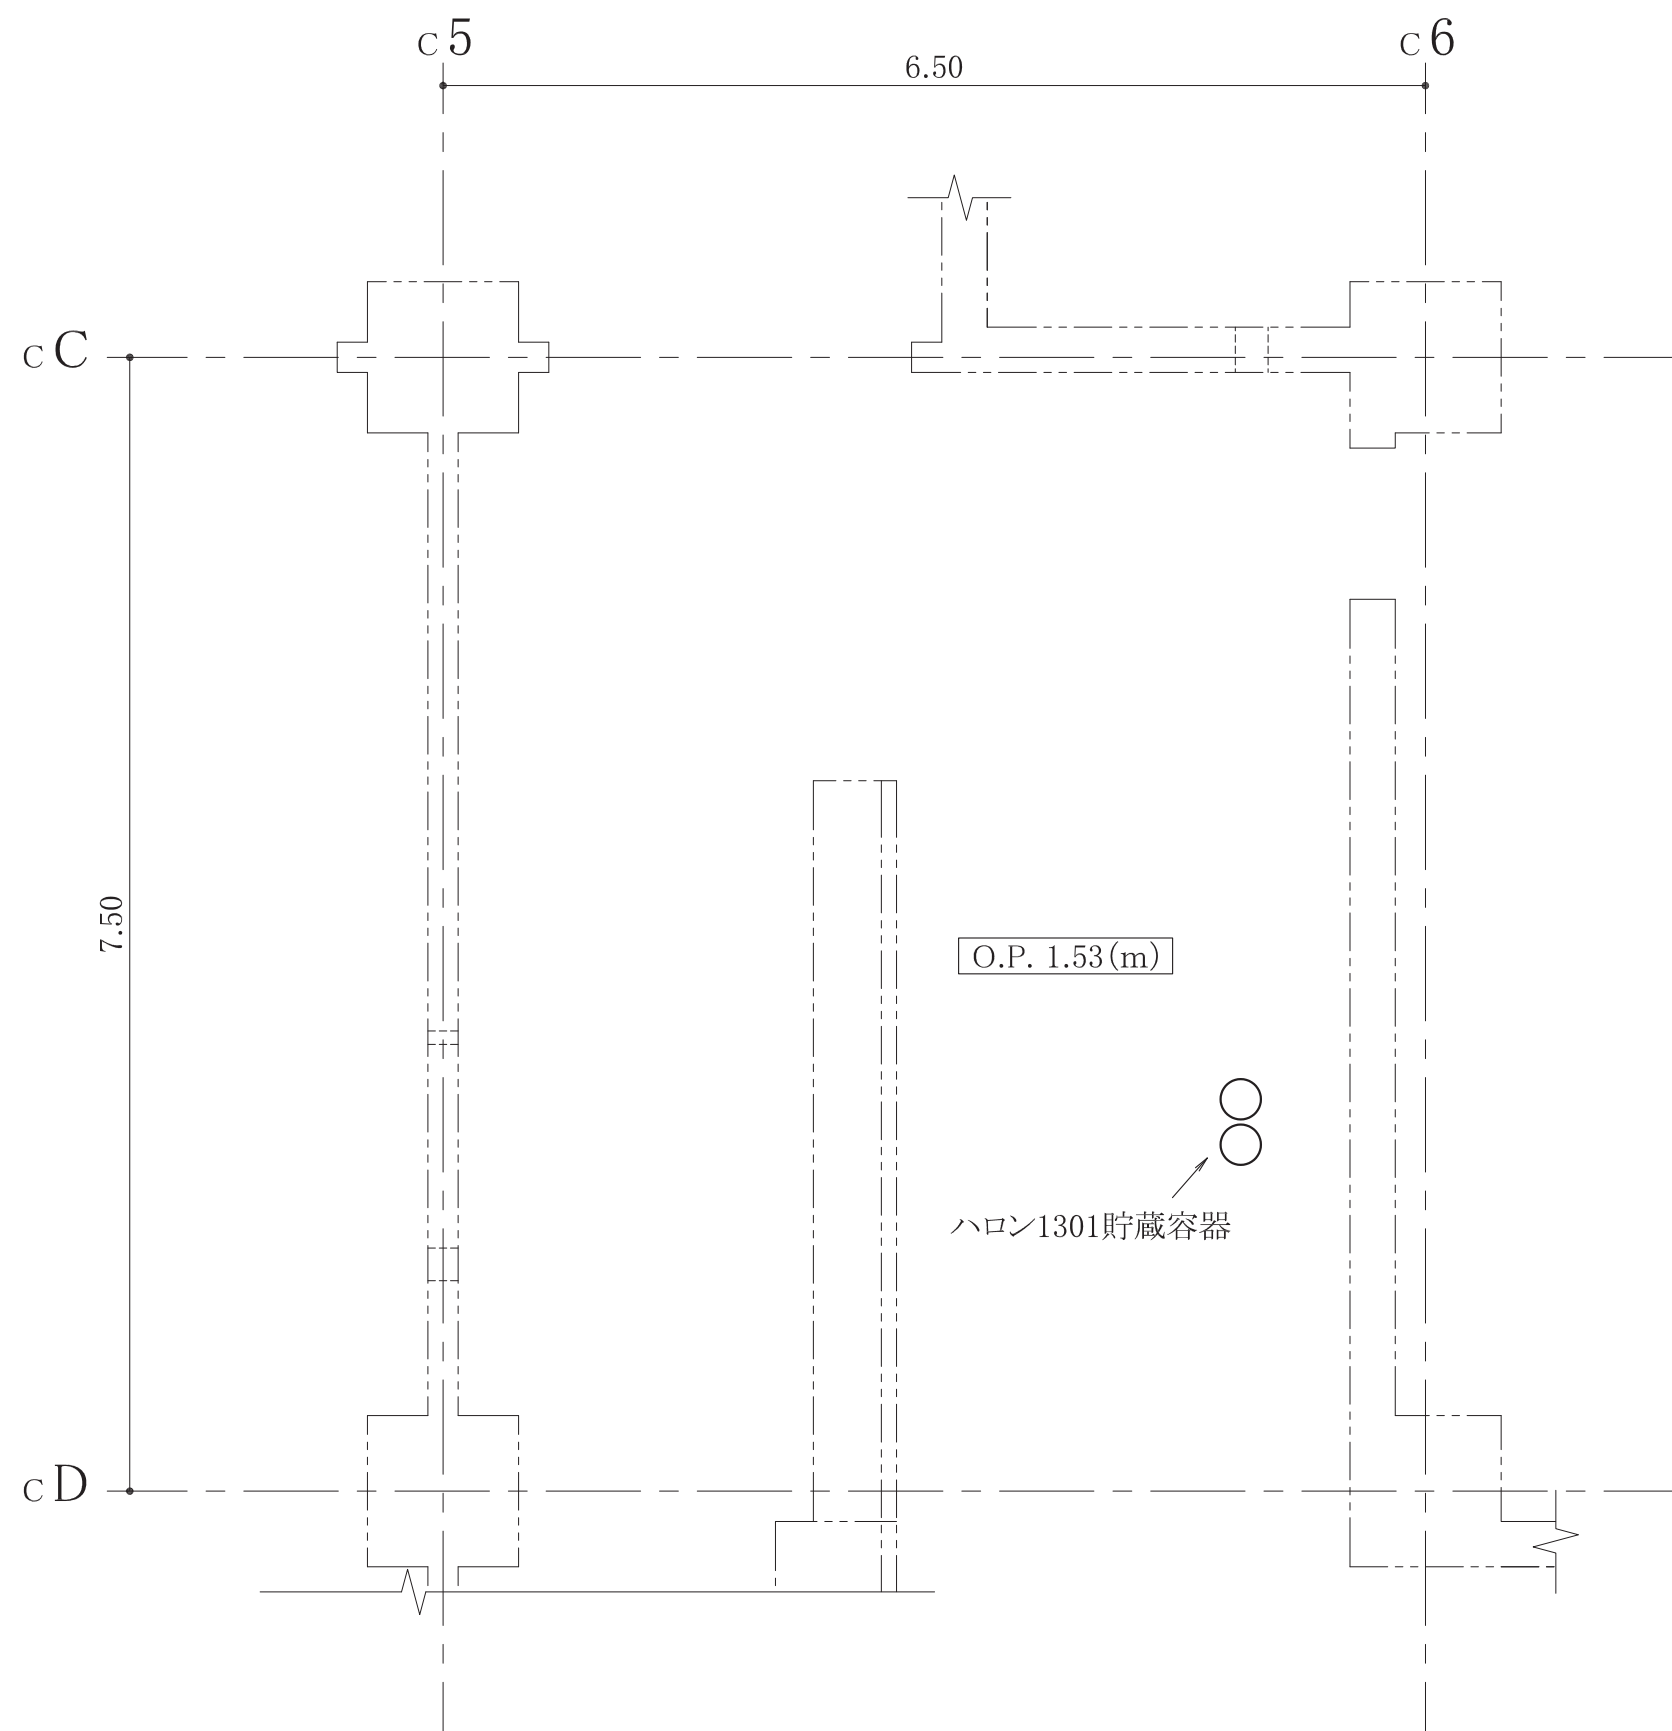

注1: 寸法はmを示す。



制御建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-36図

女川原子力発電所 第2号機



名称 DC250Vバッテリー室消火系  
機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

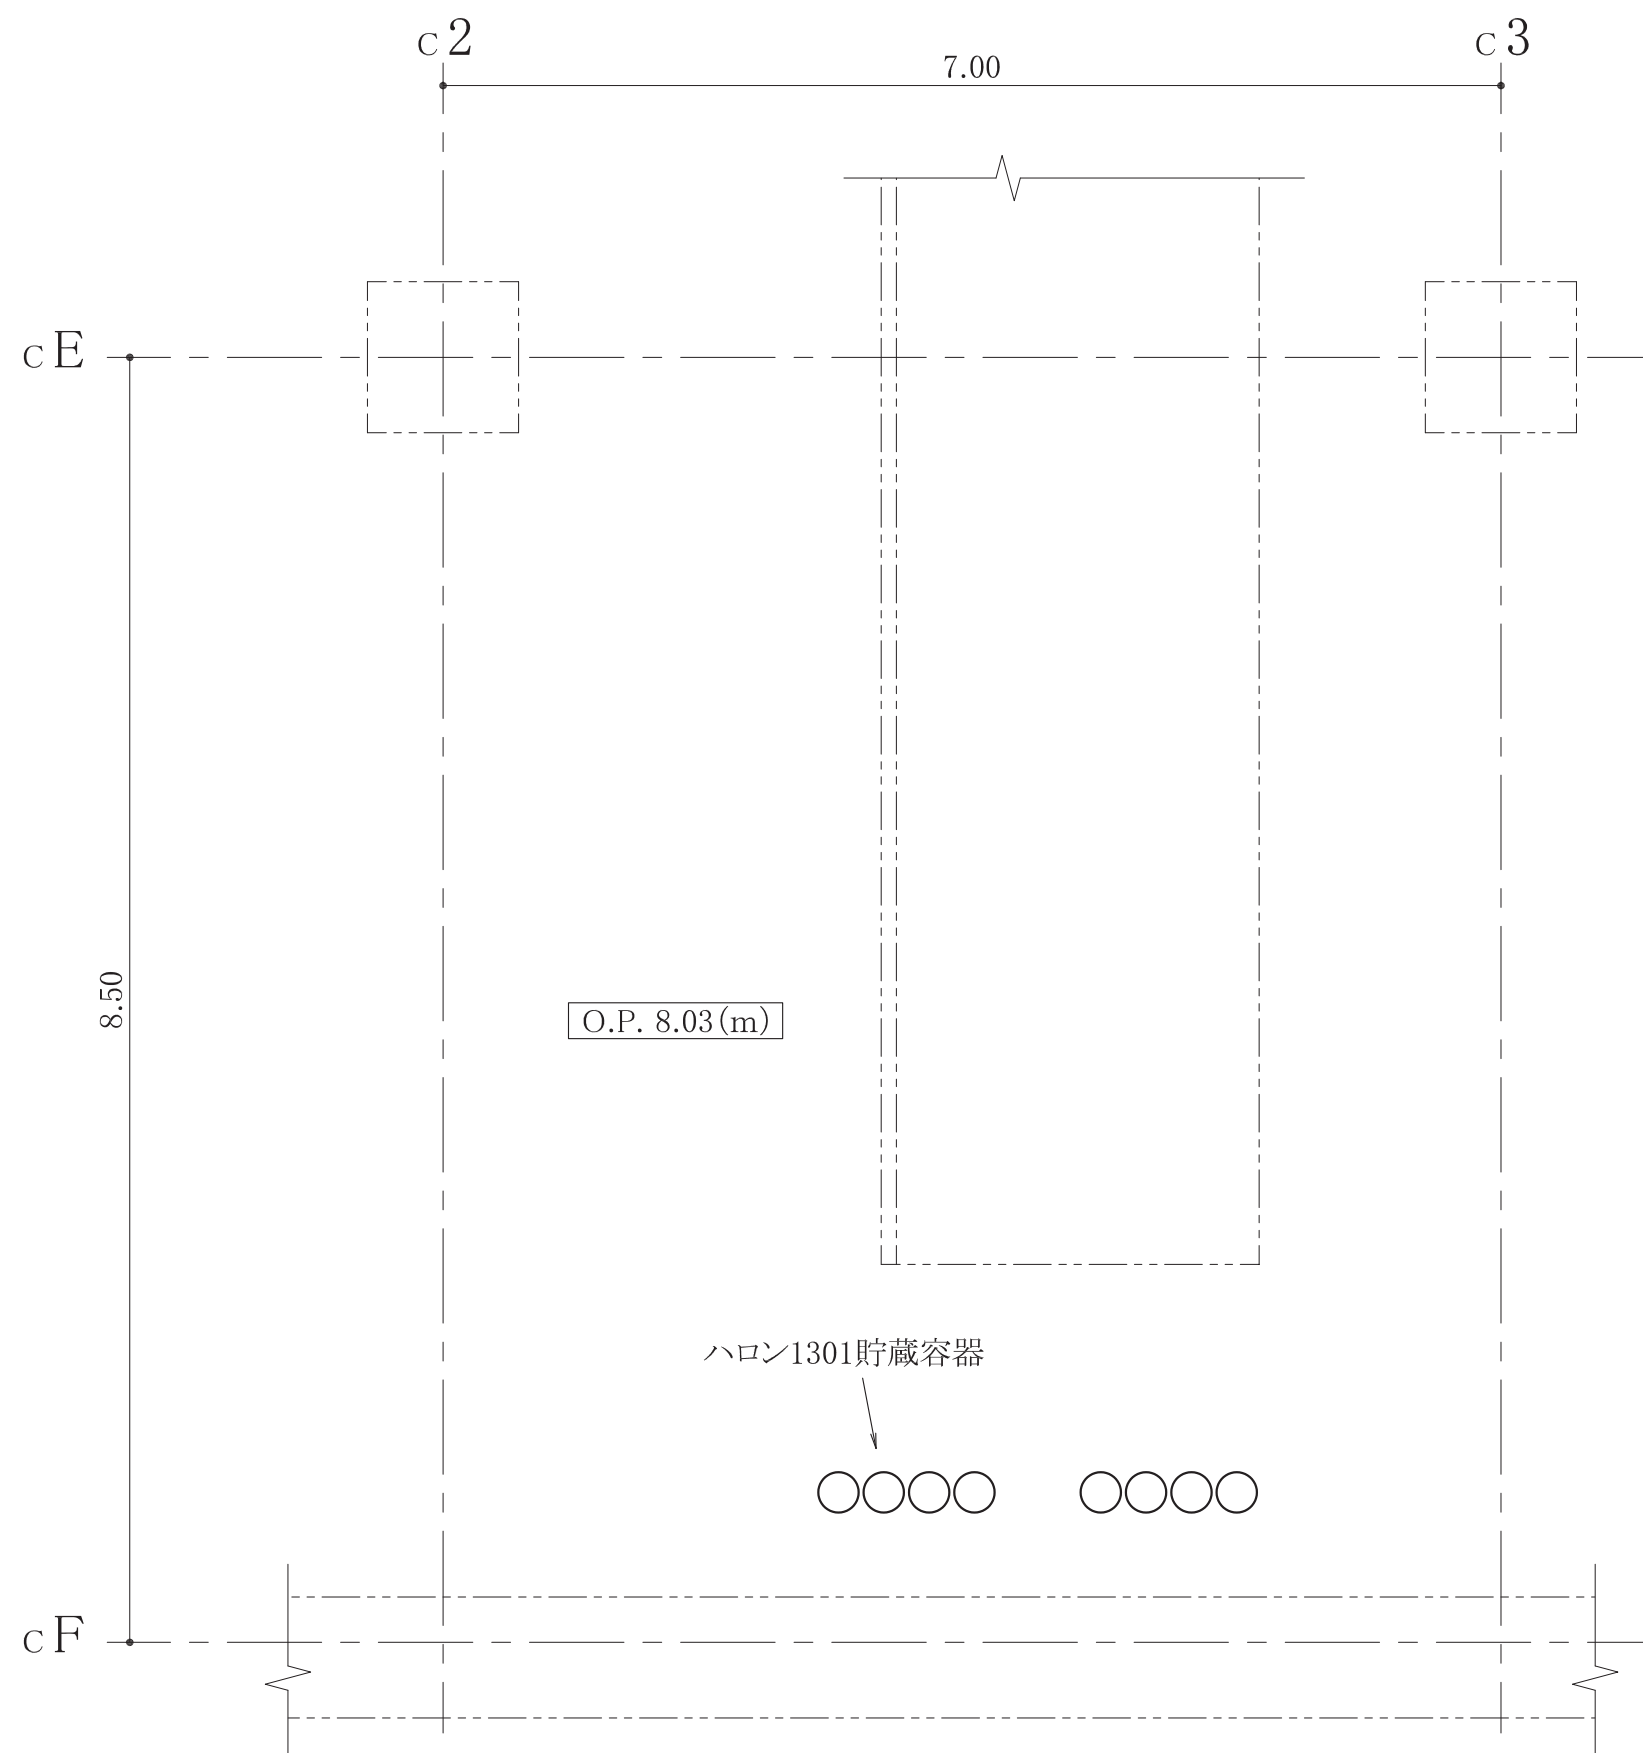

注1: 寸法はmを示す。



制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-37図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	計測制御電源(B)室消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

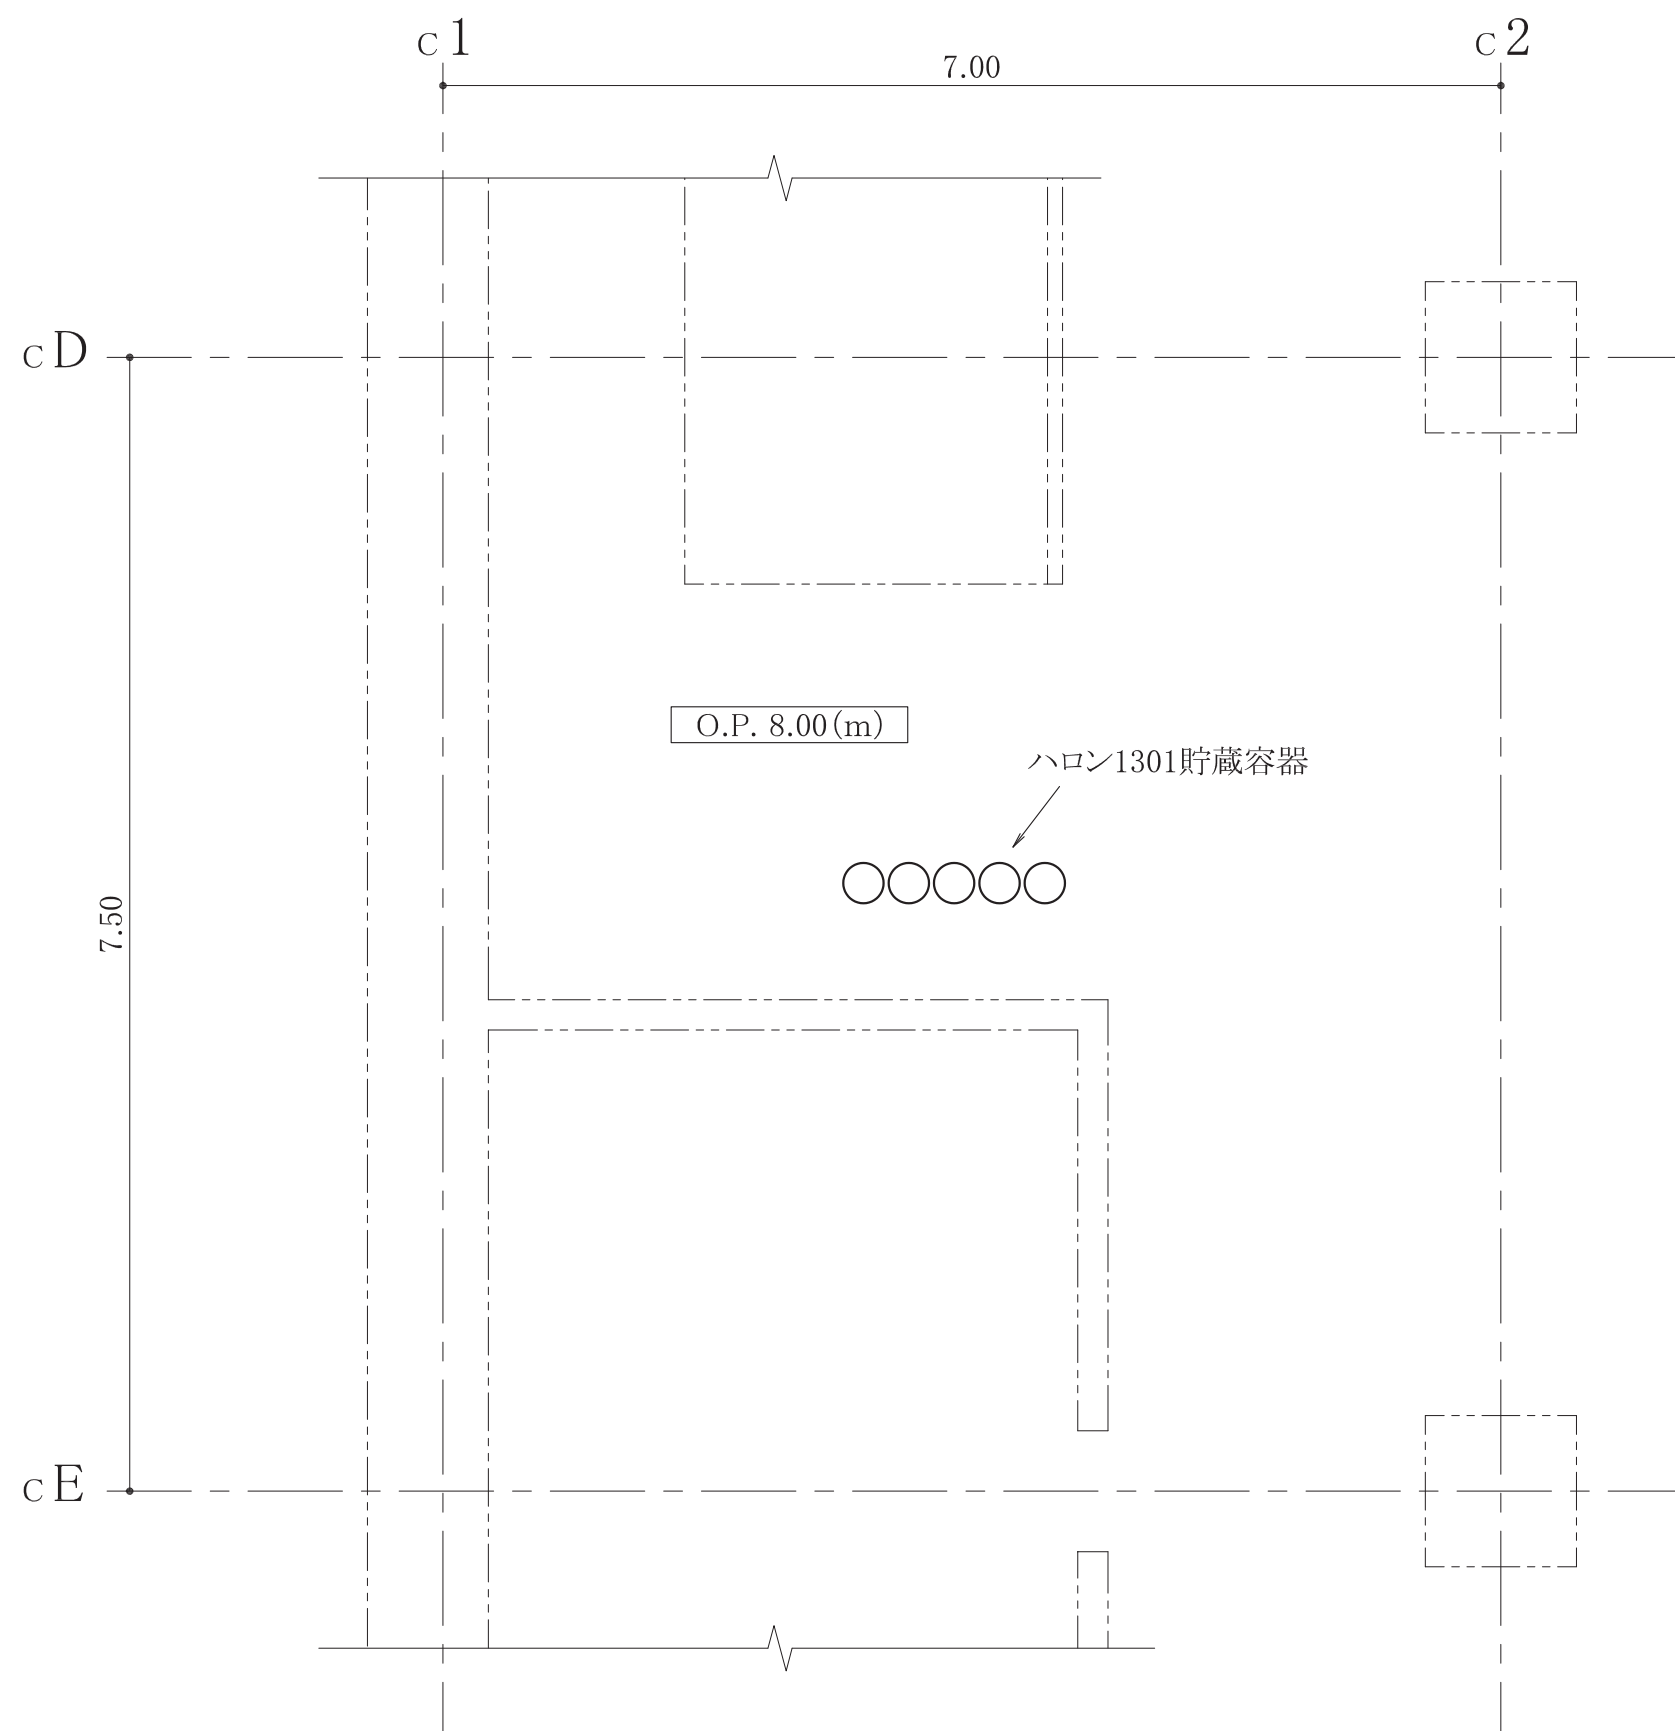

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-38図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	代替充電器盤室/RSS盤室/ DC125V(A)室/(B)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

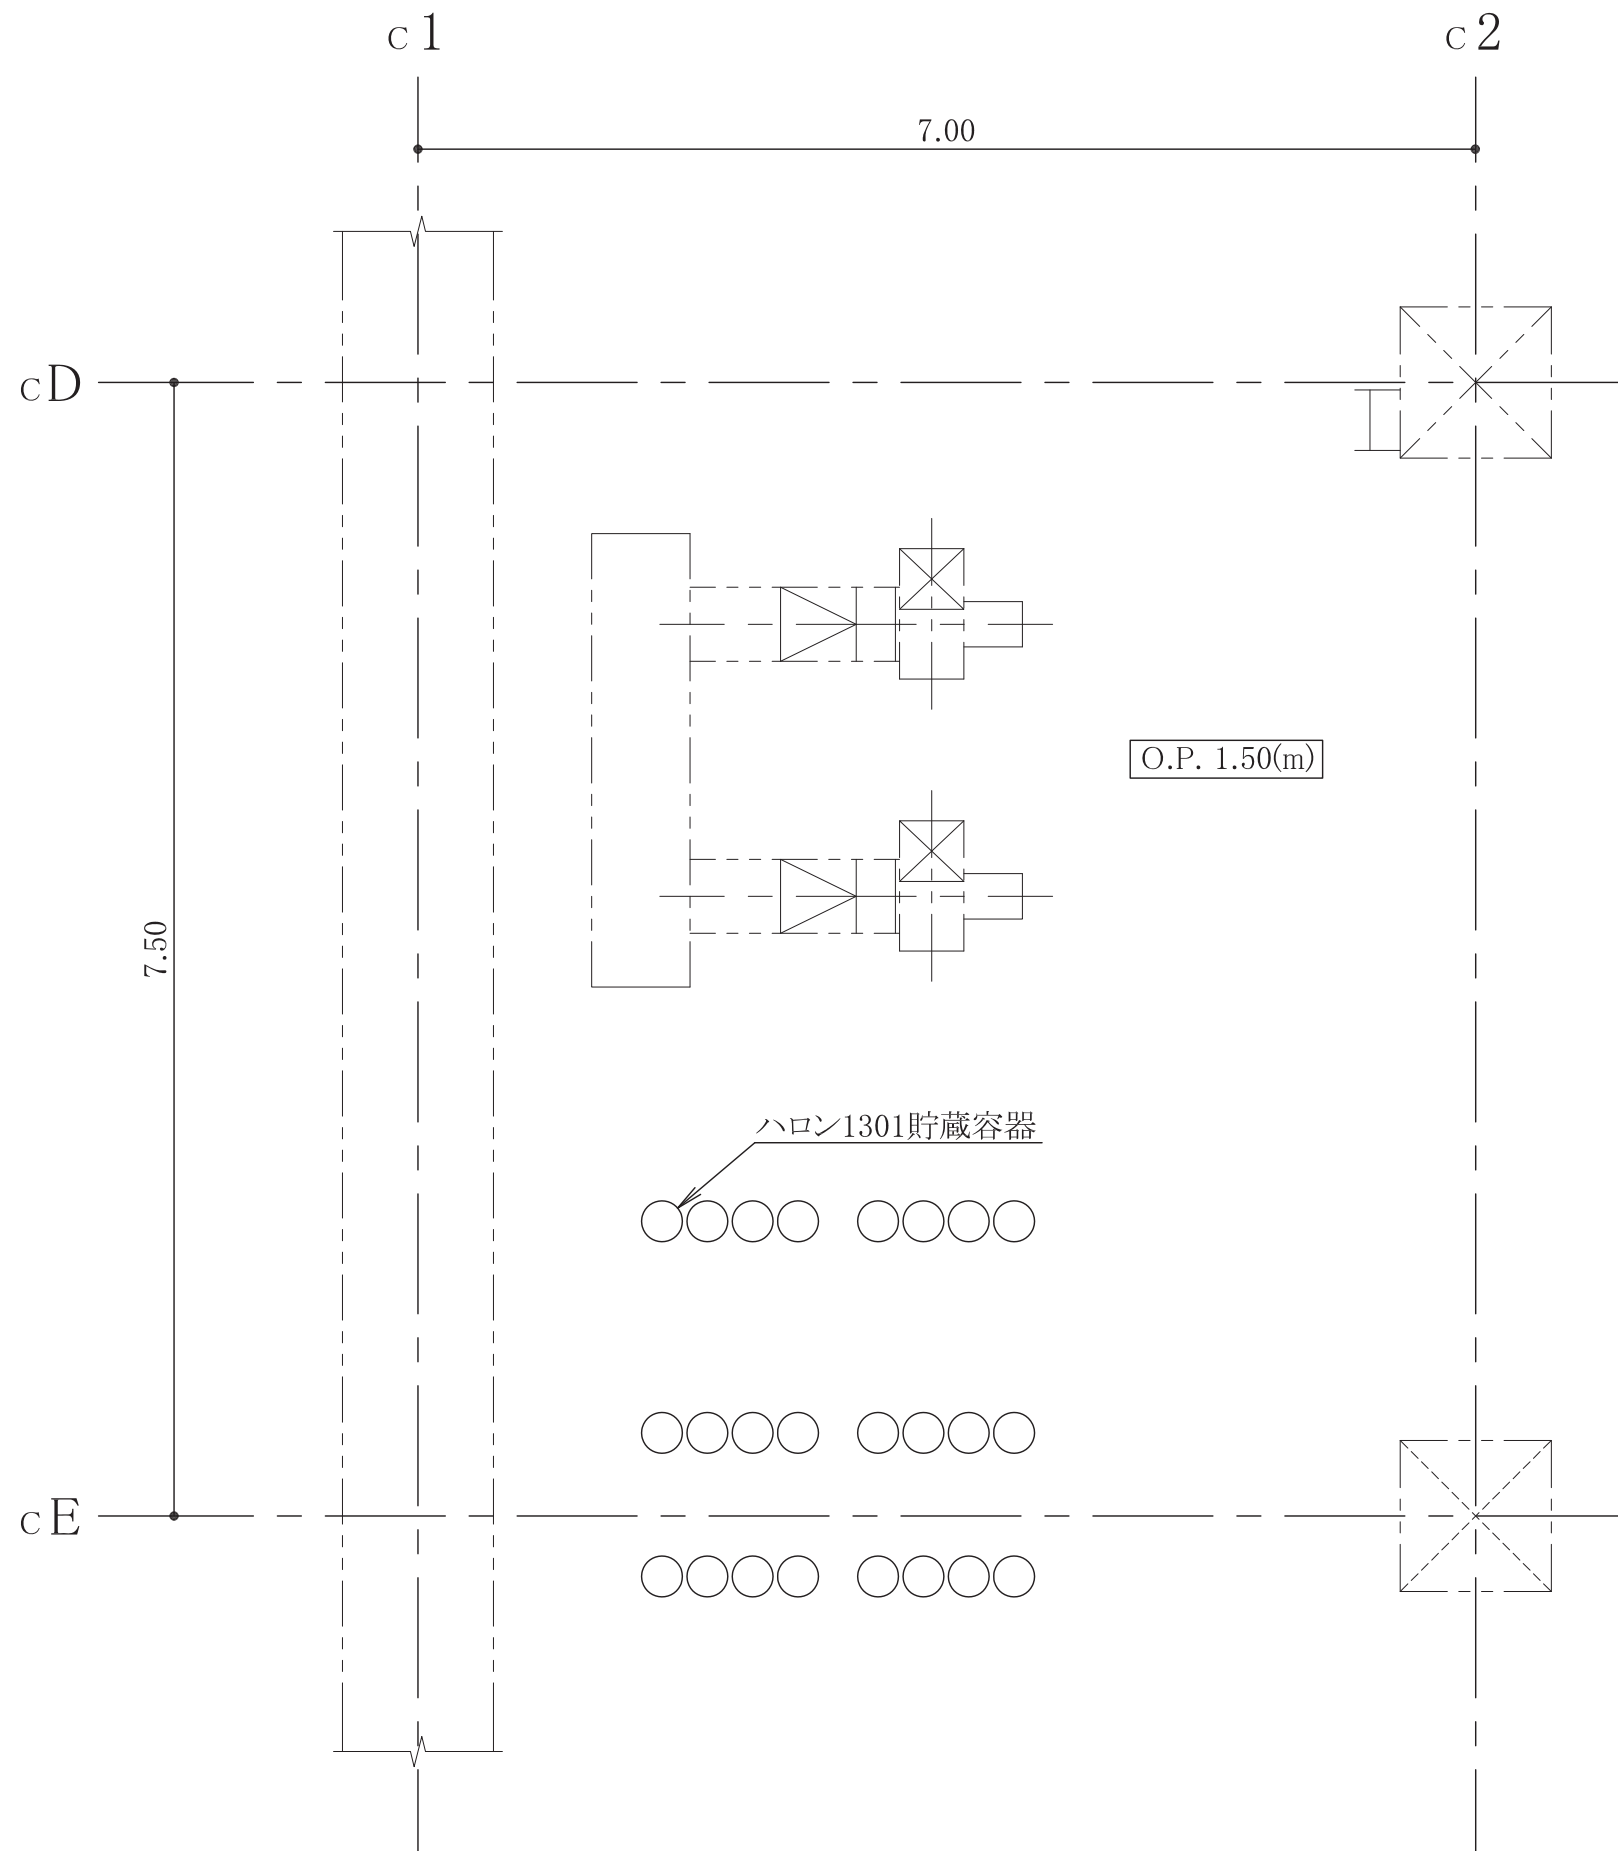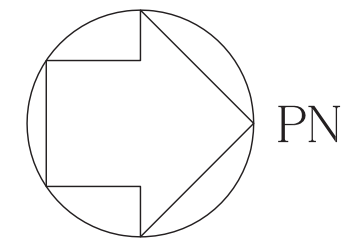

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-39図

女川原子力発電所 第2号機



名 常用・共通M/C・P/C室消火系

称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

0318





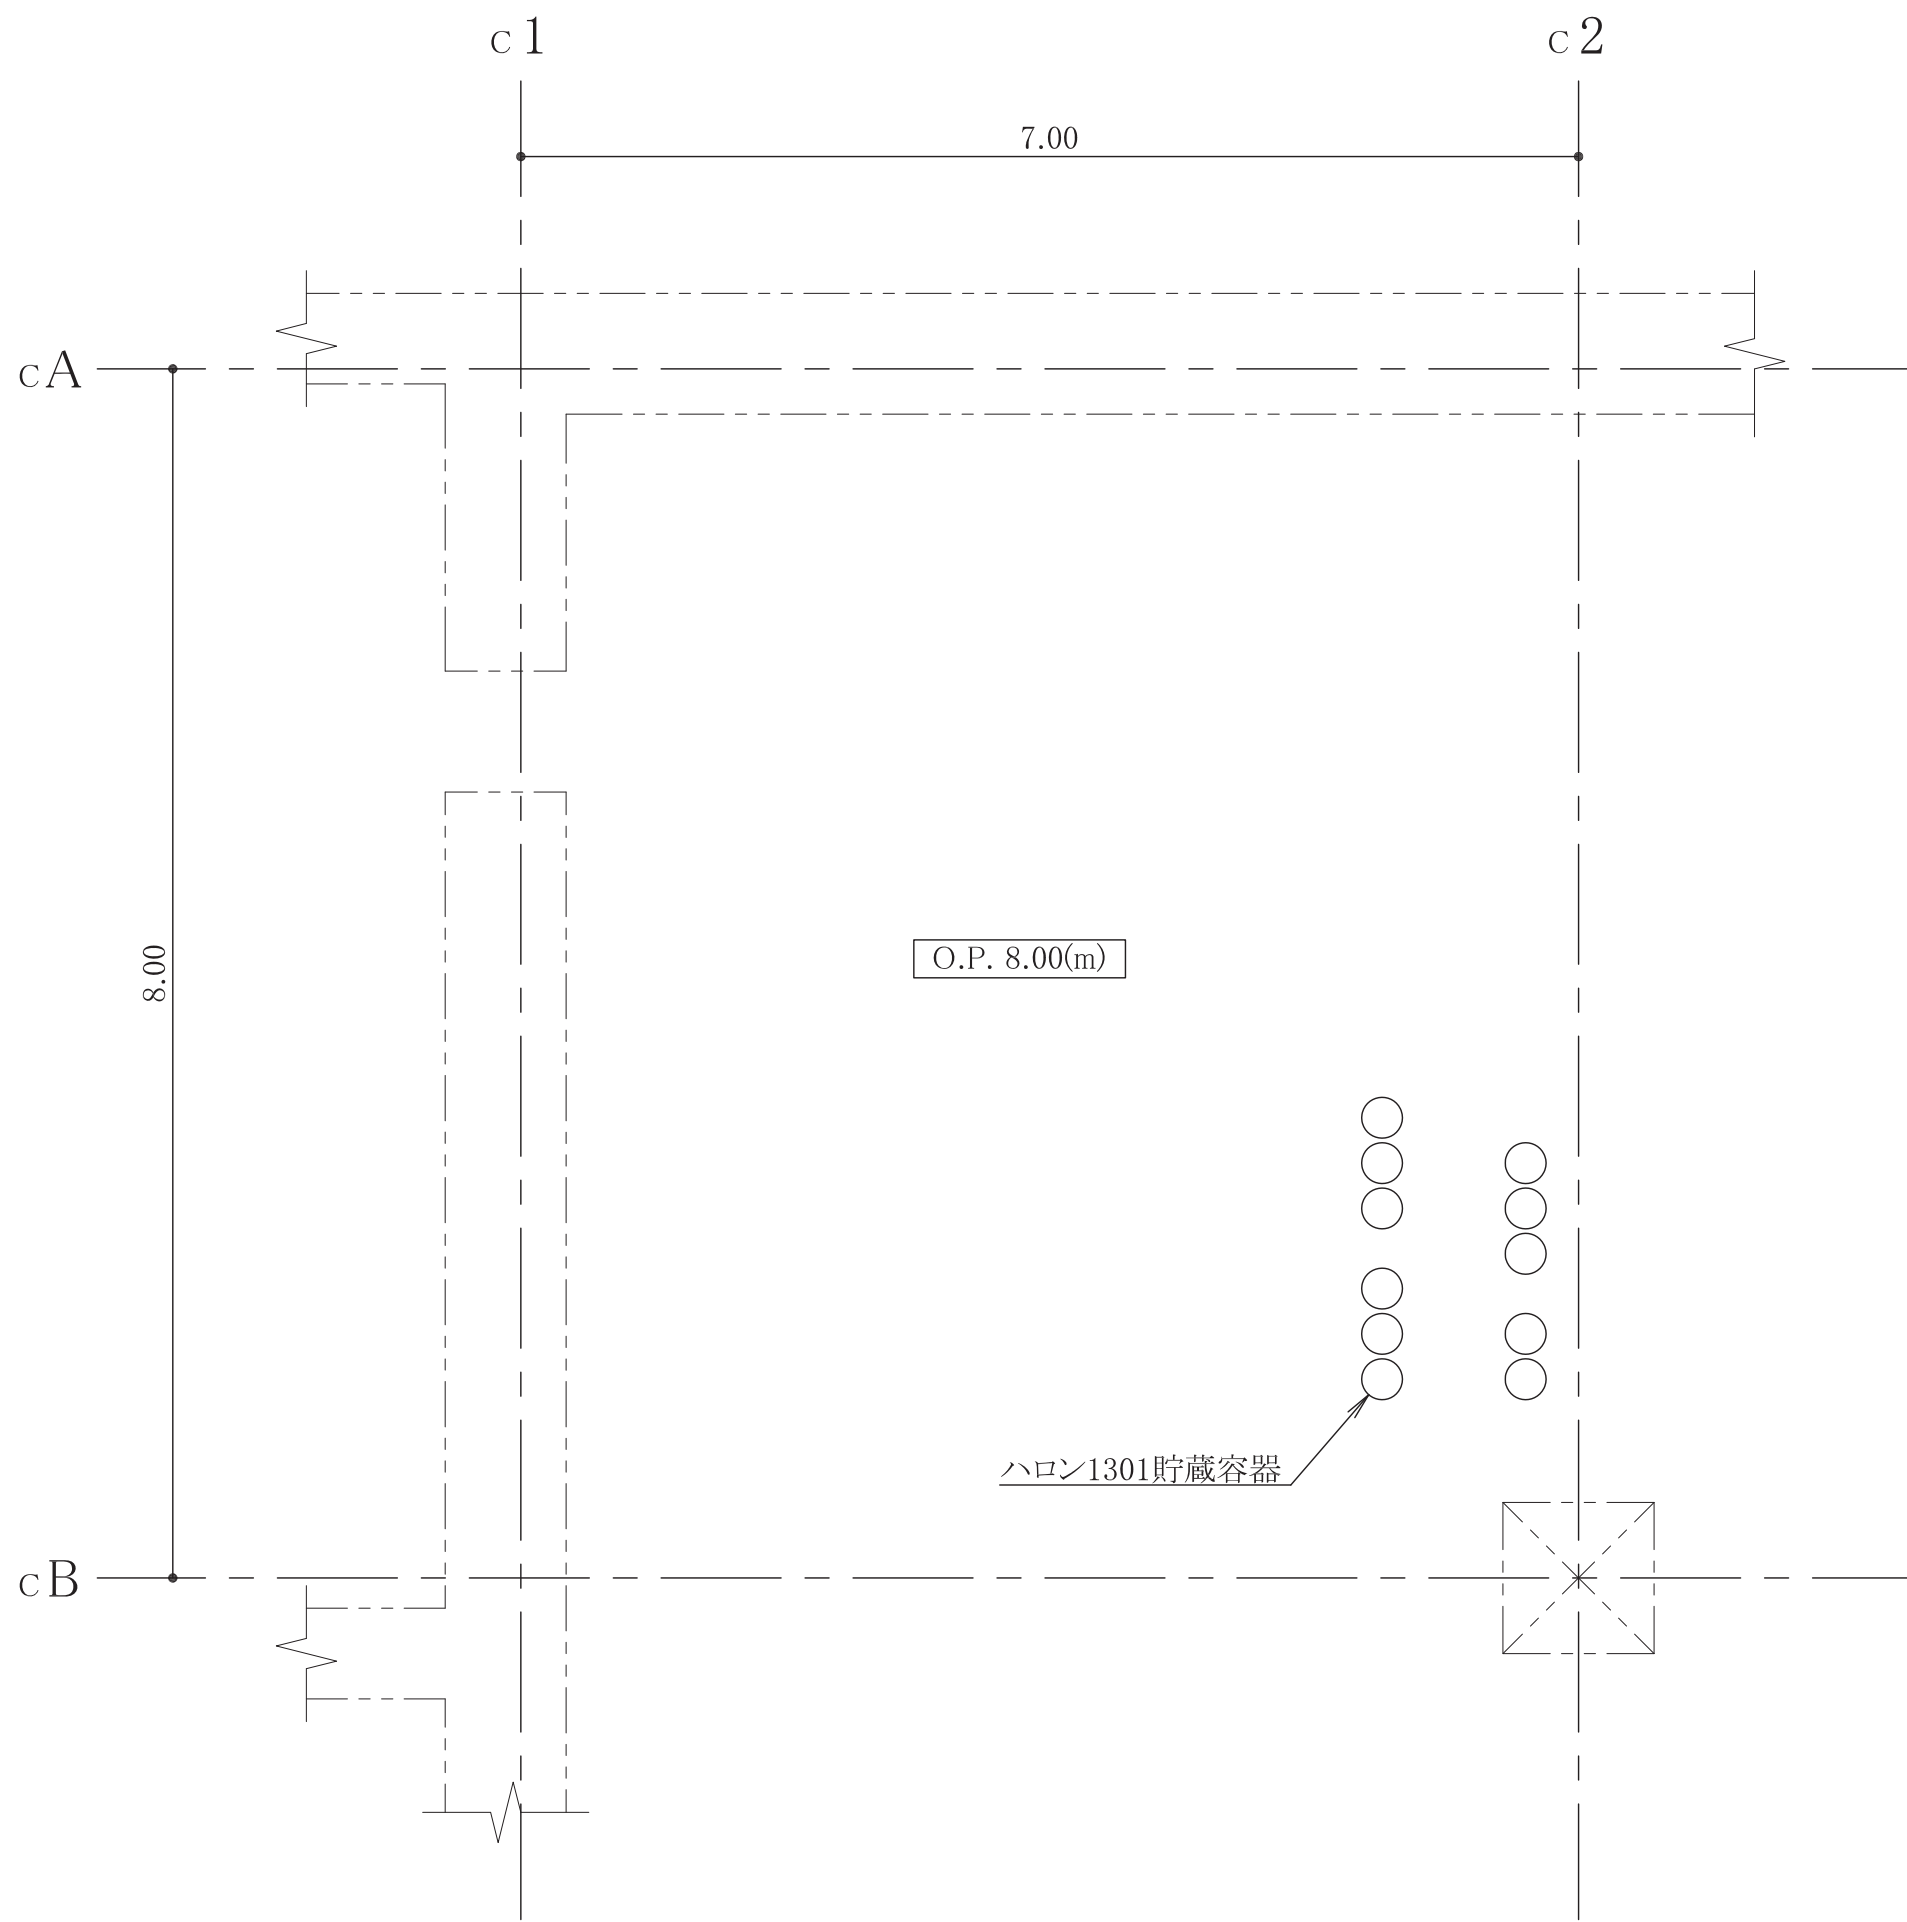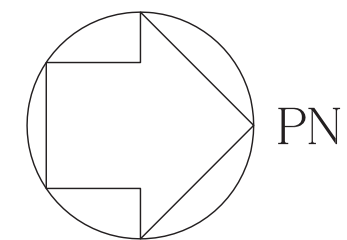

注1: 寸法はmを示す。



制御建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-40図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	計測制御電源(A)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

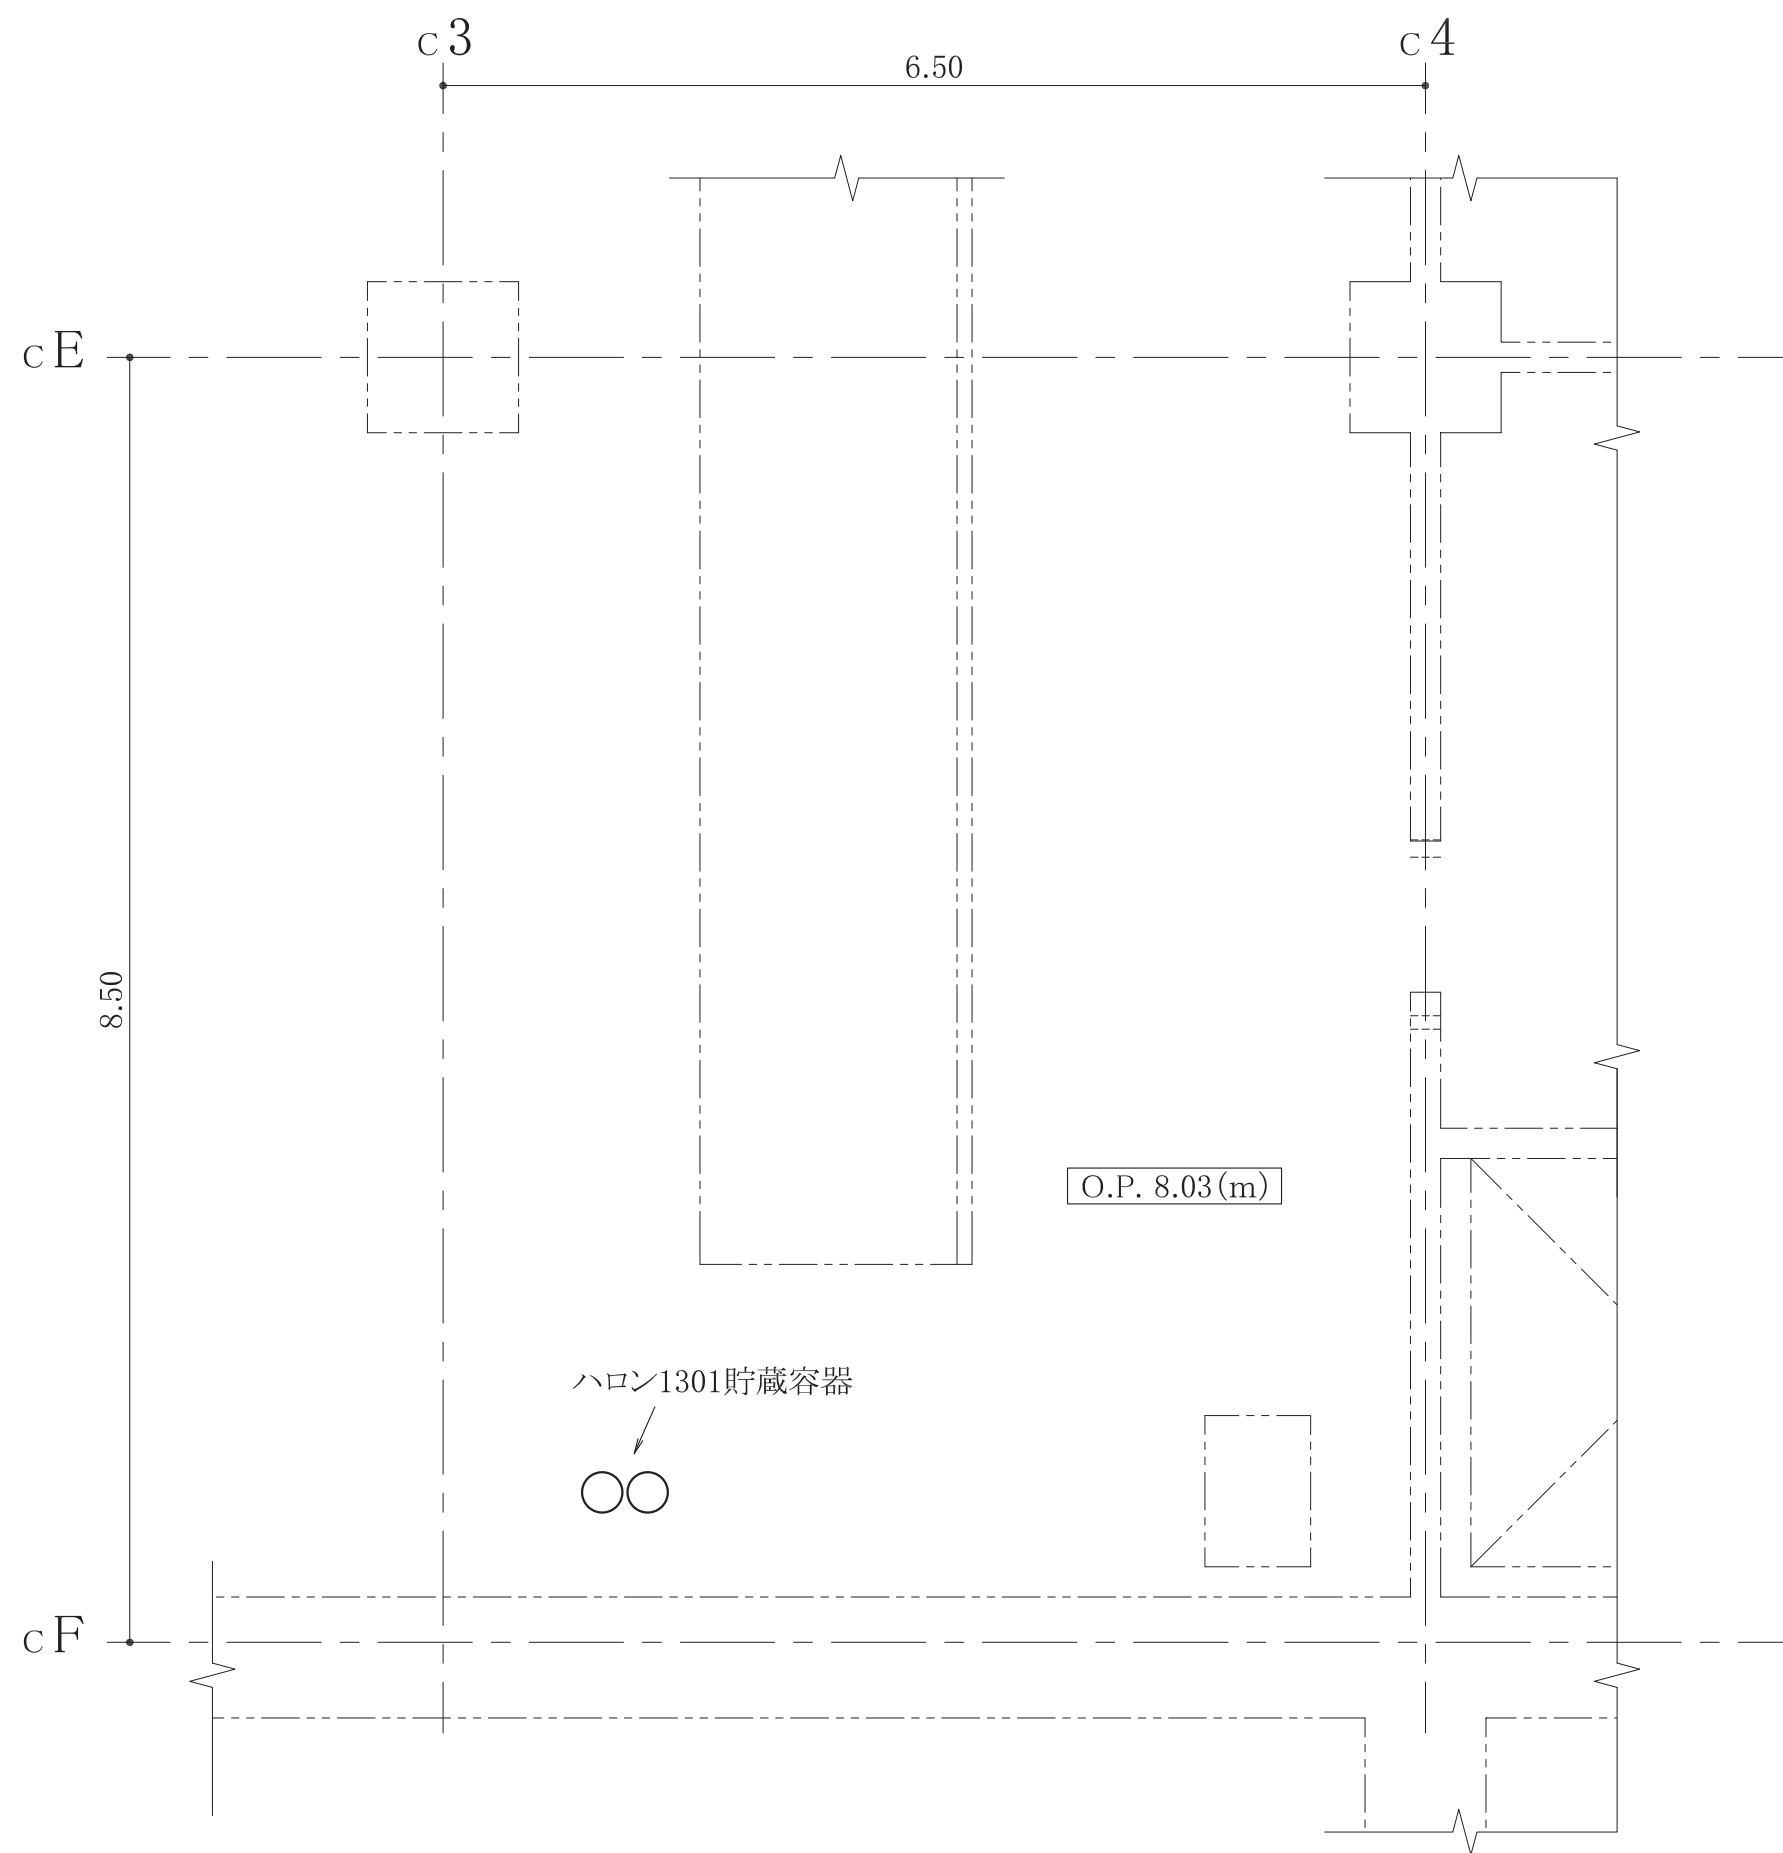

注1: 寸法はmを示す。



制御建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-41図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S(計測制御電源(B)室北)消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

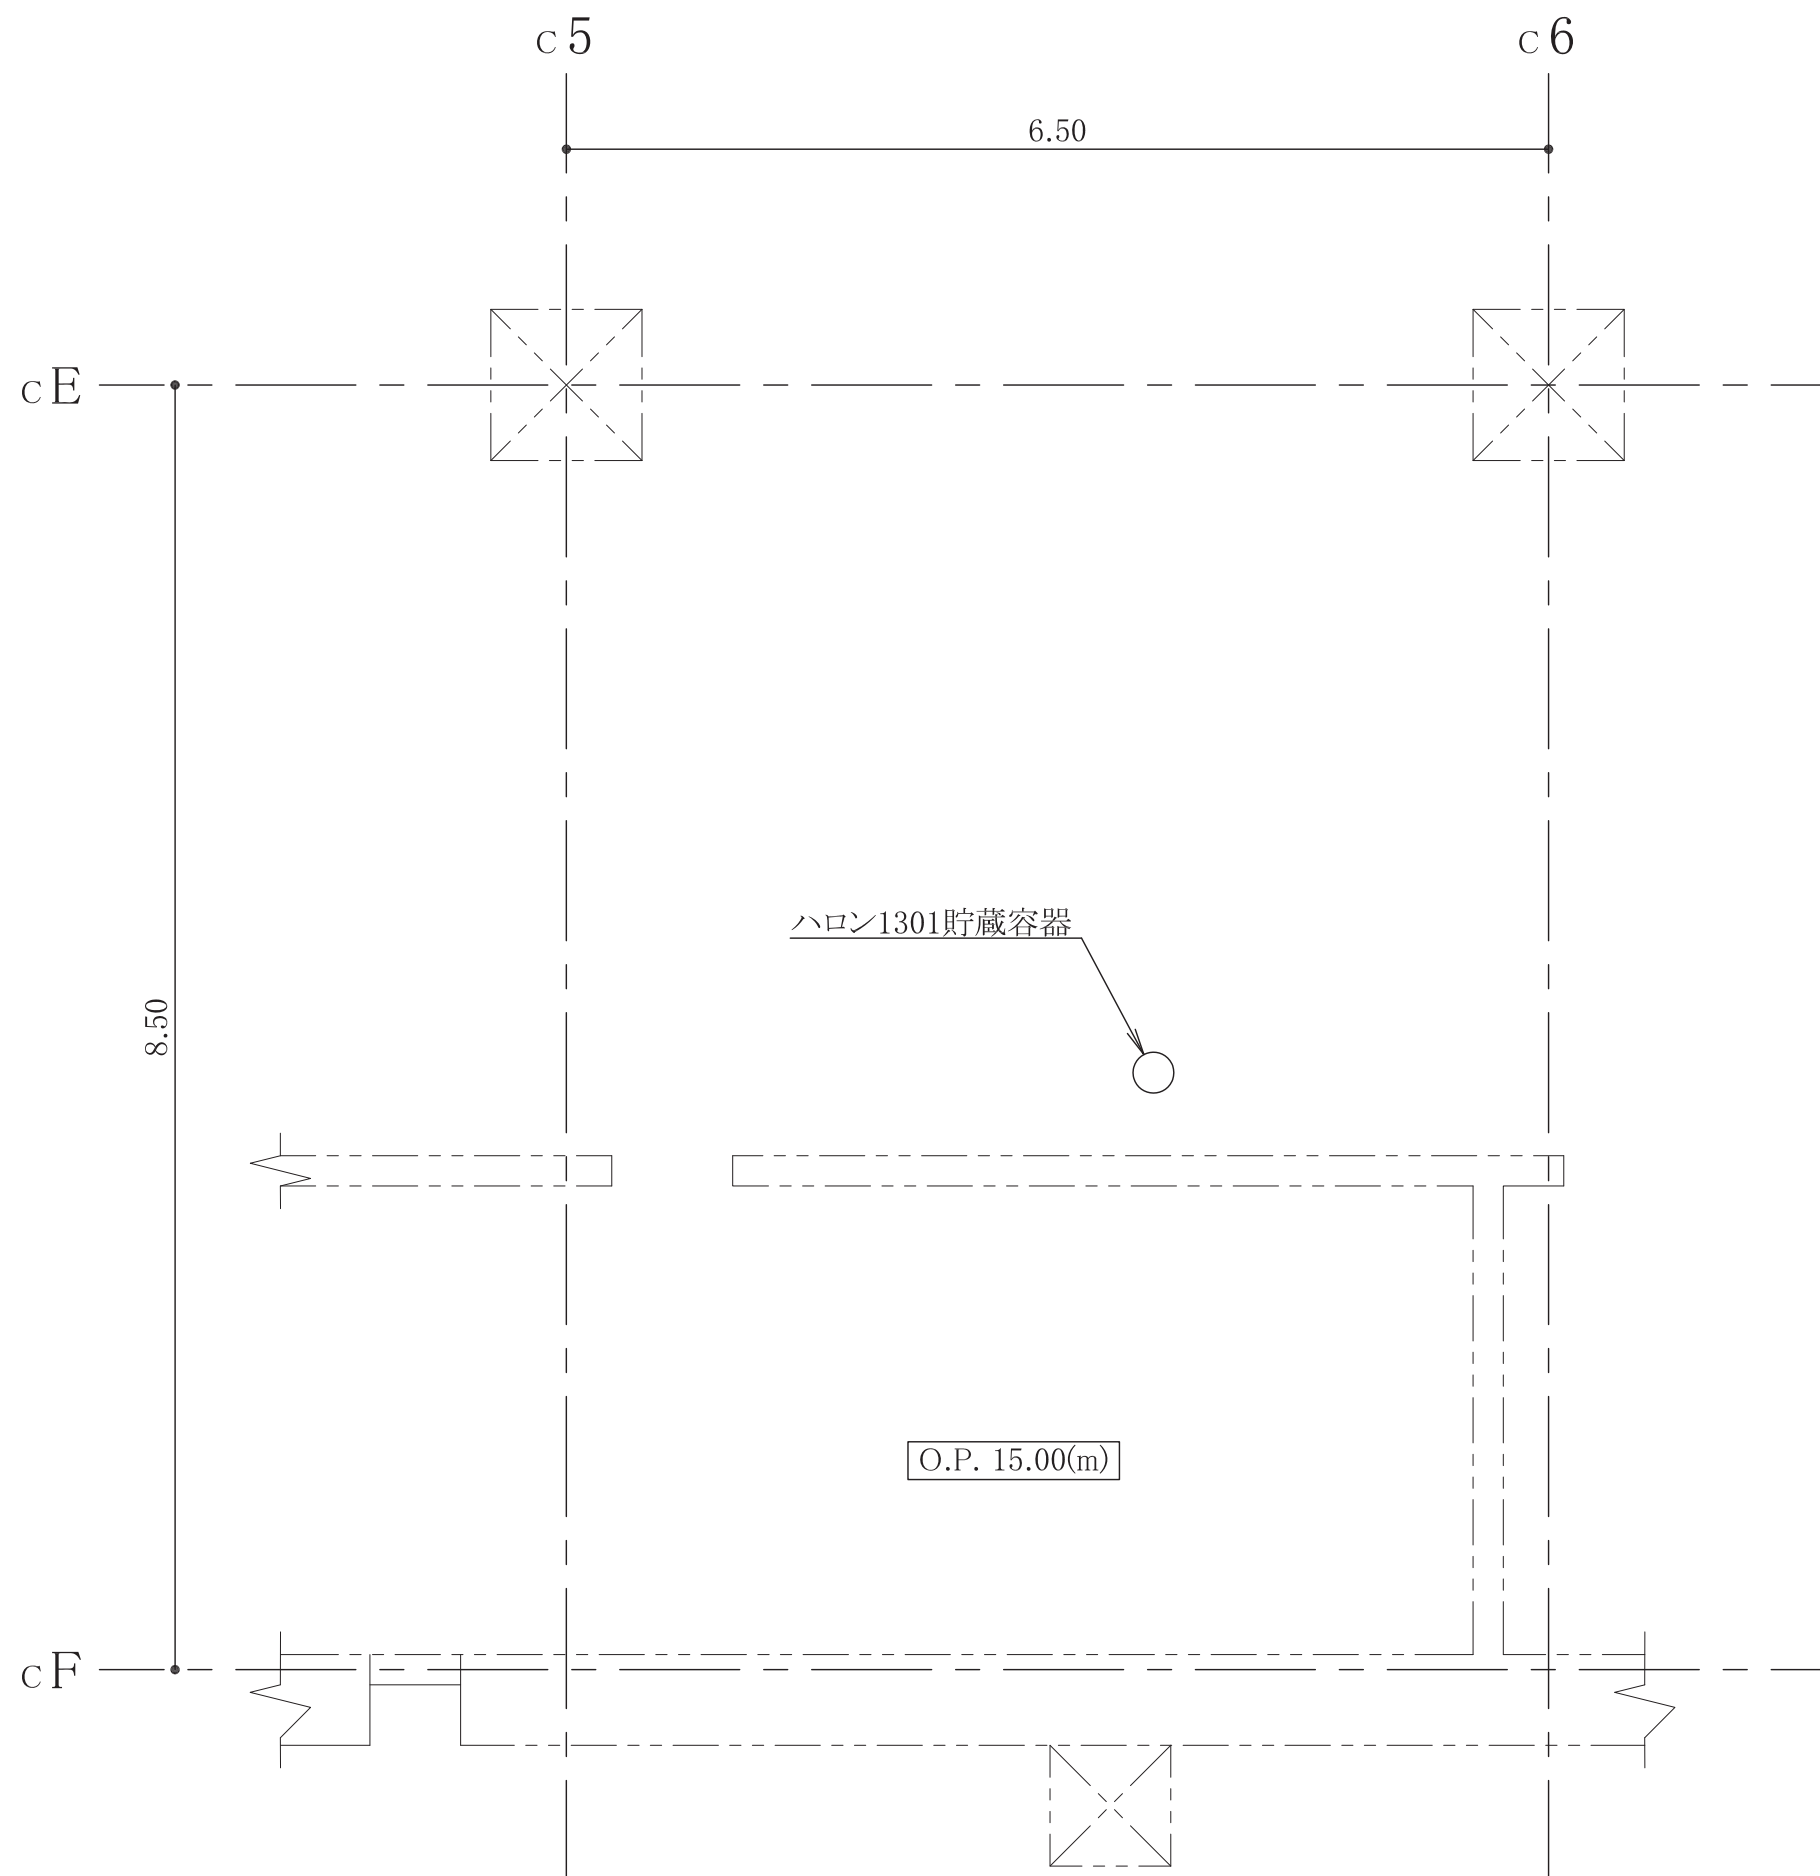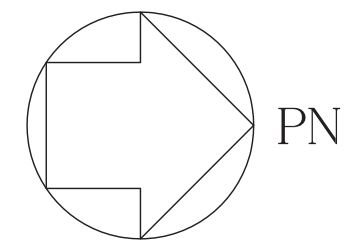

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-42 図
女川原子力発電所 第 2 号機	
名	T.S (更衣室北) 消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

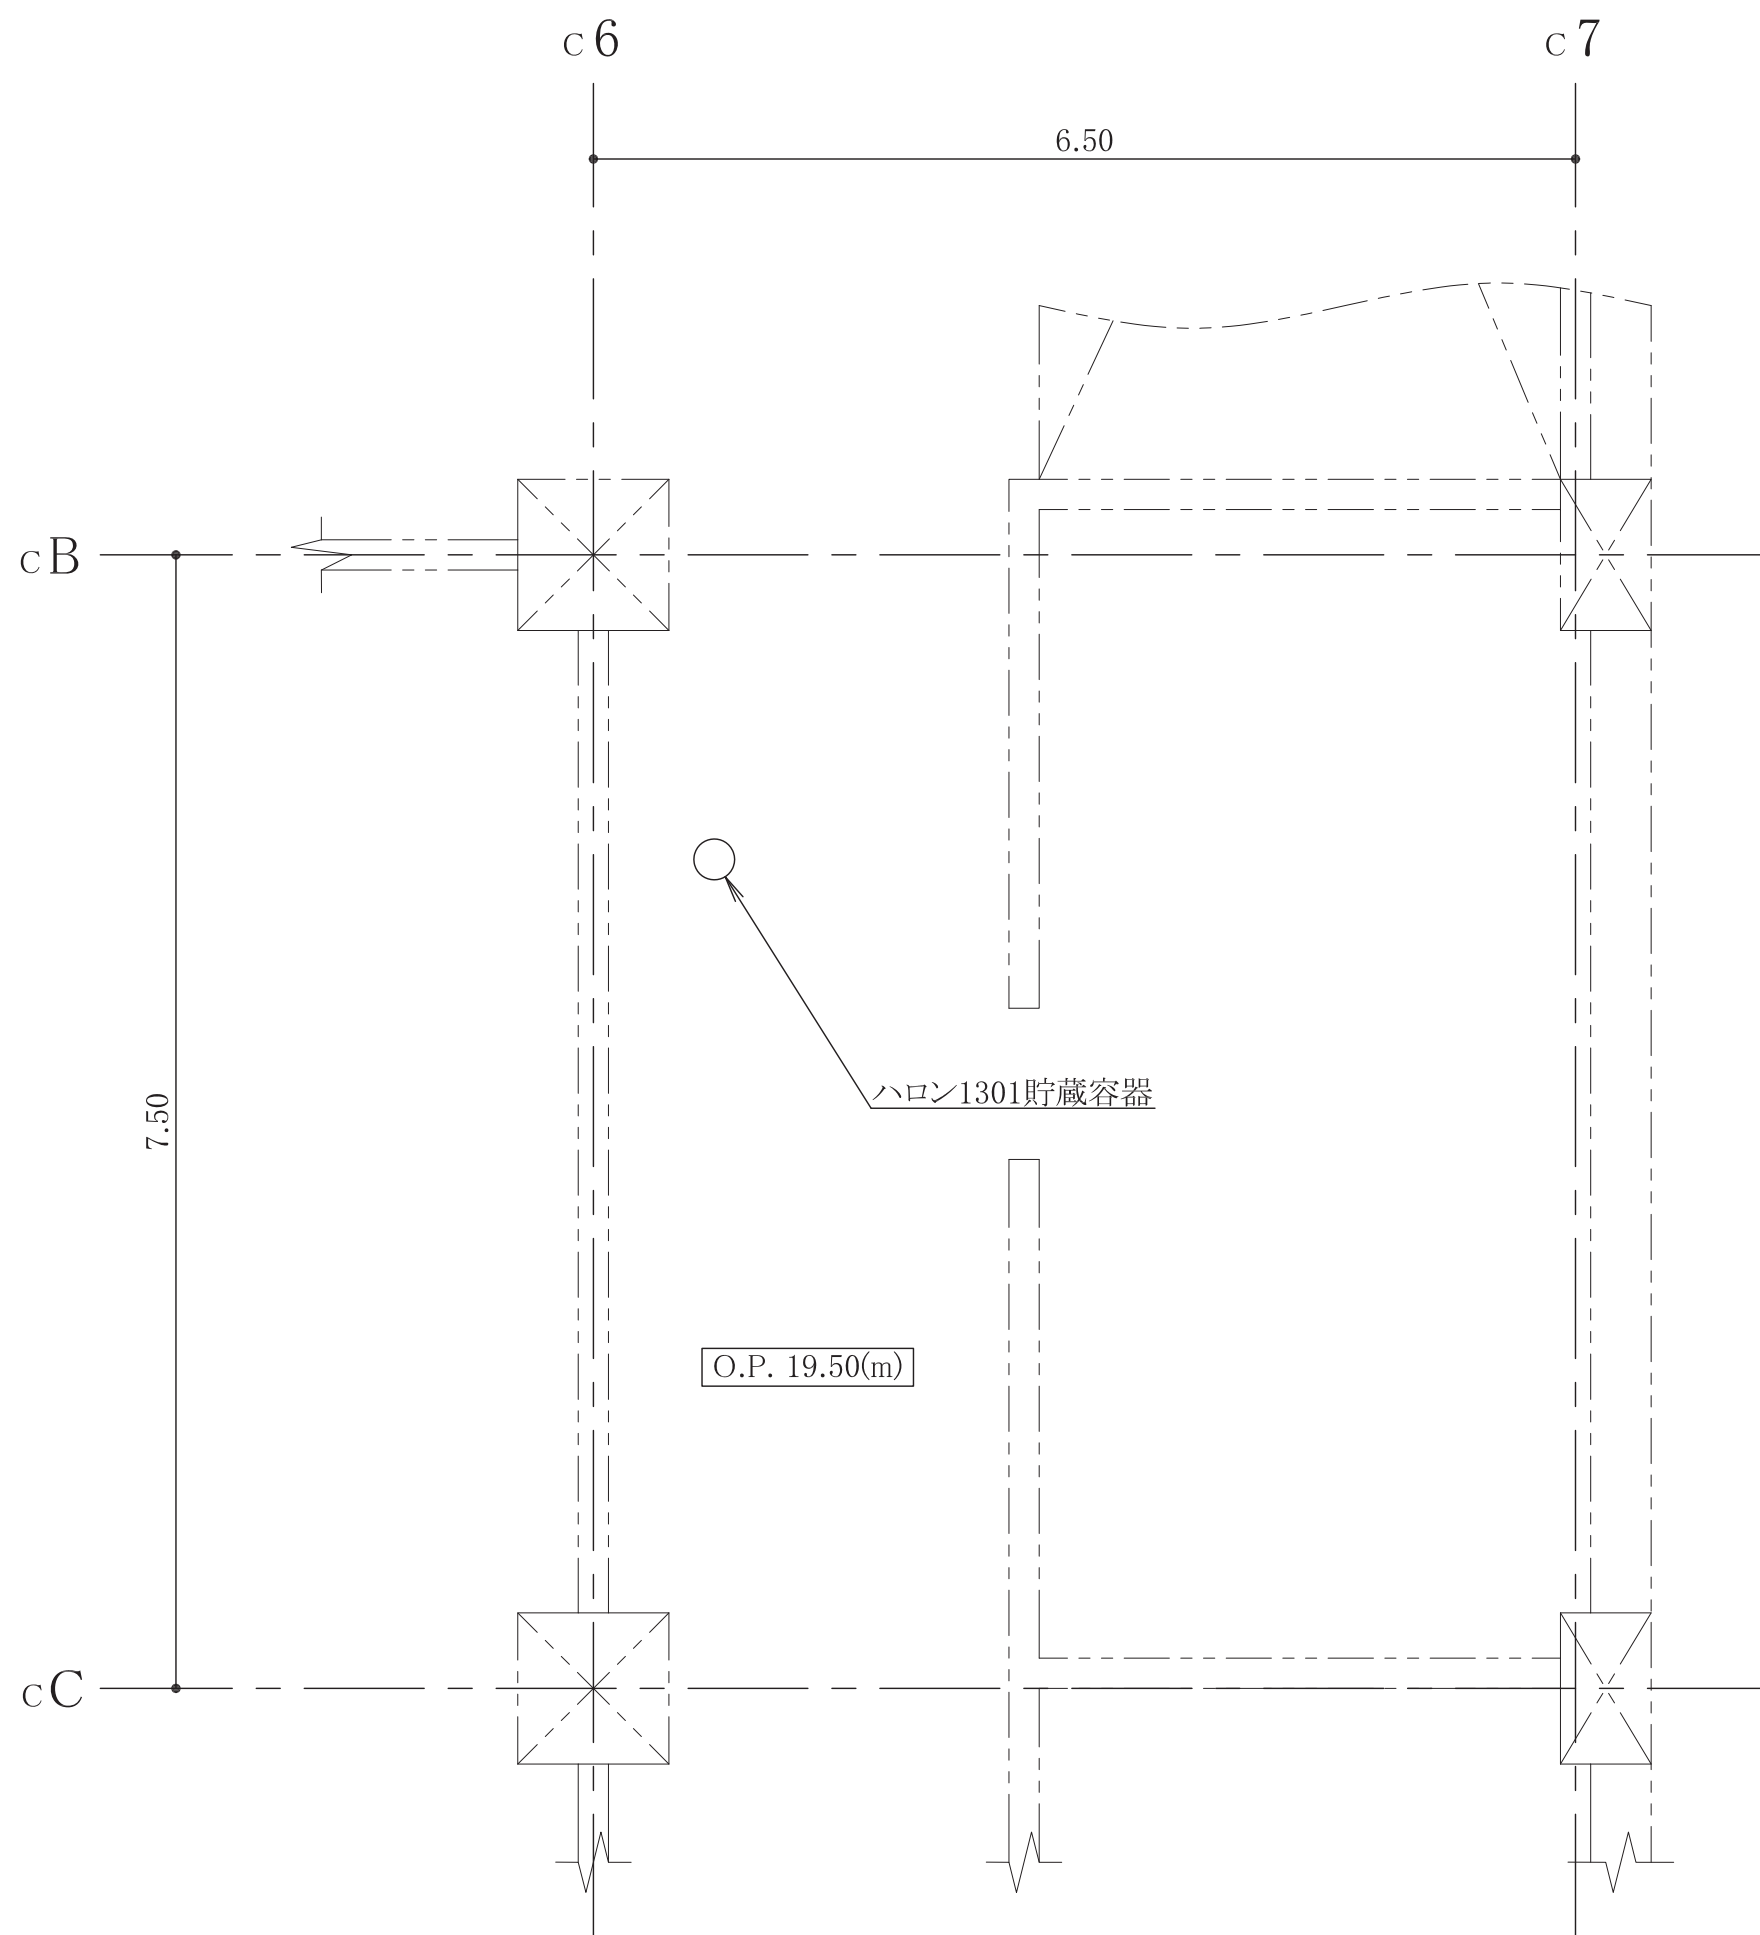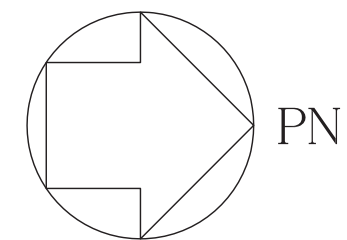

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-43図

女川原子力発電所 第2号機

名 T.S (更衣室西) 消火系  
称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社



0318

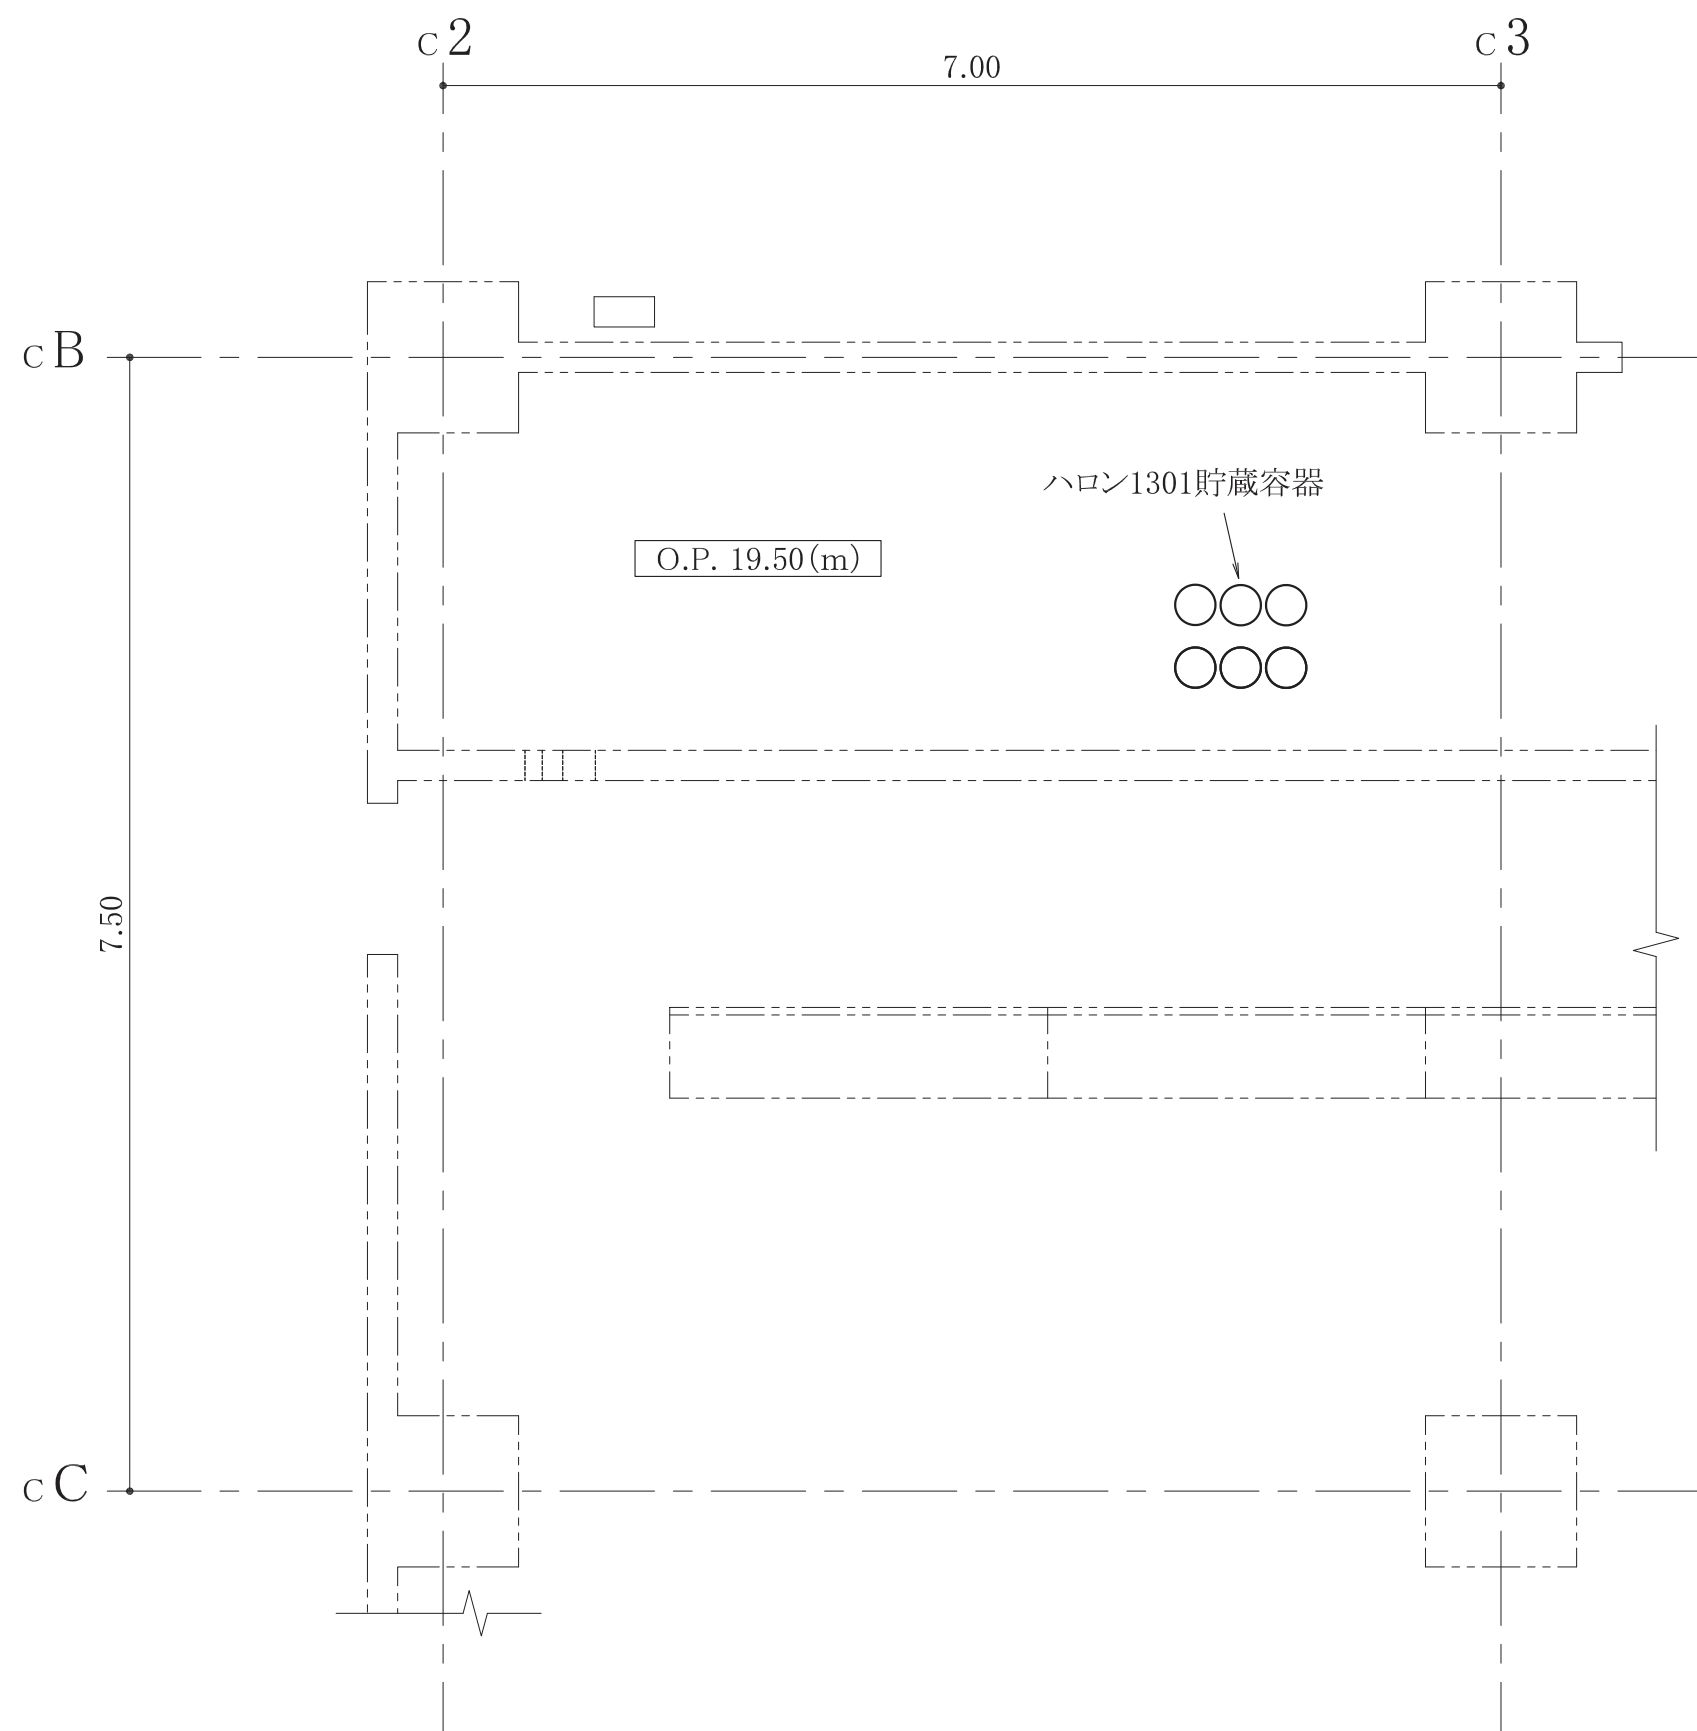

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-44図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅰ／Ⅱ／常用系 ケーブル処理室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

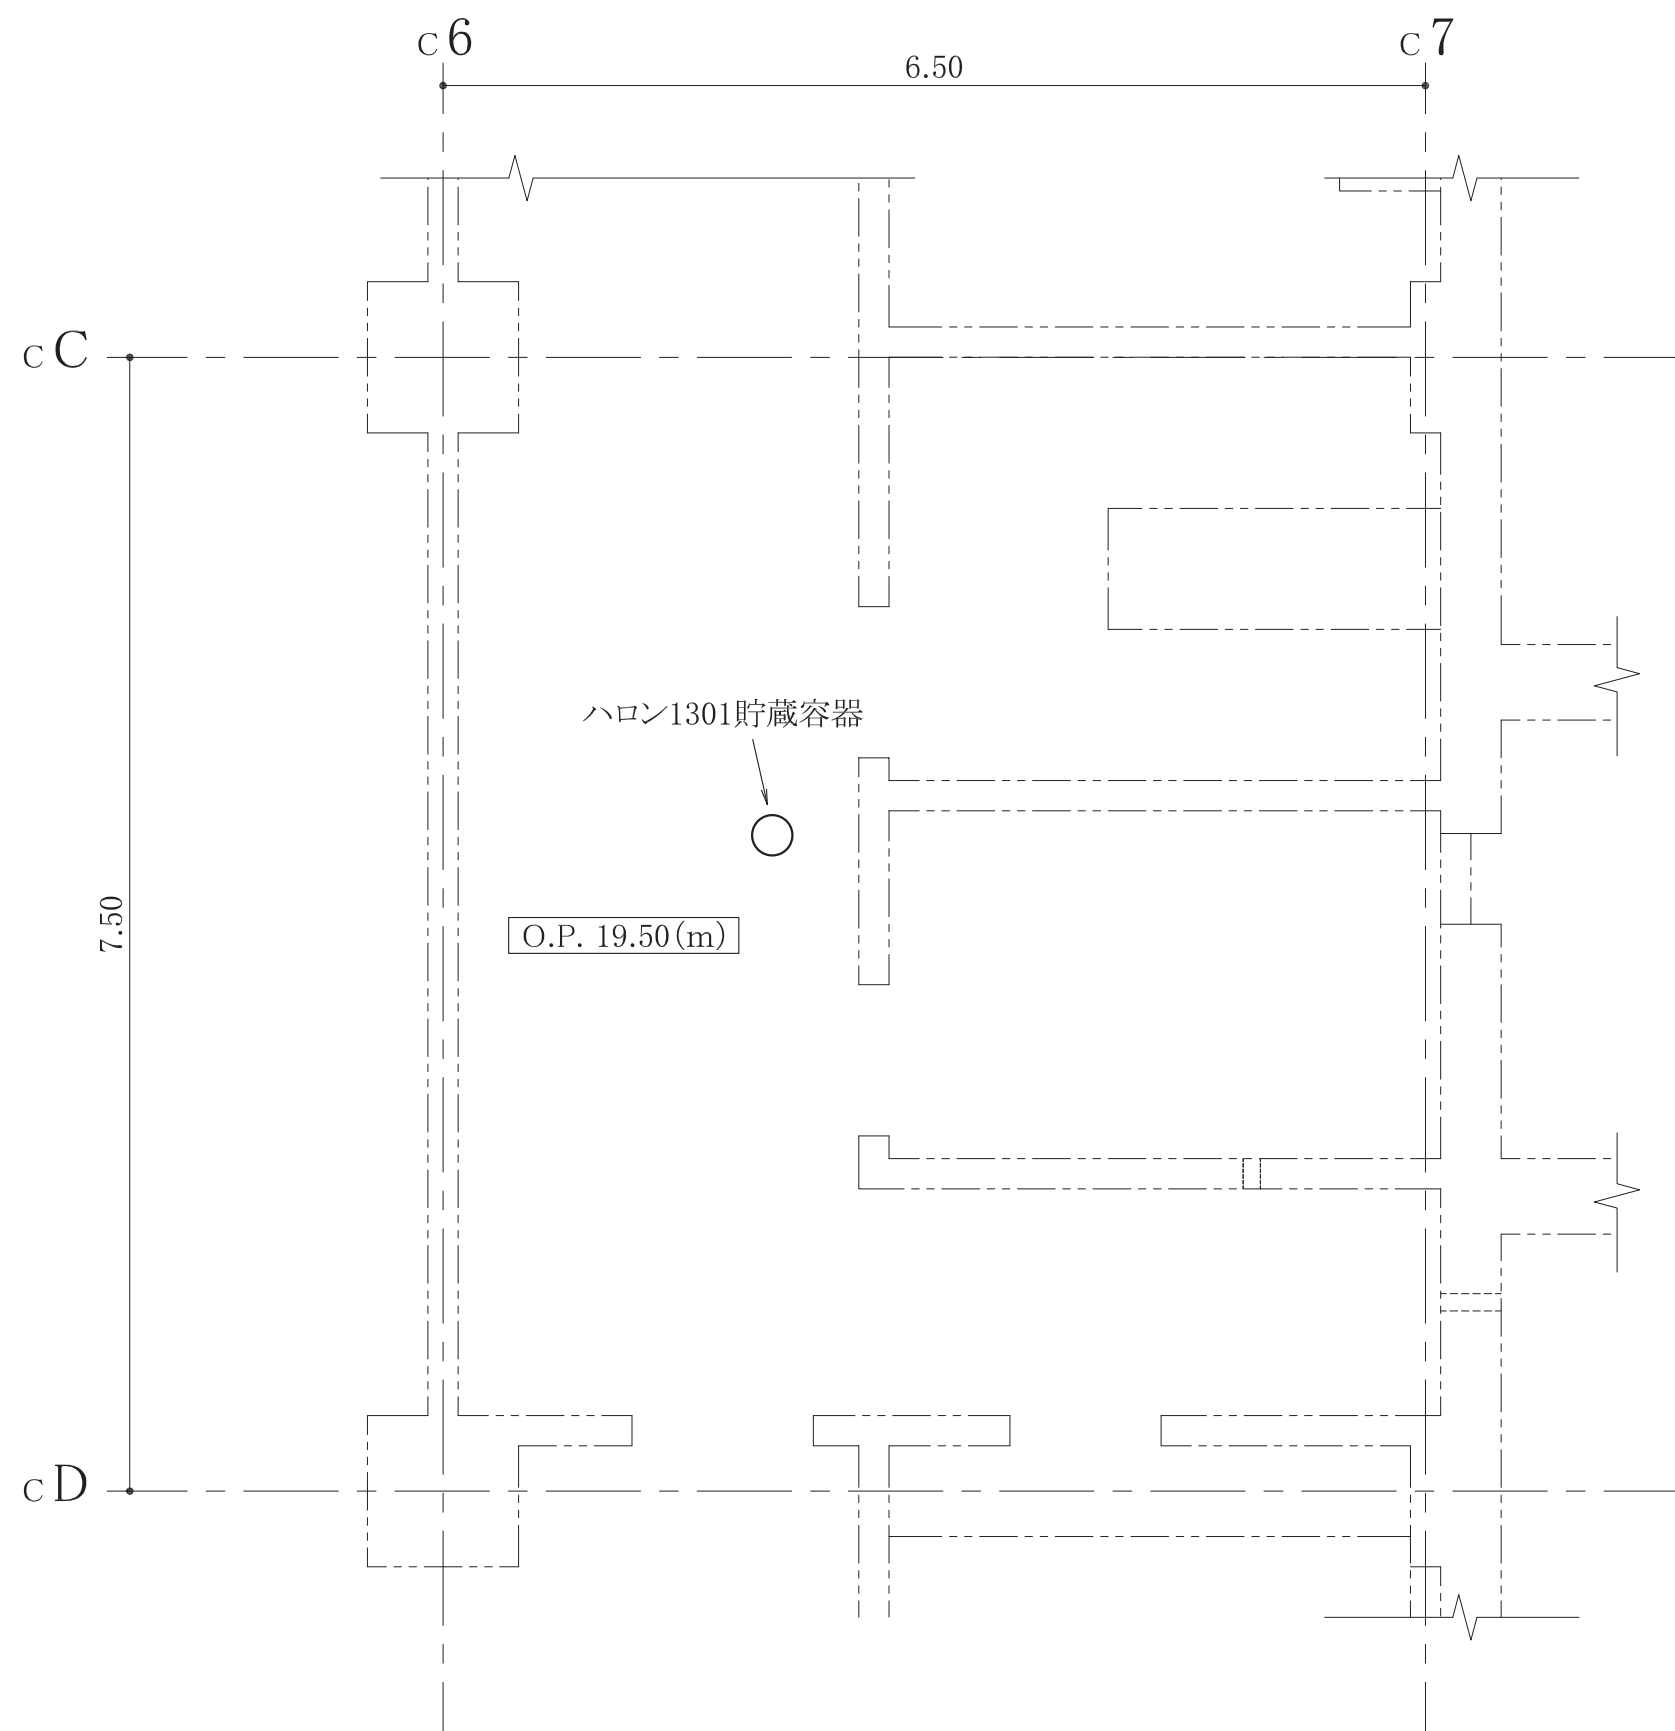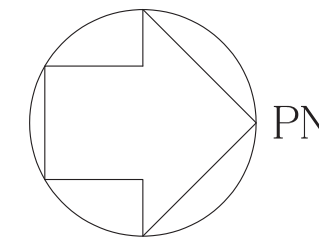

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-45図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	区分Ⅲケーブル処理室消火系
	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

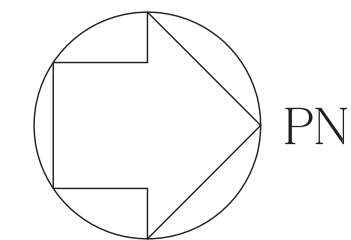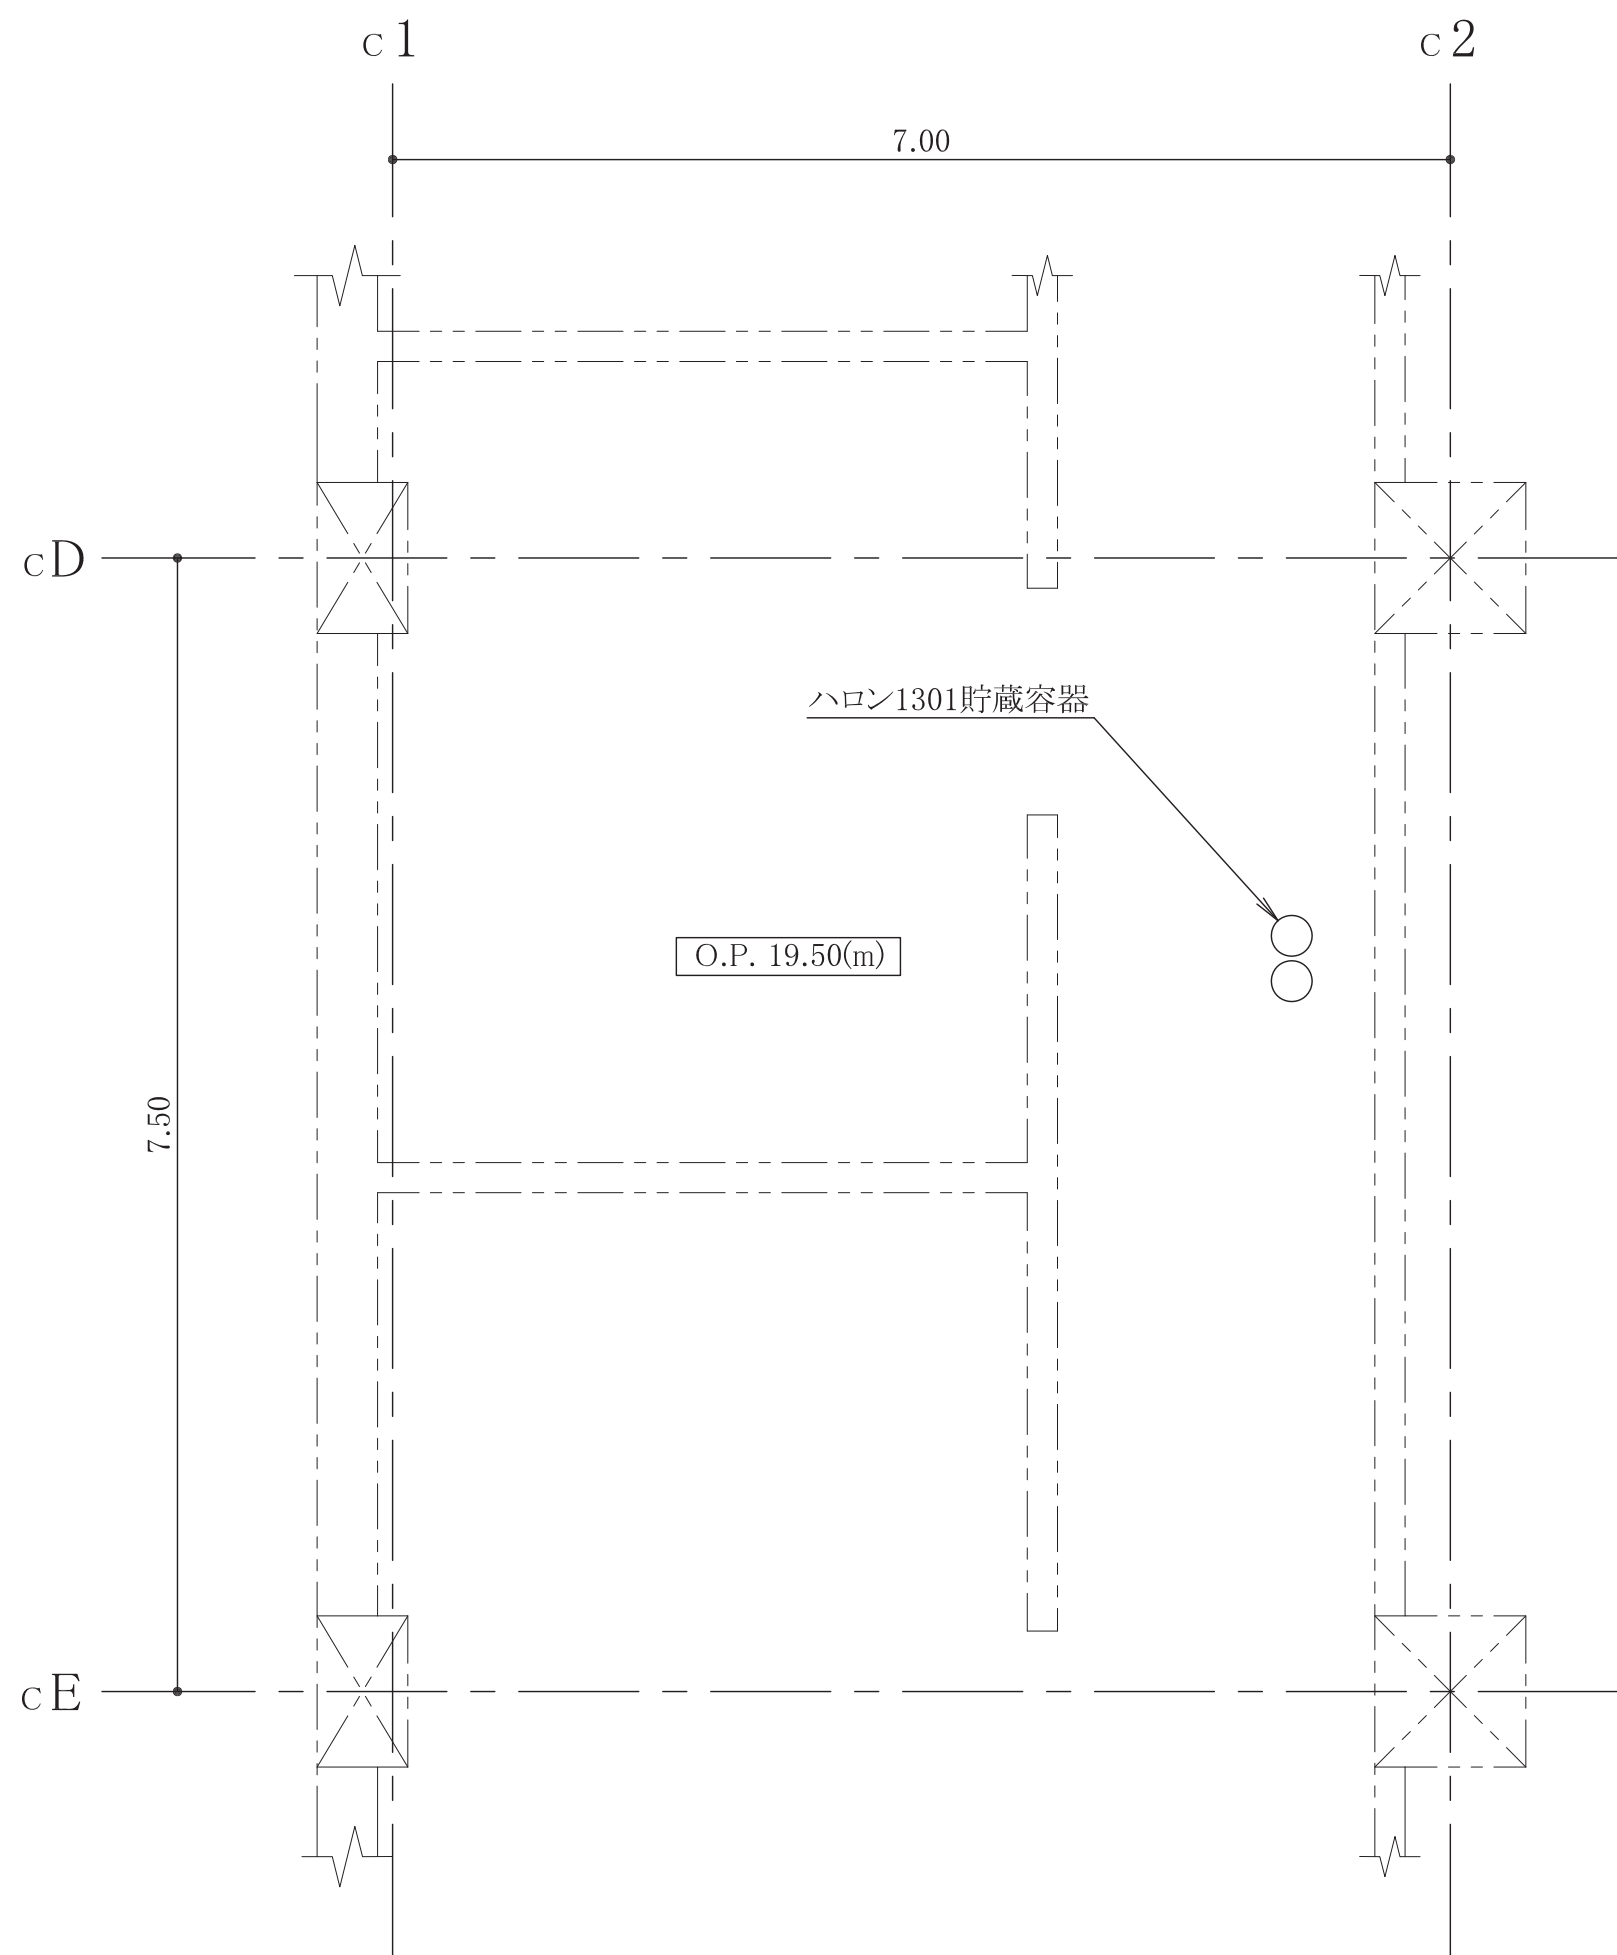

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-46 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	DC125V代替バッテリー室消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

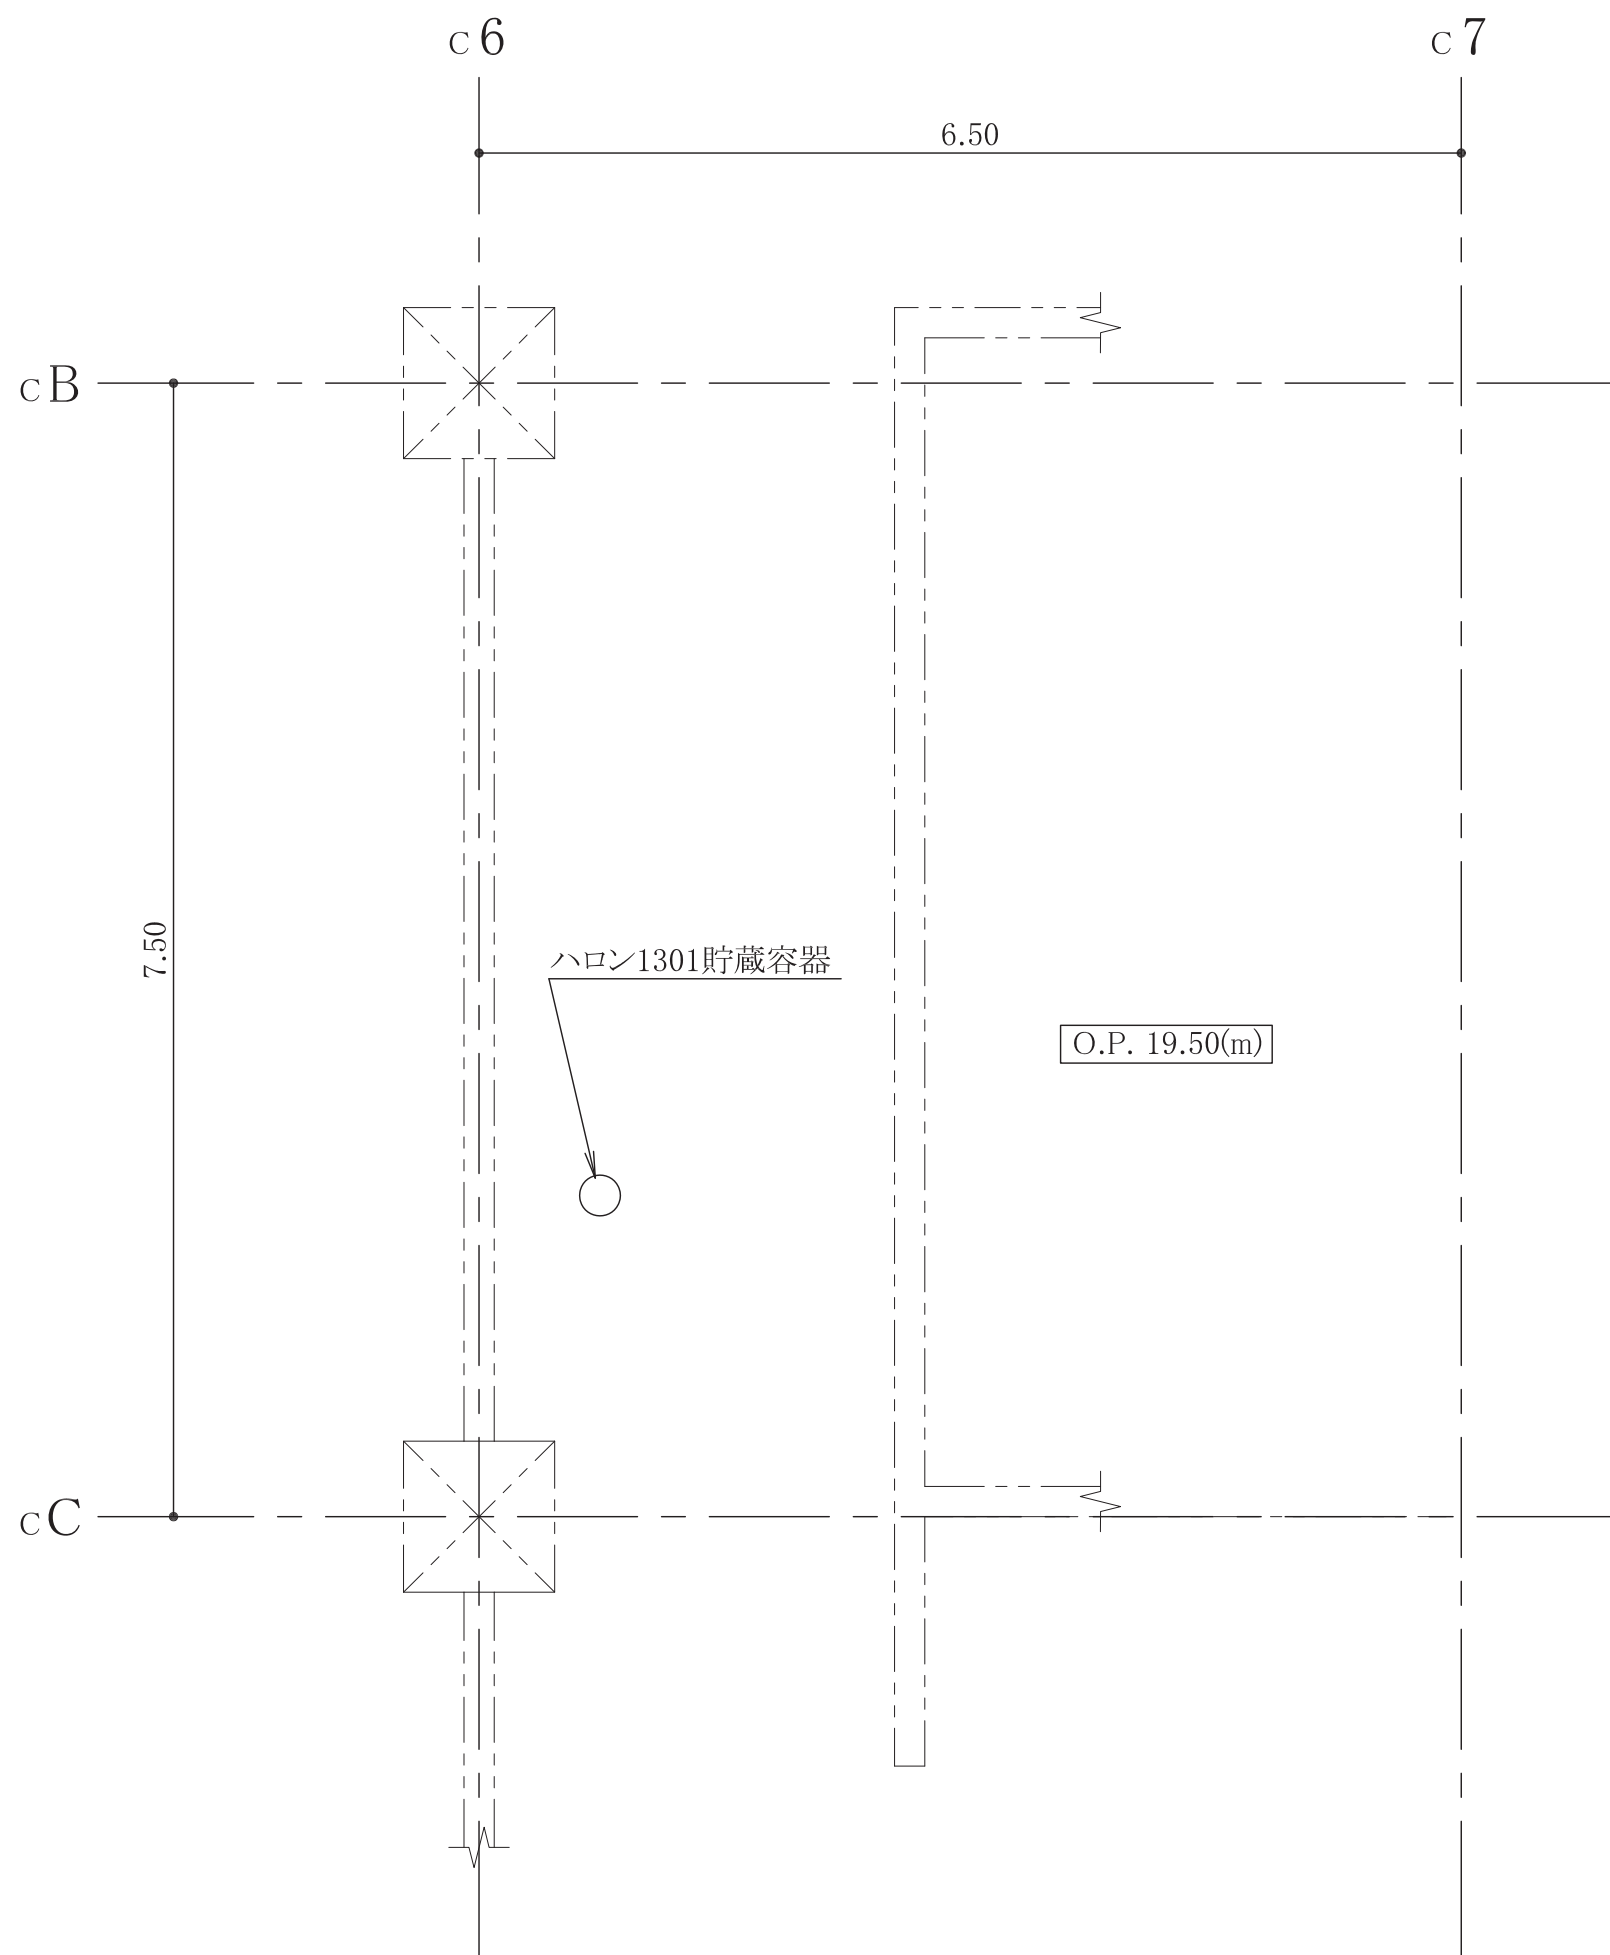
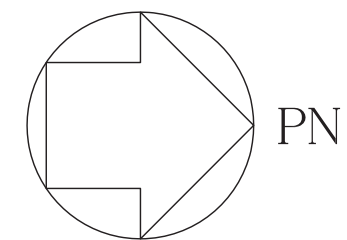


注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-47 図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	T.S (区分IIケーブル処理室北) 消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	





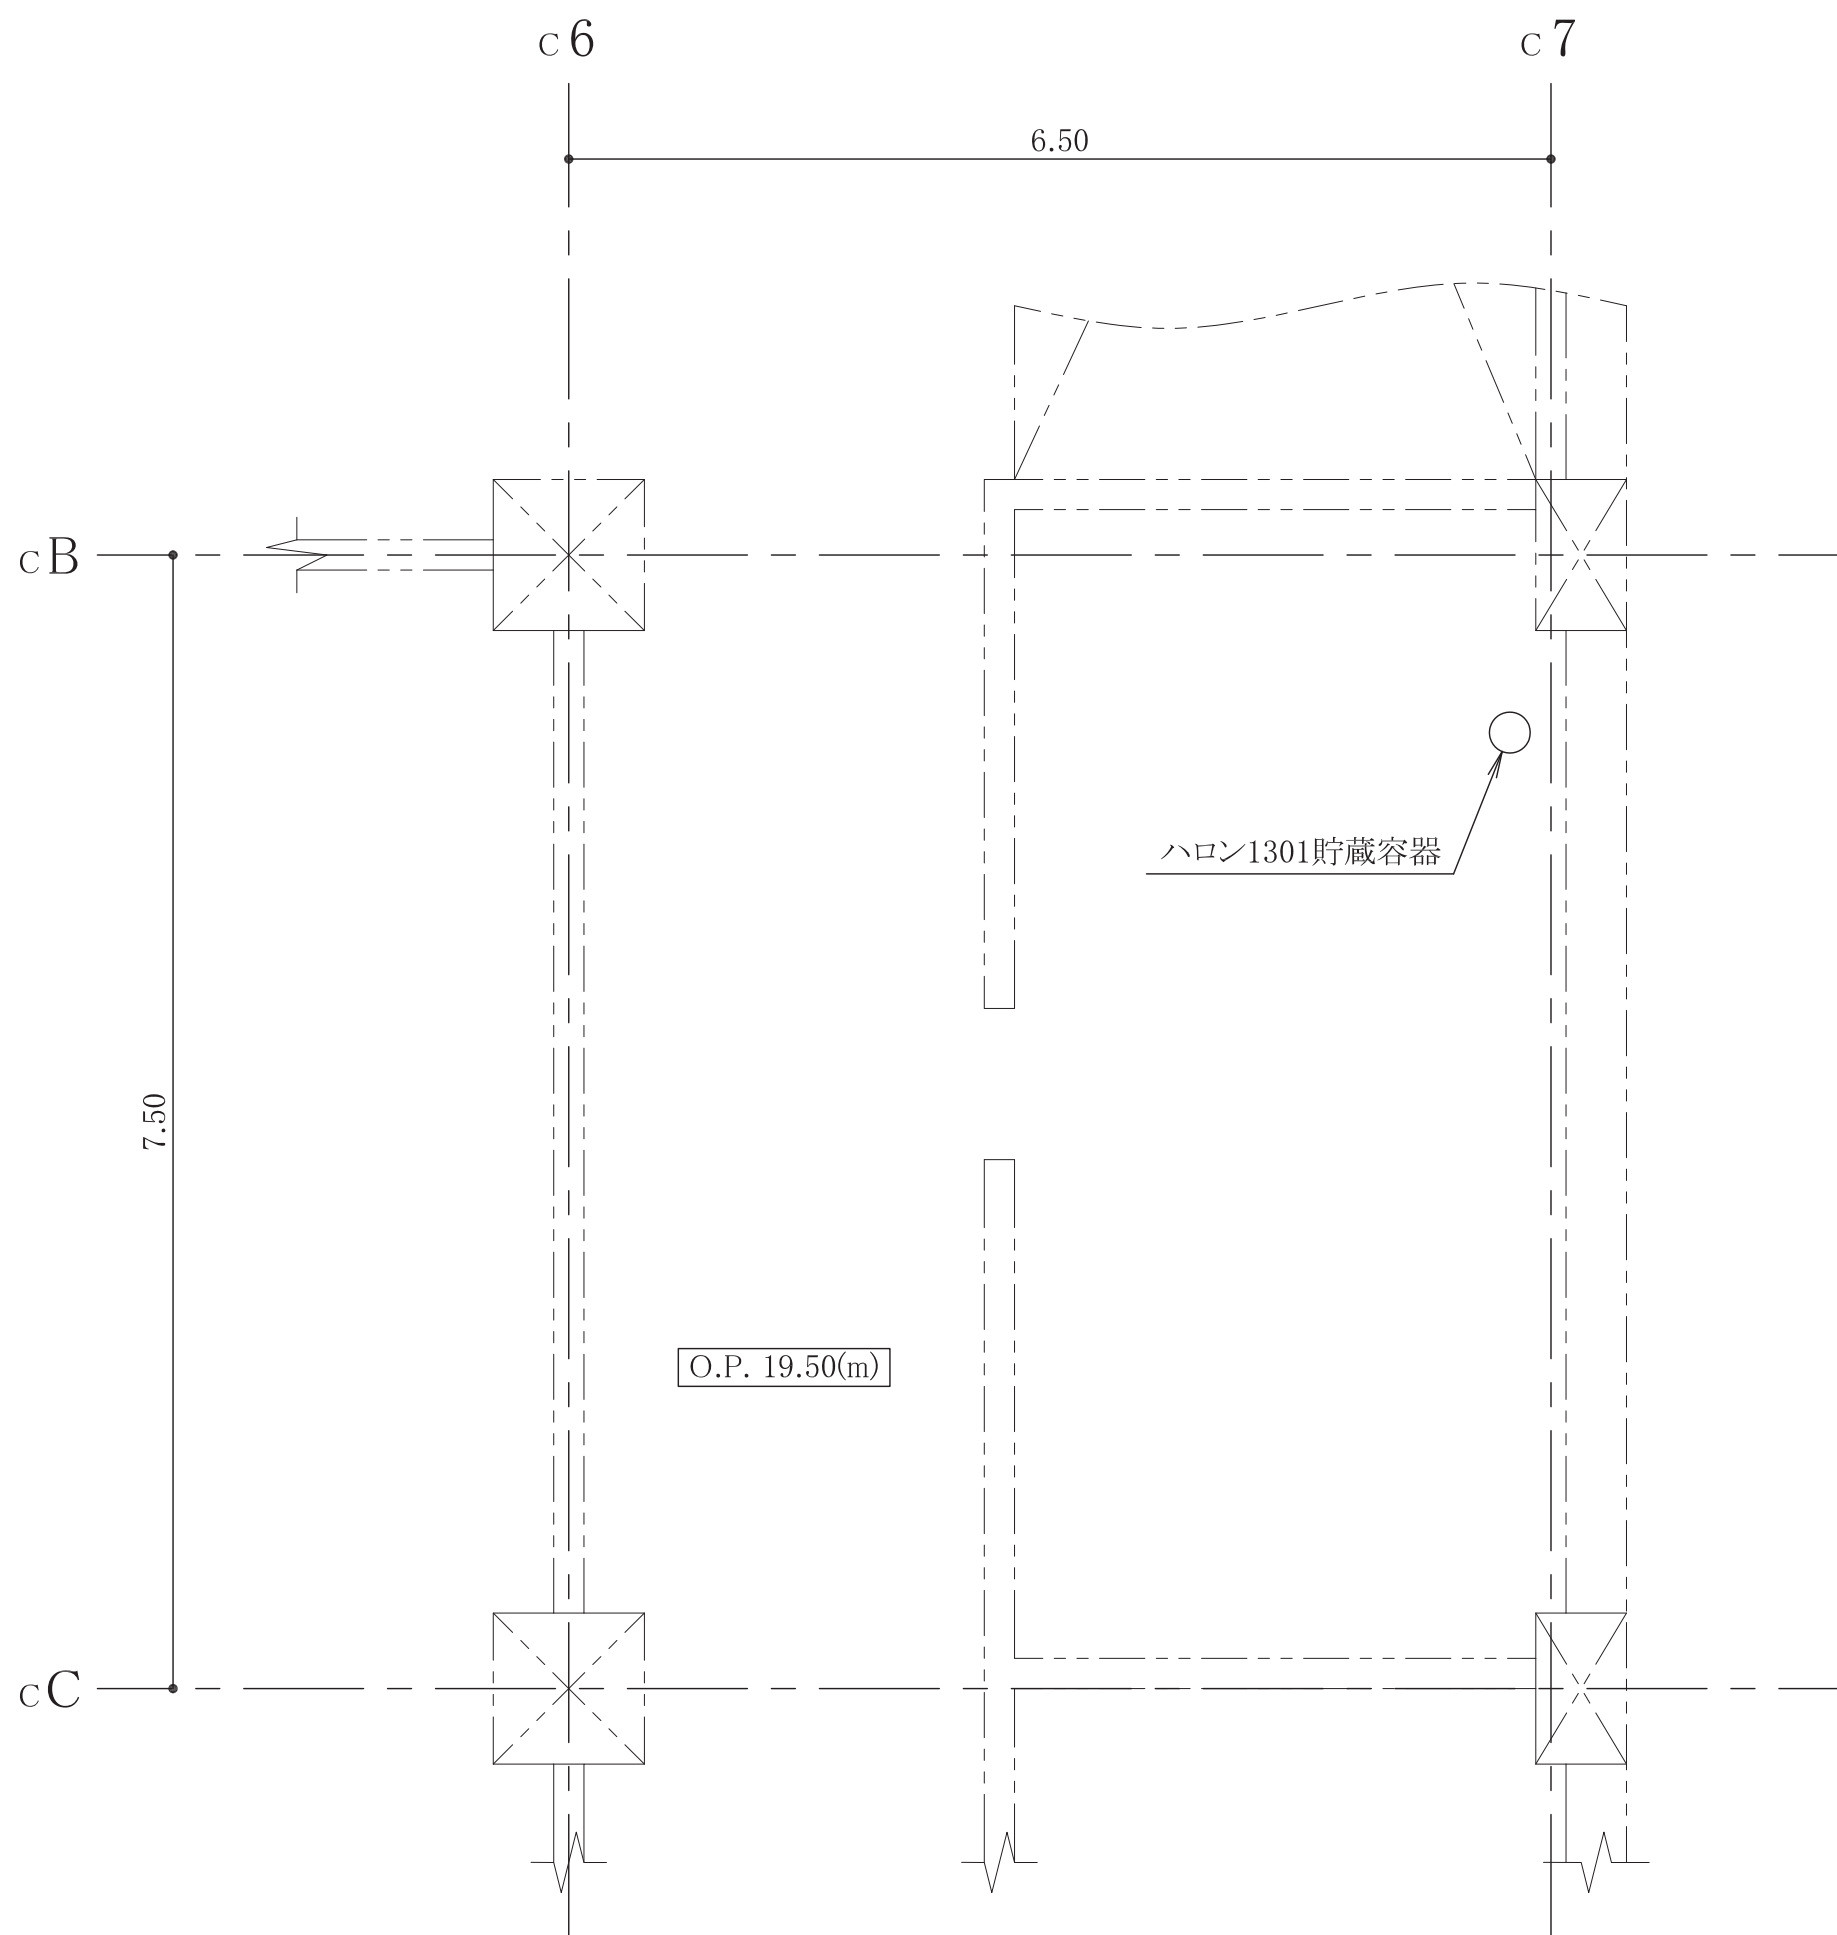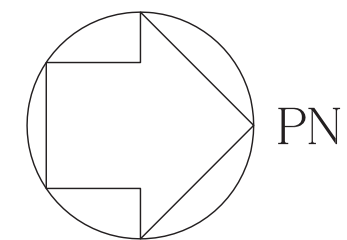

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-48 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	PCPS区分Iエリア消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

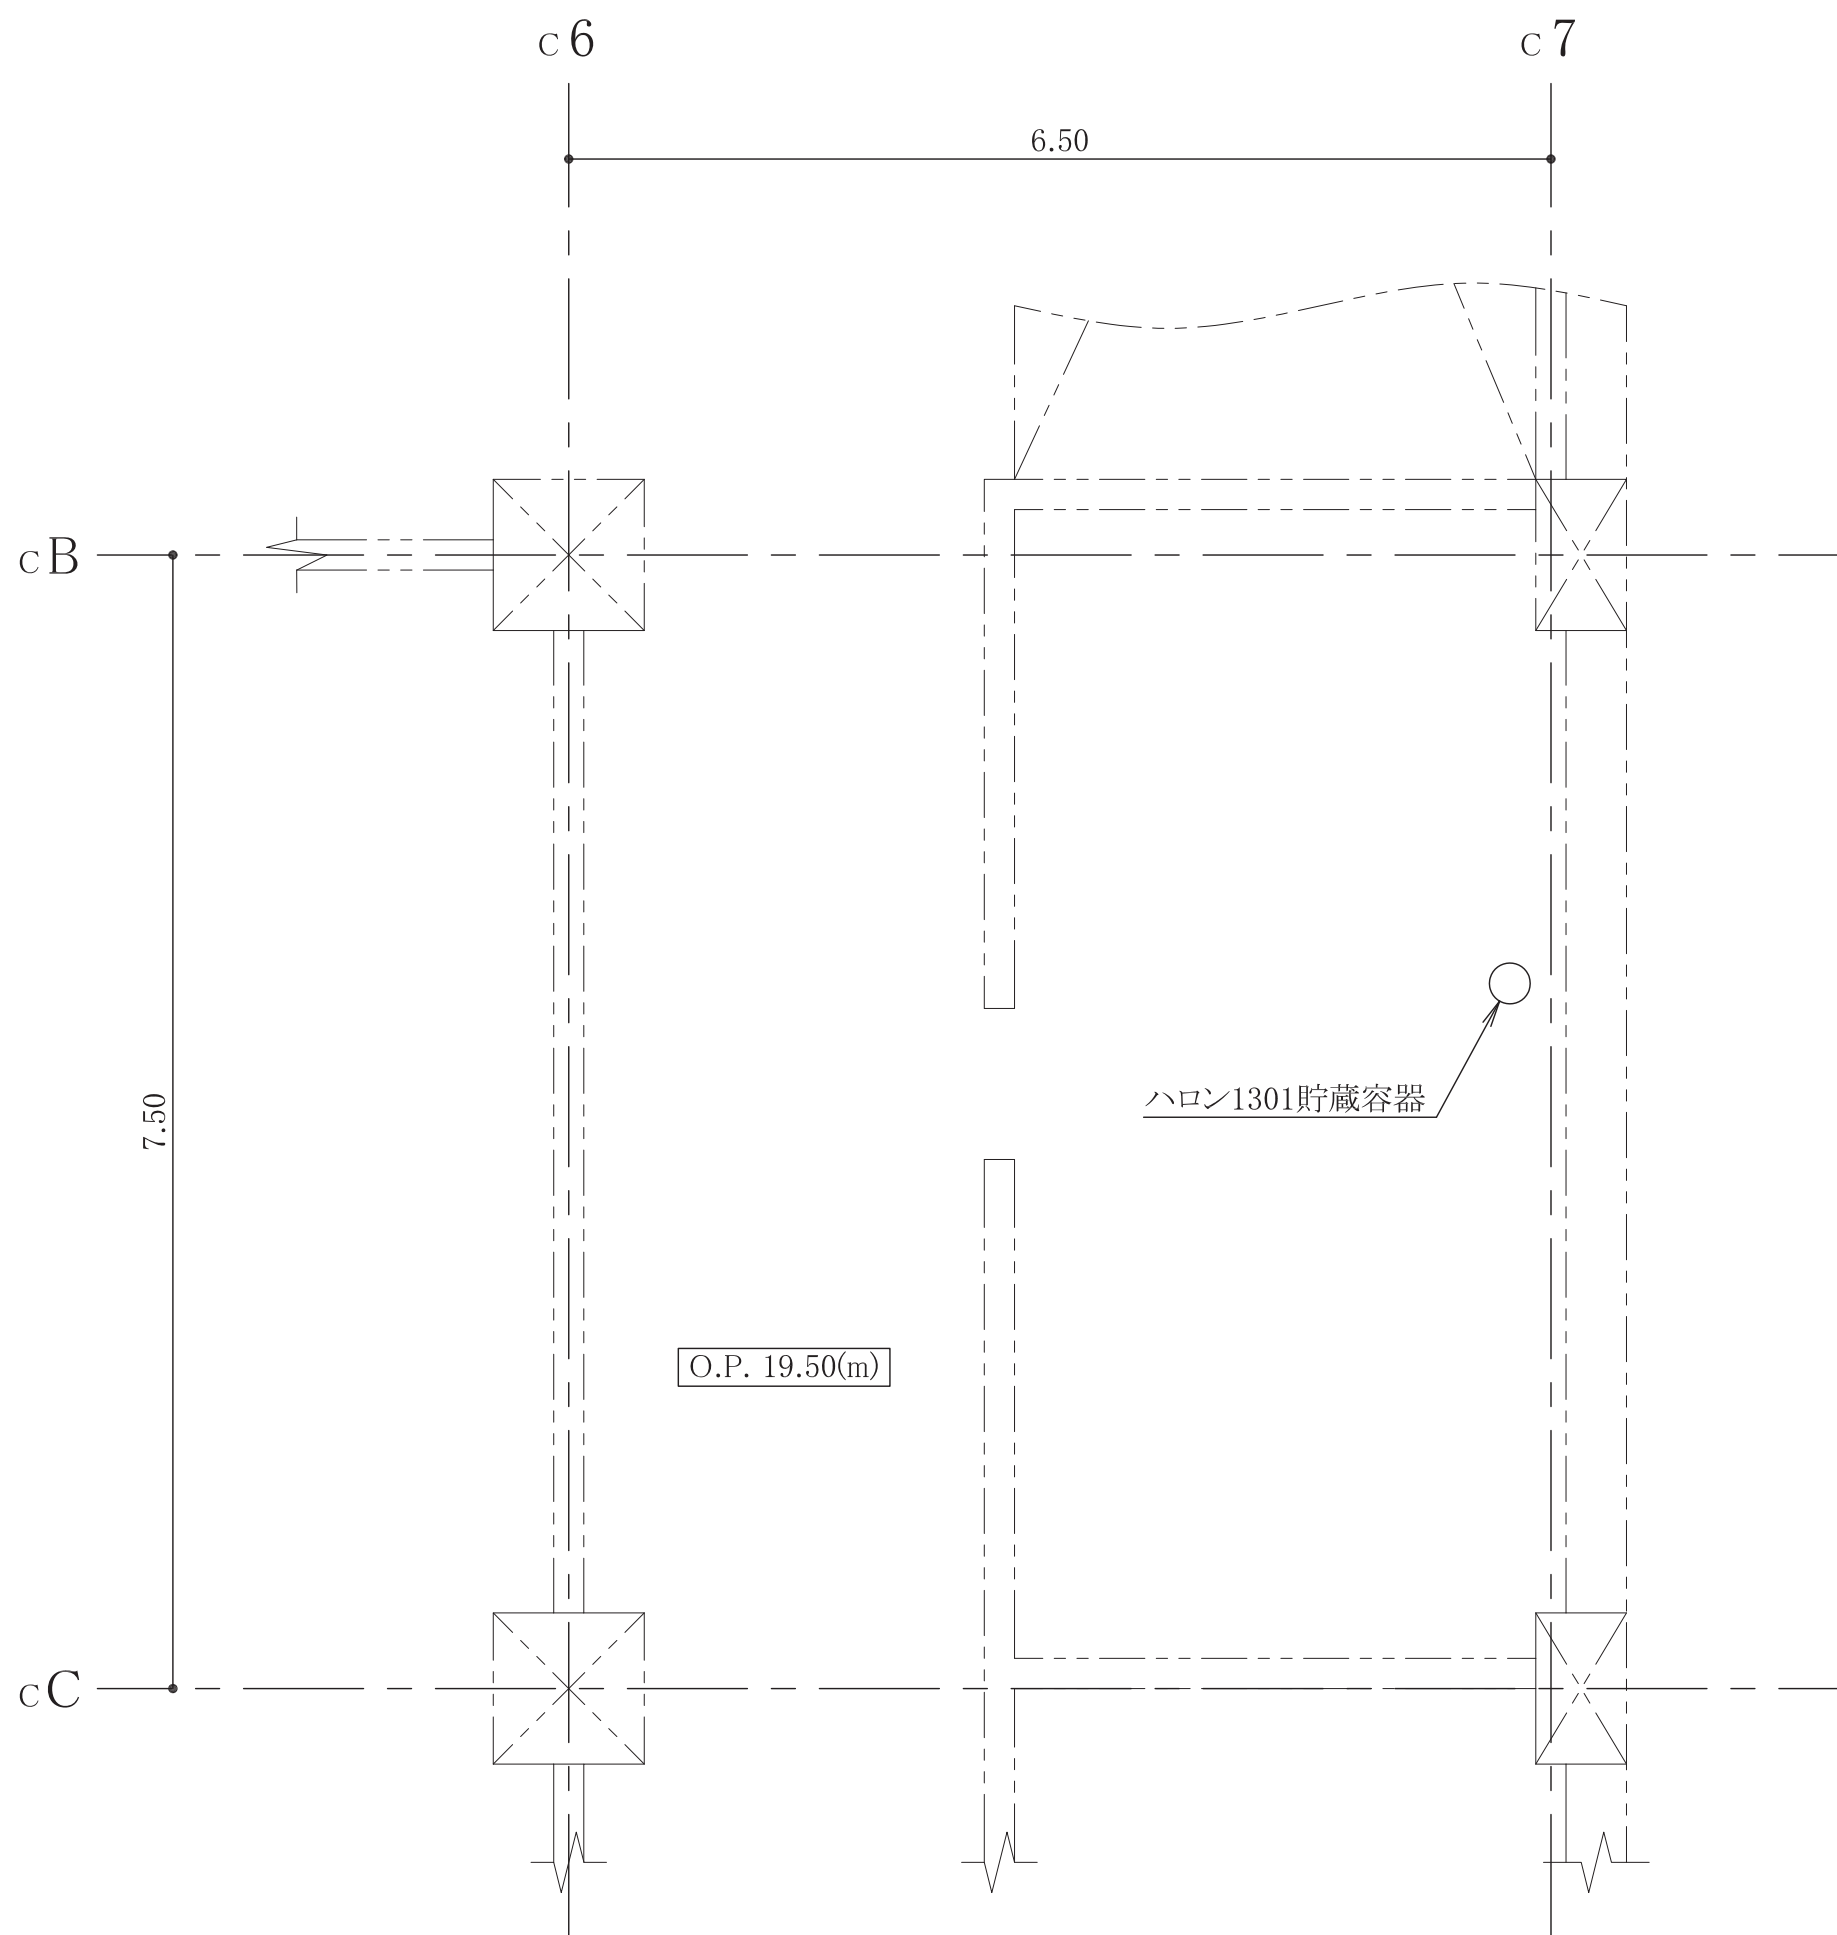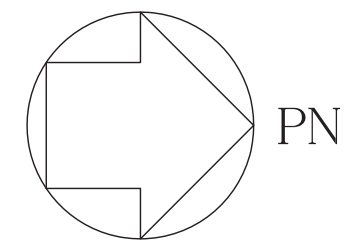

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-49図

女川原子力発電所 第2号機

名 PCPS区分IIエリア消火系  
 称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社



0318

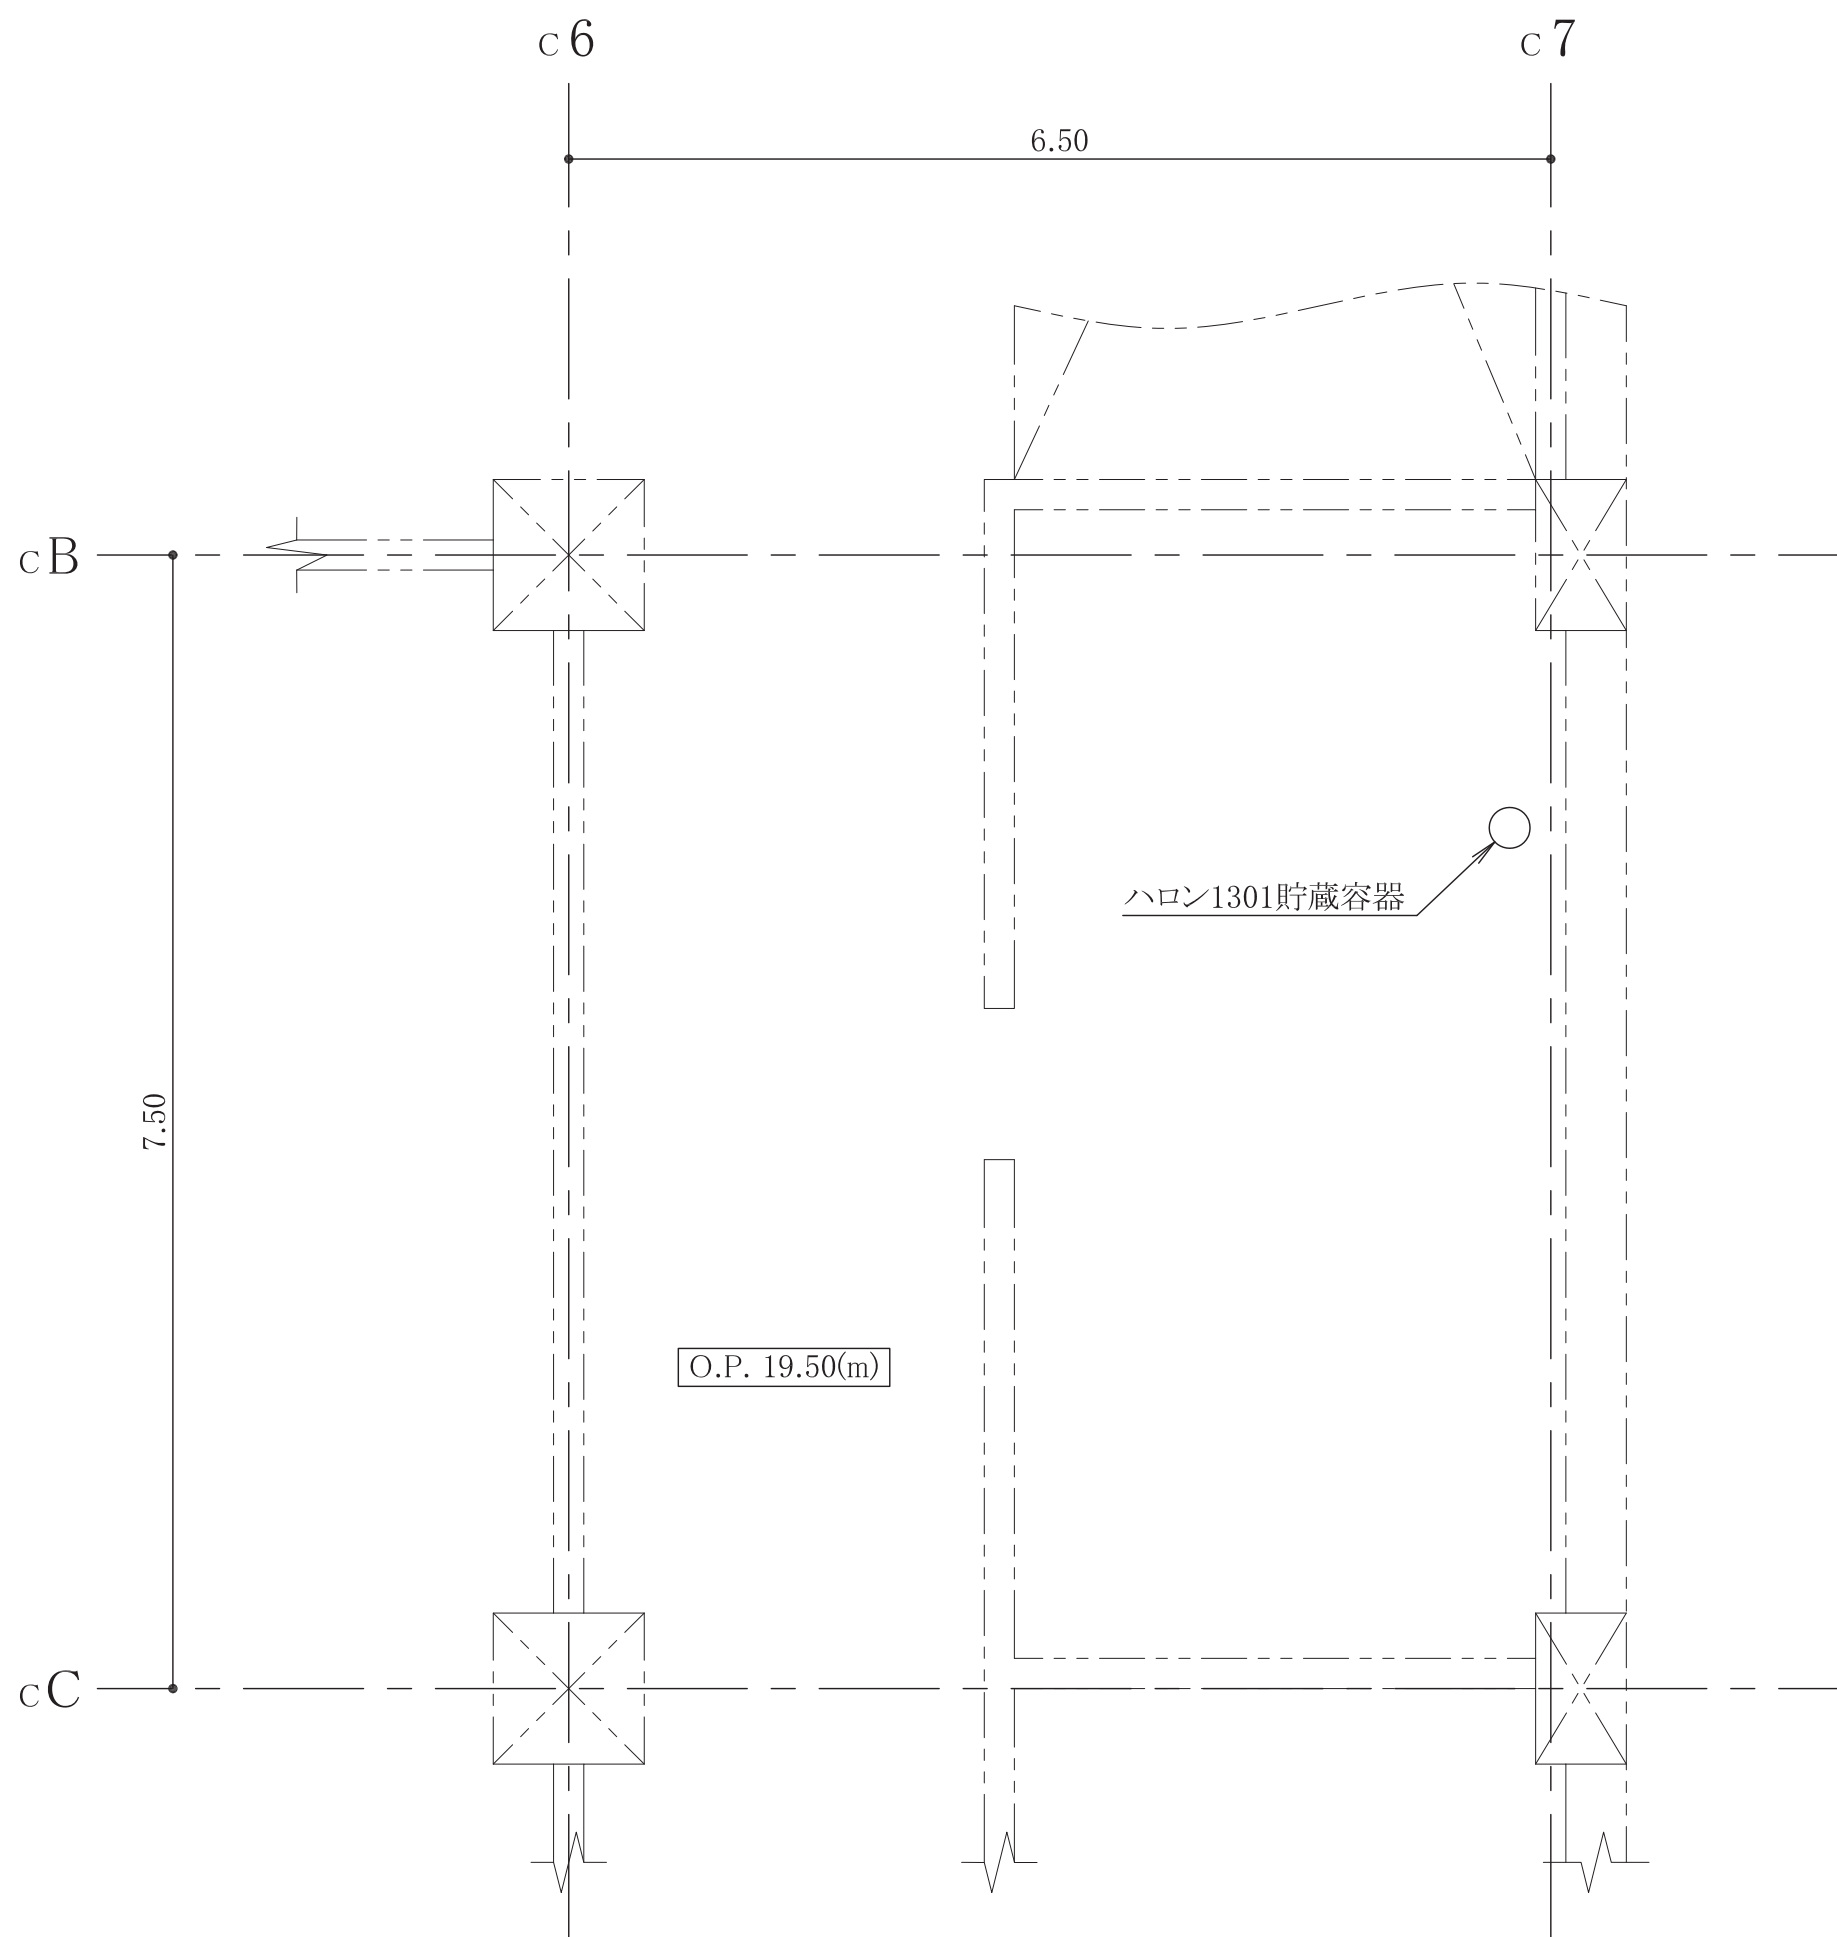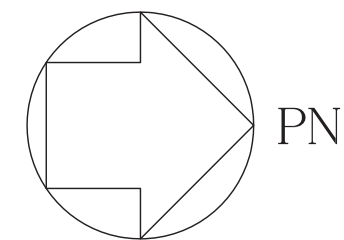

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請	第 9-3-2-2-3-50 図
女川原子力発電所 第2号機	
名	PCPS区分Ⅲエリア消火系
称	機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

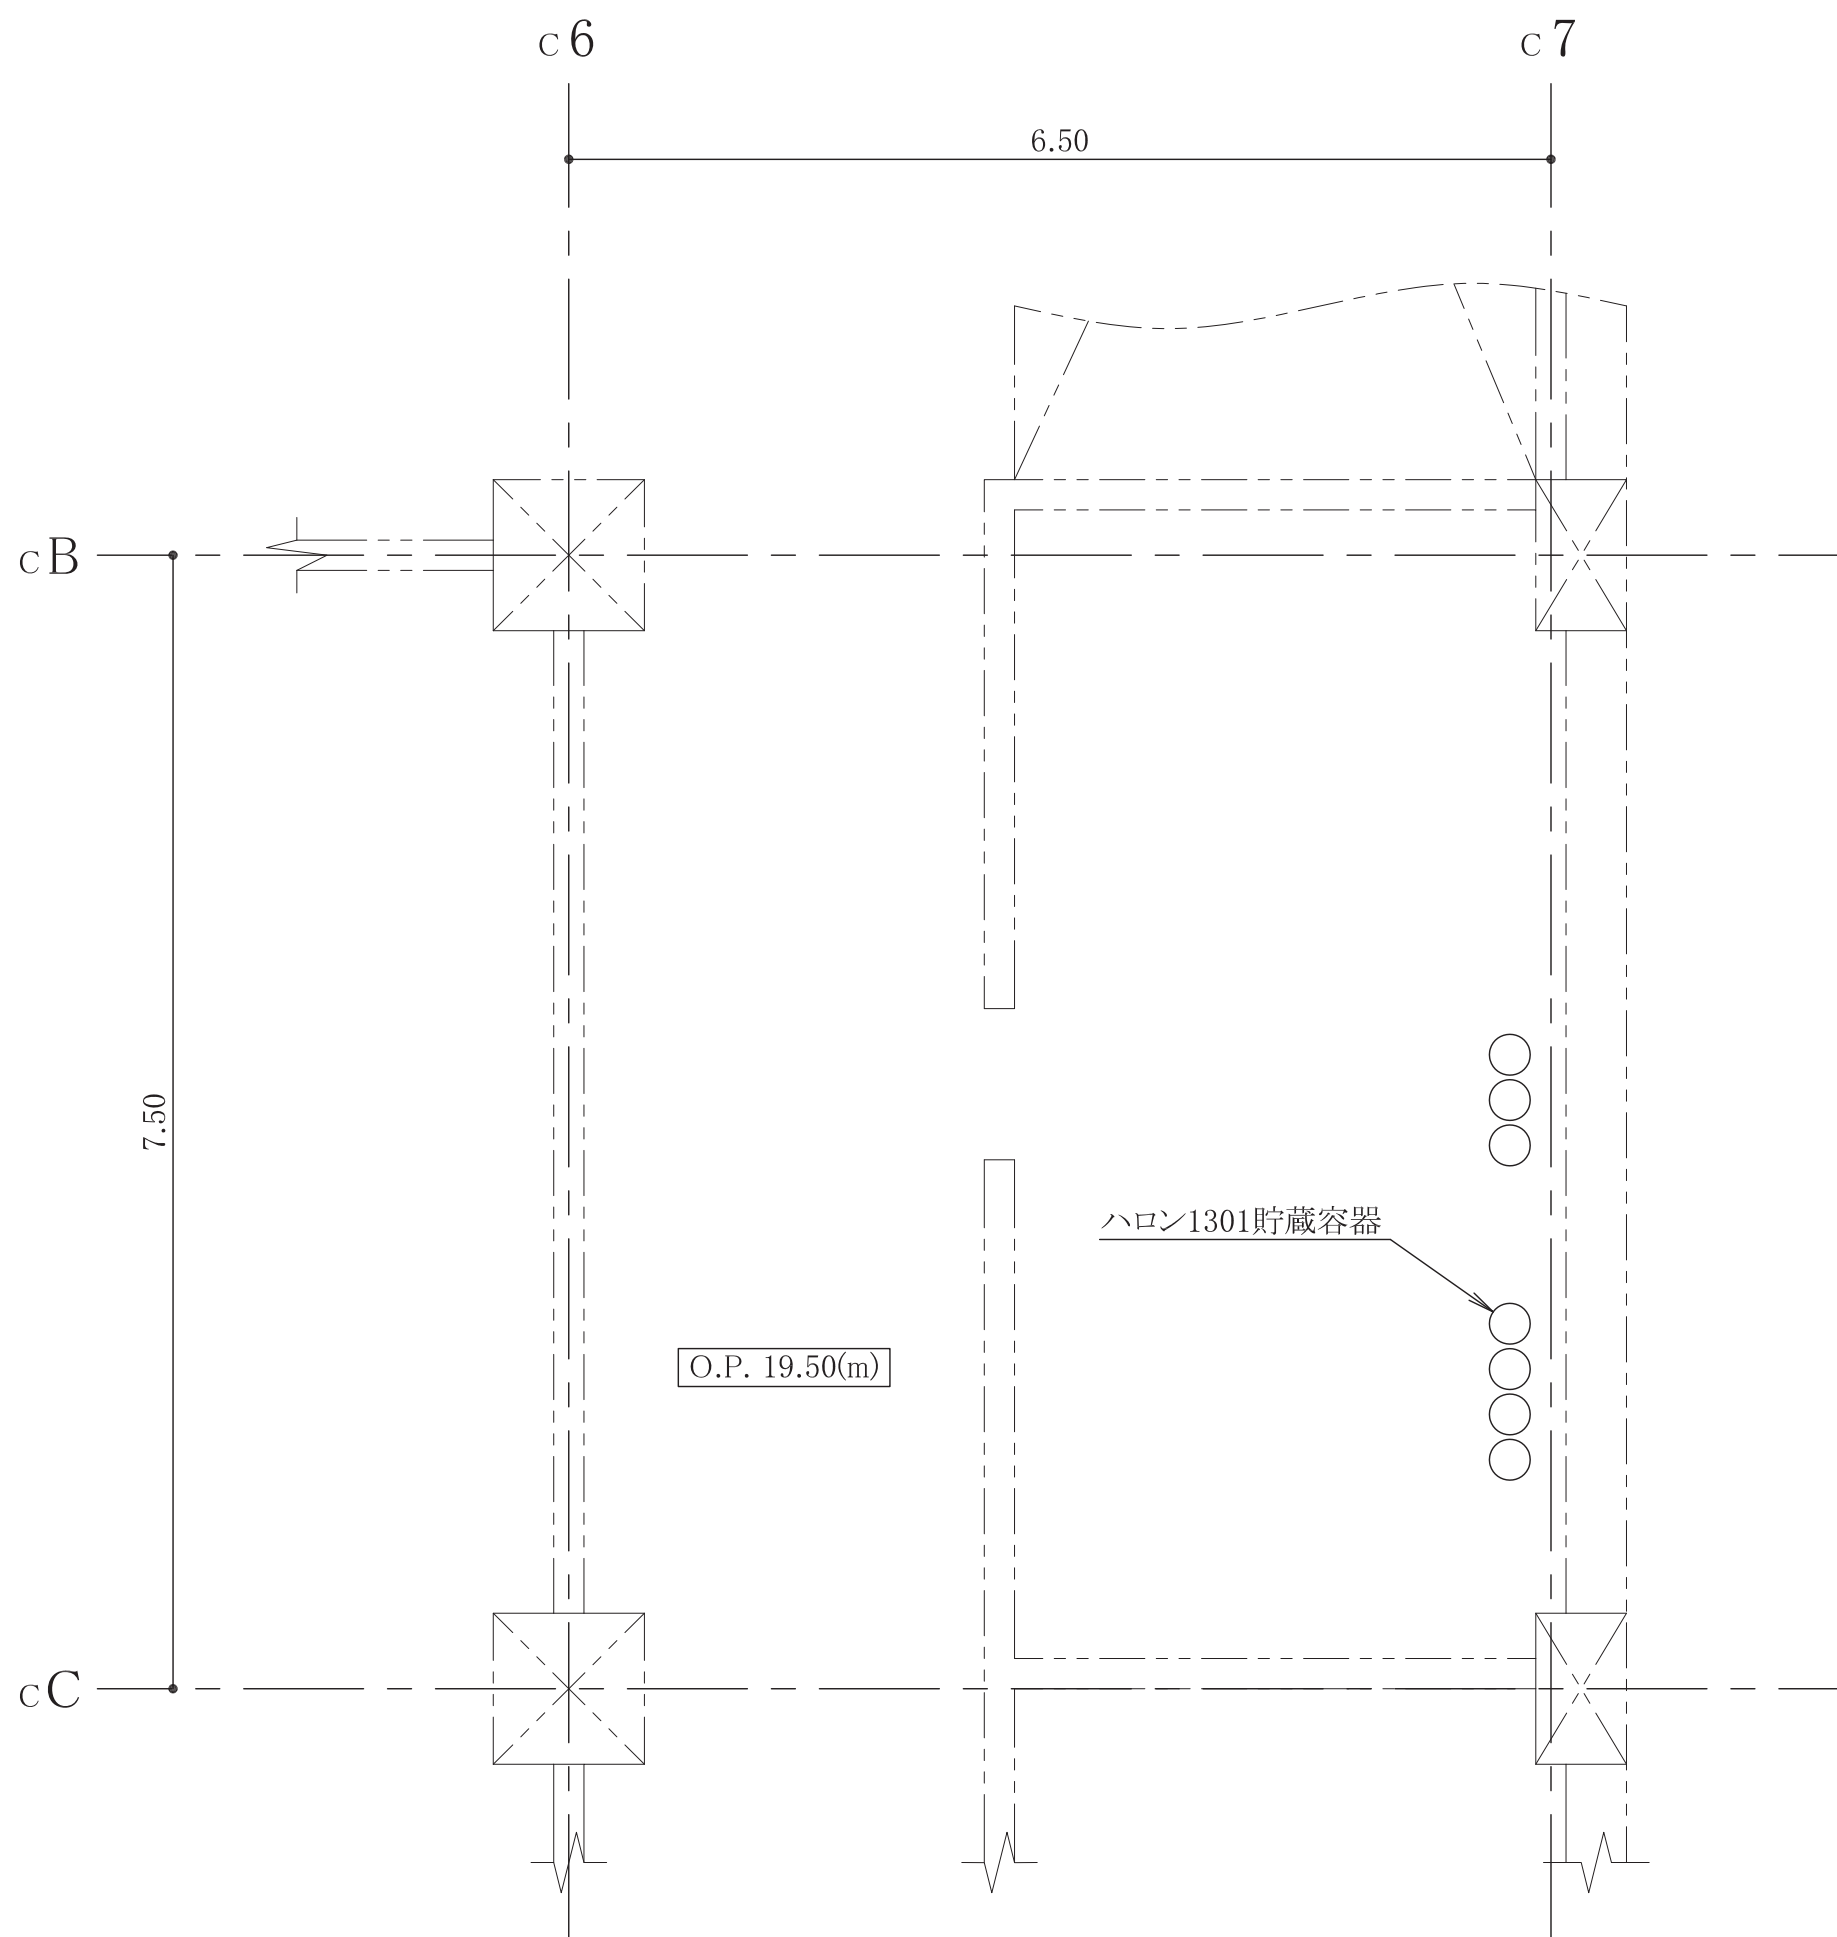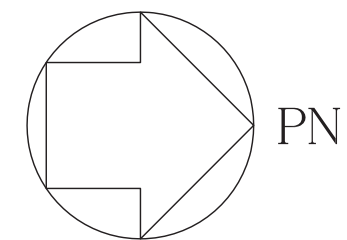

注1: 寸法はmを示す。

制御建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-51図



女川原子力発電所 第2号機

名 PCPS区分NONエリア消火系

称 機器の配置を明示した図面



東北電力株式会社

0318

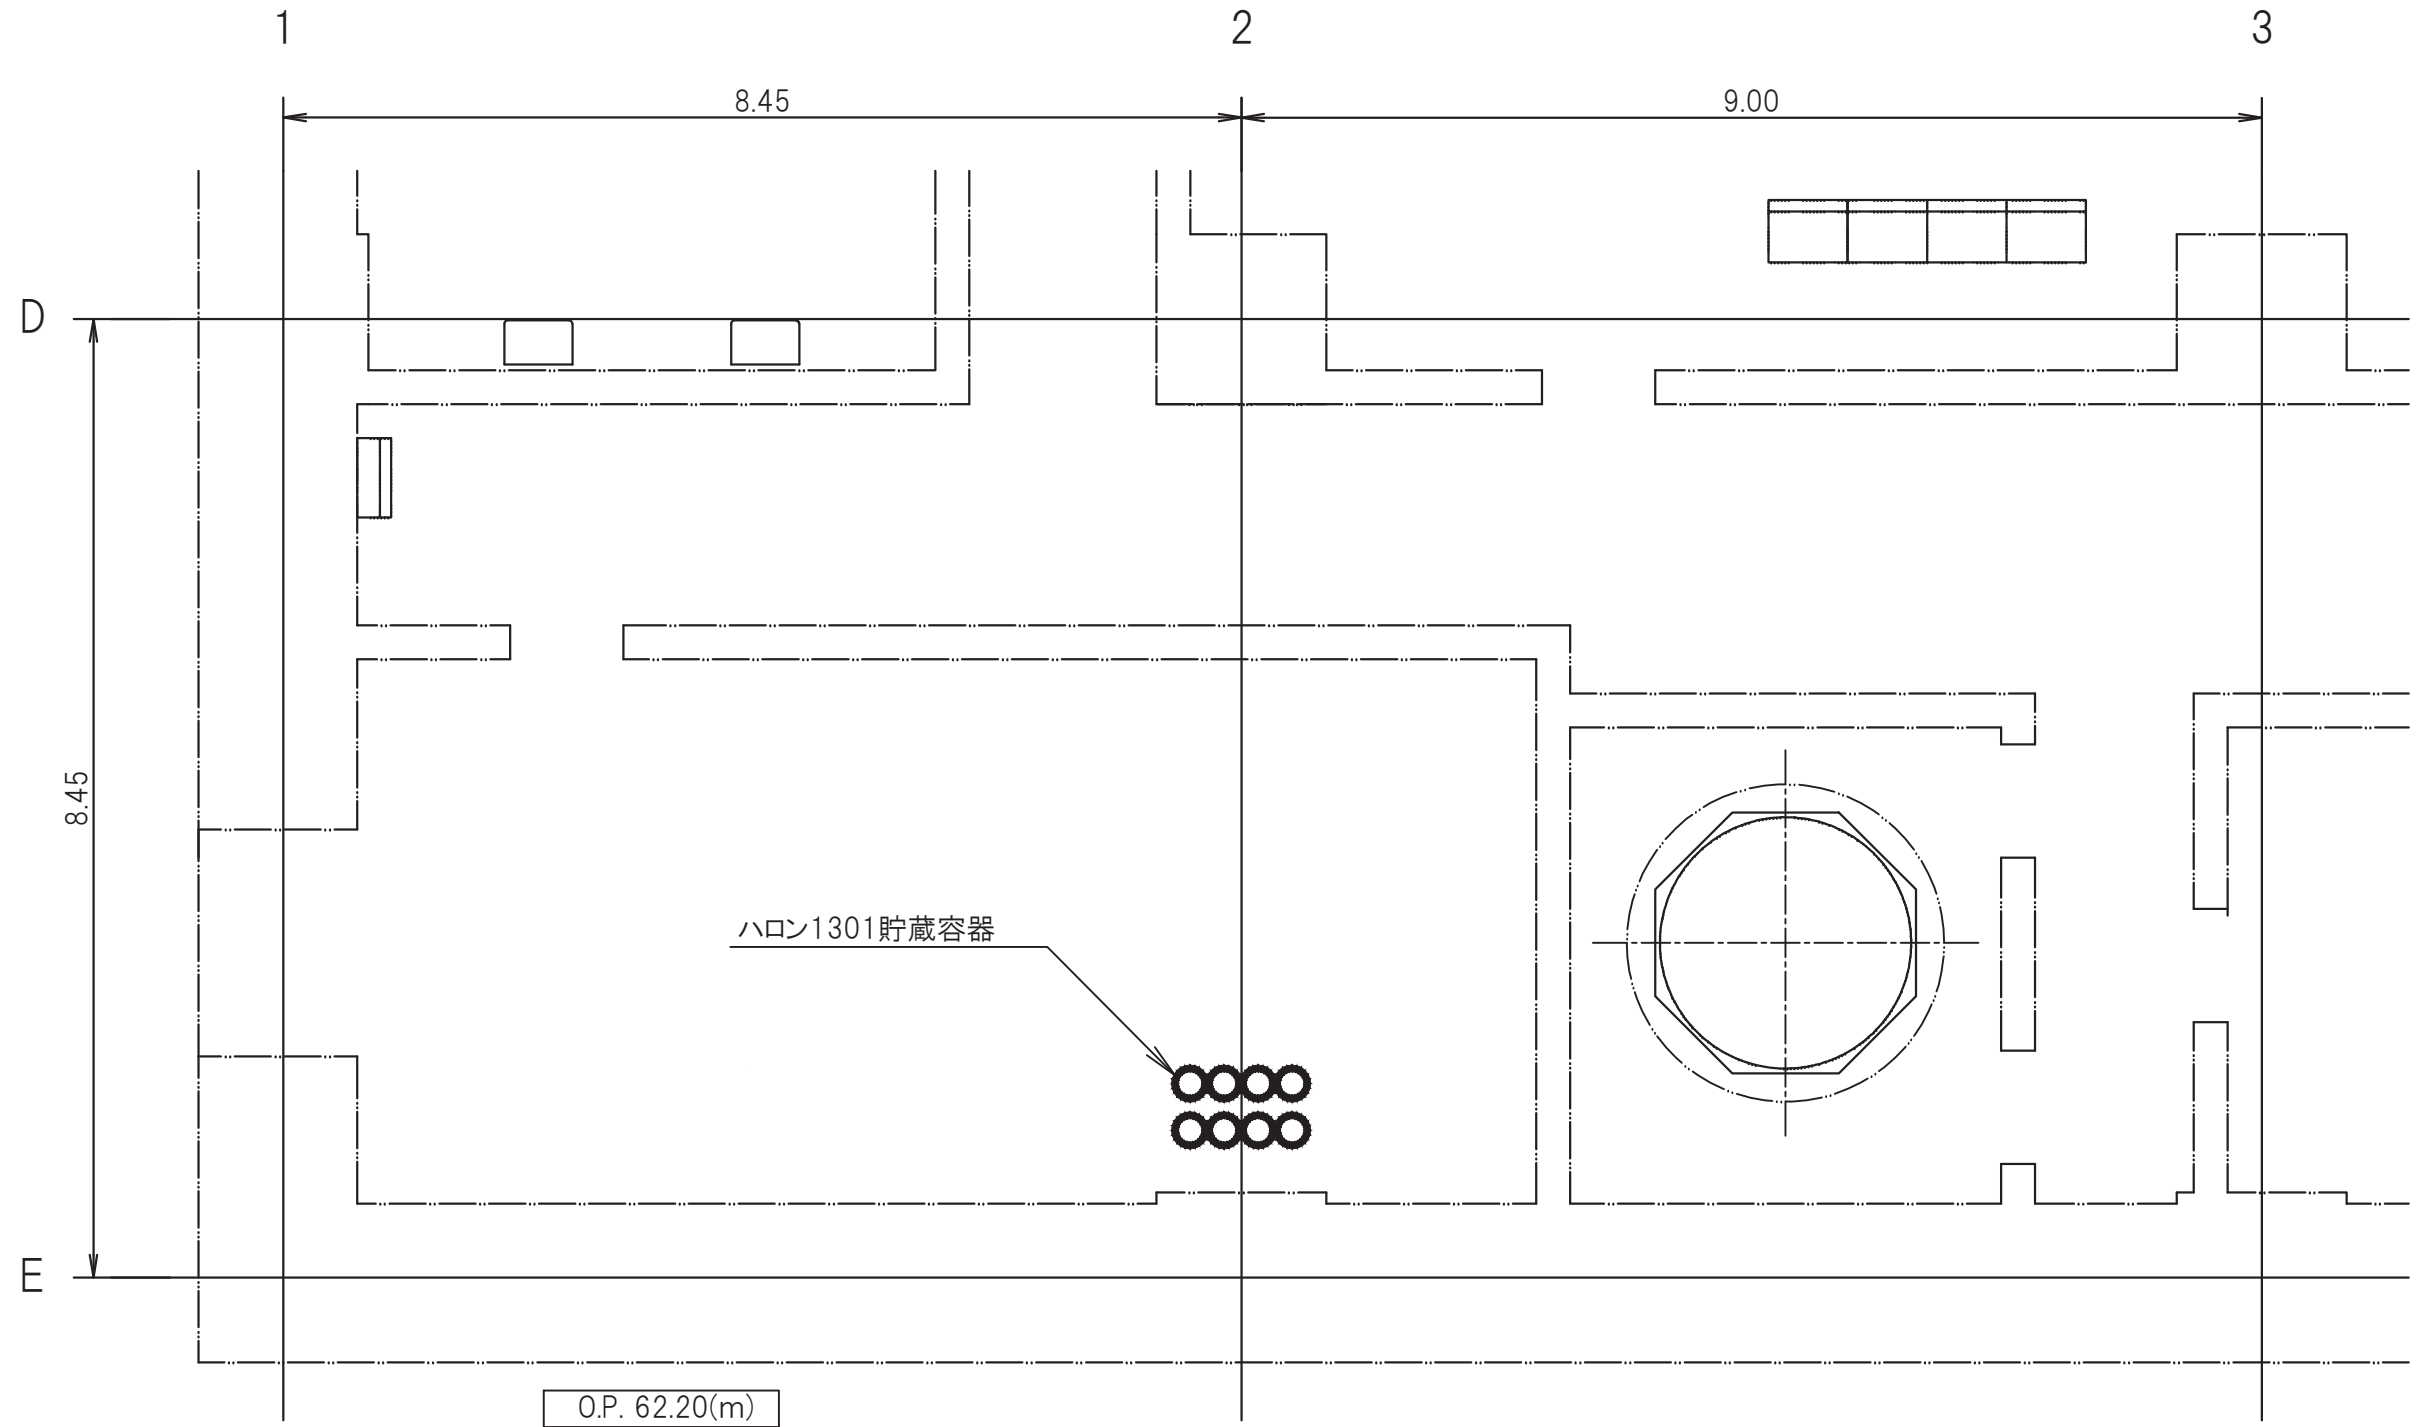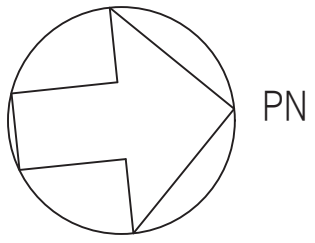



注：寸法はmを示す。

工事計画認可申請		第9-3-2-2-3-52図
女川原子力発電所 第2号機		
名称	緊急対策室他消火系 機器の配置を明示した図面	
東北電力株式会社		

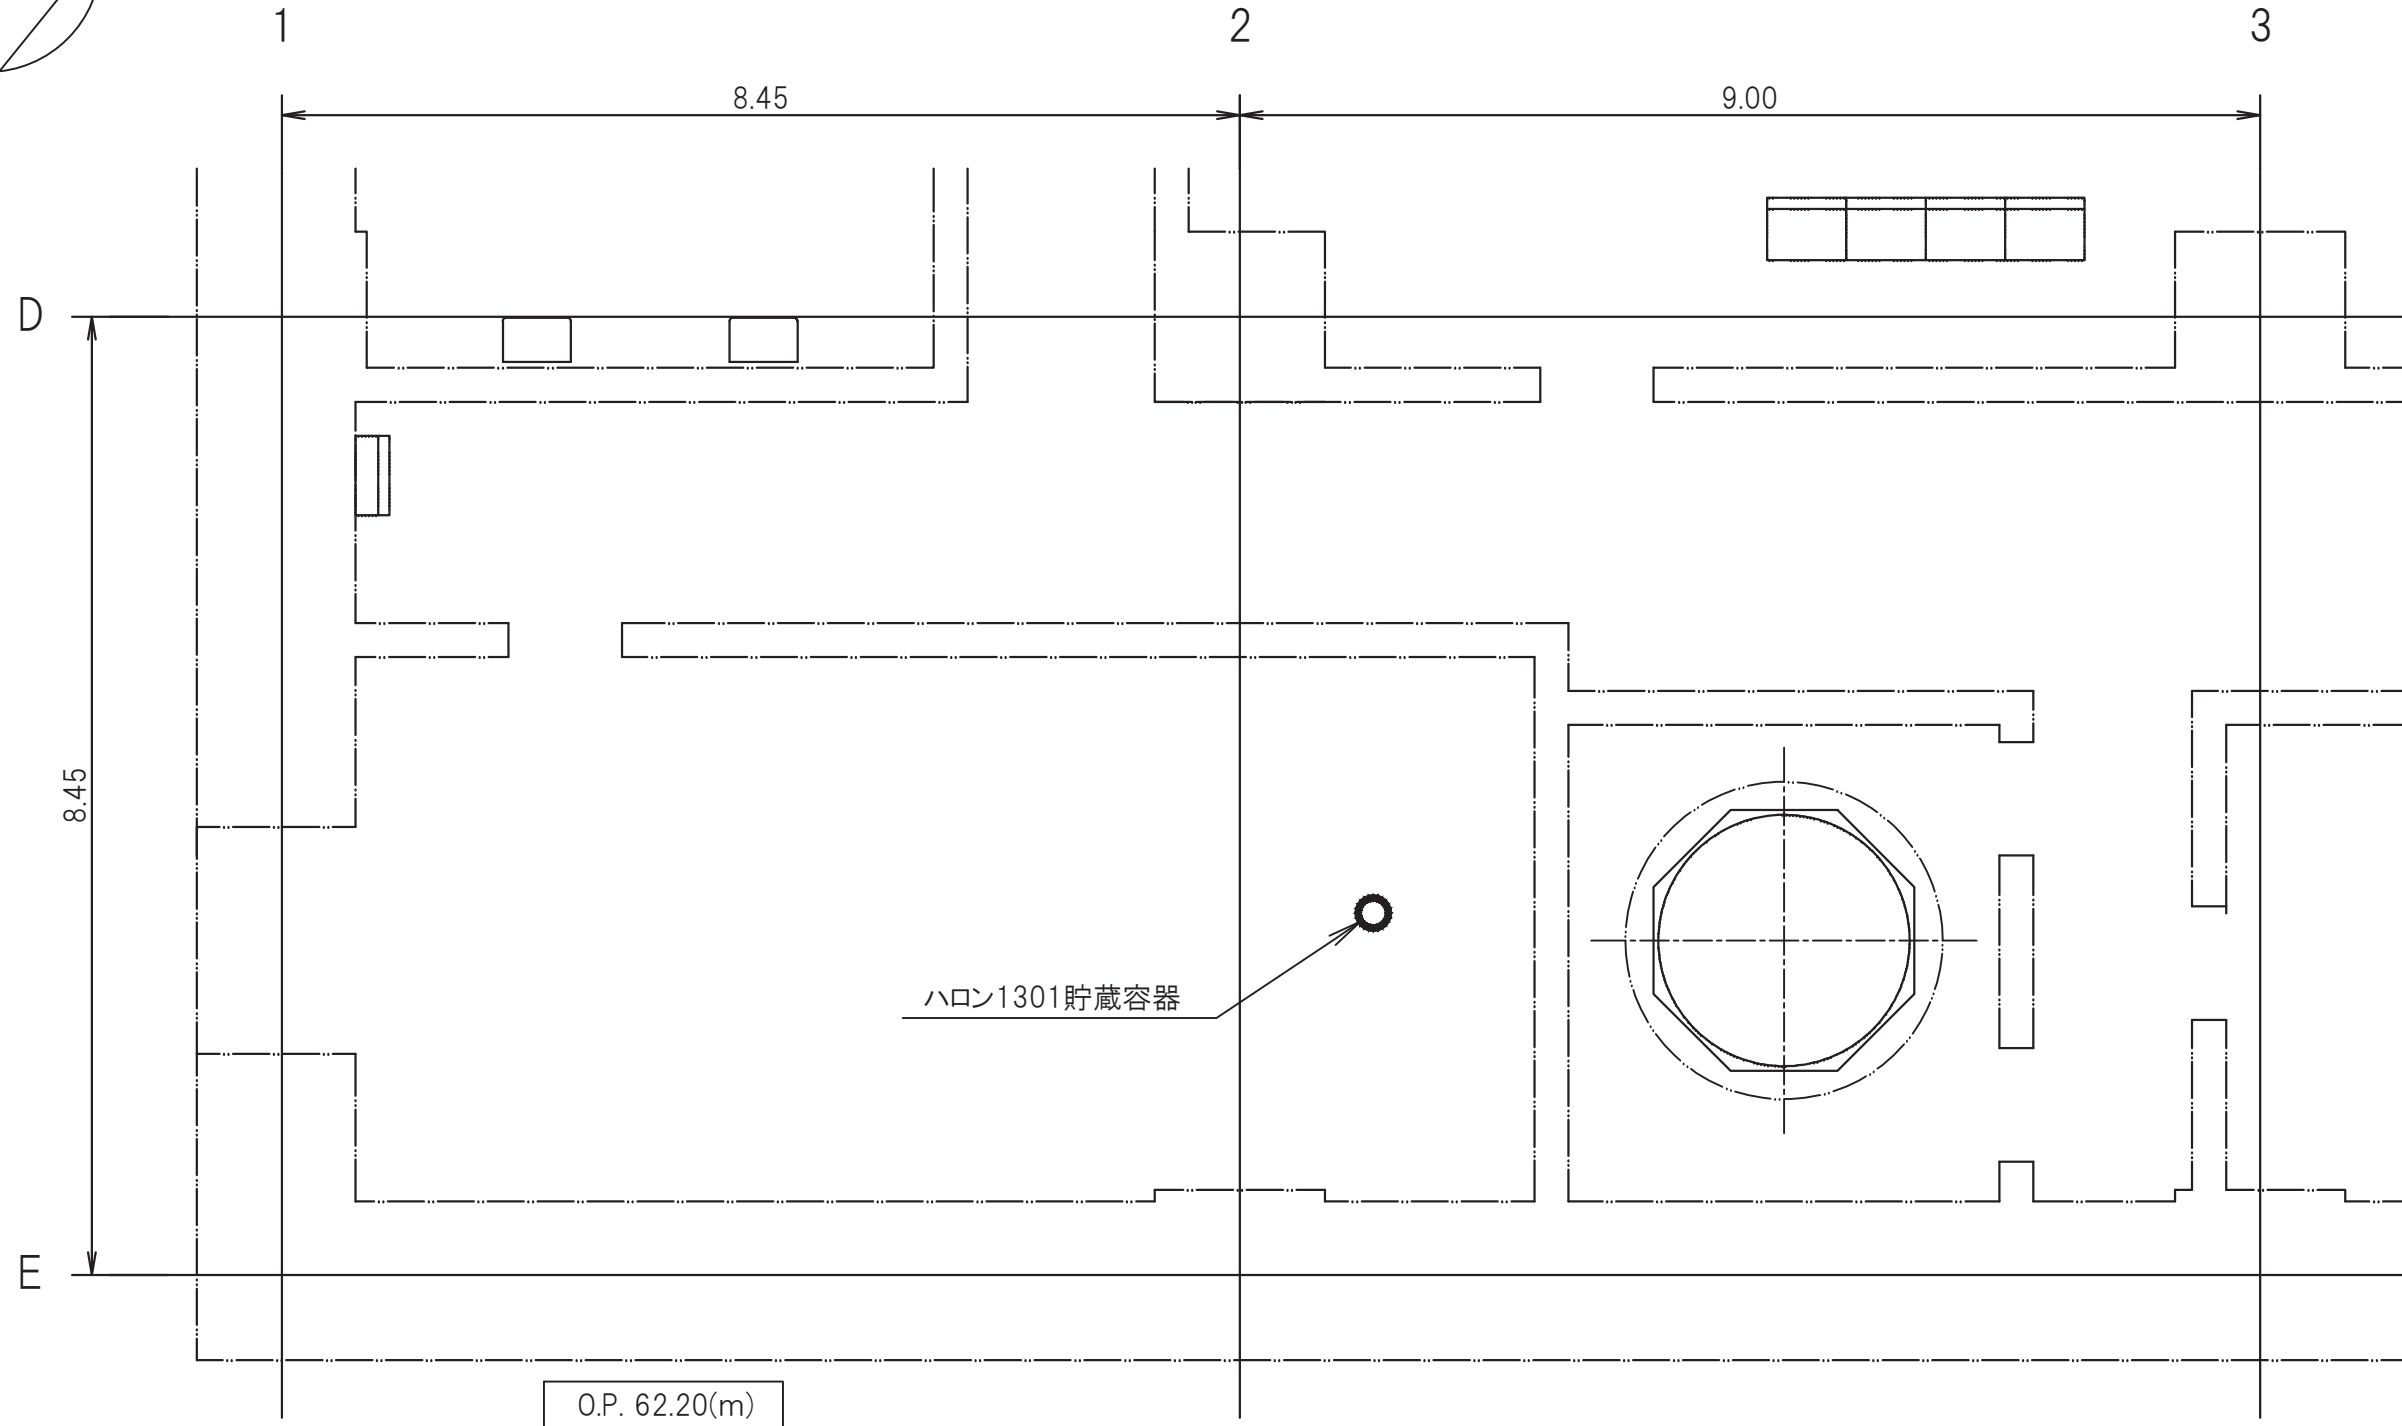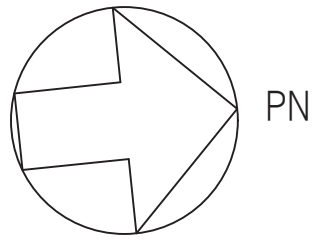



注：寸法はmを示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-53図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(A)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

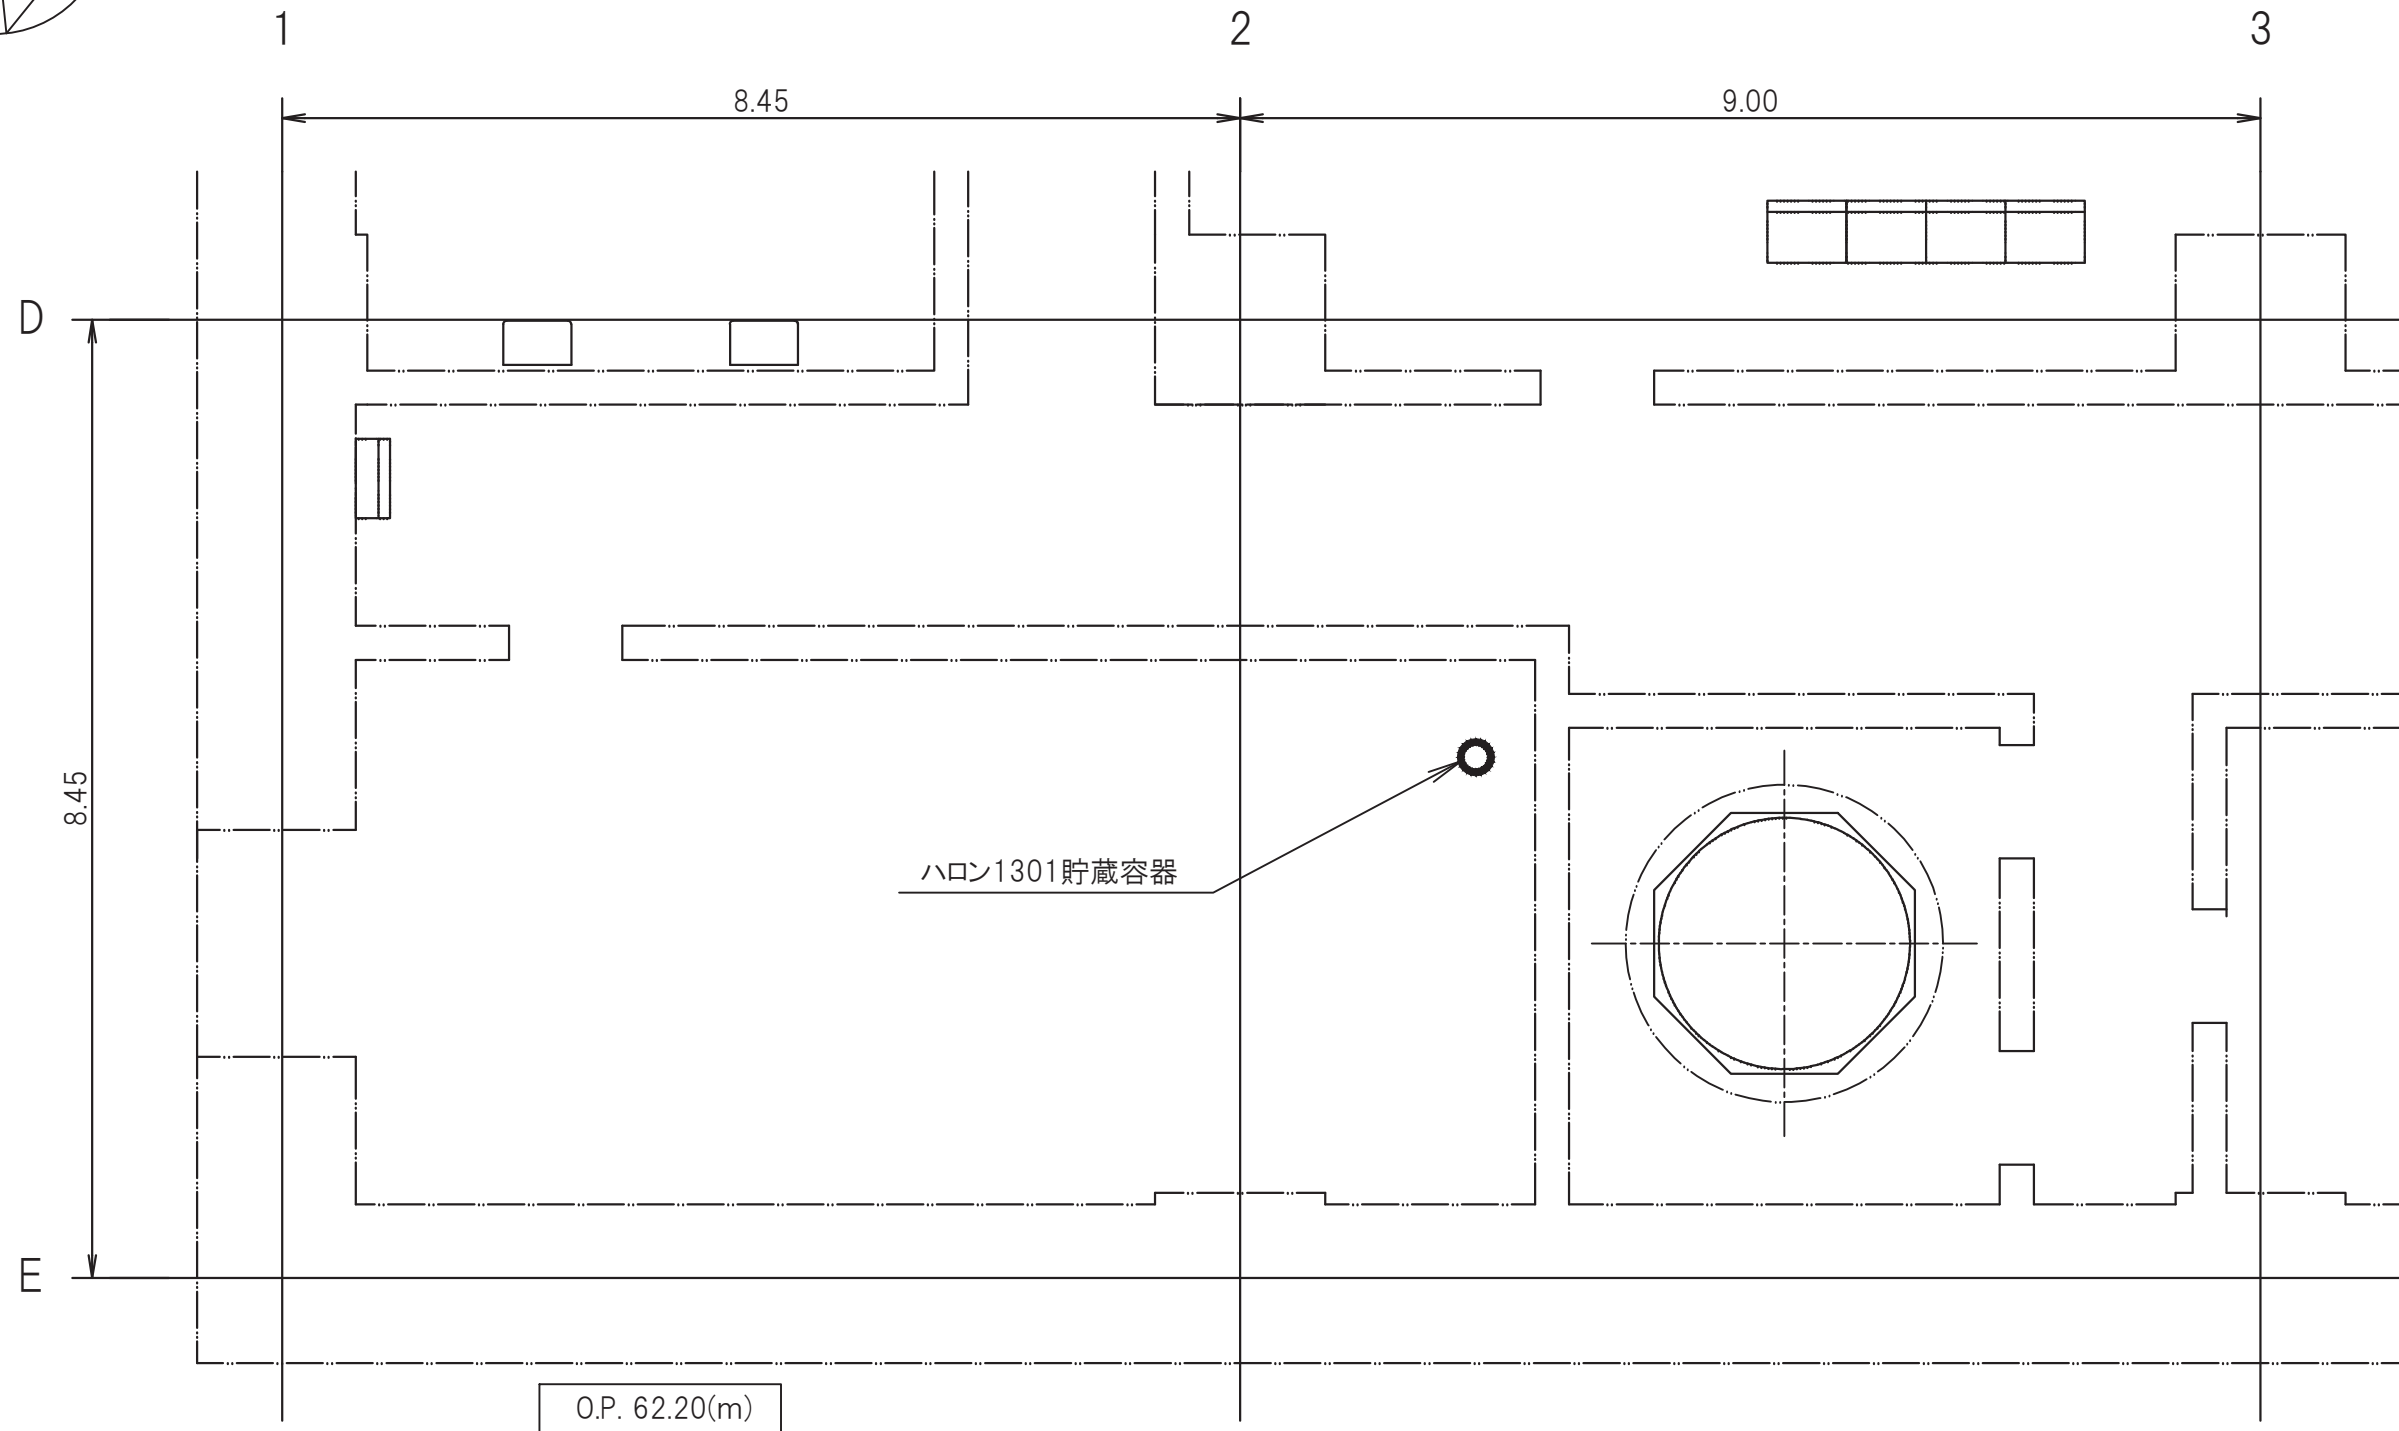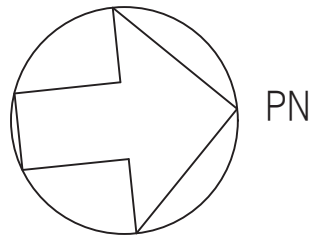

注：寸法はmを示す。



工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-54図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(B)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

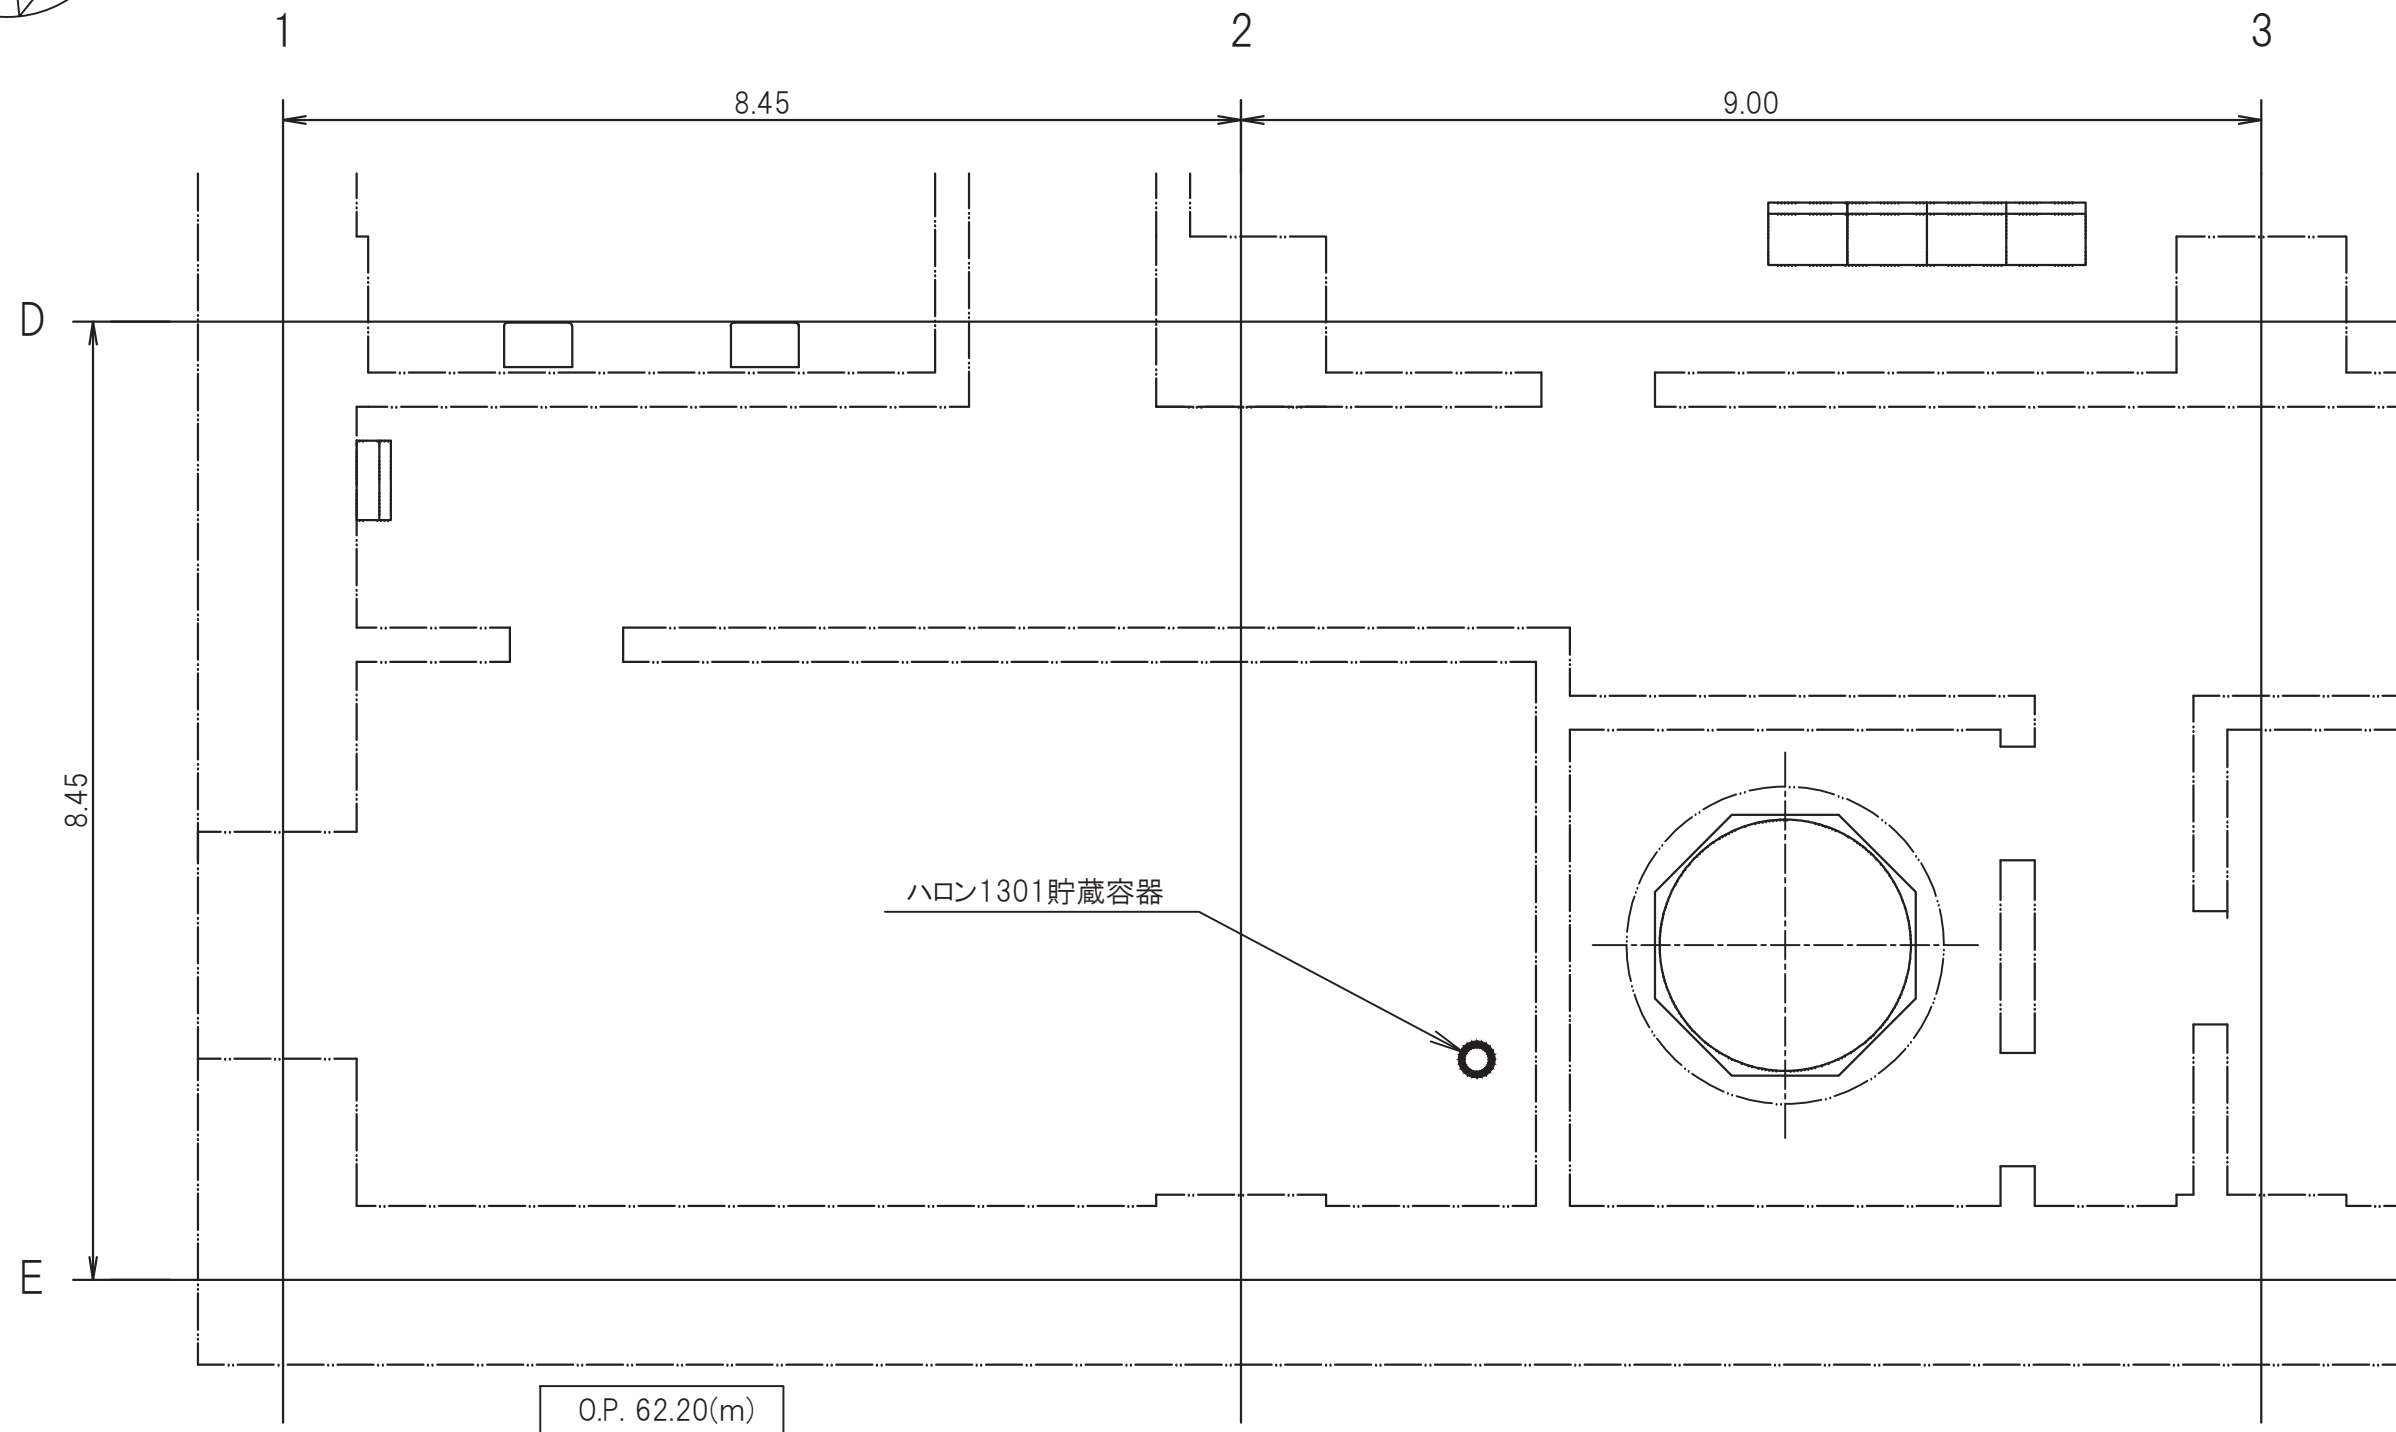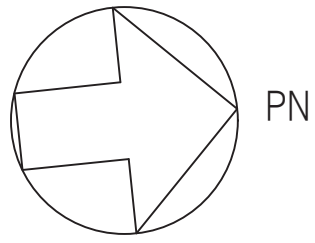

注: 寸法はmを示す。

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-55図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	緊急時対策所軽油タンク(C)室消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	



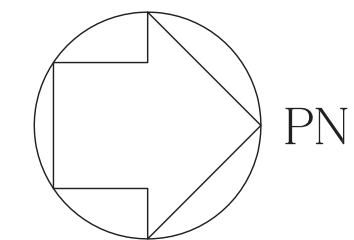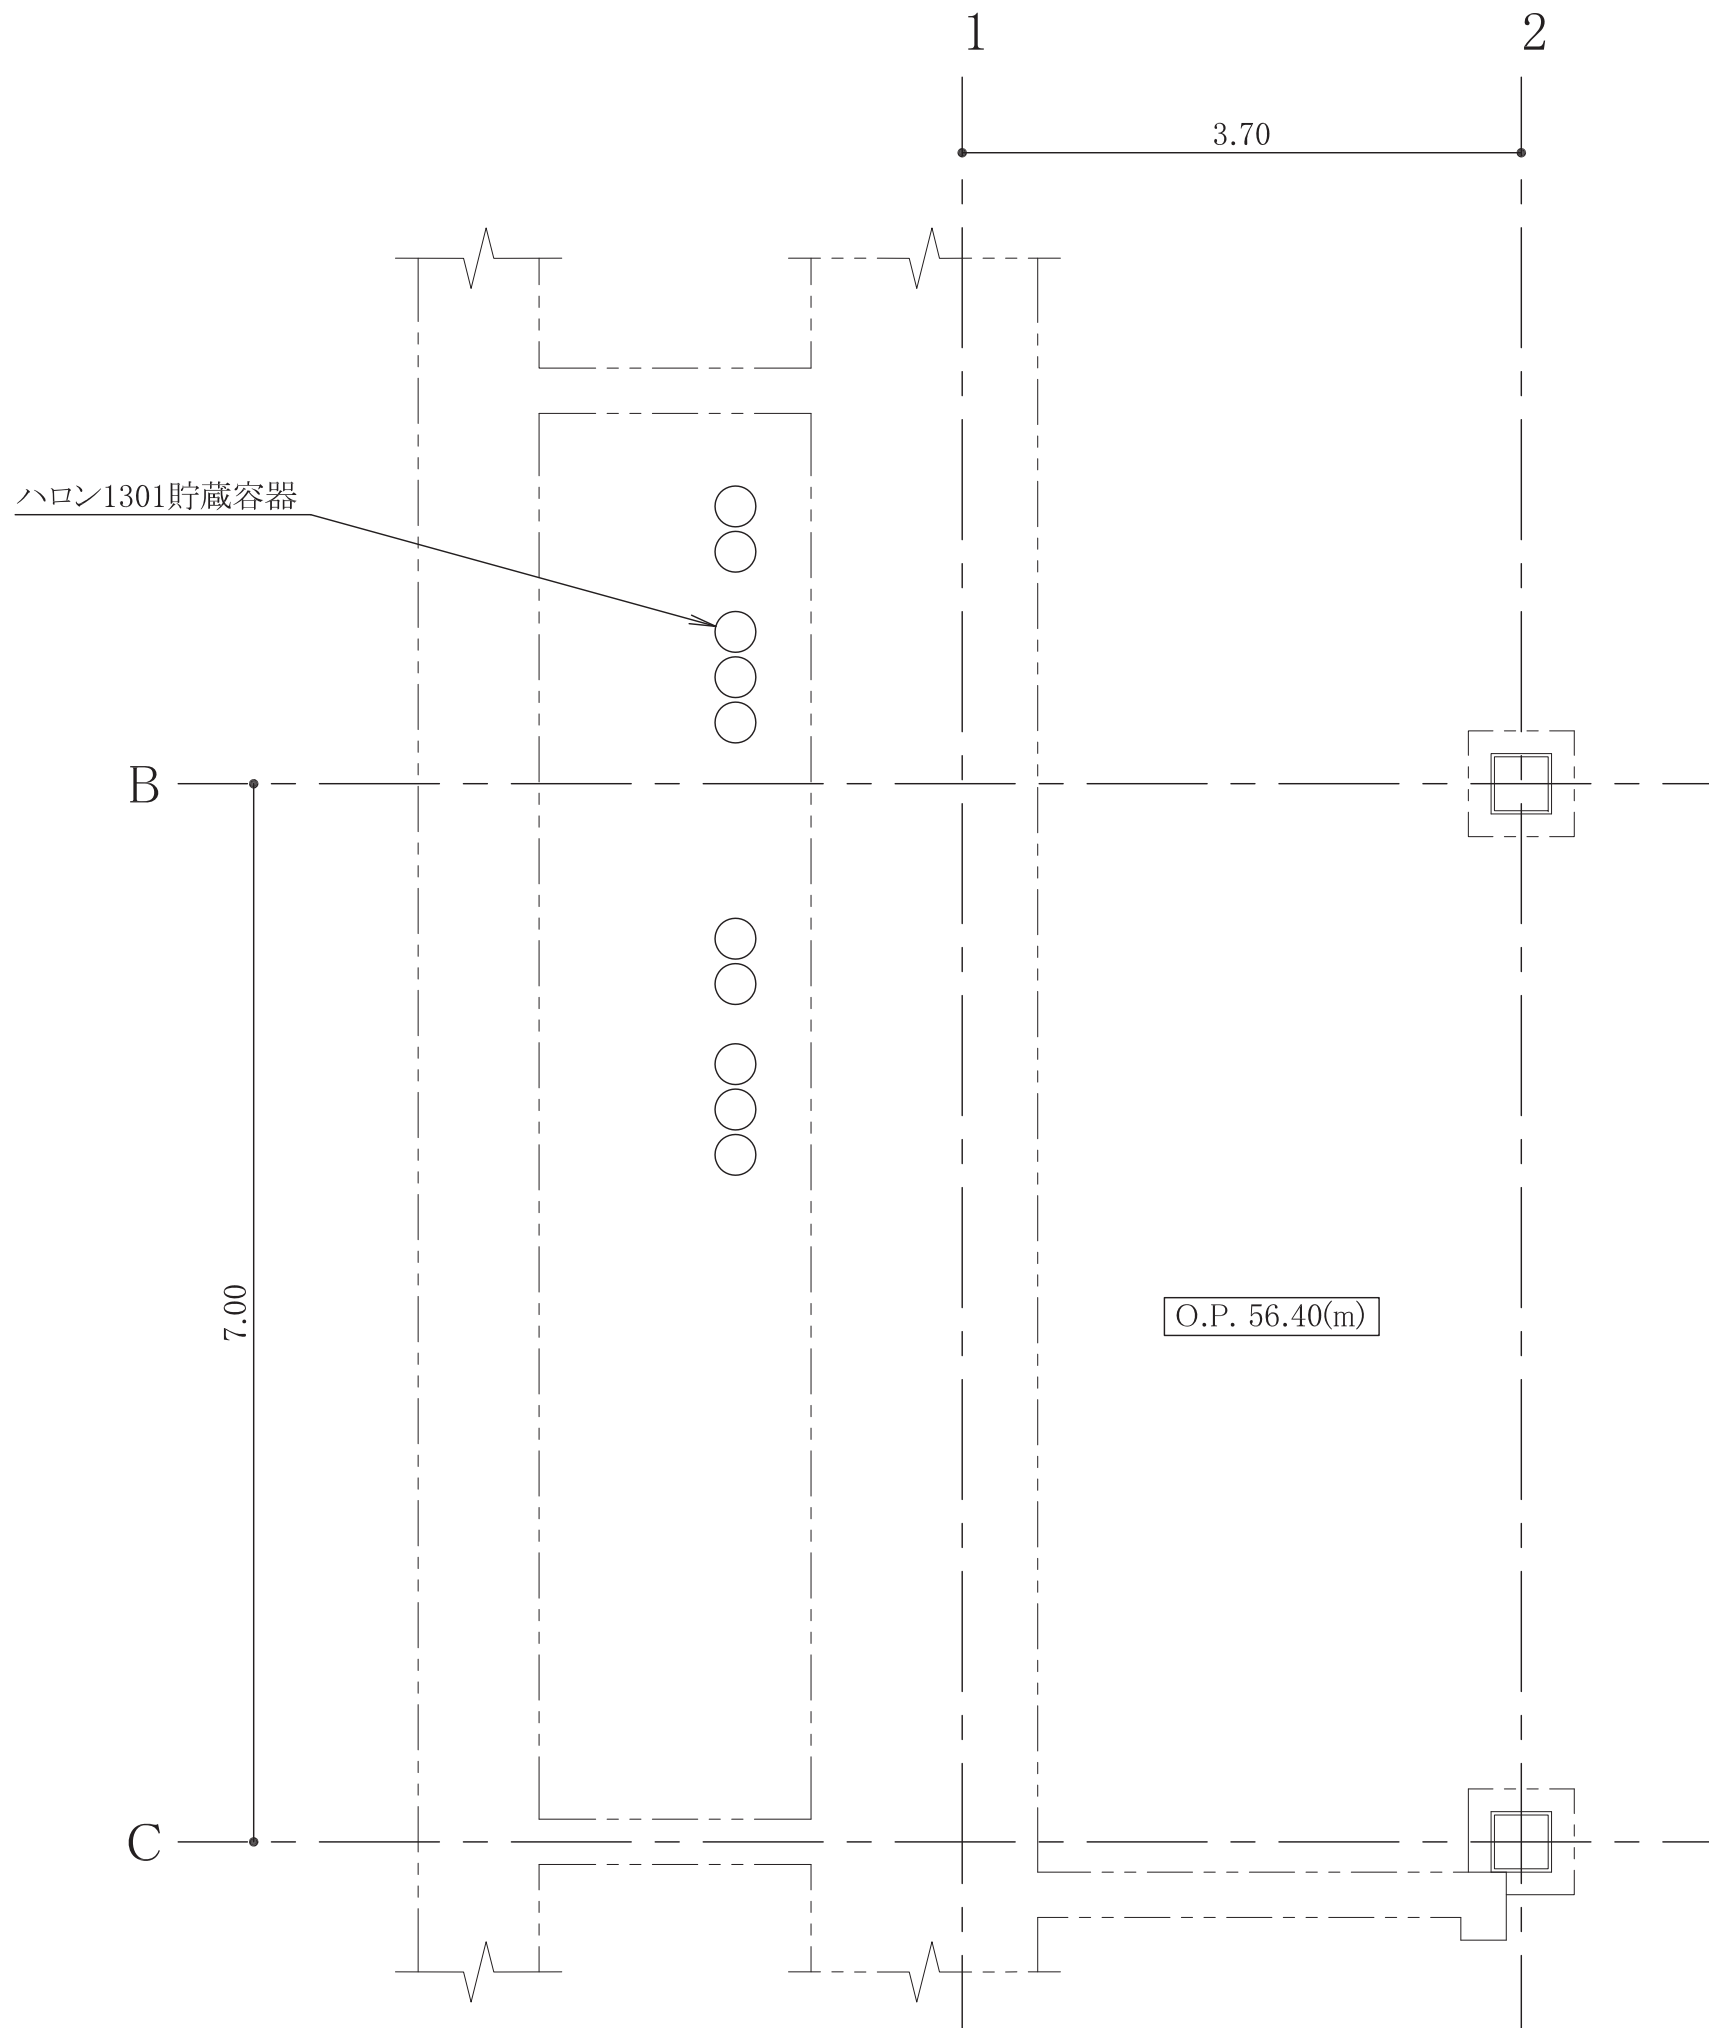



注1: 寸法はmを示す。 緊急用電気品建屋

工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-56 図

女川原子力発電所 第2号機

名 E/B電気品室消火系  
称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社

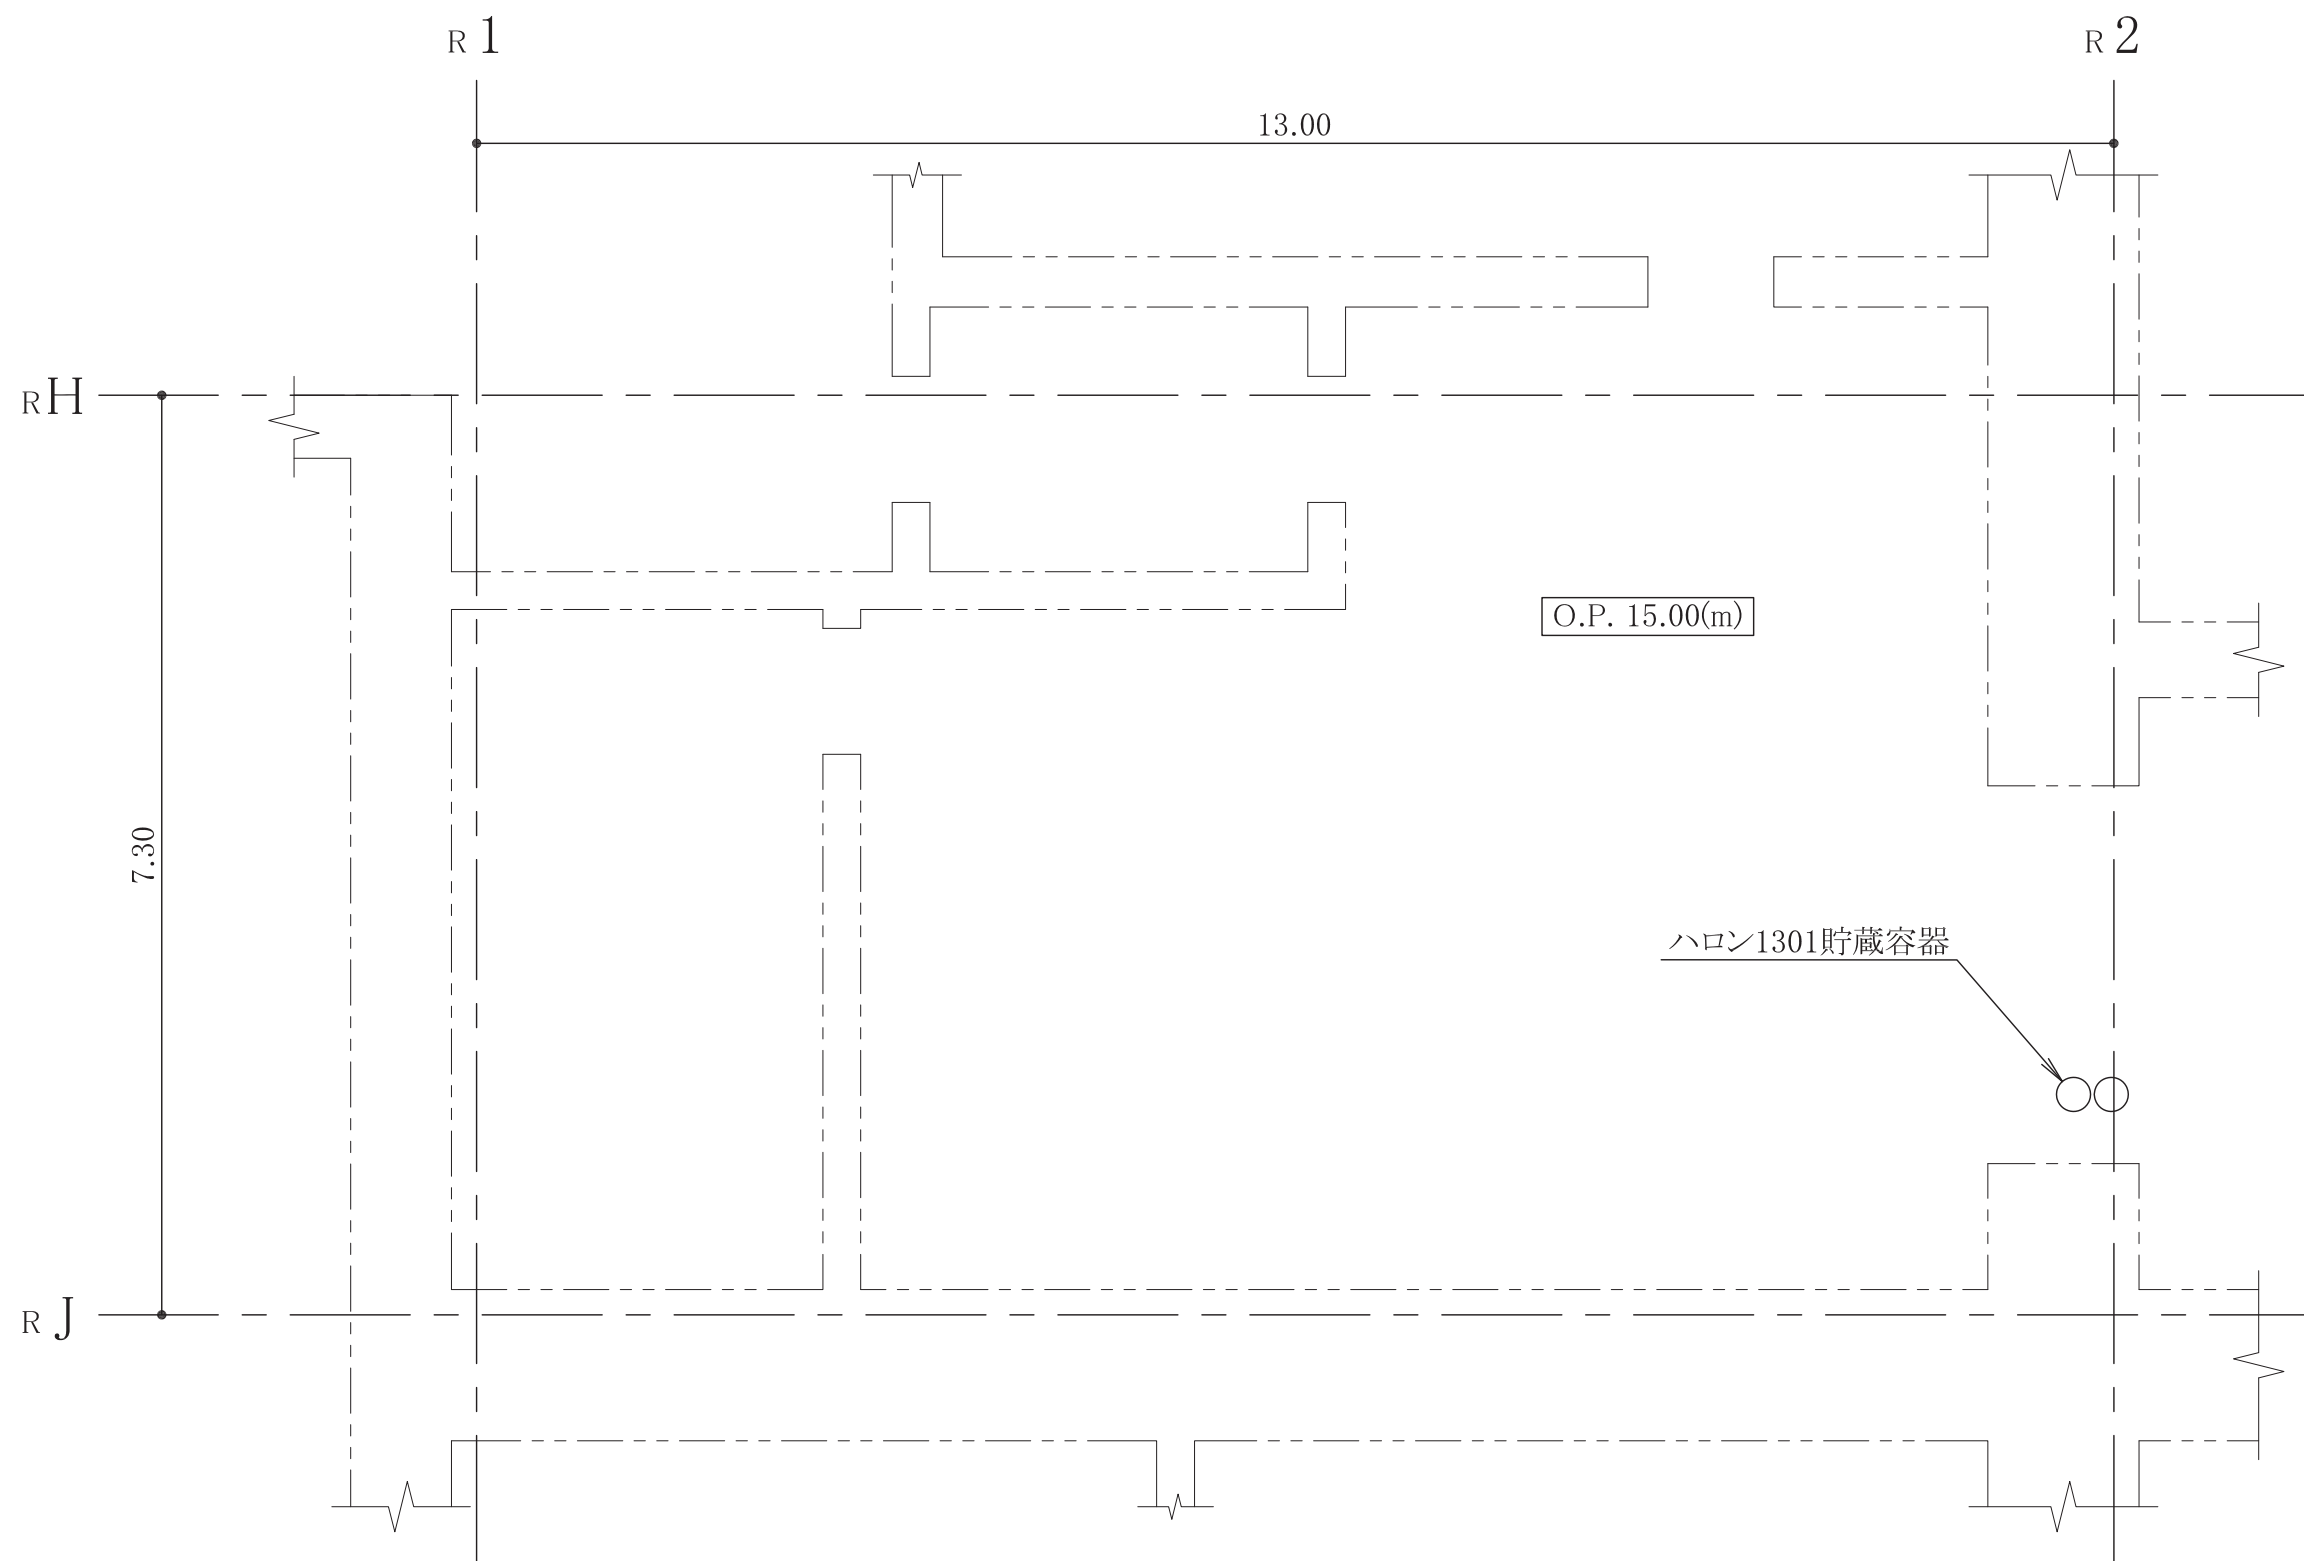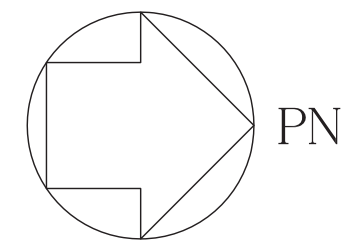

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋



工事計画認可申請 第9-3-2-2-3-57図

女川原子力発電所 第2号機

名 R/B MCC 2SB-1消火系  
 称 機器の配置を明示した図面



東北電力株式会社

0318

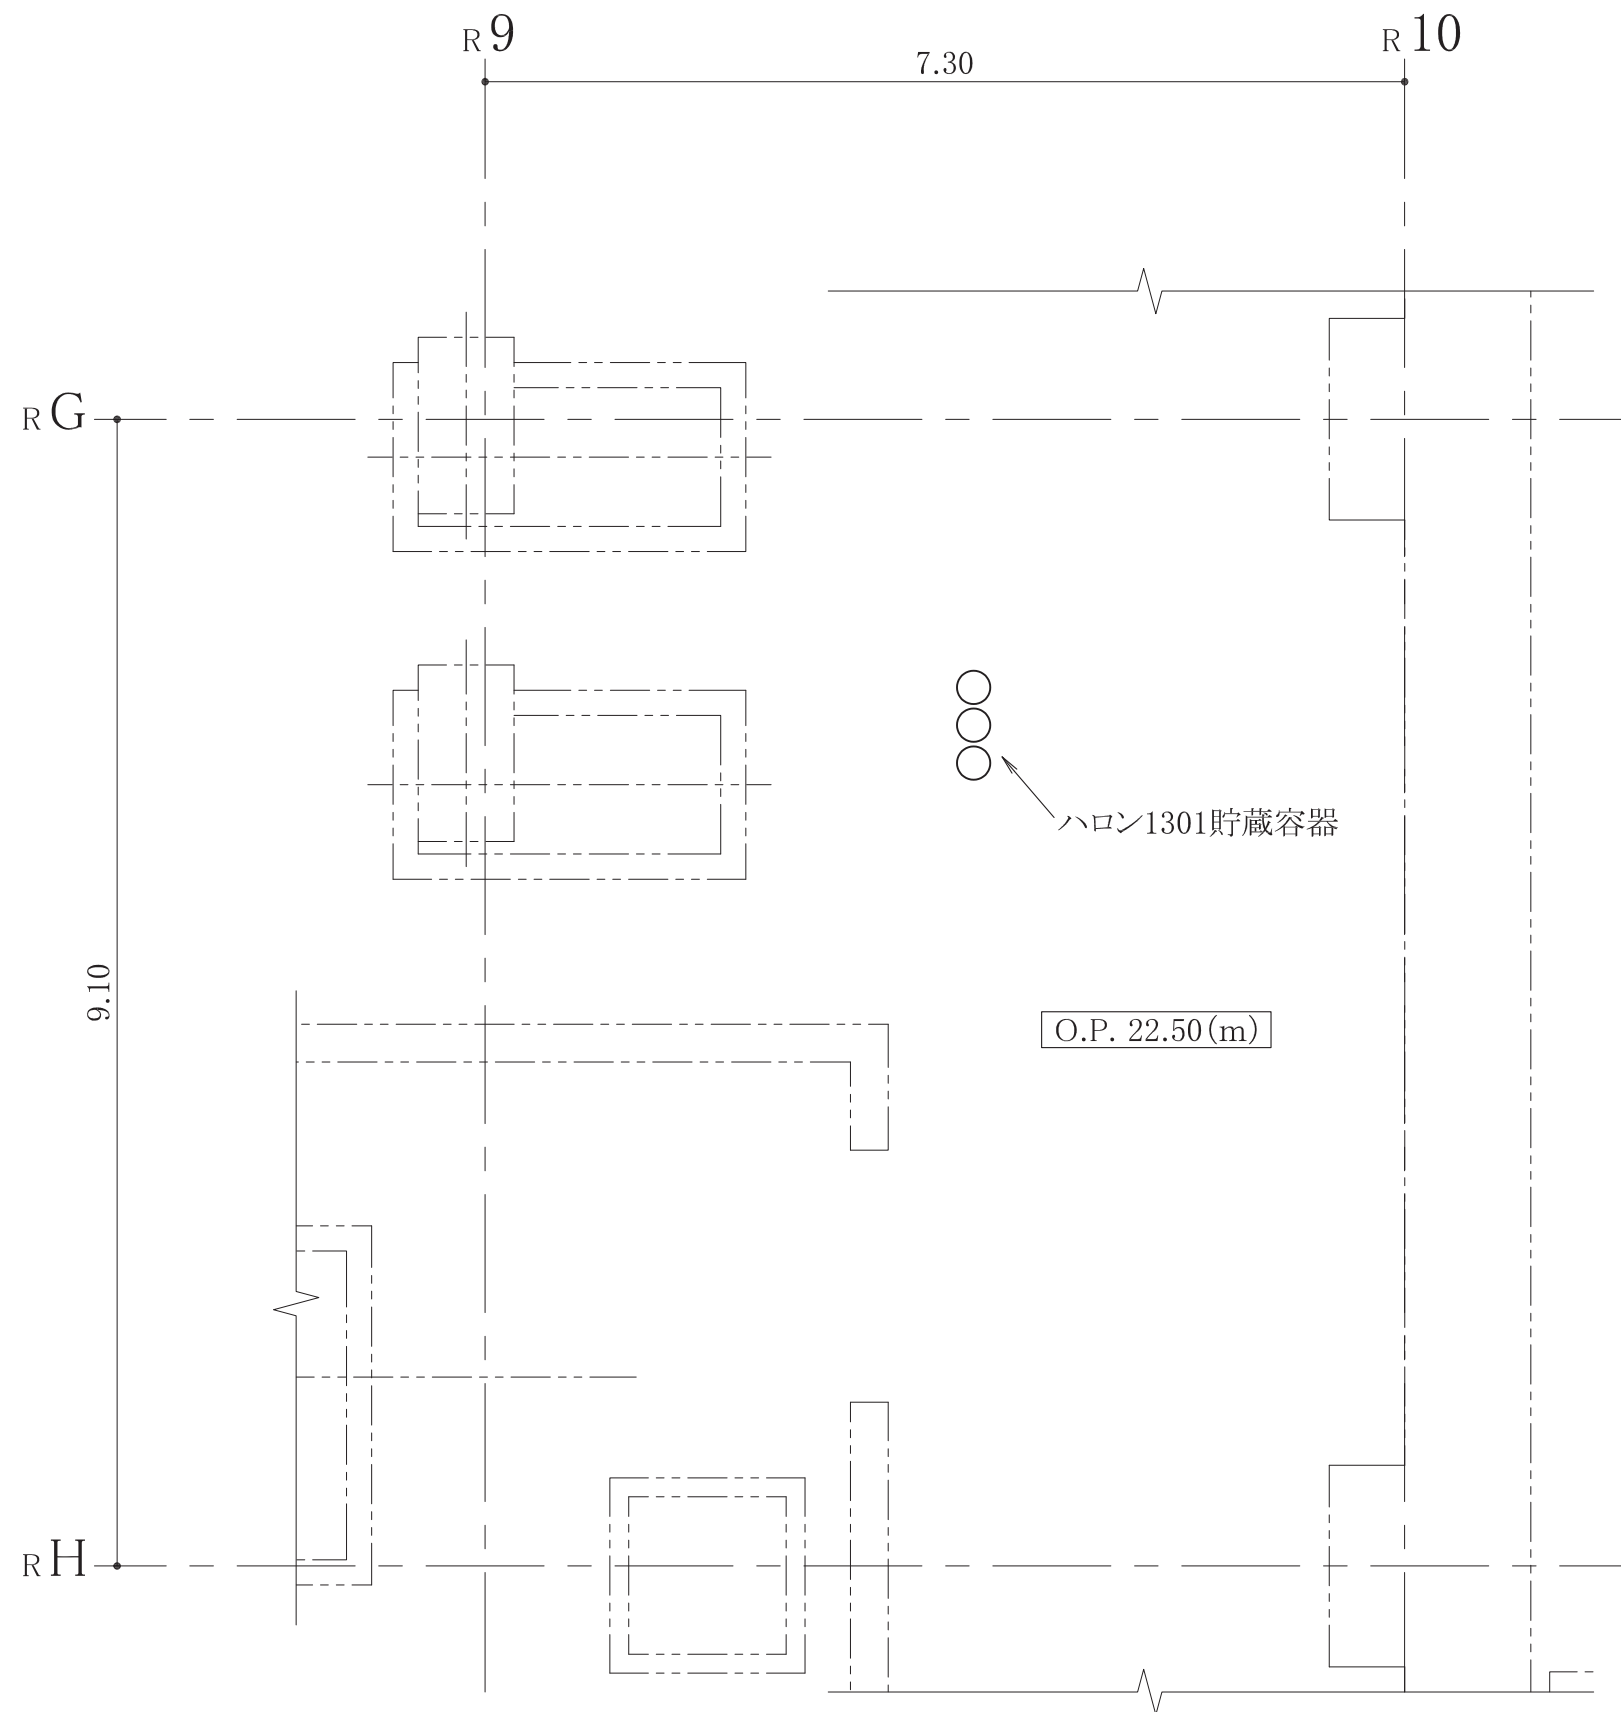



注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋	
工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-58図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	SLCポンプ(A)/(B)消火系 機器の配置を明示した図面
	東北電力株式会社

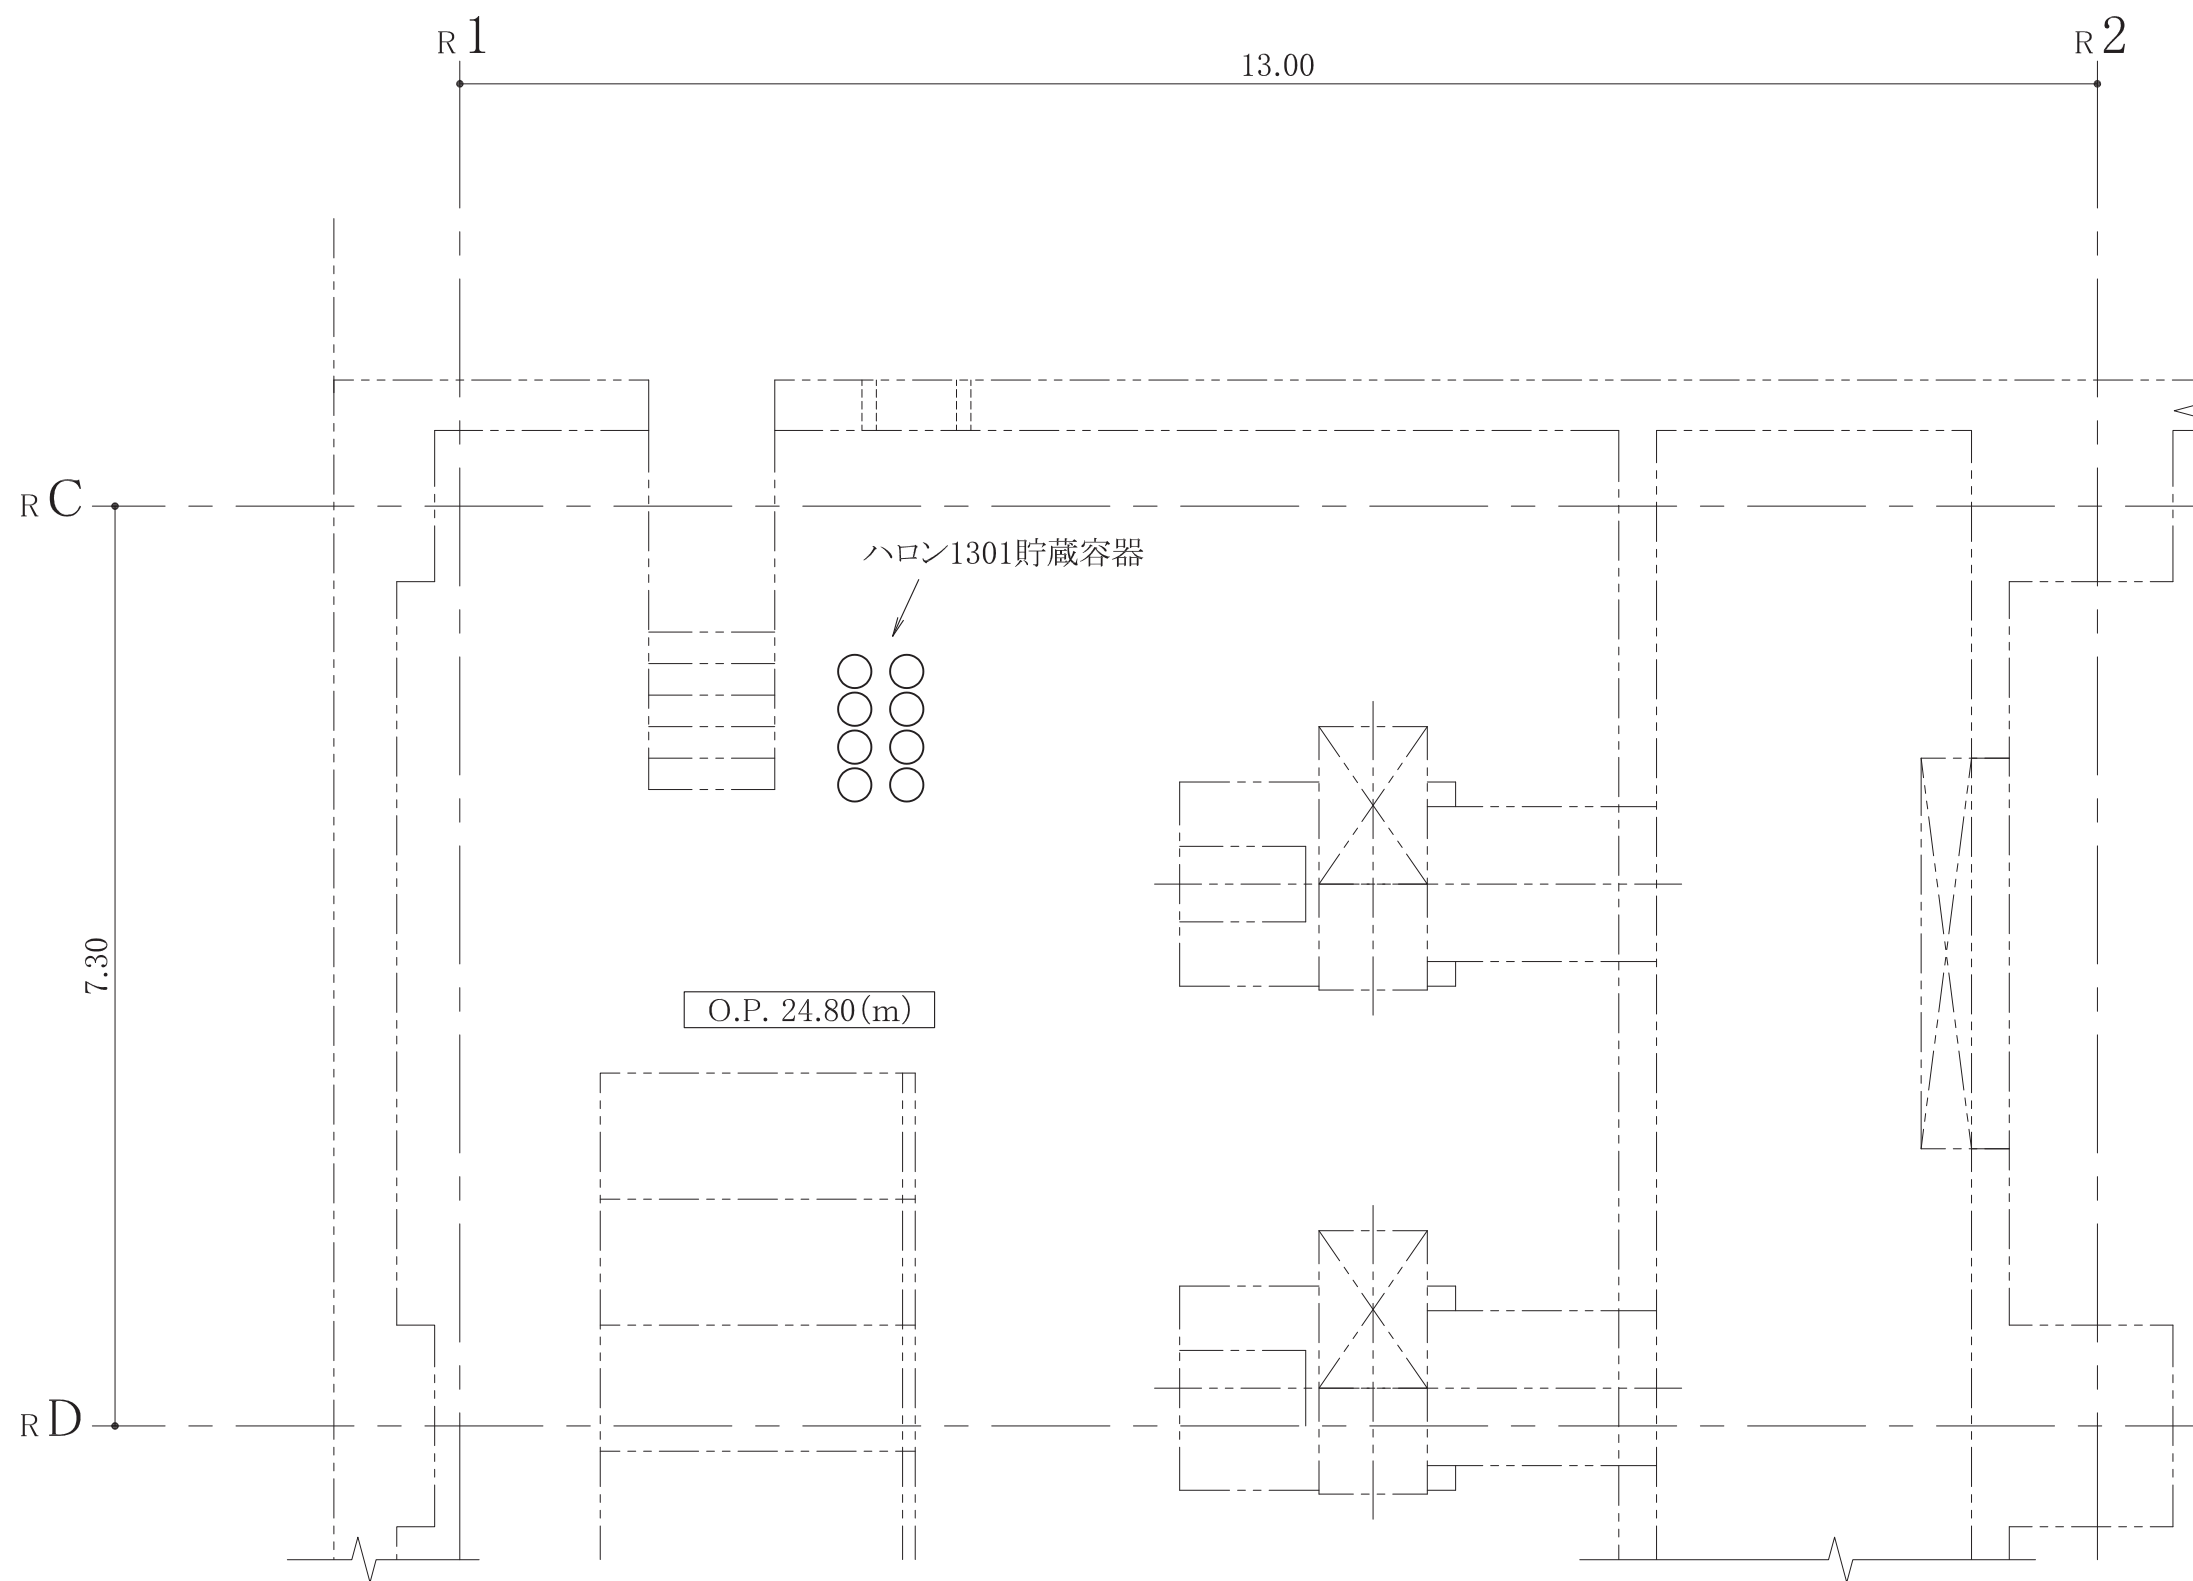

原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-59図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷凍機(B)/(D)消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	

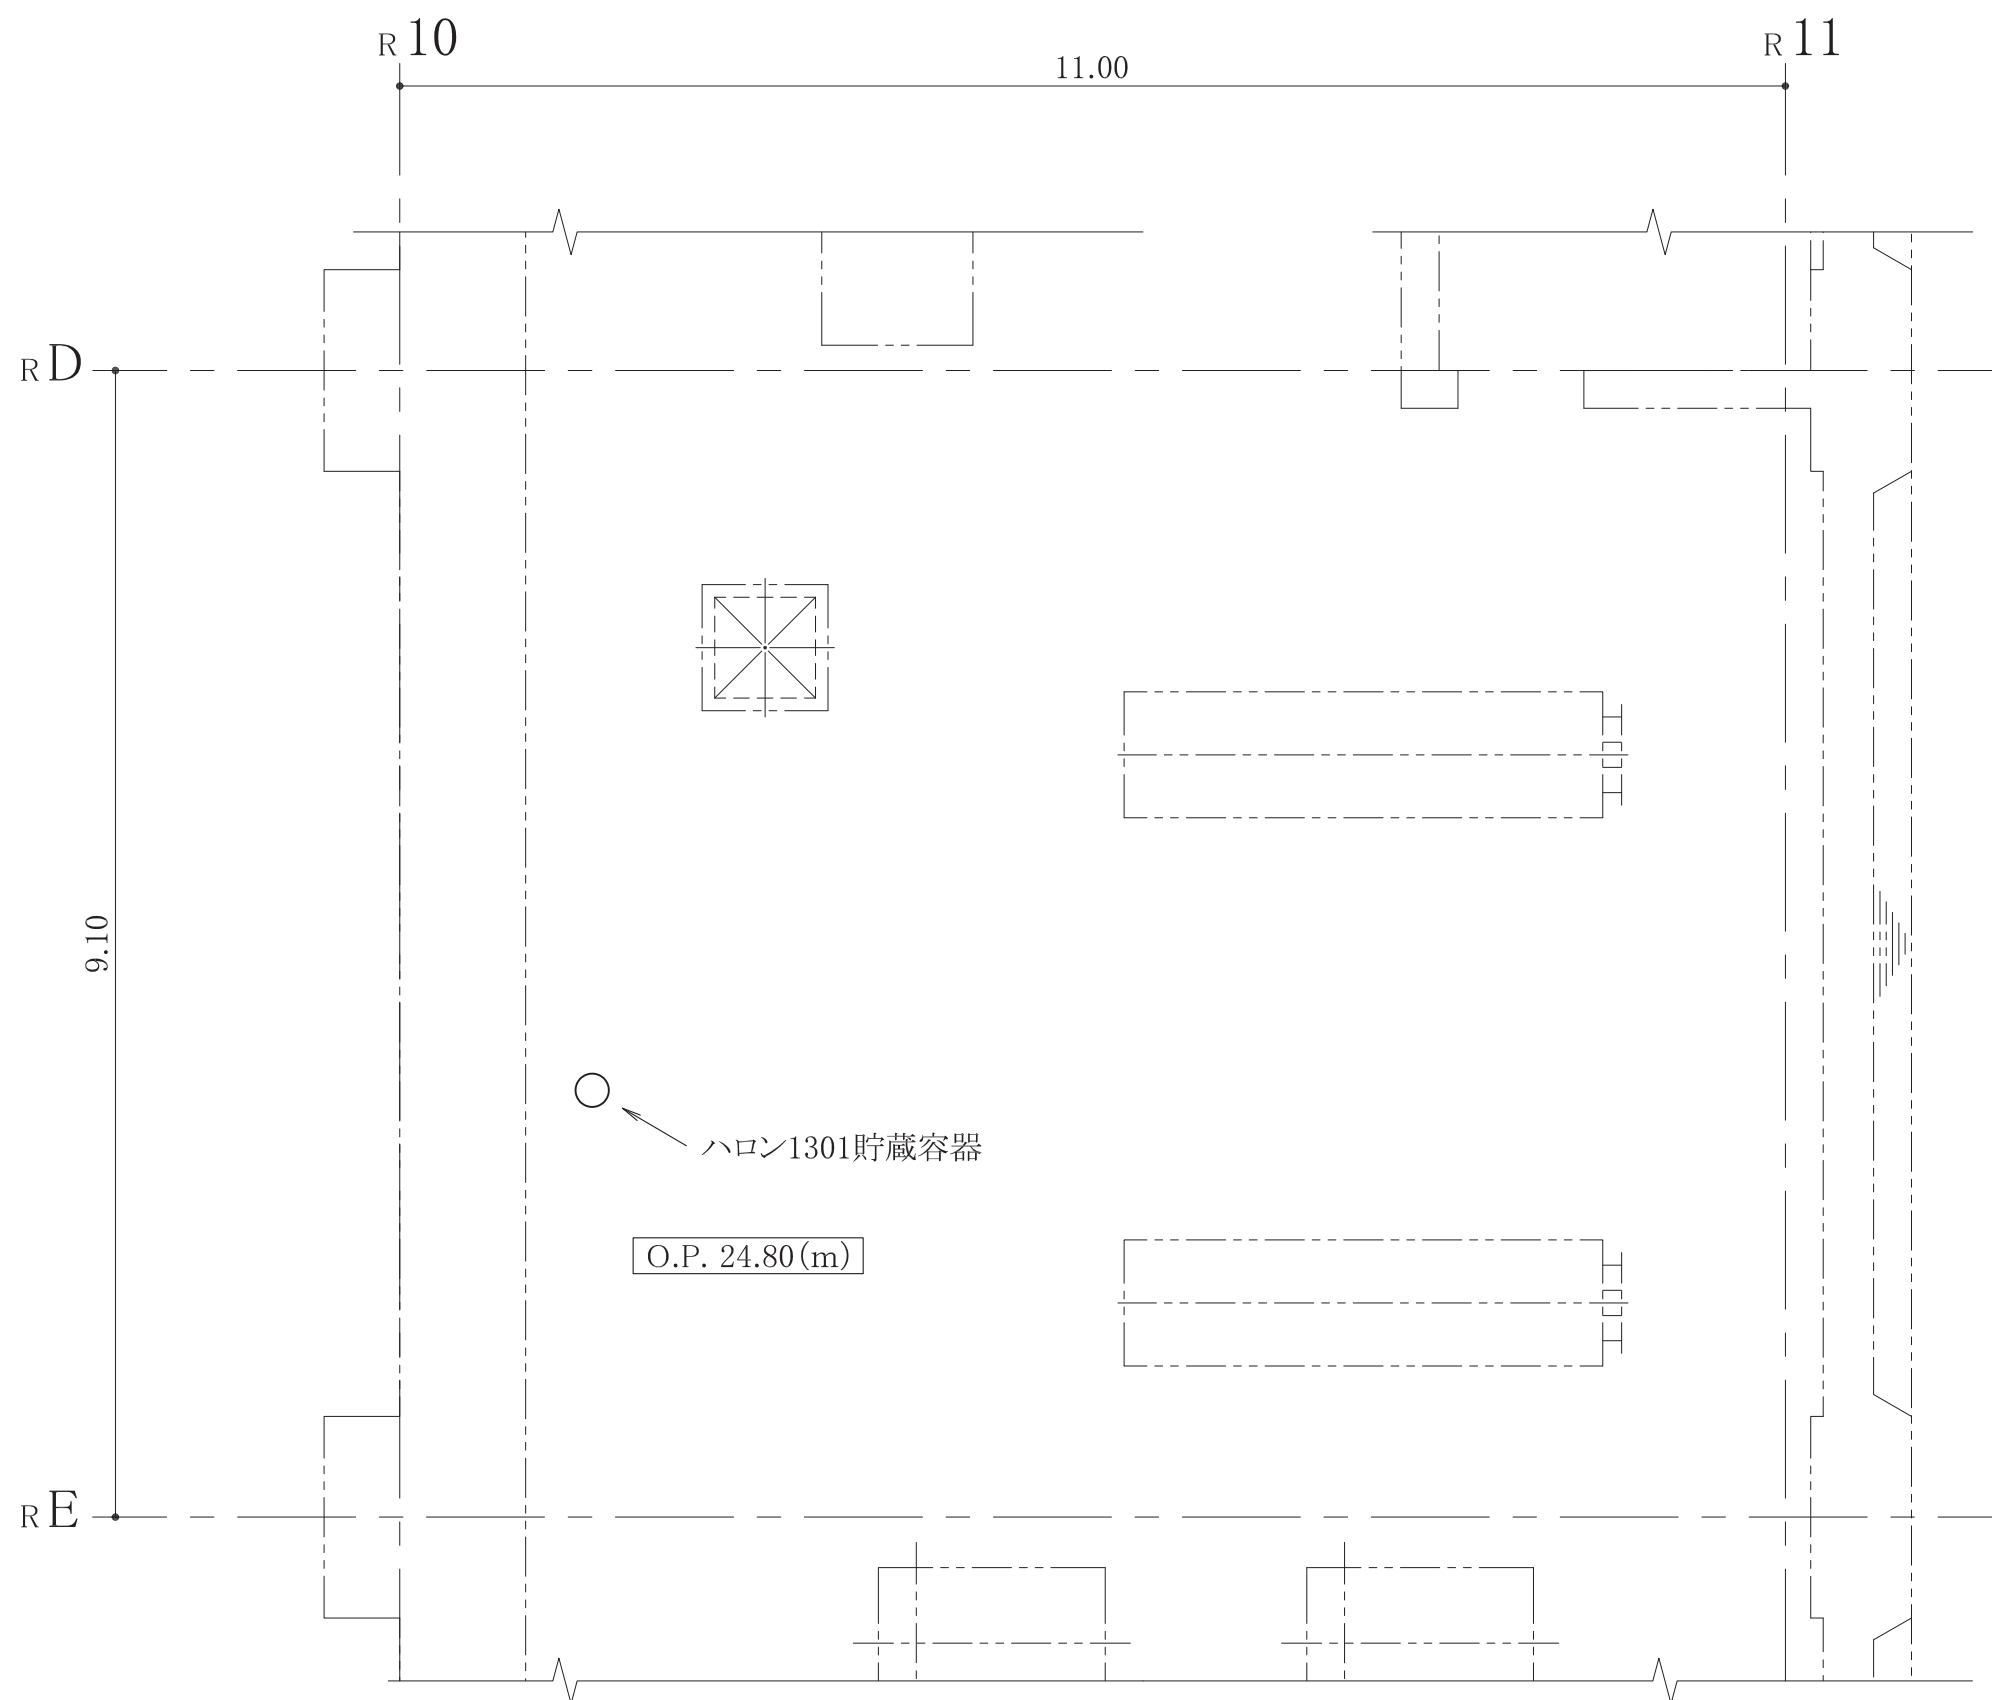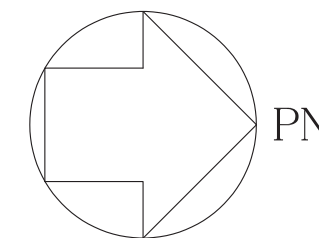

注1: 寸法はmを示す。

原子炉建屋

工事計画認可申請	第9-3-2-2-3-60図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	HECW冷水ポンプ(B)/(D)消火系 機器の配置を明示した図面
東北電力株式会社	