

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7添-2-040-36 改0
提出年月日	2020年 7月20日

V-2-9-4-6-1-1 管の耐震性についての計算書

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 R0

2020年7月
東京電力ホールディングス株式会社

V-2-9-4-6-1-1 管の耐震性についての計算書

設計基準対象施設

目 次

1.	概要	1
2.	概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1	概略系統図	2
2.2	鳥瞰図	4
3.	計算条件	12
3.1	計算方法	12
3.2	荷重の組合せ及び許容応力状態	13
3.3	設計条件	14
3.4	材料及び許容応力	27
3.5	設計用地震力	28
4.	解析結果及び評価	29
4.1	固有周期及び設計震度	29
4.2	評価結果	41
4.2.1	管の応力評価結果	41
4.2.2	支持構造物評価結果	42
4.2.3	弁の動的機能維持評価結果	43
4.2.4	代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	44

1. 概要

本計算書は、V-2-1-14 「計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全3モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。






(3) 弁

機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。


2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管
	鳥瞰図番号
	アンカ

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (設) R0

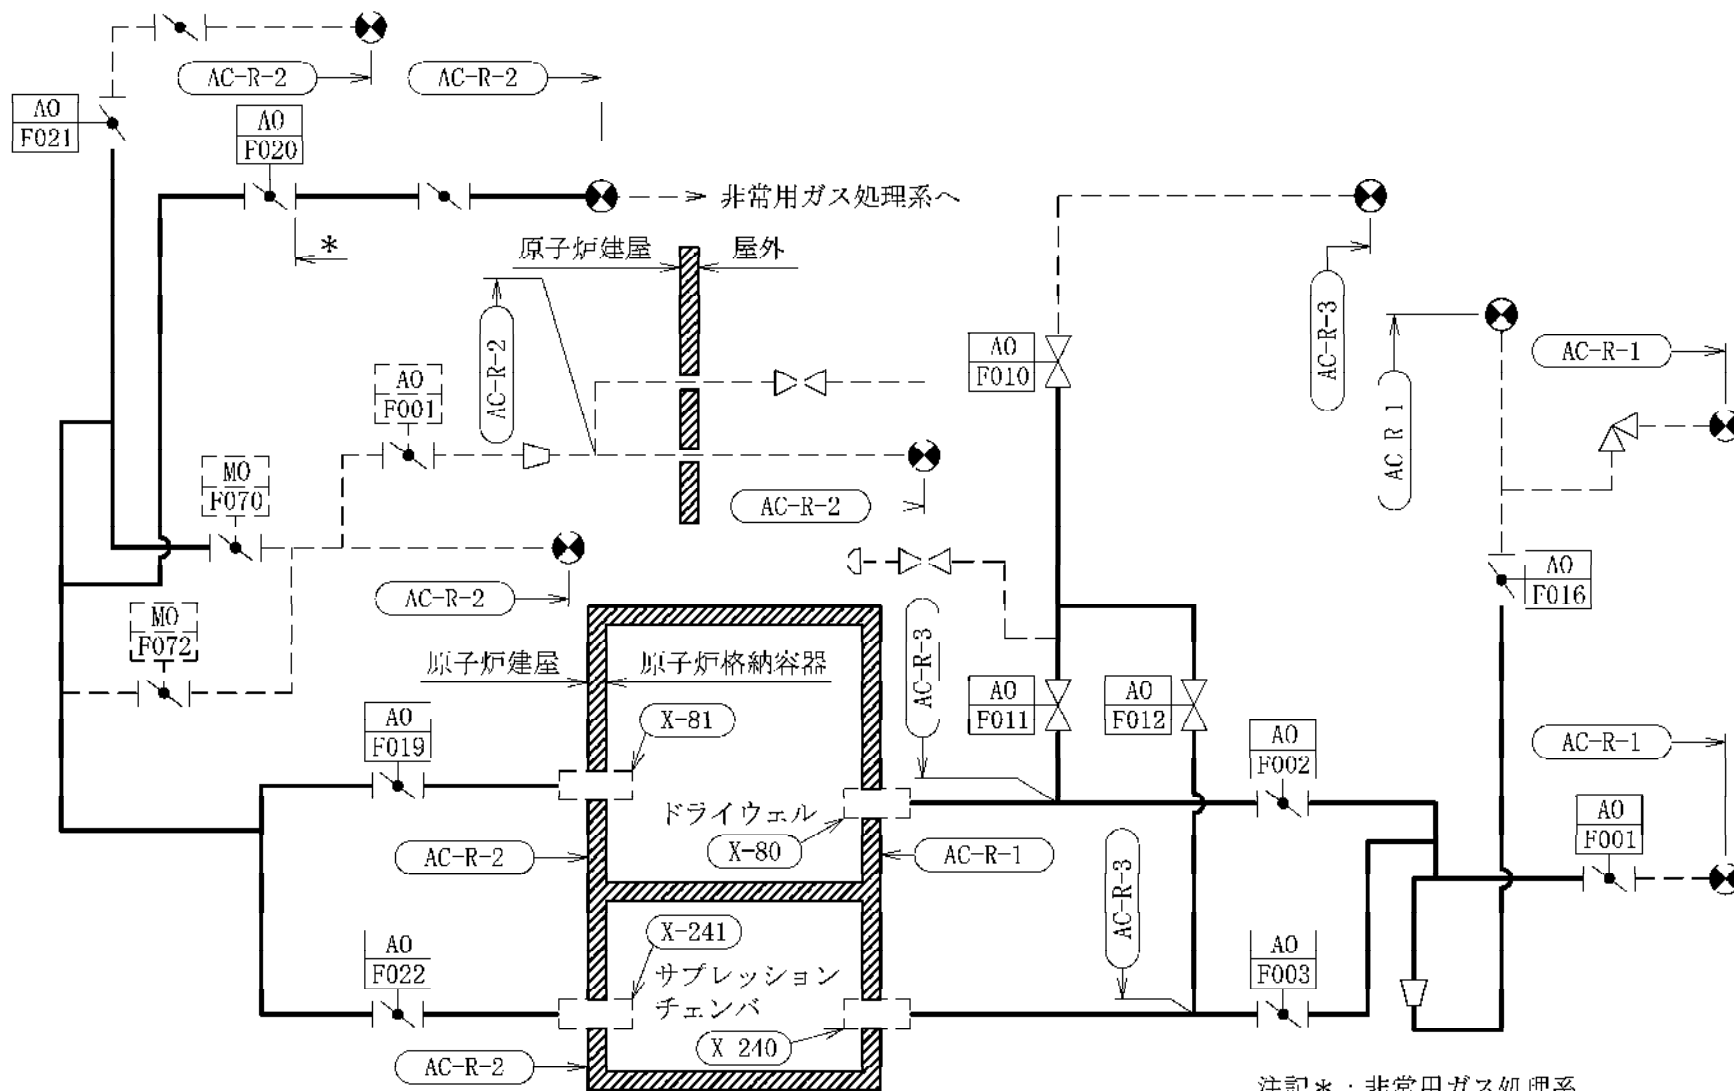











注記*：非常用ガス処理系
解析モデル上本系統に含める。

不活性ガス系概略系統図


2.2 鳥瞰図


鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナップについても同様とする。)
	スナップ
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, <input type="text"/> 内に 変位量を記載する。)


注1：鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。

51






9




∞

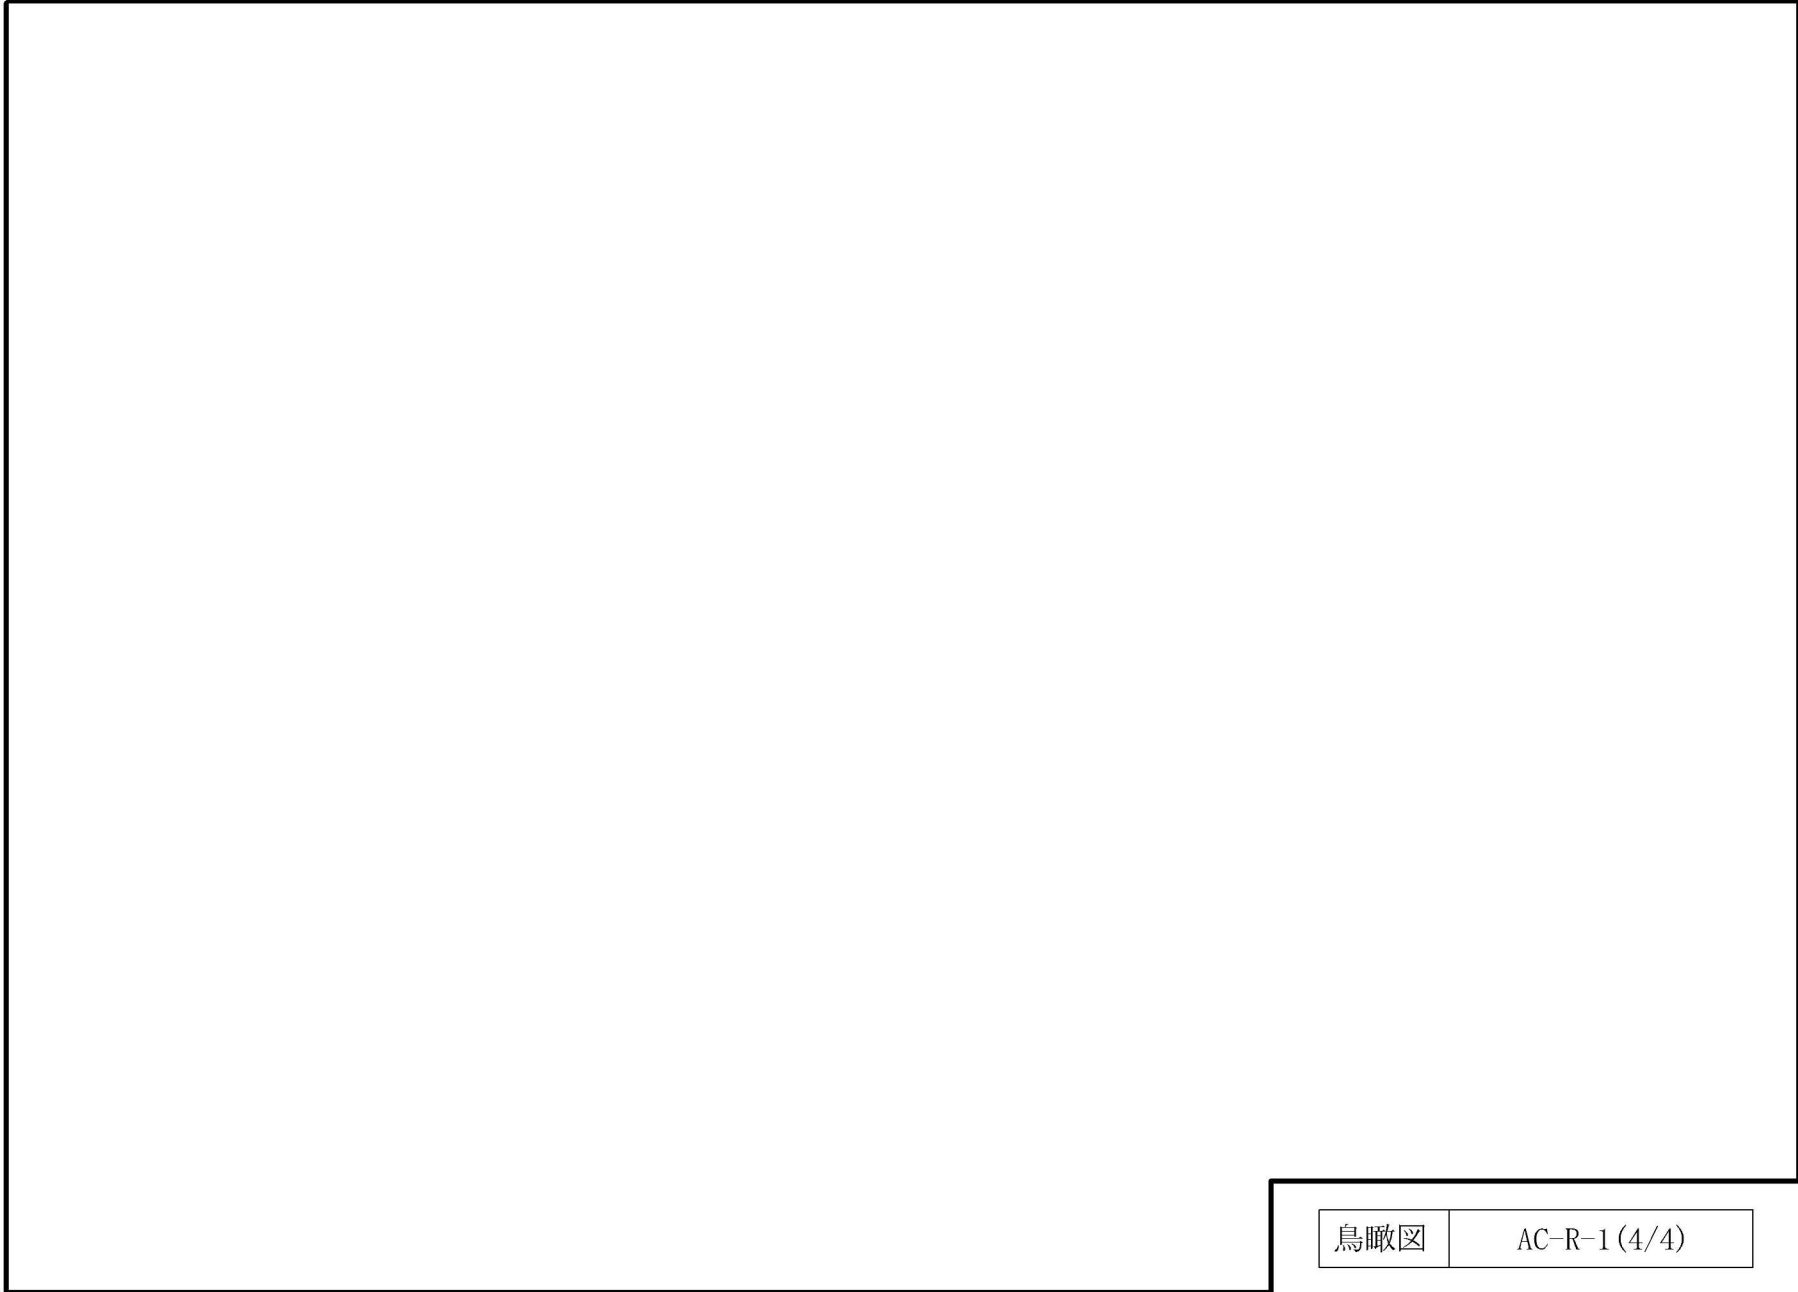


鳥瞰図	AC-R-1 (4/4)
-----	--------------

6

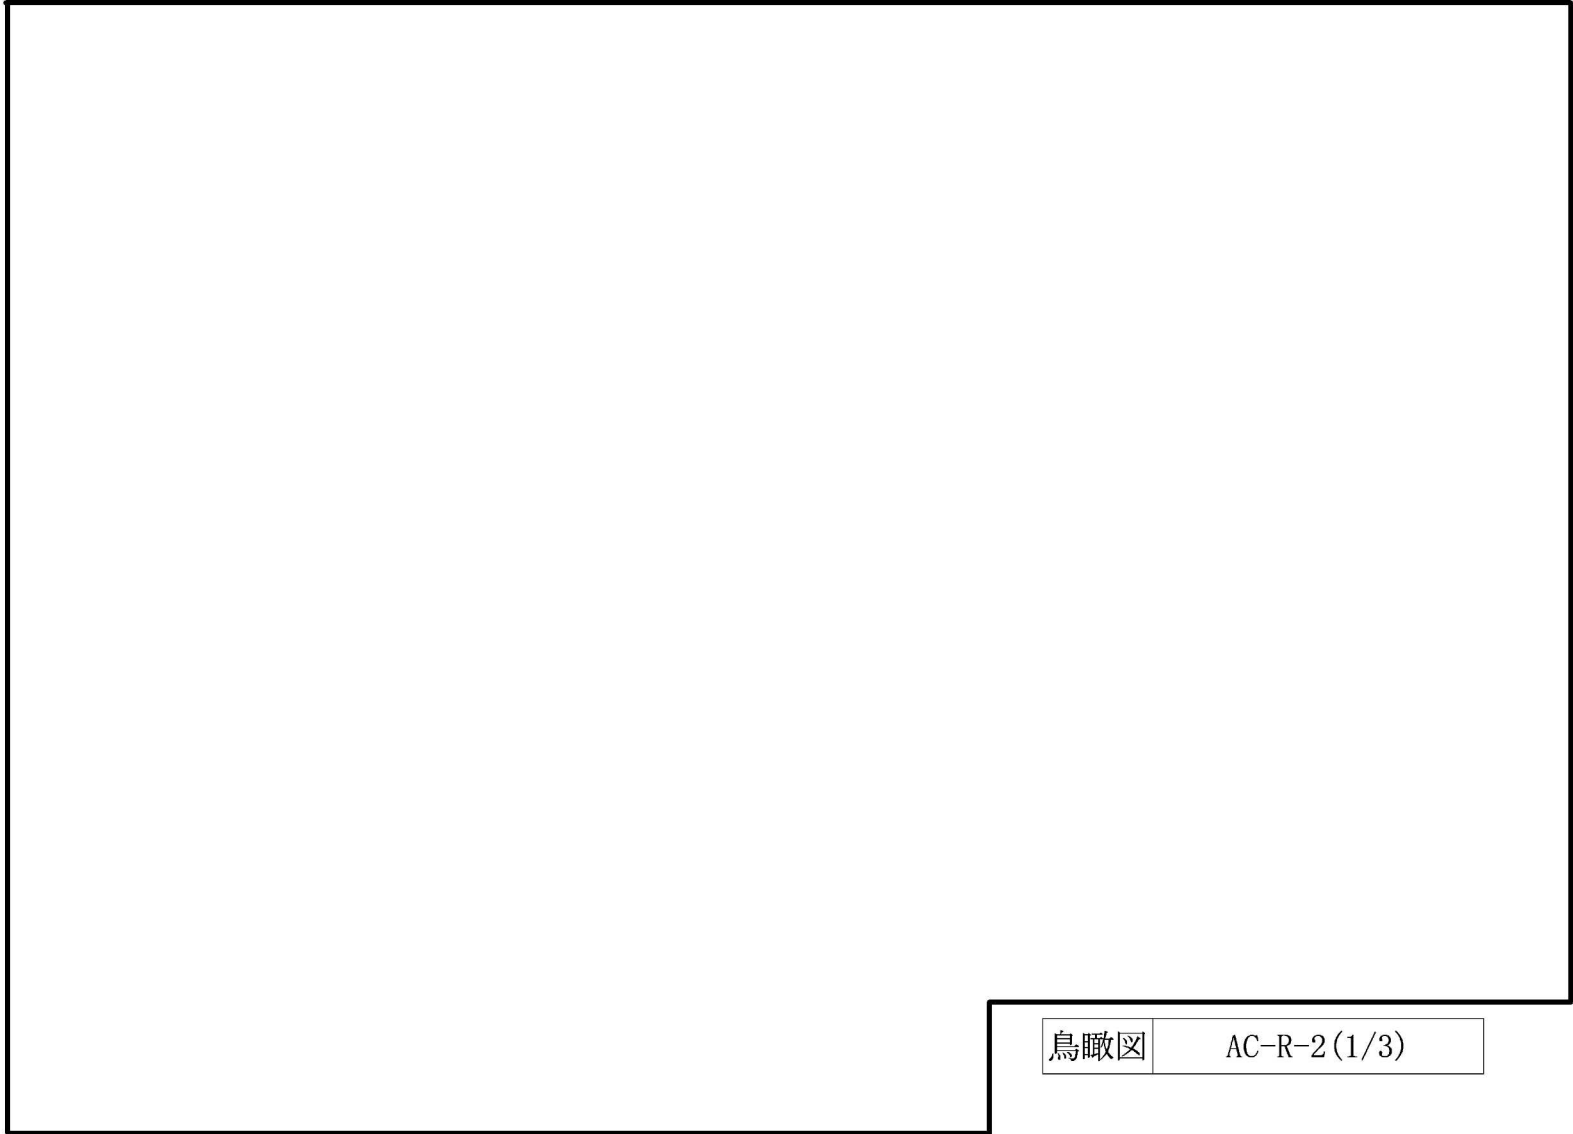


鳥瞰図

AC-R-2(1/3)

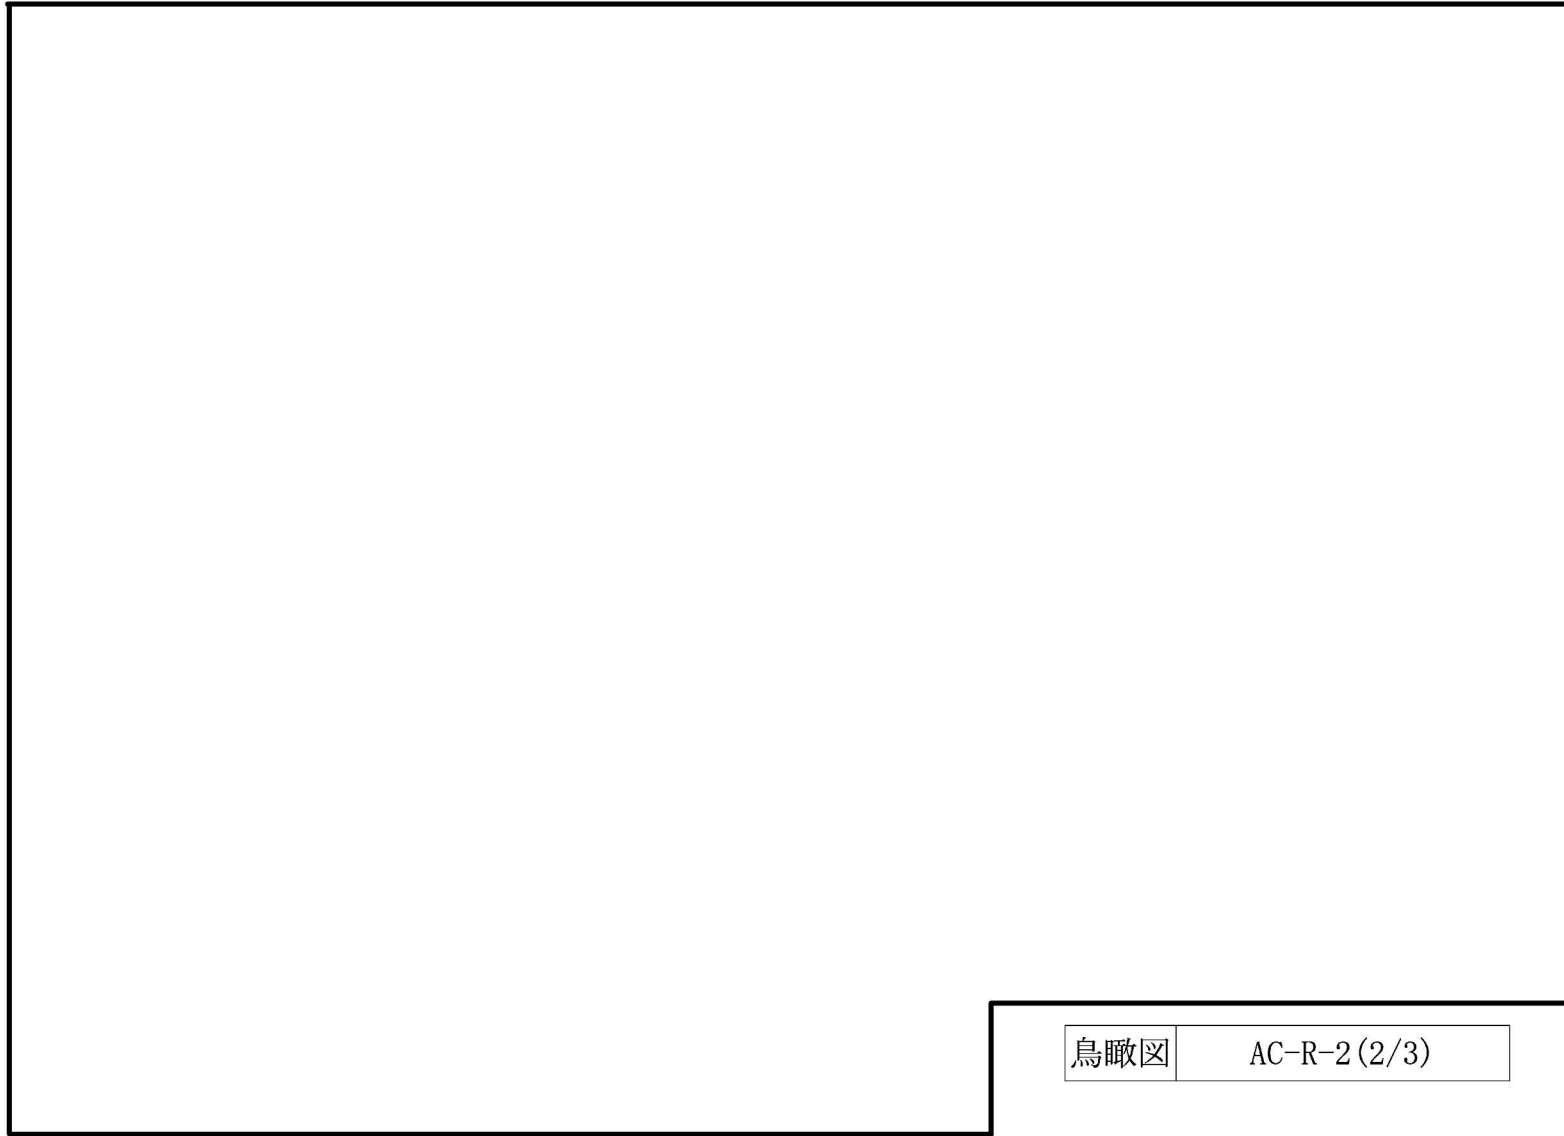

鳥瞰図

AC-R-2 (2/3)

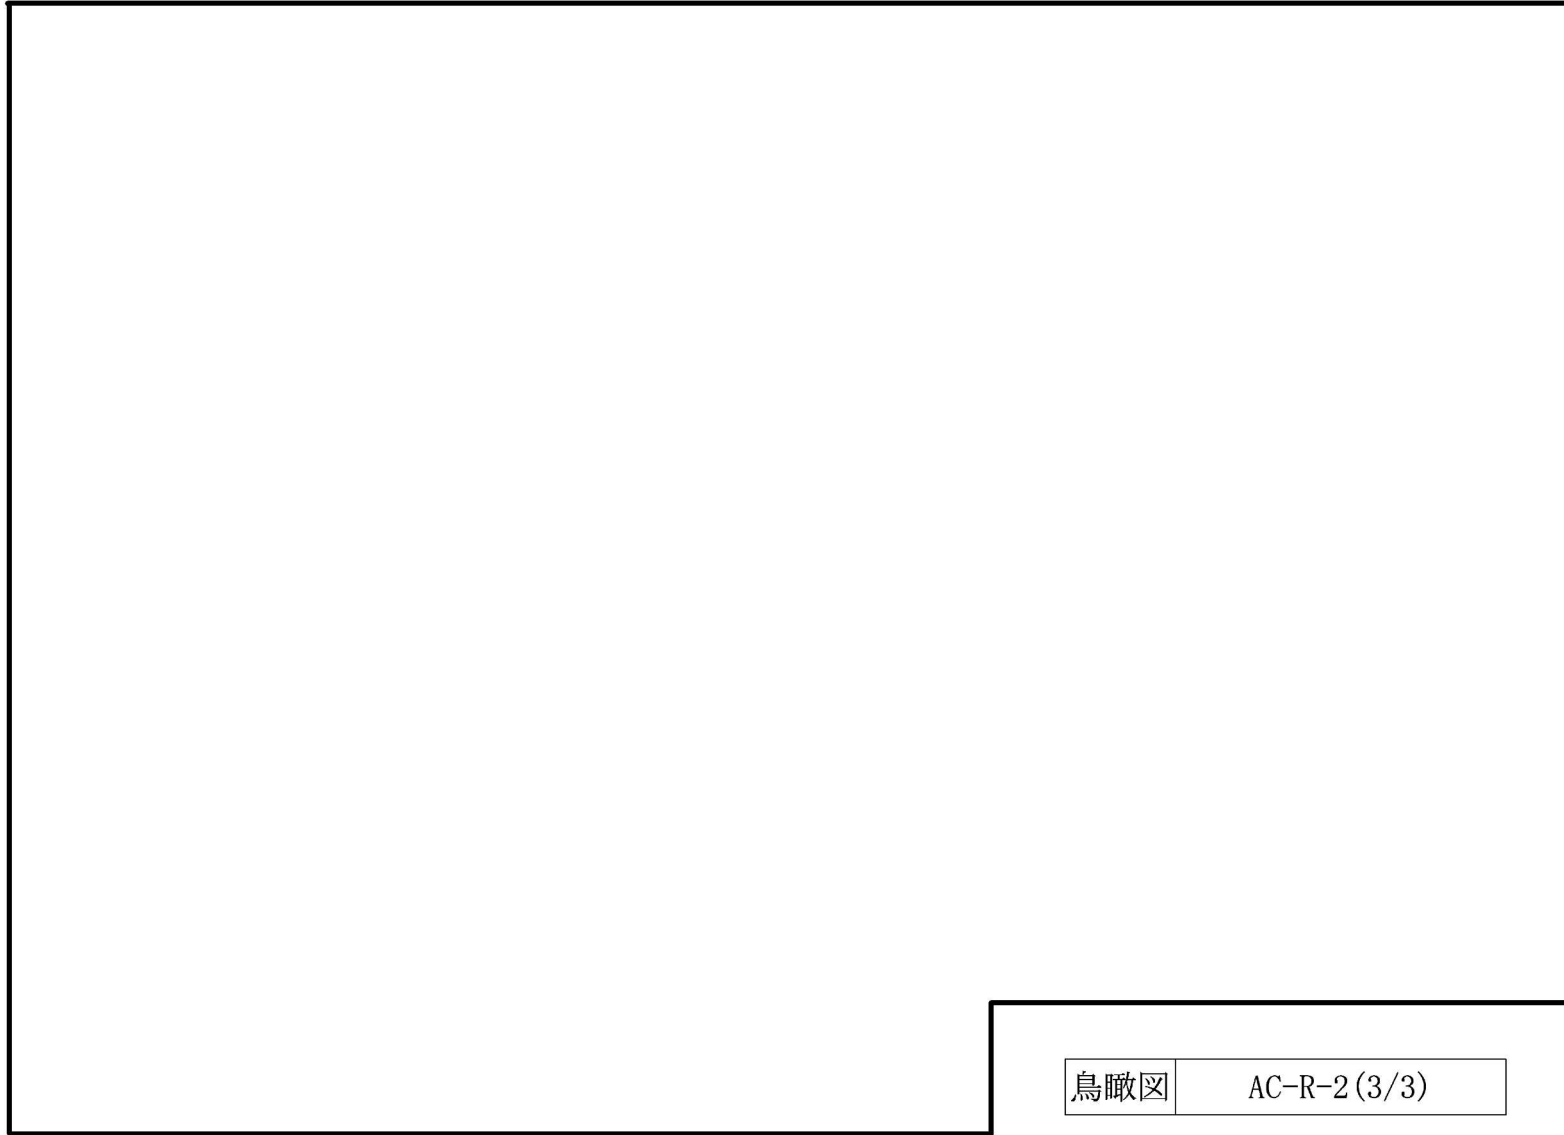

鳥瞰図	AC-R-2(3/3)
-----	-------------

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは、「H I S A P」及び「N u P I A S」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*2,3}	許容応力状態
原子炉格納施設	原子炉格納容器 調気設備	不活性ガス系	D B	—	クラス2管 クラス3管	S	I _L + S _d	Ⅲ _A S
							Ⅱ _L + S _d	
							I _L + S _s	Ⅳ _A S
							Ⅱ _L + S _s	
原子炉格納施設	放射性物質濃度 制御設備及び 可燃性ガス濃度 制御設備並びに 格納容器再循環設備	非常用ガス処理系	D B	—	クラス4管	S	I _L + S _d	Ⅲ _A S
							Ⅱ _L + S _d	
							I _L + S _s	Ⅳ _A S
							Ⅱ _L + S _s	

注記*1：D Bは設計基準対象施設，S Aは重大事故等対処設備を示す。

*2：運転状態の添字Lは荷重を示す。

*3：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 AC-R-1

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	19F~25, 21~106F 108F~110, 37~143F	0.31	171	558.8	9.5	SM400C	S	201667
2	26~63F	0.31	171	406.4	12.7	STPT410	S	201667
3	145F~147	0.31	104	558.8	9.5	SM400C	S	201667

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 AC-R-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	2~3, 4~5	0.31	104	558.8	9.5	STPT410	S	201667
2	3~4, 5~6	0.31	104	558.8	9.5	SM400C	S	201667
3	11~13, 14~22 26~27, 32~34 35~36, 37~39 40~43, 45~46 47~52, 53~56 121~124	0.31	171	558.8	9.5	SM400C	S	200400
4	13~14, 25~26 34~35, 36~37 39~40, 43~44	0.31	171	558.8	9.5	STPT410	S	200400

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 AC-R-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
4	46～47, 52～53 56～57	0.31	171	558.8	9.5	STPT410	S	200400
5	22～45, 44～23 57～61, 60～121	0.31	171	568.4	14.3	SM400C	S	200400
6	58～146	0.31	171	276.8	14.0	SFVC2B	S	200400
7	146～153	0.31	171	267.4	9.3	STPT410	S	200400
8	158～170, 177～192	0.014	100	267.4	9.3	STPT410	S	204000

配管の付加質量

鳥瞰図 AC-R-1

質量	対応する評価点
<input type="text"/>	831～861, 1171～1201

配管の付加質量

鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点
<div style="border: 2px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	2~7, 9~15
	7~9
	21~49, 42~23
	25~28, 30~41
	28~30
	50~57, 121~124
	57~61, 60~121
	58~156
	156~171, 173~189
	171~173

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (設) R0

フランジ部の質量

鳥瞰図 AC-R-1

質量	対応する評価点
□	15F, 19F, 106F, 108F, 143F, 145F
□	63F, 65F

フランジ部の質量

鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点
	7, 9, 28, 30
	154, 156
	171, 173

弁部の寸法

鳥瞰図 AC-R-1

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
15F~16				16~17			
16~19F				63F~64			
64~64I				64~65F			
106F~107				107~107I			
107~108F				143F~144			
144~144I				144~145F			

弁部の寸法

鳥瞰図 AC-R-2

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
7~8				8~10			
8~9				28~29			
29~31				29~30			
154~155				155~157			
155~156				171~172			
172~174				174~175			
175~176				172~173			

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (設) R0

弁部の質量

鳥瞰図 AC-R-1

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	15F, 19F, 106F, 108F, 143F, 145F		16, 107, 144
	17, 1071, 1441		63F, 65F
	64		641

弁部の質量

鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	7, 9, 28, 30		8, 29
	10, 31		154, 156
	155		157
	171, 173		172
	174		175
	176		

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 AC-R-1

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
31						
62						
351						
82						
88						
101						
** 101 **						
116						
122						
131						
** 131 **						
** 131 **						

--

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (設) R0

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 AC-R-2

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
12						
18						
33						
48						
123						
159						
178						
184						
192						

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (設) R0

3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S _m	S _y	S _u	S _h
SM400C	171	—	201	373	—
STPT410	171	—	211	404	—
SM400C	104	—	219	373	—
STPT410	104	—	219	404	—
SFVC2B	171	—	217	438	—
STPT410	100	—	220	405	—

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。
 なお、設計用床応答曲線はV-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものを
 用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

鳥瞰図	建屋・構築物	標高	減衰定数(%)
AC-R-1	原子炉建屋	[]	[]
AC-R-2	原子炉建屋		[]

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図 AC-R-1

適用する地震動等		S _d 及び静的震度			S _s			
モード	固有周期 (s)	応答水平震度*1		応答鉛直震度*1	応答水平震度*1		応答鉛直震度*1	
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向	
1次								
2次								
3次								
4次								
5次								
6次								
7次								
8次								
21次								
22次								
動的震度*2								
静的震度*3								

注記*1: 各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。

*2: S_d又はS_s地震動に基づく設計用最大応答加速度より定めた震度を示す。

*3: 3.6C_I及び1.2C_Vより定めた震度を示す。

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 AC-R-1


モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次		[Blank area for data]		
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
21次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。


代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。


代表的振動モード図 (1次)



代表的振動モード図 (2次)



代表的振動モード図 (3次)



固有周期及び設計震度

鳥瞰図 AC-R-2

適用する地震動等		S d 及び静的震度			S s			
モード	固有周期 (s)	応答水平震度*1		応答鉛直震度*1	応答水平震度*1		応答鉛直震度*1	
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向	
1次								
2次								
3次								
4次								
5次								
6次								
7次								
8次								
13次								
14次								
動的震度*2								
静的震度*3								

注記*1: 各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。

*2: S d 又は S s 地震動に基づく設計用最大応答加速度より定めた震度を示す。

*3: $3.6C_I$ 及び $1.2C_V$ より定めた震度を示す。

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 AC-R-2

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
13次				


注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

代表的振動モード図


振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

38

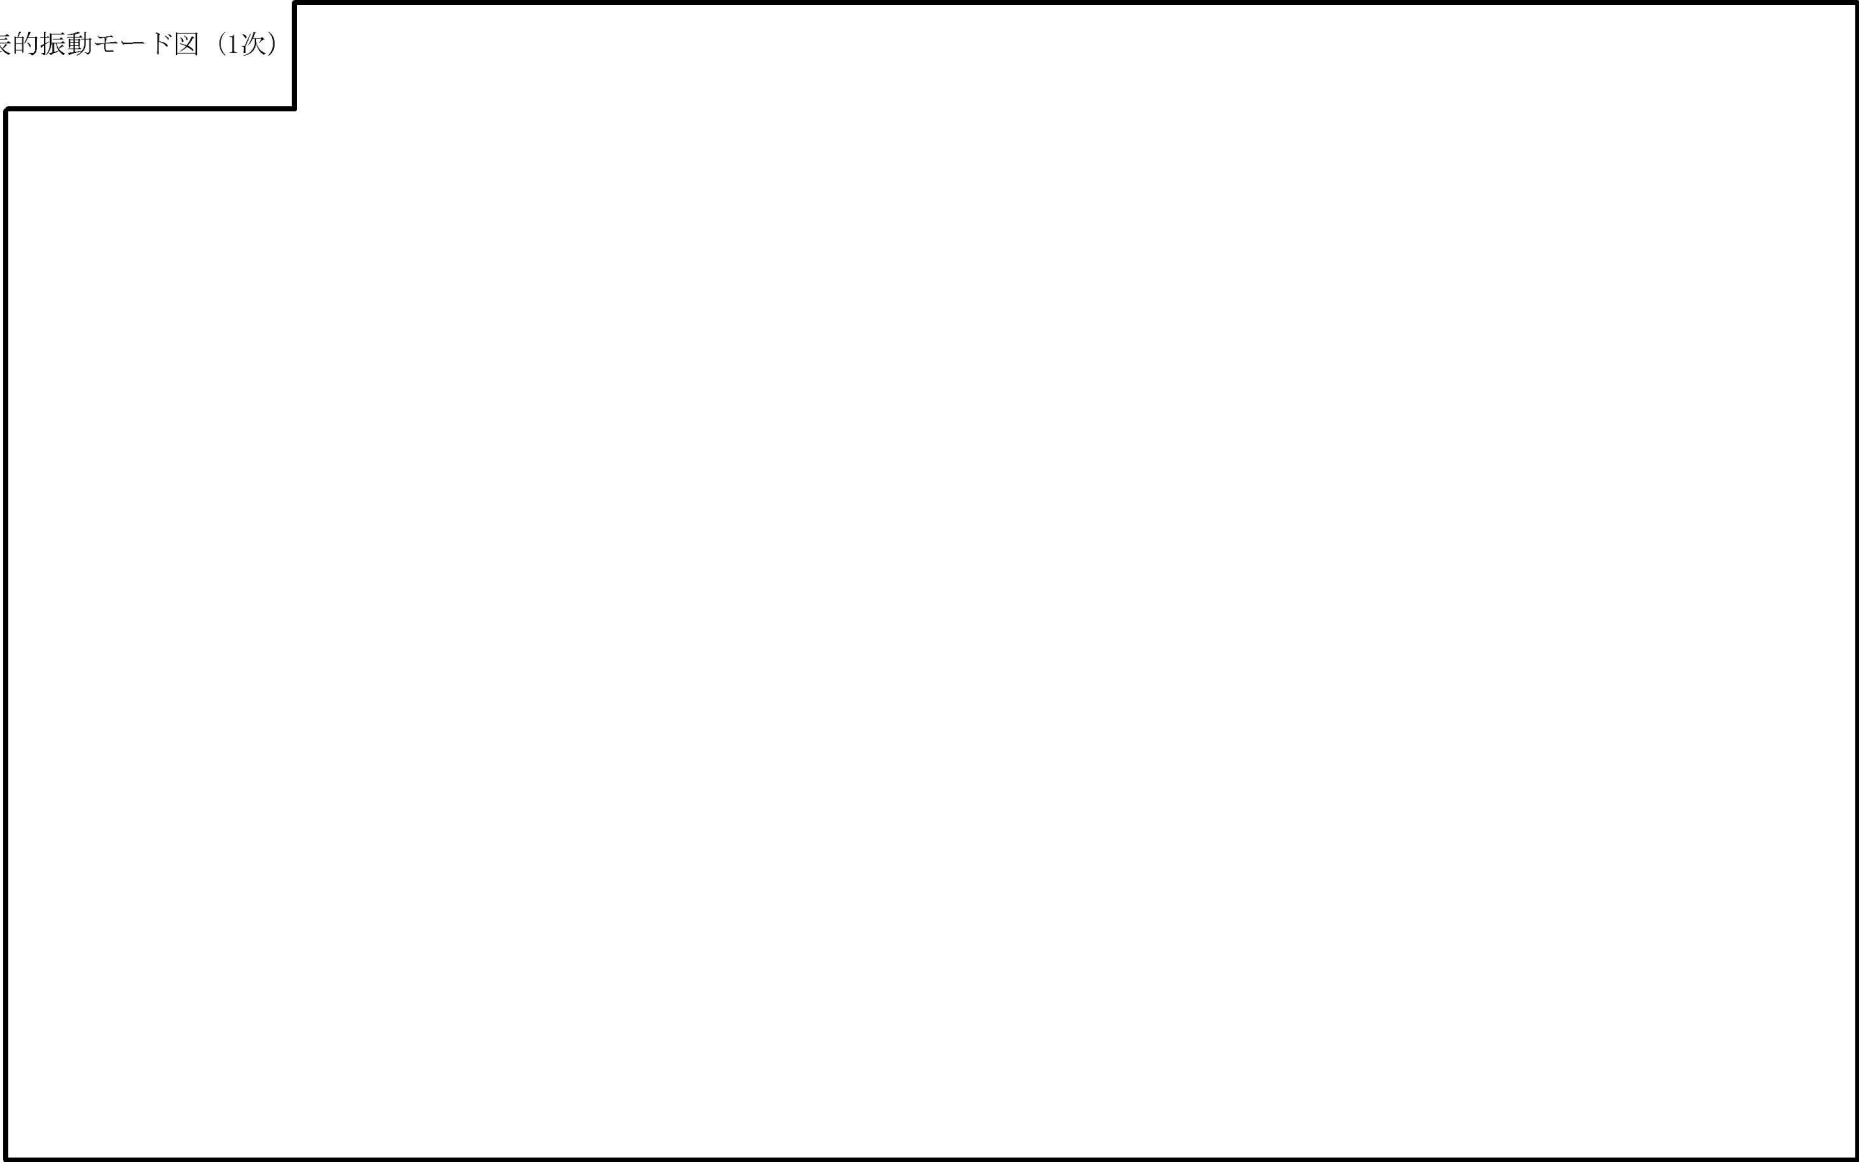

代表的振動モード図 (2次)

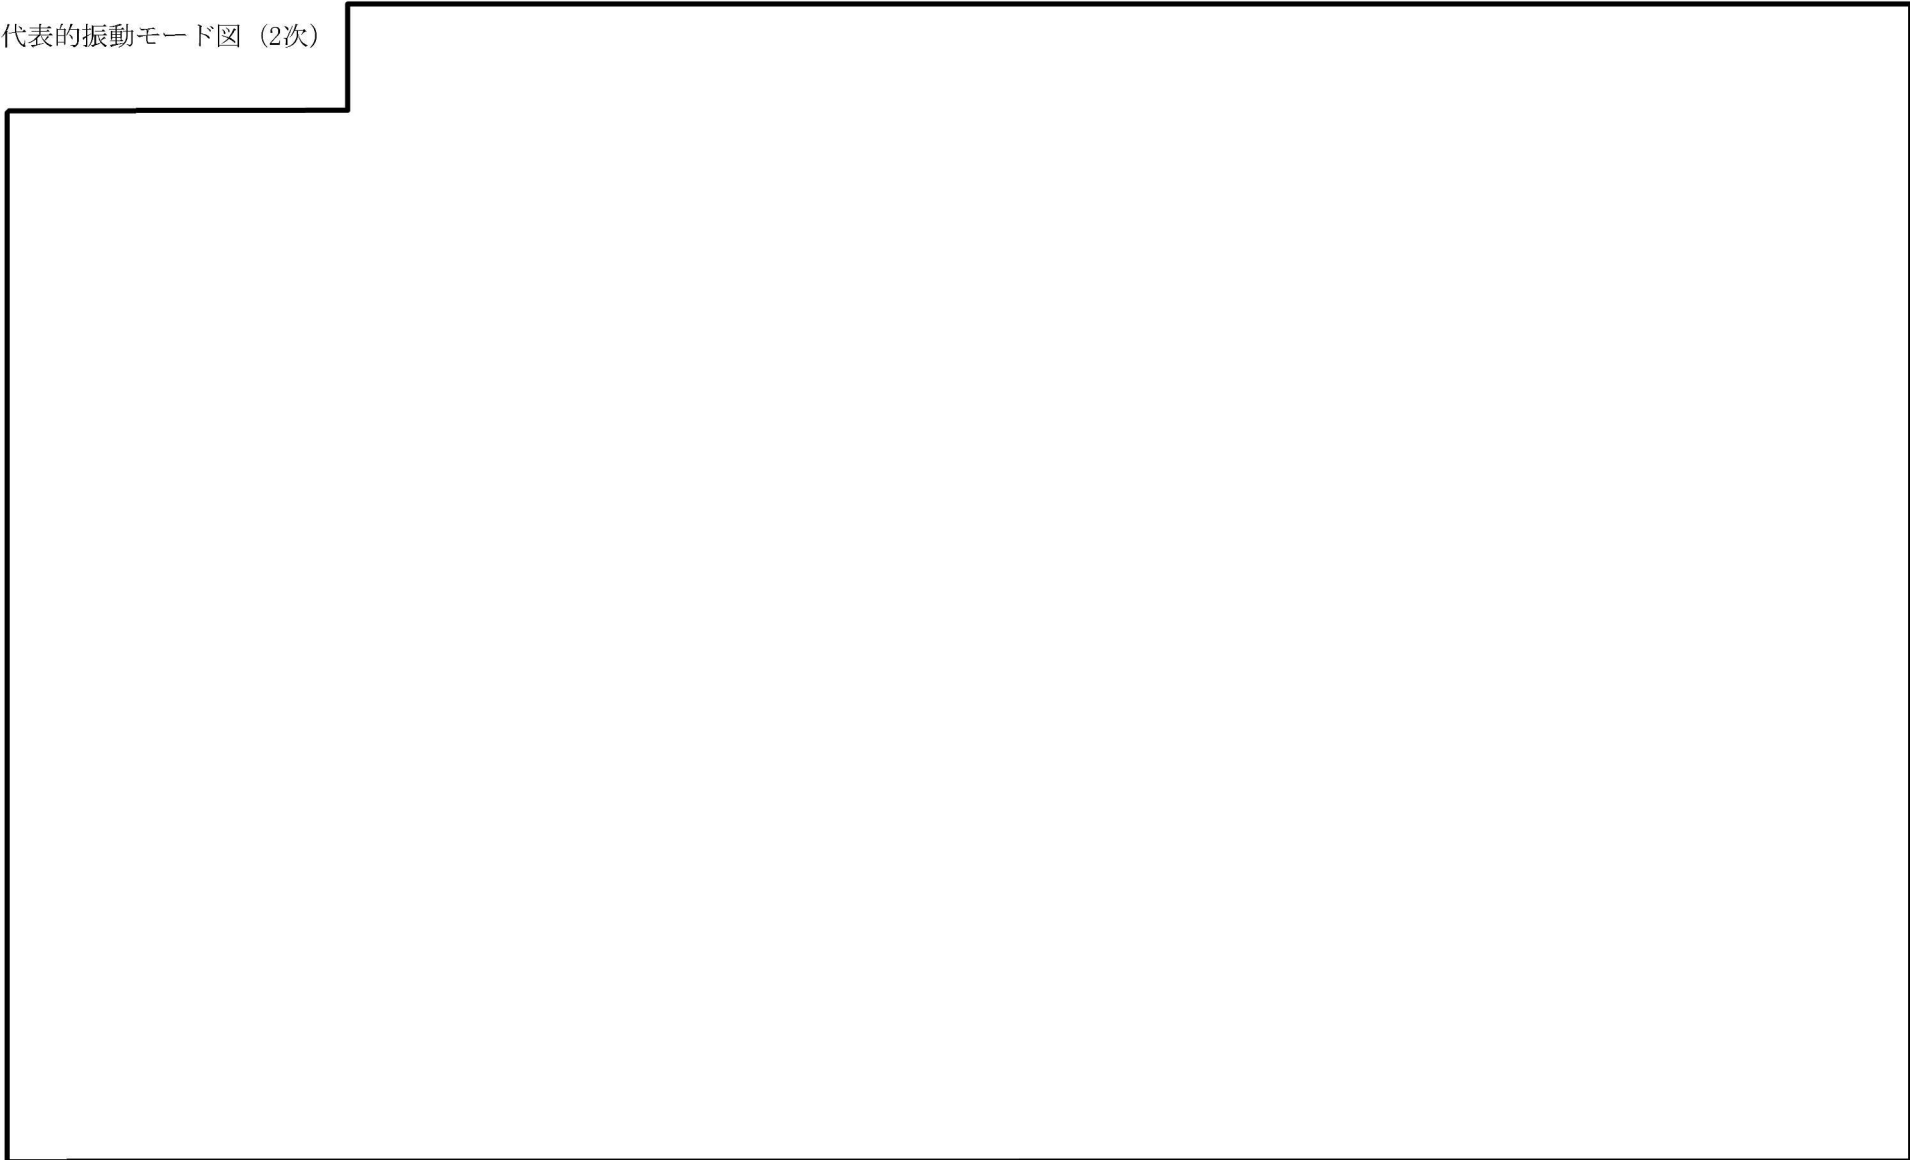

代表的振動モード図 (3次)

40

鳥瞰図

AC-R-2

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

クラス2以下の管

鳥瞰図	許容応力 状態	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価
				計算応力	許容応力	計算応力	許容応力	疲労累積係数 U S _s
				S _{prm} (S _d) S _{prm} (S _s)	S _y * 0.9 S _u	S _n (S _s)	2 S _y	
AC-R-2	Ⅲ _A S	60	S _{prm} (S _d)	104	201	—	—	—
AC-R-1	Ⅳ _A S	37	S _{prm} (S _s)	141	335	—	—	—
AC-R-1	Ⅳ _A S	37	S _n (S _s)	—	—	265	402	—

注記* : オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、S_yと1.2 S_hのうち大きい方の値とする。

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果	
					計算 荷重 (kN)	許容 荷重 (kN)
SNM-AC-R007T-1	メカニカルスナップ	SMS-25A-100	V-2-1-12「配管及び 支持構造物の耐震計算 について」参照		96	375

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力(kN)			モーメント(kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z			
AN-AC-R501	アンカ	ラグ	SGV410	66	29	16	12	18	66	17	曲げ	30	121
RE-AC-R018	レストレイント	架構	STKR400	66	0	172	38	—	—	—	組合せ	27	150

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能	機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)	
			水平	鉛直	水平	鉛直	計算応力	許容応力
—	—	—	—	—	—	—	—	—

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、設計条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2以下の管）

No.	配管モデル	許容応力状態 III A S					許容応力状態 IV A S												
		一次応力					一次応力					一次+二次応力*			疲労評価				
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積係数	代表
1	AC-R-1	37	76	201	2.64	—	37	141	335	2.37	○	37	265	402	1.51	○	—	—	—
2	AC-R-2	60	104	201	1.93	○	60	141	335	2.37	—	60	220	402	1.82	—	—	—	—
3	AC-R-3	54W	51	219	4.29	—	54W	75	363	4.84	—	53W	145	422	2.91	—	—	—	—

注記*：III A Sの一次+二次応力の許容値はIV A Sと同様であることから、地震荷重が大きいIV A Sの一次+二次応力裕度最小を代表とする。

重大事故等対応設備

目 次

1.	概要	1
2.	概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1	概略系統図	2
2.2	鳥瞰図	4
3.	計算条件	8
3.1	計算方法	8
3.2	荷重の組合せ及び許容応力状態	9
3.3	設計条件	10
3.4	材料及び許容応力	17
3.5	設計用地震力	18
4.	解析結果及び評価	19
4.1	固有周期及び設計震度	19
4.2	評価結果	25
4.2.1	管の応力評価結果	25
4.2.2	支持構造物評価結果	26
4.2.3	弁の動的機能維持評価結果	27
4.2.4	代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	28

1. 概要

本計算書は、V-2-1-14 「計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。






(3) 弁

機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。


2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管
	鳥瞰図番号
	アンカ

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (重) R0

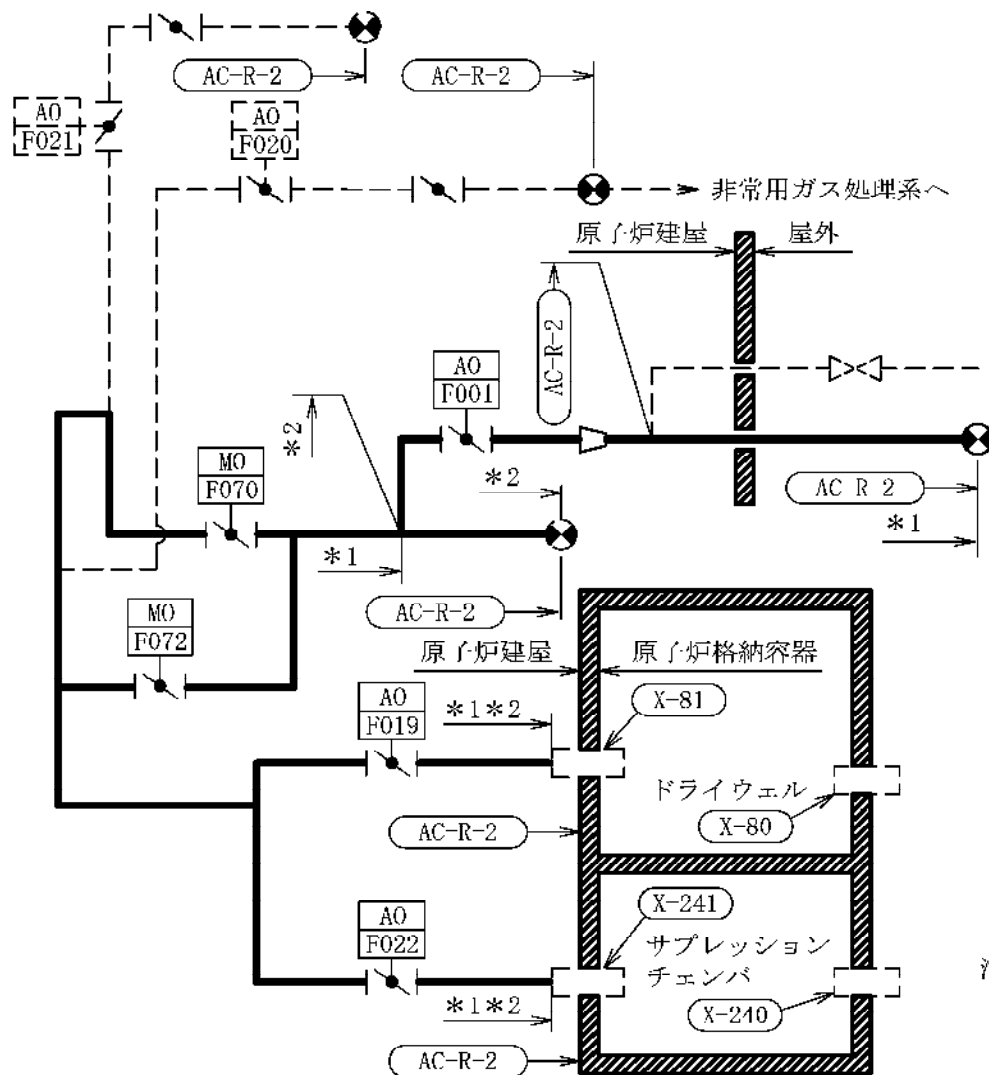











注記*1: 格納容器圧力逃がし装置
解析モデル上本系統に含める。
*2: 耐圧強化ベント系
解析モデル上本系統に含める。

不活性ガス系概略系統図


2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナップについても同様とする。)
	スナップ
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号、矢印は拘束方向を示す。また、 <input type="text"/> 内に 変位量を記載する。)

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (重) R0


57

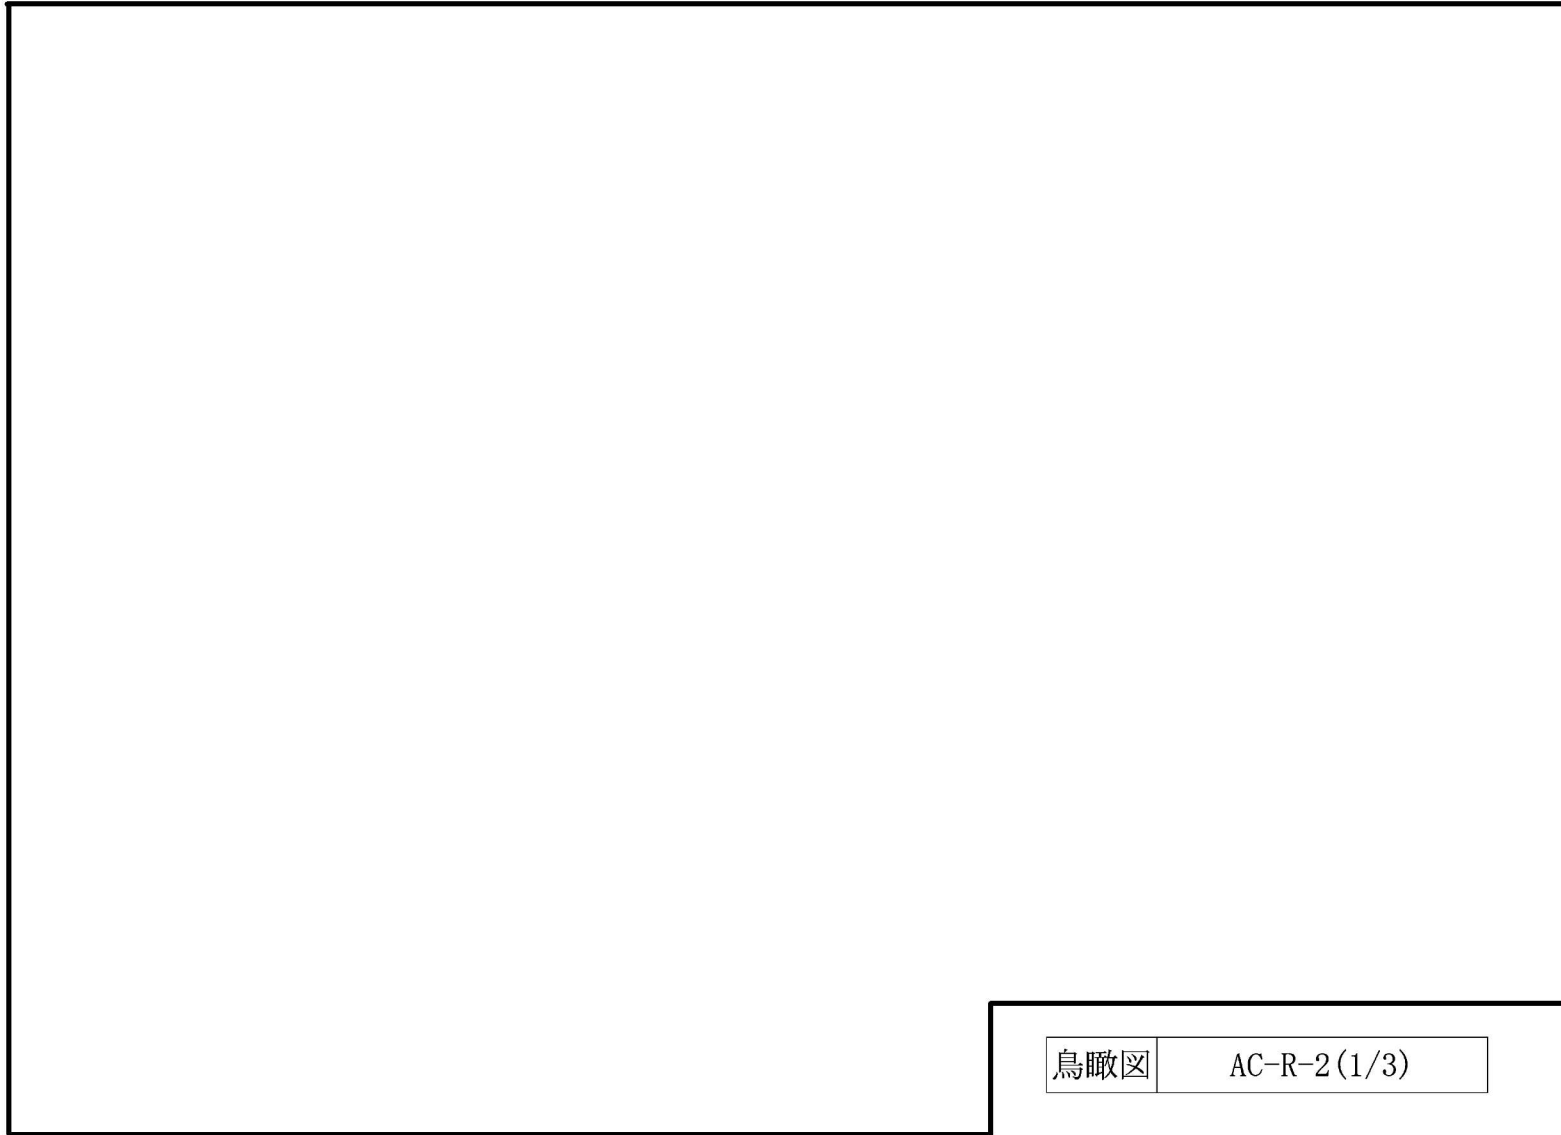

鳥瞰図


AC-R-2(1/3)

9

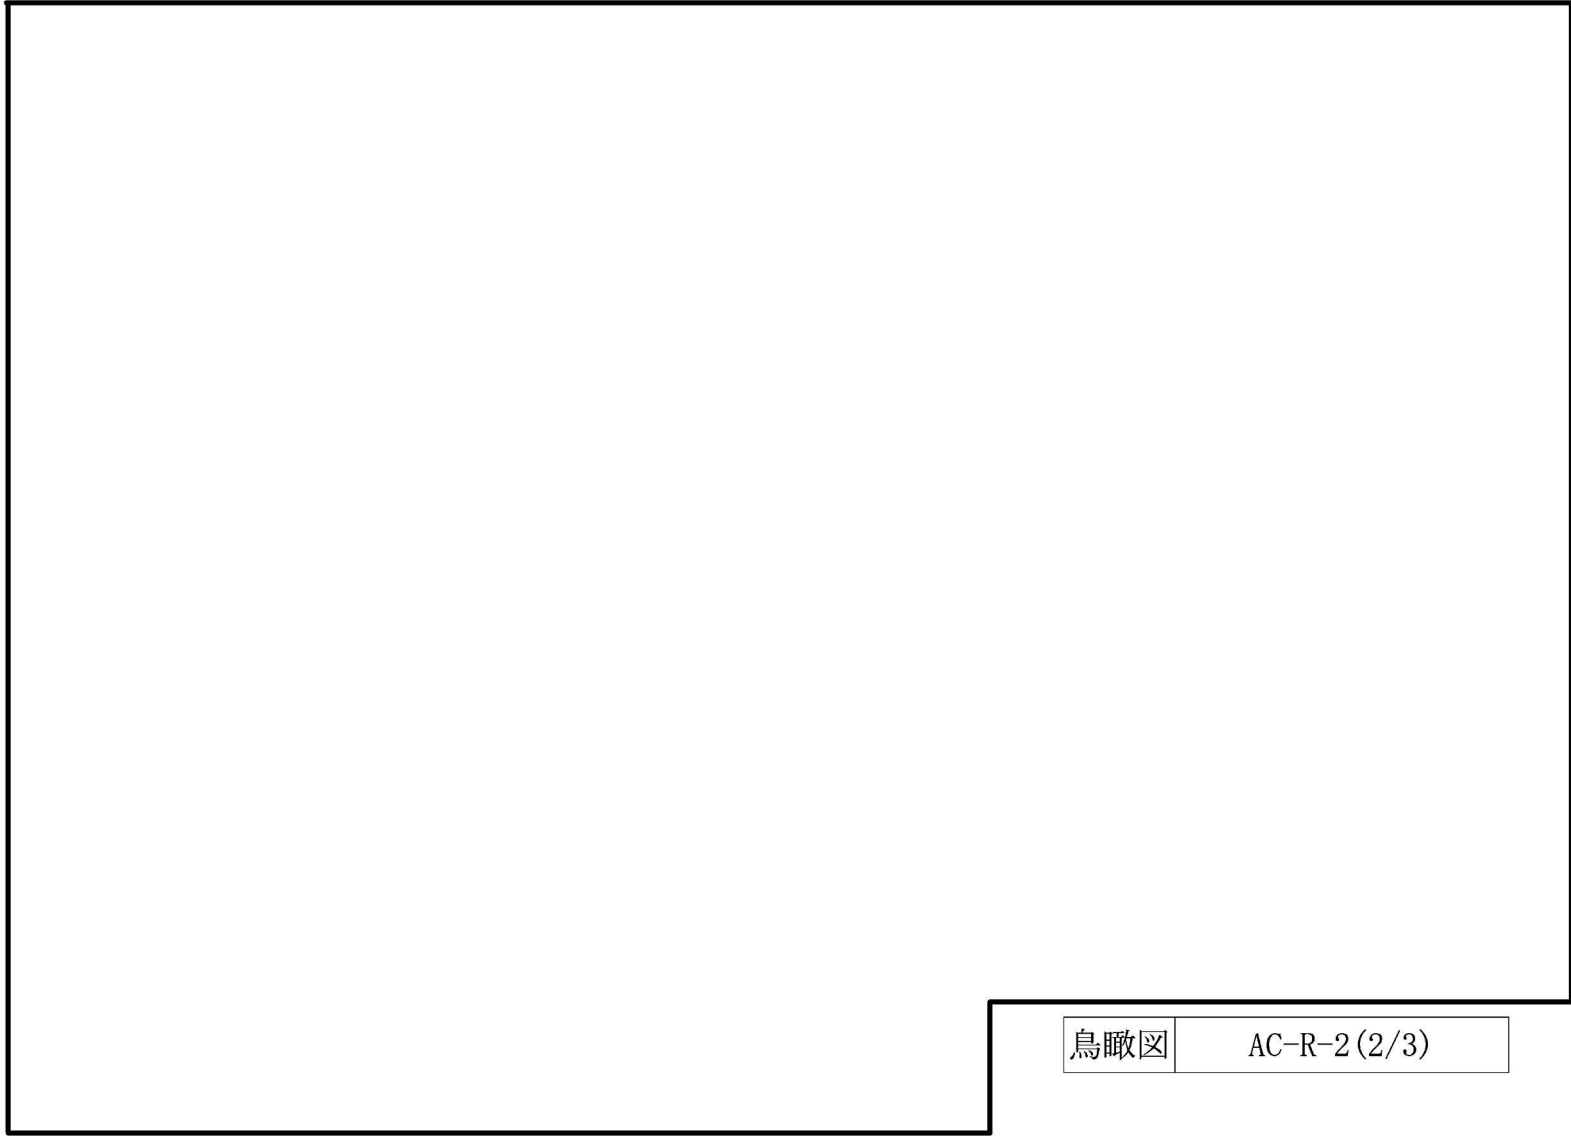

鳥瞰図

AC-R-2(2/3)

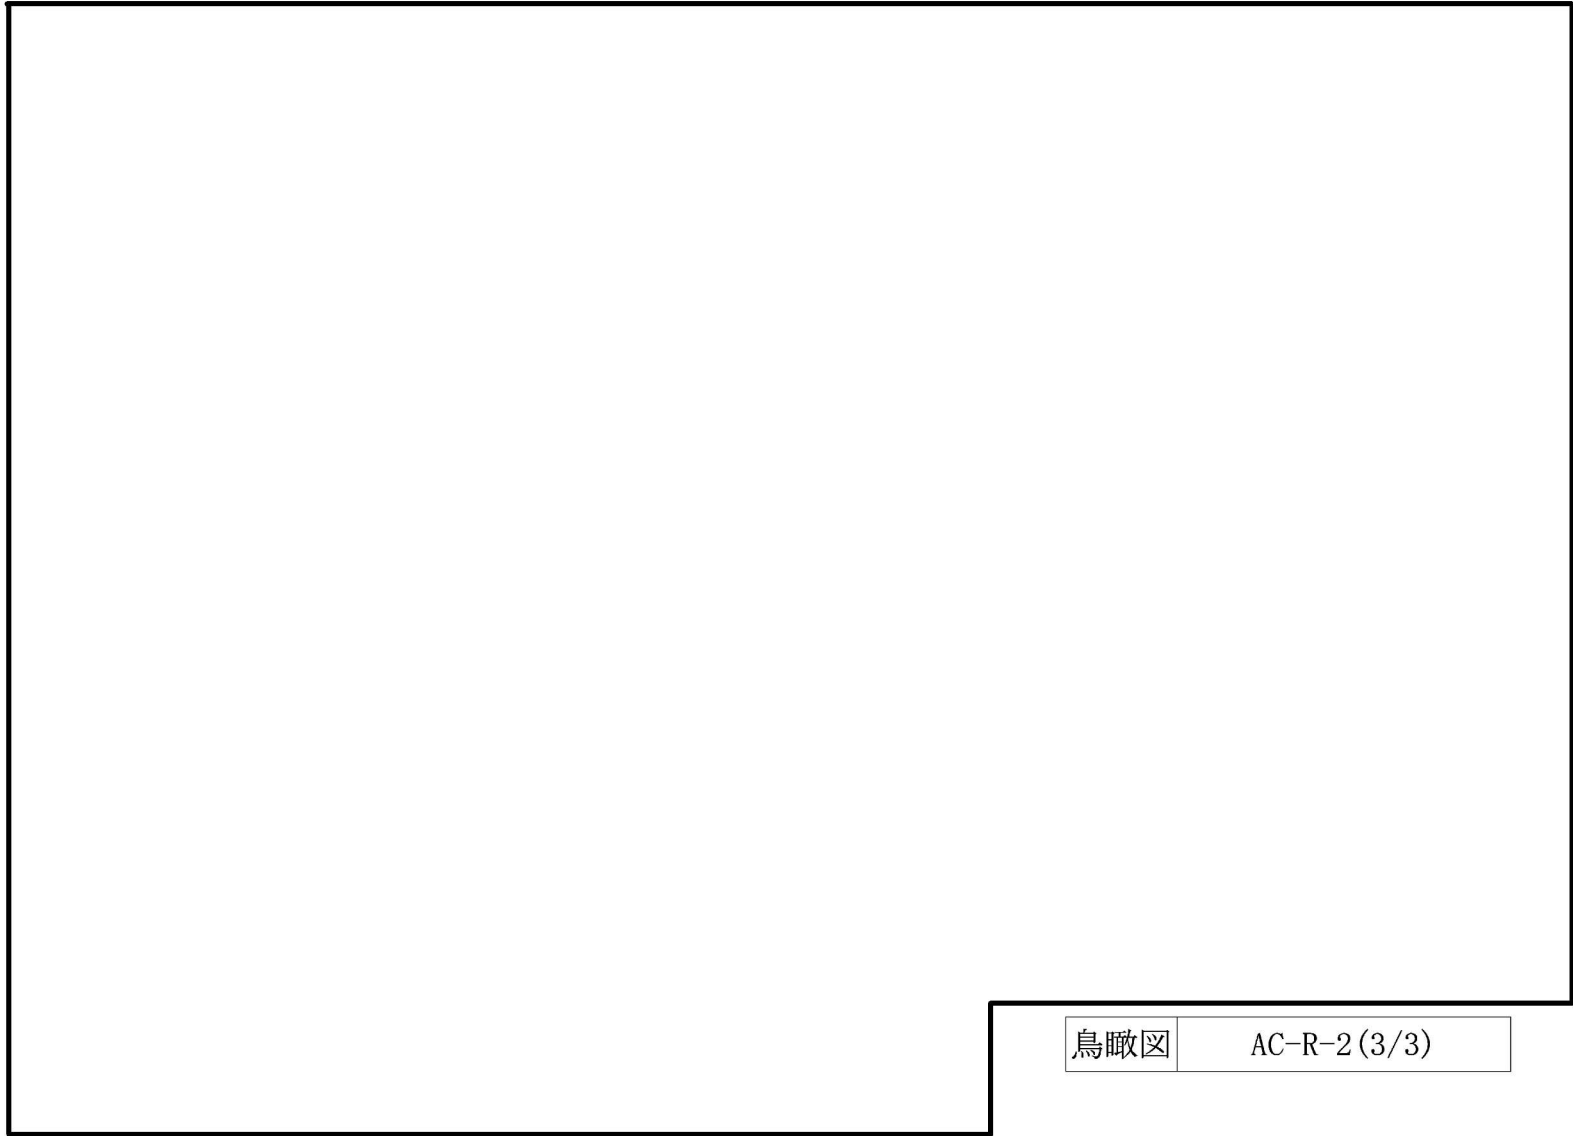

鳥瞰図	AC-R-2 (3/3)
-----	--------------

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは、「NuPIAS」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3}	許容応力状態 ^{*4}
原子炉格納施設	圧力逃がし装置	格納容器圧力逃がし装置	S A	常設/緩和	重大事故等クラス2管	—	V _L +S _s	V _A S
原子炉格納施設	放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備	格納容器圧力逃がし装置	S A	常設/緩和	重大事故等クラス2管	—	V _L +S _s	V _A S
原子炉格納施設	放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備	耐圧強化ベント系	S A	常設/緩和	重大事故等クラス2管	—	V _L +S _s	V _A S
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	耐圧強化ベント系	S A	常設耐震/防止	重大事故等クラス2管	—	V _L +S _s	V _A S
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	格納容器圧力逃がし装置	S A	常設耐震/防止	重大事故等クラス2管	—	V _L +S _s	V _A S

注記*1：DBは設計基準対象施設，SAは重大事故等対処設備を示す。

*2：「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*3：運転状態の添字Lは荷重を示す。

*4：許容応力状態V_ASは許容応力状態IV_ASの許容限界を使用し，許容応力状態IV_ASとして評価を実施する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 AC-R-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	2~3, 4~5 68~71, 74~76 75~78, 83~85 202~203, 204~205 206~70	0.62	200	558.8	9.5	STPT410	—	201667
2	3~4, 5~6 71~72, 76~77	0.62	200	558.8	9.5	SM400C	—	201667
3	11~13, 14~22 26~27, 32~34 35~36, 37~39 40~43, 45~46 47~52, 53~56	0.62	200	558.8	9.5	SM400C	—	200400

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 AC-R-2

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
3	55～194	0.62	200	558.8	9.5	SM400C	—	200400
4	13～14, 25～26 34～35, 36～37 39～40, 43～44 46～47, 52～53 56～57	0.62	200	558.8	9.5	STPT410	—	200400
5	22～45, 44～23 57～61	0.62	200	568.4	14.3	SM400C	—	200400
6	66～68, 72～74 201～202, 203～204 205～206	0.62	200	559.0	9.5	STPT410	—	201667
7	86～120	0.62	200	406.4	9.5	STPT410	—	201667

配管の付加質量


鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点
	2~7, 9~15
	7~9
	21~49, 42~23
	25~28, 30~41
	28~30
	50~57, 61~62, 81~85, 55~195
	57~61, 62~64, 79~81, 195~197
	64~79, 197~70
	86~88
	96~268
	268~102
	67

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (重) R0

フランジ部の質量

鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点
	7, 9, 28, 30, 62
	64
	79, 81
	195, 197

弁部の寸法

鳥瞰図 AC-R-2

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
7~8	[Blank Box]	[Blank Box]	[Blank Box]	8~10	[Blank Box]	[Blank Box]	[Blank Box]
8~9				28~29			
29~31				29~30			
62~63				63~65			
63~64				79~80			
80~82				80~81			
195~196				196~198			
198~199				199~200			
196~197							

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (重) R0

弁部の質量

鳥瞰図 AC-R-2

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	7, 9, 28, 30, 79, 81		8, 29, 80
	10, 31, 82		62, 64
	63		65
	195, 197		196
	198		199
	200		

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 AC-R-2

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
12						
18						
33						
48						
** 67 **						
77						
92						
98						
106						
109						
116						
120						

K7 ① V-2-9-4-6-1-1 (重) R0



3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S _m	S _y	S _u	S _h
STPT410	200	—	207	404	—
SM400C	200	—	193	373	—

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。
 なお、設計用床応答曲線はV-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものを
 用いる。また、減衰定数はV-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

鳥瞰図	建屋・構築物	標高	減衰定数(%)
AC-R-2	原子炉建屋		

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図 AC-R-2

適用する地震動等		S s		
モード	固有周期 (s)	応答水平震度*1		応答鉛直震度*1
		X方向	Z方向	Y方向
1次	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
13次				
14次				
動的震度*2				

注記*1: 各モードの固有周期に対し、設計用床応答曲線より得られる震度を示す。

*2: S d 又は S s 地震動に基づく設計用最大応答加速度より定めた震度を示す。

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 AC-R-2


モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
13次				

注記*：刺激係数は、モード質量を正規化し、固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

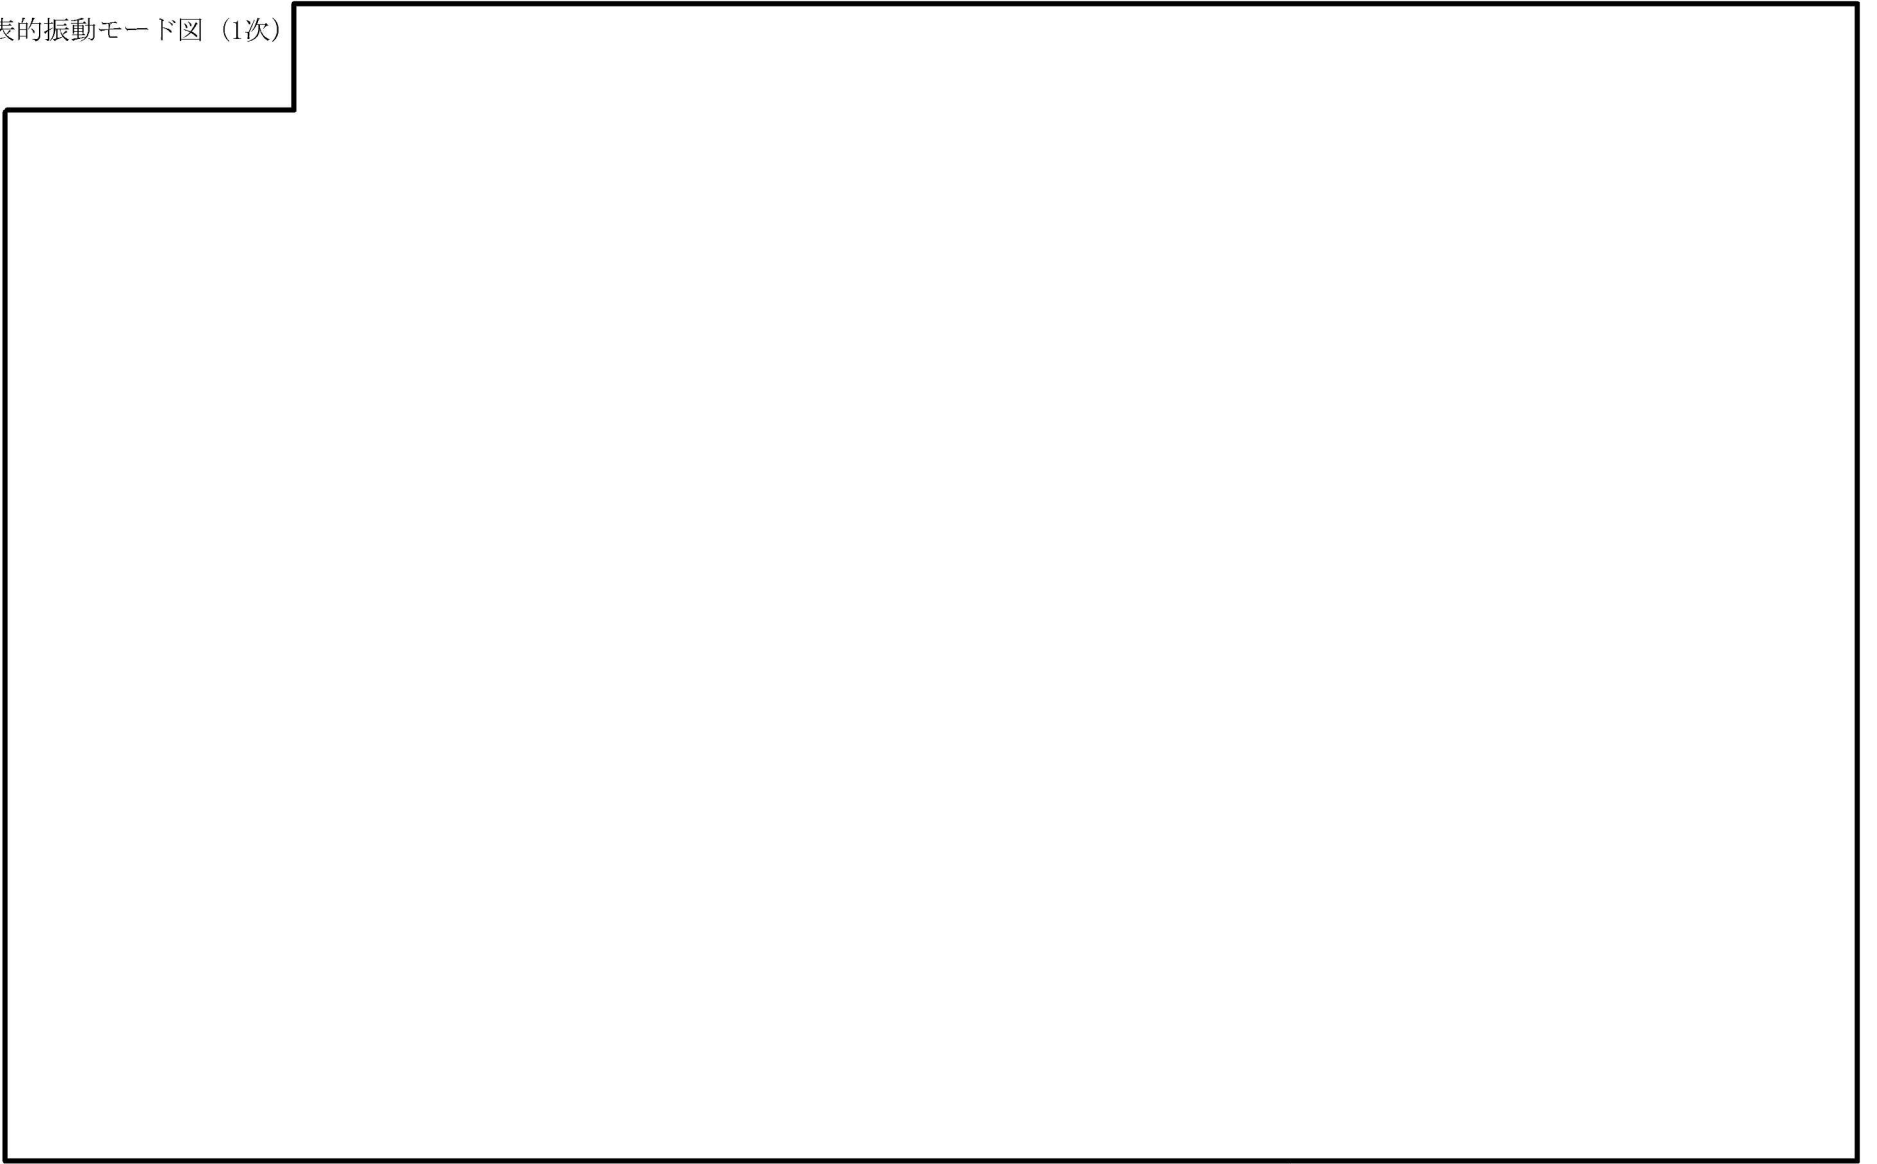

代表的振動モード図 (2次)

23

代表的振動モード図 (3次)

24

鳥瞰図

AC-R-2

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス2以下の管

鳥瞰図	許容応力 状態	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価
				計算応力 $S_{prm} (S_s)$	許容応力 $0.9 S_u$	計算応力 $S_n (S_s)$	許容応力 $2 S_y$	疲労累積係数 $U S_s$
AC-R-2	V _A S	60	$S_{prm} (S_s)$	146	335	—	—	—
AC-R-2	V _A S	60	$S_n (S_s)$	—	—	220	386	—

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果	
					計算 荷重 (kN)	許容 荷重 (kN)
K7FV-SNB19	メカニカルスナッパ	SMS-10A-100	V-2-1-12「配管及び支持構造物の耐震計算について」参照		44	90

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力(kN)			モーメント(kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z			
AN-SGTS-R502	アンカ	ラグ	SGV410	200	108	100	147	120	184	44	せん断	40	108
RE-AC-R018	レストレイント	架構	STKR400	100	0	173	38	—	—	—	組合せ	27	135

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能	機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)	
			水平	鉛直	水平	鉛直	計算応力	許容応力
—	—	—	—	—	—	—	—	—

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、設計条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス2管であってクラス2以下の管）

No.	配管モデル	許容応力状態 VAS												
		一次応力					一次+二次応力					疲労評価		
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	疲労累積係数	代表
1	AC-R-2	60	146	335	2.29	○	60	220	386	1.75	○	—	—	—