

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日

02-工-B-09-0004\_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書	・資料構成の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		目次	
		1. 概要	
		2. 基本方針	
		2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針	
		2.1.1 ガスタービン	・設備の相違 (理由は本文中参照)
		2.1.2 内燃機関	
		2.1.3 発電機	・項番号の相違
		2.1.4 遮断器	
		2.1.5 その他電気設備	
		2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針	
		2.2.1 可搬型の非常用発電装置	
		3. 施設の詳細設計方針	
		3.1 非常用ディーゼル発電機	
		3.1.1 設計基準対象施設	
		3.1.2 重大事故等対処設備	
		3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	<柏崎刈羽7号比較> ・炉型の相違 (理由は本文中参照)
		3.2.1 設計基準対象施設	
		3.2.2 重大事故等対処設備	
		3.3 ガスタービン発電機	・設備の相違 (理由は本文中参照)
		3.3.1 ガスタービン	
		3.3.2 発電機	・設備の相違 (理由は本文中参照)
		3.4 可搬型の非常用発電装置	<柏崎刈羽7号比較> ・設備の相違 (理由は本文中参照)
		3.4.1 電源車	・項番号の相違 ・設備の相違
		3.4.2 電源車(緊急時対策所用)	・設備の相違
		3.4.3 可搬型窒素ガス供給装置発電設備	(理由は本文中参照)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」（以下「技術基準規則」という。）第45条及び第72条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号）」（以下「解釈」という。）に基づき設置する非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、技術基準規則第72条及びその解釈に基づき設置するガスタービン発電機及び電源車、技術基準規則第76条及び第77条並びにそれらの解釈に基づき設置する電源車（緊急時対策所用）並びに技術基準規則第63条、第65条及び第67条並びにそれらの解釈に基づき設置する可搬型窒素ガス供給装置発電設備の出力の決定に関して説明するものである。</p> <p>また、技術基準規則第48条及び第78条に基づく「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成26年11月5日経済産業省令第55号）」（以下「火力省令」という。）及び「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令（平成24年9月14日経済産業省令第70号）」（以下「原子力電技命令」という。）の準用について、本資料にて非常用電源設備のガスタービン及び内燃機関に対する火力省令への適合性並びに非常用電源設備の発電機、遮断器及びその他電気設備に対する原子力電技命令への適合性について説明するものである。</p> <p>さらに、技術基準規則第45条第3項第1号及びその解釈に規定する「高エネルギーのアーキ放電による電気盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置」として、アーキ放電の遮断時間の適切な設計方針について説明するものである。</p> <p>2. 基本方針</p> <p>2.1 常設の非常用発電装置の出力に関する設計方針</p> <p>設計基準対象施設のうち常設の非常用発電装置である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、設計基準事故時に発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・電源構成の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・設備の相違 （女川2号の常設代替交流電源設備はガスタービンを使用）</p> <p>・説明事項の相違 （女川2号は高エネルギーアーキ対策を含めて工認補正）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>機能を維持するため、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために必要な電力を供給できる出力を有する設計とする。また、工学的安全施設等の設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧に到達し、継続的に供給できる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備のうち常設の非常用発電装置である非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機は、重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給できる出力を有する設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機は、2系統の母線で構成するメタルクラッドスイッチギア（非常用）に接続し、高圧補機へ給電する設計とする。また、動力変圧器（非常用）を通して降圧し、2系統の母線で構成するパワーセンタ（非常用）及びモータコントロールセンタ（非常用）の低圧補機へ給電する設計とする。</p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、メタルクラッドスイッチギア（高圧炉心スプレイ系用）に接続し、高圧補機へ給電する設計とする。また、動力変圧器（高圧炉心スプレイ系用）を通して降圧し、モータコントロールセンタ（高圧炉心スプレイ系用）の低圧補機へ給電する設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機は、外部電源系、非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の機能が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等時の対応に必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p>また、ガスタービン発電機は、メタルクラッドスイッチギア（緊急用）を介してメタルクラッドスイッチギア（緊急時対策所用）へ接続し、緊急時対策所へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機は、設置（変更）許可申請書の添付書類十における、重大事故等時に想定される事故シーケンスのうち最大負荷とな</p>	<p>・電源構成の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・電源構成の相違 （女川3号からの融通も可能な設計であるため、ガスタービン発電機は2号全交流動力電源喪失時に期待）</p> <p>・電源構成の相違 （女川2号の緊急時対策所は多様性を有する電源の一つとしてガスタービン発電機からの受電が可能な設計）</p> <p>・電源構成の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>る「券囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」時に電力を供給できる出力を有する設計とする。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する非常用発電装置である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに重大事故等対処施設に施設する非常用発電装置であるガスタービン発電機（ガスタービン及び内燃機関については、燃料系を含める。）及び緊急時対策所軽油タンクは、火力省令第19条～第23条及び第25条～第29条のうち関連する事項を準用する設計とする。ガスタービン及び附属設備は、「ガスタービン等の構造」、「調速装置」、「非常停止装置」及び「計測装置」について各事項を準用し、内燃機関及び附属設備は、「内燃機関等の構造等」、「調速装置」、「非常停止装置」、「過圧防止装置」及び「計測装置」について各事項を準用する設計とする。</p> <p>なお、ガスタービン及び内燃機関における火力省令第19条第4項又は第25条第3項に基づく強度評価の基本方針、強度評価方法及び強度評価結果は、添付書類「VI-3 強度に関する説明書」の別添にて説明する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、ガスタービン発電機、遮断器及びその他電気設備は、原子力電技命令第4条～第16条、第19条～第28条及び第30条～第35条の関連する事項を準用する設計とする。「感電、火災等の防止」として、「電気設備における感電、火災等の防止」、「電路の絶縁」、「電線等の断線の防止」、「電線の接続」、「電気機械器具の熱的強度」、「高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止」、「電気設備の接地」、「電気設備の接地の方法」及び「発電所等への取扱者以外の者の立入の防止」について各事項を準用する設計とする。「異常の予防及び保護対策」として、「特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止」及び「過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策」について各事項を準用する設計とする。「電氣的、磁氣的障害の防止」として、「電気設備の電氣的、磁氣的障害の防止」について各事項を準用する設計とする。また、「供給支障の防止」として、「発変電設備等の損傷による供給支障の</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・設備構成の相違（最大負荷時のシナリオが相違している。）</li><li>・設備の相違（電源車（緊急時対策所用）は可搬型であるため2.2項に記載）</li><li>・表現の相違</li><li>・電源構成の相違</li><li>・設備の相違（火力省令第19条～第23条はガスタービンへの要求）</li><li>・表現の相違</li><li>・設備の相違（火力省令第19条はガスタービンへの要求）</li><li>・資料構成の相違</li><li>・電源構成の相違</li><li>・表現の相違</li></ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>防止」、「発電機等の機械的強度」及び「常時監視をしない発電所等の施設」について各事項を準用する設計とする。</p> <p>2.1.1 ガスタービン</p> <p>ガスタービンは、火力省令を準用し、以下の設計とする。</p> <p>(1) ガスタービン等の構造</p> <p>ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するタービン入口ガス温度高トリップ作動温度における十分な熱的強度を有する設計とする。軸受は、車軸の両側に設けた転がり軸受により運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じない設計とする。調速装置により調整することができる最低速度から過速度トリップが作動したときに達する最高速度までの間に被動機一体の危険速度がない設計とする。耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する応力に対し十分な強度を有した設計とする。</p> <p>(2) 調速装置</p> <p>回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、ガスタービンに流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設ける設計とする。</p> <p>(3) 非常停止装置</p> <p>運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設ける設計とする。</p> <p>(4) 計測装置</p> <p>設備の損傷を防止するため、回転速度、潤滑油圧力、潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>2.1.2 内燃機関</p> <p>内燃機関は、火力省令を準用し、以下の設計とする。</p> <p>(1) 内燃機関等の構造等</p> <p>非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する設計とする。軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるもので、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じない設計</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・設備の相違 (女川2号の常設代替交流電源設備はガスタービンを使用している。)</p> <p>・項番号の相違</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>とする。耐圧部分は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する応力に対し十分な強度を有した設計とする。また、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は屋内に設置する設計とするため、酸素欠乏の発生のおそれのないように、建屋に吸排気部を設置する設計とする。</p> <p>(2) 調速装置</p> <p>回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設ける設計とする。</p> <p>(3) 非常停止装置</p> <p>運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的にかつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設ける設計とする。</p> <p>(4) 過圧防止装置</p> <p>非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、過圧が生じるおそれがあるシリンダ内の圧力を逃すためにシリンダ安全弁を設ける設計とする。</p> <p>(5) 計測装置</p> <p>設備の損傷を防止するため、回転速度、潤滑油圧力、潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>2.1.3 発電機</p> <p>発電機は、原子力電技命令を準用し、以下の設計とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>感電防止のため接地し、また、充電部分に容易に接触できない設計とする。回路は大地から絶縁する設計とし、絶縁抵抗測定等により異常のないことを確認する。電線の接続箇所は、端子台等により接続することで電気抵抗を増加させないとともに、絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のおそれがない設計とする。電気機械器具は、「日本電気技術規格委員会規格 J E S C E 7 0 0 2 -2010 電気機械器具の熱的強度の確認方法」（以下「J E S C E 7 0 0 2」という。）に基づき、通常の使用状態において発生する熱に耐える設計とする。火災防止のため、高圧の電気機械器具は金属製の管体に格納することで可燃性のもと隔離し、外箱等は接地を施す設計とする。</p>	<p>・表現の相違 ・設備の相違 （電源車（緊急時対策用）は可搬型であるため2.2項に記載）</p> <p>・項番号の相違 ・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>電気設備は、適切な接地工事を施す設計とする。取扱者以外の者の立入を防止するため、発電所には人が容易に構内に立ち入るおそれがないようフェンス等を設ける設計とする。</p> <p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>異常の予防及び保護対策のため、過電流を過電流継電器にて検出し、遮断器を開放する設計とする。</p> <p>(3) 電氣的、磁氣的障害の防止</p> <p>発電機は、閉鎖構造（金属製の筐体）及び接地の実施により、電気設備その他の物件の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 供給支障の防止</p> <p>発電機設備等の損傷による供給支障の防止のため、過電流等を生じた場合、保護継電器にて検知し、遮断器を開放して自動的に発電機を電路から遮断する設計とする。発電機は、短絡電流及び非常調速装置が動作して達する回転速度に対して、十分な機械的強度を有する設計とし、三相短絡試験等により異常のないことを確認する。発電所構内には、発電機の運転に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計とする。</p> <p>2.1.4 遮断器</p> <p>遮断器は、原子力電技命令を準用し、以下の設計とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>遮断器は、感電防止のため接地し、また、充電部分に容易に接触できない設計とする。電路は大地から絶縁する設計とし、絶縁抵抗測定等により異常のないことを確認する。電線の接続箇所は、端子台等により接続することで電気抵抗を増加させないとともに、絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のおそれがない設計とする。遮断器は、J E S C E 7 0 0 2に基づき、通常の使用状態において発生する熱に耐える設計とし、火災発生防止のため、閉鎖された金属製の外箱に収納し、隔離する設計とする。遮断器は適切な接地を施し、鉄台及び金属製の外箱には、A種接地工事（高圧設備）、C種又はD種接地工事（低圧設備）を施す設計とする。取扱者以外の者の立入を防止するため、発電所には人が容易に構内に立ち入るおそれがないようフェンス等を設ける設計とする。</p>	<p>・項番号の相違 ・表現の相違</p> <p>・表現の相違 (D種接地は300V以下に適用)</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>異常の予防及び保護対策のため、過電流遮断器は、施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有し、<b>高压電路に施設する過電流遮断器はその作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有する設計とする。</b></p> <p>重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（安全施設（重要安全施設を除く。）への電力供給に係るものに限る。）（以下「HEAF 対策対象盤」という。）については、非常用ディーゼル発電機又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時以外は、適切な遮断時間にてアーク放電が発生した遮断器の上流の遮断器を開放し、アーク放電の継続を防止することでアーク火災を防止し、電気盤の損壊の拡大を防止することができる設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機からの給電時におけるメタルクラッドスイッチギア（非常用）のアーク火災防止対策については、アーク放電時の短絡電流を検出し、非常用ディーゼル発電機受電遮断器の開放又は非常用ディーゼル発電機の停止によりアーク放電を遮断する設計とし、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時におけるメタルクラッドスイッチギア（高压炉心スプレイ系用）のアーク火災防止対策については、アーク放電時の短絡電流を検出し、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機受電遮断器の開放又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機の停止によりアーク放電を遮断する設計とする。</p> <p>HEAF 対策対象盤を表 2-1 に示す。</p> <p>HEAF 対策対象盤の適切な遮断時間の設計にあたっては、HEAF 対策対象盤は、「高エネルギーアーク損傷(HEAF)に係る電気盤の設計に関する審査ガイド(平成 29 年 7 月 19 日原規技発第 1707196 号)」を踏まえ、アーク放電を発生させる試験、アーク火災発生の評価を実施し、高エネルギーアーク損傷に係る対策の判断基準としてアーク火災が発生しないアークエネルギーの閾値は、メタルクラッドスイッチギア（非常用）及びメタルクラッドスイッチギア（高压炉心スプレイ系用）は 25MJ（非常用ディーゼル発電機又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時は 16MJ）、パワーセンタ（非常用）は 18MJ 並びにモータコントロールセンタ（非常用）及びモータコントロールセンタ（高压炉心スプレイ系用）は 4.4MJ を設定する。</p> <p>発生するアークエネルギーは、次式により求め、非常用ディーゼル発電機又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時以外</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・説明事項の相違 （女川 2 号は高エネルギーアーク対策を含めて工認補正） ＜柏崎刈羽 7 号比較＞</p> <p>・説明事項の相違 （女川 2 号は DG 遮断器も含めて説明）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>の<b>アーク放電</b>の遮断時間を表2-2に示し、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時の<b>アーク放電</b>の遮断時間並びに非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の停止時間を表2-3に示す。</p> $E_{3\phi} = V_{arc} \times I_{arc} \times t_{arc}$ <p><math>E_{3\phi}</math>：三相のアークエネルギー <math>V_{arc}</math>：HEAF試験の結果から得られたアーク電圧の平均値 <math>I_{arc}</math>：三相短絡電流の平均値 <math>t_{arc}</math>：アーク発生時の<b>アーク放電</b>の遮断時間</p> <p>非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時以外は、各母線に接続されるすべての遮断器（非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に係る部分を除く。）をアーク放電発生箇所とし、各アーク放電発生箇所の上流の遮断器を開放することによりアーク放電を遮断する。（図2-1参照）</p> <p>非常用ディーゼル発電機からの給電時は、非常用ディーゼル発電機受電遮断器の開放又は非常用ディーゼル発電機を停止することによりアーク放電を遮断し、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの給電時は、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機受電遮断器の開放又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を停止することによりアーク放電を遮断する。（図2-2参照）</p> <p>(3) 電氣的、磁氣的障害の防止</p> <p>遮断器は、閉鎖構造（金属製の筐体）及び接地の実施により、電氣的又は磁氣的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 供給支障の防止</p> <p>発電設備等の損傷による供給支障の防止のため、過電流等が生じた場合、保護継電器にて検知し、遮断器を開放して自動的に発電機を電路から遮断する設計とする。発電所構内には、遮断器の運転に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計とする。</p> <p>2.1.5 その他電気設備</p> <p>その他の非常用電源設備は、<b>原子力電技命令</b>を準用し、以下の設計</p>	<p>・説明事項の相違 （女川2号は高エネルギーアーク対策を含めて工認補正）</p> <p>&lt;柏崎刈羽7号比較&gt; ・説明事項の相違 （女川2号はDG遮断器も含めて説明）</p> <p>・項番号の相違 ・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>電気設備は、感電の防止のため接地し、また、外箱やカバー等により充電部分に容易に接触できない設計とする。回路は大地から絶縁する設計とし、絶縁抵抗測定等により異常のないことを確認する。電線の接続箇所については、接続板、接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加させないとともに、絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のおそれがない設計とする。電気設備は、熱的強度について期待される使用状態において発生する熱に耐える設計とする。火災防止のため、可燃性の物から離して施設する設計とする。必要箇所には、異常時の電圧上昇等による影響を及ぼさないよう適切な接地を施す設計とする。取扱者以外の者の立入を防止するため、発電所には人が容易に構内に立ち入るおそれがないようフェンス等を設ける設計とする。</p> <p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>高圧電路と結合する変圧器は、電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、適切な接地を施す設計とする。過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策のため、電気設備には、過電流を検知できるよう保護継電器、過電流検知器及び配線用遮断器を設置し、過電流を検出した場合は、遮断器を開放する設計とする。</p> <p>(3) 電氣的、磁氣的障害の防止</p> <p>閉鎖構造（金属製の筐体）及び接地の実施により、電気設備その他の物件の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 供給支障の防止</p> <p>変圧器、母線及びそれを支持する碍子は、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計とする。発電所構内には、電気設備の運転に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計とする。</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違 （張力が加わらない設計については、原子力電技命令の解釈第11条の裸電線相互等の直接接続に対する規定であり、女川2号の対象設備において、該当する箇所がない。）</p> <p>・表現の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																	
		<p style="text-align: center;">表 2-2 電気盤のアーケエネルギー及びアーケ放電の遮断時間一覧（1/4）            （非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機からの給電時以外）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名称</th> <th colspan="2">アーケ発生箇所</th> <th rowspan="2">アーケ放電を遮断するために開放する遮断器</th> <th rowspan="2">アーケ放電の遮断時間 (s)</th> <th rowspan="2">アーケエネルギー (MJ)</th> </tr> <tr> <th>遮断器名称</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">メタルクラフンスイッチギア (非常用)</td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2CA</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2AC</td> <td>0.400</td> <td>22.56</td> </tr> <tr> <td>母線連絡遮断器 52-6-2CE</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-E2</td> <td>0.513</td> <td>18.50</td> </tr> <tr> <td>6-2C母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2CA, 母線連絡遮断器 52-6-2CE及び非常用ディーゼル発電機(A)受電遮断器 52-6-2DCAを除く)</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2CA</td> <td>0.374</td> <td>21.09</td> </tr> <tr> <td>母線連絡遮断器 52-6-2DB</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2CE</td> <td>0.286</td> <td>10.31</td> </tr> <tr> <td>母線連絡遮断器 52-6-2DE</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2DB</td> <td>0.400</td> <td>22.56</td> </tr> <tr> <td>6-2D母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2DB, 母線連絡遮断器 52-6-2DE及び非常用ディーゼル発電機(B)受電遮断器 52-6-2DCBを除く)</td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-E2</td> <td>0.513</td> <td>18.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2DB</td> <td>0.374</td> <td>21.09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>母線連絡遮断器 52-6-2DE</td> <td>0.286</td> <td>10.31</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	アーケ発生箇所		アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)	遮断器名称		メタルクラフンスイッチギア (非常用)	母線連絡遮断器 52-6-2CA		母線連絡遮断器 52-6-2AC	0.400	22.56	母線連絡遮断器 52-6-2CE		母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50	6-2C母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2CA, 母線連絡遮断器 52-6-2CE及び非常用ディーゼル発電機(A)受電遮断器 52-6-2DCAを除く)		母線連絡遮断器 52-6-2CA	0.374	21.09	母線連絡遮断器 52-6-2DB		母線連絡遮断器 52-6-2CE	0.286	10.31	母線連絡遮断器 52-6-2DE		母線連絡遮断器 52-6-2DB	0.400	22.56	6-2D母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2DB, 母線連絡遮断器 52-6-2DE及び非常用ディーゼル発電機(B)受電遮断器 52-6-2DCBを除く)		母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50			母線連絡遮断器 52-6-2DB	0.374	21.09			母線連絡遮断器 52-6-2DE	0.286	10.31	<p>・説明事項の相違            （女川2号は高エネルギーアーケ対策を含めて工認補正）</p>
機器名称	アーケ発生箇所			アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)				アーケエネルギー (MJ)																																											
	遮断器名称																																																			
メタルクラフンスイッチギア (非常用)	母線連絡遮断器 52-6-2CA		母線連絡遮断器 52-6-2AC	0.400	22.56																																															
	母線連絡遮断器 52-6-2CE		母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50																																															
	6-2C母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2CA, 母線連絡遮断器 52-6-2CE及び非常用ディーゼル発電機(A)受電遮断器 52-6-2DCAを除く)		母線連絡遮断器 52-6-2CA	0.374	21.09																																															
	母線連絡遮断器 52-6-2DB		母線連絡遮断器 52-6-2CE	0.286	10.31																																															
	母線連絡遮断器 52-6-2DE		母線連絡遮断器 52-6-2DB	0.400	22.56																																															
	6-2D母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-2DB, 母線連絡遮断器 52-6-2DE及び非常用ディーゼル発電機(B)受電遮断器 52-6-2DCBを除く)		母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50																																															
			母線連絡遮断器 52-6-2DB	0.374	21.09																																															
			母線連絡遮断器 52-6-2DE	0.286	10.31																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																					
		<p style="text-align: center;">表2-2 電気盤のアーケエネルギー及びアーケ放電の遮断時間一覧 (2/4)            (非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機からの給電時以外)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1473 1324 1545 1396">機器名称</th> <th data-bbox="1473 957 1545 1324">アーケ発生箇所 遮断器名称</th> <th data-bbox="1473 734 1545 957">アーケ放電を遮断するために開放する遮断器</th> <th data-bbox="1473 518 1545 734">アーケ放電の遮断時間 (s)</th> <th data-bbox="1473 295 1545 518">アーケエネルギー (MJ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1545 1324 1881 1396" rowspan="4">メタルクラントスイッチギア (高圧炉心スプレイスライ系用)</td> <td data-bbox="1545 957 1646 1324">母線連絡遮断器 52-6-21A</td> <td data-bbox="1545 734 1646 957">母線連絡遮断器 52-6-21H</td> <td data-bbox="1545 518 1646 734">0.370</td> <td data-bbox="1545 295 1646 518">20.86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1646 957 1758 1324">母線連絡遮断器 52-6-21E</td> <td data-bbox="1646 734 1758 957">母線連絡遮断器 52-6-E2</td> <td data-bbox="1646 518 1758 734">0.513</td> <td data-bbox="1646 295 1758 518">18.50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1758 957 1881 1324" rowspan="2">6-2H 母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-21A、母線連絡遮断器 52-6-21E 及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機受電遮断器 52-6-21CH を除く)</td> <td data-bbox="1758 734 1825 957">母線連絡遮断器 52-6-21A</td> <td data-bbox="1758 518 1825 734">0.345</td> <td data-bbox="1758 295 1825 518">19.46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1825 734 1881 957">母線連絡遮断器 52-6-21E</td> <td data-bbox="1825 518 1881 734">0.286</td> <td data-bbox="1825 295 1881 518">10.31</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	アーケ発生箇所 遮断器名称	アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)	メタルクラントスイッチギア (高圧炉心スプレイスライ系用)	母線連絡遮断器 52-6-21A	母線連絡遮断器 52-6-21H	0.370	20.86	母線連絡遮断器 52-6-21E	母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50	6-2H 母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-21A、母線連絡遮断器 52-6-21E 及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機受電遮断器 52-6-21CH を除く)	母線連絡遮断器 52-6-21A	0.345	19.46	母線連絡遮断器 52-6-21E	0.286	10.31	<p>・説明事項の相違            (女川2号は高エネルギーアーケ対策を含めて工認補正)</p>
機器名称	アーケ発生箇所 遮断器名称	アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)																				
メタルクラントスイッチギア (高圧炉心スプレイスライ系用)	母線連絡遮断器 52-6-21A	母線連絡遮断器 52-6-21H	0.370	20.86																				
	母線連絡遮断器 52-6-21E	母線連絡遮断器 52-6-E2	0.513	18.50																				
	6-2H 母線に接続される遮断器 (母線連絡遮断器 52-6-21A、母線連絡遮断器 52-6-21E 及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機受電遮断器 52-6-21CH を除く)	母線連絡遮断器 52-6-21A	0.345	19.46																				
		母線連絡遮断器 52-6-21E	0.286	10.31																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先形審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																													
		<p style="text-align: center;">表2-2 電気器のアーケエネルギー及びアーケ放電の遮断時間一覧 (3/4)            (非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイスライダージェネレータを除く)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名称</th> <th colspan="2">アーケ発生箇所</th> <th rowspan="2">アーケ放電を遮断するために開放する遮断器</th> <th rowspan="2">アーケ放電の遮断時間 (s)</th> <th rowspan="2">アーケエネルギー (MJ)</th> </tr> <tr> <th>遮断器名称</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">バロイセンタ (非常用)</td> <td>受電遮断器 52-4-2C</td> <td></td> <td>動力変圧器遮断器 52-6-2PC</td> <td>0.996</td> <td>15.67</td> </tr> <tr> <td>52-4-2C 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2C を除く)</td> <td></td> <td>受電遮断器 52-4-2C</td> <td>0.670</td> <td>10.54</td> </tr> <tr> <td>受電遮断器 52-4-2D</td> <td></td> <td>動力変圧器遮断器 52-6-2PD</td> <td>0.996</td> <td>15.67</td> </tr> <tr> <td>52-4-2D 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2D を除く)</td> <td></td> <td>受電遮断器 52-4-2D</td> <td>0.670</td> <td>10.54</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	アーケ発生箇所		アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)	遮断器名称		バロイセンタ (非常用)	受電遮断器 52-4-2C		動力変圧器遮断器 52-6-2PC	0.996	15.67	52-4-2C 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2C を除く)		受電遮断器 52-4-2C	0.670	10.54	受電遮断器 52-4-2D		動力変圧器遮断器 52-6-2PD	0.996	15.67	52-4-2D 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2D を除く)		受電遮断器 52-4-2D	0.670	10.54	<p>・説明事項の相違            (女川2号は高エネルギーアーケ対策を含めて工認補正)</p>
機器名称	アーケ発生箇所			アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)				アーケエネルギー (MJ)																							
	遮断器名称																															
バロイセンタ (非常用)	受電遮断器 52-4-2C		動力変圧器遮断器 52-6-2PC	0.996	15.67																											
	52-4-2C 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2C を除く)		受電遮断器 52-4-2C	0.670	10.54																											
	受電遮断器 52-4-2D		動力変圧器遮断器 52-6-2PD	0.996	15.67																											
	52-4-2D 母線に接続される遮断器 (受電遮断器 52-4-2D を除く)		受電遮断器 52-4-2D	0.670	10.54																											

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																				
		<p style="text-align: center;">表2-2 電気盤のアーケエネルギー及びアーケ放電の遮断時間一覧（4/4）            （非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機からの給電時以外）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名称</th> <th colspan="2">アーケ発生箇所</th> <th rowspan="2">アーケ放電を遮断するために開放する遮断器</th> <th rowspan="2">アーケ放電の遮断時間 (s)</th> <th rowspan="2">アーケエネルギー (MJ)</th> </tr> <tr> <th>遮断器名称</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">キータコントロールセンター（高圧炉心スプレイス系用）及び高圧炉心スプレイス系用）</td> <td>C/B MCC 2C-1</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>C/B MCC 2C-1 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>C/B MCC 2C-2</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>C/B MCC 2C-2 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2C-1</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2C-1 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2C-2</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2C-2 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2C-3</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2C-3 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2C-4</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2C-4 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2C-5</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2C-5 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>C/B MCC 2D-1</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>C/B MCC 2D-1 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>C/B MCC 2D-2</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>C/B MCC 2D-2 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2D-1</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2D-1 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2D-2</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2D-2 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2D-3</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2D-3 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2D-4</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2D-4 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2D-5</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>R/B MCC 2D-5 遮断器</td> <td>0.170</td> <td>3.87</td> </tr> <tr> <td>R/B MCC 2H</td> <td>に接続される遮断器</td> <td>動力変圧器遮断器 52-6-2PH</td> <td>0.318</td> <td>3.71</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	アーケ発生箇所		アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)	遮断器名称		キータコントロールセンター（高圧炉心スプレイス系用）及び高圧炉心スプレイス系用）	C/B MCC 2C-1	に接続される遮断器	C/B MCC 2C-1 遮断器	0.170	3.87	C/B MCC 2C-2	に接続される遮断器	C/B MCC 2C-2 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2C-1	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-1 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2C-2	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-2 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2C-3	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-3 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2C-4	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-4 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2C-5	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-5 遮断器	0.170	3.87	C/B MCC 2D-1	に接続される遮断器	C/B MCC 2D-1 遮断器	0.170	3.87	C/B MCC 2D-2	に接続される遮断器	C/B MCC 2D-2 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2D-1	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-1 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2D-2	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-2 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2D-3	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-3 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2D-4	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-4 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2D-5	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-5 遮断器	0.170	3.87	R/B MCC 2H	に接続される遮断器	動力変圧器遮断器 52-6-2PH	0.318	3.71	<p>・説明事項の相違            （女川2号は高エネルギーアーケ対策を含めて工認補正）</p>
機器名称	アーケ発生箇所			アーケ放電を遮断するために開放する遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)				アーケエネルギー (MJ)																																																																														
	遮断器名称																																																																																						
キータコントロールセンター（高圧炉心スプレイス系用）及び高圧炉心スプレイス系用）	C/B MCC 2C-1	に接続される遮断器	C/B MCC 2C-1 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	C/B MCC 2C-2	に接続される遮断器	C/B MCC 2C-2 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2C-1	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-1 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2C-2	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-2 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2C-3	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-3 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2C-4	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-4 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2C-5	に接続される遮断器	R/B MCC 2C-5 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	C/B MCC 2D-1	に接続される遮断器	C/B MCC 2D-1 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	C/B MCC 2D-2	に接続される遮断器	C/B MCC 2D-2 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2D-1	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-1 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2D-2	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-2 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2D-3	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-3 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2D-4	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-4 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2D-5	に接続される遮断器	R/B MCC 2D-5 遮断器	0.170	3.87																																																																																		
	R/B MCC 2H	に接続される遮断器	動力変圧器遮断器 52-6-2PH	0.318	3.71																																																																																		



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日

02-工-B-09-0004\_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機		東海第二発電所		女川原子力発電所第2号機		備考
<p>表2-3 電気盤のアーケ放電機及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機からの給電時            (非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイスライ系ディーゼル発電機の遮断時間一覧)</p>						
機器名称	アーケ発生箇所 遮断器名称	アーケ放電を遮断 するために開放する 遮断器	アーケ放電の遮断時間 (s)	アーケエネルギー (MJ)		
メタルクラフトスイッチギア(高圧炉心スプレイス用)	非常用ディーゼル発電機(A)受電遮断器 52-6-2DGA	—*	7.077	10.44		
	6-2D母線に接続される遮断器 (非常用ディーゼル発電機(A)受電遮断器 52-6-2DGAを除く)	非常用ディーゼル 発電機(A)受電遮断器 52-6-2DGA	2.485	6.95		
	非常用ディーゼル発電機(B)受電遮断器 52-6-2DGB	—*	7.077	10.44		
	6-2D母線に接続される遮断器 (非常用ディーゼル発電機(B)受電遮断器 52-6-2DGBを除く)	非常用ディーゼル 発電機(B)受電遮断器 52-6-2DGB	2.485	6.95		
	高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機 受電遮断器 52-6-2DGH	—*	6.834	12.99		
	6-2D母線に接続される遮断器 (高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機 受電遮断器52-6-2DGHを除く)	高圧炉心スプレイス系 ディーゼル発電機 受電遮断器 52-6-2DGH	1.702	7.56		
<p>注記*：メタルクラフトスイッチギアにおけるアーケ放電を遮断するため、非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機を停止する。</p>						

・説明事項の相違  
 (女川2号は高エネルギーアーケ対策を含めて工認補正)  
 < 柏崎刈羽7号比較 >  
 ・説明事項の相違  
 (女川2号はDG遮断器も含めて説明)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図2-11 アーク発電生箇所とアーク放電を遮断する遮断器    (非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイスライセル発電機からの給電時以外)</p>	<p>・説明事項の相違        (女川2号は高エネルギーアーク対策を含めて工認補正)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・説明事項の相違        （女川2号は高エネルギーアーク対策を含めて工認補正）        &lt; 柏崎刈羽7号比較 &gt;        ・説明事項の相違        （女川2号はDG遮断器も含めて説明）</p> <p>図2-2 アーク放電発生箇所とアーク放電を遮断する遮断器        （非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心ブレイクシステム用発電機からの給電時）</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先入審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針</p> <p>重大事故等対処設備における可搬型の非常用発電装置のうち電源車は、重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を供給できる出力を有する設計とする。</p> <p>電源車は、外部電源系、非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電設備の機能が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p>電源車は、125V 代替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代替充電器及び250V 充電器と組み合わせて使用することにより、重大事故等時の対応に必要な直流設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p>電源車（緊急時対策所用）及び可搬型窒素ガス供給装置発電設備は、専用の負荷に電力を供給できる出力を有する設計とする。</p> <p>また、非常用発電装置としての機能の重要性を考慮し、電源車、電源車（緊急時対策所用）及び可搬型窒素ガス供給装置発電設備については、火力省令及び電気設備に関する技術基準を定める省令を引用している日本内燃力発電設備協会規格の「NEGA C 331-2005 可搬形発電設備技術基準」（以下「可搬形発電設備技術基準」という。）を準用する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の内燃機関は、流入する燃料を自動的に調整する调速装置並びに軸受が異常な摩耗、変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計とし、回転速度、潤滑油圧力、潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。回転速度が著しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場合等に自動的に停止する設計とする。また、過回転防止装置は定格回転速度の116%以下で動作する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の発電機は、電氣的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し、耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。過電流が発生した場合等に電路から自動的に遮断する設計とする。</p> <p>可搬型の非常用発電装置の強度については、完成品として一般産業品規格で規定される温度試験等を実施し、定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源構成の相違</li><li>・表現の相違</li><li>・電源構成の相違</li><li>・表現の相違</li><li>・電源構成の相違</li><li>・表現の相違</li><li>・表現の相違</li></ul>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>耐圧部分に対する強度については、可搬形発電設備技術基準に関連する事項がないため、「日本電機工業会規格 JEM 1398-2006 <b>ディーゼルエンジン駆動可搬形交流発電装置</b>」又は「日本電機工業会規格 JEM 1435-2014 <b>非常用陸用同期発電機</b>」で規定される温度試験による強度評価の基本方針、強度評価方法及び強度評価結果を添付書類「VI-3 強度に関する説明書」の別添にて説明する。</p> <p>2.2.1 可搬型の非常用発電装置</p> <p>可搬型の非常用発電装置は、可搬形発電設備技術基準を準用し、以下の設計とする。</p> <p>(1) 原動機</p> <p>内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設ける設計とする。</p> <p>また、内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであり、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計とする。</p> <p>(2) 発電機</p> <p>通常の使用状態において発生する熱に耐える設計とし、発電機の耐熱クラスは、E 種絶縁以上の設計とする。発電機の巻線は、非常停止速度や短絡電流に対して十分な電氣的・機械的強度及び絶縁性能を有する設計とする。</p> <p>(3) 計測装置</p> <p>回転速度等の運転状態を計測する装置を設ける設計とする。</p> <p>(4) 保護装置</p> <p>電圧低下、過速度、冷却水温度上昇及び潤滑油圧力低下時に、原動機を自動的に停止する設計とする。定格回転速度の 116%以下で動作する非常調速装置を設ける設計とする。</p> <p>また、発電機は、過電流が発生した場合に電路から自動的に遮断する保護装置を設ける設計とする。</p> <p>(5) 運転性能</p> <p>定格出力のもとで 1 時間運転し、安定した運転が維持される設計とする。</p> <p>(6) 絶縁抵抗及び絶縁耐力</p> <p>出力端子と大地間の絶縁抵抗値を測定し、出力端子と大地間に規定の交流電圧を印加したときこれに耐える設計とする。</p>	<p>・設備の相違に伴う適用規格の相違        （可搬型素素ガス供給装置発電設備：JEM 1398、電源車：JEM 1435）</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違        （女川 2 号は可搬形発電設備技術基準の要求を記載）</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3. 施設の詳細設計方針</p> <p>3.1 非常用ディーゼル発電機</p> <p>3.1.1 設計基準対象施設</p> <p>発電用原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するため、非常用ディーゼル発電機を設置する設計とする。</p> <p>また、火力省令及び原子力電技命令を準用し、「2.1.2 内燃機関」及び「2.1.3 発電機」に記載の設計とする。</p> <p>技術基準規則に基づき、非常用ディーゼル発電機は、使用済燃料プールの温度及び水位の監視設備、使用済燃料プールエリア放射線モニタ、モニタリングポスト、通信連絡設備等へ給電できる設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機の容量は、表 3-1 及び表 3-2 に示す発電所を安全に停止するために必要な負荷（2A:5634.6kW, 2B:5635.4kW）並びに表 3-3 及び表 3-4 に示す工学的安全施設の作動時に必要な負荷（2A:5366.9kW, 2B:4860.4kW）に対し、十分な容量が確保できるよう、非常用ディーゼル発電機は、6100kW の出力を有する設計とする。</p> <p>また、非常用ディーゼル発電機は、10 秒以内に電圧を確立し、工学的安全施設等へ順次自動で電力を供給できる設計とし、燃料プール冷却浄化系ポンプに対しては、これらの一連の設備への電力供給が開始された後に、必要により手動起動を実施する際に、電力を供給できる設計とする。負荷積算イメージを図 3-1 から図 3-4 に示す。</p> <p>非常用ディーゼル発電機の内燃機関の出力及び発電機の容量は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 内燃機関</p> <p>発電機の出力 6100kW から、内燃機関の出力は次式により 6421kW 以上の 6435kW とする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 6100 \div 0.95 = 6421$ <p><math>P_E</math> : 内燃機関の出力 (kW)  <math>P</math> : 発電機の定格出力 (kW) = 6100  <math>\eta</math> : 発電機の効率 = 0.95</p> <p>(2) 発電機</p> <p>発電機の容量は、次式により 7625kVA とする。</p> $Q = P \div \text{pf} = 6100 \div 0.80 = 7625$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表現の相違</li> <li>・項番号の相違</li> <li>・表現の相違</li> <li>・設備構成の相違 (必要な負荷の相違)</li> <li>・表現の相違</li> <li>・設備容量の相違</li> <li>・項番号の相違</li> <li>・設備容量の相違</li> <li>・項番号の相違</li> <li>・設備容量の相違</li> </ul>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
		Q：発電機の容量(kVA) P：発電機の定格出力(kW)=6100 pf：力率=0.80	・設備容量の相違																																
		<b>表 3-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷            (非常用ディーゼル発電機 2A)</b>	・設備構成の相違 (必要な負荷の相違)																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備・機器名</th> <th>負荷容量(kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>残留熱除去系ポンプ A</td><td>511.6</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ A</td><td>235.0</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ C</td><td>235.0</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ A</td><td>397.9</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ C</td><td>397.9</td></tr> <tr><td>制御棒駆動水ポンプ A</td><td>284.2</td></tr> <tr><td>タービン補機冷却水ポンプ A</td><td>312.6</td></tr> <tr><td>タービン補機冷却海水ポンプ A</td><td>331.6</td></tr> <tr><td>非常用照明</td><td>120.0</td></tr> <tr><td>非常用ガス処理装置*1</td><td>50.8</td></tr> <tr><td>ディーゼル室換気設備</td><td>135.0</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器 (使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等)</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器</td><td>130.0</td></tr> <tr><td>その他の非常用負荷*2 (燃料プール冷却浄化系ポンプ A, 使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール監視カメラ, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)</td><td>2375.0</td></tr> <tr><td>負荷合計</td><td>5634.6</td></tr> </tbody> </table>	設備・機器名	負荷容量(kW)	残留熱除去系ポンプ A	511.6	原子炉補機冷却水ポンプ A	235.0	原子炉補機冷却水ポンプ C	235.0	原子炉補機冷却海水ポンプ A	397.9	原子炉補機冷却海水ポンプ C	397.9	制御棒駆動水ポンプ A	284.2	タービン補機冷却水ポンプ A	312.6	タービン補機冷却海水ポンプ A	331.6	非常用照明	120.0	非常用ガス処理装置*1	50.8	ディーゼル室換気設備	135.0	蓄電池用充電器 (使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等)	118.0	蓄電池用充電器	130.0	その他の非常用負荷*2 (燃料プール冷却浄化系ポンプ A, 使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール監視カメラ, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)	2375.0	負荷合計	5634.6	
設備・機器名	負荷容量(kW)																																		
残留熱除去系ポンプ A	511.6																																		
原子炉補機冷却水ポンプ A	235.0																																		
原子炉補機冷却水ポンプ C	235.0																																		
原子炉補機冷却海水ポンプ A	397.9																																		
原子炉補機冷却海水ポンプ C	397.9																																		
制御棒駆動水ポンプ A	284.2																																		
タービン補機冷却水ポンプ A	312.6																																		
タービン補機冷却海水ポンプ A	331.6																																		
非常用照明	120.0																																		
非常用ガス処理装置*1	50.8																																		
ディーゼル室換気設備	135.0																																		
蓄電池用充電器 (使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等)	118.0																																		
蓄電池用充電器	130.0																																		
その他の非常用負荷*2 (燃料プール冷却浄化系ポンプ A, 使用済燃料プール水位/温度, 使用済燃料プール監視カメラ, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)	2375.0																																		
負荷合計	5634.6																																		
		注記 *1：非常用ガス処理系空気乾燥装置電気ヒータ，非常用ガス処理系フィルタ装置スペースヒータ等を含む。																																	
		*2：「工学的安全施設の作動時に必要な負荷」の共通負荷以外に，工学的安全施設ではないが，発電所の安全停止に必要なタービン・発電機補機等を起動する。																																	

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																														
		<p>表 3-2 発電所を安全に停止するために必要な負荷            (非常用ディーゼル発電機 2B)</p> <table border="1" data-bbox="1328 316 1933 683"> <thead> <tr> <th>設備・機器名</th> <th>負荷容量(kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>残留熱除去系ポンプ B</td><td>511.6</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ B</td><td>235.0</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ D</td><td>235.0</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ B</td><td>397.9</td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ D</td><td>397.9</td></tr> <tr><td>制御棒駆動水ポンプ B</td><td>284.2</td></tr> <tr><td>タービン補機冷却水ポンプ B</td><td>312.6</td></tr> <tr><td>タービン補機冷却海水ポンプ B</td><td>331.6</td></tr> <tr><td>非常用照明</td><td>120.0</td></tr> <tr><td>非常用ガス処理装置<sup>*1</sup></td><td>50.8</td></tr> <tr><td>ディーゼル室換気設備</td><td>135.0</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位/温度等）</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>その他の非常用負荷<sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)</td><td>2505.8</td></tr> <tr><td>負荷合計</td><td>5635.4</td></tr> </tbody> </table>	設備・機器名	負荷容量(kW)	残留熱除去系ポンプ B	511.6	原子炉補機冷却水ポンプ B	235.0	原子炉補機冷却水ポンプ D	235.0	原子炉補機冷却海水ポンプ B	397.9	原子炉補機冷却海水ポンプ D	397.9	制御棒駆動水ポンプ B	284.2	タービン補機冷却水ポンプ B	312.6	タービン補機冷却海水ポンプ B	331.6	非常用照明	120.0	非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	50.8	ディーゼル室換気設備	135.0	蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位/温度等）	118.0	その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)	2505.8	負荷合計	5635.4	<p>・設備構成の相違            (必要な負荷の相違)</p>
設備・機器名	負荷容量(kW)																																
残留熱除去系ポンプ B	511.6																																
原子炉補機冷却水ポンプ B	235.0																																
原子炉補機冷却水ポンプ D	235.0																																
原子炉補機冷却海水ポンプ B	397.9																																
原子炉補機冷却海水ポンプ D	397.9																																
制御棒駆動水ポンプ B	284.2																																
タービン補機冷却水ポンプ B	312.6																																
タービン補機冷却海水ポンプ B	331.6																																
非常用照明	120.0																																
非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	50.8																																
ディーゼル室換気設備	135.0																																
蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位/温度等）	118.0																																
その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B, モニタリングポスト, 通信連絡設備, 地下水位低下設備等)	2505.8																																
負荷合計	5635.4																																
		<p>注記 *1：非常用ガス処理系空気乾燥装置電気ヒータ，非常用ガス処理系フィルタ装置スペースヒータ等を含む。            *2：「工学的安全施設の作動時に必要な負荷」の共通負荷以外に，工学的安全施設ではないが，発電所の安全停止に必要なタービン・発電機補機等を起動する。</p>																															

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																						
		<p data-bbox="1429 244 1839 300">表 3-3 工学的安全施設の作動時に必要な負荷 (非常用ディーゼル発電機 2A)</p> <table border="1" data-bbox="1332 311 1933 703"><thead><tr><th>設備・機器名</th><th>負荷容量(kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>低圧炉心スプレイ系ポンプ</td><td>947.4</td></tr><tr><td>残留熱除去系ポンプ A</td><td>511.6</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ A</td><td>235.0</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ C</td><td>235.0</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ A</td><td>397.9</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ C</td><td>397.9</td></tr><tr><td>非常用照明</td><td>120.0</td></tr><tr><td>非常用ガス処理装置<sup>*1</sup></td><td>35.0</td></tr><tr><td>ディーゼル室換気設備</td><td>135.0</td></tr><tr><td>蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度，使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等）</td><td>118.0</td></tr><tr><td>蓄電池用充電器</td><td>130.0</td></tr><tr><td>その他の非常用負荷<sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ A，使用済燃料プール水位／温度， 使用済燃料プール監視カメラ，モニタリングポスト，通信連絡設備， 地下水位低下設備等)</td><td>2104.1</td></tr><tr><td>負荷合計</td><td>5366.9</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1361 710 1912 778">注記 *1：非常用ガス処理系空気乾燥装置電気ヒータを含む。 *2：「発電所を安全に停止するために必要な負荷」の共通負荷以外に，低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機を起動する。</p> <p data-bbox="1429 858 1839 914">表 3-4 工学的安全施設の作動時に必要な負荷 (非常用ディーゼル発電機 2B)</p> <table border="1" data-bbox="1332 938 1933 1267"><thead><tr><th>設備・機器名</th><th>負荷容量(kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>残留熱除去系ポンプ B</td><td>511.6</td></tr><tr><td>残留熱除去系ポンプ C</td><td>511.6</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ B</td><td>235.0</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却水ポンプ D</td><td>235.0</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ B</td><td>397.9</td></tr><tr><td>原子炉補機冷却海水ポンプ D</td><td>397.9</td></tr><tr><td>非常用照明</td><td>120.0</td></tr><tr><td>非常用ガス処理装置<sup>*1</sup></td><td>35.0</td></tr><tr><td>ディーゼル室換気設備</td><td>135.0</td></tr><tr><td>蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度等）</td><td>118.0</td></tr><tr><td>その他の非常用負荷<sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B，モニタリングポスト，通信連絡 設備，地下水位低下設備等)</td><td>2163.4</td></tr><tr><td>負荷合計</td><td>4860.4</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1361 1273 1912 1342">注記 *1：非常用ガス処理系空気乾燥装置電気ヒータを含む。 *2：「発電所を安全に停止するために必要な負荷」の共通負荷以外に，残留熱除去系ポンプ C 室空調機を起動する。</p>	設備・機器名	負荷容量(kW)	低圧炉心スプレイ系ポンプ	947.4	残留熱除去系ポンプ A	511.6	原子炉補機冷却水ポンプ A	235.0	原子炉補機冷却水ポンプ C	235.0	原子炉補機冷却海水ポンプ A	397.9	原子炉補機冷却海水ポンプ C	397.9	非常用照明	120.0	非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	35.0	ディーゼル室換気設備	135.0	蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度，使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等）	118.0	蓄電池用充電器	130.0	その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ A，使用済燃料プール水位／温度， 使用済燃料プール監視カメラ，モニタリングポスト，通信連絡設備， 地下水位低下設備等)	2104.1	負荷合計	5366.9	設備・機器名	負荷容量(kW)	残留熱除去系ポンプ B	511.6	残留熱除去系ポンプ C	511.6	原子炉補機冷却水ポンプ B	235.0	原子炉補機冷却水ポンプ D	235.0	原子炉補機冷却海水ポンプ B	397.9	原子炉補機冷却海水ポンプ D	397.9	非常用照明	120.0	非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	35.0	ディーゼル室換気設備	135.0	蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度等）	118.0	その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B，モニタリングポスト，通信連絡 設備，地下水位低下設備等)	2163.4	負荷合計	4860.4	<p data-bbox="1966 244 2145 300">・設備構成の相違 (必要な負荷の相違)</p>
設備・機器名	負荷容量(kW)																																																								
低圧炉心スプレイ系ポンプ	947.4																																																								
残留熱除去系ポンプ A	511.6																																																								
原子炉補機冷却水ポンプ A	235.0																																																								
原子炉補機冷却水ポンプ C	235.0																																																								
原子炉補機冷却海水ポンプ A	397.9																																																								
原子炉補機冷却海水ポンプ C	397.9																																																								
非常用照明	120.0																																																								
非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	35.0																																																								
ディーゼル室換気設備	135.0																																																								
蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度，使用済燃料プール上部空間放射線モニタ等）	118.0																																																								
蓄電池用充電器	130.0																																																								
その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ A，使用済燃料プール水位／温度， 使用済燃料プール監視カメラ，モニタリングポスト，通信連絡設備， 地下水位低下設備等)	2104.1																																																								
負荷合計	5366.9																																																								
設備・機器名	負荷容量(kW)																																																								
残留熱除去系ポンプ B	511.6																																																								
残留熱除去系ポンプ C	511.6																																																								
原子炉補機冷却水ポンプ B	235.0																																																								
原子炉補機冷却水ポンプ D	235.0																																																								
原子炉補機冷却海水ポンプ B	397.9																																																								
原子炉補機冷却海水ポンプ D	397.9																																																								
非常用照明	120.0																																																								
非常用ガス処理装置 <sup>*1</sup>	35.0																																																								
ディーゼル室換気設備	135.0																																																								
蓄電池用充電器（使用済燃料プール水位／温度等）	118.0																																																								
その他の非常用負荷 <sup>*2</sup> (燃料プール冷却浄化系ポンプ B，モニタリングポスト，通信連絡 設備，地下水位低下設備等)	2163.4																																																								
負荷合計	4860.4																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																														
		<table border="1"> <caption>図 3-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷 (非常用ディーゼル発電機 2A) 積算イメージ</caption> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>出力 (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>その他の非常用負荷</td><td>76.9</td></tr> <tr><td>第3ブロック</td><td>207.9</td></tr> <tr><td>第4ブロック</td><td>235.0</td></tr> <tr><td>第3ブロック</td><td>495.5</td></tr> <tr><td>第2ブロック</td><td>76.9</td></tr> <tr><td>その他の非常用負荷</td><td>810.0</td></tr> <tr><td>アイーゼル室換気設備</td><td>135.0</td></tr> <tr><td>非常用ガス処理設備</td><td>50.0</td></tr> <tr><td>非常用照明</td><td>120.0</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器</td><td>130.0</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>タービン機械冷却水ポンプA</td><td>231.0</td></tr> <tr><td>タービン機械冷却水ポンプA</td><td>212.0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1306.4</td></tr> </tbody> </table>	負荷名称	出力 (kW)	その他の非常用負荷	76.9	第3ブロック	207.9	第4ブロック	235.0	第3ブロック	495.5	第2ブロック	76.9	その他の非常用負荷	810.0	アイーゼル室換気設備	135.0	非常用ガス処理設備	50.0	非常用照明	120.0	蓄電池用充電器	130.0	蓄電池用充電器	118.0	タービン機械冷却水ポンプA	231.0	タービン機械冷却水ポンプA	212.0	合計	1306.4	<p>・設備構成の相違          (必要な負荷の相違)</p>
負荷名称	出力 (kW)																																
その他の非常用負荷	76.9																																
第3ブロック	207.9																																
第4ブロック	235.0																																
第3ブロック	495.5																																
第2ブロック	76.9																																
その他の非常用負荷	810.0																																
アイーゼル室換気設備	135.0																																
非常用ガス処理設備	50.0																																
非常用照明	120.0																																
蓄電池用充電器	130.0																																
蓄電池用充電器	118.0																																
タービン機械冷却水ポンプA	231.0																																
タービン機械冷却水ポンプA	212.0																																
合計	1306.4																																

図 3-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷  
 (非常用ディーゼル発電機 2A) 積算イメージ

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先河審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図3-2 発電所を安全に停止するために必要な負荷        (非常用ディーゼル発電機2B) 積算イメージ</p>	<p>・設備構成の相違        (必要な負荷の相違)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																
		<p>図3-3 工学的安全施設の作動時に必要な負荷        (非常用ディーゼル発電機 2A) 積算イメージ</p> <table border="1"> <caption>Figure 3-3 Data (Approximate)</caption> <thead> <tr> <th>Block</th> <th>Power (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>第1ブロック</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>第2ブロック</td><td>111.0</td></tr> <tr><td>第3ブロック</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>第4ブロック</td><td>238.0</td></tr> <tr><td>第5ブロック</td><td>397.0</td></tr> <tr><td>その他</td><td>75.0</td></tr> <tr><td><b>合計</b></td><td><b>916.0</b></td></tr> </tbody> </table>	Block	Power (kW)	第1ブロック	118.0	第2ブロック	111.0	第3ブロック	87.0	第4ブロック	238.0	第5ブロック	397.0	その他	75.0	<b>合計</b>	<b>916.0</b>	<p>・設備構成の相違        (必要な負荷の相違)</p>
Block	Power (kW)																		
第1ブロック	118.0																		
第2ブロック	111.0																		
第3ブロック	87.0																		
第4ブロック	238.0																		
第5ブロック	397.0																		
その他	75.0																		
<b>合計</b>	<b>916.0</b>																		
		<p>図3-4 工学的安全施設の作動時に必要な負荷        (非常用ディーゼル発電機 2B) 積算イメージ</p> <table border="1"> <caption>Figure 3-4 Data (Approximate)</caption> <thead> <tr> <th>Block</th> <th>Power (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>第1ブロック</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>第2ブロック</td><td>111.0</td></tr> <tr><td>第3ブロック</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>第4ブロック</td><td>238.0</td></tr> <tr><td>第5ブロック</td><td>397.0</td></tr> <tr><td>その他</td><td>75.0</td></tr> <tr><td><b>合計</b></td><td><b>907.2</b></td></tr> </tbody> </table>	Block	Power (kW)	第1ブロック	118.0	第2ブロック	111.0	第3ブロック	87.0	第4ブロック	238.0	第5ブロック	397.0	その他	75.0	<b>合計</b>	<b>907.2</b>	
Block	Power (kW)																		
第1ブロック	118.0																		
第2ブロック	111.0																		
第3ブロック	87.0																		
第4ブロック	238.0																		
第5ブロック	397.0																		
その他	75.0																		
<b>合計</b>	<b>907.2</b>																		

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.2 重大事故等対処設備</p> <p>非常用ディーゼル発電機は，工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有しているため，重大事故等時に非常用ディーゼル発電機から電力供給が可能な場合には，重大事故等時の対応に必要な設備へ電力を供給可能な設計とする。</p> <p>火力省令及び原子力電技命令を準用し，「2.1.2 内燃機関」及び「2.1.3 発電機」に記載の設計とする。</p> <p>技術基準規則第59条～第69条，第73条，第74条，第76条及び第77条の各条文に基づく重大事故等時の対応において，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備の負荷を表3-5に示す。技術基準規則に基づき必要となる重大事故等対処設備は，各条文により異なるため，すべての機器を同時に使用することはないが，仮にすべての負荷を合計した場合の最大所要負荷は4219.4kWである。</p> <p>発電機の出力は，十分な容量が確保できるよう，6100kWの出力を有する設計とし，設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより，内燃機関の必要な出力を算出する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機の内燃機関の出力及び発電機の容量は，3.1.1項の「(1)内燃機関」及び「(2)発電機」に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表現の相違</li> <li>・項番号の相違</li> <li>・設備の相違 (供給負荷の相違)</li> <li>・設備容量の相違</li> <li>・表現の相違</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																				
		<p style="background-color: yellow;">表 3-5 非常用ディーゼル発電機の最大所要負荷リスト</p> <table border="1" data-bbox="1330 284 1935 1106"> <thead> <tr> <th>設備・機器名</th> <th>台数</th> <th>負荷容量 (kW)*1</th> <th>技術基準規則適用条文</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ほう酸水注入系ポンプ</td> <td>1</td> <td>37.0</td> <td>第59条, 第60条, 第66条</td> </tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイ系ポンプ</td> <td>1</td> <td>947.4</td> <td>第62条</td> </tr> <tr> <td>復水移送ポンプ</td> <td>2</td> <td>90.0</td> <td>第62条, 第64条, 第66条</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>2</td> <td>1023.2</td> <td>第62条~第64条</td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>1</td> <td>90.0</td> <td>第62条, 第65条, 第66条</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水ポンプ</td> <td>2</td> <td>470.0</td> <td>第62条~第66条</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水ポンプ</td> <td>2</td> <td>795.8</td> <td>第62条~第66条</td> </tr> <tr> <td>燃料プール浄化系ポンプ</td> <td>1</td> <td>75.0</td> <td>第69条</td> </tr> <tr> <td>中央制御室送風機</td> <td>1</td> <td>110.0</td> <td>第74条</td> </tr> <tr> <td>中央制御室再循環送風機</td> <td>1</td> <td>15.0</td> <td>第74条</td> </tr> <tr> <td>中央制御室排風機</td> <td>1</td> <td>3.7</td> <td>第74条</td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理装置</td> <td>1</td> <td>50.8</td> <td>第74条</td> </tr> <tr> <td>蓄電池用充電器*2 ・ ATWS 緩和設備 （代替制御棒挿入機能） ・ ATWS 緩和設備 （代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 代替自動減圧回路 （代替自動減圧機能） ・ 安全パラメータ表示システム (SPDS) ・ 計装設備</td> <td>1</td> <td>118.0</td> <td>第59条, 第61条, 第67条, 第68条, 第69条, 第73条, 第76条, 第77条</td> </tr> <tr> <td>その他の非常用負荷*3 ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 計装設備</td> <td>-</td> <td>96.6</td> <td>第59条, 第61条, 第67条, 第73条</td> </tr> <tr> <td>安全パラメータ表示システム (SPDS)*3, 衛星電話設備(固定型), 無線連絡設備(固定型) 及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備</td> <td>-</td> <td>296.9</td> <td>第74条, 第76条, 第77条</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>4219.4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	設備・機器名	台数	負荷容量 (kW)*1	技術基準規則適用条文	ほう酸水注入系ポンプ	1	37.0	第59条, 第60条, 第66条	低圧炉心スプレイ系ポンプ	1	947.4	第62条	復水移送ポンプ	2	90.0	第62条, 第64条, 第66条	残留熱除去系ポンプ	2	1023.2	第62条~第64条	代替循環冷却ポンプ	1	90.0	第62条, 第65条, 第66条	原子炉補機冷却水ポンプ	2	470.0	第62条~第66条	原子炉補機冷却海水ポンプ	2	795.8	第62条~第66条	燃料プール浄化系ポンプ	1	75.0	第69条	中央制御室送風機	1	110.0	第74条	中央制御室再循環送風機	1	15.0	第74条	中央制御室排風機	1	3.7	第74条	非常用ガス処理装置	1	50.8	第74条	蓄電池用充電器*2 ・ ATWS 緩和設備 （代替制御棒挿入機能） ・ ATWS 緩和設備 （代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 代替自動減圧回路 （代替自動減圧機能） ・ 安全パラメータ表示システム (SPDS) ・ 計装設備	1	118.0	第59条, 第61条, 第67条, 第68条, 第69条, 第73条, 第76条, 第77条	その他の非常用負荷*3 ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 計装設備	-	96.6	第59条, 第61条, 第67条, 第73条	安全パラメータ表示システム (SPDS)*3, 衛星電話設備(固定型), 無線連絡設備(固定型) 及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	-	296.9	第74条, 第76条, 第77条	合計	-	4219.4	-	<p>・ 設備構成の相違 (必要な負荷の相違)</p>
設備・機器名	台数	負荷容量 (kW)*1	技術基準規則適用条文																																																																				
ほう酸水注入系ポンプ	1	37.0	第59条, 第60条, 第66条																																																																				
低圧炉心スプレイ系ポンプ	1	947.4	第62条																																																																				
復水移送ポンプ	2	90.0	第62条, 第64条, 第66条																																																																				
残留熱除去系ポンプ	2	1023.2	第62条~第64条																																																																				
代替循環冷却ポンプ	1	90.0	第62条, 第65条, 第66条																																																																				
原子炉補機冷却水ポンプ	2	470.0	第62条~第66条																																																																				
原子炉補機冷却海水ポンプ	2	795.8	第62条~第66条																																																																				
燃料プール浄化系ポンプ	1	75.0	第69条																																																																				
中央制御室送風機	1	110.0	第74条																																																																				
中央制御室再循環送風機	1	15.0	第74条																																																																				
中央制御室排風機	1	3.7	第74条																																																																				
非常用ガス処理装置	1	50.8	第74条																																																																				
蓄電池用充電器*2 ・ ATWS 緩和設備 （代替制御棒挿入機能） ・ ATWS 緩和設備 （代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 代替自動減圧回路 （代替自動減圧機能） ・ 安全パラメータ表示システム (SPDS) ・ 計装設備	1	118.0	第59条, 第61条, 第67条, 第68条, 第69条, 第73条, 第76条, 第77条																																																																				
その他の非常用負荷*3 ・ ATWS 緩和設備 （自動減圧系作動阻止機能） ・ 計装設備	-	96.6	第59条, 第61条, 第67条, 第73条																																																																				
安全パラメータ表示システム (SPDS)*3, 衛星電話設備(固定型), 無線連絡設備(固定型) 及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	-	296.9	第74条, 第76条, 第77条																																																																				
合計	-	4219.4	-																																																																				
		<p>注記 *1：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷容量には含まない。 *2：各設備・機器のうち、直流で運転する負荷。 *3：各設備・機器のうち、交流で運転する負荷。</p>																																																																					



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</p> <p>3.2.1 設計基準対象施設</p> <p>発電用原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するため、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を設置する設計とする。</p> <p>また、火力省令及び原子力電技命令を準用し、「2.1.2 内燃機関」及び「2.1.3 発電機」に記載の設計とする。</p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の容量は、表 3-6 に示すとおり工学的安全施設の作動時に必要な負荷（2081.6kW）に対し、十分な容量が確保できるよう、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、3000kW の出力を有する設計とする。</p> <p>また、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、13 秒以内に電圧を確立し、工学的安全施設等へ順次自動で電力を供給できる設計とする。負荷積算イメージを図 3-5 に示す。</p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の内燃機関の出力及び発電機の容量は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 内燃機関</p> <p>発電機の出力 3000kW から、内燃機関の出力は次式により 3226kW 以上の 3236kW とする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 3000 \div 0.93 \approx 3226$ <p><math>P_E</math> : 内燃機関の出力 (kW) <math>P</math> : 発電機の定格出力 (kW) = 3000 <math>\eta</math> : 発電機の効率 = 0.93</p> <p>(2) 発電機</p> <p>発電機の容量は、次式により 3750kVA とする。</p> $Q = P \div pf = 3000 \div 0.80 = 3750$ <p><math>Q</math> : 発電機の容量 (kVA) <math>P</math> : 発電機の定格出力 (kW) = 3000 <math>pf</math> : 力率 = 0.80</p>	<p>&lt; 柏崎刈羽 7 号比較 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 炉型の相違 (女川 2 号は高圧炉心スプレイ系 DG を有する)</li><li>・ 表現の相違</li><li>・ 項番号の相違</li><li>・ 設備構成の相違 (必要な負荷の相違)</li><li>・ 設備容量の相違</li><li>・ 設備の相違</li><li>・ 項番号の相違</li><li>・ 設備容量の相違</li></ul>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																
		<p>表 3-6 工学的安全施設の作動時に必要な負荷            (高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備・機器名</th> <th>負荷容量(kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧炉心スプレィ系ポンプ</td> <td>1800.0</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレィ補機冷却水ポンプ</td> <td>40.0</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレィ補機冷却海水ポンプ</td> <td>60.0</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル室換気設備</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>蓄電池用充電器</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>その他の非常用負荷</td> <td>81.6</td> </tr> <tr> <td>負荷合計</td> <td>2081.6</td> </tr> </tbody> </table>	設備・機器名	負荷容量(kW)	高圧炉心スプレィ系ポンプ	1800.0	高圧炉心スプレィ補機冷却水ポンプ	40.0	高圧炉心スプレィ補機冷却海水ポンプ	60.0	ディーゼル室換気設備	90.0	蓄電池用充電器	10.0	その他の非常用負荷	81.6	負荷合計	2081.6	<p>・設備構成の相違            (必要な負荷の相違)</p>
設備・機器名	負荷容量(kW)																		
高圧炉心スプレィ系ポンプ	1800.0																		
高圧炉心スプレィ補機冷却水ポンプ	40.0																		
高圧炉心スプレィ補機冷却海水ポンプ	60.0																		
ディーゼル室換気設備	90.0																		
蓄電池用充電器	10.0																		
その他の非常用負荷	81.6																		
負荷合計	2081.6																		
		<p>図 3-5 工学的安全施設の作動時に必要な負荷            (高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機) 積算イメージ</p>																	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.2 重大事故等対処設備</p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有しているため、重大事故等時に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力供給が可能な場合には、重大事故等時の対応に必要な設備へ電力を供給可能な設計とする。</p> <p>火力省令及び原子力電技命令を準用し、「2.1.2 内燃機関」及び「2.1.3 発電機」に記載の設計とする。</p> <p>技術基準規則第60条、第63条及び第73条の各条文に基づく重大事故等時の対応において、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等対処設備の負荷を表3-7に示す。所要負荷は1918.0kWである。</p> <p>発電機の出力は、十分な容量が確保できるよう、3000kWの出力を有する設計とし、設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を算出する。</p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の内燃機関の出力及び発電機の容量は、3.2.1項の「(1)内燃機関」及び「(2)発電機」に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・表現の相違</li><li>・項番号の相違</li><li>・設備の相違 (供給負荷の相違)</li><li>・設備容量の相違</li><li>・表現の相違</li></ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																								
		<p>表 3-7 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の最大所要負荷リスト</p> <table border="1" data-bbox="1332 347 1933 523"><thead><tr><th>設備・機器名</th><th>台数</th><th>負荷容量 (kW)*</th><th>技術基準規則適用条文</th></tr></thead><tbody><tr><td>高圧炉心スプレイ系ポンプ</td><td>1</td><td>1800.0</td><td>第60条</td></tr><tr><td>高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ</td><td>1</td><td>40.0</td><td>第63条</td></tr><tr><td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ</td><td>1</td><td>60.0</td><td>第63条</td></tr><tr><td>その他の非常用負荷 ・計装設備</td><td>—</td><td>18.0</td><td>第73条</td></tr><tr><td>合計</td><td>—</td><td>1918.0</td><td>—</td></tr></tbody></table> <p>注記 *：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷容量には含めない。</p>	設備・機器名	台数	負荷容量 (kW)*	技術基準規則適用条文	高圧炉心スプレイ系ポンプ	1	1800.0	第60条	高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ	1	40.0	第63条	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	1	60.0	第63条	その他の非常用負荷 ・計装設備	—	18.0	第73条	合計	—	1918.0	—	<p>・設備の相違 (供給負荷の相違)</p>
設備・機器名	台数	負荷容量 (kW)*	技術基準規則適用条文																								
高圧炉心スプレイ系ポンプ	1	1800.0	第60条																								
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ	1	40.0	第63条																								
高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	1	60.0	第63条																								
その他の非常用負荷 ・計装設備	—	18.0	第73条																								
合計	—	1918.0	—																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3 ガスタービン発電機</p> <p>設置（変更）許可申請書の添付書類十における事故シーケンスにおいて、ガスタービン発電機から電力を供給する有効性評価で期待する負荷に加え、評価上期待していない不要負荷であるが、電源が供給されるため発電機の負荷として考慮する必要がある負荷を抽出した結果、所要負荷が最大となる事故シーケンスは、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」であり、負荷積算イメージを図3-6に示す。最大負荷は、4536.2kWであり、最大所要負荷リストを表3-8に示す。</p> <p>発電機の出力は、十分な容量が確保できるよう、7200kW（3600kW×2台）（常用連続運用仕様*6000kW（3000kW×2台））の出力を有する設計とし、設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、ガスタービンの必要な出力を算出する。</p> <p>最大所要負荷に基づき、ガスタービンの出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。</p> <p>また、火力省令及び原子力電技命令を準用し、「2.1.1 ガスタービン」及び「2.1.3 発電機」に記載の設計とする。</p> <p>注記*：ガスタービン発電機は、取り込んだ外気を圧縮して使用していることから、外気温度の上昇により圧縮空気量が減少する事で出力も減少する特性を持っている。そのため、ガスタービン発電機使用時の外気温度での出力を記載している。</p> <p>3.3.1 ガスタービン</p> <p>発電機の出力7200kWから、ガスタービンの出力は次式により <input type="text"/> kW以上の7620kW（3810kW×2台）とする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 7200 \div \text{} = \text{}$ <p><math>P_E</math>：ガスタービンの出力(kW) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=7200 <math>\eta</math>：発電機の効率=<input type="text"/></p> <p>3.3.2 発電機</p> <p>発電機の容量は、次式により9000kVA（4500kVA×2台）とする。</p> $Q = P \div \text{pf} = 7200 \div 0.80 = 9000$ <p><math>Q</math>：発電機の容量(kVA) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=7200 <math>\text{pf}</math>：力率=0.80</p>	<p>・設備の相違 （女川2号の常設代替交流電源設備はガスタービンを使用している。）</p> <p>・設備構成の相違 （最大負荷及びシナリオが相違している。）</p> <p>・設備仕様及び台数の相違</p> <p>・表現の相違 ・項番号の相違</p> <p>・設備の相違 （ガスタービン発電機の特性を説明している。）</p> <p>・設備の相違 ・設備容量の相違 ・設備仕様及び台数の相違</p> <p>・設備容量及び台数の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

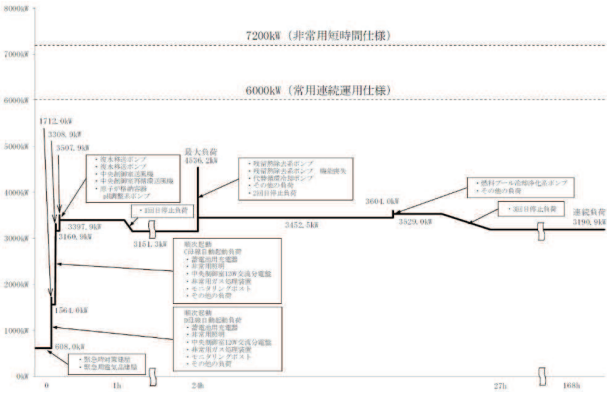
：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																
		表 3-8 ガスタービン発電機の最大所要負荷リスト	・設備構成の相違 (必要な負荷の相違)																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1330 276 1767 323">負荷名称</th> <th data-bbox="1767 276 1935 323">負荷容量(kW)*1 (停止負荷容量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急時対策建屋</td> <td>296.9</td> </tr> <tr> <td>緊急用電気品建屋</td> <td>311.1</td> </tr> <tr> <td>D母線自動起動負荷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・蓄電池用充電器</td> <td>118.0</td> </tr> <tr> <td>・非常用照明</td> <td>120.0</td> </tr> <tr> <td>・中央制御室 120V 交流分電盤</td> <td>52.5</td> </tr> <tr> <td>・非常用ガス処理装置*2</td> <td>50.8</td> </tr> <tr> <td>・モニタリングポスト</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>・その他の負荷*3</td> <td>609.7</td> </tr> <tr> <td>C母線自動起動負荷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・蓄電池用充電器</td> <td>118.0</td> </tr> <tr> <td>・非常用照明</td> <td>120.0</td> </tr> <tr> <td>・中央制御室 120V 交流分電盤</td> <td>52.5</td> </tr> <tr> <td>・非常用ガス処理装置*2</td> <td>50.8</td> </tr> <tr> <td>・モニタリングポスト</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>・その他の負荷*3</td> <td>1250.6</td> </tr> <tr> <td>復水移送ポンプ</td> <td>45.0</td> </tr> <tr> <td>復水移送ポンプ</td> <td>45.0</td> </tr> <tr> <td>中央制御室送風機</td> <td>110.0</td> </tr> <tr> <td>中央制御室再循環送風機</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器 pH調整系ポンプ</td> <td>22.0</td> </tr> <tr> <td>1回目停止負荷*5</td> <td>(246.6)</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ*6</td> <td>511.6</td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>その他の負荷*7</td> <td>214.9</td> </tr> <tr> <td>2回目停止負荷*8</td> <td>(3.7)</td> </tr> <tr> <td>燃料プール冷却浄化系ポンプ</td> <td>75.0</td> </tr> <tr> <td>その他の負荷*9</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>3回目停止負荷*10</td> <td>(338.1)</td> </tr> <tr> <td>合計 連続負荷</td> <td>3190.9</td> </tr> <tr> <td>最大負荷</td> <td>4536.2</td> </tr> </tbody> </table>	負荷名称	負荷容量(kW)*1 (停止負荷容量)	緊急時対策建屋	296.9	緊急用電気品建屋	311.1	D母線自動起動負荷		・蓄電池用充電器	118.0	・非常用照明	120.0	・中央制御室 120V 交流分電盤	52.5	・非常用ガス処理装置*2	50.8	・モニタリングポスト	5.0	・その他の負荷*3	609.7	C母線自動起動負荷		・蓄電池用充電器	118.0	・非常用照明	120.0	・中央制御室 120V 交流分電盤	52.5	・非常用ガス処理装置*2	50.8	・モニタリングポスト	5.0	・その他の負荷*3	1250.6	復水移送ポンプ	45.0	復水移送ポンプ	45.0	中央制御室送風機	110.0	中央制御室再循環送風機	15.0	原子炉格納容器 pH調整系ポンプ	22.0	1回目停止負荷*5	(246.6)	残留熱除去系ポンプ*6	511.6	代替循環冷却ポンプ	90.0	その他の負荷*7	214.9	2回目停止負荷*8	(3.7)	燃料プール冷却浄化系ポンプ	75.0	その他の負荷*9	1.5	3回目停止負荷*10	(338.1)	合計 連続負荷	3190.9	最大負荷	4536.2	
負荷名称	負荷容量(kW)*1 (停止負荷容量)																																																																		
緊急時対策建屋	296.9																																																																		
緊急用電気品建屋	311.1																																																																		
D母線自動起動負荷																																																																			
・蓄電池用充電器	118.0																																																																		
・非常用照明	120.0																																																																		
・中央制御室 120V 交流分電盤	52.5																																																																		
・非常用ガス処理装置*2	50.8																																																																		
・モニタリングポスト	5.0																																																																		
・その他の負荷*3	609.7																																																																		
C母線自動起動負荷																																																																			
・蓄電池用充電器	118.0																																																																		
・非常用照明	120.0																																																																		
・中央制御室 120V 交流分電盤	52.5																																																																		
・非常用ガス処理装置*2	50.8																																																																		
・モニタリングポスト	5.0																																																																		
・その他の負荷*3	1250.6																																																																		
復水移送ポンプ	45.0																																																																		
復水移送ポンプ	45.0																																																																		
中央制御室送風機	110.0																																																																		
中央制御室再循環送風機	15.0																																																																		
原子炉格納容器 pH調整系ポンプ	22.0																																																																		
1回目停止負荷*5	(246.6)																																																																		
残留熱除去系ポンプ*6	511.6																																																																		
代替循環冷却ポンプ	90.0																																																																		
その他の負荷*7	214.9																																																																		
2回目停止負荷*8	(3.7)																																																																		
燃料プール冷却浄化系ポンプ	75.0																																																																		
その他の負荷*9	1.5																																																																		
3回目停止負荷*10	(338.1)																																																																		
合計 連続負荷	3190.9																																																																		
最大負荷	4536.2																																																																		
		<p>注記 *1：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷容量には含まない。</p> <p>*2：非常用ガス処理系空気乾燥装置電気ヒータ、非常用ガス処理系フィルタ装置スペースヒータ等を含む。</p> <p>*3：その他の負荷は、緊急用電気品室(2)非常用送風機、CAMS(B)室空調機、SGTS室空調機(B)、計測制御電源(B)室送風機(A)、計測制御電源(B)室排風機(A)、地下水位低下設備、グラント蒸気排風機(B)、主油タンクガス抽出機(B)、第4軸受ジャッキング油ポンプ、清水加熱器(B)、潤滑油加熱器(B)等である。</p> <p>*4：その他の負荷は、緊急用電気品室(1)非常用送風機、CAMS(A)室空調機、SGTS室空調機(A)、計測制御電源(A)室送風機(A)、計測制御電源(A)室排風機(A)、RCICポンプ室空調機、DC-MCC2A室空調機、地下水位低下設備、予備負荷、グラント蒸気排風機(A)、主油タンクガス抽出機(A)、第3軸受ジャッキング油ポンプ、清水加熱器(A)、潤滑油加熱器(A)等である。</p> <p>*5：1回目停止負荷は、グラント蒸気排風機(B)、主油タンクガス抽出機(B)、第4軸受ジャッキング油ポンプ、グラント蒸気排風機(A)、主油タンクガス抽出機(A)、第3軸受ジャッキング油ポンプ等である。</p> <p>*6：起動時負荷容量は1080.0kW。</p>																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 黄色背景：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>                     *7：その他の負荷は、RHRポンプ(A)室空調機、HECW冷水ポンプ(A)、HECW冷凍機(A)潤滑油ポンプ、HECW冷凍機(A)圧縮機、原子炉補機(B)室送風機(A)及び原子炉補機(B)室排風機(A)である。                      *8：2回目停止負荷は、RHRポンプ(A)室空調機である。                      *9：その他の負荷は、FPCポンプ(A)室空調機である。                      *10：3回目停止負荷は、清水加熱器(B)、潤滑油加熱器(B)、清水加熱器(A)、潤滑油加熱器(A)等である。                 </p>  <p>                     図3-6 重大事故時に想定される事故シーケンスのうち最大負荷「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」積算イメージ                 </p>	<p>                     ・設備構成の相違                      （必要な負荷の相違）                 </p> <p>                     ・設備構成の相違                      （最大負荷及びシナリオが相違している。）                 </p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備の相違 （電源車（緊急時対策 所用）は可搬型である ため3.4.2項に記載）



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日

02-工-B-09-0004\_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備の相違 （電源車（緊急時対策 所用）は可搬型である ため3.4.2項に記載）

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日

02-工-B-09-0004\_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>&lt; 柏崎刈羽7号比較 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 設備構成の相違</li></ul> <p>（女川のモニタリングポストは常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）から給電を行う。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.4 可搬型の非常用発電装置</p> <p>3.4.1 電源車</p> <p>電源車は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、2台で必要な設備に電力を供給できる設計とする。また、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合に、電源車1台で125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V代替充電器及び250V充電器と組み合わせて使用することで、重大事故等時の対応に必要な直流設備に電力を供給できる設計とする。電源車の最大容量は、2台で使用する場合であり、表3-9及び図3-7に示すメタルクラッドスイッチギア（非常用）又はモータコントロールセンタ（緊急用）への給電時の負荷（656.8kW）に対し、十分な容量を確保できるよう、680kW（340kW×2台）の出力を有する設計とし、設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を算出する。（電源車1台で直流設備に給電する場合の負荷は125V代替充電器（118.0kW）及び250V充電器（130.0kW）の合計248.0kWであり、表3-9に包含される。）</p> <p>電源車の内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。</p> <p>なお、可搬形発電設備技術基準を準用し、「2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針」に記載の設計とする。</p> <p>(1) 内燃機関</p> <p>発電機の出力680kWから、内燃機関の出力は次式により□kW以上の860kW（430kW×2台）とする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 680 \div \square = \square$ <p><math>P_E</math>：内燃機関の出力(kW)</p> <p><math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=680</p> <p><math>\eta</math>：発電機の効率=□</p> <p>(2) 発電機</p> <p>発電機の容量は、次式により800kVA（400kVA×2台）とする。</p> $Q = P \div \text{pf} = 680 \div 0.85 = 800$	<p>・設備の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・設備構成の相違 （可搬型代替直流電源設備の構成相違）</p> <p>・設備及び容量の相違 （女川は非常用所内電気設備を経由した場合でも代替所内電気設備を経由した場合でも対象負荷は変わらない。また、可搬型代替直流電源設備として使用する場合には電源車を1台使用し、可搬型代替交流電源設備として使用する場合の負荷容量に包含されていることを説明）</p> <p>・設備容量及び仕様の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																		
		Q：発電機の容量(kVA) P：発電機の定格出力(kW)=680 pf：力率=0.85  表3-9 メタルクラッドスイッチギア（非常用）又はモータコントロールセンタ（緊急用）への給電時の負荷	・設備容量及び仕様の相違  ・設備及び容量の相違（女川は非常用所内電気設備を経由した場合でも代替所内電気設備を経由した場合でも対象負荷は変わらない。）																																		
		<table border="1" data-bbox="1332 486 1926 853"> <thead> <tr> <th>負荷名称</th> <th>負荷容量(kW)**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>蓄電池用充電器</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>非常用照明</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>中央制御室 120V 交流分電盤</td><td>52.5</td></tr> <tr><td>その他の負荷**</td><td>7.2</td></tr> <tr><td>蓄電池用充電器</td><td>118.0</td></tr> <tr><td>非常用照明</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>中央制御室 120V 交流分電盤</td><td>52.5</td></tr> <tr><td>その他の負荷**</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>復水移送ポンプ</td><td>45.0</td></tr> <tr><td>復水移送ポンプ</td><td>45.0</td></tr> <tr><td>燃料プール冷却浄化系ポンプ**</td><td>75.0</td></tr> <tr><td>その他の負荷**</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>その他の負荷**</td><td>60.0</td></tr> <tr><td>その他の負荷**</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>合計 連続負荷</td><td>643.3</td></tr> <tr><td>最大負荷</td><td>656.8</td></tr> </tbody> </table>	負荷名称	負荷容量(kW)**	蓄電池用充電器	118.0	非常用照明	30.0	中央制御室 120V 交流分電盤	52.5	その他の負荷**	7.2	蓄電池用充電器	118.0	非常用照明	30.0	中央制御室 120V 交流分電盤	52.5	その他の負荷**	7.1	復水移送ポンプ	45.0	復水移送ポンプ	45.0	燃料プール冷却浄化系ポンプ**	75.0	その他の負荷**	1.5	その他の負荷**	60.0	その他の負荷**	1.5	合計 連続負荷	643.3	最大負荷	656.8	
負荷名称	負荷容量(kW)**																																				
蓄電池用充電器	118.0																																				
非常用照明	30.0																																				
中央制御室 120V 交流分電盤	52.5																																				
その他の負荷**	7.2																																				
蓄電池用充電器	118.0																																				
非常用照明	30.0																																				
中央制御室 120V 交流分電盤	52.5																																				
その他の負荷**	7.1																																				
復水移送ポンプ	45.0																																				
復水移送ポンプ	45.0																																				
燃料プール冷却浄化系ポンプ**	75.0																																				
その他の負荷**	1.5																																				
その他の負荷**	60.0																																				
その他の負荷**	1.5																																				
合計 連続負荷	643.3																																				
最大負荷	656.8																																				
		注記 *1：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷容量には含まない。 *2：その他の負荷は、計測制御電源(B)室排風機(A)及びページング用整流器である。 *3：その他の負荷は、計測制御電源(A)室排風機(A)及びページング用分電盤である。 *4：起動時負荷容量は150.0kW。 *5：その他の負荷は、FPCポンプ(A)室空調機である。 *6：その他の負荷は、無停電交流電源用静止形無停電電源装置2A及び無停電交流電源用静止形無停電電源装置2Bである。 *7：その他の負荷は、フィルタ装置出口水素濃度計吸引ポンプ及びフィルタ装置出口水素濃度計排気ポンプである。																																			

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [黄色背景]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図3-7 メタルクラッドスイッチギア（非常用）又はモータコントロールセンタ（緊急用）への給電時の負荷積算イメージ</p>	<p>・設備及び容量の相違（女川は非常用所内電気設備を経由した場合でも代替所内電気設備を経由した場合でも対象負荷は変わらない。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日

02-工-B-09-0004\_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備及び容量の相違 （女川は非常用所内電気設備を経由した場合でも代替所内電気設備を経由した場合でも対象負荷は変わらない。）

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.4.2 電源車（緊急時対策所用）</p> <p>最大所要負荷は，重大事故等発生時に緊急時対策所で要求される負荷の296.9kWである。負荷リストを表3-10に示す。</p> <p>発電機の出力は，十分な容量が確保できるよう，340kWの出力を有する設計とし，設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより，内燃機関の必要な出力を算出する。</p> <p>最大所要負荷に基づき，内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。</p> <p>また，可搬形発電設備技術基準を準用し，「2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針」に記載の設計とする。</p> <p>(1) 内燃機関</p> <p>発電機の出力340kWから，内燃機関の出力は次式により <input type="text"/> kW 以上の430kWとする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 340 \div \text{} = \text{$ <p><math>P_E</math>：内燃機関の出力(kW) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=340 <math>\eta</math>：発電機の効率=<input type="text"/></p> <p>(2) 発電機</p> <p>発電機の容量は，次式により400kVAとする。</p> $Q = P \div \text{pf} = 340 \div 0.85 = 400$ <p><math>Q</math>：発電機の容量(kVA) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=340 <math>\text{pf}</math>：力率=0.85</p>	<p>・設備の相違 (電源車（緊急時対策所用）は可搬型であるため，本項に記載)</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考														
		<p data-bbox="1400 242 1859 268">表 3-10 電源車（緊急時対策所用）の負荷リスト</p> <table border="1" data-bbox="1330 284 1935 438"><thead><tr><th>負荷名称</th><th>負荷容量(kW)*</th></tr></thead><tbody><tr><td>換気空調設備</td><td>164.3</td></tr><tr><td>照明設備</td><td>40.1</td></tr><tr><td>通信連絡設備</td><td>5.0</td></tr><tr><td>蓄電池用充電器</td><td>77.0</td></tr><tr><td>その他の負荷</td><td>10.5</td></tr><tr><td>負荷合計</td><td>296.9</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1355 443 1935 486">注記 *：電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷容量には含まない。</p>	負荷名称	負荷容量(kW)*	換気空調設備	164.3	照明設備	40.1	通信連絡設備	5.0	蓄電池用充電器	77.0	その他の負荷	10.5	負荷合計	296.9	<p data-bbox="1960 242 2161 370">・設備の相違 （電源車（緊急時対策所用）は可搬型であるため、本項に記載）</p>
負荷名称	負荷容量(kW)*																
換気空調設備	164.3																
照明設備	40.1																
通信連絡設備	5.0																
蓄電池用充電器	77.0																
その他の負荷	10.5																
負荷合計	296.9																



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.4.3 可搬型窒素ガス供給装置発電設備</p> <p>可搬型窒素ガス供給装置発電設備の最大所要負荷は、可搬型窒素ガス供給装置運転時の75kWである。</p> <p>発電機の出力は、十分な容量を確保できるよう、160kWの出力を有する設計とし、設定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより、内燃機関の必要な出力を算出する。</p> <p>最大所要負荷に基づき、内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。</p> <p>なお、可搬形発電設備技術基準を準用し、「2.2 可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方針」に記載の設計とする。</p> <p>(1) 内燃機関</p> <p>発電機の出力160kWから、内燃機関の出力は次式により173kW以上の178kWとする。</p> $P_E \geq P \div \eta = 160 \div 0.924 \approx 173$ <p><math>P_E</math>：内燃機関の出力(kW) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=160 <math>\eta</math>：発電機の効率=0.924</p> <p>(2) 発電機</p> <p>発電機の容量は、次式により200kVAとする。</p> $Q = P \div \text{pf} = 160 \div 0.80 = 200$ <p><math>Q</math>：発電機の容量(kVA) <math>P</math>：発電機の定格出力(kW)=160 <math>\text{pf}</math>：力率=0.80</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・設備の相違</li><li>・設備構成の相違</li><li>・設備容量の相違</li><li>・項番号の相違</li><li>・設備容量及び仕様の相違</li><li>・項番号の相違</li><li>・設備容量の相違</li></ul>