

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-06-0003_改0
提出年月日	2021年6月15日

工事計画に係る説明資料

放射性廃棄物の廃棄施設のうち

液体廃棄物処理系 (5.2.2.4 サプレッションプール水貯蔵系)

(添付書類)

2021年 6月

東北電力株式会社

女川原子力発電所第2号機
工事計画認可申請書本文及び添付書類

目 録

6 放射性廃棄物の廃棄施設


6.1 気体、液体又は固体廃棄物処理設備

6.1.2 液体廃棄物処理系

6.1.2.2 サプレッションプール水貯蔵系

第 6-1-2-2-1-1 図 【設計基準対象施設】 サプレッションプール水貯蔵系系統図
(変更前)

第 6-1-2-2-1-2 図 【設計基準対象施設】 サプレッションプール水貯蔵系系統図
(変更後)

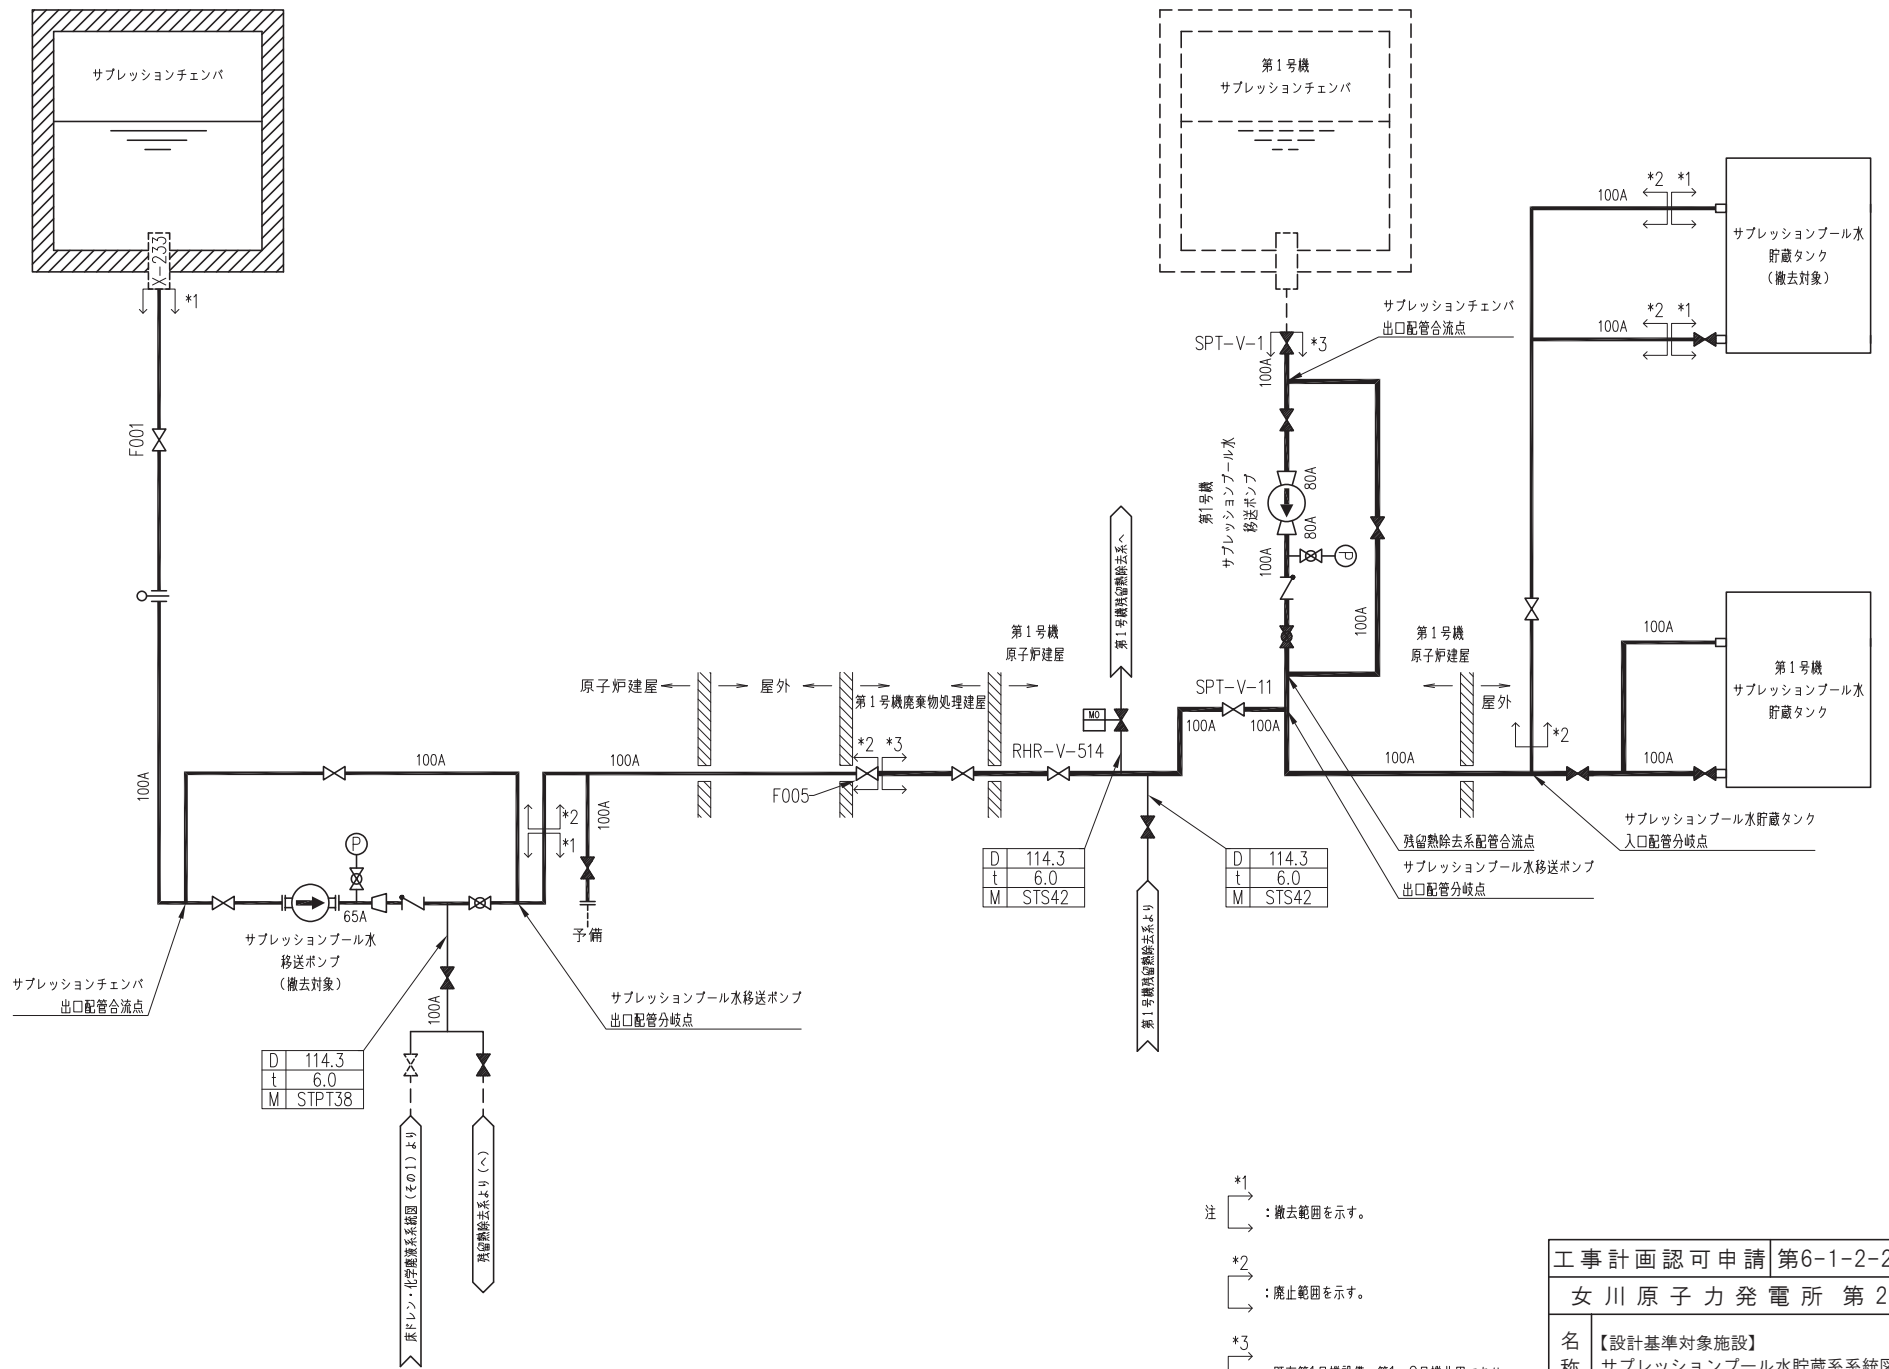


注

*1
 : 撤去範囲を示す。

*2
 : 廃止範囲を示す。

*3
 : 既存第1号機設備、第1, 2号機共用であり、
 本工事計画で第1号機設備とする範囲を示す。

工事計画認可申請	第6-1-2-2-1-1図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	【設計基準対象施設】 サブプレッションプール水貯蔵系系統図 (変更前)
東北電力株式会社	

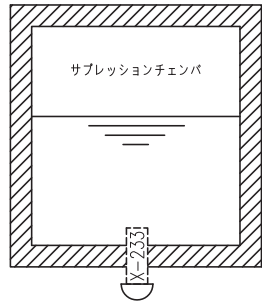

工事計画認可申請	第6-1-2-2-1-2図
女川原子力発電所 第2号機	
名称	【設計基準対象施設】 サプレッションプール水貯蔵系系統図（変更後）
東北電力株式会社	