

本資料のうち、枠囲みの内容  
は商業機密の観点から公開で  
きません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-40-45_改1
提出年月日	2021年9月21日

補足-600-40-45 炉心シユラウド支持ロッドの構造及び耐震評価に  
関する補足説明資料

## 1. 概要

本資料は、女川原子力発電所第2号機における、炉心シラウド支持タイロッドの各部材の機能と、耐震解析モデルの考え方について説明するものである。

## 2. 炉心シラウド支持ロッドの各部材の機能について

炉心シラウド支持ロッドは、機能として以下の2つに大別される。

### (1) 炉心シラウド鉛直方向拘束

炉心シラウド上部胴とシラウドサポートを連結し、鉛直方向の荷重に対し炉心シラウドを拘束（浮上りを防止）する。

本機能の構成部材は上部サポート、上部タイロッド、下部スタビライザ、下部タイロッド及びトグルである。

### (2) 炉心シラウド水平方向拘束

炉心シラウドと原子炉圧力容器の間に設置し、水平方向の荷重に対し炉心シラウドを拘束（横ずれを防止）する。

本機能の構成部材は上部サポート、上部ウェッジ、下部スタビライザ及び下部ウェッジである。

炉心シラウド支持ロッドの各部材は本機能を満足するように設計されており、その機能を表1に示す。また、構造説明図を図1に示す。

表1 炉心シラウド支持ロッドの各部品の機能

部品名称	機能
上部サポート	<p>炉心シラウド上部リングに設けられた溝に設置され、炉心シラウド溶接部の全周破断時の浮上り荷重及び地震発生時の炉心シラウドの倒れ荷重を上部タイロッドに伝達する。</p> <p>また、上部ウェッジと組合わせることで、炉心シラウド上部胴に接触し、水平荷重を上部ウェッジを介して原子炉圧力容器に伝達する。</p> <p>なお、上部サポートの炉心シラウド上部胴との取り合い部には凸部が設けられ、水平荷重を上部ウェッジの設置高さで炉心シラウド上部胴に伝達できるようにしている。</p>
上部ウェッジ	<p>上部サポートと組合わせることで、原子炉圧力容器に接触し、水平荷重を原子炉圧力容器に伝達する。</p> <p>また、炉心シラウド全周破断時における炉心シラウドの水平方向を支持する。</p>
上部タイロッド	炉心シラウドの浮上り荷重及び地震発生時の炉心シラウドの倒れ荷重を下部スタビライザに伝達する。
下部スタビライザ	<p>下部スタビライザと下部ウェッジを組み合わせることで、シラウド中間胴と原子炉圧力容器に接触し、炉心支持板及び炉心シラウド中間胴の水平荷重を原子炉圧力容器に伝達するとともに、炉心シラウドの浮上り荷重及び地震発生時の炉心シラウドの倒れ荷重を下部タイロッドに伝達する。</p>
下部ウェッジ	<p>また、下部スタビライザ及び下部ウェッジを設置することにより、上部タイロッドと下部タイロッドの振動を抑制するとともに、炉心シラウド全周破断時における炉心シラウドの水平方向を支持する。</p>
リミットストップ	炉心シラウド全周破断時におけるシラウド下部胴の位置ずれを防止する。
下部タイロッド	炉心シラウドの浮上り荷重及び地震発生時の炉心シラウドの倒れ荷重をトグルに伝達する。
トグル	トグルバーによりシラウドサポートプレートに設置され、炉心シラウドの浮上り荷重及び地震発生時の炉心シラウドの倒れ荷重をシラウドサポートプレートに伝達する。

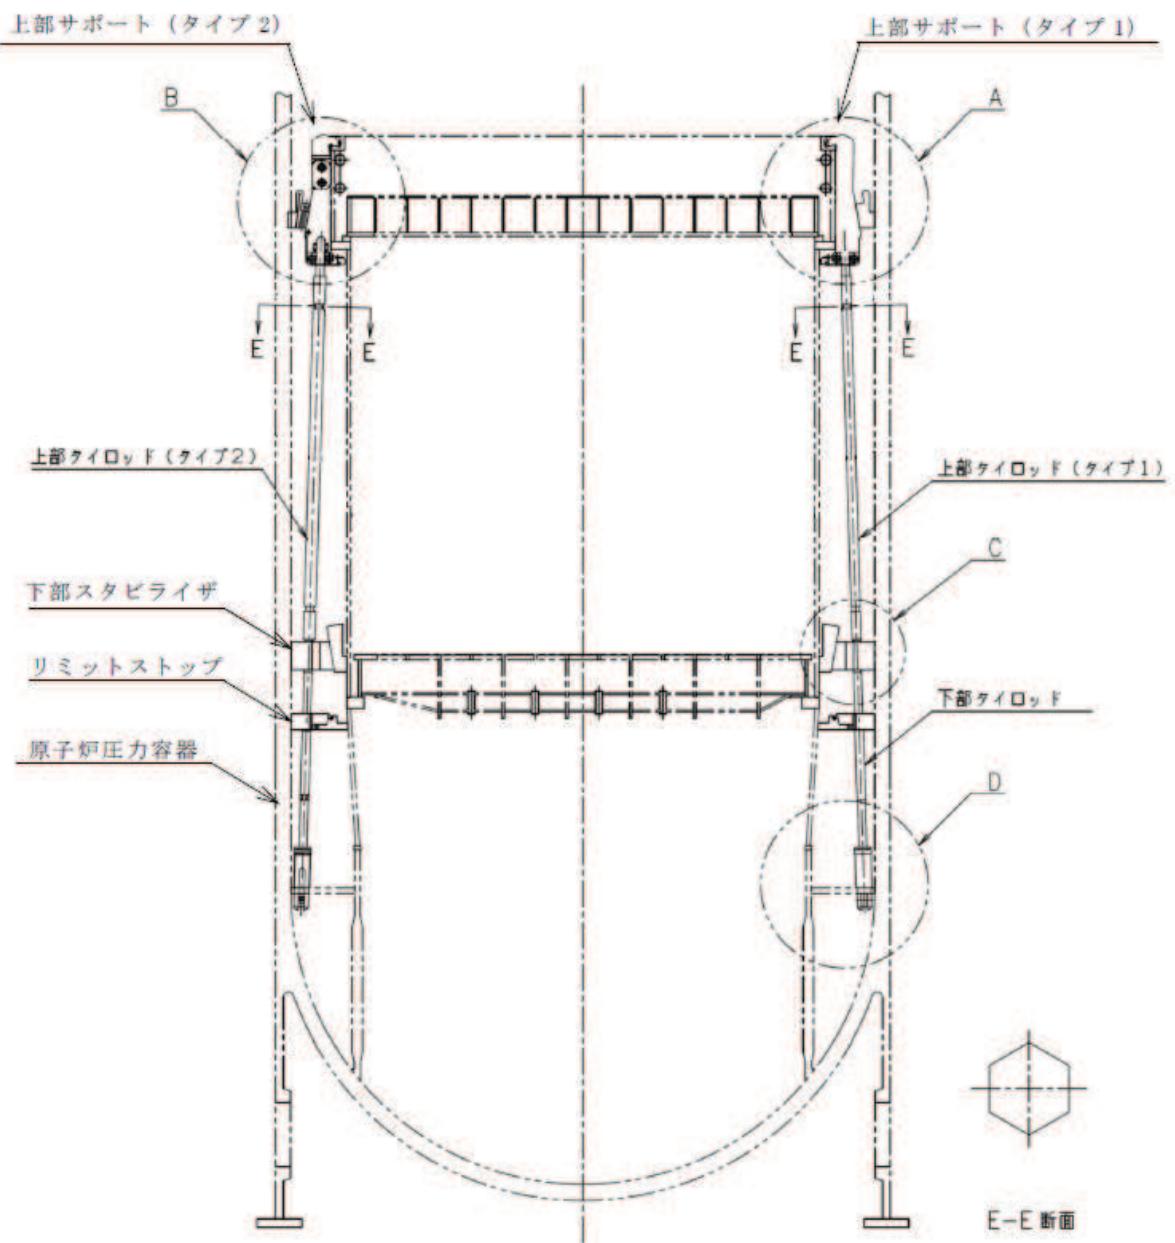


図 1(1) 炉心シラウド支持ロッドの構造

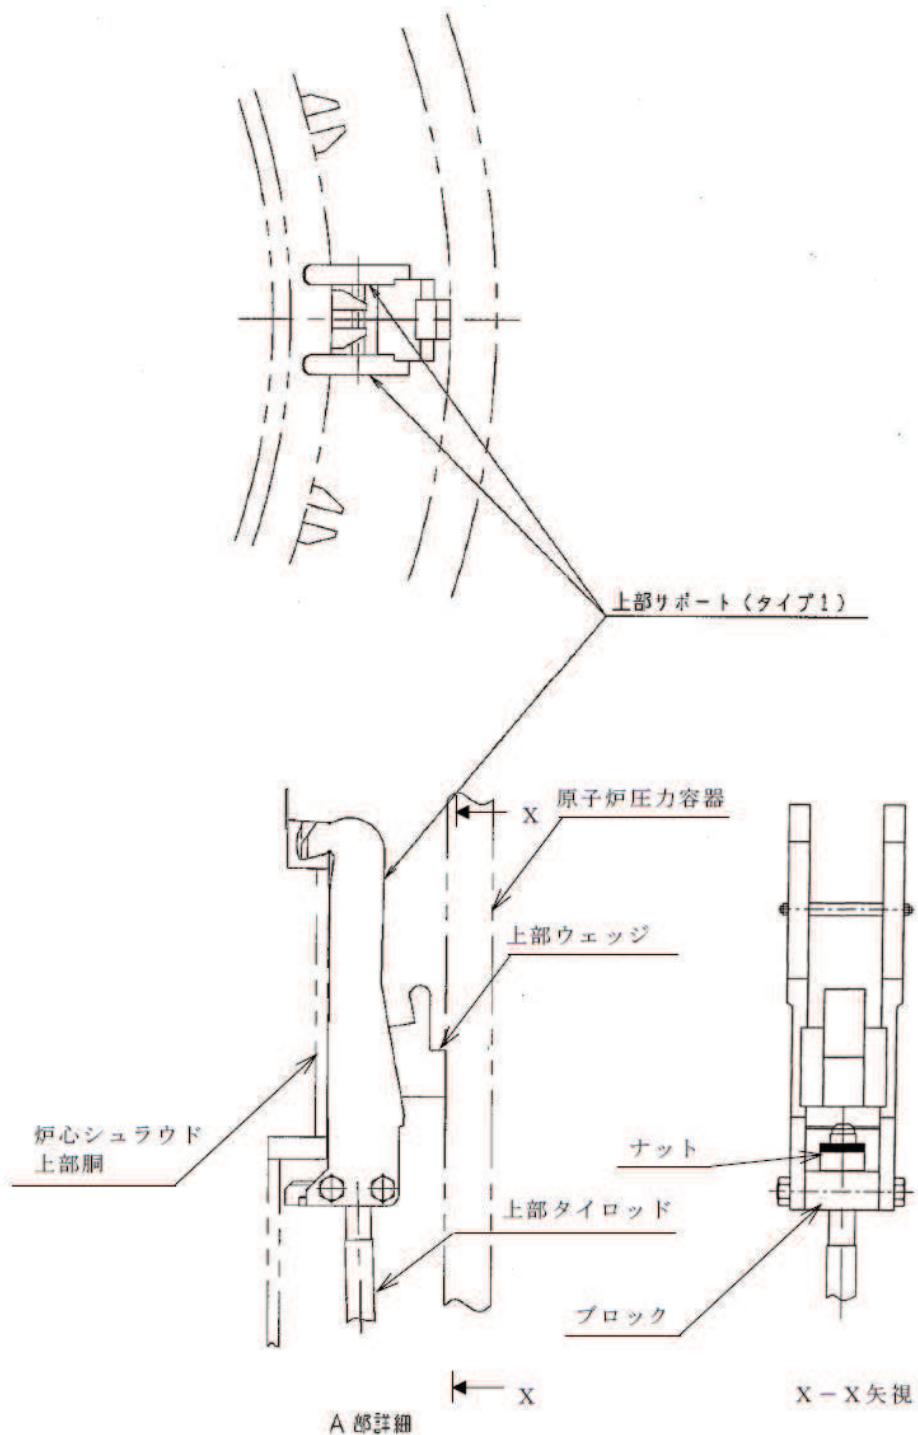


図 1(2) 炉心シラウド支持ロッドの構造


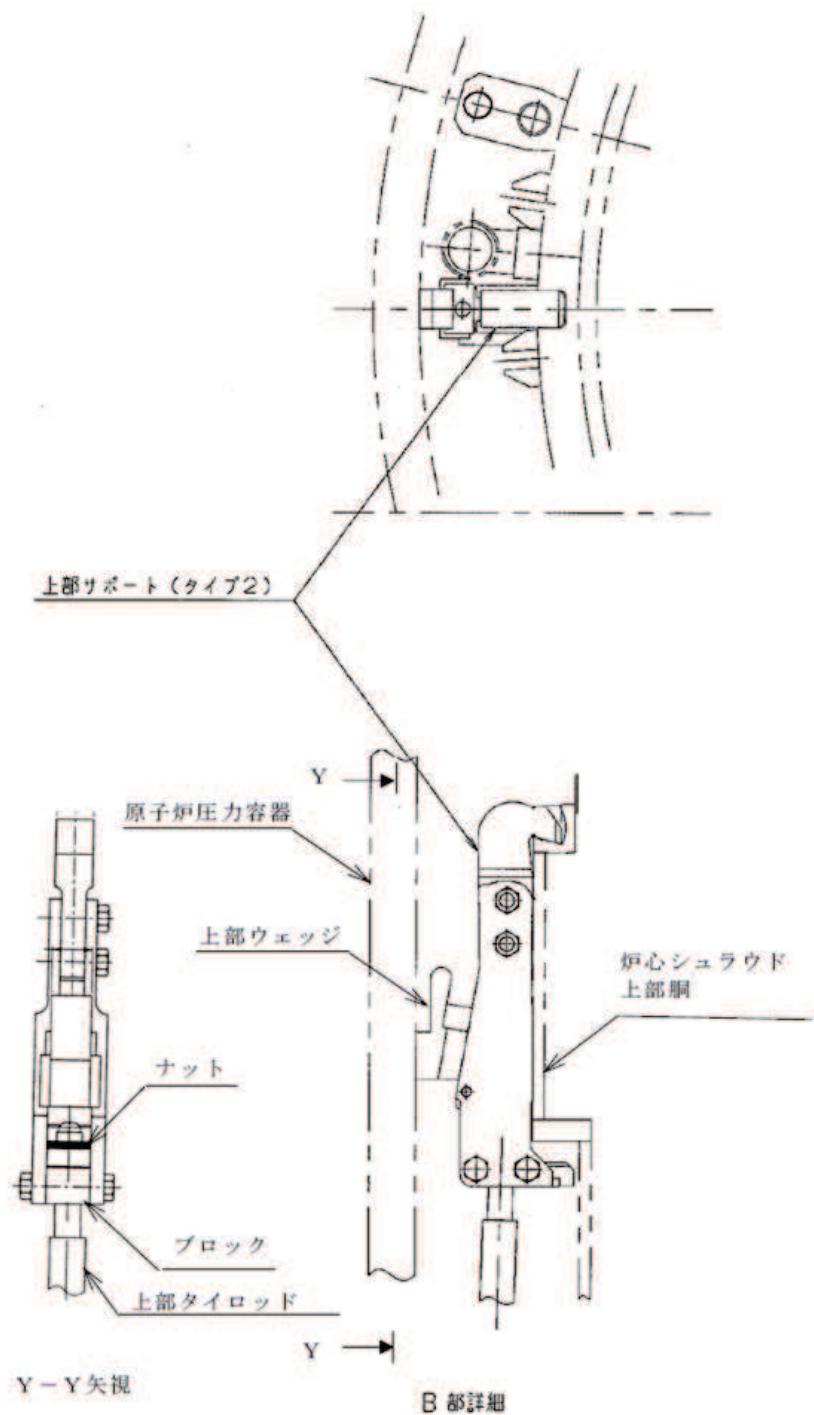


図 1(3) 炉心シュラウド支持ロッドの構造

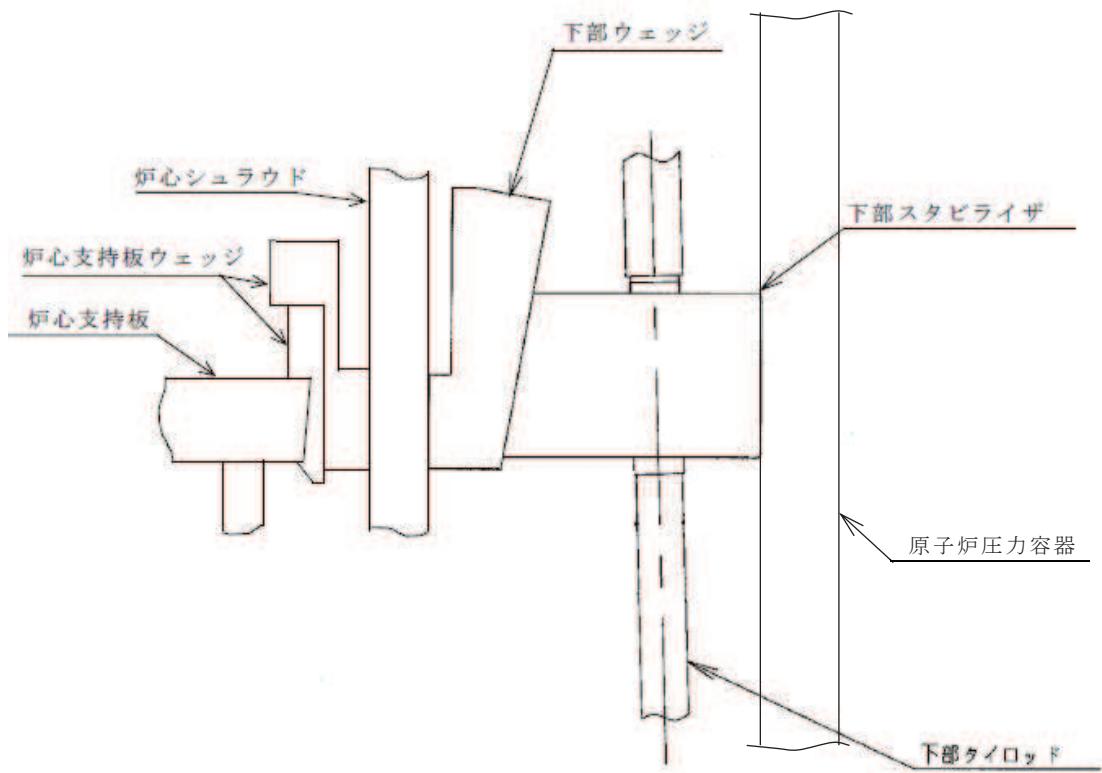

C 部詳細

図 1(4) 炉心シラウド支持ロッドの構造

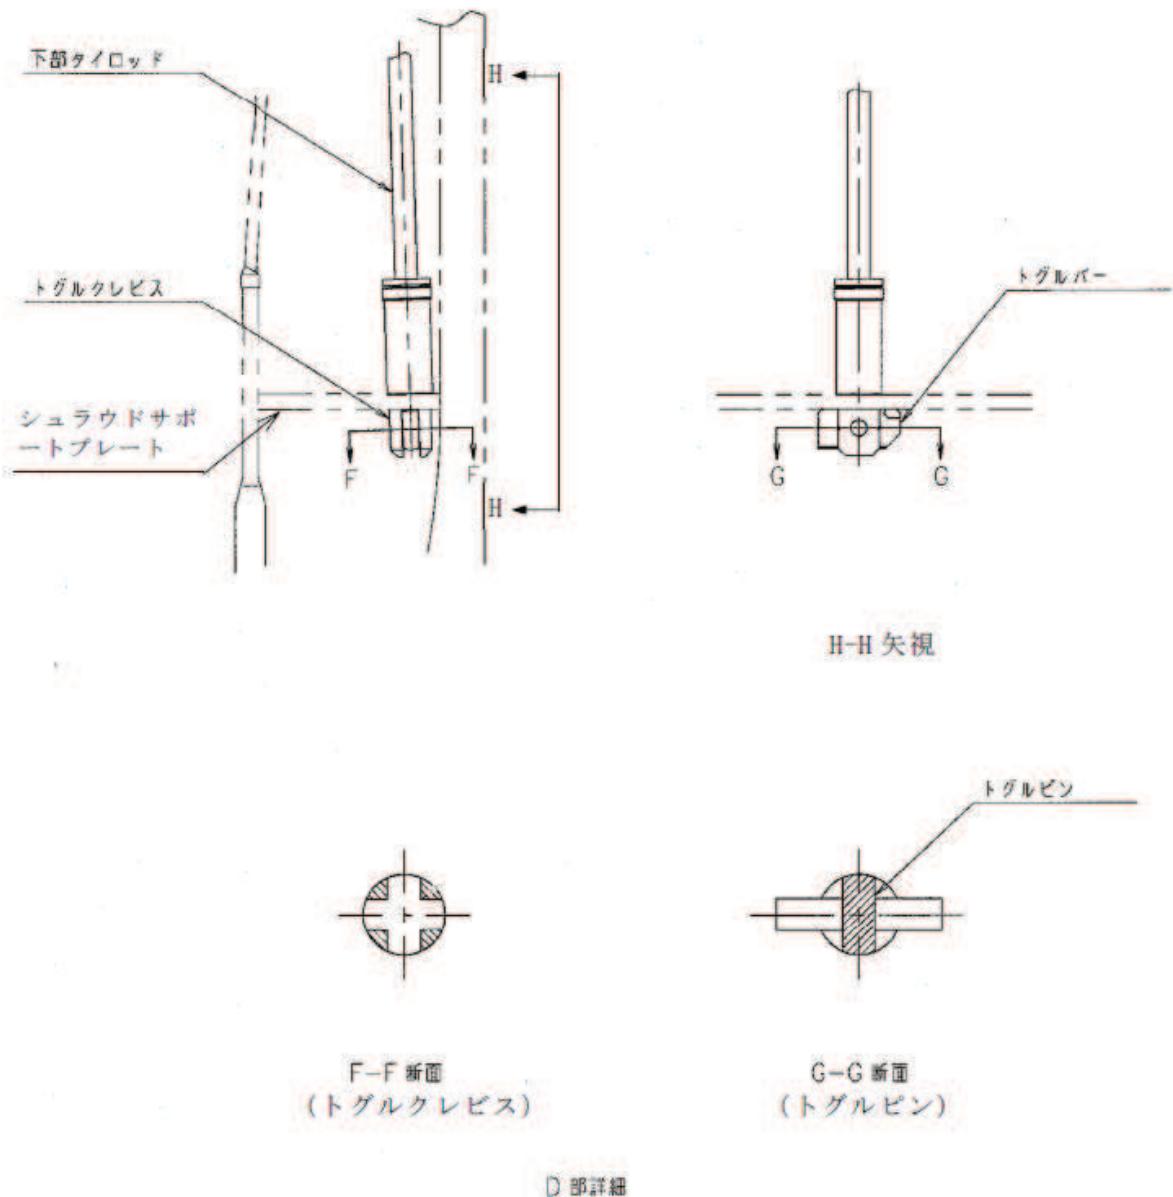


図 1(5) 炉心シュラウド支持ロッドの構造

### 3. 解析モデルの考え方について

炉心シュラウド支持ロッドの耐震評価において、水平方向地震荷重（せん断力及びモーメント）は炉心シュラウド支持ロッドの解析モデルにより求める。炉心シュラウド支持ロッドの解析モデルの考え方を表2に示す。また、構造及び解析モデルの比較を図2に示す。

なお、炉心シュラウド支持ロッドの部材である上部サポート及び上部ウェッジのモデル化について、大型機器連成解析モデル\*においては、炉心シュラウドと原子炉圧力容器の相互作用の影響を考慮するため、上部サポートを含めた炉心シュラウド支持ロッド全体のばね要素としているが、炉心シュラウド支持ロッドの解析モデルにおいては、上部タイロッド、下部タイロッドの振動により発生する応答荷重を求めるため、剛性の高い上部サポート及び上部ウェッジを炉心シュラウドと一体とみなしている。

\*注記：添付書類「VI-2-3-2 炉心、原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」における炉内構造物系の耐震解析モデルを示す。

表2 炉心シラウド支持ロッドのモデル化の考え方

部品名称	モデル化方法	モデル化の考え方
上部サポート	モデル範囲外	上部サポート及び上部ウェッジは、上部タイロッドに比べて剛性が高いため、炉心シラウドと一体とみなしている。
上部ウェッジ		
上部タイロッド	はり要素として モデル化 (質点: [ ] )	上部タイロッドは、棒状構造物であるため、 はりとしてモデル化する。 上端は、上部サポート下端のブロックにナットで締結されていることから、ナット下端をピン支持としている。
下部スタビライザ	ばね要素として モデル化	下部スタビライザ及び下部ウェッジは、上部 タイロッド及び下部タイロッドの振動を抑制 する構造物であるため、水平ばねとしてモデル 化する。
下部ウェッジ		水平ばねは、補足-600-8-2「建屋-機器連成 解析における解析モデルの設定に係る補足説 明資料」に則って設定している。 また、上部タイロッド、下部タイロッドと機 械的に締結されているが、断面性状は上部タイ ロッド、下部タイロッドで代表してモデル化し ている。
リミットストップ	質量のみを 質点 [ ] へ考慮	リミットストップは、原子炉圧力容器及び炉 心シラウドに接触しておらず、下部タイロッド に取り付けられているため、質量のみを質点 [ ] に考慮してモデル化している。
下部タイロッド	ばね要素として モデル化 (質点: [ ] )	下部タイロッドは、棒状構造物であるため、 はりとしてモデル化する。 下端は、シラウドサポートプレートの下面 に接触するようにトグルを設置していること から、トグルバー上面をピン支持としている。
トグル	質量のみを 質点 [ ] へ 考慮	トグルは、下部タイロッドに機械的に締結さ れているが、断面性状は下部タイロッドで代表 しているため、質量のみを質点 [ ] に考慮 してモデル化している。

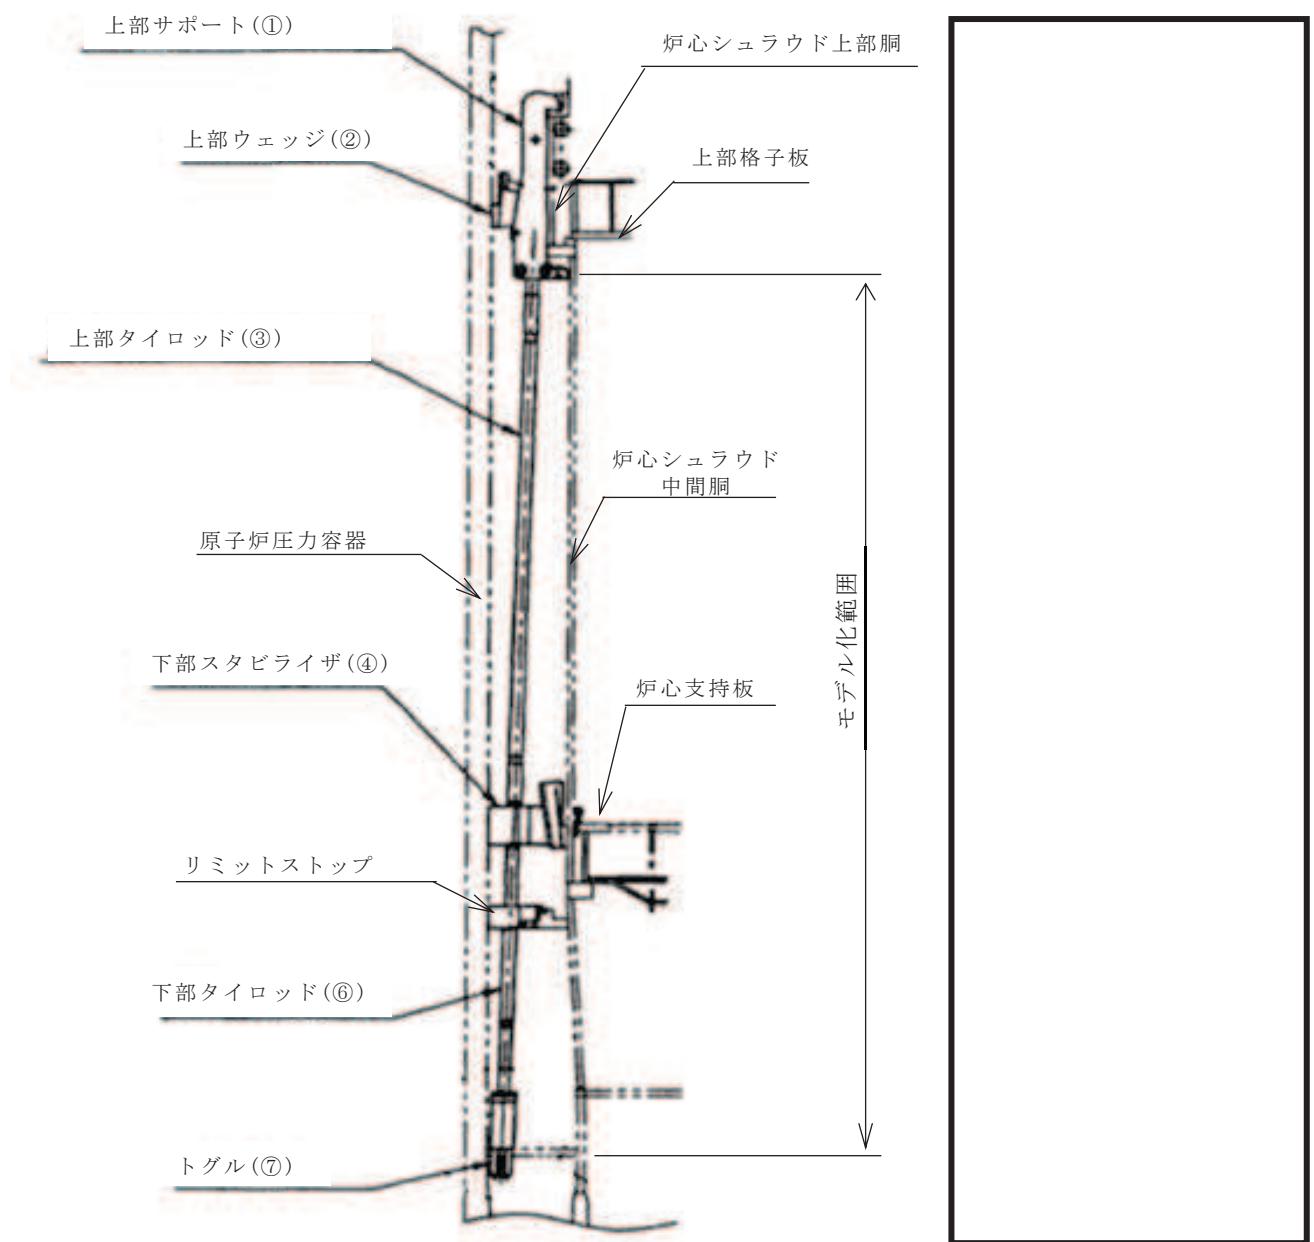


図2 炉心シュラウド支持ロッドの構造及び解析モデルの比較

## 炉心シラウド支持ロッド据付の概要

## 1. 炉心シラウド支持ロッドの機能及び配置

炉心シラウド支持ロッドは、炉心シラウド上部胴とシラウドサポートを連結し、鉛直方向の荷重に対し炉心シラウドを拘束（浮上りを防止）する機能及び炉心シラウドと原子炉圧力容器の間に設置し、水平方向の荷重に対し炉心シラウドを拘束（横ずれを防止）する機能を有する。原子炉圧力容器内部の構造物との取り合いを考慮し、据付方位は [REDACTED] であり、上部サポートの構造が異なる 2 種類（タイプ 1 及びタイプ 2）の炉心シラウド支持ロッドが据え付けられている。炉心シラウド支持ロッドの詳細図を参考図-1 に、配置を参考図-2 に示す。



参考図-1 炉心シラウド支持ロッド詳細図

参考図-2 炉心シミュラウド支持ロッド配置図


参考-2 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2. 炉心シラウド支持ロッド据付前の加工

炉心シラウド支持ロッドの据付に先立ち、



これらの荷重は、炉心シラウド及びシラウドサポートの応力計算において支圧荷重として考慮される。加工部位について参考図-3に示す。

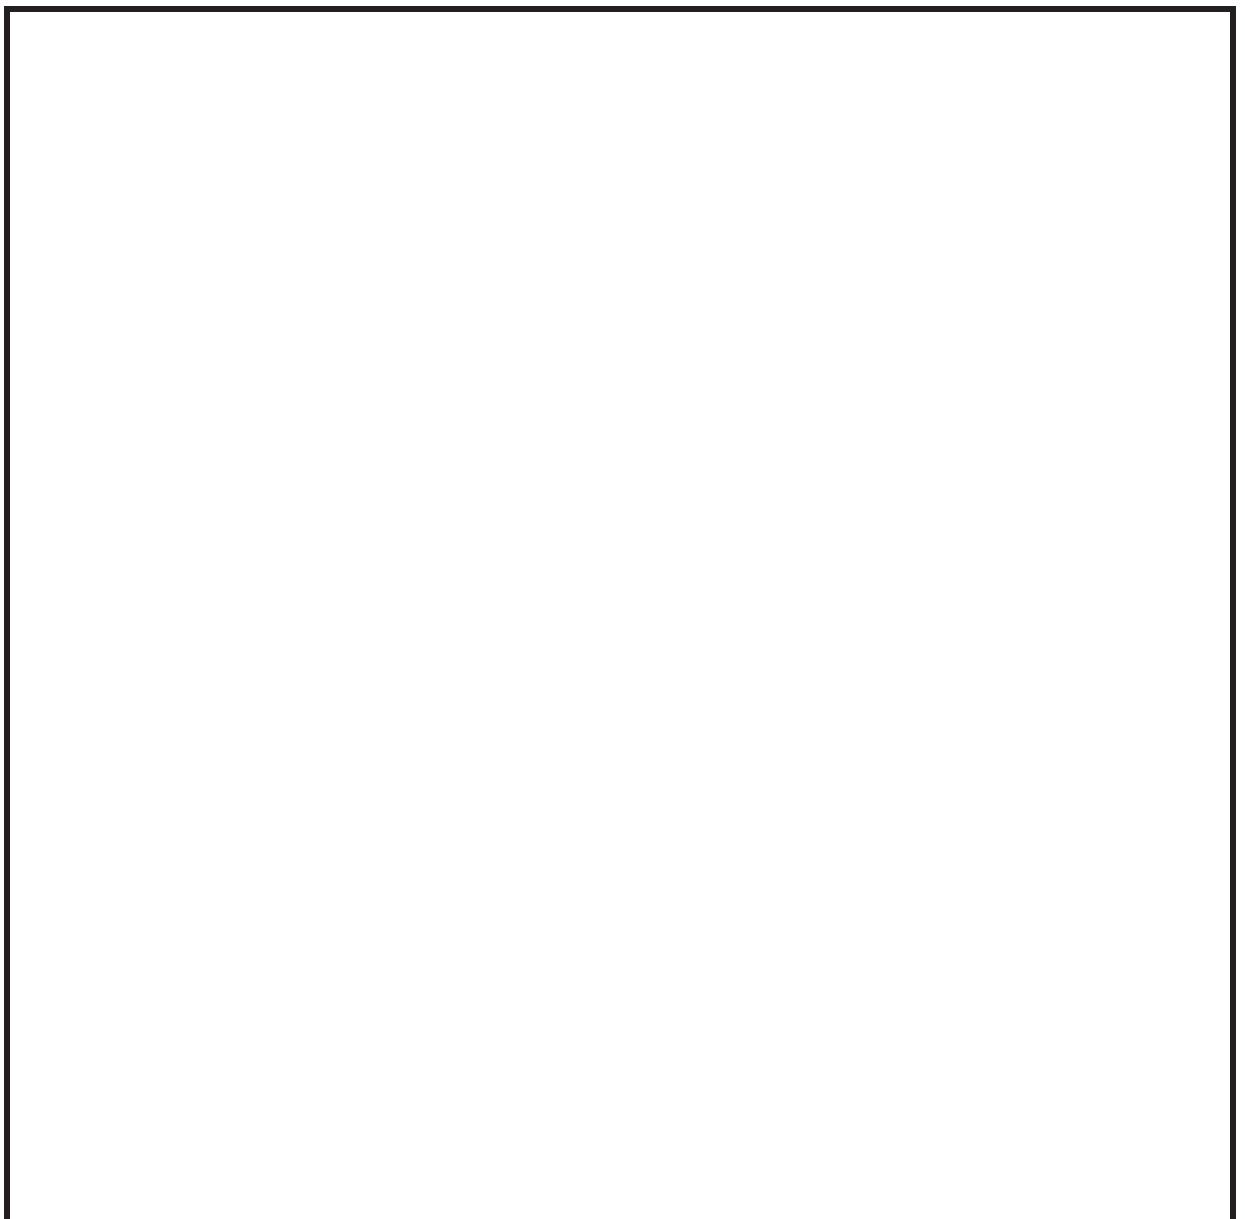

参考図-3 炉心シラウド及びシラウドサポートの加工部位

### 3. 炉心シラウド支持ロッド据付手順

炉心シラウド支持ロッドの据付手順は以下の通りである。

