

# 泊発電所3号炉 安全避難通路等について (審査会合における指摘事項回答)

2022年12月1日

北海道電力株式会社

# 1. 審査会合指摘事項に対する回答


## 【指摘事項】

作業用照明として設置する方針である運転保安灯及び無停電運転保安灯に係る作業用照明電源系統図では、当該照明に係る部分の記載はなく、作業用照明電源系統図との整合が確認できない。当該資料については記載の整合、一貫性等をもった資料を作成すること。

## 【回答】

作業用照明電源系統図の説明に対し、作業用照明を設置する場所の部屋名称を記載していたことから、系統図上で矛盾が発生したため、右記のとおり系統図化し、記載の整合を行った。

また、資料全体を通して記載を見直し、記載の不整合について修正を行った。

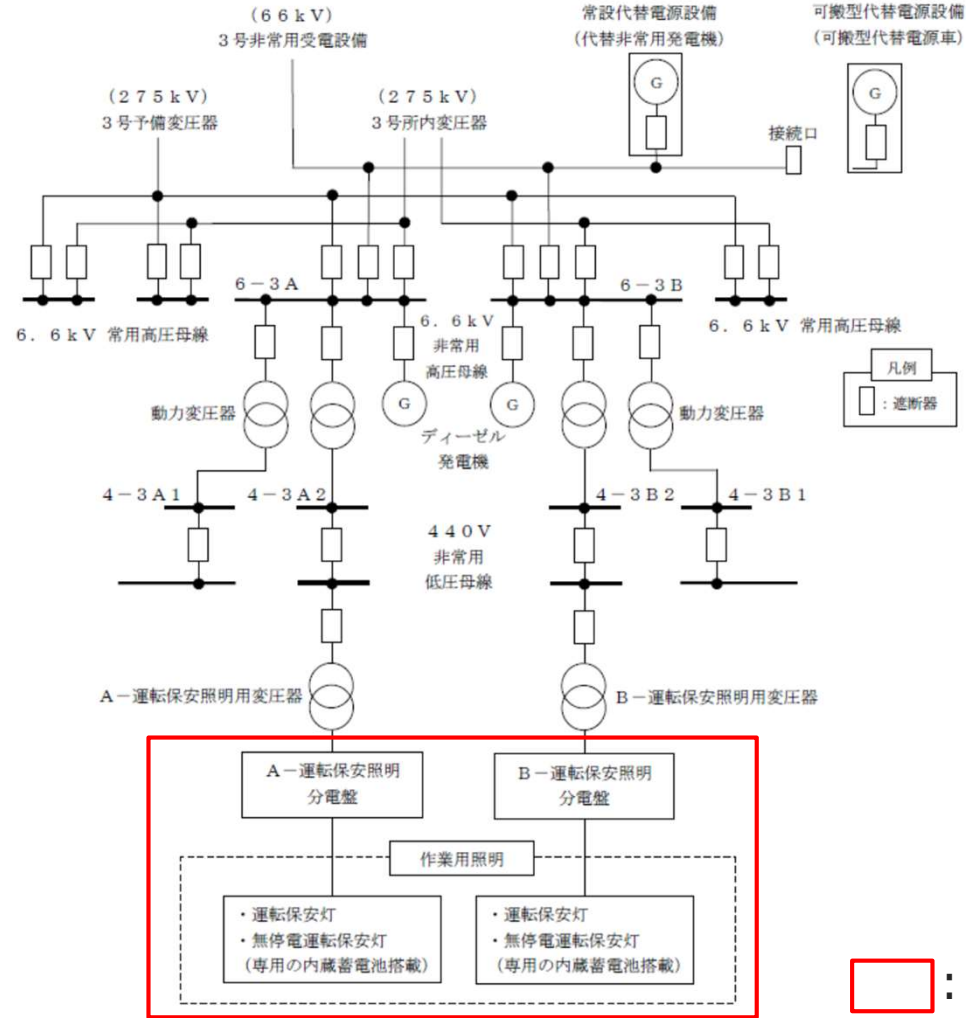

  : 修正箇所