

地滑り地形②及び③と保安電源設備との位置関係

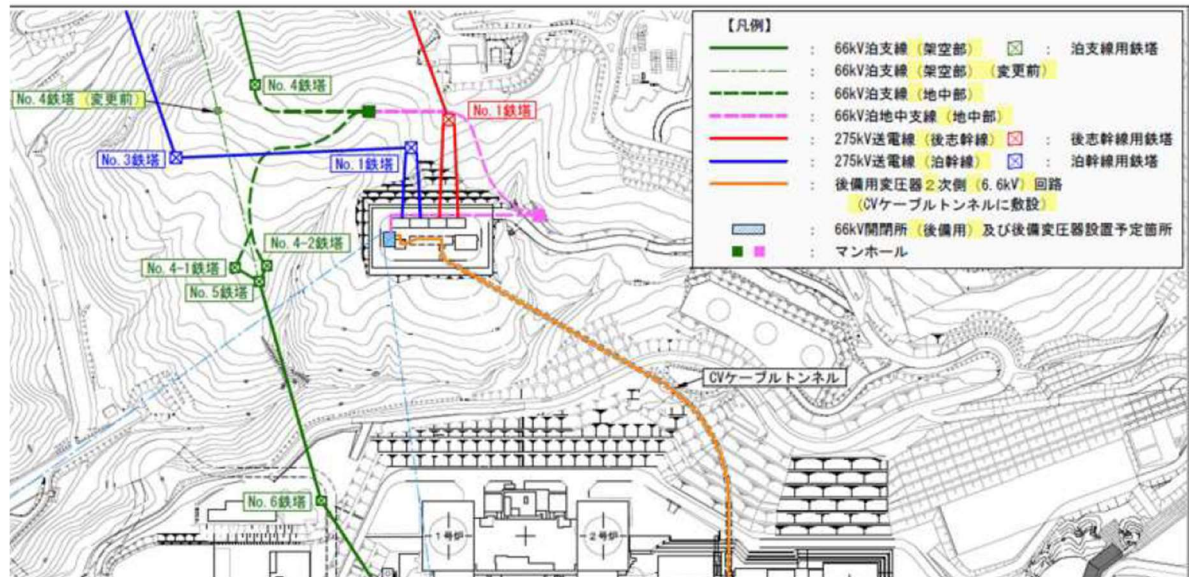


図-1 保安電源設備の位置【33条まとめ資料抜粋（3/31提出）】



図-2 地滑り地形②及び③の位置

【6条（その他外部事象）まとめ資料抜粋（4/28ヒアリング資料4-1）】

- 地滑り地形②の範囲には、275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器、CVケーブルトンネル及び66kV泊地中支線（地中部）が存在する。（下線部は4/28のヒアリングにおいて示していない設備）
- 地滑り地形③の範囲には、66kV泊支線（No. 4-1, 4-2, 5鉄塔及び地中部）が存在する。