

資料 1 - 4 - 3

泊発電所 3 号炉審査資料	
資料番号	SA60H-9 r.10.0
提出年月日	令和5年12月22日

## 泊発電所 3 号炉

設置許可基準規則等への適合状況について  
(重大事故等対処設備)  
補足説明資料  
比較表

60条

令和 5 年 1 2 月  
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>60-1 SA設備基準適合性一覧表                      60-2 配置図                       60-4 試験・検査説明資料                       60-5 (欠番)                      60-6 容量設定根拠                       60-3 アクセスルート</p>	<p>60条 監視測定設備                       &lt;目次&gt;                       60-1 SA設備基準適合性一覧表                      60-3 配置図                      60-6 保管場所図                      60-4 試験及び検査                      60-2 単線結線図                       60-5 容量設定根拠                      60-8 監視測定設備について                      60-7 アクセスルート図</p>	<p>60条                       目次                       60-1 SA設備基準適合性一覧表                      60-2 配置図                       60-3 試験・検査説明資料                      60-4 単線結線図                       60-5 容量設定根拠                      60-6 適合状況説明資料                      60-7 アクセスルート図</p>	<p>【女川・大飯】資料構成の相違                      ・女川とは資料の順序が異なるが、内容は同等である。女川の保管場所図の内容は配置図を含む。                      ・大飯との資料順序も異なる。                      ・比較のため、次ページ以降は本ページに記載の順序で掲載する。</p>

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
60-1 SA設備基準適合性一覧表	60-1 SA設備基準適合性 一覧表	60-1 SA設備 基準適合性一覧表	





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【再掲】

【再掲】

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

【女川・大飯】記載表現の相違  
・女川は1シートに2つの設備を記載。  
・泊は1シート1設備で記載。  
・大飯は1シートに4つの設備を記載。  
・いずれも43条への適合性を説明している。

Table with multiple columns for equipment specifications and compliance status for the Ohi 3/4 reactors. Includes headers for equipment name, model, and various compliance criteria.

女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

Table with multiple columns for equipment specifications and compliance status for the Onagawa 2 reactor. Includes headers for equipment name, model, and various compliance criteria.

Table with multiple columns for equipment specifications and compliance status for the Ohi 3 reactor. Includes headers for equipment name, model, and various compliance criteria.

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【再掲】

項目	第12号		第13号		第14号		第15号		第16号		第17号		第18号		第19号		第20号	
	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定	監視	測定
監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視
測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定	測定

女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬型)

項目	女川	泊
監視	監視	監視
測定	測定	測定

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

項目	泊
監視	監視
測定	測定

【女川・大飯】記載表現の相違  
 ・女川は1シートに2つの設備を記載。  
 ・泊は1シート1設備で記載。  
 ・大飯は1シートに4つの設備を記載。  
 ・いずれも43条への適合性を説明している。





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

項目	監視		警報		停止		緊急停止		緊急復旧		緊急停止		緊急復旧	
	監視	警報	停止	緊急停止	緊急復旧	停止	緊急停止	緊急復旧	停止	緊急停止	緊急復旧	停止	緊急停止	緊急復旧
監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視
警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報
停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止	緊急停止
緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧

女川原子力発電所2号炉

女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬型)

項目	女川	泊
監視	監視	監視
警報	警報	警報
停止	停止	停止
緊急停止	緊急停止	緊急停止
緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧

泊発電所3号炉

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

項目	泊	女川
監視	監視	監視
警報	警報	警報
停止	停止	停止
緊急停止	緊急停止	緊急停止
緊急復旧	緊急復旧	緊急復旧

相違理由

- 【女川・大飯】記載表現の相違
- ・女川は1シートに2つの設備を記載。
  - ・泊は1シート1設備で記載。
  - ・大飯は1シートに4つの設備を記載。
  - ・いずれも43条への適合性を説明している。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【再掲】

Table with multiple columns for comparison items (e.g., 監視項目, 監視装置) and rows for different equipment types (e.g., 監視装置, 監視対象). Includes a '再掲' label.

【再掲】

女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬型)

Table with 5 columns: 項目, 女川, 泊, 相違理由, 備考. Lists various equipment items and their compliance status across different power plants.

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

Table with 5 columns: 項目, 泊, 相違理由, 備考. Lists various equipment items and their compliance status for the specific power plant.

【女川・大飯】記載表現の相違
・女川は1シートに2つの設備を記載。
・泊は1シート1設備で記載。
・大飯は1シートに4つの設備を記載。
・いずれも43条への適合性を説明している。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【再掲】

項目	監視		警報		警報抑制		警報抑制解除		警報抑制解除解除		警報抑制解除解除解除	
	監視	警報	警報抑制	警報抑制解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除
監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視	監視
警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報	警報
警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制	警報抑制
警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除
警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除
警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除

女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬型)

項目	女川	泊
監視	監視	監視
警報	警報	警報
警報抑制	警報抑制	警報抑制
警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除
警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除
警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)

項目	女川	泊
監視	監視	監視
警報	警報	警報
警報抑制	警報抑制	警報抑制
警報抑制解除	警報抑制解除	警報抑制解除
警報抑制解除解除	警報抑制解除解除	警報抑制解除解除
警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除	警報抑制解除解除解除

【女川・大飯】記載表現の相違  
 ・女川は1シートに2つの設備を記載。  
 ・泊は1シート1設備で記載。  
 ・大飯は1シートに4つの設備を記載。  
 ・いずれも43条への適合性を説明している。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【再掲】

【再掲】

泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)





【女川・大飯】記載表現の相違
・女川は1シートに2つの設備を記載。
・泊は1シート1設備で記載。
・大飯は1シートに4つの設備を記載。
・いずれも43条への適合性を説明している。

Table with multiple columns for equipment specifications and compliance status for the Ohi no Kuni Nuclear Power Plant units 3 and 4.

Table titled '女川原子力発電所 2号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬型)' showing compliance details for Unit 2 of the Onagawa Nuclear Power Plant.

Table titled '泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬)' showing compliance details for Unit 3 of the Ohi no Kuni Nuclear Power Plant.

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

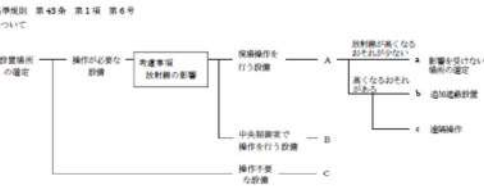
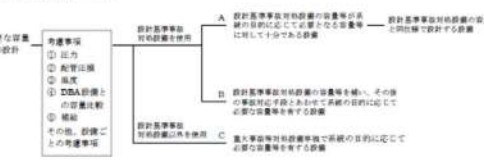


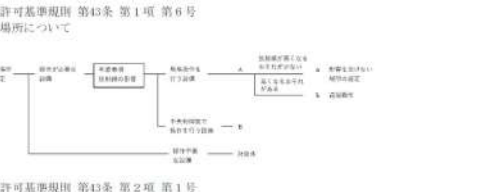
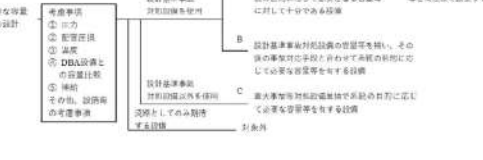

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大飯3、4号炉 S A設備基準適合性一覧表の記号説明</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号 重大事故等時の健全条件における健全性について</p>  <p>①構造強度・破壊耐力・靱性 ②屋内外の天候による影響 ③放射線による影響（壁ばく／機器） ④異常電圧 ⑤海水を透過する系統への影響 ⑥電磁波による影響 ⑦周辺機器等からの影響</p> <p>①構造強度・破壊耐力・靱性 ②屋内外の天候による影響 ③放射線による影響（壁ばく／機器） ④異常電圧 ⑤海水を透過する系統への影響 ⑥電磁波による影響 ⑦周辺機器等からの影響</p> <p>①構造強度・破壊耐力・靱性 ②屋内外の天候による影響 ③放射線による影響（壁ばく／機器） ④異常電圧 ⑤海水を透過する系統への影響 ⑥電磁波による影響 ⑦周辺機器等からの影響</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号 操作の健全性について</p>  <p>操作の健全性の確保</p> <p>操作が必要な設備</p> <p>共通事項 ・操作環境 ①環境条件（壁ばく影響等） ②空間確保 ③仕掛け確保 ④防護具、照明の確保 ・操作準備 ⑤工具 ⑥設備の点検、設置 ・操作内容 ⑦操作スイッチ操作 ⑧電圧検出 ⑨準備 ⑩最終作業 ⑪アシスタンスビーム放射作業 ・その他、設備ごとの共通事項</p> <p>操作が不要な設備</p> <p>特殊操作 — A 中央操作 — B 操作が不要な設備 — C</p> <p>※：設備ごとに対応の範囲をわけて記載するため、その対応を設備ごとに記載する。 (例：A②、A③、A④等)</p>		<p>泊3号炉 S A設備基準適合性一覧表の記号説明</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号 重大事故等時の環境条件における健全性について</p>  <p>①構造強度・破壊耐力・靱性 ②屋内外の天候による影響 ③放射線による影響（壁ばく／機器） ④異常電圧</p> <p>原子炉格納容器内の屋内設備 原子炉格納容器外の屋内設備 屋外設備（設置位置以外の施設を含む）</p> <p>IS LOCA時に使用する設備 SFP事故時に使用する設備 SOTS時に使用する設備 その他の屋内設備</p> <p>系統ごとの考慮 しない</p> <p>海水を透過する系統については、I：通常時に海水を透過する系統、II：海水又は海水からの浸透である系統、III：海水を透過しない系統で分類する。</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号 操作の健全性について</p>  <p>操作の健全性の確保</p> <p>操作が必要な設備</p> <p>共通事項 ・操作環境 ①環境条件（壁ばく影響等） ②空間確保 ③仕掛け確保 ④防護具、照明の確保 ・操作準備 ⑤工具 ⑥設備の点検、設置 ・操作内容 ⑦操作スイッチ操作 ⑧電圧検出 ⑨準備 ⑩最終作業 ⑪アシスタンスビーム放射作業 ・その他、設備ごとの共通事項</p> <p>操作が不要な設備</p> <p>特殊操作 — A 中央操作 — B 操作が不要な設備 — 対象外</p>	<p>【女川】記載方針の差異 ・大飯と同様に分類を記載している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号 試験又は検査性について</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号 切り替え性について</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号 重大事故等対策設備の感度増強防止について</p> <p>※：Aについては、Aと考慮事項の番号を記載する。（例：A①、A②等）</p>		<p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号 試験又は検査性について</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号 切り替え性について</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号 重大事故等対策設備の感度増強防止について</p>	<p>相違理由</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号 設置場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号 常設重大事故等対応設備の容量等について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号 発電用原子炉施設での共用の禁止について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号 常設重大事故防止設備の共通要因設備について</p>  <p>※：記号の記載については、考慮事項の番号+文字を組み記載する。(例：①a、①b、②a、②b)</p>		<p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号 設置場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号 常設重大事故等対応設備の容量等について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号 発電用原子炉施設での共用の禁止について</p> <table border="1" data-bbox="1265 670 1803 766"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>設計方針</th> <th>関連資料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号 常設重大事故防止設備の共通要因設備について</p> 	区分	設計方針	関連資料	備考	-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	-	
区分	設計方針	関連資料	備考								
-	2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。	-	-								



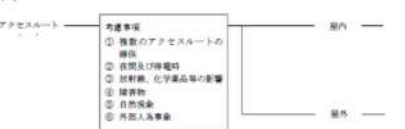
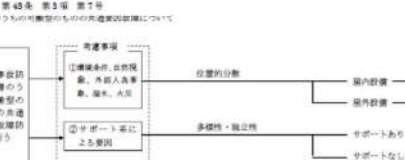




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第1号 可搬型重大事故等対応設備の容量等について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備かどうか</li> <li>② 負荷に直接接続する可搬型直流電源設備、可搬型バッテリー、可搬型ポンプ等かどうか</li> </ul> <p>原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 — A</p> <p>負荷に直接接続する可搬型直流電源設備、可搬型バッテリー、可搬型ポンプ等 — B</p> <p>①、②以外 — C</p> <p>手負数量をすべて設計方針とする。</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第1号 可搬型重大事故等対応設備の容量等について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉建屋又は原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備</li> <li>② 負荷に直接接続する可搬型バッテリー及び可搬型ポンプ等かどうか</li> </ul> <p>原子炉建屋又は原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 — A</p> <p>負荷に直接接続する可搬型バッテリー及び可搬型ポンプ等 — B</p> <p>②、②以外 — C</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第1号 可搬型重大事故等対応設備の容量等について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉建屋又は原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備</li> <li>② 負荷に直接接続する可搬型バッテリー及び可搬型ポンプ等かどうか</li> </ul> <p>原子炉建屋又は原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 — A</p> <p>負荷に直接接続する可搬型バッテリー及び可搬型ポンプ等 — B</p> <p>②、②以外 — C</p>	<p>相違理由</p>
<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第2号 可搬型重大事故等対応設備の常設設備との接続性について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① プラント定検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか</li> <li>② 保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか</li> </ul> <p>プラント定検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか — a</p> <p>保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか — b</p> <p>①、②以外 — c</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第2号 可搬型重大事故等対応設備の常設設備との接続性について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 保守点検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか</li> <li>② 保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか</li> </ul> <p>プラント定検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか — a</p> <p>保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか — b</p> <p>①、②以外 — c</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第2号 可搬型重大事故等対応設備の常設設備との接続性について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 保守点検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか</li> <li>② 保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか</li> </ul> <p>プラント定検中等当り可搬型重大事故等対応設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか — a</p> <p>保守点検中でも使用可能（内蔵目保、給油・給粉、メガチェック、機能試験等一次点検（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に負荷品を準備してから保守点検するかどうか等）であるかどうか — b</p> <p>①、②以外 — c</p>	<p>相違理由</p>
<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 当該炉の複数の接続</li> <li>② 接続箇所の接続</li> </ul> <p>ケーブル — コネクタ接続 — A</p> <p>ケーブル — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — ボルト締フランジ接続 — B</p> <p>配管 — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — その他の構造 — D</p> <p>接続なし — E</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 当該炉の複数の接続</li> <li>② 接続箇所の接続</li> </ul> <p>ケーブル — コネクタ接続 — A</p> <p>ケーブル — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — ボルト締フランジ接続 — B</p> <p>配管 — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — その他の構造 — D</p> <p>接続なし — E</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 当該炉の複数の接続</li> <li>② 接続箇所の接続</li> </ul> <p>ケーブル — コネクタ接続 — A</p> <p>ケーブル — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — ボルト締フランジ接続 — B</p> <p>配管 — より懸架接続規格等による接続 — C</p> <p>配管 — その他の構造 — D</p> <p>接続なし — E</p>	<p>相違理由</p>
<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放射線による影響因子</li> <li>・洪水、火災</li> <li>・自然現象</li> <li>・内乱人為事象</li> </ul> <p>水・電力 — 屋内（壁面含む） — A</p> <p>水・電力 — 屋内及び屋外 — B</p> <p>その他（空気） — C</p> <p>接続箇所なし — D</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放射線による影響因子</li> <li>・洪水、火災</li> <li>・自然現象</li> <li>・内乱人為事象</li> </ul> <p>水・電力 — 屋内（壁面含む） — A</p> <p>水・電力 — 屋内及び屋外 — B</p> <p>その他（空気） — C</p> <p>接続箇所なし — D</p>	<p>■設置許可基準規則 第45条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・凍結条件</li> <li>・洪水、火災</li> <li>・自然現象</li> <li>・内乱人為事象</li> </ul> <p>水・電力 — 屋内（壁面含む） — A</p> <p>その他（空気） — B</p> <p>その他（空気） — C</p> <p>その他（空気） — D</p>	<p>相違理由</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

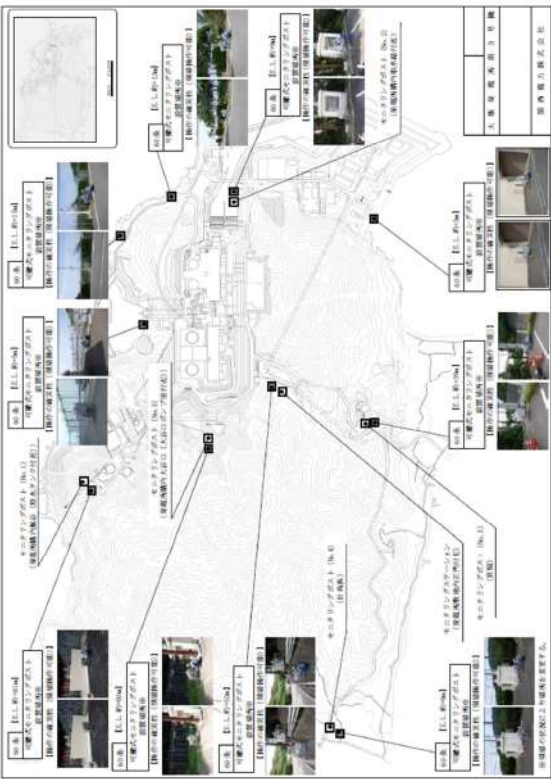
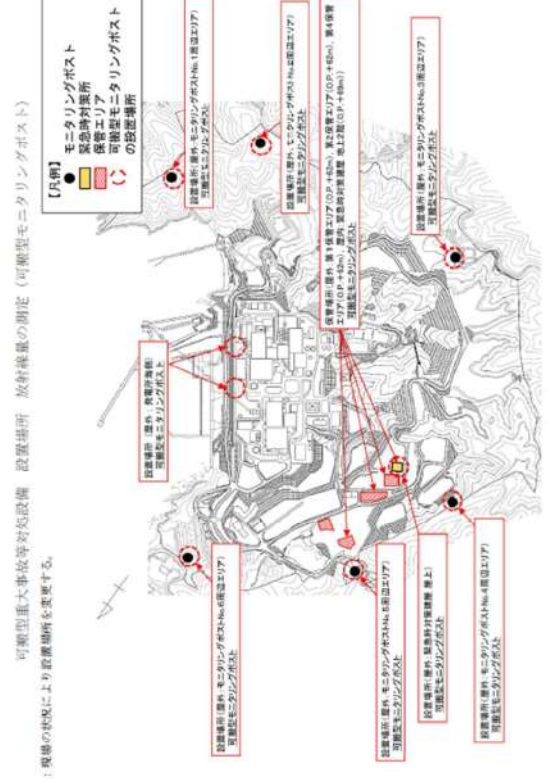
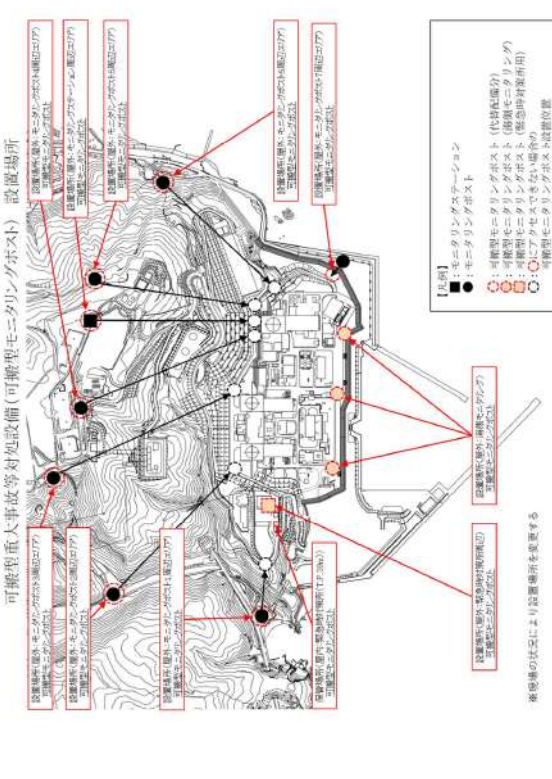
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号 可搬型重大事故等対処設備の設置場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号 保管場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号 アクセスルートについて</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号 重大事故防止設備のうち可搬型のもの共通要因設備について</p>  <p>※：記号の記載については、考慮事項の番号+α又はβを記載する。(例：①a、①b、②a、②b)</p>		<p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号 可搬型重大事故等対処設備の設置場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号 保管場所について</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号 アクセスルートについて</p>  <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号 重大事故防止設備のうち可搬型のもの共通要因設備について</p> 	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">60-2 配置図</p>	<p style="text-align: center;">60-3 配置図</p>	<p style="text-align: center;">60-2 配置図</p>	<p>【大飯】資料掲載順の相違                      ・大飯の「60-2 配置図」において、次ページ以降の図の掲載順は泊と異なっているため、泊の掲載順に合わせ掲載する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

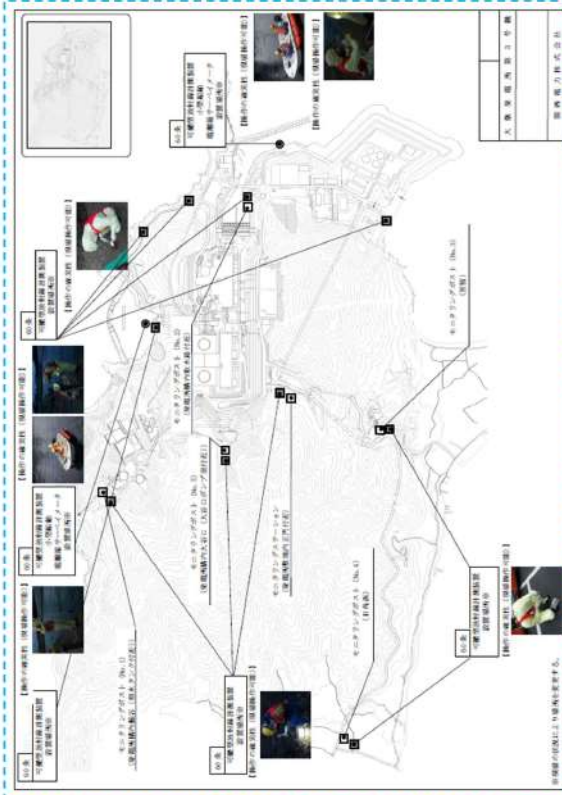
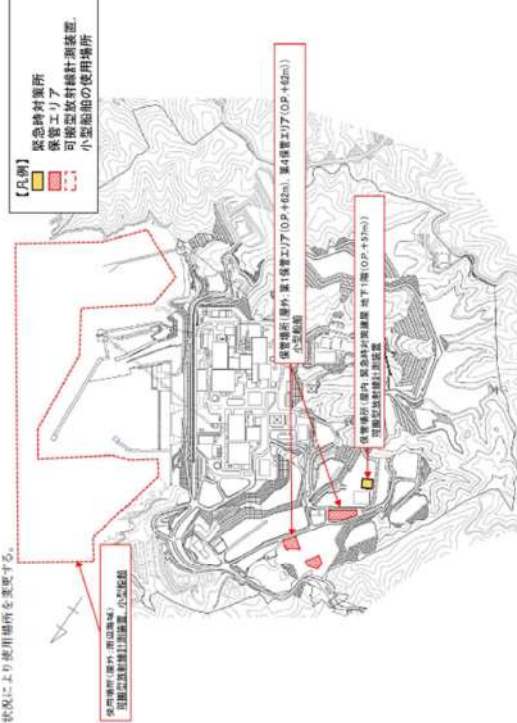
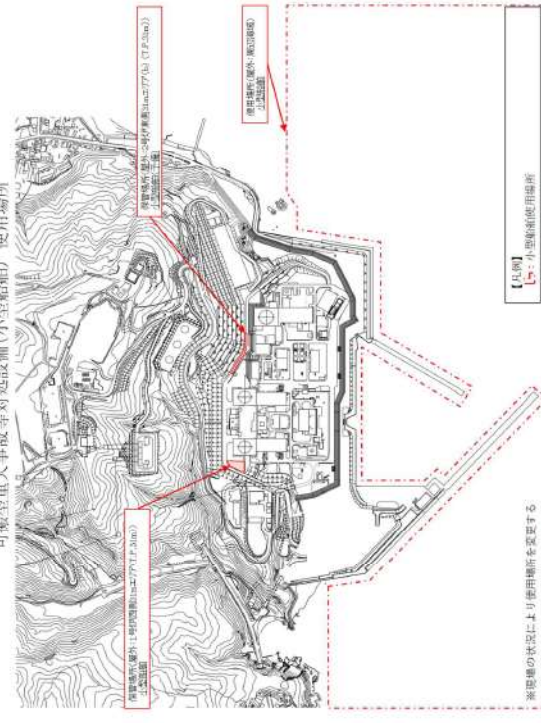
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>可搬型重大事故等対処設備 設置場所 放射線量の測定 (可搬型モニタリングポスト)</p> <p>※：現場の状況により設置場所を変更する。</p>	 <p>【凡例】              ● モニタリングポスト              ● 緊急時監視所              ● 可搬型モニタリングポスト              ○ の設置場所</p> <p>設置場所：屋外、放射線監視 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p>	 <p>【凡例】              ● モニタリングポスト              ● 緊急時監視所              ● 可搬型モニタリングポスト              ○ の設置場所</p> <p>設置場所：屋外、放射線監視 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p> <p>設置場所：屋外、モニタリングポスト34No.4設置エリア 可搬型モニタリングポスト</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では、情報量の充実化として、代替配備分及び海側モニタリングにおける設置位置にアクセスできない場合の設置位置も記載している。女川はアクセスルート図では記載している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

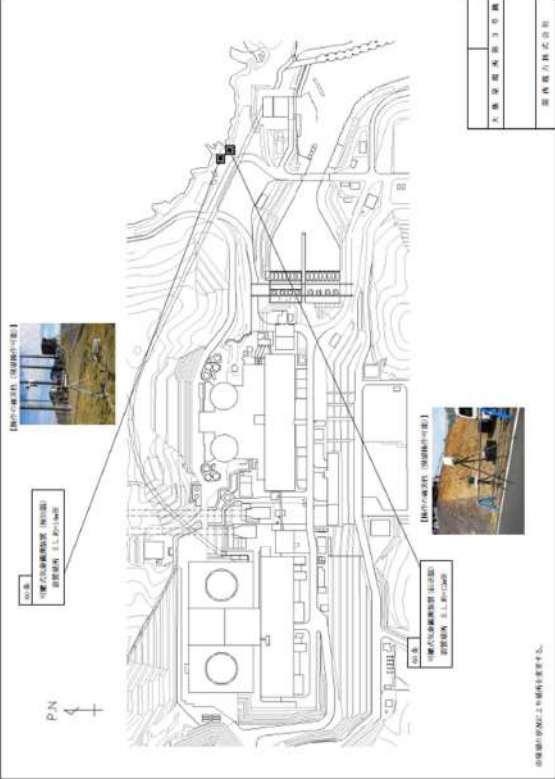
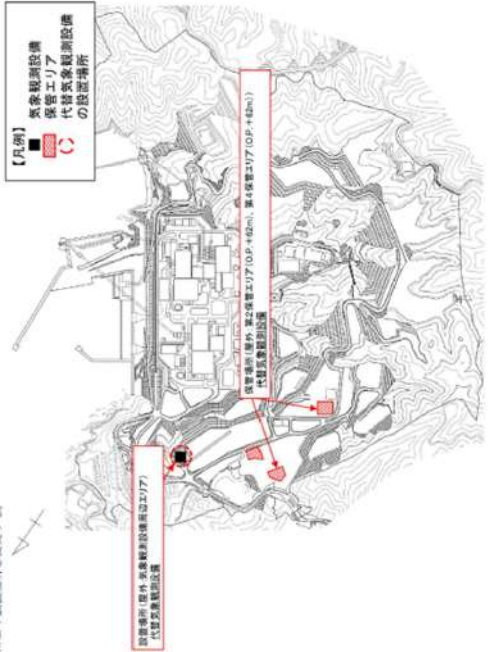
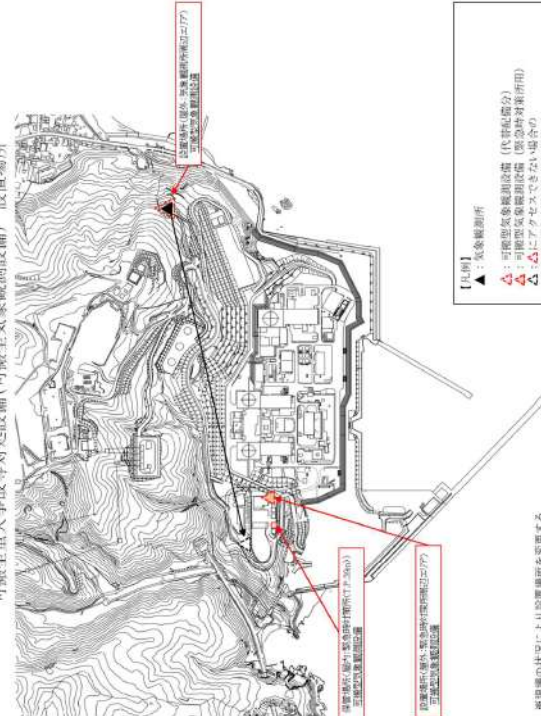
大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大飯発電所3 / 4号炉</p> <p>監視測定設備の配置図</p> <p>※：図中の赤字は、設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）を示す。青字は、記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）を示す。緑字は、記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）を示す。</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>監視測定設備の配置図</p> <p>※：図中の赤字は、設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）を示す。青字は、記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）を示す。緑字は、記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）を示す。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>監視測定設備の配置図</p> <p>※：図中の赤字は、設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）を示す。青字は、記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）を示す。緑字は、記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）を示す。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大飯は1つの図に泊の複数の図の情報を集約して記載しているため、対応する泊のページに大飯を再掲して比較している。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため再掲】</p>  <p>監視設備の配置は、以下を要する。</p> <p>【比較のため再掲】</p> <p>監視設備の配置は、以下を要する。</p>	<p>可搬型放射線計測装置、小型船舶</p> <p>海上モニタリング 使用場所</p> <p>可搬型放射線計測装置、小型船舶の使用場所</p>  <p>※：設備の状況により使用場所を変更する。</p>	<p>可搬型重大事故等対処設備（小型船舶）使用場所</p>  <p>※：設備の状況により使用場所を変更する。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大飯は1つの図に泊の複数の図の情報を集約して記載しているため、対応する泊のページに大飯を再掲して比較している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

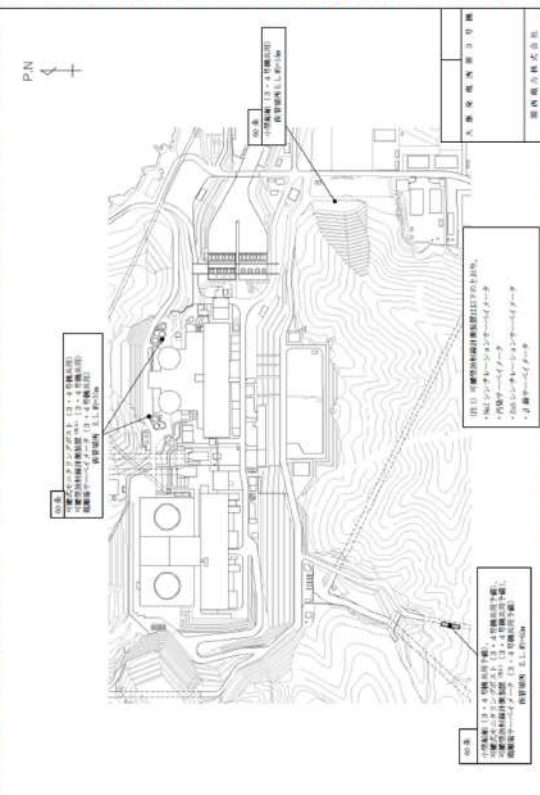
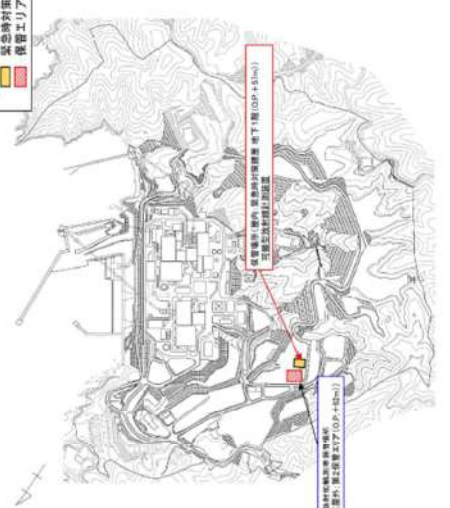
大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>大飯発電所 3 / 4 号炉の監視測定設備配置図。図には、大飯原子力発電所 3 号機と 4 号機の敷地範囲が示されています。また、監視測定設備の設置位置が記されています。写真には、実際の監視測定設備の様子が写っています。</p>	 <p>女川原子力発電所 2 号炉の監視測定設備配置図。図には、気象観測設備の感測エリアと、代替気象観測設備の設置場所が示されています。また、可搬型重大事故等対処設備の設置場所も示されています。</p>	 <p>泊発電所 3 号炉の監視測定設備配置図。図には、可搬型重大事故等対処設備(可搬型気象観測設備)の設置場所と、気象観測所の位置が示されています。</p>	<p>相違理由</p>





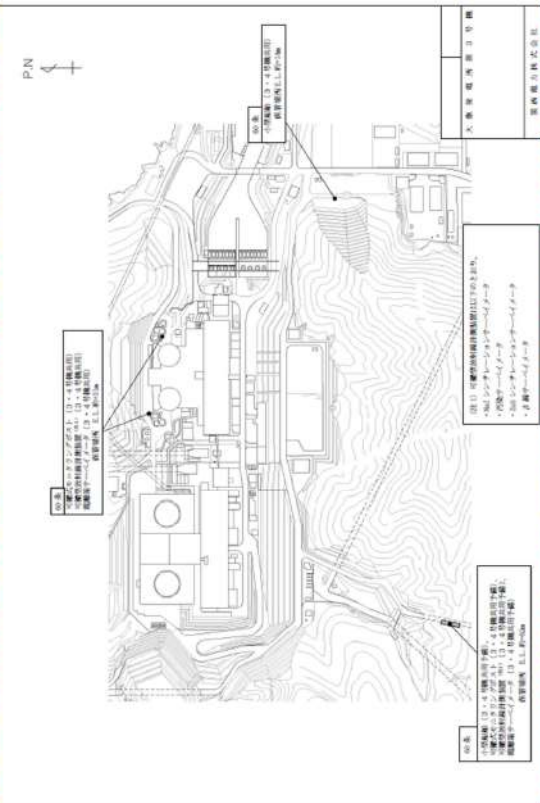
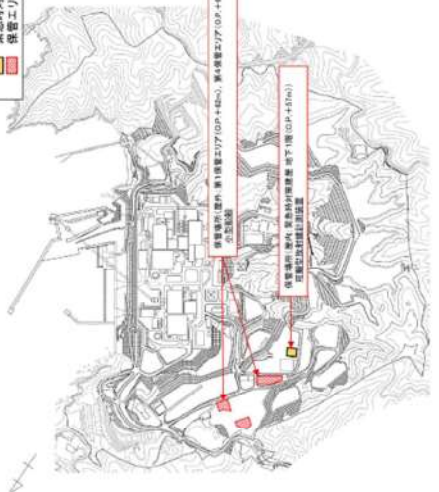



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

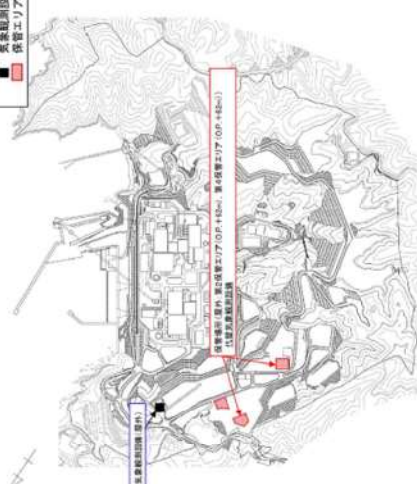
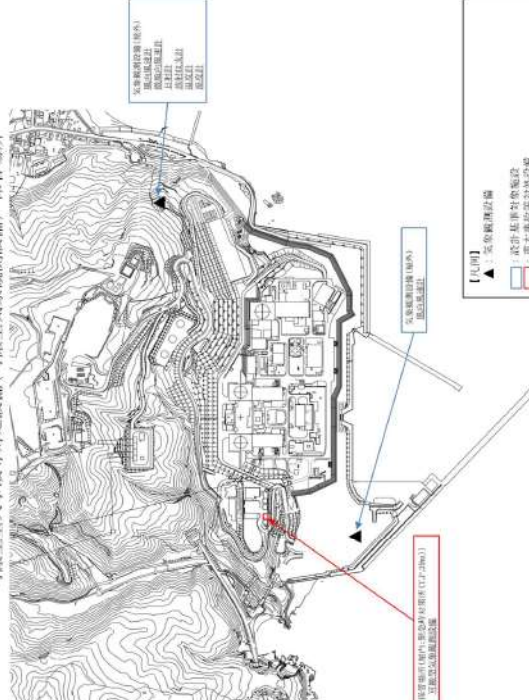
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため再掲】</p>  <p>可搬型重大事故等対応設備 保管場所          放射性物質の濃度の測定及び放射線量の測定（可搬型放射線計測装置）</p> <p>【設備】          緊急時対応設備          常時稼働設備</p>	 <p>可搬型重大事故等対応設備 保管場所          放射性物質の濃度の測定及び放射線量の測定（可搬型放射線計測装置）</p> <p>【設備】          緊急時対応設備          常時稼働設備</p>	 <p>可搬型重大事故等対応設備（放射能測定装置及び電離箱サマーベインター）保管場所</p> <p>【設備】          緊急時対応設備          常時稼働設備</p>	<p>【大阪】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大阪は1つの図に泊の複数の図の情報を集約して記載しているため、対応する泊のページに大阪を再掲して比較している。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため再掲】</p>  <p>可搬型重大事故等対処設備 保管場所          海上モニタリング（可搬型放射線計測装置、小型船舶）</p> <p>【凡例】          緊急時避難所          保管エリア</p>	 <p>可搬型重大事故等対処設備 保管場所          海上モニタリング（可搬型放射線計測装置、小型船舶）</p> <p>【凡例】          緊急時避難所          保管エリア</p>	 <p>可搬型重大事故等対処設備（小型船舶） 保管場所</p> <p>【凡例】          緊急時避難所          保管エリア</p>	<p>【大阪】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大阪は1つの図に泊の複数の図の情報を集約して記載しているため、対応する泊のページに大阪を再掲して比較している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="76 199 649 1010" style="border: 2px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div> <div data-bbox="76 1054 488 1082" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">                     特開みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。                 </div>	<div data-bbox="683 319 1187 845" style="text-align: center;"> <p>可搬型重大事故等対応設備（保管場所）                      風向、風速その他の気象条件の測定（代替気象観測設備）</p>  <p>【凡例】                      ■ 気象観測設備                      ■ 保管エリア</p> </div>	<div data-bbox="1254 207 1814 933" style="text-align: center;"> <p>可搬型重大事故等対応設備（可搬型気象観測設備）保管場所</p>  <p>【凡例】                      ▲ 気象観測設備                      ■ 設計基準等気象観測設備                      ■ 重大事故等対応設備</p> </div>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>60-4 試験・検査説明資料</p>	<p>60-4 試験及び検査</p> <p>定期事業者検査対象外の設備については、図面を添付している。</p>	<p>60-3 試験・検査説明資料</p> <p>定期事業者検査対象外の設備については、図面を添付している。</p>	<p>【大飯】資料掲載順の相違                  ・大飯の「60-4 試験・検査説明資料」において、次ページ以降の図の掲載順は泊と異なっているため、泊の掲載順に合わせ掲載する。</p>

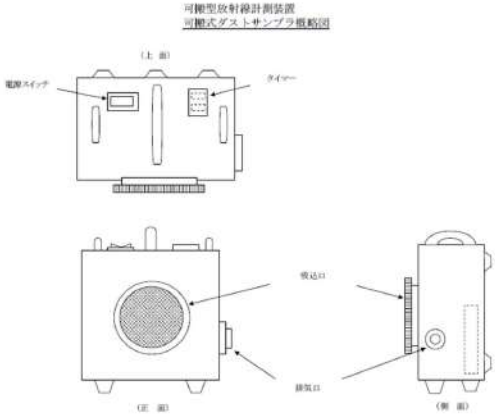
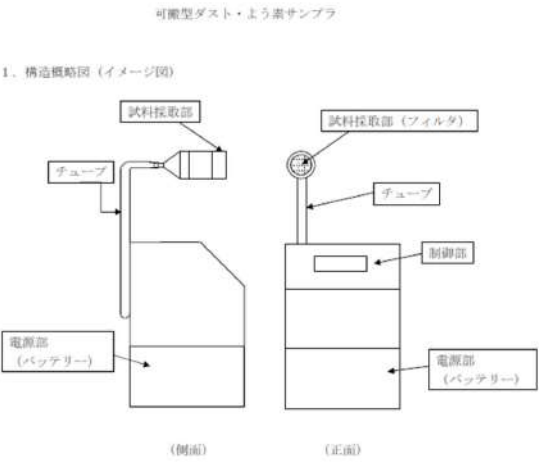
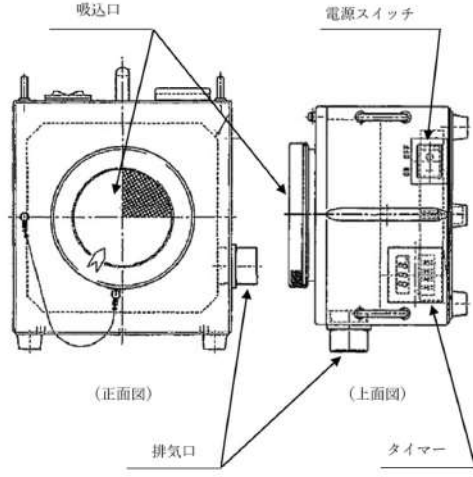


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">可搬式モニタリングポスト 概略図</p>	<p>可搬型モニタリングポスト</p> <p>1. 構造概略図 (イメージ図)</p>	<p>可搬型モニタリングポスト 概要図</p>	

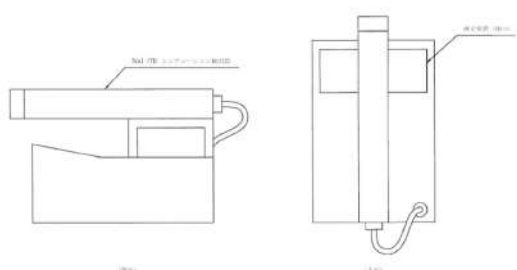
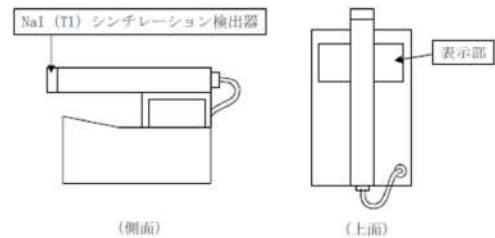
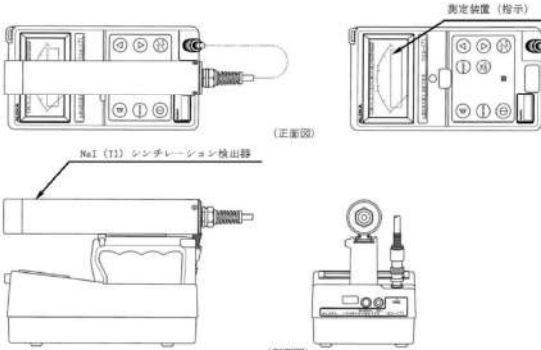
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

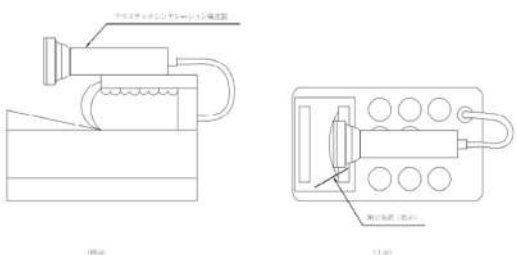
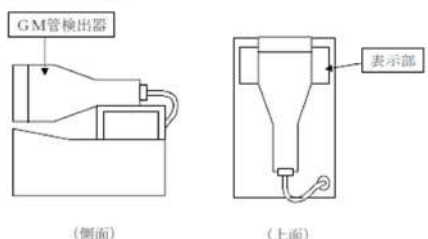
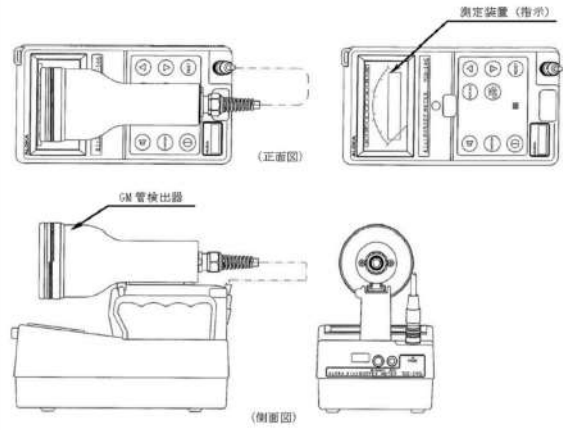
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>可搬型放射線計測装置 可搬式ダストサンプラ概略図</p> 	<p>可搬型ダスト・よう素サンプラ</p> <p>1. 構造概略図（イメージ図）</p> 	<p>可搬型ダスト・よう素サンプラ 概要図</p> 	<p>【女川】記載内容の相違              ・泊の可搬型ダスト・よう素サンプラは大飯と同様の構造であるから、大飯と同等となるよう情報を記載した。なお、バッテリーは本体内部に格納される構造である。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>可搬型放射線計測装置 NaIシンチレーションサーベイメータ概略図</p> 	<p>γ線サーベイメータ</p> <p>1. 構造概略図（イメージ図）</p> 	<p>NaI (TI) シンチレーションサーベイメータ 概要図</p> 	

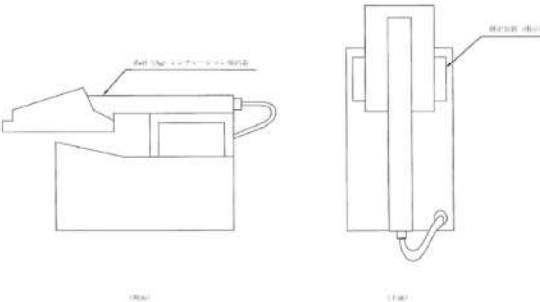
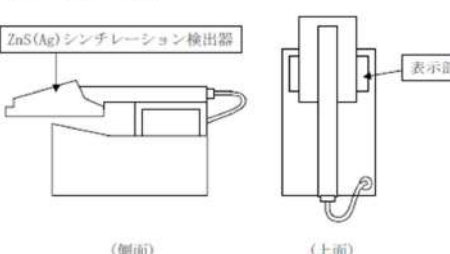
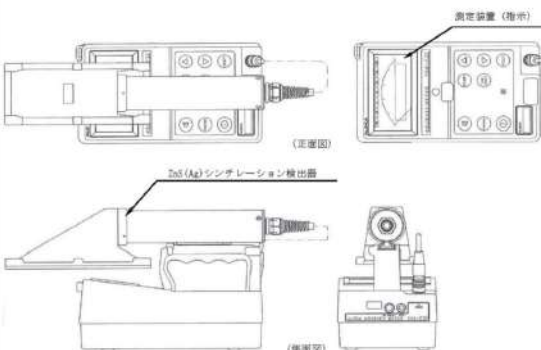
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>可搬型放射線計測装置 汚染サーベイメータ概略図</p> 	<p>β線サーベイメータ</p> <p>1. 構造概略図（イメージ図）</p> 	<p>GM汚染サーベイメータ 概要図</p> 	

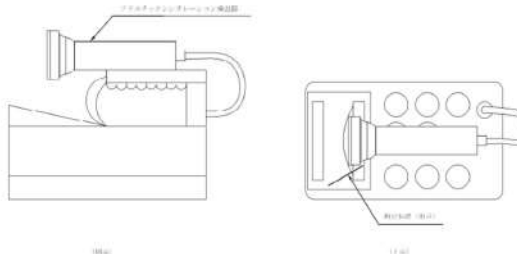
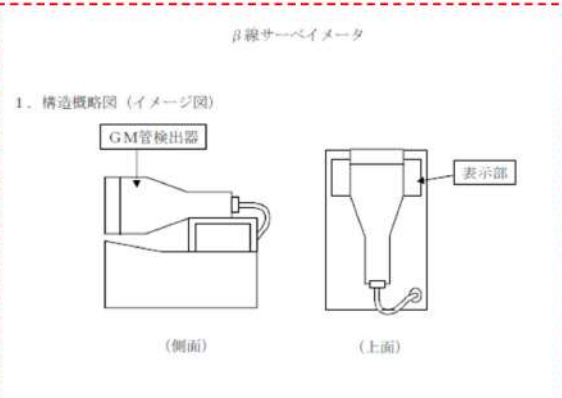
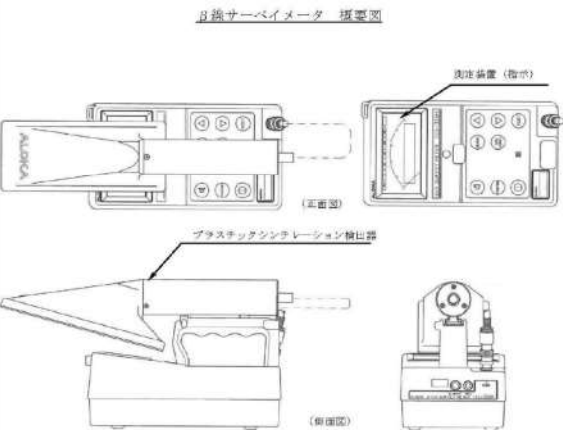


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

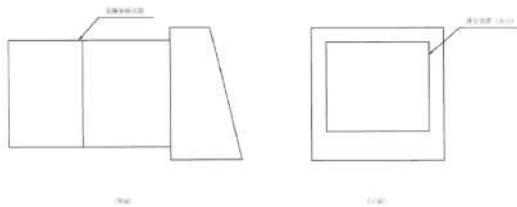
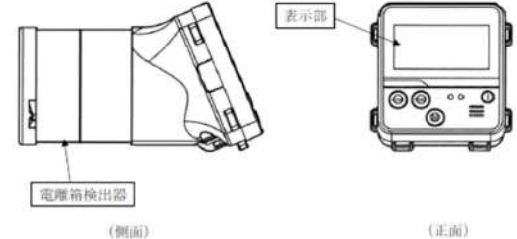
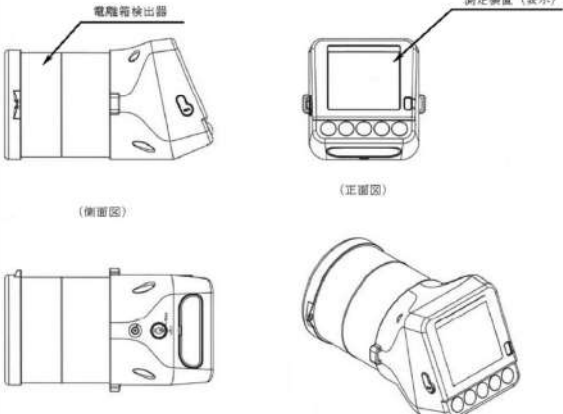
第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>可搬型放射線計測装置                      ZnSシンチレーションサーベイメータ概観図</p>  <p>(側面) (上面)</p>	<p>α線サーベイメータ</p> <p>1. 構造概略図 (イメージ図)</p> <p>ZnS(Ag)シンチレーション検出器</p>  <p>(側面) (上面)</p> <p>表示部</p>	<p>α線シンチレーションサーベイメータ 概要図</p>  <p>測定装置 (指示)</p> <p>ZnS(Ag)シンチレーション検出器</p> <p>(正面図) (側面図)</p>	

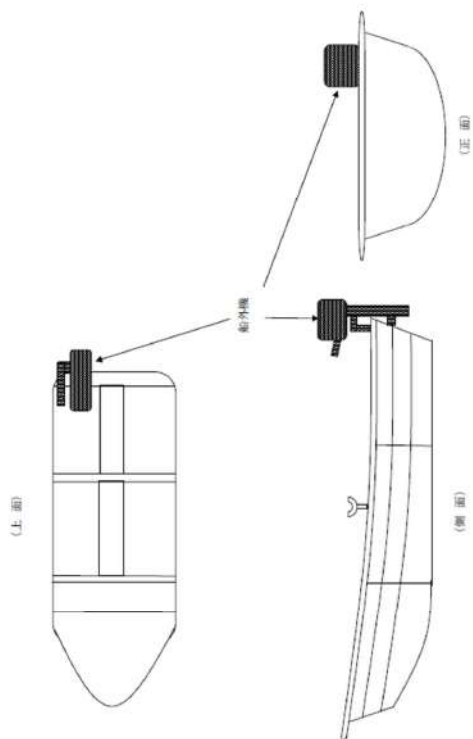
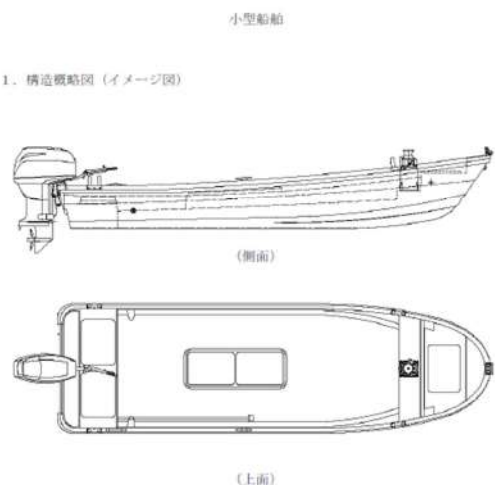
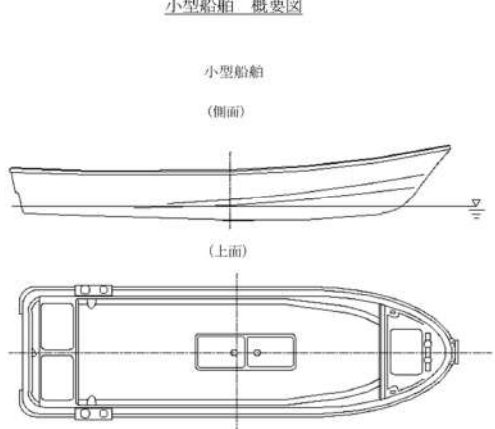

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>可搬型放射線計測装置 正線サーベイメータ概略図</p> 	<p><b>【再掲】</b></p> <p>β線サーベイメータ</p> <p>1. 構造概略図（イメージ図）</p> 	<p>β線サーベイメータ 概要図</p> 	<p>②の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">電離箱サーバイメータ概略図</p> 	<p style="text-align: center;">電離箱サーバイメータ</p> <p>1. 構造概略図 (イメージ図)</p> 	<p style="text-align: center;">電離箱サーバイメータ 概要図</p> 	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; left: 35px; top: 310px;">小型船舶監視図</p> 	<p style="text-align: center;">小型船舶</p> <p>1. 構造概略図（イメージ図）</p> 	<p style="text-align: center;">小型船舶 概要図</p> <p style="text-align: center;">小型船舶</p> <p style="text-align: center;">（側面）</p>  <p style="text-align: center;">（上面）</p> <p style="text-align: center;">船外機</p> <p style="text-align: center;">（側面）      （正面）</p> 	





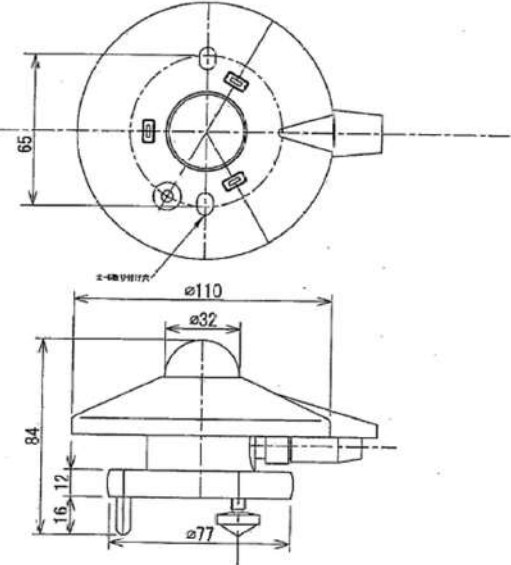
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>136 (116)</p> <p>155</p> <p>208</p> <p>φ120</p> <p>φ36以下</p> <p>M4セットビス</p> <p>温度湿度計</p> <p>2-M6ナット</p> <p>可搬式気象観測装置 温度湿度計</p>			<p>【大飯】記載表現の相違                  ・女川・泊はすべての測器を含めた全体図で示している。</p>

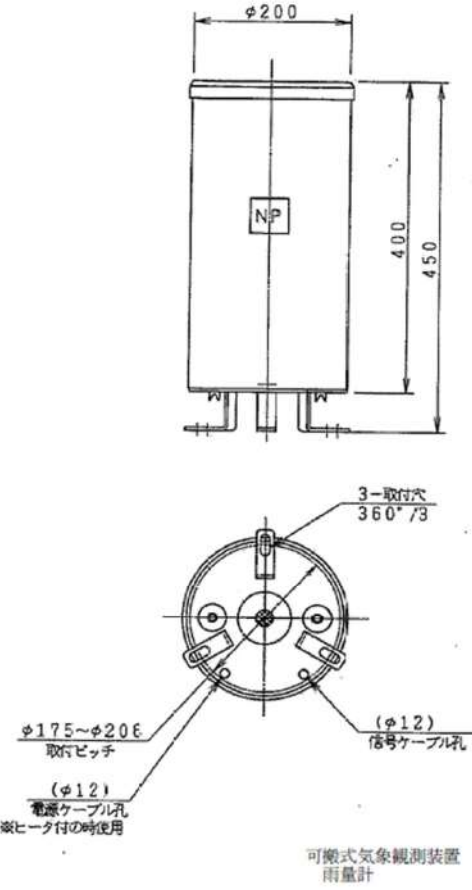
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p data-bbox="448 861 582 901">可搬式気象観測装置 日射計</p>			<p data-bbox="1836 255 2161 343">【大飯】記載表現の相違                  ・女川・泊はすべての測器を含めた全体図で示している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

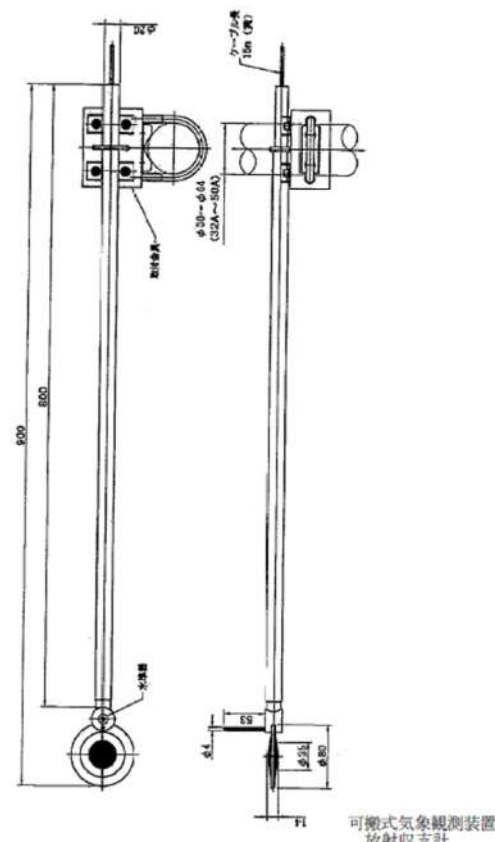
第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【大飯】記載表現の相違                  ・女川・泊はすべての測器を含めた全体図で示している。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>可搬式気象観測装置 放射収支計</p>			<p>【大飯】記載表現の相違                  ・女川・泊はすべての測器を含めた全体図で示している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">60-2 単線結線図</p> <p style="text-align: center;">モニタリングポスト 単線結線図</p>	<p style="text-align: center;">60-4 単線結線図</p>	<p>【大飯】記載方針の相違              ・大飯は該当資料なし。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>60-6 容量設定根拠</p>	<p>60-5 容量設定根拠</p>	<p>60-5 容量設定根拠</p> <div data-bbox="1294 756 1771 826" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 200px;"> <p>本資料は、一部、詳細設計中のもも含まれているため、設計の進捗により変更する場合があります。</p> </div>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<table border="1" data-bbox="73 204 629 276"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>可搬式モニタリングポスト (3号及び4号が共用)</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td>mGy/h</td> <td>B.G.~100</td> </tr> </table> <p data-bbox="91 280 629 320">【設定根拠】 可搬式モニタリングポストは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="91 336 629 376">重大事故等時のモニタリングステーション及びモニタリングポストの機能が喪失した場合に、可搬式モニタリングポストによる測定を行う。</p> <p data-bbox="91 392 629 496">なお、可搬式モニタリングポストは、11個（モニタリングステーション及びモニタリングポストを代替し得る原子力災害対策特別措置法第10条及び第15条に定められた事象の判断に必要な十分な個数としての6個を含み、原子炉格納施設を囲む8方位及び緊急時対策所として放射線量の測定が可能な個数）に予備6個を含めた17個を保管する。</p> <p data-bbox="91 512 629 592">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値（10<sup>-6</sup>Gy/h）を満足するように設計する。 よって、計測範囲としては、B.G.~100mGy/hである。</p>	名称		可搬式モニタリングポスト (3号及び4号が共用)	計測範囲	mGy/h	B.G.~100	<table border="1" data-bbox="656 220 1220 276"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>可搬式モニタリングポスト</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td>mGy/h</td> <td>0~10<sup>6</sup></td> </tr> </table> <p data-bbox="674 280 1220 320">【設定根拠】 可搬式モニタリングポストは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p data-bbox="674 336 1220 384">可搬式モニタリングポストは、モニタリングポストの機能喪失時の代替措置として用いるものである。</p> <p data-bbox="674 384 1220 432">また、発電所海側において、放射線量を監視するために用いるものである。さらに、緊急時対策所の加圧判断に用いるものである。</p> <p data-bbox="674 432 1220 480">なお、放射性希ガス（Xe-133等）、放射性ヨウ素（I-131等）、粒子状物質（Cs-137等）を測定する。</p> <p data-bbox="674 496 1220 544">可搬式モニタリングポストは、モニタリングポストと同数の6台、発電所海側に2台及び緊急時対策所の加圧判断用に1台設置できる数量とする。</p> <p data-bbox="674 544 1220 584">さらに、予備2台を含めた合計11台を第1保管エリア、第2保管エリア、第4保管エリア及び緊急時対策建屋に保管する。</p> <p data-bbox="674 600 1220 711">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺エリア放射線量率の測定上限値（10<sup>-6</sup>Gy/h）を満足するように設計する。 そのため、計測範囲としては、0~10<sup>6</sup>mGy/hである。</p>	名称		可搬式モニタリングポスト	計測範囲	mGy/h	0~10 <sup>6</sup>	<table border="1" data-bbox="1238 204 1803 276"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>可搬式モニタリングポスト</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td>mGy/h</td> <td>B.G.~1,000</td> </tr> </table> <p data-bbox="1256 280 1803 320">【設定根拠】 可搬式モニタリングポストは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="1256 336 1803 384">重大事故等時のモニタリングポスト及びモニタリングステーションの機能が喪失した場合に、可搬式モニタリングポストによる測定を行う。</p> <p data-bbox="1256 384 1803 432">また、発電所海側において、放射線量を監視するために用いるものである。さらに、緊急時対策所の加圧判断に用いるものである。</p> <p data-bbox="1256 448 1803 552">可搬式モニタリングポストは、12台（モニタリングポスト及びモニタリングステーションを代替し得る原子力災害対策特別措置法第10条及び第15条に定められた事象の判断に必要な十分な台数としての8台を含み、原子炉格納施設を囲む12箇所における放射線量の測定が可能な個数）に予備1台を含めた13台を緊急時対策所に保管する。</p> <p data-bbox="1256 568 1803 671">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺エリア放射線量率の測定上限値（10<sup>-6</sup>Gy/h）を満足するように設計する。 よって、計測範囲としては、B.G.~1,000 mGy/hである。</p>	名称		可搬式モニタリングポスト	計測範囲	mGy/h	B.G.~1,000	<p data-bbox="1839 256 2148 280">【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名称		可搬式モニタリングポスト (3号及び4号が共用)																			
計測範囲	mGy/h	B.G.~100																			
名称		可搬式モニタリングポスト																			
計測範囲	mGy/h	0~10 <sup>6</sup>																			
名称		可搬式モニタリングポスト																			
計測範囲	mGy/h	B.G.~1,000																			



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<table border="1" data-bbox="85 209 636 272"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>可搬式ダストサンプラ (3号及び4号炉共用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流量範囲</td> <td>l/min</td> <td>120以上</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="91 280 629 320">【設定根拠】 可搬式ダストサンプラは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="91 344 629 400">重大事故等時に移動式放射能測定装置（モニタ車）が使用出来ない場合は、可搬式ダストサンプラにより発電所敷地内及び発電所敷地境界付近の空気中の放射性物質を採取する。</p> <p data-bbox="91 424 629 448">なお、可搬式ダストサンプラは、2個に予備1個を含めた3個を保管する。</p> <p data-bbox="91 472 629 584">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺の空気中の放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 測定上限値は、流量の他に測定時間等も含めて決定することから、可搬式であることも勘案し流量範囲は、120 l/min以上とする。</p>	名 称		可搬式ダストサンプラ (3号及び4号炉共用)	流量範囲	l/min	120以上	<table border="1" data-bbox="674 220 1225 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>可搬型ダスト・よう素サンプラ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流量範囲</td> <td>L/min</td> <td>5～40</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="680 292 1218 347">【設定根拠】 可搬型ダスト・よう素サンプラは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p data-bbox="680 371 1218 411">可搬型ダスト・よう素サンプラは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。</p> <p data-bbox="680 435 1218 475">また、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、空気中の放射性物質を採取するものである。</p> <p data-bbox="680 499 1218 539">なお、放射性よう素（I-131等）、粒子状物質（Sr-89、Sr-90、Cs-137、U-235、Pu-238等）を採取する。</p> <p data-bbox="680 563 1218 603">可搬型ダスト・よう素サンプラは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p data-bbox="680 627 1218 858">1. 流量範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 そのため、流量範囲を5～40 L/minとし、サンプリング時間を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="680 722 1218 762">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="680 786 1218 858">2.1 放射性物質の濃度の算出式 放射性物質の濃度（<math>\text{Bq/cm}^3</math>） ＝換算係数（<math>\text{Bq/ks}^{-1}</math>）×試料のNET値（<math>\text{ks}^{-1}</math>）／サンプリング量（<math>\text{cm}^3</math>）</p>	名 称		可搬型ダスト・よう素サンプラ	流量範囲	L/min	5～40	<table border="1" data-bbox="1263 209 1814 272"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>可搬型ダスト・よう素サンプラ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流量範囲</td> <td>L/min</td> <td>25以上</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1270 280 1807 320">【設定根拠】 可搬型ダスト・よう素サンプラは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="1270 344 1807 432">重大事故等時に放射能観測車が使用出来ない場合は、可搬型ダスト・よう素サンプラにより発電所敷地内及び発電所敷地境界付近の空気中の放射性物質を採取する。 また、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近並びに発電所の周辺海域において、空気中の放射性物質を採取するものである。</p> <p data-bbox="1270 456 1807 496">可搬型ダスト・よう素サンプラは、2台に予備1台を含めた3台を緊急時対策所に保管する。</p> <p data-bbox="1270 520 1807 647">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 そのため、流量範囲を25 L/min以上とし、サンプリング時間を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="1270 671 1807 719">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="1270 743 1807 815">2.1 放射性物質の濃度の算出式 放射性物質の濃度（<math>\text{Bq/cm}^3</math>） ＝換算係数（<math>\text{Bq/nGy/h}</math>）×試料のNET値（<math>\text{nGy/h}</math>）／サンプリング量（<math>\text{cm}^3</math>）</p>	名 称		可搬型ダスト・よう素サンプラ	流量範囲	L/min	25以上	<p data-bbox="1843 260 2078 284">【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名 称		可搬式ダストサンプラ (3号及び4号炉共用)																			
流量範囲	l/min	120以上																			
名 称		可搬型ダスト・よう素サンプラ																			
流量範囲	L/min	5～40																			
名 称		可搬型ダスト・よう素サンプラ																			
流量範囲	L/min	25以上																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<table border="1" data-bbox="94 220 629 284"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>NaIシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号炉共用)</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>μ Gy/h</th> <td>B.G.~30</td> </tr> </table> <p data-bbox="94 292 629 355">【設定根拠】 NaIシンチレーションサーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="94 371 629 435">NaIシンチレーションサーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近において、採取した放射性物質の濃度を測定し、その計測結果を監視するものである。</p> <p data-bbox="94 451 629 491">なお、NaIシンチレーションサーベイメータは、2個に予備1個を含めた3個を保管する。</p> <p data-bbox="94 507 629 603">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺の空気中の放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 よって、計測範囲は、B.G.~30 μ Gy/hである。</p> <p data-bbox="94 619 629 659">2. 放射能濃度の算出 放射性物質の濃度算出は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="94 675 629 738">2-1 空気中よう素の放射性物質濃度の算出式 空気中よう素の放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) =換算係数(Bq/nGy/h)×試料のNET値(nGy/h)／サンプリング量(cm<sup>3</sup>)</p> <p data-bbox="94 754 629 818">2-2 海水、排水よう素の放射性物質濃度の算出式 海水、排水よう素の放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) =換算係数(Bq/nGy/h)×試料のNET値(nGy/h)／サンプリング量(cm<sup>3</sup>)</p>	名称		NaIシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号炉共用)	計測範囲	μ Gy/h	B.G.~30	<table border="1" data-bbox="680 220 1216 284"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>γ線サーベイメータ</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>s<sup>-1</sup></th> <td>0~30k</td> </tr> </table> <p data-bbox="680 292 1216 323">【設定根拠】 γ線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p data-bbox="680 339 1216 379">γ線サーベイメータは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。</p> <p data-bbox="680 387 1216 451">また、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測して、その計測結果を監視するものである。 なお、γ線放出核種（I-131, Cs-137等）を測定する。</p> <p data-bbox="680 467 1216 515">γ線サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p data-bbox="680 531 1216 667">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 そのため、計測範囲を0~30ks<sup>-1</sup>とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="680 683 1216 730">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="680 746 1216 818">2.1 放射性物質の濃度の算出式 放射性物質の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) =換算係数 (Bq/ks<sup>-1</sup>) ×試料のNET値 (ks<sup>-1</sup>) /サンプリング量 (cm<sup>3</sup>)</p>	名称		γ線サーベイメータ	計測範囲	s <sup>-1</sup>	0~30k	<table border="1" data-bbox="1267 220 1803 284"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>μ Gy/h</th> <td>B.G.~30</td> </tr> </table> <p data-bbox="1267 292 1803 339">【設定根拠】 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="1267 355 1803 411">NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。</p> <p data-bbox="1267 419 1803 459">また、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近並びに発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を測定し、その計測結果を監視するものである。</p> <p data-bbox="1267 475 1803 523">NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータは、2台に予備1台を含めた3台を緊急時対策所に保管する。</p> <p data-bbox="1267 539 1803 675">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。 そのため、計測範囲を、B.G.~30 μ Gy/hとし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="1267 691 1803 738">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="1267 754 1803 826">2-1 空気中よう素の放射性物質濃度の算出式 空気中よう素の放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) =換算係数(Bq/nGy/h)×試料のNET値(nGy/h)／サンプリング量(cm<sup>3</sup>)</p> <p data-bbox="1267 842 1803 914">2-2 海水、排水よう素の放射性物質濃度の算出式 海水、排水よう素の放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) =換算係数(Bq/nGy/h)×試料のNET値(nGy/h)／サンプリング量(cm<sup>3</sup>)</p>	名称		NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	計測範囲	μ Gy/h	B.G.~30	<p data-bbox="1841 260 2076 284">【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名称		NaIシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号炉共用)																			
計測範囲	μ Gy/h	B.G.~30																			
名称		γ線サーベイメータ																			
計測範囲	s <sup>-1</sup>	0~30k																			
名称		NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ																			
計測範囲	μ Gy/h	B.G.~30																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<table border="1" data-bbox="85 212 633 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>汚染サーベイメータ (3号及び4号炉共用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 測 範 囲</td> <td>kmin<sup>-1</sup></td> <td>0 ~ 300</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="91 284 627 327">【設定仕様】 汚染サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="91 343 627 386">汚染サーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近において、採取した放射性物質の濃度を測定し、その計測結果を監視するものである。</p> <p data-bbox="91 402 627 445">なお、汚染サーベイメータは、2台に予備1台を含めた3台を保管する。</p> <p data-bbox="91 461 627 544">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺の空気中の放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^2</math>）を満足するように設計する。 よって、計測範囲は、0 ~ 300 kmin<sup>-1</sup>である。</p> <p data-bbox="91 560 627 603">2. 放射線濃度の算出 放射性物質の濃度算出は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="91 619 627 702">2-1 空気中ダストの放射性物質濃度の算出式 空気中ダストの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 (Ds) / 計数したろ紙径 (Dm))<sup>2</sup></p>	名 称		汚染サーベイメータ (3号及び4号炉共用)	計 測 範 囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 300	<table border="1" data-bbox="672 212 1220 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>β線サーベイメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計測範囲</td> <td>min<sup>-1</sup></td> <td>0~100k</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="678 284 1214 327">【設定仕様】 β線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p data-bbox="678 343 1214 450">β線サーベイメータは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。 また、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測して、その計測結果を監視するものである。 なお、β線放出核種 (Sr-89, Sr-90 等) を測定する。</p> <p data-bbox="678 466 1214 510">β線サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p data-bbox="678 526 1214 667">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^2</math>）を満足するように設計する。 そのため、計測範囲を 0~100kmin<sup>-1</sup>とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="678 683 1214 726">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="678 742 1214 849">2-1 放射性物質の濃度の算出式 放射性物質の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 Ds (cm) / 計数したろ紙径 Dm (cm))<sup>2</sup></p>	名 称		β線サーベイメータ	計測範囲	min <sup>-1</sup>	0~100k	<table border="1" data-bbox="1258 212 1807 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>GM汚染サーベイメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 測 範 囲</td> <td>kmin<sup>-1</sup></td> <td>0 ~ 100</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1265 284 1800 327">【設定仕様】 GM汚染サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="1265 343 1800 434">GM汚染サーベイメータは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。 また、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近並びに発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を測定し、その計測結果を監視するものである。</p> <p data-bbox="1265 450 1800 493">GM汚染サーベイメータは、2台に予備1台を含めた3台を緊急時対策所に保管する。</p> <p data-bbox="1265 509 1800 627">1. 計測範囲 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^2</math>）を満足するように設計する。 そのため、計測範囲を、0 ~ 100kmin<sup>-1</sup>とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p data-bbox="1265 643 1800 686">2. 放射性物質の濃度の算出 放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p data-bbox="1265 702 1800 809">2-1 空気中ダストの放射性物質濃度の算出式 空気中ダストの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>) = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 Ds (cm) / 計数したろ紙径 Dm (cm))<sup>2</sup></p>	名 称		GM汚染サーベイメータ	計 測 範 囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 100	<p data-bbox="1836 256 2161 280">【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名 称		汚染サーベイメータ (3号及び4号炉共用)																			
計 測 範 囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 300																			
名 称		β線サーベイメータ																			
計測範囲	min <sup>-1</sup>	0~100k																			
名 称		GM汚染サーベイメータ																			
計 測 範 囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 100																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>ZnSシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号が共用)</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>kmin<sup>-1</sup></th> <td>0 ~ 99.9</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                  ZnSシンチレーションサーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。                  ZnSシンチレーションサーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近において、放射性物質の濃度を計測し、その計測結果を監視するものである。                  なお、ZnSシンチレーションサーベイメータは、1個に予備1個を含めた2個を保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺の空気中の放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。                  よって、計測範囲は、0 ~ 99.9 kmin<sup>-1</sup>である。</p> <p>2. 放射能濃度の算出                  放射性物質の濃度算出は、以下の算出式から求める。</p> <p>2-1 全アルファの放射性物質濃度の算出式                  全アルファの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 (Ds) / 計数したろ紙径 (Dm))<sup>2</sup></p>		名称		ZnSシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号が共用)	計測範囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 99.9	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>α線サーベイメータ</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>min<sup>-1</sup></th> <td>0 ~ 100k</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                  α線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。                  α線サーベイメータは、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測して、その計測結果を監視するものである。                  なお、α線放出核種 (U-235, Pu-238 等) を測定する。                  α線サーベイメータは、1台に予備1台を含めた合計2台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。                  そのため、計測範囲を 0 ~ 100kmin<sup>-1</sup> とし、サンプリング流量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p>2. 放射性物質の濃度の算出                  放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p>2.1 放射性物質の濃度の算出式                  放射性物質の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) / サンプル量 (L) × 1000 (cm<sup>3</sup>/L)</p>		名称		α線サーベイメータ	計測範囲	min <sup>-1</sup>	0 ~ 100k	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>α線シンチレーションサーベイメータ</th> </tr> <tr> <th>計測範囲</th> <th>kmin<sup>-1</sup></th> <td>0 ~ 100</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                  α線シンチレーションサーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。                  α線シンチレーションサーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近並びに発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測し、その計測結果を監視するものである。                  α線シンチレーションサーベイメータは、1台に予備1台を含めた2台を緊急時対策所に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値（<math>3.7 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3</math>）を満足するように設計する。                  そのため、計測範囲を、0 ~ 100kmin<sup>-1</sup> とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p>2. 放射性物質の濃度の算出                  放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p>2-1 全アルファの放射性物質濃度の算出式                  全アルファの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 (Ds) / 計数したろ紙径 (Dm))<sup>2</sup></p>		名称		α線シンチレーションサーベイメータ	計測範囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 100	<p>【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名称		ZnSシンチレーションサーベイメータ (3号及び4号が共用)																						
計測範囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 99.9																						
名称		α線サーベイメータ																						
計測範囲	min <sup>-1</sup>	0 ~ 100k																						
名称		α線シンチレーションサーベイメータ																						
計測範囲	kmin <sup>-1</sup>	0 ~ 100																						



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<table border="1" data-bbox="91 212 633 280"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>β線サーベイメータ (3号及び4号が共用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計測範囲</td> <td>kmin<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 ~ 300</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                  β線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。                  β線サーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近において、採取した放射性物質の濃度を計測し、その計測結果を監視するものである。                  なお、β線サーベイメータは、1個に予備1個を含めた2個を保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺の空気中の放射性物質濃度の測定上限値 (3.7×10<sup>3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>) を満足するように設計する。                  よって、計測範囲は、0 ~ 300 kmin<sup>-1</sup>である。</p> <p>2. 放射能濃度の算出                  放射性物質の濃度算出は、以下の算出式から求める。</p> <p>2-1 全ベータの放射性物質濃度の算出式                  全ベータの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 (Ds) / 計数したろ紙径 (Dm))<sup>2</sup></p>	名称	β線サーベイメータ (3号及び4号が共用)	計測範囲	kmin <sup>-1</sup>		0 ~ 300	<p>【再掲】</p> <table border="1" data-bbox="676 212 1218 280"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>β線サーベイメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計測範囲</td> <td>min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0~100k</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                  β線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。                  β線サーベイメータは、放射能観測車の機能喪失時の代替措置として用いるものである。                  また、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測して、その計測結果を監視するものである。                  なお、β線放出核種 (Sr-89, Sr-90 等) を測定する。</p> <p>β線サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値 (3.7×10<sup>3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>) を満足するように設計する。                  そのため、計測範囲を 0~100kmin<sup>-1</sup>とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p>2. 放射性物質の濃度の算出                  放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p>2-1 放射性物質の濃度の算出式                  放射性物質の濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 Ds (cm) / 計測したろ紙径 Dm (cm))<sup>2</sup></p>	名称	β線サーベイメータ	計測範囲	min <sup>-1</sup>		0~100k	<table border="1" data-bbox="1263 212 1805 280"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>β線サーベイメータ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計測範囲</td> <td>kmin<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 ~ 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                  β線サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。                  β線サーベイメータは、発電所敷地内及び発電所敷地境界付近並びに発電所の周辺海域において、採取した試料の放射性物質の濃度を計測し、その計測結果を監視するものである。                  β線サーベイメータは、1台に予備1台を含めた2台を緊急時対策所に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                  「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度の測定上限値 (3.7×10<sup>3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>) を満足するように設計する。                  そのため、計測範囲を、0 ~ 100kmin<sup>-1</sup>とし、サンプリング量を調整することにより測定上限値を満足できるようにする。</p> <p>2. 放射性物質の濃度の算出                  放射性物質の濃度は、以下の算出式から求める。</p> <p>2-1 全ベータの放射性物質濃度の算出式                  全ベータの放射性物質濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)                  = 換算係数 (Bq/cm<sup>2</sup>/min<sup>-1</sup>) × 試料の NET 値 (min<sup>-1</sup>) × 測定面積 (cm<sup>2</sup>) / サンプル量 (cm<sup>3</sup>) × (サンプリングろ紙径 Ds (cm) / 計数したろ紙径 Dm (cm))<sup>2</sup></p>	名称	β線サーベイメータ	計測範囲	kmin <sup>-1</sup>		0 ~ 100	<p>②の相違</p>
名称	β線サーベイメータ (3号及び4号が共用)																				
計測範囲	kmin <sup>-1</sup>																				
	0 ~ 300																				
名称	β線サーベイメータ																				
計測範囲	min <sup>-1</sup>																				
	0~100k																				
名称	β線サーベイメータ																				
計測範囲	kmin <sup>-1</sup>																				
	0 ~ 100																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>電離箱サーベイメータ (3号及び4号炉共用)</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td><math>\mu\text{Sv/h}</math> ～<math>\text{mSv/h}</math></td> <td>1.0 ～ 300</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                      電離箱サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p>電離箱サーベイメータは、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において、放射線量率を計測し、その計測結果を監視するものである。</p> <p>なお、電離箱サーベイメータは、2個に予備1個を含めた3個を保管する。</p> <p>1. 計測範囲                      「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値（<math>10^4\text{Sv/h}</math>）を満足するように設計する。                      よって、計測範囲は、<math>1.0\mu\text{Sv/h}</math> ～ <math>300\text{mSv/h}</math> である。</p>		名称		電離箱サーベイメータ (3号及び4号炉共用)	計測範囲	$\mu\text{Sv/h}$ ～ $\text{mSv/h}$	1.0 ～ 300	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>電離箱サーベイメータ</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td><math>\text{mSv/h}</math></td> <td>0.001～1000</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                      電離箱サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p>電離箱サーベイメータは、発電所敷地内及び発電所の周辺海域において、放射線量率を計測して、その計測結果を監視するものである。                      なお、放射性希ガス（Xe-133等）、放射性ヨウ素（I-131等）、粒子状物質（Cs-137等）を測定する。</p> <p>電離箱サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策建屋に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                      「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺エリア放射線量率の測定上限値（<math>10^6\text{Gy/h}</math>）を満足するように設計する。                      そのため、計測範囲としては、<math>0.001\sim 1000\text{mSv/h}</math> とする。</p>		名称		電離箱サーベイメータ	計測範囲	$\text{mSv/h}$	0.001～1000	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th>電離箱サーベイメータ</th> </tr> <tr> <td>計測範囲</td> <td><math>\mu\text{Sv/h}</math> ～<math>\text{mSv/h}</math></td> <td>1.0 ～ 300</td> </tr> </table> <p>【設定根拠】                      電離箱サーベイメータは、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p>電離箱サーベイメータは、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において、放射線量率を計測し、その計測結果を監視するものである。</p> <p>電離箱サーベイメータは、2台に予備1台を含めた3台を緊急時対策所に保管する。</p> <p>1. 計測範囲                      「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める敷地周辺エリア放射線量率の測定上限値（<math>10^4\text{Sv/h}</math>）を満足するように設計する。                      よって、計測範囲は、<math>1.0\mu\text{Sv/h}</math> ～ <math>300\text{mSv/h}</math> である。</p>		名称		電離箱サーベイメータ	計測範囲	$\mu\text{Sv/h}$ ～ $\text{mSv/h}$	1.0 ～ 300	<p>【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名称		電離箱サーベイメータ (3号及び4号炉共用)																						
計測範囲	$\mu\text{Sv/h}$ ～ $\text{mSv/h}$	1.0 ～ 300																						
名称		電離箱サーベイメータ																						
計測範囲	$\text{mSv/h}$	0.001～1000																						
名称		電離箱サーベイメータ																						
計測範囲	$\mu\text{Sv/h}$ ～ $\text{mSv/h}$	1.0 ～ 300																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>小型船舶 (3号及び4号が共用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大積載重量</td> <td>kg</td> <td>約 375 (5人乗り：75kg/人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                      小型船舶は、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p>発電所の周辺海域において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できる設計とする。</p> <p>なお、小型船舶は、1台に予備1台を含めた2台を保管する。</p> <p>1. 積載重量範囲                      放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置等及び要員の重量約 315kg（測定装置等約 90kg、要員 225kg（75kg×3人））を満足できる設計とする。                      小型船舶の最大積載重量は 375kgであり、必要積載量を満足している。</p>		名 称		小型船舶 (3号及び4号が共用)	最大積載重量	kg	約 375 (5人乗り：75kg/人)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>小型船舶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大積載重量</td> <td>kg</td> <td>350kg以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                      小型船舶は、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p>小型船舶は、発電所の周辺海域において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置等及び要員を積載できる設計とする。</p> <p>なお、小型船舶は、1艇に予備1艇を含めた合計2艇を第1保管エリア及び第4保管エリアに保管する。</p> <p>1. 積載重量範囲                      発電所の周辺海域において、放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置等及び要員の総重量約 350kg（測定装置等約 200kg、要員 150kg（75kg×2人））を積載できる設計とする。</p>		名 称		小型船舶	最大積載重量	kg	350kg以上	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>小型船舶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大積載重量</td> <td>kg</td> <td>約 300 (5人乗り：60kg/人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設定根拠】                      小型船舶は、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p>発電所の周辺海域において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できる設計とする。</p> <p>小型船舶は、1艇に予備1艇を含めた2艇を1号伊西側 31m エリア及び2号伊東側 31m エリア（b）に保管する。</p> <p>1. 積載重量範囲                      放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置等及び要員の重量約 270kg（測定装置等約 90kg、要員 180kg（60kg×3人））を満足できる設計とする。                      小型船舶の最大積載重量は 300kgであり、必要積載量を満足している。</p>		名 称		小型船舶	最大積載重量	kg	約 300 (5人乗り：60kg/人)	<p>【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名 称		小型船舶 (3号及び4号が共用)																						
最大積載重量	kg	約 375 (5人乗り：75kg/人)																						
名 称		小型船舶																						
最大積載重量	kg	350kg以上																						
名 称		小型船舶																						
最大積載重量	kg	約 300 (5人乗り：60kg/人)																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																							
<table border="1" data-bbox="91 225 633 451"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th colspan="2">可搬式気象観測装置 (3号及び4号が共用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">計測範囲</td> <td>風向風速計</td> <td>DEG m/s</td> <td>風向：0.0～540.0 風速：0.0～60.0</td> </tr> <tr> <td>日射計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>0.000～2.000</td> </tr> <tr> <td>放射収支計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>-1.000～2.000</td> </tr> <tr> <td>雨量計</td> <td>mm</td> <td>0.0～100.0</td> </tr> <tr> <td>湿度計</td> <td>℃</td> <td>-40.0～60.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>湿度計</td> <td>%</td> <td>0.0～100.0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="91 456 633 491">【設定根拠】 可搬式気象観測装置は、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="91 515 633 550">可搬式気象観測装置は、重大事故時の気象観測設備の機能喪失時の代替測定として用いるものである。</p> <p data-bbox="91 574 633 593">なお、可搬式気象観測装置は、1個に予備1個を含めた2個を保管する。</p> <p data-bbox="91 617 633 715">1. 計測範囲 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位、測定値の最小位数を満足するように設計する。 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位及び測定値の最小位数を下記の表に示す。</p> <table border="1" data-bbox="136 730 600 866"> <thead> <tr> <th>観測項目</th> <th>測定単位</th> <th>測定値の最小位数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風 向</td> <td>16 方位</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>風 速</td> <td>m/s</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>日射量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>放射収支量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/500</td> </tr> </tbody> </table>	名 称		可搬式気象観測装置 (3号及び4号が共用)		計測範囲	風向風速計	DEG m/s	風向：0.0～540.0 風速：0.0～60.0	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0.000～2.000	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-1.000～2.000	雨量計	mm	0.0～100.0	湿度計	℃	-40.0～60.0		湿度計	%	0.0～100.0	観測項目	測定単位	測定値の最小位数	風 向	16 方位	1	風 速	m/s	1/10	日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100	放射収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500	<table border="1" data-bbox="680 212 1218 363"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th colspan="2">代替気象観測設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">計測範囲</td> <td>風向風速計</td> <td>m/s</td> <td>風向 16 方位 風速 0.0～90.0</td> </tr> <tr> <td>日射計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>0～1.100</td> </tr> <tr> <td>放射収支計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>-0.347～1.042</td> </tr> <tr> <td>雨雪量計</td> <td>mm</td> <td>0～100</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="680 368 1218 403">【設定根拠】 代替気象観測設備は、可搬型重大事故等対処設備として配備する。</p> <p data-bbox="680 427 1218 462">代替気象観測設備は、気象観測設備の機能喪失時の代替措置として用いるものである。</p> <p data-bbox="680 486 1218 531">なお、代替気象観測設備は、1台に予備1台を含めた合計2台を第2保管エリア及び第4保管エリアに保管する。</p> <p data-bbox="680 555 1218 668">1. 計測範囲 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位、測定値の最小位数を満足するように設計する。 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位、測定値の最小位数を下記の表に示す。</p> <table border="1" data-bbox="763 684 1099 798"> <thead> <tr> <th>観測項目</th> <th>測定単位</th> <th>測定値の最小位数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風向</td> <td>16 方位</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>風速</td> <td>m/s</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>日射量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>放射収支量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/500</td> </tr> </tbody> </table>	名 称		代替気象観測設備		計測範囲	風向風速計	m/s	風向 16 方位 風速 0.0～90.0	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0～1.100	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-0.347～1.042	雨雪量計	mm	0～100	観測項目	測定単位	測定値の最小位数	風向	16 方位	1	風速	m/s	1/10	日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100	放射収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500	<table border="1" data-bbox="1256 212 1821 363"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th colspan="2">可搬型気象観測設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">計測範囲</td> <td>風向風速計</td> <td>DEG m/s</td> <td>風向：0～360 風速：1.0～60.0</td> </tr> <tr> <td>日射計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>0.000～2.000</td> </tr> <tr> <td>放射収支計</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>-0.250～1.250</td> </tr> <tr> <td>雨量計</td> <td>mm</td> <td>0.0～100.0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1256 368 1821 403">【設定根拠】 可搬型気象観測設備は、可搬型重大事故等対処設備として配置する。</p> <p data-bbox="1256 427 1821 483">可搬型気象観測設備は、重大事故時の気象観測設備の機能喪失時の代替測定として用いるものである。</p> <p data-bbox="1256 486 1821 555">また、重大事故時等が発生した場合に、ブルームの通過方向を確認するため、緊急時対策所付近に可搬型気象観測設備を配備し、風向、風速等の気象項目を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録できる設計とする。</p> <p data-bbox="1256 579 1821 598">可搬型気象観測設備は、2台に予備1台を含めた3台を緊急時対策所に保管する。</p> <p data-bbox="1256 622 1821 735">1. 計測範囲 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位、測定値の最小位数を満足するように設計する。 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通常観測の観測項目、測定単位及び測定値の最小位数を下記の表に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1279 759 1798 888"> <thead> <tr> <th>観測項目</th> <th>測定単位</th> <th>測定値の最小位数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風 向</td> <td>16 方位</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>風 速</td> <td>m/s</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>日射量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>放射線収支量</td> <td>kW/m<sup>2</sup></td> <td>1/500</td> </tr> </tbody> </table>	名 称		可搬型気象観測設備		計測範囲	風向風速計	DEG m/s	風向：0～360 風速：1.0～60.0	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0.000～2.000	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-0.250～1.250	雨量計	mm	0.0～100.0	観測項目	測定単位	測定値の最小位数	風 向	16 方位	1	風 速	m/s	1/10	日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100	放射線収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500	<p data-bbox="1836 260 2168 279">【女川・大飯】記載表現の相違</p>
名 称		可搬式気象観測装置 (3号及び4号が共用)																																																																																																								
計測範囲	風向風速計	DEG m/s	風向：0.0～540.0 風速：0.0～60.0																																																																																																							
	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0.000～2.000																																																																																																							
	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-1.000～2.000																																																																																																							
	雨量計	mm	0.0～100.0																																																																																																							
	湿度計	℃	-40.0～60.0																																																																																																							
	湿度計	%	0.0～100.0																																																																																																							
観測項目	測定単位	測定値の最小位数																																																																																																								
風 向	16 方位	1																																																																																																								
風 速	m/s	1/10																																																																																																								
日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100																																																																																																								
放射収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500																																																																																																								
名 称		代替気象観測設備																																																																																																								
計測範囲	風向風速計	m/s	風向 16 方位 風速 0.0～90.0																																																																																																							
	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0～1.100																																																																																																							
	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-0.347～1.042																																																																																																							
	雨雪量計	mm	0～100																																																																																																							
観測項目	測定単位	測定値の最小位数																																																																																																								
風向	16 方位	1																																																																																																								
風速	m/s	1/10																																																																																																								
日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100																																																																																																								
放射収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500																																																																																																								
名 称		可搬型気象観測設備																																																																																																								
計測範囲	風向風速計	DEG m/s	風向：0～360 風速：1.0～60.0																																																																																																							
	日射計	kW/m <sup>2</sup>	0.000～2.000																																																																																																							
	放射収支計	kW/m <sup>2</sup>	-0.250～1.250																																																																																																							
	雨量計	mm	0.0～100.0																																																																																																							
	観測項目	測定単位	測定値の最小位数																																																																																																							
風 向	16 方位	1																																																																																																								
風 速	m/s	1/10																																																																																																								
日射量	kW/m <sup>2</sup>	1/100																																																																																																								
放射線収支量	kW/m <sup>2</sup>	1/500																																																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">60-8 監視測定設備について</p>	<p style="text-align: center;">60-6 適合状況説明資料</p>	<p>【女川】記載表現の相違                  【大飯】資料構成の相違                  ・大飯は本説明資料を60条の資料として添付していないため、内容の充足性の確認のため、31条まとめ資料の「2.周辺モニタリング設備について」及び「3.気象観測設備について」を次ページ以降に掲載し、比較する。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

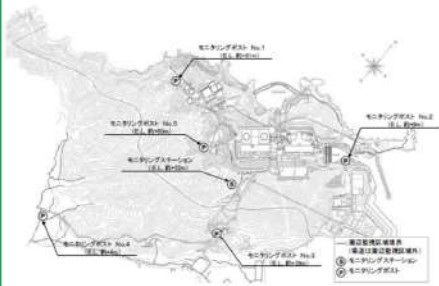

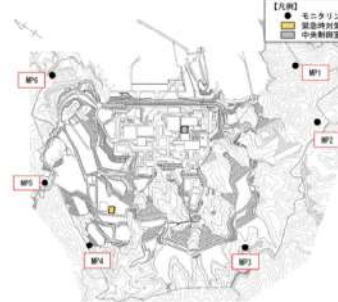

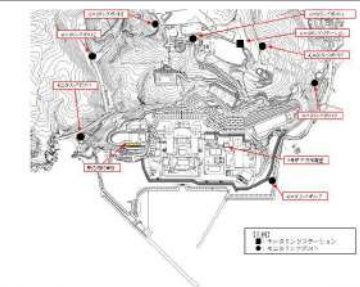

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【参考として31条まとめ資料の2.3.の目次を掲載】</p> <p>2. 周辺モニタリング設備について</p> <p>2.1 モニタリングステーション及びモニタリングポスト</p> <p>2.1.1 モニタリングステーション及びモニタリングポストの配置及び計測範囲</p> <p>2.1.2 モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源</p> <p>2.1.3 モニタリングステーション及びモニタリングポストの伝送</p> <p>2.2 移動式放射能測定装置（モニタ車）</p> <p>2.3 代替モニタリング設備</p> <p>2.3.1 可搬式モニタリングポスト</p> <p>2.3.2 放射性物質の濃度測定</p> <p>2.4 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器</p> <p>3. 気象観測設備について</p> <p>3.1 気象観測設備</p> <p>3.2 可搬式気象観測装置</p>	<p>&lt;目次&gt;</p> <p>1. 環境モニタリング設備について</p> <p>1.1 モニタリングポスト</p> <p>1.1.1 モニタリングポストの配置及び計測範囲</p> <p>1.1.2 モニタリングポストの電源</p> <p>1.1.3 モニタリングポストの伝送</p> <p>1.2 放射能観測車</p> <p>1.3 代替測定</p> <p>1.3.1 可搬式モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</p> <p>1.3.2 可搬式放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定</p> <p>1.4 可搬式放射線計測装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定</p> <p>1.4.1 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定</p> <p>1.4.2 小型船舶による海上モニタリング</p> <p>2. 気象観測設備について</p> <p>2.1 気象観測設備</p> <p>2.2 代替気象観測設備</p>	<p>&lt;目次&gt;</p> <p>1. 監視測定設備について</p> <p>1.1 モニタリングポスト及びモニタリングステーション</p> <p>1.1.1 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの配置及び計測範囲</p> <p>1.1.2 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源</p> <p>1.1.3 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの伝送</p> <p>1.1.4 モニタリングポスト</p> <p>1.1.5 モニタリングステーション</p> <p>1.2 放射能観測車</p> <p>1.3 代替測定</p> <p>1.3.1 可搬式モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</p> <p>1.3.2 放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定</p> <p>1.4 放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定</p> <p>1.4.1 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器</p> <p>1.4.2 小型船舶による海上モニタリング</p> <p>1.4.3 土壌モニタリング</p> <p>2. 気象観測設備について</p> <p>2.1 気象観測設備</p> <p>2.2 可搬式気象観測設備</p> <p>3. 緊急時モニタリングの実施について</p> <p>3.1 陸域・海域モニタリング</p> <p>3.2 海上モニタリング</p> <p>3.3 放射線量測定、気象観測、海水採取位置</p> <p>3.4 モニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬式モニタリングポストのバックグラウンド低減対策手段</p> <p>3.5 サーベイメータ等を搭載したモニタリング可能な車両（資機材運搬車）</p> <p>3.6 自主対策設備（放射性物質の濃度の測定）</p> <p>3.7 緊急時モニタリングの実施手順及び体制</p> <p>3.8 緊急時モニタリングに関する要員の動き</p> <p>4. 重大事故時等に使用する測定室について</p> <p>4.1 バックグラウンドが上昇した場合の措置</p>	<p>【大飯】資料構成の相違</p> <p>・大飯は本説明資料を60条の資料として添付していないため、内容の充足性の確認のため、31条まとめ資料の「2.周辺モニタリング設備について」及び「3.気象観測設備について」を次ページ以降に掲載し、比較する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>3. 参考 環境モニタリング設備等</p>	<p>(補足説明資料)</p> <p>補足説明資料 1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源</p> <p>補足説明資料 2. 放射能観測車の台数の根拠</p> <p>補足説明資料 3. 可搬型モニタリングポストの設置について</p> <p>補足説明資料 4. 重大事故時の緊急時モニタリングについて</p> <p>補足説明資料 5. モニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポストの計測結果の保存について</p> <p>補足説明資料 6. 気象観測設備の観測データについて</p> <p>補足説明資料 7. 緊急時モニタリングセンターへの情報連絡について</p> <p>補足説明資料 8. 他の原子力事業者との協体制（原子力事業者間協力協定）</p> <p>補足説明資料 9. 設置許可基準規則第六条との基準適合性</p> <p>補足説明資料 10. 可搬型気象観測設備の観測項目について</p> <p>補足説明資料 11. 設計基準事故対処設備としてのモニタリングポスト及びモニタリングステーションの無停電電源装置及び非常用発電機の位置付けについて</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																														
<p>2. 周辺モニタリング設備について</p> <p>2.1 モニタリングステーション及びモニタリングポスト</p> <p>2.1.1 モニタリングステーション及びモニタリングポストの配置及び計測範囲</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時に周辺監視区域境界付近の外部放射線量率を連続的に監視するために、モニタリングステーション1台及びモニタリングポスト5台を設けており、連続測定したデータは、現地監視盤、中央制御室、事務所で監視、記録を行うことができる。また、緊急時対策所でも監視を行うことができる。</p> <p>なお、モニタリングステーション及びモニタリングポストは、その測定値が設定値以上に上昇した場合、直ちに中央制御室に警報を発信できる。</p> <p>配置図を図2-1-1、計測範囲等を表2-1-1に示す。</p>  <p>図2-1-1 モニタリングステーション及びモニタリングポストの配置図</p> <p>表2-1-1 モニタリングステーション及びモニタリングポストの計測範囲等 (主な項目)</p> <table border="1" data-bbox="89 925 448 1149"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">監視対象区域 境界</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション検出器</td> <td>0.01~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)</td> </tr> <tr> <td>電離箱</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モニタリングステーション</td> <td>じんあい測定計</td> <td>0.1~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界付近</td> </tr> <tr> <td>より測定装置</td> <td>0.1~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モニタリングポスト</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション検出器</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>各1</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界付近 (5箇所設置)</td> </tr> <tr> <td>電離箱</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>1.0~10<sup>4</sup>µSv/h 1.0~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>各1</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(モニタリングステーションの写真)</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	取付箇所	監視対象区域 境界	NaI(Tl)シンチレーション検出器	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)	電離箱	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	モニタリングステーション	じんあい測定計	0.1~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	周辺監視区域境界付近	より測定装置	0.1~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション検出器	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1	周辺監視区域境界付近 (5箇所設置)	電離箱	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1	<p>1. 環境モニタリング設備について</p> <p>1.1 モニタリングポスト</p> <p>1.1.1 モニタリングポストの配置及び計測範囲</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するために、モニタリングポスト6台を設けており、連続測定したデータは、中央制御室で監視し、現場等で記録を行うことができる設計とする。また、緊急時対策所でも監視できる設計とする。</p> <p>モニタリングポストは、その測定値が設定値以上に上昇した場合、直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。</p> <p>モニタリングポストの計測範囲等を第1.1.1表に、モニタリングポストの配置図及び写真を第1.1.1図に示す。</p> <p>第1.1.1表 モニタリングポストの計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="694 606 1164 702"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">モニタリングポスト</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0~2×10<sup>4</sup>µSv/h 0~2×10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>計測範囲内で可変</td> <td>各1台</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界周辺 (6カ所設置)</td> </tr> <tr> <td>イオンチェンバ</td> <td>10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h 10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h</td> <td>計測範囲内で可変</td> <td>各1台</td> </tr> </tbody> </table>   <p>第1.1.1図 モニタリングポストの配置図及び写真</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	取付箇所	モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	0~2×10 <sup>4</sup> µSv/h 0~2×10 <sup>4</sup> µSv/h	計測範囲内で可変	各1台	周辺監視区域境界周辺 (6カ所設置)	イオンチェンバ	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	計測範囲内で可変	各1台	<p>1. 監視測定設備について</p> <p>1.1 モニタリングポスト及びモニタリングステーション</p> <p>1.1.1 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの配置及び計測範囲</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するために、モニタリングポスト7台及びモニタリングステーション1台を設けており、連続測定したデータは、中央制御室で監視し、中央制御室及び現場で記録を行うことができる設計とする。また、緊急時対策所でも監視できる設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、その測定値が設定値以上に上昇した場合、直ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションの計測範囲等を第1.1.1表に、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの配置図及び写真を第1.1.1図に示す。</p> <p>第1.1.1表 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="1299 686 1747 845"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> <th>使用場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">モニタリングポスト (1~7)</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0.01~10<sup>4</sup>µSv/h 0.01~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>0.01~10<sup>4</sup>µSv/h 0.01~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>各1台</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)</td> </tr> <tr> <td>電離箱</td> <td>10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h 10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h</td> <td>10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h 10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h</td> <td>各1台</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">モニタリングステーション</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0.01~10<sup>4</sup>µSv/h 0.01~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>0.01~10<sup>4</sup>µSv/h 0.01~10<sup>4</sup>µSv/h</td> <td>各1台</td> <td rowspan="2">周辺監視区域境界付近 (1箇所設置)</td> </tr> <tr> <td>電離箱</td> <td>10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h 10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h</td> <td>10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h 10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>µSv/h</td> <td>各1台</td> </tr> </tbody> </table>   <p>第1.1.1図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの配置図及び写真</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	使用場所	モニタリングポスト (1~7)	NaI(Tl)シンチレーション	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1台	周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)	電離箱	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	各1台	モニタリングステーション	NaI(Tl)シンチレーション	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1台	周辺監視区域境界付近 (1箇所設置)	電離箱	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	各1台	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では中央制御室でも記録を行うことができる設計とするため、「等」を書き下した。</li> </ul>
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	取付箇所																																																																												
監視対象区域 境界	NaI(Tl)シンチレーション検出器	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)																																																																												
	電離箱	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1																																																																													
モニタリングステーション	じんあい測定計	0.1~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1	周辺監視区域境界付近																																																																												
	より測定装置	0.1~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1																																																																													
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション検出器	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1	周辺監視区域境界付近 (5箇所設置)																																																																												
	電離箱	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h 1.0~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1																																																																													
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	取付箇所																																																																												
モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	0~2×10 <sup>4</sup> µSv/h 0~2×10 <sup>4</sup> µSv/h	計測範囲内で可変	各1台	周辺監視区域境界周辺 (6カ所設置)																																																																												
	イオンチェンバ	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	計測範囲内で可変	各1台																																																																													
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	使用場所																																																																												
モニタリングポスト (1~7)	NaI(Tl)シンチレーション	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1台	周辺監視区域境界付近 (7箇所設置)																																																																												
	電離箱	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	各1台																																																																													
モニタリングステーション	NaI(Tl)シンチレーション	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h 0.01~10 <sup>4</sup> µSv/h	各1台	周辺監視区域境界付近 (1箇所設置)																																																																												
	電離箱	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>5</sup> µSv/h	各1台																																																																													
<p>DB</p>	<p>設計基準対象施設</p>	<p>設計基準対象施設</p>																																																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.1.2 モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源</p> <p>モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源系は、電源車（緊急時対策所用）（DB）（3号及び4号炉共用）、野外モニタ分電盤（1号、2号、3号及び4号炉共用）、モニタリングステーション及びモニタリングポスト専用の無停電電源装置（1号、2号、3号及び4号炉共用）から構成される。</p> <p>モニタリングステーション及びモニタリングポストは、モニタリングステーション及びモニタリングポスト専用の無停電電源装置により電源車（緊急時対策所用）（DB）（設置許可基準規則第31条対応）からの給電が開始されるまでの間の電源の供給が可能な設計とする。</p> <p>また、電源復旧までの期間にわたってモニタリングステーション及びモニタリングポストに電源を供給できるよう、緊急時対策所（3号及び4号炉共用）を経由して電源車（緊急時対策所用）（DB）からも電源の供給が可能な設計とする。</p> <p>また、代替電源設備としては、電源車（緊急時対策所用）（設置許可基準規則第60条対応）からの給電が可能である。</p> <p>なお、モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源系統は、非常用所内電源系統から独立した構成とする。また、モニタリングステーション及びモニタリングポスト専用の無停電電源装置は、設計基準事故時に電源車（緊急時対策所用）（DB）（設置許可基準規則第31条対応）からの電力供給とあいまってモニタリングステーション及びモニタリングポストの機能を維持するのに必要な電力を供給できる容量を有することで、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計とする。（設置許可基準規則第12条対応）モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源構成概略図を図2-1-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>1.1.2 モニタリングポストの電源</p> <p>モニタリングポストは、非常用交流電源設備に接続し、電源復旧までの期間、電源を供給できる設計とする。</p> <p>さらに、モニタリングポストは、専用の無停電電源装置を有し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計とする。</p> <p>また、モニタリングポストの電源は、代替電源設備である常設代替交流電源設備により給電が可能な設計とする。</p> <p>無停電電源装置の設備仕様を第1.1.2表に、モニタリングポストの電源構成概略図等を第1.1.2図に示す。</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>1.1.2 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源                      (1)モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、非常用交流電源設備に接続し、電源復旧までの期間、電源を供給できる設計とする。</p> <p>さらに、モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、専用の無停電電源装置及び非常用発電機を有し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計とする。また、無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確認することができる。</p> <p>また、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源は、代替電源設備である常設代替交流電源設備により給電が可能な設計とする。</p> <p>無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様を第1.1.2-1表に、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図等を第1.1.2-1図に示す。</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>【大阪】女川実績の反映                      ・緊急時対策所を経由する設計は大阪特有                      【女川】資料構成の相違</p> <p>【女川、大阪】設備の相違                      ・泊では無停電電源装置に加え、非常用発電機を設置する構成としている（島根2号炉同様）。                      ・電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計は同じ。</p> <p>【女川、大阪】設備の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

緊急時対策用の設備構成

図 2-1-2 モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源構成概略図

     = DE  
     = SA単独

女川原子力発電所2号炉

第1.1.2表 モニタリングポスト専用の無停電電源装置の設備仕様

名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	備考
無停電電源装置	局舎ごとに1台計6台	3.0kVA	蓄電池	約8時間	外部電源喪失後、非常用ディーゼル発電機から給電されるまでの間及び全交流動力電源喪失後、常設代替交流電源設備から給電されるまでの期間を確保する。

○電源構成概略

第1.1.2図 モニタリングポストの電源構成概略図等 (1/2)

     : 設計基準対象施設  
     : 重大事故等対処設備

泊発電所3号炉

第1.1.2-1表 モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様

第1.1.2-1表 モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様

名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考
無停電電源装置	局舎ごとに1台計8台	5kVA	蓄電池	約7分 <sup>※</sup>	—	外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び全交流動力電源喪失後、常設代替交流電源設備から給電されるまでの期間を確保する。
非常用発電機	局舎ごとに1台計8台	5kVA	ディーゼルエンジン	約24時間	軽油	

※無停電電源装置のバックアップ時間について、非常用交流電源設備が所内電源喪失後に自動起動し、約10秒後で電源供給開始されるまでの間、無停電電源装置を經由してモニタリングポスト等に給電するためバックアップ時間を約7分としている。非常用交流電源設備からの電源供給不可時はモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機から約24時間電源供給が可能である。

第1.1.2-1図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図等 (1/2)

     : 設計基準対象施設  
     : 重大事故等対処設備

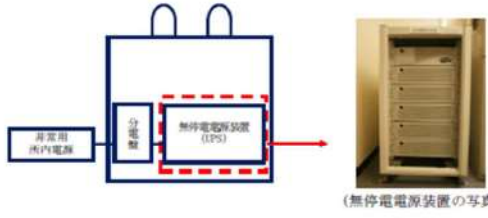
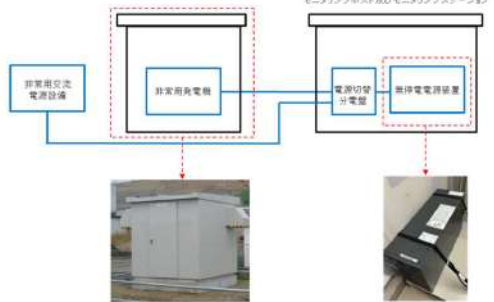
相違理由

【女川】設備の相違

- ・無停電電源装置のバックアップ時間について、泊は女川と比較して短い時間となっている。これは非常用交流電源設備が所内電源喪失後に自動起動し、約10秒後で電源供給開始されるまでの間、無停電電源装置を經由してモニタリングポスト等に給電するためバックアップ時間を約7分としている。非常用交流電源設備からの電源供給不可時はモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機から約24時間電源供給が可能である。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>○外観写真</p>  <p>第1.1.2図 モニタリングポストの電源構成概略図等 (2/2)</p>	<p>泊発電所3号炉</p>  <p>第1.1.2-1図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図等 (2/2)</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川、大飯】設備の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

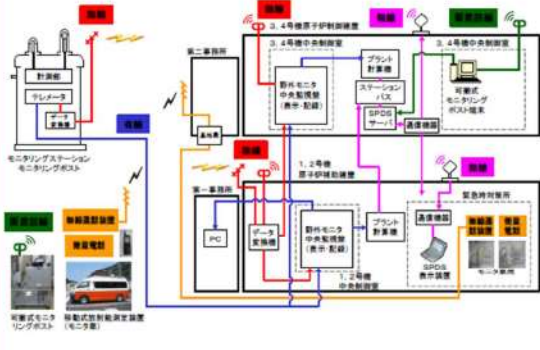
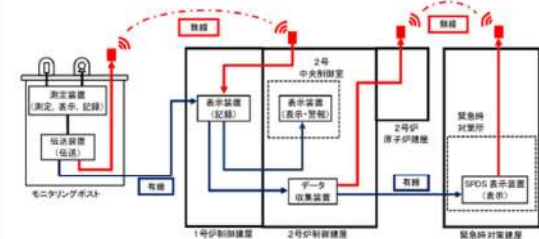
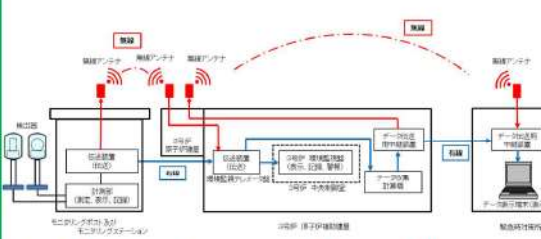
大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>(2) モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機の運用</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションへ給電する各電源の起動順序・優先順位は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通常運転時 モニタリングポスト及びモニタリングステーションは通常運転時、非常用低圧母線のコントロールセンタから無停電電源装置を経由して所内電源を受電している。</li> <li>・所内電源喪失直後 所内電源が喪失した場合は、無停電電源装置から継続して受電を行う。</li> <li>・所内電源喪失後から約 10 秒後 非常用交流電源設備は、所内電源が喪失後自動起動し、約 10 秒で電源供給が開始され、無停電電源装置を経由して電源供給を行う。</li> <li>・非常用交流電源設備電源供給不可時 モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機は、モニタリングポスト及びモニタリングステーション局舎内に設置している非常用発電機制御盤内の不足電圧継電器により電源喪失を検知することで自動起動し、運転待機状態となる。 自動起動から約 40 秒以内に、自動切替により電源供給を開始する。 また、復電した場合は不足電圧継電器による検知で、所内電源側に自動で切り替わりその後、モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機が自動停止する。電源供給が開始されるまでの間は、無停電電源装置から継続して電源供給が行われる。 これらの電源供給は自動起動・自動切替で行われることにより、運転員による操作は不要な設計としている。 また、重大事故等時にモニタリングポスト又はモニタリングステーションが機能喪失した場合は、可搬型モニタリングポストを設置する手順を整備している。</li> </ul> <p>無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様を第 1.1.2-2 表に、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図を第 1.1.2-2 図に示す。</p>	<p>【女川・大飯】資料構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は島根 2 号炉審査を踏まえ追加</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																					
		<p><b>第 1.1.2-2 表 無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>台数</th> <th>出力</th> <th>発電方式</th> <th>バックアップ時間</th> <th>燃料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無停電電源装置</td> <td>局舎ごとに 1 台 計 8 台</td> <td>5kVA</td> <td>蓄電池</td> <td>約 7 分<sup>※</sup></td> <td>—</td> <td>外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び交流活動動力電源喪失後、着陸代替交流電源設備から給電されるまでの期間を担保する。</td> </tr> <tr> <td>非常用発電機</td> <td>局舎ごとに 1 台 計 8 台</td> <td>5kVA</td> <td>ディーゼルエンジン</td> <td>約 24 時間</td> <td>軽油</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※無停電電源装置のバックアップ時間について、非常用交流電源設備が所内電源喪失後に自動起動し、約 10 秒後で電源供給開始されるまでの間、無停電電源装置を経由してモニタリングポスト等に給電するためバックアップ時間を約 7 分としている。非常用交流電源設備からの電源供給不可時はモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機から約 24 時間電源供給が可能である。</p> <p><b>第 1.1.2-2 図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図</b></p> <p>■：設計基準対象施設  <span style="border: 1px dashed green; padding: 2px;">  </span>：重大事故等対処設備</p>	名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考	無停電電源装置	局舎ごとに 1 台 計 8 台	5kVA	蓄電池	約 7 分 <sup>※</sup>	—	外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び交流活動動力電源喪失後、着陸代替交流電源設備から給電されるまでの期間を担保する。	非常用発電機	局舎ごとに 1 台 計 8 台	5kVA	ディーゼルエンジン	約 24 時間	軽油		
名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考																		
無停電電源装置	局舎ごとに 1 台 計 8 台	5kVA	蓄電池	約 7 分 <sup>※</sup>	—	外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び交流活動動力電源喪失後、着陸代替交流電源設備から給電されるまでの期間を担保する。																		
非常用発電機	局舎ごとに 1 台 計 8 台	5kVA	ディーゼルエンジン	約 24 時間	軽油																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.1.3 モニタリングステーション及びモニタリングポストの伝送</p> <p>モニタリングステーション及びモニタリングポストで測定したデータの伝送を行う構成は、有線及び無線により多様性を有しており、伝送したデータは、中央制御室、事務所で監視、記録を行うことができる。また、緊急時対策所でも監視を行うことができる。</p> <p>モニタリングステーション及びモニタリングポストの伝送概略図を図2-1-3に示す。</p>  <p>図2-1-3 モニタリングステーション及びモニタリングポストの伝送概略図</p>	<p>1.1.3 モニタリングポストの伝送</p> <p>モニタリングポストで測定したデータの伝送を行う構成は、建屋間*において有線系回線及び無線系回線により多様性を有し、測定したデータは、モニタリングポスト設置場所、中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とする。</p> <p>モニタリングポスト設備の伝送概略図を第1.1.3図に示す。</p> <p>※ 建屋（1号炉制御建屋、2号炉制御建屋及び原子炉建屋、緊急時対策建屋）は、モニタリングポストと同等以上の耐震性を有しており、伝送の多様化の対象範囲は耐震性を有した建屋間とする。</p>  <p>第1.1.3図 モニタリングポスト設備の伝送概略図</p>	<p>1.1.3 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの伝送</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションで測定したデータの伝送を行う構成は、建屋間*において有線系回線及び無線系回線により多様性を有し、測定したデータは、モニタリングポスト及びモニタリングステーション設置場所、中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション設備の伝送概略図を第1.1.3図に示す。</p> <p>※ 建屋（3号炉原子炉建屋、3号炉原子炉補助建屋、緊急時対策所）は、モニタリングポスト及びモニタリングステーションと同等以上の耐震性を有しており、伝送の多様化の対象範囲は耐震性を有した建屋間とする。</p>  <p>第1.1.3図 モニタリングポスト及びモニタリングステーション設備の伝送概略図</p>	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】建屋名称の相違</p>
<p>□ = D B</p>	<p>□ : 設計基準対象施設</p>	<p>□ : 設計基準対象施設</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>1.1.4 モニタリングポスト                      (1) 機能                      モニタリングポストは周辺監視区域境界付近に 7 台設置しており、空間放射線量率の監視用設備である。                      通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される空間線量率を計測できる。</p> <p>電源については、非常用交流電源設備に接続し、電源復旧までの期間電源を供給できる設備である。                      さらに、モニタリングポスト専用の無停電電源装置及び非常用発電機を有し、電源切り替え時の短時間の停電時に電源を供給できる設備である。                      また、全交流電源喪失時においても代替電源設備である常設代替交流電源設備から給電できる設備である。                      伝送については、有線による通信機能のほか、無線による通信機能も有しており、1 / 2 号及び 3 号の中央制御室にて、測定データの常時監視が可能である。</p> <p>(2) 設置状況                      モニタリングポストの設置状況を第 1.1.4 図に示す。</p> <div data-bbox="1267 794 1809 959" style="text-align: center;"> <p>NaI(Tl)シンチレーション検出器                      電源供給装置                      モニタリングポスト                      非常用発電機</p> </div> <p>第 1.1.4 図 モニタリングポストの設置状況</p> <p>⚠: 重大事故等対処設備</p>	<p>【女川・大飯】資料構成の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>1.1.5 モニタリングステーション</p> <p>(1) 機能</p> <p>モニタリングステーションは、周辺監視区域境界付近に1台設置しており、空間放射線量率の監視用設備である。また、放射性物質濃度測定のためのダスト・よう素採取装置を配備している。</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される空間線量率を計測できる。電源については、非常用交流電源設備に接続し、電源復旧までの期間電源を供給できる設備である。</p> <p>さらに、モニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機を有し、電源切り替え時の短時間の停電時に電源を供給できる設備である。</p> <p>また、全交流電源喪失時においても代替電源設備である常設代替交流電源設備から給電できる設備である。</p> <p>伝送については、有線による通信機能のほか、無線による通信機能も有しており、1/2号及び3号の中央制御室にて、測定データの常時監視が可能である。</p> <p>(2) 設置状況</p> <p>モニタリングステーションの設置状況を第1.1.5図に示す。</p> <div data-bbox="1254 821 1814 965" style="text-align: center;">  </div> <p>第1.1.5図 モニタリングステーションの設置状況</p> <p style="text-align: right;">[ ]: 重大事故等対処設備</p>	<p>【女川・大飯】資料構成の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																															
<p>2.2 移動式放射能測定装置（モニタ車）</p> <p>周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するために、空間放射線量率の監視、測定、記録装置、及び大気中の放射性物質（粒子状物質、よう素）を採取、測定する装置等を搭載した移動式放射能測定装置（モニタ車）を1台配備している。</p> <p>また、他の当社原子力発電所に移動式放射能測定装置（モニタ車）を5台保有しており、融通を受けることが可能である。</p> <p>更に、原子力事業者間協力協定に基づき、移動式放射能測定装置（モニタ車）11台の融通を受けることが可能である。</p> <p>移動式放射能測定装置（モニタ車）搭載の各計測器の計測範囲等を表2-2に示す</p> <p>表2-2 移動式放射能測定装置（モニタ車）搭載の各計測器範囲等（主な項目）</p> <table border="1" data-bbox="107 742 638 853"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>記録方法</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移動式放射能測定装置（モニタ車）</td> <td>空気吸収線量率計 NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>1.0×10<sup>-2</sup>mGy/h～ 1.0×10<sup>4</sup>mGy/h</td> <td>—</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>よう素モニタ NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>1.0×10<sup>2</sup>cpa～ 1.0×10<sup>6</sup>cpa</td> <td>—</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>（その他主な搭載機器）              台数：各1個              ・電離箱サーベイメータ              ・汚染サーベイメータ              ・NaIシンチレーションサーベイメータ              ・車載ダストよう素サンブラ              ・無線連絡装置              ・衛星電話              ・風向風速計</p> <p>測定範囲：1.0pSv/h～300mSv/h              測定範囲：0～99.9/min              測定範囲：B.G.～30pGy/h</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="168 1037 392 1268"> <p>空気吸収線量率計</p>  </div> <div data-bbox="436 1037 593 1268"> <p>よう素モニタ</p>  </div> </div> <p>（移動式放射能測定装置（モニタ車）の写真）</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録方法	台数	移動式放射能測定装置（モニタ車）	空気吸収線量率計 NaI(Tl)シンチレーション	1.0×10 <sup>-2</sup> mGy/h～ 1.0×10 <sup>4</sup> mGy/h	—	記録紙	1		よう素モニタ NaI(Tl)シンチレーション	1.0×10 <sup>2</sup> cpa～ 1.0×10 <sup>6</sup> cpa	—	記録紙	1	<p>1.2 放射能観測車</p> <p>周辺監視区域境界付近の放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するために、放射線量率を監視し、及び測定し、並びに記録する装置、空気中の放射性物質（粒子状物質、よう素）を採取し、及び測定する装置等を搭載した放射能観測車を1台配備している。</p> <p>放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等を第1.2表に、放射能観測車の保管場所を第1.2図に示す。</p> <p>なお、東通原子力発電所より放射能観測車1台の融通を受けることが可能である。</p> <p>また、原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき、放射能観測車11台の協力を受けることが可能である。</p> <p>第1.2表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="672 742 1220 869"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>記録方法</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射能観測車</td> <td>フィールドモニタ NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0～10<sup>4</sup> nGy/h</td> <td>「ソフト」記録</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>放射性ダスト測定装置 GM管</td> <td>0～999999 カウント</td> <td>「ソフト」記録</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>放射性よう素測定装置 NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0～999999 カウント</td> <td>「ソフト」記録</td> <td>1台</td> </tr> </tbody> </table> <p>（その他主な搭載機器）台数：各1台              ・ダスト・よう素サンブラ              ・移動無線設備（車載型）              ・衛星電話設備（携帯型）              ・風向風速計</p> <div style="text-align: center;">  <p>（放射能観測車の写真）</p> </div>	名称	検出器の種類	計測範囲	記録方法	台数	放射能観測車	フィールドモニタ NaI(Tl)シンチレーション	0～10 <sup>4</sup> nGy/h	「ソフト」記録	1台		放射性ダスト測定装置 GM管	0～999999 カウント	「ソフト」記録	1台		放射性よう素測定装置 NaI(Tl)シンチレーション	0～999999 カウント	「ソフト」記録	1台	<p>1.2 放射能観測車</p> <p>周辺監視区域境界付近の放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するために、放射線量率を監視し、及び測定し、並びに記録する装置、空気中の放射性物質（粒子状物質、よう素）を採取し、及び測定する装置等を搭載した放射能観測車を1台配備している。</p> <p>放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等を第1.2表に、放射能観測車の保管場所を第1.2図に示す。</p> <p>また、原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき、放射能観測車11台の協力を受けることが可能である。</p> <p>第1.2表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="1265 758 1803 917"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>記録方法</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射能観測車</td> <td>空気吸収線量率モニタ NaI(Tl)</td> <td>0 mGy/h～</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車載モニタ シンチレーション</td> <td>8.7×10<sup>2</sup>nGy/h</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ダスト測定装置 GM計数管</td> <td>0 count～</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>よう素測定装置 NaI(Tl)</td> <td>0 count～</td> <td>記録紙</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1288 933 1467 1093"> <p>空気吸収線量率モニタ検出器</p>  </div> <div data-bbox="1534 933 1803 1093"> <p>ダスト測定装置</p> <p>よう素測定装置</p>  </div> </div> <p>（放射能観測車の写真）</p> <p>（その他主な搭載機器）台数：各1台              ・ダスト・よう素サンブラ              ・空気吸収線量率サーベイメータ（電離箱・NaI(Tl)）              ・気象観測設備（風向風速計・温度湿度計）              ・移動無線設備（車載型）              ・衛星電話設備（携帯型）              ・無線連絡設備（携帯型）</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	記録方法	台数	放射能観測車	空気吸収線量率モニタ NaI(Tl)	0 mGy/h～	記録紙	1		車載モニタ シンチレーション	8.7×10 <sup>2</sup> nGy/h	記録紙	1		ダスト測定装置 GM計数管	0 count～	記録紙	1		よう素測定装置 NaI(Tl)	0 count～	記録紙	1	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川・大飯】複数立地との相違              ・北海道電力は複数の原子力発電所の立地点を有しないため、社内の他サイトからの融通はない。              ・ただし原子力事業者間協力協定に基づき協力を受けることが可能である。</p> <p>【大飯】女川実績の反映              【大飯】女川実績の反映</p>
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録方法	台数																																																													
移動式放射能測定装置（モニタ車）	空気吸収線量率計 NaI(Tl)シンチレーション	1.0×10 <sup>-2</sup> mGy/h～ 1.0×10 <sup>4</sup> mGy/h	—	記録紙	1																																																													
	よう素モニタ NaI(Tl)シンチレーション	1.0×10 <sup>2</sup> cpa～ 1.0×10 <sup>6</sup> cpa	—	記録紙	1																																																													
名称	検出器の種類	計測範囲	記録方法	台数																																																														
放射能観測車	フィールドモニタ NaI(Tl)シンチレーション	0～10 <sup>4</sup> nGy/h	「ソフト」記録	1台																																																														
	放射性ダスト測定装置 GM管	0～999999 カウント	「ソフト」記録	1台																																																														
	放射性よう素測定装置 NaI(Tl)シンチレーション	0～999999 カウント	「ソフト」記録	1台																																																														
名称	検出器の種類	計測範囲	記録方法	台数																																																														
放射能観測車	空気吸収線量率モニタ NaI(Tl)	0 mGy/h～	記録紙	1																																																														
	車載モニタ シンチレーション	8.7×10 <sup>2</sup> nGy/h	記録紙	1																																																														
	ダスト測定装置 GM計数管	0 count～	記録紙	1																																																														
	よう素測定装置 NaI(Tl)	0 count～	記録紙	1																																																														
<div style="border: 1px solid green; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> = DB	<div style="border: 1px solid green; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> : 設計基準対象施設	<div style="border: 1px solid green; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> : 設計基準対象施設																																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="929 957 1227 986">: 設計基準対象施設</p>	 <p data-bbox="1512 957 1809 986">: 設計基準対象施設</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3 代替モニタリング設備</p> <p>2.3.1 可搬式モニタリングポスト</p> <p>可搬式モニタリングポストは、3号炉及び4号炉共用で11個（モニタリングステーション及びモニタリングポストを代替し得る原子力災害対策特別措置法第10条及び第15条に定められた事象の判断に必要な十分な個数としての6個を含み、原子炉格納施設を囲む8方位及び緊急時対策所付近における放射線量の測定が可能な個数）、予備として6個を保管している。</p> <p>配置位置を図2-3-1、計測範囲等を表2-3-1、仕様を表2-3-2に示す。</p> <p>可搬式モニタリングポストの電源は、外部バッテリーにより7日間連続で稼働できる設計としており、外部バッテリーを交換することにより継続して計測できる。</p> <p>また、測定データは、可搬式モニタリングポストの電子メモリに記録するとともに、無線（衛星系回線）により、緊急時対策所に伝送することができる。伝送概略図を図2-3-2に示す。</p>	<p>1.3 代替測定</p> <p>1.3.1 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</p> <p>重大事故等時、モニタリングポストが機能喪失した際に代替できるように可搬型モニタリングポストをモニタリングポスト設置位置に6台配置する。</p> <p>また、原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生した場合、可搬型モニタリングポストをモニタリングポストが設置されていない海側に2台、緊急時対策所の加圧判断のため、緊急時対策建屋屋上に1台配置する。なお、可搬型モニタリングポストは、十分な検知性を有する位置に配置する。</p> <p>可搬型モニタリングポストは合計9台（予備2台）保管する。</p> <p>可搬型モニタリングポストの配置場所及び保管場所を第1.3.1-1図、計測範囲等を第1.3.1-1表、仕様を第1.3.1-2表、伝送概略図を第1.3.1-2図に示す。</p> <p>可搬型モニタリングポストの電源は、外部バッテリーにより5日間以上連続で稼働できる設計としており、外部バッテリーを交換することにより継続して計測できる。</p> <p>また、測定したデータは、可搬型モニタリングポストの電子メモリに記録するとともに、衛星系回線により緊急時対策所に伝送することができる。</p> <p style="text-align: right;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>1.3 代替測定</p> <p>1.3.1 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</p> <p>重大事故等時、モニタリングポスト及びモニタリングステーションが機能喪失した際に代替できるように可搬型モニタリングポストをモニタリングポスト及びモニタリングステーション設置位置に最大で8台配置する。防潮堤外側にあるモニタリングポスト7については、防潮堤による放射線計測及び津波による機器損傷の影響を考慮し、代替測定地点を防潮堤内側とする。</p> <p>また、原子力災害対策特別措置法第10条第1項に該当する事象又は原子力災害対策特別措置法第15条第1項に該当する事象（以下、「原災法該当事象」という。）が発生した場合、可搬型モニタリングポストをモニタリングポストが設置されていない海側に3台、緊急時対策所の加圧判断のため、緊急時対策所付近に1台配置する。可搬型モニタリングポストは、十分な検知性を有する位置に配置する。</p> <p>可搬型モニタリングポストは合計12台（予備1台）保管する。</p> <p>可搬型モニタリングポストの配置場所及び保管場所を第1.3.1-1図、計測範囲等を第1.3.1-1表、仕様を第1.3.1-2表、伝送概略図を第1.3.1-2図に示す。</p> <p>可搬型モニタリングポストの電源は、外部バッテリーにより3.5日間以上連続で稼働できる設計としており、外部バッテリーを交換することにより継続して計測できる。</p> <p>また、測定したデータは、可搬型モニタリングポストの電子メモリに記録するとともに、衛星系回線により緊急時対策所に伝送することができる。</p> <p style="text-align: right;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】記載表現の相違              ・必ず8台設置するわけではないため、泊では表現を適正化した。</p> <p>【女川、大飯】設置場所の相違              ・泊では防潮堤の外側にモニタリングポストを設置しているため、別途運用を定めている。</p> <p>【女川】記載行減の相違              ・泊では、大飯と同様に第15条について記載している。</p> <p>【女川・大飯】個別設計の相違</p>

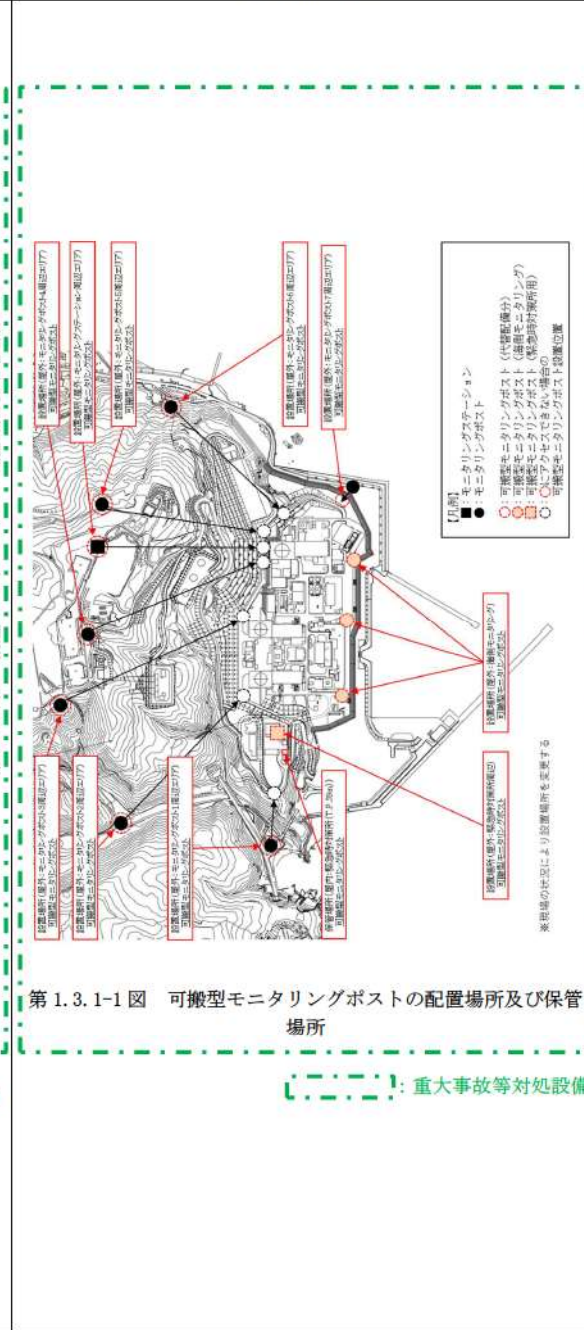
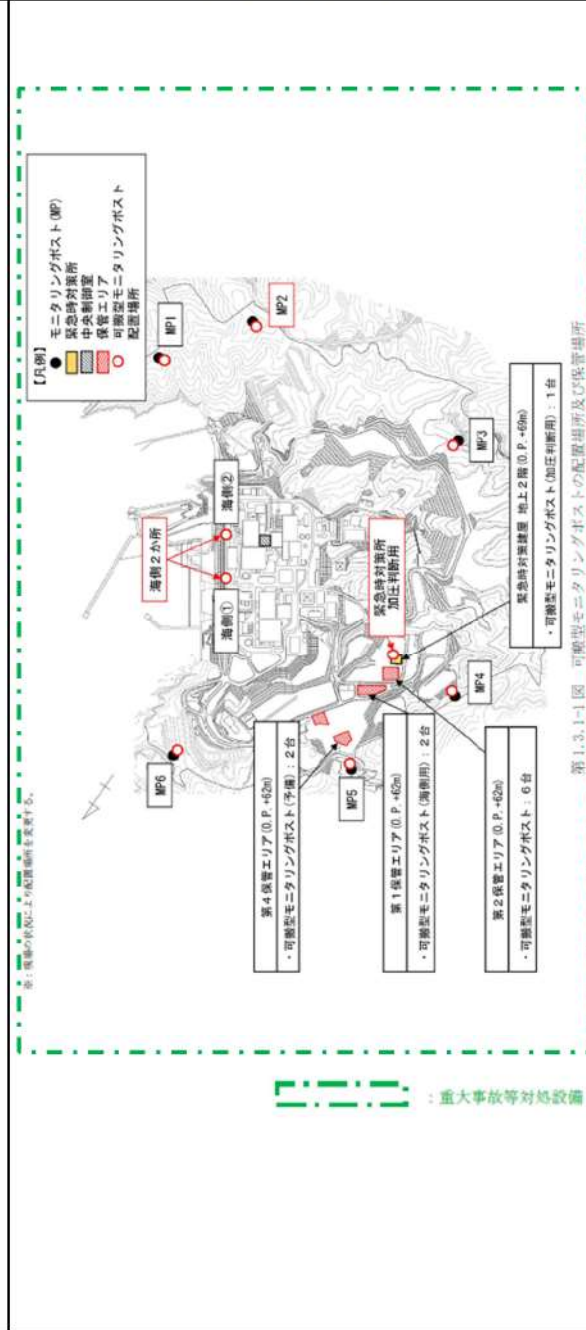
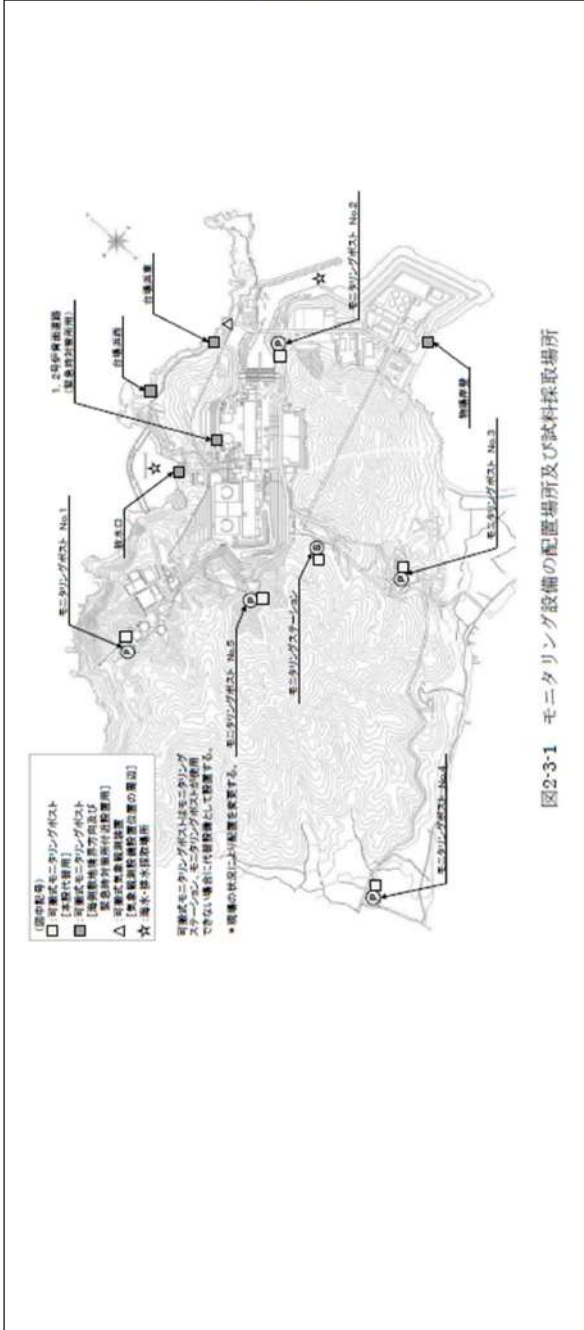
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉


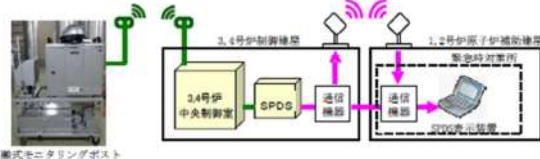

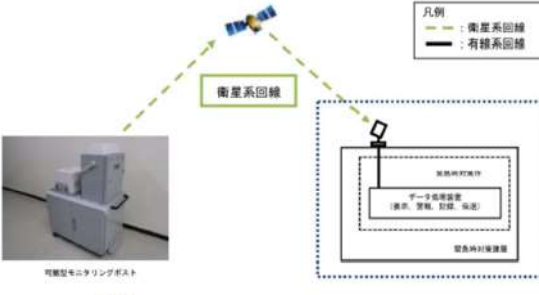

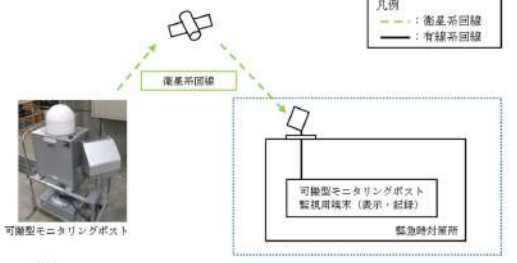
相違理由



重大事故等対処設備

重大事故等対処設備





大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																						
<p>表2-3-1 可搬式モニタリングポストの計測範囲等 (主な項目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬式モニタリングポスト</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション式</td> <td>B.G. ~ 1.0×10<sup>6</sup>αGy/h</td> <td>—</td> <td>11 (予備6)</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-3-2 可搬式モニタリングポストの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源</td> <td>7日間程度供給(外部バッテリーを交換することにより継続して計測)</td> </tr> <tr> <td>記録</td> <td>測定値は電子メモリに記録</td> </tr> <tr> <td>伝送</td> <td>無線(衛星系回線)により、緊急時対策所にてデータ収集 ※伝送が不調の場合は、現場で指示を確認する。</td> </tr> <tr> <td>概略寸法</td> <td>検出器部：約500(W)×約670(H)×約300(D)mm 架台部：約820(W)×約470(H)×約500(D)mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>検出器部(内蔵バッテリー含む)：約25kg 架台部(外部バッテリー含む)：約45kg ※手順書を整備し、訓練により運搬・設置作業ができることを確認している。設置にかかる時間は、約5.8時間。(2~4名で車両等を用いて11箇所設置)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(空間放射線量率) ・NaI(Tl)シンチレーション検出器</p>  <p>(可搬式モニタリングポストの写真)</p> <p>図2-3-2 可搬式モニタリングポスト伝送概略図</p> 	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	可搬式モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション式	B.G. ~ 1.0×10 <sup>6</sup> αGy/h	—	11 (予備6)	項目	内容	電源	7日間程度供給(外部バッテリーを交換することにより継続して計測)	記録	測定値は電子メモリに記録	伝送	無線(衛星系回線)により、緊急時対策所にてデータ収集 ※伝送が不調の場合は、現場で指示を確認する。	概略寸法	検出器部：約500(W)×約670(H)×約300(D)mm 架台部：約820(W)×約470(H)×約500(D)mm	質量	検出器部(内蔵バッテリー含む)：約25kg 架台部(外部バッテリー含む)：約45kg ※手順書を整備し、訓練により運搬・設置作業ができることを確認している。設置にかかる時間は、約5.8時間。(2~4名で車両等を用いて11箇所設置)	<p>第1.3.1-1表 可搬型モニタリングポストの計測範囲等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">可搬型モニタリングポスト</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0~10<sup>6</sup>αGy/h<sup>※</sup></td> <td rowspan="2">計測範囲内で可変</td> <td rowspan="2">9台 (予備2台)</td> </tr> <tr> <td>半導体</td> <td>5 μGy/h~1,000 αGy/h<sup>※</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値(10<sup>6</sup>αGy/h)を満足する設計とする。</p> <p>第1.3.1-2表 可搬型モニタリングポストの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源</td> <td>外部バッテリー(2個)により5日以上連続で供給可能。 5日後からは、予備の外部バッテリー(2個)と交換することにより継続して計測可能。外部バッテリーは1個当たり約3時間で充電可能。</td> </tr> <tr> <td>記録</td> <td>測定値は本体の電子メモリに1週間分程度記録。</td> </tr> <tr> <td>伝送</td> <td>衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能。</td> </tr> <tr> <td>概略寸法</td> <td>本体：約650(W)×約650(D)×約1050(H)mm 外部バッテリー：約420(W)×約330(D)×約180(H)mm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>合計：約62kg 本体：約38kg 外部バッテリー：約24kg(約12kg/個×2個)</td> </tr> </tbody> </table> <p>可搬型モニタリングポストの写真</p> <p>・NaI(Tl)シンチレーション検出器 ・半導体式検出器</p>  <p>(イメージ)</p> <p>第1.3.1-2図 可搬型モニタリングポストの伝送概略図</p>  <p>第1.3.1-2図 可搬型モニタリングポストの伝送概略図</p> <p>■：緊急時対策棟屋上に常設するアンテナ。緊急時対策所に常設するデータ処理装置等は耐震性を有する設計とする。</p> <p>■：緊急時対策所に常設するアンテナ。緊急時対策所に常設する可搬型モニタリングポスト監視用端末は耐震性を有する設計とする。</p> <p>■：重大事故等対処設備</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	可搬型モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	0~10 <sup>6</sup> αGy/h <sup>※</sup>	計測範囲内で可変	9台 (予備2台)	半導体	5 μGy/h~1,000 αGy/h <sup>※</sup>	項目	内容	電源	外部バッテリー(2個)により5日以上連続で供給可能。 5日後からは、予備の外部バッテリー(2個)と交換することにより継続して計測可能。外部バッテリーは1個当たり約3時間で充電可能。	記録	測定値は本体の電子メモリに1週間分程度記録。	伝送	衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能。	概略寸法	本体：約650(W)×約650(D)×約1050(H)mm 外部バッテリー：約420(W)×約330(D)×約180(H)mm	重量	合計：約62kg 本体：約38kg 外部バッテリー：約24kg(約12kg/個×2個)	<p>第1.3.1-1表 可搬型モニタリングポストの計測範囲等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">可搬型モニタリングポスト</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>B.G.~10 αGy/h</td> <td rowspan="2">計測範囲で可変</td> <td rowspan="2">12 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>半導体</td> <td>5 μGy/h~1,000 αGy/h<sup>※</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 伊心の新しい構造及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射線量を測定できる設計とする。なお、測定上限値は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値(10<sup>6</sup>αGy/h)を踏まえ決定する。</p> <p>第1.3.1-2表 可搬型モニタリングポストの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源</td> <td>外部バッテリーにより3.5日間以上供給可能(外部バッテリーを交換することにより継続して計測可能) 外部バッテリーは約4時間で充電可能</td> </tr> <tr> <td>記録</td> <td>測定値は、本体の電子メモリに1週間分記録</td> </tr> <tr> <td>伝送</td> <td>衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能</td> </tr> <tr> <td>概略寸法</td> <td>検出器部：約400(W)×300(D)×857(H)mm 外部バッテリー収納用筐体：約700(W)×420(D)×468(H)mm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>合計：約78kg 検出器部：約35kg 外部バッテリー収納用筐体(外部バッテリー含む)：約51kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>・NaI(Tl)シンチレーション検出器 ・半導体検出器</p>  <p>外部バッテリー</p> <p>(可搬型モニタリングポストの写真)</p> <p>第1.3.1-2図 可搬型モニタリングポストの伝送概略図</p>  <p>第1.3.1-2図 可搬型モニタリングポストの伝送概略図</p> <p>■：緊急時対策所に常設するアンテナ。緊急時対策所に常設する可搬型モニタリングポスト監視用端末は耐震性を有する設計とする。</p> <p>■：重大事故等対処設備</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数	可搬型モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~10 αGy/h	計測範囲で可変	12 (予備1)	半導体	5 μGy/h~1,000 αGy/h <sup>※</sup>	項目	仕様	電源	外部バッテリーにより3.5日間以上供給可能(外部バッテリーを交換することにより継続して計測可能) 外部バッテリーは約4時間で充電可能	記録	測定値は、本体の電子メモリに1週間分記録	伝送	衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能	概略寸法	検出器部：約400(W)×300(D)×857(H)mm 外部バッテリー収納用筐体：約700(W)×420(D)×468(H)mm	重量	合計：約78kg 検出器部：約35kg 外部バッテリー収納用筐体(外部バッテリー含む)：約51kg	<p>相違理由</p>
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数																																																																					
可搬式モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション式	B.G. ~ 1.0×10 <sup>6</sup> αGy/h	—	11 (予備6)																																																																					
項目	内容																																																																								
電源	7日間程度供給(外部バッテリーを交換することにより継続して計測)																																																																								
記録	測定値は電子メモリに記録																																																																								
伝送	無線(衛星系回線)により、緊急時対策所にてデータ収集 ※伝送が不調の場合は、現場で指示を確認する。																																																																								
概略寸法	検出器部：約500(W)×約670(H)×約300(D)mm 架台部：約820(W)×約470(H)×約500(D)mm																																																																								
質量	検出器部(内蔵バッテリー含む)：約25kg 架台部(外部バッテリー含む)：約45kg ※手順書を整備し、訓練により運搬・設置作業ができることを確認している。設置にかかる時間は、約5.8時間。(2~4名で車両等を用いて11箇所設置)																																																																								
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数																																																																					
可搬型モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	0~10 <sup>6</sup> αGy/h <sup>※</sup>	計測範囲内で可変	9台 (予備2台)																																																																					
	半導体	5 μGy/h~1,000 αGy/h <sup>※</sup>																																																																							
項目	内容																																																																								
電源	外部バッテリー(2個)により5日以上連続で供給可能。 5日後からは、予備の外部バッテリー(2個)と交換することにより継続して計測可能。外部バッテリーは1個当たり約3時間で充電可能。																																																																								
記録	測定値は本体の電子メモリに1週間分程度記録。																																																																								
伝送	衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能。																																																																								
概略寸法	本体：約650(W)×約650(D)×約1050(H)mm 外部バッテリー：約420(W)×約330(D)×約180(H)mm																																																																								
重量	合計：約62kg 本体：約38kg 外部バッテリー：約24kg(約12kg/個×2個)																																																																								
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数																																																																					
可搬型モニタリングポスト	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~10 αGy/h	計測範囲で可変	12 (予備1)																																																																					
	半導体	5 μGy/h~1,000 αGy/h <sup>※</sup>																																																																							
項目	仕様																																																																								
電源	外部バッテリーにより3.5日間以上供給可能(外部バッテリーを交換することにより継続して計測可能) 外部バッテリーは約4時間で充電可能																																																																								
記録	測定値は、本体の電子メモリに1週間分記録																																																																								
伝送	衛星系回線により、緊急時対策所にてデータ監視。なお、本体で指示値の確認が可能																																																																								
概略寸法	検出器部：約400(W)×300(D)×857(H)mm 外部バッテリー収納用筐体：約700(W)×420(D)×468(H)mm																																																																								
重量	合計：約78kg 検出器部：約35kg 外部バッテリー収納用筐体(外部バッテリー含む)：約51kg																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																											
<p>2.3.2 放射性物質の濃度測定</p> <p>移動式放射能測定装置（モニタ車）のダスト・よう素サンプラ、汚染サーベイメータ又はよう素モニタが機能喪失した際の代替測定装置として可搬型放射線計測装置（可搬式ダストサンプラ、汚染サーベイメータ、NaIシンチレーションサーベイメータ）を配備している。</p> <p>発電所周辺の空气中放射性物質濃度の測定のため、可搬型放射線計測装置（可搬式ダストサンプラ、汚染サーベイメータ、NaIシンチレーションサーベイメータ）を用いて測定を行う。</p> <p>また、取水路、放水路等の海水・排水を採取し、可搬型放射線計測装置（NaIシンチレーションサーベイメータ、ZnSシンチレーションサーベイメータ、β線サーベイメータ）により採取試料の放射性物質の測定を行うとともに、必要に応じてZnSシンチレーション計数装置、GM計数装置、γ線多重波高分析装置を用いて水中の放射性物質の濃度を測定する。海水、排水の採取場所を図2-3-1に示す。</p> <p>なお、重大事故等によりバックグラウンドが上昇し、現場での測定ができなくなった場合は、1、2号炉ホットカウント室で測定を行う。</p>	<p>1.3.2 可搬型放射線計測装置による空气中の放射性物質の濃度の代替測定</p> <p>重大事故等時、放射能観測車のダスト・よう素サンプラ又は放射性よう素測定装置、放射性ダスト測定装置が機能喪失した際に代替できるよう可搬型放射線計測装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サンプラ、放射性よう素測定装置の代替としてγ線サーベイメータ、放射性ダスト測定装置の代替としてβ線サーベイメータ）を用いて、周辺監視区域境界付近における空气中の放射性物質の濃度を監視し、測定し、その結果を記録する。</p> <p>可搬型放射線計測装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータは、合計2台（予備1台）を保管する。可搬型放射線計測装置の仕様を第1.3.2表、保管場所を第1.3.2図に示す。</p>	<p>1.3.2 放射能測定装置による空气中の放射性物質の濃度の代替測定</p> <p>重大事故等時、放射能観測車のダスト・よう素サンプラ又はダスト・よう素測定装置が機能喪失した際に代替できるよう放射能測定装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サンプラ、ダスト・よう素測定装置の代替としてGM汚染サーベイメータ、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ）を用いて、周辺監視区域境界付近における空气中の放射性物質の濃度を監視し、測定し、その結果を記録する。</p> <p>放射能測定装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ、GM汚染サーベイメータ、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータは、合計2台（予備1台）を保管する。放射能測定装置の仕様を第1.3.2表、保管場所を第1.3.2図に示す。</p> <p>なお、重大事故等によりバックグラウンドが上昇し、現場での測定ができなくなった場合は、緊急時対策所で測定を行う</p>	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】設備名称の相違</p> <p>【女川】記載内容の相違・泊では大飯同様記載した。</p>																																											
 <p>ダスト・よう素の採取      ダストの測定      よう素の測定</p> <p>(主な可搬型放射線計測装置の写真)</p>	<p>第1.3.2表 可搬型放射線計測装置の仕様</p> <table border="1" data-bbox="672 805 1220 981"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>記録</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>γ線サーベイメータ</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0~30k<sub>s<sup>-1</sup></sub></td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>GM管</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満たす設計とする。          ※2 「1.4可搬型放射線計測装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定」と共用。          ※3 緊急時対策建屋に2台（予備1台）保管する。</p>  <p>可搬型ダスト・よう素サンプラ      γ線サーベイメータ      β線サーベイメータ</p> <p>(イメージ)      (イメージ)      (イメージ)</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	記録	台数	可搬型ダスト・よう素サンプラ	—	—	—	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)	γ線サーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	0~30k <sub>s<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)	β線サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)	<p>第1.3.2表 放射能測定装置の仕様</p> <table border="1" data-bbox="1265 821 1814 997"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>記録</th> <th>備数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>GM汚染サーベイメータ</td> <td>GM管</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>—</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>B.G.~50<sub>μSv/h<sup>30</sup></sub></td> <td>—</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2,※3</sup> (予備1台)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満たす設計とする。          ※2 「1.4放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定」と共用          ※3 緊急時対策所に2台（予備1台）保管する。</p>  <p>可搬型ダスト・よう素サンプラ      GM汚染サーベイメータ      NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</p> <p>ダスト・よう素の採取      ダストの測定      よう素の測定</p> <p>(主な放射能測定装置の写真)</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	備数	可搬型ダスト・よう素サンプラ	—	—	—	—	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)	GM汚染サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	—	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)	NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~50 <sub>μSv/h<sup>30</sup></sub>	—	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)
名称	検出器の種類	計測範囲	記録	台数																																										
可搬型ダスト・よう素サンプラ	—	—	—	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																										
γ線サーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	0~30k <sub>s<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																										
β線サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																										
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	備数																																									
可搬型ダスト・よう素サンプラ	—	—	—	—	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																									
GM汚染サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	—	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																									
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~50 <sub>μSv/h<sup>30</sup></sub>	—	サンプリング記録	2台 <sup>※2,※3</sup> (予備1台)																																									
	<p>重大事故等対処設備</p>	<p>重大事故等対処設備</p>																																												



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	 <p>第 1.3.2 図 可搬型放射線計測装置の保管場所</p>	 <p>第 1.3.2 図 放射能測定装置の保管場所</p>	<p>相違理由</p>

：重大事故等対処設備

：重大事故等対処設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																			
<p>2.4 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器</p> <p>重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定するために、小型船舶、可搬型放射線計測装置及び電離箱サーベイメータを使用する。可搬型放射線計測装置及び電離箱サーベイメータは、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる。</p> <p>発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器の計測範囲等を表2-4に示す。</p> <p>表2-4 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器の計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="89 893 638 1372"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>記録</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダストサンプラ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>汚染サーベイメータ</td> <td>プラスチックシンチレーション式検出器</td> <td>0~300kmin<sup>-1</sup></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>NaIシンチレーションサーベイメータ</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション式検出器</td> <td>B.G.~30pGy/h</td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>ZnSシンチレーションサーベイメータ</td> <td>ZnS(Ag)シンチレーション式検出器</td> <td>0~99.9kmin<sup>-1</sup></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>1 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>プラスチックシンチレーション式検出器</td> <td>0~300kmin<sup>-1</sup></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>1 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイメータ</td> <td>電離箱式検出器</td> <td>1.0pSv/h~300mSv/h</td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2 (予備1)</td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 (予備1)</td> </tr> </tbody> </table>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	個数	可搬型ダストサンプラ	-	-	-	-	2 (予備1)	汚染サーベイメータ	プラスチックシンチレーション式検出器	0~300kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	2 (予備1)	NaIシンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション式検出器	B.G.~30pGy/h	-	サンプリング記録	2 (予備1)	ZnSシンチレーションサーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション式検出器	0~99.9kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	1 (予備1)	β線サーベイメータ	プラスチックシンチレーション式検出器	0~300kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	1 (予備1)	電離箱サーベイメータ	電離箱式検出器	1.0pSv/h~300mSv/h	-	サンプリング記録	2 (予備1)	小型船舶	-	-	-	-	1 (予備1)	<p>1.4 可搬型放射線計測装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定</p> <p>1.4.1 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定</p> <p>重大事故等時に、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータ）及び小型船舶を用いて、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）における空気中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、測定し、その結果を記録する。</p> <p>可搬型放射線計測装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータは、合計2台（予備1台）を保管する。可搬型放射線計測装置のうちα線サーベイメータは、合計1台（予備1台）を保管する。海上モニタリングのための小型船舶は合計1艇（予備1艇）を保管する。</p> <p>発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備の計測範囲等を第1.4.1表に、外観の写真を第1.4.1-1図に、保管場所及び海水・排水試料採取場所を第1.4.1-2図に示す。</p> <p>第1.4.1表 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備の計測範囲等</p> <table border="1" data-bbox="672 925 1220 1252"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>記録</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2台<sup>※1、※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>γ線サーベイメータ</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>0~30k<sub>s<sup>-1</sup></sub></td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2、※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>GM管</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※2、※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>α線サーベイメータ</td> <td>ZnS(Ag)シンチレーション</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>サンプリング記録</td> <td>1台<sup>※4</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイメータ</td> <td>電離箱</td> <td>0.001~1000mSv/h<sup>※1</sup></td> <td>サンプリング記録</td> <td>2台<sup>※3</sup> (予備1台)</td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1艇 (予備1艇)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満たす設計とする。          ※2 「1.3.2 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」と共用。          ※3 緊急時対策所に2台（予備1台）保管する。          ※4 緊急時対策建屋に1台（予備1台）保管する。</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	記録	台数	可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	-	-	2台 <sup>※1、※3</sup> (予備1台)	γ線サーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	0~30k <sub>s<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2、※3</sup> (予備1台)	β線サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2、※3</sup> (予備1台)	α線サーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	1台 <sup>※4</sup> (予備1台)	電離箱サーベイメータ	電離箱	0.001~1000mSv/h <sup>※1</sup>	サンプリング記録	2台 <sup>※3</sup> (予備1台)	小型船舶	-	-	-	1艇 (予備1艇)	<p>1.4 放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定</p> <p>1.4.1 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器</p> <p>重大事故等時に、放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ、GM汚染サーベイメータ、α線シンチレーションサーベイメータ及びβ線サーベイメータ）、電離箱サーベイメータ及び小型船舶を用いて、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）における空気中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、測定し、その結果を記録する。</p> <p>放射能測定装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ及びGM汚染サーベイメータ並びに電離箱サーベイメータは、合計2台（予備1台）を保管する。放射能測定装置のうちα線シンチレーションサーベイメータ及びβ線サーベイメータは、合計1台（予備1台）を保管する。海上モニタリングのための小型船舶は合計1艇（予備1艇）を保管する。</p> <p>発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備の計測範囲等を第1.4.1-1表に、数量の考え方を第1.4.1-2表に、外観の写真を第1.4.1-1図に、保管場所及び海水・排水試料採取場所を第1.4.1-2図に示す。</p> <p>第1.4.1-1表 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する計測器の計測範囲</p> <table border="1" data-bbox="1254 933 1803 1212"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>警報動作範囲</th> <th>記録</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2<sup>※1、※4</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>GM汚染サーベイメータ</td> <td>GM管</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2<sup>※1、※3</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</td> <td>NaI(Tl)シンチレーション</td> <td>B.G.~20μGy/h<sup>※1</sup></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2<sup>※1、※4</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>α線シンチレーションサーベイメータ</td> <td>ZnS(Ag)シンチレーション</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>1<sup>※4</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>プラスチックシンチレーション</td> <td>0~100k<sub>min<sup>-1</sup></sub></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>1<sup>※4</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイメータ</td> <td>電離箱</td> <td>1.0μSv/h~300mSv/h<sup>※1</sup></td> <td>-</td> <td>サンプリング記録</td> <td>2<sup>※3</sup> (予備1)</td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 (予備1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満たす設計とする。          ※2 「1.3.2 放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」と共用。          ※3 緊急時対策所に2台（予備1台）保管する。          ※4 緊急時対策所に1台（予備1台）保管する。</p>	名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	数量	可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	-	-	-	2 <sup>※1、※4</sup> (予備1)	GM汚染サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	2 <sup>※1、※3</sup> (予備1)	NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~20μGy/h <sup>※1</sup>	-	サンプリング記録	2 <sup>※1、※4</sup> (予備1)	α線シンチレーションサーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	1 <sup>※4</sup> (予備1)	β線サーベイメータ	プラスチックシンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	1 <sup>※4</sup> (予備1)	電離箱サーベイメータ	電離箱	1.0μSv/h~300mSv/h <sup>※1</sup>	-	サンプリング記録	2 <sup>※3</sup> (予備1)	小型船舶	-	-	-	-	1 (予備1)	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】記載方針の相違          ・泊は数量の考え方を明確化している</p>
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	個数																																																																																																																																	
可搬型ダストサンプラ	-	-	-	-	2 (予備1)																																																																																																																																	
汚染サーベイメータ	プラスチックシンチレーション式検出器	0~300kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	2 (予備1)																																																																																																																																	
NaIシンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション式検出器	B.G.~30pGy/h	-	サンプリング記録	2 (予備1)																																																																																																																																	
ZnSシンチレーションサーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション式検出器	0~99.9kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	1 (予備1)																																																																																																																																	
β線サーベイメータ	プラスチックシンチレーション式検出器	0~300kmin <sup>-1</sup>	-	サンプリング記録	1 (予備1)																																																																																																																																	
電離箱サーベイメータ	電離箱式検出器	1.0pSv/h~300mSv/h	-	サンプリング記録	2 (予備1)																																																																																																																																	
小型船舶	-	-	-	-	1 (予備1)																																																																																																																																	
名称	検出器の種類	計測範囲	記録	台数																																																																																																																																		
可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	-	-	2台 <sup>※1、※3</sup> (予備1台)																																																																																																																																		
γ線サーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	0~30k <sub>s<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2、※3</sup> (予備1台)																																																																																																																																		
β線サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	2台 <sup>※2、※3</sup> (予備1台)																																																																																																																																		
α線サーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	サンプリング記録	1台 <sup>※4</sup> (予備1台)																																																																																																																																		
電離箱サーベイメータ	電離箱	0.001~1000mSv/h <sup>※1</sup>	サンプリング記録	2台 <sup>※3</sup> (予備1台)																																																																																																																																		
小型船舶	-	-	-	1艇 (予備1艇)																																																																																																																																		
名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	記録	数量																																																																																																																																	
可搬型ダスト・よう素サンプラ	-	-	-	-	2 <sup>※1、※4</sup> (予備1)																																																																																																																																	
GM汚染サーベイメータ	GM管	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	2 <sup>※1、※3</sup> (予備1)																																																																																																																																	
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	NaI(Tl)シンチレーション	B.G.~20μGy/h <sup>※1</sup>	-	サンプリング記録	2 <sup>※1、※4</sup> (予備1)																																																																																																																																	
α線シンチレーションサーベイメータ	ZnS(Ag)シンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	1 <sup>※4</sup> (予備1)																																																																																																																																	
β線サーベイメータ	プラスチックシンチレーション	0~100k <sub>min<sup>-1</sup></sub>	-	サンプリング記録	1 <sup>※4</sup> (予備1)																																																																																																																																	
電離箱サーベイメータ	電離箱	1.0μSv/h~300mSv/h <sup>※1</sup>	-	サンプリング記録	2 <sup>※3</sup> (予備1)																																																																																																																																	
小型船舶	-	-	-	-	1 (予備1)																																																																																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.4を掲載】</p> <p>3.4 可搬型放射線計測装置等の数量の考え方                      可搬型放射線計測装置等の数量の考え方を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="674 331 1216 699"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>考え方</th> <th>保管場所</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>緊急時対策棟屋</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>γ線サーベイメータ</td> <td>陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>緊急時対策棟屋</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>緊急時対策棟屋</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>α線サーベイメータ</td> <td>陸上での試料採取を迅速に測定できる数量（1台+予備1台）</td> <td>緊急時対策棟屋</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイメータ</td> <td>陸上と海上モニタリングで放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>緊急時対策棟屋</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>海上モニタリングが実施できる数量（1艇+予備1艇）</td> <td>第1保管エリア、第4保管エリア</td> <td>2艇</td> </tr> </tbody> </table>	名称	考え方	保管場所	台数	可搬型ダスト・よう素サンプラ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台	γ線サーベイメータ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台	β線サーベイメータ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台	α線サーベイメータ	陸上での試料採取を迅速に測定できる数量（1台+予備1台）	緊急時対策棟屋	2台	電離箱サーベイメータ	陸上と海上モニタリングで放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台	小型船舶	海上モニタリングが実施できる数量（1艇+予備1艇）	第1保管エリア、第4保管エリア	2艇	<p>第1.4.1-2表 放射能測定装置の数量の考え方</p> <table border="1" data-bbox="1256 260 1816 770"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>考え方</th> <th>保管場所</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>陸上でのダスト採取と海上モニタリングでのダスト採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>2 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>GM汚染サーベイメータ</td> <td>陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>2 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</td> <td>陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>2 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>α線シンチレーションサーベイメータ</td> <td>陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>1 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>β線サーベイメータ</td> <td>陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>1 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイメータ</td> <td>陸上と海上で放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）</td> <td>1箇所 （緊急時対策所）</td> <td>2 （予備1）</td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>海上モニタリングが実施できる数量（合計1台+予備1台）</td> <td>2箇所 （T.P.31m）</td> <td>1 （予備1）</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; color: green;">! : 重大事故等対処設備</p>	名称	考え方	保管場所	数量	可搬型ダスト・よう素サンプラ	陸上でのダスト採取と海上モニタリングでのダスト採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）	GM汚染サーベイメータ	陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）	NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）	α線シンチレーションサーベイメータ	陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	1 （予備1）	β線サーベイメータ	陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	1 （予備1）	電離箱サーベイメータ	陸上と海上で放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）	小型船舶	海上モニタリングが実施できる数量（合計1台+予備1台）	2箇所 （T.P.31m）	1 （予備1）	
名称	考え方	保管場所	台数																																																												
可搬型ダスト・よう素サンプラ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台																																																												
γ線サーベイメータ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台																																																												
β線サーベイメータ	陸上での試料採取と海上モニタリングでの試料採取を同時に測定できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台																																																												
α線サーベイメータ	陸上での試料採取を迅速に測定できる数量（1台+予備1台）	緊急時対策棟屋	2台																																																												
電離箱サーベイメータ	陸上と海上モニタリングで放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	緊急時対策棟屋	3台																																																												
小型船舶	海上モニタリングが実施できる数量（1艇+予備1艇）	第1保管エリア、第4保管エリア	2艇																																																												
名称	考え方	保管場所	数量																																																												
可搬型ダスト・よう素サンプラ	陸上でのダスト採取と海上モニタリングでのダスト採取を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）																																																												
GM汚染サーベイメータ	陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）																																																												
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ	陸上での採取試料と海上モニタリングでの採取試料を迅速に測定できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）																																																												
α線シンチレーションサーベイメータ	陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	1 （予備1）																																																												
β線サーベイメータ	陸上での採取試料を迅速に測定できる数量（合計1台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	1 （予備1）																																																												
電離箱サーベイメータ	陸上と海上で放射線量を同時に実施できる数量（合計2台+予備1台）	1箇所 （緊急時対策所）	2 （予備1）																																																												
小型船舶	海上モニタリングが実施できる数量（合計1台+予備1台）	2箇所 （T.P.31m）	1 （予備1）																																																												



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>可搬式ダストサンプラ</p>  <p>汚染サーベイメータ</p>  <p>β線サーベイメータ</p>  <p>電離箱サーベイメータ</p> <p>(可搬型放射線計測装置等の写真)</p>  <p>NaIシンチレーションサーベイメータ</p>  <p>ZnSシンチレーションサーベイメータ</p>  <p>小型船舶</p>	 <p>(可搬型ダスト・よう素サンプラのイメージ)</p>  <p>(γ線サーベイメータのイメージ)</p>  <p>(β線サーベイメータのイメージ)</p>  <p>(α線サーベイメータのイメージ)</p>  <p>(電離箱サーベイメータのイメージ)</p>  <p>(小型船舶のイメージ)</p> <p>第1.4.1-1図 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備の写真</p> <p style="text-align: center;">: 重大事故等対処設備</p>	 <p>可搬型ダスト・よう素サンプラ</p>  <p>(NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ)</p>  <p>(α線シンチレーションサーベイメータ)</p>  <p>(電離箱サーベイメータ)</p>  <p>(GM汚染サーベイメータ)</p>  <p>(β線サーベイメータ)</p>  <p>(小型船舶)</p> <p>第1.4.1-1図 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備の写真</p> <p style="text-align: center;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>相違理由</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

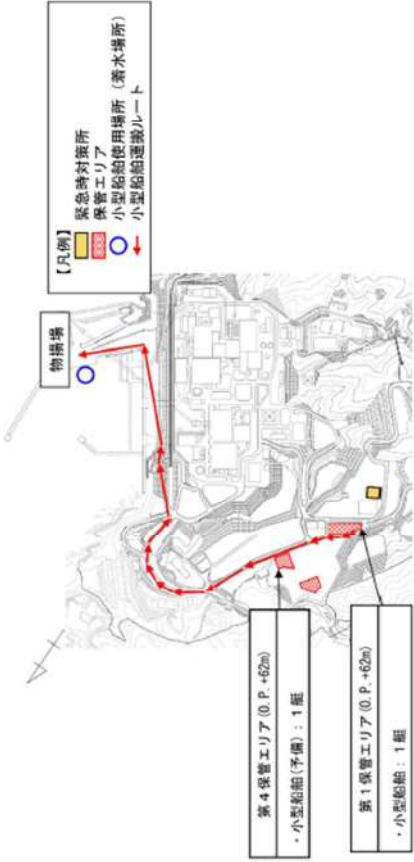

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>【凡例】  <span style="background-color: yellow;">■</span> 緊急時対策所  <span style="color: red;">▲</span> 海水・排水試料採取場所</p> <p>緊急時対策建屋 地下 1 層 (0. P. +57m)</p> <p>可搬放射線計測装置          ・可搬型ガス・よう素サンプラ : 2 台 (予備 1 台)          ・γ線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)          ・β線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)          ・α線サーベイメータ : 1 台 (予備 1 台)          ・電離線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)</p> <p>第 1.4.1-2 図 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備（小型船舶は除く。）の保管場所及び海水・排水試料採取場所</p> <p style="text-align: right;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>【凡例】  <span style="background-color: yellow;">■</span> 緊急時対策所  <span style="color: red;">▲</span> 海水・排水試料採取場所</p> <p>【備考】          緊急時対策所 (T. P. 39. 06)          ・可搬型ガス・よう素サンプラ : 2 台 (予備 1 台)          ・γ線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)          ・β線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)          ・α線サーベイメータ : 1 台 (予備 1 台)          ・電離線サーベイメータ : 2 台 (予備 1 台)</p> <p>第 1.4.1-2 図 発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の測定に使用する設備（小型船舶は除く。）の保管場所及び海水・排水試料採取場所</p> <p style="text-align: right;">: 重大事故等対処設備</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>1.4.2 小型船舶による海上モニタリング</p> <p>重大事故等時、発電所の周辺海域へ気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合、小型船舶により、周辺海域の放射線量を電離箱サーベイメータで測定し、その結果を記録するとともに、空気中の放射性物質及び海水のサンプリングを行う。サンプリングした試料については、<span style="color: green;">γ線サーベイメータ</span>、<span style="color: green;">β線サーベイメータ</span>及び<span style="color: green;">α線サーベイメータ</span>で測定し、その結果を記録する。なお、海洋の状況等が安全上の問題がないと判断できた場合に海上モニタリングを行う。</p> <p>小型船舶の保管場所及び運搬ルートを第1.4.2図に示す。</p> <p>a. 艇数：1艇（予備1艇）</p> <p>b. 定員：5名</p> <p>c. モニタリング時に持ち込む主な資機材</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電離箱サーベイメータ：1台</li> <li>・可搬型ダスト・よう素サンプラ：1台</li> <li>・採取用資機材（容器等）：1式</li> </ul> <p>d. 保管場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1保管エリア：1艇（O.P.+62m）</li> <li>・第4保管エリア：1艇（O.P.+62m）</li> </ul> <p>e. 運搬方法</p> <p>車両にてボートトレーラーを牽引、又は運搬車両にて物揚場まで運搬する。</p> <p style="text-align: right;"><span style="border: 1px dashed green; padding: 2px;">: 重大事故等対処設備</span></p>	<p>1.4.2 小型船舶による海上モニタリング</p> <p>重大事故等時、発電所の周辺海域へ気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合、小型船舶により、周辺海域の放射線量を電離箱サーベイメータで測定し、その結果を記録するとともに、空気中の放射性物質及び海水のサンプリングを行う。サンプリングした試料については、<span style="color: green;">NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</span>、<span style="color: green;">GM汚染サーベイメータ</span>、<span style="color: green;">α線シンチレーションサーベイメータ</span>及び<span style="color: green;">β線サーベイメータ</span>で測定し、その結果を記録する。なお、海洋の状況等が安全上の問題がないと判断できた場合に海上モニタリングを行う。</p> <p>小型船舶の保管場所及び運搬ルートを第1.4.2図に示す。</p> <p>a. 艇数：1艇（予備1艇）</p> <p>b. 定員：5名</p> <p>c. モニタリング時に持ち込む主な資機材</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電離箱サーベイメータ：1台</li> <li>・可搬型ダスト・よう素サンプラ：1台</li> <li>・海水採取用資機材（容器等）：一式</li> </ul> <p>d. 保管場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1号機西側31mエリア：1台</li> <li>・2号機東側31mエリア（b）：1台</li> </ul> <p>e. 運搬方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用積載車輛にて専用港岸壁まで運搬する。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="border: 1px dashed green; padding: 2px;">: 重大事故等対処設備</span></p>	<p>相違理由</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: green;">【女川】記載表現の相違</span></p>



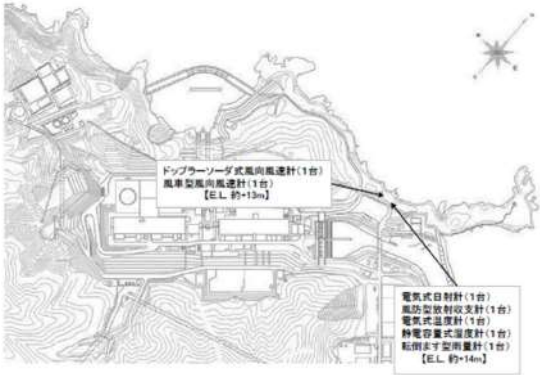
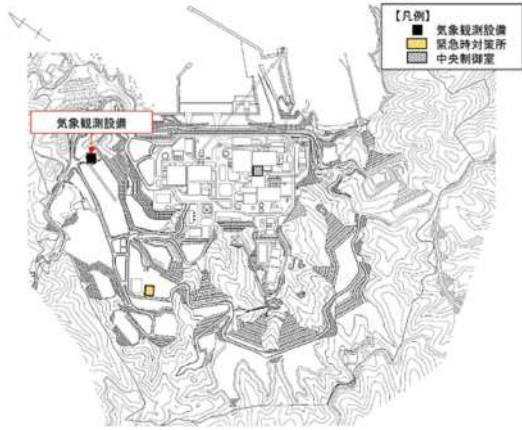
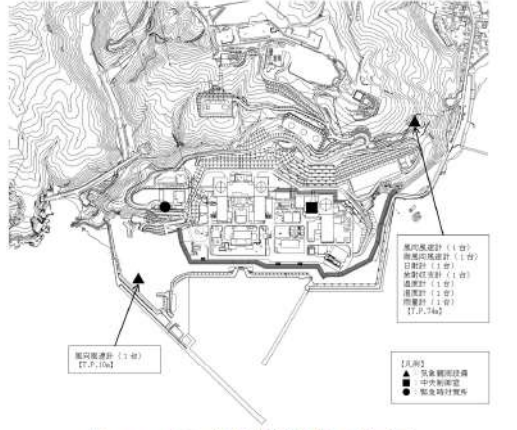
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第1.4.2図 小型船舶の保管場所及び運搬ルート</p> <p>第4保管エリア(0.P.+62m) ・小型船舶(予備)：1艇</p> <p>第1保管エリア(0.P.+62m) ・小型船舶：1艇</p> <p>【R例】 緊急時対策所 保管エリア 小型船舶管理センター 小型船舶運搬ルート</p> <p>物操場</p> <p>：重大事故等対処設備</p>	 <p>第1.4.2図 小型船舶の保管場所及び運搬ルート</p> <p>保管場所 1号機用TP231m=17 小型船舶 1艇</p> <p>保管場所 2号機用TP231m=17 小型船舶 1艇</p> <p>専用倉庫</p> <p>【R例】 緊急時対策所 保管エリア 小型船舶管理センター 小型船舶運搬ルート</p> <p>第1.4.3 土壌モニタリング          発電所敷地内の土壌を採取し、β線サーベイメータによりベータ線を放出する放射性物質の濃度を測定する。また、必要に応じてNaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによりガンマ線、α線シンチレーションサーベイメータによりアルファ線を測定する。</p> <p>：重大事故等対処設備</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川・大飯】 ・泊は土壌モニタリングについて記載。</p>


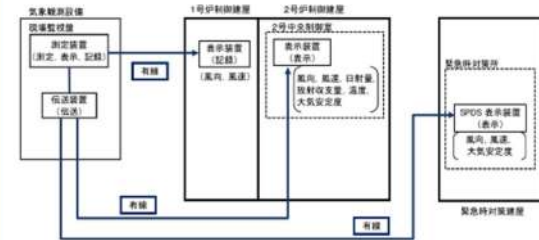
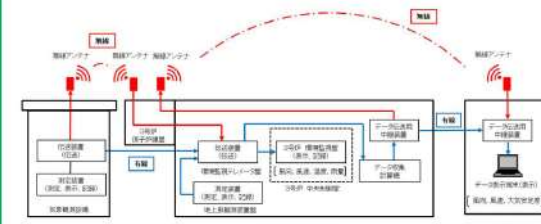


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 気象観測設備について</p> <p>3.1 気象観測設備</p> <p>気象観測設備は、放射性気体廃棄物の放出管理、発電所周辺の一般公衆の被ばく線量評価及び一般気象データ収集のために、風向、風速、日射量、放射収支量、雨量、温度及び湿度を測定、記録する。</p> <p>気象観測設備の配置図を図3-1、測定項目等を表3-1に示す。</p>  <p>図3-1 気象観測設備の配置図</p> <p style="text-align: right;">DB</p>	<p>2. 気象観測設備について</p> <p>2.1 気象観測設備</p> <p>気象観測設備は、放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の一般公衆の被ばく線量評価並びに一般気象データ収集のために、風向、風速、日射量、放射収支量、降水量、温度等を測定し、測定した風向、風速及び大気安定度<sup>※1</sup>データは、中央制御室及び緊急時対策所に表示し、監視を行うことができる設計とする。</p> <p>また、そのデータを記録し、保存することができる設計とする。</p> <p>気象観測設備の各測定器は周囲の建造物の影響のない位置<sup>※2</sup>に配置する設計とする。</p> <p>気象観測設備の配置図を第2.1-1図に、測定項目等を第2.1表に示す。また、気象観測設備のデータ伝送系については、第2.1-2図に示すとおりとする。</p> <p>※1 風速、日射量及び放射収支量より求める。                  ※2 「露場から建物までの距離は建物の高さから1.5mを引いた値の3倍以上、または露場から10m以上。」「露場中央部における地上1.5mの高さから周囲の建物に対する平均仰角は18度以下。」「(地上気象観測指針(2002 気象庁))</p>  <p>第2.1-1図 気象観測設備の配置図</p> <p style="text-align: right;">設計基準対象施設</p>	<p>2. 気象観測設備について</p> <p>2.1 気象観測設備</p> <p>気象観測設備は、放射性気体廃棄物の放出管理及び発電所周辺の一般公衆の被ばく線量評価並びに一般気象データ収集のために、風向、風速、日射量、放射収支量、雨量、温度等を測定し、測定した風向、風速及び大気安定度<sup>※1</sup>データは、中央制御室及び緊急時対策所に表示し、監視を行うことができる設計とする。</p> <p>また、そのデータを記録し、保存することができる設計とする。</p> <p>気象観測設備の各測定器は周囲の建造物の影響のない位置<sup>※2</sup>に配置する設計とする。</p> <p>気象観測設備の配置図を第2.1-1図に、測定項目等を第2.1表に示す。また、気象観測設備のデータ伝送系については、第2.1-2図に示すとおりとする。</p> <p>※1 風速、日射量及び放射収支量より求める。                  ※2 「露場から建物までの距離は建物の高さから1.5mを引いた値の3倍以上、または露場から10m以上。」「露場中央部における地上1.5mの高さから周囲の建物に対する平均仰角は18度以下。」「(地上気象観測指針(2002 気象庁))</p>  <p>第2.1-1図 気象観測設備の配置図</p> <p style="text-align: right;">設計基準対象施設</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>表3-1 気象観測設備の測定項目等</p> <p>気象観測設備</p>  <p>(恒設の気象観測設備の写真)</p> <p>台数：1 (測定項目) 風向<sup>※</sup>、風速<sup>※</sup>、日射量<sup>※</sup> 放射収支量<sup>※</sup>、雨量 温度、湿度</p> <p>(記録) 有線にて中央制御室へ伝送し記録。 また、緊急時対策所の緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)表示装置にて監視可能。</p> <p>※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目</p>	<p>第2.1表 気象観測設備の測定項目等</p> <p>気象観測設備</p> <table border="1"> <tr> <td>風向風速計 (ドップラーソーダ)</td> <td>日射計・放射収支計</td> <td>雨雪量計</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>測定位置：標高175m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>風向風速計(露場)</td> <td>温度計</td> <td>湿度計</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>測定位置：地上高10m</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>&lt;測定項目&gt;          風向<sup>※1</sup>、風速<sup>※1</sup>、日射量<sup>※2</sup>、放射収支量<sup>※1</sup>、降水量、温度、湿度</p> <p>&lt;台数&gt;          各1台</p> <p>&lt;記録&gt;          全測定項目を現場監視盤にて記録。また、風向、風速は有線系回線により1号中央制御室でも記録。風向、風速、日射量、放射収支量、温度及び大気安定度<sup>※2</sup>を2号中央制御室で表示。          また、緊急時対策所に対しては有線系回線により、安全パラメータ表示システム(SPDS)表示装置にて、風向、風速及び大気安定度<sup>※2</sup>を監視可能。</p> <p>※1：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づく測定項目          ※2：風速、日射量及び放射収支量より求める。</p>  <p>第2.1-2図 気象観測設備の伝送概略図</p>	風向風速計 (ドップラーソーダ)	日射計・放射収支計	雨雪量計				測定位置：標高175m			風向風速計(露場)	温度計	湿度計				測定位置：地上高10m			<p>第2.1表 気象観測設備の測定項目</p> <p>気象観測設備</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(風向風速計) 測定位置：標高84m</td> <td>(日射計・放射収支計)</td> <td>(温度計・湿度計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(風向風速計) 測定位置：地上高10m</td> <td>(露風向風速計) 測定位置：標高84m</td> <td>(雨量計)</td> </tr> </table> <p>&lt;測定項目&gt;          風向<sup>※1</sup>、風速<sup>※1</sup>、日射量<sup>※1</sup>、放射収支量<sup>※1</sup>、雨量、温度、湿度</p> <p>&lt;台数&gt;          各1台</p> <p>&lt;記録&gt;          全測定項目を現場監視盤にて記録          有線系回線及び無線系回線にて風向、風速、温度及び雨量を中央制御室へ伝送し記録。          また、緊急時対策所に対しては有線系回線及び無線系回線により、緊急時運転パラメータ伝送システム(SPDS)表示装置にて、風向、風速及び大気安定度<sup>※2</sup>を監視可能。</p> <p>※1：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目          ※2：風速、日射量及び放射収支量より求める。</p>  <p>第2.1-2図 気象観測設備の伝送概略図</p>				(風向風速計) 測定位置：標高84m	(日射計・放射収支計)	(温度計・湿度計)				(風向風速計) 測定位置：地上高10m	(露風向風速計) 測定位置：標高84m	(雨量計)	<p>相違理由</p> <p>第2.1表 気象観測設備の測定項目</p> <p>第2.1-2図 気象観測設備の伝送概略図</p> <p>設計基準対象施設</p>
風向風速計 (ドップラーソーダ)	日射計・放射収支計	雨雪量計																															
測定位置：標高175m																																	
風向風速計(露場)	温度計	湿度計																															
測定位置：地上高10m																																	
(風向風速計) 測定位置：標高84m	(日射計・放射収支計)	(温度計・湿度計)																															
(風向風速計) 測定位置：地上高10m	(露風向風速計) 測定位置：標高84m	(雨量計)																															

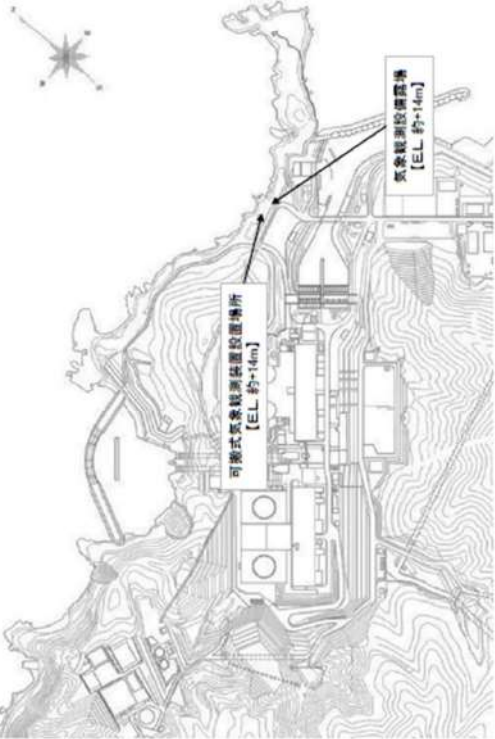
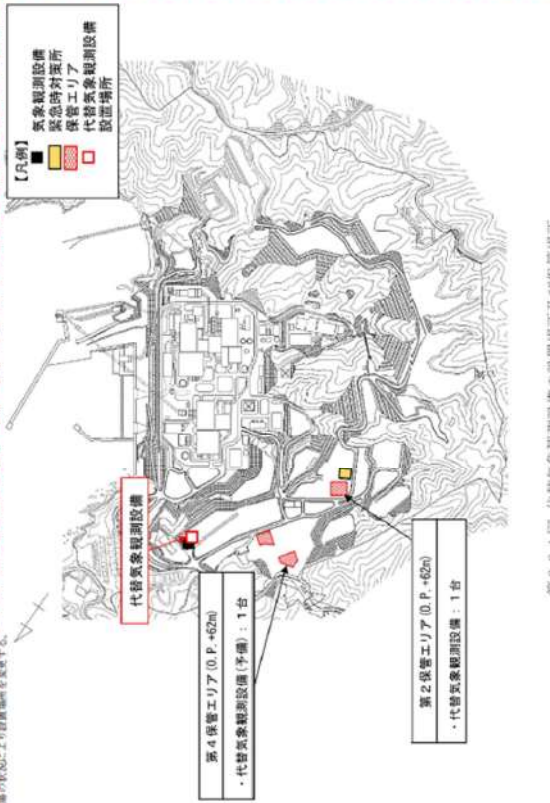
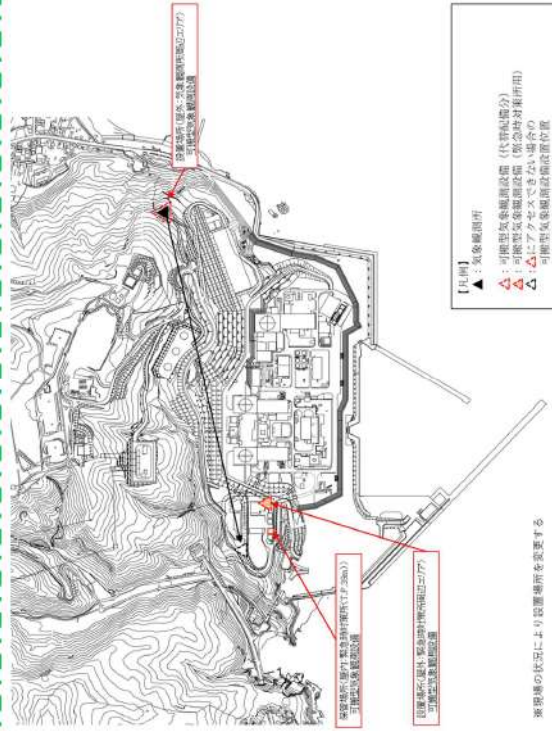


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備




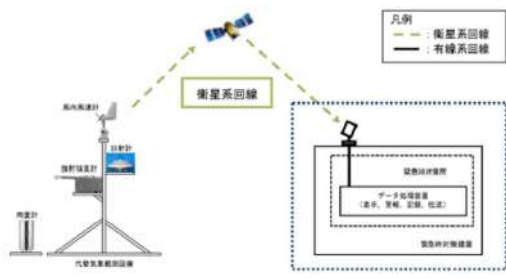
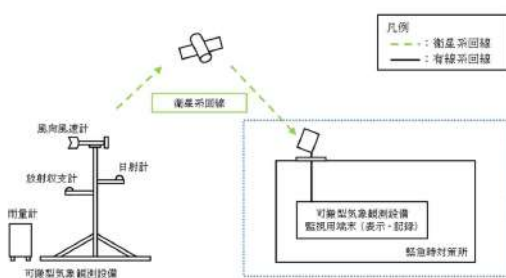
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.2 可搬式気象観測装置</p> <p>気象観測設備が機能喪失した際、可搬式気象観測装置を使用して風向、風速、日射量、放射収支量、雨量、温度及び湿度を測定、記録する。設置場所は、以下の理由より、恒設の気象観測設備露場近傍とする。</p> <p>① グラウンドレベルが恒設の気象観測設備露場と同じ。                  ② 設置場所周辺の建物や樹木の影響が少ない。                  ③ 事故時に放射性物質が放出された際に緊急時対策所付近の風向・風速を把握できる。</p> <p>可搬式気象観測装置の配置図を図3-2、測定項目等を表3-2に示す。</p> <p>可搬式気象観測装置の電源は、バッテリーを使用し約1.5日間連続稼働できる設計としており、バッテリーを交換することにより継続して計測できる。また、測定データは、可搬式気象観測装置の電子メモリに電磁的に記録するとともに、無線により、緊急時対策所に伝送することができる。</p> <p>なお、移動式放射能測定装置（モニタ車）に搭載している風向、風速計にて、風向、風速を測定することも可能である。</p>	<p>2.2 代替気象観測設備</p> <p>重大事故等時、気象観測設備が機能喪失した際に代替できるように代替気象観測設備を気象観測設備近傍に設置する。</p> <p>代替気象観測設備は、合計1台（予備1台）を保管する。                  代替気象観測設備の設置場所及び保管場所を第2.2-1図、測定項目等を第2.2表、伝送概略図を第2.2-2図に示す。</p> <p style="text-align: center;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>2.2 可搬型気象観測設備</p> <p>重大事故等時、気象観測設備が機能喪失した際に代替できるように可搬型気象観測設備を設置して、風向、風速、日射量、放射収支量、雨量を測定、記録する。設置場所は、以下の理由により、恒設の気象観測所及び緊急時対策所とする。</p> <p>(1) 気象観測所</p> <p>①グラウンドレベルが恒設の気象観測設備と同じ。                  ②配置位置周辺の建物や樹木の影響が少ない。                  ③事故時に放射性物質が放出された際に敷地を代表する付近の風向、風速を把握できる。</p> <p>ただし、気象観測所に設置できない場合は、アクセスルート付近であり周辺の建物や樹木の影響が少ない51m倉庫・車庫エリア付近に設置する。</p> <p>(2) 緊急時対策所</p> <p>①事故時に放射性物質が放出された際に緊急時対策所付近の風向、風速等を把握できる。</p> <p>可搬型気象観測設備は、合計2台（予備1台）を保管する。                  可搬型気象観測設備の設置位置及び保管場所を第2.2-1図、測定項目等を第2.2表、伝送概略図を第2.2-2図に示す。</p> <p>可搬型気象観測設備の電源は、バッテリーを使用し約3.5日間連続稼働できる設計としており、バッテリーを交換することにより継続して計測できる。また、測定データは、可搬型気象観測設備の電子メモリに電磁的に記録するとともに、衛星系回線により、緊急時対策所に伝送することができる。</p> <p>なお、放射能観測車に搭載している風向風速計にて、風向及び風速を測定することも可能である。</p> <p style="text-align: center;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>【女川】記載方針の相違                  ・泊は大飯の記載内容も含め記載。                  【大飯】設計の相違</p> <p>【女川】記載方針の相違                  ・泊は大飯の記載内容も含め記載。</p> <p>【女川、大飯】運用の相違                  ・泊では気象観測所はアクセスルート上にないことを考慮して気象観測所に設置できない場合の運用を記載した。</p> <p>【女川・大飯】運用の相違                  ・泊発電所では緊急時対策所付近の風向、風速等を把握するため複数の設置場所を設定している。</p> <p>【女川】記載方針の相違                  ・泊は大飯の記載内容も含め記載。                  【大飯】設計の相違                  ・バッテリーの連続稼働期間が異なるが、バッテリー交換により必要期間確保する方針は同様である。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>図3-2 可搬式気象観測装置の配置場所</p>  <p>※1: 図中の凡例により設置場所を記載する。</p> <p>：重大事故等対処設備</p>	<p>第2.2-1 図 代替気象観測設備の設置場所及び保管場所</p>  <p>：重大事故等対処設備</p>	<p>相違理由</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>表3-2 可搬式気象観測装置の測定項目等</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>可搬式気象観測装置</p>  <p>(可搬式気象観測装置の写真)</p> <p>個数：1（予備1）</p> <p>(測定項目)                  風向<sup>青</sup>、風速<sup>青</sup>、日射量<sup>青</sup>、放射収支量<sup>青</sup>、雨量、温度及び湿度                  (記録)                  電子メモリにて記録。                  また、計測データは緊急時対策所へ無線により伝送可能。</p> </div> <p>※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目</p>	<p>第2.2表 代替気象観測設備の測定項目等</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>代替気象観測設備</p>  <p>(イメージ)</p> <p>&lt;測定項目&gt;                  風向<sup>青</sup>、風速<sup>青</sup>、日射量<sup>青</sup>、放射収支量<sup>青</sup>、降水量</p> <p>&lt;台数&gt;                  1台（予備1台）</p> <p>&lt;電源&gt;                  外部バッテリー（5個）により、24時間以上の供給可能。                  24時間後からは、外部バッテリー予備（5個）と交換することにより継続して計測可能。外部バッテリーは1個あたり約12時間で充電可能。</p> <p>&lt;記録&gt;                  本体の電子メモリに記録。</p> <p>&lt;伝送&gt;                  衛星系回線により、緊急時対策所へ伝送。</p> <p>&lt;重量&gt;                  合計：約515kg                  本体：約300kg                  外部バッテリー：約215kg（約43kg/個×5個）</p> </div> <p>※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づく測定項目</p>	<p>第2.2表 可搬型気象観測設備の測定項目等</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>可搬型気象観測設備</p>  <p>(可搬型気象観測設備の写真)</p> <p>台数：2（予備1）</p> <p>(測定項目)                  風向<sup>青</sup>、風速<sup>青</sup>、日射量<sup>青</sup>、放射収支量<sup>青</sup>、雨量</p> <p>(電源)                  外部バッテリーにより3.5日間の供給可能。                  外部バッテリーを予備と交換することにより継続して計測可能。                  外部バッテリーは約4時間で充電可能。</p> <p>(記録)                  本体の電子メモリに記録。</p> <p>(伝送)                  衛星系回線により緊急時対策所へ伝送。</p> <p>(重量)                  合計：約50kg                  本体：約44kg                  外部バッテリー：約6kg</p> </div> <p>※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目</p>	<p>相違理由</p>
	<p>第2.2-2図 代替気象観測設備の伝送概略図</p>  <p>凡例          - - - 衛星系回線          ——— 有線系回線</p> <p>緊急時対策建屋上に常設するアンテナ。緊急時対策所に常設するデータ処理装置等は耐震性を有する設計とする。</p> <p>第2.2-2図 代替気象観測設備の伝送概略図</p> <p style="color: green;">: 重大事故等対処設備</p>	<p>第2.2-2図 可搬型気象観測設備の伝送概略図</p>  <p>凡例          - - - 衛星系回線          ——— 有線系回線</p> <p>緊急時対策所に常設するアンテナ。緊急時対策所に常設する可搬型気象観測設備監視用端末は耐震性を有する設計とする。</p> <p>第2.2-2図 可搬型気象観測設備の伝送概略図</p> <p style="color: green;">: 重大事故等対処設備</p>	

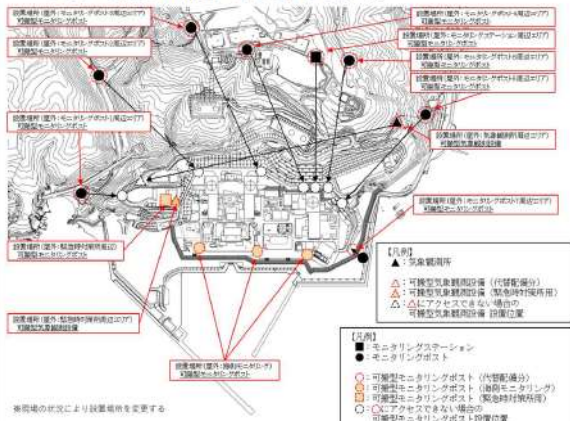
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>3. 緊急時モニタリングの実施について</p> <p>3.1 陸域・海域モニタリング</p> <p>泊発電所では、陸域・海域モニタリングを以下の体制（放管班 4 名：2 名×2 班）で行う（第 3.1 表参照）。</p> <p>(1) モニタリングの準備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警戒事態が発生し、原子力災害対策本部を設置した後、事象の進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、発電所対策本部長の指示により、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの測定データを確認するとともにモニタリングの準備を開始する。</li> </ul> <p>(2) 放射線量及び放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリングポスト及びモニタリングステーションが機能喪失した場合、可搬型モニタリングポストを配備し、放射線量監視を行う。</li> <li>・原災法該当事象の発生後（以下「緊急時モニタリング開始判断後」という。）は、以下のモニタリングを実施する。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>★放射線量の変化の把握、ブルームの発生・通過等を確認するため、可搬型モニタリングポストを発電所海側及び緊急時対策所付近に配備し、放射線量監視を行う。</li> <li>★放射能観測車は、発電所構内を巡回し、発電所構内の放射線量及び放射性物質濃度を監視する。</li> </ul> </li> </ul> <p>(3) 気象観測</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気象観測設備（風向・風速・日射量・放射収支量・雨量）が機能喪失した場合、可搬型気象観測設備を配備し気象観測を行う。</li> <li>・緊急時モニタリング開始判断後は、ブルーム通過方向を把握するため、可搬型気象観測設備を緊急時対策所付近に配備し、気象観測を行う。</li> </ul>	<p>【女川・大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では 3. にて緊急時モニタリングの実施について記載を行っている。女川、大飯ではこれらの一部が後段で整理されているため、各社の該当ページに泊の記載を再掲し、比較している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																			
		<p>(4) 水中の放射性物質の濃度の測定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>重大事故等時に発電用原子炉施設から液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合において発電所及びその周辺の水中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合に、放射能測定装置により水中の放射性物質濃度の測定を行う。</li> </ul> <p>第 3.1 表 陸域・海域モニタリング</p> <table border="1" data-bbox="1254 355 1814 531"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>開始時期</th> <th>実施者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型モニタリングポストの設置</td> <td>・モニタリングポスト、モニタリングステーションの機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後</td> <td rowspan="2">放射班員 2 名</td> </tr> <tr> <td>可搬型気象観測設備の設置</td> <td>・気象観測設備の機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後</td> </tr> <tr> <td>放射能観測車による監視</td> <td>・緊急時モニタリング開始判断後</td> <td rowspan="2">放射班員 2 名</td> </tr> <tr> <td>海水サンプリング</td> <td>・緊急時モニタリング開始判断後</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.2 海上モニタリング</p> <p>重大事故等時に発電用原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所の周辺海域での海上モニタリングが必要と判断した場合、小型船舶で周辺海域を移動し、空気中及び水中の放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海水サンプリング</li> <li>電離箱サーベイメータによる線量測定</li> <li>可搬型ダスト・よう素サンプラによる空気中の放射性物質の採取</li> </ul> <p>なお、使用する小型船舶は予備を含め 2 艇用意し、構内高台のそれぞれ別な場所に保管する。</p> <p>第 3.2 表 海上モニタリング</p> <table border="1" data-bbox="1254 986 1814 1093"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>開始時期</th> <th>実施者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海上モニタリング</td> <td>・津波等による危険がないと判断される時期で、取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射性物質の濃度が確認された場合等、放射班員が海上モニタリングが必要と判断した場合</td> <td>放射班員 2 名 + 船舶要員 1 名</td> </tr> </tbody> </table>	項目	開始時期	実施者	可搬型モニタリングポストの設置	・モニタリングポスト、モニタリングステーションの機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後	放射班員 2 名	可搬型気象観測設備の設置	・気象観測設備の機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後	放射能観測車による監視	・緊急時モニタリング開始判断後	放射班員 2 名	海水サンプリング	・緊急時モニタリング開始判断後	項目	開始時期	実施者	海上モニタリング	・津波等による危険がないと判断される時期で、取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射性物質の濃度が確認された場合等、放射班員が海上モニタリングが必要と判断した場合	放射班員 2 名 + 船舶要員 1 名	
項目	開始時期	実施者																				
可搬型モニタリングポストの設置	・モニタリングポスト、モニタリングステーションの機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後	放射班員 2 名																				
可搬型気象観測設備の設置	・気象観測設備の機能喪失時 ・緊急時モニタリング開始判断後																					
放射能観測車による監視	・緊急時モニタリング開始判断後	放射班員 2 名																				
海水サンプリング	・緊急時モニタリング開始判断後																					
項目	開始時期	実施者																				
海上モニタリング	・津波等による危険がないと判断される時期で、取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射性物質の濃度が確認された場合等、放射班員が海上モニタリングが必要と判断した場合	放射班員 2 名 + 船舶要員 1 名																				


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>3.3 放射線量測定，気象観測，海水採取位置</p> <p>(1) 放射線量測定として，可搬型モニタリングポストを以下の箇所に配備し測定する（第 3.3 図参照）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>モニタリングポスト及びモニタリングステーションが機能喪失した場合の代替として，固定モニタリング設備 8 箇所に配備する。防潮堤外側にあるモニタリングポスト 7 については，防潮堤による放射線計測及び津波による機器損傷の影響を考慮し，代替測定地点を防潮堤内側とする。</li> <li>発電所海側に放射性物質が放出された場合の監視として，海側方位を網羅できるように 3 箇所に配備する。</li> <li>緊急時対策所でブルーム通過の有無が迅速に確認できるように，緊急時対策所付近の 1 箇所に配備する。</li> </ul> <p>(2) 気象観測として，可搬型気象観測設備を以下の箇所に配備し測定する（第 3.3 図参照）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>気象観測設備が機能喪失した場合の代替として，気象観測所 1 箇所に配備する。</li> <li>ブルーム通過方向の把握のために，緊急時対策所付近 1 箇所に配備する。</li> </ul> <p>(3) 周辺海域の状況把握として，1, 2 号取水口，3 号取水口，1, 2, 3 号放水口付近の海水採取を行う。</p>  <p>第 3.3 図 放射線量測定，気象観測位置</p>	





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため大飯欄本ページは添付9.を掲載】</p> <p>9. モニタリングステーション、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストのバックグラウンド低減対策手段</p> <p>重大事故等により、モニタリングステーション、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポスト周辺の汚染に伴い測定ができなくなることを避けるために、以下のとおり、バックグラウンド低減対策手段を整備する。</p> <p>(1) 汚染予防対策</p> <p>重大事故等により、放射性物質の放出の恐れがあることを確認した場合、モニタリングステーション、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストの検出器が汚染することを防止するために、養生を行う。また、時間に余裕がある場合は局舎あるいは設備自体の養生を行う。</p> <p>① モニタリング設備の上から養生シートを被せる。                  ② 養生シートをロープ等で固定する。</p>  <p>(2) 汚染除去対策</p> <p>重大事故等により、放射性物質の放出後、モニタリングステーション、モニタリングポスト、可搬式モニタリングポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。</p> <p>① サーベイメータ等により汚染レベルを確認する。                  ② モニタリングステーション、モニタリングポスト又は可搬式モニタリングポストの検出器、局舎壁等は拭き取り等を行う。                  ③ 周辺のアスファルト、コンクリート面の除染を行う。                  ④ 周辺土壌の入替、周辺樹木の伐採等を行う。                  ⑤ サーベイメータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。</p>	<p>【比較のため女川欄本ページは3.2を掲載】</p> <p>3.2 モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストのバックグラウンド低減対策手段</p> <p>事故後の周辺汚染により、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストによる放射線量の測定ができなくなることを避けるため、以下のとおり、バックグラウンドを低減する手段を整備する。</p> <p>(1) モニタリングポスト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>汚染予防対策                     <p>事故後の周辺汚染により、放射性物質で検出器保護カバーが汚染される場合を想定し、交換用の検出器保護カバーを備える。</p> </li> <li>汚染除去対策                     <p>重大事故等により、放射性物質の放出後、モニタリングポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。</p> <p>①サーベイメータ等により汚染レベルを確認する。                              ②モニタリングポストの検出器保護カバーの交換を行う。                              ③モニタリングポスト局舎壁等の拭取り等を行う。                              ④必要に応じて、モニタリングポスト周辺の樹木の伐採、除草、土壌の除去、落ち葉の除去等を行う。                              ⑤サーベイメータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。</p> </li> </ul>	<p>3.4 モニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬式モニタリングポストのバックグラウンド低減対策手段</p> <p>事故後の周辺汚染により、モニタリングポスト、<b>モニタリングステーション</b>及び可搬式モニタリングポストによる放射線量の測定ができなくなることを避けるため、以下のとおり、バックグラウンドを低減する手段を整備する。</p> <p>(1) モニタリングポスト及び<b>モニタリングステーション</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>汚染予防対策                     <p>事故後の周辺汚染により、放射性物質で検出器保護カバーが汚染される場合を想定し、交換用の検出器保護カバーを備える。</p> </li> <li>汚染除去対策                     <p>重大事故等により、放射性物質の放出後、モニタリングポスト、<b>モニタリングステーション</b>及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。</p> <p>①サーベイメータ等により汚染レベルを確認する。                              ②モニタリングポスト又は<b>モニタリングステーション</b>の検出器保護カバーの交換を行う。                              ③モニタリングポスト又は<b>モニタリングステーション</b>の局舎壁等の拭取り等を行う。                              ④必要に応じて、モニタリングポスト又は<b>モニタリングステーション</b>周辺の樹木の伐採、除草、土壌の除去、落ち葉の除去等を行う。                              ⑤サーベイメータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。</p> </li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> <li>【大飯】運用の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は女川実績の反映として、女川と同様の対策（検出器保護カバーの交換）を行う。</li> </ul> </li> <li>【大飯】運用の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は女川実績の反映として、女川と同様の対策（検出器保護カバーの交換）を行う。</li> </ul> </li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため大飯欄本ページは添付9.を掲載】</p>  <p>周辺土壌の入替等</p> <p>周辺樹木の伐採等</p> <p>(3) バックグラウンド低減の目安について                  放射性物質により汚染した場合のバックグラウンド低減の目安については以下のとおり。                  ・モニタリングステーション、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストの通常時の空間放射線量率レベル（通常値）                  ・ただし、汚染の状況によっては、通常値まで低減することが困難な場合があるため、可能な限り除染を行いバックグラウンドの低減を図る。</p>	<p>【比較のため女川欄本ページは3.2を掲載】</p> <p>(2) 可搬型モニタリングポスト                  ・汚染予防対策                  事故後の周辺汚染により、放射性物質で可搬型モニタリングポストが汚染される場合を想定し、可搬型モニタリングポストの設置を行う際、あらかじめ養生を行う。                  ・汚染除去対策                  重大事故等により、放射性物質の放出後、可搬型モニタリングポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。                  ①サーベイメータ等により汚染レベルを確認する。                  ②あらかじめ養生を行っていた養生シートを取り除く。                  ③可搬型モニタリングポスト周辺の除草、土壌の除去、落ち葉の除去等を行う。                  ④サーベイメータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。</p> <p>(3) バックグラウンド低減の目安について                  放射性物質により汚染した場合のバックグラウンド低減の目安については、以下のとおり。                  ・モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの通常時の放射線量レベル（通常値）                  ・ただし、汚染の状況によっては、通常値まで低減することが困難な場合があるため、その場合は可能な限り除染を行いバックグラウンドの低減を図る。</p>	 <p>検出器保護カバーの交換</p> <p>土壌の除去等</p> <p>(2) 可搬型モニタリングポスト                  ・汚染予防対策                  事故後の周辺汚染により、放射性物質で可搬型モニタリングポストが汚染される場合を想定し、可搬型モニタリングポストの設置を行う際、あらかじめ養生を行う。                  ・汚染除去対策                  重大事故等により、放射性物質の放出後、可搬型モニタリングポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。                  ①サーベイメータ等により汚染レベルを確認する。                  ②あらかじめ養生を行っていた養生シートを取り除く。                  ③可搬型モニタリングポスト周辺の除草、土壌の除去、落ち葉の除去等を行う。                  ④サーベイメータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。</p> <p>(3) バックグラウンド低減の目安について                  放射性物質により汚染した場合のバックグラウンド低減の目安については、以下のとおり。                  ・モニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポストの通常時の放射線量レベル（通常値）                  ・ただし、汚染の状況によっては、通常値まで低減することが困難な場合があるため、その場合は可能な限り除染を行いバックグラウンドの低減を図る。</p>	<p>【大飯】                  ・女川実績の反映</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.5を掲載】</p> <p>3.5 サーベイメータ等を搭載したモニタリング可能な車両（モニタリング資機材運搬車）</p> <p>サーベイメータ等を搭載し、任意の場所のモニタリングを行うモニタリング資機材運搬車を1台配備している。</p> <p>なお、放射能観測車の保守点検時は、モニタリング資機材運搬車を使用可能な状態で待機させる。</p> <p>(1) 台数：1台</p> <p>(2) 主な搭載機器（台数：以下の各1台をモニタリング資機材運搬車に搭載）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電離箱サーベイメータ</li> <li>・γ線サーベイメータ</li> <li>・β線サーベイメータ</li> <li>・可搬型ダスト・よう素サンブラ</li> <li>・移動無線設備（車載型）</li> <li>・衛星電話設備（携帯型）</li> </ul>  <p>(モニタリング資機材運搬車の写真)</p>	<p>3.5 サーベイメータ等を搭載したモニタリング可能な車両（資機材運搬車）</p> <p>サーベイメータ等を搭載し、任意の場所のモニタリングを行う資機材運搬車を1台配備している。</p> <p>なお、放射能観測車の保守点検時は、資機材運搬車を使用可能な状態で待機させる。</p> <p>(1) 台数：1台</p> <p>(2) 搭載する機器（個数：各1台）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電離箱サーベイメータ</li> <li>・GM汚染サーベイメータ</li> <li>・NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ</li> <li>・可搬型ダスト・よう素サンブラ</li> <li>・移動無線設備（車載型）</li> <li>・衛星電話設備（携帯型）</li> <li>・無線連絡設備（携帯型）</li> </ul>  <p>(資機材運搬車の写真)</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>【比較のため、本ページ女川欄は 3.6 を掲載】</p> <p>3.6 自主対策設備（放射性物質の濃度の測定）                      重大事故等時に機能維持を担保できないが、機能喪失していない場合には、事故対応に有効であるため使用する。                      なお、使用にあたっては、必要に応じ試料に前処理を行い、測定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Ge 半導体式試料放射能測定装置</li> <li>・ 可搬型 Ge 半導体式試料放射能測定装置</li> <li>・ ガスフロー測定装置</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(Ge 半導体式試料放射能測定装置のイメージ)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(可搬型 Ge 半導体式試料放射能測定装置のイメージ)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>(ガスフロー測定装置のイメージ)</p> </div>	<p>3.6 自主対策設備（放射性物質の濃度の測定）                      重大事故等時に機能維持を担保できないが、機能喪失していない場合には、事故対応に有効であるため使用する。                      なお、使用にあたっては、必要に応じ試料に前処理を行い、測定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Ge 半導体測定装置（台数：1 台）</li> <li>・ 可搬型 Ge 半導体測定装置（台数：1 台）</li> <li>・ GM 計数装置（台数：1 台）</li> <li>・ ZnS シンチレーション計数装置（台数：1 台）</li> </ul> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(Ge 半導体測定装置)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(可搬型 Ge 半導体測定装置)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GM 計数装置 (イメージ)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ZnS シンチレーション計数装置 (イメージ)</p> </div> </div>	<p>【女川】設備の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため、本ページ大飯欄は補足資料3.を再掲】</p> <p>3. 緊急時モニタリングの実施手順及び体制                      原子力事業者が実施する敷地内及び敷地境界のモニタリングは、以下の手順で行う。</p> <p>(1) 放射線量及び放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警戒事態が発生した場合、事象進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、モニタリングステーション1台、モニタリングポスト5台の稼動状況を確認する。</li> <li>モニタリングステーション及びモニタリングポストが使用できない場合は、可搬式モニタリングポストにて放射線量の監視を行う。</li> <li>可搬式モニタリングポストを海側敷地境界方向及び緊急時対策所付近に配備し、放射線量の監視を行う。</li> </ul>	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.7を掲載】</p> <p>3.7 緊急時モニタリングの実施手順及び体制                      重大事故等が発生した場合に実施する敷地内及び敷地境界のモニタリングは、以下の手順で行う。</p> <p>(1)放射線量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事象進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、モニタリングポスト6台の稼動状況を確認する。</li> <li>モニタリングポストが機能喪失した場合、車両等により可搬型モニタリングポストをモニタリングポスト位置に配置し、放射線量の代替測定を行う。</li> </ul> <p>なお、現場の状況により配置場所を変更する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>また、原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生した場合、海側及び緊急時対策建屋屋上に、可搬型モニタリングポスト3台を配置し、放射線量の測定を行う。</li> </ul> <p>【島根2号炉まとめ資料(令和3年6月規制庁公開版)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬式モニタリング・ポストについては、次のとおり配置を行う。可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置の配置位置を第3.7-1図に示す。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>①運搬ルートが健全である場合、車両により運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>②運搬ルートにおいて、車両の通行が困難であるが要員の通行が可能な場合は、人力により運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>③上記により配置できない場合は、代替測定場所*1へ配置位置を変更する。配置位置の変更にあたっての判断基準は以下のとおり。</li> </ol> </li> <li>代替測定場所への配置位置変更の判断基準                              可搬式モニタリング・ポスト配置位置までの運搬ルートにおいて、地震による道路の寸断、土石流等が発生し、運搬作業の安全が確保できない場合。                              ただし、気象庁による防災気象情報（警戒レベル相当情報）、発電所構内雨量計による計測値を参考とし配置位置変更を事前に決定する場合もある。</li> </ul>	<p>3.7 緊急時モニタリングの実施手順及び体制                      重大事故等が発生した場合に実施する敷地内及び敷地境界のモニタリングは、以下の手順で行う。</p> <p>(1) 放射線量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事象進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、モニタリングポスト7台及びモニタリングステーション1台の稼動状況を確認する。</li> <li>モニタリングポスト又はモニタリングステーションが機能喪失した場合、車両により可搬型モニタリングポストをモニタリングポスト又はモニタリングステーション位置に設置し、放射線量の代替測定を行う。防潮堤外側にあるモニタリングポスト7については、防潮堤による放射線計測及び津波による機器損傷の影響を考慮し、代替測定時の基本配置位置を防潮堤内側とする。</li> <li>また、原災法該当事象が発生した場合、海側及び緊急時対策所付近に可搬型モニタリングポスト4台を設置し、放射線量の測定を行う。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型モニタリングポストについては、次のとおり配置を行う。可搬型モニタリングポスト及び可搬式気象観測設備の配置位置を第3.7-1図に示す。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>①運搬ルートが健全である場合、車両により運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>②運搬ルートにおいて、車両の通行が困難であるが要員の通行が可能な場合は、人力により運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>③上記により配置できない場合は、代替測定場所*1へ配置位置を変更する。配置位置の変更にあたっての判断基準は以下のとおり。</li> </ol> </li> <li>代替測定場所への配置位置変更の判断基準                              可搬型モニタリングポスト配置位置までの運搬ルートにおいて、地震による道路の寸断等が発生し、運搬作業の安全が確保できない場合。</li> </ul>	<p>【大飯】女川実績の反映（本ページすべて）</p> <p>【女川】記載表現の相違                      ・泊では車両により運搬するため、「等」は不要</p> <p>【女川】設置場所の相違                      ・泊では防潮堤の外側にモニタリングポストを設置しているため、別途運用を定めている。</p> <p>【女川】島根審査実績の反映                      ・泊では島根2号炉の記載を参考に、代替設置場所への配置位置変更の判断基準及び代替測定場所の選定の考え方を追記した。</p> <p>【女川】記載行減の相違                      ・泊では前段で読み替えた文言を用いる。</p> <p>【女川】島根実績の反映                      ・代替測定場所への配置について、島根の記載が充実しているため実績を反映した。</p> <p>【島根】地形の相違                      ・島根では可搬型モニタリングポストの設置位置で土石流が発生する可能性があるため、降雨について記載している。泊はそのような地形ではないため、これに関する記載はしていない。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため、本ページ大飯欄は補足資料3.を再掲】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動式放射能測定装置（モニタ車）が使用できない場合は、可搬型放射線計測装置により、発電所構内の放射性物質濃度を測定する。</li> <li>・敷地境界付近の放射線量のデータにより、海側方向に放射性物質が放出された場合でも、放出放射量の算出が可能である。</li> </ul> <p>(2) 海水、排水中及び土壌の放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所の周辺海域の状況把握のために、取水路、放水路等の海水、排水の採取を行い、放射性物質の濃度測定を行う。</li> </ul> <p>・また、発電所の周辺海域への放射性物質の漏えいが確認された場合や敷地内でのモニタリングが困難な場合等には、小型船舶による発電所の周辺海域の放射線量及び放射性物質の測定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所敷地内の土壌モニタリングが必要と判断した場合には、放射性物質の濃度を測定する。</li> </ul> <p>(3) 気象観測</p>	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.7.を掲載】</p> <p>【島根2号炉まとめ資料(令和3年6月規制庁公開版)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なお、発電所構内で土石流が発生した場合において、モニタリング・ポストNo.3代替測定用の可搬式モニタリング・ポストは、アクセスルート上に設定している代替測定場所が土石流の影響により配置できないことから、土石流発生時の代替測定場所へ配置する。</li> <li>・万一、代替測定場所への配置が困難な場合は、検知性等を考慮し、原子炉建物からの方位が変わらない場所へ配置、又は、隣接する可搬式モニタリング・ポストでの兼用による測定を行う。</li> </ul> <p>(2) 放射性物質の濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放射能観測車の使用可否を確認する。</li> <li>・放射能観測車が機能喪失した場合、可搬型放射線計測装置により、空気中の放射性物質の濃度の代替測定を行う。また、スタック放射線モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合、可搬型放射線計測装置により、空気中の放射性物質の濃度の測定を行う。</li> <li>・放射性廃棄物放出水モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合、取水口、放水口、一般排水設備出口等で海水、排水の採取を行い、可搬型放射線計測装置により水中の放射性物質の濃度の測定を行う。</li> <li>・放射性雲通過後において、気体状の放射性物質が放出された場合、可搬型放射線計測装置により土壌中の放射性物質の濃度を測定する。</li> <li>・放射性雲通過後において、気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合、小型船舶、可搬型放射線計測装置による周辺海域の放射線量及び放射性物質の濃度の測定を行う。なお、海洋の状況等が安全上の問題がないと判断できた場合に行う。</li> <li>・放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、放出状況、風向、風速等を考慮し、選定する。</li> </ul> <p>(3) 気象観測</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事象進展に伴う気象情報を的確に把握するため、気象観測設備の稼働状況を確認する。</li> </ul>	<p>・万一、代替測定場所への配置が困難な場合は、検知性等を考慮し、原子炉格納容器からの方位が変わらない場所へ配置、又は、隣接する可搬型モニタリングポストでの兼用による測定を行う。</p> <p>(2) 放射性物質の濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放射能観測車の使用可否を確認する。</li> <li>・放射能観測車が機能喪失した場合、放射能測定装置により、空気中の放射性物質の濃度の代替測定を行う。また、排気筒ガスモニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合、放射能測定装置により空気中の放射性物質の濃度の測定を行う。</li> <li>・廃棄物処理設備排水モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合、取水口、放水口、一般排水設備出口等で海水、排水の採取を行い、放射能測定装置により水中の放射性物質の濃度の測定を行う。</li> <li>・ブルーム通過後において、気体状の放射性物質が放出された場合、放射能測定装置により土壌中の放射性物質の濃度の測定を行う。</li> <li>・ブルーム通過後において、気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合、小型船舶、放射能測定装置及び電離箱サーベイメータによる周辺海域の放射線量及び放射性物質の濃度の測定を行う。なお、海洋の状況等が安全上の問題がないと判断できた場合に行う。</li> <li>・放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、放出状況、風向、風速等を考慮し、選定する。</li> </ul> <p>(3) 気象観測</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事象進展に伴う気象情報を的確に把握するため、気象観測設備の稼働状況を確認する。</li> <li>・原災法該当事象が発生した場合、ブルームの通過方向を把握するため、緊急時対策所付近に可搬型気象観測設備1台を設置し、気象観測を行う。</li> </ul>	<p>【島根】地形の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・島根では可搬型モニタリングポストの代替測定場所が土石流の影響を受ける可能性があるため記載している。泊はそのような地形ではないため、これに関する記載はしていない。</li> </ul> <p>【島根】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・型式の相違</li> </ul> <p>【大飯】女川実績の反映（本ページすべて）</p> <p>【女川】運用の相違 ①の相違</p>

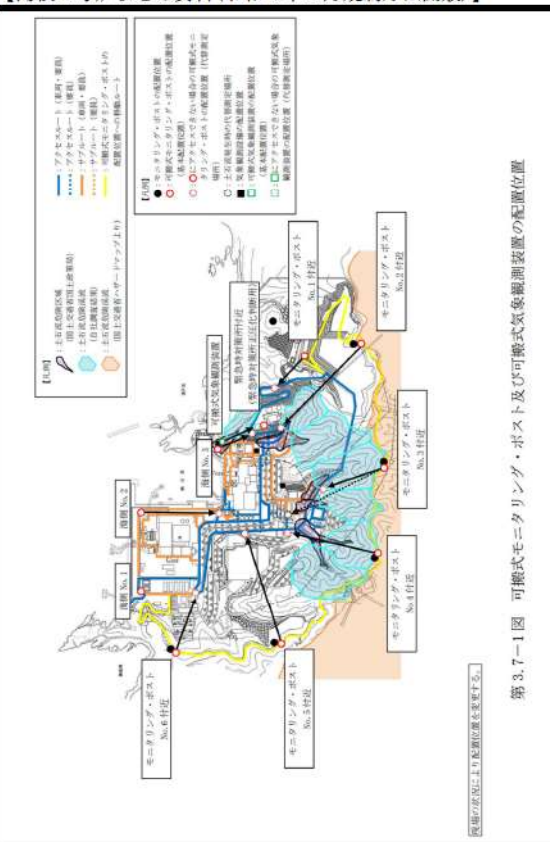
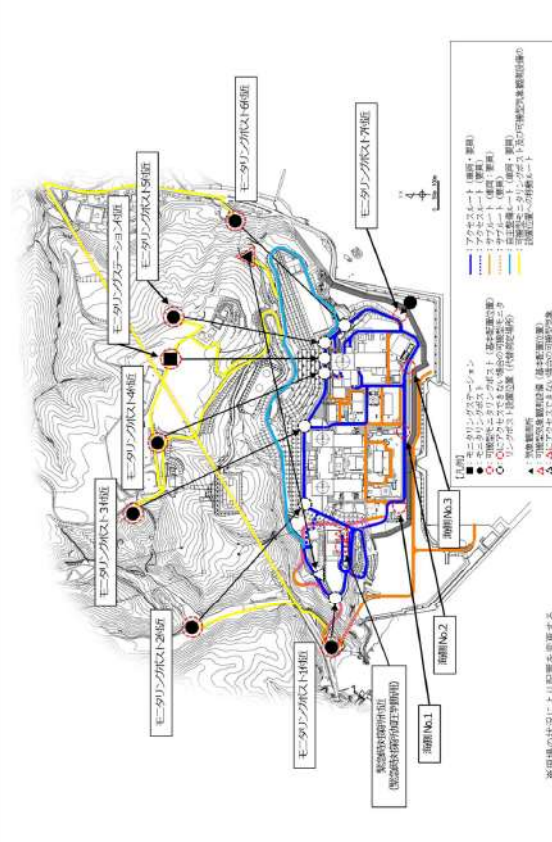


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため、本ページ大飯欄は補足資料3.を再掲】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>気象観測設備が使用できない場合は、可搬式気象観測装置で気象観測を行う。</li> </ul>	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.7を掲載】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>気象観測設備が機能喪失した場合、車両等により代替気象観測設備を気象観測設備位置に配置し、気象観測を行う。なお、現場の状況により配置場所を変更する場合がある。</li> </ul> <p>【島根2号炉まとめ資料(令和3年6月規制庁公開版)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬式気象観測装置については、次のとおり配置を行う。可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置の配置位置を第3.7-1図に示す。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①発電所内で降雨が確認されておらず、運搬ルートが健全である場合は、車両などにより運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>②上記により配置できない場合は、代替測定場所*2へ配置位置を変更する。配置位置の変更にあたっての判断基準は以下のとおり。</li> </ul> </li> <li>代替測定場所への配置位置変更の判断基準                      可搬式気象観測装置配置位置までの運搬ルートにおいて、地震による道路の寸断、土石流などが発生し、運搬作業の安全が確保できない場合。                      ただし、気象庁による防災気象情報（警戒レベル相当情報）、発電所構内雨量計による計測値を参考とし配置位置変更を事前に決定する場合もある。</li> <li>なお、万一、代替測定場所への配置が困難な場合は、気象観測の連続性を考慮し、観測環境が変わらない場所に配置する。</li> </ul> <p>※1：緊急時対策所付近（緊急時対策所加圧判断用）及び海側No.1は、基本配置位置がアクセスルート上であるため、代替測定場所を設定していない。</p> <p>※2：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める場所として、人工芝を敷設することによって露場を確保したうえで、近くに建造物、樹木等のない平坦な場所として第1保管エリア付近を選定している。</p> <p>また、露場面積は「気象観測ガイドブック」（気象庁）に定める30㎡以上を確保する。なお、気象観測装置の設置箇所に人工芝を使用しても観測には影響の無いことが気象庁にて確認されている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象観測所の気象観測設備が機能喪失した場合、車両により可搬型気象観測設備を気象観測設備位置に配置し、気象観測を行う。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型気象観測設備については、次のとおり配置を行う。可搬型モニタリングポスト及び可搬式気象観測装置の配置位置を第3.7-1図に示す。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①運搬ルートが健全である場合は、車両などにより運搬し基本配置位置へ配置する。</li> <li>②上記により配置できない場合は、代替測定場所*1,2へ配置位置を変更する。配置位置の変更にあたっての判断基準は以下のとおり。</li> </ul> </li> <li>代替測定場所への配置位置変更の判断基準                      可搬型気象観測装置配置位置までの運搬ルートにおいて、地震による道路の寸断等が発生し、運搬作業の安全が確保できない場合。</li> <li>なお、万一、代替測定場所への配置が困難な場合は、気象観測の連続性を考慮し、観測環境が変わらない場所に配置する。</li> </ul> <p>※1：緊急時対策所付近（緊急時対策所加圧判断用）、海側No.1、海側No.2、海側No.3及びモニタリングポスト7付近は、基本配置位置がアクセスルート上であるため、代替測定場所を設定していない。</p> <p>※2：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める場所として、人工芝を敷設する（冬季の積雪期間を除く）ことによって露場を確保したうえで、近くに建造物、樹木等のない平坦な場所として51m倉庫・車庫エリア付近を選定している。選定した代替測定場所を第3.7-2図に示す。</p> <p>また、露場面積は「気象観測ガイドブック」（気象庁）に定める30㎡以上を確保する。なお、可搬型気象観測装置の設置箇所に人工芝を使用しても観測には影響の無いことが気象庁にて確認されている。</p>	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】島根審査実績の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では島根2号炉の記載を参考に、代替設置場所への配置位置変更の判断基準及び代替測定場所の選定の考え方を追記した。</li> </ul> <p>【島根】地形の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根では可搬型モニタリングポストの設置位置で土石流が発生する可能性があるため、降雨について記載している。泊はそのような地形ではないため、これに関する記載はしていない。</li> </ul> <p>【島根】地形の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根では可搬型モニタリングポストの設置位置で土石流が発生する蓋然性が高いため、土石流を取り上げて記載している。泊においても、何らかの要因により運搬作業の安全が確保できない場合は配置位置を代替測定場所へ変更する運用は同じ。</li> </ul> <p>【島根】運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本配置位置をアクセスルート上に設定している具体的な設備は異なる。</li> </ul> <p>【島根】運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>積雪期間の長い泊では、積雪期間の運用について記載。</li> </ul> <p>【島根】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>選定した具体的な場所は異なる。</li> </ul> <p>【島根】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では代替測定場所の妥当性を確認するため図を追加した。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>【島根 2 号炉まとめ資料(令和 3 年 6 月規制庁公開版)】</p>  <p>第 3.7-1 図 可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置の配置位置</p> <p>現場の状況により配置位置を変更する。</p>	 <p>第 3.7-1 図 可搬式モニタリングポスト及び可搬式気象観測装置の配置位置</p> <p>※現場の状況により配置位置を変更する。</p>	<p>【島根】地形の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根では可搬型モニタリングポストの設置位置で土石流が発生する可能性があるため、土石流について記載している。泊はそのような地形ではないため、これに関する記載はしていない。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>第 3.7-2 図 可搬型気象観測設備の代替測定場所</p>	<p>【島根】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では代替測定場所の妥当性を確認するため拡大図を追加した。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																												
<p>【比較のため、本ページ大飯欄は補足資料3.を再掲】</p>	<p>【比較のため、本ページ女川欄は3.7を掲載】</p>																																																																																														
<p>(4) 緊急時モニタリングの実施手順及び体制</p>	<p>(4) 緊急時モニタリングの実施手順及び体制</p>	<p>(4) 緊急時モニタリングの実施手順及び体制</p>																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>モニタリングの考え方</th> <th>対応</th> <th>開始時期の考え方</th> <th>対応要員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モニタリングステーション及びモニタリングポストの代替</td> <td>可搬式モニタリングポストの配置</td> <td>モニタリングステーション、モニタリングポストが使用できない場合</td> <td rowspan="2">2～4名</td> </tr> <tr> <td>海側敷地境界方向の放射線監視</td> <td>緊急時対策所付近の状況把握</td> <td>原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後</td> </tr> <tr> <td>空気中のモニタリング</td> <td>空気中（ダスト・よゆ素）の測定</td> <td>重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値等を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所及びその周辺の空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>土壌のモニタリング</td> <td>土壌の測定</td> <td>重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出され、土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要となった場合（ブルーム通過後）</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>水中のモニタリング</td> <td>海水、排水の測定</td> <td>重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>海上のモニタリング</td> <td>空気中（ダスト・よゆ素）及び落水の測定</td> <td>重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>恒設の気象観測設備の代替</td> <td>可搬式気象観測装置の設置</td> <td>重大事故等発生後、気象観測設備の故障等により、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量の測定機能が喪失した場合</td> <td>6名</td> </tr> </tbody> </table>	モニタリングの考え方	対応	開始時期の考え方	対応要員	モニタリングステーション及びモニタリングポストの代替	可搬式モニタリングポストの配置	モニタリングステーション、モニタリングポストが使用できない場合	2～4名	海側敷地境界方向の放射線監視	緊急時対策所付近の状況把握	原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後	空気中のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値等を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所及びその周辺の空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合	2名	土壌のモニタリング	土壌の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出され、土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要となった場合（ブルーム通過後）	2名	水中のモニタリング	海水、排水の測定	重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	2名	海上のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）及び落水の測定	重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	4名	恒設の気象観測設備の代替	可搬式気象観測装置の設置	重大事故等発生後、気象観測設備の故障等により、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量の測定機能が喪失した場合	6名	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th> <th>具体的実施事項</th> <th>開始時期の考え方</th> <th>対応要員 (必要想定人数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</td> <td>可搬型モニタリングポストの配置</td> <td>モニタリングポストが使用できない場合</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定</td> <td rowspan="2">代替気象観測設備の設置</td> <td>【代替測定】 モニタリングポスト位置に配置</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>【測定】 原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後、海側及び緊急時対策棟屋上に配置</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定</td> <td>空気中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 スタック放射線モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>海水、排水中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>放射性廃棄物放出モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>土壌中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>気体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）</td> <td rowspan="2">2名</td> </tr> <tr> <td>海上モニタリング</td> <td>海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定</td> <td>気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 原子力災害対策特別措置法第10条特定事象とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」の第7条第1号の表中におけるイの施設に該当する事象。          (要員数については、今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。)</p>	手順	具体的実施事項	開始時期の考え方	対応要員 (必要想定人数)	可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定	可搬型モニタリングポストの配置	モニタリングポストが使用できない場合	4名	代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定	代替気象観測設備の設置	【代替測定】 モニタリングポスト位置に配置	2名	【測定】 原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後、海側及び緊急時対策棟屋上に配置	2名	可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定	空気中の放射性物質の濃度の測定	【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 スタック放射線モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名	可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定	海水、排水中の放射性物質の濃度の測定	放射性廃棄物放出モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名	可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定	土壌中の放射性物質の濃度の測定	気体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）	2名	海上モニタリング	海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定	気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th> <th>具体的実施事項</th> <th>開始時期の考え方</th> <th>対応要員 (必要想定人数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定</td> <td>可搬型モニタリングポストの設置</td> <td>【代替測定】モニタリングポスト又はモニタリングステーション位置に設置 【測定】 発電所海側及び緊急時対策所付近に設置</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定</td> <td>可搬型気象観測設備の設置</td> <td>気象観測設備が使用できない場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>可搬型気象観測設備による緊急時対策所付近の気象項目監視</td> <td>可搬型気象観測設備の設置</td> <td>原災法該当事象発生と判断した場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定</td> <td>空気中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 排気筒モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>海水、排水中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>廃棄物処理設備排水モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>放射能測定装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>土壌中の放射性物質の濃度の測定</td> <td>気体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>海上モニタリング</td> <td>海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定</td> <td>気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）</td> <td>3名</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 原災法該当事象とは、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」の第7条第一号の表中におけるロの施設に該当する事象。          (要員数については、今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。)</p>	手順	具体的実施事項	開始時期の考え方	対応要員 (必要想定人数)	可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定	可搬型モニタリングポストの設置	【代替測定】モニタリングポスト又はモニタリングステーション位置に設置 【測定】 発電所海側及び緊急時対策所付近に設置	2名	可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定	可搬型気象観測設備の設置	気象観測設備が使用できない場合	2名	可搬型気象観測設備による緊急時対策所付近の気象項目監視	可搬型気象観測設備の設置	原災法該当事象発生と判断した場合	2名	放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定	空気中の放射性物質の濃度の測定	【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 排気筒モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名	放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定	海水、排水中の放射性物質の濃度の測定	廃棄物処理設備排水モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名	放射能測定装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定	土壌中の放射性物質の濃度の測定	気体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）	2名	海上モニタリング	海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定	気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）	3名	
モニタリングの考え方	対応	開始時期の考え方	対応要員																																																																																												
モニタリングステーション及びモニタリングポストの代替	可搬式モニタリングポストの配置	モニタリングステーション、モニタリングポストが使用できない場合	2～4名																																																																																												
海側敷地境界方向の放射線監視	緊急時対策所付近の状況把握	原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後																																																																																													
空気中のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値等を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所及びその周辺の空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合	2名																																																																																												
土壌のモニタリング	土壌の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出され、土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要となった場合（ブルーム通過後）	2名																																																																																												
水中のモニタリング	海水、排水の測定	重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	2名																																																																																												
海上のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）及び落水の測定	重大事故発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値等を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	4名																																																																																												
恒設の気象観測設備の代替	可搬式気象観測装置の設置	重大事故等発生後、気象観測設備の故障等により、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量の測定機能が喪失した場合	6名																																																																																												
手順	具体的実施事項	開始時期の考え方	対応要員 (必要想定人数)																																																																																												
可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定	可搬型モニタリングポストの配置	モニタリングポストが使用できない場合	4名																																																																																												
代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定	代替気象観測設備の設置	【代替測定】 モニタリングポスト位置に配置	2名																																																																																												
		【測定】 原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後、海側及び緊急時対策棟屋上に配置	2名																																																																																												
可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定	空気中の放射性物質の濃度の測定	【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 スタック放射線モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名																																																																																												
可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定	海水、排水中の放射性物質の濃度の測定	放射性廃棄物放出モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名																																																																																												
可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定	土壌中の放射性物質の濃度の測定	気体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）	2名																																																																																												
海上モニタリング	海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定	気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（放射性廃棄物通過後）																																																																																													
手順	具体的実施事項	開始時期の考え方	対応要員 (必要想定人数)																																																																																												
可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定	可搬型モニタリングポストの設置	【代替測定】モニタリングポスト又はモニタリングステーション位置に設置 【測定】 発電所海側及び緊急時対策所付近に設置	2名																																																																																												
可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定	可搬型気象観測設備の設置	気象観測設備が使用できない場合	2名																																																																																												
可搬型気象観測設備による緊急時対策所付近の気象項目監視	可搬型気象観測設備の設置	原災法該当事象発生と判断した場合	2名																																																																																												
放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定及び代替測定	空気中の放射性物質の濃度の測定	【代替測定】 放射線観測車が使用できない場合 【測定】 排気筒モニタが使用できない場合、又は気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名																																																																																												
放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定	海水、排水中の放射性物質の濃度の測定	廃棄物処理設備排水モニタが使用できない場合、又は液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合	2名																																																																																												
放射能測定装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定	土壌中の放射性物質の濃度の測定	気体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）	2名																																																																																												
海上モニタリング	海上における放射線量及び放射性物質の濃度の測定	気体状又は液体状の放射性物質が放出された場合（ブルーム通過後）	3名																																																																																												





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>4. 重大事故時等に使用する測定室について</p> <p>4.1 バックグラウンドが上昇した場合の措置</p> <p>重大事故時等に環境線量が上昇した場合等は、緊急時対策所に配備する可搬型 Ge 半導体測定装置等を用いて測定を実施する（第 4.1 図参照）。</p> <p>測定試料は、ポリ袋で 2 重養生する等汚染拡大防止対策を確実に実施し、緊急時対策所に持込み測定する。</p> <div data-bbox="1256 384 1816 587"> <p>&lt;可搬型Ge半導体測定装置&gt;</p> <p>&lt;荷運容器&gt;</p> <p>緊急時対策室配置図 1.E.23a</p> </div> <p>第 4.1 図 可搬型 Ge 半導体測定装置の外観及び配備場所</p>	<p>【女川・大飯】</p> <p>・泊では 4. にてより詳細な記載を行っている。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 周辺モニタリング設備（補足説明資料）                      &lt;目次&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)モニタリングステーション及びモニタリングポストへの電源供給</li> <li>(2)モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源及び送電ラインのDB/SAの取り合いについて</li> </ol> </li> <li>2. その他のモニタリング設備                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)サーベイメータ等を搭載したモニタリング可能な車両（モニタリング資機材運搬車）</li> <li>(2)サーベイメータや可搬式ダストサンブラ等</li> <li>(3)海水・排水の放射性物質の濃度測定</li> <li>(4)小型船舶によるモニタリング</li> <li>(5)重大事故等時における放射能測定について</li> <li>(6)土壌モニタリング</li> </ol> </li> <li>3. 緊急時モニタリングの実施手順及び体制                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)放射線量及び放射性物質濃度</li> <li>(2)海水、排水中及び土壌の放射性物質濃度</li> <li>(3)気象観測</li> <li>(4)緊急時モニタリングの実施手順及び体制</li> </ol> </li> <li>4. 緊急時モニタリングに関する要員の動き                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)事故発生からブルーム通過後までの要員の動き</li> <li>(2)ホットカウント室へのアクセス性について</li> </ol> </li> <li>5. 放射能放出率の算出                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)可搬式モニタリングポストの配置場所</li> <li>(2)冬季の設置に関する影響</li> <li>(3)放射能放出率の算出</li> <li>(4)放出放射エネルギーの計算例</li> <li>(5)可搬式モニタリングポストによる放射線量率の計測について</li> <li>(6)可搬式モニタリングポストによる放射線量率の検出について</li> <li>(7)ブルーム発生時の移動方向の把握</li> </ol> </li> <li>6. 可搬式気象観測装置の観測項目について                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)観測項目</li> <li>(2)各測定項目の必要性</li> </ol> </li> <li>7. 発電所敷地外の緊急時モニタリング体制                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)発電所敷地外のモニタリング</li> <li>(2)オフサイトセンターへの情報連絡</li> </ol> </li> <li>8. 他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)原子力事業者間協力協定締結の背景</li> <li>(2)原子力事業者間協力協定（内容）</li> </ol> </li> </ol>			<p>【大阪】資料構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大阪は目次を作成している。</li> <li>・泊では60-6の最初に示している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>9. モニタリングステーション、モニタリングポスト及び可搬式モニタリングポストのバックグラウンド低減対策手段                      (1)汚染予防対策                      (2)汚染除去対策                      (3)バックグラウンド低減の目安について</p> <p>10. 移動式放射能測定装置（モニタ車）、可搬式モニタリングポスト等の保管場所</p> <p>11. モニタリングステーション及びモニタリングポスト、可搬式モニタリングポスト移動式放射能測定装置（モニタ車）のデータ伝送について</p>			



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p>1. モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源</p> <p>(1) モニタリングステーション及びモニタリングポストへの電源供給</p> <p>モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下、「設置許可基準規則」という。）」第31条（監視設備）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下、「技術基準規則」という。）」第34条（計測装置）の対応として、モニタリングステーション及びモニタリングポスト専用の無停電電源装置により電源の供給を可能とするとともに、緊急時対策所を經由して電源車（緊急時対策所用）（DB）からも電源の供給が可能とすることにより、電源復旧までの期間を担保できる設計とする。</p> <p>また、「設置許可基準規則」第60条（監視測定設備）及び「技術基準規則」第75条（監視測定設備）の対応として、代替電源設備（電源車（緊急時対策所用））からの給電が可能である。</p> <p>a. モニタリングステーション及びモニタリングポスト専用の無停電電源装置の設備仕様</p> <table border="1" data-bbox="91 746 645 815"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>台数</th> <th>出力</th> <th>発電方式</th> <th>バックアップ時間</th> <th>燃料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無停電電源装置 (UPS)</td> <td>各1台</td> <td>約3kVA×5 (1台当たり)</td> <td>鉛蓄電池</td> <td>約24時間</td> <td>—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源（無停電電源装置）概略図</p>  <p>c. 電源車（緊急時対策所用）（DB）及び電源車（緊急時対策所用）</p> <p>電源車（緊急時対策所用）（DB）及び電源車（緊急時対策所用）の容量は100kVAであり、モニタリングステーション及びモニタリングポストの負荷も含む合計負荷容量の約78kVAを十分に満足する容量を有している。</p> <p>また、電源車（緊急時対策所用）（DB）及び電源車（緊急時対策所用）は、電源喪失時から約1時間以内に電源を供給することができる。</p> <p>(2) モニタリングステーション及びモニタリングポストの電源及び送電ラインのDB/SAの取り合いについて</p>	項目	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考	無停電電源装置 (UPS)	各1台	約3kVA×5 (1台当たり)	鉛蓄電池	約24時間	—			<p>補足説明資料1. モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源</p> <p>(1) モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成について</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、通常時は非常用低圧母線から電源が供給されているが、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの停電検知により自動起動し、定格負荷による連続運転で24時間以上給電可能な非常用発電機（5kVA）を設置している。</p> <p>また、非常用交流電源設備の電源供給時間までの間の停電を防止するため、定格負荷運転で安全側に5分以上の給電可能な無停電電源装置（5kVA）を設置している。</p> <p>無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様を第1表に、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成と写真を第1図に示す。</p> <p>第1表 無停電電源装置及び非常用発電機の設備仕様</p> <table border="1" data-bbox="1272 678 1794 858"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>台数</th> <th>出力</th> <th>発電方式</th> <th>バックアップ時間</th> <th>燃料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無停電電源装置</td> <td>局舎ごとに1台 計8台</td> <td>5kVA</td> <td>蓄電池</td> <td>約7分*</td> <td>—</td> <td>外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び非常用交流電源設備が故障した際の緊急時対策所からの給電までの期間を確保する。</td> </tr> <tr> <td>非常用発電機</td> <td>局舎ごとに1台 計8台</td> <td>5kVA</td> <td>ディーゼルエンジン</td> <td>約24時間</td> <td>軽油</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※無停電電源装置のバックアップ時間について、非常用交流電源設備が所内電源喪失後に自動起動し、約10秒後で電源供給開始されるまでの間、無停電電源装置を經由してモニタリングポスト等に給電するためバックアップ時間を約7分としている。非常用交流電源設備からの電源供給不可時はモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機から約24時間電源供給が可能である。</p>  <p>第1図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成と写真</p>	名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考	無停電電源装置	局舎ごとに1台 計8台	5kVA	蓄電池	約7分*	—	外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び非常用交流電源設備が故障した際の緊急時対策所からの給電までの期間を確保する。	非常用発電機	局舎ごとに1台 計8台	5kVA	ディーゼルエンジン	約24時間	軽油		<p>【大飯】設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いずれもモニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成について補足した資料を作成している。</li> <li>・泊は専用の無停電電源設備に加え、専用の非常用発電機を備えることで24時間以上の給電が可能な設計としている。</li> </ul> <p>【大飯】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊ではモニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源は緊急時対策所を經由していない。</li> </ul>
項目	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考																																
無停電電源装置 (UPS)	各1台	約3kVA×5 (1台当たり)	鉛蓄電池	約24時間	—																																	
名称	台数	出力	発電方式	バックアップ時間	燃料	備考																																
無停電電源装置	局舎ごとに1台 計8台	5kVA	蓄電池	約7分*	—	外部電源喪失後、非常用交流電源設備から給電されるまでの間及び非常用交流電源設備が故障した際の緊急時対策所からの給電までの期間を確保する。																																
非常用発電機	局舎ごとに1台 計8台	5kVA	ディーゼルエンジン	約24時間	軽油																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全電源喪失時においてモニタリングステーション及びモニタリングポストが健全である場合、電源車（緊急時対策所用）以降の設備も同様に健全であることから、電源車（緊急時対策所用）からの給電が可能である。また、別途緊急時対策所については重大事故等対処設備（SA設備）であるため、電源車（緊急時対策所用）から緊急時対策所まではSA設備とした。</p>  <p>図 モニタリングステーション及びモニタリングポストの設備構成の位置づけ</p>		<p>(2) 非常用発電機給電可能時間の設定根拠              モニタリングポスト及びモニタリングステーションの最大所要負荷は4.4 kVA（無停電電源装置の負荷を含む）である。このため、最大所要負荷を満足するように、非常用発電機の容量は5 kVAとしている。              また、定格負荷時の非常用発電機の燃料消費量は1.86 L/hであり、非常用発電機の搭載燃料（軽油）が50 Lであることから、26時間程度の連続運転が可能である。これにより、定格負荷による24時間以上を十分に満足する。</p> <p>(3) 無停電電源装置給電時間の設定根拠              モニタリングポスト及びモニタリングステーションの最大所要負荷は2.4 kVAであることから、最大所要負荷を満足するように無停電電源装置の容量を5 kVAとした。また、非常用交流電源設備の電源供給が確立するまでに要する時間が10秒以内であるのに対し、所要負荷4.0 kVAにおける無停電電源装置の電源供給時間は、約7分間となっており、10秒を十分満足する時間の電源供給が可能である。</p> <p>(4) 非常用発電機の燃料補給について              非常用発電機の燃料は、24時間連続運転が可能であるため、燃料が枯渇する24時間以内に、原子力災害対策本部の総括班が高台（T.P.31 m）に配備しているタンクローリー（4 KL）を使用して燃料を補給することとしている。</p>	<p>【大飯】設計の相違              ・泊ではモニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源は緊急時対策所を経由していない。</p> <p>【女川】記載方針の相違              ・泊は、電源設備のバックアップ時間について、より充実した記載となっている。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>補足説明資料2. 放射能観測車の台数の根拠</p> <p>放射能観測車は、緊急時モニタリング時に発電所構内を走行しての放射線量の測定、又は風向風速の測定を行える車両である。</p> <p>緊急時モニタリング時の定点的な放射線量等の測定は放射線量についてはモニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポストが担い、気象観測については気象観測所及び可搬型気象観測設備が担うことになる。</p> <p>放射能観測車は、機動性があり構内全域を走行して放射線量等の測定をすることが可能であるため定点的な測定とは違うことから緊急時モニタリング時は1台で対応可能である。</p> <p>さらに、必要に応じて原子力事業者間協定に基づき、他社より更に11台の融通が可能な状況である。</p>	<p>【女川】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は、より充実した記載となっている。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. その他のモニタリング設備</p> <p>「設置許可基準規則」第60条（監視測定設備）及び「技術基準規則」第75条（監視測定設備）の対応として、可搬式モニタリングポストを、3号炉及び4号炉共用で11個（モニタリングステーション及びモニタリングポストを代替し得る原子力災害対策特別措置法第10条及び第15条に定められた事象の判断に必要な十分な個数としての6個を含み、原子炉格納施設を囲む8方位及び緊急時対策所付近における放射線量の測定が可能な個数）、予備として6個及び移動式放射能測定装置（モニタ車）1台を保管及び配備する。</p> <p>また、他の当社原子力発電所に移動式放射能測定装置（モニタ車）を5台保有しており融通を受けることが可能である。更に、原子力事業者間協力協定に基づき、移動式放射能測定装置（モニタ車）11台の融通を受けることが可能である。</p> <p>上記モニタリング設備の他に、モニタリング資機材運搬車及びサーベイメータや可搬式ダストサンブラ等を組み合わせることで、状況に応じて、発電所内外のモニタリングを総合的に行う。</p> <p>(1) サーベイメータ等を搭載したモニタリング可能な車両（モニタリング資機材運搬車）</p> <p>サーベイメータ等を搭載し、任意の場所のモニタリングを行うモニタリング資機材運搬車を1台配備している。</p> <p>a 台数：1台                  b 主な搭載機器（個数：各1個）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電離箱サーベイメータ</li> <li>・汚染サーベイメータ</li> <li>・NaIシンチレーションサーベイメータ</li> <li>・可搬式ダストサンブラ</li> <li>・衛星携帯電話</li> </ul>  <p>(モニタリング資機材運搬車の写真)</p>			<p>【大飯】記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊及び女川では大飯の「2. その他のモニタリング設備」の内容を技術的能力の添付資料として整理しており、そちらで比較していることからここでは比較を行わない。</li> </ul>






赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) サーベイメータや可搬式ダストサンプラ等                      サーベイメータや可搬式のサンプラ等は、移動式放射能測定装置（モニタ車）、モニタリング資機材運搬車に搭載する他、状況に応じて、モニタリングに使用する。</p> <p>a. 放射線量の測定                      サーベイメータにより現場の放射線量率を測定する。                      ・電離箱サーベイメータ（個数：2個）予備1個</p>  <p>（電離箱サーベイメータ）</p> <p>b. 放射性物質の採取                      可搬式のサンプラにより空気中の放射性物質（ダスト、よう素）を採取する。                      ・可搬式ダストサンプラ（個数：2個）予備1個</p>  <p>（可搬式ダストサンプラ）</p> <p>c. 放射性物質の測定                      ・NaIシンチレーションサーベイメータ（個数：2個）予備1個                      ・汚染サーベイメータ（個数：2個）予備1個                      ・γ線多重波高分析装置（個数：1個）                      ・ZnSシンチレーションサーベイメータ（個数：1個）予備1個                      ・β線サーベイメータ（個数：1個）予備1個                      ・GM計数装置（個数：1個）                      ・ZnSシンチレーション計数装置（個数：1個）</p>			<p>【大飯】記載箇所の相違                      ・泊及び女川では大飯の「2. その他のモニタリング設備」の内容を技術的能力の添付資料として整理しており、そちらで比較していることからここでは比較を行わない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>各種計測器のイメージを以下に示す。</p>  <p>(Na 1シンチレーションサーベイメータ) (汚染サーベイメータ) (γ線多重高分辨装置)</p>  <p>(Zn Sシンチレーションサーベイメータ) (β線サーベイメータ)</p>  <p>(GM計数装置) (Zn Sシンチレーション計数装置)</p>			<p>【大飯】記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊及び女川では大飯の「2. その他のモニタリング設備」の内容を技術的能力の添付資料として整理しており、そちらで比較していることからここでは比較を行わない。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 海水・排水の放射性物質の濃度測定                      発電所の周辺海域については、取水路、放水路等の海水・排水を採取し、可搬型放射線計測装置（Na Iシンチレーションサーベイメータ、ZnSシンチレーションサーベイメータ、β線サーベイメータ）により放射性物質を測定する。また、必要に応じて前処理を行い、ZnSシンチレーション計数装置、GM計数装置、γ線多重波高分析装置を用いて水中の放射性物質の濃度を測定する。</p> <p>(4) 小型船舶によるモニタリング                      発電所の周辺海域への放射性物質漏えいが確認された場合や敷地内でのモニタリングが困難な場合等には、船舶による発電所の周辺海域の放射線量及び放射性物質の濃度の測定を行う。</p> <p>a. 台数：1台（予備1台）                      b. 最大積載重量：375kg                      c. モニタリング時に持ち込む主な資機材                      ・電離箱サーベイメータ：1個                      ・可搬式ダストサンプラ：1個                      ・海水採取用機材（容器等）：1式                      d. 保管場所                      ・1・2号重油タンク近傍エリア（E.L.約+14m）                      e. 移動：車両等にて荷揚岸壁へ運搬                      小型船舶を保管場所から車両等を用いて取水路まで運搬し、海面に着水するまでの時間は、現場での検証の結果、約2時間である。</p> 			<p>【大飯】記載箇所の相違                      ・泊及び女川では大飯の「2. その他のモニタリング設備」の内容を技術的能力の添付資料として整理しており、そちらで比較していることからここでは比較を行わない。</p>

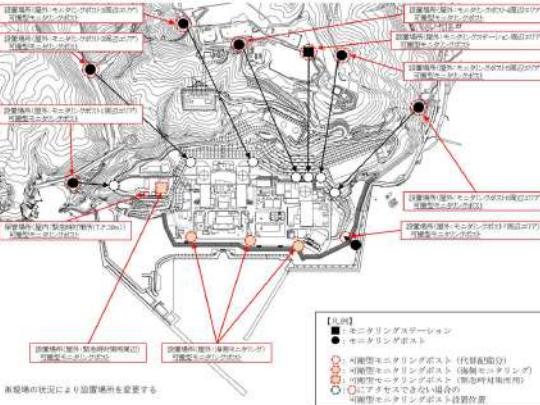


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

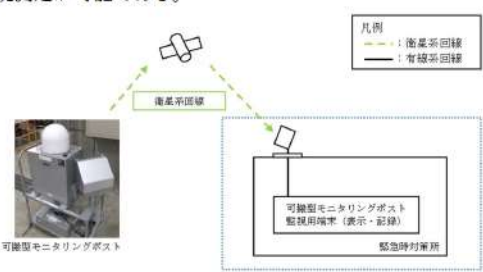
第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 重大事故等時における放射能測定について</p> <p>重大事故等時において、バックグラウンドが上昇し、測定が困難になった場合には、1、2号炉ホットカウント室（（1、2号炉原子炉補助建屋内）(E.L.+23.8m)）にて、モニタリングで採取した試料（ダスト、よう素、海水、排水）の放射能測定を行う。</p> <p>ホットカウント室は、可搬型空気浄化装置で、放射性物質（ダスト、よう素）により汚染した空気を浄化することができ、ホットカウント室内に汚染した空気を可能な限り取り込まないようにする。</p> <p>ホットカウント室内の汚染防止対策として、ホットカウント室及びホットカウント室周りをポリシートで養生するとともに、万一汚染した場合は、ポリシートの取替えを行う。</p> <p>また、鉛マット等を測定器の周りに配置し、測定器のバックグラウンドを下げる。</p> <p>なお、放射性ブルーム通過中は放射能測定を実施しない。（放射能測定は他の事業所でも測定可能。）</p> <p>ホットカウント室の配置</p>  <p>1、2号炉 原子炉補助建屋 (E.L.+23.8m)</p> <p>(6) 土壌モニタリング</p> <p>発電所敷地内の土壌を採取し、汚染サーベイメータ等により放射性物質を測定する。また、必要に応じてZnSシンチレーションサーベイメータによりα線（ウラン、プルトニウム等）、β線サーベイメータによりβ線（ストロンチウム等）を測定する。</p>			<p>【大飯】記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊及び女川では大飯の「2. その他のモニタリング設備」の内容を技術的能力の添付資料として整理しており、そちらで比較していることからここでは比較を行わない。</li> </ul>

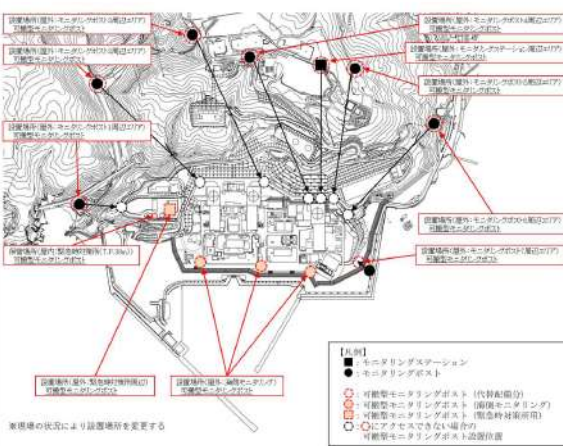
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>補足説明資料 3. 可搬型モニタリングポストの設置について</p> <p>(1) 可搬型モニタリングポストの台数について</p> <p>可搬型モニタリングポストは、固定モニタリング設備の代替として使用するため、周辺監視区域境界付近に設置している数（モニタリングポスト 7 台、モニタリングステーション 1 台）と同等の 8 台を準備している。</p> <p>また、発電所海側モニタリング用 3 台、緊急時対策所付近 1 台を準備している。設置場所は原則、以下のとおりとする。</p>  <p>(2) 可搬型モニタリングポストの保管場所について</p> <p>可搬型モニタリングポストは、耐震性を有する緊急時対策所に保管する。</p> <p>また、複数台を一括して固縛することにより転倒を防止するとともに、周囲に緩衝材を取り付け衝撃を緩和することにより保管時の健全性を維持する。</p> <p>(3) 可搬型モニタリングポストの設置について</p> <p>重大事故等の発生により、固定モニタリング設備が機能を喪失した場合、原子力災害対策本部の放管班 8 名のうち 2 名が、モニタリング情報及びプラント状況から適切な汚染防護装備（タイベック、マスク等）を着用し、資機材運搬車を使用し、可搬型モニタリングポストの保管場所から必要台数を機能喪失した固定モニタリング設備付近に設置する。防潮堤外側にあるモニタリングポスト 7 については、防潮堤による放射線計測及び津波による機器損傷の影響を考慮し、代替測定地点を防潮堤内側とする。</p> <p>また、原災法該当事象発生後（以下「緊急時モニタリング開始判断後」という。）は、発電所海側 3 台及び緊急時対策所付近に 1 台設置する。</p> <p>なお、設置時には可搬型モニタリングポストの転倒防止脚を使用し転倒防止を図る。</p>	<p>【女川・大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では補足説明資料 3 にて、可搬型モニタリングポストの設置についての記載を行っている。女川、大飯ではこれらの一部が後段で整理されているため、各社の該当ページに泊の記載を再掲し、比較している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>(4) 伝送データの監視</p> <p>可搬型モニタリングポストのデータは、下図のとおり、衛星系回線を利用したデータ伝送により、リアルタイムに緊急時対策所に設置した可搬型モニタリングポスト監視用端末に伝送、表示される。</p> <p>緊急時対策所の放管班員は、伝送データが伝送、記録されていることを確認し、その数値を定期的に原子力災害対策本部に報告する。</p> <p>なお、可搬型モニタリングポストは外部バッテリーからの電源供給で、3.5日以上連続で測定が可能であることから、連続測定の場合は3日後までに放管班が予備バッテリー(3.5日以上連続測定可能)と交換する作業を実施することで7日間以上の連続測定が可能である。</p>  <p>凡例  <span style="color: green;">---</span> 衛星系回線  <span style="color: black;">---</span> 有線系回線</p> <p>可搬型モニタリングポスト</p> <p>可搬型モニタリングポスト 監視用端末(表示・記録)</p> <p>緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所に常設するアンテナ、緊急時対策所に常設する可搬型モニタリングポスト監視用端末は耐震性を有する設計とする。</p> <p>(5) 冬季の設置に関する影響</p> <p>可搬型モニタリングポストは、外気温-19℃(最寄の気象官署における最低観測温度-18℃を担保した値)でも使用できる設計となっている他、衛星系回線は降雨雪時にも影響を受けにくいものを採用している。(降雨雪の影響を受けにくい無線周波数帯 [2.5 GHz/2.6 GHz<sup>※</sup>] を使用)</p> <p>また、設置場所への運搬については、泊発電所構内において一定(10 cm)以上の積雪が観測された時点で、速やかに除雪車による除雪が実施される体制にしていること、また可搬型モニタリングポストを運搬する車両は四輪駆動の車両を準備しているため支障はない。</p> <p>なお、設置場所に積雪があった場合には、運搬車両に除雪用具を積載しており、放管班が除雪することで設置場所を確保することが可能である。</p> <p>※ 地上 ⇒ 衛星間：2.6 GHz、衛星 ⇒ 地上間：2.5 GHz</p>	<p>【女川・大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では補足説明資料3にて、可搬型モニタリングポストの設置についての記載を行っている。女川、大飯ではこれらの一部が後段で整理されているため、各社の該当ページに泊の記載を再掲し、比較している。</li> </ul> <p>【大飯】記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大飯の「補足説明資料5. 放射能放出率の算出」の一部と比較している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>(6) 可搬型モニタリングポストの設置位置について                      可搬型モニタリングポストは、泊発電所から 8 方位をほぼ網羅する位置に設置する。                      発電所からの位置関係は以下のとおり。</p>  <p>※現場の状況により設置場所を変更する</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

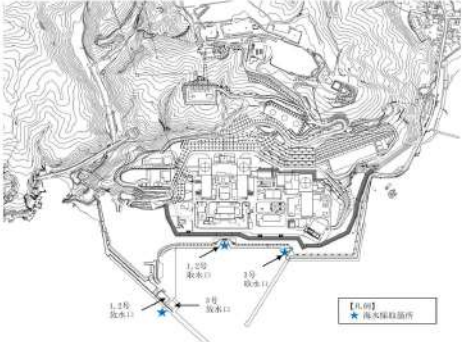
第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 緊急時モニタリングの実施手順及び体制</p> <p>原子力事業者が実施する敷地内及び敷地境界のモニタリングは、以下の手順で行う。</p> <p>(1) 放射線量及び放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警戒事態が発生した場合、事象進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、モニタリングステーション1台、モニタリングポスト5台の稼動状況を確認する。</li> <li>・モニタリングステーション及びモニタリングポストが使用できない場合は、可搬式モニタリングポストにて放射線量の監視を行う。</li> <li>・可搬式モニタリングポストを海側敷地境界方向及び緊急時対策所付近に配備し、放射線量の監視を行う。</li> <li>・移動式放射能測定装置（モニタ車）が使用できない場合は、可搬型放射線計測装置により、発電所構内の放射性物質濃度を測定する。</li> <li>・敷地境界付近の放射線量のデータにより、海側方向に放射性物質が放出された場合でも、放出放射能量の算出が可能である。</li> </ul>		<p>補足説明資料4. 重大事故時の緊急時モニタリングについて</p> <p>警戒事態が発生し、原子力災害対策本部（以下、「対策本部」という。）を設置した後、事象の進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、発電所対策本部長の指示により、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの測定データを確認するとともにモニタリングの準備を開始する。</p> <p>重大事故等が発生した場合、放管班は発電所周辺（周辺海域を含む）に放出される放射性物質濃度及び放射線量を監視・測定するとともに、ブルームの発生・通過を判断するために緊急時モニタリングを実施する。</p> <p>(1) 陸域のモニタリングについて</p> <p>重大事故等が発生した場合に、泊発電所から発電所周辺に放出される放射性物質濃度及び放射線量を把握するため陸域モニタリングを実施する。</p> <p>a. 環境モニタリング時の防護装備</p> <p>放管班員は、重大事故発生後のモニタリング情報及びプラント状況から適切な放射線防護装備（タイベック、マスク等）を着用する。なお、冬季においては、タイベックの内側に防寒服を着用する。</p> <p>b. 気象条件の確認</p> <p>原子力災害対策本部の放管班長は、放管班員に対して以下のとおり気象条件の監視、測定、記録を指示する。</p> <p>① 気象観測所による観測</p> <p>気象観測所に設置している気象測器により、敷地内の風向、風速等の気象条件を中央制御室の環境監視盤で監視、測定、記録する。</p> <p>② 可搬型気象観測設備による観測</p> <p>気象観測所の気象観測設備が機能喪失した場合に、可搬型気象観測設備を配備し、敷地内の風向風速等の気象状況を監視、測定、記録する。</p> <p>また、緊急時対策所付近に可搬型気象観測設備を設置し、ブルーム通過方向を確認するため、緊急時対策所付近の風向風速等の気象状況を監視、測定、記録する。</p> <p>さらに、気象観測設備のデータが正常に伝送されている場合は、発電所敷地内の気象データを詳細に把握するため、放管班長の指示する場所に可搬型気象観測設備を配備する。</p> <p>なお、可搬型気象観測設備の設置時には、転倒防止脚及び重り等を使用し、転倒防止を図る。</p>	<p>【大飯】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>c. 陸上モニタリングの実施</p> <p>(a) 発電所敷地における放射線量の測定                      放管班長は、モニタリングポスト又はモニタリングステーションの放射線量上昇に伴い、敷地内線量率分布を把握する必要があると判断した場合、気象観測設備又は可搬型気象観測設備で確認した風向及び風速を基に、風下方向を主として発電所敷地内の放射線量の測定を実施するよう放管班員に指示する。</p> <p>① 可搬型モニタリングポストによる測定                      緊急時モニタリング開始判断後は、発電所海側モニタリングとして、可搬型モニタリングポスト 3 台を配備し、測定、監視、記録する。                      また、緊急時モニタリング開始判断後は、緊急時対策所付近用として、可搬型モニタリングポスト 1 台を配備し、測定、監視、記録する。</p> <p>② 放射能観測車、サーベイメータによる測定                      敷地内の放射線量を把握するため、放射能観測車搭載の空間吸収線量率モニタで測定、監視、記録する。                      また、放射線量が高い場合には、放射能観測車に積載している電離箱サーベイメータ等を使用し、放射線量を測定、記録する。                      さらに必要に応じて、資機材運搬車にサーベイメータ等を積載し、放射線量等を測定、記録する。</p> <p>(b) 発電所敷地における放射性物質濃度の測定                      放管班長は、モニタリングポスト又はモニタリングステーションの放射線量の上昇に伴い、発電所敷地において放射性物質濃度の確認をする必要があると判断した場合、気象観測設備又は可搬型気象観測設備で確認した風向及び風速を基に、ブルーム通過後は、ブルーム風下方向を主として発電所敷地内の放射性物質濃度の測定を実施するよう放管班員に指示する。                      なお、測定にあたっては放射能レベルにより、採取量、測定時間等を調整する。</p> <p>① 空气中放射性物質の測定                      敷地内において道路・通路が確保され、車両で寄り付き可能な場所から、放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンブラ、ダスト測定装置及びよう素測定装置等を用いて試料の採取、測定を行い、記録する。</p>	<p>【大飯】記載方針の相違                      ・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 海水、排水中及び土壌の放射性物質濃度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発電所の周辺海域の状況把握のために、取水路、放水路等の海水、排水の採取を行い、放射性物質の濃度測定を行う。</li> </ul>		<p>(2) 海域のモニタリングについて</p> <p>重大事故等が発生した場合に、泊発電所から発電所周辺海域等に放出される放射性物質の放出源を把握するため泊発電所専用港湾内外の海域の放射能濃度を測定する。</p> <p>a. 海水サンプリング箇所について</p> <p>重大事故時等の発生により周辺海域の状況把握として、原則、以下の箇所の海水をサンプリングすることにより放射能濃度を把握することとしている。</p>  <p>b. 海水サンプリングの体制</p> <p>泊発電所において原子力防災体制が発令された場合は、原子力災害対策本部が設置される。海水のサンプリングは放管班長の指示により開始する。</p> <p>c. 海水サンプリングの方法について</p> <p>放管班員は、モニタリング情報及びプラント状況から適切な汚染防護装備（タイベック、マスク等）を着用し、さらに救命胴衣を着用して、放射能観測車、資機材運搬車又は業務車両で専用港岸壁まで移動し、採取用資機材を岸壁から海水内に投入して海水をサンプリングする。</p> <p>d. 海水放射能の測定及び測定結果の報告</p> <p>採取した海水は放射能測定装置でガンマ線放出核種の放射能の測定を実施する。分析結果は速やかに放管班長に報告するとともに、記録し保管する。</p>	<p>【大飯】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・また、発電所の周辺海域への放射性物質の漏えいが確認された場合や敷地内でのモニタリングが困難な場合等には、小型船舶による発電所の周辺海域の放射線量及び放射性物質の測定を行う。</p> <p>・発電所敷地内の土壌モニタリングが必要と判断した場合に、放射性物質の濃度を測定する。</p> <p>(3) 気象観測</p> <p>・気象観測設備が使用できない場合は、可搬式気象観測装置で気象観測を行う。</p>		<p>(3) 海上モニタリングについて</p> <p>放管班員2名は、海水中の放射性物質濃度の測定で海水サンプリングを実施し水中の放射性物質濃度の測定を実施するが、このサンプリングで海水への放射性物質の漏洩が確認された場合等、放管班長が海上モニタリングが必要と判断した場合には、周辺海域への放射性物質の濃度等を確認するため、小型船舶を使用した海上モニタリング（船上においては、採取用資機材を使用した海水サンプリング、サーベイメータによる放射線量の測定、ダスト・よう素サンプラによる空気中の放射性物質の採取）を実施する。</p> <p>なお、使用する船舶は予備を含め2隻用意し、発電所構内高台（T.P.31m以上）のそれぞれ別な場所に保管する。</p> <p>(4) ブルーム発生時の対処について</p> <p>緊急時モニタリングにおけるブルーム発生への対処については以下のとおりである。</p> <p>a. ブルーム発生の連絡</p> <p>(a) モニタリングポスト、モニタリングステーション及び気象観測設備が使用可能な場合</p> <p>事故発生後、放射能観測車を使用した緊急時モニタリング実施中、対策本部において、モニタリングポスト、モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポスト（発電所海側3台及び緊急時対策所付近1台）による放射線量の測定データ、気象観測設備及び可搬型気象観測設備（緊急時対策所付近1台）の風向、風速の測定データから炉心風下方向の放射線量の上昇によりブルーム発生の兆候が認められた場合、放管班長から移動無線設備（車載型）等を使用して放射能観測車の放管班員にその旨を連絡する。</p> <p>(b) モニタリングポスト、モニタリングステーション及び気象観測設備が機能喪失の場合</p> <p>可搬型モニタリングポストによる放射線量及び可搬型気象観測設備による風向、風速の測定データから炉心風下方向の放射線量の上昇によりブルーム発生の兆候が認められた場合、放管班長から移動無線設備（車載型）等を使用して放射能観測車の放管班員にその旨を連絡する。</p>	<p>【大阪】記載方針の相違</p> <p>・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(4) 緊急時モニタリングの実手順及び体制				
モニタリングの考え方やポストの代替	対応	開始時期の考え方やモニタリングポストが使用できない場合	対応要員	
モニタリングステーション及びモニタリングポストの代替	可搬式モニタリングポストの配置	原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生後	2~4名	
海側敷地境界方向の放射線監視 緊急時対策所付近の状況把握				
空気中のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所及びその周辺の空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合	2名	
土壌のモニタリング	土壌の測定	重大事故等発生後、排気筒ガスモニタ等の指示値を確認し、原子炉施設から放射性物質が放出され、土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要となった場合（ブルーム通過後）	2名	
水中のモニタリング	海水、排水の測定	重大事故等発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	2名	
海上のモニタリング	空気中（ダスト・よゆ素）及び海水の測定	重大事故等発生後、廃棄物処理設備排水モニタの指示値を確認し、原子炉施設から発電所の周辺海域への放水に放射性物質が含まれるおそれがある場合	4名	
恒設の気象観測設備の代替	可搬式気象観測装置の設置	重大事故等発生後、気象観測設備の故障等により、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量の測定機能が喪失した場合	6名	
			<p>b. ブルーム発生時の対処                      連絡を受けた（あるいは自ら判断した）放射能観測車の放管班員は、放管班長からの指示に従い速やかに緊急時モニタリングを中止し、緊急時対策所又は放射線量の低い風上方向へ退避する。                      なお、退避する際においても車載の空間吸収線量率モニタや電離箱サーベイメータによる測定を実施し、移動に伴う放射線量の変動を把握する。</p> <p>c. ブルーム通過後の対処                      緊急時対策所又は風上方向に退避後、モニタリングポスト、モニタリングステーション又は可搬型モニタリングポストの測定データ等によりブルームが通過したと判断された場合、放管班員は放管班長の指示に従い緊急時モニタリングを再開する。</p>	<p>【大飯】記載方針の相違                      ・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</p>
			<p>緊急時モニタリングの基本的フロー（例）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																													
		<p>(5) 緊急時モニタリングの成立性について                      各モニタリング項目のおおよその所要時間は以下のとおりである。(要員 2 名×2 班 (A 班, B 班) での実施)。                      A 班は可搬型モニタリングポスト及び可搬型気象観測設備の設置については、約 490 分で実施可能、B 班は約 200 分で放射能観測車を用いた空間放射線・放射能物質濃度の測定、海水中の放射性物質濃度の測定が実施可能である。</p> <table border="1" data-bbox="1254 379 1814 1088"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">緊急時対策所付近の可搬型モニタリングポストの設置、発電所海側に可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>② 防護装備着用 約 20 分</td> </tr> <tr> <td>③ 可搬型モニタリングポスト 1 台を保管場所から移動・設置・測定開始 約 20 分</td> </tr> <tr> <td>④ 車両準備・移動 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>⑤ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 3 台を積載)</td> </tr> <tr> <td>⑥ 可搬型モニタリングポスト 3 台 (発電所海側) を設置・測定開始 約 40 分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①～⑥の合計 約 120 分</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">緊急時対策所付近の可搬型気象観測設備の設置【A 班】 (防護装備含む)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>② 防護装備着用 約 20 分</td> </tr> <tr> <td>③ 保管場所からの移動 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>④ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①～④の合計 約 80 分</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む) ※固定モニタリング設備 (8 箇所)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>② 防護装備着用 約 20 分</td> </tr> <tr> <td>③ 車両準備・移動 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>④ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)</td> </tr> <tr> <td>⑤ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分 (要員 2 名×1 班で実施、移動時間含む)</td> </tr> <tr> <td>⑥ 保管場所に移動 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>⑦ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">①～⑧の合計 約 190 分</td> </tr> </tbody> </table>	項目	所要時間	緊急時対策所付近の可搬型モニタリングポストの設置、発電所海側に可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分	② 防護装備着用 約 20 分	③ 可搬型モニタリングポスト 1 台を保管場所から移動・設置・測定開始 約 20 分	④ 車両準備・移動 約 10 分	⑤ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 3 台を積載)	⑥ 可搬型モニタリングポスト 3 台 (発電所海側) を設置・測定開始 約 40 分	①～⑥の合計 約 120 分		緊急時対策所付近の可搬型気象観測設備の設置【A 班】 (防護装備含む)	① 事前打合せ 約 10 分	② 防護装備着用 約 20 分	③ 保管場所からの移動 約 10 分	④ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分	①～④の合計 約 80 分		可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む) ※固定モニタリング設備 (8 箇所)	① 事前打合せ 約 10 分	② 防護装備着用 約 20 分	③ 車両準備・移動 約 10 分	④ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)	⑤ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分 (要員 2 名×1 班で実施、移動時間含む)	⑥ 保管場所に移動 約 10 分	⑦ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)	⑧ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分	①～⑧の合計 約 190 分		<p>【大飯】記載方針の相違                      ・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。</p>
項目	所要時間																															
緊急時対策所付近の可搬型モニタリングポストの設置、発電所海側に可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分																															
	② 防護装備着用 約 20 分																															
	③ 可搬型モニタリングポスト 1 台を保管場所から移動・設置・測定開始 約 20 分																															
	④ 車両準備・移動 約 10 分																															
	⑤ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 3 台を積載)																															
	⑥ 可搬型モニタリングポスト 3 台 (発電所海側) を設置・測定開始 約 40 分																															
①～⑥の合計 約 120 分																																
緊急時対策所付近の可搬型気象観測設備の設置【A 班】 (防護装備含む)	① 事前打合せ 約 10 分																															
	② 防護装備着用 約 20 分																															
	③ 保管場所からの移動 約 10 分																															
	④ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分																															
①～④の合計 約 80 分																																
可搬型モニタリングポストの設置【A 班】 (防護装備、車両準備・積載含む) ※固定モニタリング設備 (8 箇所)	① 事前打合せ 約 10 分																															
	② 防護装備着用 約 20 分																															
	③ 車両準備・移動 約 10 分																															
	④ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)																															
	⑤ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分 (要員 2 名×1 班で実施、移動時間含む)																															
	⑥ 保管場所に移動 約 10 分																															
	⑦ 機材積載 約 20 分 (可搬型モニタリングポスト 4 台を積載)																															
	⑧ 可搬型モニタリングポスト 4 台設置・測定開始 約 50 分																															
①～⑧の合計 約 190 分																																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由										
		<table border="1" data-bbox="1288 140 1780 630"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型気象観測設備の設置【A班】 (防護装備、車両準備・積載含む)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・移動 約 10 分</td> </tr> <tr> <td>※気象観測設備の代替測定</td> <td>④ 機材積載 約 20 分 (可搬型気象観測設備 1 台を積載) ⑤ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分 ①～⑤の合計 約 100 分</td> </tr> <tr> <td>放射能観測車による監視【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ ダスト・よう素測定：約 30 分/箇所 (7)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1) ⑤ 放射線測定 (空間線量率モニター)：連続測定可 ①～④ (⑤は④と同時に進行) の合計 約 70 分</td> </tr> <tr> <td>海水サンプリング【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)</td> <td>① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ 移動・試料採取 約 20 分×3 箇所、60 分/3 箇所 ⑤ 試料測定 約 10 分×3 箇所分、30 分/3 箇所分 ①～⑤の合計約 130 分</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1265 638 1825 1053">                     (6) 陸域のモニタリングの訓練について                      緊急時モニタリングのうち陸域のモニタリングについては、放管班の緊急時モニタリング訓練を通して技術力を維持しており具体的には、放管班 2 名で以下の項目を実施している。                      ・可搬型モニタリングポスト設置訓練 (放射線防護具着用, 冬季実施)                      ・ダスト・よう素サンプリング訓練 (放射線防護具着用)                      ・サーベイメータによる測定訓練 (放射線防護具着用)                      ・上記項目の連絡訓練                      また、定例業務により定期的に以下の測定を実施している。                      ・走行状態での放射線量の測定                      ・定点で停止状態での放射線量の測定, 風向風速の測定                       緊急時モニタリングについてはブルーム通過時の対処も含め、放射能観測車による上記の訓練及び定例の業務から放射線量測定及び風向風速測定により適切に判断し実施できる。なお、今後も継続して訓練を行い必要な改善を実施していくこととしている。                 </p> <p data-bbox="1265 1244 1825 1473">                     (7) 海上モニタリングの成立性について                      海上のモニタリングについては、海上という特殊な場所でのモニタリングとなることから、津波等における危険が十分に小さいと判断される時期で、海水への放射性物質の漏洩が確認された場合等、放管班長が海上モニタリングが必要と判断した場合に、発電所周辺海域への放射能等を確認するため、小型船舶を使用して実施する。                      なお、使用する小型船舶は予備を含め 2 艇用意し、発電所                 </p>	項 目	所要時間	可搬型気象観測設備の設置【A班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・移動 約 10 分	※気象観測設備の代替測定	④ 機材積載 約 20 分 (可搬型気象観測設備 1 台を積載) ⑤ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分 ①～⑤の合計 約 100 分	放射能観測車による監視【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ ダスト・よう素測定：約 30 分/箇所 (7)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1) ⑤ 放射線測定 (空間線量率モニター)：連続測定可 ①～④ (⑤は④と同時に進行) の合計 約 70 分	海水サンプリング【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ 移動・試料採取 約 20 分×3 箇所、60 分/3 箇所 ⑤ 試料測定 約 10 分×3 箇所分、30 分/3 箇所分 ①～⑤の合計約 130 分	<p data-bbox="1848 143 2150 223"> <b>【大飯】記載方針の相違</b>                      ・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。                 </p>
項 目	所要時間												
可搬型気象観測設備の設置【A班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・移動 約 10 分												
※気象観測設備の代替測定	④ 機材積載 約 20 分 (可搬型気象観測設備 1 台を積載) ⑤ 可搬型気象観測設備 1 台を設置・測定開始 約 40 分 ①～⑤の合計 約 100 分												
放射能観測車による監視【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ ダスト・よう素測定：約 30 分/箇所 (7)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1)・(1) ⑤ 放射線測定 (空間線量率モニター)：連続測定可 ①～④ (⑤は④と同時に進行) の合計 約 70 分												
海水サンプリング【B班】 (防護装備、車両準備・積載含む)	① 事前打合せ 約 10 分 ② 防護装備着用 約 20 分 ③ 車両準備・積載 約 10 分 ④ 移動・試料採取 約 20 分×3 箇所、60 分/3 箇所 ⑤ 試料測定 約 10 分×3 箇所分、30 分/3 箇所分 ①～⑤の合計約 130 分												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
		<p>構内高台（T.P.31m以上）のそれぞれ別な場所に保管する。</p> <p>・要員</p> <table border="1" data-bbox="1272 204 1800 320"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>開始時期</th> <th>要員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海上モニタリング</td> <td>・津波等による危険がないと判断される時期で取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射線物質濃度が確認された場合等、放管班長が海上モニタリングが必要と判断した場合</td> <td>放管班2名 船舶要員1名※</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：船舶要員は、シルトフェンス設置要員または放管班員を充当する。</p> <p>・所要時間</p> <table border="1" data-bbox="1272 368 1800 528"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>所用時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海上モニタリング</td> <td>① 事前打合せ 約10分 ② 防護装着用 約20分 ③ 船舶の運搬・資機材積載：80分 ④ 採取測定地点移動 20分/海上1箇所程度 ⑤ 試料採取/測定・サーベイ：70分/海上1箇所程度 ①～⑤の合計約200分</td> </tr> </tbody> </table>	項目	開始時期	要員	海上モニタリング	・津波等による危険がないと判断される時期で取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射線物質濃度が確認された場合等、放管班長が海上モニタリングが必要と判断した場合	放管班2名 船舶要員1名※	項目	所用時間	海上モニタリング	① 事前打合せ 約10分 ② 防護装着用 約20分 ③ 船舶の運搬・資機材積載：80分 ④ 採取測定地点移動 20分/海上1箇所程度 ⑤ 試料採取/測定・サーベイ：70分/海上1箇所程度 ①～⑤の合計約200分	
項目	開始時期	要員											
海上モニタリング	・津波等による危険がないと判断される時期で取水口、放水口の海水サンプリング結果から放射線物質濃度が確認された場合等、放管班長が海上モニタリングが必要と判断した場合	放管班2名 船舶要員1名※											
項目	所用時間												
海上モニタリング	① 事前打合せ 約10分 ② 防護装着用 約20分 ③ 船舶の運搬・資機材積載：80分 ④ 採取測定地点移動 20分/海上1箇所程度 ⑤ 試料採取/測定・サーベイ：70分/海上1箇所程度 ①～⑤の合計約200分												



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

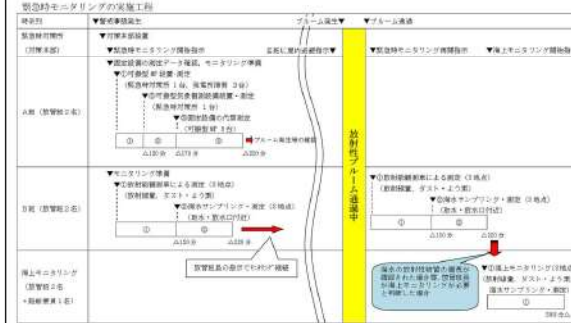
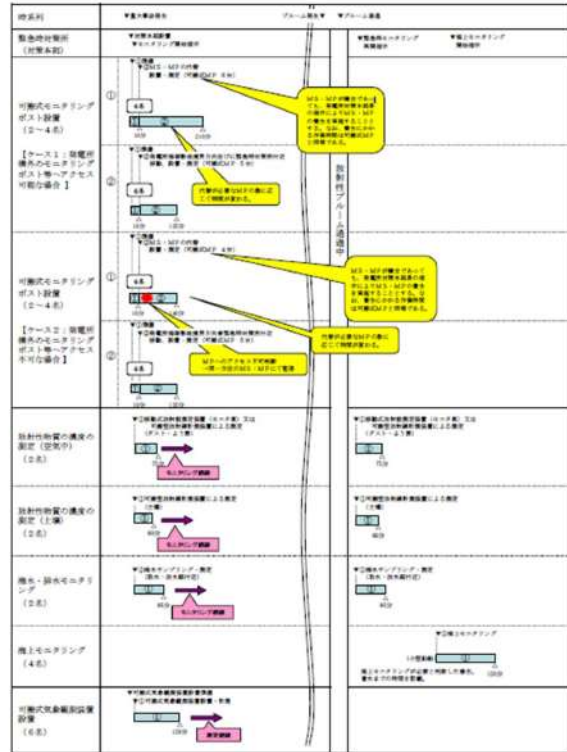
大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

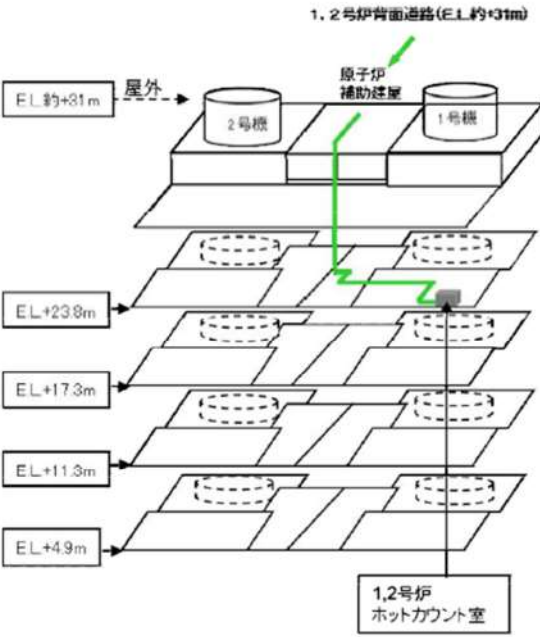
相違理由

4. 緊急時モニタリングに関する要員の動き  
 「3. 緊急時モニタリングの実施手順及び体制」に示す対応要員について、事故発生からブルーム通過後までの動きを以下に示す。  
 (1) 事故発生からブルーム通過後までの要員の動き



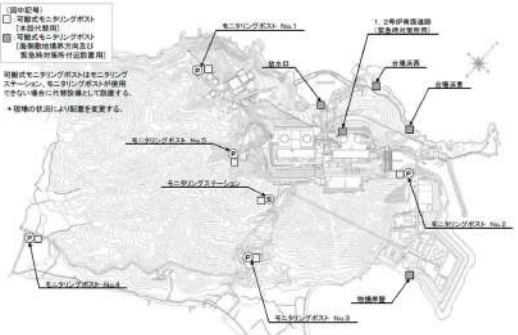
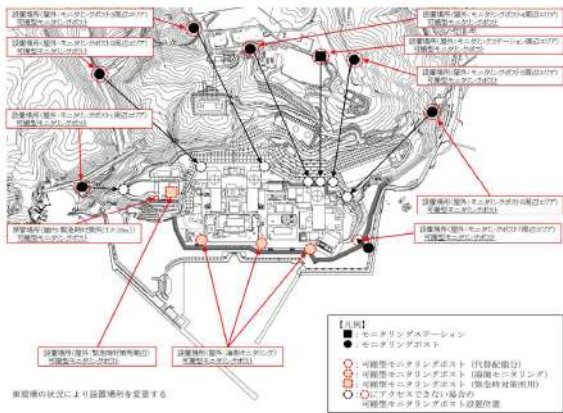
【大飯】記載方針の相違  
 ・記載方針が異なるものの緊急時モニタリングとしての作業内容は同様である。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) ホットカウント室へのアクセス性について                      海水及び排水サンプリングで採取したサンプリング試料の放射能測定を実施する1,2号炉のホットカウント室については、耐震Sクラスの補助建屋内にあり、補助建屋へアクセスする1,2号炉背面道路（E.L.約+31m）からホットカウント室（E.L.+23.8m）までのアクセスルートについては、障害となる機器がないためアクセスが可能である。</p>  <p>ホットカウント室へのアクセスルート</p>			<p>【大飯】運用の相違                      ・海水及び排水サンプリングで採取した試料の放射能測定についても、泊は女川同様現場において放射能測定装置で測定を行う運用である。（3.7 緊急時モニタリングの実施手順及び体制に記載）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5. 放射能放出率の算出</p> <p>重大事故等が発生した場合に、海側敷地境界付近を含み原子炉格納施設を囲む8方位をほぼ網羅する位置に可搬式モニタリングポストを設置し、風下方向の放射線量を測定する。また、可搬式モニタリングポストで得られた放射線量のデータから、放射能放出率を算出し、放出放射エネルギーを求める。</p> <p>(1) 可搬式モニタリングポストの配置場所</p> <p>下図に可搬式モニタリングポストの配置場所を示す。</p> <p>可搬式モニタリングポストは、大飯発電所から8方位をほぼ網羅する位置に設置する。また、アクセスルートが確保できていない等の状況から構外モニタリングポスト付近に設置できない場合は、発電所構内にある同一方位のモニタリングポストまたは可搬式モニタリングポストにて監視する。</p> 		<p>【比較のため泊欄には補足説明資料3.(1)を掲載】</p> <p>(1) 可搬式モニタリングポストの台数について</p> <p>可搬式モニタリングポストは、固定モニタリング設備の代替として使用するため、周辺監視区域境界付近に設置している数（モニタリングポスト7台、モニタリングステーション1台）と同等の8台を準備している。</p> <p>また、発電所海側モニタリング用3台、緊急時対策所付近用1台を準備している。設置場所は原則、以下のとおりとする。</p> 	<p>【大飯】資料構成の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 冬季の設置に関する影響</p> <p>可搬式モニタリングポストは、外気温-10℃でも使用できる設計となっている他、衛星系回線は降雨雪時にも影響を受けにくいものを採用している。(降雨雪の影響を受けにくい無線周波数帯 [2.5 GHz/2.6 GHz] を使用)</p> <p>また、設置場所への運搬については、大飯発電所構内において一定(10cm)以上の積雪が観測された時点で、速やかに除雪車による除雪が実施される体制にしているため支障はない。</p> <p>なお、設置場所に積雪があった場合には、運搬車両に除雪用具を積載しており、除雪することで設置場所を確保することが可能である。</p>		<p>【比較のため泊欄には補足説明資料3.(5)を掲載】</p> <p>(5) 冬季の設置に関する影響</p> <p>可搬型モニタリングポストは、外気温-19℃(最寄の気象官署における最低観測温度-18℃を担保した値)でも使用できる設計となっている他、衛星系回線は降雨雪時にも影響を受けにくいものを採用している。(降雨雪の影響を受けにくい無線周波数帯 [2.5 GHz/2.6 GHz<sup>®</sup>] を使用)</p> <p>また、設置場所への運搬については、泊発電所構内において一定(10 cm)以上の積雪が観測された時点で、速やかに除雪車による除雪が実施される体制にしていること、また可搬型モニタリングポストを運搬する車両は四輪駆動の車両を準備しているため支障はない。</p> <p>なお、設置場所に積雪があった場合には、運搬車両に除雪用具を積載しており、放管班が除雪することで設置場所を確保することが可能である。</p> <p>※ 地上 ⇒ 衛星間：2.6 GHz, 衛星 ⇒ 地上間：2.5 GHz</p>	<p>【大飯】個別設計の相違                  【大飯】根拠を明確化</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 放射能放出率の算出</p> <p>重大事故等時において、放射性物質が放出された場合に放射性物質の放射能放出率を算出するために、可搬式モニタリングポストで得られた放射線量のデータより、以下の算出式を用いる。</p> <p>（出典：「環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会平成22年4月）」より）</p> <p>a. 放射性希ガス放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times D \times U / D_0 / E \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性希ガス放出率 (GBq/h)  <math>D</math> : 風下のモニタリング地点で実測された空気カーマ率<sup>※1</sup> (μGy/h)  <math>D_0</math> : 空気カーマ率図のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率 (μGy/h) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s, 実効エネルギー: 1MeV/dis)<sup>※2</sup>  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)  <math>E</math> : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー (MeV/dis)                 </p> <p>b. 放射性ヨウ素放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times X \times U / X_0 \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性ヨウ素放出率 (GBq/h)  <math>X</math> : 風下のモニタリング地点で実測された大気中の放射性ヨウ素濃度<sup>※1</sup> (Bq/m<sup>3</sup>)  <math>X_0</math> : 地上高さ及び大気安定度が該当する地表濃度分布図より読み取った地表における大気中放射性ヨウ素濃度 (Bq/m<sup>3</sup>) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s)<sup>※2</sup>  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)                 </p> <p>※1：モニタリングで得られたデータを使用                      ※2：排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布（Ⅲ）（日本原子力研究所2004年6月JAERI-Date/Code 2004-010）</p>	<p>3. 参考 環境モニタリング設備等</p> <p>3.3 放射能放出率の算出</p> <p>3.3.1 環境放射線モニタリング指針に基づく算出</p> <p>(1) 地上高さから放出された場合の測定について</p> <p>重大事故等時において、放射性物質が放出された場合に放射性物質の放射能放出率を算出するために、可搬式モニタリングポストで得られた放射線量のデータより、以下の算出式を用いる。</p> <p>出典：「環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会平成22年4月）」より</p> <p>a. 放射性希ガス放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times D \times U / D_0 / E \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性希ガス放出率 (GBq/h)  <math>4</math> : 安全係数  <math>D</math> : 風下の地表モニタリング地点で実測された空気カーマ率<sup>※1</sup> (μGy/h)  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)  <math>D_0</math> : 空気カーマ率図のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率<sup>※2</sup> (μGy/h) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s, 実効エネルギー: 1MeV/dis)  <math>E</math> : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー (MeV/dis)                 </p> <p>b. 放射性ヨウ素放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times X \times U / X_0 \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性ヨウ素放出率 (GBq/h)  <math>4</math> : 安全係数  <math>X</math> : 風下の地表モニタリング地点で実測された大気中の放射性ヨウ素濃度<sup>※1</sup> (Bq/m<sup>3</sup>)  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)  <math>X_0</math> : 地上放出高さ及び大気安定度が該当する地表濃度分布図より読み取った地表における大気中放射性ヨウ素濃度<sup>※2</sup> (Bq/m<sup>3</sup>) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s)                 </p> <p>※1：モニタリングで得られたデータを使用                      ※2：排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図及び放射性雲からの等空気カーマ率分布図（Ⅲ）（日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Date/Code 2004-010）</p>	<p>(8) 環境放射線モニタリング指針に基づく算出について</p> <p>a. 地上高さから放出された場合の測定について</p> <p>重大事故等時において、放射性物質が放出された場合に放射性物質の放射能放出率を算出するために、可搬式モニタリングポストで得られた放射線量のデータより、以下の算出式を用いる。</p> <p>出典：「環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会平成22年4月）」より</p> <p>(a) 放射性希ガス放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times D \times U / D_0 / E \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性希ガス放出率 (GBq/h)  <math>4</math> : 安全係数  <math>D</math> : 風下の地表モニタリング地点で実測された空気カーマ率<sup>※1</sup> (μGy/h)  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)  <math>D_0</math> : 空気カーマ率図のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率<sup>※2</sup> (μGy/h) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s, 実効エネルギー: 1MeV/dis)  <math>E</math> : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるγ線実効エネルギー (MeV/dis)                 </p> <p>(b) 放射性ヨウ素放出率（Q）の算出式</p> $Q = 4 \times X \times U / X_0 \quad (\text{GBq/h})$ <p> <math>Q</math> : 実際の条件下での放射性ヨウ素放出率 (GBq/h)  <math>4</math> : 安全係数  <math>X</math> : 風下の地表モニタリング地点で実測された大気中の放射性ヨウ素濃度<sup>※1</sup> (Bq/m<sup>3</sup>)  <math>U</math> : 平均風速 (m/s)  <math>X_0</math> : 地上高さ及び大気安定度が該当する地表濃度分布図から読み取った地表における大気中放射性ヨウ素濃度<sup>※2</sup> (Bq/m<sup>3</sup>) (at放出率: 1GBq/h, 風速: 1m/s)                 </p> <p>※1：モニタリングで得られたデータを使用                      ※2：排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布（Ⅲ）（日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Date/Code 2004-010）</p>	<p>【大飯】女川実績の反映                  【女川】資料番号の相違</p>

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 放出放射量の計算例</p> <p>以下に、放射性希ガスによる放出放射量の計算例を示す。                  (風速は「1m」、大気安定度は「D」とする。)</p> <p>放射性希ガス放出率 = <math>4 \times D \times U / D_0 / E</math>  <math>= 4 \times 5 \times 10^{-4} \times 1.0 / 1.2 \times 10^{-3} / 0.5 = 3.3 \times 10^8</math> (GBq/h)                  ( <math>3.3 \times 10^{17}</math> Bq/h )</p> <p>4 : 安全係数                  D : モニタリング地点 (風下方向) 実測された空間放射線量率  <math>\Rightarrow 50</math> mGy/h ( <math>5 \times 10^{-4}</math> <math>\mu</math>Gy/h ) ※1 Sv = 1 Gy とした                  U : 放出地上高さにおける平均風速  <math>\Rightarrow 1.0</math> m/s                  D<sub>0</sub> : <math>1.2 \times 10^{-3}</math> <math>\mu</math>Gy/h                  E : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー  <math>\Rightarrow 0.5</math> MeV/dis</p> <p>※ 放射性希ガスの放出放射量は、可搬式ダストサンプラにより採取、測定したデータから算出する。</p> <p>(5) 可搬式モニタリングポストによる放射線量率の計測について</p> <p>重大事故等が発生した場合に、周辺監視区域境界に設置している固定モニタリング設備 (モニタリングステーション1台、モニタリングポスト5台) が機能を喪失した場合の代替用に6個及び海側敷地境界方向に5個可搬式モニタリングポストを設置し、風下方向の放射線量を測定する。</p> <p>なお、ブルームが高い位置から放出された場合でも、ブルームが通過する上空と地表面の間に放射線を遮へいするものが無いため、地表面に設置する可搬式モニタリングポストで十分に計測が可能である。</p> <div data-bbox="134 1037 604 1292"> <p>【放出高さ0mの場合】</p> <p>【放出高さ80mの場合】</p> <p>図 地表面における放射性雲からのγ線による空気カーマ率分布</p> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布 (Ⅲ)」 (日本原子力研究所2004年6月JAERI-Data/Code 2004-010)</p> </div>	<p>【比較のため(3)を移動して掲載】</p> <p>(3) 放射能放出率の計算例</p> <p>&lt;放射能放出率の計算例&gt;</p> <p>以下に、放射性希ガスによる放射能放出率の計算例を示す。                  (風速は「1m/s」、大気安定度は「D」とする。)</p> <p>放射性希ガス放出率 = <math>4 \times D \times U / D_0 / E</math>  <math>= 4 \times 5 \times 10^4 \times 1.0 / 3.1 \times 10^{-4} / 0.5 = 1.3 \times 10^9</math> (GBq/h) ( <math>1.3 \times 10^{18}</math> Bq/h )</p> <p>4 : 安全係数                  D : 地表モニタリング地点 (風下方向) 実測された空間放射線量率  <math>\Rightarrow 50</math> mGy/h ( <math>5 \times 10^{-4}</math> <math>\mu</math>Gy/h ) ※1 Sv = 1 Gy とした                  U : 放出地上高さにおける平均風速  <math>\Rightarrow 1.0</math> m/s                  D<sub>0</sub> : 空気カーマ率のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率  <math>\Rightarrow 3.1 \times 10^{-4}</math> <math>\mu</math>Gy/h                  E : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー  <math>\Rightarrow 0.5</math> MeV/dis</p> <p>※ 放射性希ガスの放出放射率は、可搬式ダスト・よう素サンプラにより採取し、可搬式放射線計測装置により測定したデータから算出する。</p> <p>(2) 高い位置から放出された場合の測定について</p> <p>可搬式モニタリングポストは、地表面に配置するため、高所から<b>放射性雲</b>が放出された場合、放射線量率としては低くなる。しかしながら、<b>放射性雲</b>が通過する上空と地表面の間に放射線を遮蔽するものがないため、地表面に配置する可搬式モニタリングポストで十分に測定が可能である。</p> <div data-bbox="672 909 1164 1244"> <p>【放出高さ160mの場合】</p> <p>【放出高さ0mの場合】</p> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布 (Ⅲ)」 (日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Data/Code 2004-010) (条件等加筆)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排気筒高さ 0.P. +175m<sup>※</sup></li> <li>・敷地グラウンドレベル 0.P. +15m<sup>※</sup></li> <li>・可搬式モニタリングポスト設置場所 (原子炉格納施設から約150~880m)</li> <li>※：2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地震変動を考慮すると、表記値より一様に1m沈下</li> </ul> <p>第3.3.1-1図 各大気安定度における地表面での放射性雲からのγ線による空気カーマ率分布図</p> </div>	<p>b. 放射能放出率の算出</p> <p>&lt;放射能放出率の計算例&gt;</p> <p>以下に、放射性希ガスによる放射能放出率の計算例を示す。                  (風速は「1m/s」、大気安定度は「D」とする。)</p> <p>放射性希ガス放出率 = <math>4 \times D \times U / D_0 / E</math>  <math>= 4 \times 5 \times 10^4 \times 1.0 / 1.2 \times 10^{-3} / 0.5 = 3.3 \times 10^8</math> (GBq/h)                  ( <math>3.3 \times 10^{17}</math> Bq/h )</p> <p>4 : 安全係数                  D : 地表モニタリング地点 (風下方向) で実測された空間放射線量率  <math>\Rightarrow 50</math> mGy/h ( <math>5 \times 10^{-4}</math> <math>\mu</math>Gy/h ) ※1 Sv = 1 Gy とした                  U : 放出地上高さにおける平均風速  <math>\Rightarrow 1.0</math> m/s                  D<sub>0</sub> : 空気カーマ率のうち地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率  <math>\Rightarrow 1.2 \times 10^{-3}</math> <math>\mu</math>Gy/h                  E : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるγ線実効エネルギー  <math>\Rightarrow 0.5</math> MeV/dis</p> <p>※ 放射性希ガスの放射能放出率は、可搬式ダスト・よう素サンプラにより採取し、放射線測定装置により測定したデータから算出する。</p> <p>c. 高い位置から放出された場合の測定について</p> <p>可搬式モニタリングポストは、地表面に配置するため、高所から<b>ブルーム</b>が放出された場合、放射線量率としては低くなる。しかしながら、<b>ブルーム</b>が通過する上空と地表面の間に放射線を遮蔽するものがないため、地表面に配置する可搬式モニタリングポストで十分に測定が可能である。</p> <div data-bbox="1276 893 1792 1260"> <p>【放出高さ70mの場合】</p> <p>【放出高さ0mの場合】</p> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布 (Ⅲ)」 (日本原子力研究所2004年6月 JAERI-Data/Code 2004-010)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排気筒高さ：T.P. 83.1m</li> <li>・敷地グラウンドレベル：T.P. 10.0m</li> <li>・可搬式モニタリングポスト設置場所 (原子炉格納施設から約220m~約1km)</li> </ul> <p>第1図 各大気安定度における地表面でのブルームからのγ線による空気カーマ率分布図</p> </div>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
	<p>3.3.2 可搬型モニタリングポストの配置位置における放射<sup>青</sup>性雲の検知性について</p> <p>(1)環境放射線モニタリング指針に基づく評価  <sup>青</sup>放射性雲が放出された場合において、<sup>青</sup>放射性雲は必ずしも可搬型モニタリングポストの配置位置を通過するわけではなく、間隙を通過するケースも考えられる。そのため、<sup>青</sup>第3.3.2-1表の条件において、放出高さ及び大気安定度が該当する空気カーマ率図（<sup>青</sup>第3.3.2-1図、<sup>青</sup>第3.3.2-2図）を用いて、配置する可搬型モニタリングポストの検知性を評価した。</p> <p style="text-align: center;">第3.3.2-1表 評価条件</p> <table border="1" data-bbox="689 547 1211 895"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>設定内容</th> <th>設定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風速</td> <td>1.0m/s</td> <td>それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。</td> </tr> <tr> <td>風向</td> <td>8方位</td> <td>可搬型モニタリングポストの配置位置を考慮した。</td> </tr> <tr> <td>大気安定度</td> <td>D（中立）</td> <td>女川原子力発電所で観測された大気安定度のうち、最も出現頻度の高い大気安定度を採用（2012年1月～12月）した。</td> </tr> <tr> <td>放出位置</td> <td>2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管（地上高約37m、標高約50m）</td> <td>2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管からの放出を想定した。</td> </tr> <tr> <td>評価地点</td> <td>可搬型モニタリングポストの配置位置</td> <td>当該配置場所での放射<sup>青</sup>性雲の検知性を確認するため。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設定内容	設定理由	風速	1.0m/s	それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。	風向	8方位	可搬型モニタリングポストの配置位置を考慮した。	大気安定度	D（中立）	女川原子力発電所で観測された大気安定度のうち、最も出現頻度の高い大気安定度を採用（2012年1月～12月）した。	放出位置	2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管（地上高約37m、標高約50m）	2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管からの放出を想定した。	評価地点	可搬型モニタリングポストの配置位置	当該配置場所での放射 <sup>青</sup> 性雲の検知性を確認するため。	<p>(9)可搬型モニタリングポスト設置場所におけるブルーム<sup>青</sup>の検知性について</p> <p>a. 環境放射線モニタリング指針に基づく評価  <sup>青</sup>ブルームが放出された場合において、<sup>青</sup>ブルームは必ずしも可搬型モニタリングポストの配置位置を通過するわけではなく、間隙を通過するケースも考えられる。そのため、<sup>青</sup>第1表の条件において、放出高さ及び大気安定度が該当する空気カーマ率図（<sup>青</sup>第1図、<sup>青</sup>第2図）を用いて、配置する可搬型モニタリングポストの検知性を評価した。</p> <p style="text-align: center;">第1表 評価条件</p> <table border="1" data-bbox="1301 547 1771 935"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>設定内容</th> <th>設定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風速</td> <td>1.0m/s</td> <td>それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。</td> </tr> <tr> <td>風速</td> <td>8方位</td> <td>可搬型モニタリングポストの設置場所を考慮した。</td> </tr> <tr> <td>大気安定度</td> <td>D（中立）</td> <td>泊発電所構内で最も出現頻度の高い大気安定度を採用した。</td> </tr> <tr> <td>放出位置</td> <td>3号炉格納容器（地上高70m）</td> <td>3号炉原子炉格納容器からの漏えいを想定</td> </tr> <tr> <td>評価地点</td> <td>可搬型モニタリングポストの設置場所</td> <td>当該設置場所でのブルーム<sup>青</sup>の検知性確認のため。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設定内容	設定理由	風速	1.0m/s	それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。	風速	8方位	可搬型モニタリングポストの設置場所を考慮した。	大気安定度	D（中立）	泊発電所構内で最も出現頻度の高い大気安定度を採用した。	放出位置	3号炉格納容器（地上高70m）	3号炉原子炉格納容器からの漏えいを想定	評価地点	可搬型モニタリングポストの設置場所	当該設置場所でのブルーム <sup>青</sup> の検知性確認のため。	
項目	設定内容	設定理由																																					
風速	1.0m/s	それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。																																					
風向	8方位	可搬型モニタリングポストの配置位置を考慮した。																																					
大気安定度	D（中立）	女川原子力発電所で観測された大気安定度のうち、最も出現頻度の高い大気安定度を採用（2012年1月～12月）した。																																					
放出位置	2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管（地上高約37m、標高約50m）	2号炉原子炉格納容器フィルタベント装置出口配管からの放出を想定した。																																					
評価地点	可搬型モニタリングポストの配置位置	当該配置場所での放射 <sup>青</sup> 性雲の検知性を確認するため。																																					
項目	設定内容	設定理由																																					
風速	1.0m/s	それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。																																					
風速	8方位	可搬型モニタリングポストの設置場所を考慮した。																																					
大気安定度	D（中立）	泊発電所構内で最も出現頻度の高い大気安定度を採用した。																																					
放出位置	3号炉格納容器（地上高70m）	3号炉原子炉格納容器からの漏えいを想定																																					
評価地点	可搬型モニタリングポストの設置場所	当該設置場所でのブルーム <sup>青</sup> の検知性確認のため。																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="694 191 1187 925"> <p>【放出高さ40m、大気安定度D】</p> <p>第3.3.2-2図 風下直角方向空気カーマ率</p> </div> <div data-bbox="694 606 1120 877"> <p>【放出高さ40m】</p> <p>第3.3.2-1図 風下軸上空空気カーマ率</p> </div> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布および放射性雲からの等空気カーマ率分布図（Ⅲ）」              （日本原子力研究所 2004年6月 JAERI Data/Code 2004-010）</p> <p>(2) 評価結果                  各風向における評価地点での放射線量率を読み取り（第3.3.2-3図）、その感度を第3.3.2-2表に示す。                  ここでは、風向きによる差を確認するために、風下方向の敷地境界位置での放射線量率を1と規格化して求めた。風下方向に対して隣接する可搬型モニタリングポストは、風下方向の数値に対して、約2桁低くなるが、最低でも<math>1.4 \times 10^{-2}</math>程度の感度を有しており、放射性雲通過時の放射線量率の測定は可能であると評価する。</p>	<div data-bbox="1411 191 1657 526"> <p>第1図 風下軸上空空気カーマ率</p> </div> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布および放射性雲からの等空気カーマ率分布図（Ⅲ）」              （日本原子力研究所 2004年6月 JAERI Data/Code 2004-010）</p> <div data-bbox="1411 750 1680 957"> <p>第2図 風下直角方向空気カーマ率</p> </div> <p>出典：「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布および放射性雲からの等空気カーマ率分布図（Ⅲ）」              （日本原子力研究所 2004年6月 JAERI Data/Code 2004-010）</p> <p>b. 評価結果                  各風向における評価地点での放射線量率を読み取り（第3図）、その感度を第2表に示す。                  ここでは、風向きによる差を確認するために、風下方向の敷地境界位置での放射線量率を1と規格化して求めた。風下方向に対して隣接する可搬型モニタリングポストは、風下方向の数値に対して、約1桁低くなるが、最低でも<math>1.4 \times 10^{-1}</math>程度の感度を有しており、ブルーム通過時の放射線量率の測定は可能であると評価する。</p>	<p>【女川】解析結果の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																													
	<p>第3.3.2-2表 各風向による評価地点での放射線量率の感度（1）</p> <p>評価地点での放射線量率の感度  <small>（風下方向の数値は隣接位置での放射線量率を1として規格化）</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価地点</th> <th>南</th> <th>南西</th> <th>西</th> <th>北西</th> <th>北</th> <th>北東</th> <th>東</th> <th>南東</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モニタリングポスト No.1</td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>1.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.7×10<sup>-5</sup></td> <td>8.5×10<sup>-5</sup></td> <td>6.7×10<sup>-4</sup></td> <td>6.3×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>2.2×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.2</td> <td>2.2×10<sup>-4</sup></td> <td>3.8×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>5.7×10<sup>-4</sup></td> <td>1.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>1.7×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.3</td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>6.9×10<sup>-4</sup></td> <td>1.2×10<sup>-3</sup></td> <td>9.5×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-3</sup></td> <td>6.3×10<sup>-4</sup></td> <td>1.9×10<sup>-4</sup></td> <td>1.7×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.4</td> <td>2.6×10<sup>-4</sup></td> <td>1.2×10<sup>-3</sup></td> <td>6.5×10<sup>-4</sup></td> <td>9.6×10<sup>-4</sup></td> <td>4.8×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-3</sup></td> <td>6.7×10<sup>-4</sup></td> <td>7.4×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.5</td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>3.8×10<sup>-4</sup></td> <td>2.3×10<sup>-4</sup></td> <td>2.4×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>1.3×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト No.6</td> <td>2.6×10<sup>-4</sup></td> <td>1.5×10<sup>-4</sup></td> <td>1.2×10<sup>-4</sup></td> <td>5.2×10<sup>-4</sup></td> <td>3.3×10<sup>-4</sup></td> <td>7.9×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>海側(No.1)</td> <td>5.2×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> <td>1.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>6.7×10<sup>-4</sup></td> <td>5.3×10<sup>-4</sup></td> <td>3.5×10<sup>-4</sup></td> <td>1.3×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>海側(No.2)</td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>1.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.7×10<sup>-4</sup></td> <td>9.5×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-3</sup></td> <td>5.3×10<sup>-4</sup></td> <td>3.8×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>■：風下方向の評価地点を示す。              —：風下方向中のうち、最も高い値となるもの。</p>  <p>第3.3.2-3図 可搬型モニタリングポストの設置場所及び放射線量率の感度（風向：北）(P1)</p> <p>また、可搬型モニタリングポストの配置位置にアクセスできない場合の代替測定場所（第3.3.2-4図）での放射線量率の感度について同様に評価した。その感度を第3.3.2-3表に示す。風下方向に対して隣接する可搬型モニタリングポストは、風下方向の数値に対して、約1桁低くなるが、最低でも2.2×10<sup>-4</sup>程度の感度を有しており、放射性雲通過時の放射線量率の測定は可能であると評価する。</p>	評価地点	南	南西	西	北西	北	北東	東	南東	モニタリングポスト No.1	4.3×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.7×10 <sup>-5</sup>	8.5×10 <sup>-5</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	6.3×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	2.2×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト No.2	2.2×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	5.7×10 <sup>-4</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト No.3	8.7×10 <sup>-4</sup>	6.9×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>	9.5×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	6.3×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト No.4	2.6×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.5×10 <sup>-4</sup>	9.6×10 <sup>-4</sup>	4.8×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-3</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	7.4×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト No.5	4.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	2.3×10 <sup>-4</sup>	2.4×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.3×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト No.6	2.6×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-4</sup>	5.2×10 <sup>-4</sup>	3.3×10 <sup>-4</sup>	7.9×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	海側(No.1)	5.2×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	5.3×10 <sup>-4</sup>	3.5×10 <sup>-4</sup>	1.3×10 <sup>-4</sup>	海側(No.2)	8.7×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.7×10 <sup>-4</sup>	9.5×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	5.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	<p>第2表 各風向による評価地点での放射線量率の感度（1）</p> <p>評価地点での放射線量率の感度  <small>（風下方向の数値は隣接位置での放射線量率を1として規格化）</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価地点</th> <th>南</th> <th>南西</th> <th>西</th> <th>北西</th> <th>北</th> <th>北東</th> <th>東</th> <th>南東</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モニタリングポスト1</td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト2</td> <td>1.8×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>6.4×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト3</td> <td>3.8×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト4</td> <td>1.1×10<sup>-4</sup></td> <td>8.4×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>8.9×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングステーション</td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>8.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>3.9×10<sup>-4</sup></td> <td>8.4×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト5</td> <td>1.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.8×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>2.7×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト6</td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>3.4×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト7</td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>3.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>8.4×10<sup>-4</sup></td> <td>8.8×10<sup>-4</sup></td> <td>5.7×10<sup>-4</sup></td> <td>1.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>海側a-3</td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>3.8×10<sup>-4</sup></td> <td>8.6×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>8.2×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>海側a-2</td> <td>2.0×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>4.4×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>3.2×10<sup>-4</sup></td> <td>5.8×10<sup>-4</sup></td> </tr> <tr> <td>海側a-1</td> <td>2.1×10<sup>-4</sup></td> <td>2.9×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>7.1×10<sup>-4</sup></td> <td>1.4×10<sup>-4</sup></td> <td>4.3×10<sup>-4</sup></td> <td>8.7×10<sup>-4</sup></td> <td>8.8×10<sup>-4</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>■：風下方向の評価地点を示す。              —：風下方向中のうち、最も高い値となるもの。</p>  <p>第3図 可搬型モニタリングポストの設置場所及び放射線量率の感度評価の例（風向：北西）</p> <p>また、可搬型モニタリングポストの配置位置にアクセスできない場合の代替測定場所（第4図）での放射線量率の感度について同様に評価した。その感度を第3表に示す。風下方向に対して隣接する可搬型モニタリングポストは、風下方向の数値に対して、約1桁低くなるが、最低でも5.7×10<sup>-4</sup>程度の感度を有しており、ブルーム通過時の放射線量率の測定は可能であると評価する。</p>	評価地点	南	南西	西	北西	北	北東	東	南東	モニタリングポスト1	1.4×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト2	1.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	6.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト3	3.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト4	1.1×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.9×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	モニタリングステーション	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.9×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト5	1.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.8×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.7×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト6	8.7×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.4×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	モニタリングポスト7	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	3.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	8.8×10 <sup>-4</sup>	5.7×10 <sup>-4</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	海側a-3	4.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	8.6×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	8.2×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	海側a-2	2.0×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	4.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.2×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	海側a-1	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.8×10 <sup>-4</sup>	<p>【女川】解析結果の相違</p>
評価地点	南	南西	西	北西	北	北東	東	南東																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.1	4.3×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.7×10 <sup>-5</sup>	8.5×10 <sup>-5</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	6.3×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	2.2×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.2	2.2×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	5.7×10 <sup>-4</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.3	8.7×10 <sup>-4</sup>	6.9×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>	9.5×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	6.3×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.7×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.4	2.6×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>	6.5×10 <sup>-4</sup>	9.6×10 <sup>-4</sup>	4.8×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-3</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	7.4×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.5	4.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	2.3×10 <sup>-4</sup>	2.4×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.3×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト No.6	2.6×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-4</sup>	1.2×10 <sup>-4</sup>	5.2×10 <sup>-4</sup>	3.3×10 <sup>-4</sup>	7.9×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
海側(No.1)	5.2×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	6.7×10 <sup>-4</sup>	5.3×10 <sup>-4</sup>	3.5×10 <sup>-4</sup>	1.3×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
海側(No.2)	8.7×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	7.7×10 <sup>-4</sup>	9.5×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	5.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
評価地点	南	南西	西	北西	北	北東	東	南東																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト1	1.4×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト2	1.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	6.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト3	3.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト4	1.1×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.9×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングステーション	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.9×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト5	1.1×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.8×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	2.7×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト6	8.7×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.4×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
モニタリングポスト7	1.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	3.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	8.4×10 <sup>-4</sup>	8.8×10 <sup>-4</sup>	5.7×10 <sup>-4</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
海側a-3	4.3×10 <sup>-4</sup>	3.8×10 <sup>-4</sup>	8.6×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	8.2×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
海側a-2	2.0×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	4.4×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	2.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	3.2×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								
海側a-1	2.1×10 <sup>-4</sup>	2.9×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	1.4×10 <sup>-4</sup>	4.3×10 <sup>-4</sup>	8.7×10 <sup>-4</sup>	8.8×10 <sup>-4</sup>																																																																																																																																																																																								





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>(6) 可搬式モニタリングポストによる放射線量率の検出について</p> <p>a. 重大事故等時における敷地内の空間放射線量率測定に必要な最大測定レンジについて</p> <p>重大事故等時において、放出放射エネルギーを推定するために、敷地内で空間放射線量率を測定する場合の最大測定レンジは福島第一原子力発電所の実績を踏まえて92mSv/h程度（炉心からの距離320m程度の場合）が必要であると考えられる。当社のモニタリング設備は、炉心から約320m～2kmの範囲で各方位に分散して設置されており、100mSv/hの測定レンジがあればブルーム発生を感知することは十分に可能である。</p> <p>仮に炉心に近いモニタリング箇所で直接・スカイシャイン線の影響により測定範囲を超えたとしても、近隣のモニタリング設備の測定値により推定することは可能である。</p> <p>b. 最大レンジの考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>福島第一原子力発電所敷地周辺の最大放射線量率は、原子炉建屋から約900mの距離にある正門付近で約11mSv/hであった。これをもとに炉心から約320mと約2kmを計算すると線量率は、約3～92mSv/hとなる。</li> </ul> <p>(距離と線量率の関係)</p> <table border="1" data-bbox="96 1141 376 1284"> <thead> <tr> <th>炉心からの距離 (m)</th> <th>線量率 (mSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約320</td> <td>約13～92<sup>※1</sup></td> </tr> <tr> <td>約900</td> <td>約11<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>約2,000</td> <td>約3～8<sup>※3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>・事故後、福島第一原子力発電所の事務所本館南側（原子炉施設より約200m）の仮設モニタリングポストで空間線量率は1mSv/h程度であった。</p> <p>・瓦礫等の影響でバックグラウンドが高くなる場合は、設置場所を変更する等の対応を実施する。</p>	炉心からの距離 (m)	線量率 (mSv/h)	約320	約13～92 <sup>※1</sup>	約900	約11 <sup>※2</sup>	約2,000	約3～8 <sup>※3</sup>	<p>3.3.3 可搬型モニタリングポストの計測範囲</p> <p>(1) 重大事故等時における放射線量率測定に必要な最大測定レンジ</p> <p>重大事故等時において、放出放射エネルギーを推定するために、モニタリングポストの代替として敷地境界で放射線量率を測定する場合の最大測定レンジは、福島第一原子力発電所の測定データを踏まえて約12～20mSv/h程度（炉心との距離が最も短い（2号炉とモニタリングポスト6）約750m程度の場合）が必要と考えられる。また、海側への放出を考慮して配置する可搬型モニタリングポストと炉心との距離は約150m程度であるため、同様に約13～160mSv/h程度が必要である。このため、1000mSv/hの測定レンジがあれば十分測定可能である。</p> <p>なお、福島第一原子力発電所から放出されたCs-137の放出量は約10000TBqであるのに対し、女川原子力発電所の有効性評価におけるCs-137の放出量は約1.4TBqであるため、測定される放射線量率はさらに低くなると想定される。</p> <p>仮に、測定レンジを超えたとしても、近隣の可搬型モニタリングポスト等の測定値より推定することが可能である。また、瓦礫等の影響でバックグラウンドが高くなる場合は、配置位置を変更する等の対応を実施する。</p> <p>(2) 福島第一原子力発電所の測定データに基づく放射線量率の評価</p> <p>福島第一原子力発電所敷地周辺の最大放射線量率は、原子炉建屋から約900mの距離にある正門付近で約11mSv/hであった（2011.3.15 9:00）。これをもとに炉心から約150m及び750mを計算すると、放射線量率は、それぞれ約13～160mSv/h及び約12～20mSv/hとなる。</p> <p>(距離と放射線量率の関係)</p> <table border="1" data-bbox="694 1157 940 1300"> <thead> <tr> <th>炉心からの距離 (m)</th> <th>放射線量率 (mSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海側 約150</td> <td>約13～160<sup>※1</sup></td> </tr> <tr> <td>モニタリングポスト 代替 約750</td> <td>約12～20<sup>※1</sup></td> </tr> <tr> <td>約900</td> <td>約11<sup>※2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：風速1m/s、放出高さ30m、大気安定度A～F「排気筒から放出される放射線量の等濃度分布図および放射線量率からの等空気カーマ率分布図（Ⅱ）」（日本原子力研究所2004年6月JAERI-Data/Code 2004-010）を用いて算出          ※2：福島第一原子力発電所の原子炉建屋より約900mの距離にある正門付近</p>	炉心からの距離 (m)	放射線量率 (mSv/h)	海側 約150	約13～160 <sup>※1</sup>	モニタリングポスト 代替 約750	約12～20 <sup>※1</sup>	約900	約11 <sup>※2</sup>	<p>(10) 可搬型モニタリングポストのレンジについて</p> <p>a. 重大事故等時における敷地内の空間放射線量率測定に必要な最大測定レンジについて</p> <p>重大事故等時において、放出放射エネルギーを推定するために、モニタリングポストの代替として敷地境界で放射線量率を測定する場合の最大測定レンジは、福島第一原子力発電所の測定データを踏まえて約13～124mSv/h程度（炉心との距離が最も短い（3号炉とモニタリングポスト7）約250m程度の場合）が必要と考えられる。また、海側への放出を考慮して配置する可搬型モニタリングポストと炉心との距離は約220m程度であるため、同様に約13～128mSv/h程度が必要である。このため、1,000mSv/hの測定レンジがあれば十分測定可能である。</p> <p>なお、福島第一原子力発電所から放出されたCs-137の放出量は約10000TBqであるのに対し、泊発電所3号炉の有効性評価におけるCs-137の放出量は約0.51TBqであるため、測定される放射線量率はさらに低くなると想定される。</p> <p>仮に、測定レンジを超えたとしても、近隣の可搬型モニタリングポスト等の測定値より推定することが可能である。また、瓦礫等の影響でバックグラウンドが高くなる場合は、配置位置を変更する等の対応を実施する。</p> <p>b. 福島第一原子力発電所の測定データに基づく放射線量率の評価</p> <p>福島第一原子力発電所敷地周辺の最大放射線量率は、原子炉建屋から約900mの距離にある正門付近で約11mSv/hであった（2011.3.15 9:00）。これを基に炉心から約220mと1kmを計算すると、放射線量率は、約7～128mSv/hとなる。</p> <p>(距離と線量率の関係)</p> <table border="1" data-bbox="1265 1157 1556 1300"> <thead> <tr> <th>炉心からの距離 (m)</th> <th>線量率 (mSv/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約220</td> <td>約13～128<sup>※1</sup></td> </tr> <tr> <td>約900</td> <td>約11<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>約1,000</td> <td>約7～11<sup>※3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：風速1m/s、放出高さ30m、大気安定度A～F「排気筒から放出される放射線量の等濃度分布図および放射線量率からの等空気カーマ率分布（Ⅱ）」（日本原子力研究所2004年6月JAERI-Data/Code 2004-010）を用いて算出          ※2：福島第一原子力発電所の原子炉建屋より約900mの距離にある正門付近</p>	炉心からの距離 (m)	線量率 (mSv/h)	約220	約13～128 <sup>※1</sup>	約900	約11 <sup>※2</sup>	約1,000	約7～11 <sup>※3</sup>	<p>【大飯】女川実績の反映</p> <p>【女川】設計の相違              ・プラント設計、プラント配置設計の相違による線量の相違</p> <p>【女川】個別解析結果の相違</p> <p>【女川】設計の相違              ・プラント設計、プラント配置設計の相違による線量の相違</p>
炉心からの距離 (m)	線量率 (mSv/h)																										
約320	約13～92 <sup>※1</sup>																										
約900	約11 <sup>※2</sup>																										
約2,000	約3～8 <sup>※3</sup>																										
炉心からの距離 (m)	放射線量率 (mSv/h)																										
海側 約150	約13～160 <sup>※1</sup>																										
モニタリングポスト 代替 約750	約12～20 <sup>※1</sup>																										
約900	約11 <sup>※2</sup>																										
炉心からの距離 (m)	線量率 (mSv/h)																										
約220	約13～128 <sup>※1</sup>																										
約900	約11 <sup>※2</sup>																										
約1,000	約7～11 <sup>※3</sup>																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>【島根2号炉まとめ資料(令和3年6月規制庁公開版)】</p> <p>(3) 重大事故等時における初期対応段階での空間放射線量率の測定について</p> <p>可搬式モニタリング・ポストによる放射線量率の測定は、放射性物質の放出開始前から必要に応じ測定を行うため、原災法該当事象に該当する敷地境界付近の放射線量率である5μSv/h(5,000nGy/h)を可搬式モニタリング・ポストによっても検知できる必要がある。</p> <p>可搬式モニタリング・ポストの計測範囲は10nGy/h～10<sup>9</sup>nGy/hであり、「3.3.2(2) 評価結果」に示す可搬式モニタリング・ポストの検知性で確認した結果から、1/20程度の放射線量率(250nGy/h)を想定した場合においても、測定することが可能である。</p>	<p>c. 重大事故等時における初期対応段階での空間放射線量率の測定について</p> <p>可搬型モニタリングポストによる放射線量率の測定は、放射性物質の放出開始前から必要に応じ測定を行うため、原災法該当事象に該当する敷地境界付近の放射線量率である5μSv/h(5,000nGy/h)を可搬型モニタリングポストによっても検知できる必要がある。</p> <p>可搬型モニタリングポストの計測範囲はB.G.～1,000mGy/hであり、「(9)b. 評価結果」に示す可搬型モニタリングポストの検知性で確認した結果から、1/7程度の放射線量率(約714nGy/h)を想定した場合においても、測定することが可能である。</p>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は島根2号炉の知見を踏まえ記載を拡充したため、島根2号炉と比較する。</li> </ul> <p>【島根】設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・以下、同様の相違は相違理由を省略する</li> </ul> <p>【島根】設備仕様の相違</p> <p>【島根】個別解析結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は島根より感度の低下が小さい。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>(11) 防潮堤によるモニタリングポスト及び可搬型モニタリングポスト計測への影響について</p> <p>a. モニタリングポスト及びモニタリングステーション並びに可搬型モニタリングポストの設置場所の考え方</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション並びに可搬型モニタリングポストの設置場所は、設置許可基準規則を踏まえ以下の通り選定した。また、モニタリングポスト 7 が機能喪失した場合の代替測定に用いる可搬型モニタリングポスト及び海側に設置する可搬型モニタリングポスト（3 箇所）の設置場所については、新設防潮堤の内側と外側いずれに設置すべきかを第 1 表にて検討し、設置判断の容易さの観点においてメリットが大きい防潮堤の内側に設置することとした。新設防潮堤の内側及び外側に設置した場合のいずれにおいても、新設防潮堤から十分な離隔距離を確保することで、バックグラウンドとなる放射線の影響が小さいこと、また、3 号炉原子炉格納容器及び放出されるブルームからの放射線を遮る範囲が狭いことを確認しており、問題なく測定が可能であることから、新設防潮堤の計測への影響は軽微であるため、第 1 表においては、測定以外の観点について防潮堤の外側又は内側に設置する場合のそれぞれについてメリット及びデメリットを整理した。</p> <p><b>【設置許可基準規則第 31 条】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、放射線量を監視、測定するため、モニタリングポスト及びモニタリングステーションは業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限している周辺監視区域境界付近に設置している。</li> </ul> <p><b>【設置許可基準規則第 60 条】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>モニタリングポスト又はモニタリングステーションを代替する目的で設置する可搬型モニタリングポストは、原則、代替しようとするモニタリングポスト又はモニタリングステーションの設置位置に設置する。ただし、防潮堤外側にあるモニタリングポスト 7 については、設置判断の容易さを考慮し、代替測定地点を防潮堤内側とする。</li> <li>当該箇所への移動ルートが通行できない場合はアクセスルート上の車両で運搬できる範囲に設置場所を変更する。</li> <li>モニタリングポスト及びモニタリングステーションが設置されていない海側に設置する可搬型モニタリングポストについては、設置判断の容易さを考慮し、防潮堤内のアクセスルート上に設置する。</li> </ul>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																		
		<p>・ 緊急時対策所への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断を行うために設置する可搬型モニタリングポストは、緊急時対策所付近に設置する。</p> <p>第 1 表：可搬型モニタリングポストの設置場所における選定比較表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>比較項目</th> <th>メリット</th> <th>デメリット</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">新設防潮堤外側に設置</td> <td>特になし</td> <td>手順の明確化及び的確な状況の把握により対応は可能であるが、津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置場所が異なることから、設置前に状況を確認し対応手順を使い分ける必要が生じ、事故時対応が複雑になる。</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>以下のおり内側に設置した場合と遜色なく設置可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分</td> <td>特になし</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">新設防潮堤内側に設置</td> <td>津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置する手順を使い分ける必要がなく、設置判断も含め運用が単純化でき、速やかに設置手順に移行できる。</td> <td>特になし</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>タイムチャートに影響が無い程度ではあるが、外側より早期に設置が可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分</td> <td>特になし</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 新設防潮堤の外側に設置するモニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストの配置</p> <p>a. の考え方で整理した結果、3 号炉の原子炉から見て新設防潮堤の外側に設置するのは、第 1 図に示す通り、常設のモニタリングポスト 7 のみである。モニタリングポスト 7 から 3 号炉の原子炉方向を見たときの新設防潮堤との位置関係は第 2 図の通りである。この位置関係における新設防潮堤による観測への影響を c. 及び d. にて確認した。</p>	比較項目	メリット	デメリット	評価	新設防潮堤外側に設置	特になし	手順の明確化及び的確な状況の把握により対応は可能であるが、津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置場所が異なることから、設置前に状況を確認し対応手順を使い分ける必要が生じ、事故時対応が複雑になる。	△	以下のおり内側に設置した場合と遜色なく設置可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分	特になし	○	新設防潮堤内側に設置	津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置する手順を使い分ける必要がなく、設置判断も含め運用が単純化でき、速やかに設置手順に移行できる。	特になし	○	タイムチャートに影響が無い程度ではあるが、外側より早期に設置が可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分	特になし	○	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <p>・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</p>
比較項目	メリット	デメリット	評価																		
新設防潮堤外側に設置	特になし	手順の明確化及び的確な状況の把握により対応は可能であるが、津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置場所が異なることから、設置前に状況を確認し対応手順を使い分ける必要が生じ、事故時対応が複雑になる。	△																		
	以下のおり内側に設置した場合と遜色なく設置可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分	特になし	○																		
新設防潮堤内側に設置	津波注意報の発令有無及びアクセス可否で設置する手順を使い分ける必要がなく、設置判断も含め運用が単純化でき、速やかに設置手順に移行できる。	特になし	○																		
	タイムチャートに影響が無い程度ではあるが、外側より早期に設置が可能。 ・海側 3 箇所に設置した場合：70 分 ・モニタリングポスト及びモニタリングステーションに代替設置した場合（全 8 箇所）：190 分	特になし	○																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

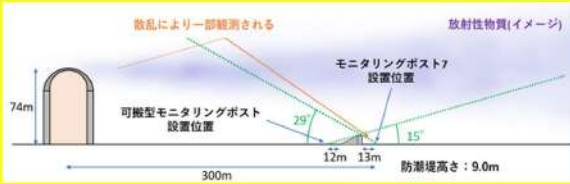
大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<div data-bbox="1249 140 1816 571"> </div> <div data-bbox="1288 577 1800 628"> <p>第1図 モニタリングポスト及びモニタリングステーション並びに可搬型モニタリングポスト配置</p> </div> <div data-bbox="1317 635 1742 801"> </div> <div data-bbox="1288 807 1800 861"> <p>第2図 モニタリングポスト7から3号炉の原子炉方向を見たときの新設防潮堤との位置関係</p> </div> <div data-bbox="1272 896 1816 1473"> <p>c. 平常時の観測に対する影響【設置許可基準規則第31条】              「原子力発電所放射線モニタリング指針 JEAG4606-2017」では、モニタリングポストによる測定時に考慮すべき事項として「地形的に狭隘な場所、コンクリート法面付近のような、バックグラウンド放射線が特殊な場所ではできるだけ避ける。」と記載があることから、新設防潮堤によるバックグラウンドへの影響を検討した。              旧防潮壁設置によるモニタリングポスト観測への影響を確認した結果、設置の前後1年間での年間平均値は、設置前(平成24年)37.5nGy/h、設置後(平成26年)38.1nGy/hであり、モニタリングポスト1～6及びモニタリングステーションの平成24年と平成26年の年間平均値(変動幅は-0.2nGy/h～+0.6nGy/h)と比較しても、モニタリングポスト7の変動値(+0.6nGy/h)は他のモニタリングポスト等の年間平均値の変動幅内にあることを確認している。              第3図及び第4図に示す通り、新設防潮堤とモニタリングポスト7の距離は若干近づく(2m程度)ものの12m程度の距離があり、影響は小さいと考えられる。              また、防潮堤の内側に設置する可搬型モニタリングポ</p> </div>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違              ・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</p>



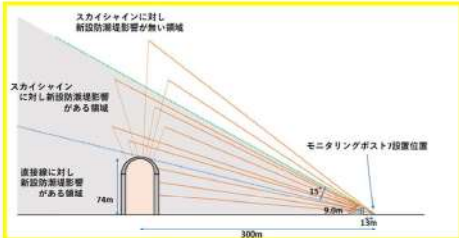
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>トについてもバックグラウンドへの影響を低減するため、防潮堤から12m以上離れた距離に設置することとする。</p>  <p>第3図 モニタリングポスト7に対する新設防潮堤と旧防潮堤の位置関係</p>  <p>第4図 モニタリングポスト7と旧防潮堤の写真</p> <p> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>d. 事故時の観測に対する影響【設置許可基準規則第31条】                  【設置許可基準規則第60条】                  空間放射線量率を測定するに当たり抛り所とすべきものに、原子力災害対策指針補足参考資料である「緊急時モニタリングについて(平成30年4月4日制定,令和3年12月21日改訂)」があり、建物等による遮蔽の影響について極力低減を図るものとされている。そこで、第2図に示した位置関係を踏まえ、放射線の経路ごとに感度への影響について検討を行った。</p> <p>(a) クラウドシャイン線の観測への影響                  事故時に放出された放射性物質は、風によりある方位に集中する可能性があるため、各方位でクラウドシャイン線を観測できることが重要である。                  放射性物質がモニタリングポスト7の方位に移動する場合には、第5図で示す通り放射性物質が放出された直後はモニタリングポスト7の位置から線源を直接見込むことはできず、新設防潮堤は相当の厚みを有するため、直接線の観測は困難である。しかし、放射性物質がモニタリングポスト7の方位に拡散した場合には、モニタリングポスト7の方位における年平均風速は2.4m/sであり、原子炉格納容器から新設防潮堤影響のない範囲までの距離を保守的に約200mと仮定しても、放射性物質の移動時間的には約1.5分と比較的速やかに通り抜</p>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違                  ・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>けることになり、それ以降はクラウドシャイン線が直接監視できる状況となるため、放射線監視が可能である。また、見込まない範囲の放射性物質からの放射線が一部散乱し、線量率の増加に寄与する。</p> <p>新設防潮堤により見えない角度は地面から 29° 程度の範囲であり、検出器上方の 180° に対し 16% 程度であり直上の放射性物質は影響を受けないことから防潮堤による遮蔽の影響は小さい。</p> <p>新設防潮堤の内側に設置する可搬型モニタリングポストについては、防潮堤からの距離を 12m 以上確保することとしているが、仮に 12m とした場合の位置関係を第 5 図に示した。新設防潮堤の内側に設置した場合は放出直後の放射性物質を線源として見込むことが可能な上、新設防潮堤により見えない角度は地面から 15° 程度であり、モニタリングポスト 7 の位置での影響と同様に影響は小さいことを確認した。</p>  <p>第 5 図 クラウドシャイン線の観測</p> <p>また、放射性物質がモニタリングポスト 7 の方位に移動しない場合は、他のモニタリングポストにて観測が可能である。</p> <p>(b) 直接線・スカイシャイン線の観測への影響                      新設防潮堤の内側に設置する可搬型モニタリングポストについては、原子炉格納容器の方位に新設防潮堤がないため、直接線及びスカイシャイン線への影響はない。</p> <p>モニタリングポスト 7 の位置における影響を検討したところ、以下に示すとおり、新設防潮堤の遮蔽を考慮しても、新設防潮堤が無い場合と比較し同オーダーレベルでの観測が可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新設防潮堤によりモニタリングポスト 7 の設置位置から原子炉格納容器を直視することはできず、新設防潮堤は相当の厚みを有するため、直接線の計測は困難と考えられる。</li> <li>● ただし、直接線は原子炉格納容器外側の外部遮蔽により強く低減されるため、炉心損傷時に発生する直接線とスカイシャイン線ではスカイシャイン線の寄与の方が支配的であることから、計測に対する影響</li> </ul>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <p>・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

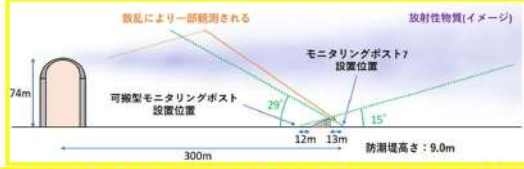
大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>は小さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 例として有効性評価で想定する格納容器過圧破損モード「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」では約1:10となる。</li> <li>● スカイシャイン線については、新設防潮堤の影響を受ける角度（領域）は15°程度であり、スカイシャイン線に対し新設防潮堤影響が無い領域からの放射線を計測可能である。</li> <li>● 新設防潮堤がある場合とない場合をモデル化し、SCATTERINGコードによりそれぞれの場合で直接線とスカイシャイン線による線量率を評価したところ、新設防潮堤がある場合の線量率は、ない場合の22%となり、同オーダーレベルでの観測が可能である。</li> </ul>  <p>第6図 直接線及びスカイシャイン線の経路</p> <p>また、直接線及びスカイシャイン線は格納容器が線源となるため、他モニタリングポストでも共通して線量率が増加傾向を示すことから、他モニタリングポストの観測結果も踏まえ、総合的にモニタリングを行うことが可能である。</p> <p>(c) 計測における感度低下の影響確認</p> <p>(a) 及び (b) で記載の通り防潮堤の内側に設置する可搬型モニタリングポストの感度への影響とモニタリングポスト7の位置における影響は同程度と見込まれるため、代表してモニタリングポスト7の位置における感度低下の影響を確認する。</p> <p>以下に示すとおり、感度低下の影響を考慮しても事故時の計測が可能である。</p> <p>【設置許可基準規則第31条】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一例として、設計基準事故であるLOCA時において原子炉格納容器からモニタリングポスト7方向の風向となった場合、モニタリングポスト7における線源（ブルーム）からの線量率は新設防潮堤の影響が無い場合で約10 μSv/h以上となる。</li> </ul>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</li> </ul>



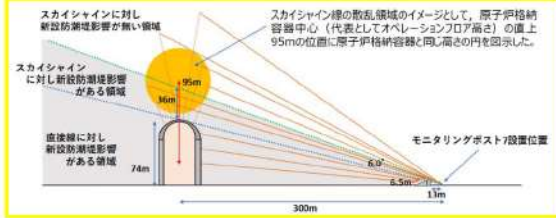
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● (a) 及び (b) で記載の通り、クラウドシャインによる感度の低下は16%程度、直接スカイシャイン線については同オーダーでの計測が可能と考えているものの、これにより感度が1/10に低下したと仮定しても、モニタリングポストの計測範囲は0.87nGy/h～100mGy/hであり、LOCA時の線量率の1/10の線量率(1μGy/h)を計測することができる。</li> <li>【設置許可基準規則第60条】</li> <li>● 有効性評価で想定する格納容器過圧破損モード「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の場合、炉心損傷後(原子炉格納容器破損前)のモニタリングポスト7における直接線・スカイシャイン線の線量率の最大は、新設防潮堤の影響が無い場合の解析値で約3.5mSv/hとなる。</li> <li>● (a) 及び (b) で記載の通り、新設防潮堤の影響として、クラウドシャインによる感度の低下は16%程度、直接スカイシャイン線については同オーダーでの計測が可能と考えているものの、これにより感度が1/10に低下したと仮定しても、モニタリングポストの計測範囲は0.87nGy/h～100mGy/hであり、炉心損傷時の線量率の1/10の線量率(350μGy/h)を計測することができる。</li> </ul> <p>(d) 新設防潮堤の高さが6.5mの場合と9.0mの場合の比較                  新設防潮堤高さを敷地面から9.0m(天端高さT.P.19.0m)に嵩上げすることで、防潮堤の外側に設置しているモニタリングポスト7の位置における、事故時のクラウドシャイン線及び直接線・スカイシャイン線の観測への影響について再確認が必要となった。                  再確認の結果、いずれも観測への影響は小さく事故時の計測が可能であることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● クラウドシャイン線及び直接線・スカイシャイン線の観測への響影の確認方法                      (c)での説明において、仮にモニタリングポスト7の位置における感度が防潮堤がない場合に対して1/10まで低下した場合でも、DB:LOCA時線量率10μSv/h、SA:格納容器過圧破損モードの炉心損傷後の線量率3.5mSv/hは測定可能であることを確認しているため、クラウドシャイン線及び直接線・スカイシャイン線に対する感度が1/10以上を確保でき、同オーダーレベルでの測定ができる事をもって、影響が十分小さく計測が可能であると判断する。</li> <li>● クラウドシャイン線に対する影響                      クラウドシャイン線に対しては新設防潮堤により見えない角度が11%程度から16%程度に増加するが、変更</li> </ul>	<p>【女川・大飯】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は防潮堤の外側に配置する設備があるため、計測への影響を記載</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>後においても線量への寄与が支配的な直上の放射性物質は影響を受けないことから、感度が 1/10 以上であることに変更がないことを確認した。</p> <p><b>【変更前】</b>                      新設防潮堤により見えない角度は地面から 20° 程度の範囲であり、検出器上方の 180° に対し 11% 程度</p>  <p>第 7 図 クラウドシャイン線の観測への影響確認（防潮堤高さ 6.5m）</p> <p><b>【変更後】</b>                      新設防潮堤により見えない角度は地面から 29° 程度の範囲であり、検出器上方の 180° に対し 16% 程度</p>  <p>第 8 図 クラウドシャイン線の観測への影響確認（防潮堤高さ 9.0m）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 直接線・スカイシャイン線の観測への影響                      直接線・スカイシャイン線に対してはスカイシャイン線の主な散乱領域が死角になるため、影響の確認方法を視覚的な確認から SCATTERING コードを用いた定量的な測定感度の評価に変更した。                      これにより防潮堤高さ変更後も感度が 1/10 以上であることに変更がないことを確認した。</li> </ul> <p><b>【変更前】</b>                      スカイシャイン線の線源を模式的に図で示して、下図の通り、多くのスカイシャイン線による放射線が新設防潮堤の影響が無い領域まで到達するため、スカイシャイン線は十分計測することが可能であることを視覚的に確認していた。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

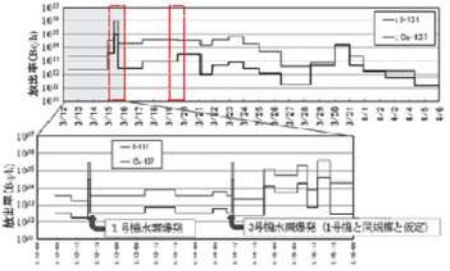
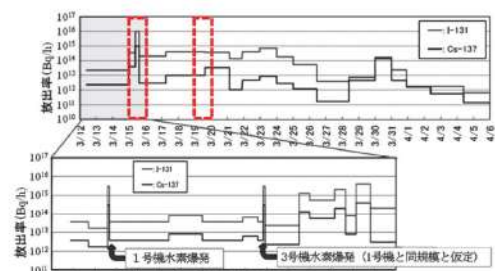
大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>泊発電所3号炉</p>  <p>第9図 直接線・スカイシャイン線の観測への影響確認（防潮堤高さ6.5m）</p> <p>【変更後】              主な散乱領域が死角となったため、定量的な評価を行った。              新設防潮堤がある場合とない場合をモデル化し、SCATTERINGコードによりそれぞれの場合で直接線・スカイシャイン線による線量率を評価したところ、新設防潮堤がある場合の線量率は、ない場合の約22%となり、感度が1/10以上を確保でき同オーダーレベルでの観測が可能であることを確認した。              なお、確認方法の変更に合わせて、防潮堤高さ6.5mについても同様にSCATTERINGコードにより評価を行った結果は約49%であった。              また、直接線・スカイシャイン線は、他モニタリングポストでも共通して線量率が増加傾向を示すため、他モニタリングポストでの観測結果も踏まえた監視が可能である。</p>  <p>第10図 直接線・スカイシャイン線の観測への影響確認（防潮堤高さ9.0m）</p> <p>上記の通り、クラウドシャイン線に対する影響及び直接線・スカイシャイン線の観測への影響いずれも感度が1/10以上であることを確認しており、新設防潮堤の高さが9.0mとなっても計測が可能である。</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(7) プルーム発生時の移動方向の把握</p> <p>モニタリング設備で監視している空間放射線量率の時間変化より、プルームの移動方向を知ることができる。以下の図のように、プルームがモニタリング箇所近づいてくると、近づいてこない場合では空間放射線量率の時間変化に違いが出ることから、プルームの移動方向の特定が可能である。</p> <p>【モニタリング箇所上空にプルームが近づいてくる場合】</p> <p>【モニタリング箇所上空にプルームが近づいてこない場合】</p> <p><small>(出典:「福島原子力事故調査報告書」東京電力株式会社)</small></p>		<p>(12) プルーム発生時の移動方向の把握</p> <p>モニタリング設備で監視している空間放射線量率の時間変化より、プルームの移動方向を知ることができる。以下の図のように、プルームがモニタリング箇所近づいてくると、近づいてこない場合では空間放射線量率の時間変化に違いが出ることから、プルームの移動方向の特定が可能である。</p> <p>【モニタリング箇所上空にプルームが近づいてくる場合】</p> <p>【モニタリング箇所上空にプルームが近づいてこない場合】</p> <p><small>(出典:「福島原子力事故調査報告書」東京電力株式会社)</small></p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3.3.4 可搬型放射線計測装置の計測範囲</p> <p>(1) 重大事故等時における放射性物質濃度測定に必要な最大測定レンジ</p> <p>重大事故等時において、放出放射エネルギーを推定するために、放射能観測車の代替として放射性物質濃度を測定する場合の最大測定レンジは、福島第一原子力発電所の測定データを踏まえて、Cs-137 で約 <math>2.4 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131 で約 <math>5.9 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3</math> が必要である。</p> <p>このため、<math>3.7 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3</math> の測定レンジがあれば十分測定可能である。</p> <p>なお、福島第一原子力発電所から放出されたCs-137の放出量は約10000TBqであるのに対し、<b>女川原子力発電所</b>の有効性評価におけるCs-137の放出量は約<b>1.4TBq</b>であるため、測定される放射性物質濃度はさらに低くなると想定される。</p> <p>(2) 福島第一原子力発電所の測定データに基づく放射性物質濃度の評価</p> <p>福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の濃度は、Cs-137が約 <math>2.4 \times 10^{-6} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131が約 <math>5.9 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>であった(2011.3.19)。この日における福島第一原子力発電所からの放出率の推定値が、事故後の最大放出率の推定値の約1/100程度であることを踏まえると、Cs-137が約 <math>2.4 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131が約 <math>5.9 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3</math>となる。</p>  <p>第3.3.4-1図 Cs-137とI-131の放出率推定値の時間変化</p> <p>出典：「放射性物質の大気拡散評価」(永井晴康 Jpn. J. Health Phys., 47(1), 13～16(2012))</p>	<p>(13) 放射能測定装置の計測範囲</p> <p>a. 重大事故等時における放射性物質濃度測定に必要な最大測定レンジ</p> <p>重大事故等時において、放出放射エネルギーを推定するために、放射能観測車の代替として放射性物質濃度を測定する場合の最大測定レンジは、福島第一原子力発電所の測定データを踏まえて、Cs-137 で約 <math>2.4 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131 で約 <math>5.9 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3</math> が必要である。</p> <p>このため、<math>3.7 \times 10^1 \text{Bq/cm}^3</math> の測定レンジがあれば十分測定可能である。</p> <p>なお、福島第一原子力発電所から放出されたCs-137の放出量は約10000TBqであるのに対し、<b>泊発電所3号炉</b>の有効性評価におけるCs-137の放出量は約<b>0.51TBq</b>であるため、測定される放射性物質濃度はさらに低くなると想定される。</p> <p>b. 福島第一原子力発電所の測定データに基づく放射性物質濃度の評価</p> <p>福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の濃度は、Cs-137が約 <math>2.4 \times 10^{-6} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131が約 <math>5.9 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>であった(2011.3.19)。この日における福島第一原子力発電所からの放出率の推定値が、事故後の最大放出率の推定値の約1/100程度であることを踏まえると、Cs-137が約 <math>2.4 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3</math>、I-131が約 <math>5.9 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3</math>となる。</p>  <p>出典：「放射性物質の大気拡散評価」(永井晴康 Jpn. J. Health Phys., 47(1), 13～16(2012))</p>	<p>【女川】個別解析結果の相違</p>

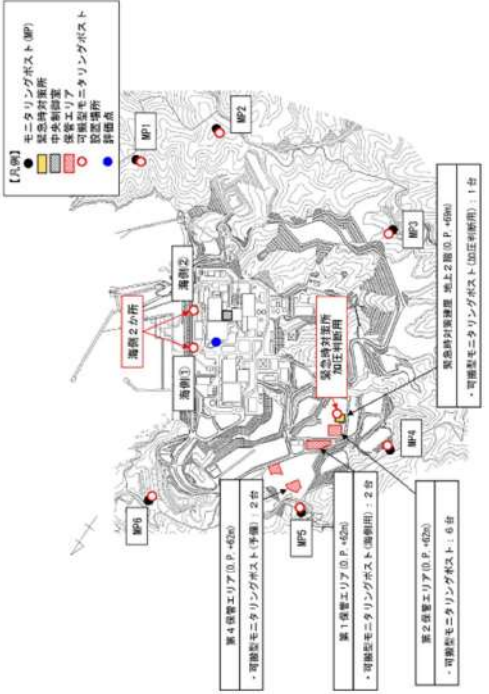
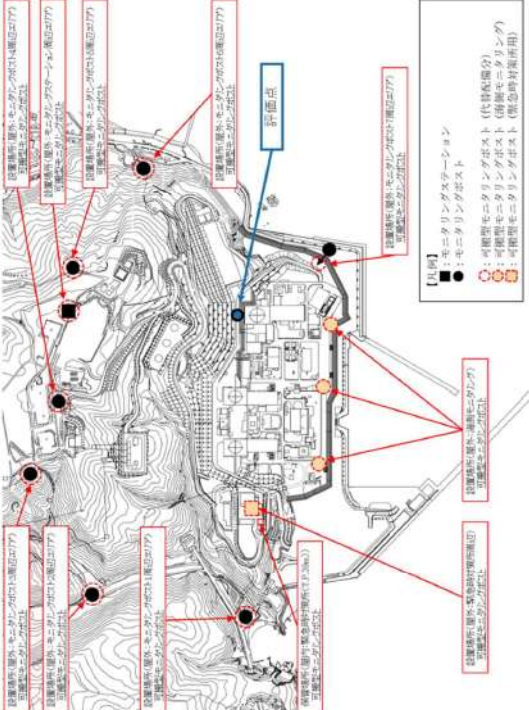


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.3.5 可搬型モニタリングポストのバッテリー交換における被ばく線量評価</p> <p>可搬型モニタリングポストは、外部バッテリー（2個）により5日間以上電源供給が可能であり、5日後からは予備の外部バッテリー（2個）と交換することにより、必要な期間継続して計測が可能な設計としている。なお、外部バッテリーは、第1保管エリア、第2保管エリア、第4保管エリア及び緊急時対策建屋内に保管し、通常時から充電を行うことで、5日目に確実に交換できる設計とする。</p> <p>また、9台すべての可搬型モニタリングポストの外部バッテリーを交換した場合の所要時間は、移動時間も含めて約380分で可能である。</p> <p>ここでは、以下の評価条件から、可搬型モニタリングポストのバッテリー交換における被ばく線量の評価を示す。</p> <p>&lt;被ばく線量の評価条件&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発災プラント：女川原子力発電所2号炉</li> <li>・想定シナリオ：「大破断LOCA時に高圧炉心スプレイ系及び低圧注水機能喪失並びに全交流動力電源が喪失したシーケンス」において、原子炉格納容器フィルタベント系を経由した格納容器ベントを実施するシナリオ</li> <li>・評価点：評価点を第3.3.5-1図に示す。評価点は格納容器ベント実施プラントから作業エリアまでの距離よりも、格納容器ベント実施プラントに近い範囲内で選定した。</li> <li>・大気拡散条件：2号炉周辺現場作業エリアのうち厳しい評価結果を与える作業場所の相対濃度及び相対線量を参照</li> <li>・評価時間：合計380分 (移動合計時間約290分+作業時間約10分×9か所)</li> <li>・作業開始時間：格納容器ベント実施10時間後から作業開始(事故発生から63時間後)</li> <li>・作業場所まわりの遮蔽：考慮しない</li> <li>・マスクによる防護係数：50</li> </ul>	<p>(14) 可搬型モニタリングポストのバッテリー交換における被ばく線量評価</p> <p>可搬型モニタリングポストは、外部バッテリーにより3.5日間以上電源供給が可能であり、それ以降は予備のバッテリーと交換することにより、必要な期間継続して計測が可能な設計としている。なお、外部バッテリーは緊急時対策所内に保管し、通常時から充電を行うことで、確実に交換できる設計とする。</p> <p>また、12台すべての可搬型モニタリングポストの外部バッテリーを交換した場合の所要時間は、移動時間も含めて約290分で可能である。</p> <p>ここでは、以下の評価条件から、可搬型モニタリングポストのバッテリー交換における被ばく線量の評価を示す。</p> <p>&lt;被ばく線量の評価条件&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発災プラント：泊発電所3号炉</li> <li>・想定シナリオ：大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故</li> <li>・評価点：評価点を第1図に示す。評価点は発災プラントから作業エリアまでの距離よりも、発災プラントに近い範囲内で選定した。</li> <li>・大気拡散条件：3号炉周辺現場作業エリアのうち厳しい評価結果を与える作業場所の相対濃度及び相対線量を参照</li> <li>・評価時間：合計290分(移動時間等合計約170分+作業時間約10分×12箇所)</li> <li>・作業開始時間：バッテリー交換が必要となる3.5日に対して余裕を持たせ、事故後2.0日(48時間)から作業開始</li> <li>・作業場所周りの遮蔽：考慮しない。</li> <li>・マスクによる防護係数：50</li> </ul>	<p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーの連続稼働期間が異なるが、バッテリー交換により必要期間確保する方針は同様である。</li> </ul> <p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置設計、可搬型モニタリングポスト設置台数が異なることによる移動時間の相違</li> </ul> <p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故シーケンスの相違</li> </ul> <p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置設計、可搬型モニタリングポスト設置台数が異なることによる移動時間の相違</li> </ul> <p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーの連続稼働期間が異なるが、バッテリー交換により必要期間確保する方針は同様である。</li> </ul>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>女川原子力発電所2号炉</p>  <p>第3.5.5-1図 評価点及び可搬型モニタリングポストの設置場所及び保管場所</p> <p>・被ばく経路：以下を考慮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による屋外での被ばく</li> <li>②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による屋外での被ばく</li> <li>③大気中に放出された放射性物質の吸入摂取による屋外での被ばく</li> <li>④地表面に沈着した放射性物質のガンマ線による屋外での被ばく</li> <li>⑤原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置に沈着した放射性物質のガンマ線による屋外での被ばく</li> <li>⑥原子炉格納容器フィルタベント系配管に沈着した放射性物質のガンマ線による屋外での被ばく</li> </ul>	<p>泊発電所3号炉</p>  <p>第1図 評価点及び可搬型モニタリングポストの設置場所及び保管場所</p> <p>被ばく経路：以下を考慮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 建屋内からのガンマ線による被ばく             <ul style="list-style-type: none"> <li>・直接ガンマ線</li> <li>・スカイシャインガンマ線</li> </ul> </li> <li>(2) 大気中へ放出された放射性物質による被ばく             <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラウドシャインによる外部被ばく</li> <li>・グランドシャインによる外部被ばく</li> <li>・吸入摂取による内部被ばく</li> </ul> </li> </ul>	<p>相違理由</p> <p>【女川】設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊発電所では重大事故でフィルタベント設備を使用しない。</li> </ul>

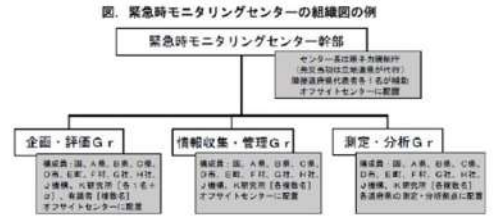
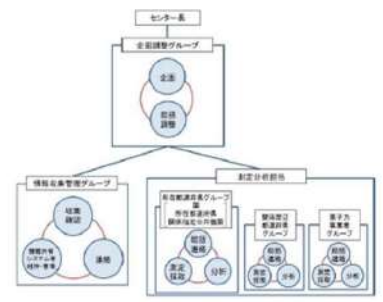
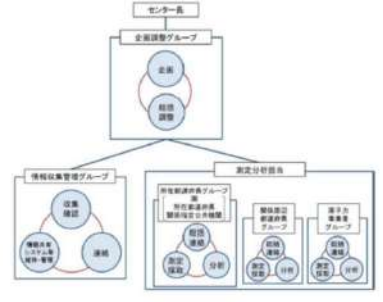
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由								
	<table border="1" data-bbox="678 185 1200 300"> <tr> <td>作業開始時間</td> <td>格納容器ベント実施 10 時間後<sup>※</sup></td> </tr> <tr> <td>作業に係る被ばく線量</td> <td>約 45mSv</td> </tr> </table> <p data-bbox="678 304 1200 411">※バッテリーは 5 日間以上電源供給が可能のため、交換は格納容器ベント（約 2.6 日）後となる。また、格納容器ベント開始から 10 時間は待避することから、作業時の線量として格納容器ベント実施 10 時間後の線量を想定した。</p>	作業開始時間	格納容器ベント実施 10 時間後 <sup>※</sup>	作業に係る被ばく線量	約 45mSv	<table border="1" data-bbox="1256 185 1812 300"> <tr> <td>作業開始時間</td> <td>事故後 48 時間後<sup>※</sup></td> </tr> <tr> <td>作業に係る被ばく線量</td> <td>約 40mSv</td> </tr> </table> <p data-bbox="1256 304 1812 357">※バッテリー交換が必要となる 3.5 日に対して余裕を持たせつつ、保守的な評価となるよう事故後 2.0 日（48 時間）の線量を想定した。</p>	作業開始時間	事故後 48 時間後 <sup>※</sup>	作業に係る被ばく線量	約 40mSv	<p data-bbox="1843 256 2092 279">【女川】個別解析結果による相違</p>
作業開始時間	格納容器ベント実施 10 時間後 <sup>※</sup>										
作業に係る被ばく線量	約 45mSv										
作業開始時間	事故後 48 時間後 <sup>※</sup>										
作業に係る被ばく線量	約 40mSv										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由									
		<p>補足説明資料 5. モニタリングポスト, モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポストの計測結果の保存について</p> <p>モニタリングポスト, モニタリングステーション及び可搬型モニタリングポストの空間放射線量率の計測結果は, 次表のとおり記録及び保存している。</p> <table border="1" data-bbox="1249 411 1818 533"> <thead> <tr> <th></th> <th>固定モニタリング設備</th> <th>可搬型モニタリングポスト</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>記録</td> <td>泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤及び現場に記録</td> <td>緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に記録</td> </tr> <tr> <td>保存</td> <td>泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤本体及び現場に保存</td> <td>緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に保存</td> </tr> </tbody> </table> <p>補足説明資料 6. 気象観測設備の観測データについて</p> <p>気象観測設備による観測データは, 1, 2 号炉中央制御室及び 3 号炉中央制御室の環境監視盤に表示し, 運転員による監視を行っている。</p> <p>観測データに異常が認められた場合には, 運転員から設備主管箇所に連絡され, 原因調査及び修繕等の対応を行う。</p> <p>また, 気象観測設備は定期的に点検・校正し, 健全性を確認している。</p>		固定モニタリング設備	可搬型モニタリングポスト	記録	泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤及び現場に記録	緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に記録	保存	泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤本体及び現場に保存	緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に保存	
	固定モニタリング設備	可搬型モニタリングポスト										
記録	泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤及び現場に記録	緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に記録										
保存	泊 3 号炉中央制御室の環境監視盤本体及び現場に保存	緊急時対策所内の当該ポスト端末及び当該ポスト本体に保存										



大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																															
<p>7. 発電所敷地外の緊急時モニタリング体制</p> <p>(1) 発電所敷地外のモニタリング</p> <p>原子力災害対策指針（原子力規制委員会 平成25年6月5日 全部改正）に従い、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、国、地方公共団体と連携を図りながら、敷地外のモニタリングを実施する。</p>  <p>図. 緊急時モニタリングセンターの組織図の例</p> <table border="1" data-bbox="112 590 604 925"> <caption>表. 緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成の例</caption> <thead> <tr> <th>機能</th> <th>要員の適性</th> <th>人員構成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急時モニタリングセンター幹部</td> <td>緊急時モニタリング全般を統括できる者</td> <td>国が担当。国が現地で緊急時モニタリング組織に入るまでは連絡係で代行</td> </tr> <tr> <td>企画・評価グループ</td> <td>緊急時モニタリング項目の決定 関係機関との調整 緊急時モニタリング結果の解析 緊急時モニタリング結果に基づく住民の適切な対応</td> <td>国、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で適切な人数で構成。評価を適切に行うために、適宜、有識者も組織する。</td> </tr> <tr> <td>情報収集・管理グループ</td> <td>緊急時モニタリング結果の収集、整理 緊急時モニタリング結果の報告、発信 関係機関との情報授受</td> <td>各組織から上がる情報を（EPC 放射線班）で集約するために、関係機関を中心として、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。</td> </tr> <tr> <td>測定・分析グループ</td> <td>遠隔監視装置の監視 空間線量率の現地測定 環境試料の採取、分析</td> <td>道府県のモニタリング実施機関を中心に、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：原子力規制委員会 緊急時モニタリングの在り方に関する検討チーム第5回委員会（H25.3.11） 配布資料2（会合での意見反映版）</p>	機能	要員の適性	人員構成	緊急時モニタリングセンター幹部	緊急時モニタリング全般を統括できる者	国が担当。国が現地で緊急時モニタリング組織に入るまでは連絡係で代行	企画・評価グループ	緊急時モニタリング項目の決定 関係機関との調整 緊急時モニタリング結果の解析 緊急時モニタリング結果に基づく住民の適切な対応	国、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で適切な人数で構成。評価を適切に行うために、適宜、有識者も組織する。	情報収集・管理グループ	緊急時モニタリング結果の収集、整理 緊急時モニタリング結果の報告、発信 関係機関との情報授受	各組織から上がる情報を（EPC 放射線班）で集約するために、関係機関を中心として、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。	測定・分析グループ	遠隔監視装置の監視 空間線量率の現地測定 環境試料の採取、分析	道府県のモニタリング実施機関を中心に、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。	<p>3.9 発電所敷地外の緊急時モニタリング体制</p> <p>(1) 原子力災害対策指針（原子力規制委員会 平成30年10月1日一部改正）に従い、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、第3.9-1 図及び第3.9 表のとおり、国、地方公共団体と連携を図りながら、敷地外のモニタリングを実施する。</p>  <p>第3.9-1 図 緊急時モニタリングセンターの体制図</p> <table border="1" data-bbox="672 718 1209 1053"> <caption>第3.9表 緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成</caption> <thead> <tr> <th>機能</th> <th>人員構成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企画調整グループ</td> <td>・ 上席放射線防災専門官を企画調整グループ長、所在都道府県センター長等を企画調整グループ長補佐として配置 ・ 国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成</td> </tr> <tr> <td>情報収集管理グループ</td> <td>・ 国の職員（原子力規制庁監視情報課）を情報収集管理グループ長とし、国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成</td> </tr> <tr> <td>測定分析担当</td> <td>・ 所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者のグループで構成し、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：緊急時モニタリングセンター設置要領 第3版（令和元年6月25日）</p>	機能	人員構成	企画調整グループ	・ 上席放射線防災専門官を企画調整グループ長、所在都道府県センター長等を企画調整グループ長補佐として配置 ・ 国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成	情報収集管理グループ	・ 国の職員（原子力規制庁監視情報課）を情報収集管理グループ長とし、国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成	測定分析担当	・ 所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者のグループで構成し、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定	<p>補足説明資料7. 発電所敷地外の緊急時モニタリング体制</p> <p>(1) 原子力災害対策指針（原子力規制委員会 平成30年10月1日 一部改正）に従い、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、第1 図及び第1 表のとおり、国、地方公共団体と連携を図りながら、敷地外のモニタリングを実施する。</p>  <p>第1 図 緊急時モニタリングセンターの組織図の例</p> <table border="1" data-bbox="1254 718 1792 1053"> <caption>第1表 緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成の例</caption> <thead> <tr> <th>機能</th> <th>人員構成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企画調整グループ</td> <td>・ 緊急時モニタリングセンター内の総括 ・ 緊急時モニタリングの実施内容の検討、指示等</td> </tr> <tr> <td>情報収集管理グループ</td> <td>・ 緊急時モニタリングセンター内における情報の収集及び管理 ・ 緊急時モニタリングの結果の共有、緊急時モニタリングに係る関連情報の収集等 ・ 情報共有システムの維持・異常対応等</td> </tr> <tr> <td>測定分析担当</td> <td>・ 企画調整グループで作成された指示書に基づき、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：緊急時モニタリングセンター設置要領 第3版（令和元年6月25日）</p>	機能	人員構成	企画調整グループ	・ 緊急時モニタリングセンター内の総括 ・ 緊急時モニタリングの実施内容の検討、指示等	情報収集管理グループ	・ 緊急時モニタリングセンター内における情報の収集及び管理 ・ 緊急時モニタリングの結果の共有、緊急時モニタリングに係る関連情報の収集等 ・ 情報共有システムの維持・異常対応等	測定分析担当	・ 企画調整グループで作成された指示書に基づき、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定	<p>【大飯】女川実績の反映</p>
機能	要員の適性	人員構成																																
緊急時モニタリングセンター幹部	緊急時モニタリング全般を統括できる者	国が担当。国が現地で緊急時モニタリング組織に入るまでは連絡係で代行																																
企画・評価グループ	緊急時モニタリング項目の決定 関係機関との調整 緊急時モニタリング結果の解析 緊急時モニタリング結果に基づく住民の適切な対応	国、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で適切な人数で構成。評価を適切に行うために、適宜、有識者も組織する。																																
情報収集・管理グループ	緊急時モニタリング結果の収集、整理 緊急時モニタリング結果の報告、発信 関係機関との情報授受	各組織から上がる情報を（EPC 放射線班）で集約するために、関係機関を中心として、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。																																
測定・分析グループ	遠隔監視装置の監視 空間線量率の現地測定 環境試料の採取、分析	道府県のモニタリング実施機関を中心に、道府県、市町村、発災事業者、その他事業者、指定公共機関等で構成。																																
機能	人員構成																																	
企画調整グループ	・ 上席放射線防災専門官を企画調整グループ長、所在都道府県センター長等を企画調整グループ長補佐として配置 ・ 国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成																																	
情報収集管理グループ	・ 国の職員（原子力規制庁監視情報課）を情報収集管理グループ長とし、国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成																																	
測定分析担当	・ 所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者のグループで構成し、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定																																	
機能	人員構成																																	
企画調整グループ	・ 緊急時モニタリングセンター内の総括 ・ 緊急時モニタリングの実施内容の検討、指示等																																	
情報収集管理グループ	・ 緊急時モニタリングセンター内における情報の収集及び管理 ・ 緊急時モニタリングの結果の共有、緊急時モニタリングに係る関連情報の収集等 ・ 情報共有システムの維持・異常対応等																																	
測定分析担当	・ 企画調整グループで作成された指示書に基づき、必要に応じて安定ヨウ素剤を服用したのち測定対象範囲の測定																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) オフサイトセンターへの情報連絡                      原子力事業者防災業務計画において、緊急時モニタリングセンターが設置されるオフサイトセンターに、以下の状況を把握し、所定の様式で情報連絡を行うこととしている。</p> <p>【オフサイトセンターへ情報連絡する事項】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>a. 事故の発生時刻及び場所                          b. 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置                          c. 被ばくおよび障害等人身災害にかかわる状況                          d. 発電所敷地周辺における放射線および放射能の測定結果                          e. 放出放射性物質の量、種類、放出場所および放出状況の推移等の状況                          f. 気象状況                          g. 収束の見通し                          h. 放射能影響範囲の推定結果                          i. その他必要と認める事項</p> </div>	<p>(2) 原子力事業者防災業務計画において、以下の状況を把握し、オフサイトセンターに所定の様式で情報連絡を行うこととしている。</p> <p>【オフサイトセンターへ情報連絡する事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 事象発生時刻及び場所</li> <li>② 事象発生の原因、状況及び拡大防止措置</li> <li>③ 被ばく及び障害等人身災害に係る状況</li> <li>④ 発電所敷地周辺における放射線並びに放射能の測定結果</li> <li>⑤ 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況</li> <li>⑥ 気象状況</li> <li>⑦ 収束の見通し</li> <li>⑧ その他必要と認める事項</li> </ol> <p>(3) オフサイトセンターから緊急時モニタリングセンターへの情報のやり取りは、第3.9-2図のとおりである。事業者はオフサイトセンターへ情報連絡する事項（放出源情報）を連絡し、オフサイトセンターは、その情報を緊急時モニタリングセンターに提供することとなる。</p> <p>第3.9-2図 緊急時モニタリング関連の情報のやり取り                      出典：緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）第6版（令和元年7月5日）</p>	<p>(2) 原子力事業者防災業務計画において、以下の状況を把握し、オフサイトセンターに所定の様式で情報連絡を行うこととしている。</p> <p>【オフサイトセンターへ情報連絡する事項】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>a. 事故の発生時刻及び場所                          b. 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置                          c. 被ばく及び障害等人身事故にかかわる状況                          d. 発電所敷地周辺における放射線及び放射能の測定結果                          e. 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況                          f. 気象状況                          g. 収束の見通し                          h. その他必要と認める事項</p> </div> <p>(3) オフサイトセンターから緊急時モニタリングセンターへの情報のやり取りは、第2図のとおりである。事業者はオフサイトセンターへ情報連絡する事項（放出源情報）を連絡し、オフサイトセンターは、その情報を緊急時モニタリングセンターに提供することとなる。</p> <p>第2図 緊急時モニタリング関連の情報のやり取り                      出典：緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）第7版（令和3年12月21日）</p>	<p>【大飯】女川実績の反映</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>8. 他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）</p> <p>原子力災害が発生した場合、他の原子力事業者との協力体制を構築するため、原子力事業者間協力協定を締結している。</p> <p>(1) 原子力事業者間協力協定締結の背景                  平成11年9月のJCO事故の際に、各原子力事業者が周辺環境のモニタリングや住民の方々のサーベイなどの応援活動を実施した。                  この経験を踏まえ、平成12年6月に施行された原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）の内容とも整合性をとりながら、原子力事業者間協力協定を締結した。</p> <p>(2) 原子力事業者間協力協定（内容）                  (目的)                  原災法第14条※の精神に基づき、国内原子力事業所において原子力災害が発生した場合、協力事業者が発災事業者に対し、協力要員の派遣、資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し、原子力災害の拡大防止及び復旧対策に努め、原子力事業者として責務を全うすることを目的としている。</p> <p>※原災法第14条（他の原子力事業所への協力）                  原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。</p> <p>(事業者)                  電力9社（北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州）、日本原子力発電、電源開発、日本原燃</p> <p>(協力の内容)                  発災事業者からの協力要請に基づき、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、環境放射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去に関する事項について支援本部への協力要員の派遣、資機材の貸与その他の措置を講ずる。</p>	<p>3.10他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）</p> <p>原子力災害が発生した場合、他の原子力事業者との協力体制を構築するため、原子力事業者間協力協定を締結している。</p> <p>(1)原子力事業者間協力協定締結の背景                  平成11年9月のJCO事故の際に、各原子力事業者が周辺環境のモニタリングや住民の方々のサーベイなどの応援活動を実施した。                  この経験を踏まえ、平成12年6月に施行された原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）の内容とも整合性をとりながら、原子力事業者間協力協定を締結した。</p> <p>(2)原子力事業者間協力協定（内容）                  (目的)                  原災法第14条*の精神に基づき、国内原子力事業所において原子力災害が発生した場合、協力事業者が発災事業者に対し、協力要員の派遣、資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し、原子力災害の拡大防止及び復旧対策に努め、原子力事業者として責務を全うすることを目的とする。</p> <p>※原災法第14条（他の原子力事業所への協力）                  原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。</p> <p>(事業者)                  北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、日本原子力発電、電源開発、日本原燃</p> <p>(協力の内容)                  発災事業者からの協力要請に基づき、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急時モニタリング、避難退域時検査及び除染その他の住民避難に対する支援に関する事項について協力要員の派遣、資機材の貸与その他の措置を講ずる。</p>	<p>補足説明資料8. 他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）</p> <p>原子力災害が発生した場合、他の原子力事業者との協力体制を構築するため、原子力事業者間協力協定を締結している。</p> <p>(1) 原子力事業者間協力協定締結の背景                  平成11年9月のJCO事故の際に、各原子力事業者が周辺環境のモニタリングや住民の方々のサーベイなどの応援活動を実施した。                  この経験を踏まえ、平成12年6月に施行された原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）の内容とも整合性をとりながら、原子力事業者間協力協定を締結した。</p> <p>(2) 原子力事業者間協力協定（内容）                  (目的)                  原災法第14条*の精神に基づき、国内原子力事業所において原子力災害が発生した場合、協力事業者が発災事業者に対し、協力要員の派遣、資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し、原子力災害の拡大防止及び復旧対策に努め、原子力事業者として責務を全うすることを目的とする。</p> <p>*原災法第14条（他の原子力事業所への協力）                  原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。</p> <p>(事業者)                  電力9社（北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州）、日本原子力発電、電源開発、日本原燃</p> <p>(協力の内容)                  発災事業者からの協力要請に基づき、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急時モニタリング、避難退域時検査及び除染その他の住民避難に対する支援に関する事項について協力要員の派遣、資機材の貸与その他の措置を講ずる。</p>	<p>【女川】大飯実績の反映</p> <p>【大飯】女川実績の反映</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p><b>【比較のため本ページ女川欄には 3.1 を掲載】</b></p> <p>3.1 その他条文との基準適合性</p> <p>3.1.1 設置許可基準規則第 6 条</p> <p>監視設備に関する要求事項のうち、設置許可基準規則第 6 条（外部からの衝撃による損傷の防止）への適合方針は以下のとおりである。</p> <p>(1) 風（台風）</p> <p>敷地付近で観測された最大瞬間風速は、大船渡特別地域気象観測所での観測記録（1940 年～2012 年）によれば 44.2m/s（2002 年 10 月 2 日）である。</p> <p>監視設備が風（台風）の影響を受けた場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(2) 竜巻</p> <p>気象庁「竜巻等の突風データベース」（1961 年～2012 年）に基づき、竜巻検討地域における過去に発生した竜巻による最大風速及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速によって定めた基準竜巻の最大風速は 92m/s であり、女川原子力発電所の立地する地域特性から地形効果による基準竜巻の割増しも不要と考えるが、将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を考慮し、安全側に切り上げて設計竜巻の最大風速は 100m/s と設定した。</p> <p>監視設備が竜巻により機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(3) 凍結</p> <p>石巻特別地域気象観測所の観測記録（1887 年～2012 年）によれば、最低気温は-14.6℃（1919 年 1 月 6 日）である。</p> <p>監視設備が凍結の影響を受けた場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p>	<p>補足説明資料 9. 設置許可基準規則第六条との基準適合性</p> <p>監視設備に関する要求事項のうち、設置許可基準規則第 6 条（外部からの衝撃による損傷の防止）への適合方針は以下のとおりである。</p> <p>(1) 風（台風）</p> <p>最寄りの気象官署である寿都特別地域気象観測所及び小樽特別地域気象観測所での観測記録（気象庁の気象統計情報における観測記録。）によると、風速の観測記録史上 1 位の最大風速は 49.8m/s（寿都特別地域気象観測所、1952 年 4 月 15 日）であり、この観測記録は移転前の局地的な強風の影響を受けやすい場所に設置されていた時の記録であり、移転後の最大風速は 20.3 m/s（2004 年 2 月 23 日）である。また、小樽特別地域気象観測所での最大風速は 27.9m/s（1954 年 9 月 27 日）である。いずれも設計基準風速（36m/s 地上高 10m, 10 分間平均）に包絡される。</p> <p>監視設備が風（台風）の影響を受けた場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(2) 竜巻</p> <p>日本で過去に発生した最大の竜巻規模は F3（風速 70m/s～92m/s）である。</p> <p>観測記録の統計処理による年超過確率によれば、発電所における 10<sup>-5</sup>/年値は風速 65m/s である。</p> <p>設計竜巻の最大風速は、これらのうち最も保守的な値である F3 の風速範囲の上限値 92m/s とする。</p> <p>安全施設は、設計竜巻の最大風速を安全側に切り上げた 100m/s に対して、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>監視設備は、設計竜巻の最大風速を安全側に切り上げた 100m/s に対して機能喪失した場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(3) 凍結</p> <p>最寄りの気象官署である寿都特別地域気象観測所での観測記録（1884 年～2020 年）及び小樽特別地域気象観測所の観測記録（1943 年～2020 年）で-18.0℃（小樽特別地域気象観測所 1954 年 1 月 24 日）である。</p> <p>監視設備が凍結の影響を受けた場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p>	<p>【女川】立地箇所の相違による気象観測結果の相違</p> <p>【女川】立地箇所の相違による気象観測結果の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>【比較のため本ページ女川欄には 3.1 を掲載】</p> <p>(4)積雪                      建築基準法施行令第 86 条第 3 項に基づき宮城県が作成した積雪量分布によると、女川地区は 40cm である。また、石巻特別地域気象観測所の観測記録（1887 年～2012 年）によれば、最深積雪量は 43cm（1923 年 2 月 17 日）である。</p> <p>発電所建屋内の監視設備及び地下布設の通信回線は、建屋の壁等により積雪の影響を受けない設計とする。                      また、屋外に設置する監視設備は、除雪するなど適切な対応を行うことにより、機能喪失しない設計とする。</p> <p>(5)落雷                      監視設備が落雷により機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(6)地滑り                      監視設備が地滑りにより機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(7)火山の影響                      監視設備に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であり、文献調査、敷地内の地質調査結果及び降下火砕物シミュレーション結果に基づく層厚は 15cm である。                      発電所建屋内の監視設備及び地下布設の通信回線は、建屋の壁等により降下火砕物の影響を受けない設計とする。                      また、屋外に設置する監視設備は、除灰するなど適切な対応を行うことにより、機能喪失しない設計とする。</p> <p>(8)森林火災                      監視設備は、消火活動により可能な限り森林火災からの影響の軽減を図る設計とする。                      監視設備が森林火災により機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(9)生物学的事象                      監視設備は、貫通部の穴じまいや目張りをするなど適切な対応を行うことにより、機能喪失しない設計とする。                      監視設備が小動物の侵入に対し機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p>	<p>(4) 積雪                      建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく北海道建築基準法施行細則によると、建築物を設計する際に要求される基準積雪量は、泊村においては 150cm である。また、寿都特別地域気象観測所での観測記録（1893 年～2020 年）及び小樽特別地域気象観測所での観測記録（1943～2020 年）によれば、月最深積雪の最大値は、189cm（寿都特別地域気象観測所 1945 年 3 月 17 日）である。                      監視設備は、積雪による荷重に対し機能喪失した場合、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(5) 落雷                      監視設備は、落雷により機能喪失した場合、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(6) 地滑り                      監視設備は、地滑りにより機能喪失した場合、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(7) 火山の影響                      監視設備は、降下火砕物による荷重に対して機能喪失した場合、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(8) 外部火災                      監視設備は、消火活動により可能な限り森林火災からの影響の軽減を図る設計とする。                      監視設備が森林火災により機能喪失した場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p> <p>(9) 生物学的事象                      監視設備は、貫通部の穴じまいや目張りをするなど適切な対応を行うことにより、機能喪失しない設計とする。                      監視設備が小動物の侵入に対し機能喪失した場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p>	<p>【女川】立地箇所の相違による気象観測結果の相違                      ・記載表現は泊の 6 条を踏襲している。</p> <p>【女川】設計の相違                      ・積雪に対する設計方針が異なるが、安全機能を確保は他の気象に対する対応と同様である。</p> <p>【女川】記載方針の相違                      ・泊は火山の影響に対し、代替設備でモニタリング設備の安全機能を確保するため、火山事象影響について記載しない方針としている。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>【比較のため本ページ女川欄には 3.1 を掲載】</p> <p>(10) 電磁的障害                      監視設備は、ラインフィルタ等の設置等により、電磁的障害に対し機能喪失しない設計とする。                      監視設備が電磁的障害により機能喪失した場合は、代替の可搬設備により対応可能な設計とする。</p>	<p>(10) 電磁的障害                      監視設備は、ラインフィルタの設置等により、電磁的障害による擾乱に対し機能喪失しない設計とする。                      監視設備が電磁的障害により機能喪失した場合は、代替モニタリング設備により対応可能な設計とする。</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため、本ページ大飯欄は補足資料6.を掲載】</p> <p>6. 可搬式気象観測装置の観測項目について</p> <p>重大事故等時において、放射性物質が放出された場合、放出放射エネルギー評価や大気中における放射性物質拡散状態の推定を行うために、気象観測設備が使用できない場合は、可搬式気象観測装置で以下の項目について気象観測を行う。</p> <p>(1) 観測項目                  風向、風速、日射量、放射収支量、雨量、<b>温度及び湿度</b></p> <p>なお、風向、風速、日射量及び放射収支量については、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目である。</p> <p>(2) 各測定項目の必要性                  放出放射エネルギー、大気安定度及び放射性物質の降雨による地表への沈着の推定には、それぞれ以下の観測項目が必要となる。</p> <p>a. 放出放射エネルギー                  風向、風速、大気安定度</p> <p>b. 大気安定度                  風速、日射量、放射収支量</p> <p>c. 放射性物質の降雨による地表への沈着の推定                  雨量</p>		<p>補足説明資料10. 可搬式気象観測設備の観測項目について</p> <p>重大事故等時において、放射性物質が放出された場合、放出放射エネルギー評価や大気中における放射性物質拡散状態の推定を行うために、気象観測設備が機能喪失した場合及びブルームの通過方向を緊急時対策所にて把握する場合は、可搬式気象観測設備で以下の項目について気象観測を行う。</p> <p>(1) 観測項目                  風向、風速、日射量、放射収支量<b>及び雨量</b></p> <p>風向、風速、日射量及び放射収支量については、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（原子力安全委員会決定 昭和57年1月）」に基づく測定項目である。</p> <p>(2) 各測定項目の必要性                  放出放射エネルギー、大気安定度及び放射性物質の降雨による地表への沈着の推定には、それぞれ以下の観測項目が必要となる。</p> <p>a. 放出放射エネルギー                  風向、風速、大気安定度</p> <p>b. 大気安定度                  風速、日射量、放射収支量</p> <p>c. 放射性物質の降雨による地表への沈着の推定                  雨量</p>	<p>①の相違</p> <p>【大飯】設計方針の相違                  ・測定項目は異なるが、泊も「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定められた項目を網羅している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付資料14</p> <p>DBとしての電源車（緊急時対策所用）（DB）の無停電電源装置の位置付けについて</p> <p>1. 電源車の条文要求上の位置付け                  DBとしての電源車（緊急時対策所用）（DB）は、第34条で要求されている「異常が発生した場合に適切な措置をとるため」に必要な設備の一つとして設置しているものであり、次項のとおり異常時において使用する機器等の負荷をカバーする容量を備えている。                  緊急時対策所等の電源構成は添付1のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>許可基準規則 第34条（緊急時対策所）                      工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。</p> </div>		<p>補足説明資料 11. 設計基準事故対処設備としてのモニタリングポスト及びモニタリングステーションの無停電電源装置及び非常用発電機の位置付けについて</p> <p>1. 無停電電源装置の条文要求上の位置付け                  設計基準事故対処設備としてのモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機は、第31条で要求されている「無停電電源等により電源復旧までの期間を担保できる設計」として設置しているものであり、次項のとおり必要な負荷をカバーする容量を備えている。                  モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成は第1図のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>許可基準規則 第31条（監視設備）                      発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。</p> <p>許可基準規則の解釈 第31条（監視設備）                      5 第31条において、モニタリングポストについては、非常用所内電源に接続しない場合、無停電電源等により電源復旧までの期間を担保できる設計であること。また、モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計であること。</p> </div>	<p>相違理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大飯及び女川には本資料はないが、島根2号炉のまとめ資料確認結果として、モニタリングポスト及びモニタリングステーションの無停電電源装置及び非常用発電機の位置付けについての資料を追加した。</li> <li>・島根2号炉ではモニタリングポスト及びモニタリングステーションの非常用発電機を保安電源設備に位置付けているが、泊では保安電源設備には該当しないことを説明した資料である。</li> <li>・大飯発電所3/4号炉緊急時対策所のまとめ資料において、保安電源の該非について同等の資料があったため参考に大飯欄に掲載した。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>なお、当該の電源車（緊急時対策所用）（DB）は、以下の理由により第 33 条（保安電源設備）に規定される保安電源には該当しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時対策所は重要安全施設には該当しない。</li> <li>・非常用電源設備を施設する必要がある「発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」については、技術基準規則解釈第 45 条に明確化されているが、これに緊急時対策所は含まれない。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>許可基準規則 第 33 条（保安電源設備）</p> <p>発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。</p> <p>2 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。</p> </div>		<p>第 1 図 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの電源構成概略図</p> <p>なお、当該の無停電電源装置及び非常用発電機は、以下の理由により第 33 条（保安電源設備）に規定される保安電源には該当しない。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションは重要安全施設には該当しない。</p> <p>非常用電源設備を施設する必要がある「発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」については、技術基準規則解釈第 45 条に明確化されているが、これにモニタリングポスト及びモニタリングステーションは含まれない。</p> <p style="color: green; text-align: right;">重大事故等対処設備</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>許可基準規則 第 33 条（保安電源設備）</p> <p>発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。</p> <p>2 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。</p> </div>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>技術基準規則 第45条（保安電源設備）                      発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用原子炉施設において常時使用される発電機からの電力の供給が停止した場合において発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければならない。</p> <p>技術基準規則解釈 第45条（保安電源設備）                      1 第1項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」とは、以下の装置をいう。                      ・第2条第2項第9号ホに規定される装置                      ・燃料プール補給水系                      ・第34条第1項第6号に規定する事故時監視計器                      ・原子炉制御室外からの原子炉停止装置                      ・PWRの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）及び同元弁                      ・非常用電源設備の機能を達成するための燃料系</p> <p>2. 緊急時対策所の電源車の容量</p> <p>電源車（緊急時対策所用）（DB）の容量は100kVAであり、合計負荷容量の約78kVAを十分に満足する容量を有している。</p> <p>3. 電源車に対する規制要求事項</p> <p>電源車（緊急時対策所用）（DB）については、設計基準事故時に緊急時対策所に必要な設備としてMS-3と位置づけられることから、以下の条文に対する基準適合性について整理した。詳細については、添付2に示す。</p> <p>第3条（地盤）                      第4条（地震）                      第5条（津波）                      第6条（地震、津波以外の自然現象）                      第8条（火災）                      第9条（溢水）                      第10条（誤操作の防止）                      第12条（安全施設）</p>		<p>技術基準規則 第45条（保安電源設備）                      発電用原子炉施設には、電線路及び当該発電用原子炉施設において常時使用される発電機からの電力の供給が停止した場合において発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければならない。</p> <p>技術基準規則解釈 第45条（保安電源設備）                      1 第1項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な装置」とは、以下の装置をいう。                      ・第2条第2項第9号ホに規定される装置                      ・燃料プール補給水系                      ・第34条第1項第6号に規定する事故時監視計器                      ・原子炉制御室外からの原子炉停止装置                      ・PWRの加圧器逃がし弁（手動開閉機能）及び同元弁                      ・非常用電源設備の機能を達成するための燃料系</p> <p>2. 設計基準事故対処設備としてのモニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機の容量</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機の容量は5kVAであり、無停電電源装置及び非常用発電機はモニタリングポスト又はモニタリングステーション以外に負荷を担わないため、十分な容量を有している。</p> <p>3. モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機に対する規制要求事項</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の無停電電源装置及び非常用発電機については、設計基準事故時にモニタリングポスト及びモニタリングステーションに必要な設備としてMS-3と位置づけられることから、以下の条文に対する基準適合性が求められるが、ハザードにより機能喪失した場合は、代替措置により安全機能を確保するため、第10条及び第12条に対する適合性を添付1に整理した。</p> <p>第3条（地盤）                      第4条（地震）                      第5条（津波）                      第6条（地震、津波以外の自然現象）                      第8条（火災）                      第9条（溢水）                      第10条（誤操作の防止）                      第12条（安全施設）</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. 異常時における電源車（緊急時対策所用）（DB）及び電源車（緊急時対策所用）の運用について</p> <p>緊急時対策所は、通常時は発電所の1号機側非常用所内電源系統から受電するが、事故発生による緊急時対策所立ち上げ以降は、専用の電源車（緊急時対策所用）（DB）から受電する。しかし、事故発生後においても、1号機側非常用所内電源系統から受電が継続している場合は、その状態を継続可能と考える。</p> <p>電源車（緊急時対策所用）（DB）1台に加えて、代替交流電源として電源車（緊急時対策所用）3台を分散して配備する。電源車（緊急時対策所用）（DB）の起動失敗等により電源供給ができない場合は、SAに移行するおそれがある事象として電源車（緊急時対策所用）の起動を実施する。これにより、緊急時対策所等への電源供給に支障がない。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>優先順位：電源車（緊急時対策所用）（DB）⇒電源車（緊急時対策所用）①⇒電源車（緊急時対策所用）②⇒電源車（緊急時対策所用）③</p> <p>※1号機側非常用所内電源系統から受電が継続している場合は、使用する場合がある。</p> </div> <p>5. 31条（監視設備）における電源確保について</p> <p>31条においては、電源復旧までの期間を担保する電源として、モニタリングステーション及びモニタリングポスト（以下、「モニタリングポスト等」という。）の専用の無停電電源装置を活用する。モニタリングポスト等の無停電電源装置は約24時間の電源供給が可能な容量を有しており、SAに移行するまでの時間である約30分*に対して十分な余裕を確保していることから、31条の要求事項を満足している。</p> <p>なお、電源車（緊急時対策所用）（DB）からモニタリングポスト等への電源供給が可能であり容量も確保されていることから、異常時には当該電源車を使用できる。また、全交流動力電源が喪失し30分が経過した以降の電源確保対応としては、SA対応として可搬式モニタリングポストを活用することで、確実な対応が可能である。</p> <p>6. 35条（通信連絡設備）における電源の確保について</p> <p>35条においては、設計基準事故が発生した場合の対応として、非常用所内電源系又は無停電電源に接続することが要求されており、設計基準事故が発生した場合に緊急時対策所において適切な措置をとる上で必要な機器等に無停電電源装置を配置している。これらの無停電電源装置は約2時間以上の電源供給が可能な容量を有しており、SAに移行するまでの時間である約30分*に対して十分な余裕を確保していることから、35条の要</p>		<p>4. 異常時における無停電電源装置及び非常用発電機の運用について</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、通常時、非常用低圧母線のコントロールセンタから無停電電源装置を経由して所内電源を受電している。</p> <p>所内電源喪失時は、無停電電源装置から継続して受電を行う。所内電源喪失後約10秒で非常用交流電源装置（ディーゼル発電機）から無停電電源装置を経由して受電を行う。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機は、モニタリングポスト及びモニタリングステーション局舎内に設置している非常用発電機制御盤内の不足電圧継電器により電源喪失を検知することで自動起動し、運転待機状態となる。</p> <p>自動起動から約40秒以内に、自動切替により電源供給を開始する。非常用発電機は約24時間電源供給が可能である。</p> <p>また、復電した場合は不足電圧継電器による検知で、所内電源側に自動で切り替わりその後、モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機が自動停止する。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>許可基準規則</p> <p>三 Cクラス</p> <p>2 前項の地震力は、地震の発生によつて生ずるおそれがある設計基準地震動の発生機軸の発生に起因する基岩層による公衆への影響の程度を考慮して算定しなければならない。</p>	<p>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</p> <p>三 Cクラス</p> <p>2 前項の地震力は、地震の発生によつて生ずるおそれがある設計基準地震動の発生機軸の発生に起因する基岩層による公衆への影響の程度を考慮して算定しなければならない。</p>	<p>設置許可基準規則</p> <p>2 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によつて一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を言わぬ。）をいう。以下同</p>	<p>適合性</p> <p>三 Cクラス</p> <p>2 前項の地震力は、地震の発生によつて生ずるおそれがある設計基準地震動の発生機軸の発生に起因する基岩層による公衆への影響の程度を考慮して算定しなければならない。</p>
<p>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</p> <p>三 Cクラス</p> <p>2 前項の地震力は、地震の発生によつて生ずるおそれがある設計基準地震動の発生機軸の発生に起因する基岩層による公衆への影響の程度を考慮して算定しなければならない。</p>	<p>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</p> <p>三 Cクラス</p> <p>2 前項の地震力は、地震の発生によつて生ずるおそれがある設計基準地震動の発生機軸の発生に起因する基岩層による公衆への影響の程度を考慮して算定しなければならない。</p>	<p>設置許可基準規則</p> <p>2 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によつて一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を言わぬ。）をいう。以下同</p>	<p>相違理由</p>







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="96 738 633 770">許可基準相別</th> <th data-bbox="96 451 633 738">相別の概要(該当箇所の仕様)</th> <th data-bbox="96 161 633 451">適合性</th> </tr> <tr> <td data-bbox="96 738 633 987"> <p>2 消火設備(安全格納)に属するものに係る「は」は、燃焼、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>(注水による燃焼の消火等)</p> <p>第九条 安全格納は、発電用原子炉施設内に設けられる注水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならぬ。</p> <p>2 設計基準事故対応は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を含有する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から放射性物質を含む液体が流出した場合には、</p> </td> <td data-bbox="96 451 633 738"> <p>物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区域の分界に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。</p> <p>① 原子炉の電源停止及び伝達停止を要し、維持するための安全機能を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区域</p> <p>② 燃料は物質の貯蔵又は燃焼を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>3 緊急時の停止については、消火設備の故障、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>1 第1項は、設計基準において規定する注水に列して、安全格納が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等(重大事故等対応設備を含む。)への措置を含む。</p> <p>2 第1項に規定する「発電用原子炉施設内における注水」は、発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損(液漏れを含む)、あるいは機器等の故障又は使用状態異常によるスロウラングにより発生する注水を含む。</p> </td> <td data-bbox="96 161 633 451"> <p>を要している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は原子炉安全に停止させるための機能を有しているため、別表外である。なお、消火設備として消火設備を設置している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は屋外の高さ(EL+3m)に設置しているため、屋内施設からの注水の影響を受けない。</p> <p>また、1 米単体水タンク等の屋外への設置に起因しても注水は斜面を流れ落ちること、発電機は単列に設置しており屋上から約1m の高さの位置にあること、車前そのものは緊急対策としてワイヤを取り付けていることから屋外タンクの破損による注水の影響を受けるとはしない。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は放射性物質を含む液体を含有しない。</p> </td> </tr> </table>	許可基準相別	相別の概要(該当箇所の仕様)	適合性	<p>2 消火設備(安全格納)に属するものに係る「は」は、燃焼、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>(注水による燃焼の消火等)</p> <p>第九条 安全格納は、発電用原子炉施設内に設けられる注水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならぬ。</p> <p>2 設計基準事故対応は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を含有する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から放射性物質を含む液体が流出した場合には、</p>	<p>物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区域の分界に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。</p> <p>① 原子炉の電源停止及び伝達停止を要し、維持するための安全機能を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区域</p> <p>② 燃料は物質の貯蔵又は燃焼を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>3 緊急時の停止については、消火設備の故障、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>1 第1項は、設計基準において規定する注水に列して、安全格納が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等(重大事故等対応設備を含む。)への措置を含む。</p> <p>2 第1項に規定する「発電用原子炉施設内における注水」は、発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損(液漏れを含む)、あるいは機器等の故障又は使用状態異常によるスロウラングにより発生する注水を含む。</p>	<p>を要している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は原子炉安全に停止させるための機能を有しているため、別表外である。なお、消火設備として消火設備を設置している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は屋外の高さ(EL+3m)に設置しているため、屋内施設からの注水の影響を受けない。</p> <p>また、1 米単体水タンク等の屋外への設置に起因しても注水は斜面を流れ落ちること、発電機は単列に設置しており屋上から約1m の高さの位置にあること、車前そのものは緊急対策としてワイヤを取り付けていることから屋外タンクの破損による注水の影響を受けるとはしない。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は放射性物質を含む液体を含有しない。</p>		<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1263 738 1800 770">設置許可基準規則</th> <th data-bbox="1263 451 1800 738">規則の解釈(該当箇所の意味)</th> <th data-bbox="1263 161 1800 451">適合性</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 738 1800 987"> <p>4 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならぬ。</p> </td> <td data-bbox="1263 451 1800 738"> <p>規則の解釈(該当箇所の意味)</p> <p>の機能が期待されている構造物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p> <p>7 第4項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用のパイパス系を用いることを許容することを意味する。</p> <p>8 第4項に規定する「試験又は検査」については、次の各号によること。</p> <p>一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に定期的に試験又は検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に關する規則(平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。)に規定される試験又は検査を含む。</p> </td> <td data-bbox="1263 161 1800 451"> <p>の局舎内に、モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機は、非常用発電機専用の局舎内に設置されており、通常運転時、運転時の過渡変化時及び設計基準事故時に想定される温度、放射線量等の環境条件により影響を受けない。</p> <p>その他、自然現象により影響を受けた場合でも代替措置により、機能を喪失しない設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機及び非常用発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中にモニタリングポスト及びモニタリングステーションの負荷による試験、検査が可能となる。</p> </td> </tr> </table>	設置許可基準規則	規則の解釈(該当箇所の意味)	適合性	<p>4 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならぬ。</p>	<p>規則の解釈(該当箇所の意味)</p> <p>の機能が期待されている構造物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p> <p>7 第4項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用のパイパス系を用いることを許容することを意味する。</p> <p>8 第4項に規定する「試験又は検査」については、次の各号によること。</p> <p>一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に定期的に試験又は検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に關する規則(平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。)に規定される試験又は検査を含む。</p>	<p>の局舎内に、モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機は、非常用発電機専用の局舎内に設置されており、通常運転時、運転時の過渡変化時及び設計基準事故時に想定される温度、放射線量等の環境条件により影響を受けない。</p> <p>その他、自然現象により影響を受けた場合でも代替措置により、機能を喪失しない設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機及び非常用発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中にモニタリングポスト及びモニタリングステーションの負荷による試験、検査が可能となる。</p>	
許可基準相別	相別の概要(該当箇所の仕様)	適合性													
<p>2 消火設備(安全格納)に属するものに係る「は」は、燃焼、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>(注水による燃焼の消火等)</p> <p>第九条 安全格納は、発電用原子炉施設内に設けられる注水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならぬ。</p> <p>2 設計基準事故対応は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を含有する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から放射性物質を含む液体が流出した場合には、</p>	<p>物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区域の分界に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。</p> <p>① 原子炉の電源停止及び伝達停止を要し、維持するための安全機能を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区域</p> <p>② 燃料は物質の貯蔵又は燃焼を有する機器類、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>3 緊急時の停止については、消火設備の故障、爆発動又は前操作が起きた場合に、消火設備が安全に停止させるための機能を備わらないものでなければならぬ。</p> <p>1 第1項は、設計基準において規定する注水に列して、安全格納が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等(重大事故等対応設備を含む。)への措置を含む。</p> <p>2 第1項に規定する「発電用原子炉施設内における注水」は、発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損(液漏れを含む)、あるいは機器等の故障又は使用状態異常によるスロウラングにより発生する注水を含む。</p>	<p>を要している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は原子炉安全に停止させるための機能を有しているため、別表外である。なお、消火設備として消火設備を設置している。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は屋外の高さ(EL+3m)に設置しているため、屋内施設からの注水の影響を受けない。</p> <p>また、1 米単体水タンク等の屋外への設置に起因しても注水は斜面を流れ落ちること、発電機は単列に設置しており屋上から約1m の高さの位置にあること、車前そのものは緊急対策としてワイヤを取り付けていることから屋外タンクの破損による注水の影響を受けるとはしない。</p> <p>発電所(緊急時対応用)(DB)は放射性物質を含む液体を含有しない。</p>													
設置許可基準規則	規則の解釈(該当箇所の意味)	適合性													
<p>4 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならぬ。</p>	<p>規則の解釈(該当箇所の意味)</p> <p>の機能が期待されている構造物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p> <p>7 第4項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用のパイパス系を用いることを許容することを意味する。</p> <p>8 第4項に規定する「試験又は検査」については、次の各号によること。</p> <p>一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に定期的に試験又は検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に關する規則(平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。)に規定される試験又は検査を含む。</p>	<p>の局舎内に、モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機は、非常用発電機専用の局舎内に設置されており、通常運転時、運転時の過渡変化時及び設計基準事故時に想定される温度、放射線量等の環境条件により影響を受けない。</p> <p>その他、自然現象により影響を受けた場合でも代替措置により、機能を喪失しない設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション専用の非常用発電機及び非常用発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中にモニタリングポスト及びモニタリングステーションの負荷による試験、検査が可能となる。</p>													



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <p>許可基準適用 で、多量性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。</p> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <p>規則の概観（該当箇所の抜粋）                      事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内重圧制御における注水機能、原子炉内圧制御における注水機能                      燃料容器内の放射線計測装置の異常低減機能                      燃料容器内の冷却機能                      燃料容器内の可燃性ガス制御機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用の交流電源機能                      非常用の計測制御用直流電源機能                      非常用冷却機能                      外部用冷却供給機能                      原子炉制御室非常用換気空調機能                      正操気供給機能                      二、その機能を有する機器の系統があり、それぞれの系統について多量性又は多様性を確保する安全機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉停止系に対する予知信号(常用系として作動可能なもの)の発生機能                      工学的安全施設に分類される機器又は系統に対する作動信号の発生機能                      事故時の原子炉の停止状態の把握機能                      事故時の炉心冷却状態の把握機能                      事故時の放射線計測装置の監視機能                      事故時のプラント操作のための情報の把握機能                      6 第3項に規定する「指定される全ての環境条件」は、通常運転時、運転時の異常な過渡酸化時及び設計基準事故時において、その過渡が期待されている異常物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>3 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事                      故に際するまでの間、2項とされる全ての環境条件                      において、その機能を発揮することとがなければならない。</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>適合性                      類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。                      モニタリングポスト及びモニタリングステーションは発電所と共用されており、1号炉及び2号炉から同時に受電可能だが、1号炉及び3号炉から同時に受電することはない。</p> </td> </tr> </table>	<p>許可基準適用 で、多量性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。</p>	<p>規則の概観（該当箇所の抜粋）                      事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内重圧制御における注水機能、原子炉内圧制御における注水機能                      燃料容器内の放射線計測装置の異常低減機能                      燃料容器内の冷却機能                      燃料容器内の可燃性ガス制御機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用の交流電源機能                      非常用の計測制御用直流電源機能                      非常用冷却機能                      外部用冷却供給機能                      原子炉制御室非常用換気空調機能                      正操気供給機能                      二、その機能を有する機器の系統があり、それぞれの系統について多量性又は多様性を確保する安全機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉停止系に対する予知信号(常用系として作動可能なもの)の発生機能                      工学的安全施設に分類される機器又は系統に対する作動信号の発生機能                      事故時の原子炉の停止状態の把握機能                      事故時の炉心冷却状態の把握機能                      事故時の放射線計測装置の監視機能                      事故時のプラント操作のための情報の把握機能                      6 第3項に規定する「指定される全ての環境条件」は、通常運転時、運転時の異常な過渡酸化時及び設計基準事故時において、その過渡が期待されている異常物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p>	<p>3 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事                      故に際するまでの間、2項とされる全ての環境条件                      において、その機能を発揮することとがなければならない。</p>	<p>適合性                      類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。                      モニタリングポスト及びモニタリングステーションは発電所と共用されており、1号炉及び2号炉から同時に受電可能だが、1号炉及び3号炉から同時に受電することはない。</p>	<p>設置許可基準原則                  電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設的安全性が向上する場合は、この限りでない。                  7 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。</p>	<p>相違理由</p>
<p>許可基準適用 で、多量性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。</p>	<p>規則の概観（該当箇所の抜粋）                      事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内重圧制御における注水機能、原子炉内圧制御における注水機能                      燃料容器内の放射線計測装置の異常低減機能                      燃料容器内の冷却機能                      燃料容器内の可燃性ガス制御機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用交流電源から非常用の負荷に列し電力を供給する機能                      非常用の交流電源機能                      非常用の計測制御用直流電源機能                      非常用冷却機能                      外部用冷却供給機能                      原子炉制御室非常用換気空調機能                      正操気供給機能                      二、その機能を有する機器の系統があり、それぞれの系統について多量性又は多様性を確保する安全機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉冷却圧力バウンダリを維持する装置の監視機能                      原子炉停止系に対する予知信号(常用系として作動可能なもの)の発生機能                      工学的安全施設に分類される機器又は系統に対する作動信号の発生機能                      事故時の原子炉の停止状態の把握機能                      事故時の炉心冷却状態の把握機能                      事故時の放射線計測装置の監視機能                      事故時のプラント操作のための情報の把握機能                      6 第3項に規定する「指定される全ての環境条件」は、通常運転時、運転時の異常な過渡酸化時及び設計基準事故時において、その過渡が期待されている異常物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。</p>					
<p>3 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事                      故に際するまでの間、2項とされる全ての環境条件                      において、その機能を発揮することとがなければならない。</p>	<p>適合性                      類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。                      モニタリングポスト及びモニタリングステーションは発電所と共用されており、1号炉及び2号炉から同時に受電可能だが、1号炉及び3号炉から同時に受電することはない。</p>					




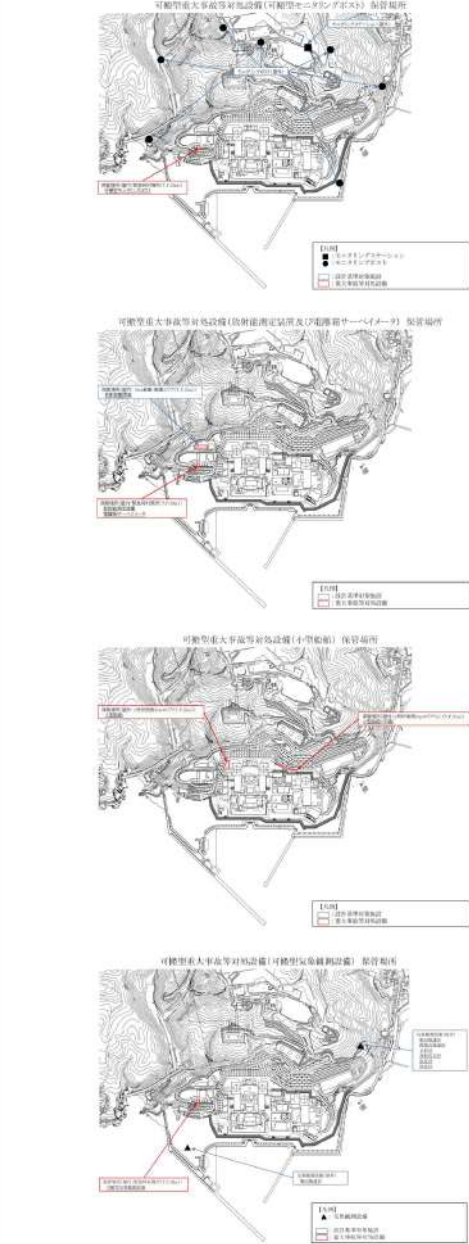


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <p><b>許可基準規則</b></p> <p>器又は設備の損壊に伴う飛散物により、安全性を損なわなければならない。</p> </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <p><b>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</b></p> <p>飛散物とは、内部発生エネルギーの高い蒸気及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発又は重機機器の落下等によって発生する飛散物を含む。なお、二次的飛散物、火災、化学反応、電気の短絡又は機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。また、上記の「発生する飛散物」の評価については、「タービンミサイル評価について」(昭和52年7月20日原子力委員会原子炉安全専門審査会)等によること。</p> </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <p><b>適合性</b></p> <p>は屋外に設置しており、屋内の蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により安全性を損なうことはない。また飛散物の発生源も近くない。なお、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管については、飛散物が発生する可能性を十分に低く抑えるとともに、破損を想定しても他の設備の機能が損なわれる可能性を極めて低くする設計としている。</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>6 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。</p> <p>7 安全施設(重要安全施設を除く。)は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわなければならない。</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>11 第60条に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラスAMS-1に分類される下記の機能を有する構造物等を対象とする。</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>電源車(緊急時対策所用)(DB)の重要度分類指針に基づく重要度分類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。</p> <p>電源車(緊急時対策所用)(DB)から緊急時対策所への給電系統はプラント非常用電源系統と独立しており、電源系統は共用していない。</p> </td> </tr> </table>	<p><b>許可基準規則</b></p> <p>器又は設備の損壊に伴う飛散物により、安全性を損なわなければならない。</p>	<p><b>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</b></p> <p>飛散物とは、内部発生エネルギーの高い蒸気及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発又は重機機器の落下等によって発生する飛散物を含む。なお、二次的飛散物、火災、化学反応、電気の短絡又は機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。また、上記の「発生する飛散物」の評価については、「タービンミサイル評価について」(昭和52年7月20日原子力委員会原子炉安全専門審査会)等によること。</p>	<p><b>適合性</b></p> <p>は屋外に設置しており、屋内の蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により安全性を損なうことはない。また飛散物の発生源も近くない。なお、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管については、飛散物が発生する可能性を十分に低く抑えるとともに、破損を想定しても他の設備の機能が損なわれる可能性を極めて低くする設計としている。</p>	<p>6 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。</p> <p>7 安全施設(重要安全施設を除く。)は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわなければならない。</p>	<p>11 第60条に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラスAMS-1に分類される下記の機能を有する構造物等を対象とする。</p>	<p>電源車(緊急時対策所用)(DB)の重要度分類指針に基づく重要度分類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。</p> <p>電源車(緊急時対策所用)(DB)から緊急時対策所への給電系統はプラント非常用電源系統と独立しており、電源系統は共用していない。</p>			
<p><b>許可基準規則</b></p> <p>器又は設備の損壊に伴う飛散物により、安全性を損なわなければならない。</p>	<p><b>規則の解釈(該当箇所の抜粋)</b></p> <p>飛散物とは、内部発生エネルギーの高い蒸気及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発又は重機機器の落下等によって発生する飛散物を含む。なお、二次的飛散物、火災、化学反応、電気の短絡又は機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。また、上記の「発生する飛散物」の評価については、「タービンミサイル評価について」(昭和52年7月20日原子力委員会原子炉安全専門審査会)等によること。</p>	<p><b>適合性</b></p> <p>は屋外に設置しており、屋内の蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により安全性を損なうことはない。また飛散物の発生源も近くない。なお、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管については、飛散物が発生する可能性を十分に低く抑えるとともに、破損を想定しても他の設備の機能が損なわれる可能性を極めて低くする設計としている。</p>							
<p>6 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。</p> <p>7 安全施設(重要安全施設を除く。)は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわなければならない。</p>	<p>11 第60条に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラスAMS-1に分類される下記の機能を有する構造物等を対象とする。</p>	<p>電源車(緊急時対策所用)(DB)の重要度分類指針に基づく重要度分類は「MS-3」に該当し、「重要安全施設」には該当しない。</p> <p>電源車(緊急時対策所用)(DB)から緊急時対策所への給電系統はプラント非常用電源系統と独立しており、電源系統は共用していない。</p>							

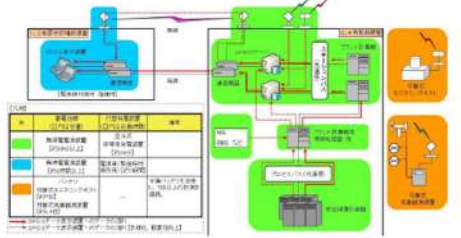
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>10. 移動式放射能測定装置（モニタ車）、可搬式モニタリングポスト等の保管場所</p> <p>移動式放射能測定装置（モニタ車）、可搬式モニタリングポスト等の保管場所を以下に示す。</p> <p>可搬式モニタリングポスト等は、1，2号炉背面道路（E.L. 約+31m）のコンテナ内等に保管する。また、固縛し、転倒を防止することにより保管時の健全性を維持する。</p>  <p>● 保管場所については手続書の検封等により変更する可能性がある。</p>		<p>【比較のため、本ページ泊欄は60-2を掲載】</p> 	<p>【大飯】記載箇所の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>11. モニタリングステーション及びモニタリングポスト、可搬式モニタリングポスト、移動式放射能測定装置（モニタ車）のデータ伝送について</p> <p>モニタリングステーション、モニタリングポストで測定したデータの伝送については、有線及び無線により、伝送を行う構成としており多様性を有している。また、伝送したデータは、1、2号炉および3、4号炉中央制御室等で監視、記録を行うことができる。</p>  <p>モニタリング設備のデータ伝送概略図</p> <p>緊急時対策所（指揮所）へのSPDSデータ伝送に係る設備については、SBO時には空冷式非常用発電装置から給電する。</p> <p>また、SBO発生から空冷式非常用発電装置の起動までの時間（約30分）は、無停電電源装置より給電可能である。なお、緊急時対策所（指揮所）のSPDS表示装置、通信機器については、電源車（緊急時対策所用）から給電する。</p> <p>また、SBO発生から電源車（緊急時対策所用）の起動までの時間（約1時間）は、無停電電源装置より給電可能とする。</p>  <p>SBO時におけるSPDSデータ伝送について</p>		<p>【比較のため、本ページ泊欄は1.1.3及び1.3を抜粋して掲載】</p> <p>1.1.3 モニタリングポスト及びモニタリングステーションの伝送</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーションで測定したデータの伝送を行う構成は、建屋間*において有線系回線及び無線系回線により多様性を有し、測定したデータは、モニタリングポスト及びモニタリングステーション設置場所、中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とする。</p> <p>モニタリングポスト及びモニタリングステーション設備の伝送概略図を第1.1.3図に示す。</p> <p>※ 建屋（3号炉原子炉補助建屋、緊急時対策所）は、モニタリングポスト及びモニタリングステーションと同等以上の耐震性を有しており、伝送の多様化の対象範囲は耐震性を有した建屋間とする。</p>  <p>第1.1.3図 モニタリングポスト及びモニタリングステーション設備の伝送概略図</p> <p>：設計基準対象施設</p>  <p>第1.3.1-2図 可搬型モニタリングポストの伝送概略図</p>	<p>【大飯】記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なお、電源車（緊急時対策所用）による給電は大飯特有の運用</li> </ul>

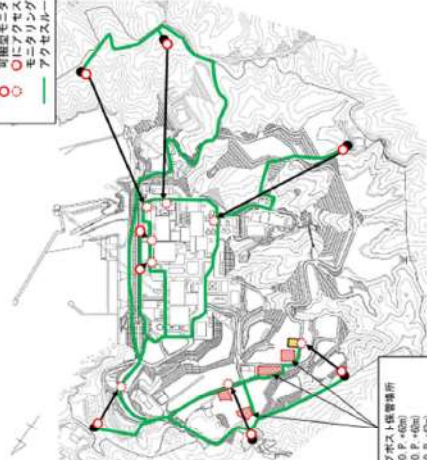
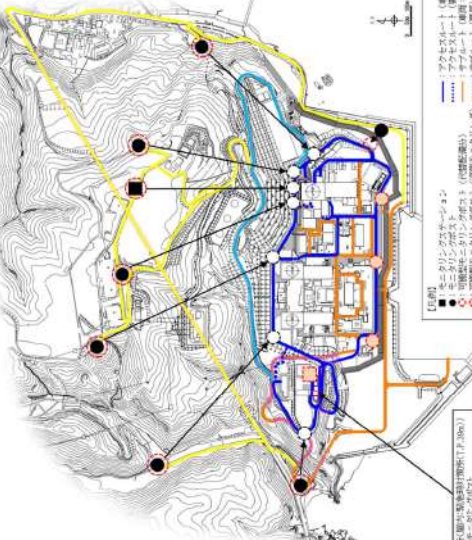
泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第60条 監視測定設備

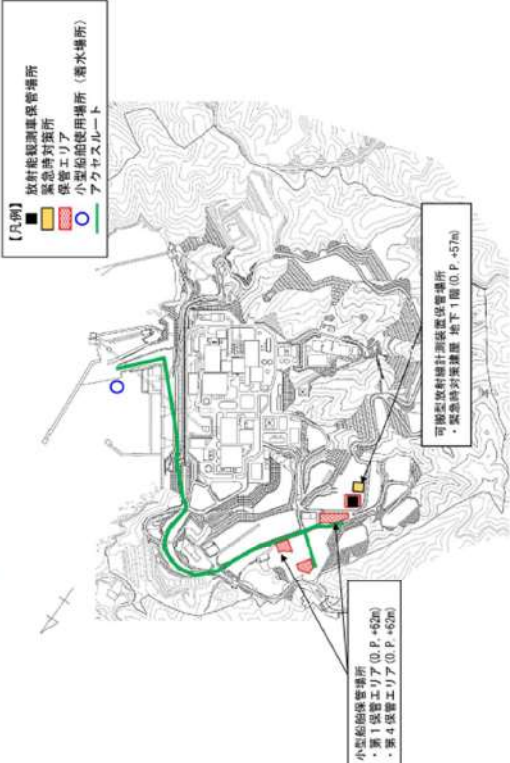
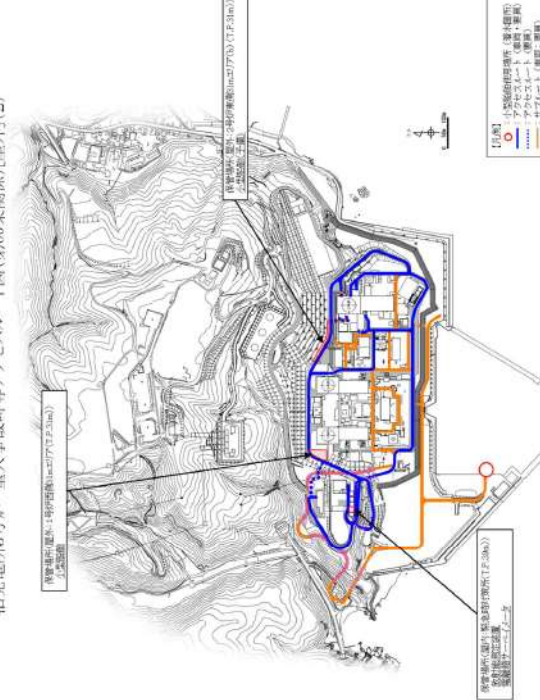
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>60-3 アクセスルート</p>	<p>60-7 アクセスルート図</p>	<p>60-7 アクセスルート図</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="73 209 647 1018" style="border: 2px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div> <div data-bbox="73 1054 488 1082" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">                     特開みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。                 </div>	<div data-bbox="683 231 1220 933" style="text-align: center;"> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● モニタリングポスト</li> <li>● 緊急時対策所</li> <li>■ 保護エリア</li> <li>○ 可搬型モニタリングポスト設置位置</li> <li>○ 可搬型モニタリングポスト設置位置の可搬型</li> <li>○ モニタリングポストの設置場所</li> <li>— アクセスルート</li> </ul>  <p>可搬型モニタリングポスト設置場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時対策エリア(0.7~40m)</li> <li>・緊急時対策エリア(0.7~40m)</li> <li>・緊急時対策エリア(0.7~40m)</li> </ul> <p>女川原子力発電所2号炉 重大事故時等アクセスルート図(第60条関係)【屋外】(1)</p> <p>※：現場の状況により設置場所を変更する。</p> </div>	<div data-bbox="1254 231 1803 949" style="text-align: center;"> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● モニタリングポスト</li> <li>● アクセスルート(緊急時対策)</li> <li>● アクセスルート(日常)</li> <li>● アクセスルート(緊急時対策)</li> <li>● アクセスルート(日常)</li> <li>● アクセスルート(緊急時対策)</li> <li>● アクセスルート(日常)</li> <li>● アクセスルート(緊急時対策)</li> <li>● アクセスルート(日常)</li> <li>● アクセスルート(緊急時対策)</li> <li>● アクセスルート(日常)</li> </ul>  <p>泊発電所3号炉 重大事故時等アクセスルート図(第60条関係)【屋外】(1)</p> <p>※：現場の状況により設置場所を変更する。</p> </div>	<p>【大飯】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊のアクセスルート図は女川2号炉及び島根2号炉の情報と同等になるよう作成している。</li> </ul> <p>【女川】記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は島根2号炉のアクセスルート図を参考に凡例を詳細化した。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>女川原子力発電所2号炉 重大事故等時アクセスルート図(第60条関係)〔屋外〕(2)</p> 	<p>泊発電所3号炉 重大事故等時アクセスルート図(第60条関係)〔屋外〕(2)</p> 	<p>相違理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【大飯】記載内容の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>泊のアクセスルート図は女川2号炉及び島根2号炉の情報と同等になるよう作成している。</li> </ul> </li> <li>【女川】記載表現の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は島根2号炉のアクセスルート図を参考に凡例を詳細化した。</li> </ul> </li> </ul>

